

FIAMMA Impianti

Impianto

OSSIDAZIONE CROMICA

E PASSIVAZIONE ACCIAI

Cliente

AGUSTA ANAGNI

Commessa

221

Data

21-11-2001

Note

Fiamma Impianti s.a.s. Via Vayont 64- 10090 Cascine Vica, Rivoli(TO) - Tel. 011\9591037-9593814 - Fax 011\9596926

Componenti Elettromeccanici

: Siemens\Cema


Controllore Programmabile

: Siemens S7

Diagnostica

: PC

LINEA PREFERENZIALE
380V 50HZ

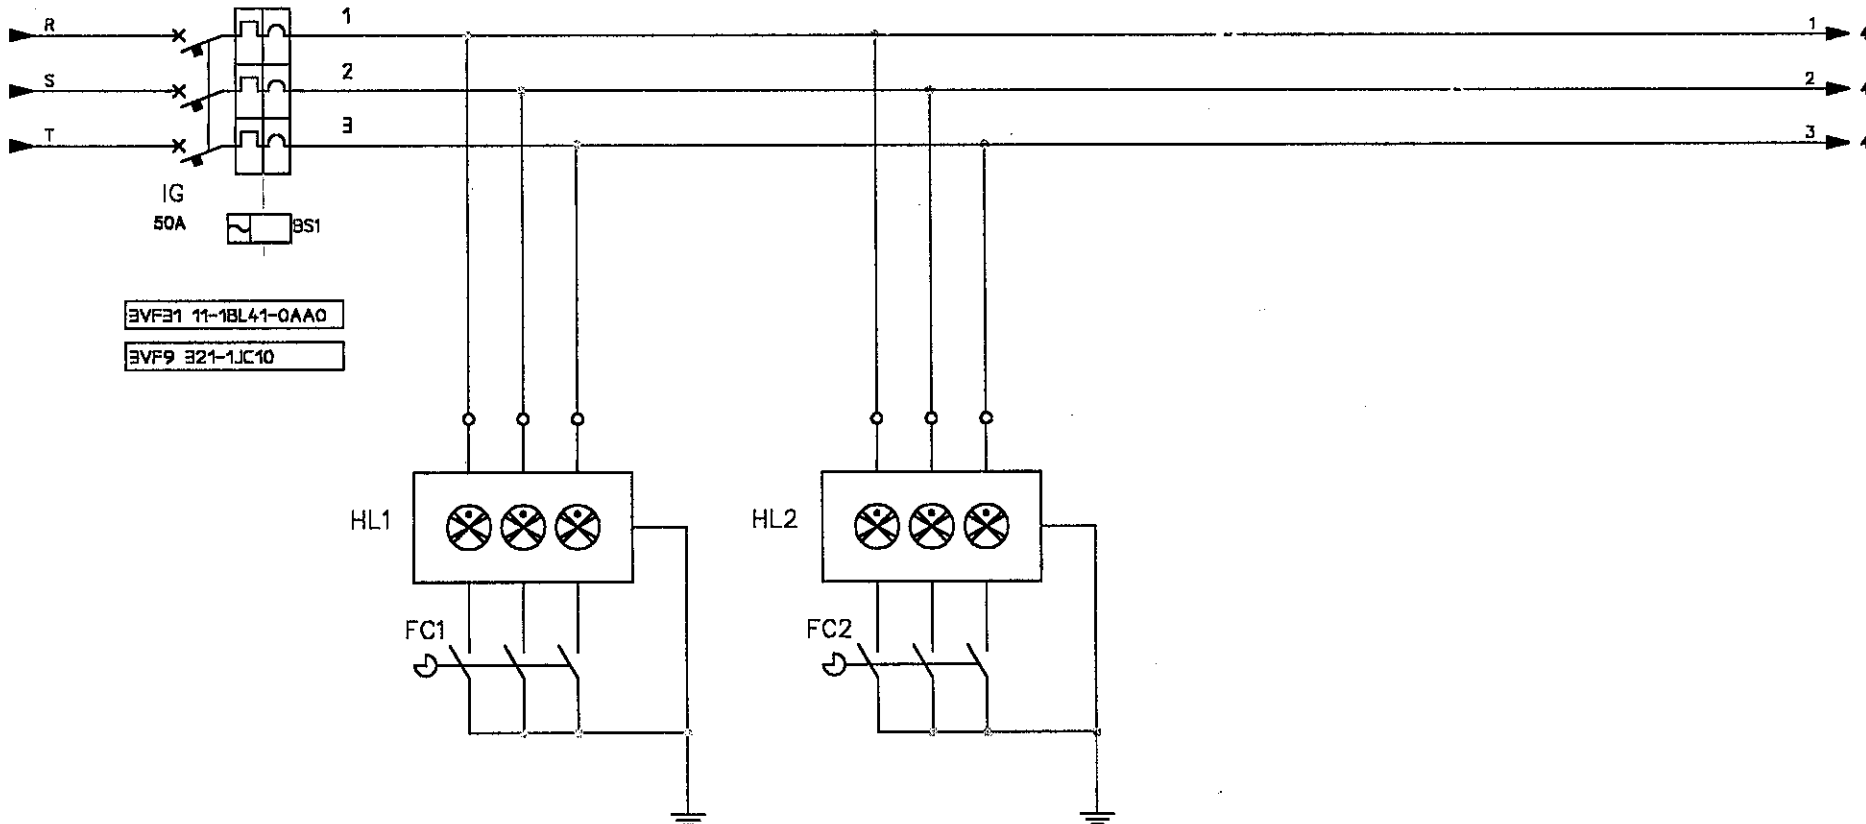

EVF31 11-1BL41-0AA0

EVF9 321-1JC10

HL1

HL2

FC1

FC2

DISPOSITIVO LAMPEGG.
ARMADIO 1

DISPOSITIVO LAMPEGG.
ARMADIO 2



FIAMMA Impianti

-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD SPAC

Nome File AGUSTA04

Data 21/11/2001

Impianto

IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI

Denominazione

GRUPPO LAMPEGGIANTI

Ordine

Commessa
221


Esecutore
FIAMMA

FOGLIO

1

SEGUE

1A

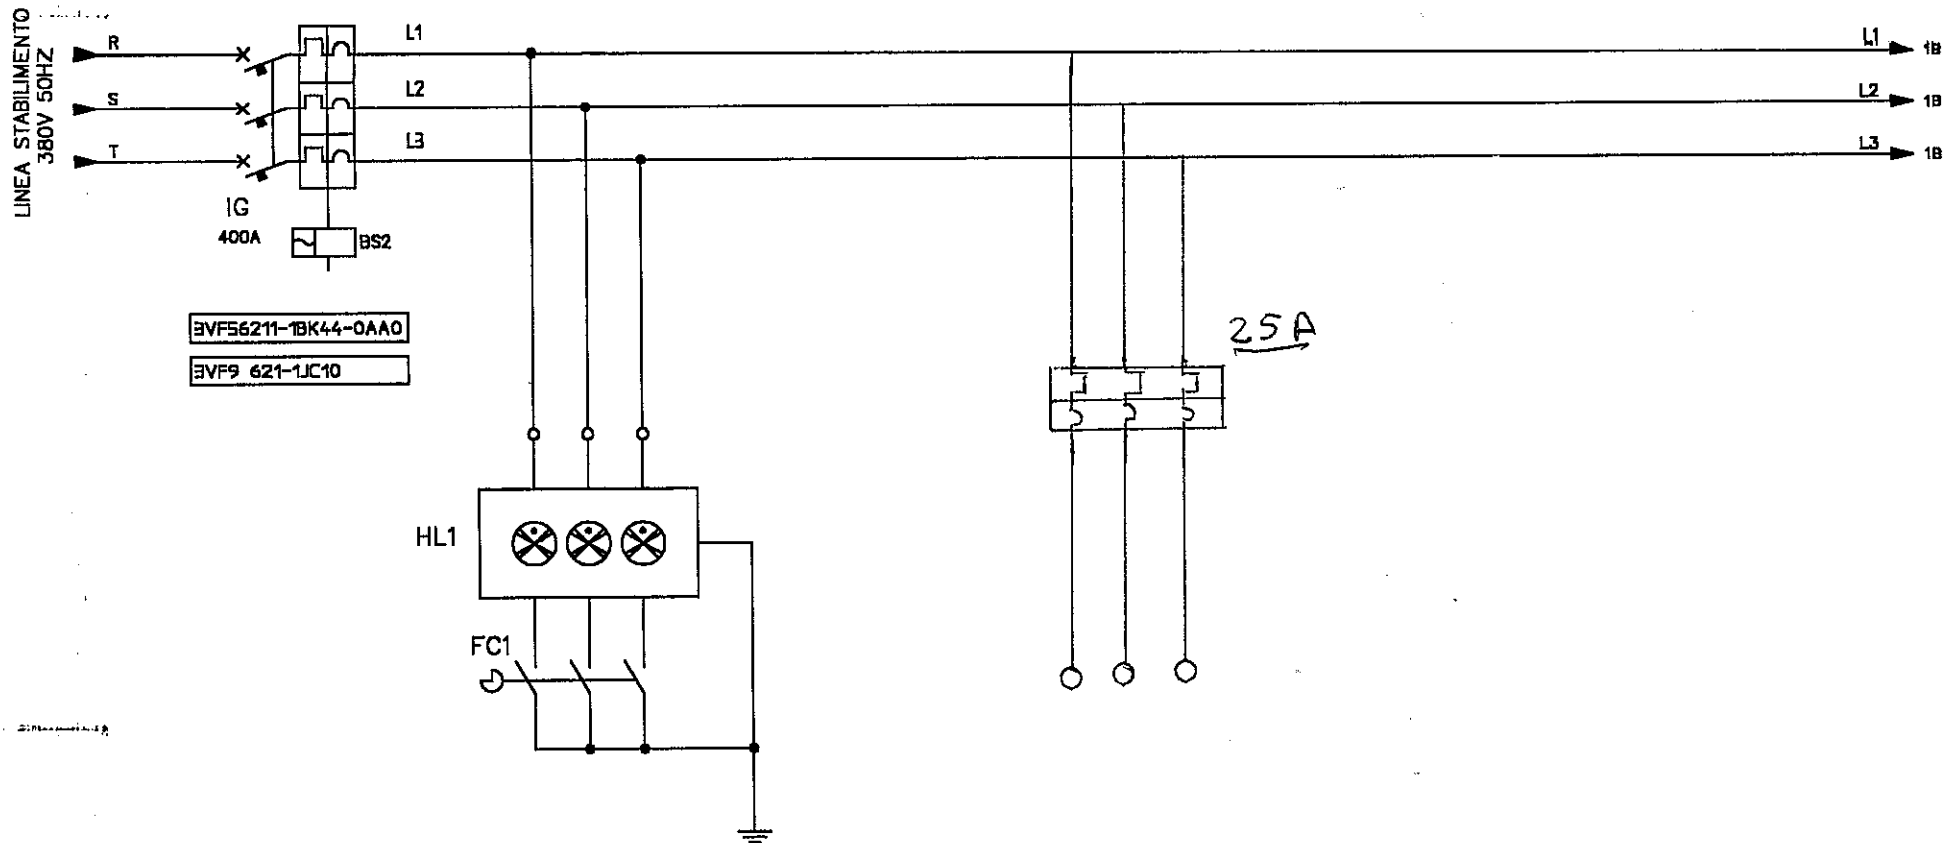

DISPOSITIVO LAMPEGG.
ARMADIO VENTILATORI


ALIM. Q.E.
RESISTENZE
RISCALD. NASCA

2/10/08 Gili



-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N.	221/01	Impianto	IMPIANTO DI OSSIDAZIONE AGUSTA ANAGNI	Ordine	FOGLIO 1A
CAD	SPAC			Commessa 221	
Nome File	AGUSTAO4	Denominazione	GRUPPO LAMPEGGIANTI	Esecutore FIAMMA	
Data	21/11/2001				1B

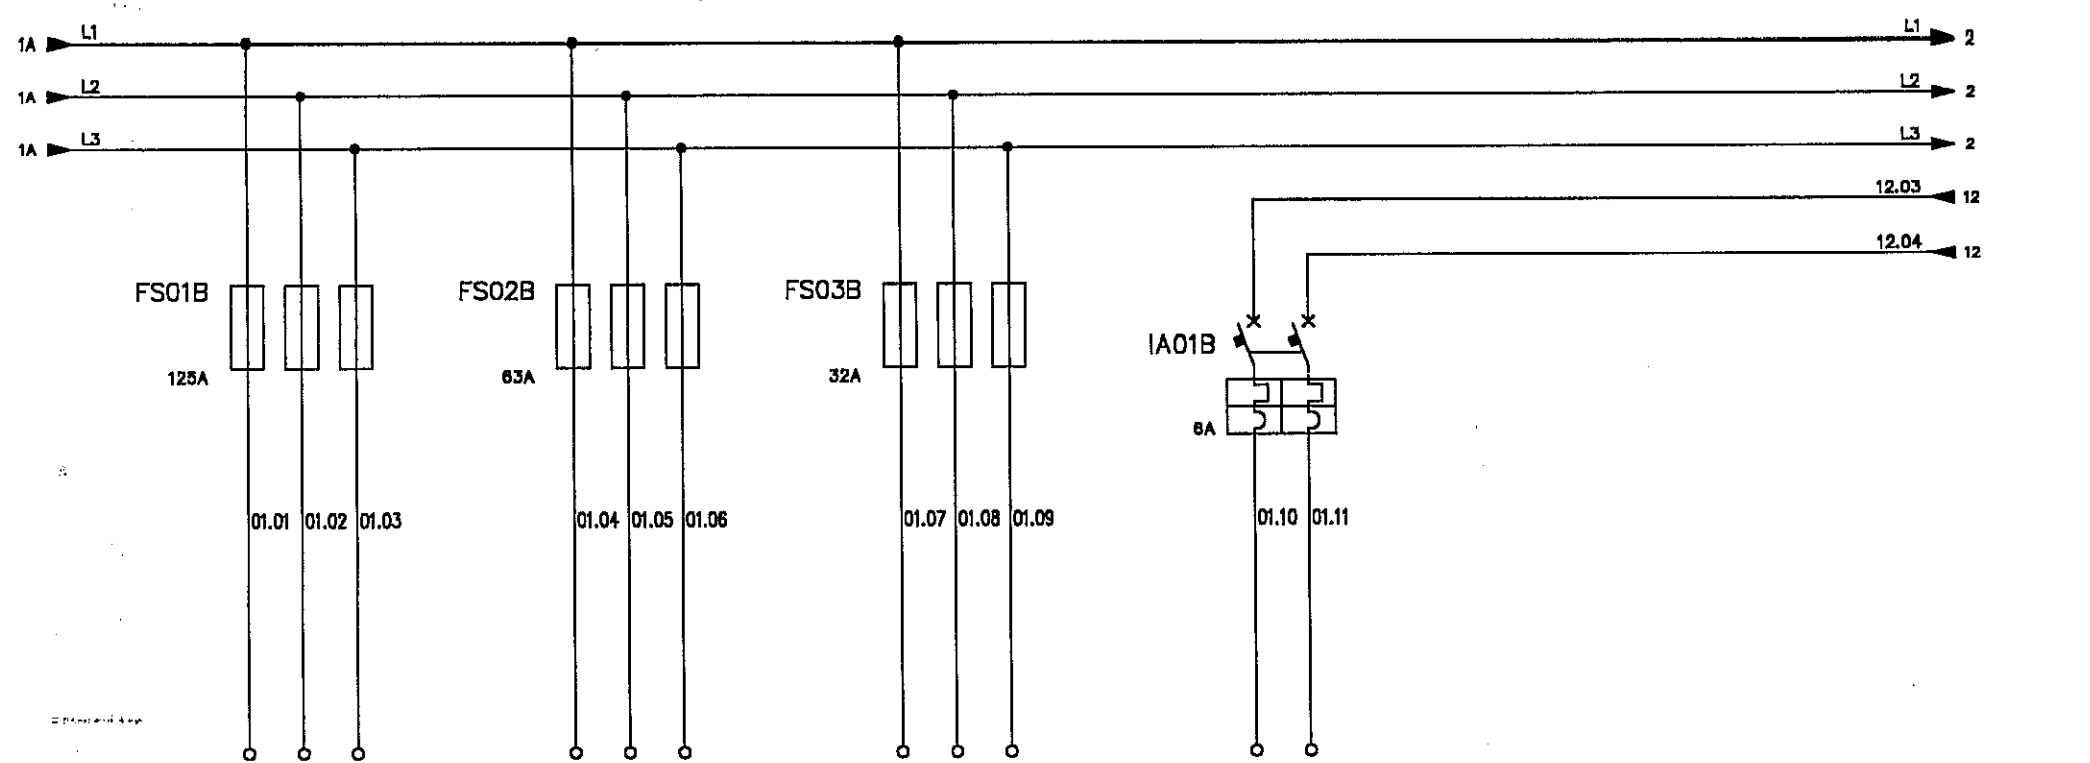

ALIMENTAZIONE
GRUPPO FRIGO

FS 216 04

FU 0153 97

ALIMENTAZIONE
QUADRO OMNIATEX

FS 216 04

FU 0150 63

ALIMENTAZIONE
SERVIZI

FS 215 04

FU 143 32

ALIMENTAZIONE
POMPE EATRON

Q 55Y62 C6



-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

D/s. N. 221/01

CAD SPAC

Nome File AGUSTA04

Data 21/11/2001

Impianto
IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI


Denominazione
ALIMENTAZIONI

Ordine

Compresso
221

Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
1B
SEGUE
2

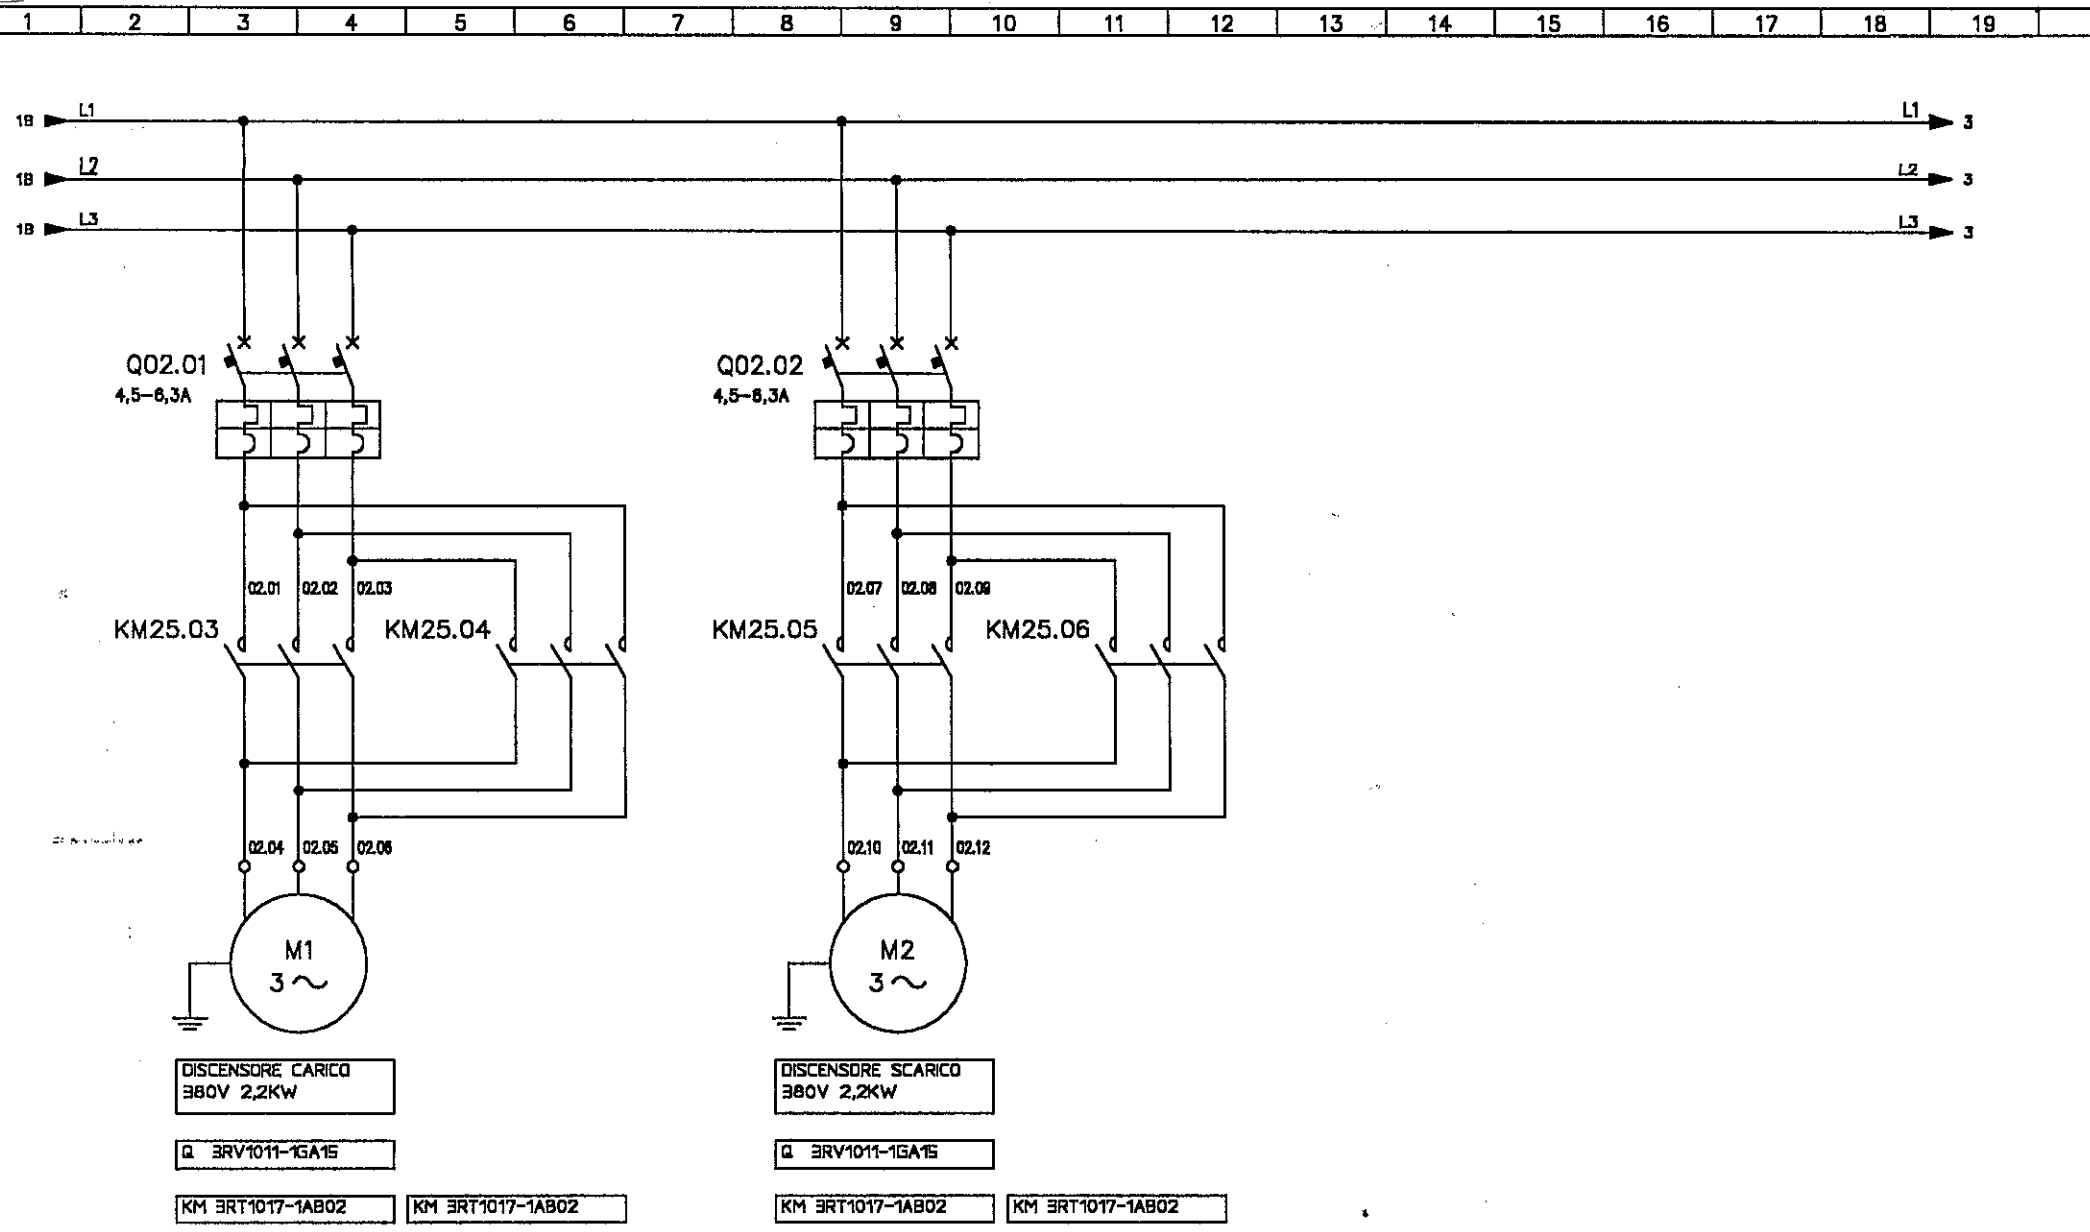

-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD SPAC

Nome File AGUSTA04

Data 21/11/2001

Impianto

IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI

Denominazione

DISCENSORI

Ordine

Commessa

221

Esecutore


FIAMMA

FOGLIO

2

SEGUE

3

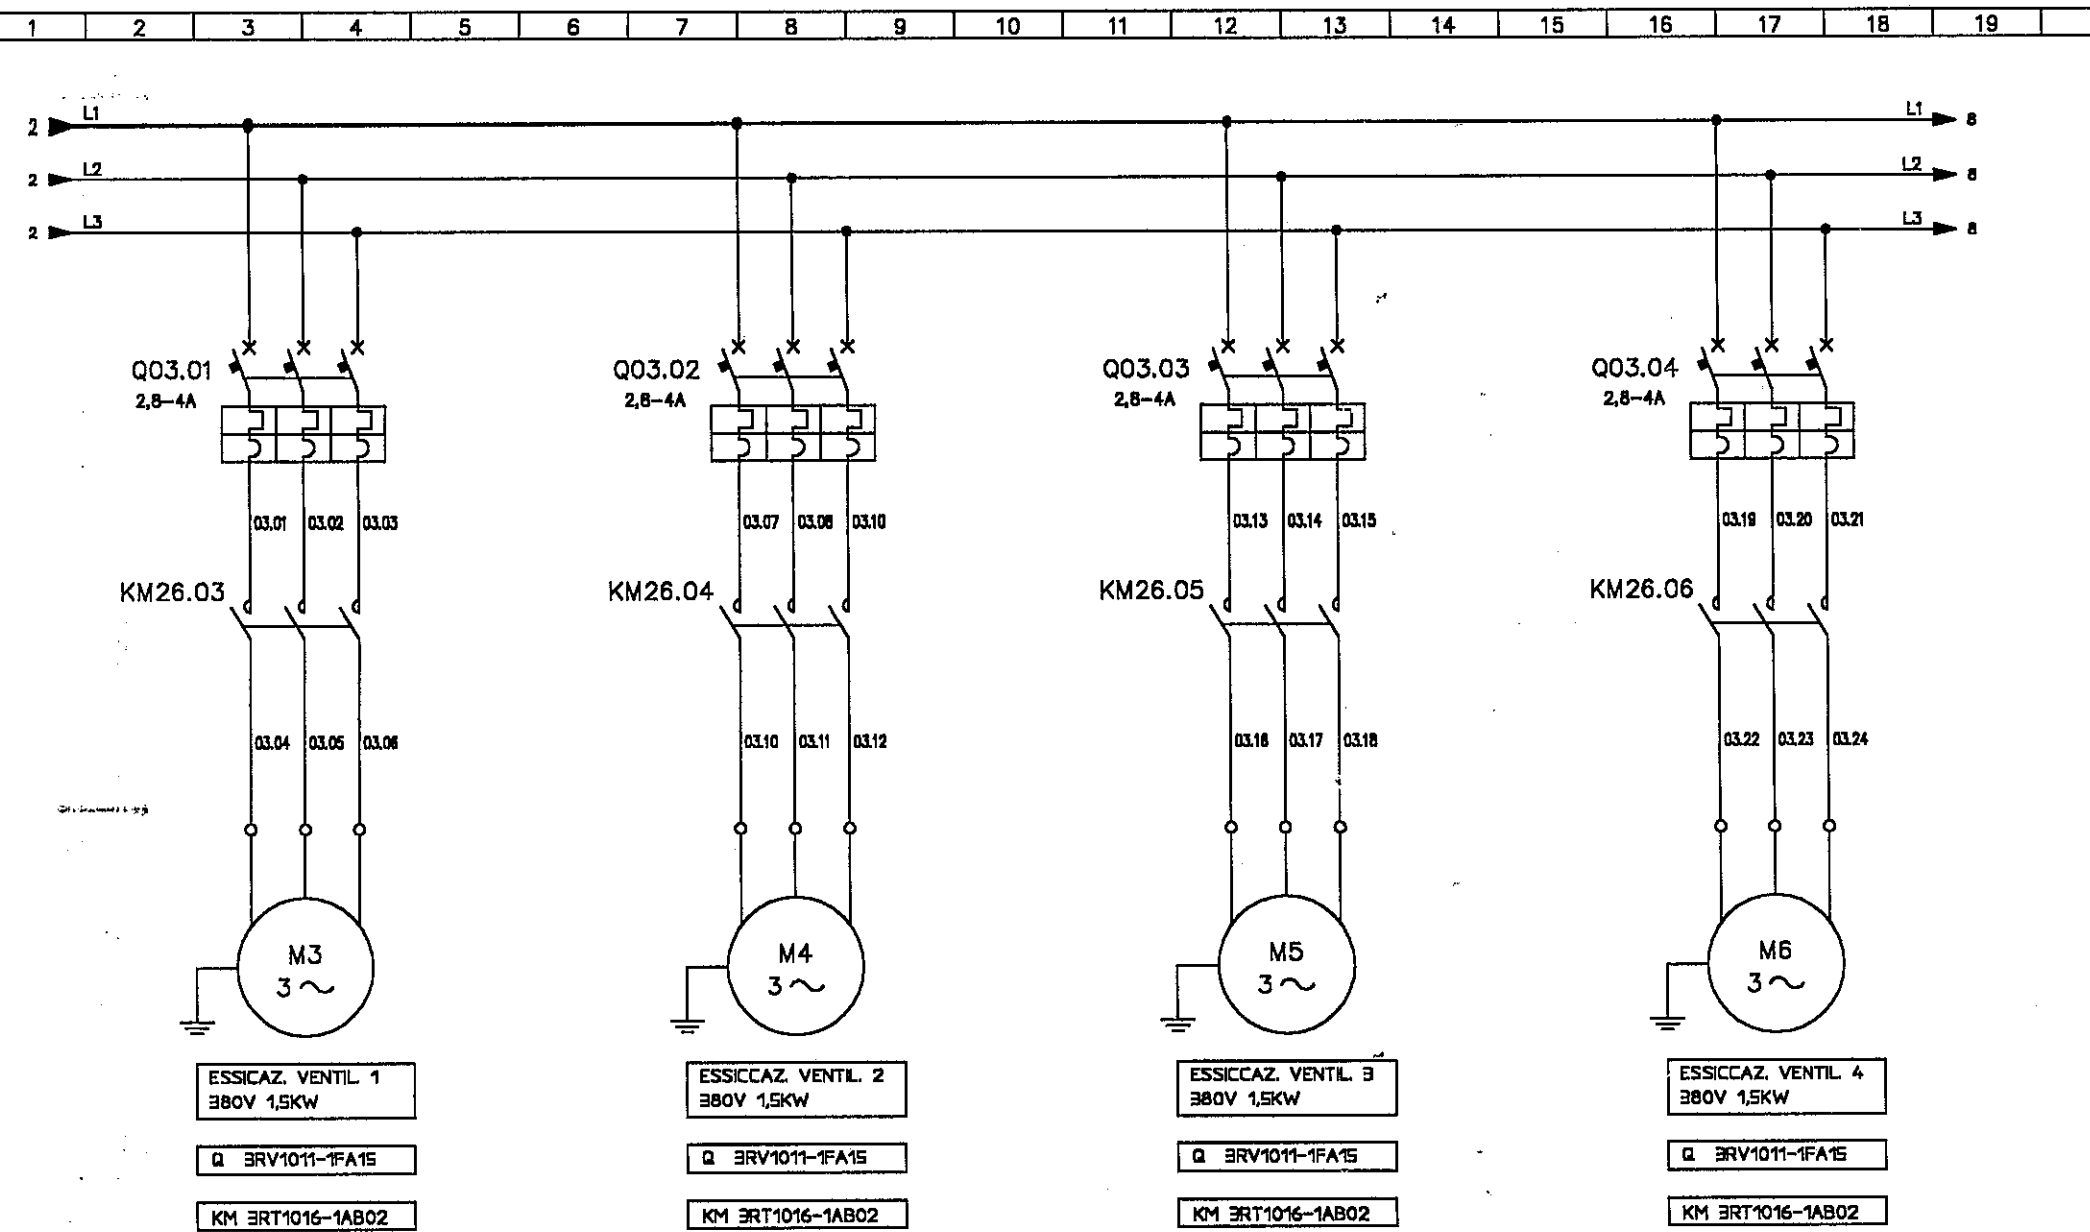


-CASCINE VICA GRIVOLD-
-TORINO ITALY-

Dir. n. 221/01
CAD SPAC
Nome File AGUSTAO4
Data 21/11/2001

Impianto IMPIANTO DI ASSICURAZIONE
AGUSTA ANAGNI
Denominazione
ESSICATORI

Ordine
Commessa 221
Esecutore FIAMMA

Foglio 3
SEGUE
4

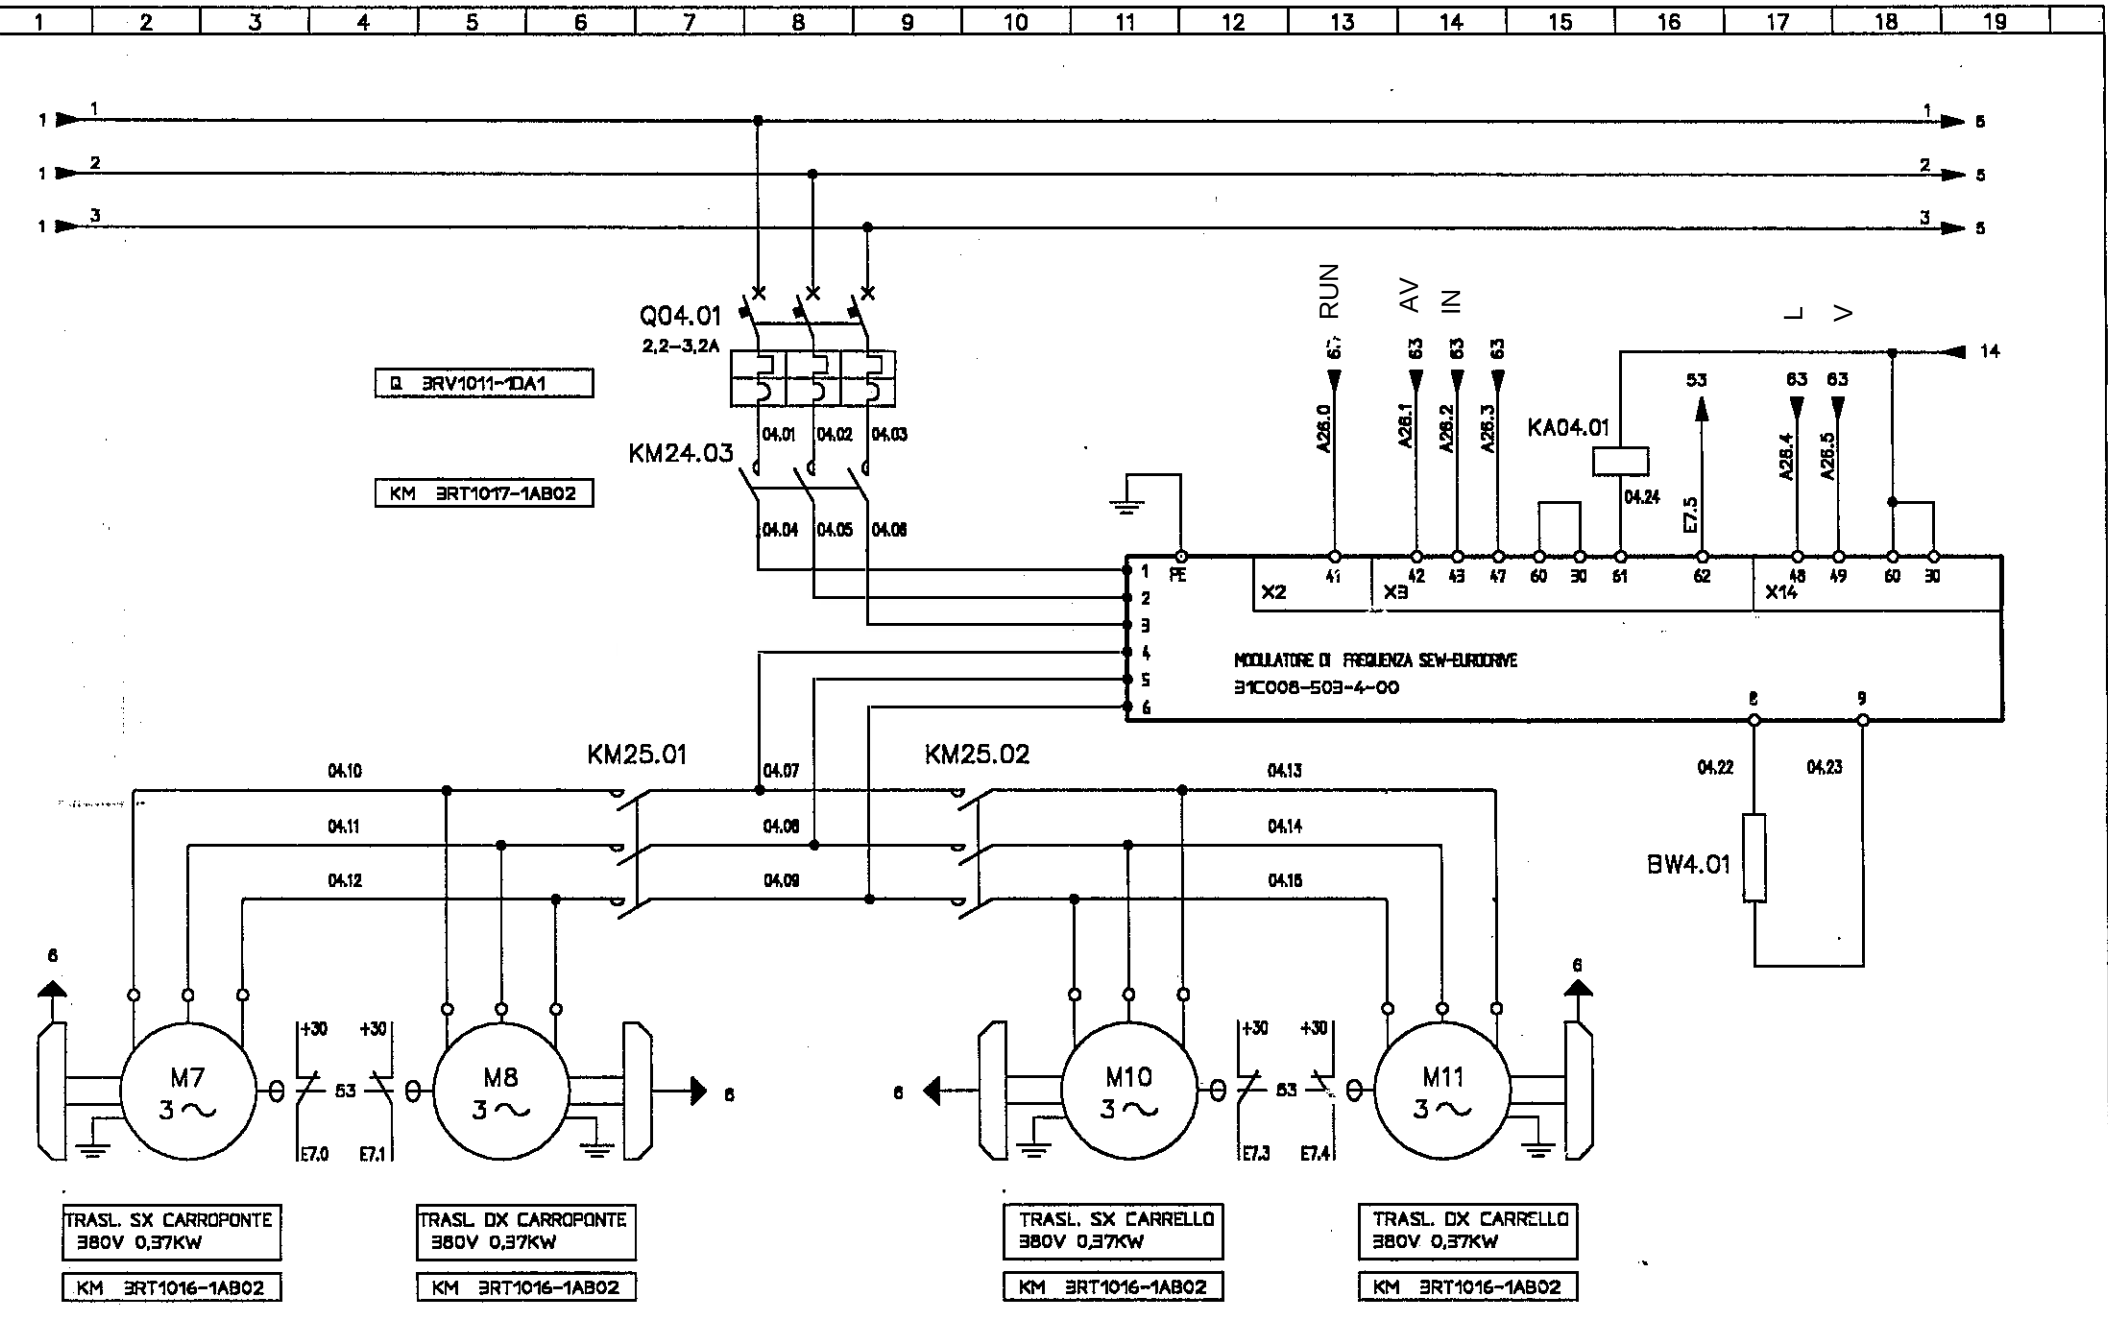


-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAD SPAC
Nome File AGUSTA04
Data 21/11/2001

Impianto
IMPIANTO DI CASSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI
Denominazione
CARROPONTE

Ordine
Commessa 221
Esecutore FIAMMA

FOGLIO
4
SEGUE
5

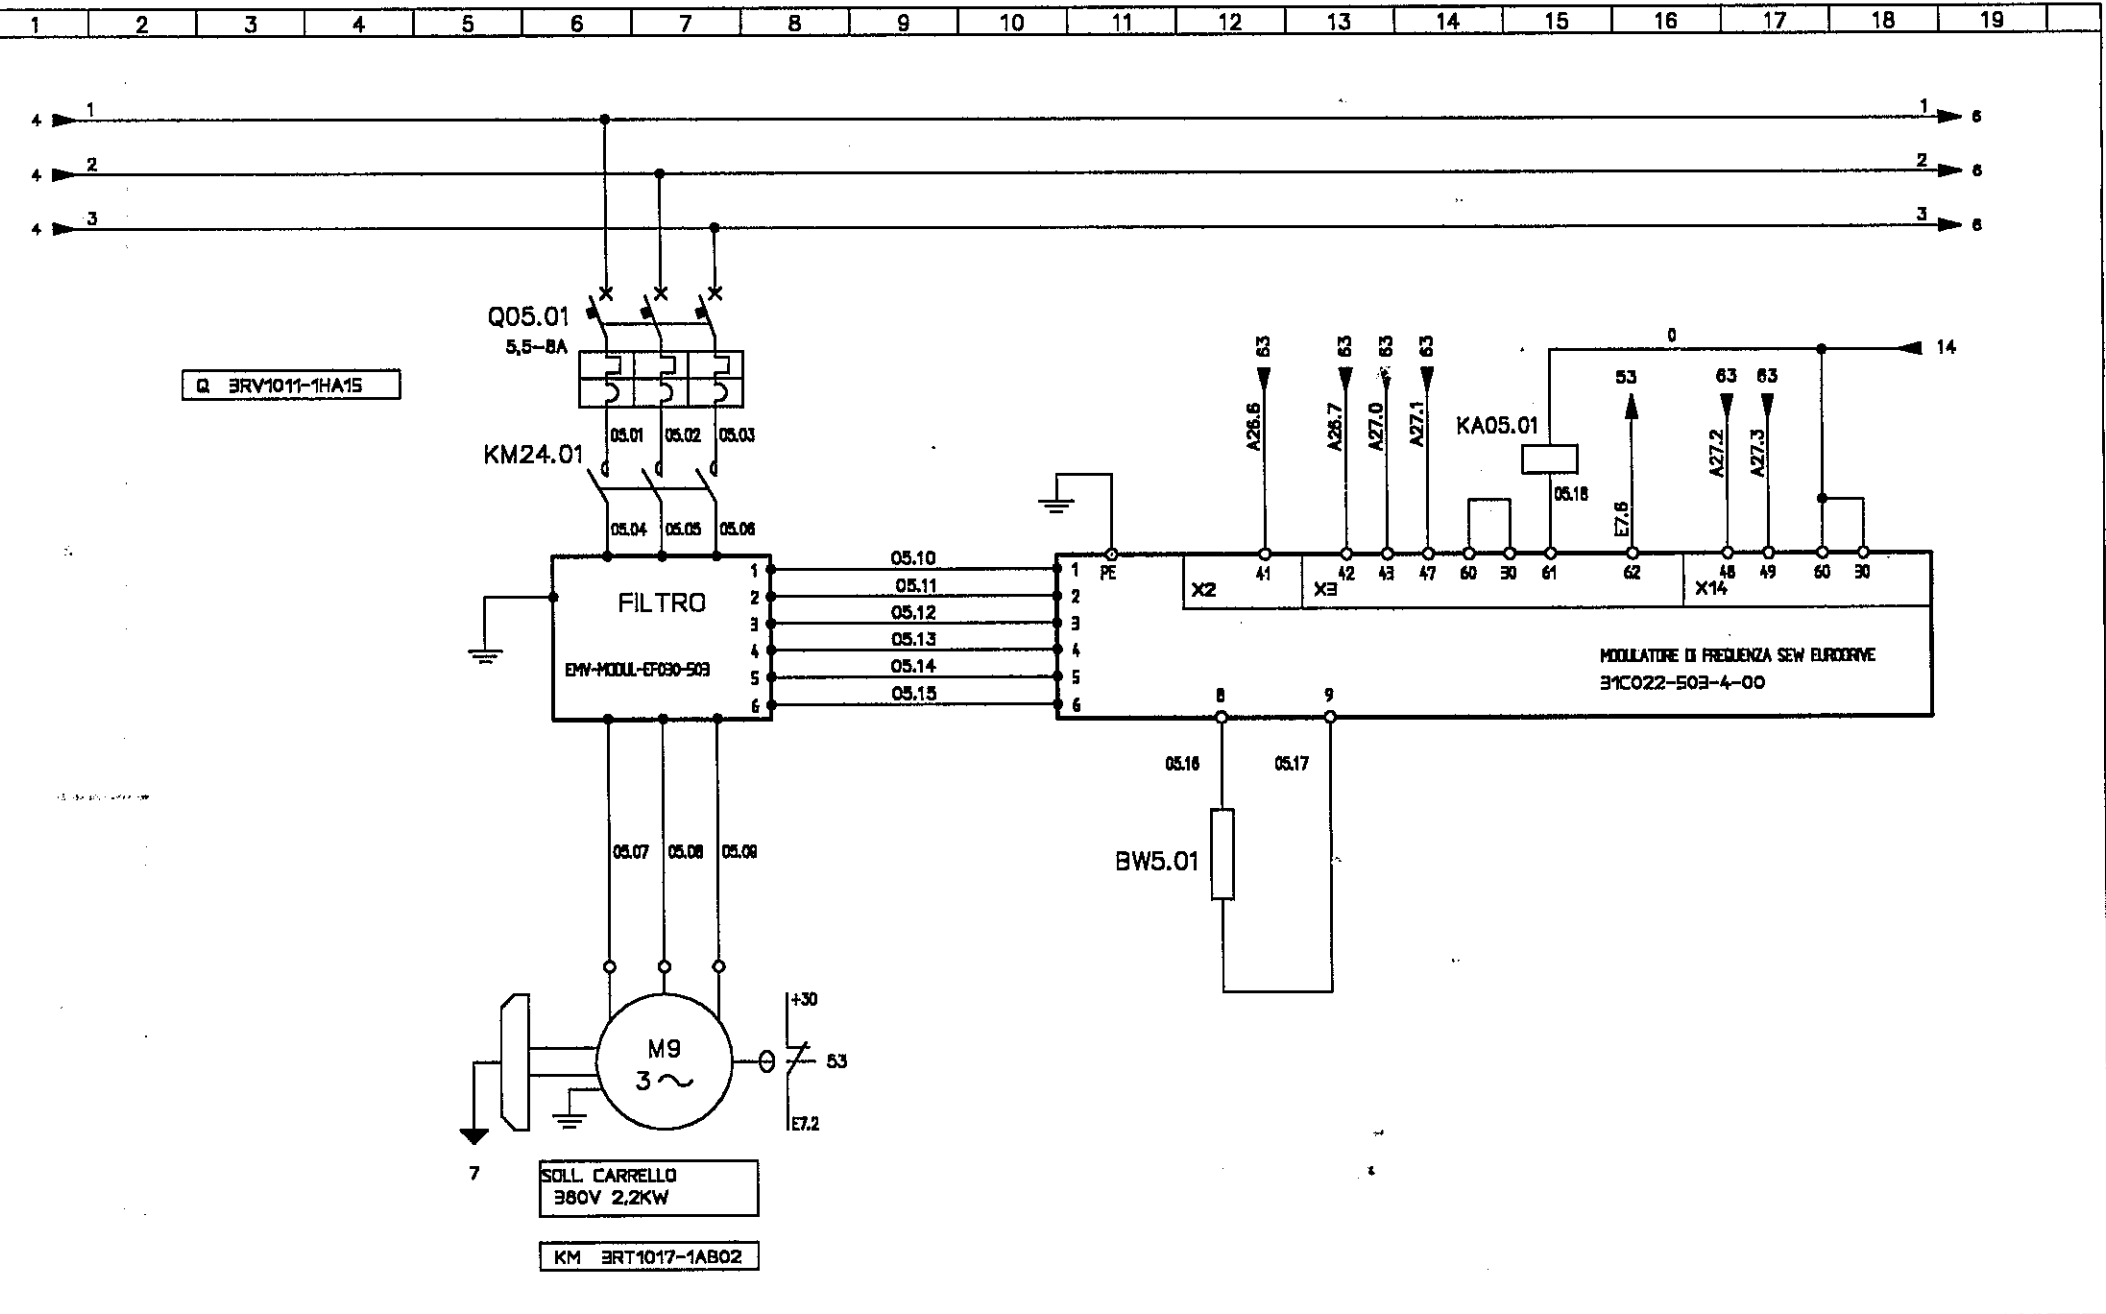


-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Dia. N. 221/01
CAD SPAC
Nome File AGUSTA04
Data 21/11/2001

Impianto
IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI
Denominazione
SOLLEVAMENTO

Ordine
Commessa
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
5
SEGUE
6

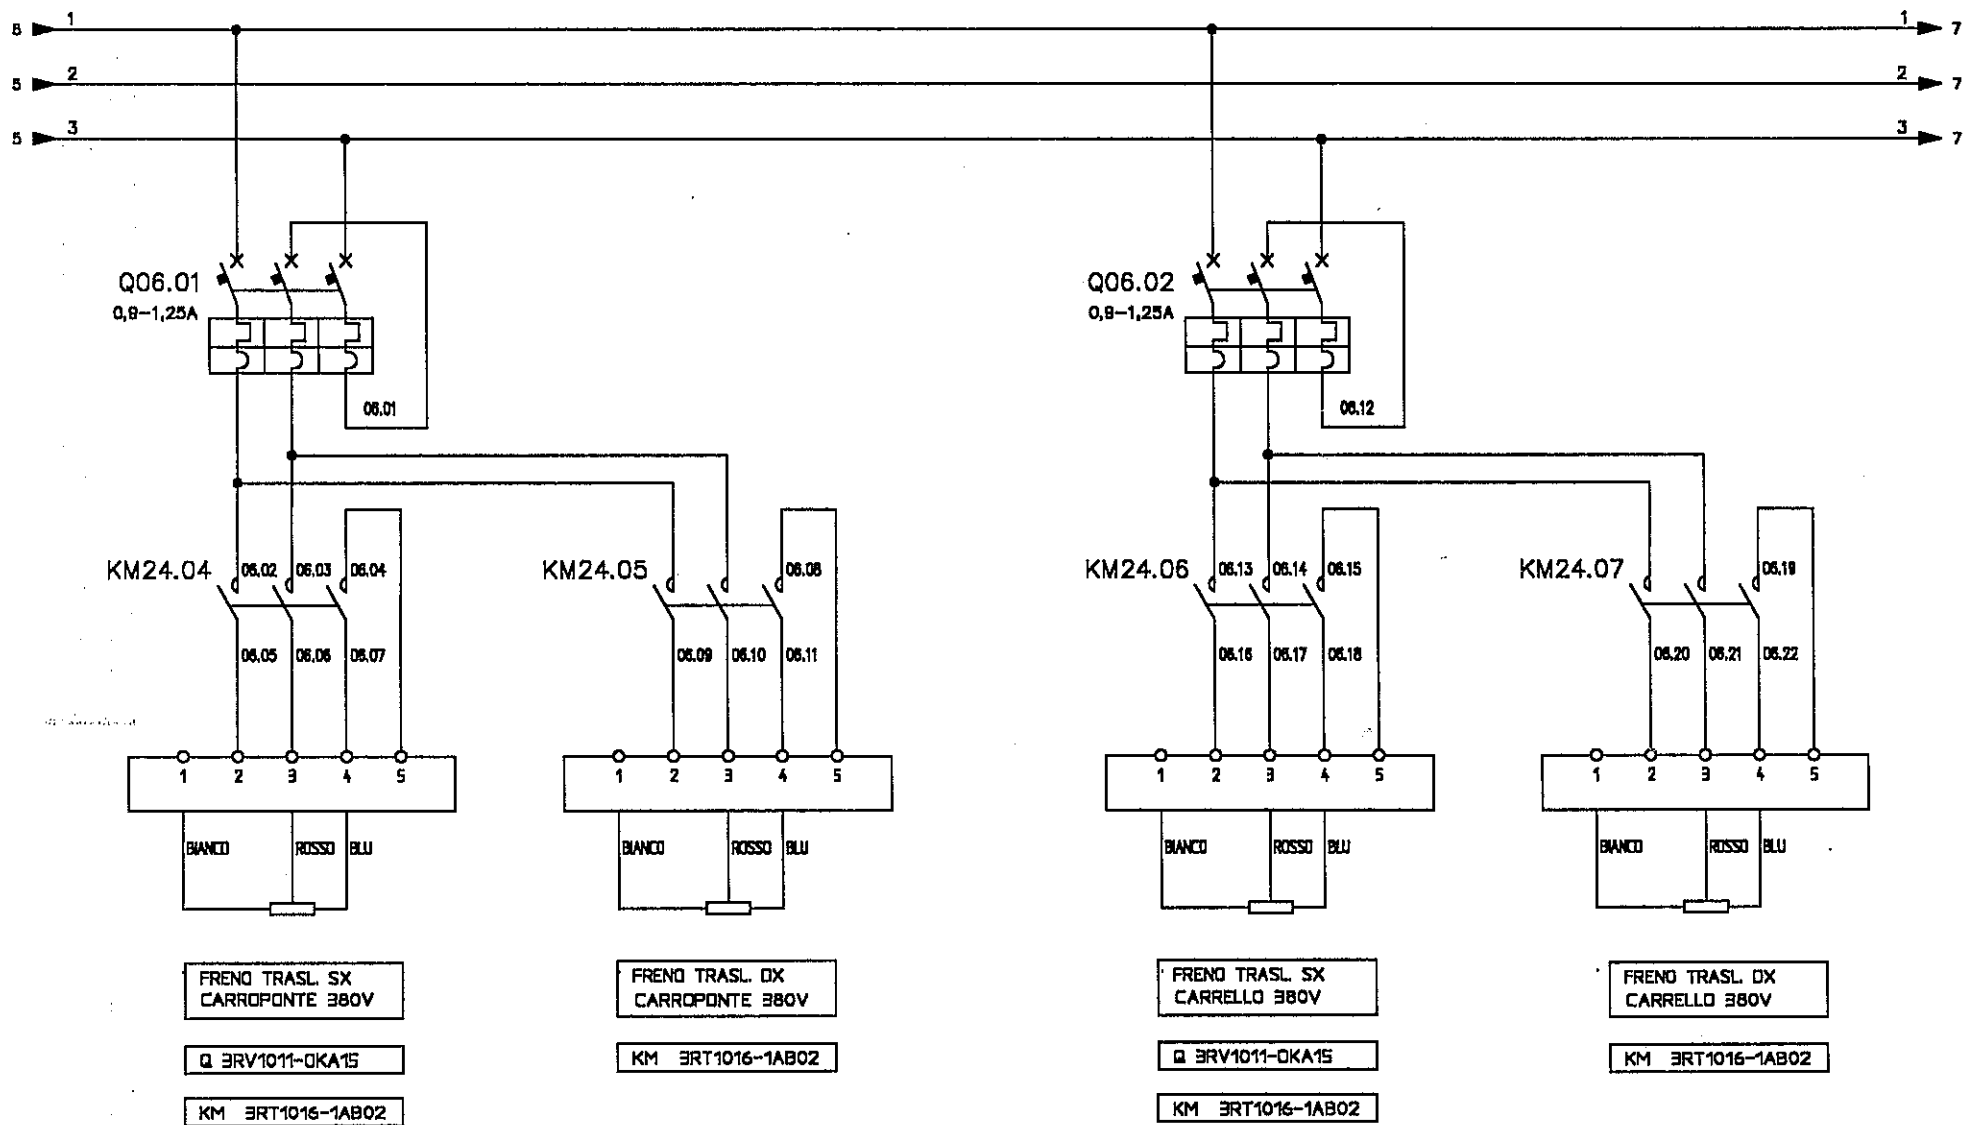

-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTAO4

Data 21/11/2001

Impianto

IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI

Denominazione

FRENI TRASLAZIONE

Ordine

Commessa
221


Esecutore
FIAMMA

FOGLIO

6

SEGUE

7

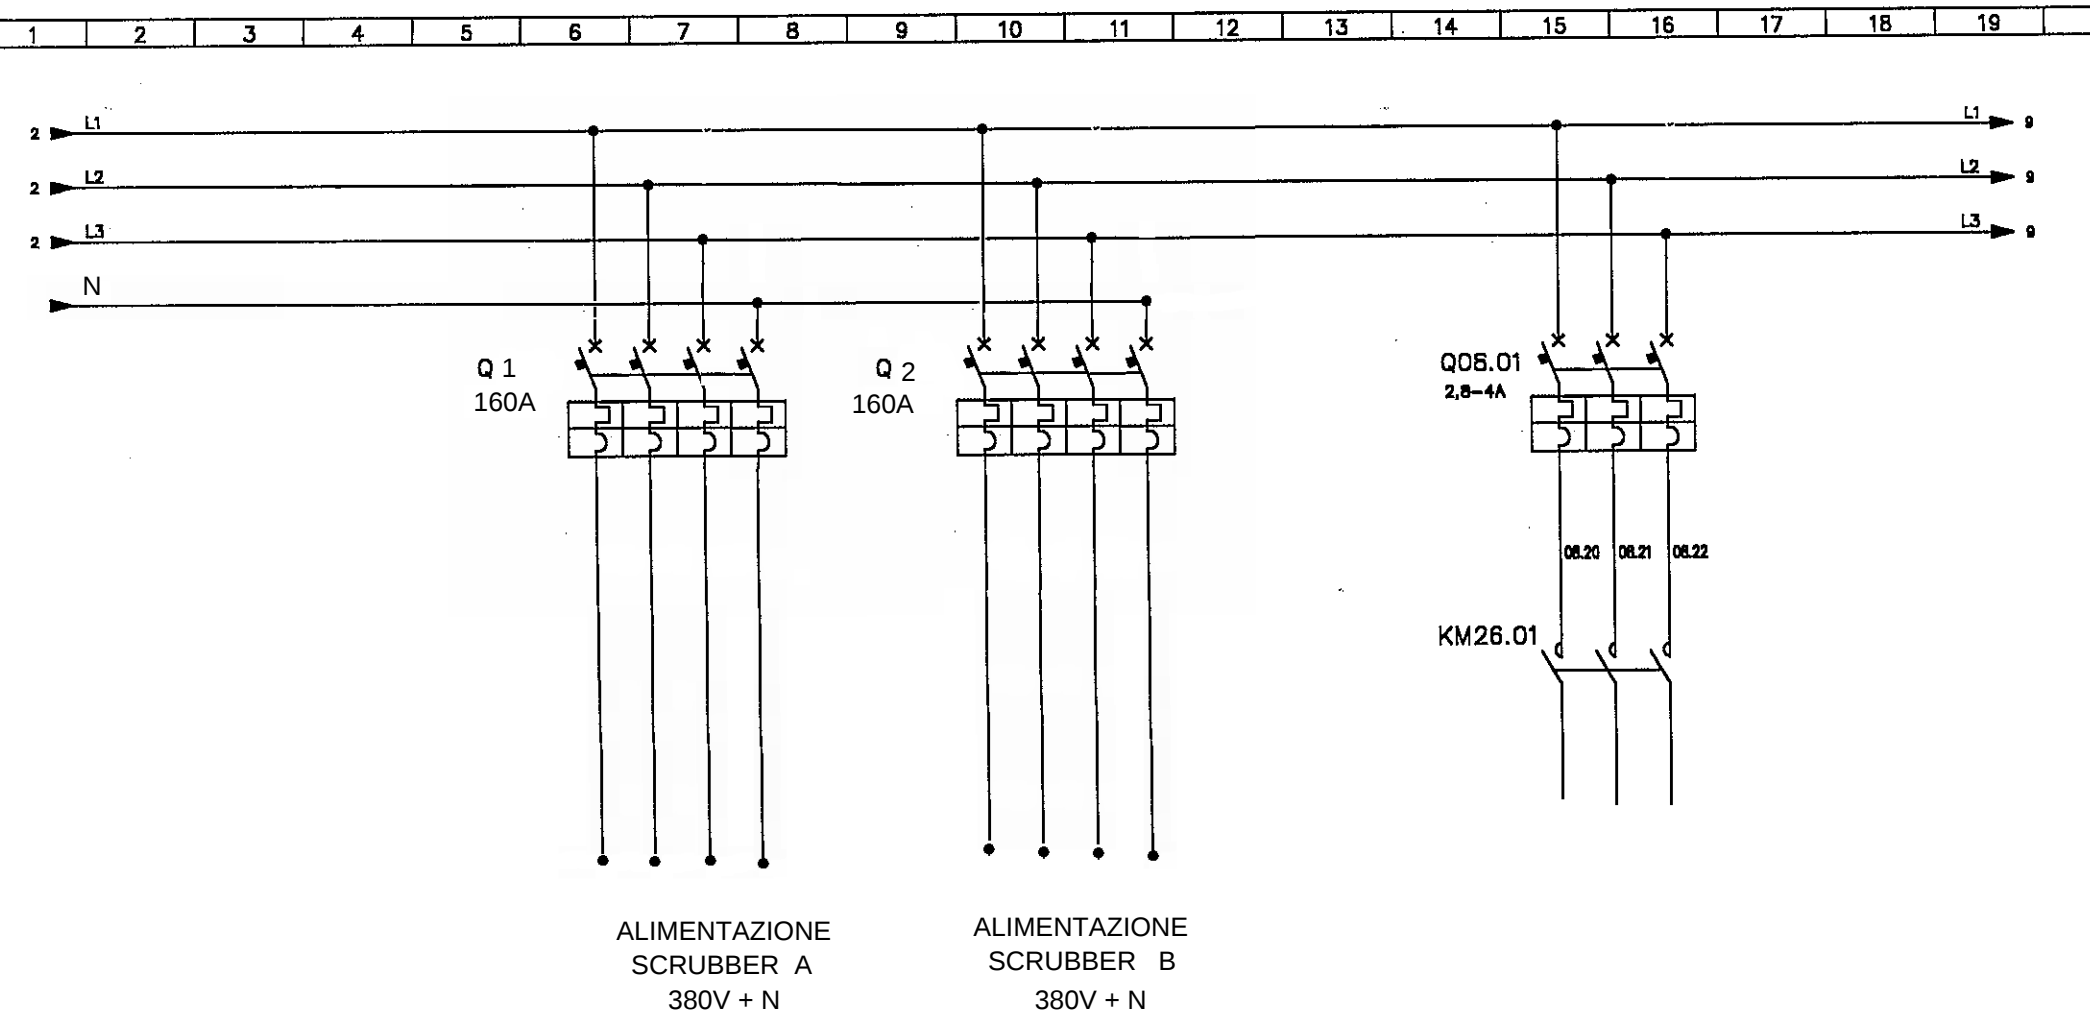

-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-


Dis. N. 221/01
CAD **SPAC**
Nome File AGUSTA04
Data 21/11/2001

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**
Denominazione
ALIMENTAZIONE SCRUBBER A / B

Ordine
Commessa
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
8
SEGUE
9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

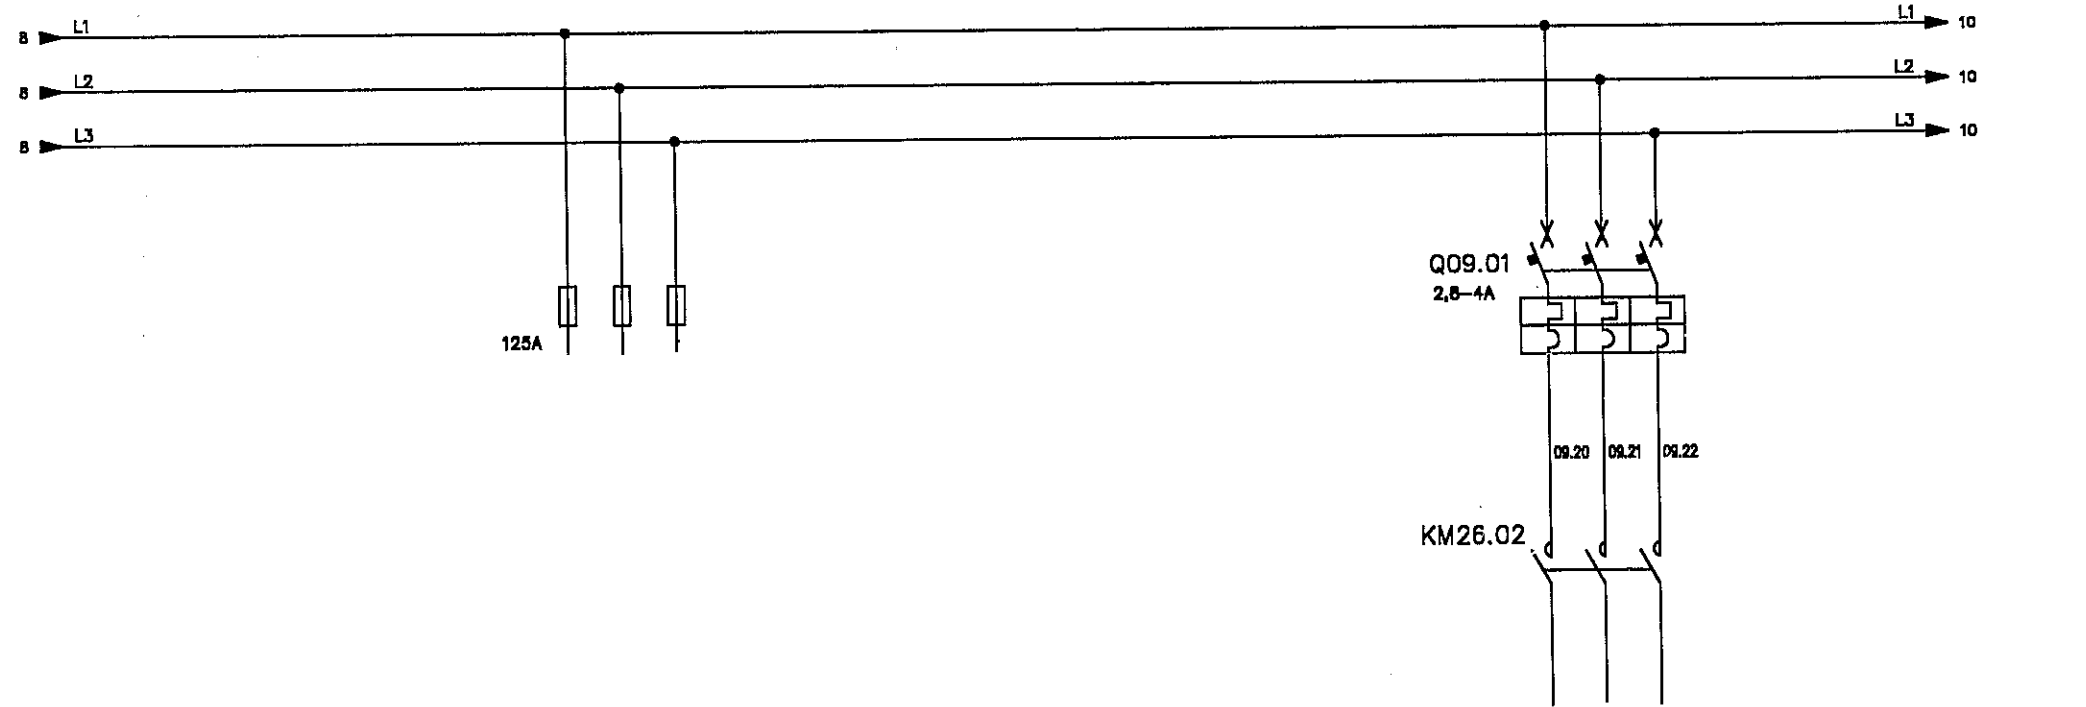


-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

D/s. N.	221/01
CAD	SPAC
Nome File	AGUSTAO4
Data	21/11/2001

Impianto	IMPIANTO DI OSSIDAZIONE AGUSTA ANAGNI
Denominazione	UTENZE LIBERE

Ordine		FOGLIO
Commessa		9
Esecutore		SEGUE
FIAMMA		10

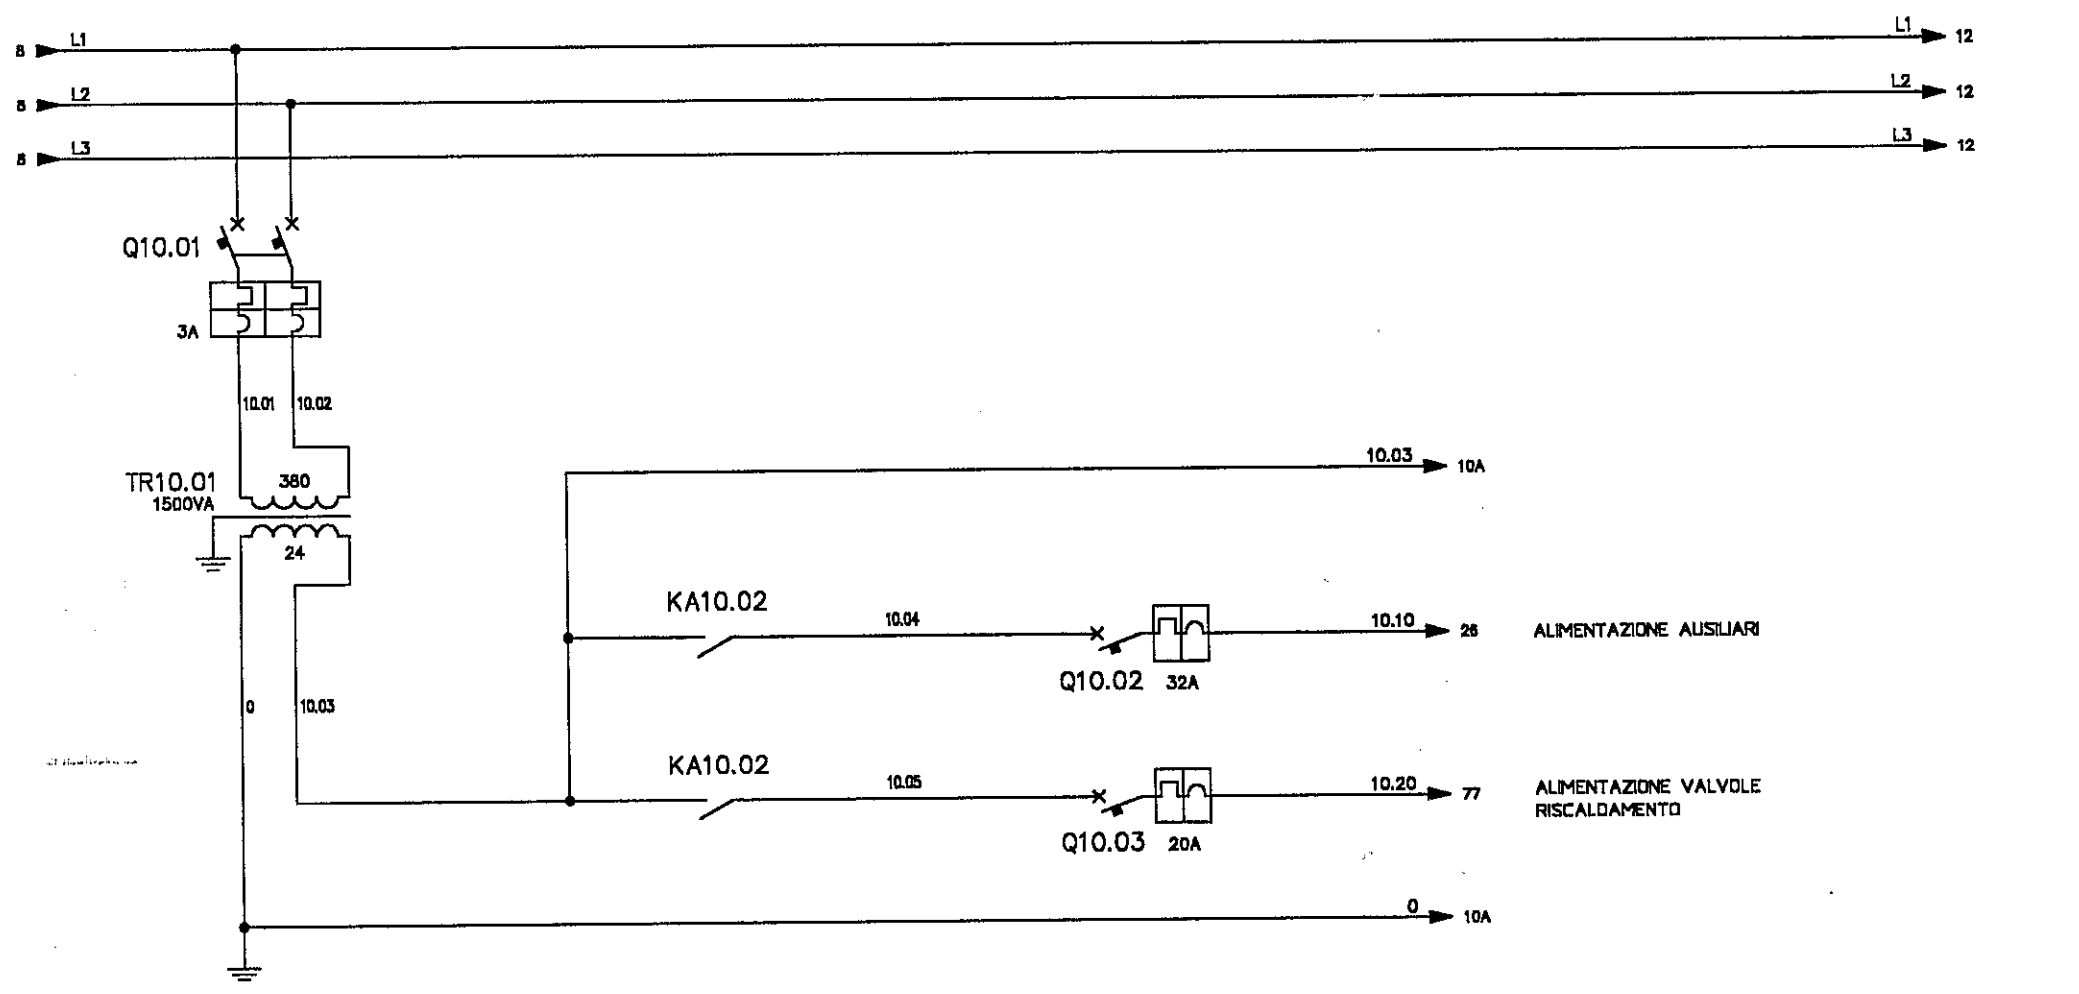

Q 5SY62 C3

TR 380/24 1500VA


Q 5SY61 C32

Q 5SY61 C20



-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Dia. N.	221/01	Impianto	IMPIANTO DI OSSIDAZIONE AGUSTA ANAGNI	Ordine		FOGLIO
CAD	SPAC			Commessa		10
Nome File	AGUSTA04	Denominazione	ALIMENTAZIONI	Esecutore		SEGUE
Data	21/11/2001			FIAMMA		10A

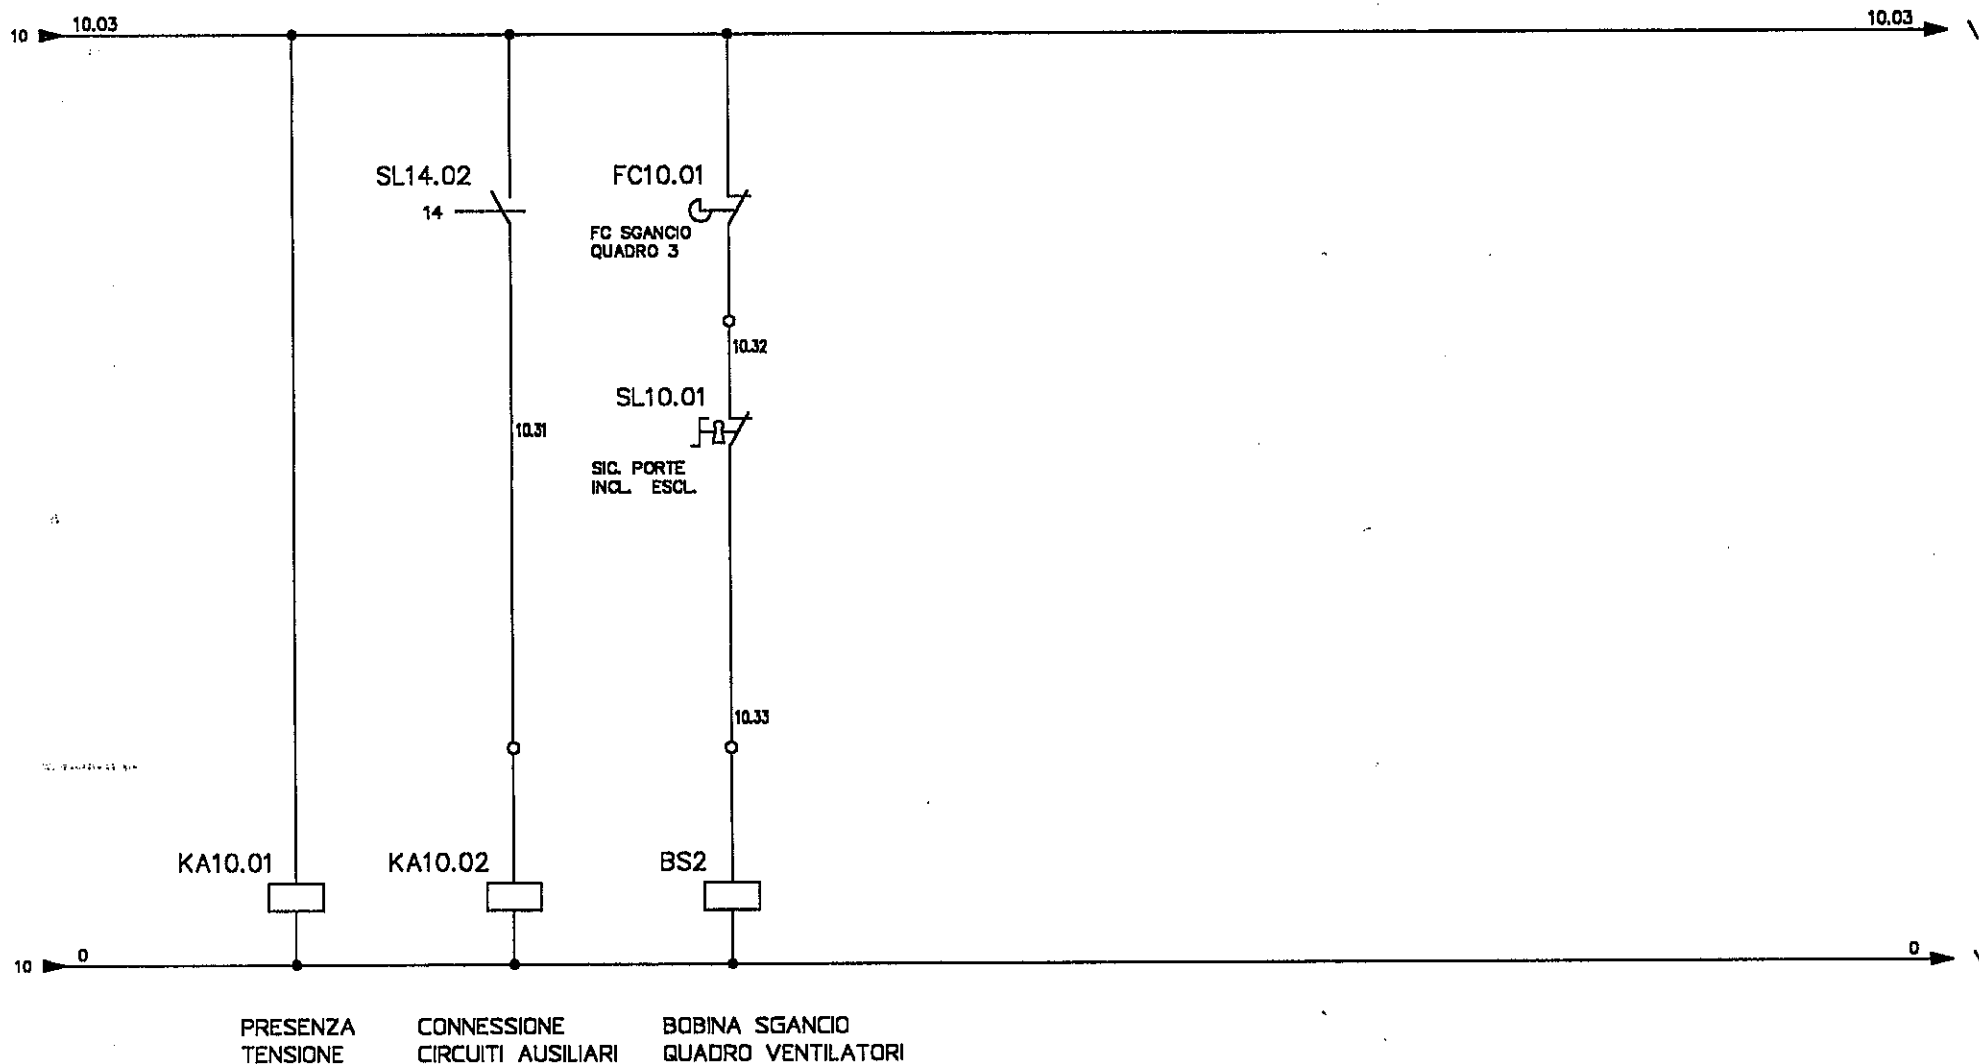

-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTA04

Data 21/11/2001

Impianto

IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI

Denominazione

AUSILIARI

Ordine

Commessa
221


Esecutore
FIAMMA

FOGLIO

10A

SEGUE

11

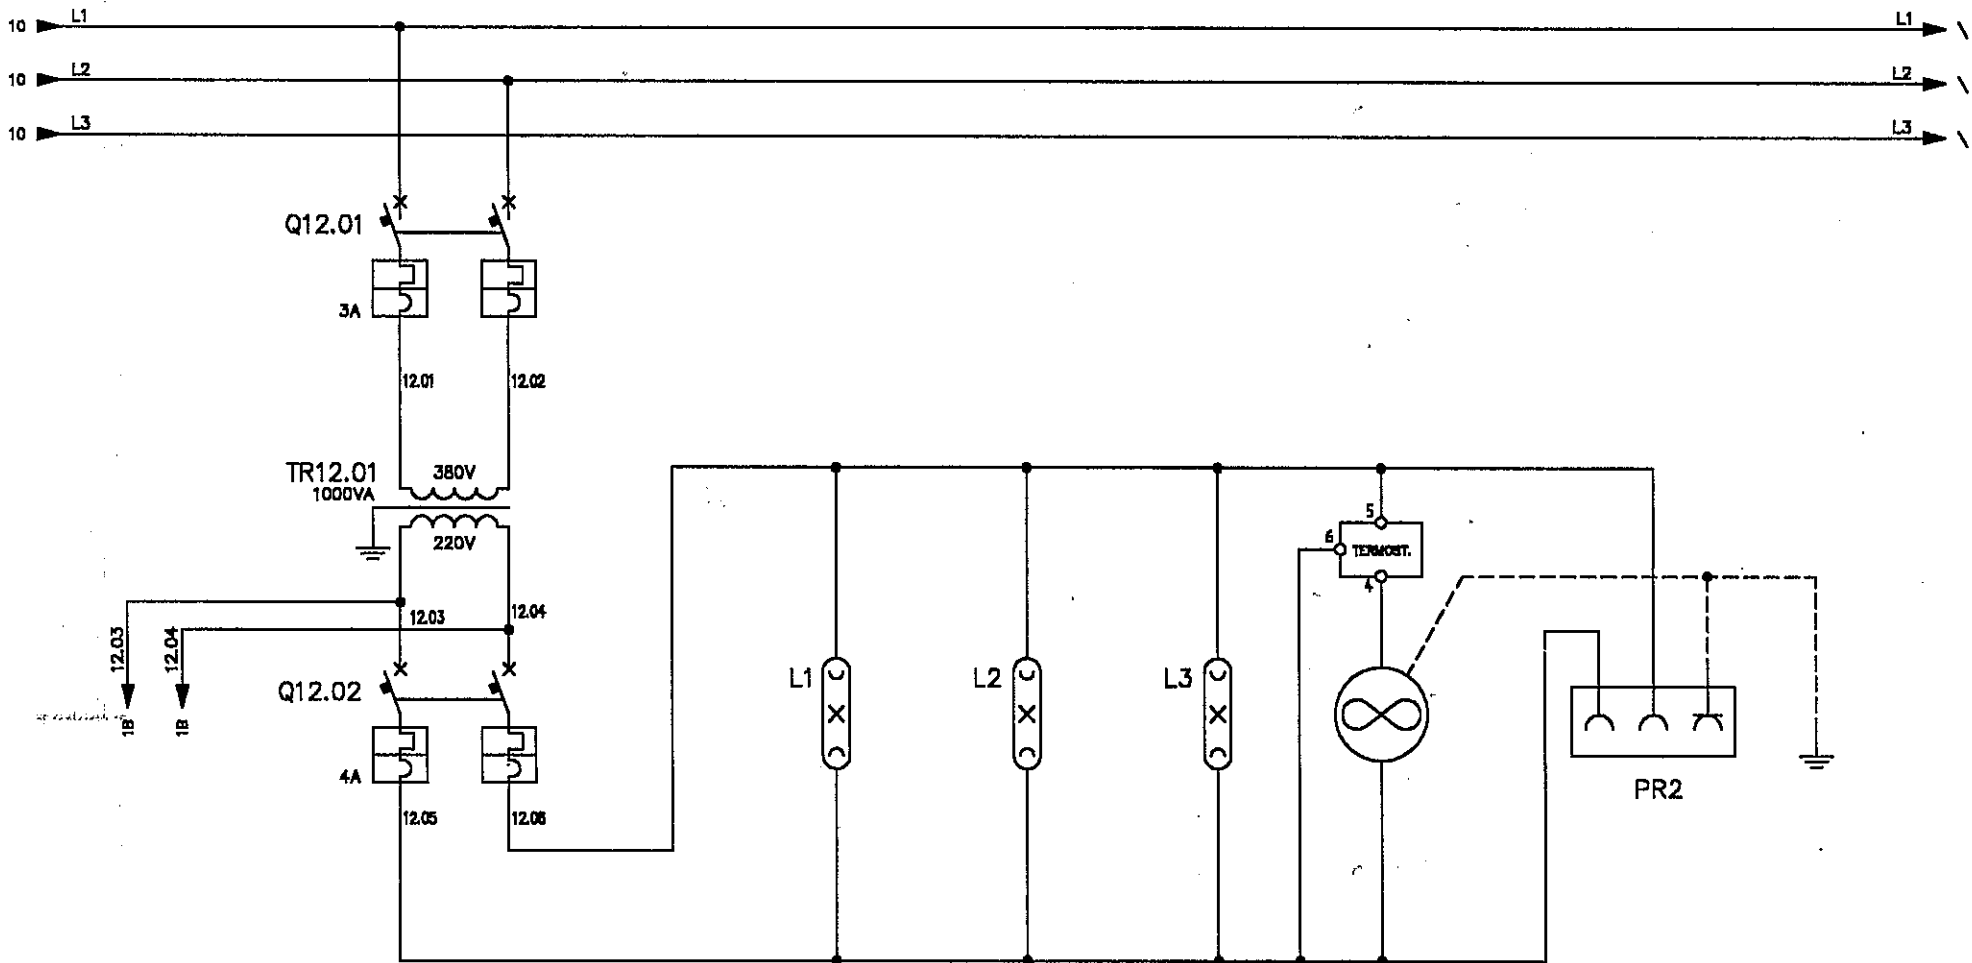

FIAMMA Impianti

-CASCINE VICA (RIVOLDI)-
-TORINO ITALY-

Dia. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTA04

Data 21/11/2001

Impianto

IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI

Denominazione

ALIMENTAZIONI

Ordine

Commessa
221


Esecutore
FIAMMA

FOGLIO

12

SEQUE

13

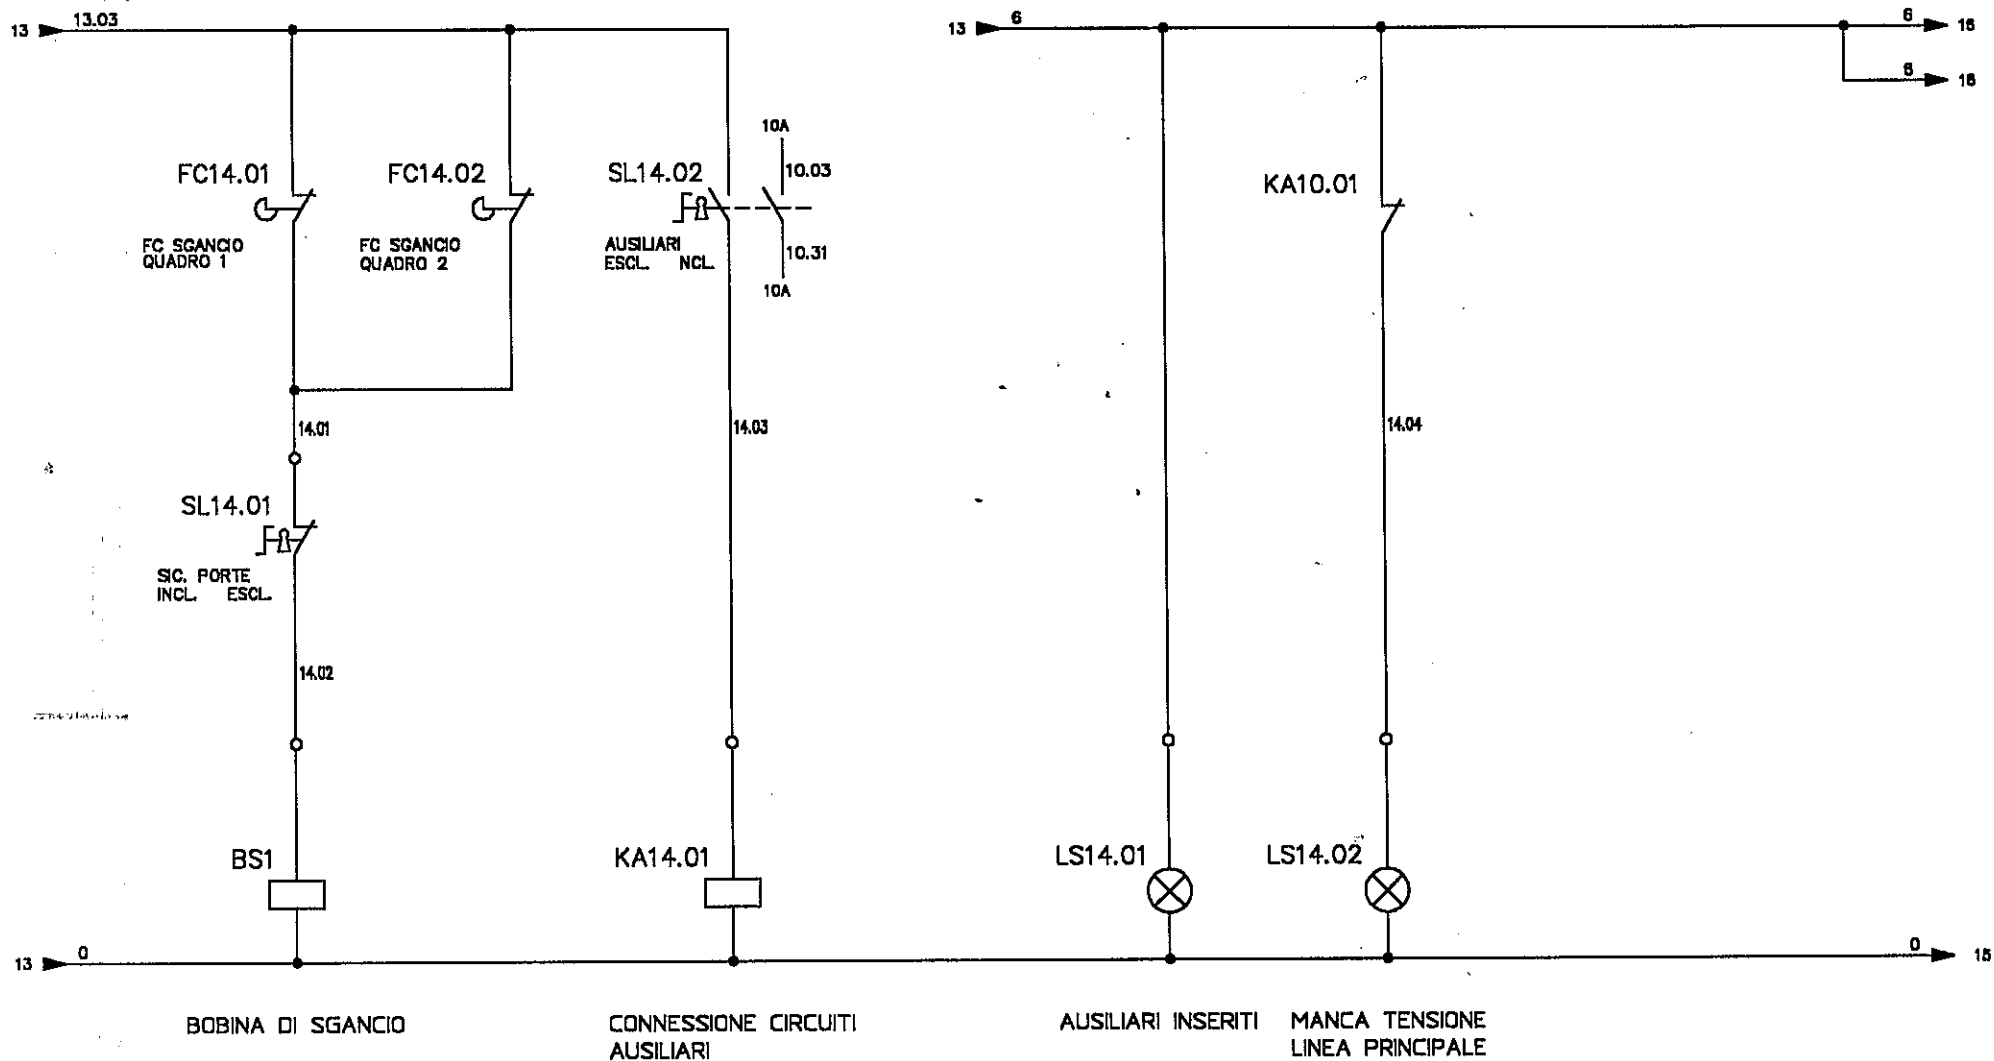


-CASCINE VICA GRIVOLD-
-TORINO ITALY-

Dls. N.	221/01
CAD	SPAC
Nome File	AGUSTAD4
Data	21/11/2001

Impianto	IMPIANTO DI OSSIDAZIONE AGUSTA ANAGNI
Denominazione	AUSILIARI

Ordine	
Commessa	221
Esecutore	FIAMMA

FOGLIO	14
SEGUE	15

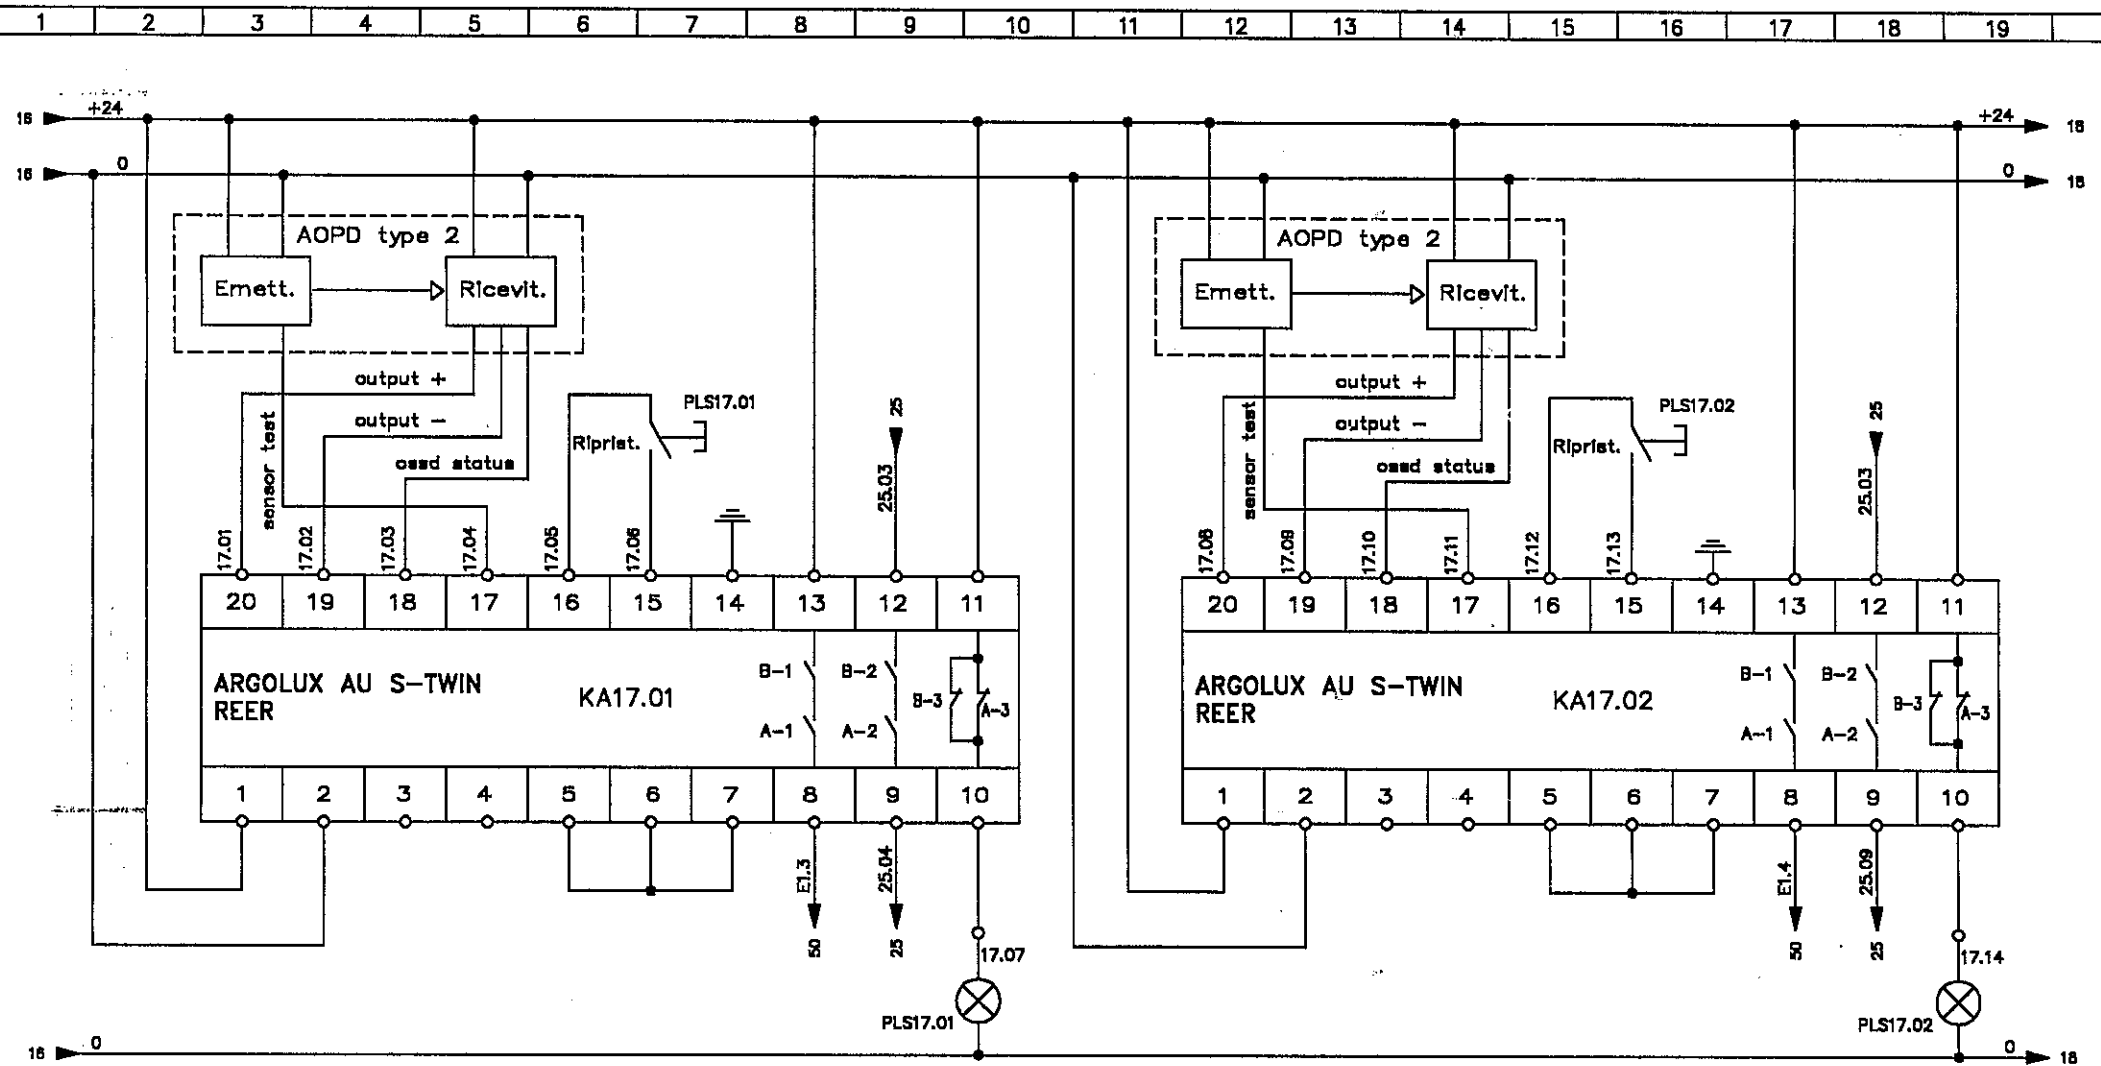

RELE DI SICUREZZA BARRIERE DISCENSORE CARICO

RELE DI SICUREZZA BARRIERE DISCENSORE SCARICO




-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAD **SPAC**
Nome File AGUSTAO4
Data 21/11/2001

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**
Denominazione
**ASILIARI
RELE EMERGENZA SICUREZZA CANCELLI**

Ordine
Commessa
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
17
SEGUE
18

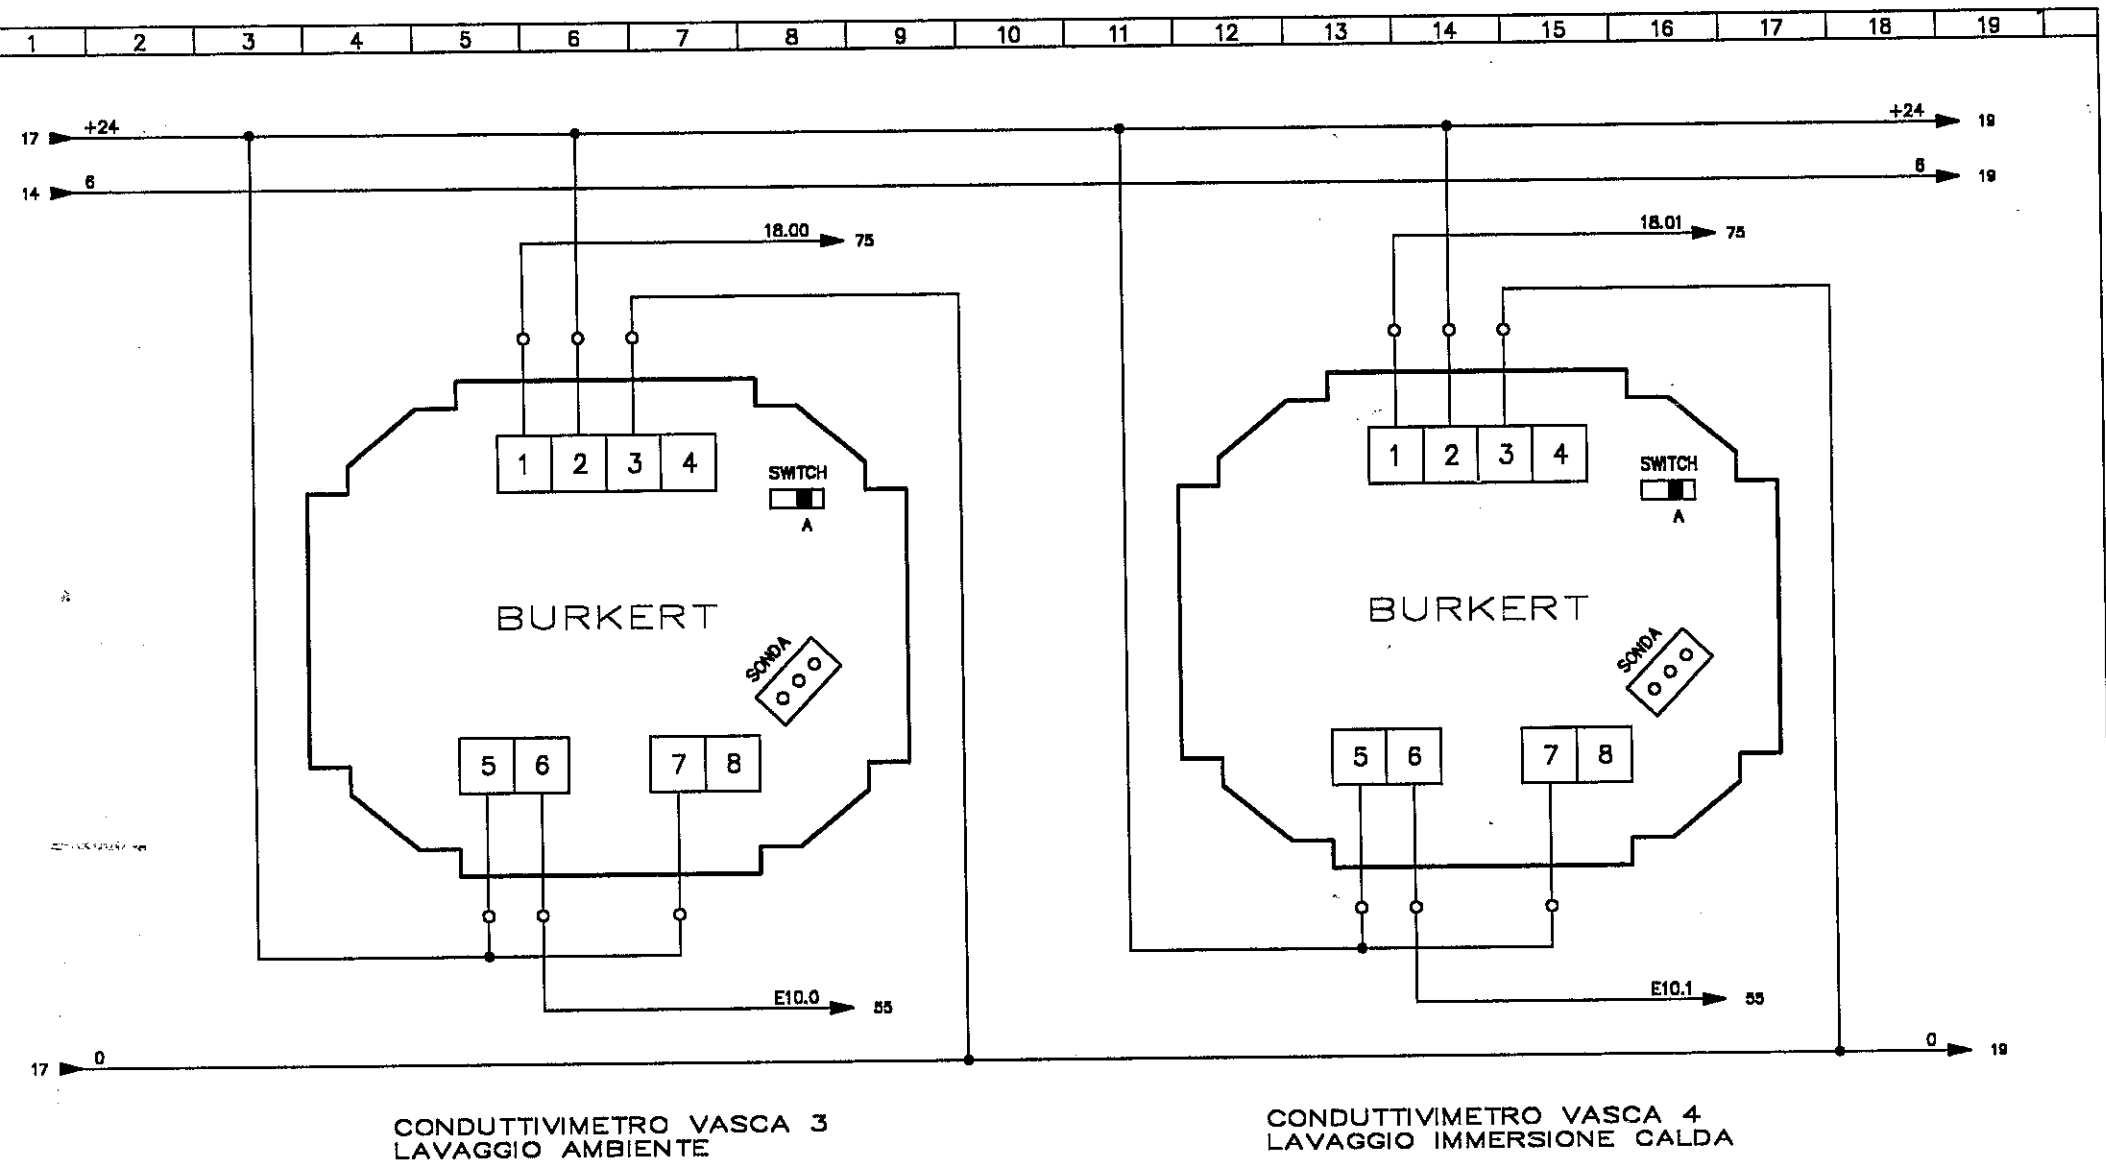

FIAMMA Impianti


-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAD **SPAC**
Nome File AGUSTAO4
Data 21/11/2001

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**
Denominazione
AUSILIARI

Ordine
Commessa
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
18
SEGUE
19

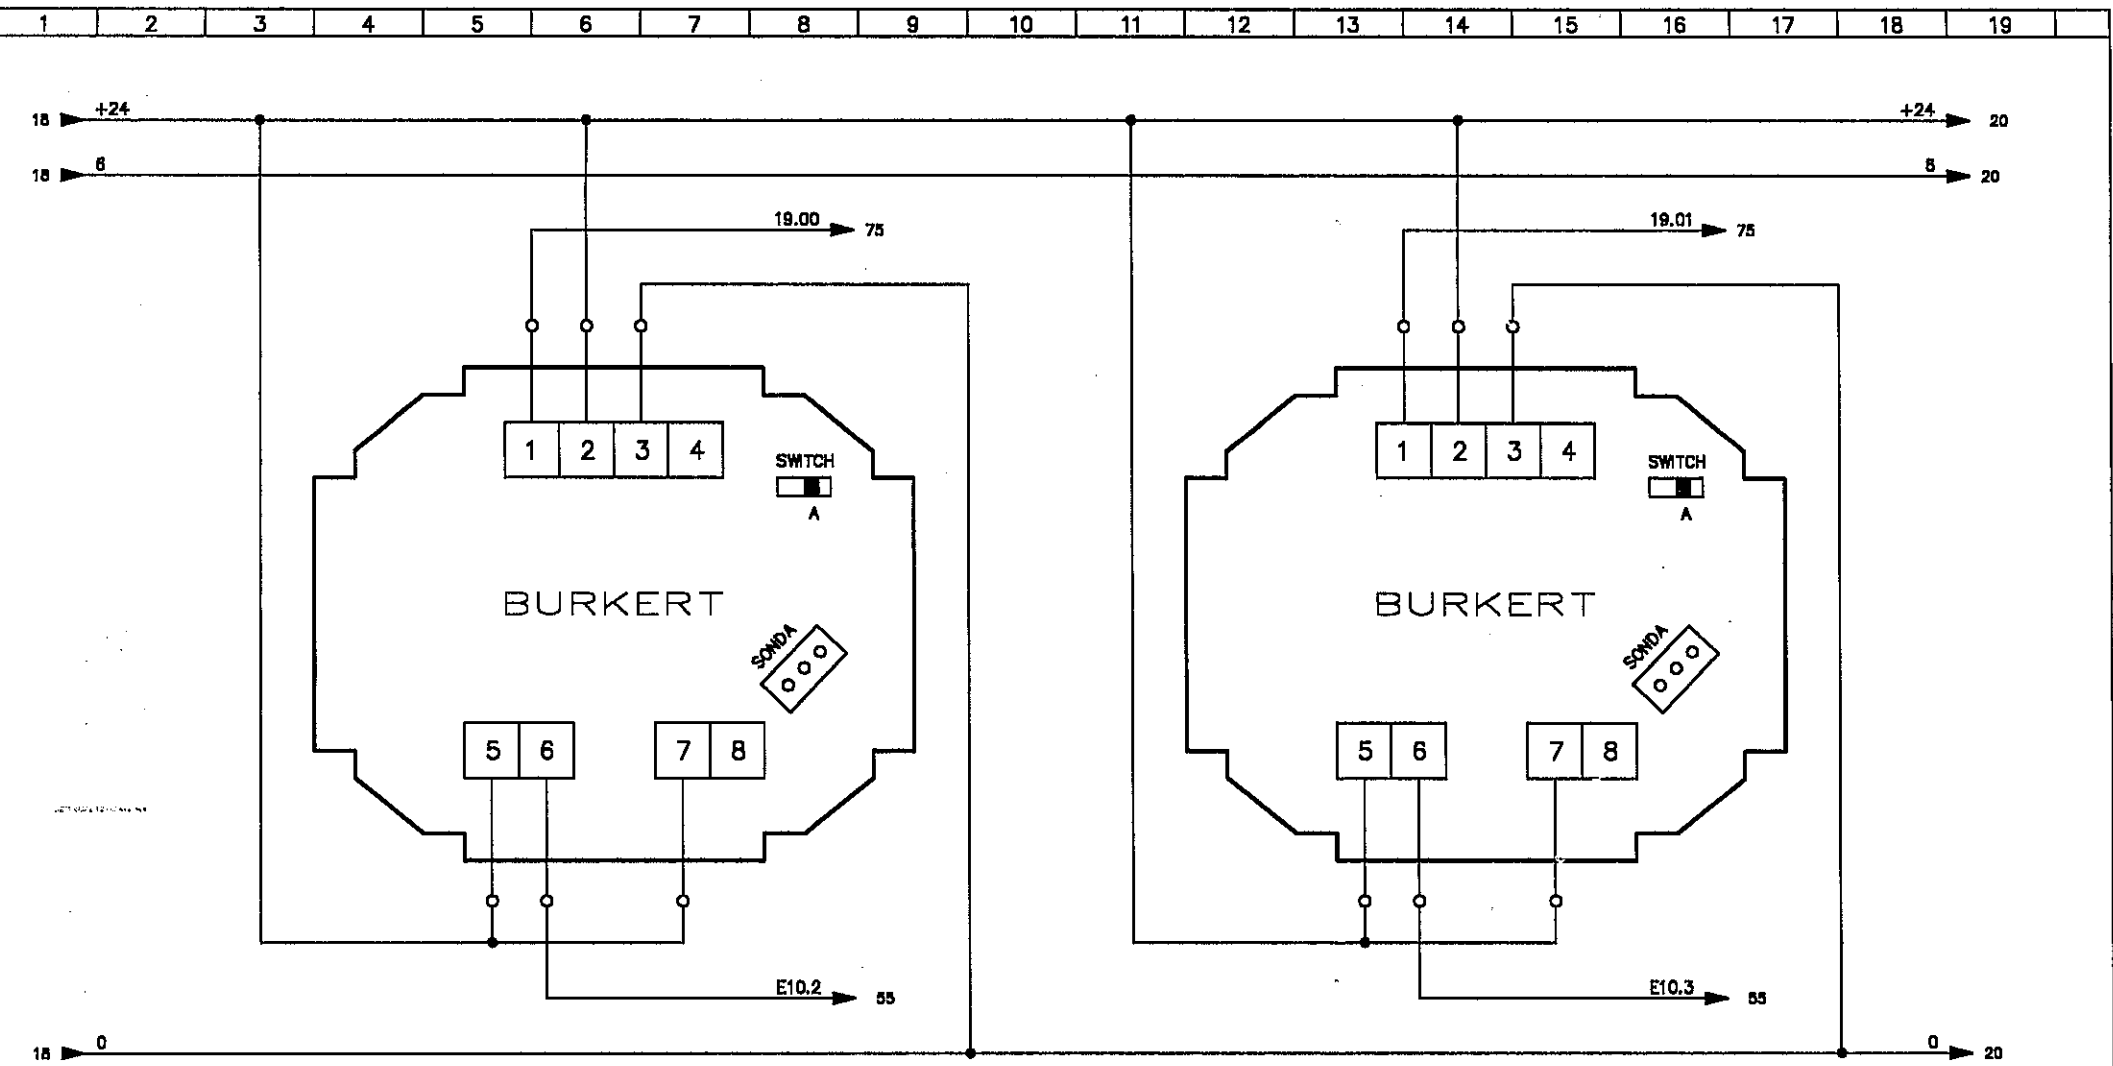

CONDUTTIVIMETRO VASCA 6
LAVAGGIO AMBIENTE

CONDUTTIVIMETRO VASCA 9
LAVAGGIO IMMERSIONE AMBIENTE




-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAD SPAC
Nome File AGUSTAO4
Data 21/11/2001

Impianto
IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI
Denominazione
AUSILIARI

Ordine
Commessa 221
Esecutore FIAMMA

FOGLIO
19
SEGUE
20

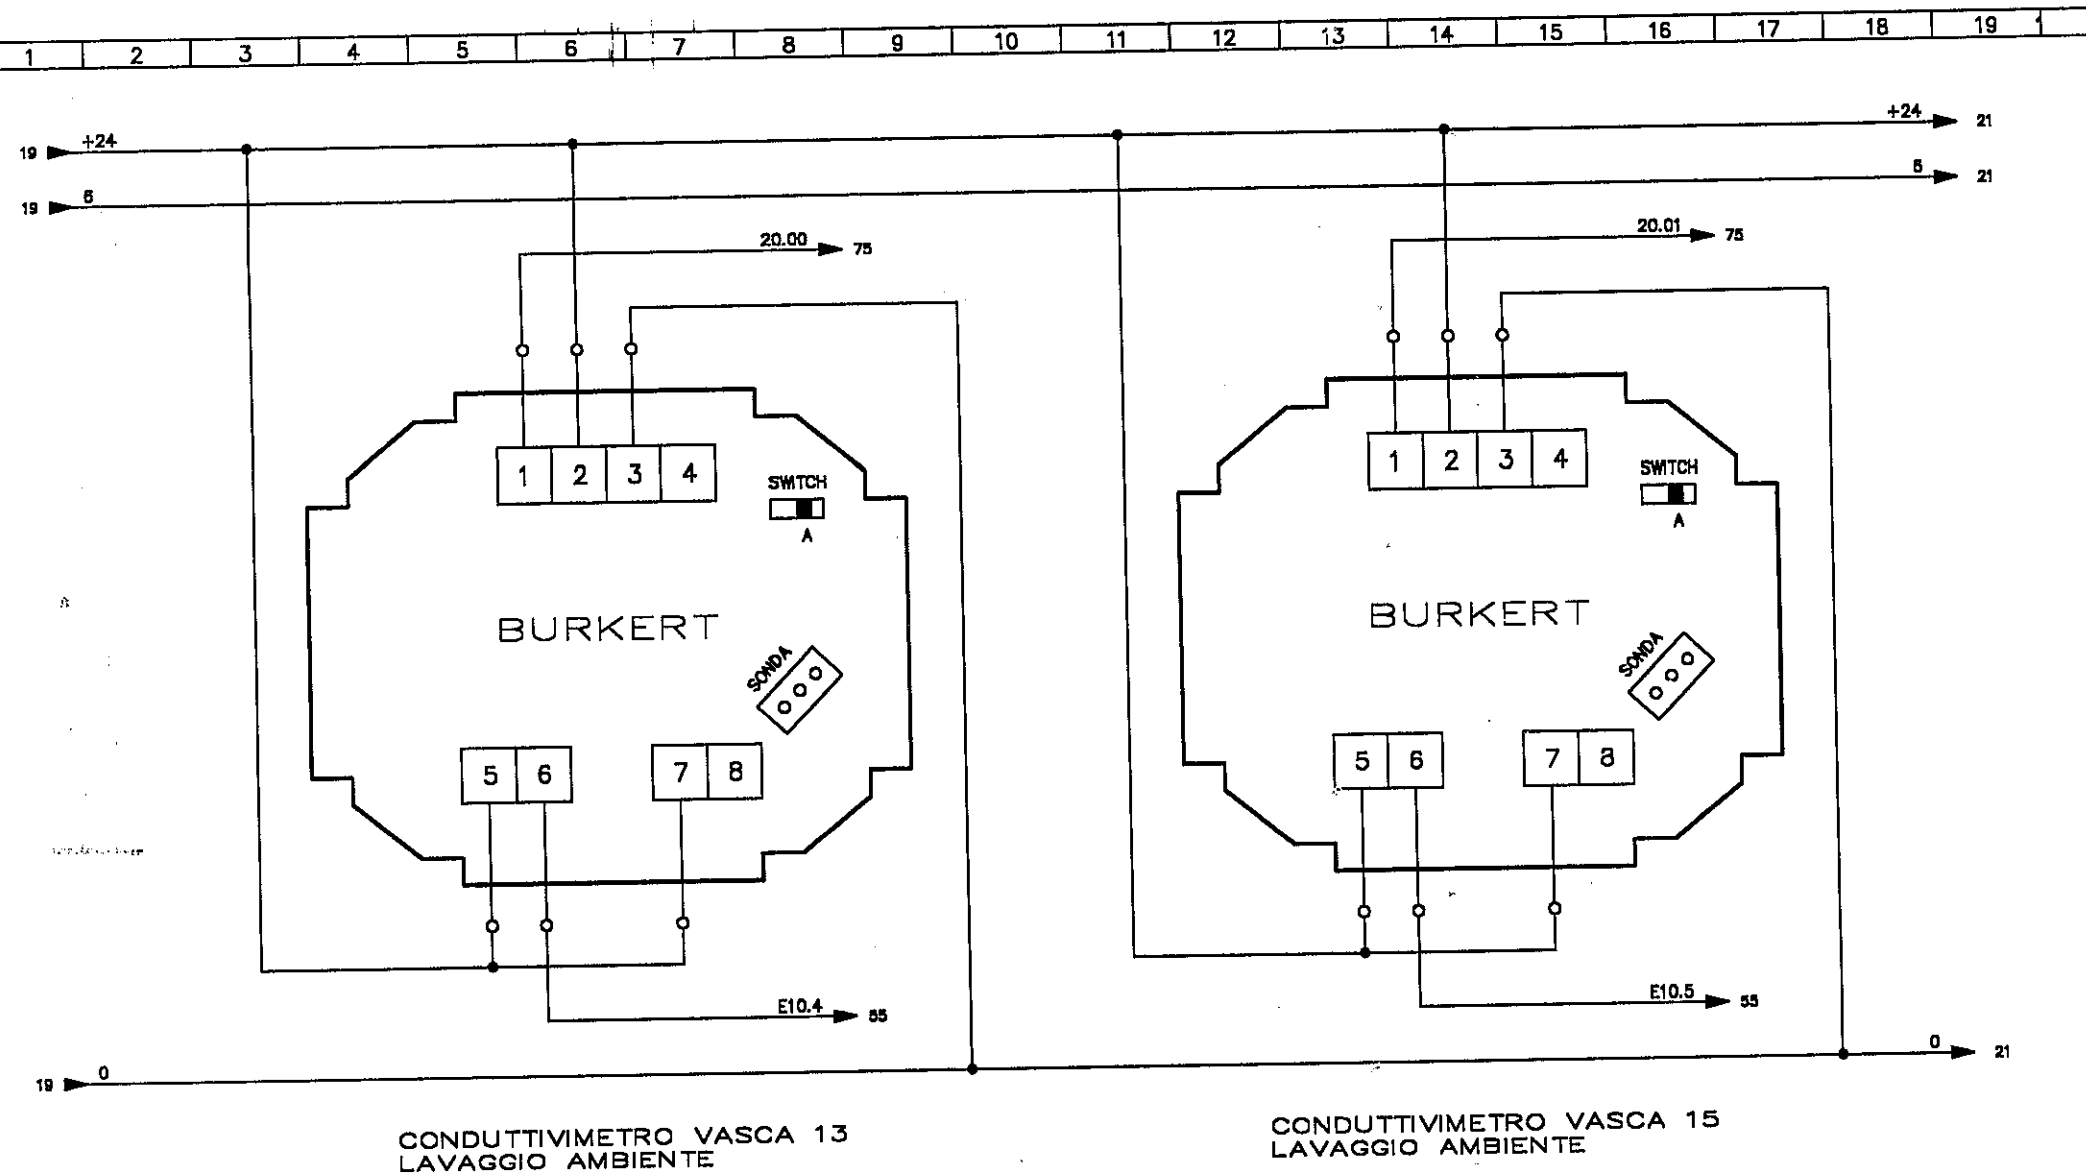


-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAD **SPAC**
Nome File AGUSTAD4
Data 21/11/2001

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**
Denominazione
AUSILIARI

Ordine
Commessa
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
20
SEGUE
21

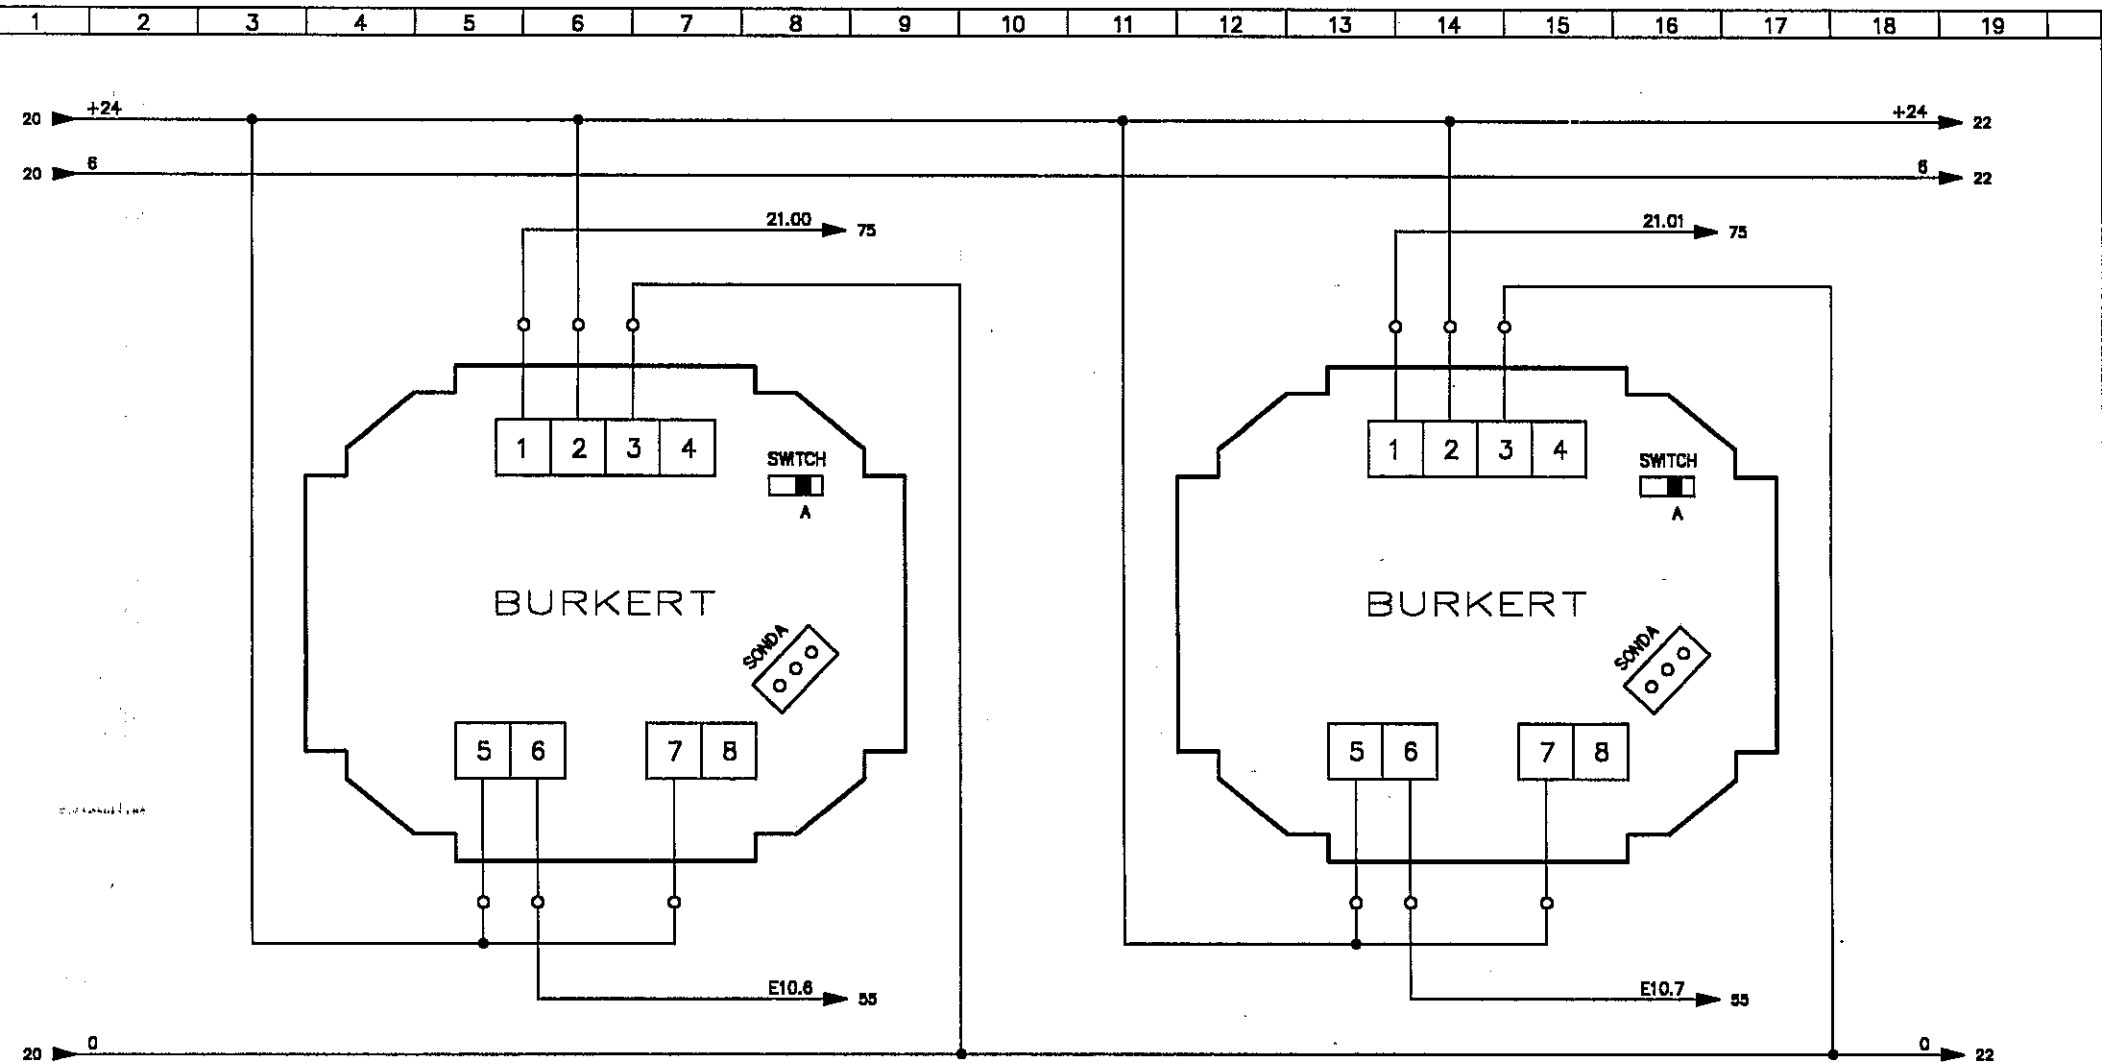

CONDUTTIVIMETRO VASCA 18
LAVAGGIO AMBIENTE

CONDUTTIVIMETRO VASCA 20
LAVAGGIO AMBIENTE




-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dls. N. 221/01
CAD **SPAC**
Nome File AGUSTA04
Data 21/11/2001

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**
Denominazione
AUSILIARI

Ordine
Commessa
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
21
SEGUE
22

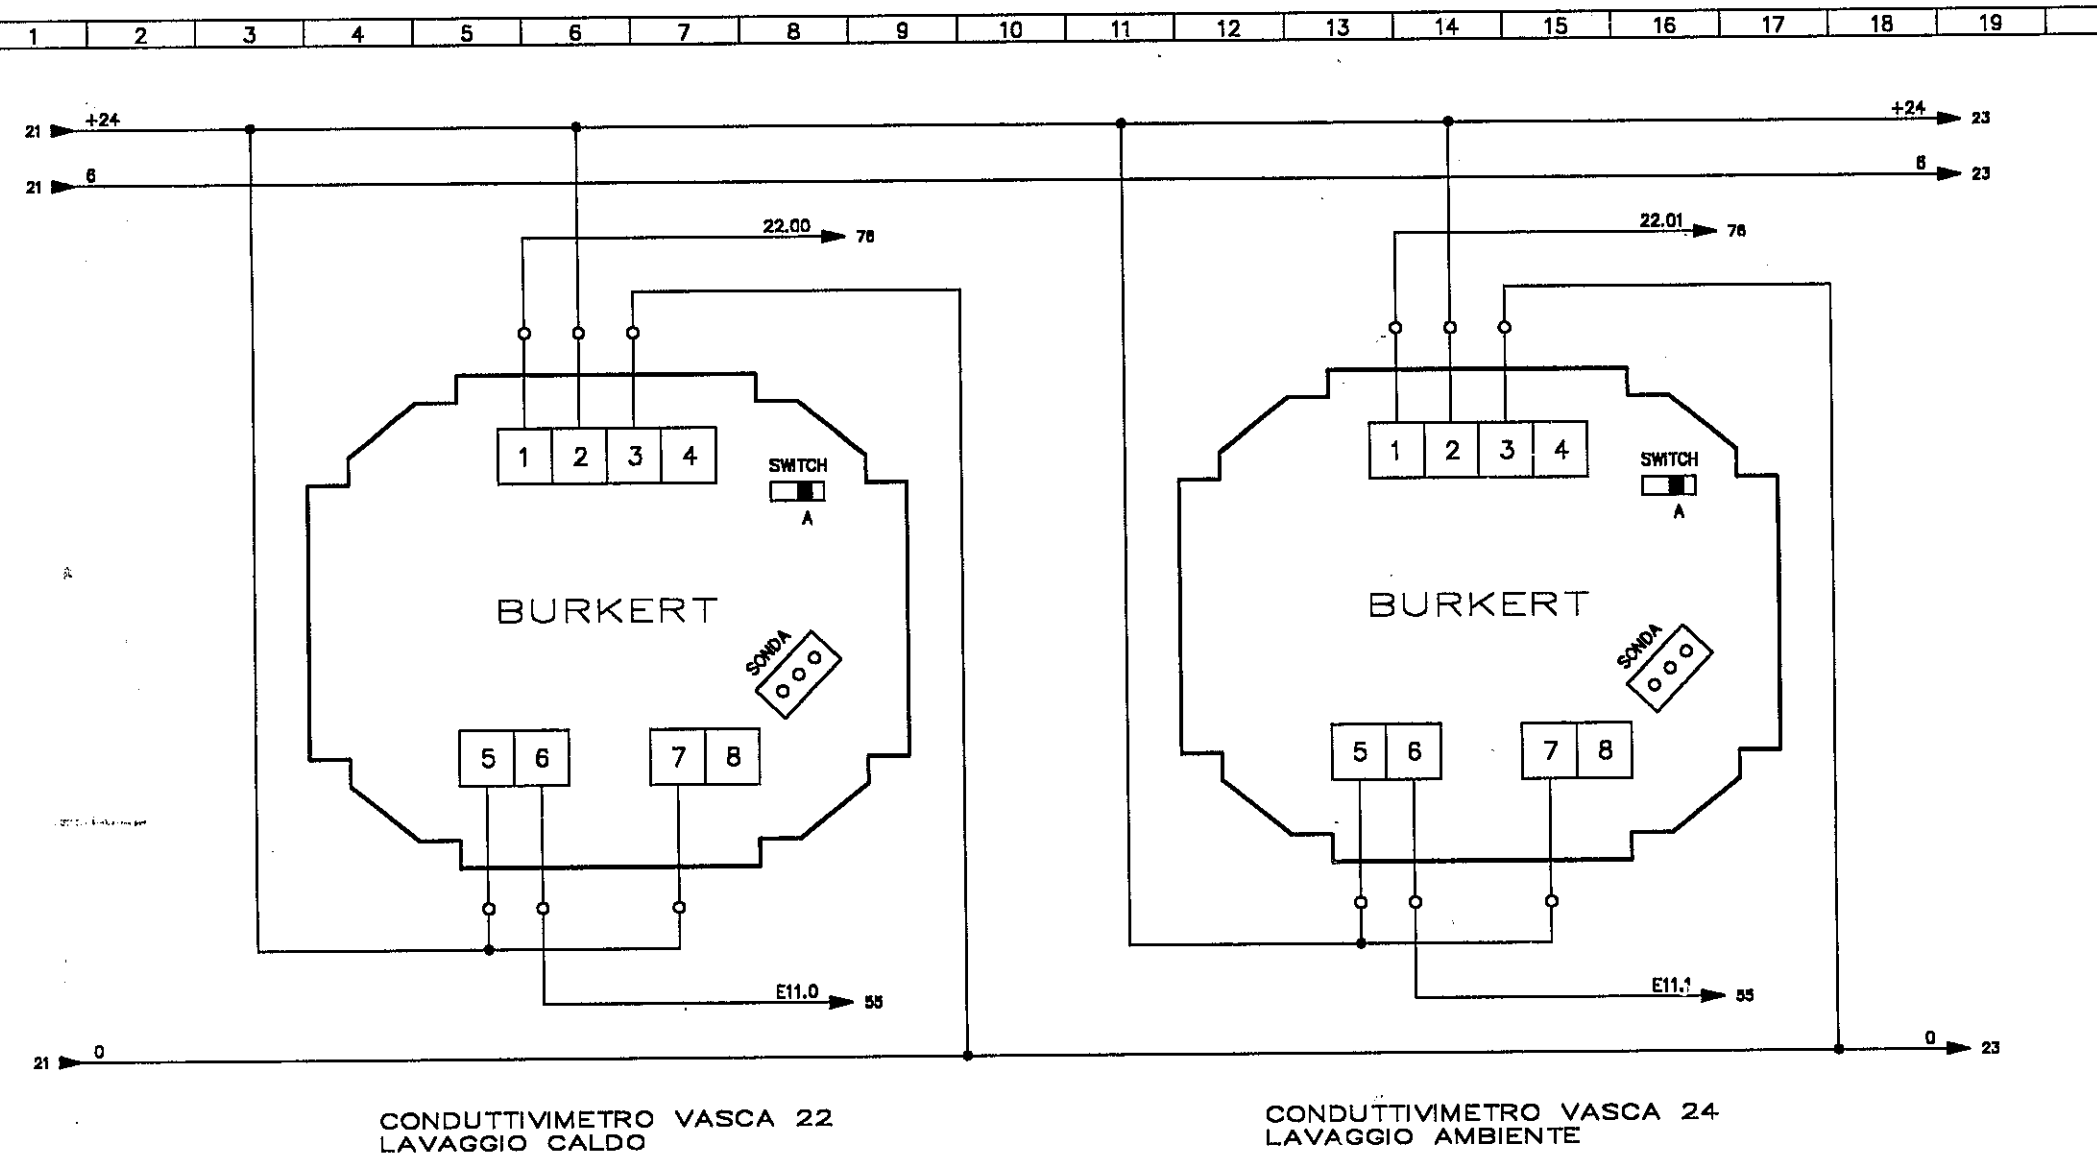

-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTAO4

Data 21/11/2001

Impianto

IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI

Denominazione

AUSILIARI

Ordine

Commessa

221

Esecutore

FIAMMA

FOGLIO

22

SEGUE

23

22 → +24 → 24

22 → 6 → 6 \

PAGINA PER TELECOMANDO

22 → 0 → 0 → 24



-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTA04

Data 21/11/2001

Impianto

**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**

Denominazione

AUSILIARI

Ordine

Commessa

221


Esecutore
FIAMMA

FOGLIO

23

SEGUE

24

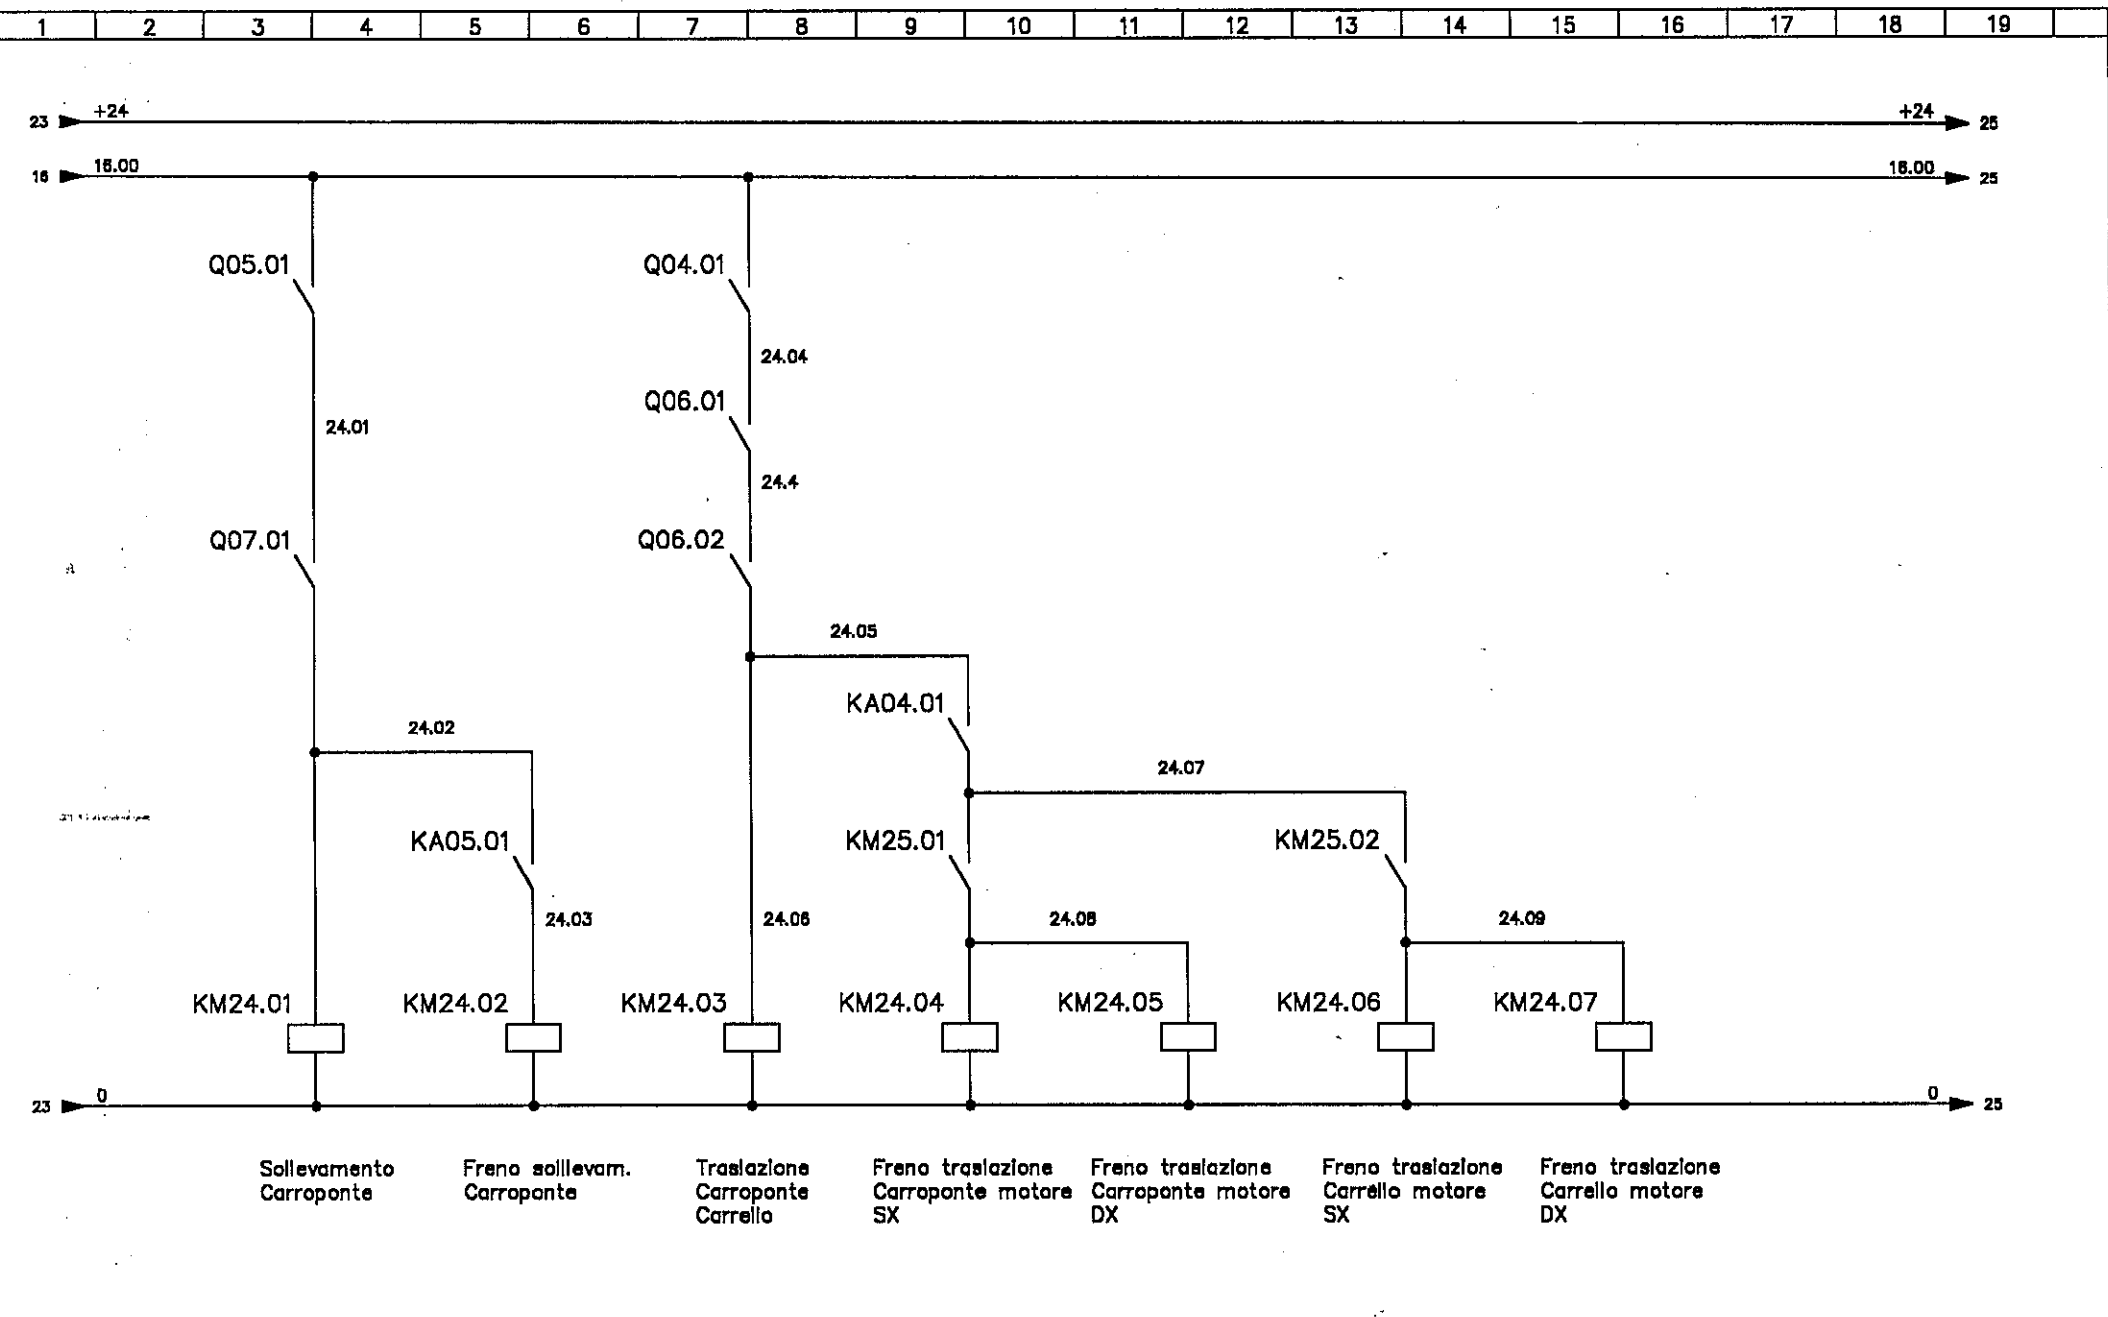

FIAMMA Impianti

-CASCINE VICA GRIVOLD-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTAO4

Data 21/11/2001

Impianto

**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**

Denominazione

AUSILIARI

Ordine

Commessa
221


Esecutore
FIAMMA

FOGLIO

24

SEGUE

25

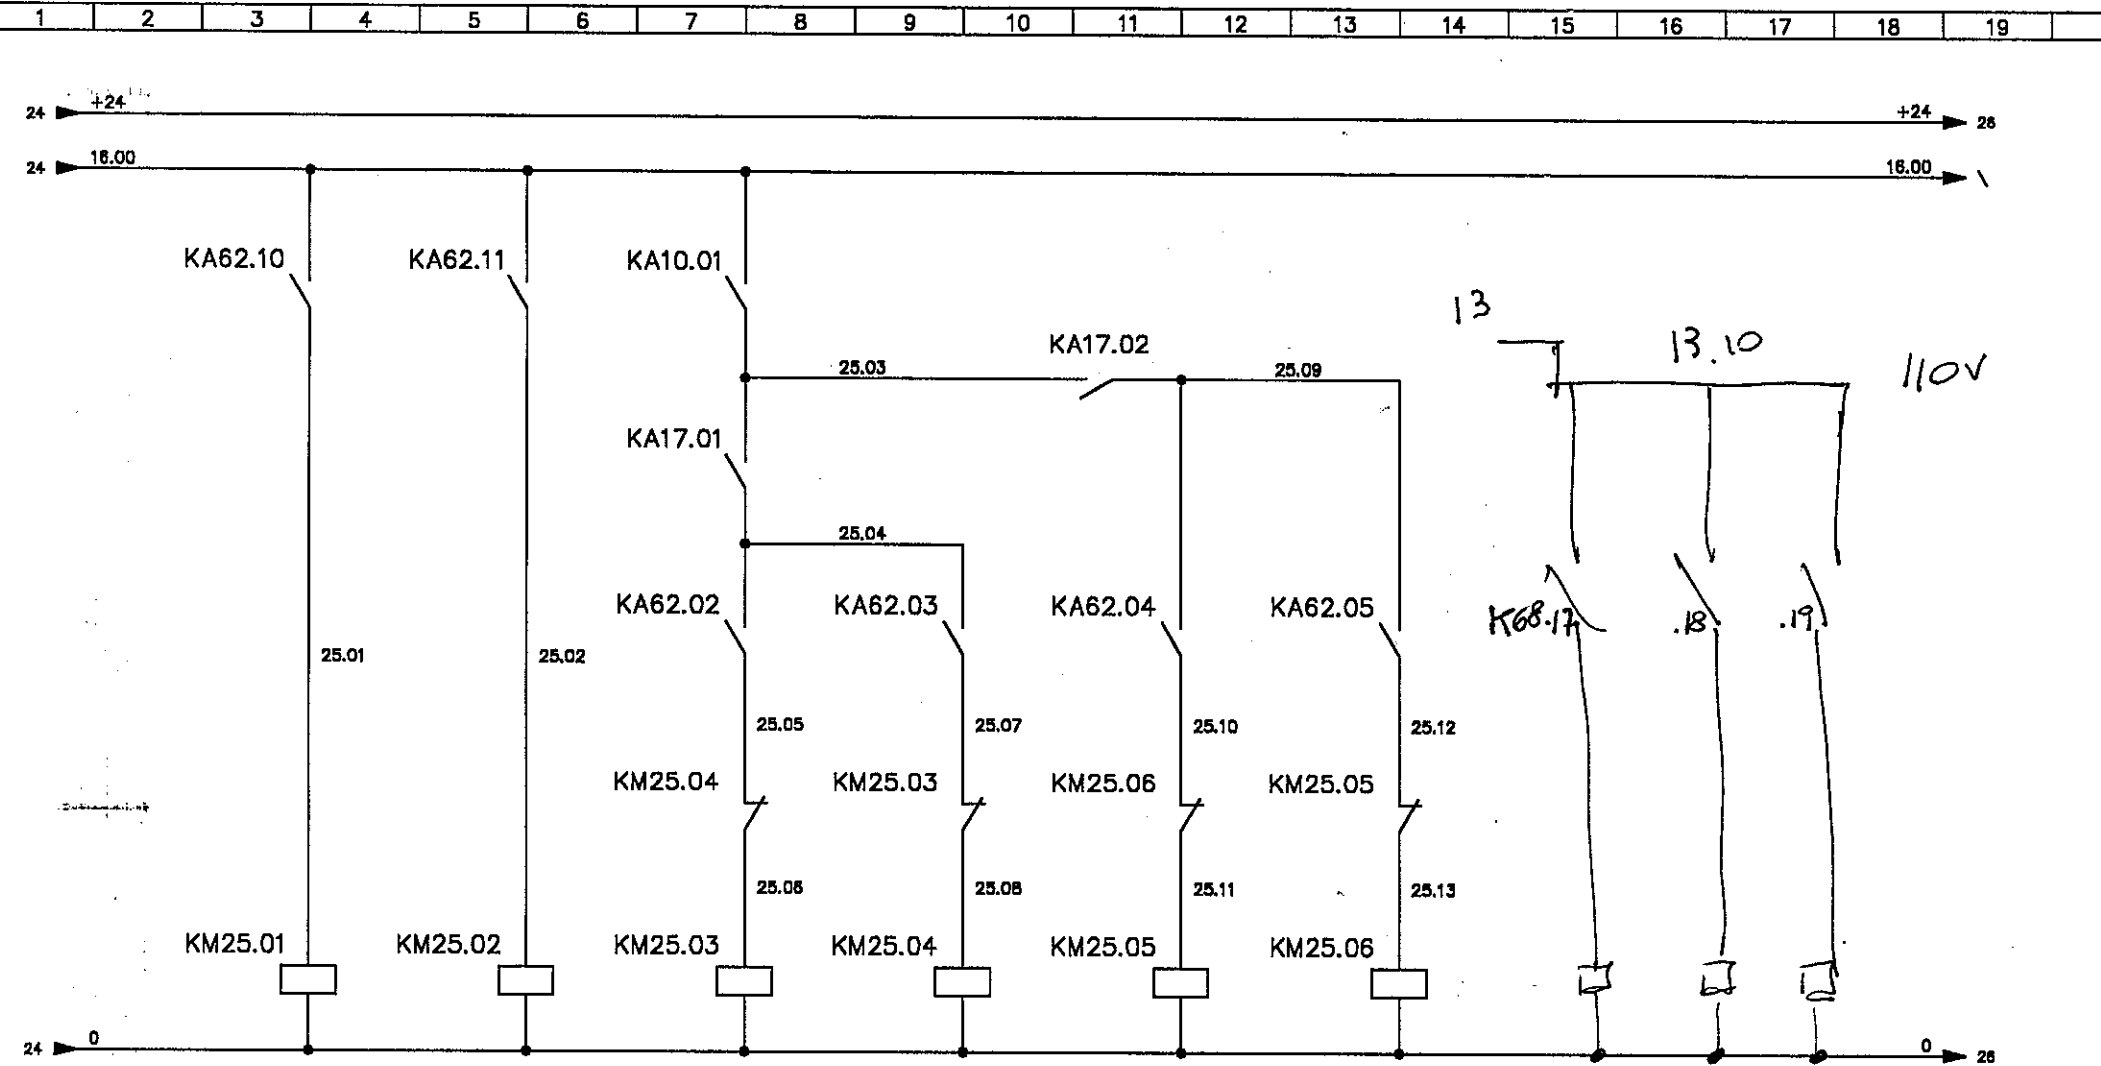


Traslazione motori Sx\Dx carroponte Traslazione motori Sx\Dx carrello Salita discensore Carico Discesa discensore Carico Salita discensore Scarico Discesa discensore Scarico

EV portata
A B A-B



-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01	Impianto	Ordine	FOGLIO
CAD SPAC	IMPIANTO DI OSSIDAZIONE AGUSTA ANAGNI	Commissa 221	25
Nome File AGUSTAO4	Denominazione	Esecutore FIAMMA	SEGUE
Data 21/11/2001	AUSILIARI		26

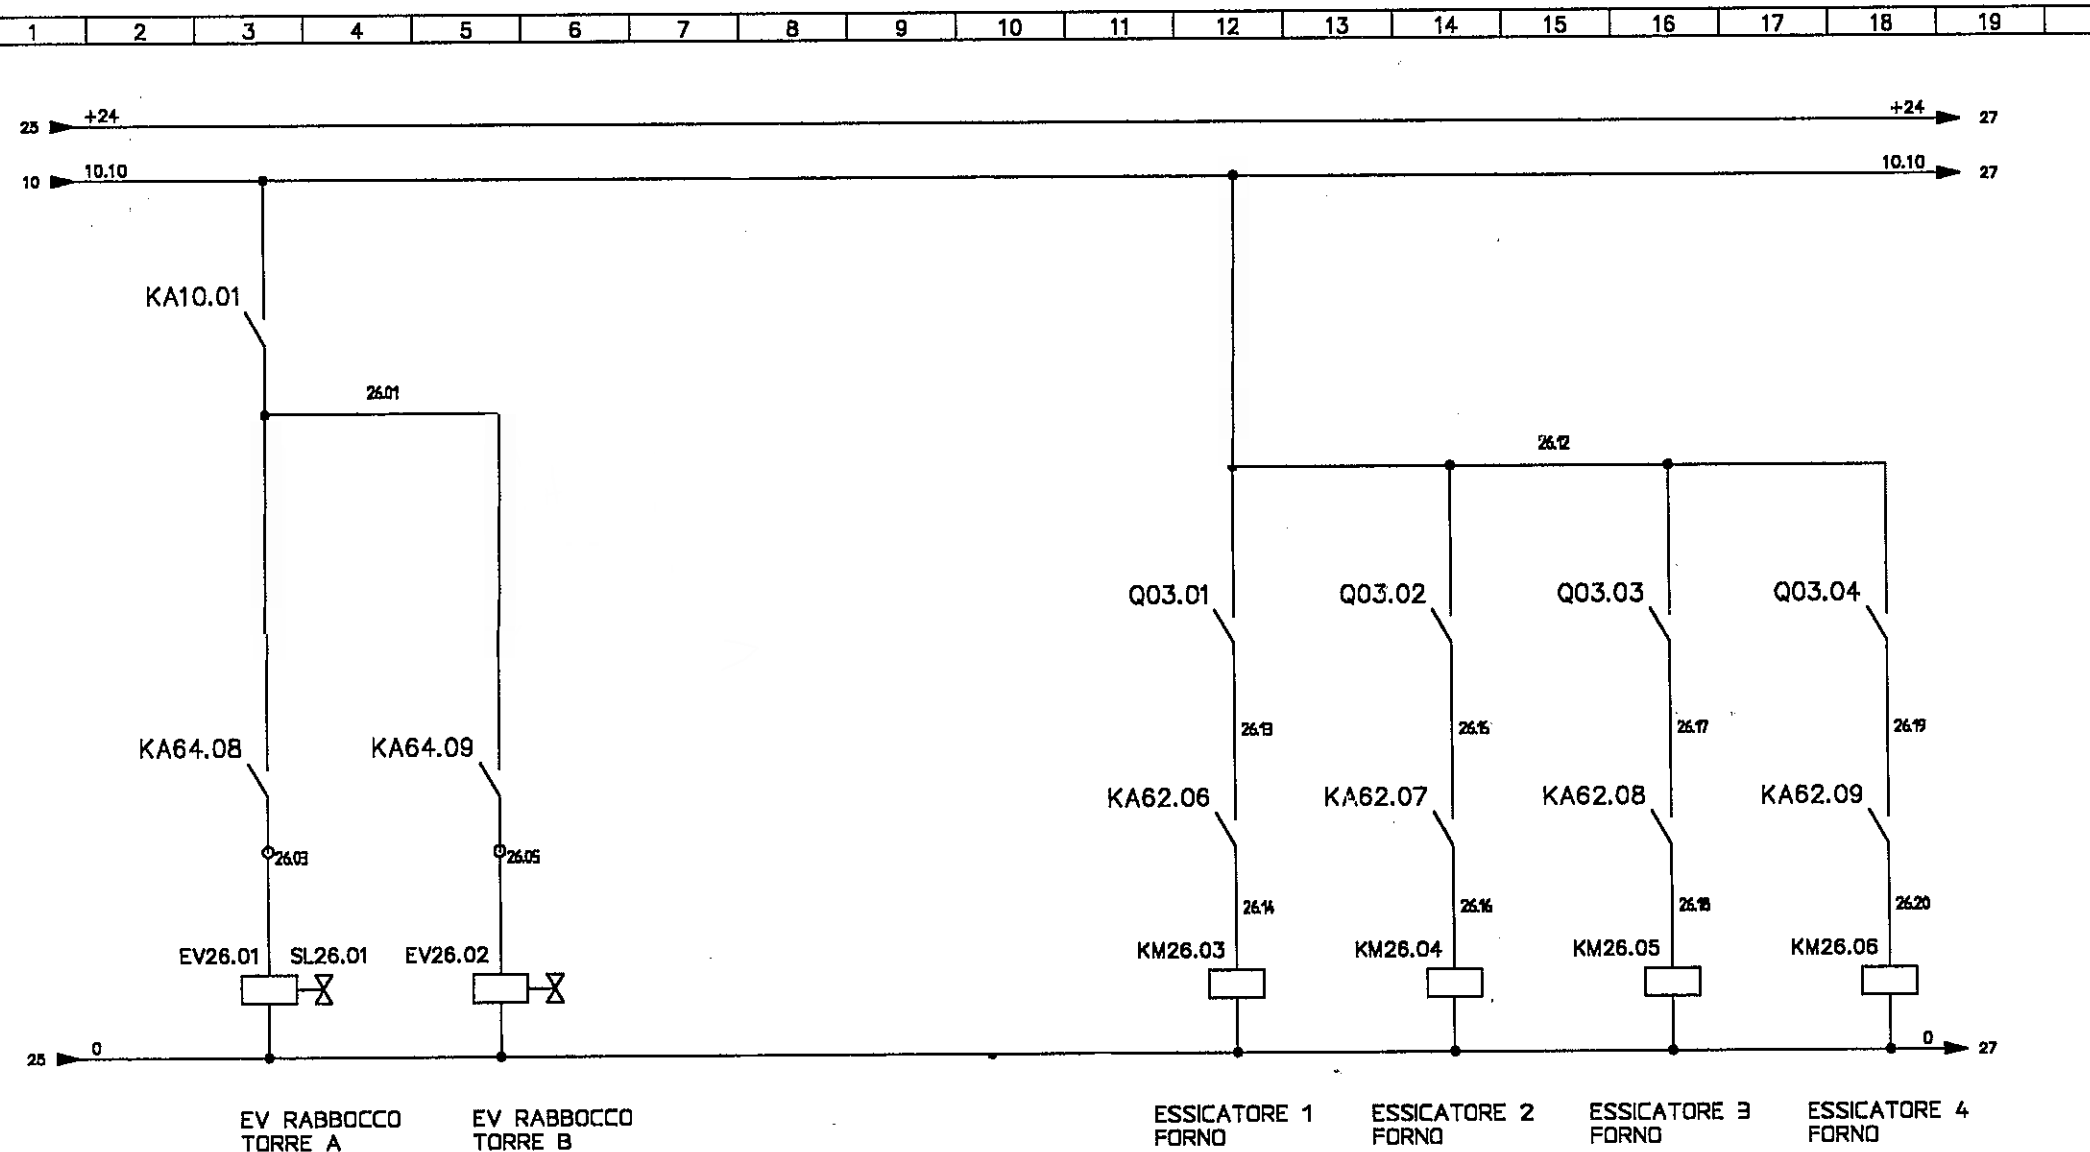


-CASCINE VICA GRIVOLD-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAD **SPAC**
Nome File AGUSTA04
Data 21/11/2001

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**
Denominazione
AUSILIARI

Ordine
Commessa
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
26
SEGUE
27

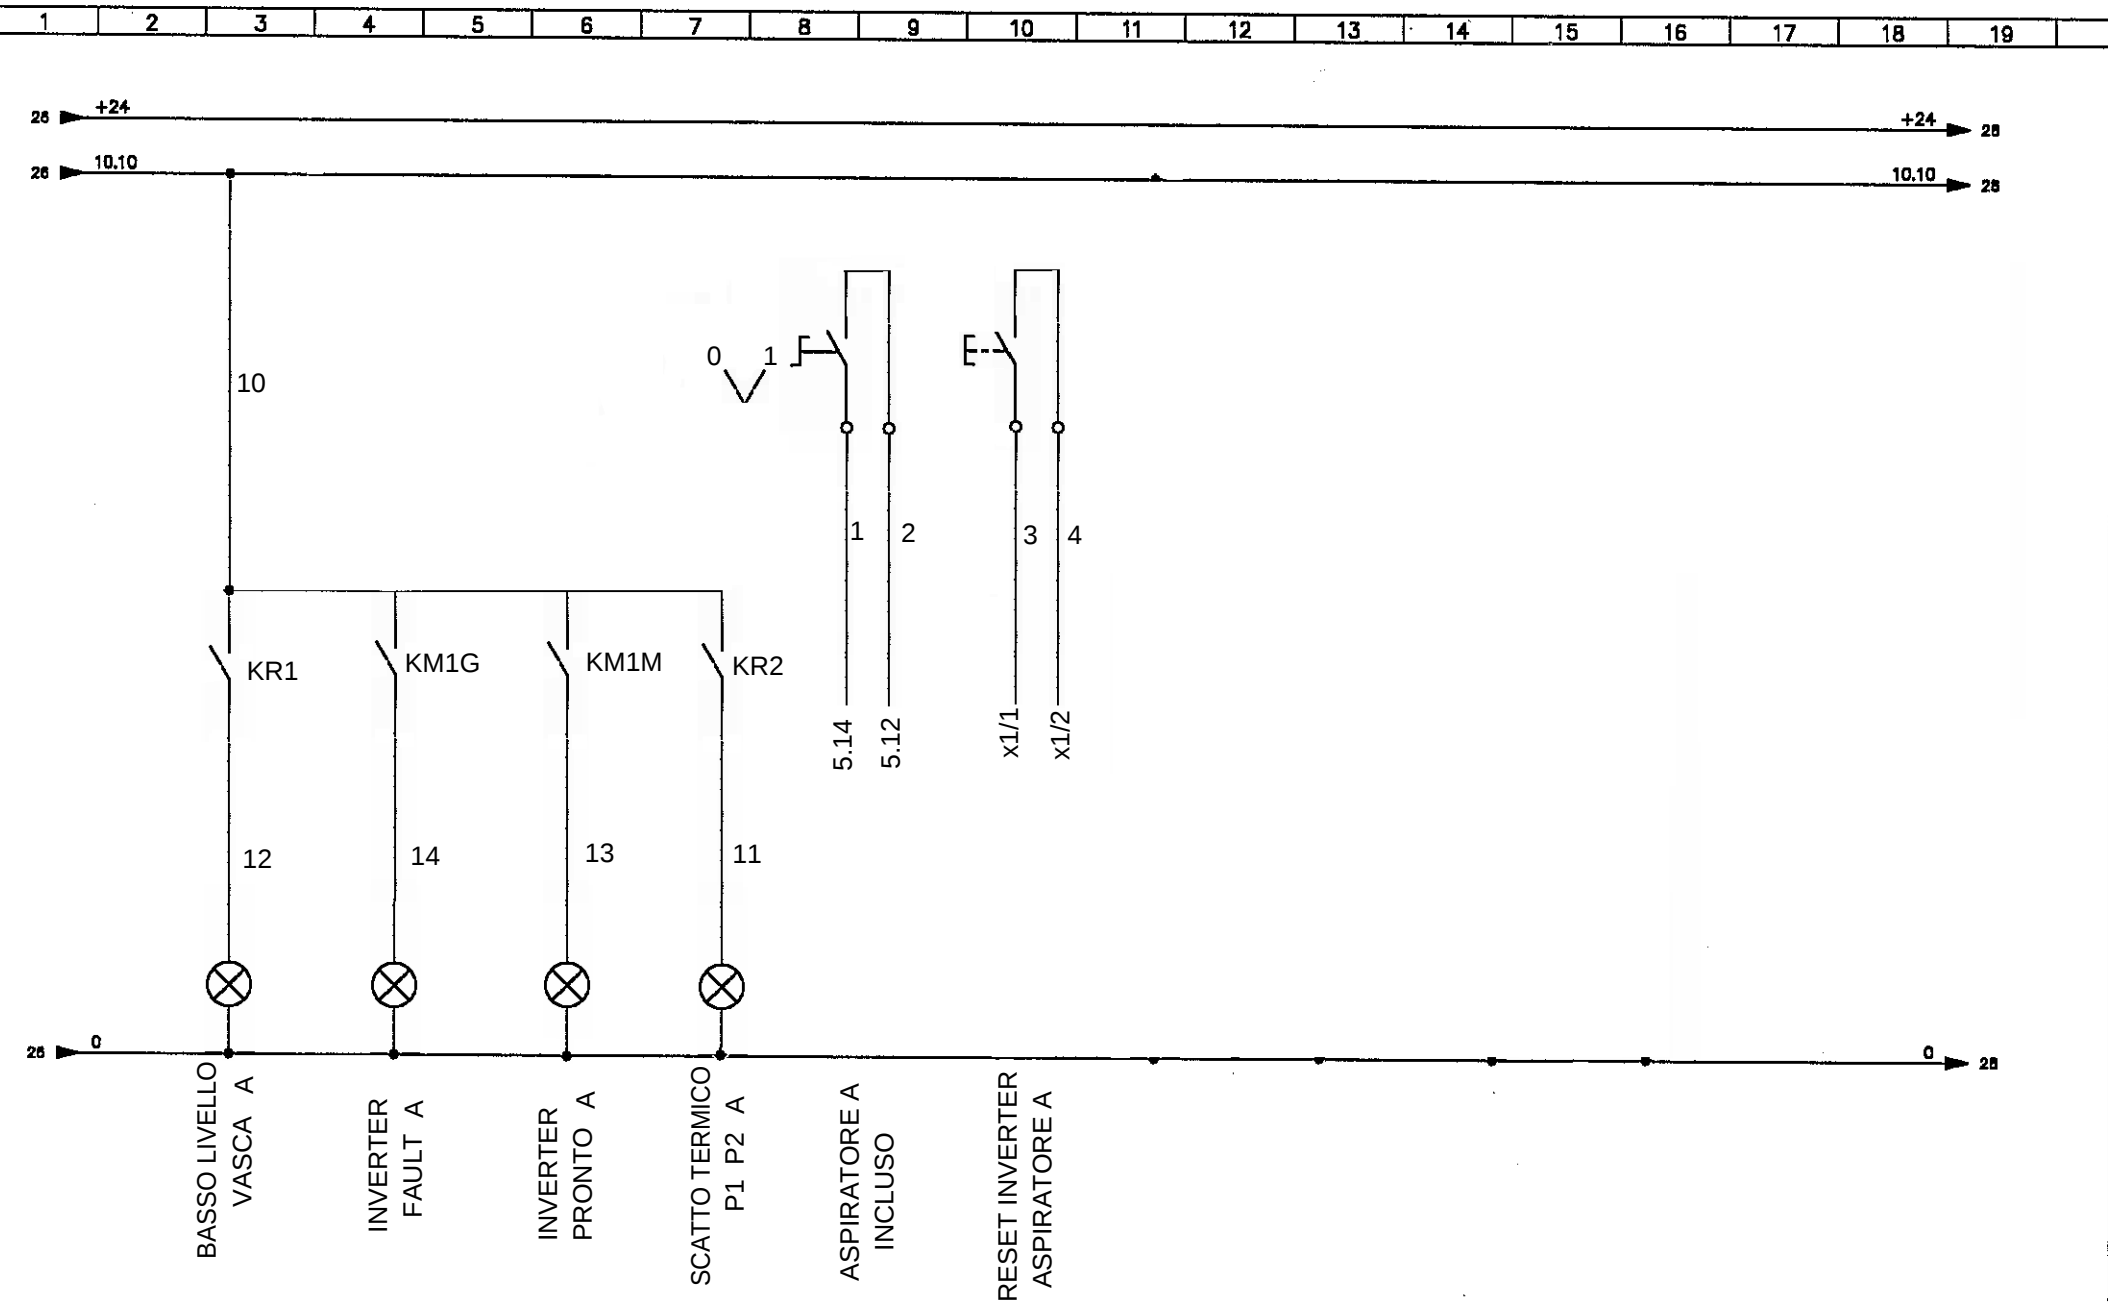


-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N.	221/01
CAD	SPAC
Nome File	AGUSTAO4
Data	21/11/2001

Impianto	IMPIANTO DI OSSIDAZIONE AGUSTA ANAGNI
Denominazione	ASPIRATORE A AUSILIARI Q.E TECNOPLAST

Ordine	
Commessa	221
Esecutore	FIAMMA

FOGLIO	27
SEGUE	28

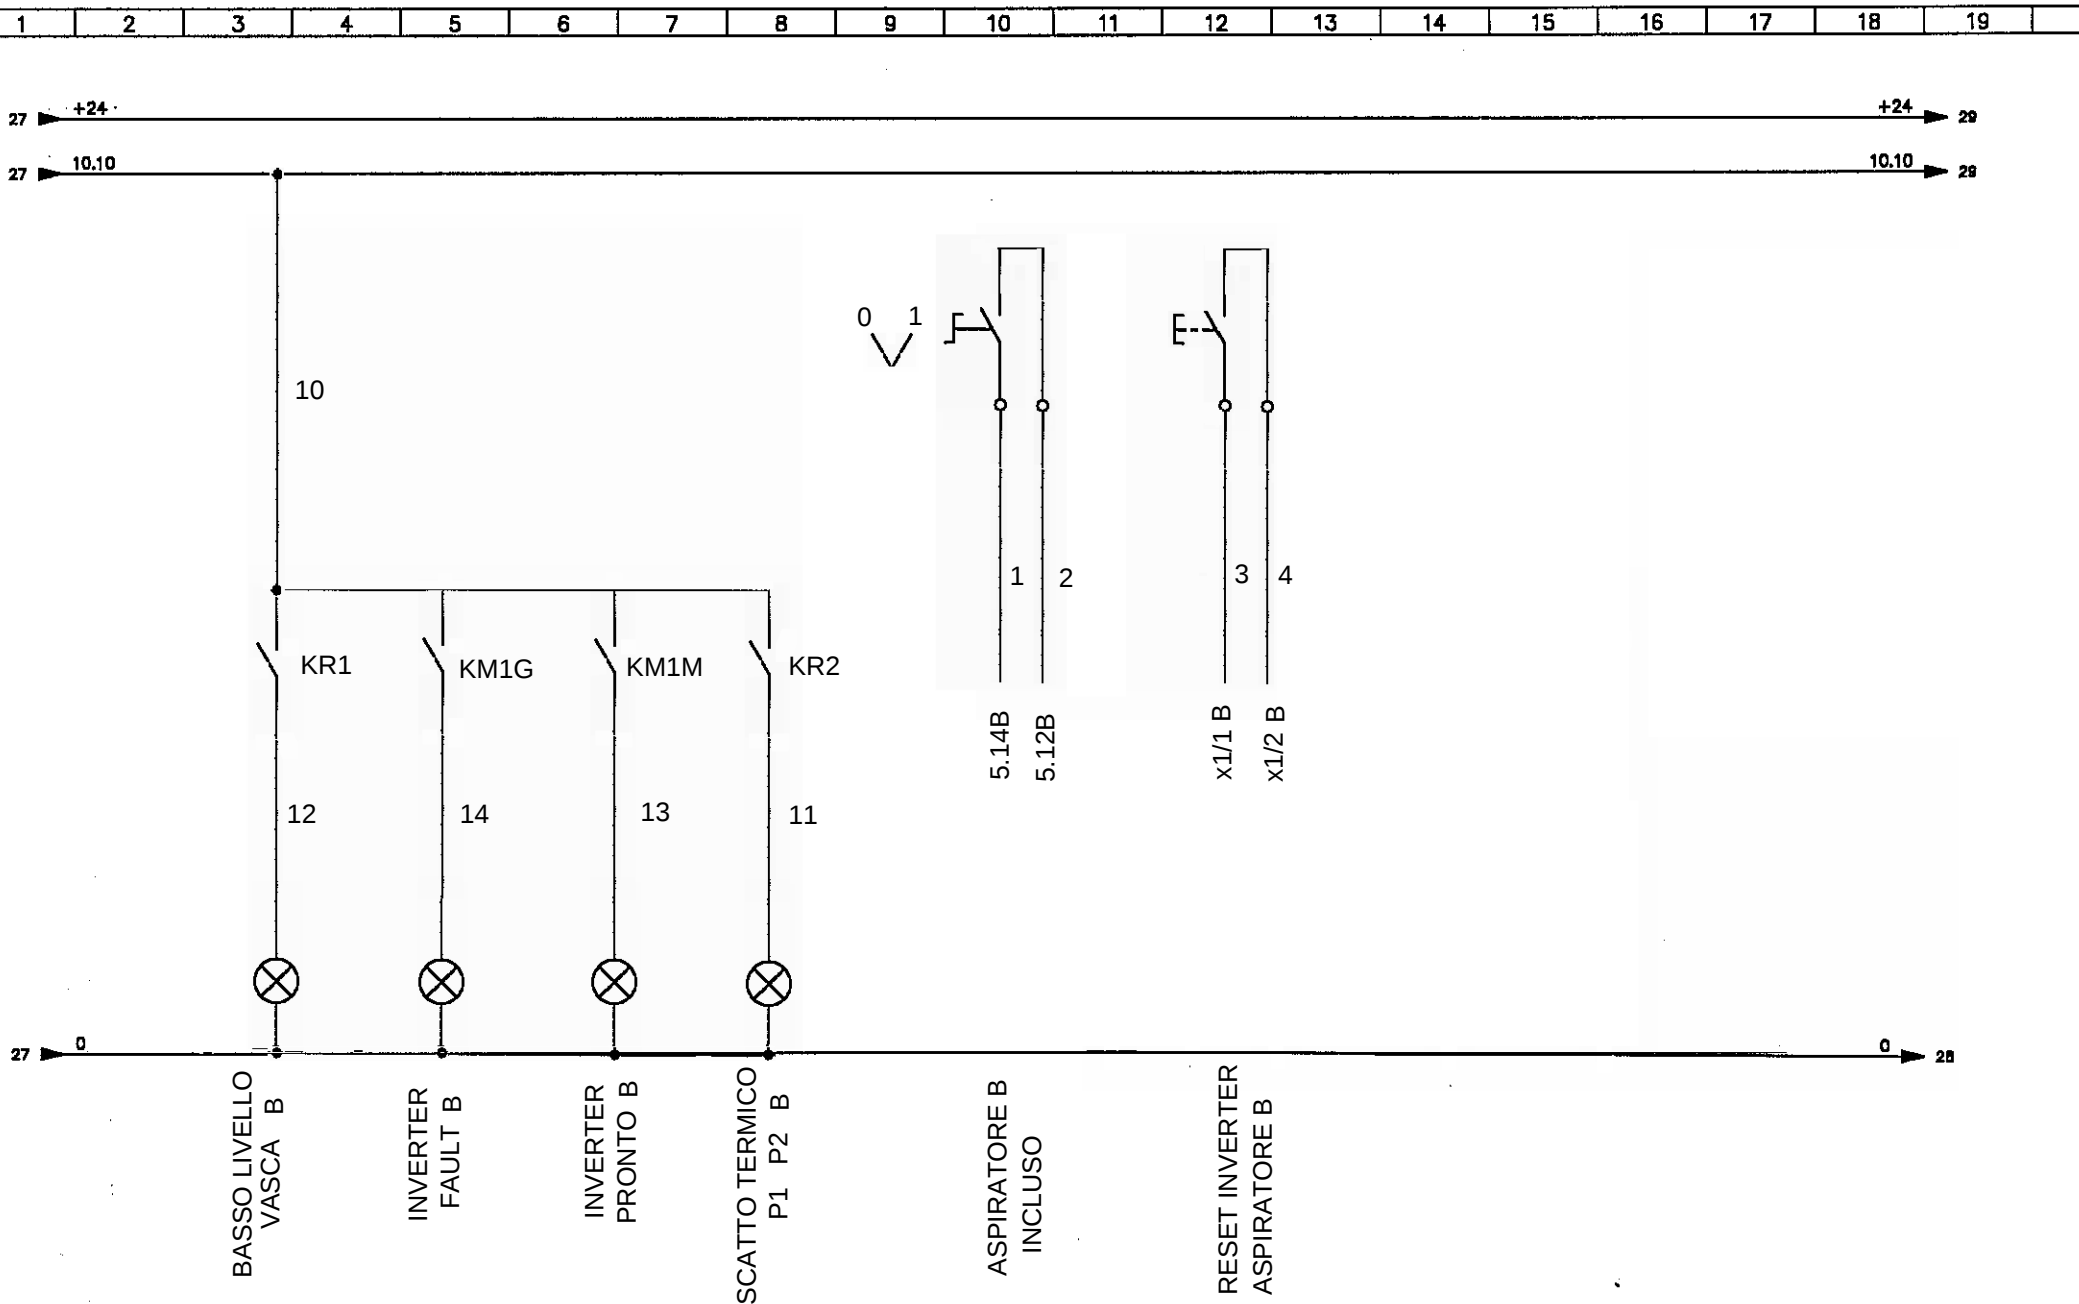

-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Fiamma Implanti s.a.s. Via Vayant 64- 10090 Casche Vica, Rivoldo - Tel. 011/9591037-9593814 - Fax 011/9596926

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File **AGUSTA04**

Data 21/11/2001

Impianto

**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**

Denominazione

**AUSILIARI
ASPIRATORE B
Q.E TECNOPLAST**

Ordine

Commessa

221

Esecutore


FIAMMA

FOGLIO

28

SEGUE

29

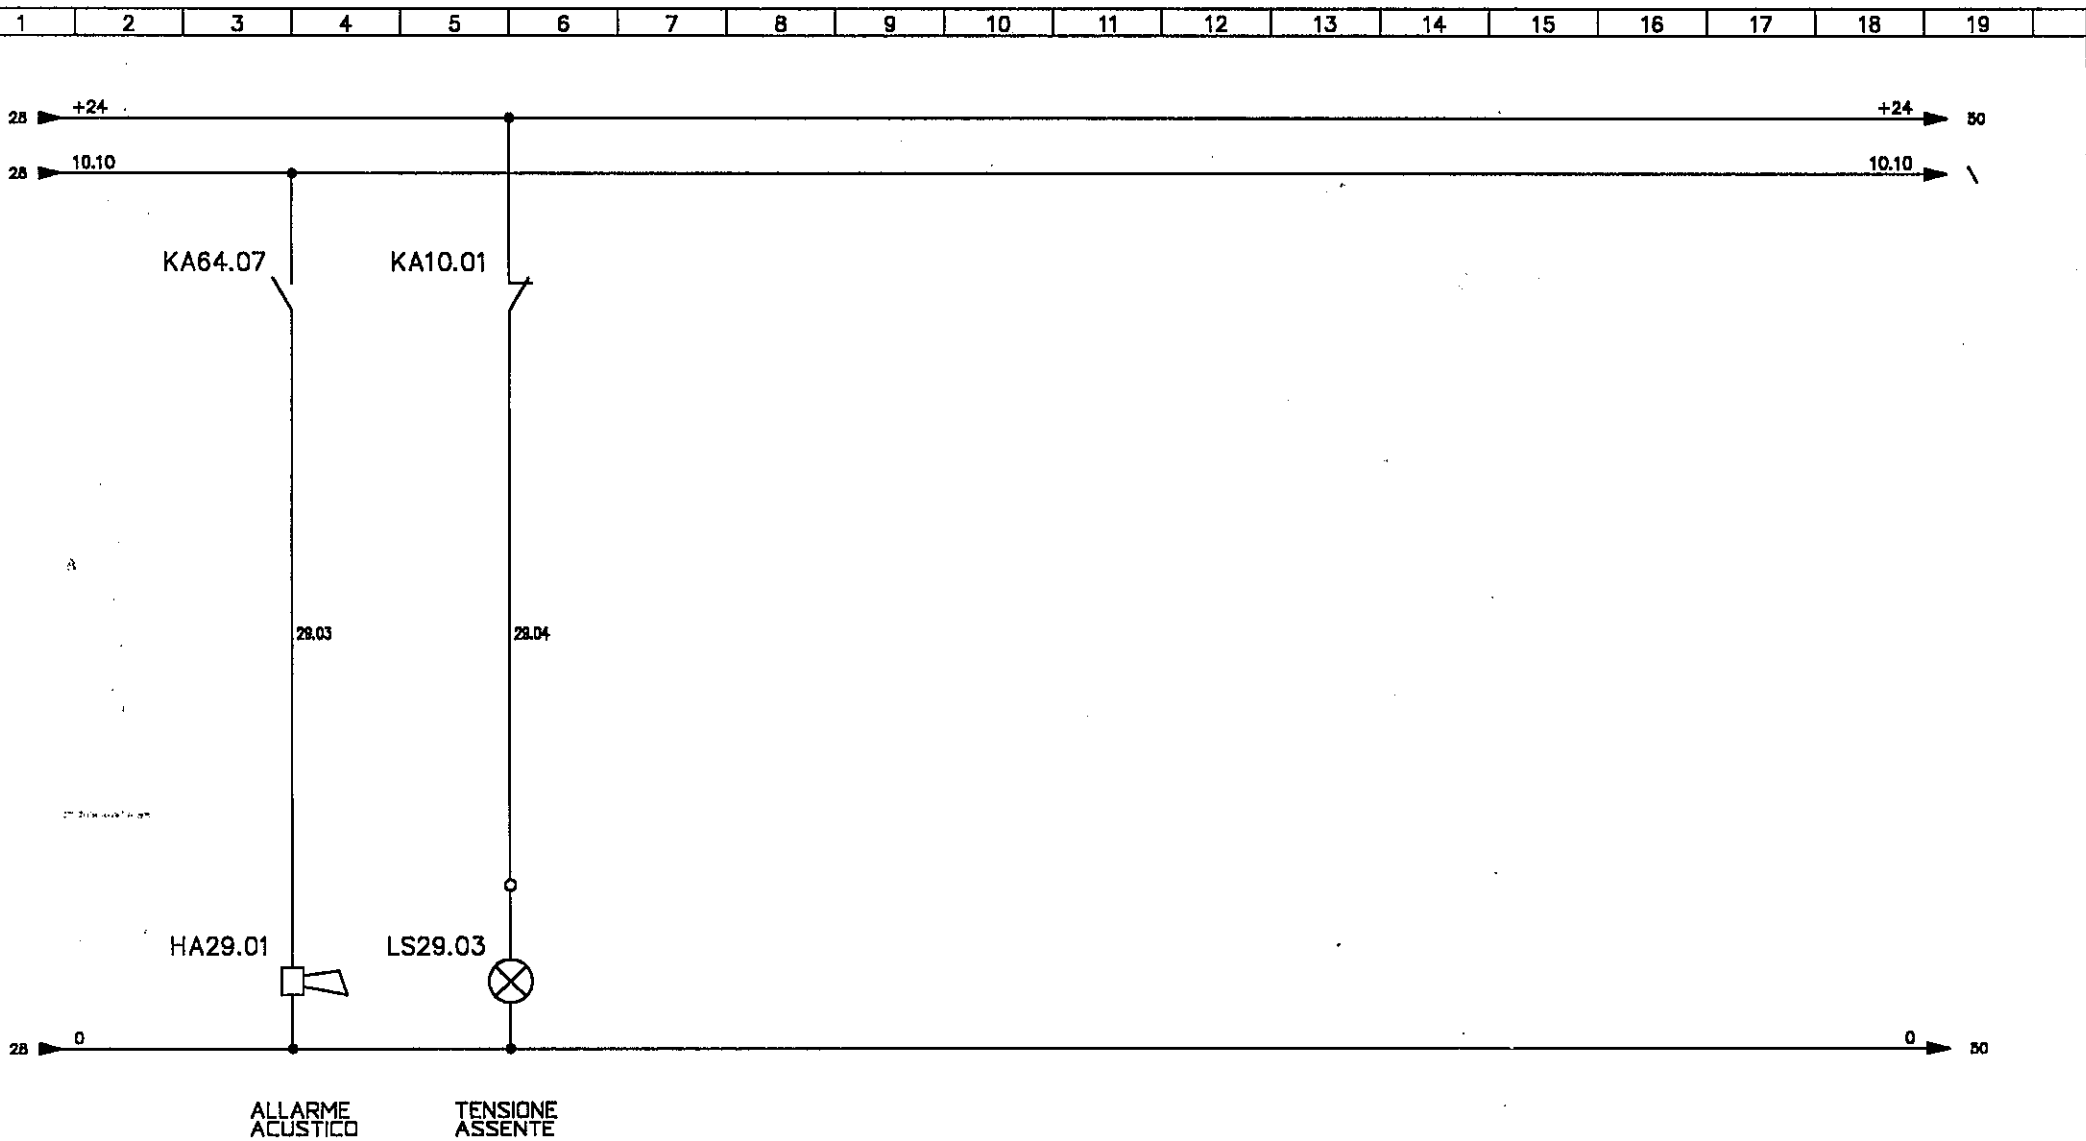

FIAMMA Impianti

-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTA04

Data 21/11/2001

Impianto

IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI

Denominazione

AUSILIARI

Ordine

Commessa
221


Esecutore
FIAMMA

FOGLIO

29

SEGUE

30

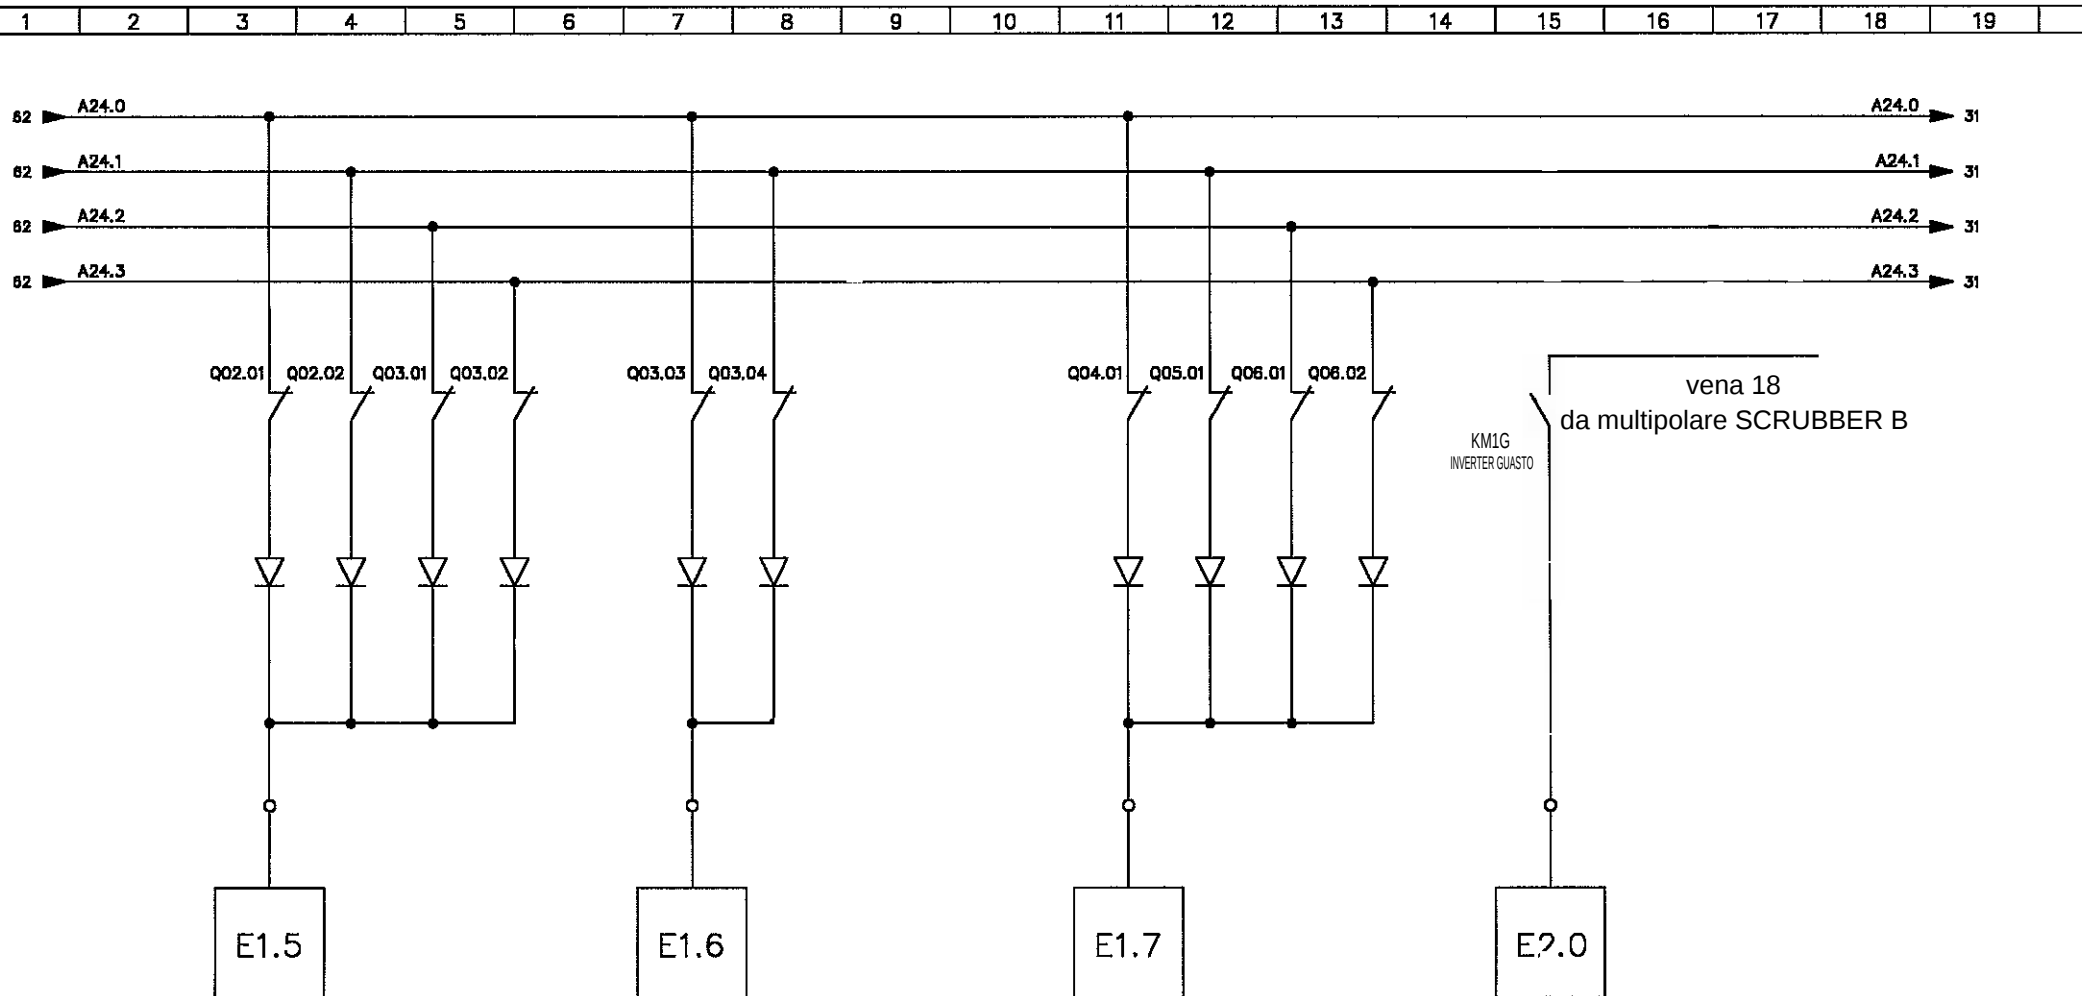

-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTA04

Data 21/11/2001

Impianto

**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**

Denominazione

AUSILIARI

Ordine

Commessa
221


Esecutore
FIAMMA

FOGLIO

30

SEGUE

31

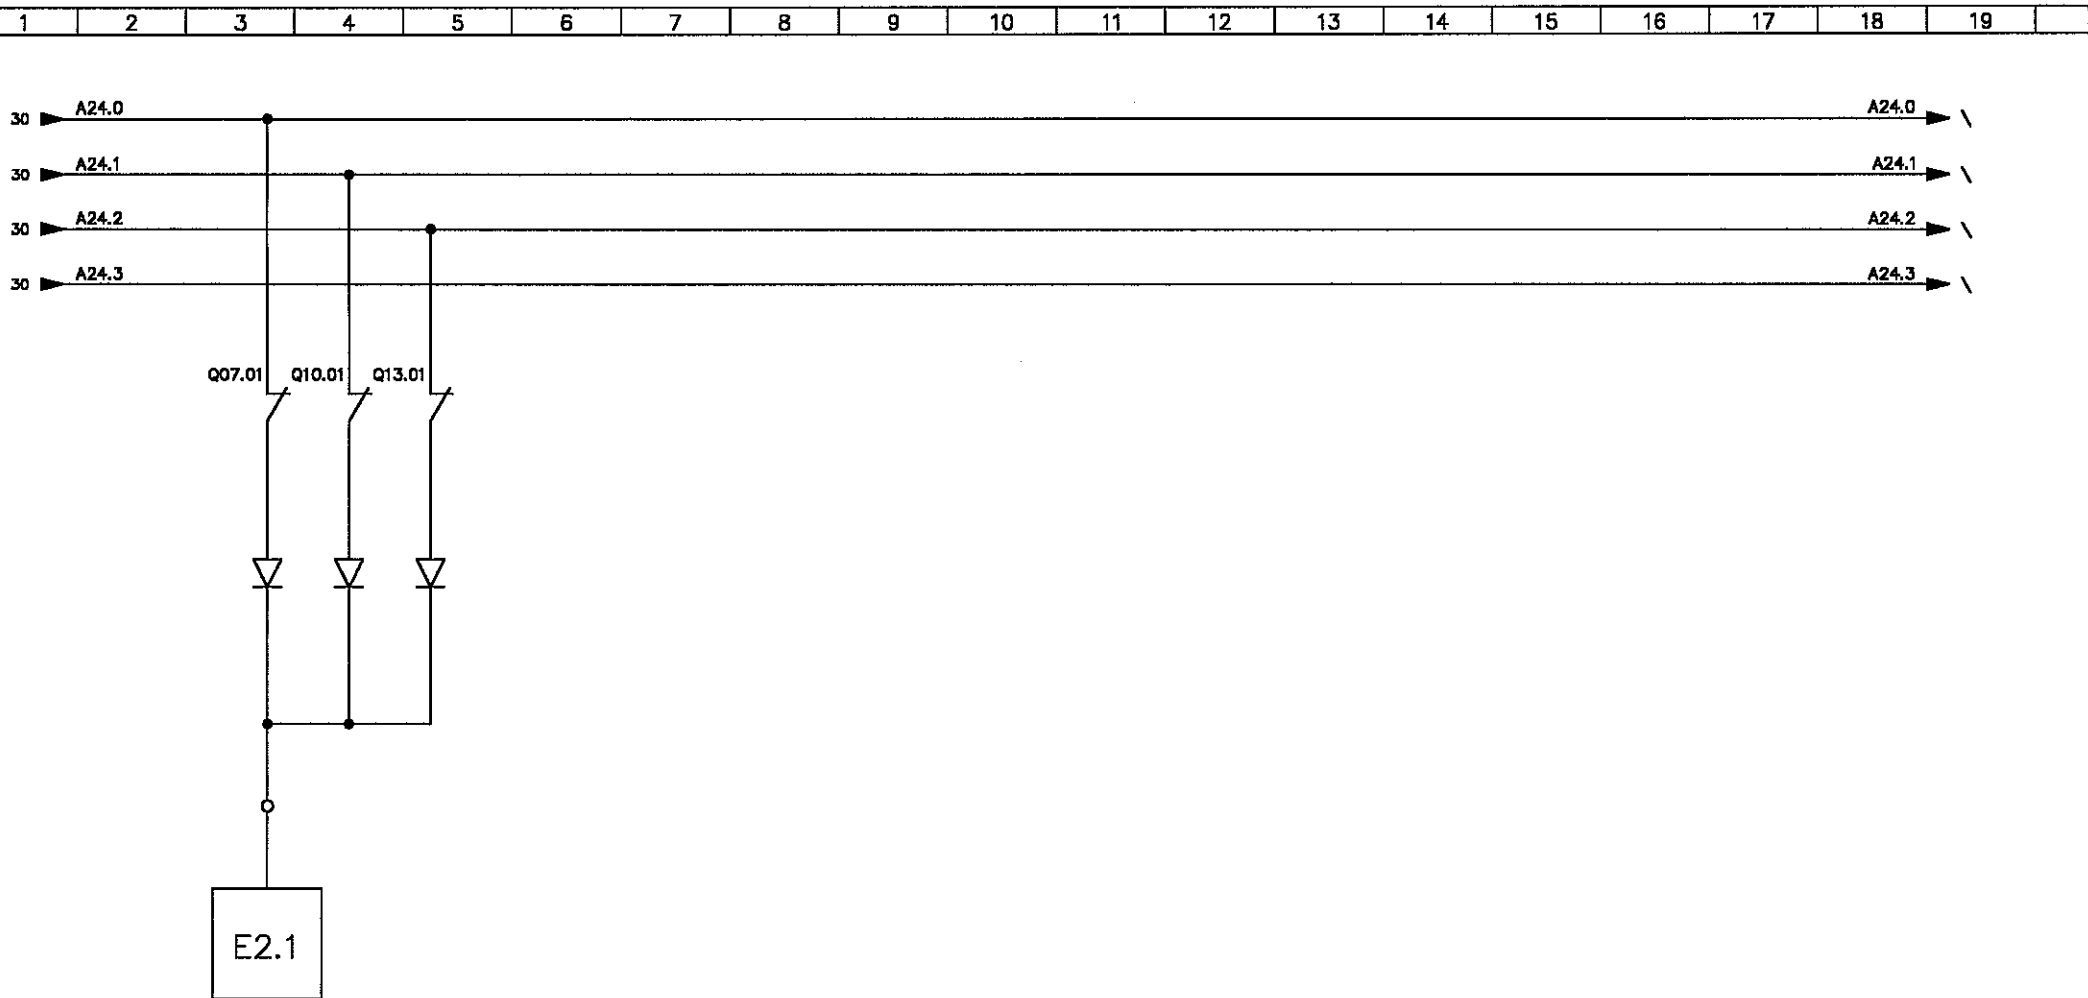


-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N.	221/01
CAD	SPAC
Nome File	AGUSTAO4
Data	21/11/2001

Impianto	IMPIANTO DI OSSIDAZIONE AGUSTA ANAGNI
Denominazione	
AUSILIARI	

Ordine	
Commesso	
Esecutore	
FIAMMA	

FOGLIO
31
SEGUE
32

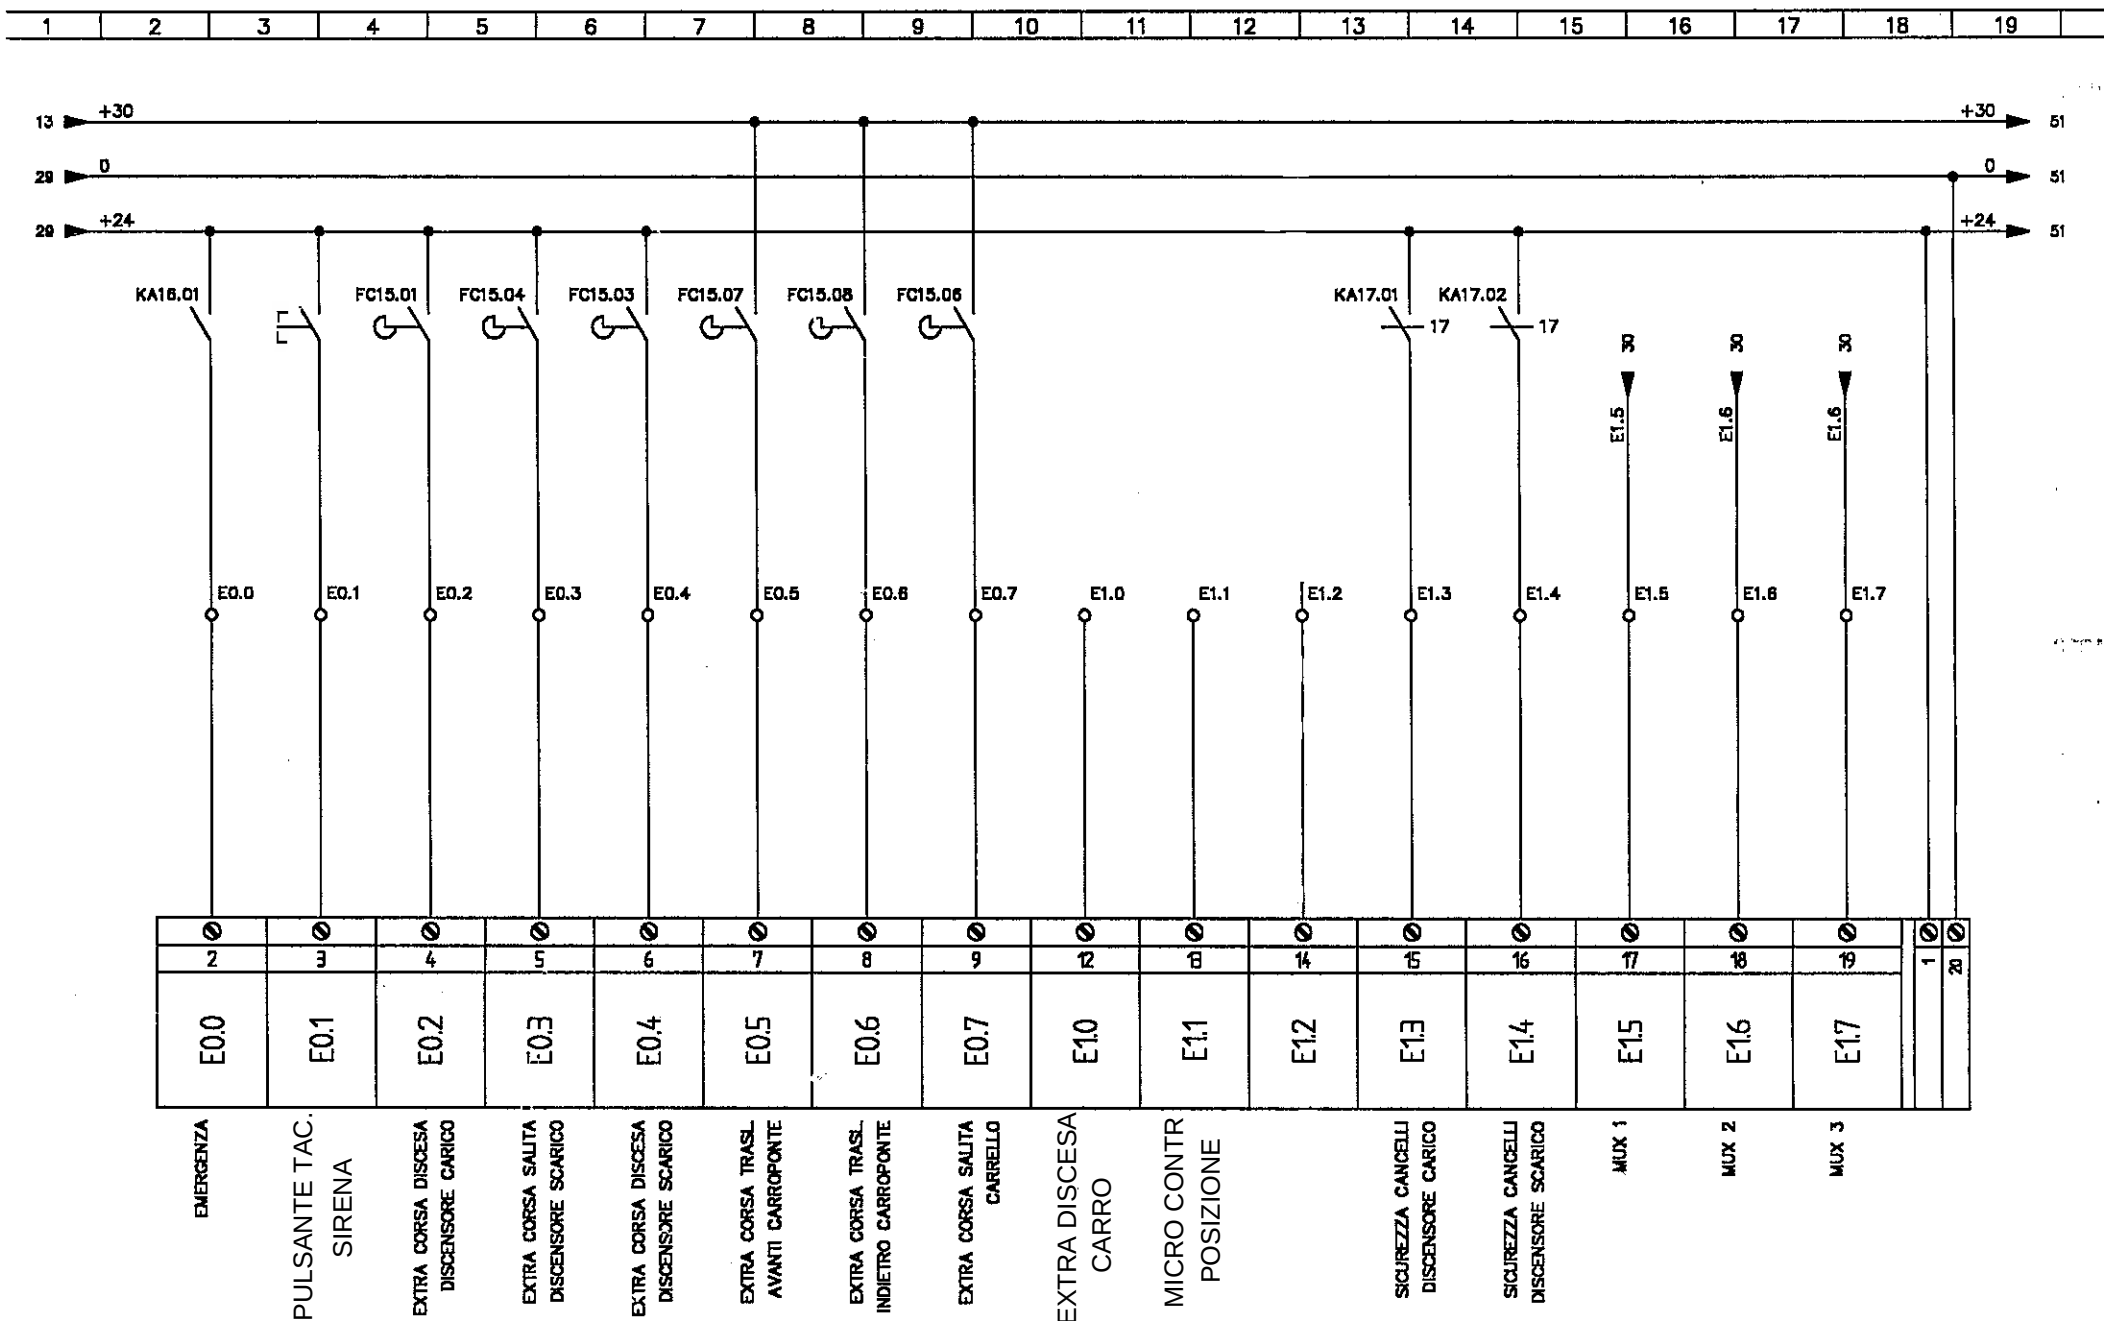


-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Dis. n. 221/01
CAD **SPAC**
Nome File AGUSTAO4
Data 21/11/2001

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**
Denominazione
**1° SCHEDA INGRESSI PLC
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0**

Ordine
Commesso
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
50
SEGUE
51

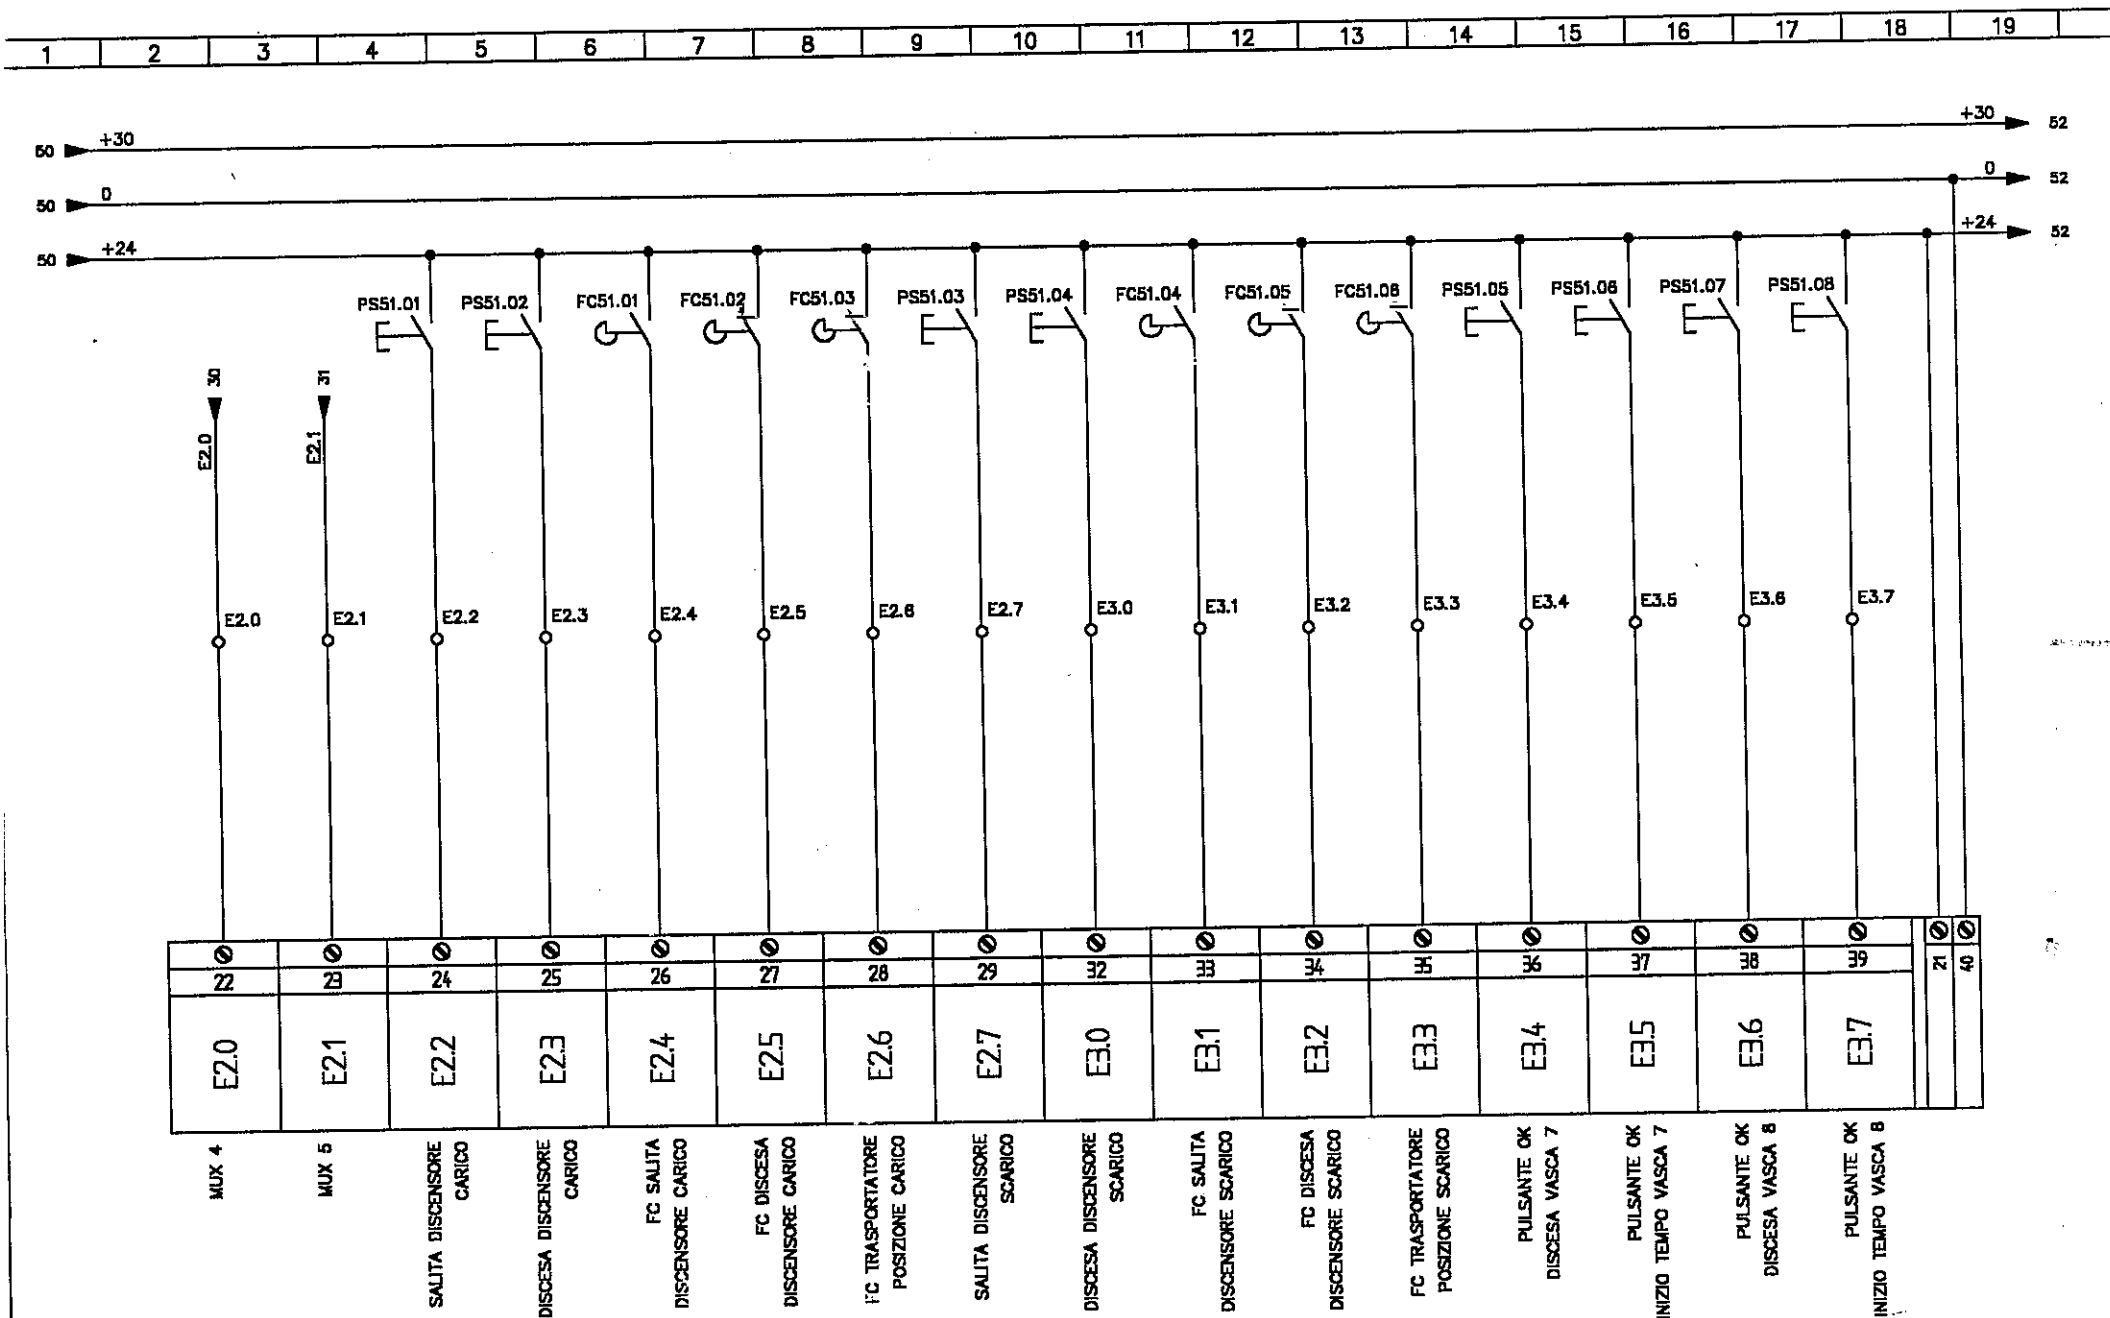


-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAD SPAC
Nome File AGUSTAO4
Data 21/11/2001

Impianto
IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI
Denominazione
1° SCHEDA INGRESSI PLC
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0

Ordine
Commessa 221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
51
SEGUE
52

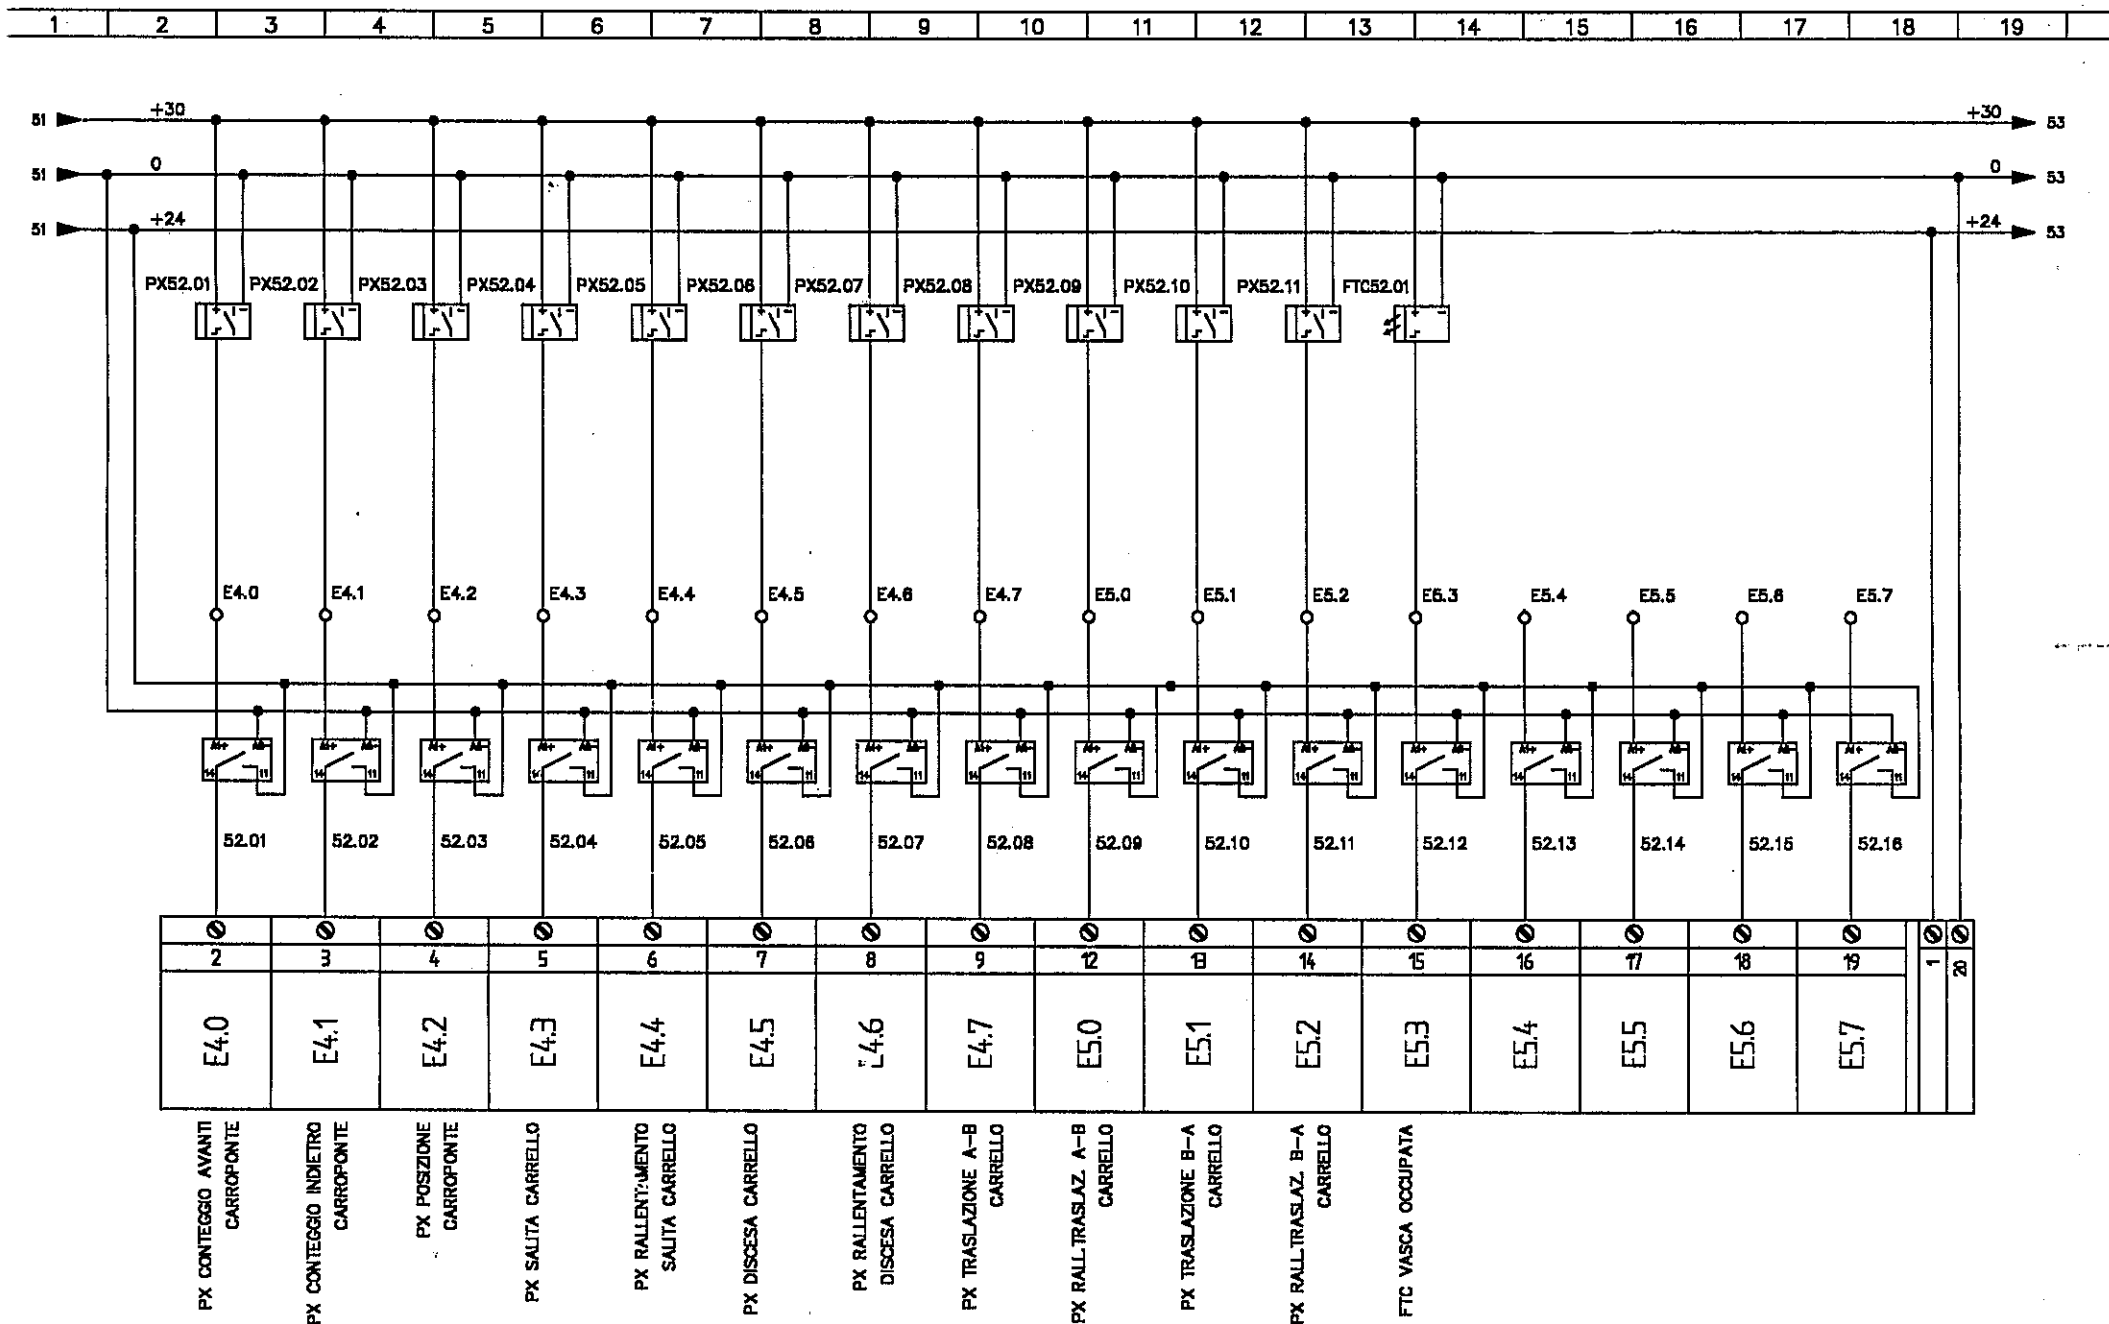

-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTA04

Data 21/11/2001

Impianto

**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**

Denominazione

**2° SCHEDA INGRESSI PLC
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0**

Ordine

Commessa
221


Esecutore
FIAMMA

FOGLIO

52

SEGUE

53

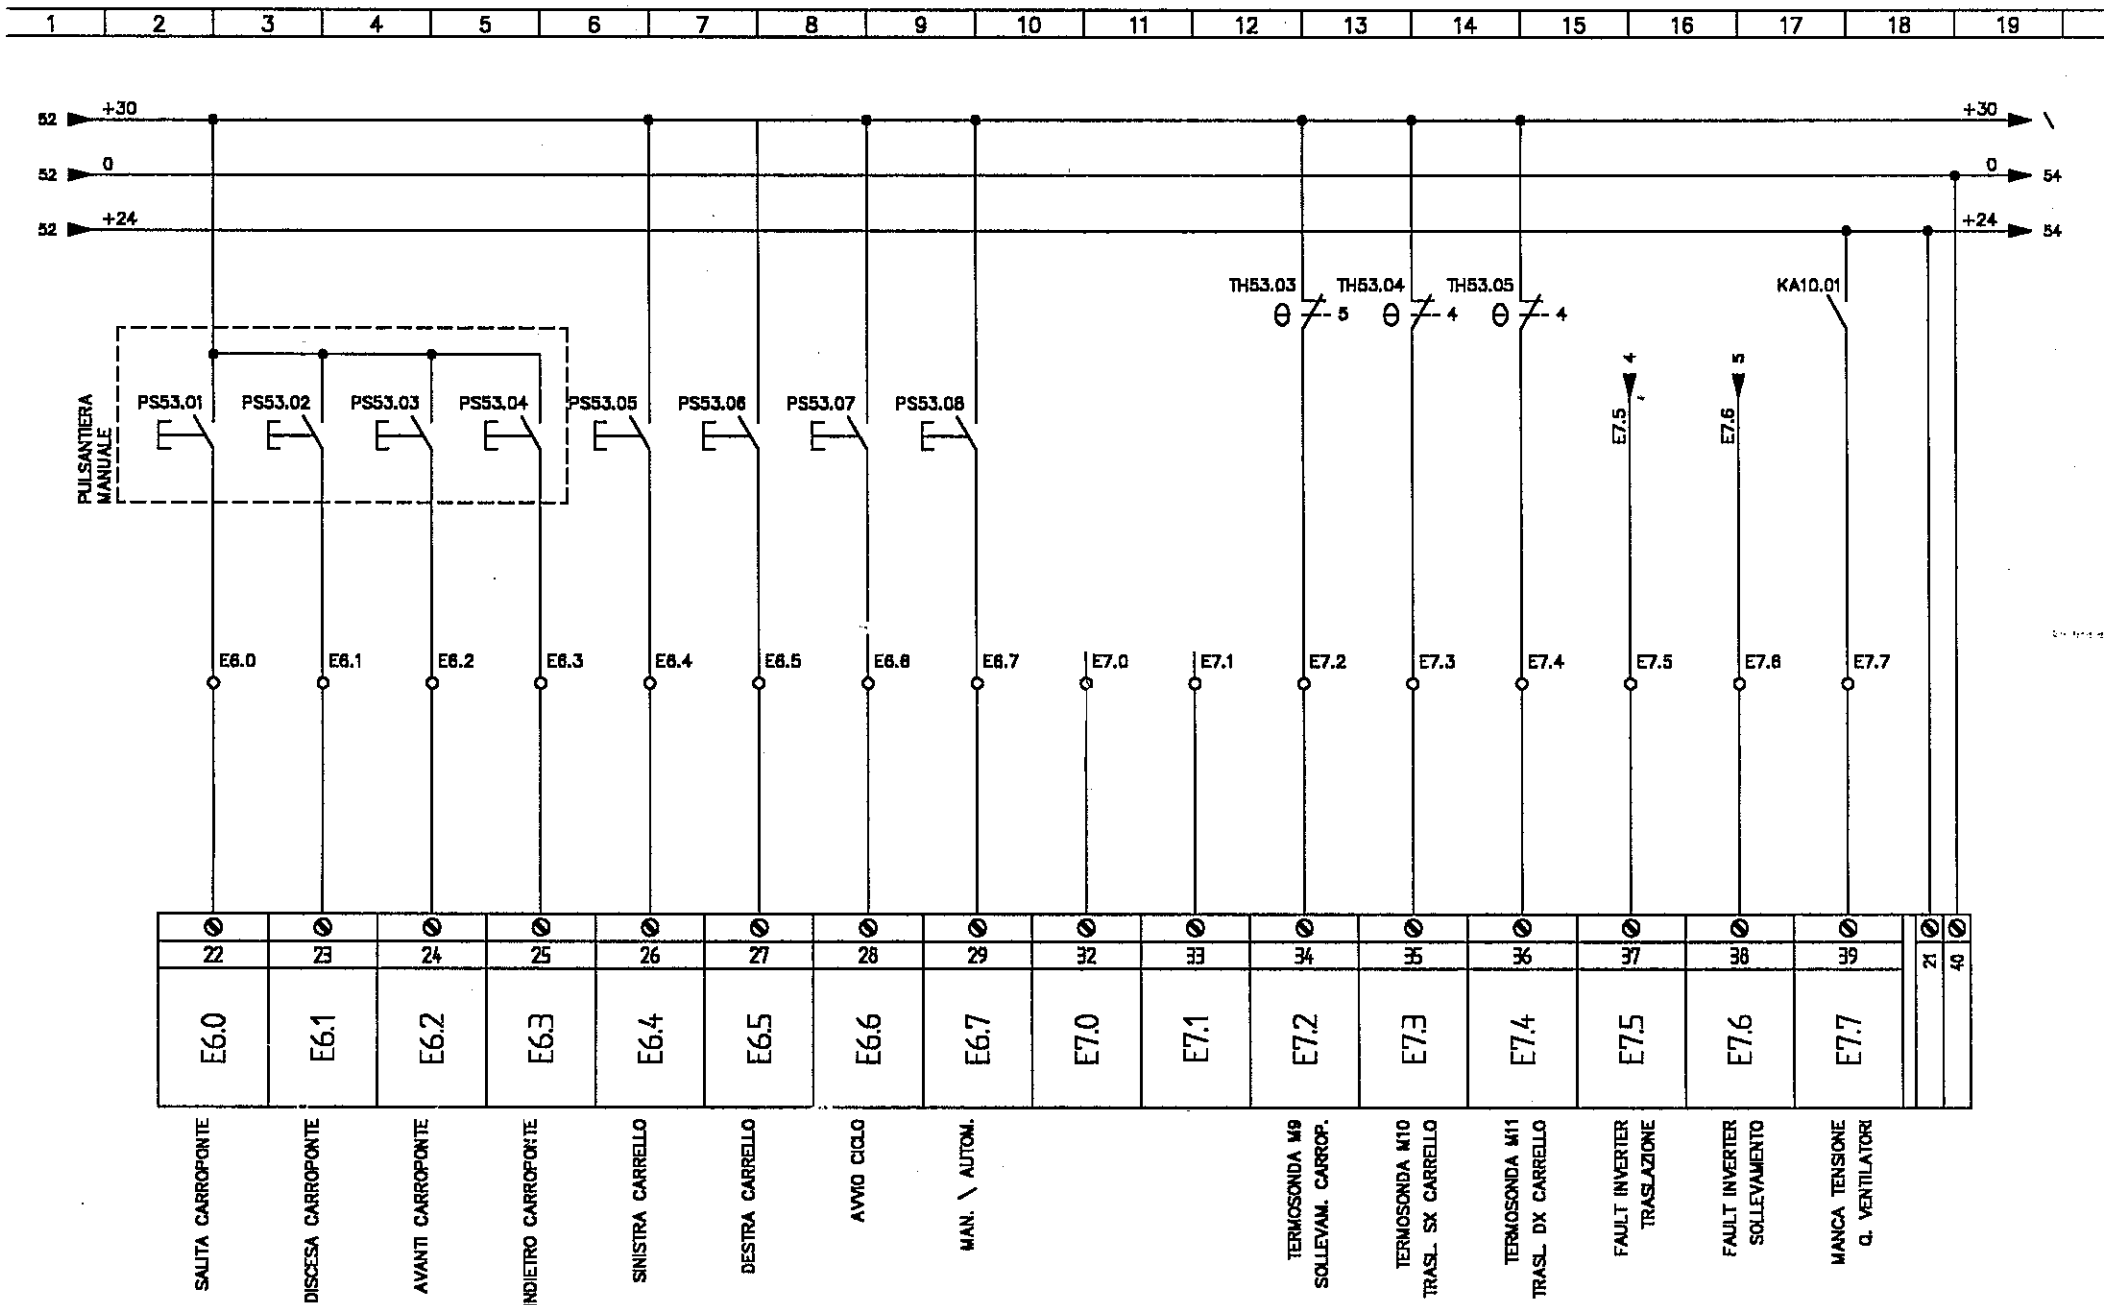


-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAD: SPAC
Nome File AGUSTAO4
Data 21/11/2001

Impianto
IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI
Denominazione
2° SCHEDA INGRESSI PLC
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0

Ordine
Commessa
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
53
SEGUE
54

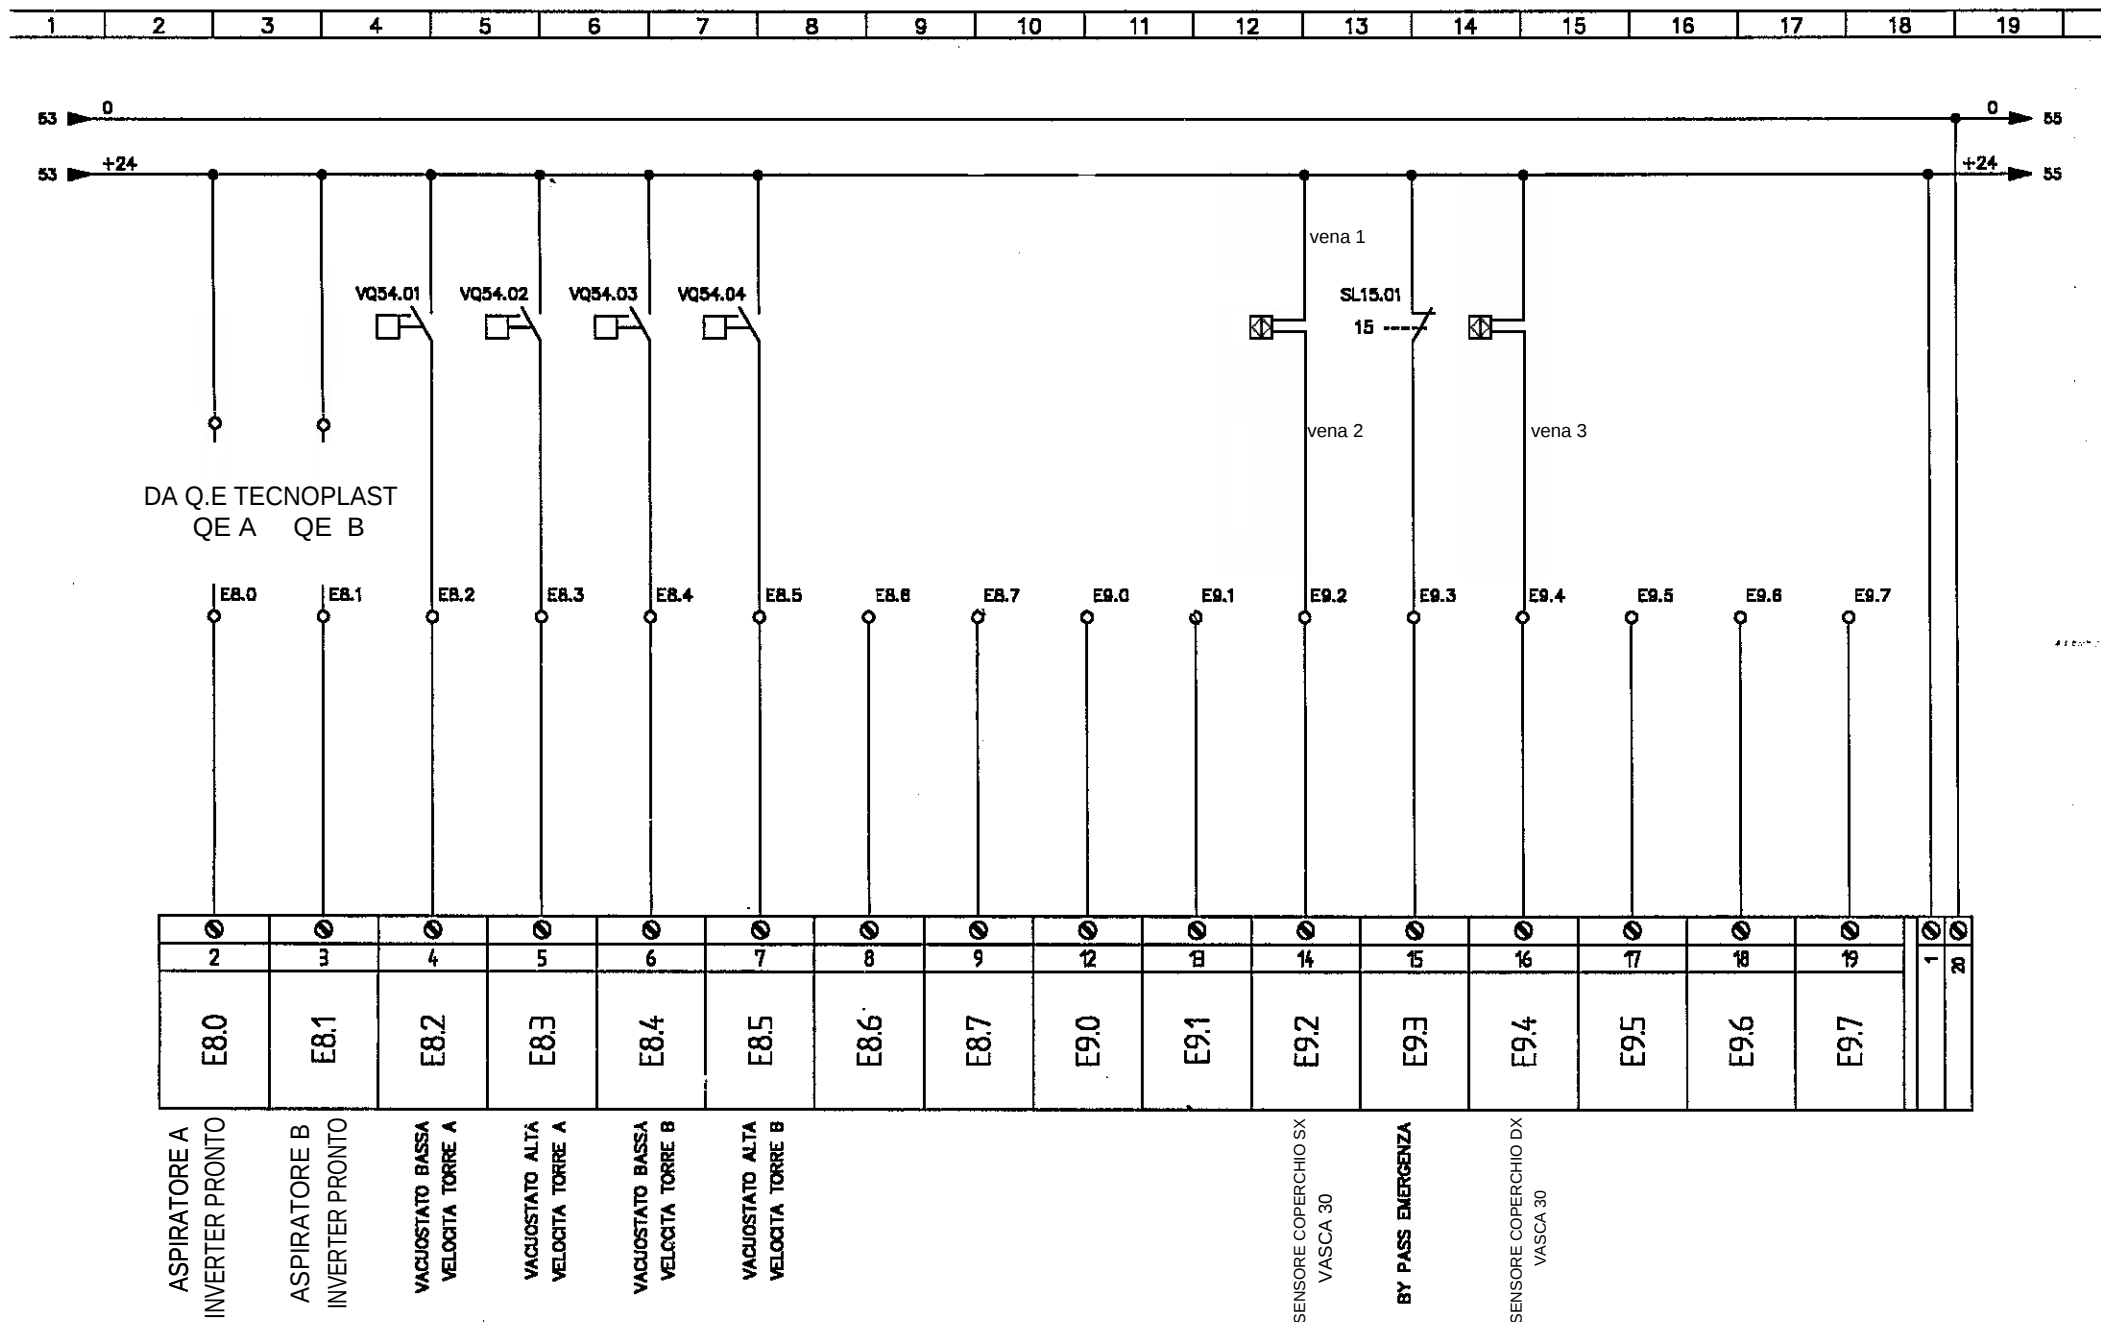


-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAD SPAC
Nome File AGUSTAD4
Data 21/11/2001

Impianto
IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI
Denominazione
3° SCHEDA INGRESSI PLC
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0

Ordine
Commessa
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
54
SEGUE
55

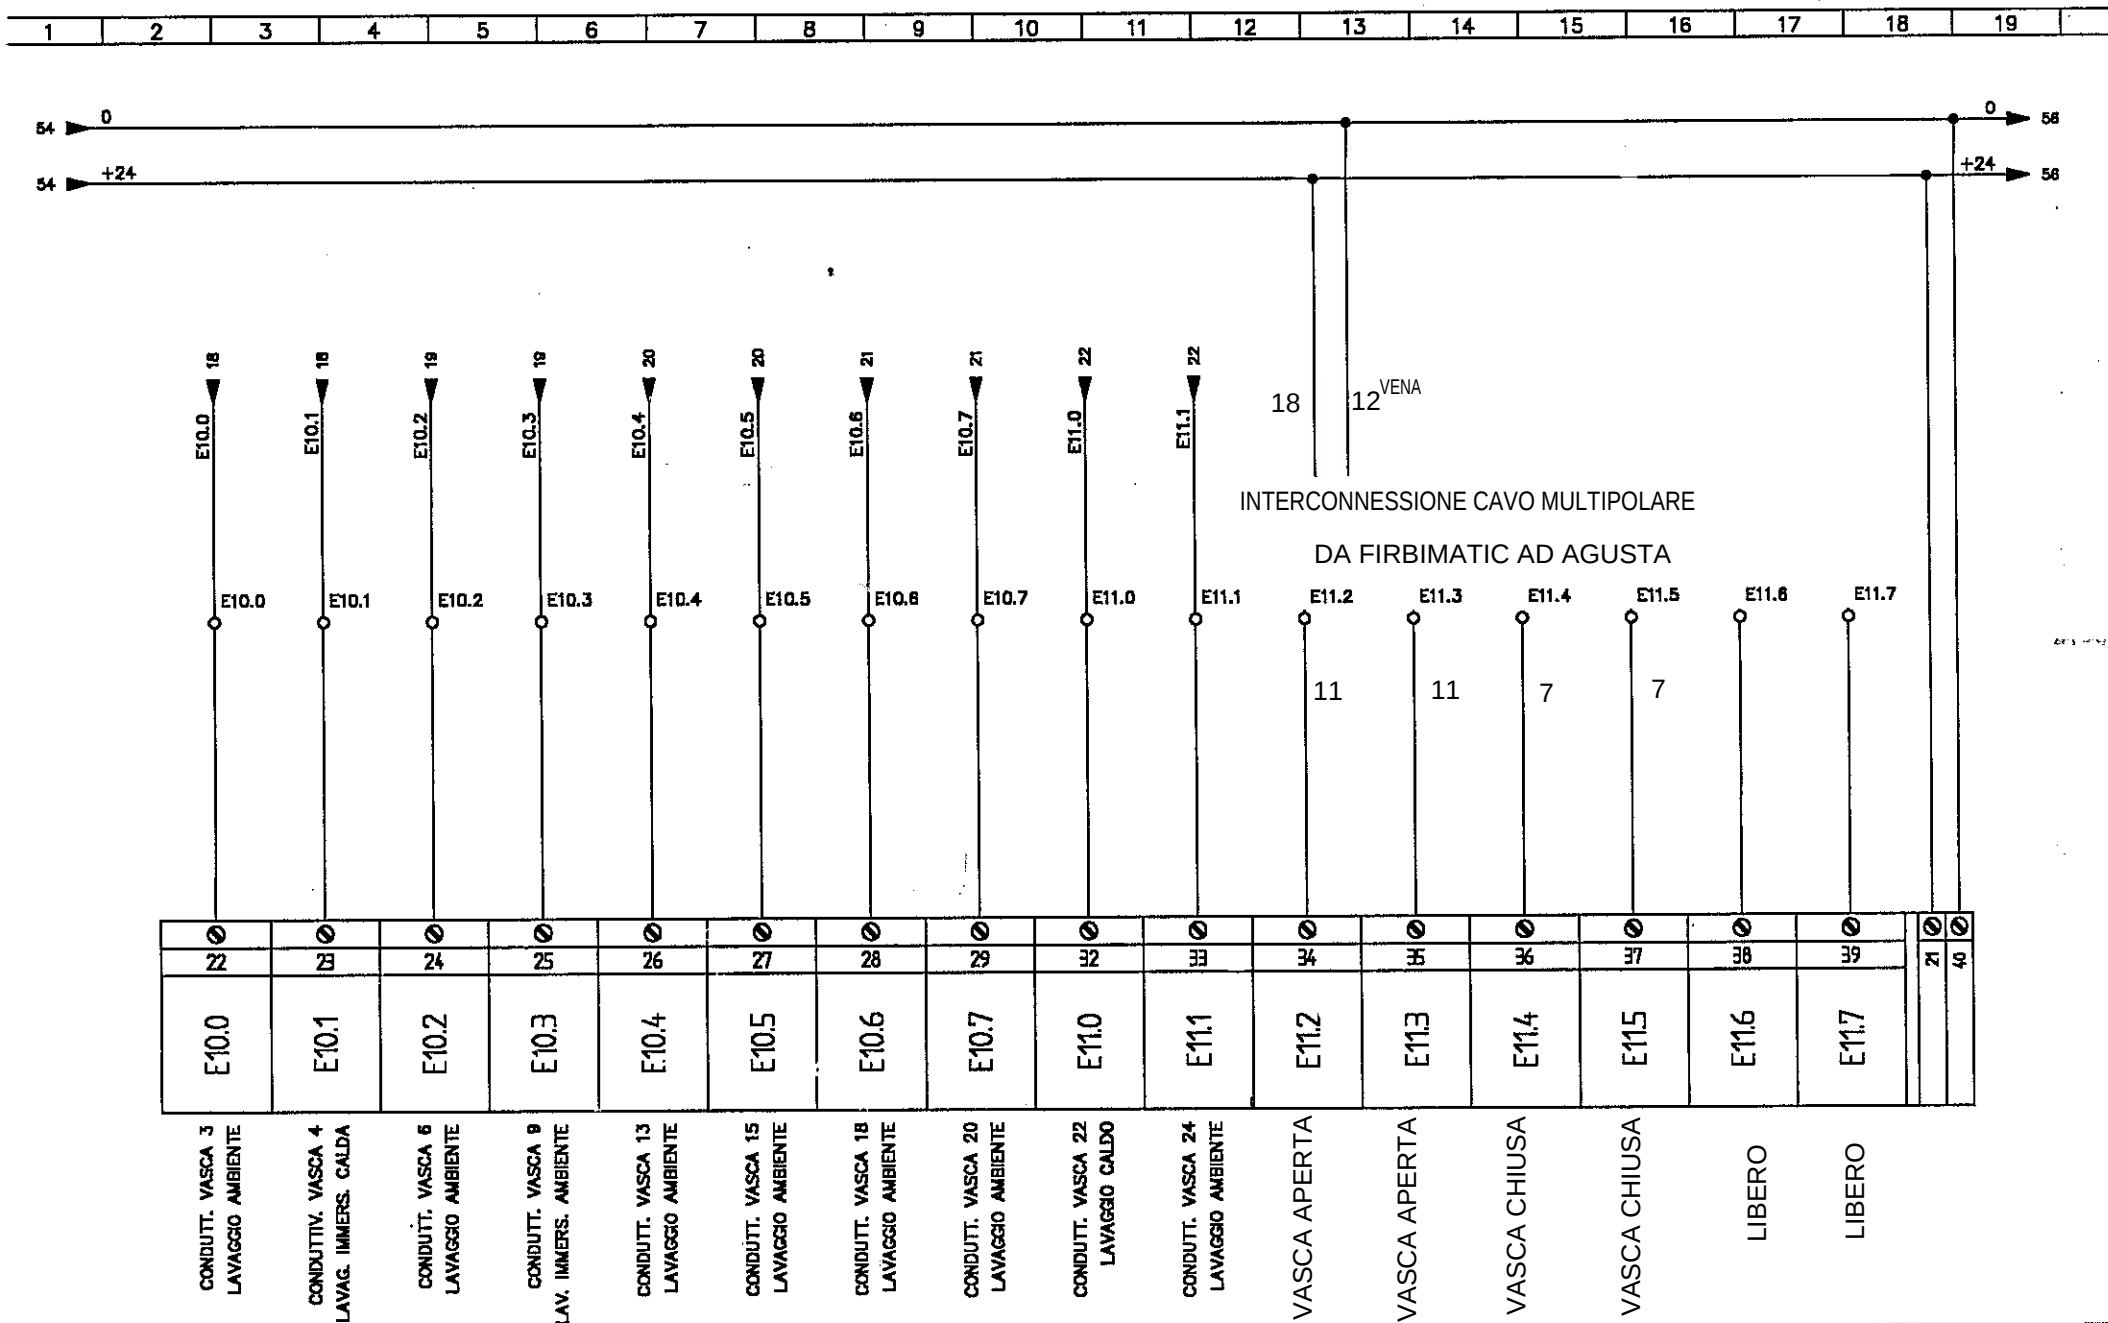

-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTA04

Data 21/11/2001

Impianto

**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**

Denominazione

**3° SCHEDA INGRESSI PLC
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0**

Ordine

Commessa
221


Esecutore
FIAMMA

FOGLIO

55

SEGUE

56

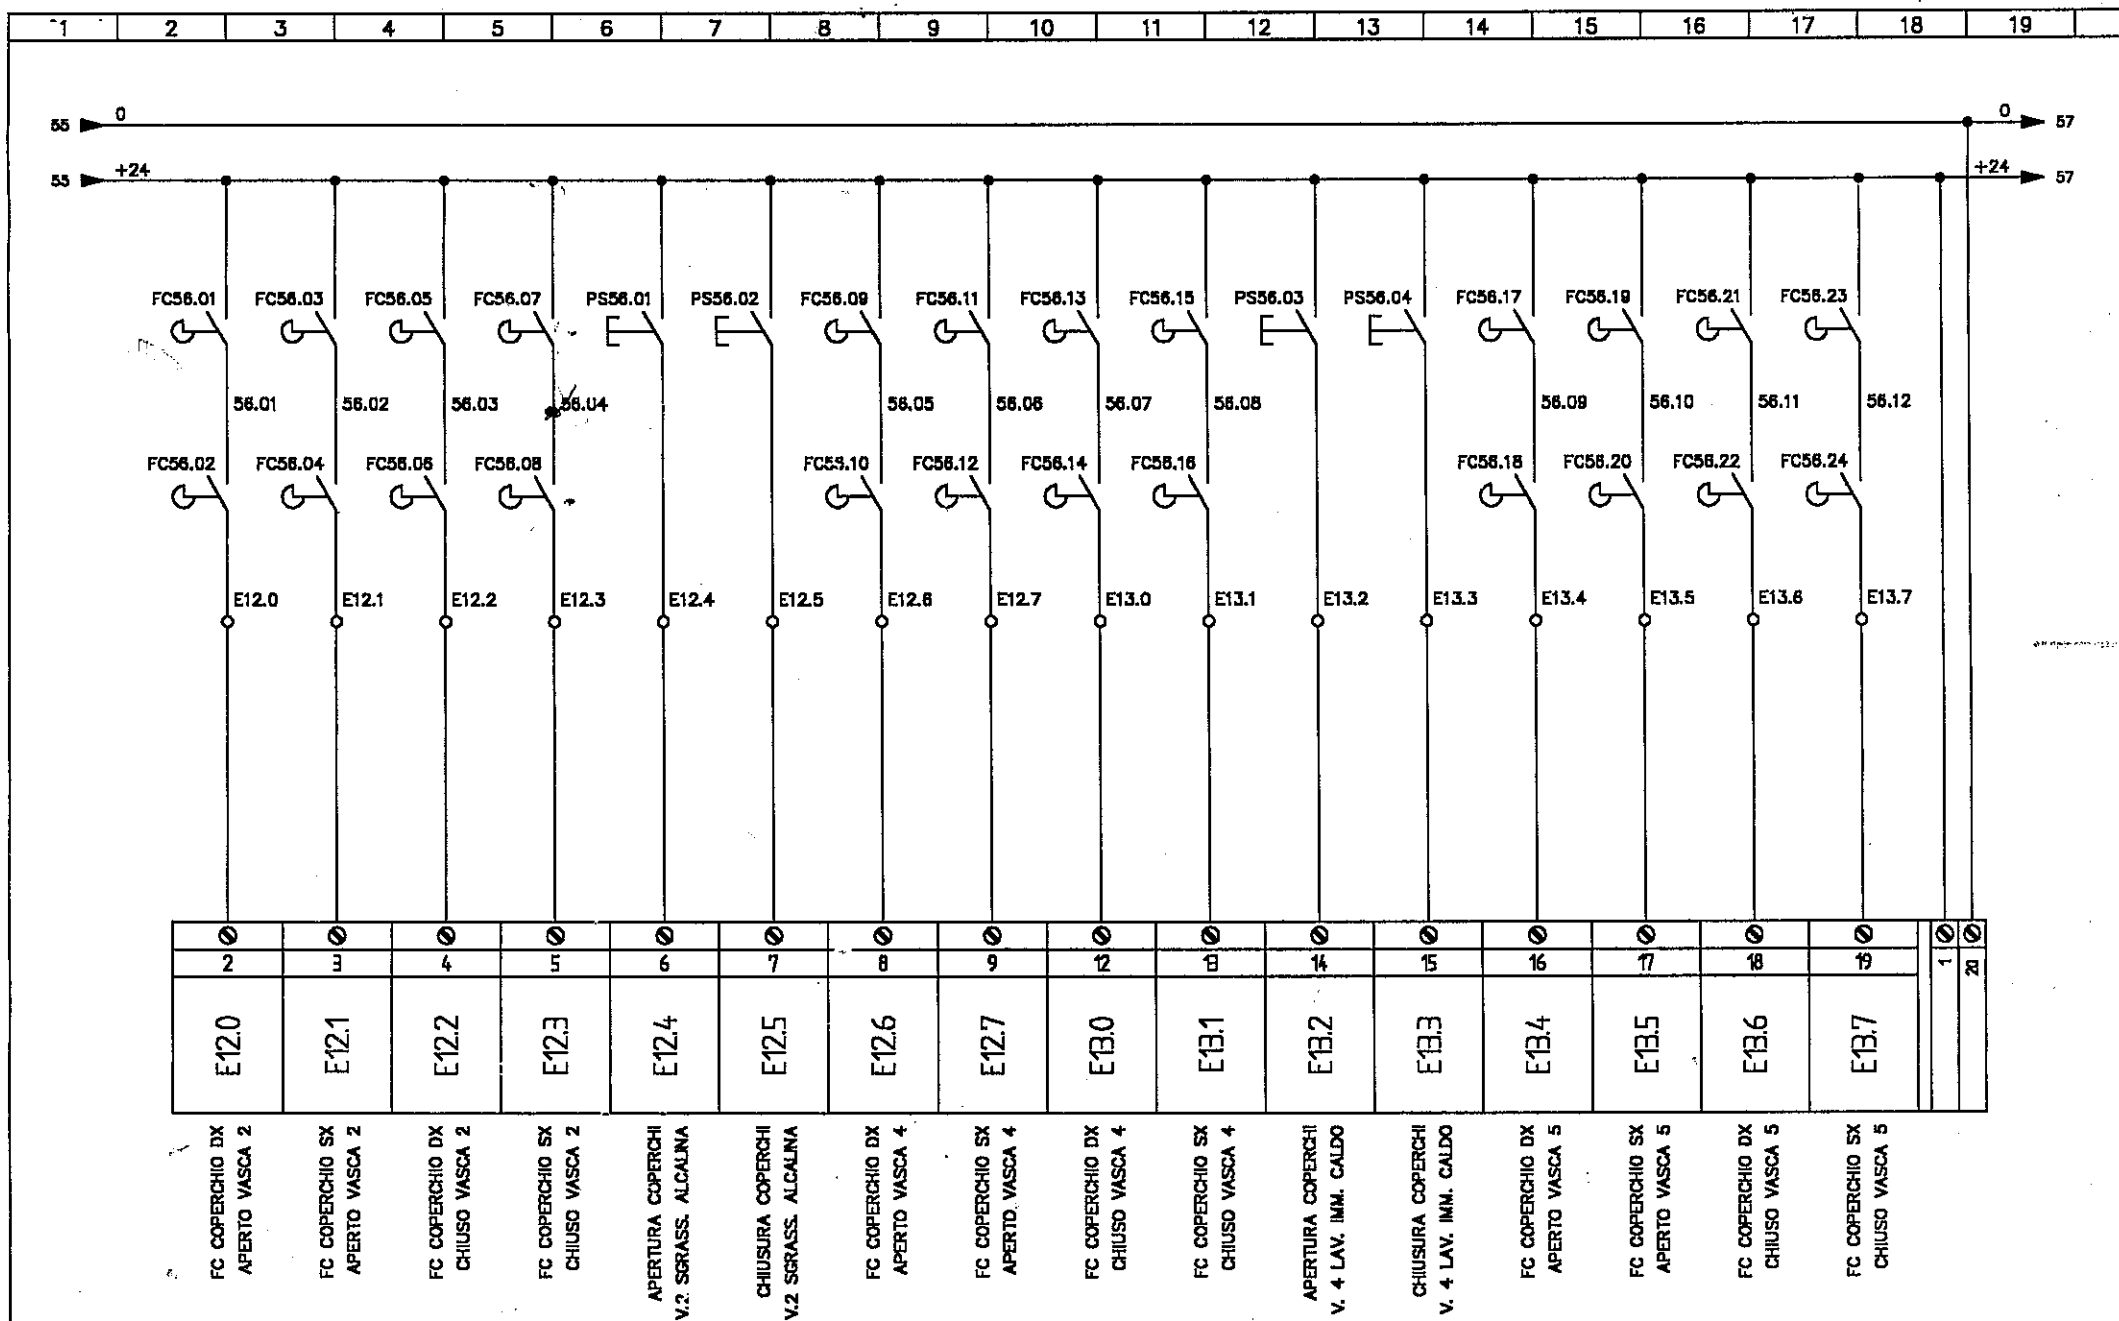

-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Fiamma Impianti s.p.a. Via Vayard 64- 10090 Caschie Vica, RIVOLI - Tel. 011/9591037-9593814 - Fax 011/9596926

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTA04

Data 21/11/2001

Impianto

IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI

Denominazione

4° SCHEDA INGRESSI PLC
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0

Ordine

Commessa

221

Esecutore


FIAMMA

FOGLIO

56

SEGUE

57

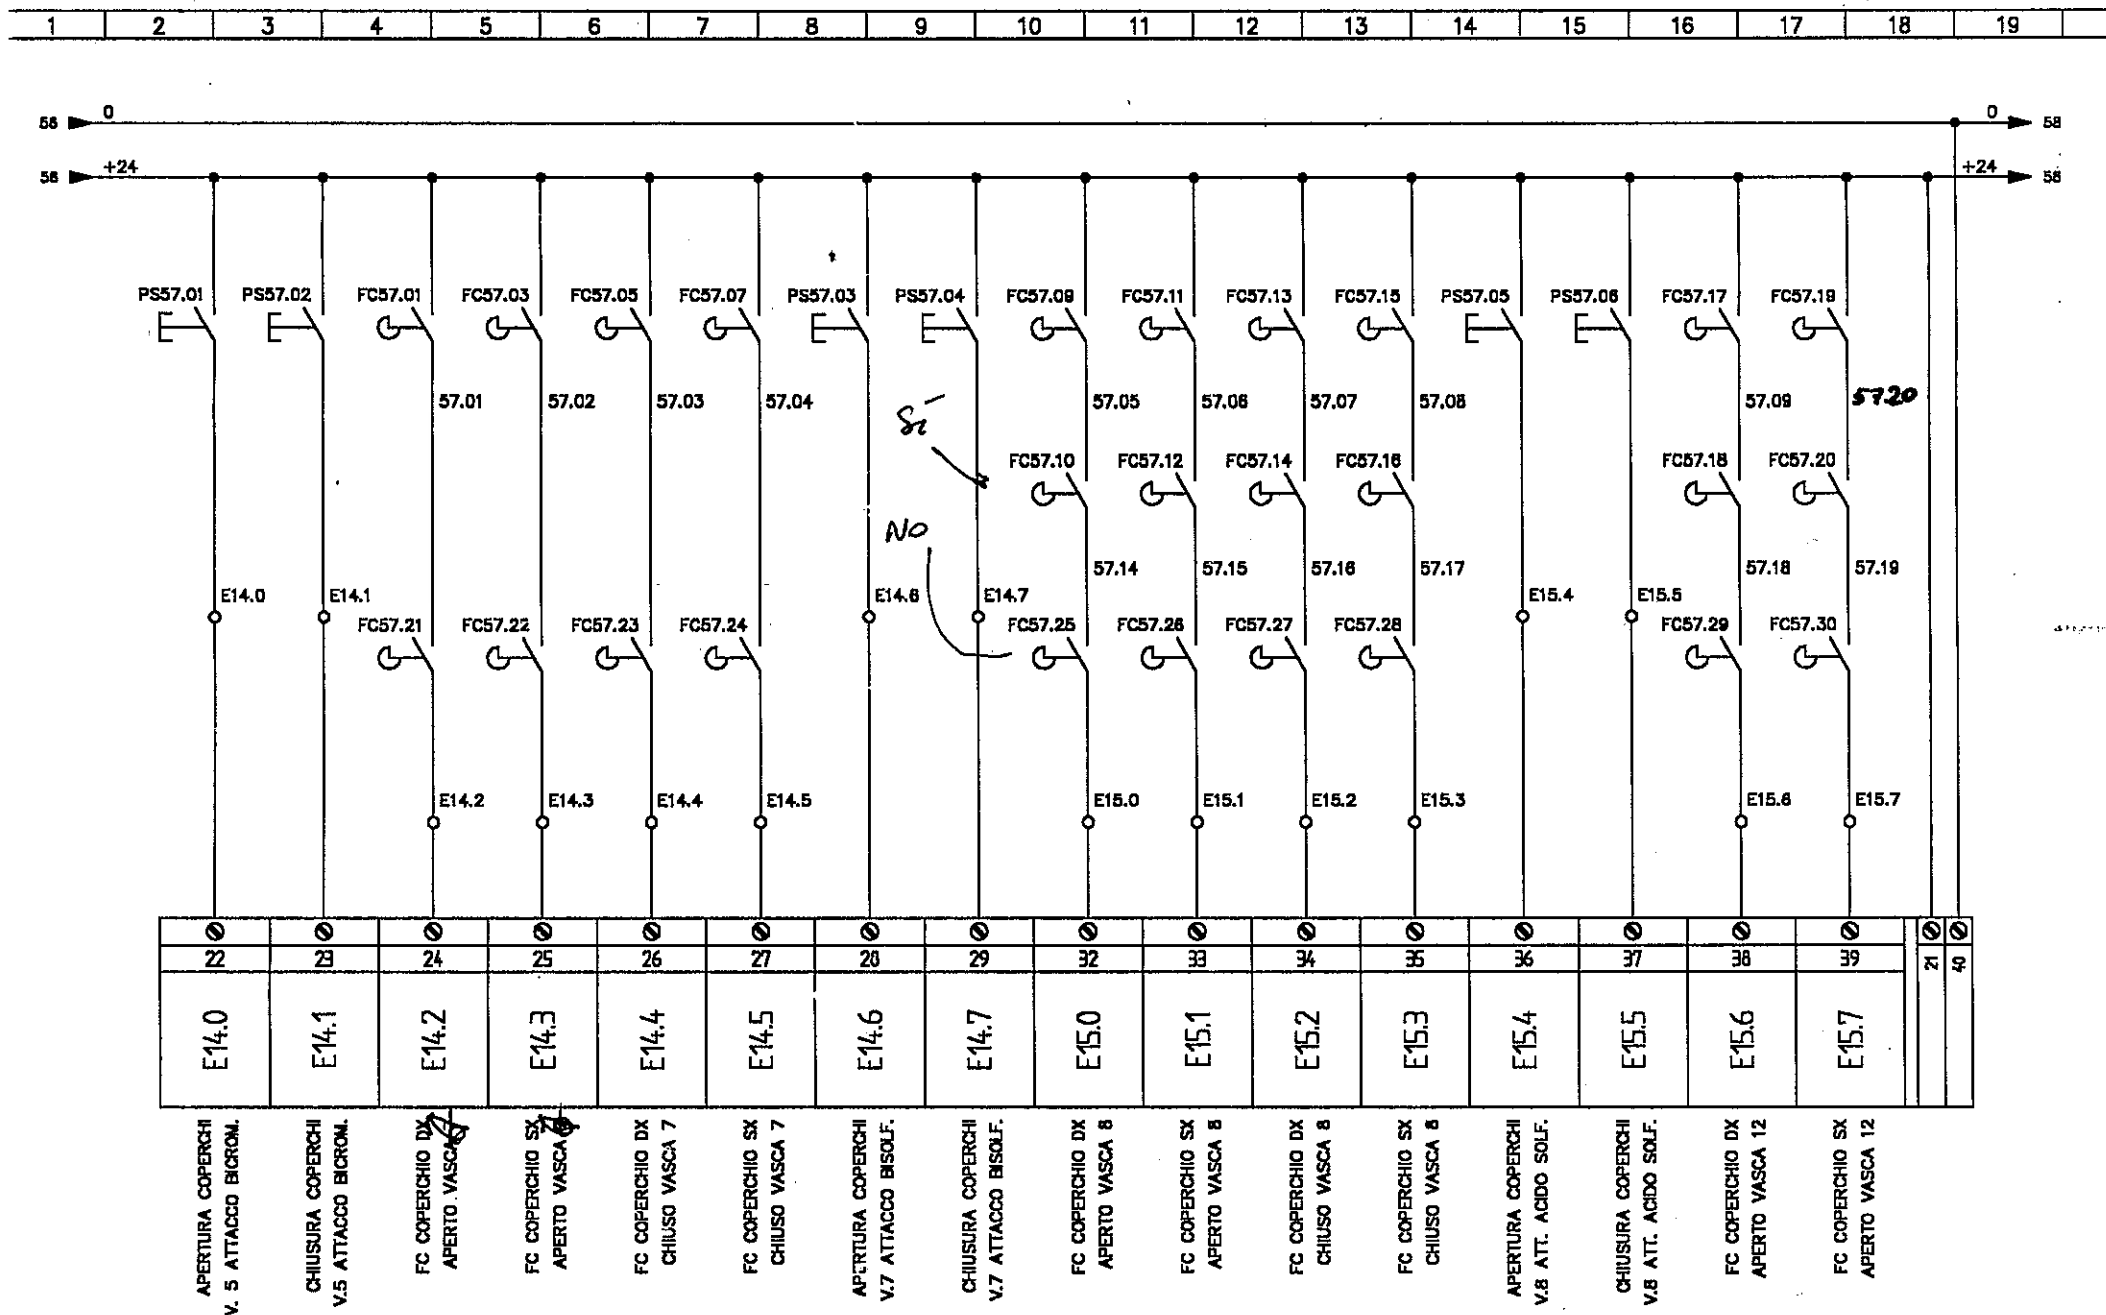

-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTAO4

Data 21/11/2001

Impianto

IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI

Denominazione

4° SCHEDA INGRESSI PLC
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0

Ordine

Commissa

221

Esecutore


FIAMMA

FOGLIO

57

SEGUE

58

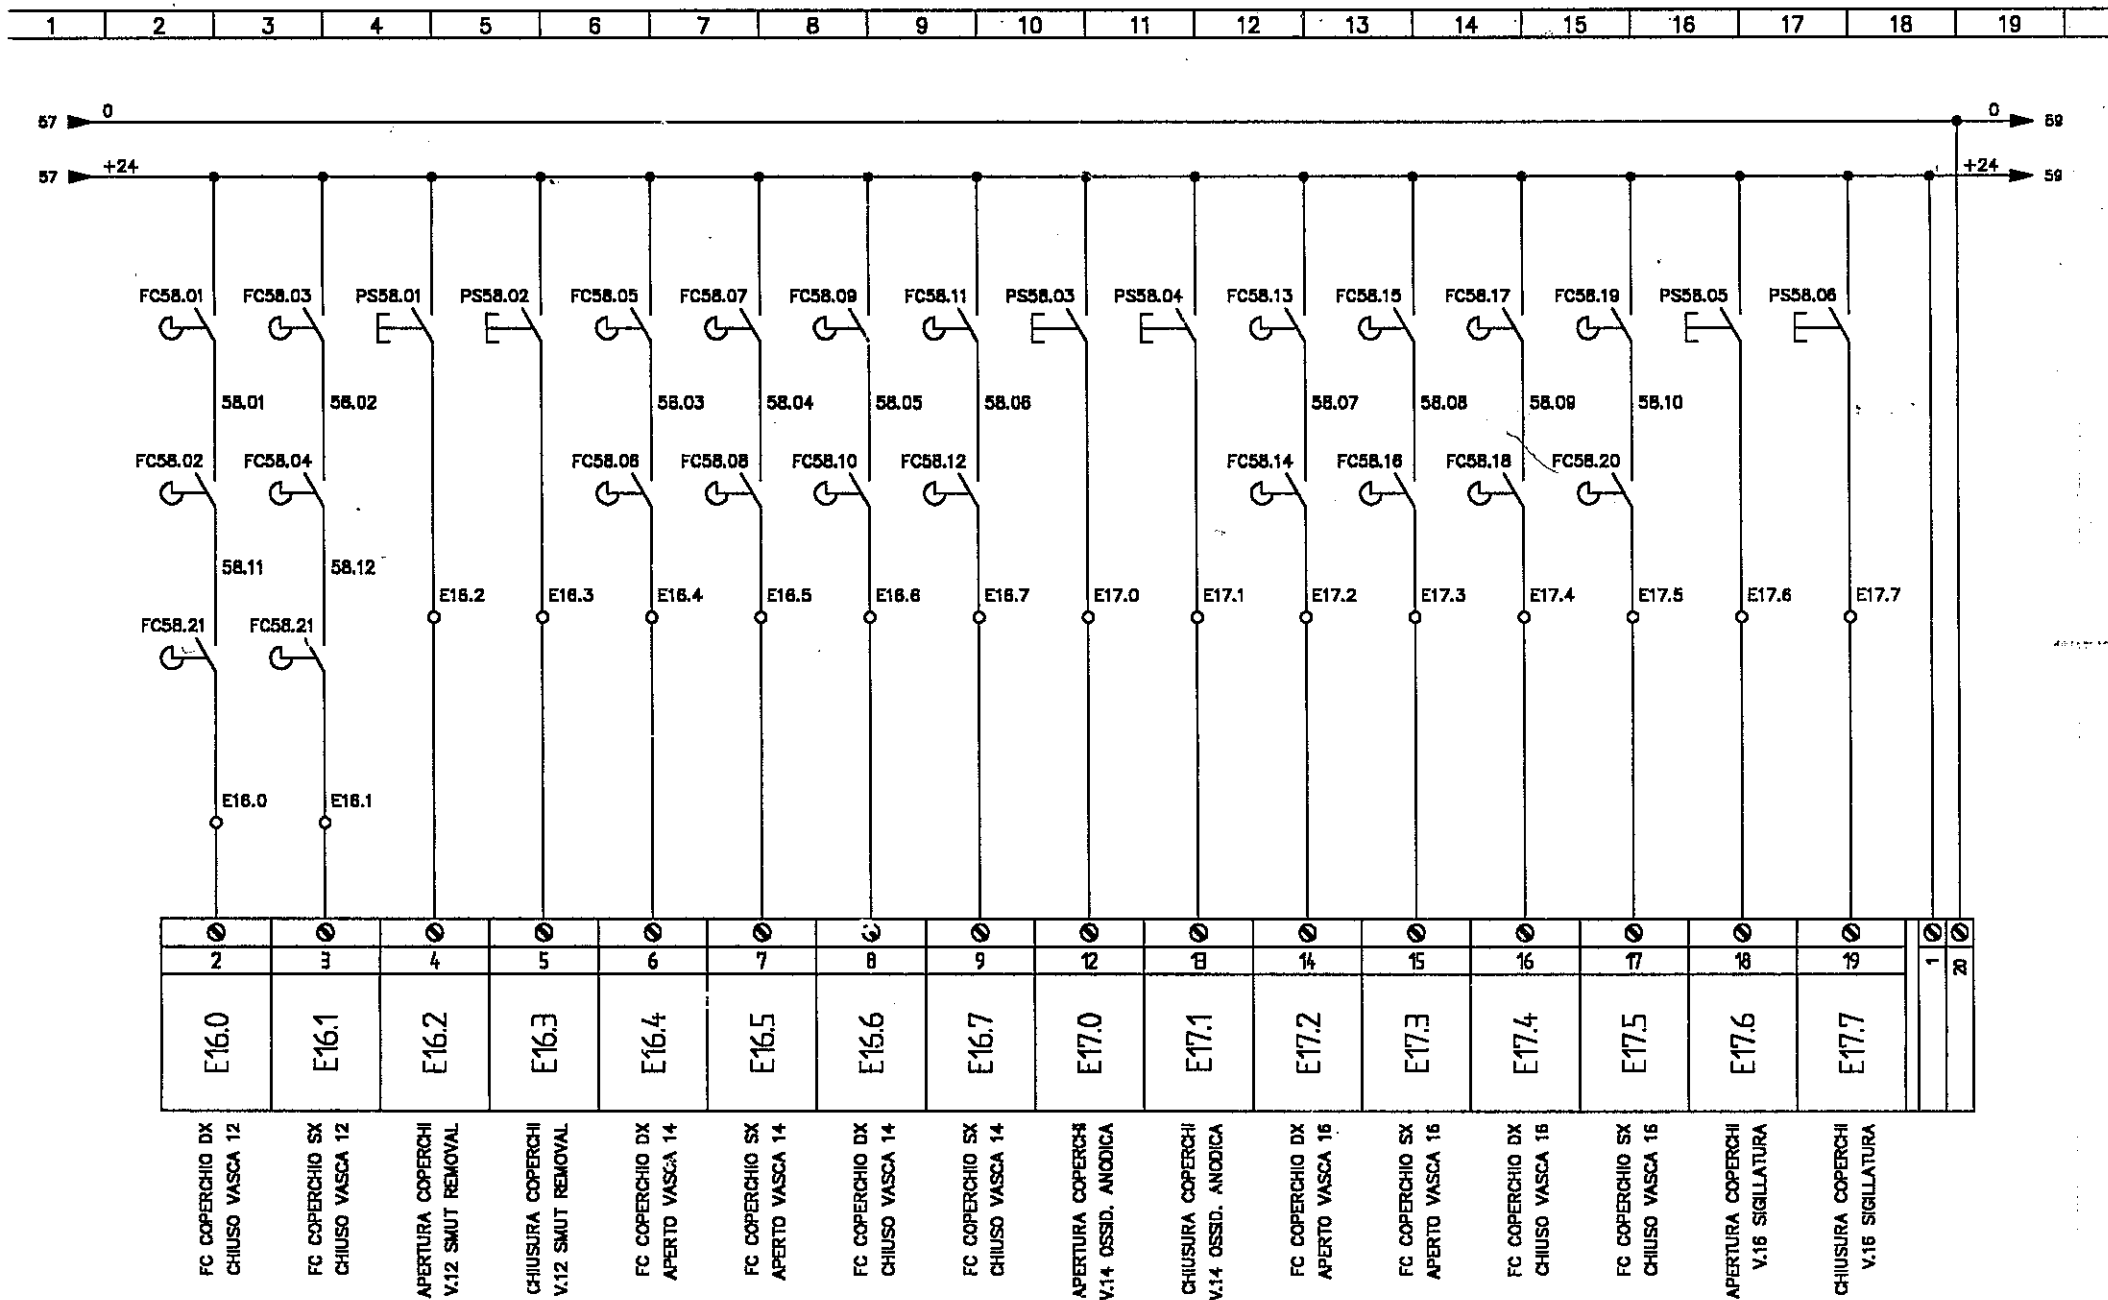

-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD SPAC

Nome File AGUSTAO4

Data 21/11/2001

Impianto

IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI

Denominazione

5° SCHEDA INGRESSI PLC
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0

Ordine

Commessa

221

Esecutore


FIAMMA

FOGLIO

58

SEGUE

59

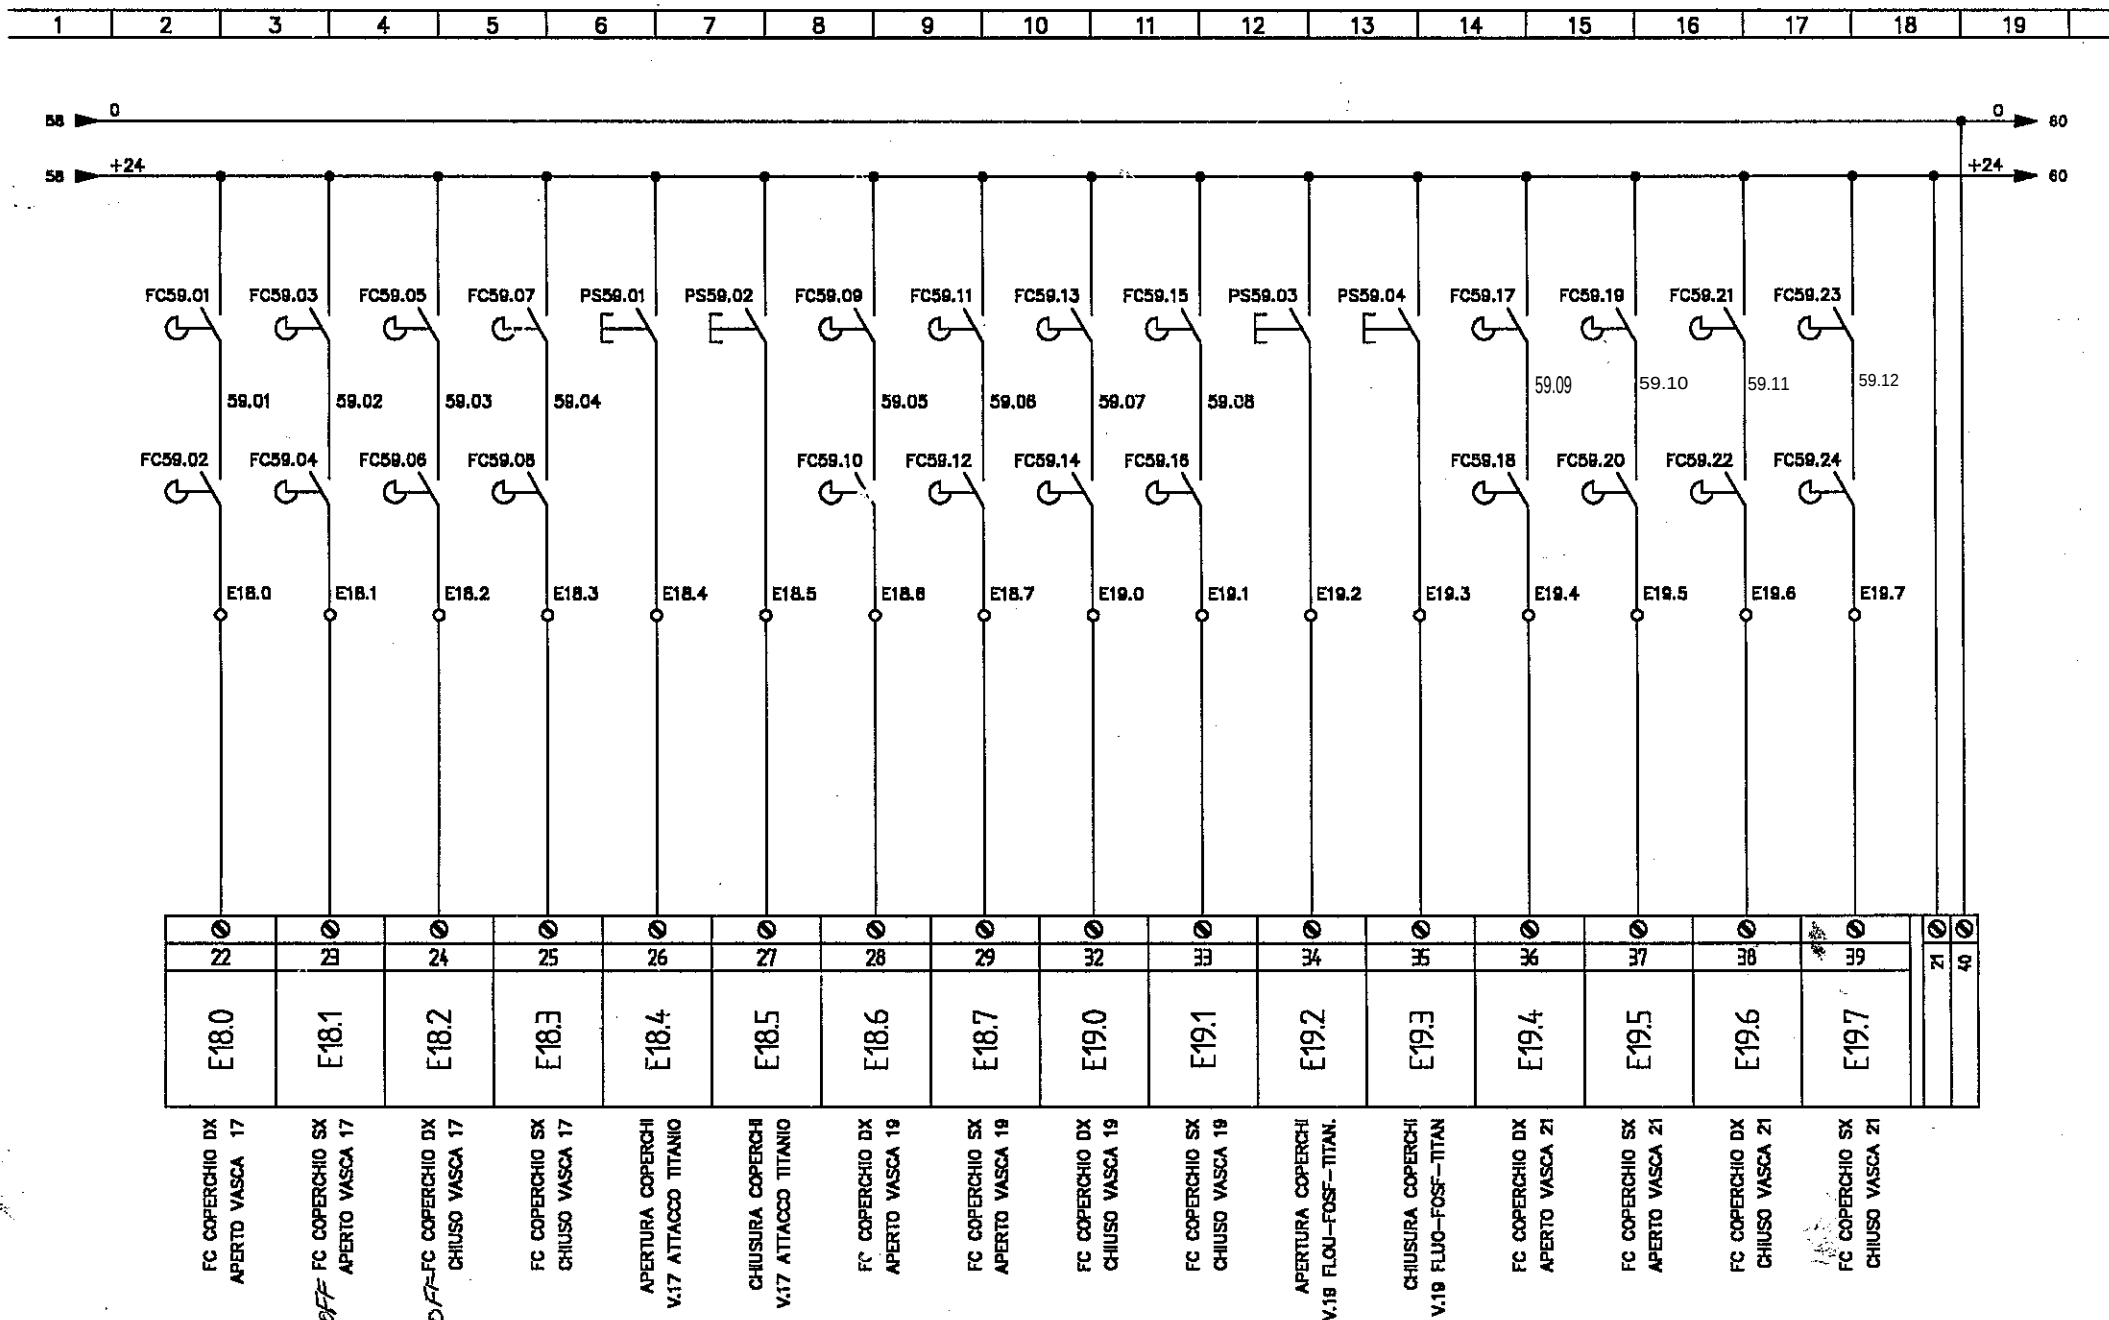

-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dia. N. 221/01

CAD SPAC

Nome File AGUSTAO4

Data 21/11/2001

Impianto

IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI

Denominazione

5° SCHEDA INGRESSI PLC
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0

Ordine

Commissa

221

Esecutore


FIAMMA

FOGLIO

59

SEGUE

60

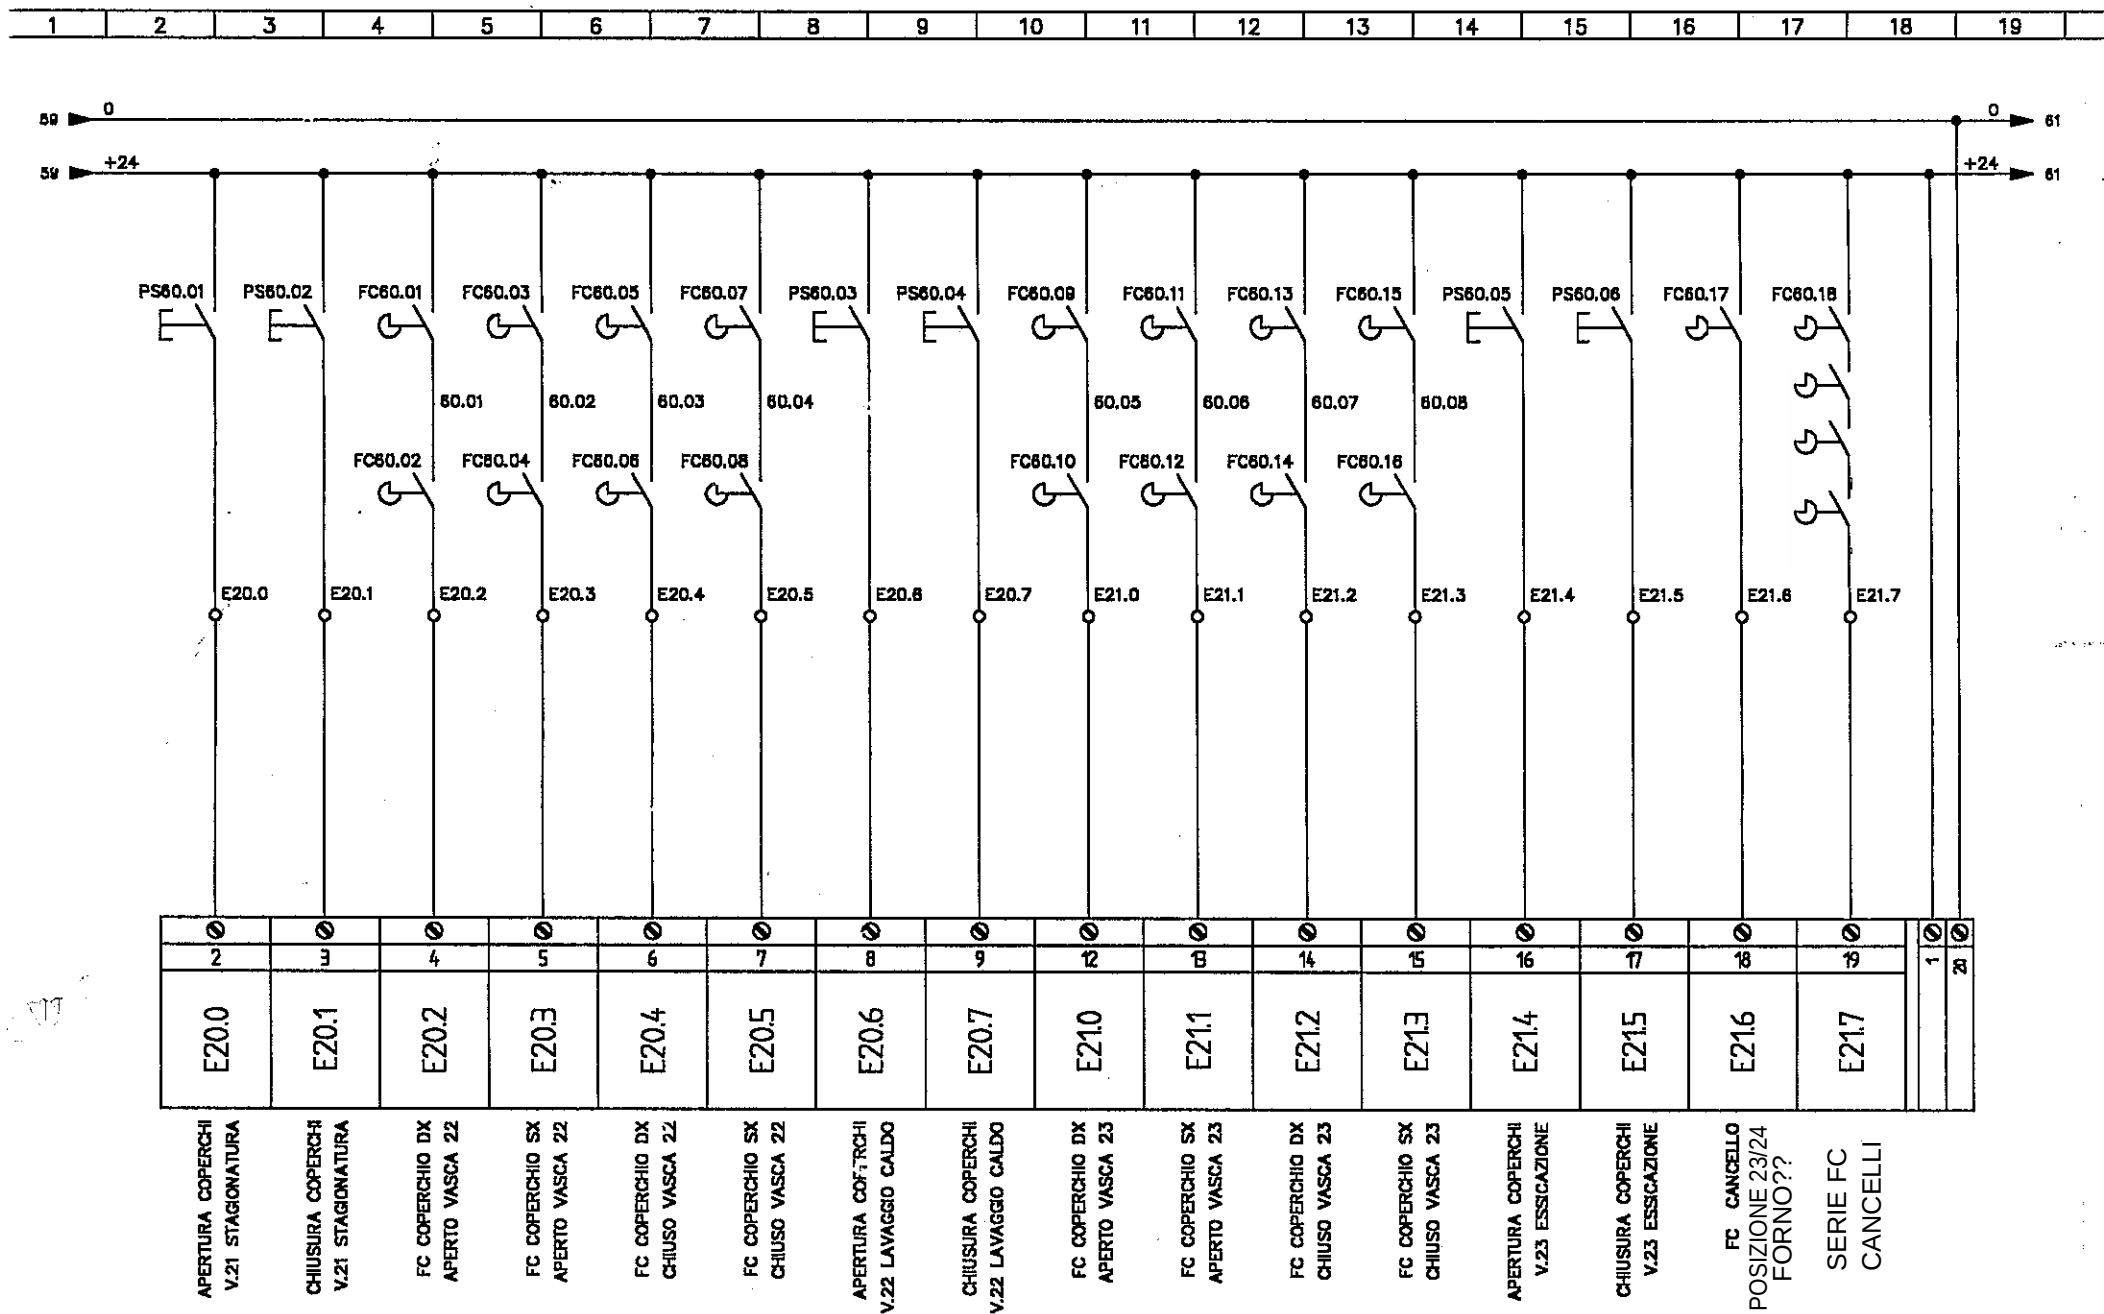


-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAD **SPAC**
Nome File AGUSTA04
Data 21/11/2001

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**
Denominazione
**6° SCHEDA INGRESSI PLC
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0**

Ordine
Commissa
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
60
SEGUE
61

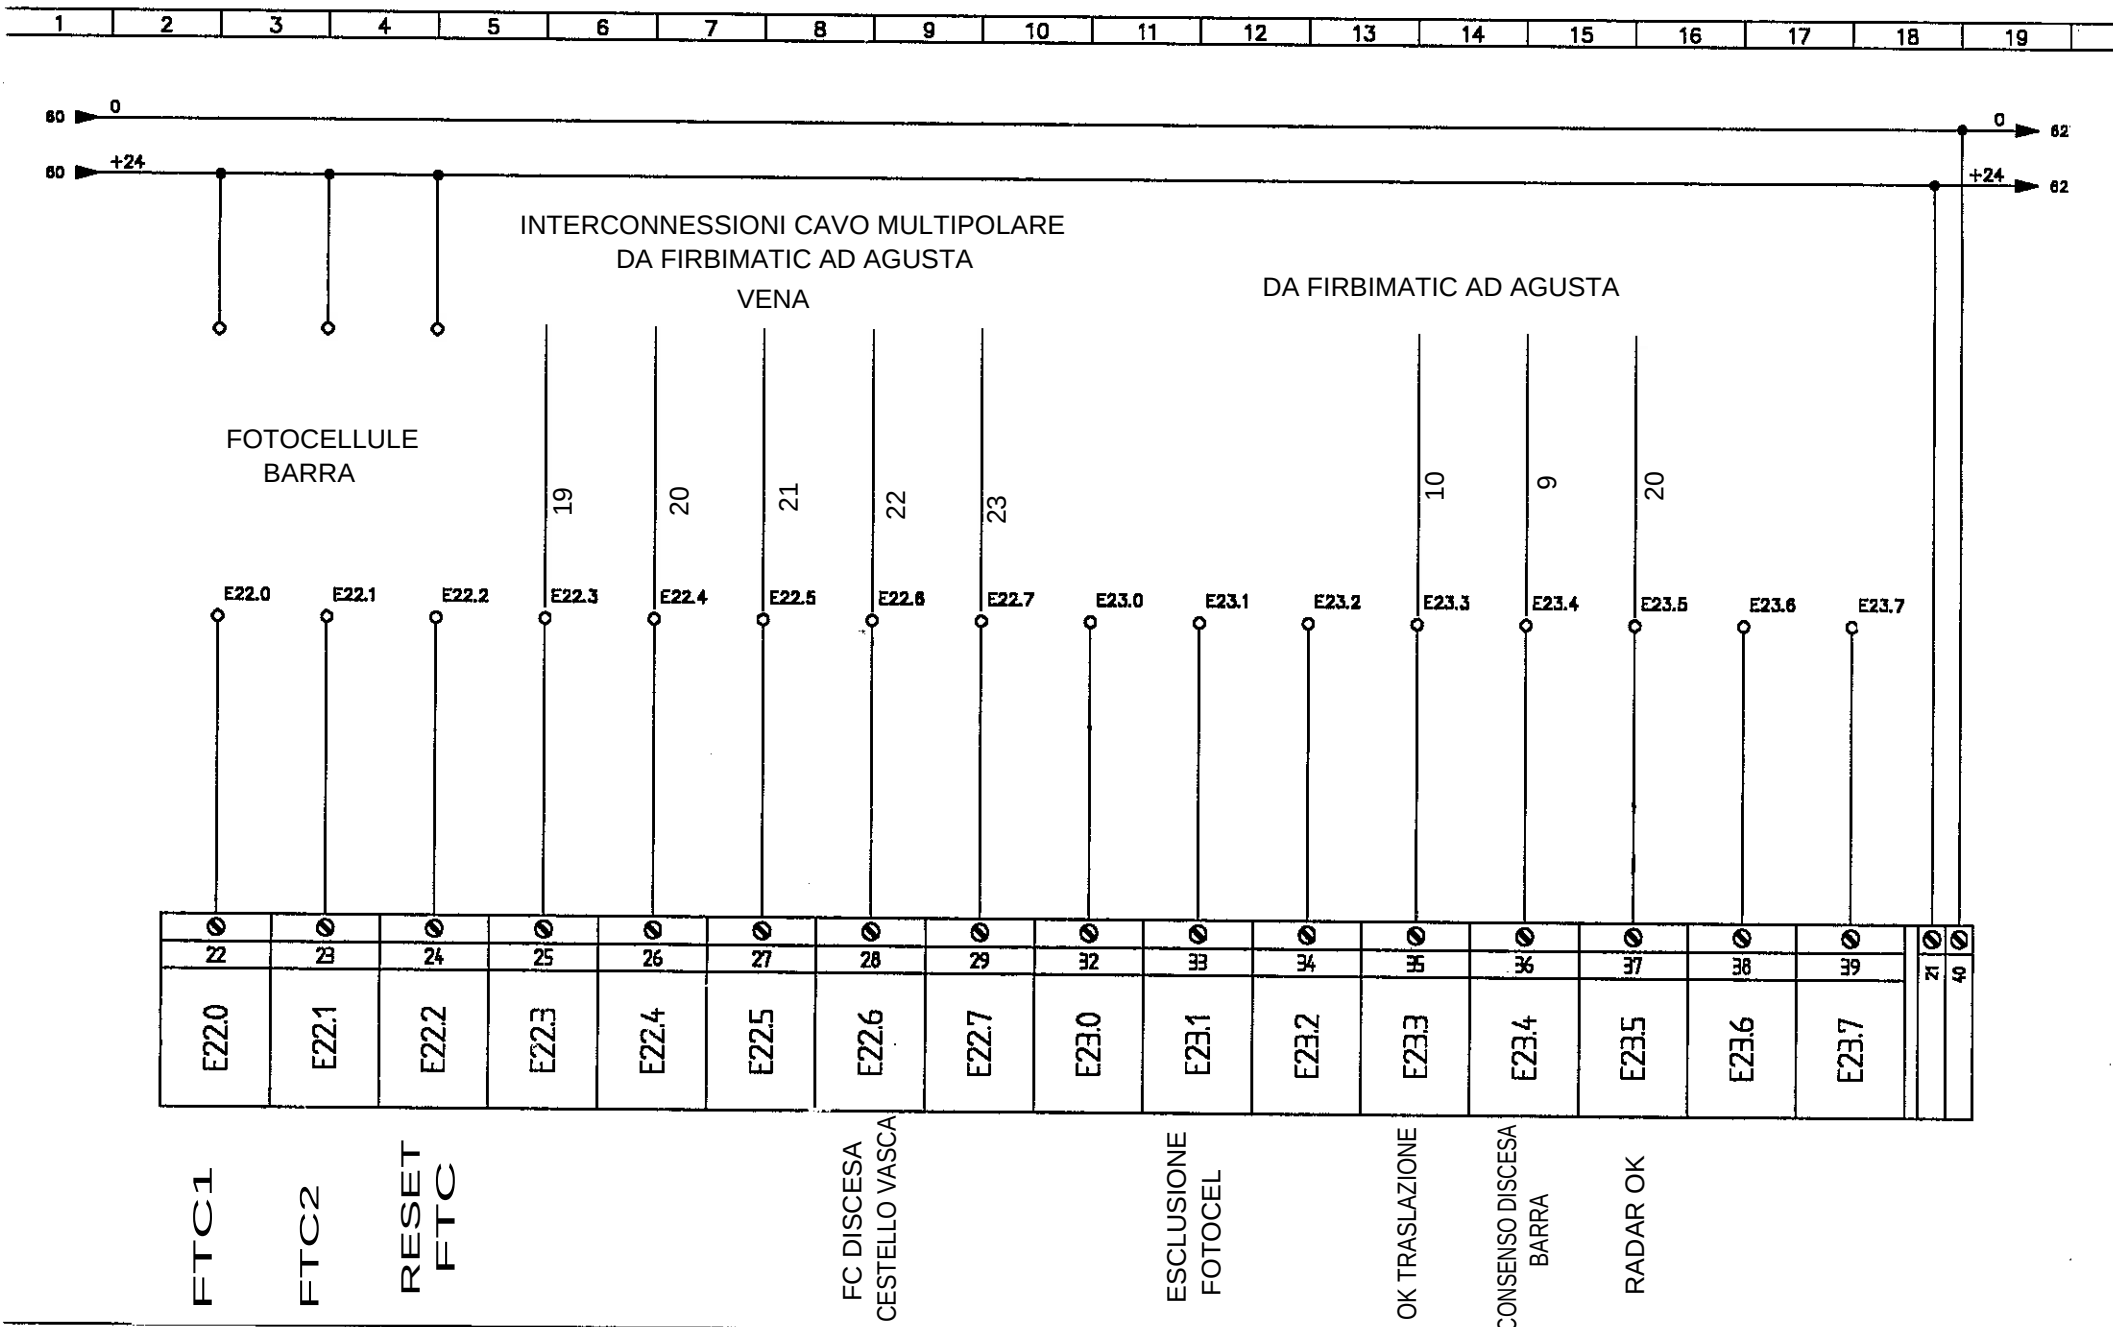


-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAL: SPAC
Nome File AGUSTA04
Data 21/11/2001

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**
Denominazione
6° SCHEDA INGRESSI PLC
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0

Ordine
Commesso
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
61
SEGUE
62

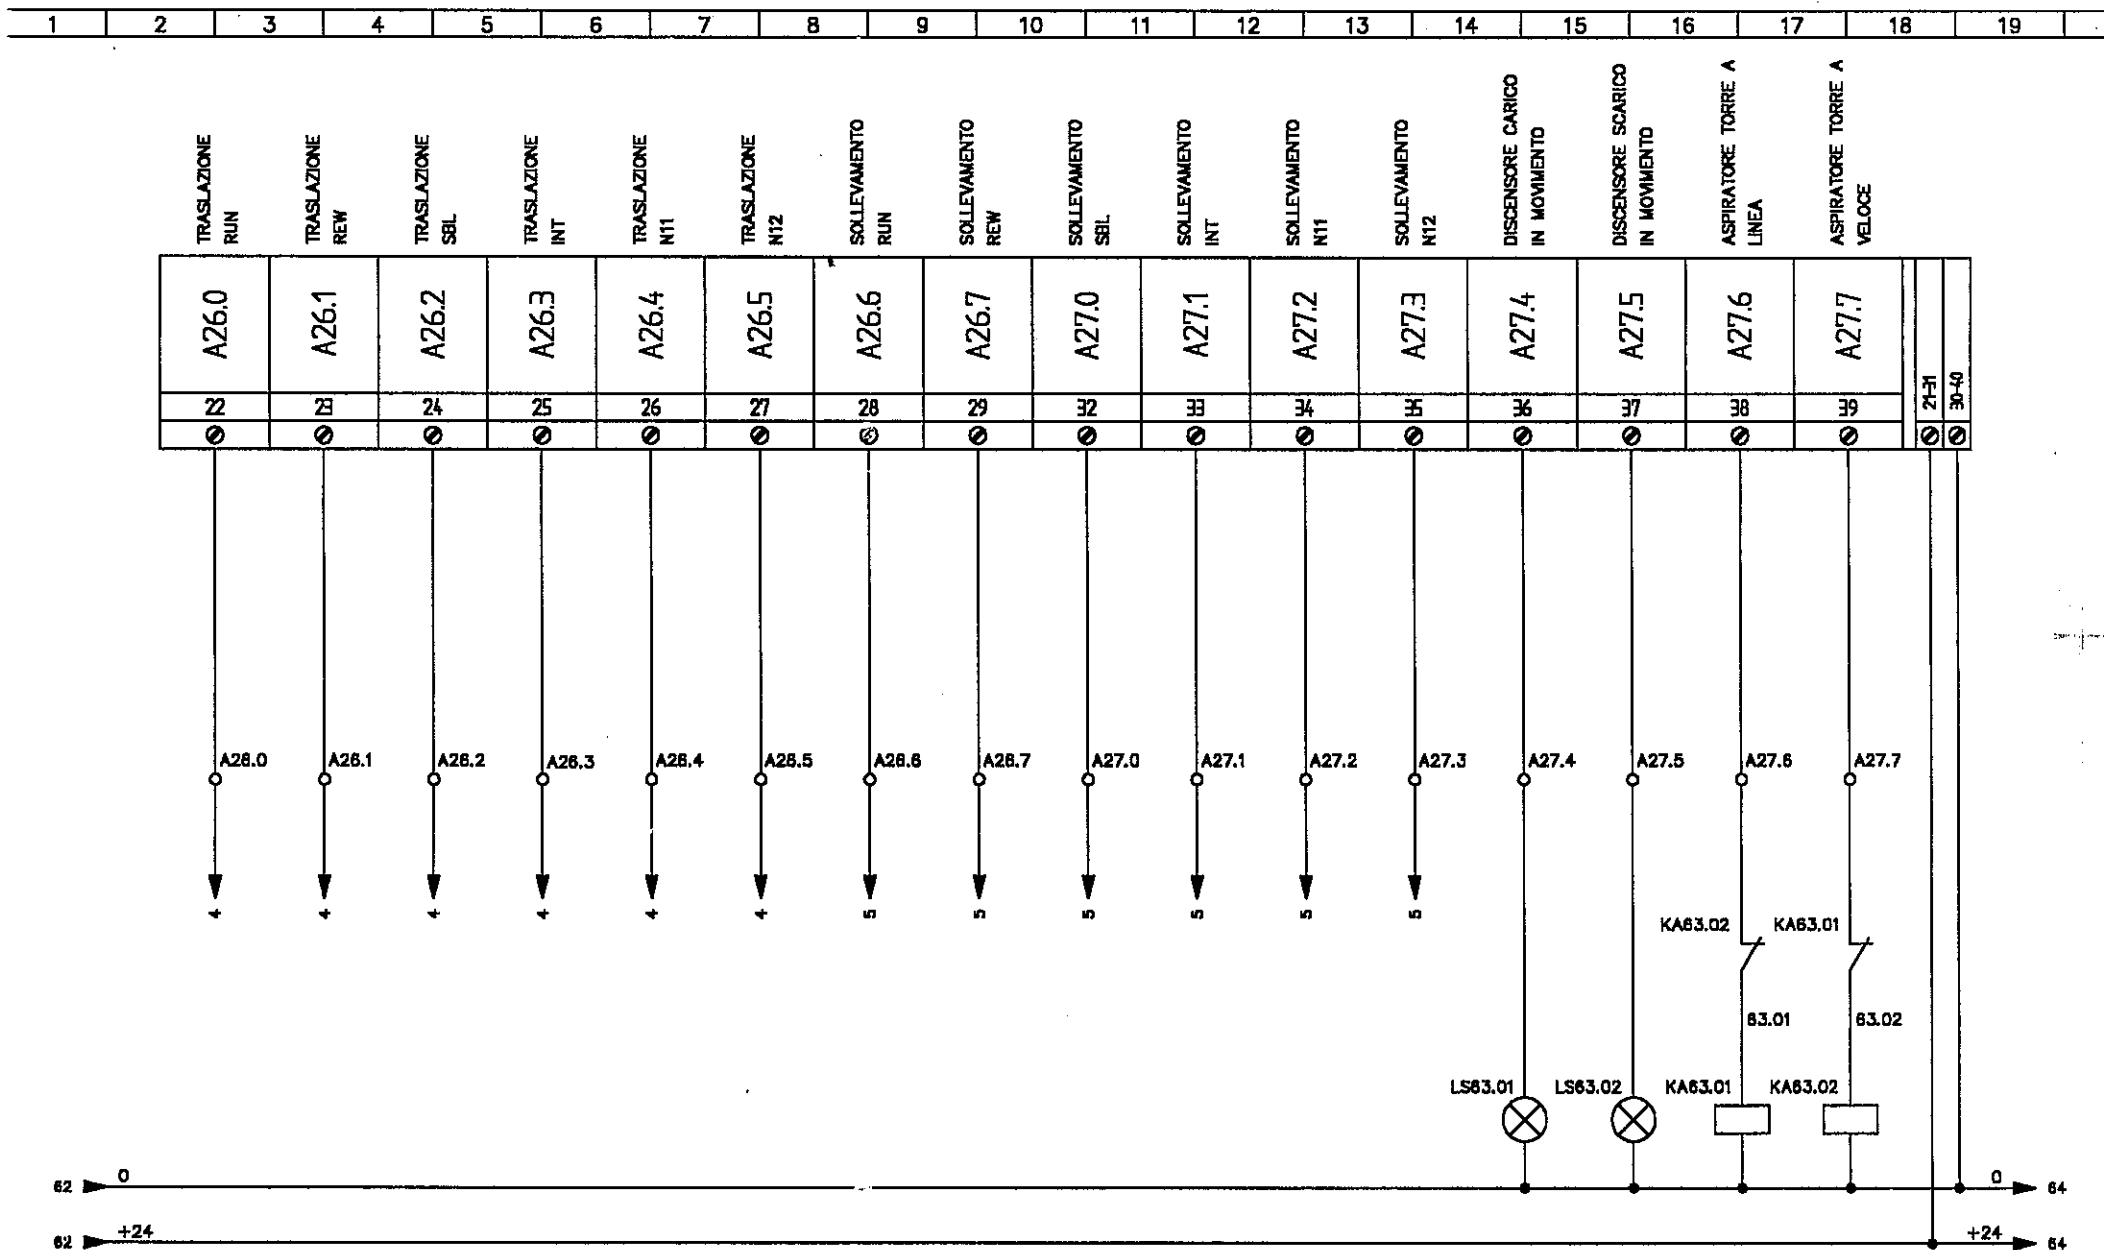


-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAD **SPAC**
Name File AGUSTA04
Data 21/11/2001

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**
Denominazione
**1° SCHEDA USCITE PLC
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0**

Ordine
Commessa
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
63
SEGUE
64

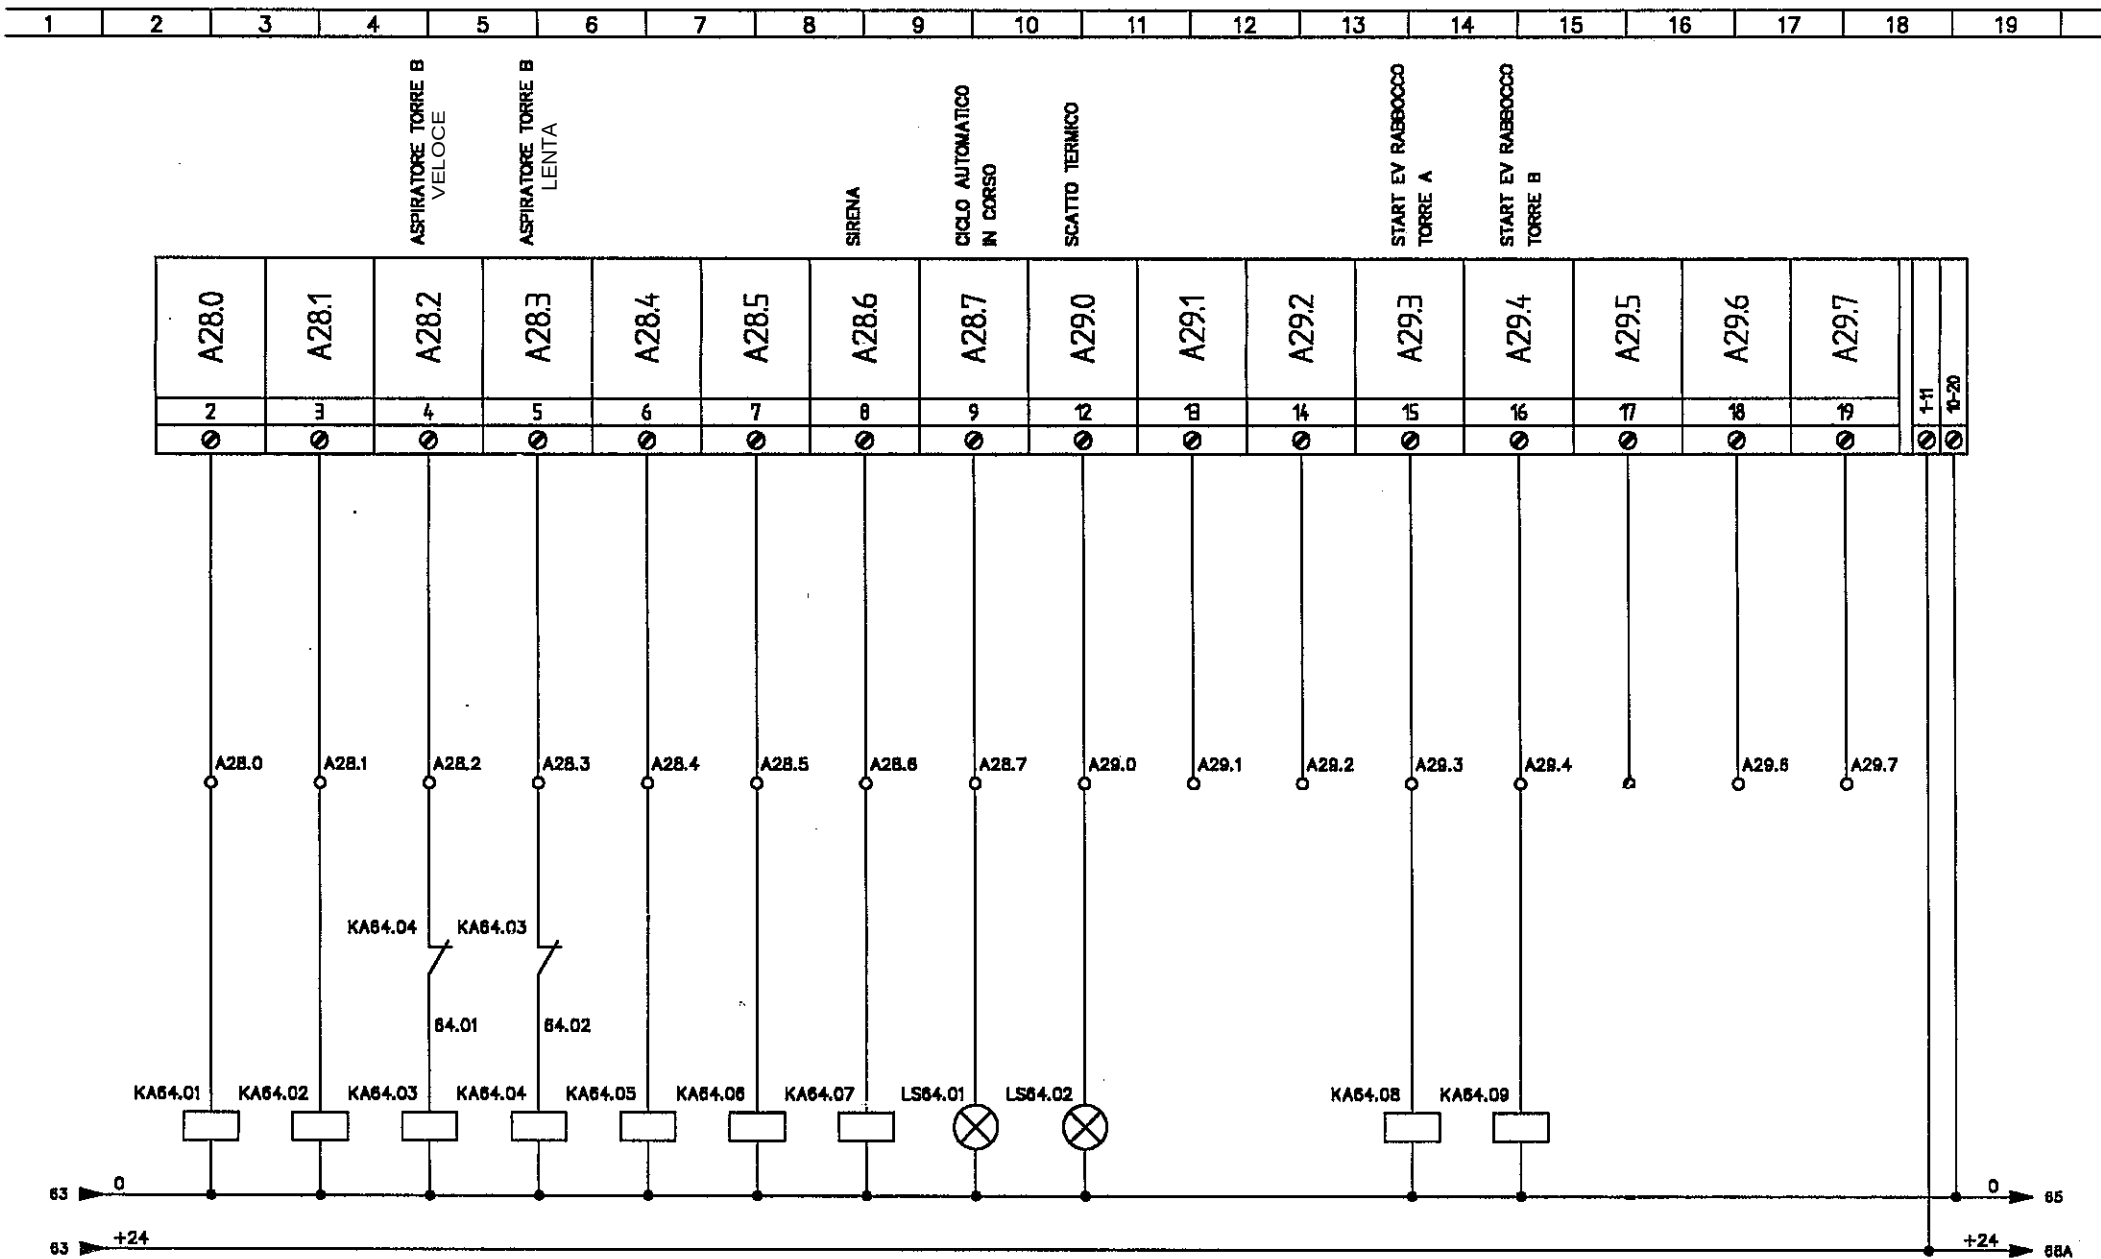


-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
 CAD SPAC
 Nome File AGUSTAO4
 Data 21/11/2001

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
 AGUSTA ANAGNI**
 Denominazione
**2° SCHEDA USCITE PLC
 SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0**

Ordine
 Commessa
 221
 Esecutore
 FIAMMA

FOGLIO
64
 SEGUE
65

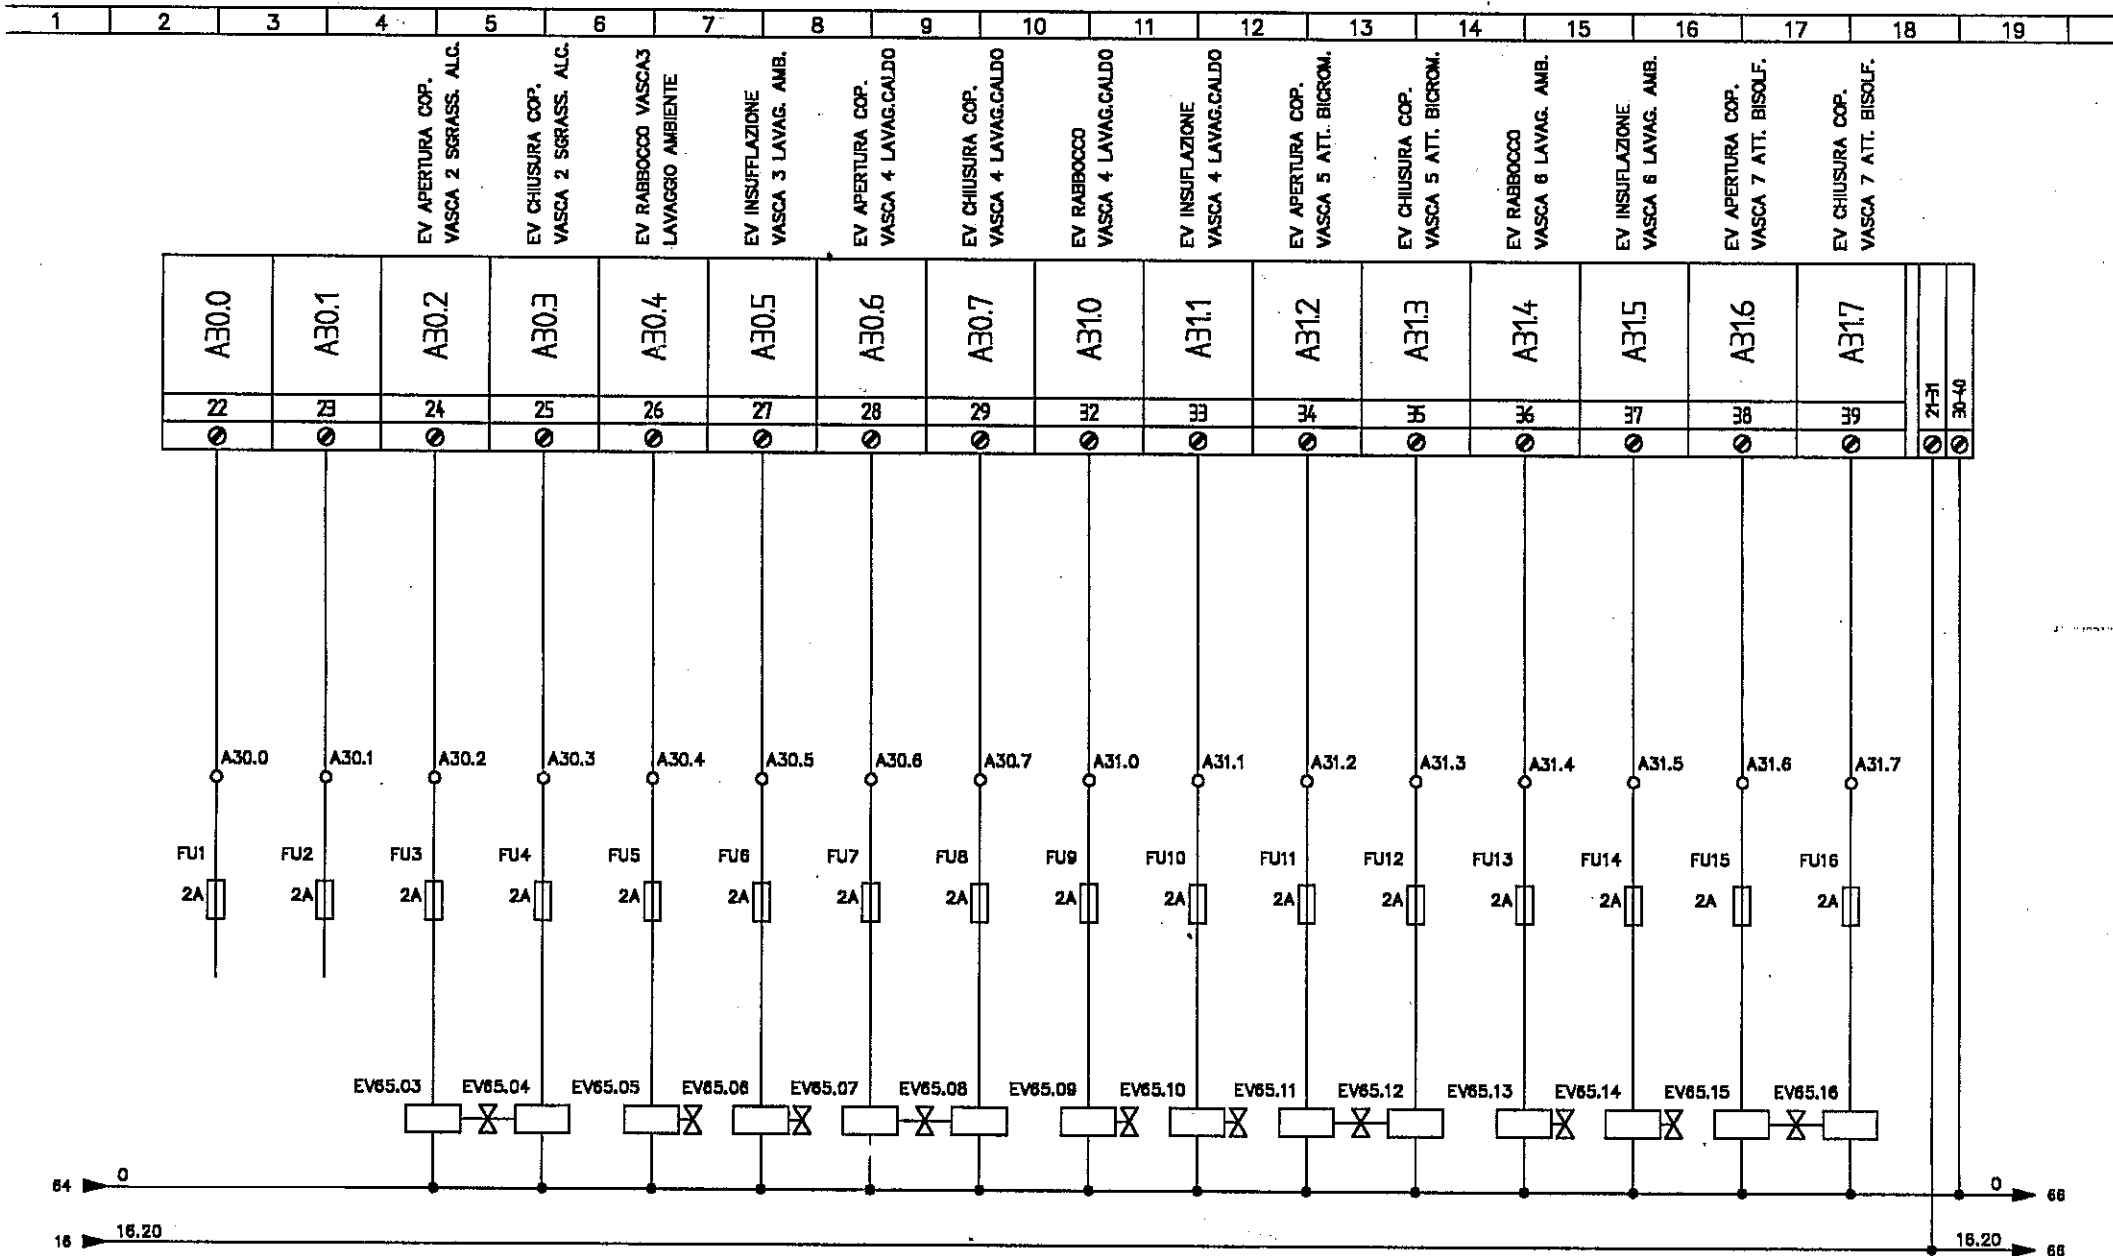


-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAD SPAC
Name File AGUSTAO4
Data 21/11/2001

Impianto
IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI
Denominazione
2° SCHEDA USCITE PLC
SIEMENS 6ES7322-1RI 00-0AA0

Ordine
Commessa 221
Esecutore FIAMMA

FOGLIO
65
SEGUE
66

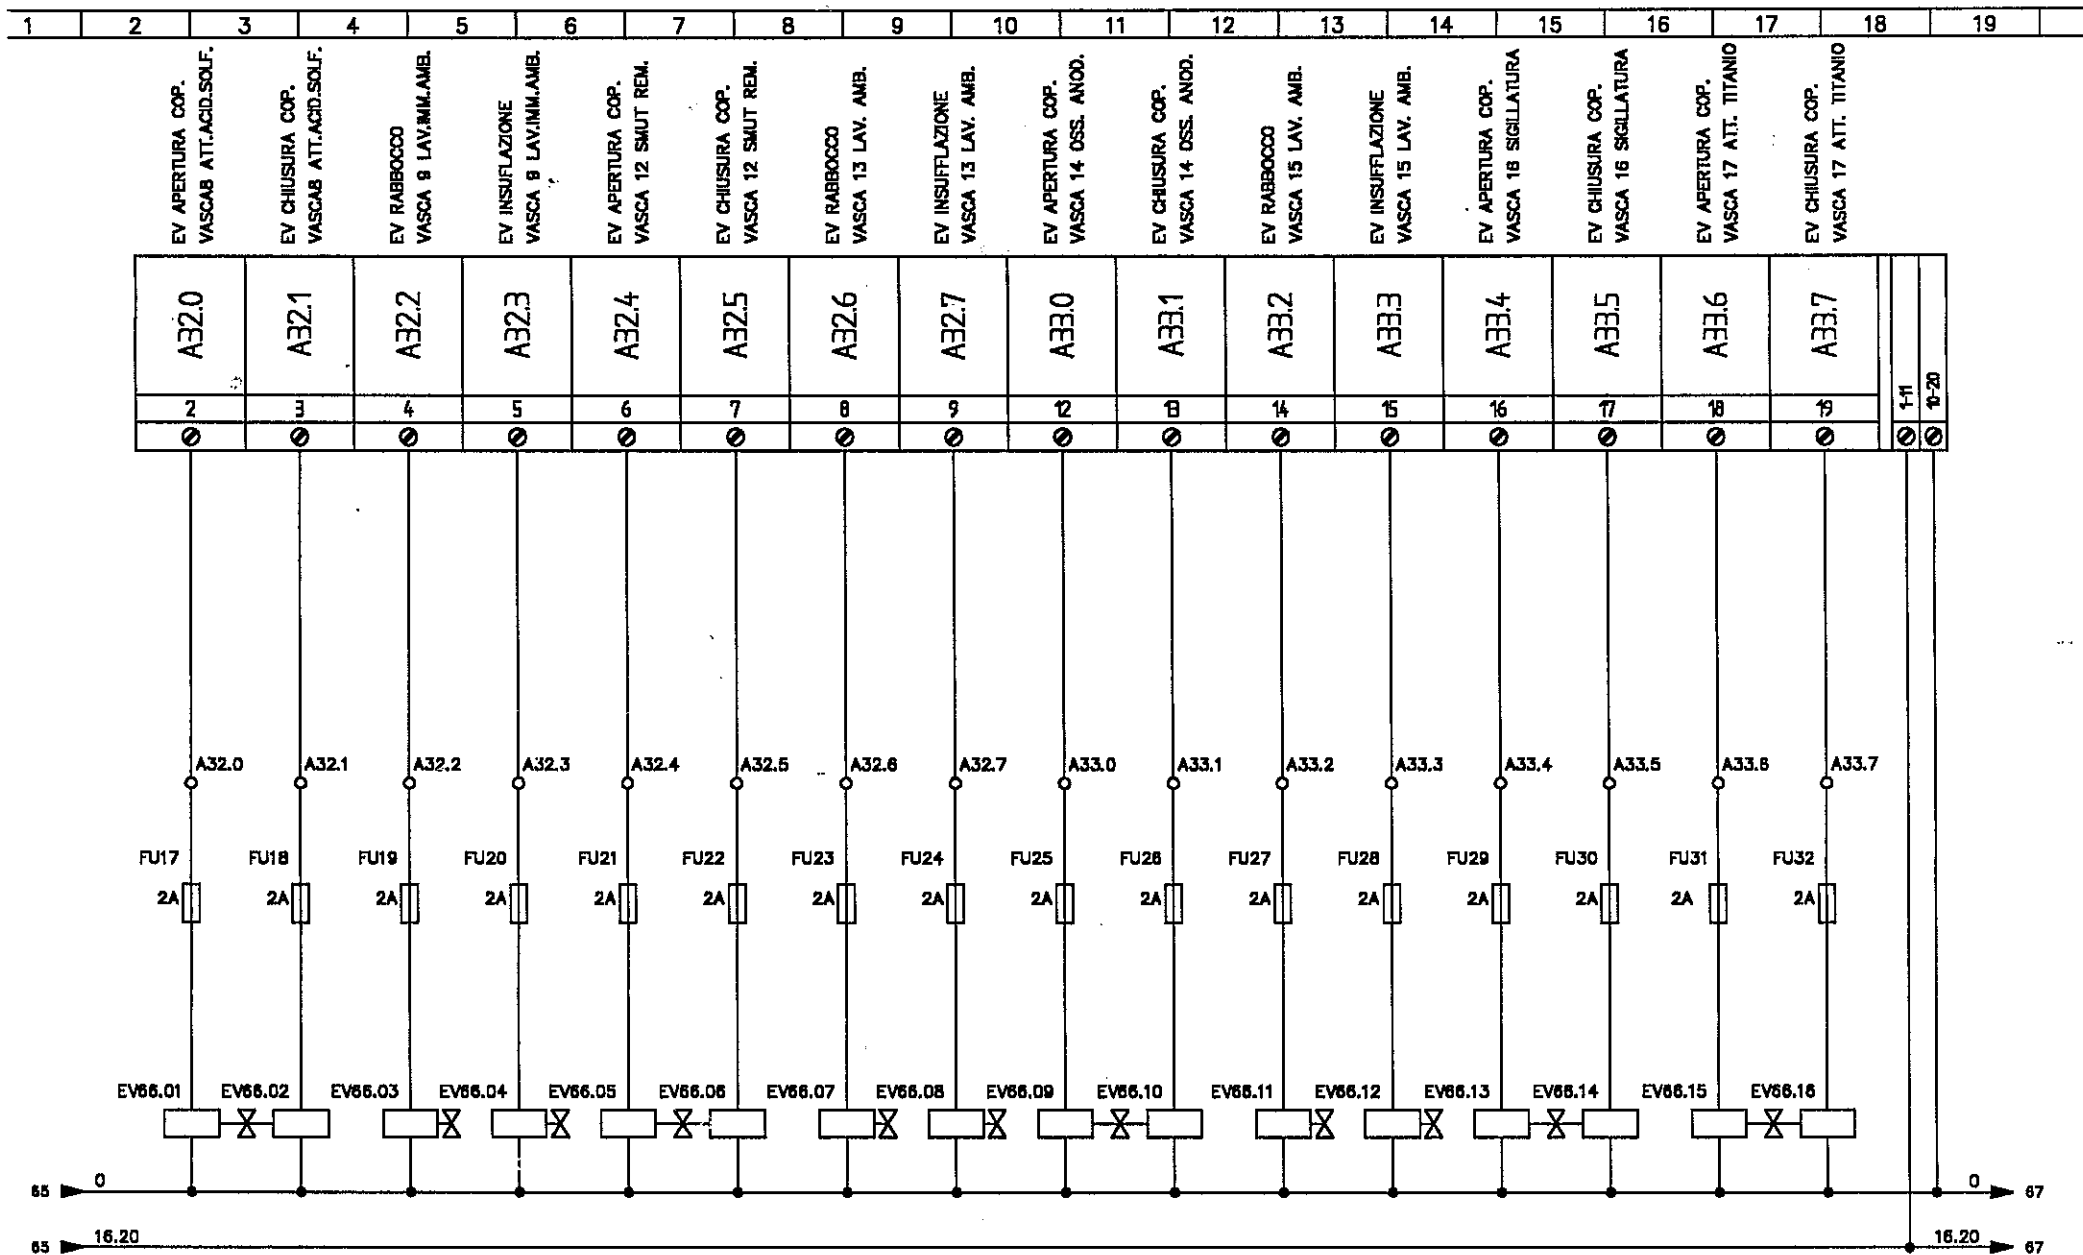

FIAMMA Impianti

-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD SPAC

Nome File AGUSTAO4

Data 21/11/2001

Impianto

IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI

Denominazione

3° SCHEDA USCITE PLC
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0

Ordine

Commissa
221


Esecutore
FIAMMA


FOGLIO

66

SEGUE

67

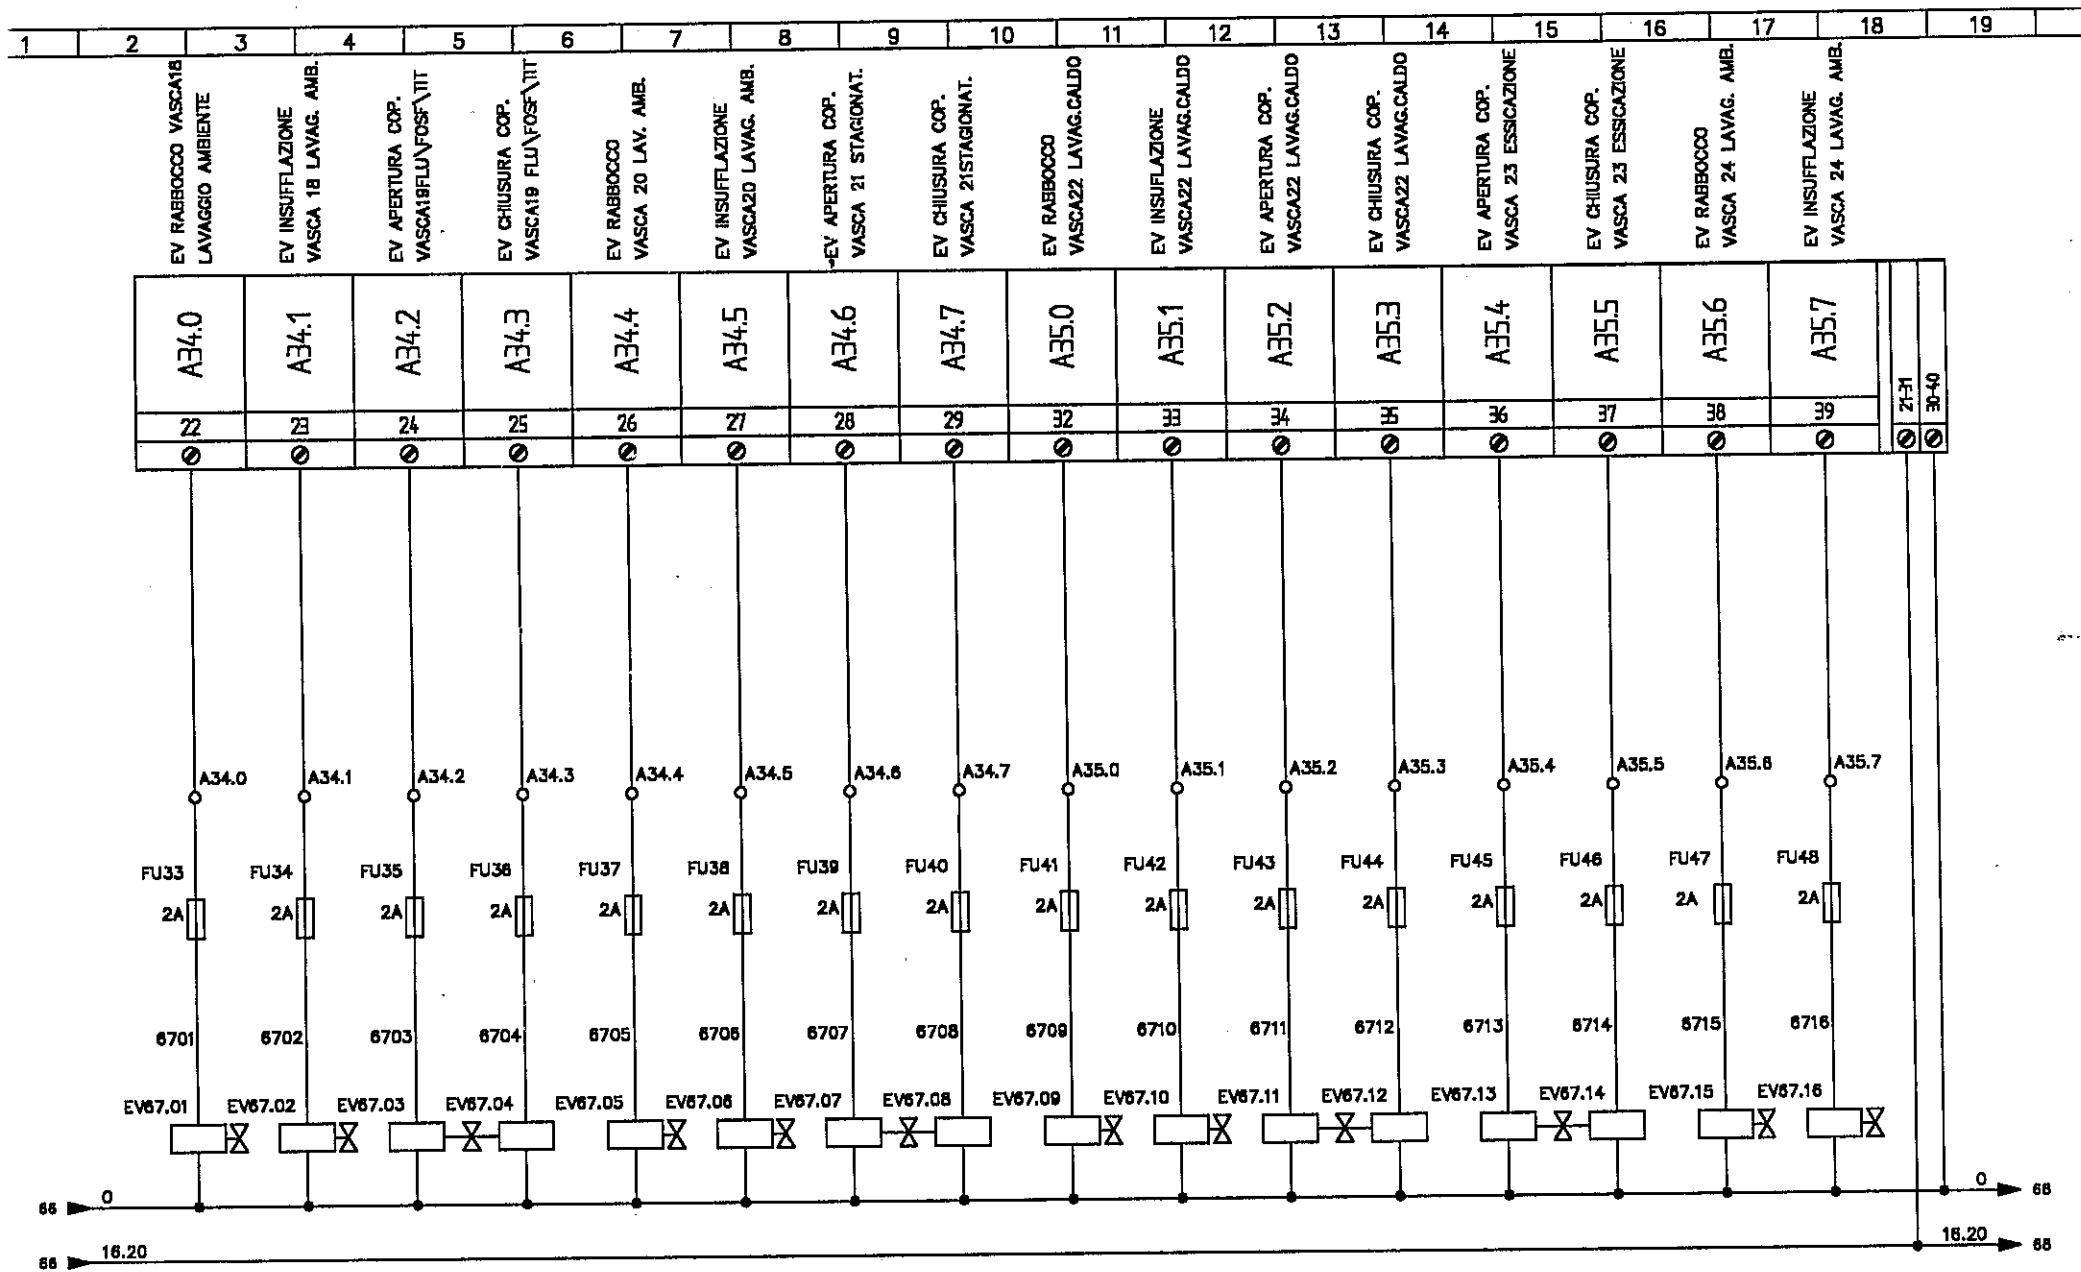

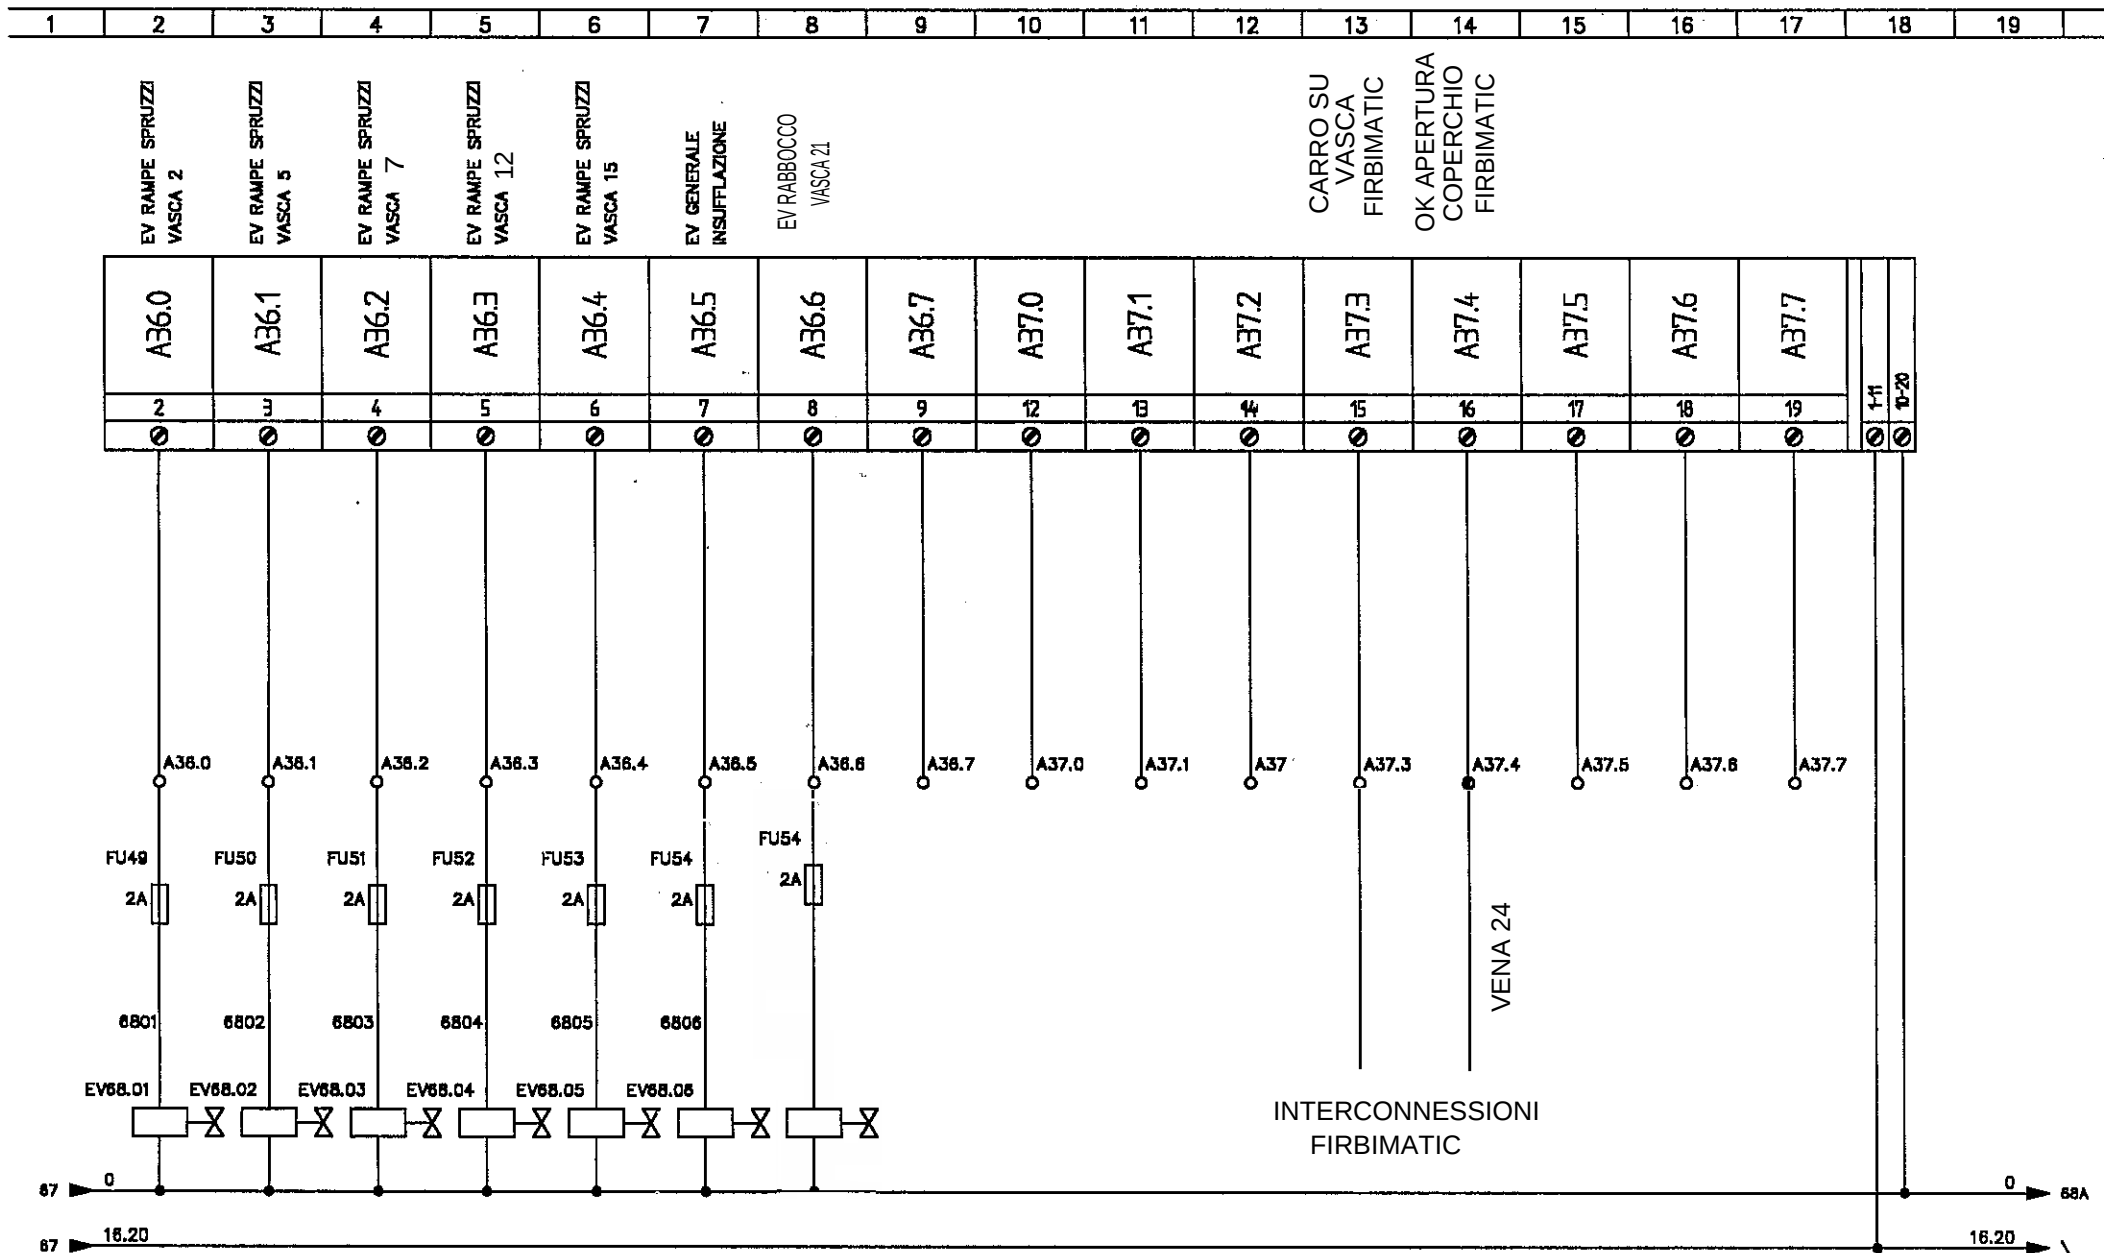

-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-



Dis. N. 221/01
CAD **SPAC**
Nome File AGUSTA04
Data 21/11/2001

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**
Denominazione
4° SCHEDA USCITE PLC
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0

Ordine
Commessa
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
68
SEGUE
68A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

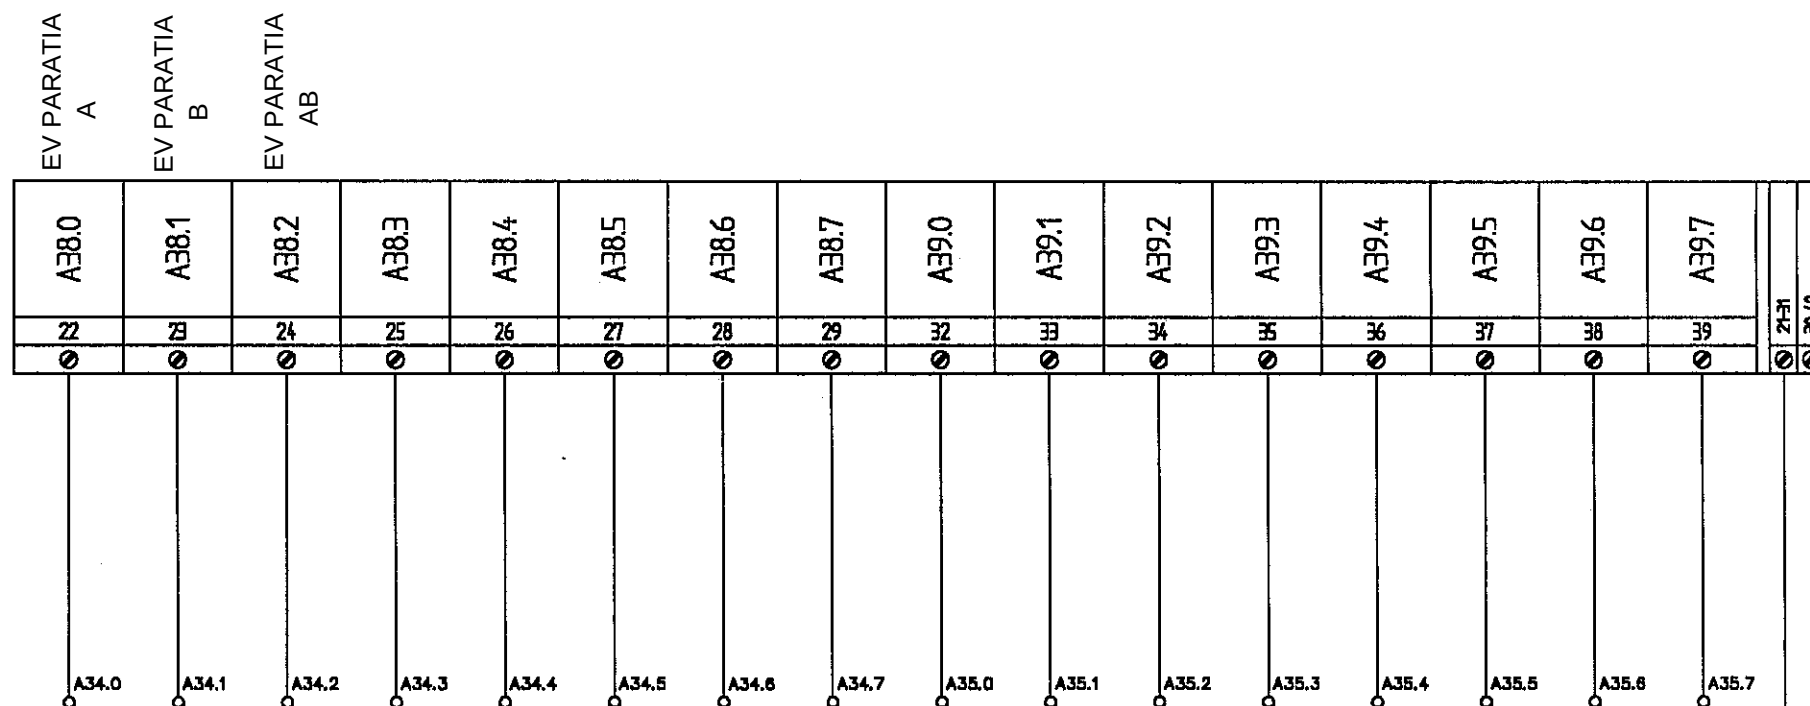

-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-



Dis. N.	221/01
CAD	SPAC
Nome File	AGUSTA04
Rev.	01/11/2004

Impianto	IMPIANTO DI OSSIDAZIONE AGUSTA ANAGNI
Denominazione	4° SCHEDA USCITE PLC SIEMENS 6ES7300-1EX00-0AA0

Ordine	
Commessa	221
Esecutore	FIAMMA

FOGLIO	68A
SEGUE	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

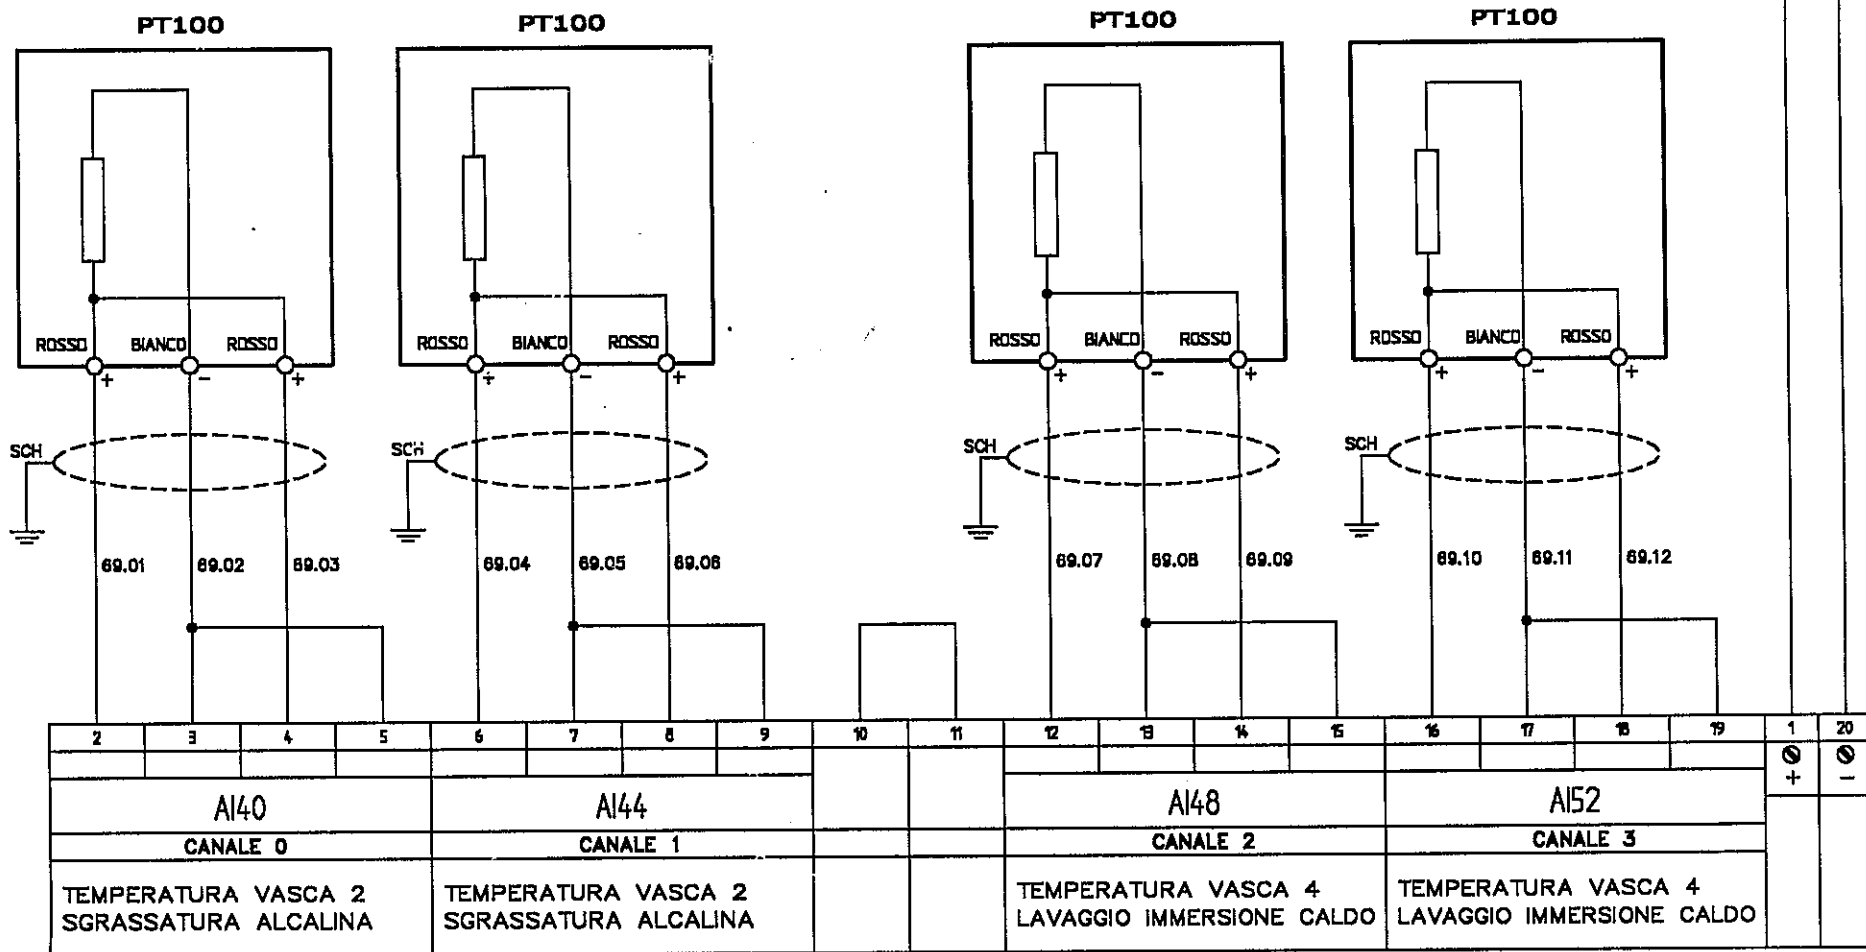

416



-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTA04

Data 21/11/2001

Impianto

**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**

Denominazione

**1° SCHEDA INGRESSI ANALOGICI PT100
SIEMENS 6ES7331-7KE01-0AB0**

Ordine

Commessa
221

Esecutore
FIAMMA



FOGLIO

69

SEGUE

70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

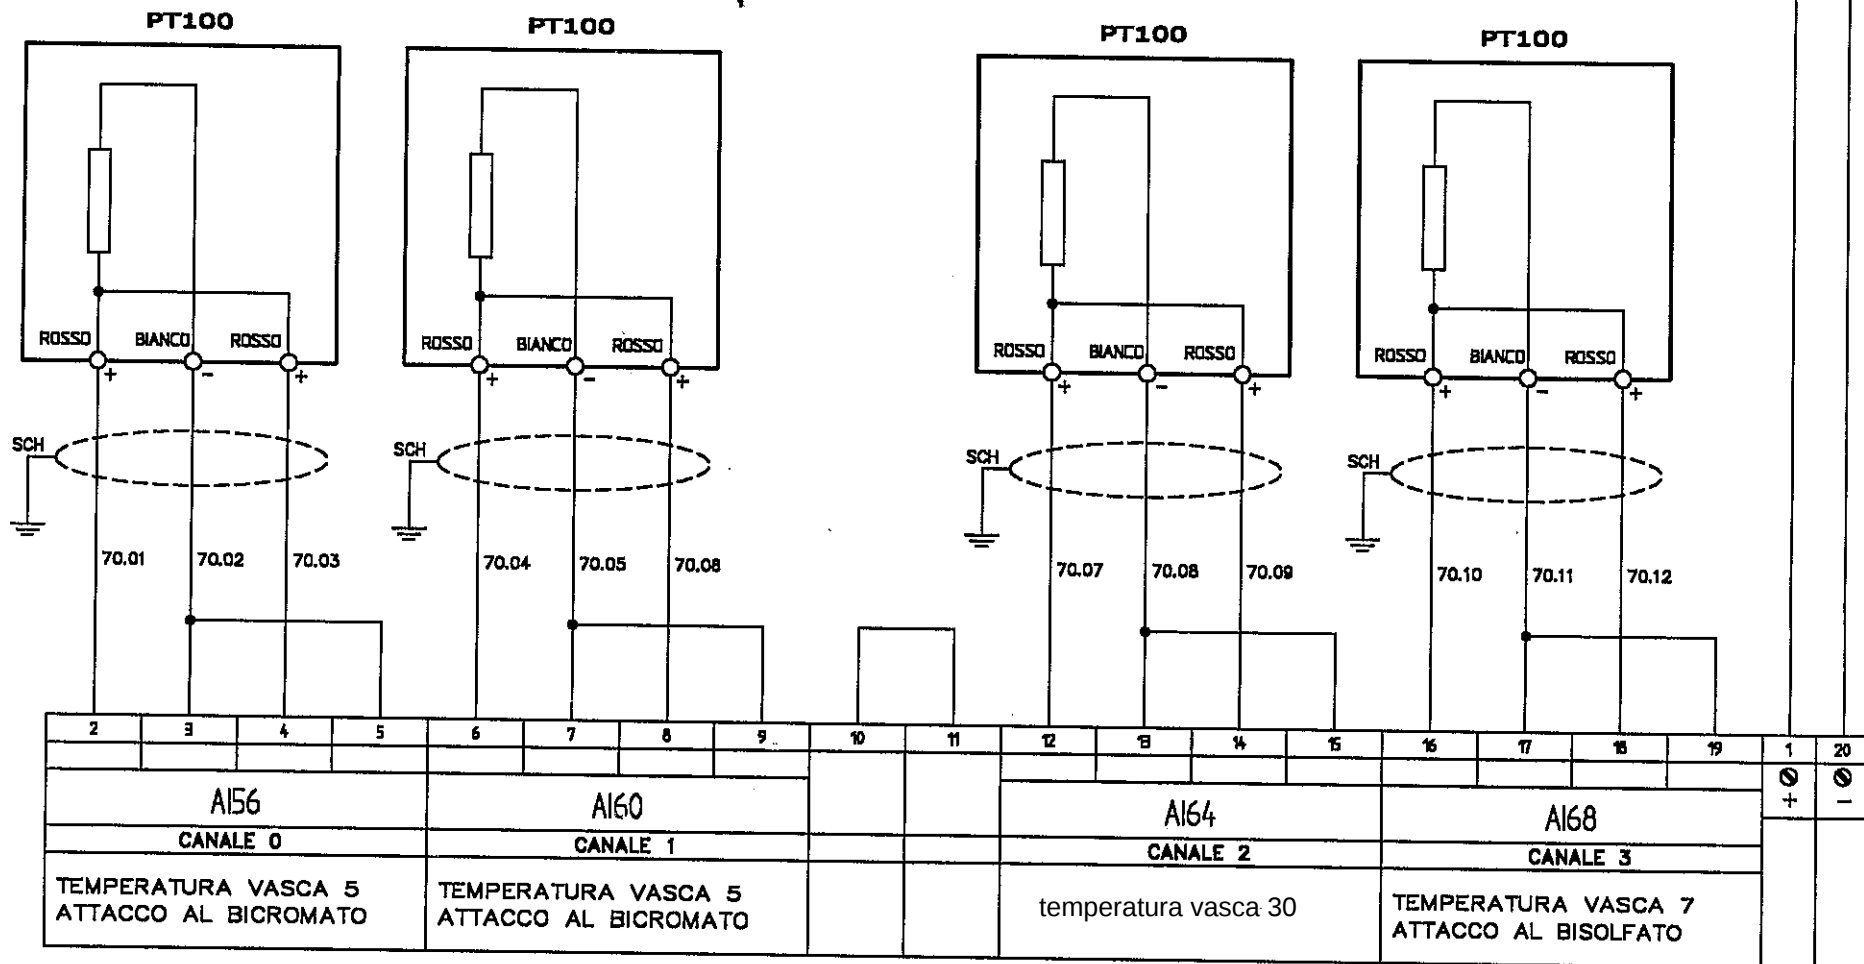

-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAD SPAC
Nome File AGUSTA04
Data 21/11/2001

Impianto
IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI
Denominazione
2° SCHEDA INGRESSI ANALOGICI PT100
SIEMENS 6ES7331-7KF01-0AB0


Ordine
Commissa
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
70
SEGUE
71



72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

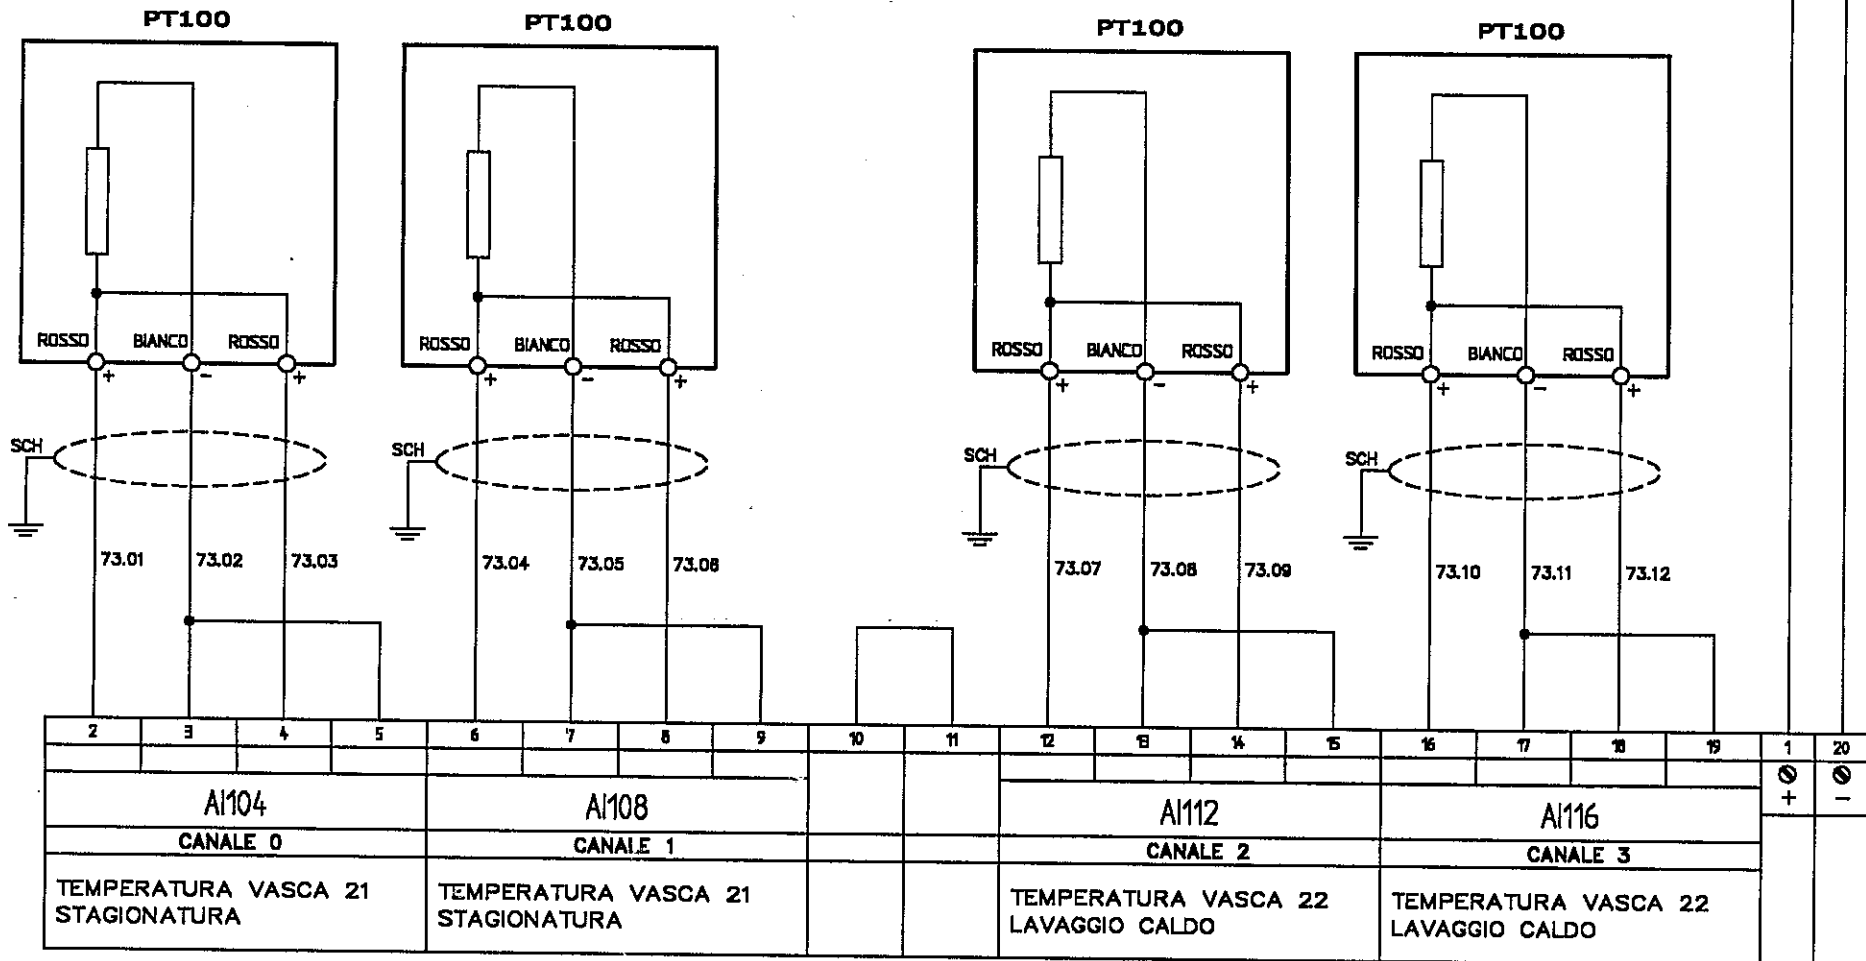

-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD SPAC

Nome File AGUSTA04

Data 21/11/2001

Impianto

IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI

Denominazione

5° SCHEDA INGRESSI ANALOGICI PT100
SIEMENS 6ES7331-7KF01-0AB0

Ordine

Commessa

221

Esecutore


FIAMMA

FOGLIO

73

SEGUE

74

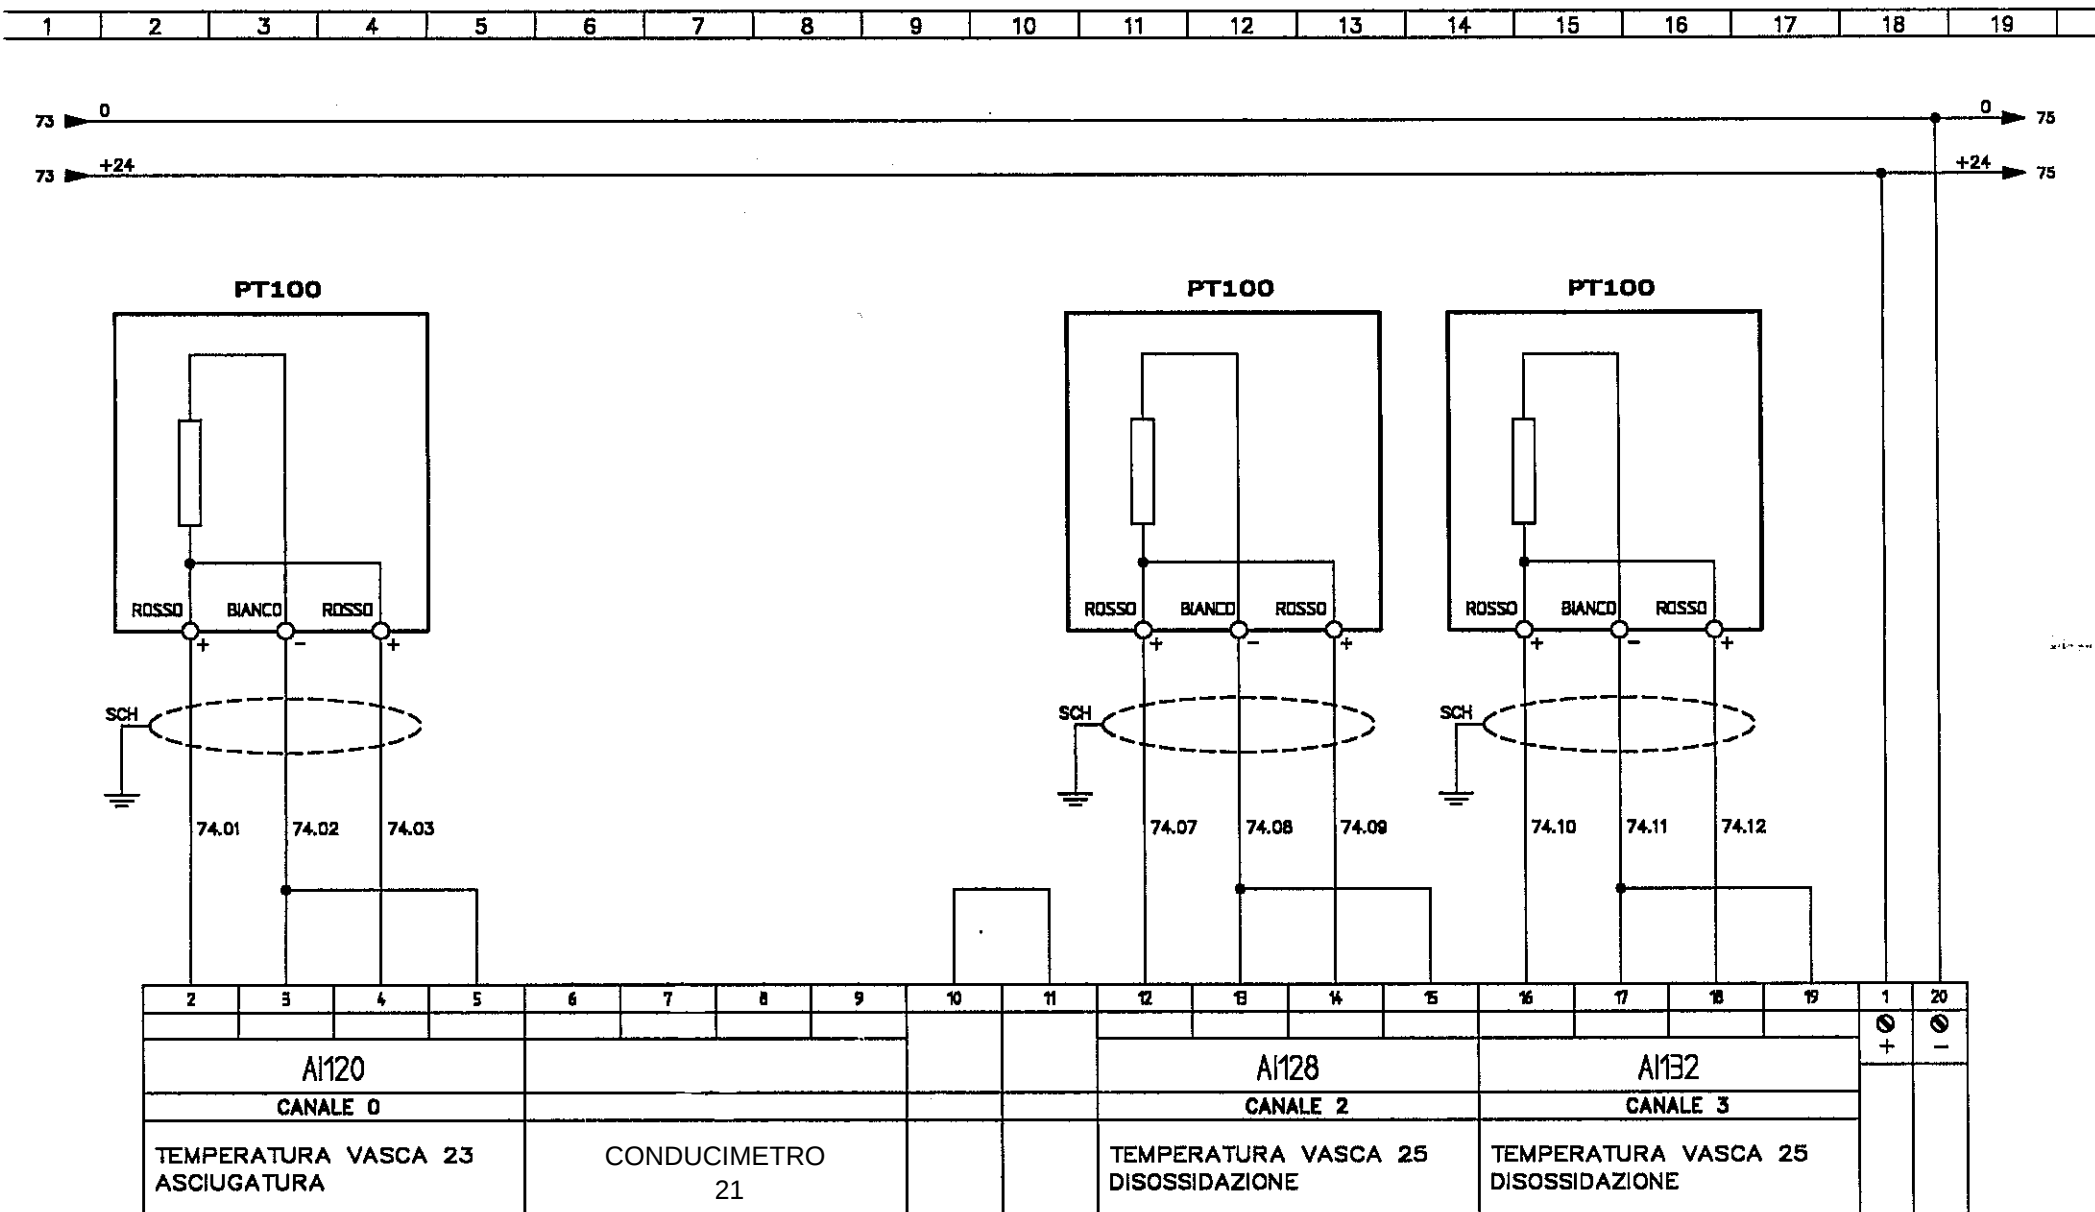


-CASCINE VICA (RIVOLD)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAD **SPAC**
Nome File AGUSTAO4
Data 21/11/2001

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**
Denominazione
**6° SCHEDA INGRESSI ANALOGICI PT100
SIEMENS 6ES7331-7KF01-0AB0**

Ordine
Commesso 221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
74
SEGUE
75

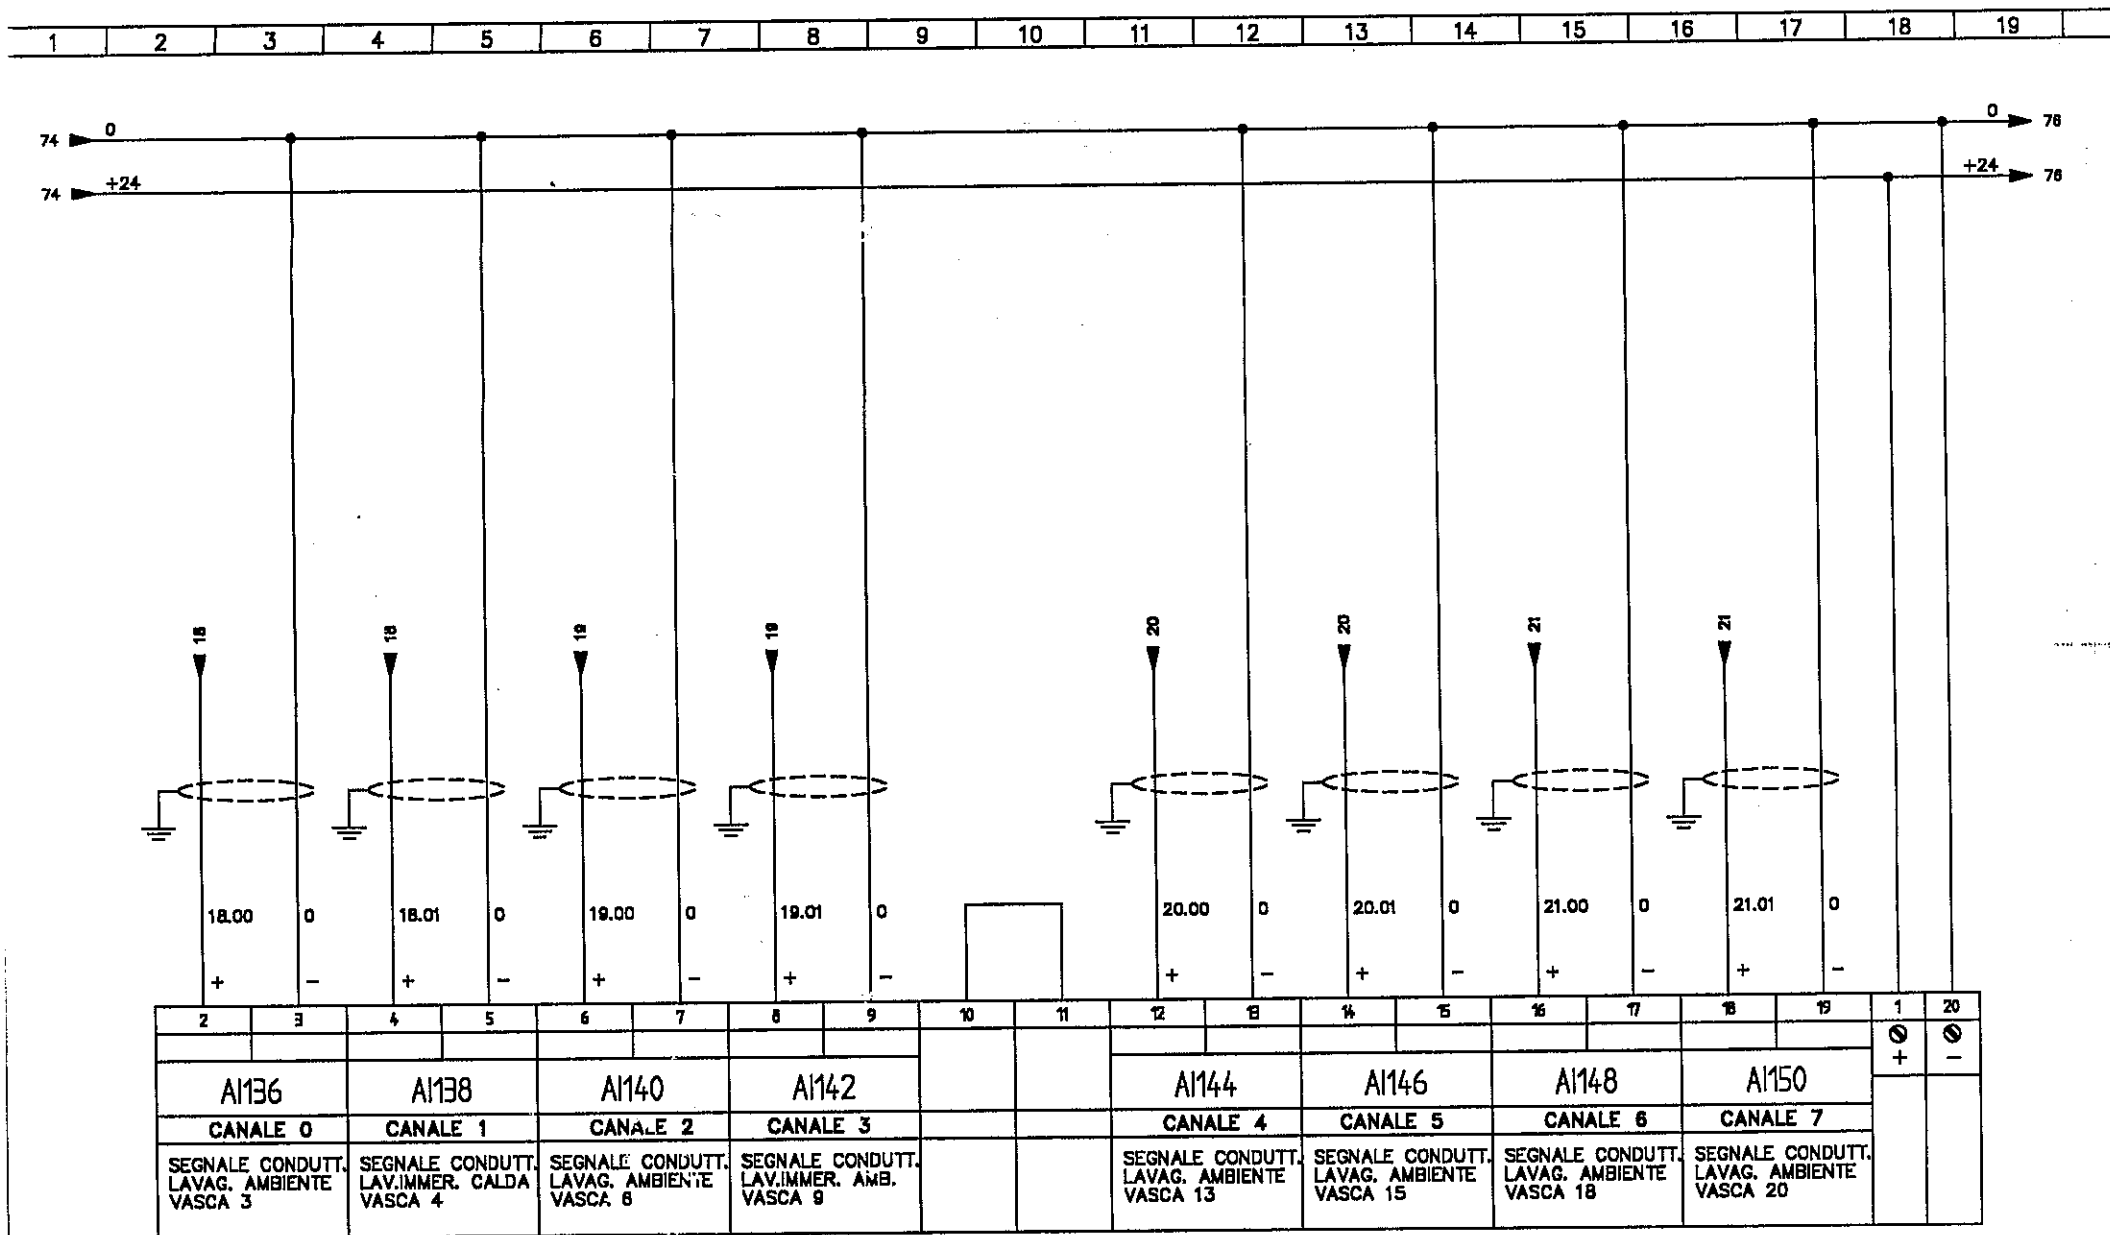

-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTAO4

Data 21/11/2001

Impianto

**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**

Denominazione

**1° SCHEDA INGRESSI ANALOG. CONDUTTIV.
SIEMENS 6ES7331-7KF01-0AB0**

Ordine

Compresso

221

Esecutore


FIAMMA

FOGLIO

75

SEGUE

76

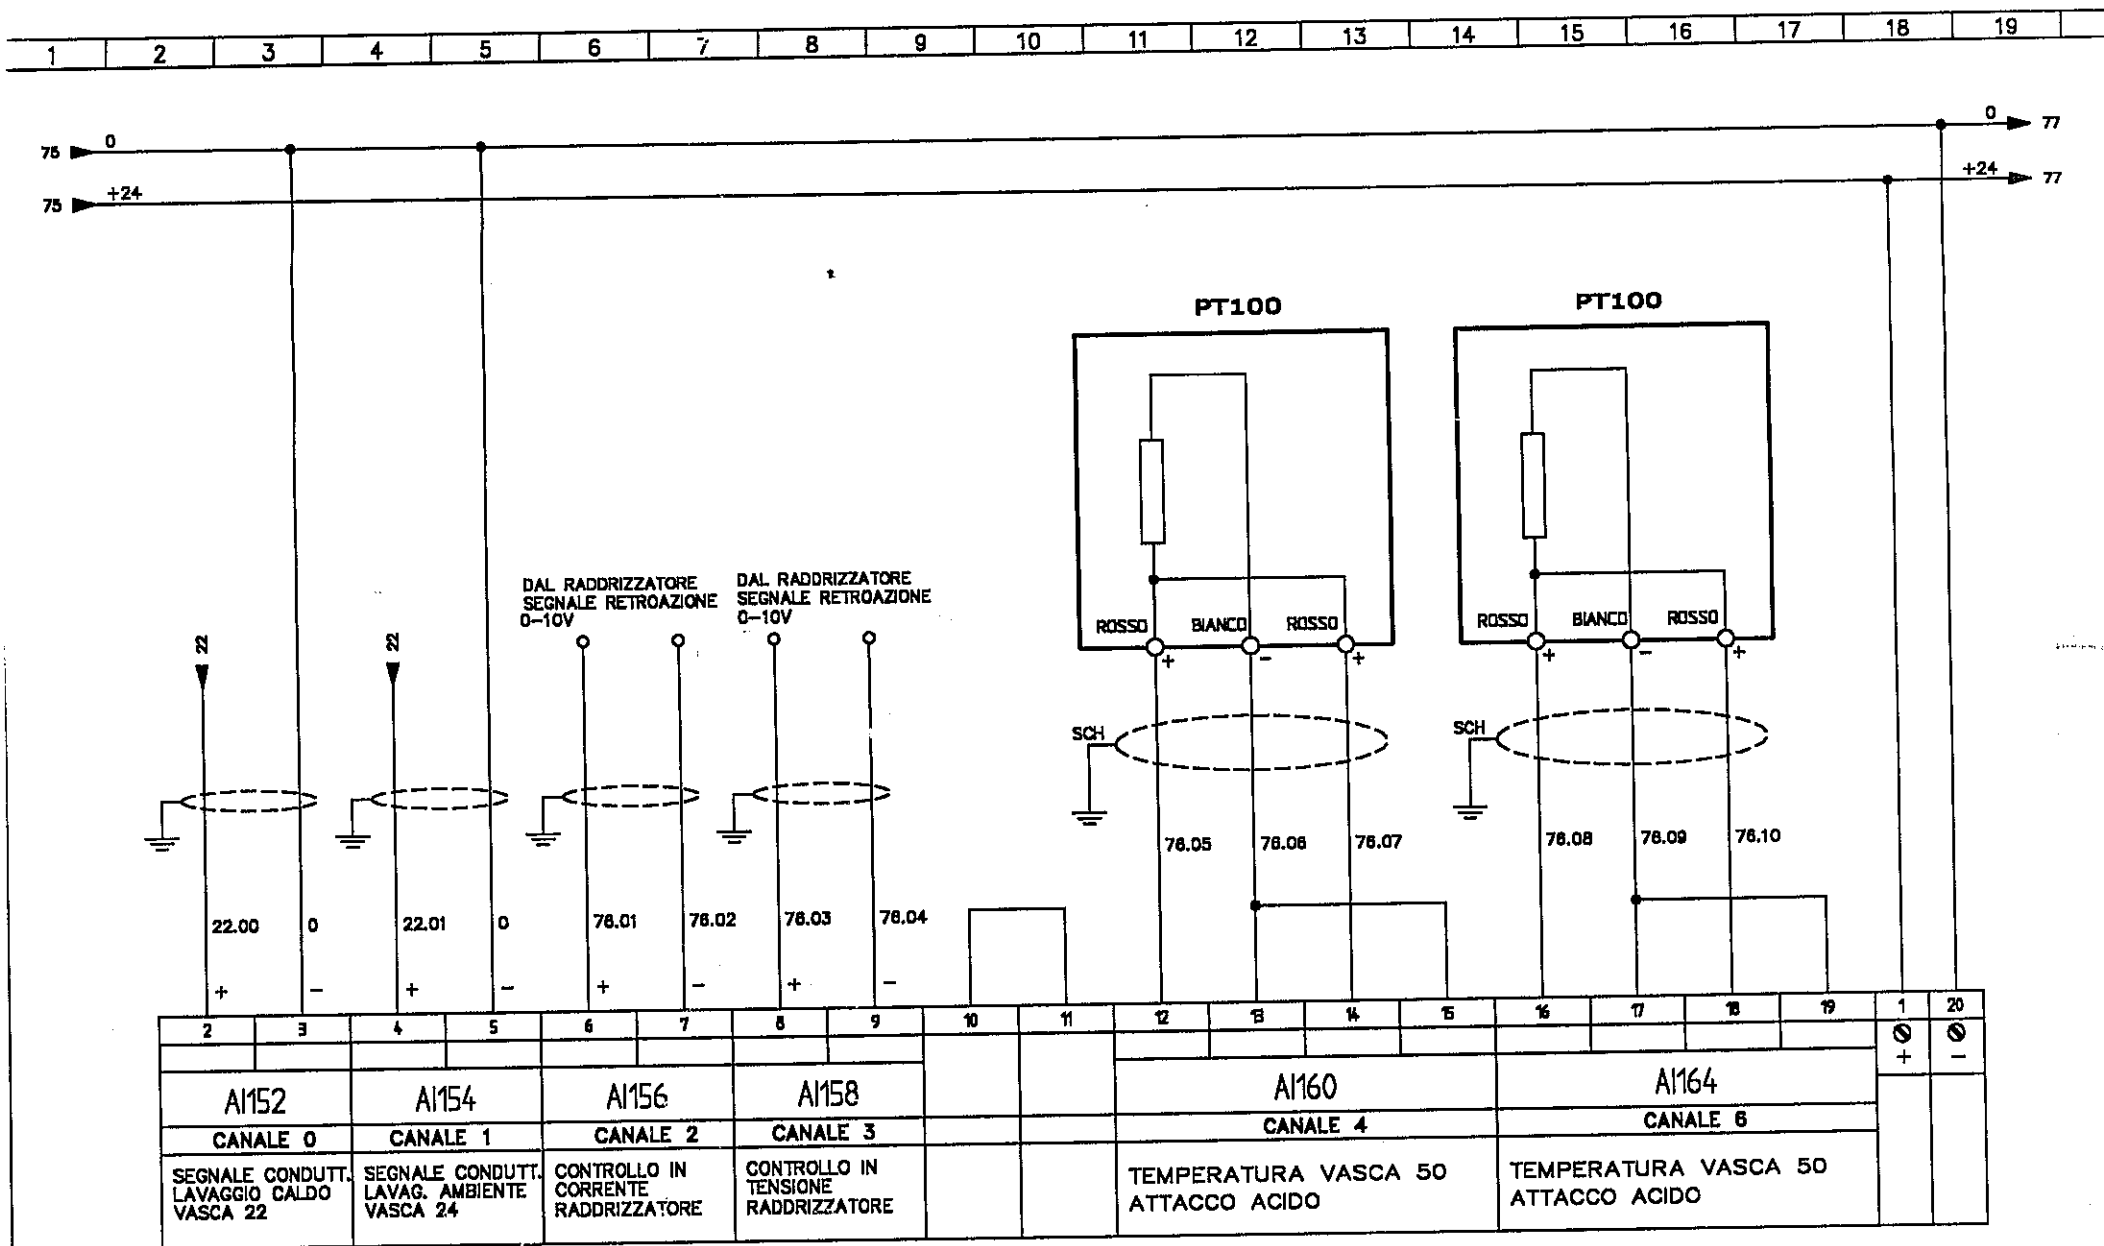

-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTAO4

21/11/2001

Impianto

**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**

Denominazione

**2° SCHEDA INGRESSI ANALOG. CONDUTTIV.
SIEMENS 6ES7331-7KF01-0AB0**

Ordine

Commessa
221


Esecutore
FIAMMA

FOGLIO

76

SEGUE

77

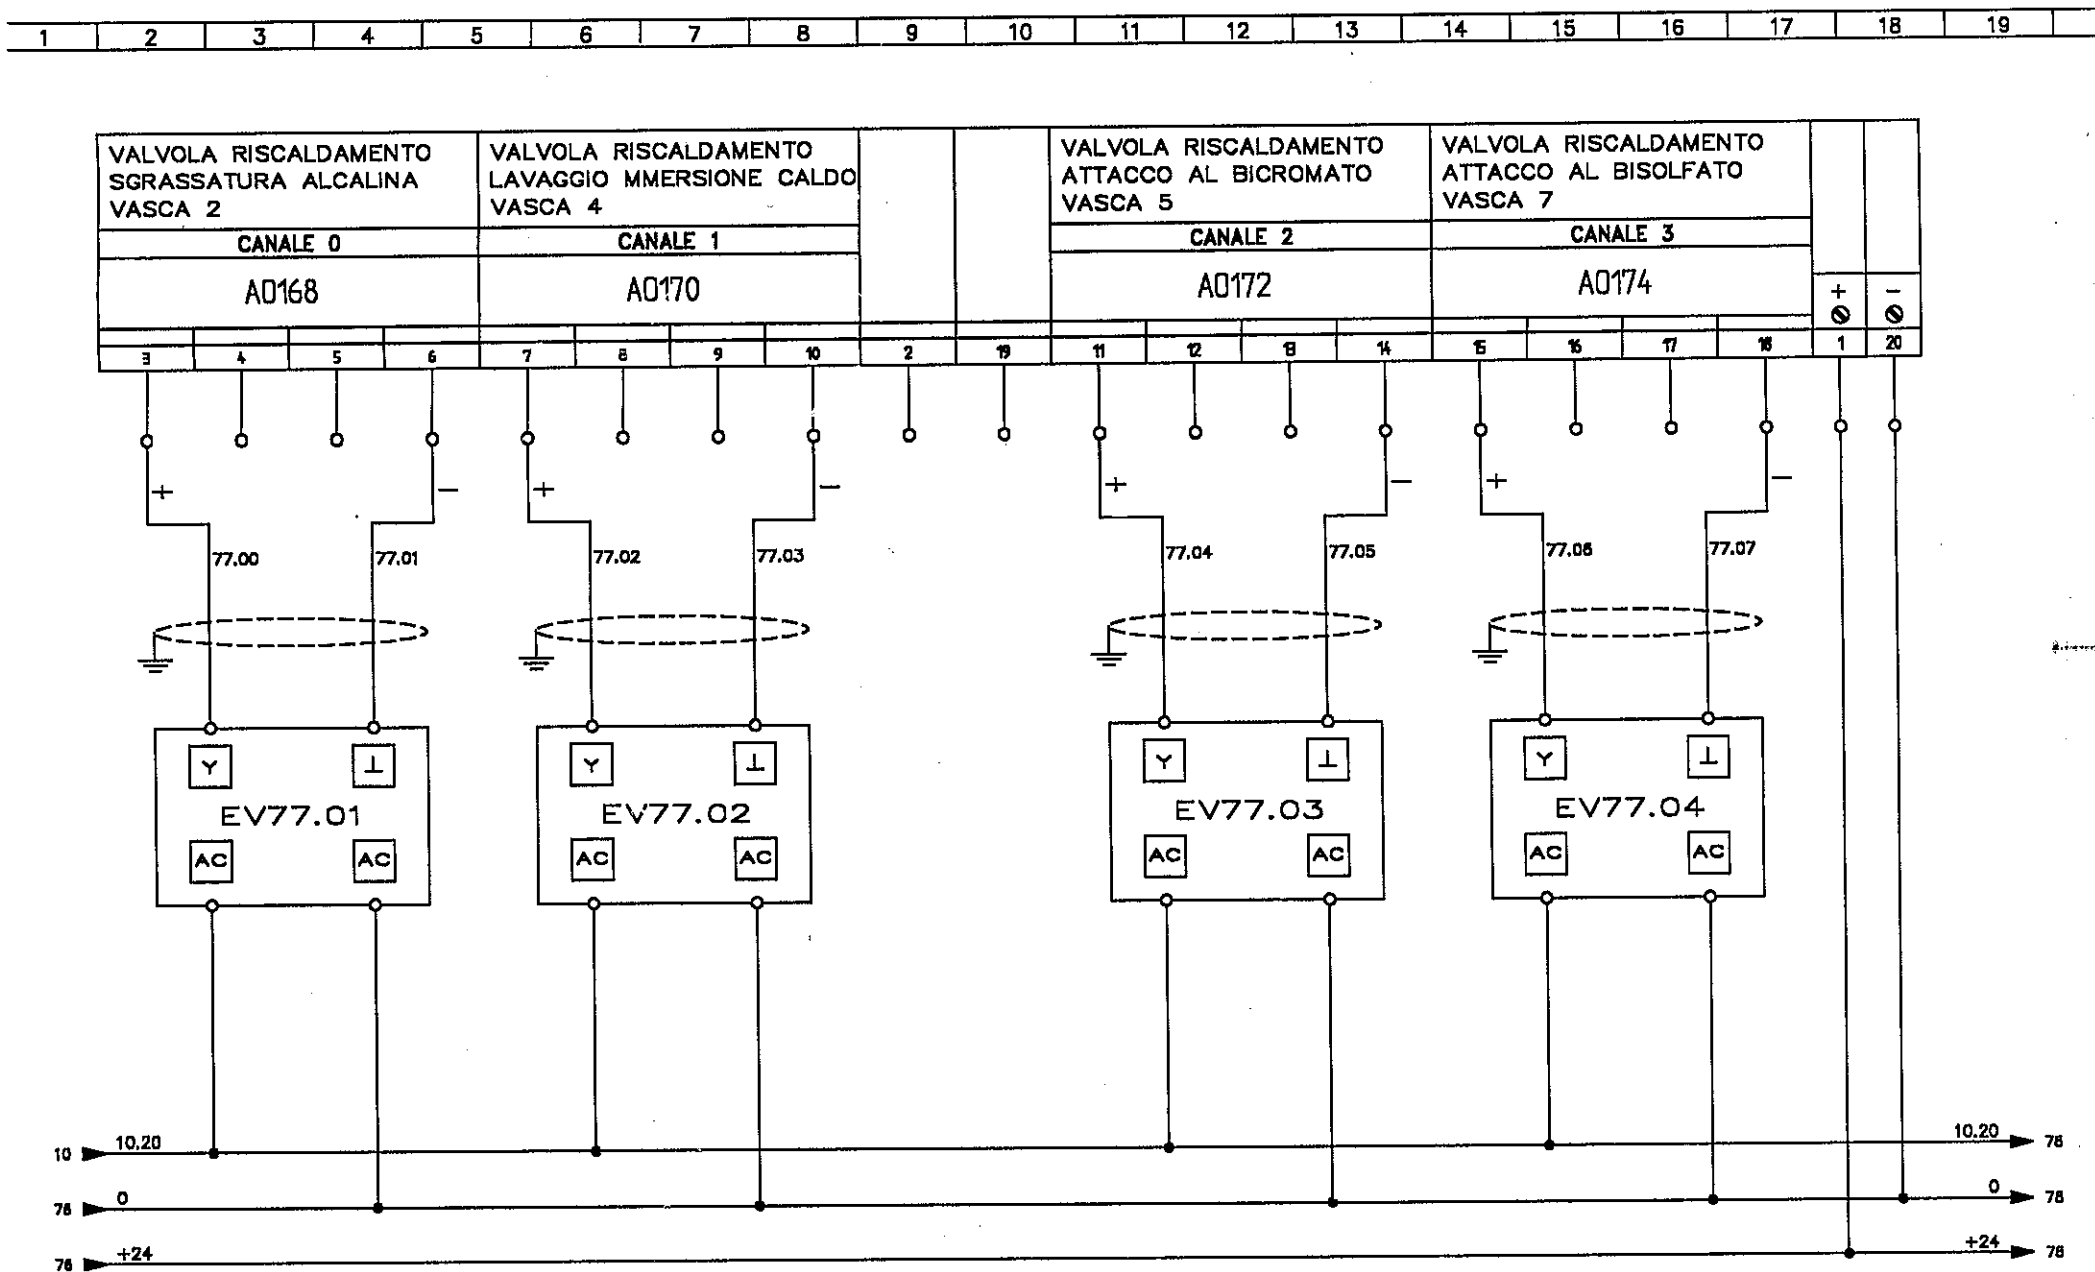


-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dia. N. 221/01
CAD **SPAC**
Nome File AGUSTAD4
Data 21/11/2001

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**
Denominazione
**1° SCHEDA USCITE ANALOGICHE
SIEMENS 6ES7332-5HD01-0AB0**

Ordine
Commessa
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
77
SEGUE
78

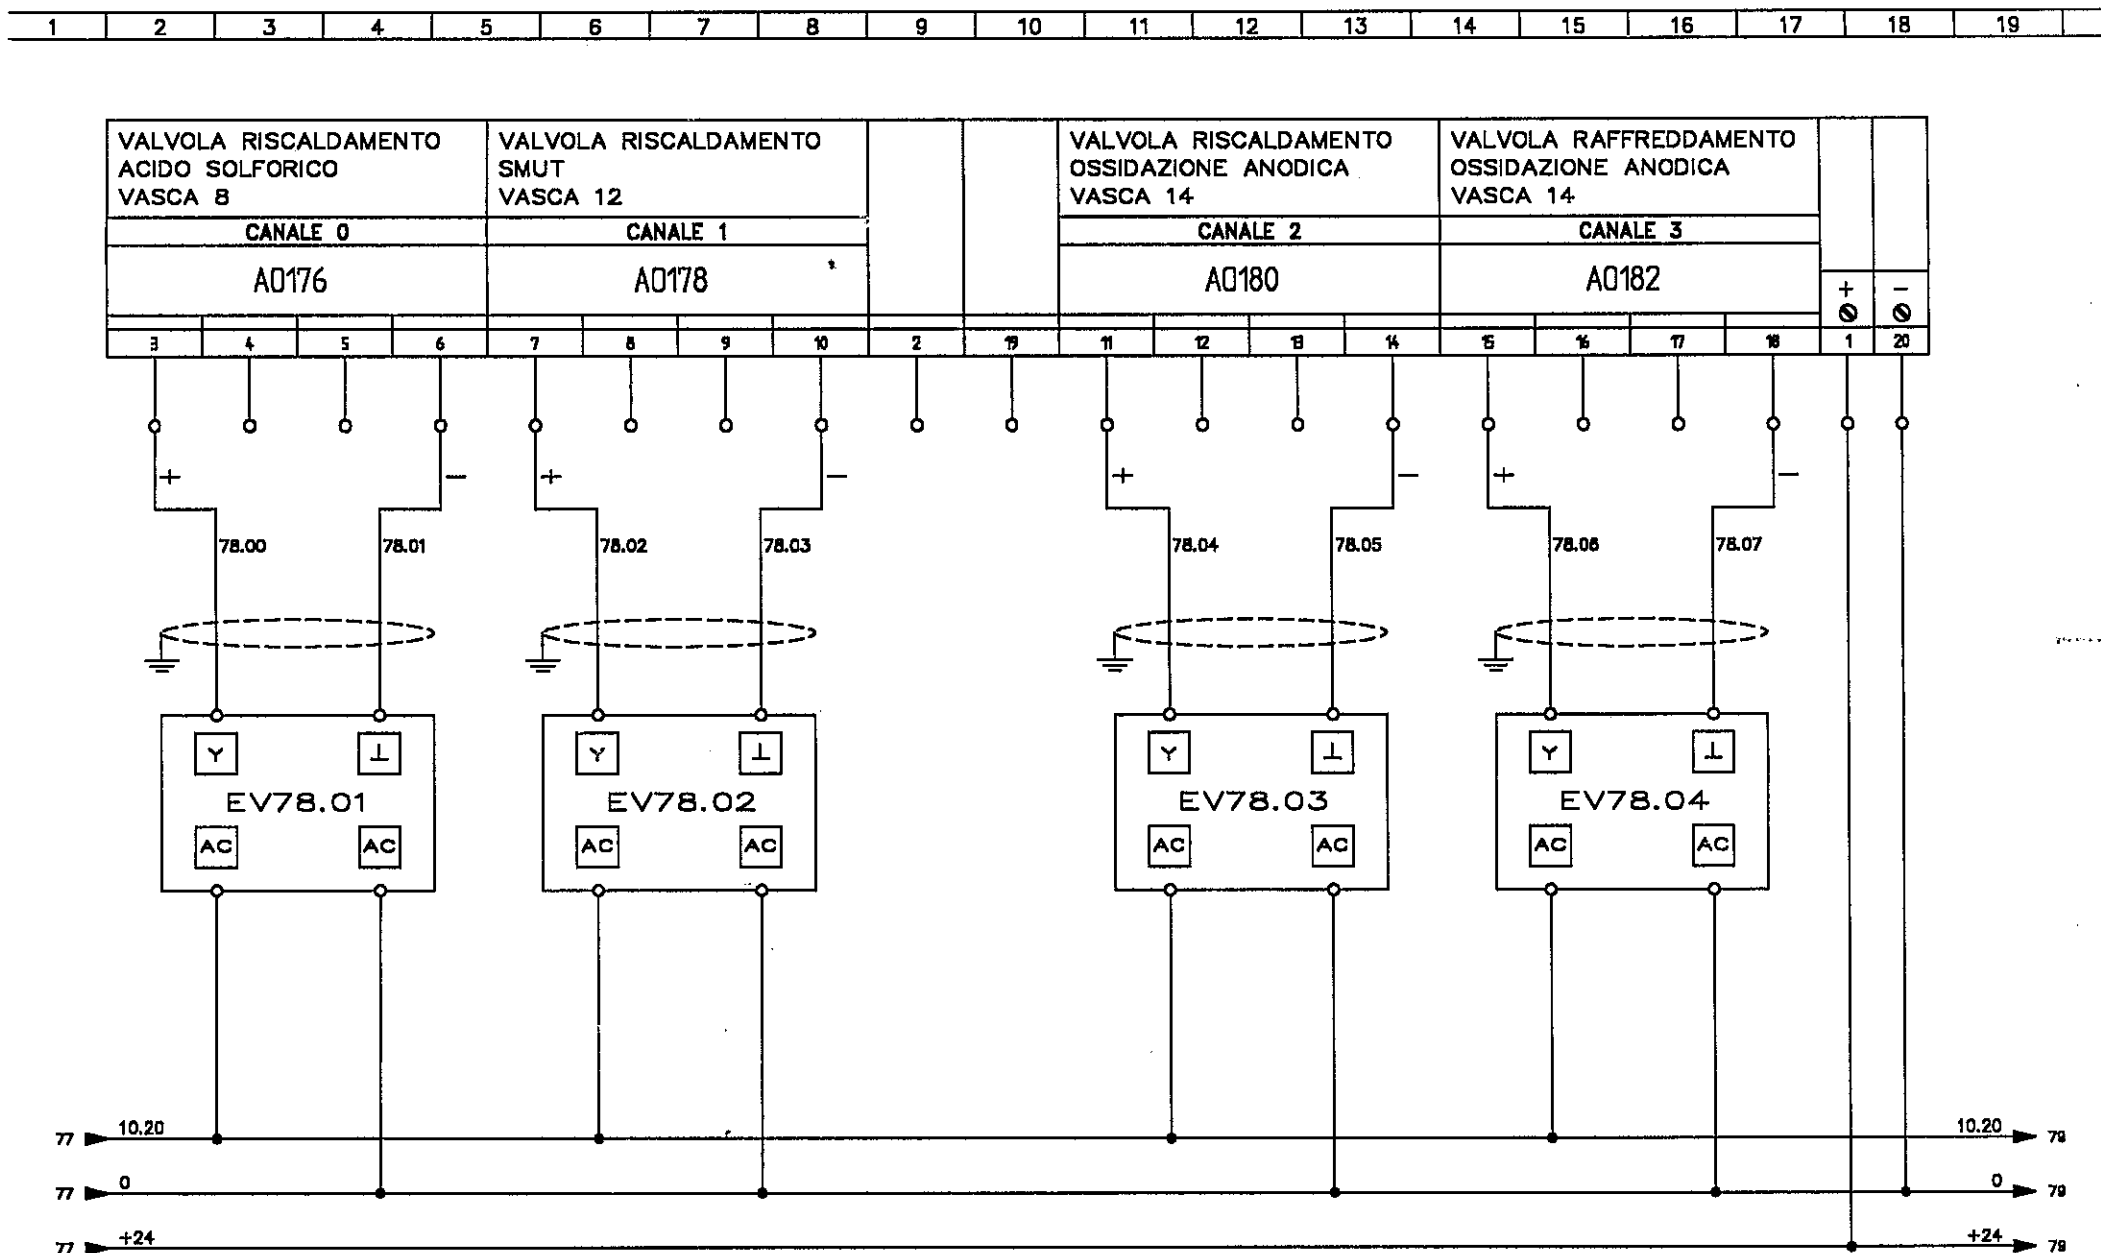


-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
CAD **SPAC**
Nome File AGUSTA04
Data 21/11/2001

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI**
Denominazione
**2° SCHEDA USCITE ANALOGICHE
SIEMENS 6ES7332-5HD01-0AB0**

Ordine
Commessa
221
Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
78
SEGUE
79

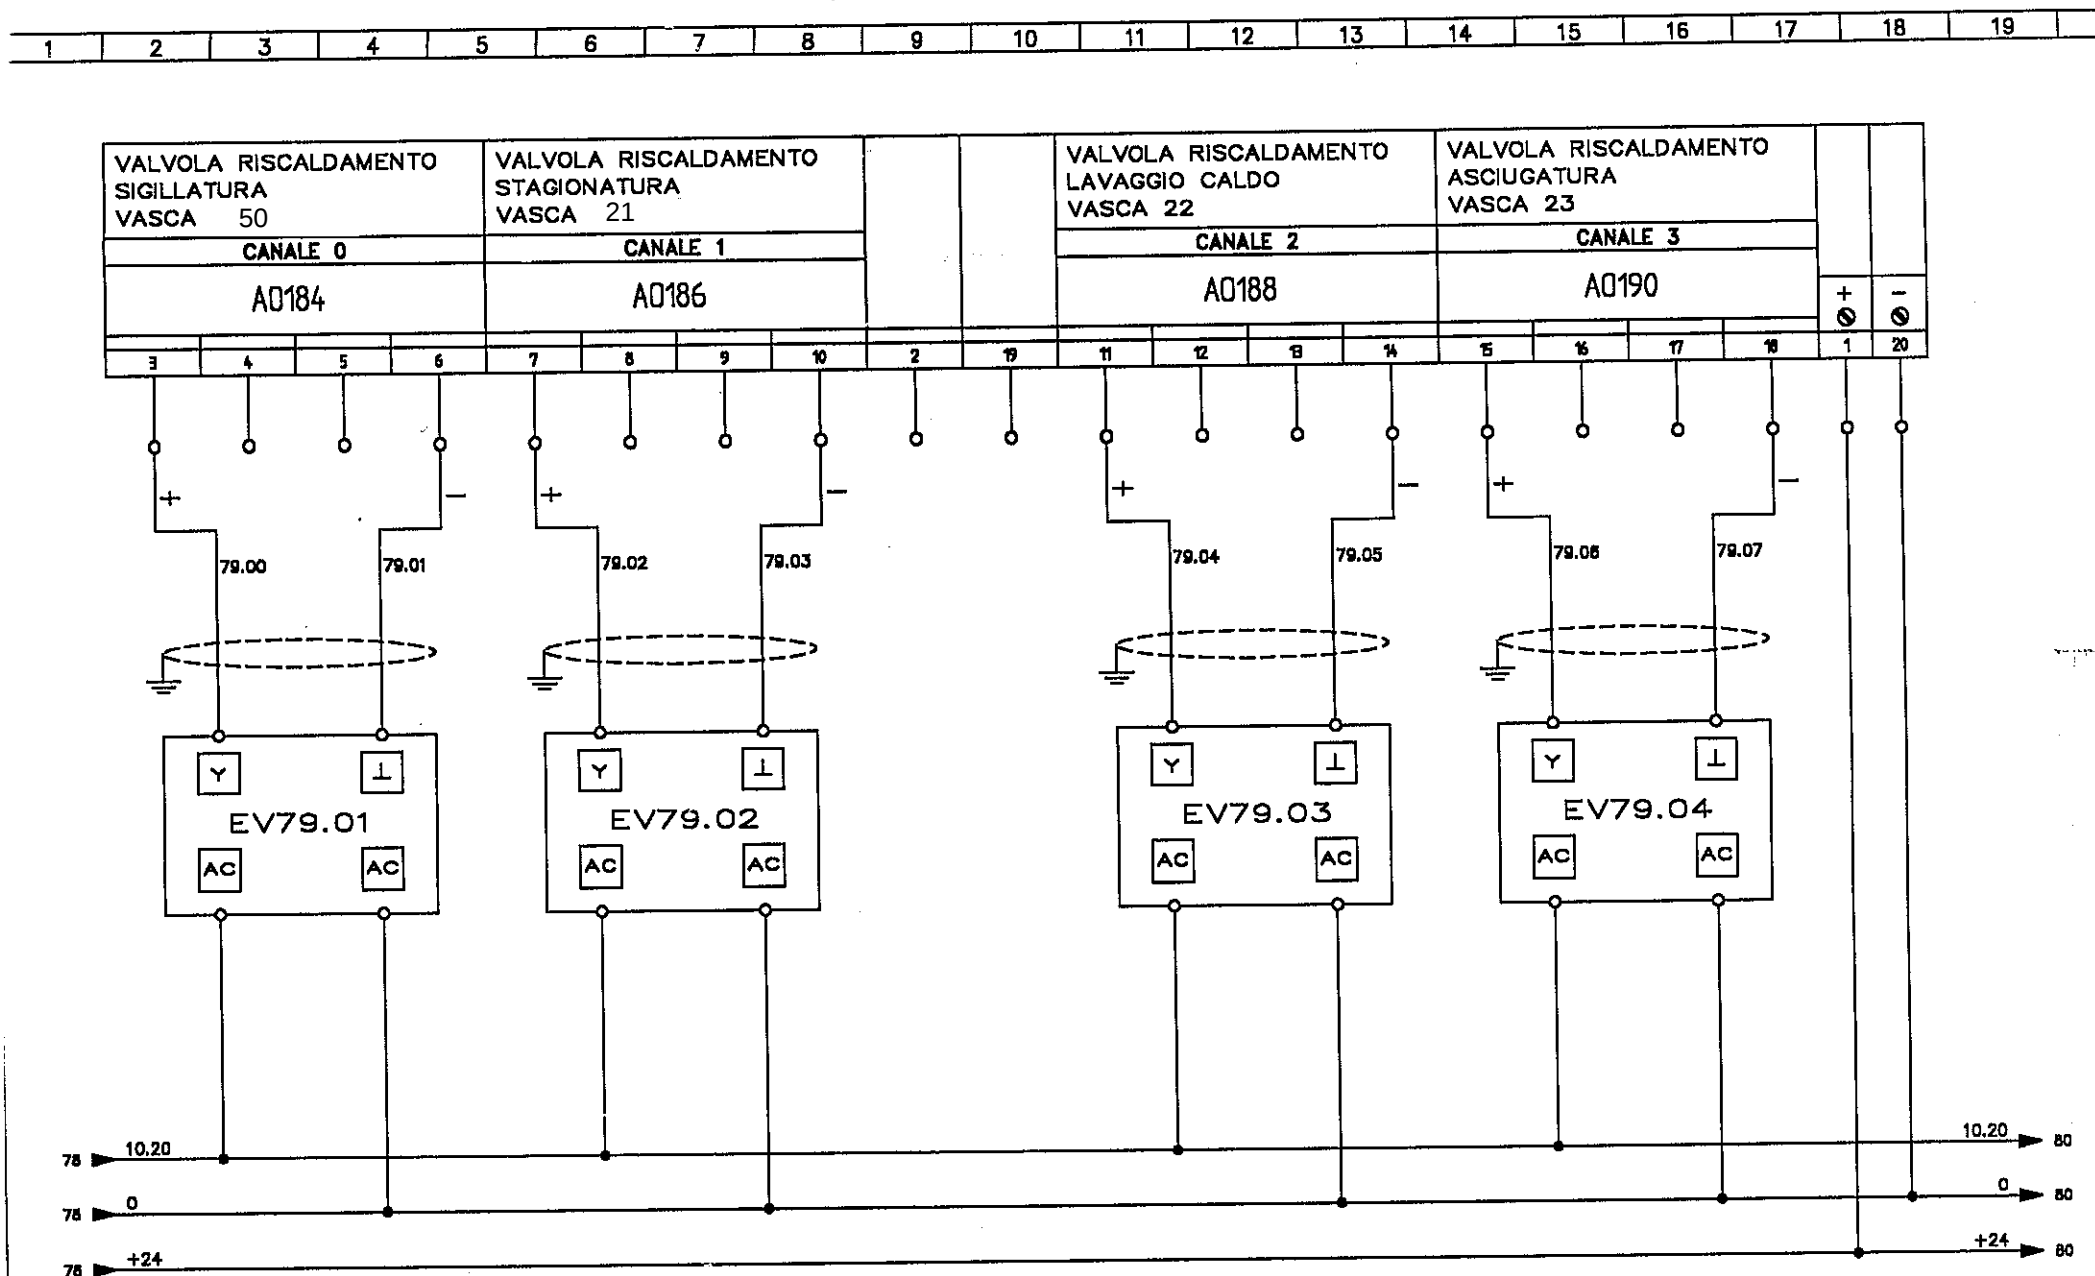

-CASCINE VICA CRIVOLD-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTAD4

Data 21/11/2001

Impianto

IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI

Denominazione

3° SCHEDA USCITE ANALOGICHE
SIEMENS 6ES7332-5HD01-0AB0

Ordine

Compresso
221


Esecutore
FIAMMA

FOGLIO

79

SEGUE

80

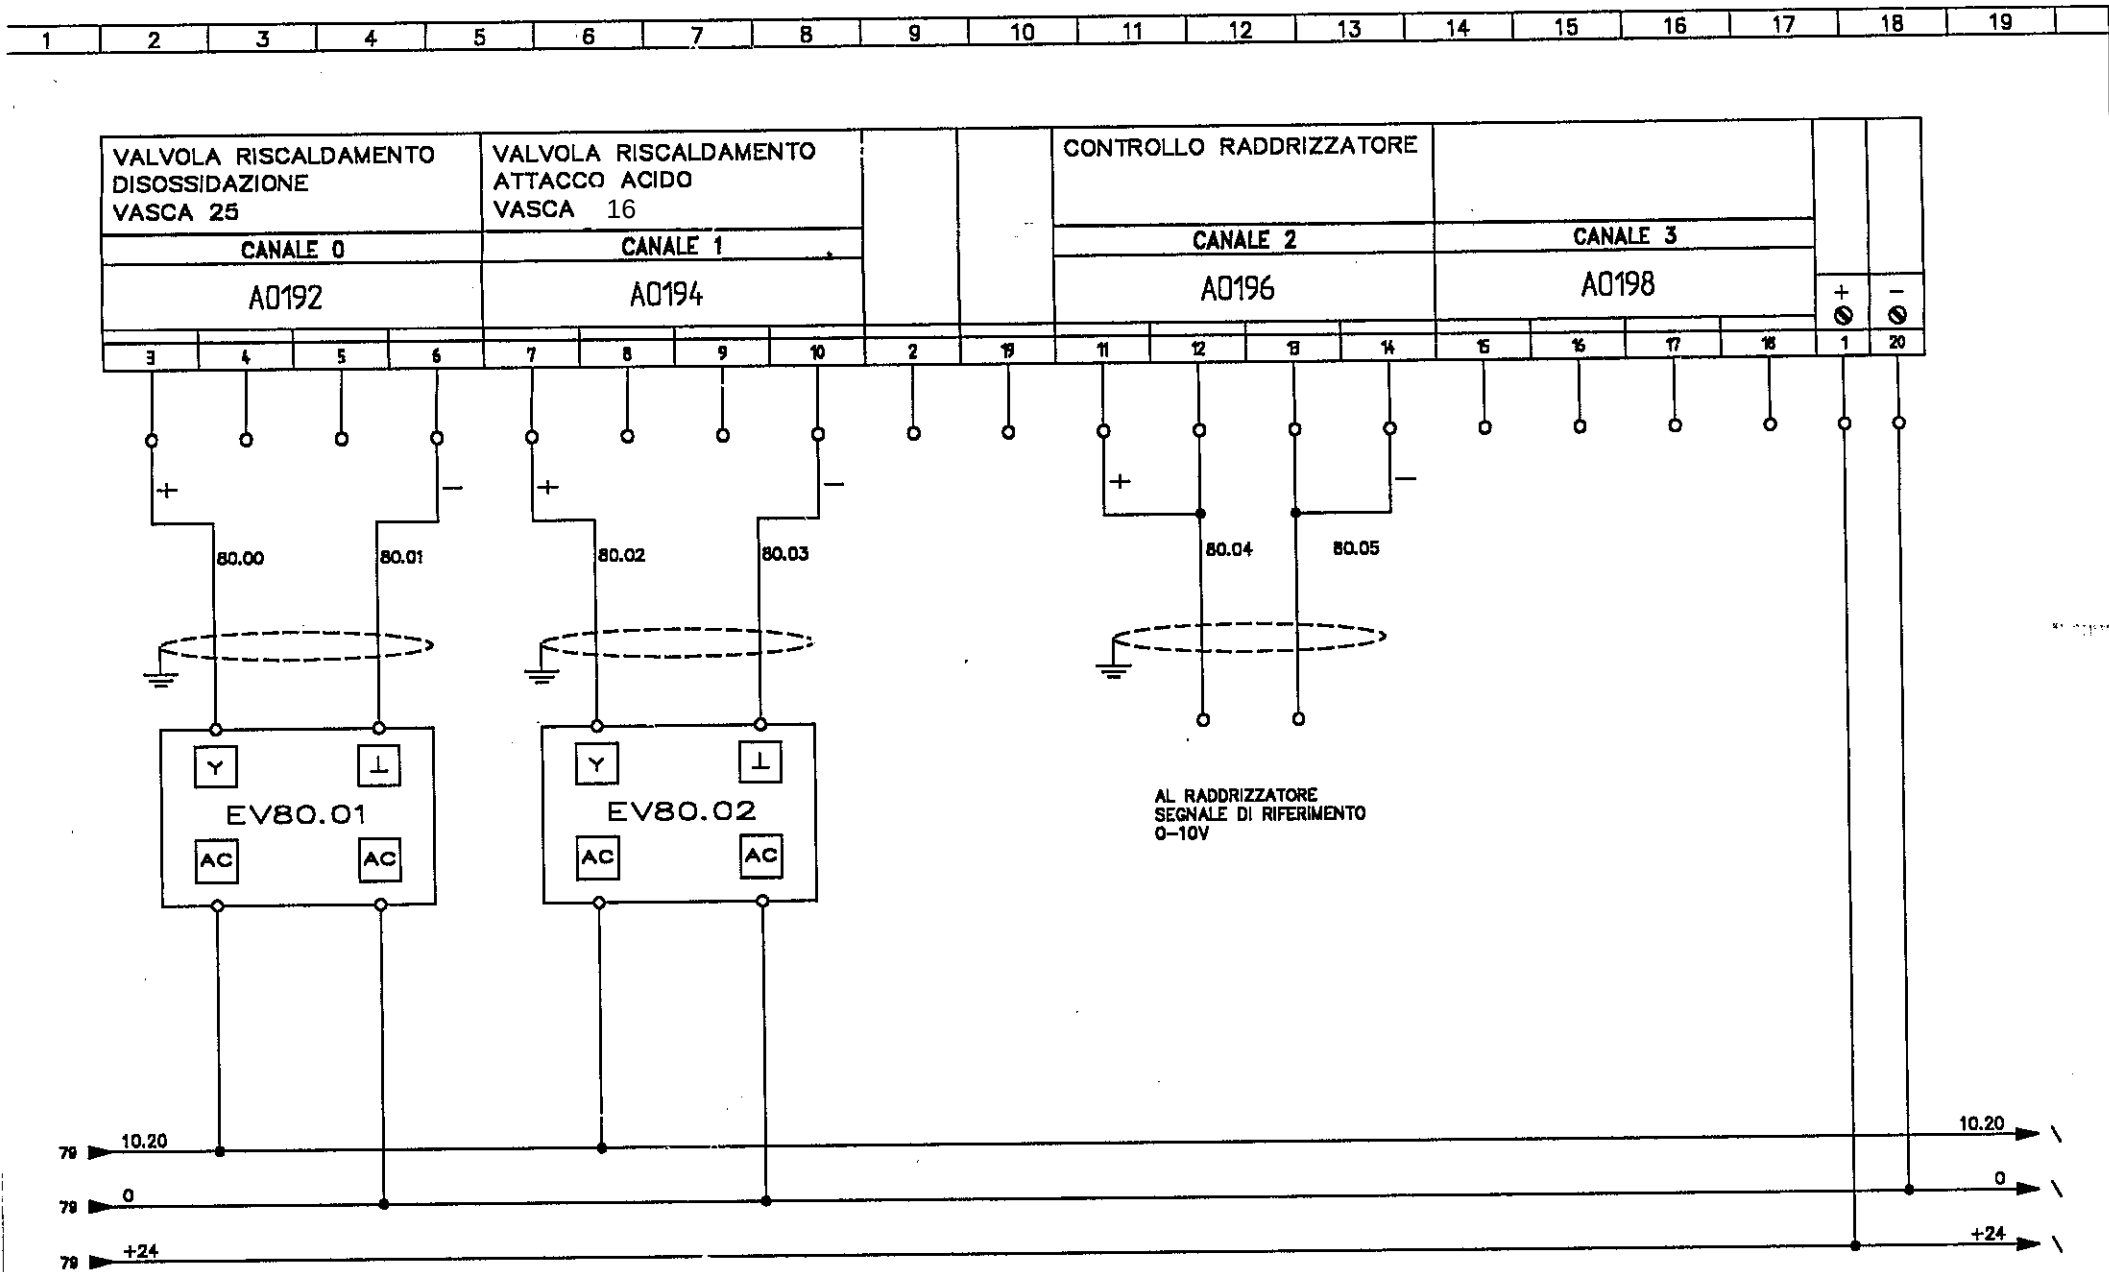

-CASCINE VICA GRIVOLD-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01
 CAD **SPAC**
 Name File AGUSTAO4

Impianto
**IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
 AGUSTA ANAGNI**
 Denominazione
4° SCHEDA USCITE ANALOGICHE
 SIEMENS 6ES7332-6ED01-0AB0

Ordine
 Commesso
221
 Esecutore
FIAMMA

FOGLIO
80
 SEGUE
81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PS ALIMENTATORE *****	CPU CPU S7-315 AF03 6ES7315-AF03	INTERFACCIA IM 360 6ES7360-3AA01-OAAO	0 32 INPUT DIGITALI 6ES7321-1BL00-OAAO	1 32 INPUT DIGITALI 6ES7321-1BL00-OAAO	2 32 INPUT DIGITALI 6ES7321-1BL00-OAAO	3 32 INPUT DIGITALI 6ES7321-1BL00-OAAO	4 32 INPUT DIGITALI 6ES7321-1BL00-OAAO	5 32 INPUT DIGITALI 6ES7321-1BL00-OAAO	6 32 OUTPUT DIGITALI 6ES7322-1BL00-OAAO	7 32 OUTPUT DIGITALI 6ES7322-1BL00-OAAO
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

RACK 0

CAVO DI COLLEGAMENTO 6ES7368-3BB01-OAAO

INTERFACCIA IM 361 6ES7361-3CA01-OAAO	0 32 OUTPUT DIGITALI 6ES7322-1BL00-OAAO	1 32 OUTPUT DIGITALI 6ES7322-1BL00-OAAO	2 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OABO	3 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OABO	4 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OABO	5 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OABO	6 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OABO	7 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OABO
--	---	---	--	--	--	--	--	--

RACK 1

CAVO DI COLLEGAMENTO 6ES7368-3BB01-OAAO

INTERFACCIA IM 361 6ES7360-3CA01-OAAO	0 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OABO	1 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OABO	2 4 OUTPUT ANALOGICI 6ES7332-5HD01-OABO	3 4 OUTPUT ANALOGICI 6ES7332-5HD01-OABO	4 4 OUTPUT ANALOGICI 6ES7332-5HD01-OABO	5 4 OUTPUT ANALOGICI 6ES7332-5HD01-OABO	6	7
--	--	--	---	---	---	---	---	---

RACK 2



-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N. 221/01

CAD **SPAC**

Nome File AGUSTAO4

Data 21/11/2001

Impianto

IMPIANTO DI OSSIDAZIONE
AGUSTA ANAGNI

Denominazione

CONFIGURAZIONE PLC
RACK: 6ES7390-1AE80-OAAO

Ordine

Commessa
221

Esecutore
FIAMMA

FOGLIO

81

SEGUE

\

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PS ALIMENTATORE *****	CPU CPU S7-315 AF03 6ES7315-AF03	INTERFACCIA IM 360 6ES7360-3AA01-OAA0	0 32 INPUT DIGITALI 6ES7321-1BL00-OAA0	1 32 INPUT DIGITALI 6ES7321-1BL00-OAA0	2 32 INPUT DIGITALI 6ES7321-1BL00-OAA0	3 32 INPUT DIGITALI 6ES7321-1BL00-OAA0	4 32 INPUT DIGITALI 6ES7321-1BL00-OAA0	5 32 INPUT DIGITALI 6ES7321-1BL00-OAA0	6 32 OUTPUT DIGITALI 6ES7322-1BL00-OAA0	7 32 OUTPUT DIGITALI 6ES7322-1BL00-OAA0
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

RACK 0

CAVO DI COLLEGAMENTO 6ES7368-3BB01-OAA0

INTERFACCIA IM 361 6ES7361-3CA01-OAA0	0 32 OUTPUT DIGITALI 6ES7322-1BL00-OAA0	1 32 OUTPUT DIGITALI 6ES7322-1BL00-OAA0	2 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OAB0	3 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OAB0	4 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OAB0	5 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OAB0	6 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OAB0	7 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OAB0
--	---	---	--	--	--	--	--	--

RACK 1

CAVO DI COLLEGAMENTO 6ES7368-3BB01-OAA0

INTERFACCIA IM 361 6ES7360-3CA01-OAA0	0 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OAB0	1 8 INPUT ANALOGICI 6ES7331-7KF01-OAB0	2 4 OUTPUT ANALOGICI 6ES7332-5HD01-OAB0	3 4 OUTPUT ANALOGICI 6ES7332-5HD01-OAB0	4 4 OUTPUT ANALOGICI 6ES7332-5HD01-OAB0	5 4 OUTPUT ANALOGICI 6ES7332-5HD01-OAB0	6	7
--	--	--	---	---	---	---	---	---

RACK 2



-CASCINE VICA (RIVOLI)-
-TORINO ITALY-

Dis. N.	01-01	Impianto IMPIANTO DI OSSIDAZIONE AGUSTA ANAGNI	Ordine	FOGLIO 81 SEGUE /
CAD	SPAC		Commessa 221	
Nome File	AGUSTA04	Denominazione CONFIGURAZIONE PLC RACK: 6ES7390-1AE80-OAA0	Esecutore FIAMMA	
Data	21/11/2001			