

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : D. R. S. S. R. L.
Indirizzo : Via Nuova San Leone, 99 80054 Gragnano (Na)
Design. impianto : QUADRO ESTRATTORI
Numero di disegno : 2024_0130
Commessa : 2024_0130

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : D. R. S. S. R. L.
Indirizzo : Via Nuova San Leone, 99 80054 Gragnano (Na)

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: 03. Mar. 2024 Da ALE Numero delle pagine 32

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	QE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 03. Mar. 2024				PAGINA PRINCIPALE			1
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE					05. Feb. 2024	ALE	
	=DOC/3	SOMMARIO PAGINE					05. Feb. 2024	ALE	x
	=DOC/3a	SOMMARIO PAGINE					03. Mar. 2024	ALE	
	=DOC/10	ELENCO COMPONENTI					05. Feb. 2024	ALE	
	=DOC/10.1	ELENCO COMPONENTI					05. Feb. 2024	ALE	
	=DOC/10.2	ELENCO COMPONENTI					05. Feb. 2024	ALE	
B	=DOC/10.3	ELENCO COMPONENTI					05. Feb. 2024	ALE	
	=DOC/10.4	ELENCO COMPONENTI					05. Feb. 2024	ALE	
	=QE/2	ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC					05. Feb. 2024	ALE	
	=QE/4	RIPARTITORE DI POTENZA					03. Feb. 2024	ALE	
	=QE/6	ALIMENTAZIONE LAMPADE PRESA, VENTILATORI					05. Feb. 2024	ALE	
	=QE/8	MODULI PRESENZA TENSIONE, ALIMENTATORE					05. Feb. 2024	ALE	
C	=QE/10	DISTRIBUZIONE 24VDC QE					03. Mar. 2024	ALE	
	=QE/14	ALIMENTAZIONE STUFA 1 BOX1					05. Feb. 2024	ALE	
	=QE/16	ALIMENTAZIONE STUFA 2 BOX1					05. Feb. 2024	ALE	
	=QE/18	ALIMENTAZIONE STUFA 1 BOX2					05. Feb. 2024	ALE	
	=QE/20	ALIMENTAZIONE STUFA 2 BOX2					05. Feb. 2024	ALE	
	=QE/22	ALIMENTAZIONE CIRCUITO ILLUMINAZIONE 1					05. Feb. 2024	ALE	
	=QE/24	ALIMENTAZIONE CIRCUITO ILLUMINAZIONE 2					05. Feb. 2024	ALE	
D	=QE/30	ESTRATTORE 1					03. Mar. 2024	ALE	
	=QE/32	ESTRATTORE 2					03. Mar. 2024	ALE	
	=QE/40	CIRCUITO EMERGENZA					05. Feb. 2024	ALE	
	=QE/42	CIRCUITO PORTE ESTRATTORE 1					05. Feb. 2024	ALE	
	=QE/44	CIRCUITO PORTE ESTRATTORE 2					05. Feb. 2024	ALE	
	=QE/48	SWITCH RETE PROFINET					03. Mar. 2024	ALE	
E	=QE/50	ALIMENTAZIONE CPU INGRESSI E USCITE					03. Mar. 2024	MDM	
	=QE/52	INGRESSI DIGITALI					03. Mar. 2024	MDM	
	=QE/54	INGRESSI DIGITALI					03. Mar. 2024	MDM	
	=QE/56	USCITE DIGITALI					03. Mar. 2024	ALE	
	=QE/58	USCITE DIGITALI					03. Mar. 2024	ALE	
F									

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	QE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 03. Mar. 2024				SOMMARIO PAGINE			3
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/60		INGRESSI ANALOGICI					03. Mar. 2024	MDM	
	=QE/62		USCITE ANALOGICHE					03. Mar. 2024	ALE	
B										
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :				2024_0130	2024_0130	=DOC	+		
ALE	Diseg. :			Stampa : 03. Mar. 2024	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 3a
	Verif. :			SOMMARIO PAGINE				di		

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
1Q1	INTERRUTTORE GENERALE	SIEMENS	3VA2340-5HL42-0AA0 + 3VA9467-0FK21 3VA9481-0WF40	
4A1	RIPARTITORE 400A	SOCOMEK	5412 4040	
6Q1	INTERRUTTORE BIPOLARE	SIEMENS	5SY7502-7	
6Q2	INTERRUTTORE BIPOLARE	SIEMENS	5SY7506-7	
6Q3	INTERRUTTORE BIPOLARE	SIEMENS	5SY7506-7	
6FC1	FINECORSIA INTERNO QUADRO	ELFIN	050FI01	
6FC2	FINECORSIA INTERNO QUADRO	ELFIN	030FAP	
6B1	LAMPADA INTERNO QUADRO	LUMEIS	FL-230565U-S	
6X1	PRESA INTERNO QUADRO	GEWIS	GW20246 + GW26410	
6V1	VENTILATORE QUADRO	DKC	R56V4210 + R564	
6V2	VENTILATORE QUADRO	DKC	R56V4210 + R564	
8F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	SIEMENS	3NW7033	
8HL1	MODULO PRESENZA TENSIONE	ELFIN	050ASL3FI01	
8Q1	INTERRUTTORE PROTEZIONE	SIEMENS	3RV2011-10A10	
8AL1	ALIMENTATORE	SIEMENS	6EP1436-28A10	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	QE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 10
	Stampa : 03. Mar. 2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
10Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY5104-7	
10Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY5104-7 + 5ST3010	
10Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO	SIEMENS	5SY5110-7 + 5ST3010	
14Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE	SIEMENS	5SY7432-7 + 5SM2642-0	
16Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE	SIEMENS	5SY7432-7 + 5SM2642-0	
18Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE	SIEMENS	5SY7463-7 + 5SM2645-0	
20Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE	SIEMENS	5SY7463-7 + 5SM2645-0	
22Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE	SIEMENS	5SY7504-7 + 5SM2322-0 + 5ST3010	
24Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE	SIEMENS	5SY7504-7 + 5SM2322-0 + 5ST3010	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2024_0130	2024_0130	=DOC	+	
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina			ELENCO COMPONENTI	Pag. 10. 1
	Stampa : 03. Mar. 2024								
	Verif. :	<small>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE</small>			di				

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
30F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	SIEMENS	3NW7232	
30A1	INVERTER	NIDEC	C300-07400660A10100AB100 REMOTE KEYPAD + SI PROFINET	
30A2	FILTRO DI RETE	NIDEC	4200-1132	
30M1	MOTORE ELETTRICO	FORNITURA CLIENTE		
32F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	SIEMENS	3NW7232	
32A1	INVERTER	NIDEC	C300-07400660A10100AB100 REMOTE KEYPAD + SI PROFINET	
32A2	FILTRO DI RETE	NIDEC	4200-1132	
32M1	MOTORE ELETTRICO	FORNITURA CLIENTE		
40A1	MODULO DI SICUREZZA	PILZ	774304	
40K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2131-1BB40 + 3RT2916-1BB00	
40K2	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2131-1BB40 + 3RT2916-1BB00	
40PH1	PULSANTE LUMINOSO	SCHNEIDER	XB4-BW31B5	
40P1	PULSANTE EMERGENZA	SCHNEIDER	XB4 BS8444	
40P2	PULSANTE EMERGENZA	SCHNEIDER	XB4 BS8444	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	QE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 10. 2
	Stampa : 03. Mar. 2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
42A1	MODULO DI SICUREZZA	PILZ	774304	
42K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2131-1BB40 + 3RT2916-1BB00	
42K2	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2131-1BB40 + 3RT2916-1BB00	
40PH1	PULSANTE LUMINOSO	SCHNEIDER	BZ101	
42H1	LAMPADA BIANCA	SCHNEIDER	XB4-BVB1	
42FC1	FINECORSO PORTA	FORNITURA CLIENTE		
44A1	MODULO DI SICUREZZA	PILZ	774304	
44K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2131-1BB40 + 3RT2916-1BB00	
44K2	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2131-1BB40 + 3RT2916-1BB00	
40PH1	PULSANTE LUMINOSO	SCHNEIDER	BZ101	
44H1	LAMPADA BIANCA	SCHNEIDER	XB4-BVB1	
44FC1	FINECORSO PORTA	FORNITURA CLIENTE		
48A1	SWITCH RETE	WEIDMULLER	IE-SW-EL08-8TX	
50A1	PLC	SIEMENS	6ES7214-1A640-0XB0	
50A01	MODULO USCITE ANALOGICHE	SIEMENS	6ES7232-4HB32-0XB0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	QE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 10.3
	Stampa : 03. Mar. 2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							


SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
52TH1	TERMOSTATO INTERNO QUADRO	SIEMENS	8MR2170-2BB	
54S1	SELETTORE A CHIAVE	SCHNEIDER	XB4-B621	
54PH1	PULSANTE LUMINOSO VERDE	SCHNEIDER	XB4-BW33B5	
54P1	PULSANTE ROSSO	SCHNEIDER	XB4-BA42	
54PH2	PULSANTE LUMINOSO VERDE	SCHNEIDER	XB4-BW33B5	
54P2	PULSANTE ROSSO	SCHNEIDER	XB4-BA42	
56H1	LAMPADA ROSSA	SCHNEIDER	XB4-BVB4	
60PT1	POTENZIOMETRO 10K MULTIGIRI COMPLETO DI CURSORE			
60PT2	POTENZIOMETRO 10K MULTIGIRI COMPLETO DI CURSORE			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	QE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 10.4
ALE	Stampa : 03. Mar. 2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

ALIMENTAZIONE GENERALE
400VAC 132KW



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :	QE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 03. Mar. 2024		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC			2
	Verif. :							di

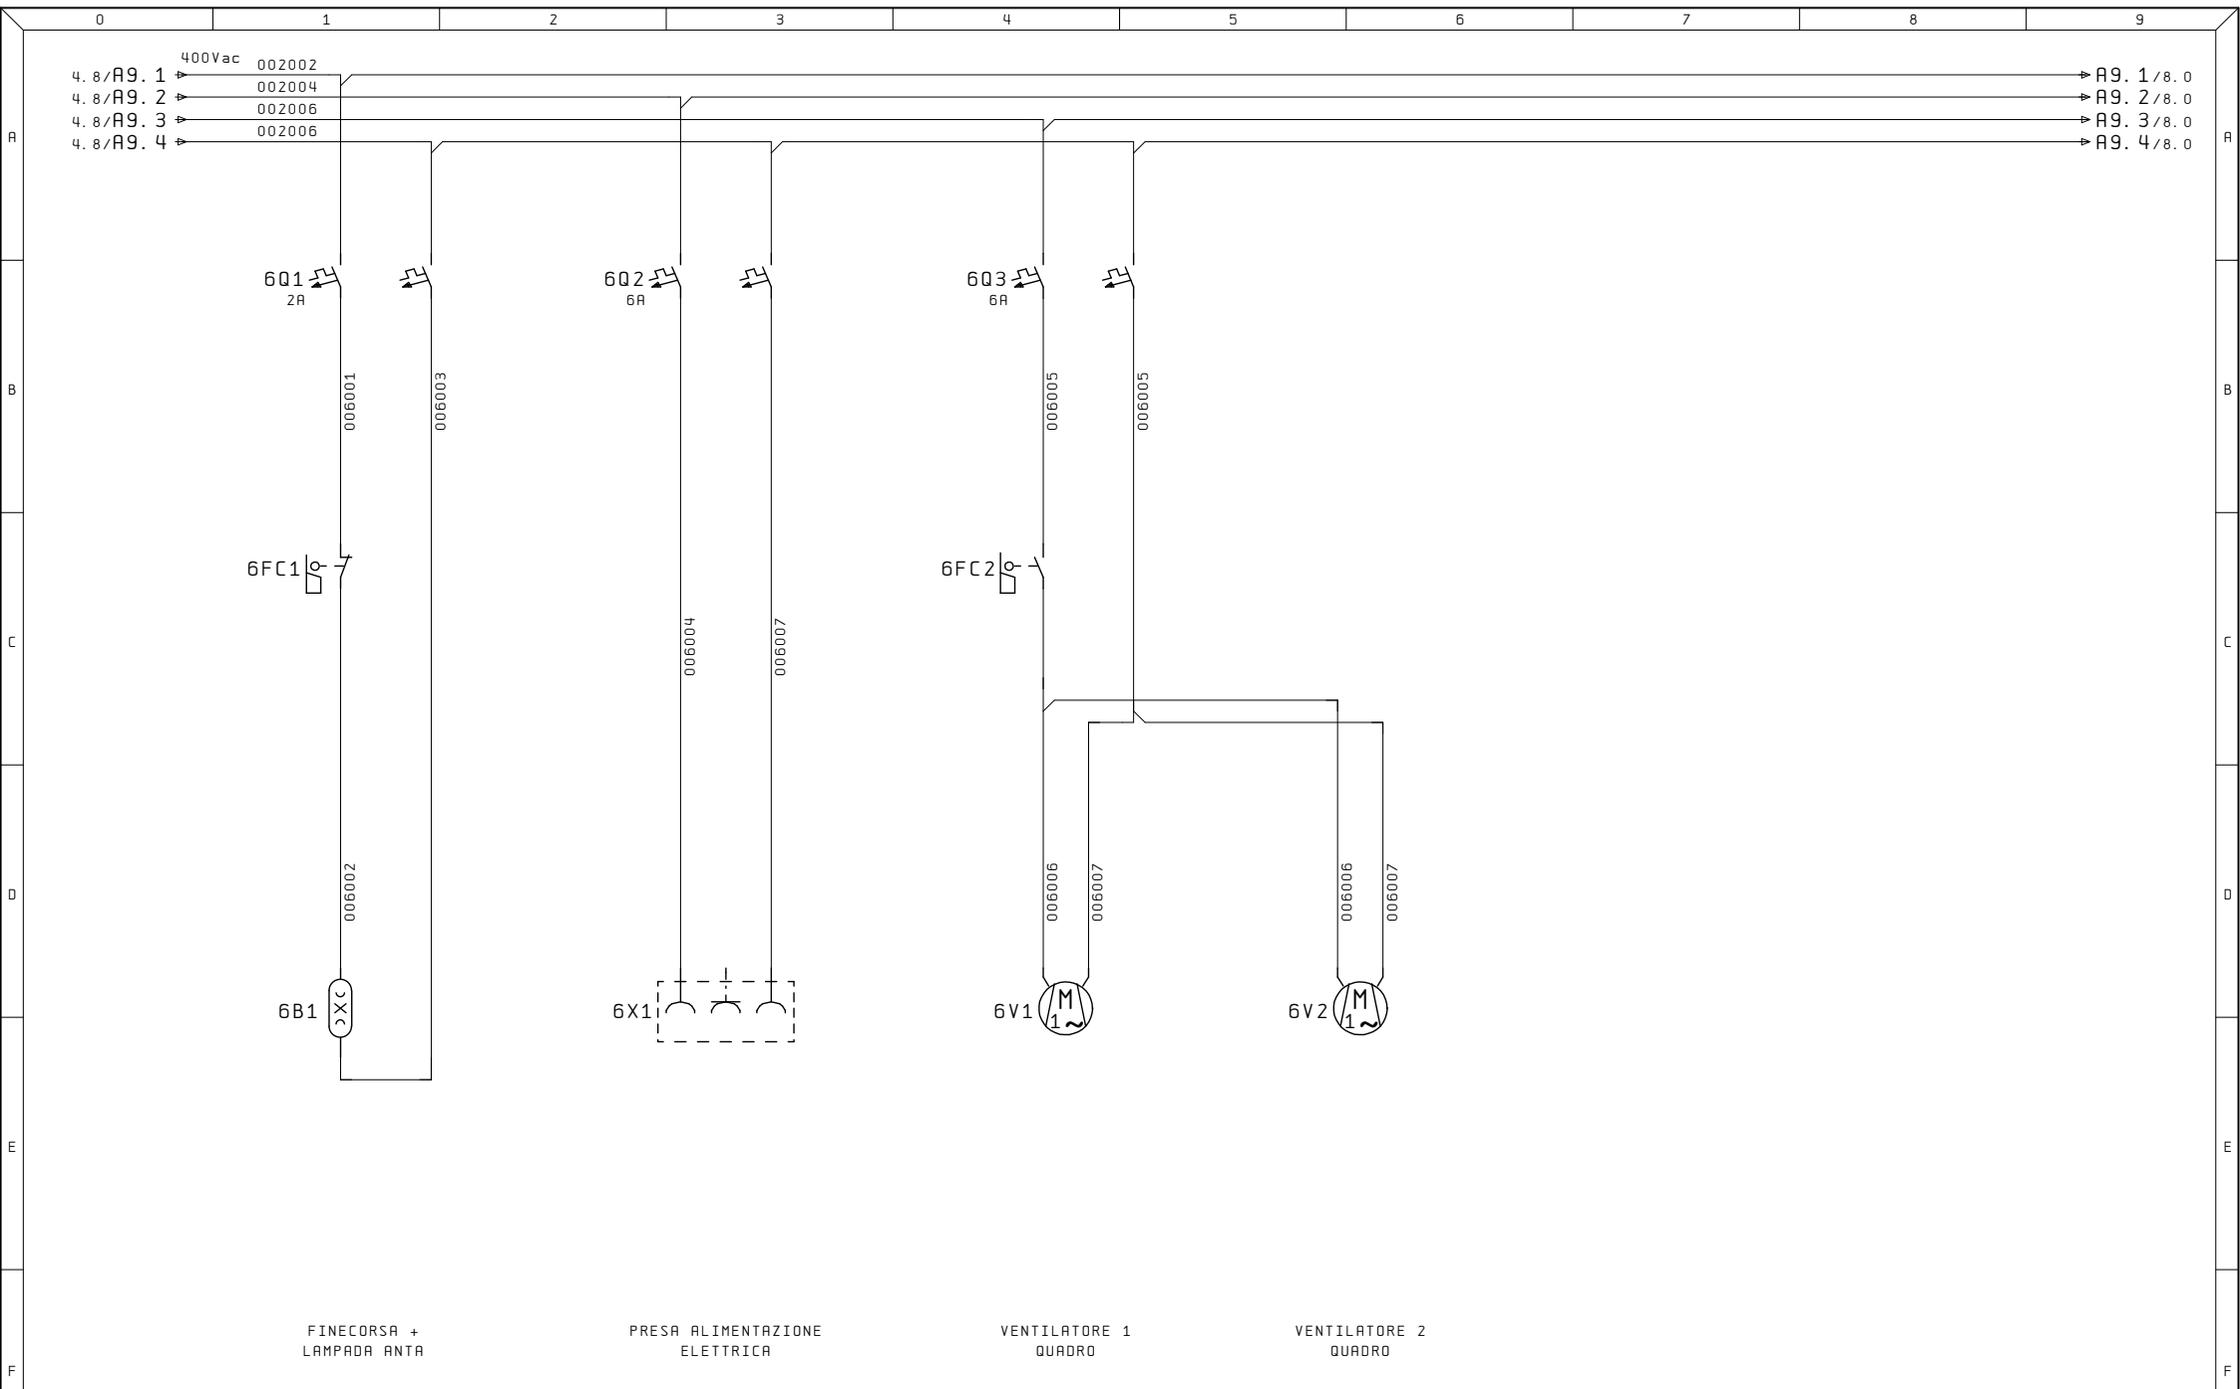


FINECORSA +
LAMPADA ANTA

PRESA ALIMENTAZIONE
ELETTRICA

VENTILATORE 1
QUADRO

VENTILATORE 2
QUADRO


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 <small>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE</small>	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :					2024_0130	2024_0130	=QE	+	
	Diseg. :					Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 03. Mar. 2024						ALIMENTAZIONE LAMPADAE PRESA, VENTILATORI			6
	Verif. :									di

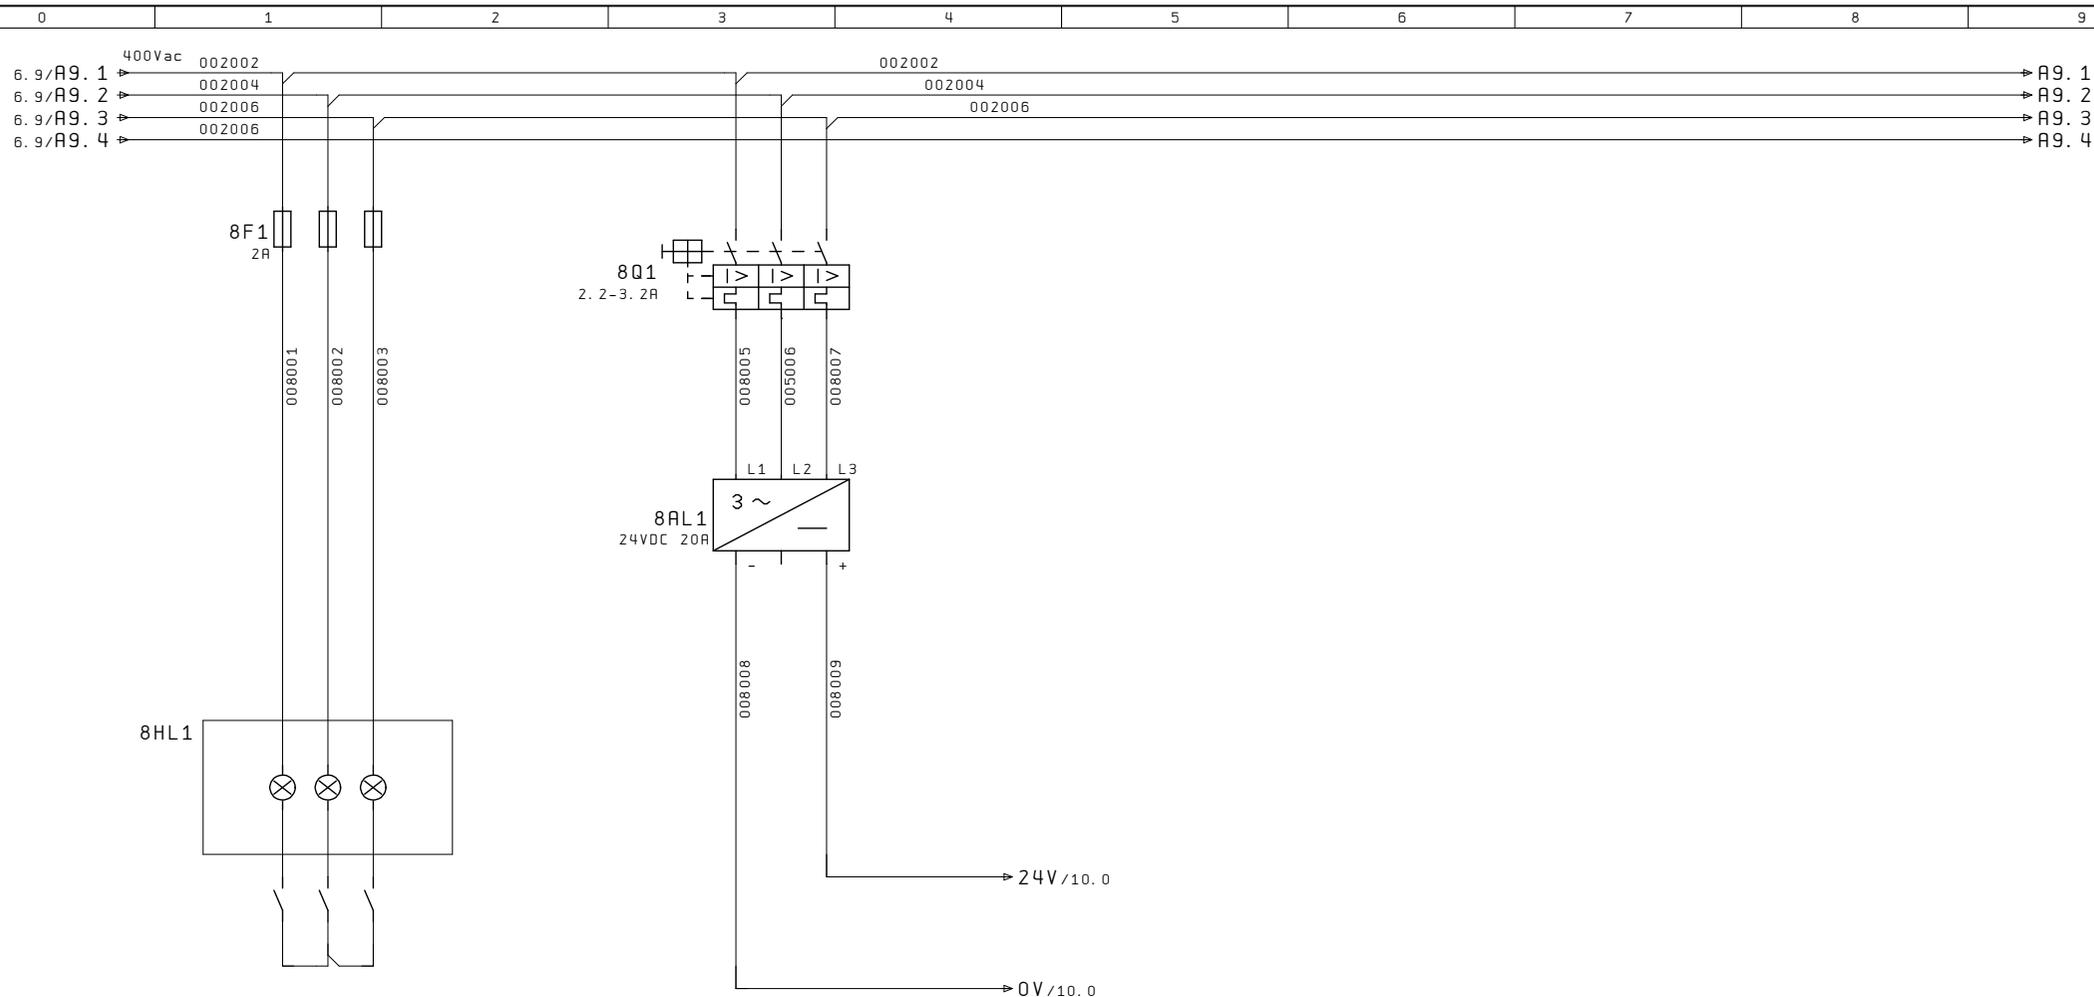

MODULO PRESENZA TENSIONE

ALIMENTATORE 24VDC

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=QE	+
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 03. Mar. 2024				MODULI PRESENZA TENSIONE, ALIMENTATORE			8
	Verif. :							di

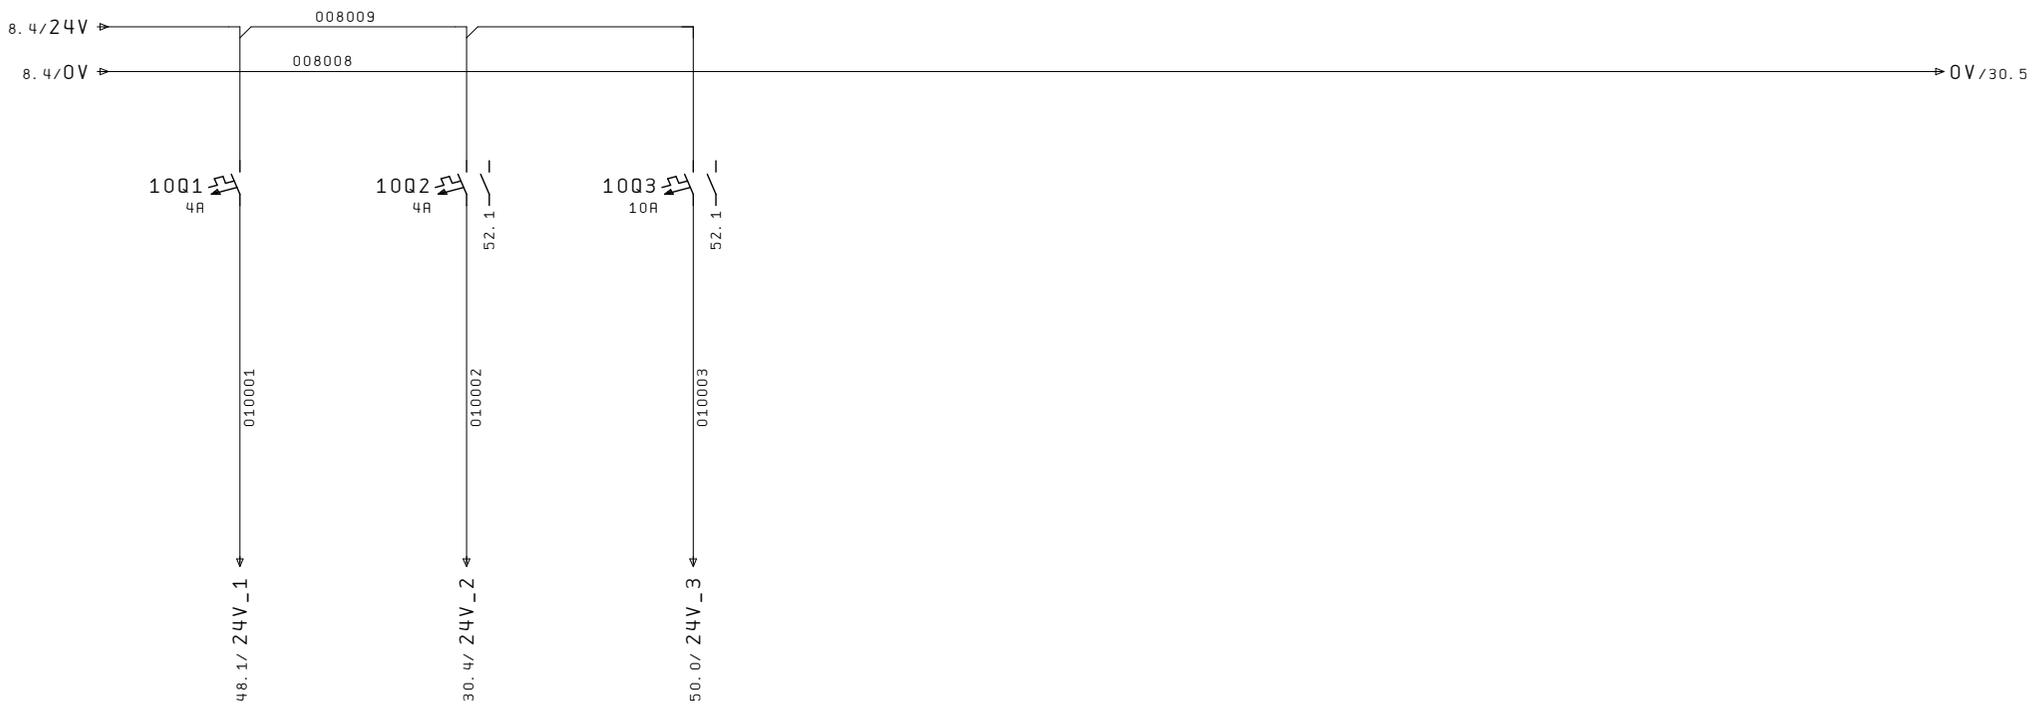

24VDC
CPU + SWITCH

24VDC
INGRESSI DIGITALI

24VDC
USCITE DIGITALI

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
ALE	Stampa : 03.Mar.2024
	Verif. :


Impianto	QE
----------	----

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Cliente Finale
---------	----------------


Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2024_0130	2024_0130	=QE	+
Descrizione pagina			Pag.
DISTRIBUZIONE 24VDC QE			10
			di

DISTRIBUZIONE 24VDC QE			
------------------------	--	--	--

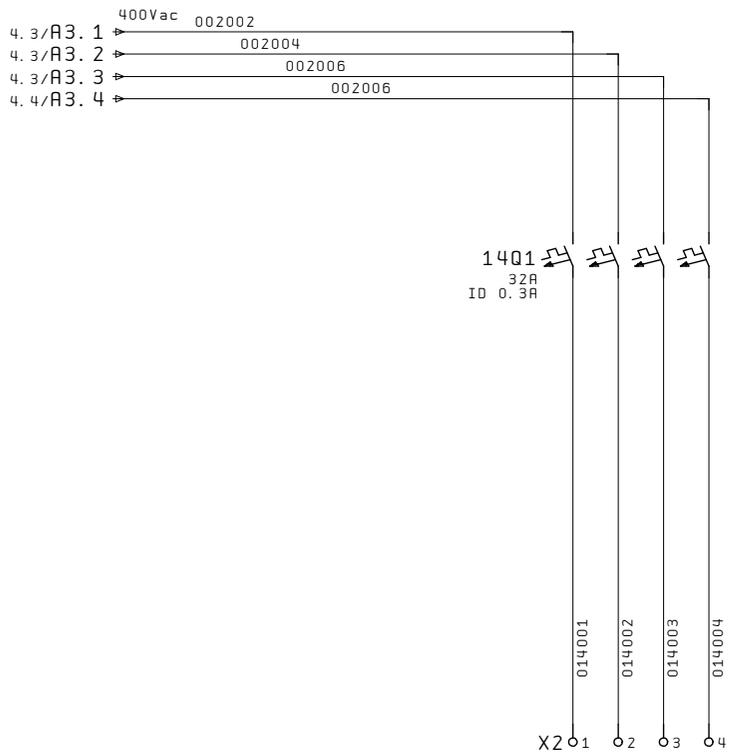


LINEA ALIMENTAZIONE
STUFE 1 BOX 1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :					2024_0130	2024_0130	=QE	+
ALE	Diseg. :				Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 03.Mar.2024					ALIMENTAZIONE STUFA 1 BOX1			
	Verif. :							di	

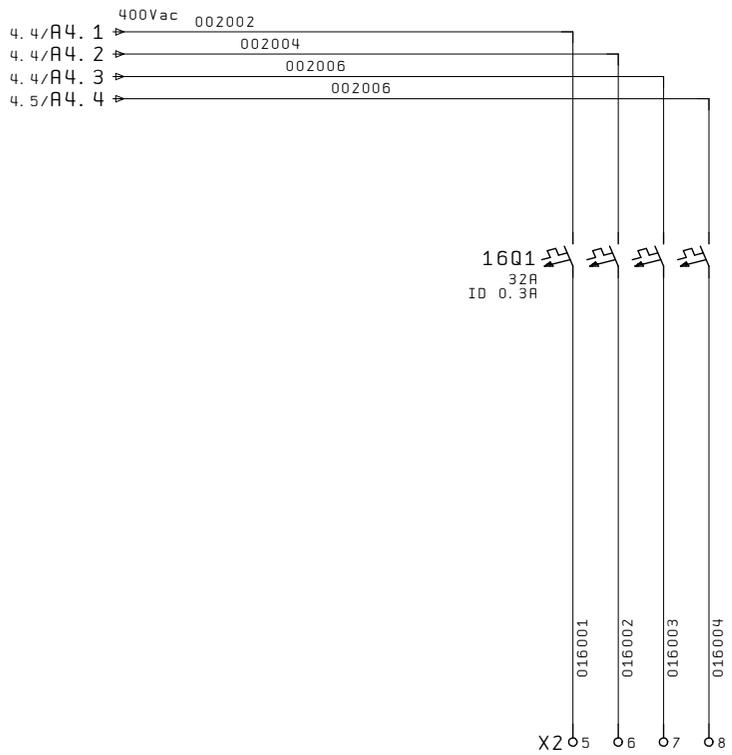


LINEA ALIMENTAZIONE
 STUFE 2 BOX 1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=QE	+
ALE	Diseg. :	QE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE STUFA 2 BOX1			Pag. 16
	Stampa : 03.Mar.2024		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di
	Verif. :							

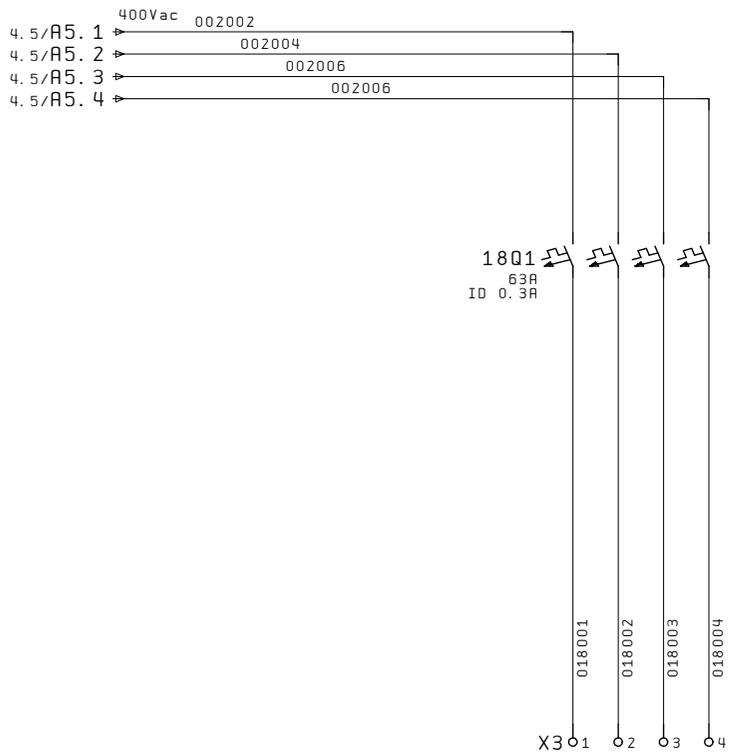


LINEA ALIMENTAZIONE
STUFE 1 BOX 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :					2024_0130	2024_0130	=QE	+	
ALE	Diseg. :				Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 18
	Stampa : 03.Mar.2024					ALIMENTAZIONE STUFA 1 BOX2				di
	Verif. :									

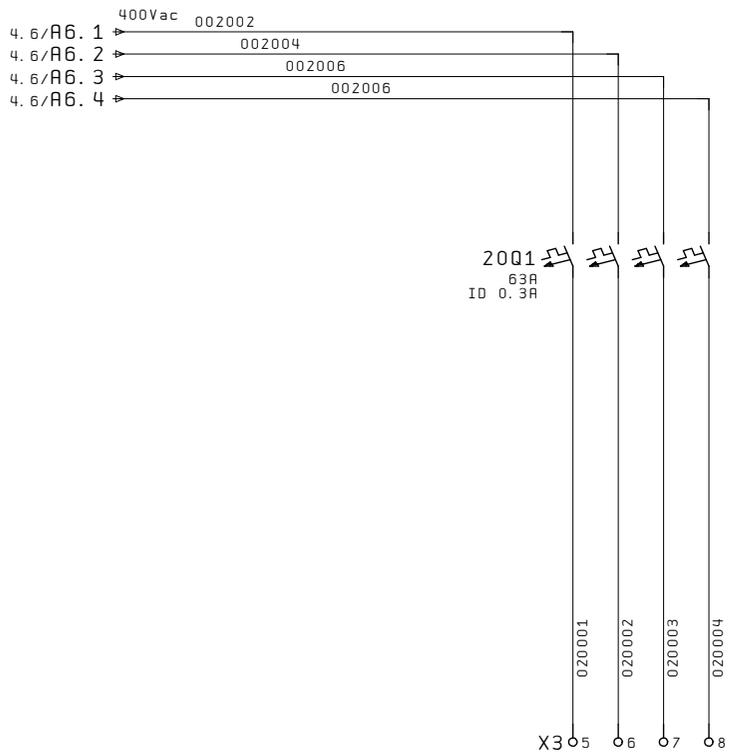


LINEA ALIMENTAZIONE
 STUFE 2 BOX 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :	QE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 03. Mar. 2024				ALIMENTAZIONE STUFA 2 BOX2			20
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			di		

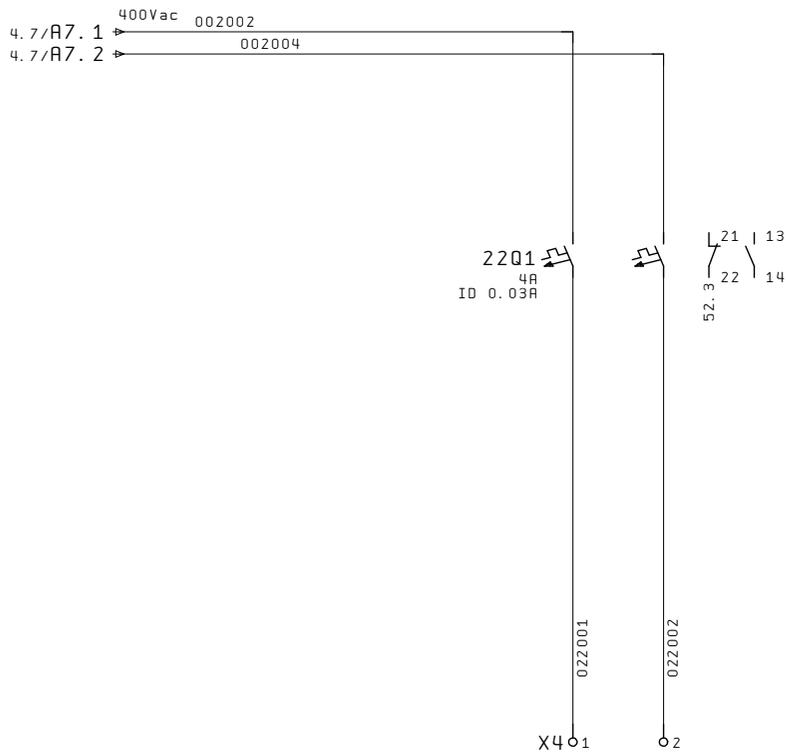


LINEA ALIMENTAZIONE
CIRCUITO ILLUMINAZIONE 1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=QE	+
ALE	Diseg. :	QE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 03. Mar. 2024				ALIMENTAZIONE CIRCUITO ILLUMINAZIONE 1			22
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				di	

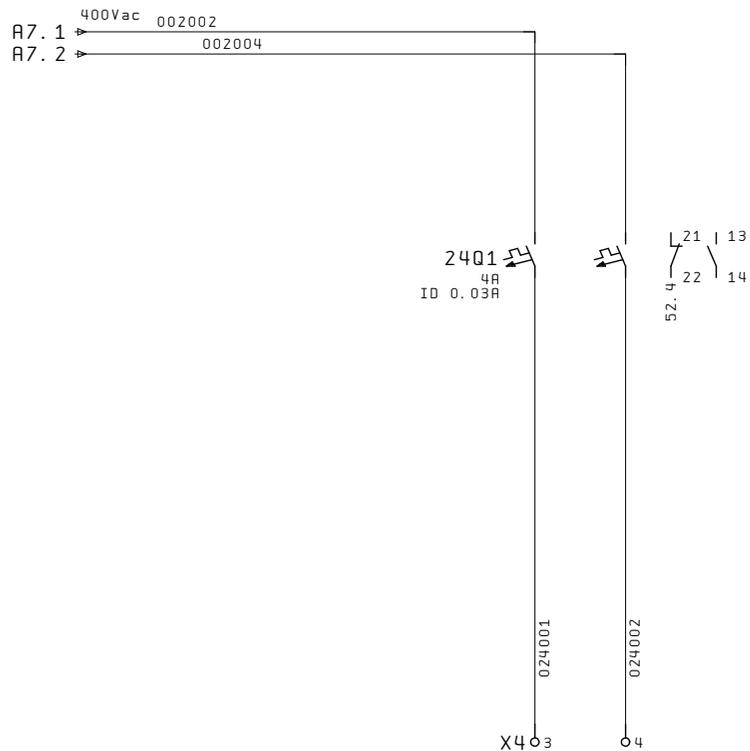


LINEA ALIMENTAZIONE
CIRCUITO ILLUMINAZIONE 2


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 <small>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE</small>	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :					2024_0130	2024_0130	=QE	+	
ALE	Diseg. :				Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag.
	Stampa : 03. Mar. 2024					ALIMENTAZIONE CIRCUITO ILLUMINAZIONE 2				24
	Verif. :							di		

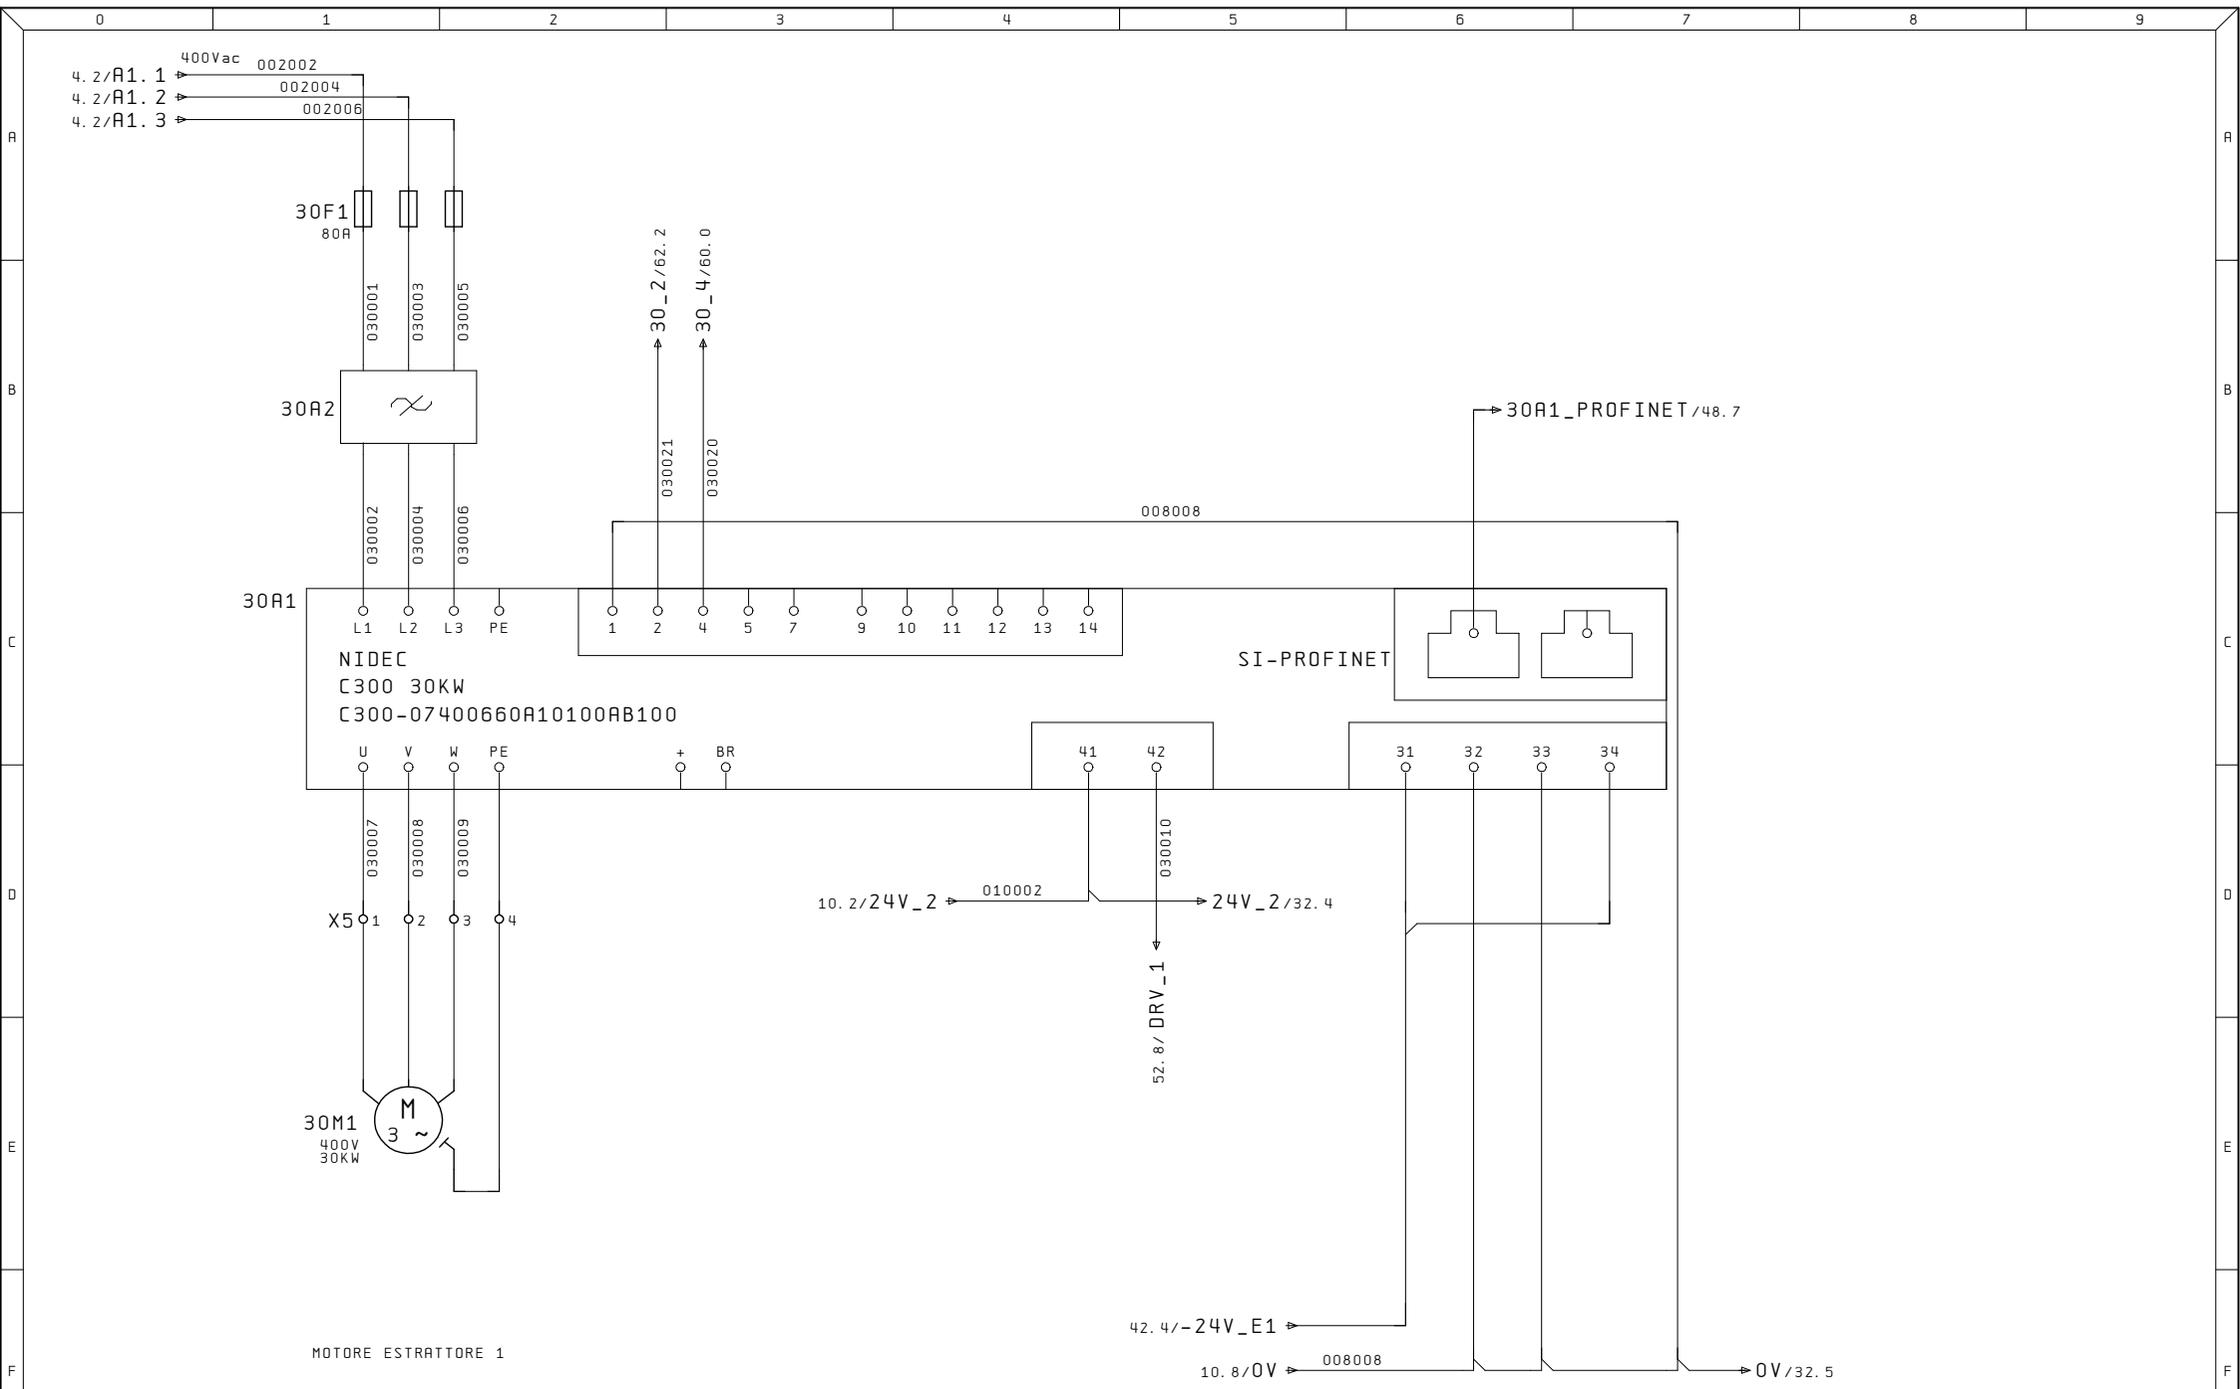


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	QE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 30
	Stampa : 03. Mar. 2024				ESTRATTORE 1			di
	Verif. :							

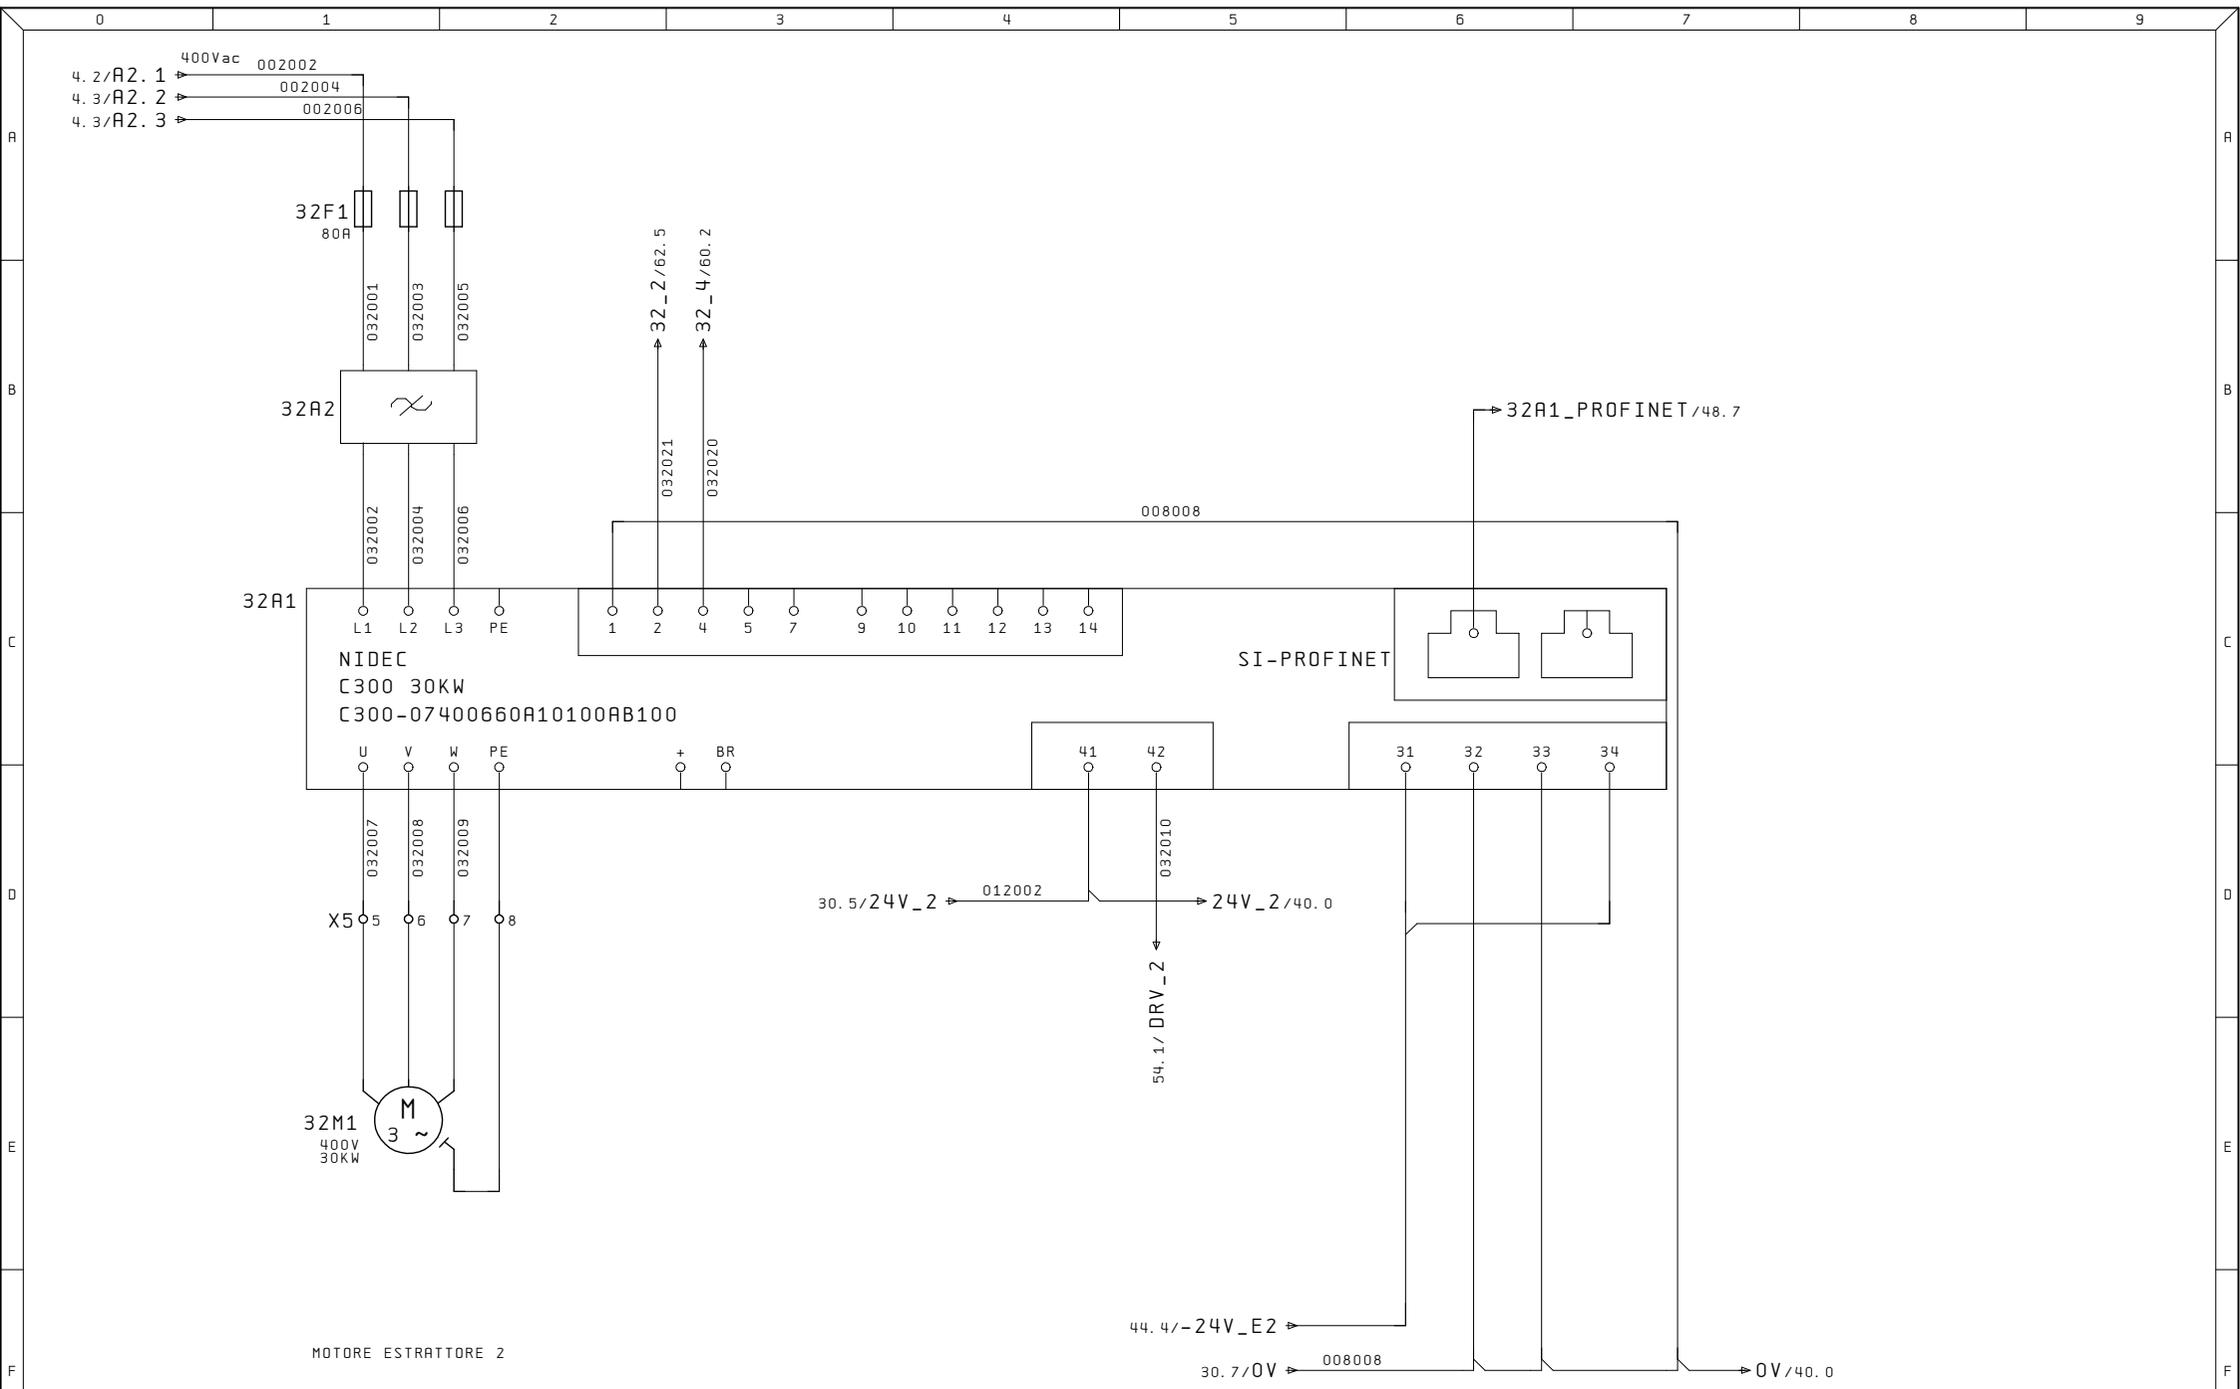


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	QE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 32
	Stampa : 03. Mar. 2024				ESTRATTORE 2			di
	Verif. :							

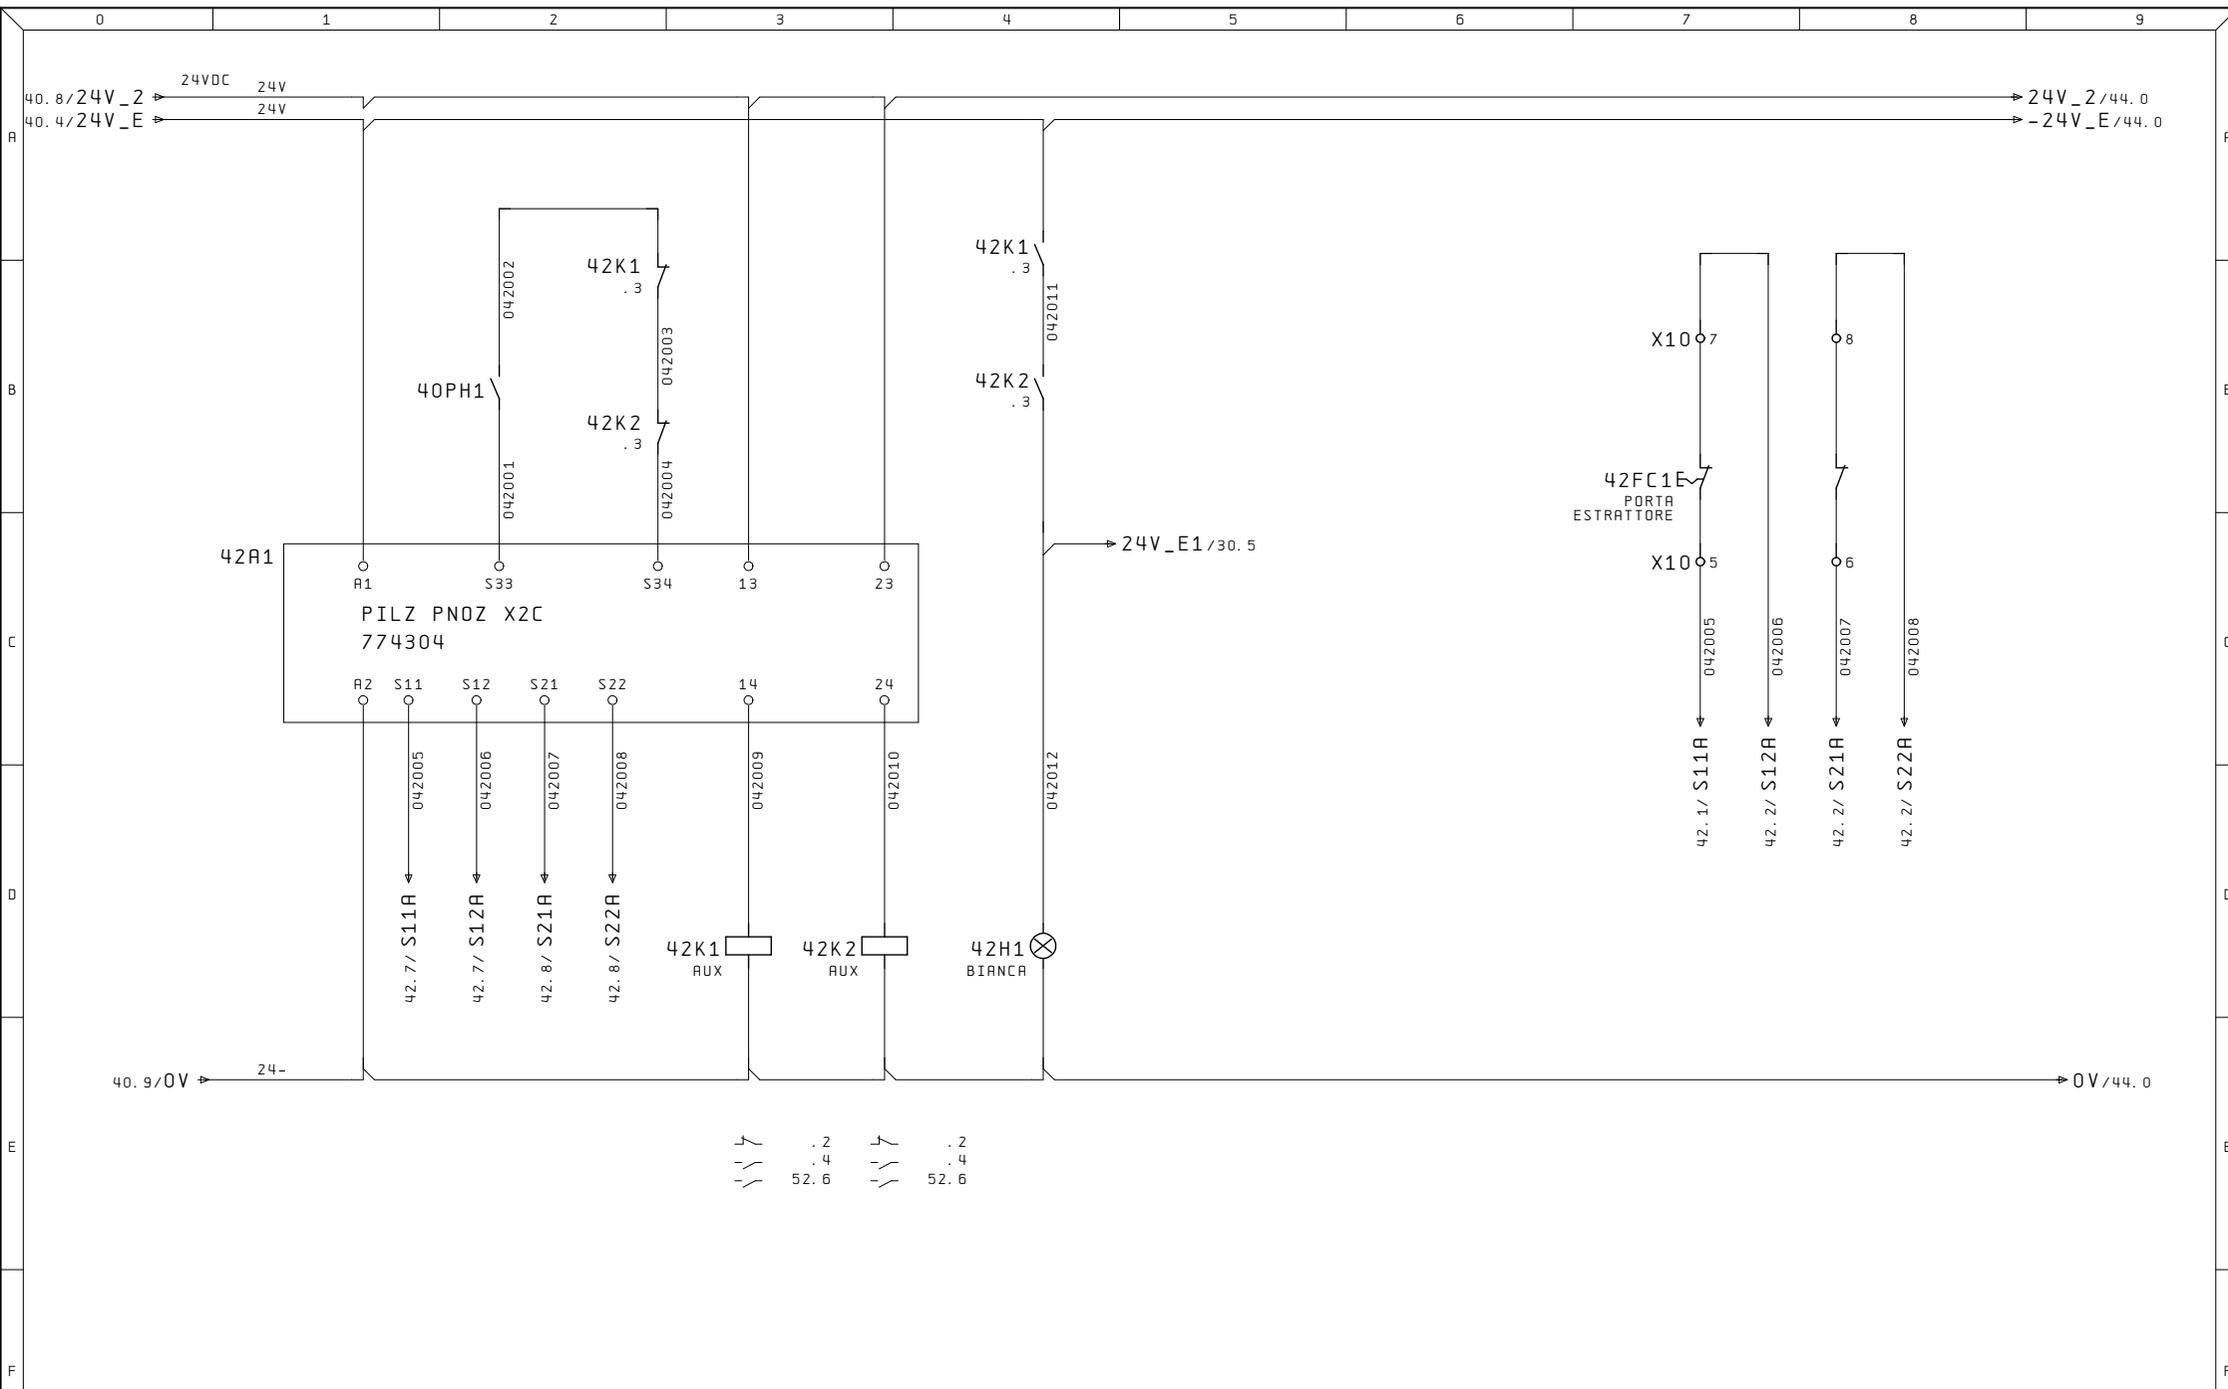

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	QE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 03. Mar. 2024				CIRCUITO PORTE ESTRATTORE 1			42
	Verif. :							di

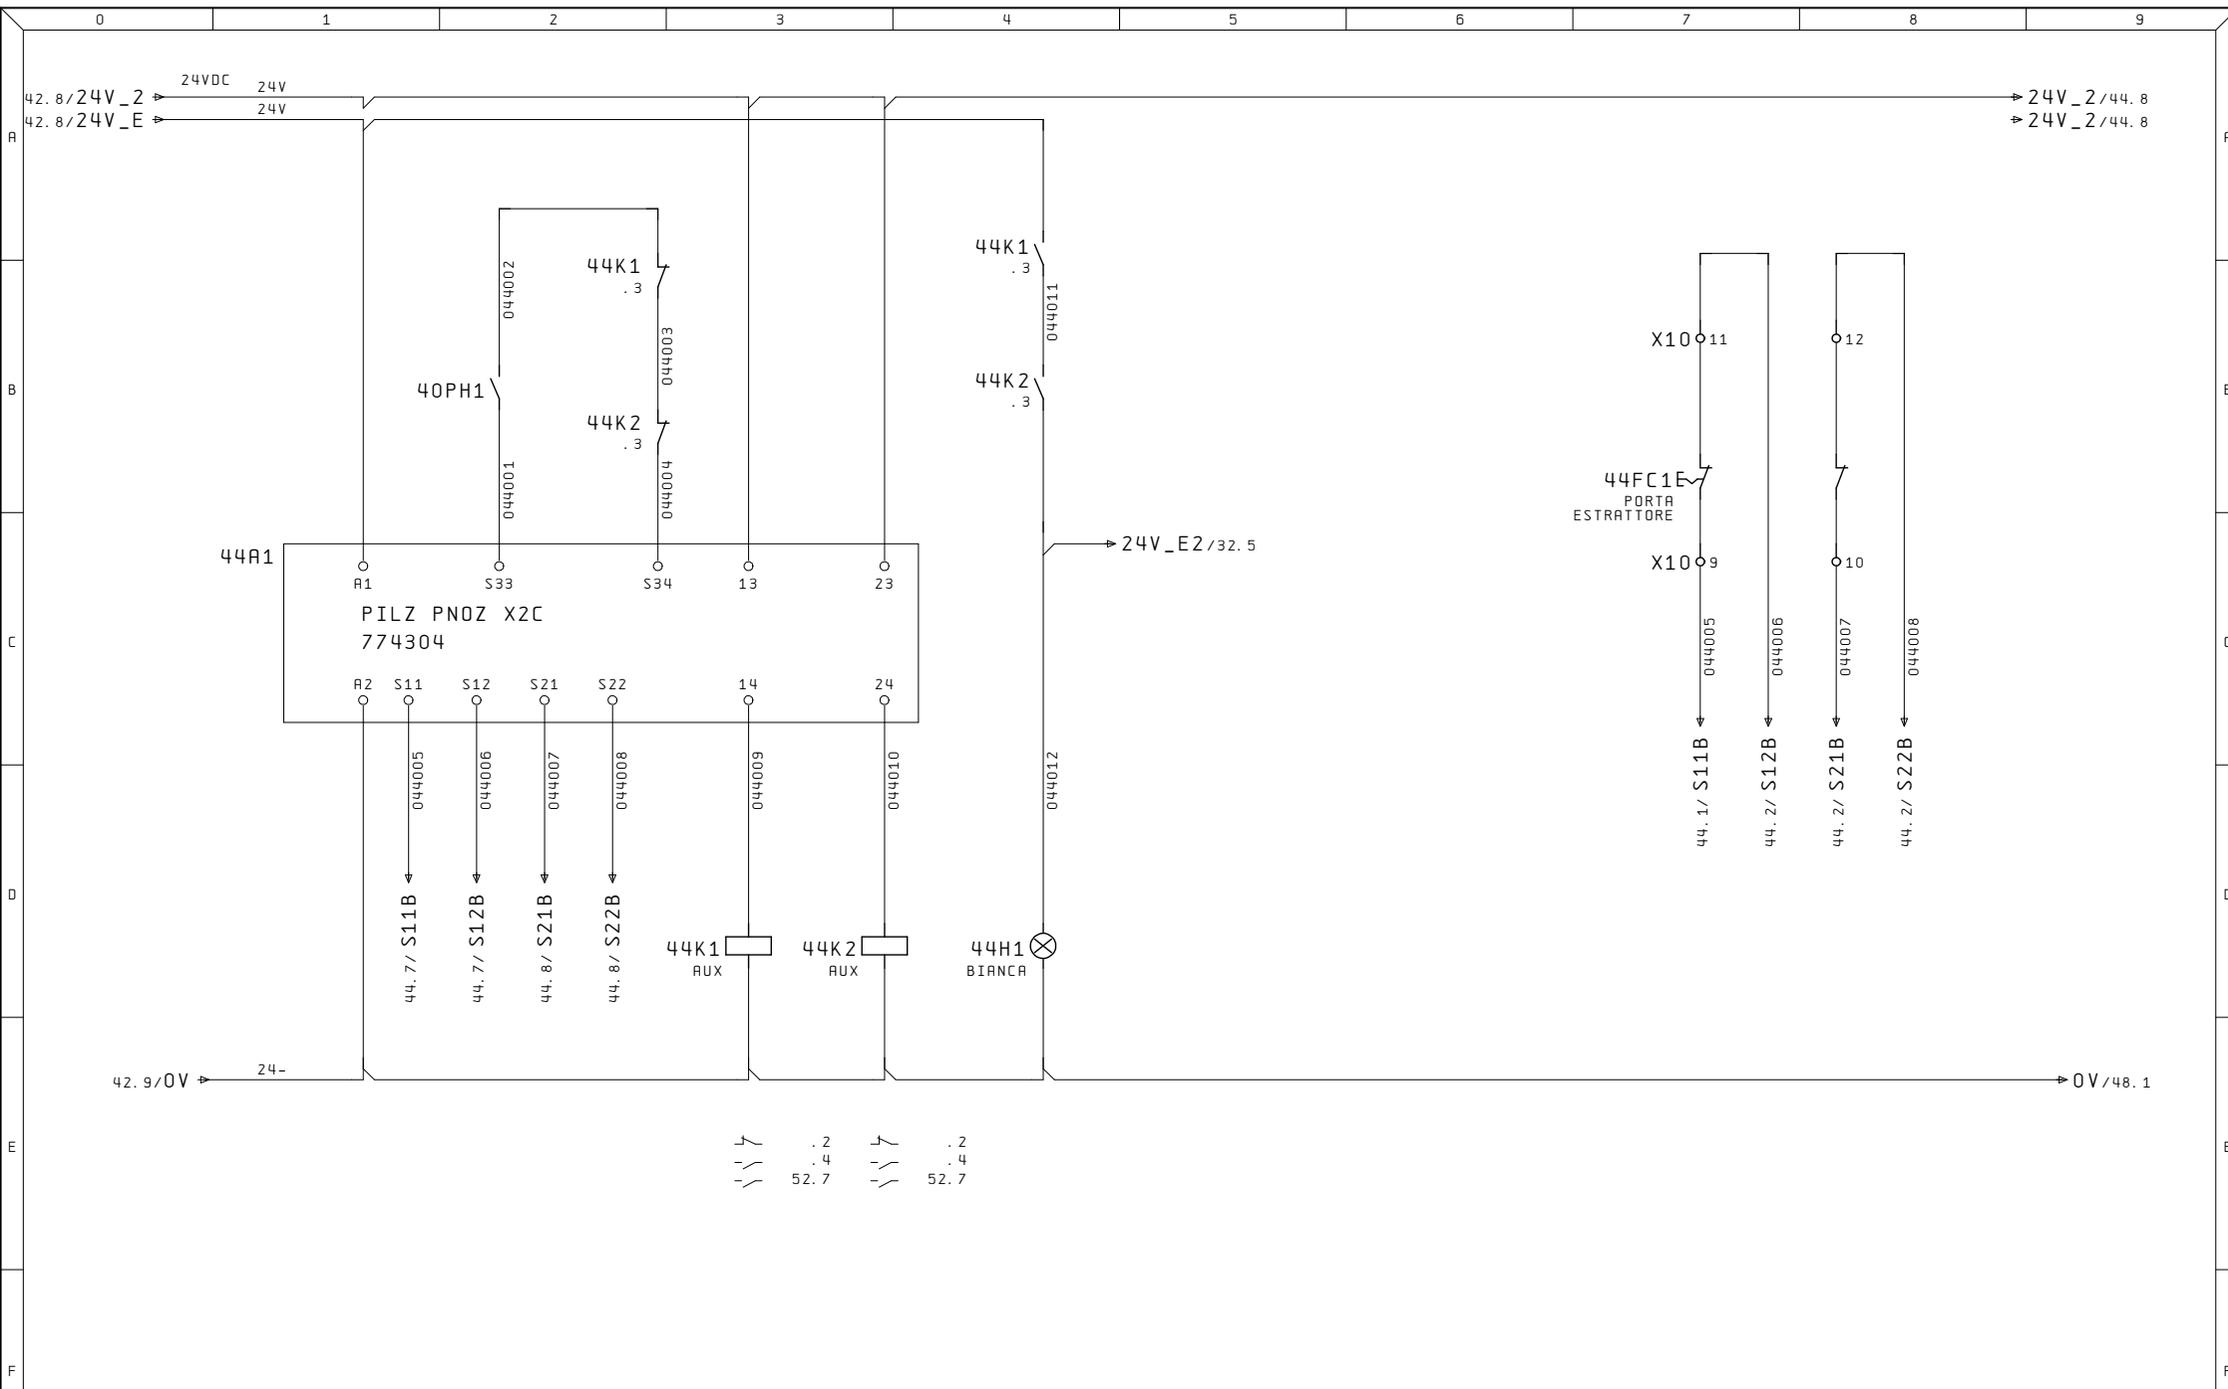


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	QE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 44
ALE	Stampa : 03. Mar. 2024				CIRCUITO PORTE ESTRATTORE 2			di
	Verif. :							



48A1

WEIDMULLER

IE-SW-EL08-8TX

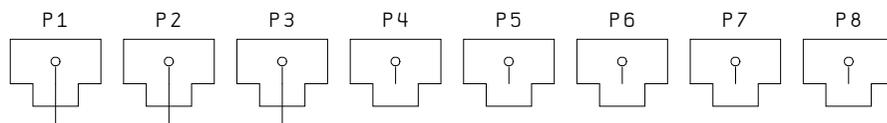

V1+ V1- V2+ V2-

PWR1

PWR2

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

-50A1_CPU/50.1

-32A1_PROFINET/32.6

-30A1_PROFINET/30.6

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
ALE	Stampa : 03.Mar.2024
	Verif. :


Impianto	QE
----------	----

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE


Cliente	Cliente Finale
---------	----------------

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2024_0130	2024_0130	=QE	+
Descrizione pagina			Pag.
SWITCH RETE PROFINET			48
			di

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2024_0130	2024_0130	=QE	+
Descrizione pagina			Pag.
SWITCH RETE PROFINET			48
			di

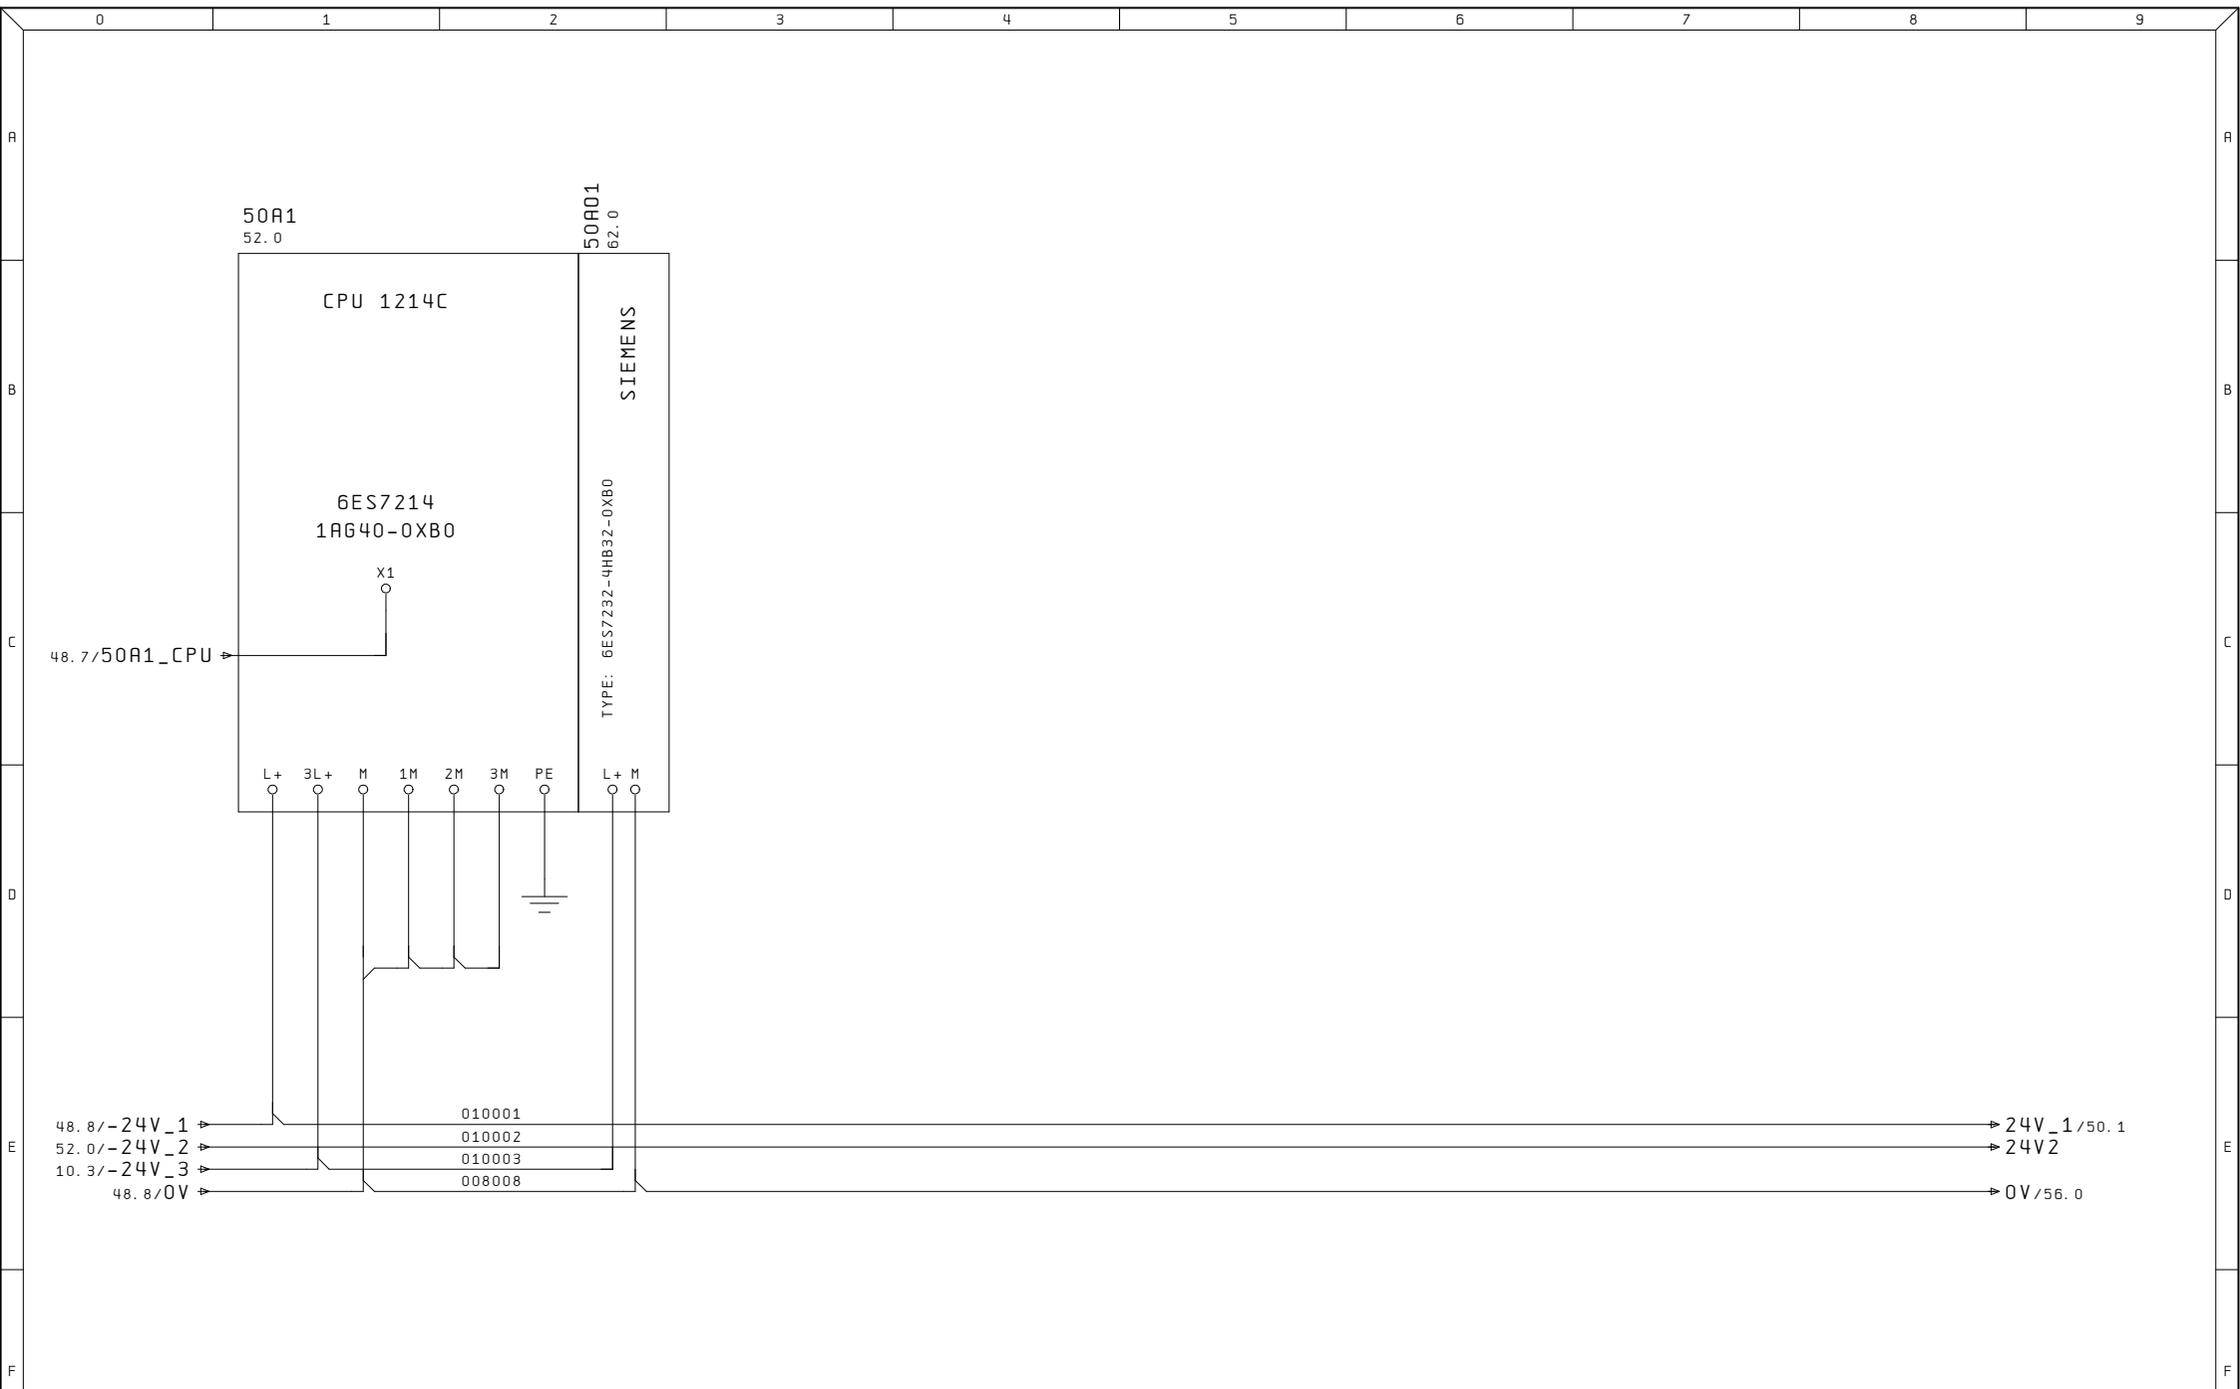

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	QE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 03.Mar.2024				ALIMENTAZIONE CPU INGRESSI E USCITE			50
	Verif. :							di

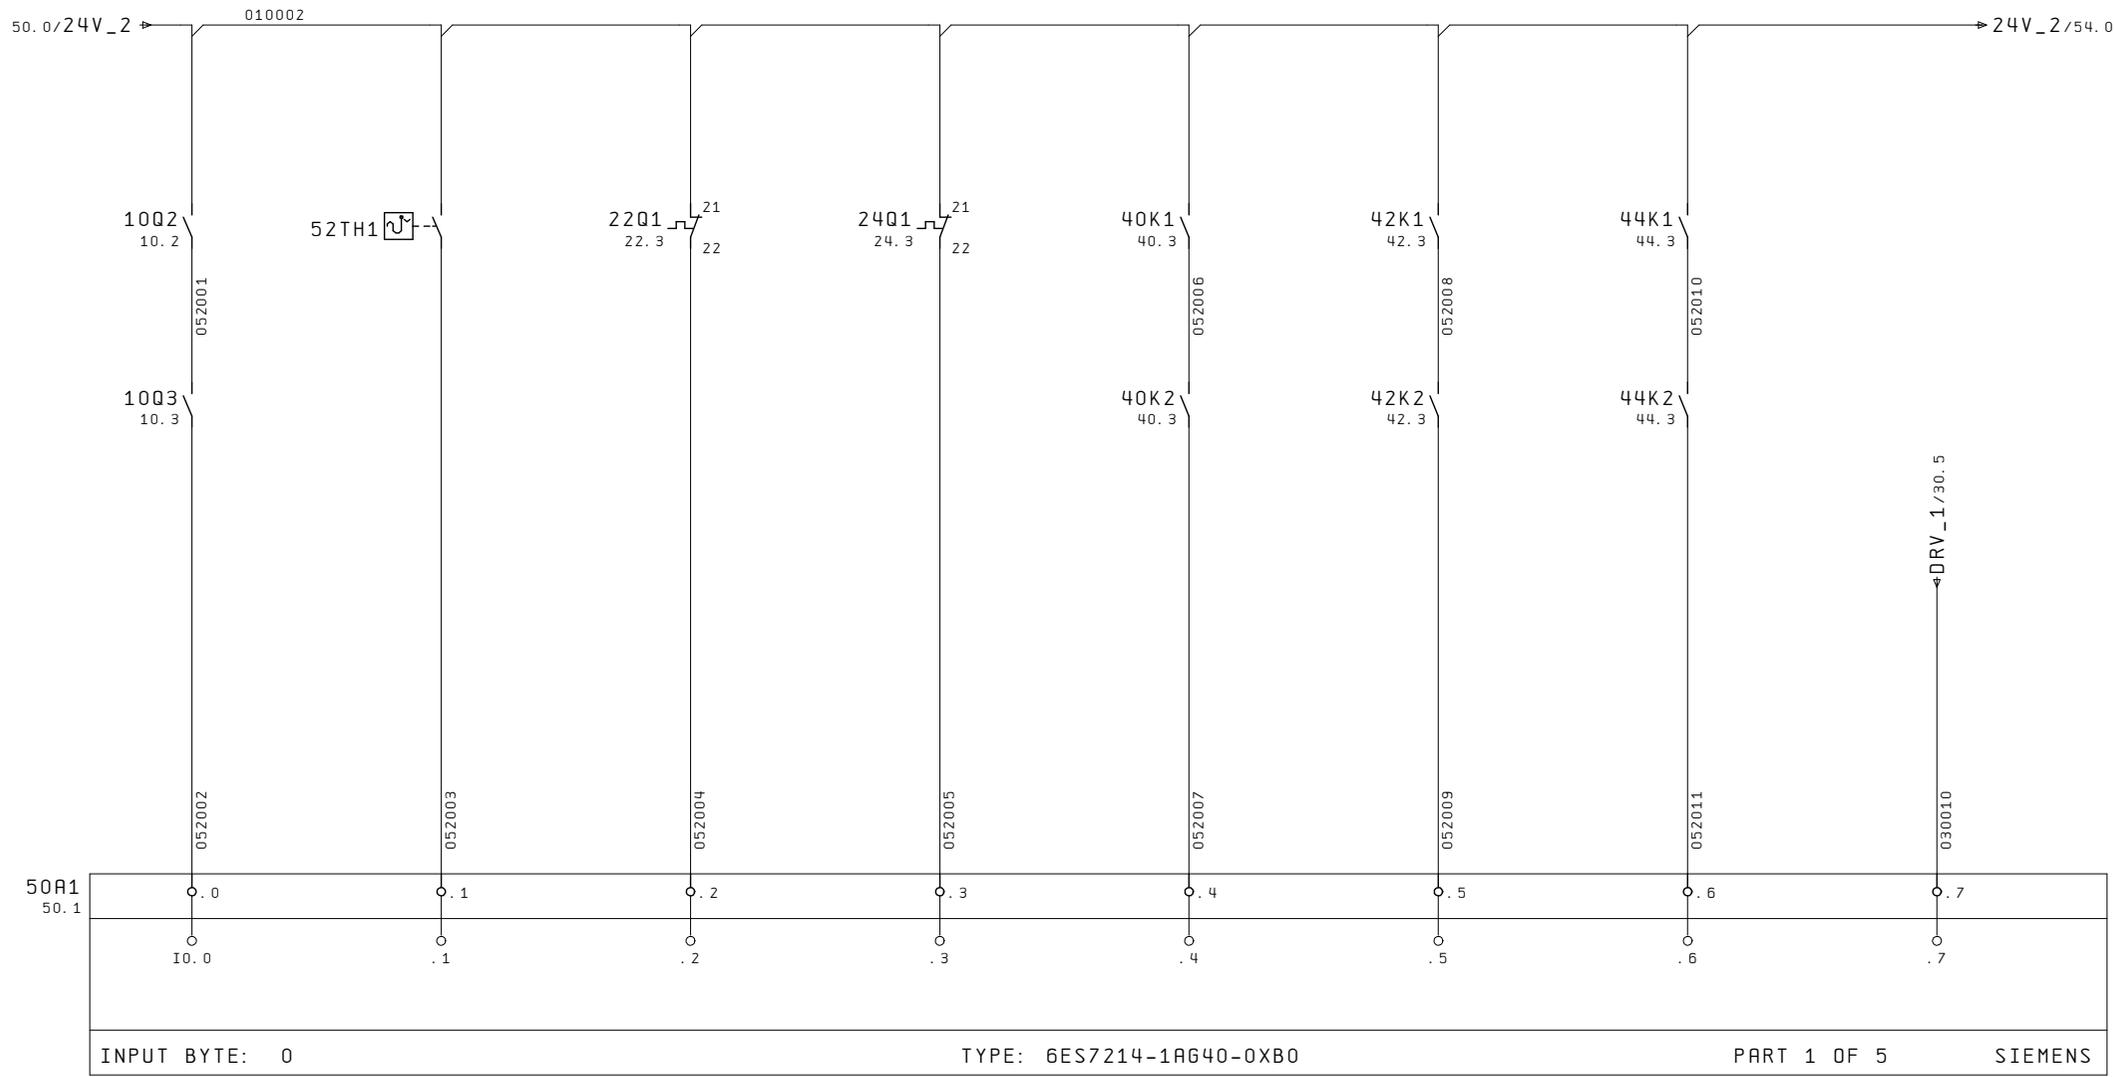

INPUT BYTE: 0 TYPE: 6ES7214-1AG40-0XB0 PART 1 OF 5 SIEMENS

- PRESENZA TENSIONE INGRESSI USCITE DIGITALI
- ALTA TEMPERATURA QUADRO
- S. T MOTORE INTERRUOTTORE CIRCUITO ILLUMINAZIONE 1
- S. T MOTORE INTERRUOTTORE CIRCUITO ILLUMINAZIONE 2
- EMERGENZA RIPRISTINATA
- EMERGENZA PORTE ESTRATTORE 1 RIPRISTINATA
- EMERGENZA PORTE ESTRATTORE 2 RIPRISTINATA
- ANOMALIA INVERTER ESTRATTORE 1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 03.Mar.2024				INGRESSI DIGITALI			52
	Verif. :							di

52.9/24V_2 ← 012002 → 24V_2/80.0

54S1C

54PH1E
VERDE

56.1

54P1E
ROSSO

54PH2E
VERDE

56.2

54P2E
ROSSO

DRV_2/32.5

50A1
52.0

0320010
I1.0

054001
.1

054002
.2

054003
.3

054005
.4

054005
.5

INPUT BYTE: 1

TYPE: 6ES7214-1AG40-0XB0

PART 2 OF 5

SIEMENS

ANOMALIA
INVERTER
ESTRATTORE 2

SELETORE
REMOTO/LOCALE

MARCIA
LOCALE
ESTRATTORE 1

STOP
LOCALE
ESTRATTORE 1

MARCIA
LOCALE
ESTRATTORE 2

STOP
LOCALE
ESTRATTORE 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	QE	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 03.Mar.2024				INGRESSI DIGITALI			54
	Verif. :							di

50A1
54.0

OUTPUT BYTE: 0

TYPE: 6ES7214-1AG40-0XB0

PART 3 OF 5

SIEMENS



54PH1
54.3
VERDE

54PH2
54.5
VERDE

56H1
ROSSA



MARCIA
INVERTER
ESTRATTORE 1

MARCIA
INVERTER
ESTRATTORE 2

ANOMALIA
IMPIANTO

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 03.Mar.2024				USCITE DIGITALI			56
Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	di			

50A1
56.0

OUTPUT BYTE: 1

TYPE: 6ES7214-1AG40-0XB0

PART 4 OF 5


SIEMENS



RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :	QE	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 03.Mar.2024				USCITE DIGITALI			58
	Verif. :							di

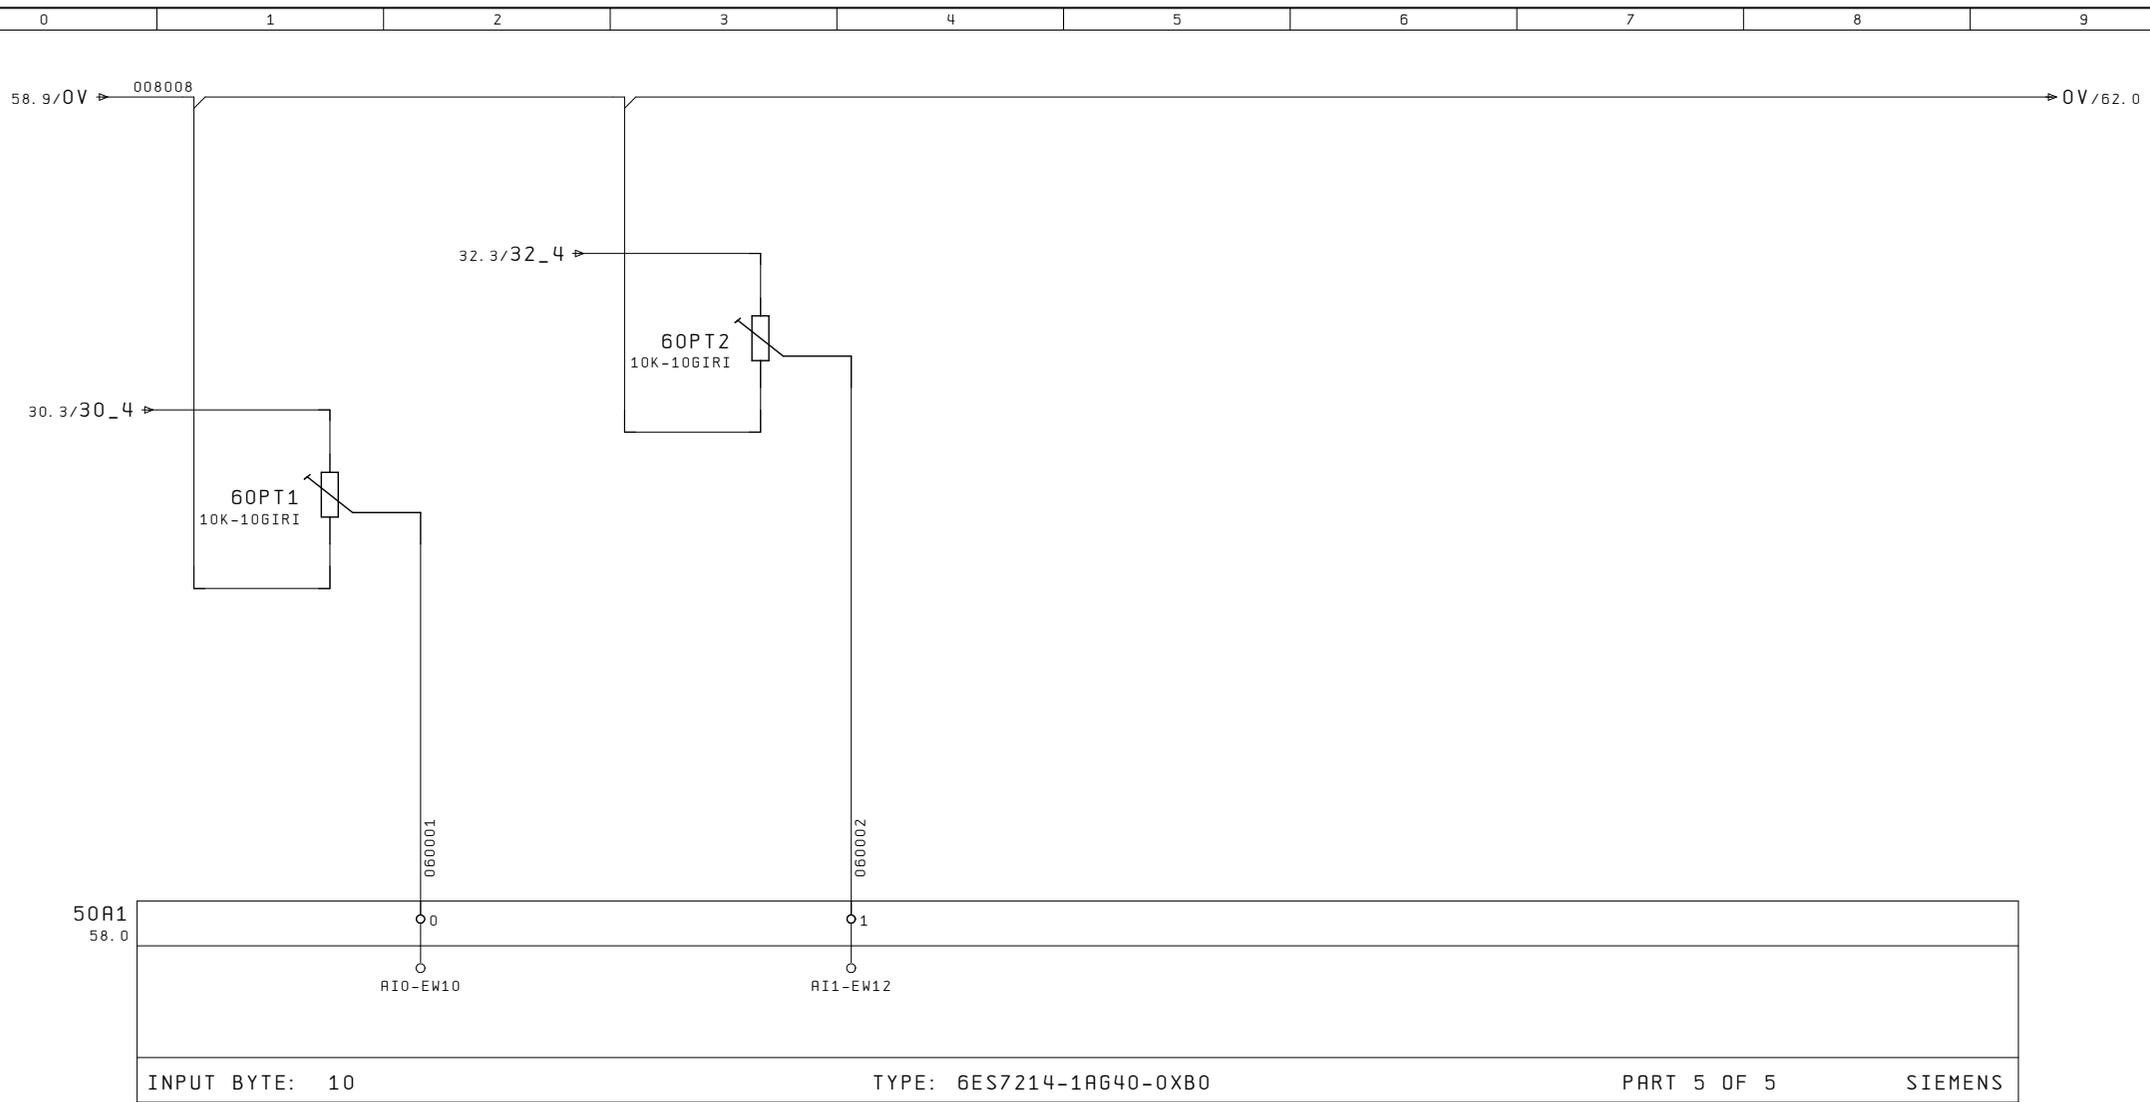

RIFERIMENTO
VELOCITA
INVERTER
ESTRATTORE 1

RIFERIMENTO
VELOCITA
INVERTER
ESTRATTORE 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	QE	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 03.Mar.2024				INGRESSI ANALOGICI			60
	Verif. :							di

50A01
50.2

OUTPUT BYTE: 10

TYPE: 6ES7232-4HB32-0XB0

PART 1 OF 1

SIEMENS

A00M

0-AW10

A01M

1-AW12

30.2/30_2

32.2/32_2

60.9/OV ← 008008

→ OV/76.1

RIFERIMENTO
VELOCITA
INVERTER
ESTRATTORE 1

RIFERIMENTO
VELOCITA
INVERTER
ESTRATTORE 2

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
ALE	Stampa : 03.Mar.2024
	Verif. :

Impianto	QE
----------	----

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Cliente Finale
---------	----------------

Disegno Numero	2024_0130
Commissa	2024_0130
Descrizione pagina	USCITE ANALOGICHE

Codice impianto	=QE
Codice luogo	+