

# R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente	: D. R. S. S. R. L.
Indirizzo	: Via Nuova San Leone, 99 80054 Gragnano (Na)
Design. impianto	: QUADRO ESTRATTORI
Numero di disegno	: 2024_0130
Commissa	: 2024_0130

Produttore	: R. E. M. s. r. l.
Indirizzo	: Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale	: D. R. S. S. R. L.
Indirizzo	: Via Nuova San Leone, 99 80054 Gragnano (Na)

Responsabile del Progetto	: ALE
---------------------------	-------

Modificato il: 06. Feb. 2024	Da ALE	Numero delle pagine	37
------------------------------	--------	---------------------	----

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=DOC	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				PAGINA PRINCIPALE	Pag. 1		
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale				di

A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE				05. Feb. 2024	ALE		
	=DOC/3	SOMMARIO PAGINE				06. Feb. 2024	ALE		x
	=DOC/3a	SOMMARIO PAGINE				06. Feb. 2024	ALE		
	=DOC/10	ELENCO COMPONENTI				06. Feb. 2024	ALE		
B	=DOC/10. 1	ELENCO COMPONENTI				06. Feb. 2024	ALE		
	=DOC/10. 2	ELENCO COMPONENTI				06. Feb. 2024	ALE		
	=DOC/10. 3	ELENCO COMPONENTI				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/2	ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/4	RIPARTITORE DI POTENZA BOX 1				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/5	RIPARTITORE DI POTENZA BOX 2				06. Feb. 2024	ALE		
C	=QE/6	ALIMENTAZIONE LAMPADE PRESA, VENTILATORI				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/8	MODULI PRESENZA TENSIONE, TRASFORMATORE				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/14	ALIMENTAZIONE CIRCUITO LUCI 1 BOX 1				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/16	ALIMENTAZIONE CIRCUITO LUCI 2 BOX 1				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/18	ALIMENTAZIONE CIRCUITO LUCI 3 BOX 1				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/20	ALIMENTAZIONE FEM CIRCUITO 1 BOX 1				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/22	ALIMENTAZIONE FEM CIRCUITO 2 BOX 1				06. Feb. 2024	ALE		
D	=QE/24	ALIMENTAZIONE PRESE CAMINI BOX 1				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/26	ALIMENTAZIONE CIRCUITO LUCI 1 BOX 2				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/28	ALIMENTAZIONE CIRCUITO LUCI 2 BOX 2				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/30	ALIMENTAZIONE CIRCUITO LUCI 3 BOX 2				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/32	ALIMENTAZIONE FEM CIRCUITO 1 BOX 2				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/34	ALIMENTAZIONE FEM CIRCUITO 2 BOX 2				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/36	ALIMENTAZIONE PRESA CAMINI BOX 2				06. Feb. 2024	ALE		
E	=QE/48	COMANDO CIRCUITO LUICI 1 BOX 1				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/50	COMANDO CIRCUITO LUICI 2 BOX 1				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/52	COMANDO CIRCUITO LUICI 3 BOX 1				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/54	COMANDO CIRCUITO LUICI 1 BOX 2				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/56	COMANDO CIRCUITO LUICI 2 BOX 2				06. Feb. 2024	ALE		
	=QE/58	COMANDO CIRCUITO LUICI 3 BOX 2				06. Feb. 2024	ALE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2024_0130	Commissa 2024_0130	Codice impianto =DOC	Codice luogo +
	Data :		Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345					
	Diseg. :							
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. È VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina <b>SOMMARIO PAGINE</b>	Pag. 3		di
	Verif. :							



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
1Q1	INTERRUTTORE GENERALE	SIEMENS	3VA2325-5HL42-0RA0 + 3VA9467-0FK21 3VA9481-0WF40						
4A1	RIPARTITORE 125A	SOCOMEC	54204112						
5A1	RIPARTITORE 125A	SOCOMEC	54204112						
6Q1	INTERRUTTORE BIPOLARE	SIEMENS	5SY7502-7						
6Q2	INTERRUTTORE BIPOLARE	SIEMENS	56Y7506-7						
6Q3	INTERRUTTORE BIPOLARE	SIEMENS	5SY7506-7						
6FC1	FINECORSO INTERNO QUADRO	RLF IN	050FI01						
6FC2	FINECORSO INTERNO QUADRO	ELFIN	030FAP						
6B1	LAMPADA INTERNO QUADRO	LUMEIS	FL-23056U-S						
6X1	PRESA INTERNO QUADRO	GEWIS	GW20246 + GW26410						
6V1	VENTILATORE QUADRO	DKC	R56V4210 + R564						
6V2	VENTILATORE QUADRO	DKC	R56V4210 + R564						
8F1	PORTAFUSIBILI TRIPOLARE	SIEMENS	3NW7033						
8HL1	MODULO PRESENZA TENSIONE	ELFIN	050ASL3FI01						
8Q1	INTERRUTTORE PROTEZIONE	SIEMENS	3RV2411-0HA10						

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A -03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=DOC	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				ELENCO COMPONENTI			
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
8T1	TRASFORMATORE 400/24 250VA	SIEMENS	4AM4042-5AN00-0EA0						
8F2	PORTAFUSIBILI UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
8F3	PORTAFUSIBILI BIPOLARE	SIEMENS	3NW7023						
8F4	PORTAFUSIBILI UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
8AL1	ALIMENTATORE 24VDC	SIEMENS	6EP1334-3BA10						
14Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE	SIEMENS	5SY7410-7 + 5SM2342-0						
16Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE	SIEMENS	5SY7410-7 + 5SM2342-0						
18Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE	SIEMENS	5SY7410-7 + 5SM2342-0						
20Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE	SIEMENS	5SY7216-7 + 5SM2342-0						
22Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE	SIEMENS	5SY7216-7 + 5SM2342-0						
24Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE	SIEMENS	5SY7216-7 + 5SM2342-0						

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A -03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=DOC	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				ELENCO COMPONENTI			Pag. 10.1
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLA O COMUNICARLA AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale				di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
26Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE				SIEMENS	5SY7410-7 + 5SM2342-0			
28Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE				SIEMENS	5SY7410-7 + 5SM2342-0			
30Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE				SIEMENS	5SY7410-7 + 5SM2342-0			
32Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE				SIEMENS	5SY7216-7 + 5SM2342-0			
34Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE				SIEMENS	5SY7216-7 + 5SM2342-0			
36Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE				SIEMENS	5SY7216-7 + 5SM2342-0			
48S1	PULSANTE N.O.				SCHNEIDER	XB4-BR21 + ZBE 203			
48KT1	RELE PASSO-PASSO				SIEMENS	5TT4101-2			
48K1	CONTATTORE				SIEMENS	5TT5040-2			
50KT1	RELE PASSO-PASSO				SIEMENS	5TT4101-2			
50K1	CONTATTORE				SIEMENS	5TT5040-2			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina	ELENCO COMPONENTI		
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				Cliente Finale	di 10.2		
	Verif. :							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
52KT1	RELE PASSO-PASSO	SIEMENS	5TT4101-2						
52K1	CONTATTORE	SIEMENS	5TT5040-2						
54S1	PULSANTE N. 0.	SCHNEIDER	XB4-BA21 + ZBE 203						
54KT1	RELE PASSO-PASSO	SIEMENS	5TT4101-2						
54K1	CONTATTORE	SIEMENS	5TT5040-2						
56KT1	RELE PASSO-PASSO	SIEMENS	5TT4101-2						
56K1	CONTATTORE	SIEMENS	5TT5040-2						
58KT1	RELE PASSO-PASSO	SIEMENS	5TT4101-2						
58K1	CONTATTORE	SIEMENS	5TT5040-2						
102A1	SWITCH	WEIDMULLER	IE-SW-EL08-8TX						
104A1	PLC	SIEMENS	6ES7214 1AG40-0XB0						
110K1 - 110K6	RELE	OMRON	G2RV-SR500-AP DC24						


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina			
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				Cliente Finale	ELENCO COMPONENTI		Pag. 10.3
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
48K2	RELE				OMRON	G2RV-SR500-AP DC24			
50K2	RELE				OMRON	G2RV-SR500-AP DC24			
52K2	RELE				OMRON	G2RV-SR500-AP DC24			
54K2	RELE				OMRON	G2RV-SR500-AP DC24			
56K2	RELE				OMRON	G2RV-SR500-AP DC24			
58K2	RELE				OMRON	G2RV-SR500-AP DC24			
106S1	SELETTORE				SCHNEIDER	XB24-BD21			
110K7	RELE				OMRON	G2R-1-S 24VDC + P2RF-05-PU			


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina	Pag. 10.4		
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				Cliente Finale	ELENCO COMPONENTI		
	Verif. :					di		


0                  1                  2                  3                  4                  5                  6                  7                  8                  9

## ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC

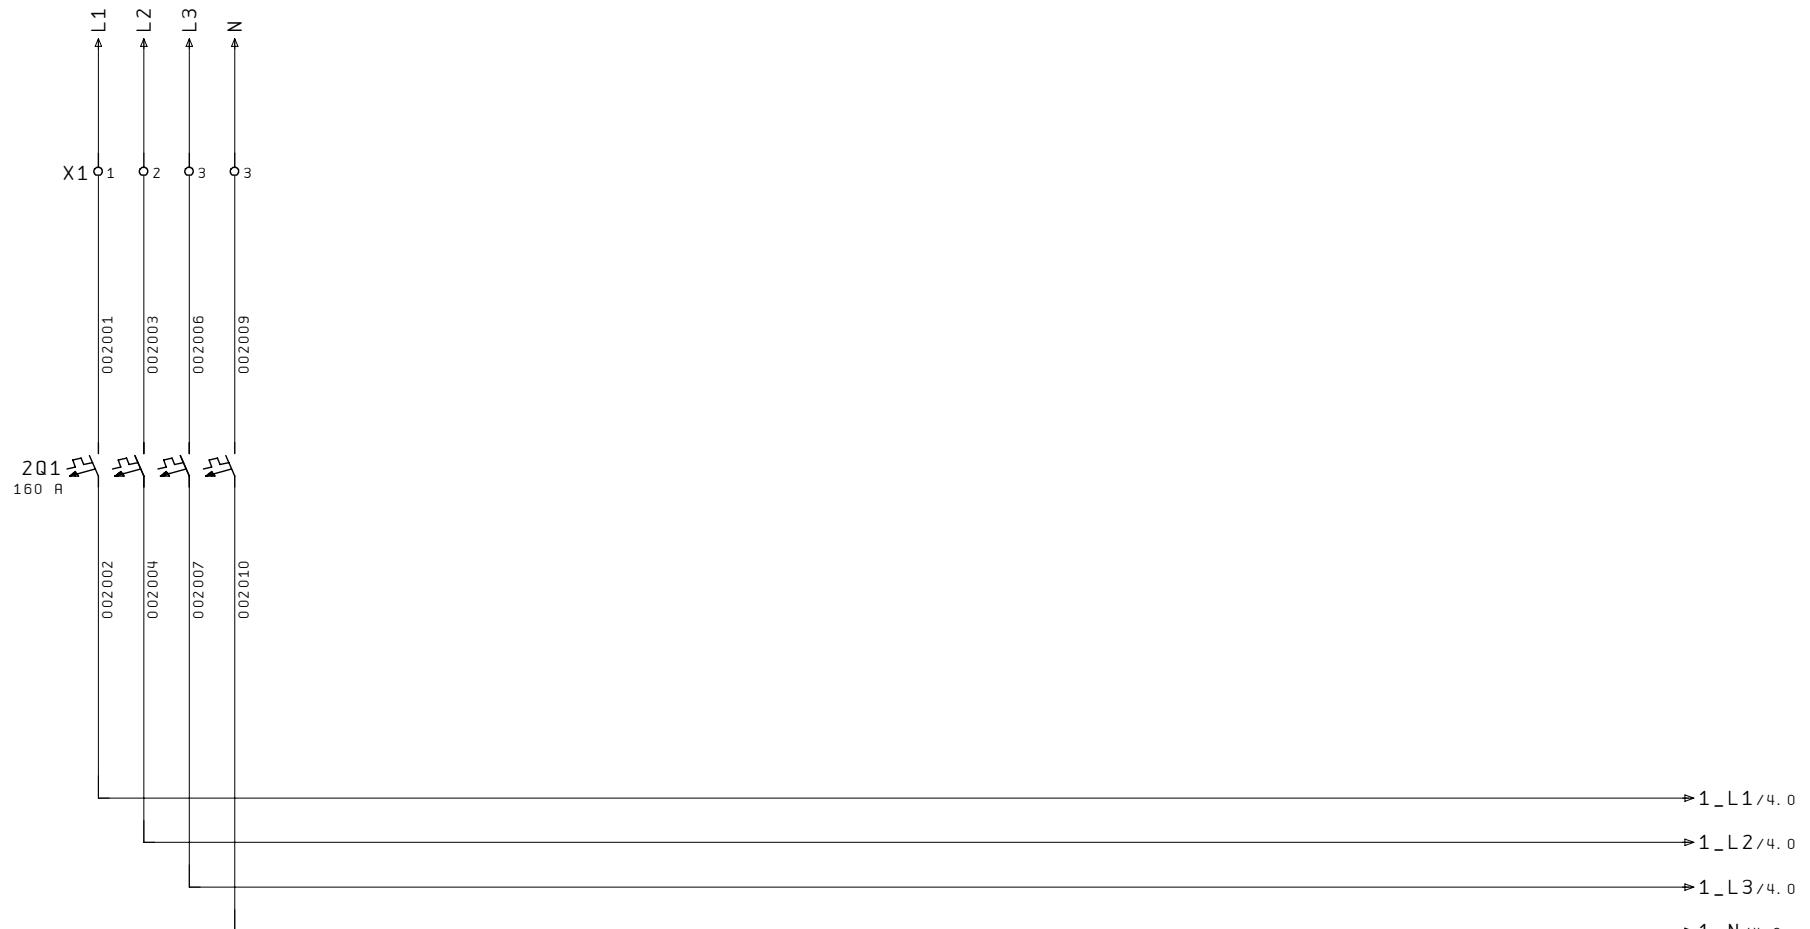


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2024_0130	Commissa 2024_0130	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :		Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345					
	Diseg. :						Descrizione pagina	Pag.
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC			2
	Verif. :							di

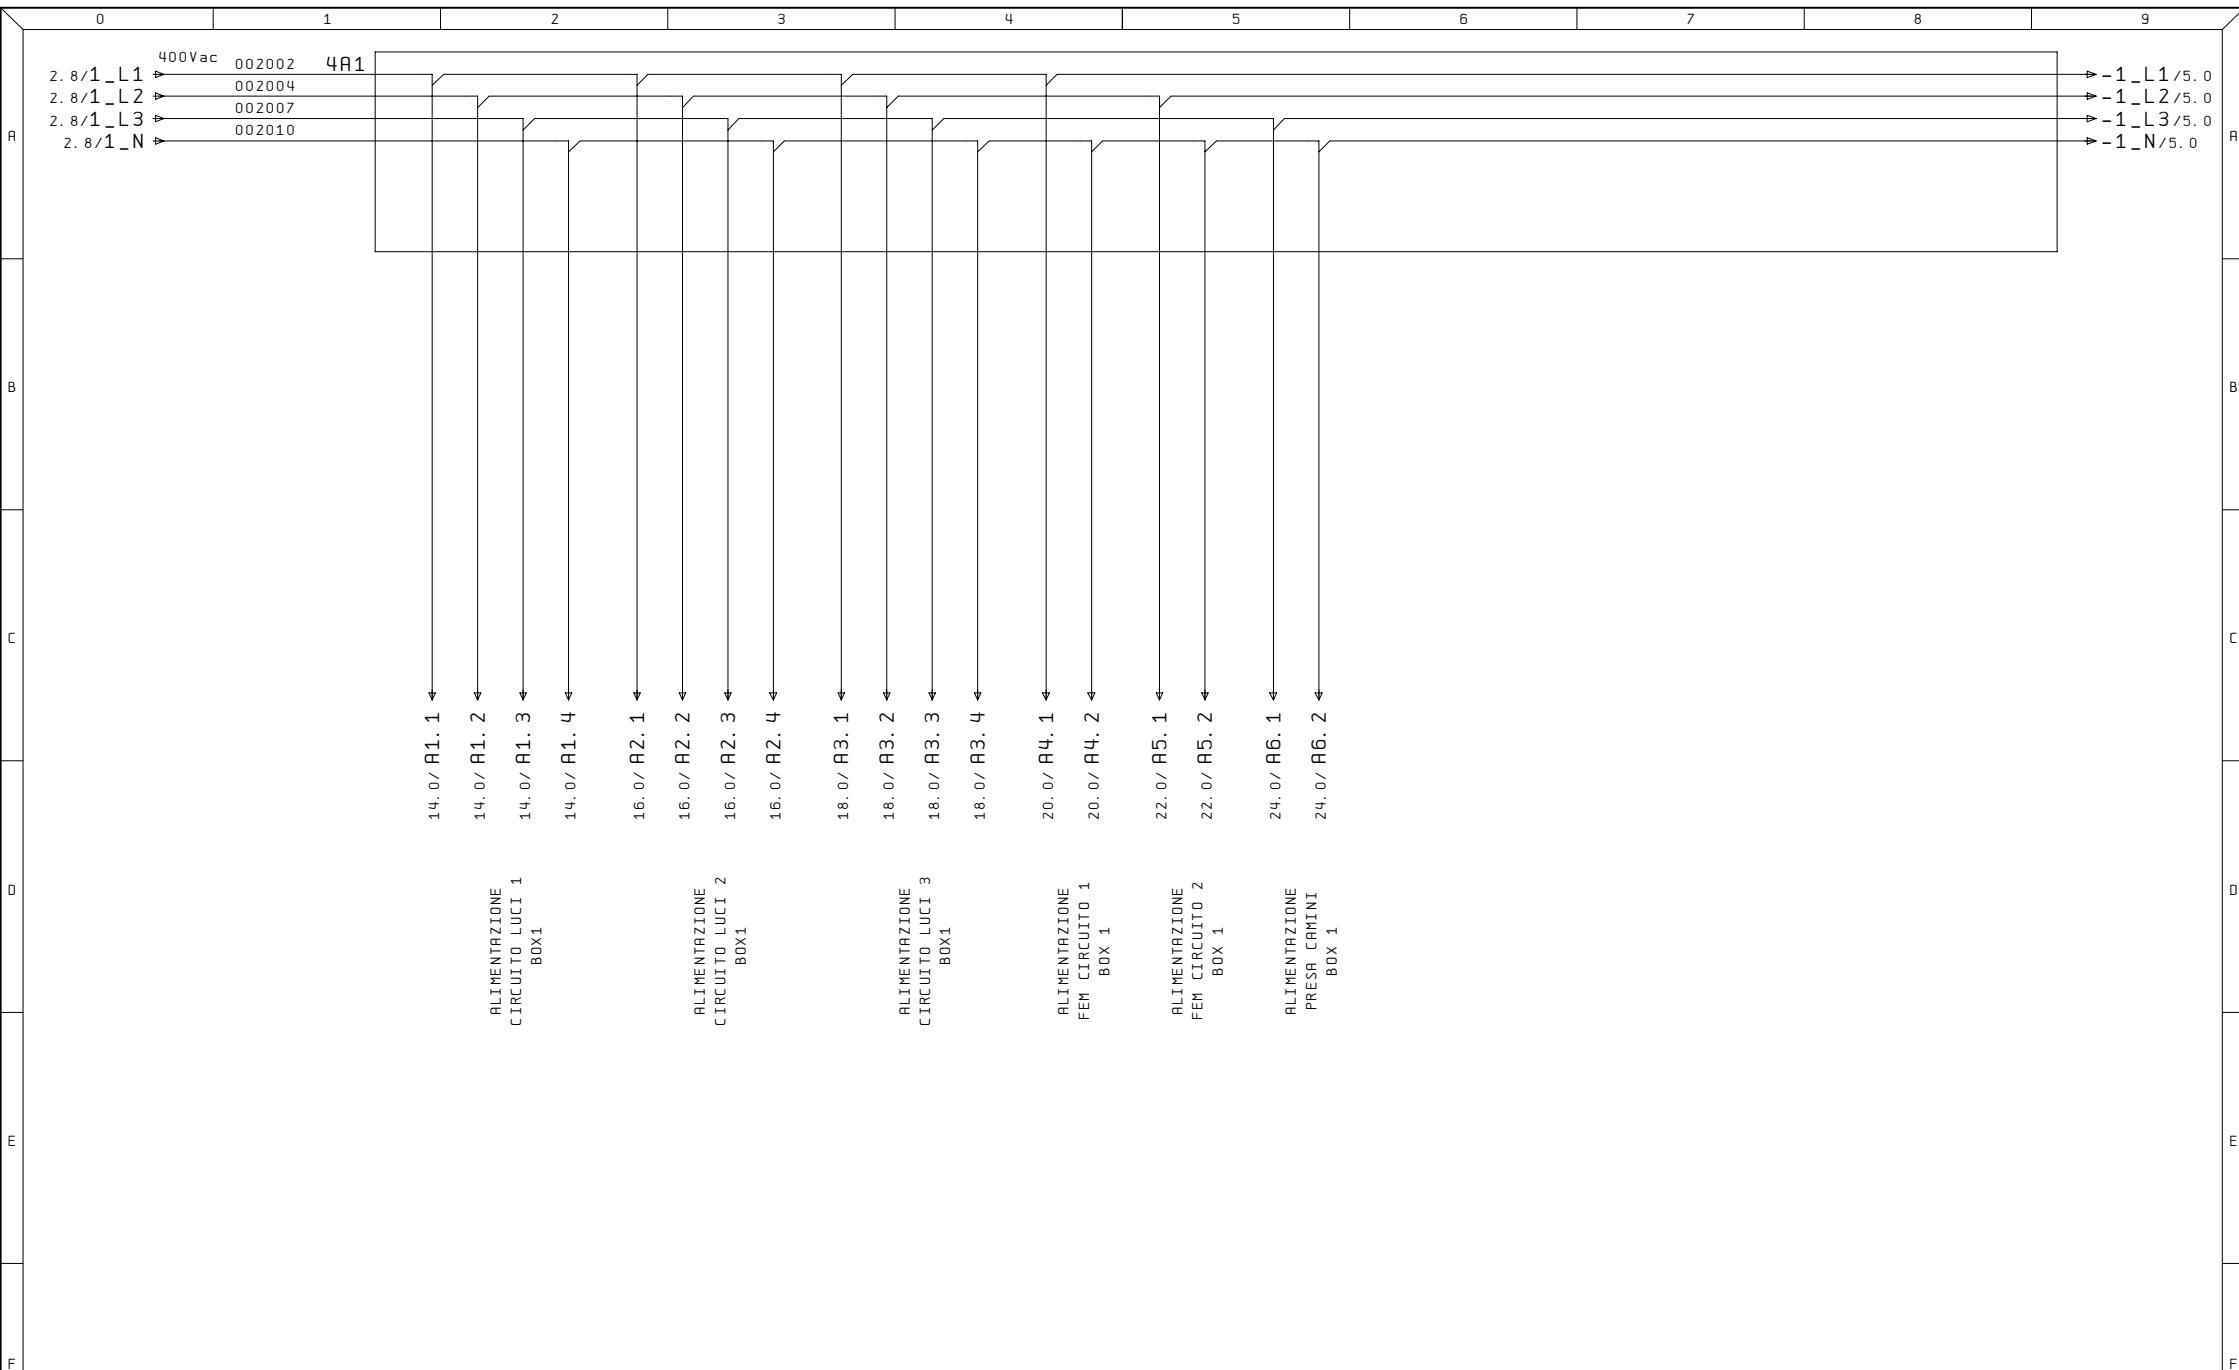

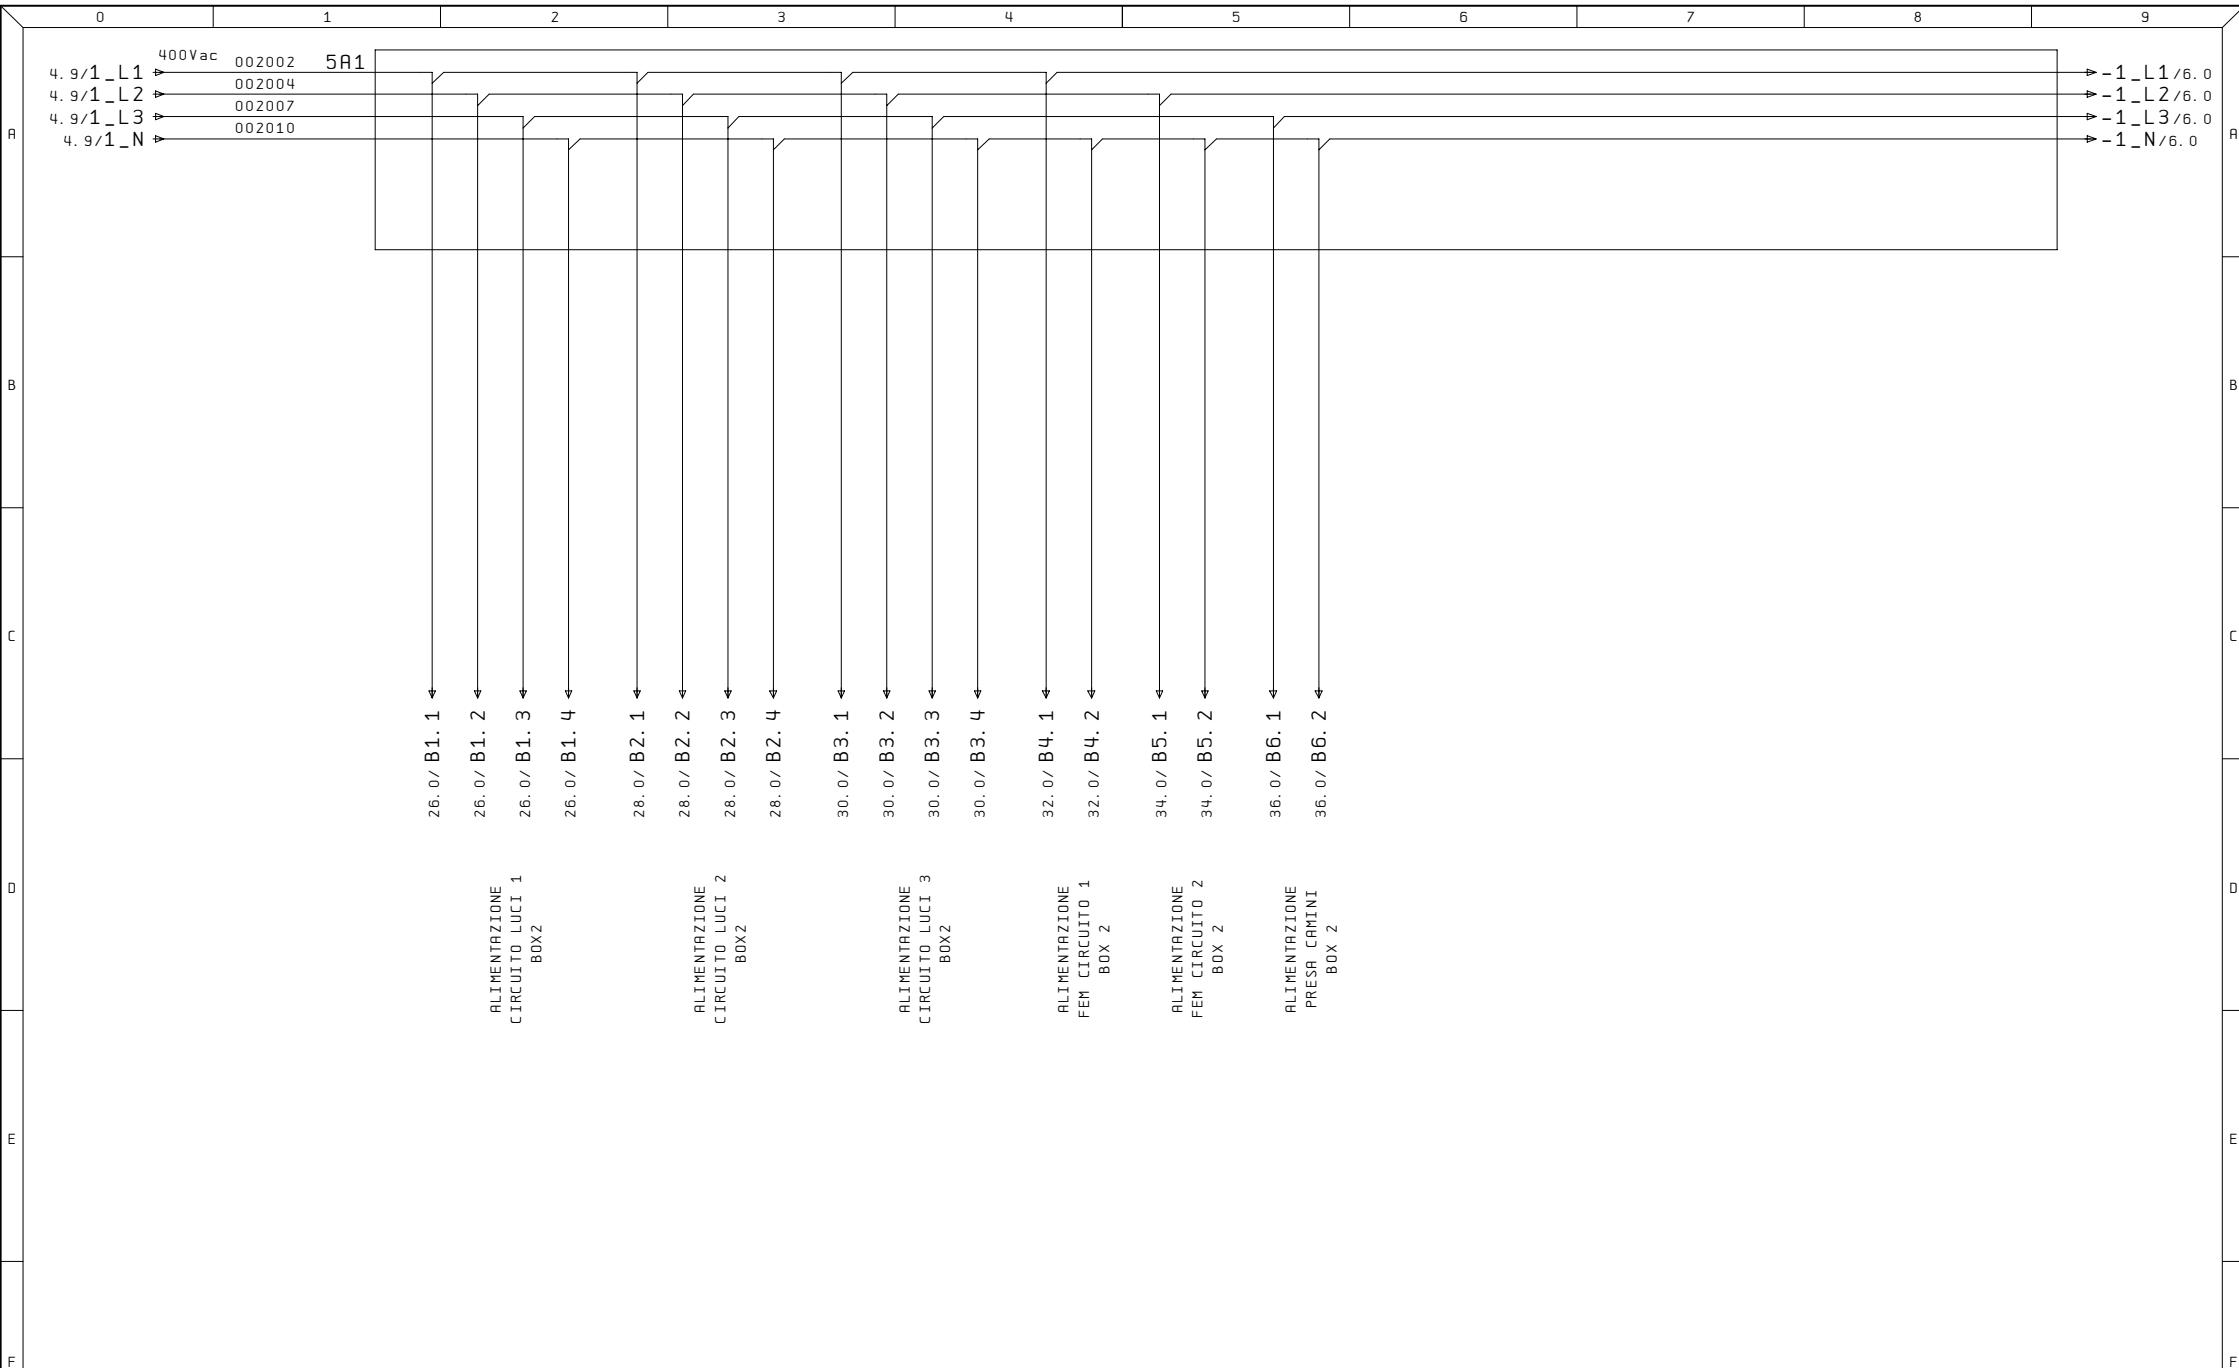

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Diseño Número	Comessa	Codice impianto	Codice luogo
Data :	2024_0130				2024_0130	2024_0130	=QE	+
Diseg. :	Descrizione pagina					Pag.		
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	RIPARTITORE DI POTENZA BOX 2			
Verif. :								

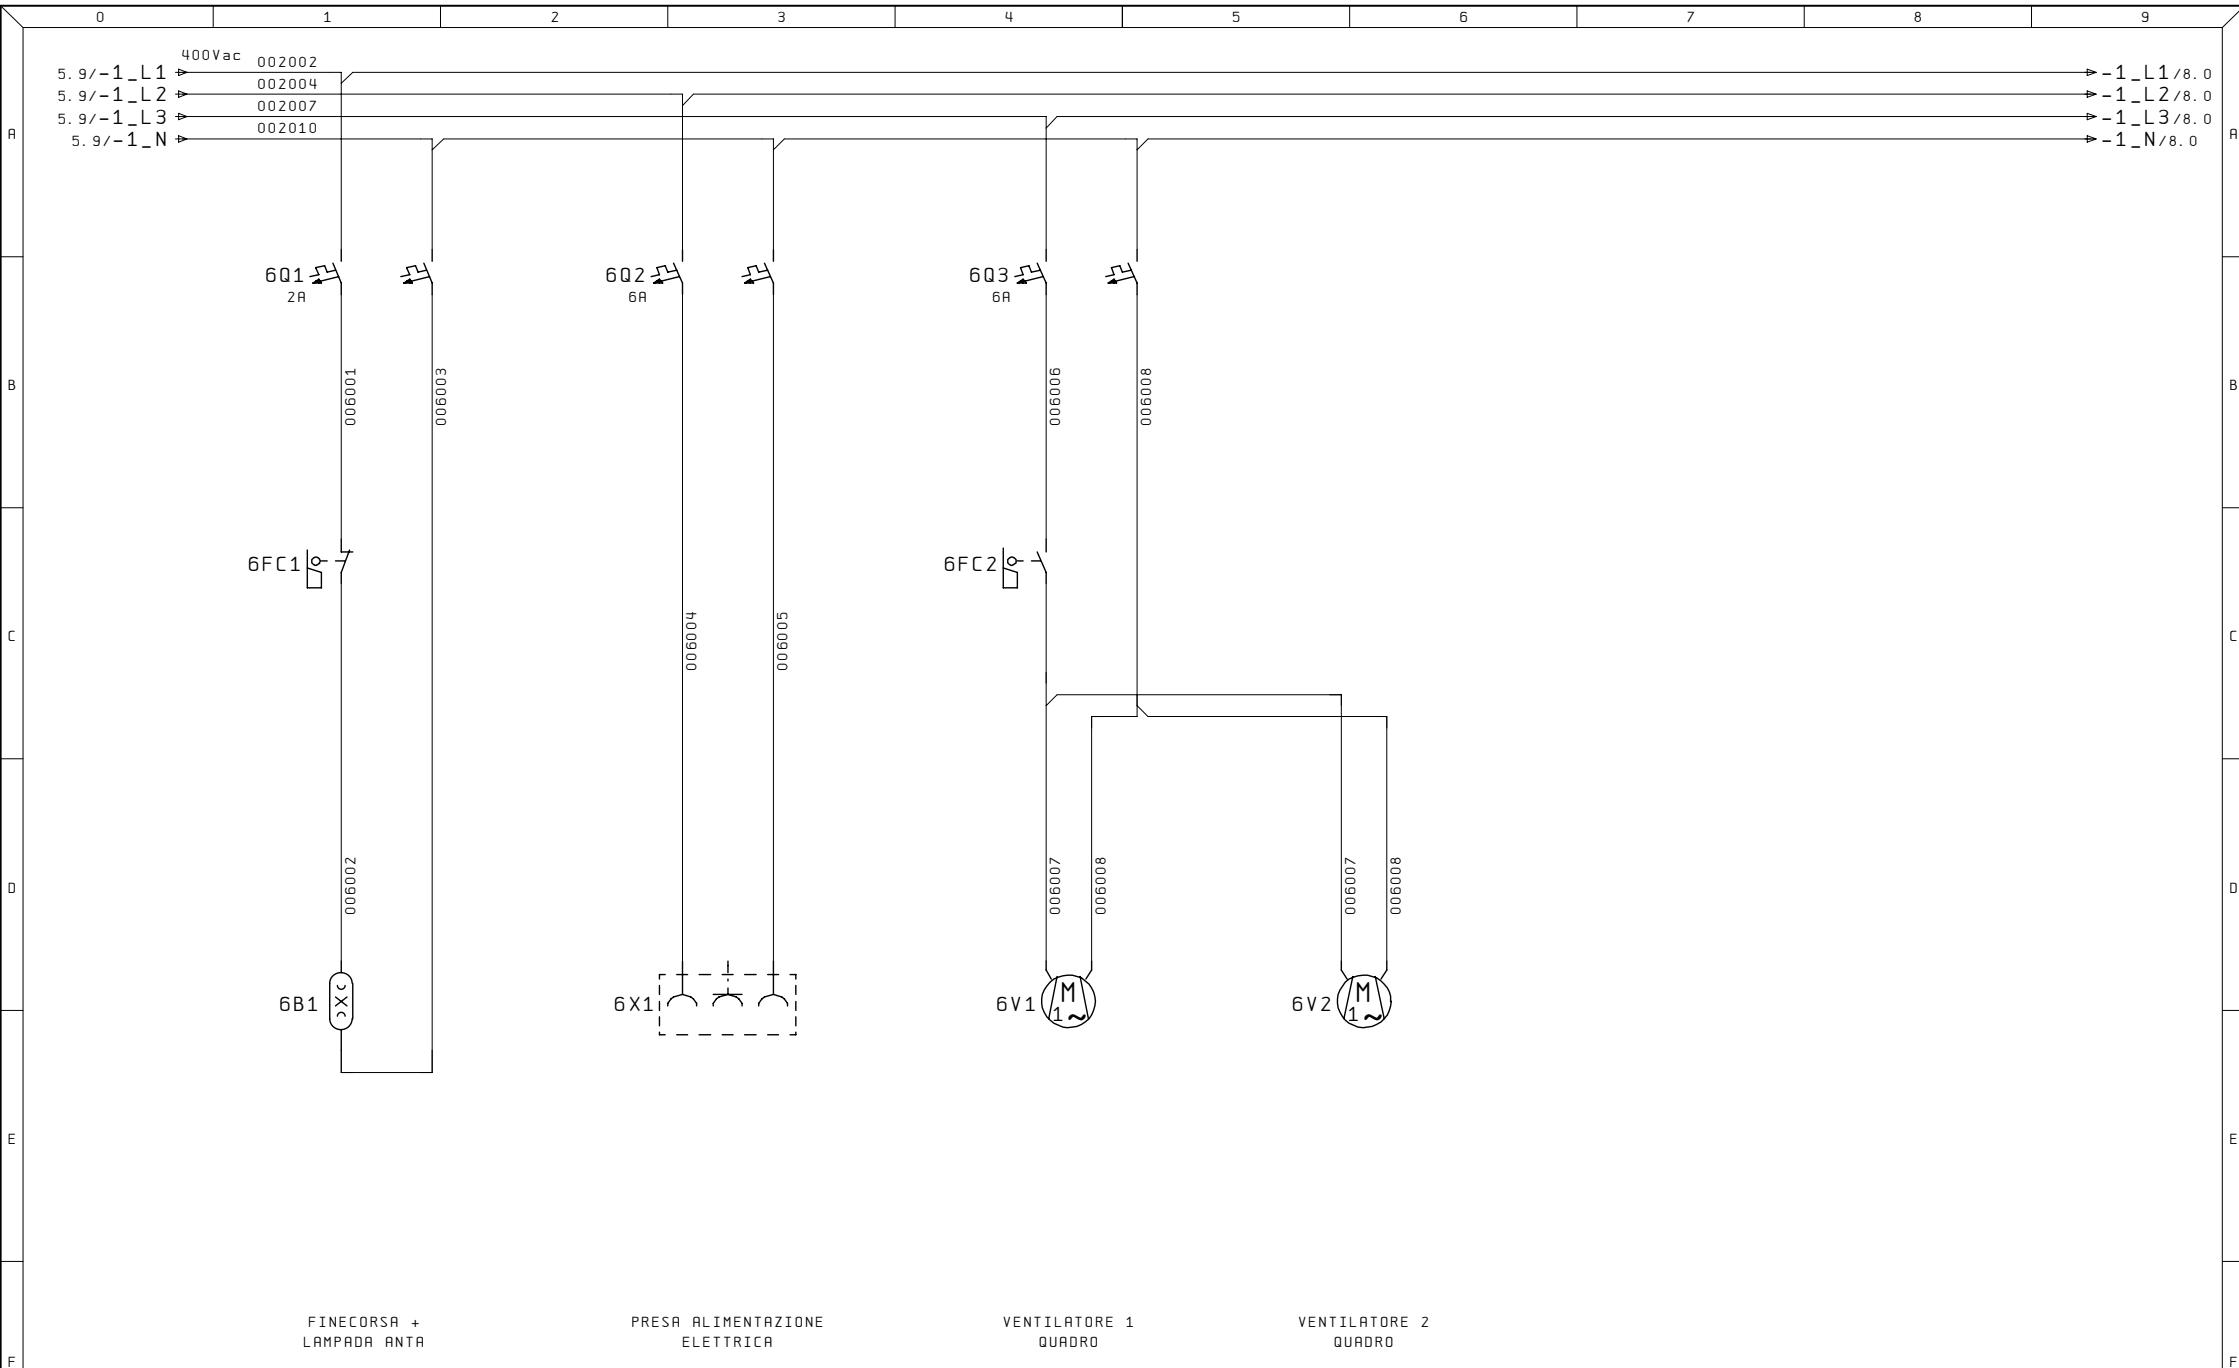


FINECORSO +  
LAMPADA ANTA

PRESA ALIMENTAZIONE  
ELETTRICA


VENTILATORE 1  
QUADRO

VENTILATORE 2  
QUADRO


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :		Via Ferruccio, 16/A -03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLA O COMUNICARLA AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina			
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024			Cliente Finale	ALIMENTAZIONE LAMPADE			
	Verif. :				PRESA, VENTILATORI			

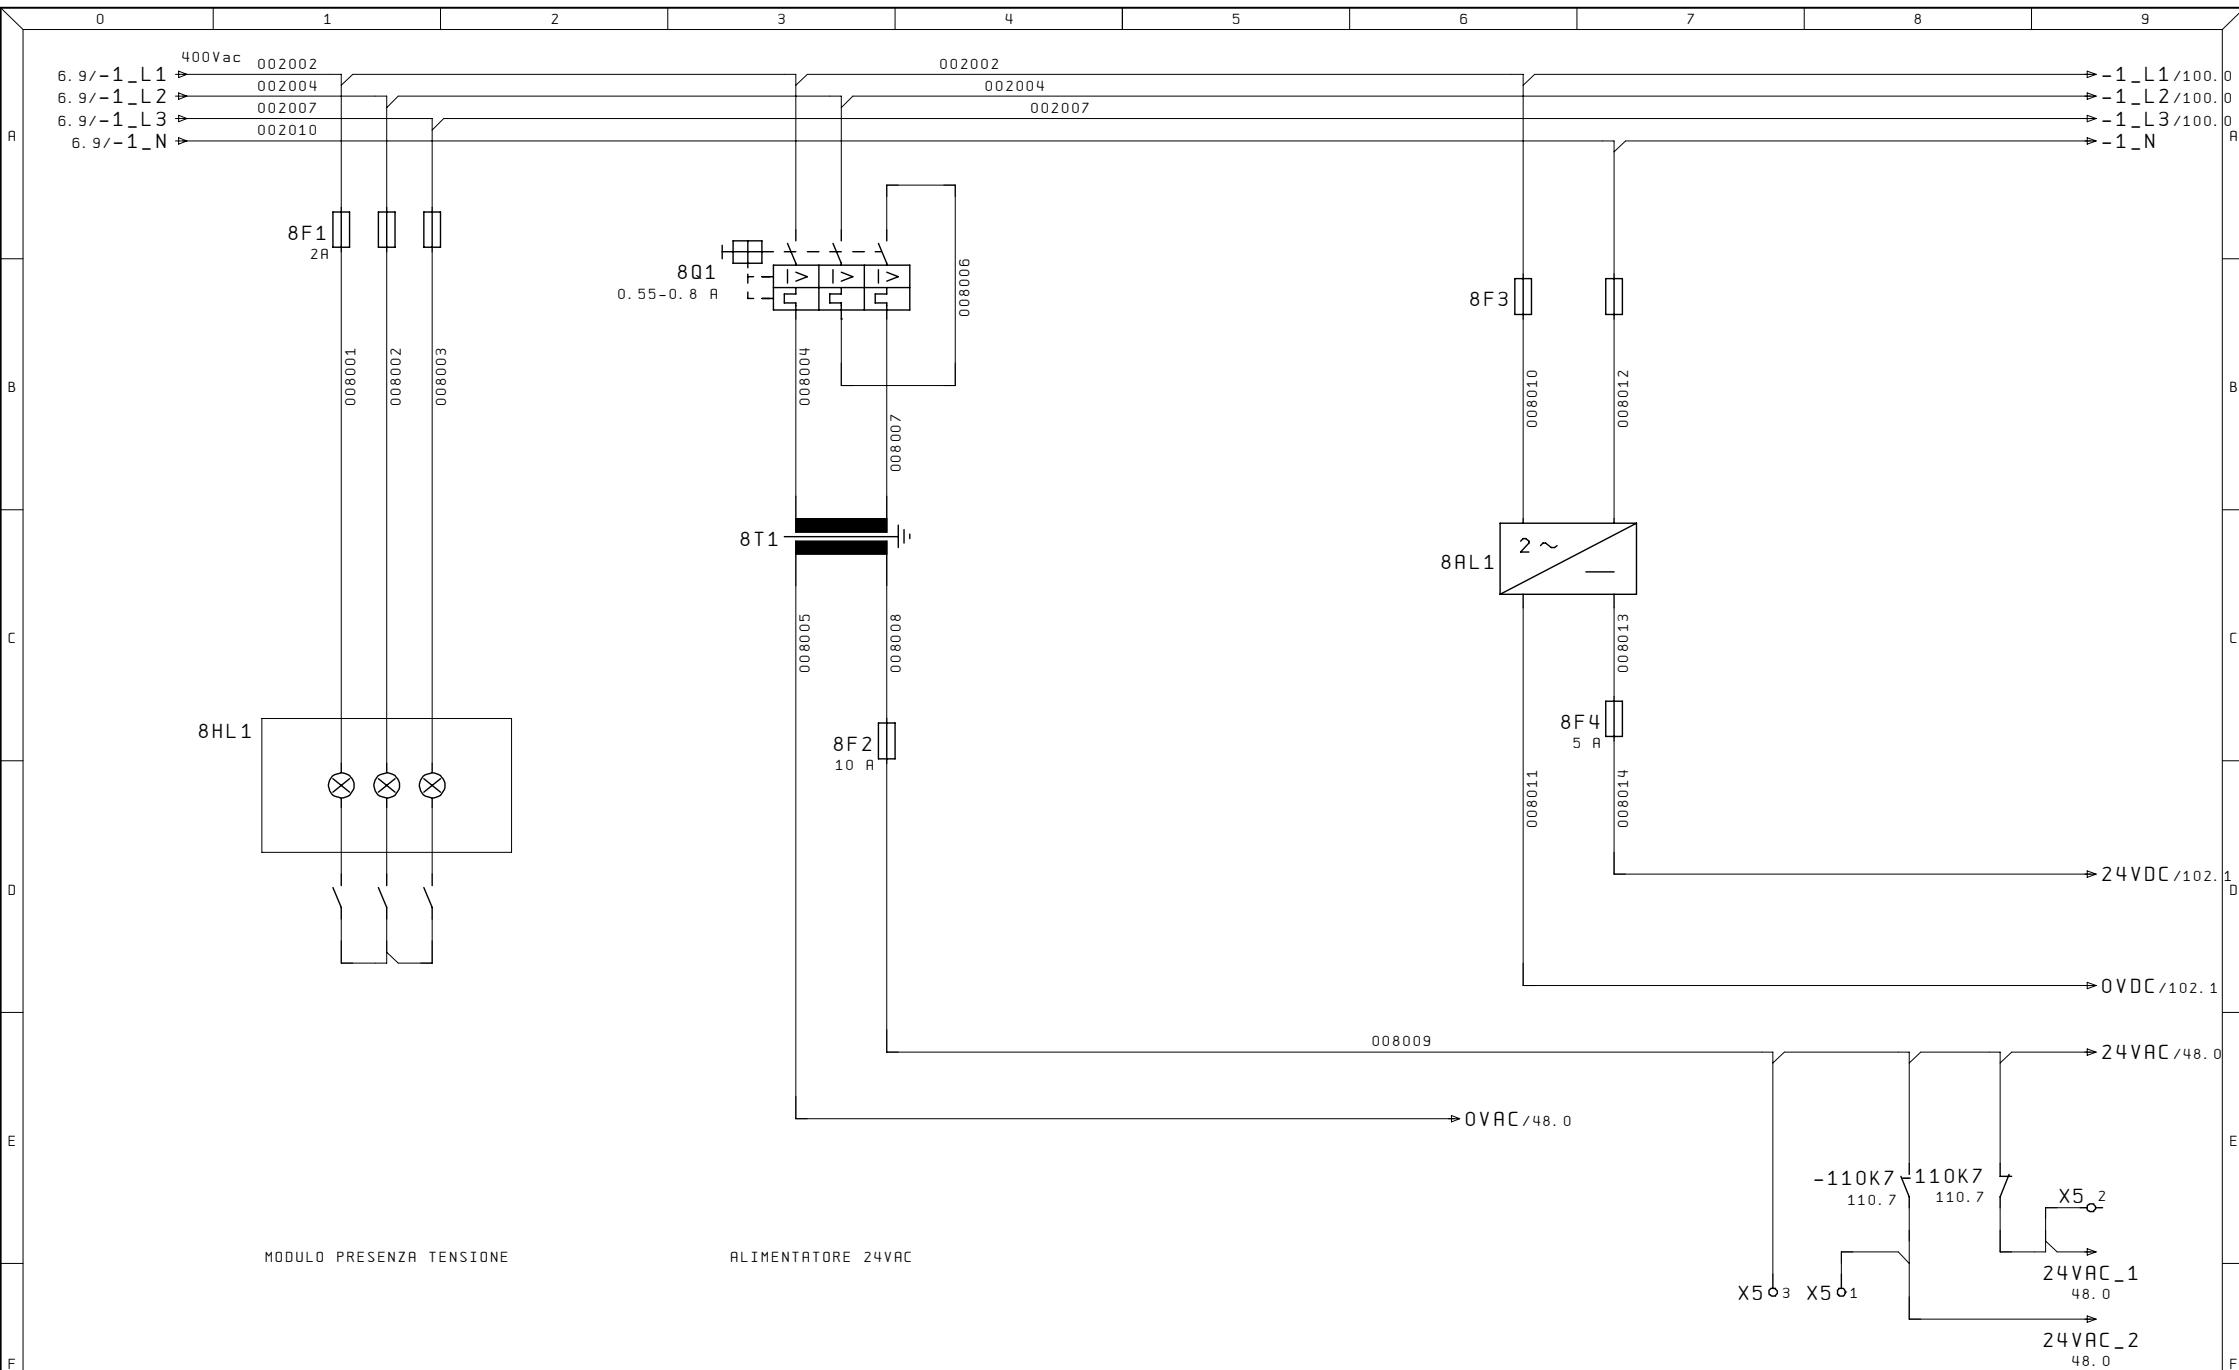


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2024_0130	Commissa 2024_0130	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345					
	Diseg. :						Descrizione pagina	Pag. 8
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			MODULI PRESENZA TENSIONE, TRASFORMATORE	di
	Verif. :							

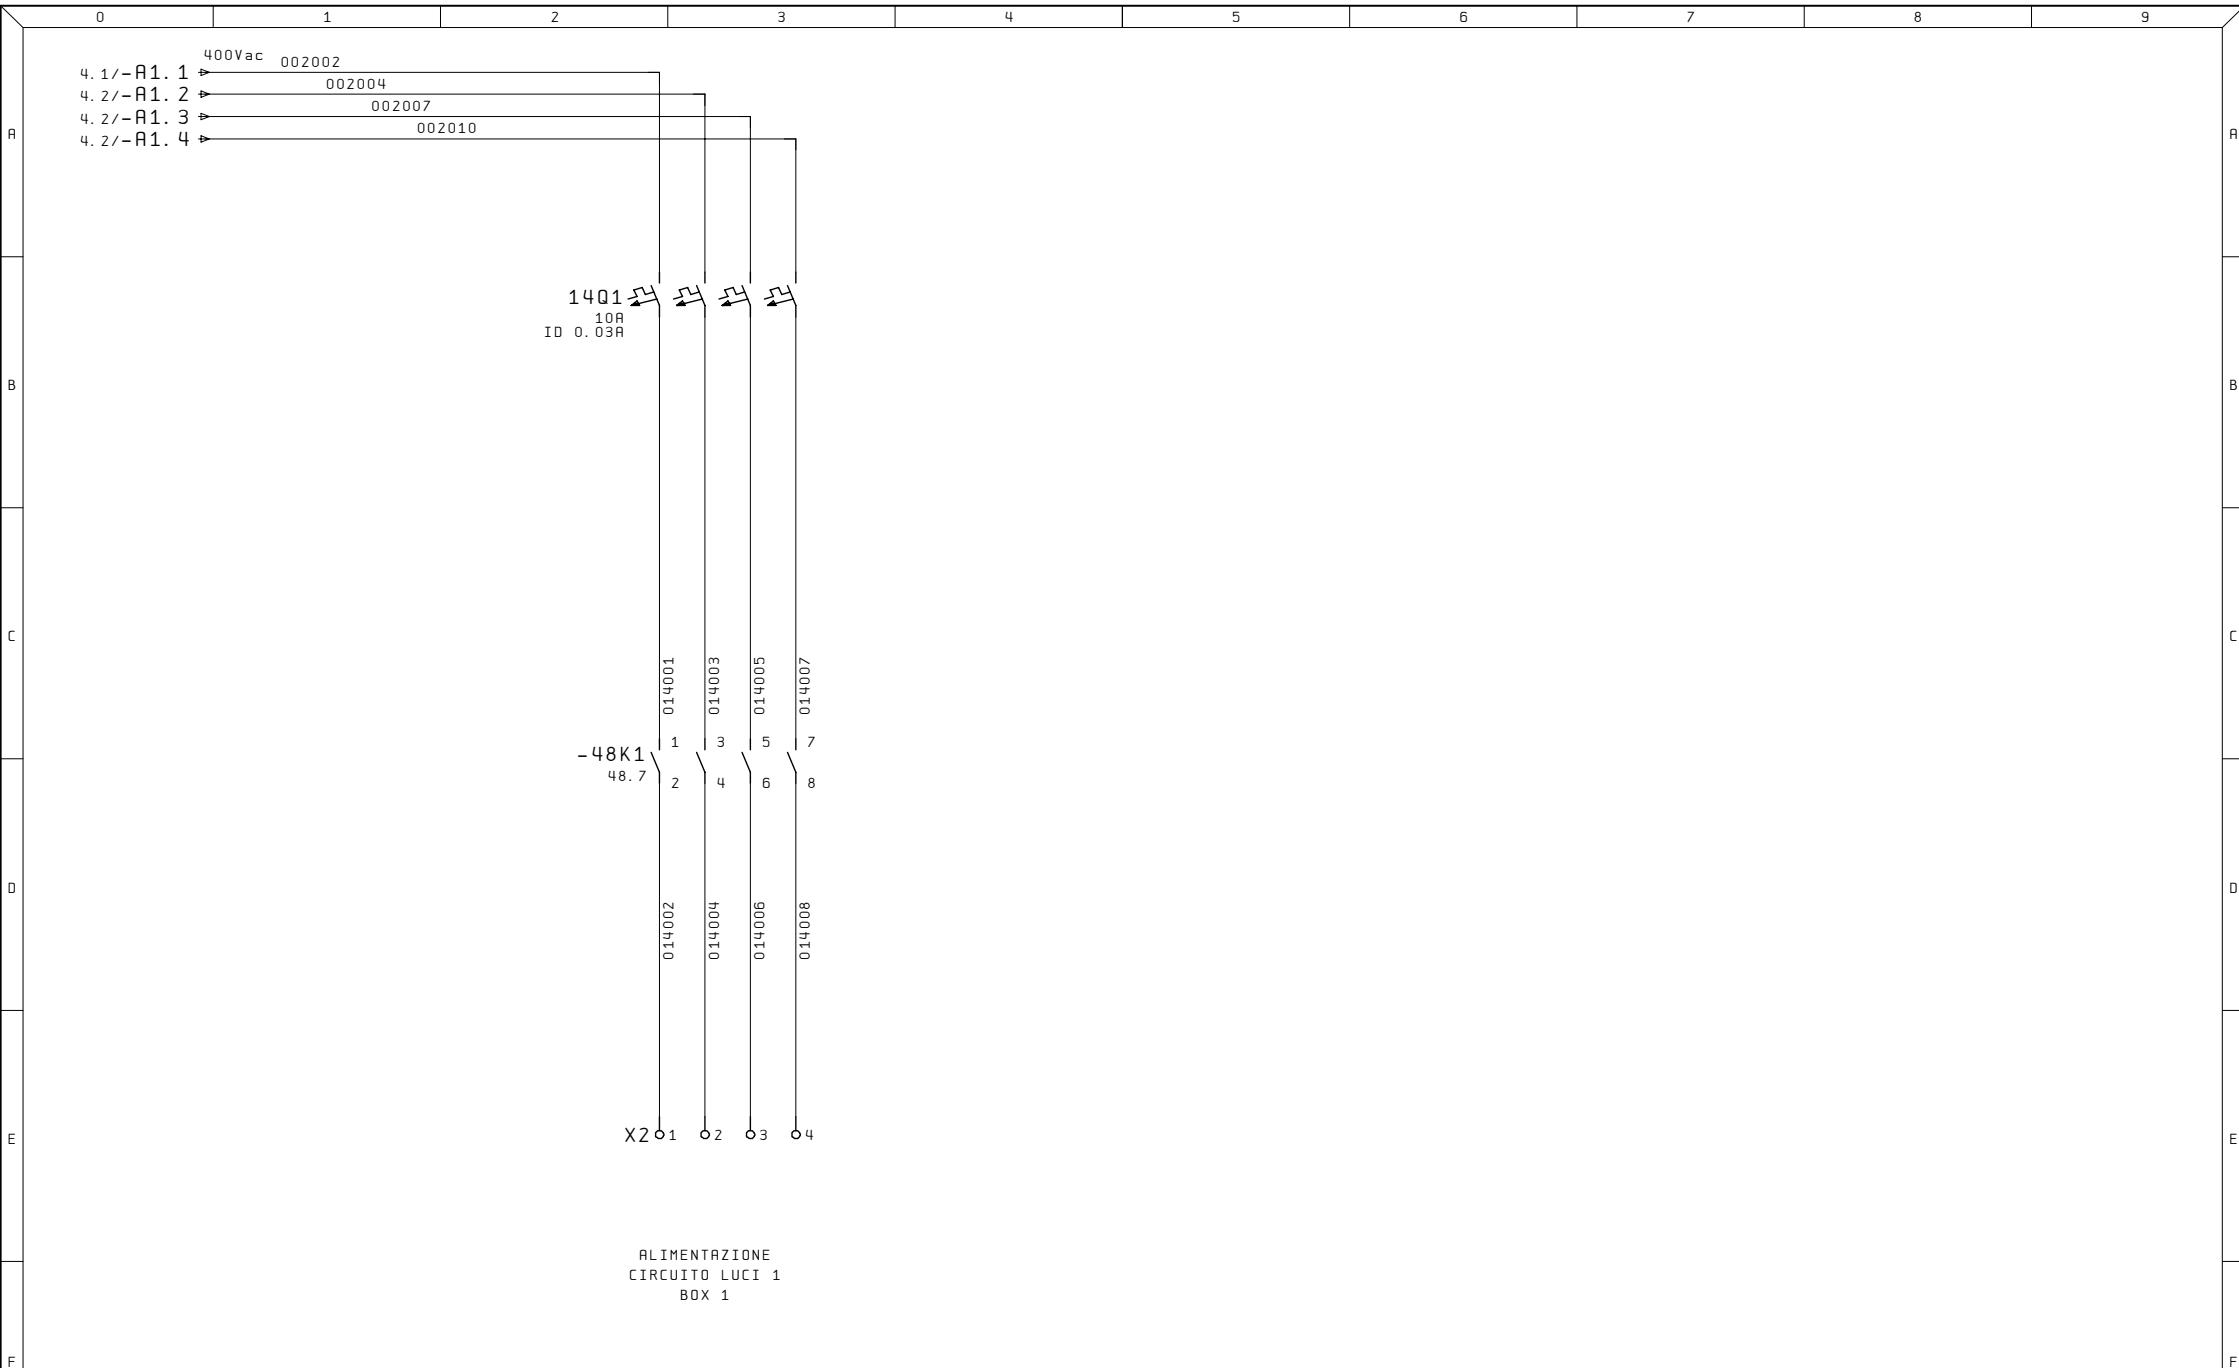

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Diseño Numero	Comessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE CIRCUITO LUCI 1 BOX 1		Pag.	14
	Verif. :						di	

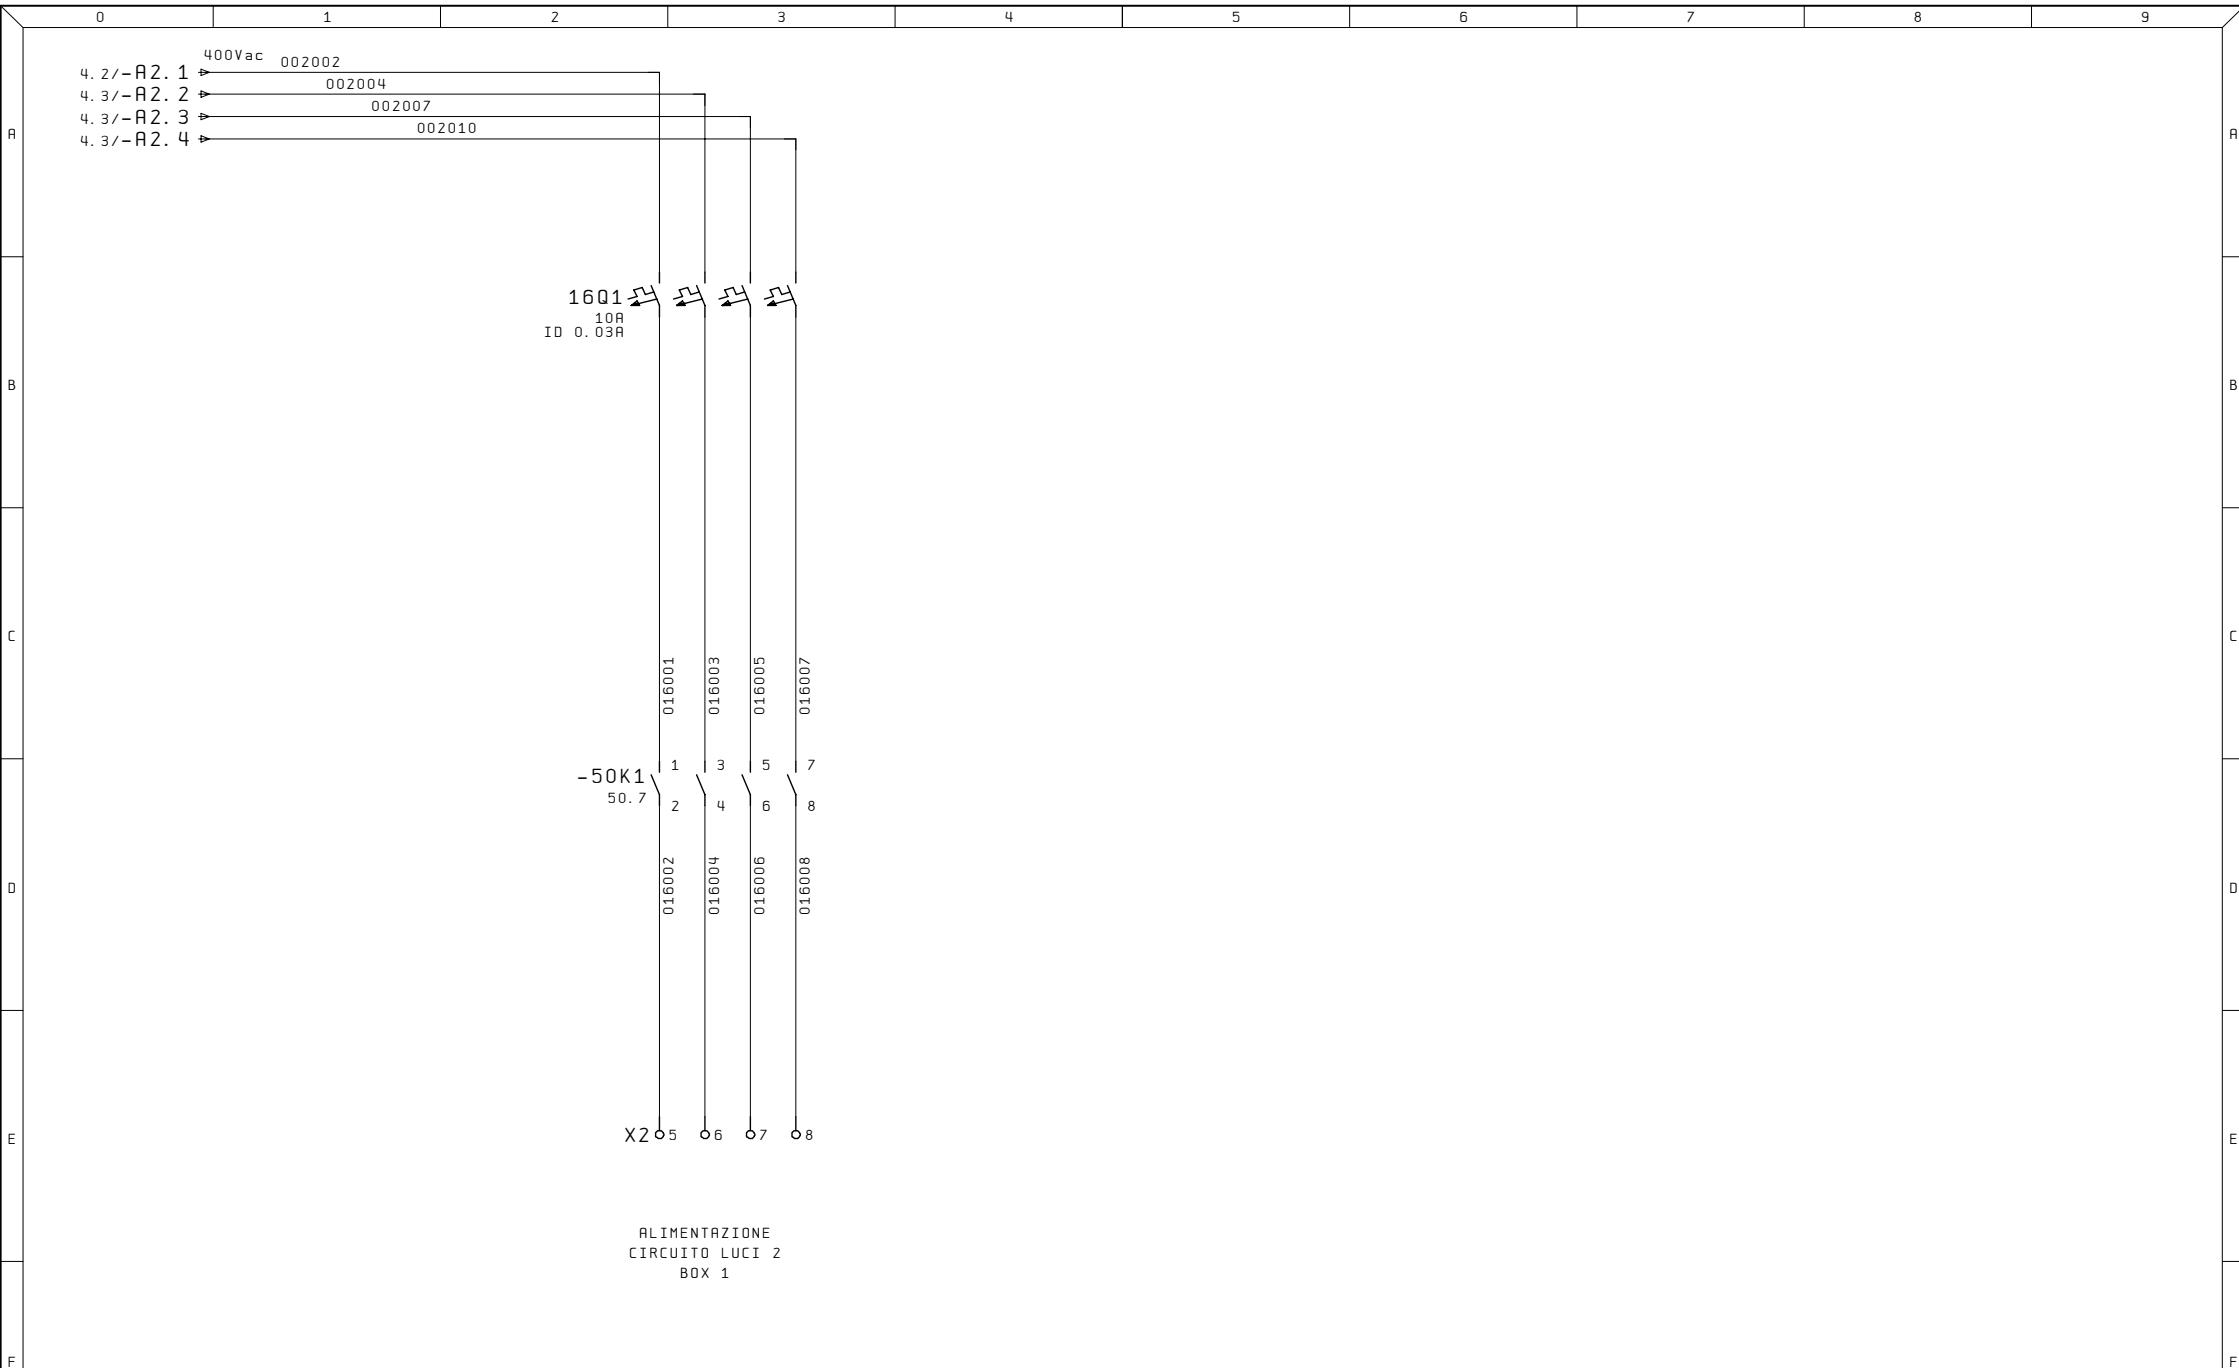


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Diseño Numero	Comessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				ALIMENTAZIONE CIRCUITO LUCI 2 BOX 1			Pag. 16
	Verif. :		QUESTO DISEÑO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale				di

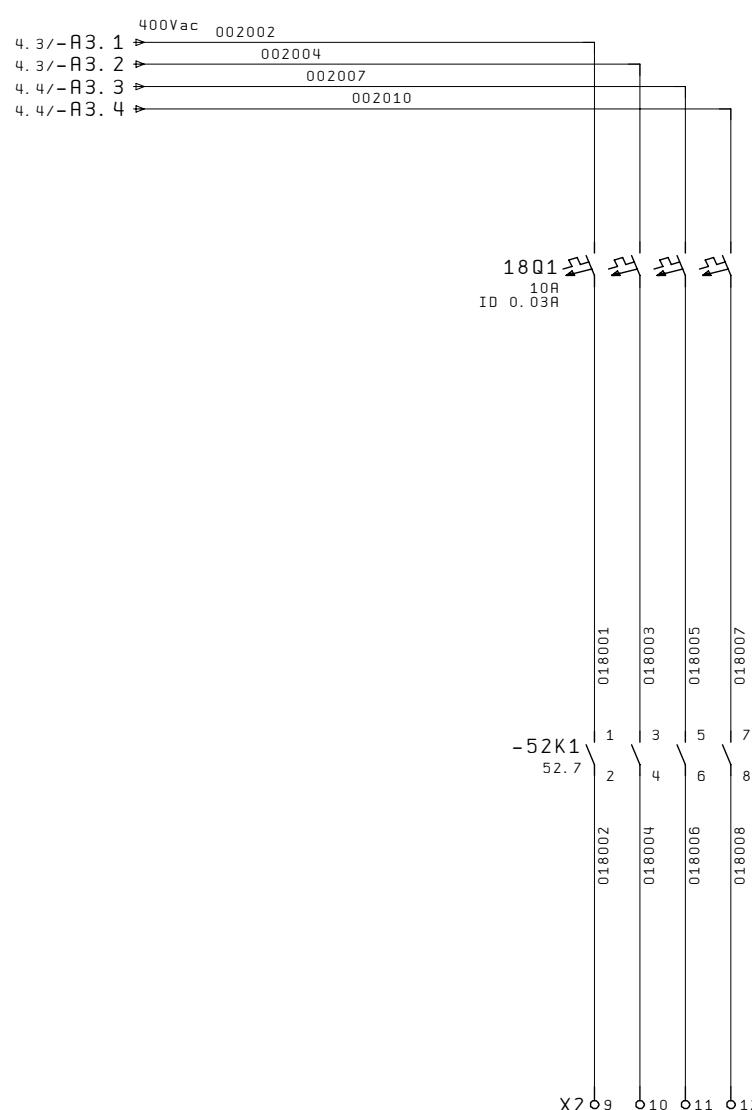


ALIMENTAZIONE  
CIRCUITO LUCI 3  
BOX 1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2024_0130	Commissa 2024_0130	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345					
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O CONDUCERLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	18
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				ALIMENTAZIONE CIRCUITO LUCI 3 BOX 1		di	
	Verif. :							

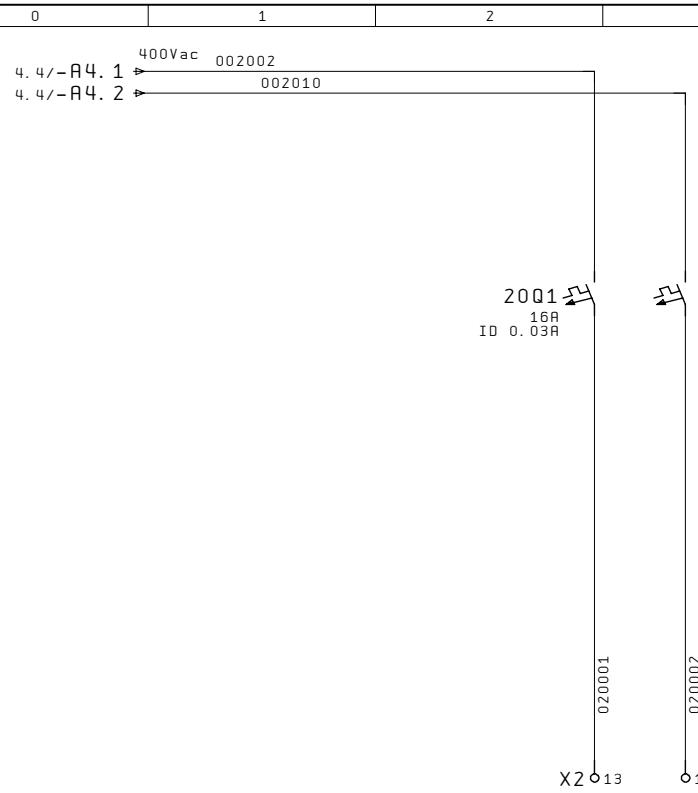

ALIMENTAZIONE  
FEM CIRCUITO 1  
BOX 1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag. 20
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				ALIMENTAZIONE FEM CIRCUITO 1 BOX 1			di
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURRE O CONDUCERLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale				

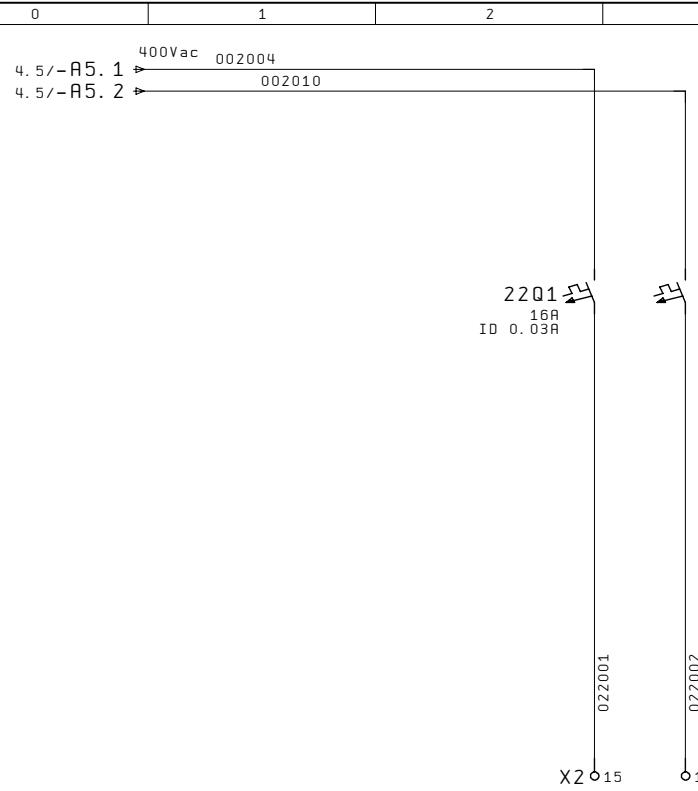

ALIMENTAZIONE  
FEM CIRCUITO 2  
BOX 1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2024_0130	Commessa 2024_0130	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345					
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURRE O CONDISTRIBUIRE AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	22
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				ALIMENTAZIONE FEM CIRCUITO 2 BOX 1			di
	Verif. :							




ALIMENTAZIONE  
PRESE CAMINI  
BOX 1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2024_0130	Commissa 2024_0130	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :		Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345					
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag. 24
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. È VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE PRESE CAMINI BOX 1			di
	Verif. :							




ALIMENTAZIONE  
CIRCUITO LUCI 1  
BOX 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLA O COMUNICARLA AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina		Pag.	26
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				ALIMENTAZIONE CIRCUITO LUCI 1 BOX 2			
	Verif. :			Cliente Finale			di	

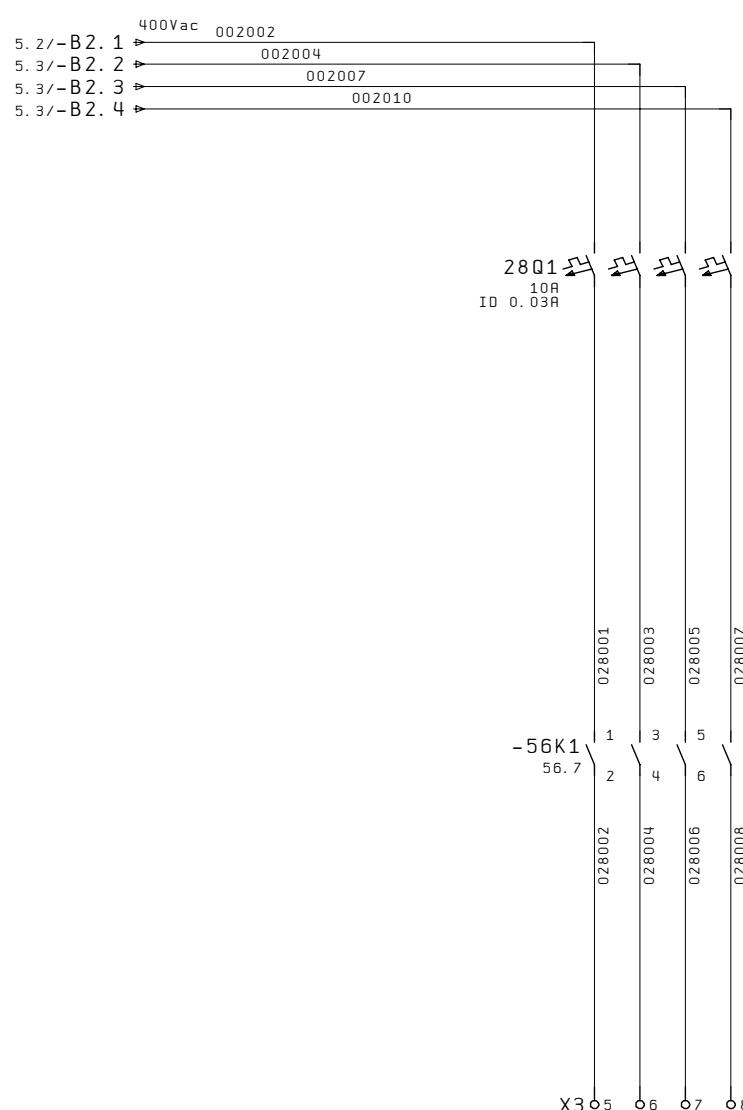


ALIMENTAZIONE  
CIRCUITO LUCI 2  
BOX 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLA O COMUNICARLA AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina		Pag.	28
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				ALIMENTAZIONE CIRCUITO LUCI 2 BOX 2			
	Verif. :			Cliente Finale			di	

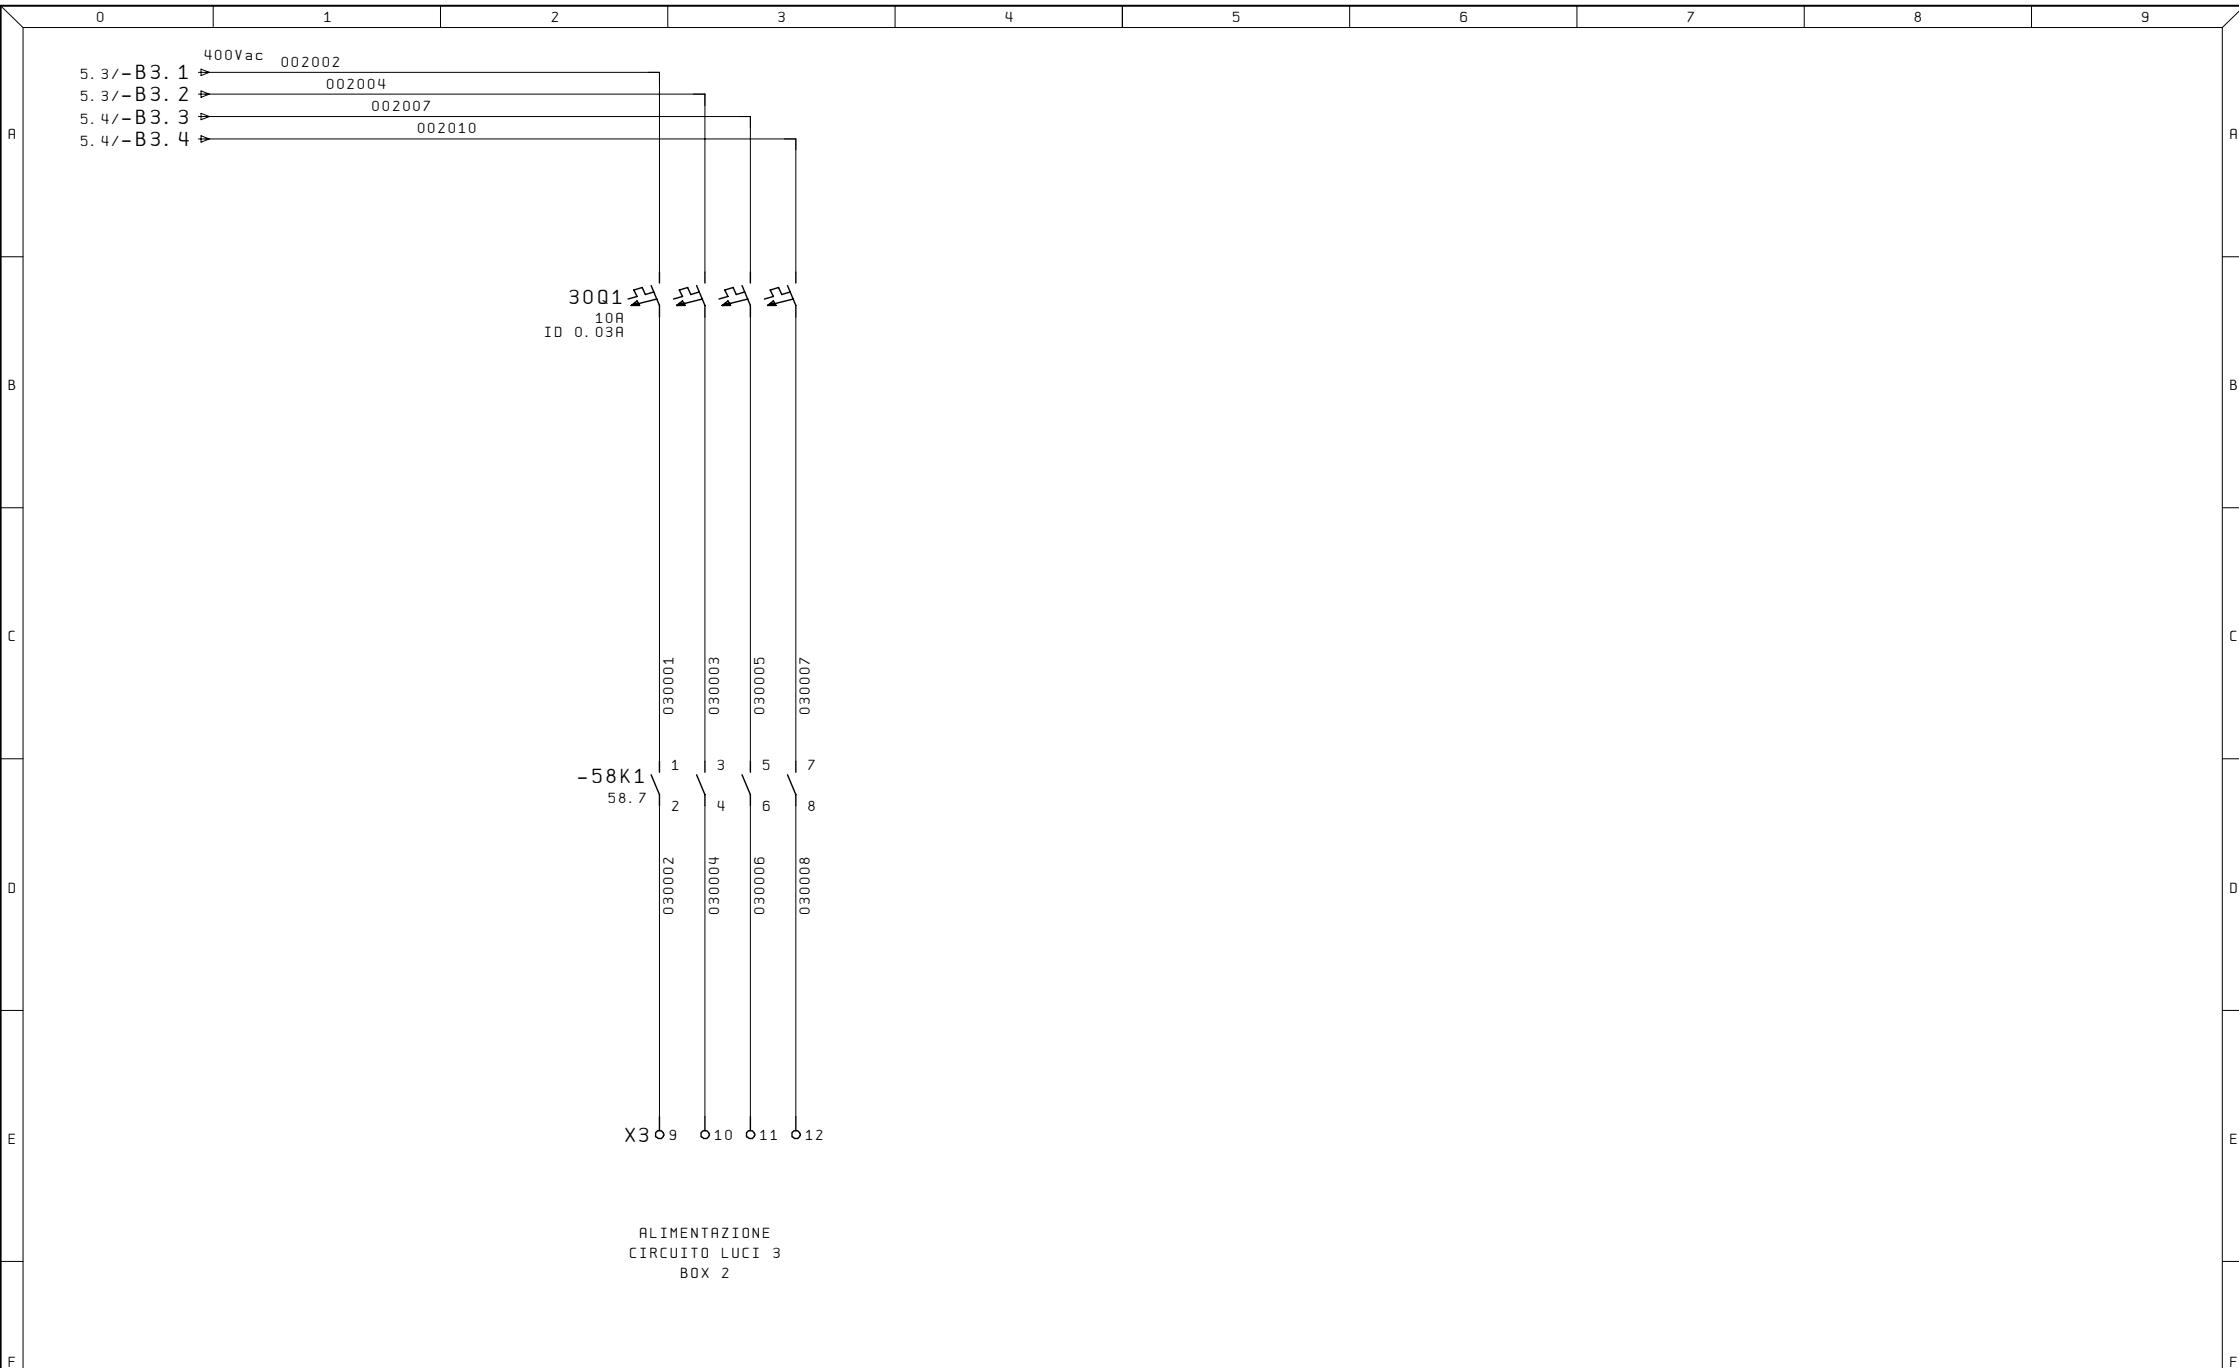


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				ALIMENTAZIONE CIRCUITO LUCI 3 BOX 2			Pag. 30
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale				di

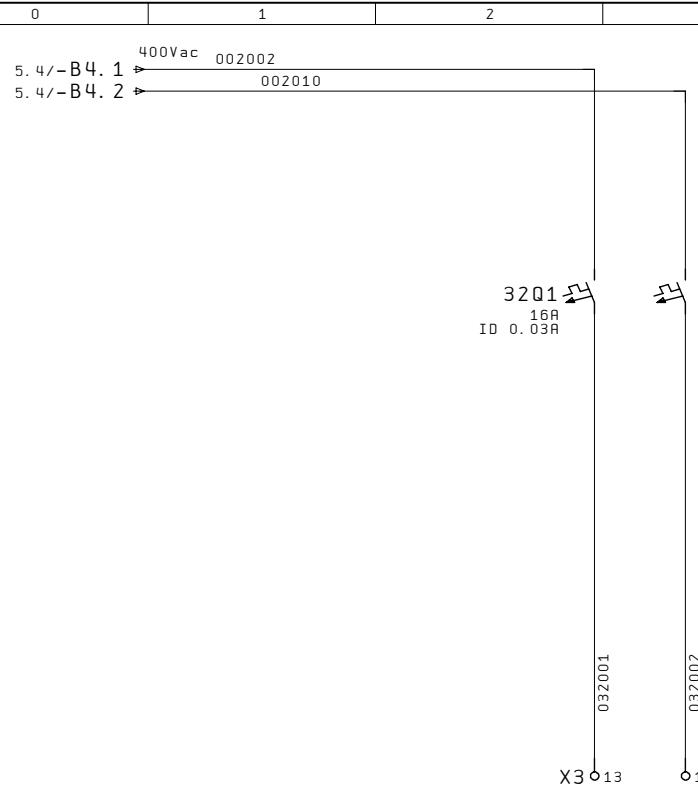


ALIMENTAZIONE  
FEM CIRCUITO 3  
BOX 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2024_0130	Commissa 2024_0130	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345					
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O CONDUCERLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	32
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				ALIMENTAZIONE FEM CIRCUITO 1 BOX 2			di
	Verif. :							

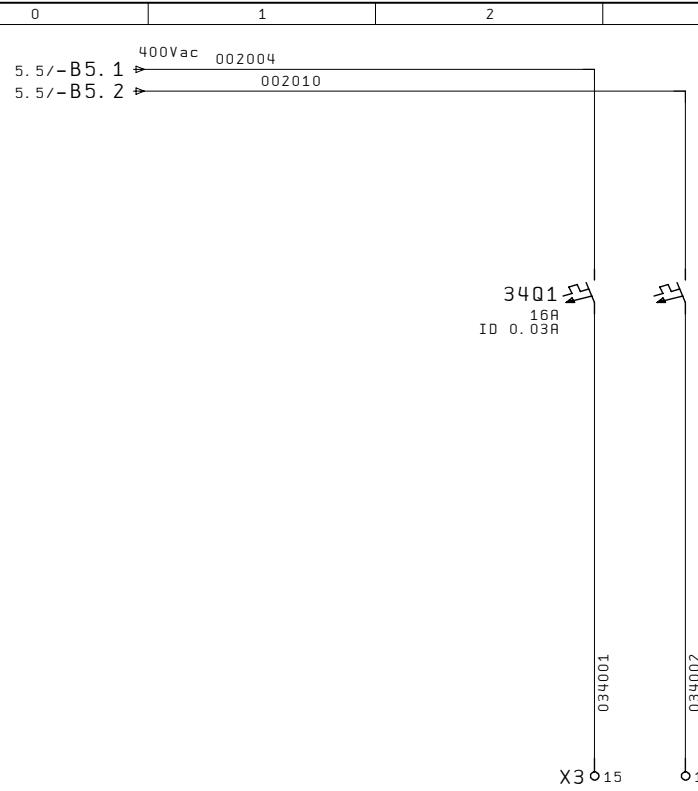


ALIMENTAZIONE  
FEM CIRCUITO 2  
BOX 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2024_0130	Commissa 2024_0130	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :		Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345					
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag. 34
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. VIETATO RIPRODURLA O CONDIVIDERLA AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE FEM CIRCUITO 2 BOX 2			di
	Verif. :							

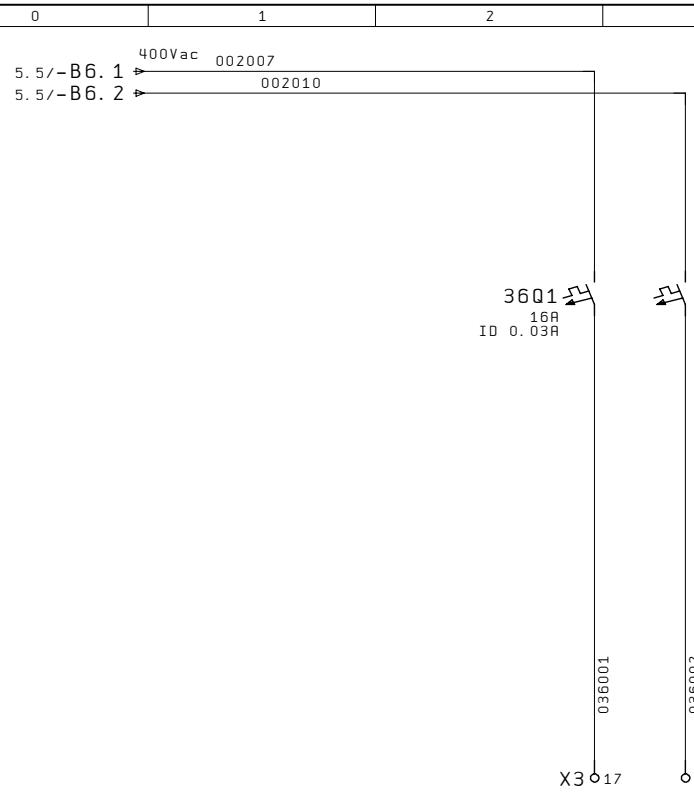


ALIMENTAZIONE  
PRESA CAMINI  
BOX 2


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				ALIMENTAZIONE PRESA CAMINI BOX 2			36
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURRE O CONDUCERLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			di			

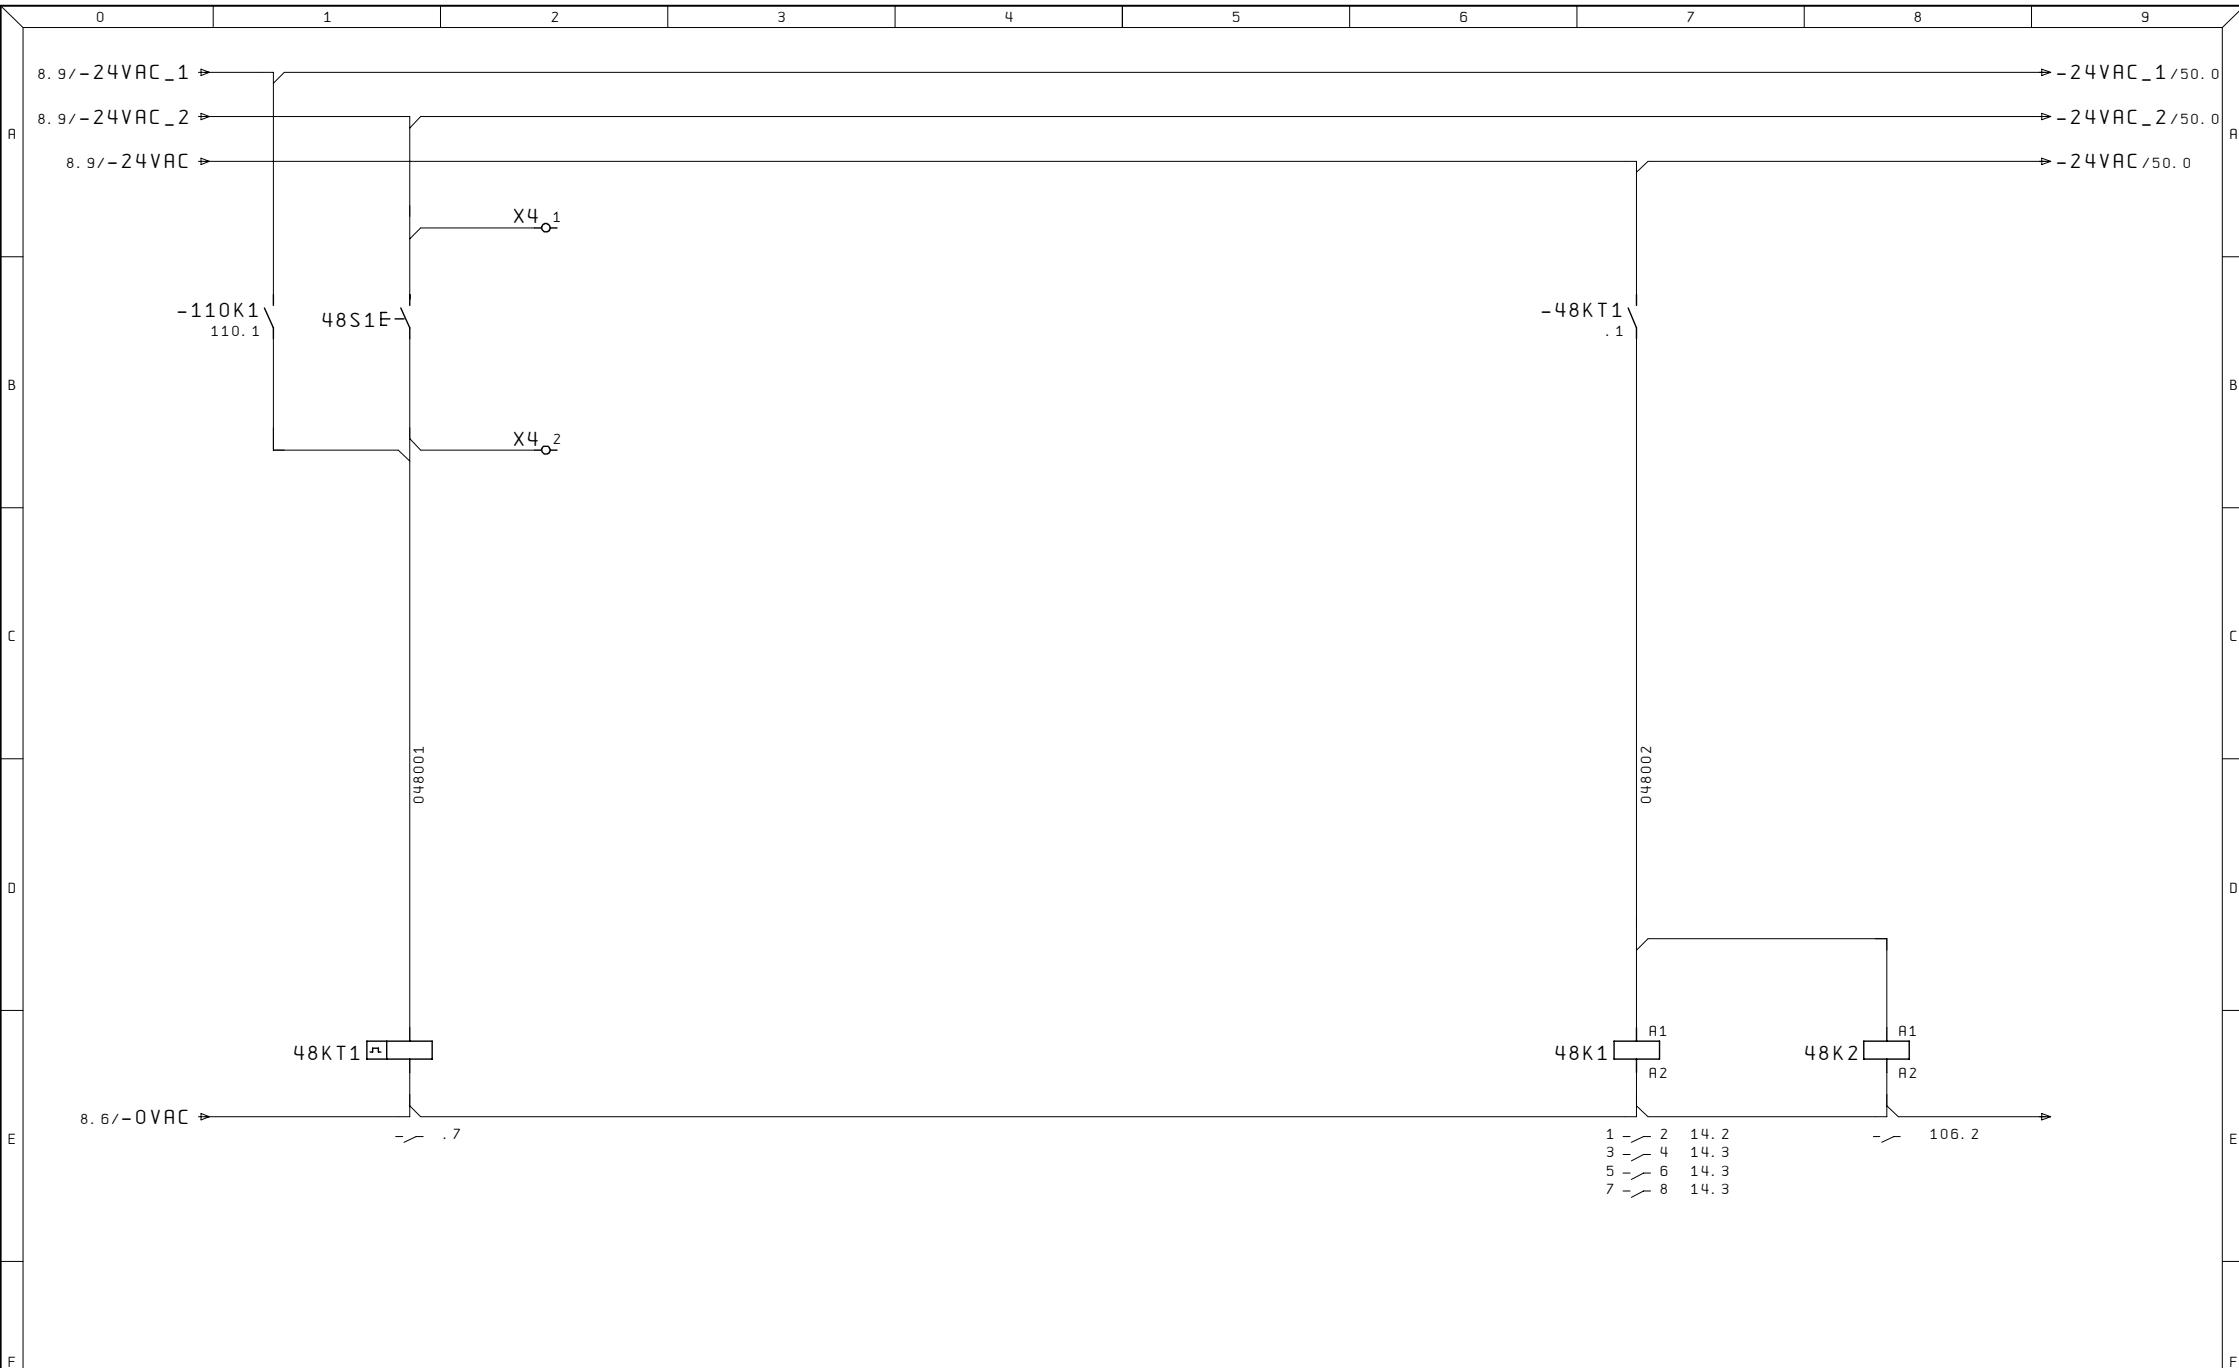


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo			
Data :	2024_0130				2024_0130	=QE	+				
Diseg. :	Descrizione pagina				Pag.						
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				COMANDO CIRCUITO LUICI 1 BOX 1						
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLA O COMUNICARLA AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale				di			

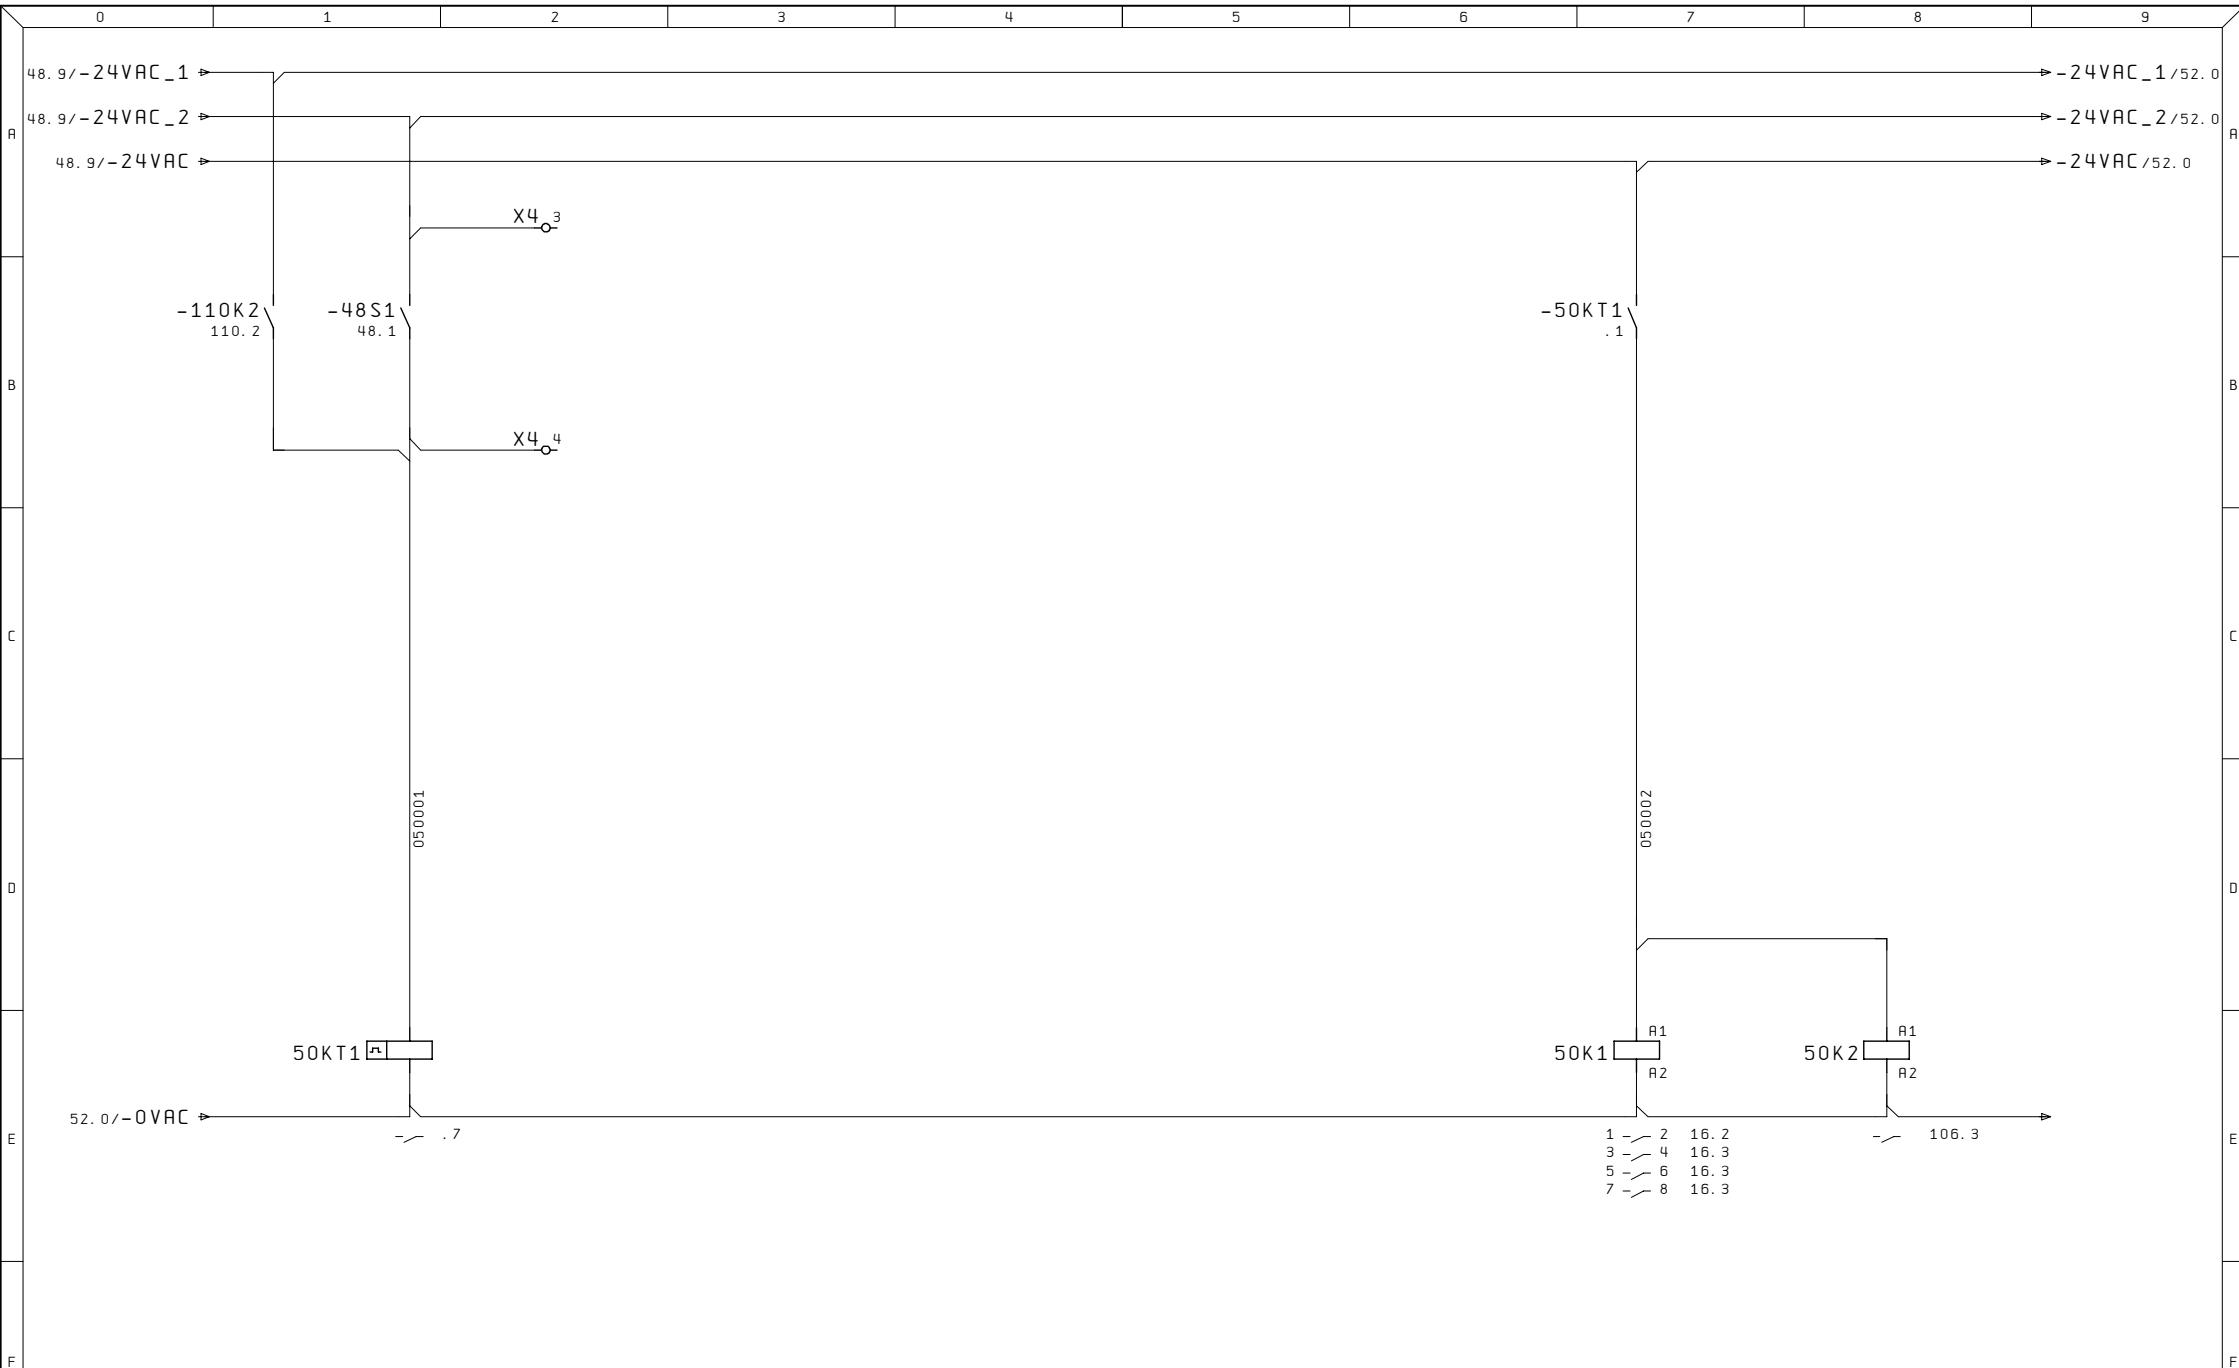


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
Data :	2024_0130				2024_0130	=QE	+	
Diseg. :	Descrizione pagina				Pag.	50		
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				COMANDO CIRCUITO LUICI 2 BOX 1			
	Verif. :							di

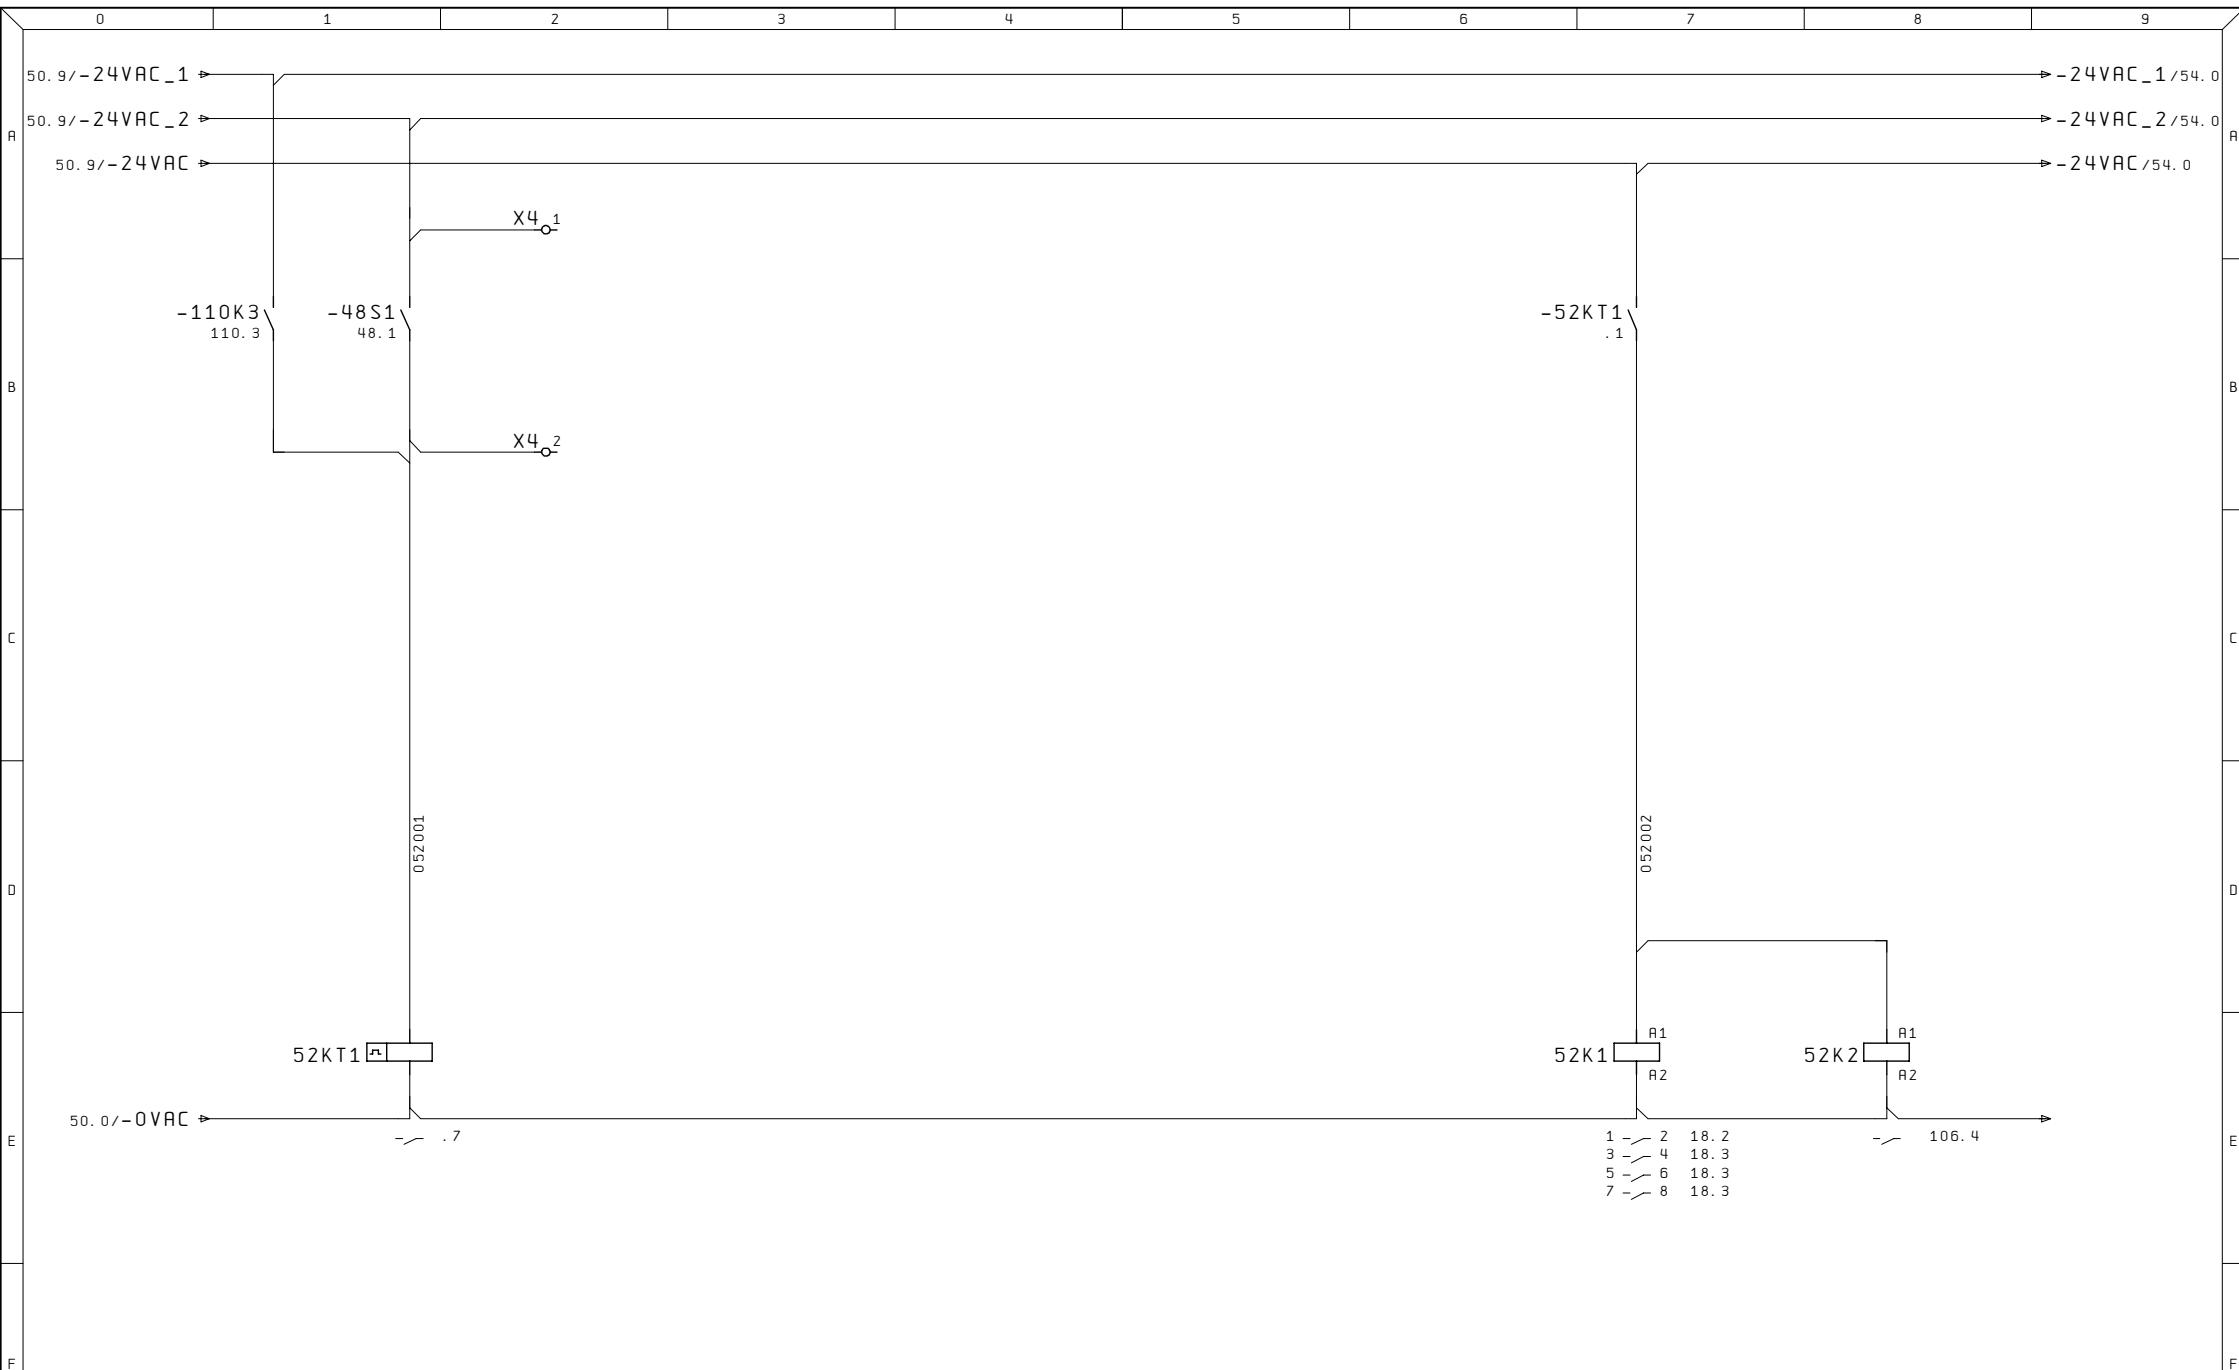


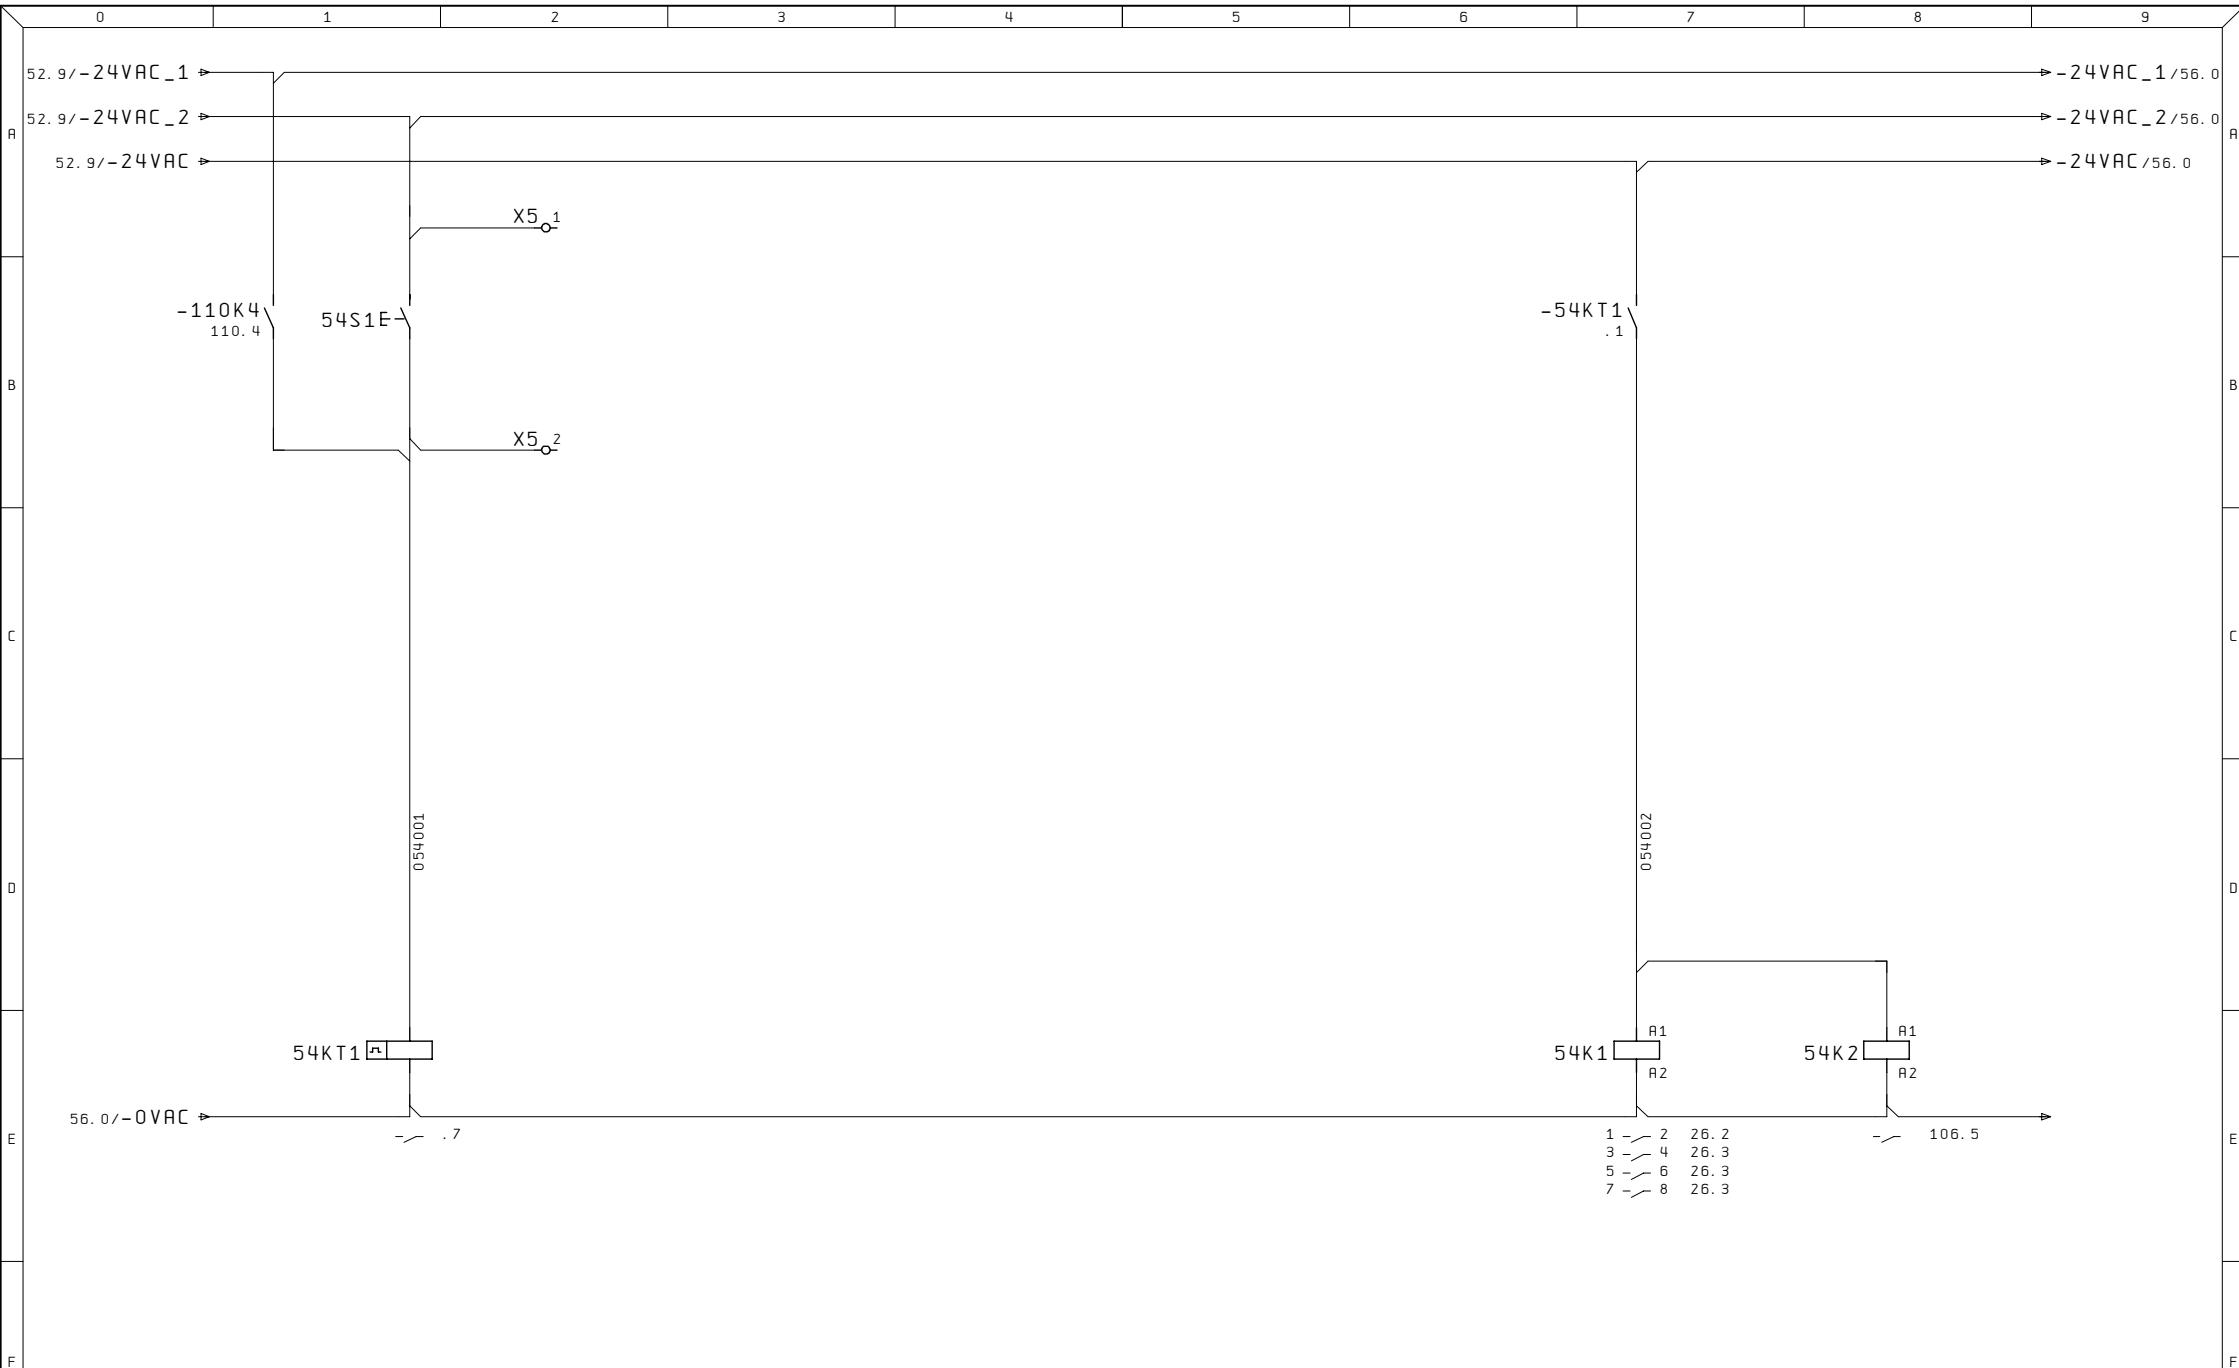

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
Data :	2024_0130				2024_0130	=QE	+	
Diseg. :	Descrizione pagina				Pag.			
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				COMANDO CIRCUITO LUICI 1 BOX 2			
	Verif. :				di			


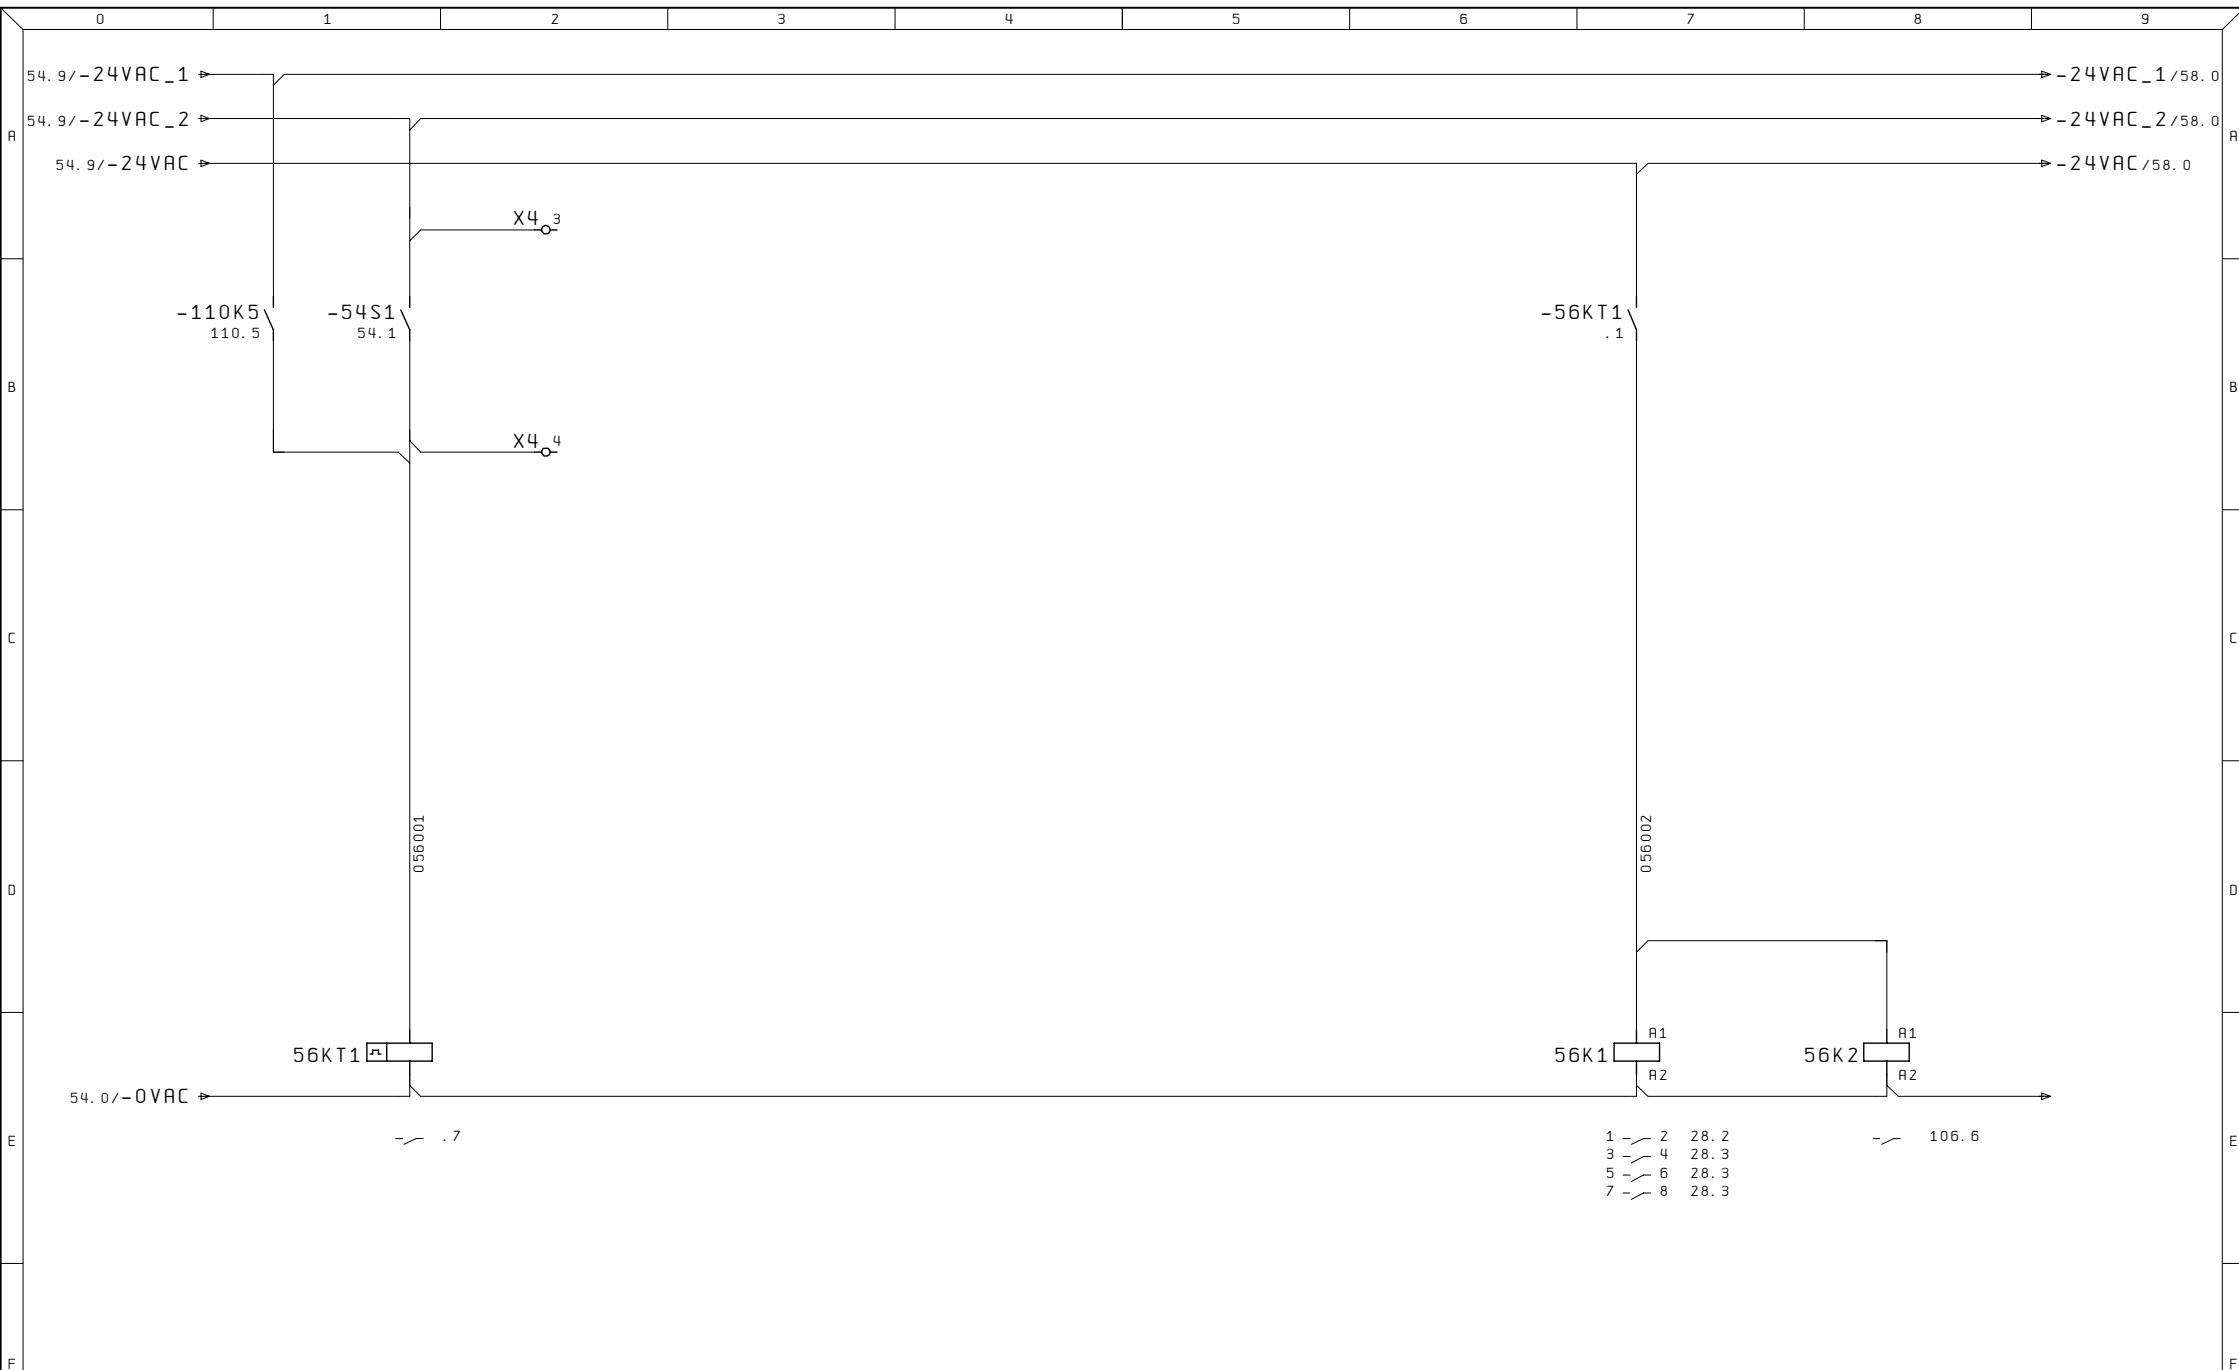


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2024_0130	Commissa 2024_0130	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345					
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag. 56
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	COMANDO CIRCUITO LUICI 2 BOX 2			di
	Verif. :							

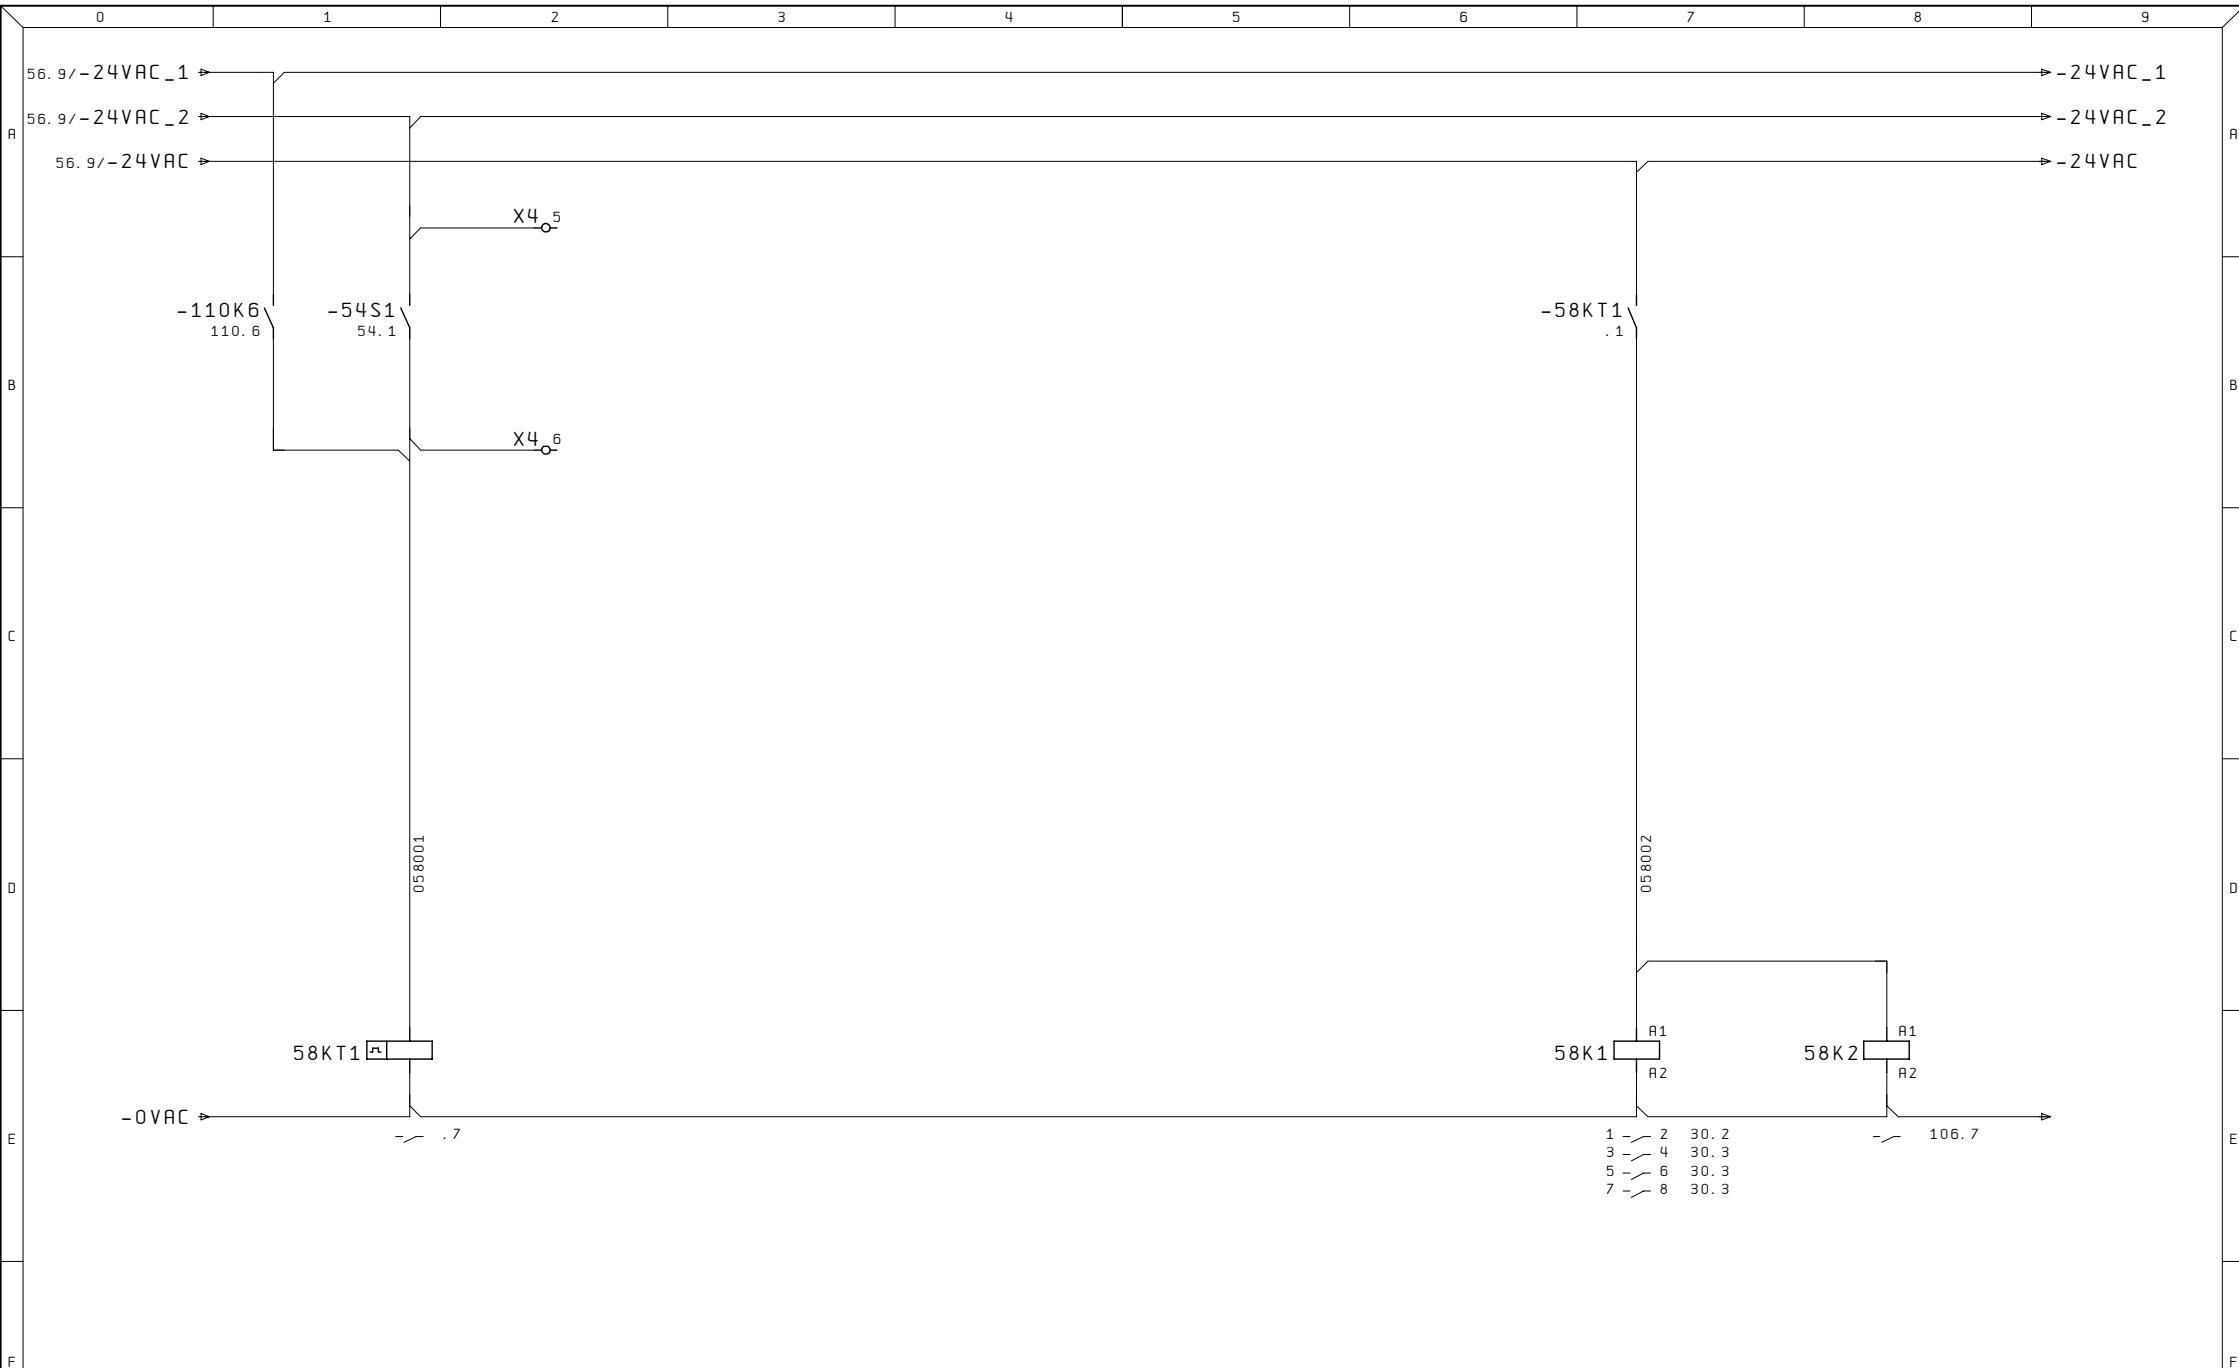


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
Data :					2024_0130	2024_0130	=QE	+
Diseg. :					Descrizione pagina			
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				COMANDO CIRCUITO LUICI 3 BOX 2			
Verif. :					di			


QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'  
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.  
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD  
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

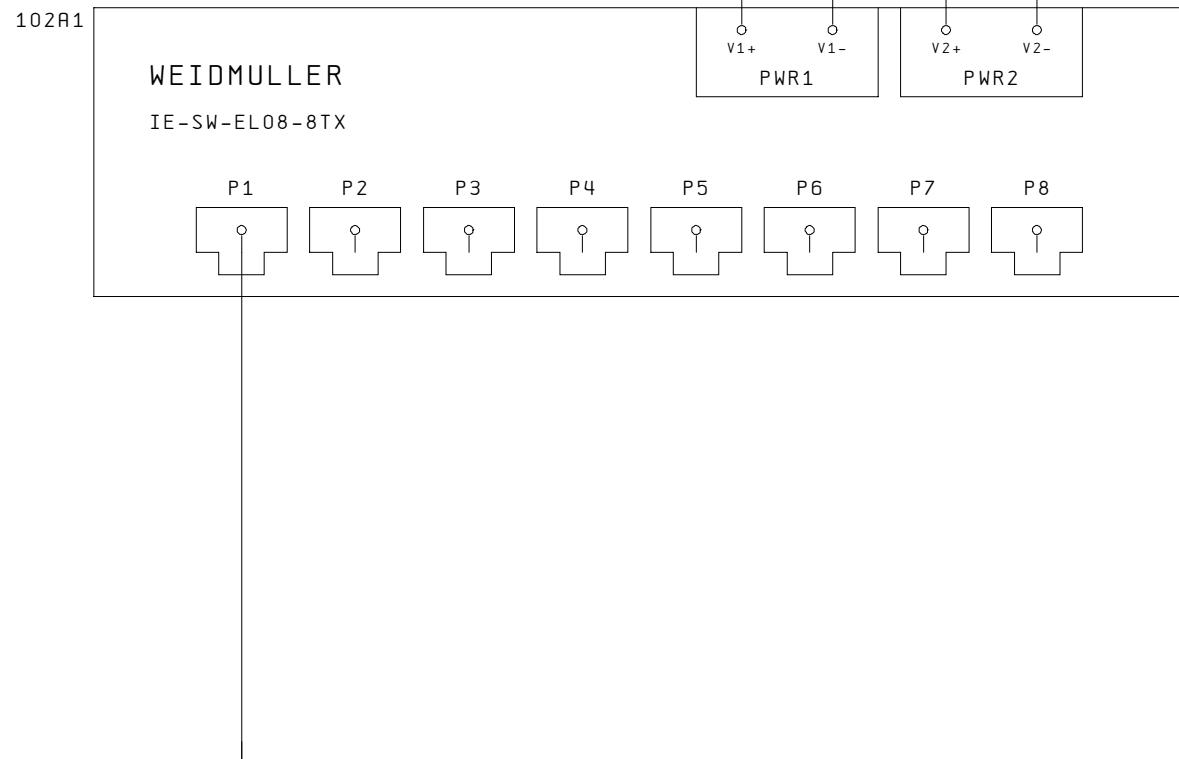

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				SWITCH RETE PROFINET			Pag. 102
	Verif. :							di

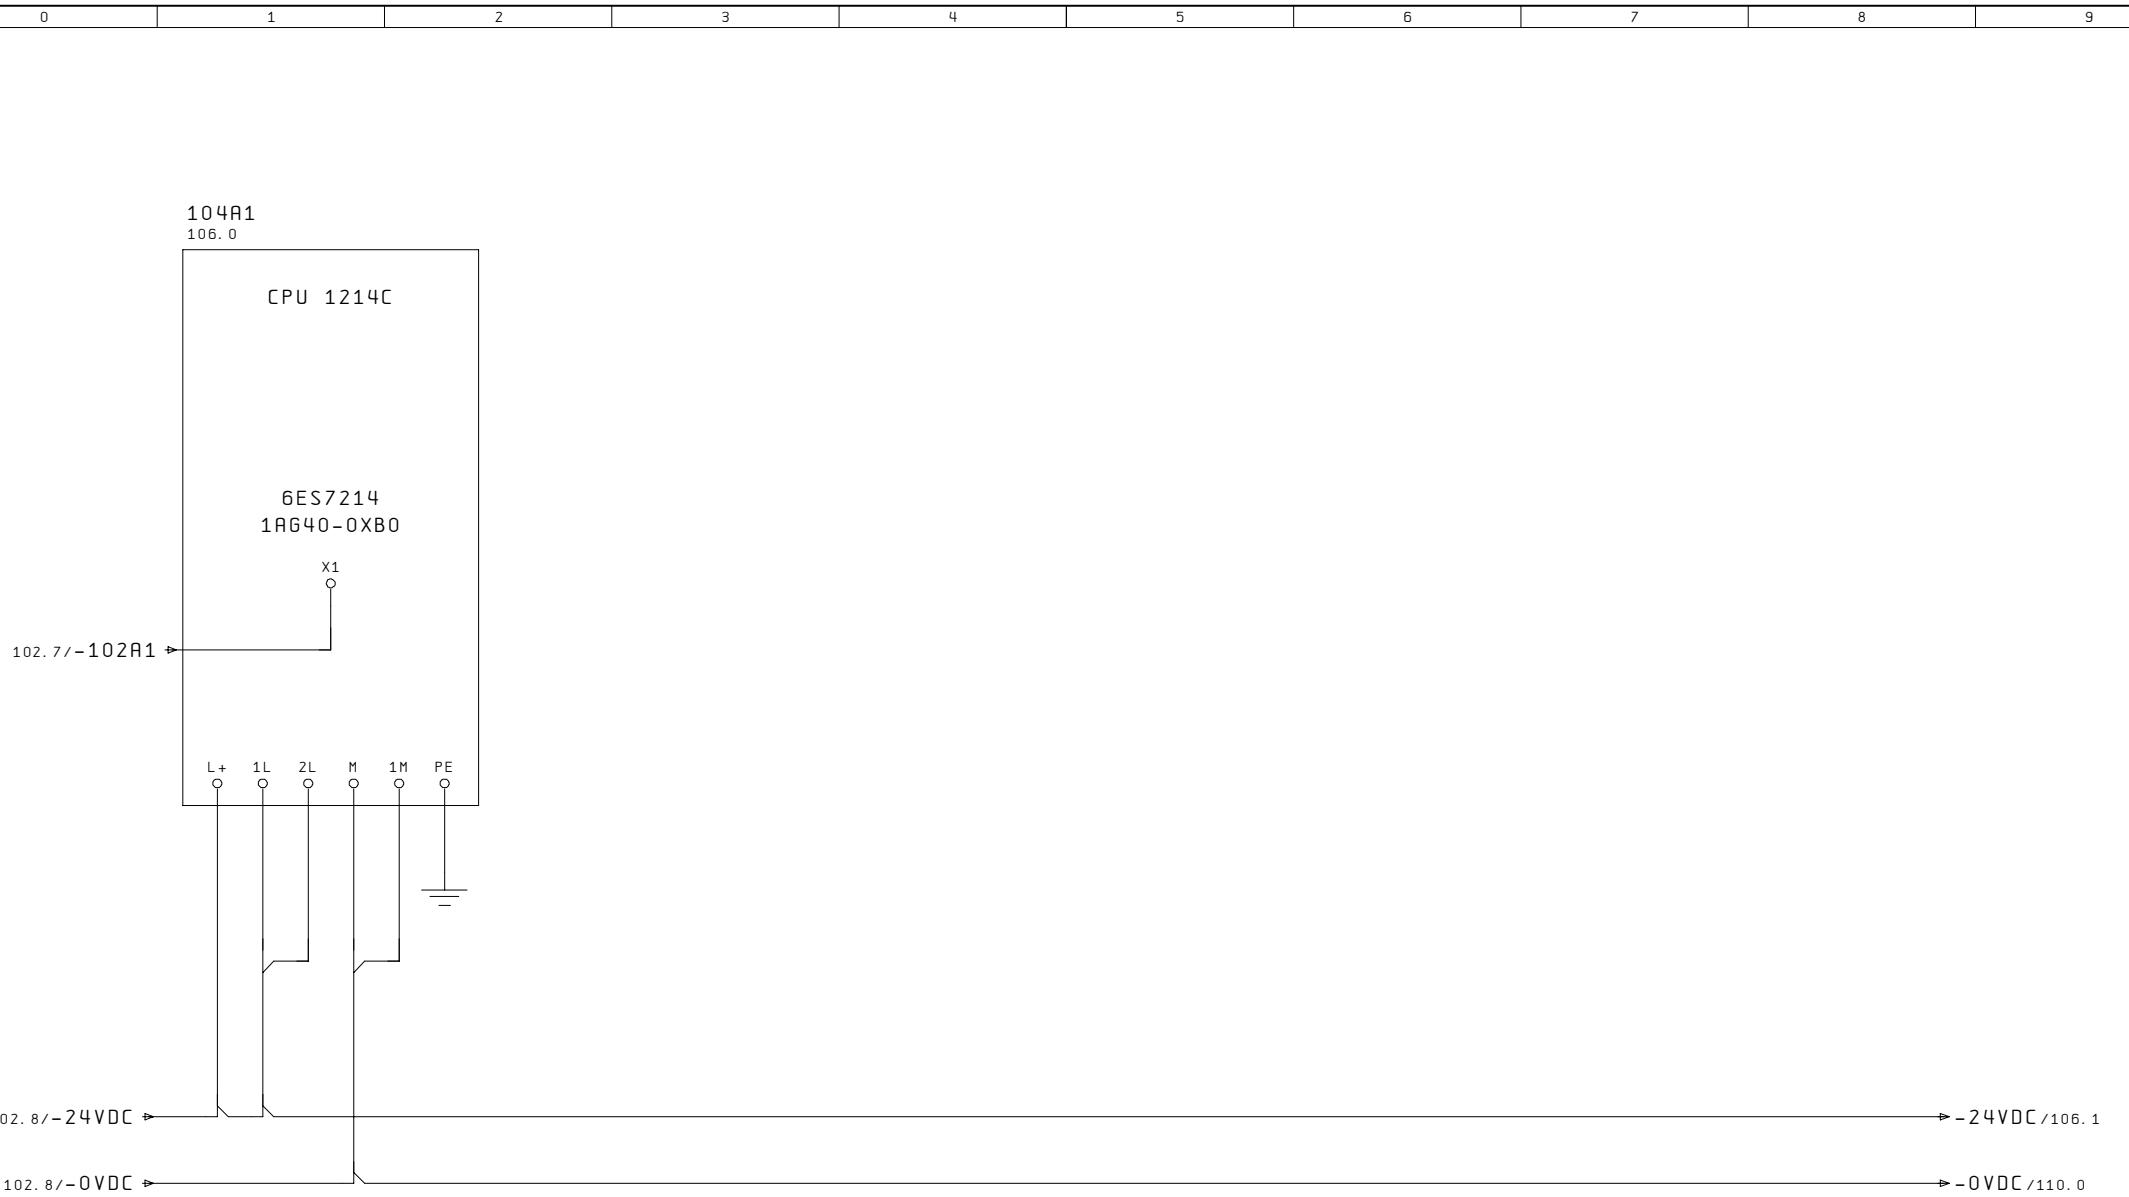

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2024_0130	Commissa 2024_0130	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-075-830116 Fax +39-0775-839345					
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLA O COMUNICARLA AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	ALIMENTAZIONE CPU	INGRESSI E USCITE	Pag. 104 di
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024							
	Verif. :							

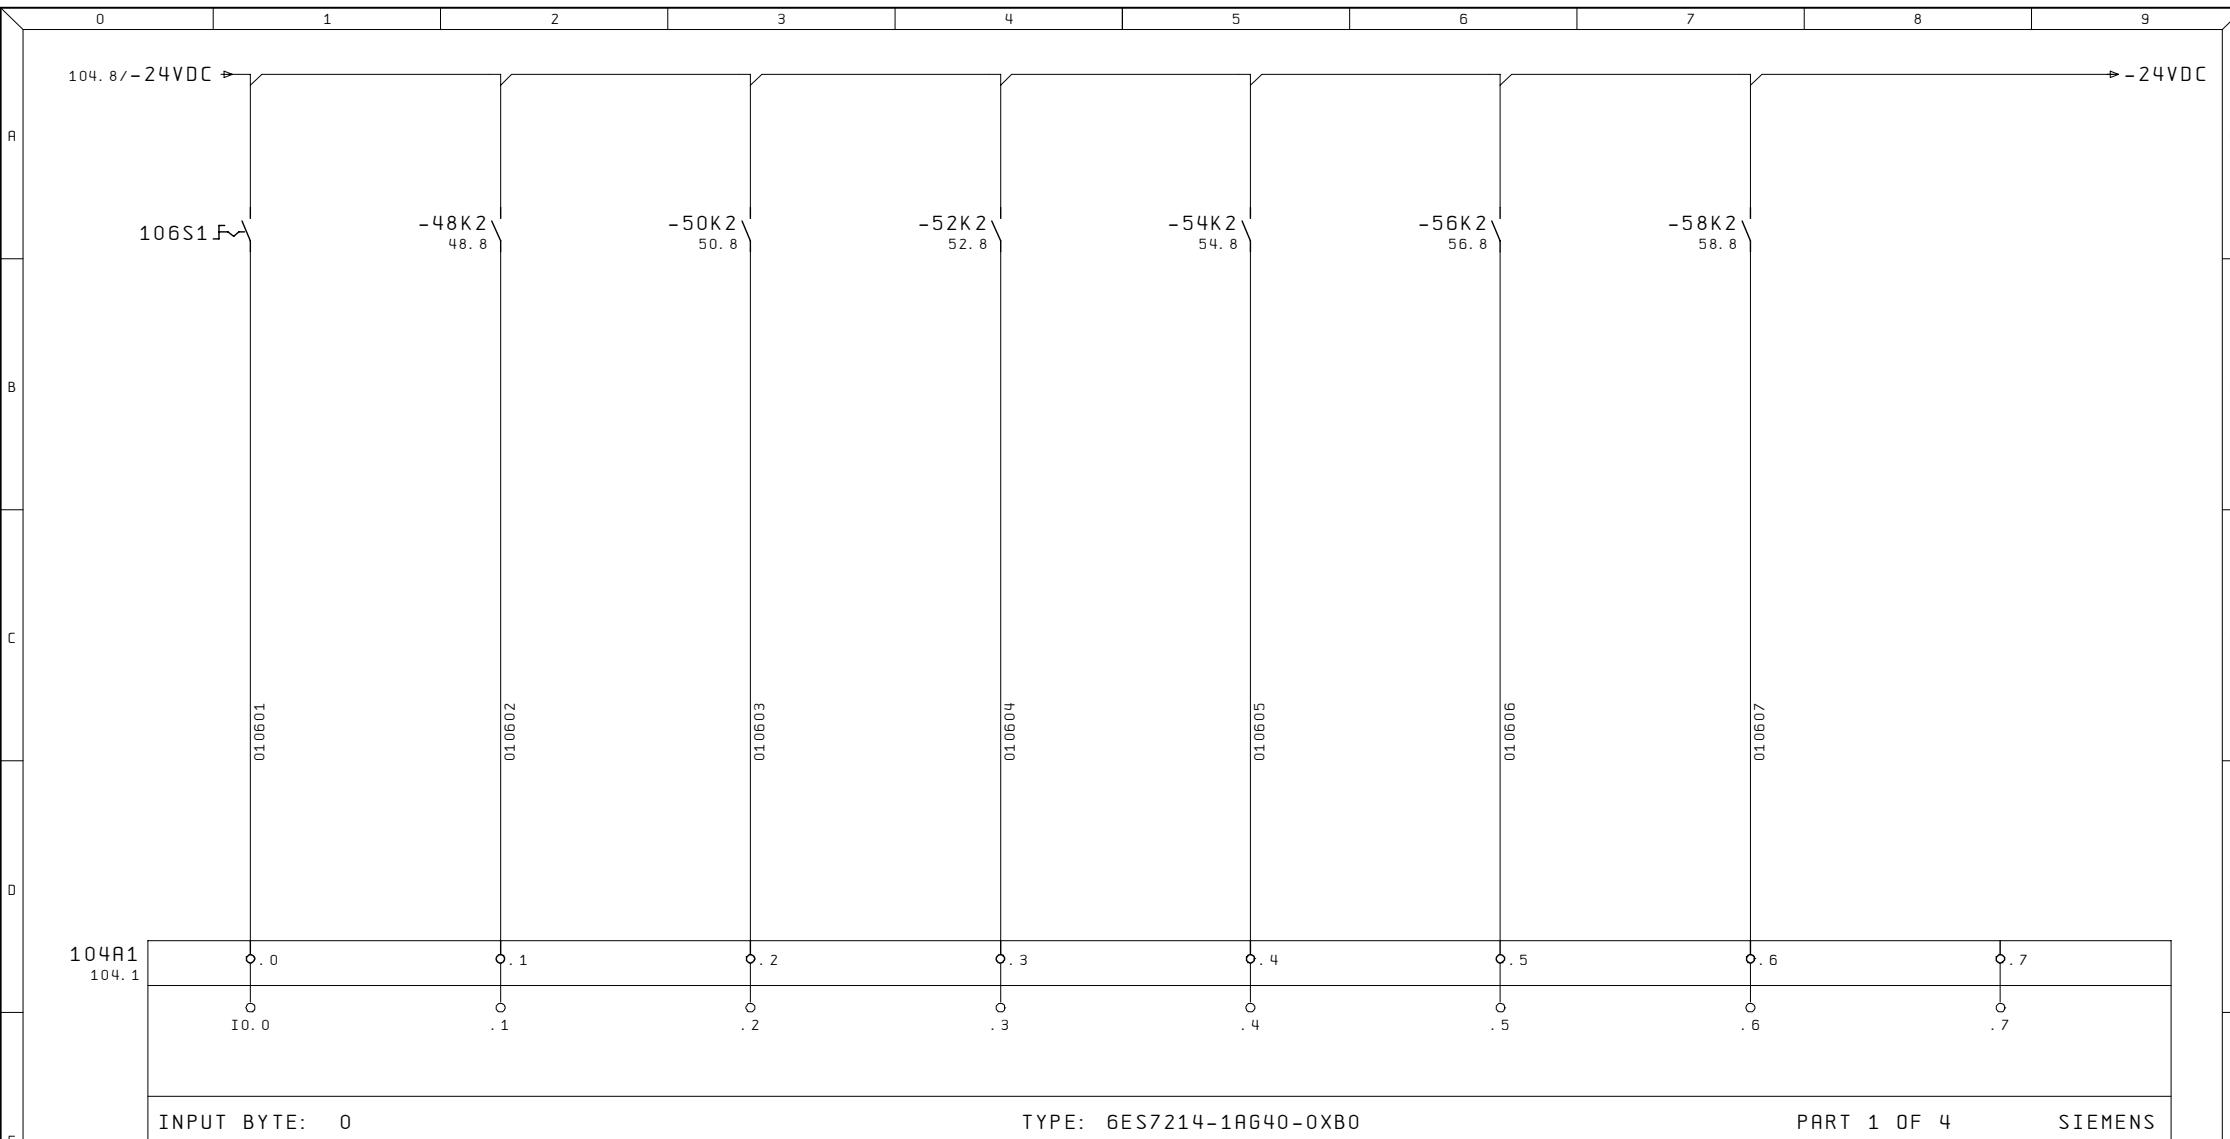

LOCALE/REMOTO	STATO CONTATTORE CIRCUITO LUCI 1	STATO CONTATTORE CIRCUITO LUCI 2	STATO CONTATTORE CIRCUITO LUCI 3	STATO CONTATTORE CIRCUITO LUCI 1	STATO CONTATTORE CIRCUITO LUCI 2	STATO CONTATTORE CIRCUITO LUCI 3	LIBERO
	BOX 1	BOX 1	BOX 1	BOX 2	BOX 2	BOX 2	BOX 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-83016 Fax +39-0775-839345		2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			
ALE	Stampa : 06.Feb.2024		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		INGRESSI DIGITALI			
	Verif. :			Cliente Finale			di	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

104A1 106.0	.0	.1	.2	.3	.4	.5			
	I1.0	.1	.2	.3	.4	.5			
INPUT BYTE: 1	TYPE: 6ES7214-1AG40-0XB0							PART 2 OF 4	SIEMENS

LIBERO

LIBERO

LIBERO

LIBERO


LIBERO

LIBERO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				INGRESSI DIGITALI			
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLA O COMUNICARLA AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale				Pag. 108 di

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9

104A1 OUTPUT BYTE: 0 TYPE: 6ES7214-1AG40-0XB0 PART 3 OF 4 SIEMENS  
108.0

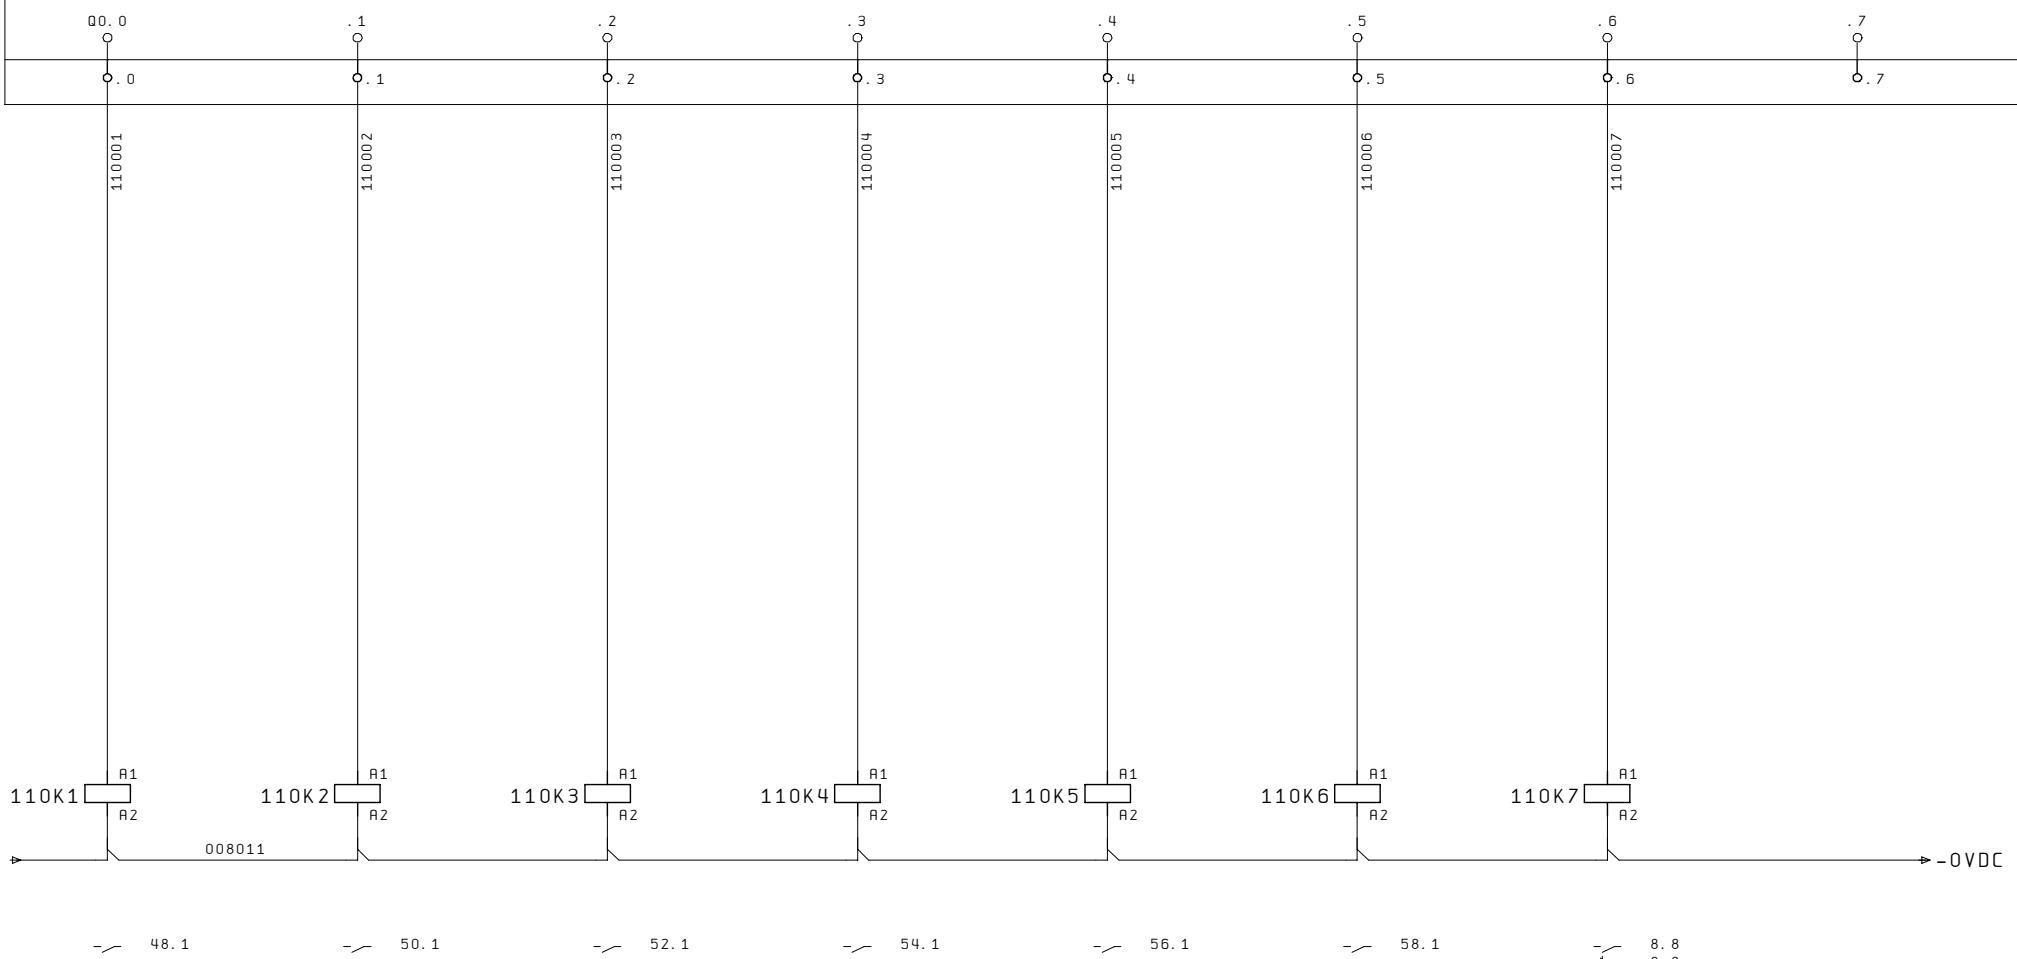

ACCENSIONE  
CIRCUITO 1  
BOX 1

ACCENSIONE  
CIRCUITO 2  
BOX 1

ACCENSIONE  
CIRCUITO 3  
BOX 1

ACCENSION  
CIRCUITO  
BOX 2

ACCENSION  
CIRCUITO  
BOX 2

ACCENSIO  
CIRCUITO  
BOX 3

**STATO DI FUNZIONAMENTO  
LSCOLE/REMOTO**

LITBERO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2024_0130	Commissa 2024_0130	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345					
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLA O COMUNICARLA AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				Cliente Finale	USCITE DIGITALI		Pag. 110
	Verif. :							di

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

104A1 110.0	OUTPUT BYTE: 1	TYPE: 6ES7214-1AG40-0XB0	PART 4 OF 4	SIEMENS
				

LIBERO

LIBERO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QE	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0130	2024_0130	=QE	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			
ALE	Stampa : 06. Feb. 2024				USCITE DIGITALI			Pag. 112
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale				di