

A

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

C |

D

F

F


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE					16. Ott. 2024	ALE		A
		=DOC/3	SOMMARIO PAGINE					19. Nov. 2024	ALE	x	
		=QE/1	LISTA E CODICI COMPONENTI					19. Nov. 2024	MR		
		=QE/1. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI					19. Nov. 2024	MR		
		=QE/1. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI					19. Nov. 2024	MR		
B		=QE/2	ALIMENTAZIONE GENERALE 220V					30. Ott. 2024	ALE		
		=QE/4	ALIMENTAZIONE PRESA VENTILATORI					19. Nov. 2024	ALE		B
		=QE/6	ALIMENTATORE 24VDC					19. Nov. 2024	ALE		
		=QE/8	DISTRIBUZIONE 24VDC					19. Nov. 2024	ALE		
		=QE/10	COMPRESSORE					30. Ott. 2024	ALE		
		=QE/12	DISTRIBUZIONE 24VDC					19. Nov. 2024	ALE		
		=QE/20	ALIMENTAZIONE PLC					19. Nov. 2024	MDM		
C		=QE/22	SWITCH RETE PROFINET					19. Nov. 2024	IT		C
		=QE/24	PANNELLO OPERATORE 10"					19. Nov. 2024	PP		
		=QE/30	INGRESSI DIGITALI					24. Ott. 2024	IT		
		=QE/32	INGRESSI DIGITALI					17. Ott. 2024	IT		
		=QE/34	USCITE DIGITALI					19. Nov. 2024	ALE		
		=QE/36	USCITE DIGITALI					15. Ott. 2024	ALE		
		=QE/38	INGRESSI ANALOGICI					15. Ott. 2024	IT		
D		=QE/60	INPUT ANALOGICI					11. Nov. 2024	IT		D
		=QE/62	OUTPUT ANALOGICI					11. Nov. 2024	IT		
		=QE/64	VALVOLE REGOLATRICI					19. Nov. 2024	IT		
E											E
F	1									=QE/1	F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	BANCO PROVA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0358	2024_0358	DOC
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
IT	Stampa : 19. Nov. 2024				SOMMARIO PAGINE		3
	Verif. :						di 20


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	2Q1	SEZIONATORE SOTTOCARICO BIPOLARE 16A				SIEMENS	5SY6216-7MCB				
B	4F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE				SIEMENS	3NW7013				
	4F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE				SIEMENS	3NW7013				
	4f3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE				SIEMENS	3NW7013				
	4X1	PRESA 220V 2P+TERRA				GEWISS	GW 20246				
C	4V1	VENTILATORE + FILTRO				FANDIS	FF086A230UF+ FF08U				
	6F1	PORTAFUSIBILE BIPOLARE				SIEMENS	3NW7023				
	6AL1	ALIMENTATORE 24VDC 10A				PHOENIX	2903149				
D											
	8F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE				SIEMENS	3NW7013				
	8F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE				SIEMENS	3NW7013				
	8F3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE				SIEMENS	3NW7013				
E											
	10Q1	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2011-0CA10				
	10K1	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2017-1BB41+ 3RT2916-1BB00				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		10M1	COMPRESSORE MONOFASE 0.34KW 2.4A 2900RPM				001064567				
		20A1	PLC S7 1200		SIEMENS		6ES7214-1A640-0XB0 + 6ES7954-8LC04-0AA0				
B		20AI1	MODULO INGRESSI ANALOGICI		SIEMENS		6ES7231-4HD32-0XB0				
		20AO1	MODULO USCITE ANALOGICI		SIEMENS		6ES7232-4HD32-0XB0				
		22A1	SWITCH RETE		LAPP		21700123				
C		24HMI	PANNELLO OPERATORE 10''		WEINTEK		CMT2108x2				
		34EV1	ELETTROVALVOLA		FESTO		CAMPO				
		34EV2	ELETTROVALVOLA		FESTO		CAMPO				
D		34EV3	ELETTROVALVOLA		FESTO		CAMPO				
		34EV4	ELETTROVALVOLA		FESTO		CAMPO				
		34EV5	ELETTROVALVOLA		FESTO		CAMPO				
		34R1	RELE'		PHOENIX CONTACT		2900931				
E		64A1	VALVOLA REGOLATRICE		FESTO		VEAB-L-26-D14-Q4-V1-1R1 8046307				


0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	64A2	VALVOLA REGOLATRICE				FESTO	VEAB-L-26-D2-Q4-V1-1R1 8046305				
B	64A3	VALVOLA REGOLATRICE				FESTO	VPPL-3L-3-614-OL20H-V1--A-S1-6 1635986				
C											
D											
E											
F											
1.1											2
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Disegno Numero		Commissa	Codice Impianto	
		Data :	BANCO PROVA		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0358		2024_0358	QE	
		Diseg. :					Descrizione pagina		Pag. 1.2		
IT		Stampa : 19. Nov. 2024			Cliente Finale		LISTA E CODICI COMPONENTI		di 20		
		Verif. :									
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE											

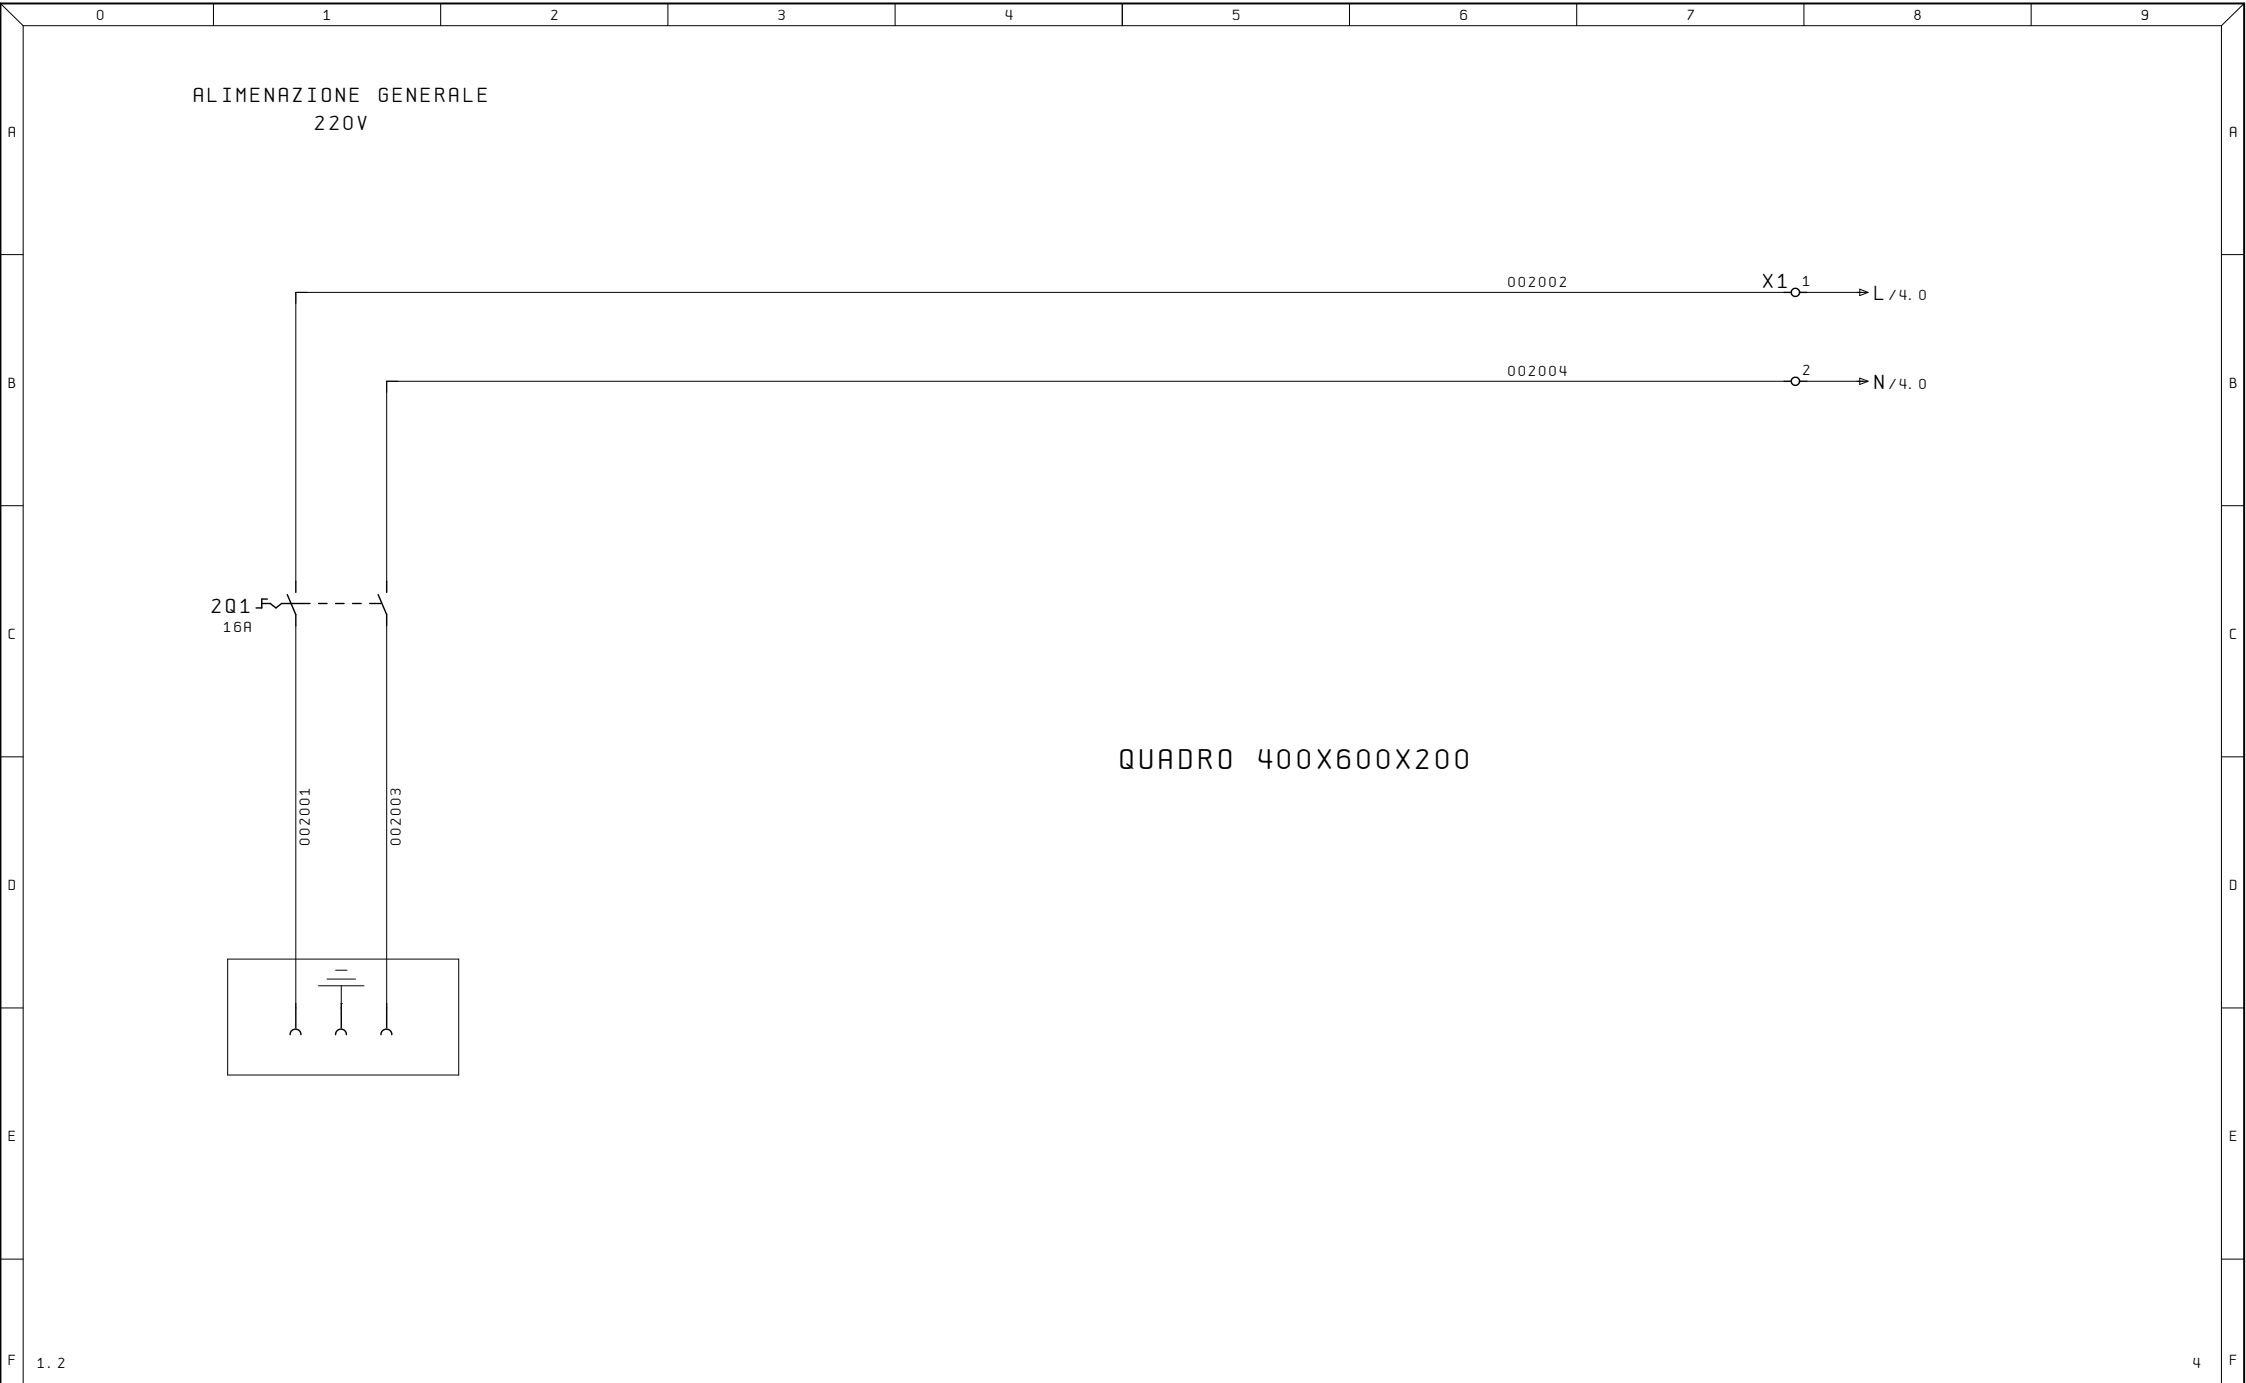


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	BANCO PROVA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0358	2024_0358	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag.	
IT	Stampa : 19. Nov. 2024				ALIMENTAZIONE GENERALE 220V	2	
	Verif. :					di 20	

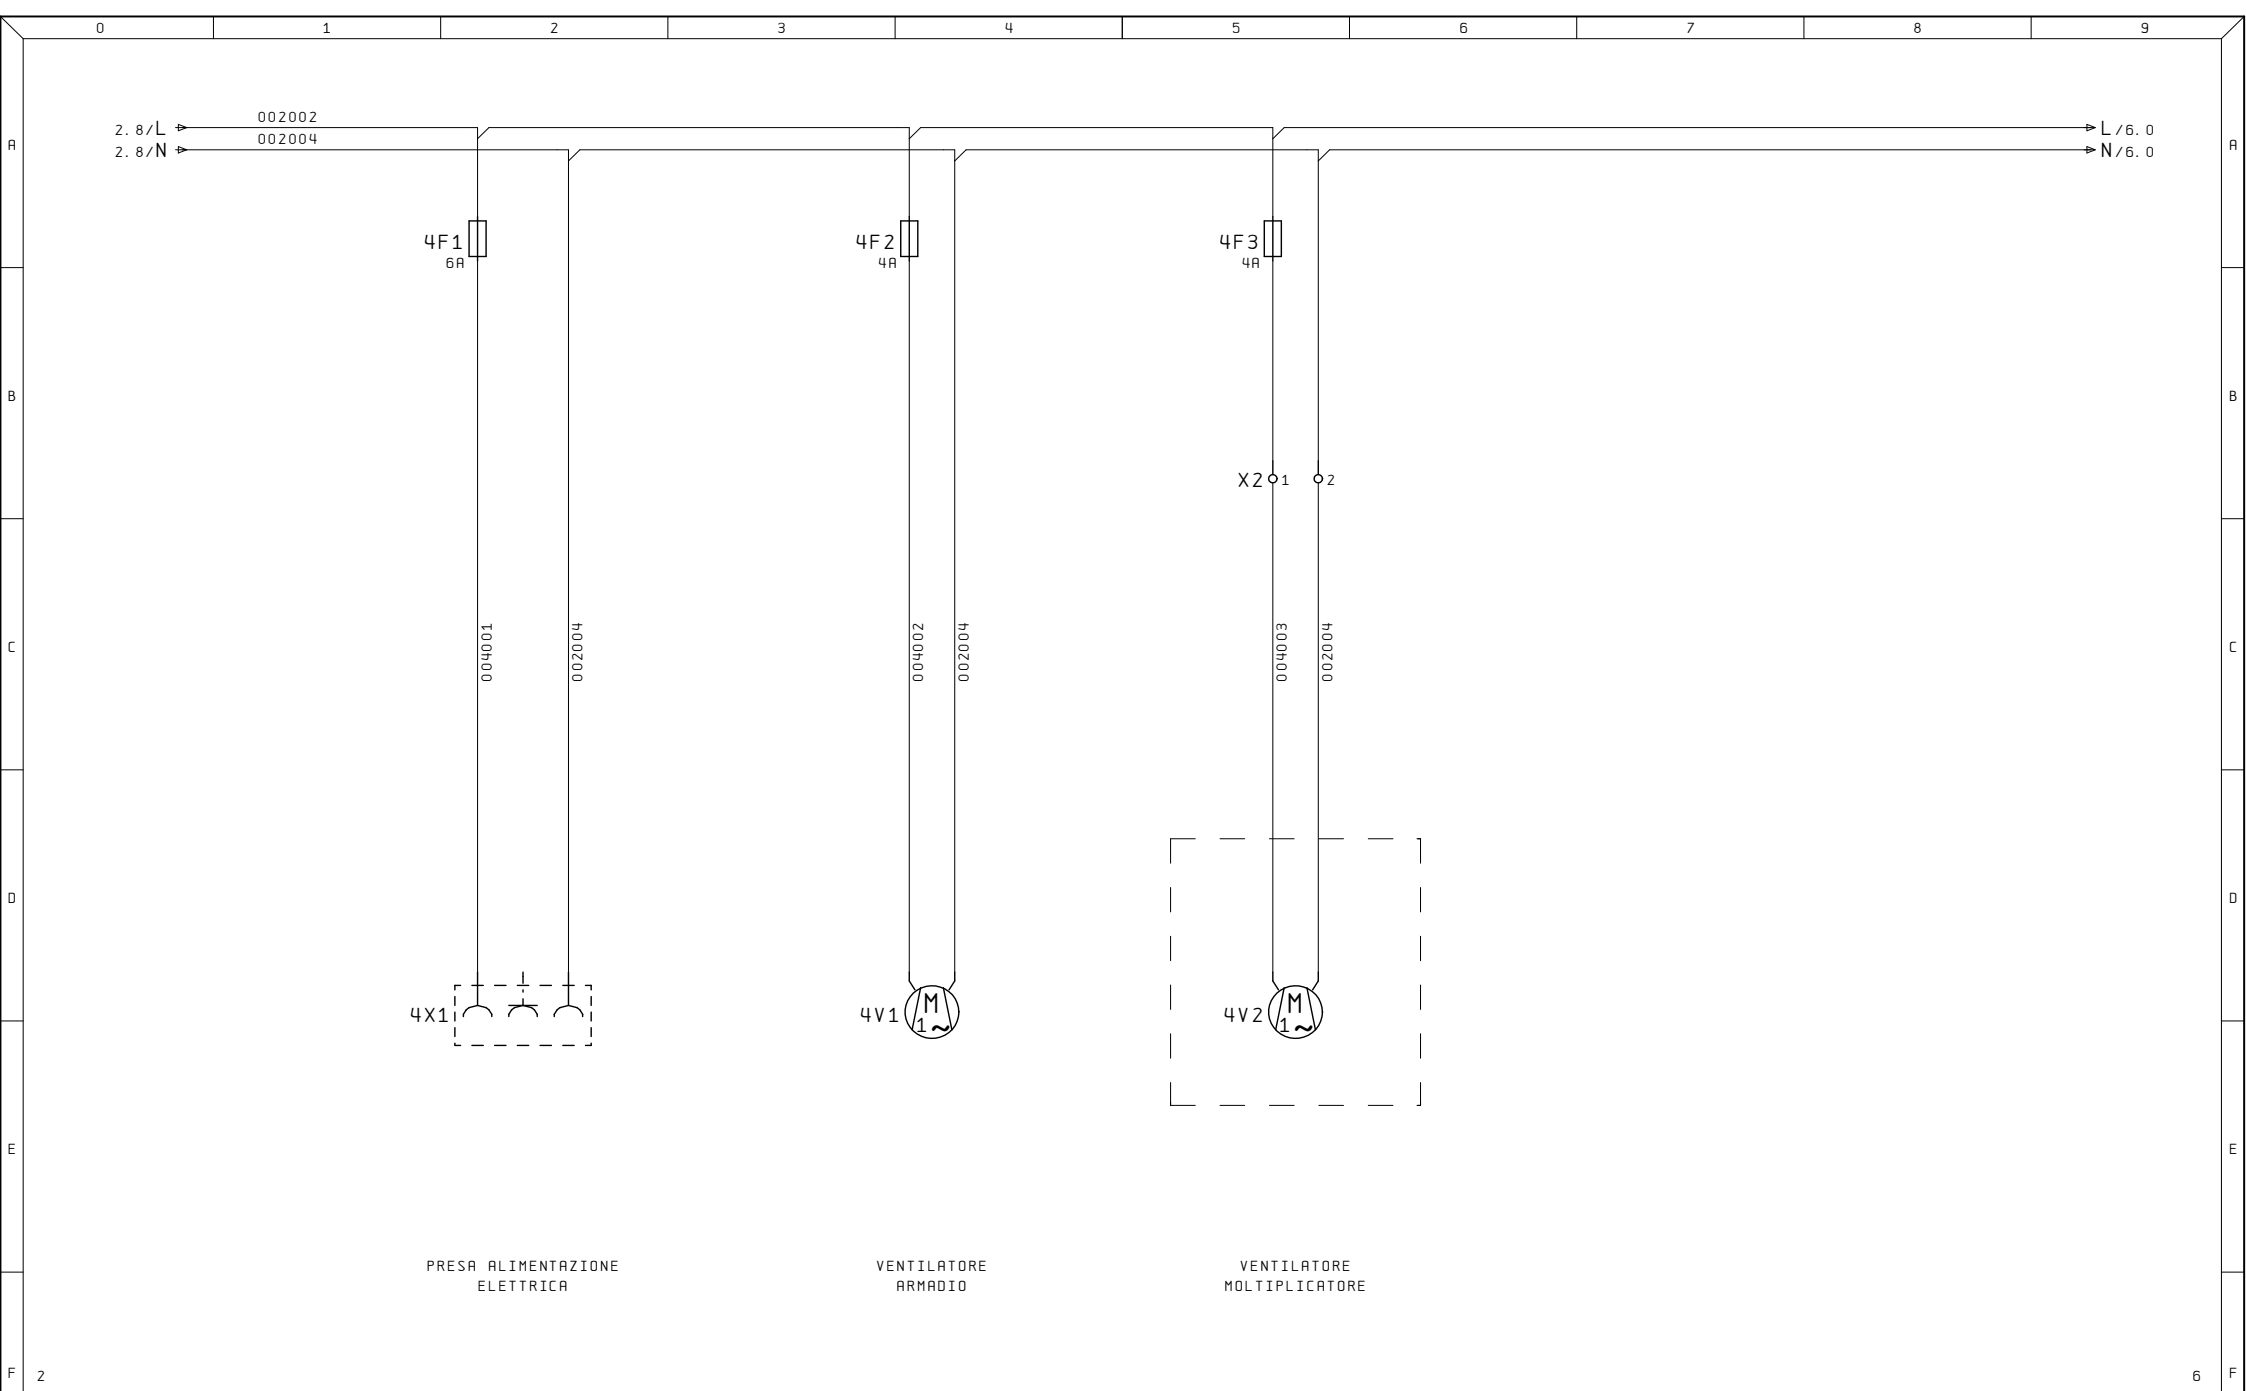


Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0358		Commissa 2024_0358		Codice Impianto QE	
		Diseg. :						Descrizione pagina		Pag.	
IT	Stampa : 19. Nov. 2024				Cliente Finale	ALIMENTAZIONE PRESA		4			
		Verif. :				VENTILATORI		di 20			

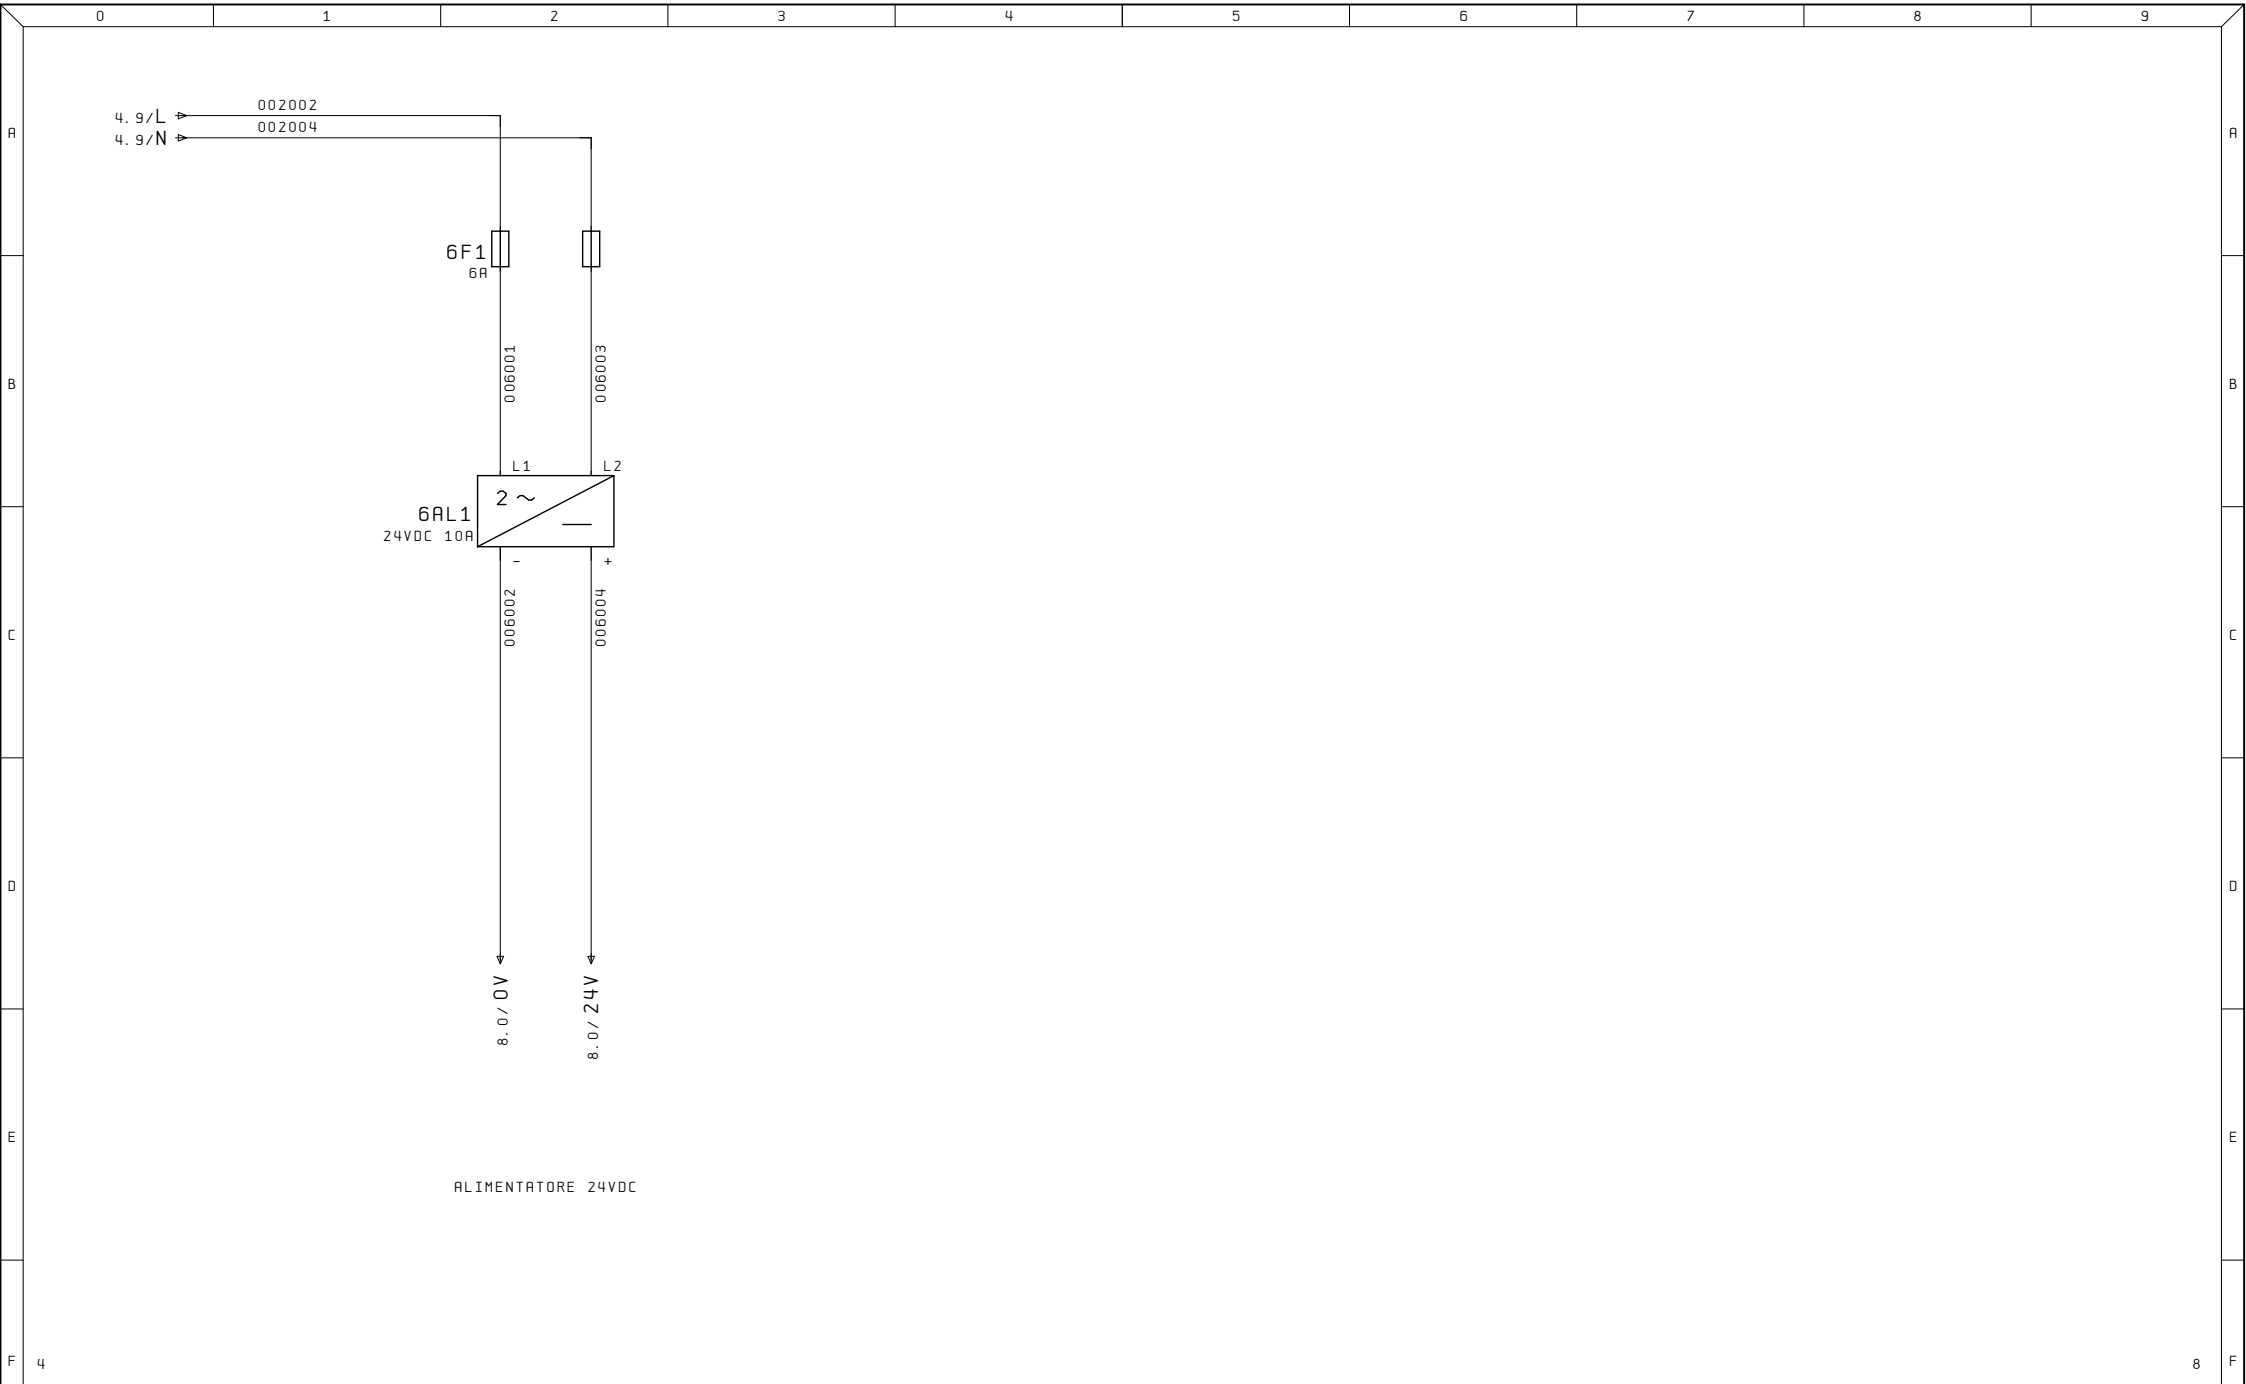

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0358	Commissa 2024_0358	Codice Impianto QE			
	Data :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.	
IT	Stampa : 19. Nov. 2024					ALIMENTATORE 24VDC				6
	Verif. :								di	20

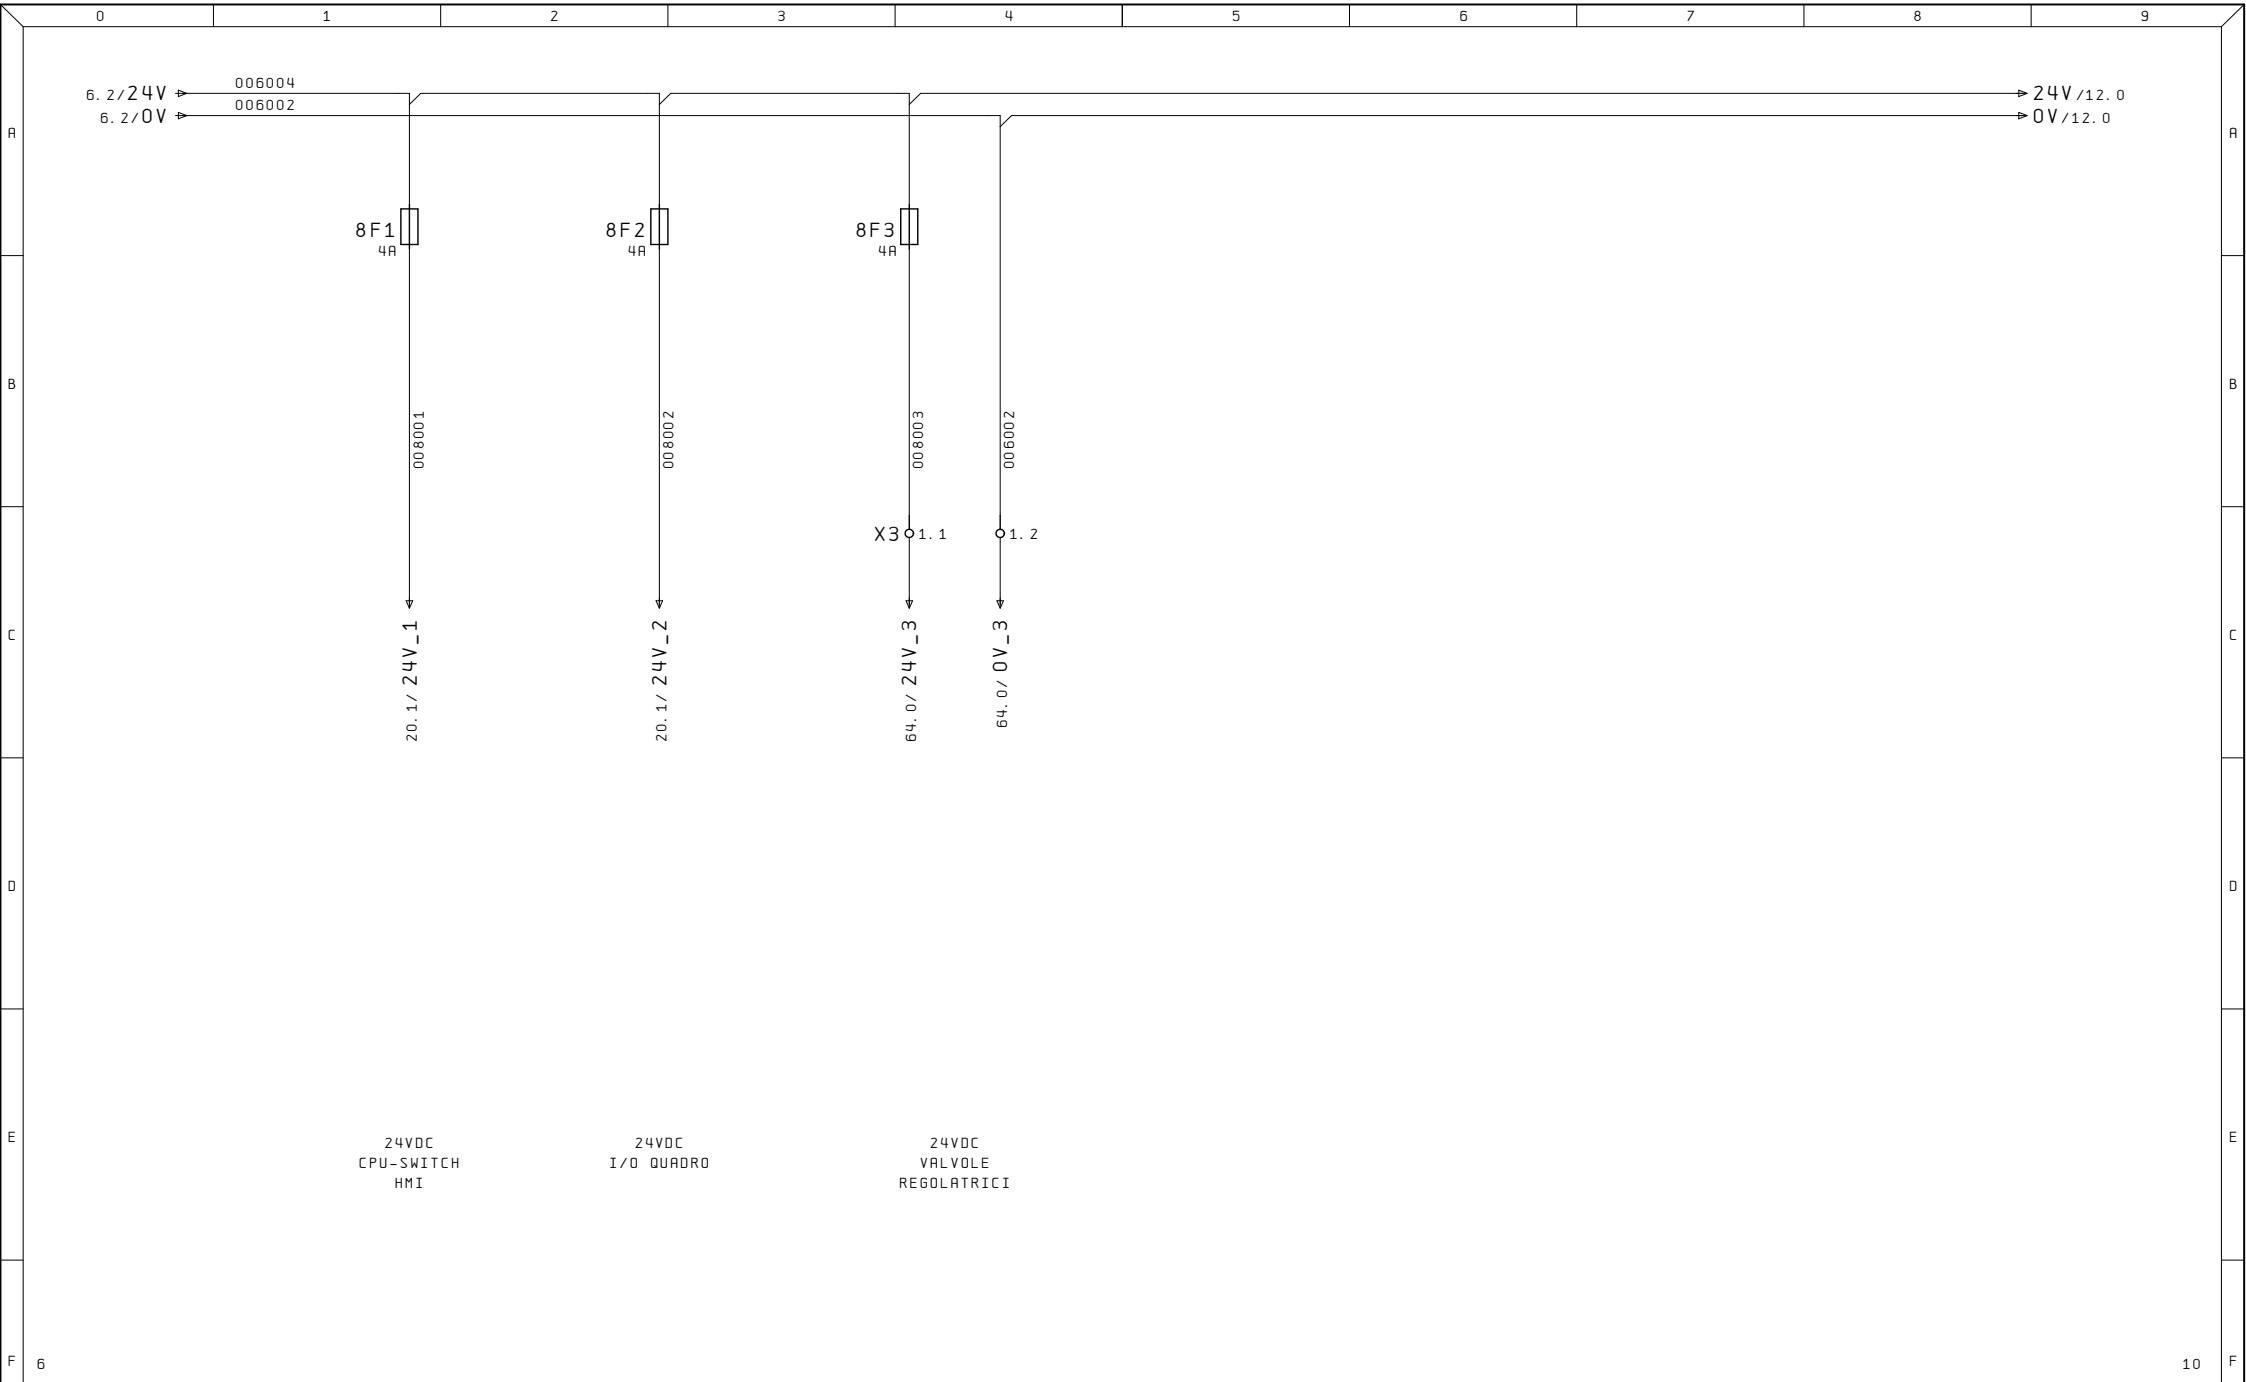


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :				2024_0358	2024_0358	QE	
		Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina DISTRIBUZIONE 24VDC			Pag. di
IT		Stampa : 19. Nov. 2024							
		Verif. :							

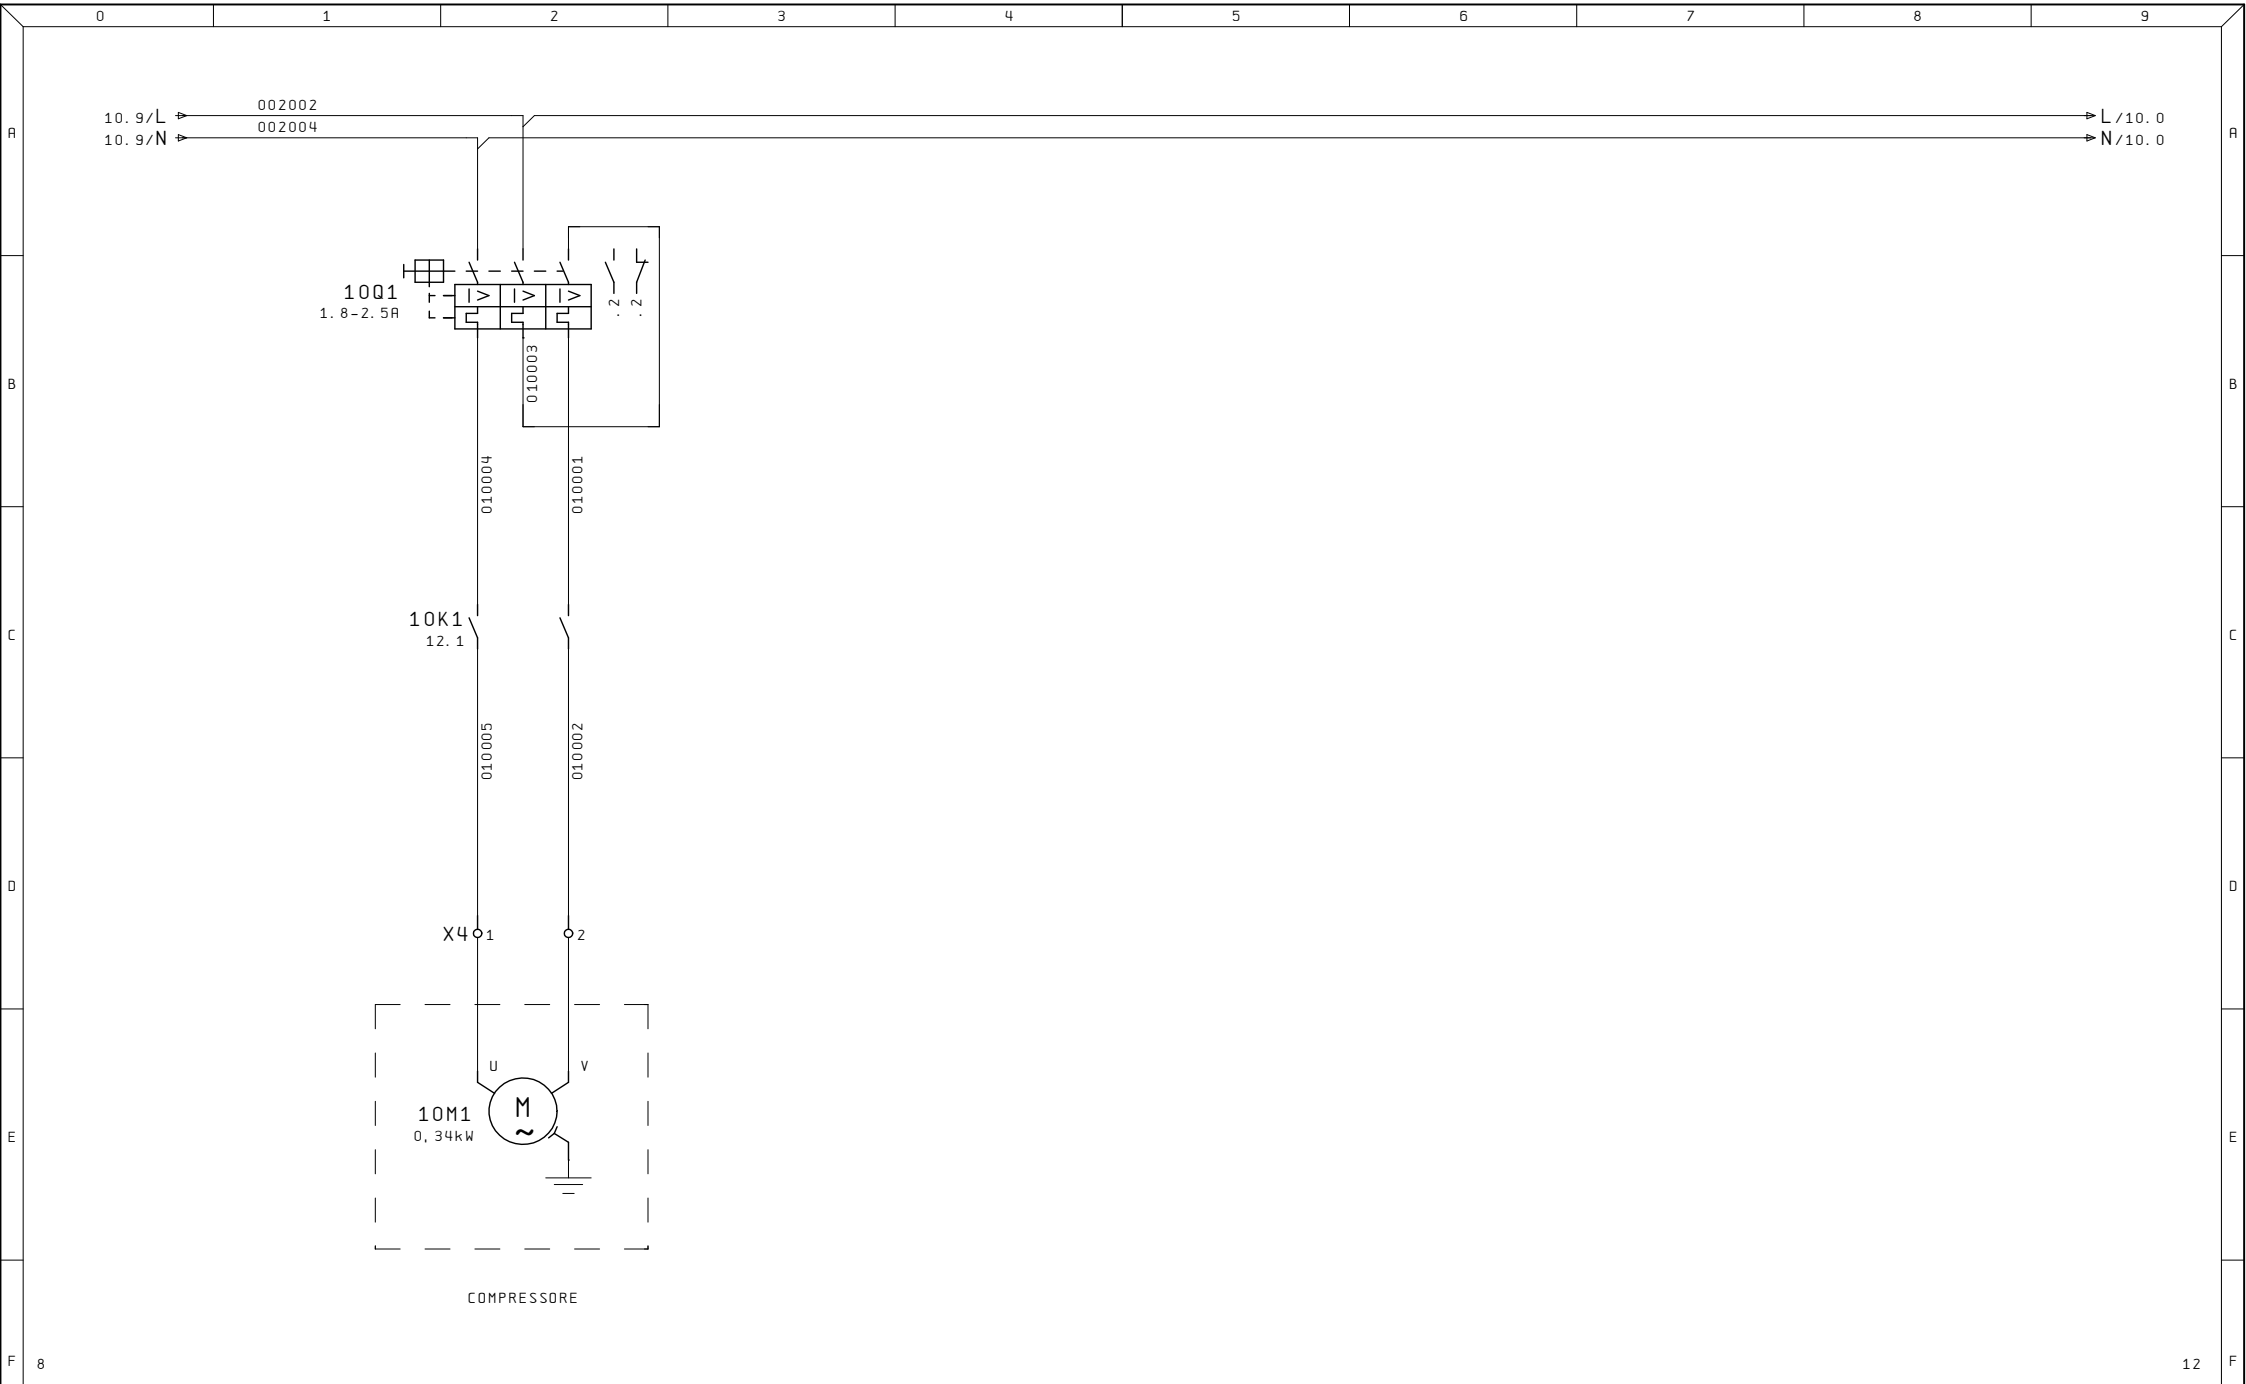


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero		Commessa		Codice Impianto			
		Data :				2024_0358		2024_0358		QE			
		Diseg. :				Descrizione pagina COMPRESSORE							
IT		Stampa : 19. Nov. 2024											
		Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Pag. 10						
							di 20						




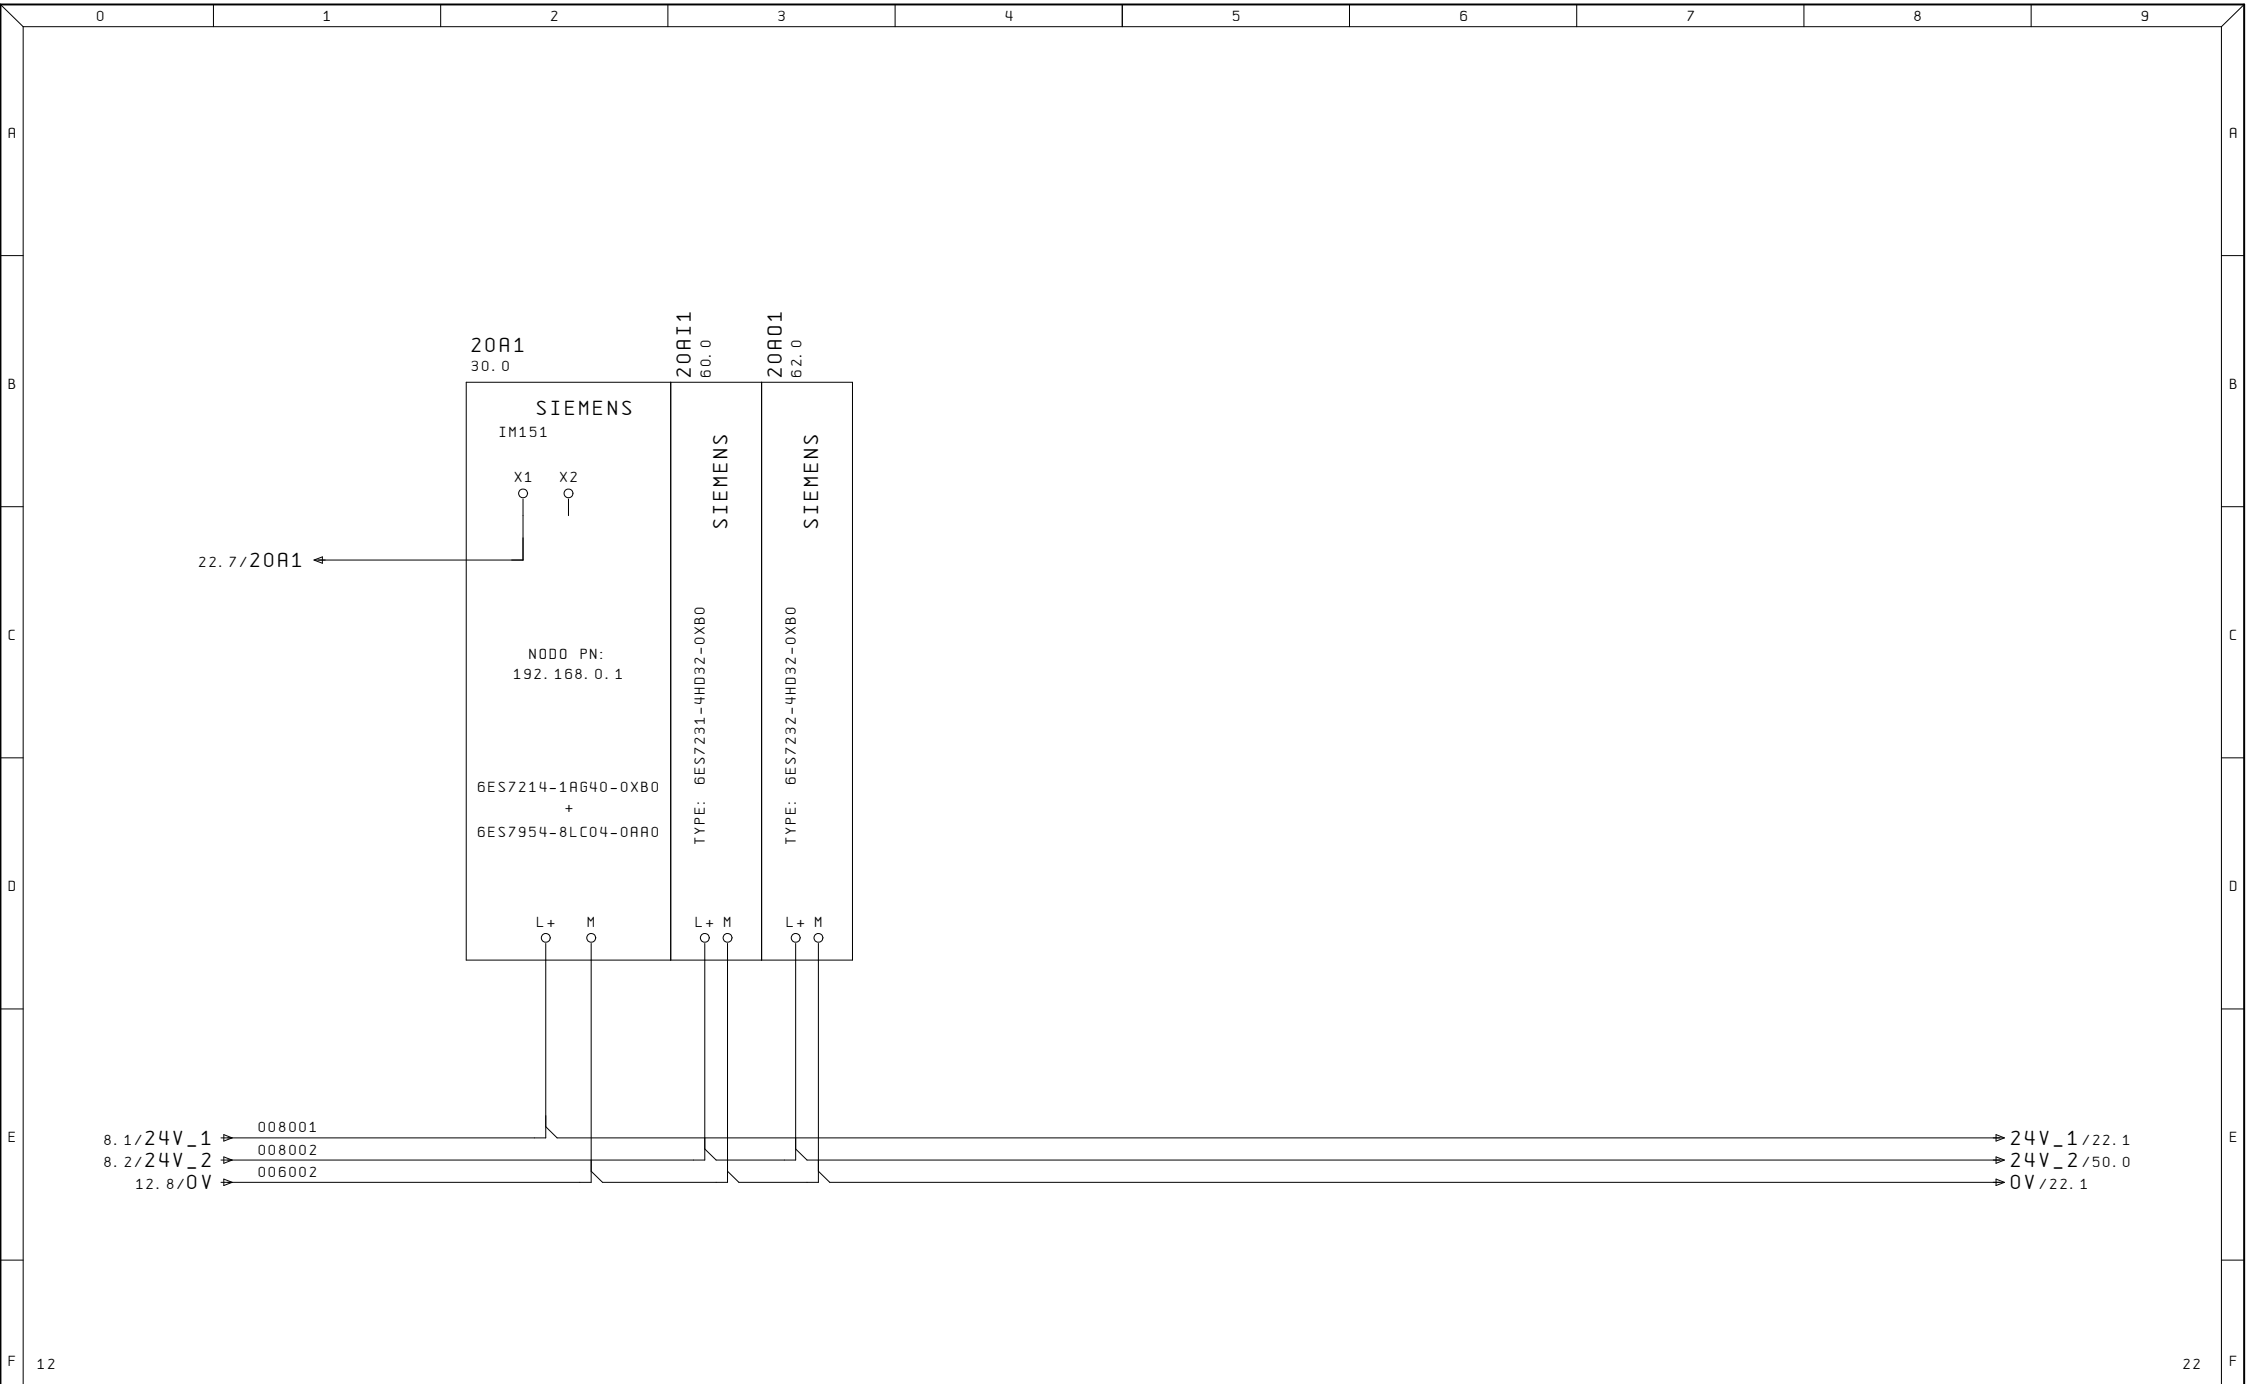


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0358	Commessa 2024_0358	Codice Impianto QE				
	Data :			Questo disegno e' di proprieta' esclusiva della R. E. M. S. R. L. e' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.	20	
IT	Stampa : 19. Nov. 2024					ALIMENTAZIONE PLC					
	Verif. :									di	20

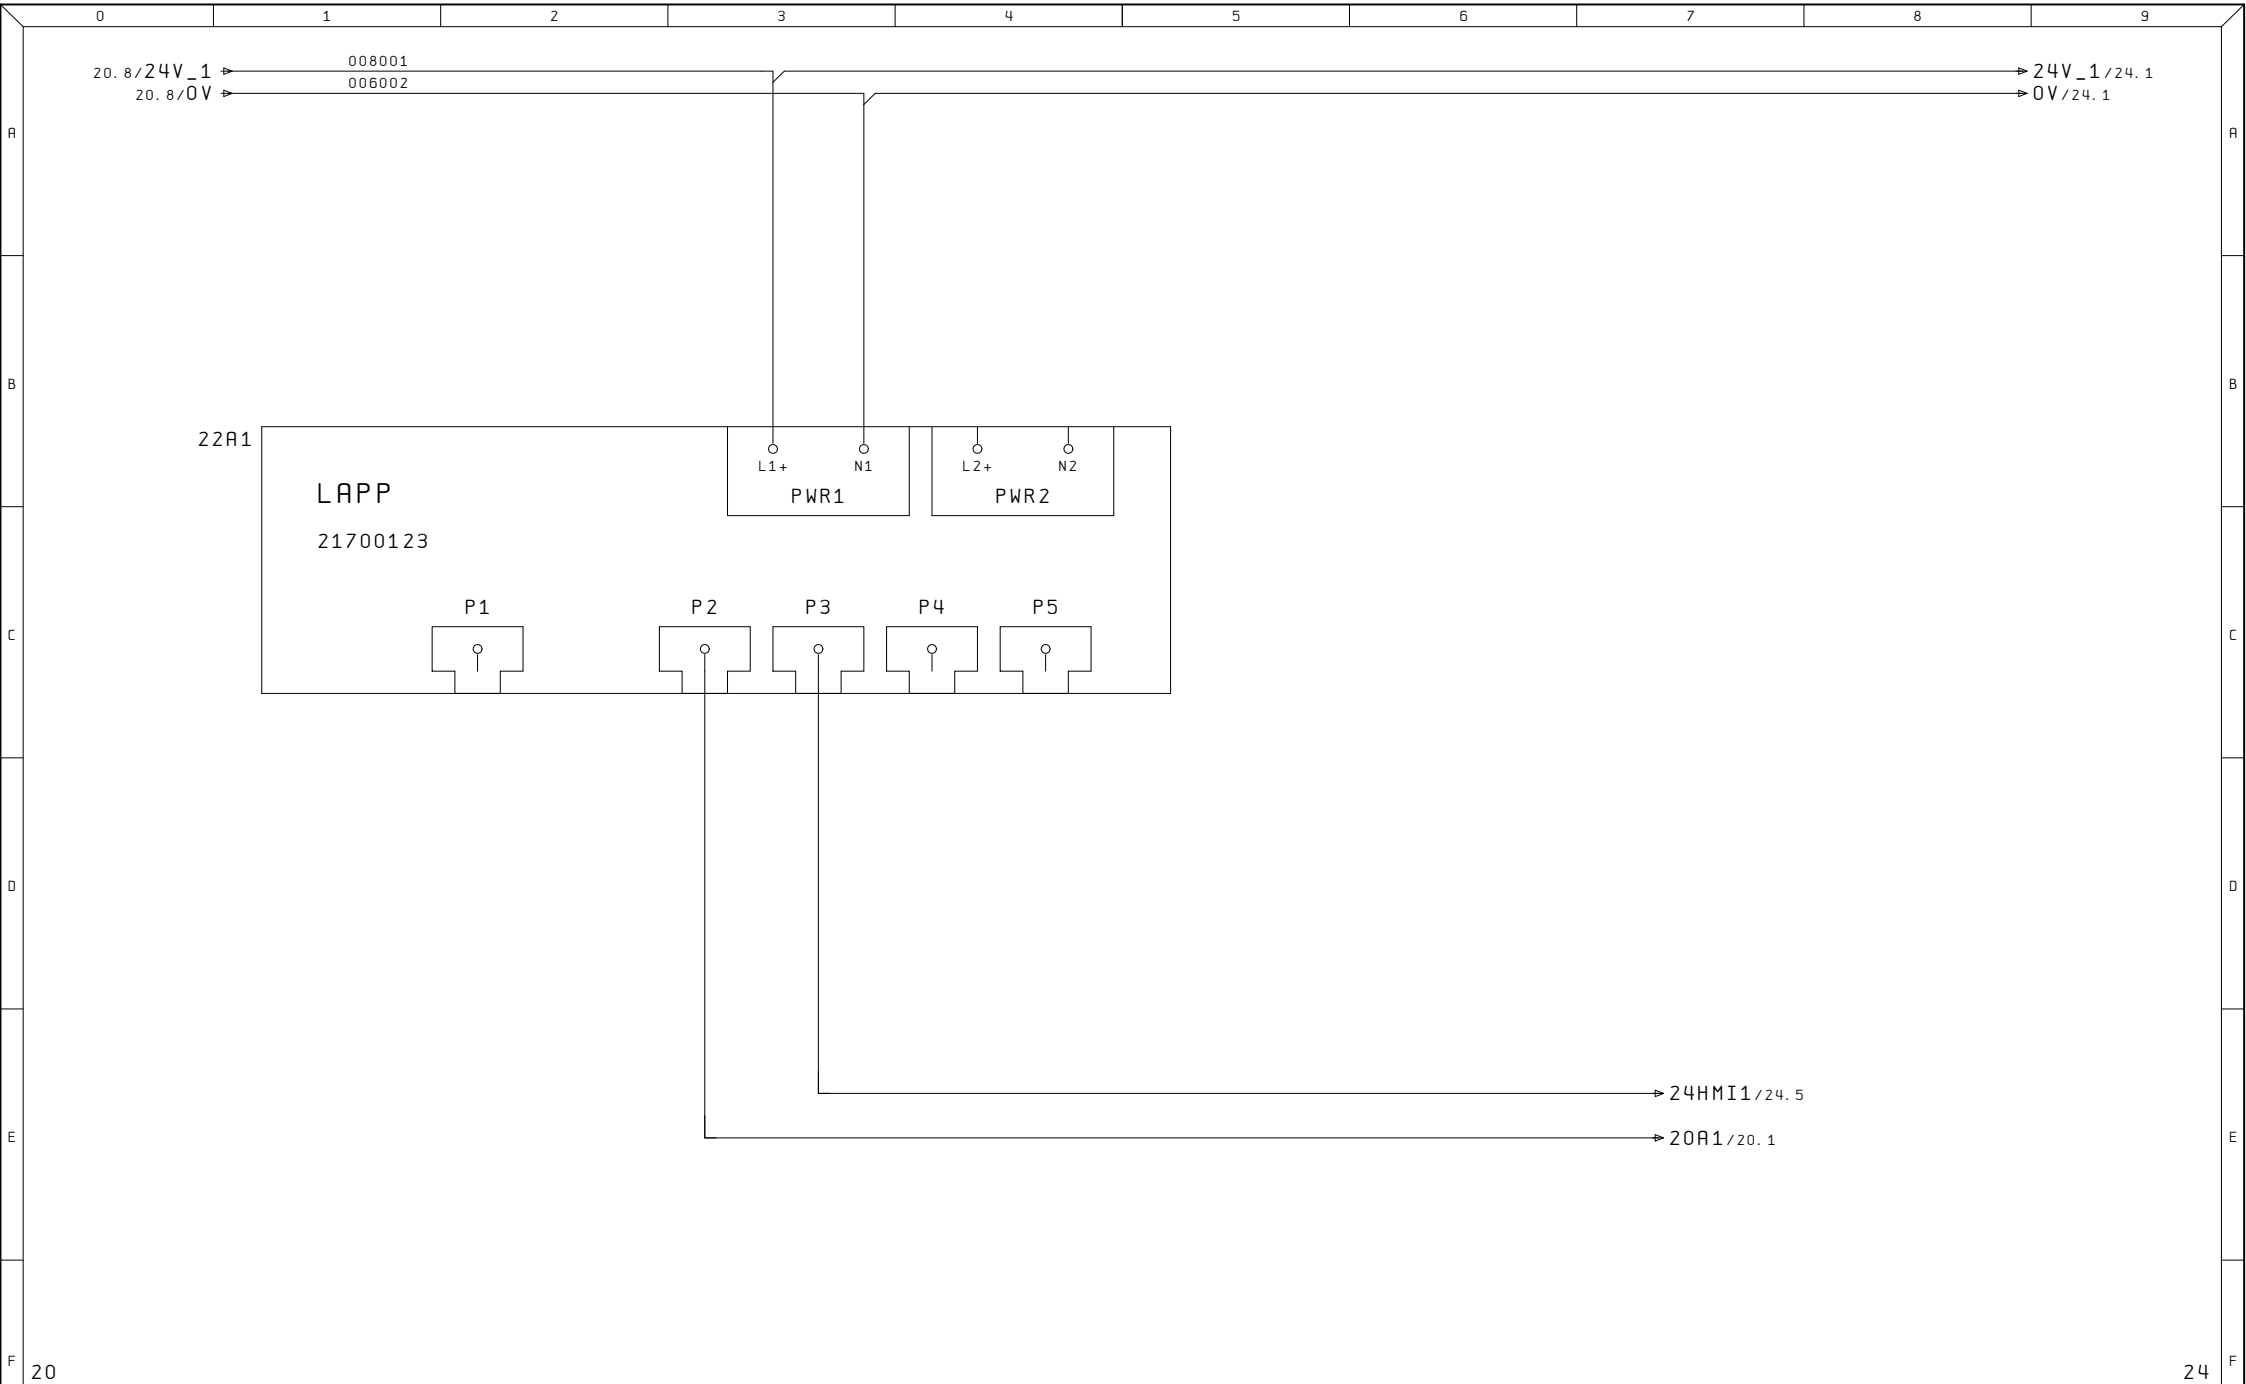


Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0358	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
		Diseg. : 2024_0358			Cliente Finale QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Descrizione pagina SWITCH RETE PROFINET			Pag. 22
IT		Stampa : 19. Nov. 2024							
		Verif. :							di 22

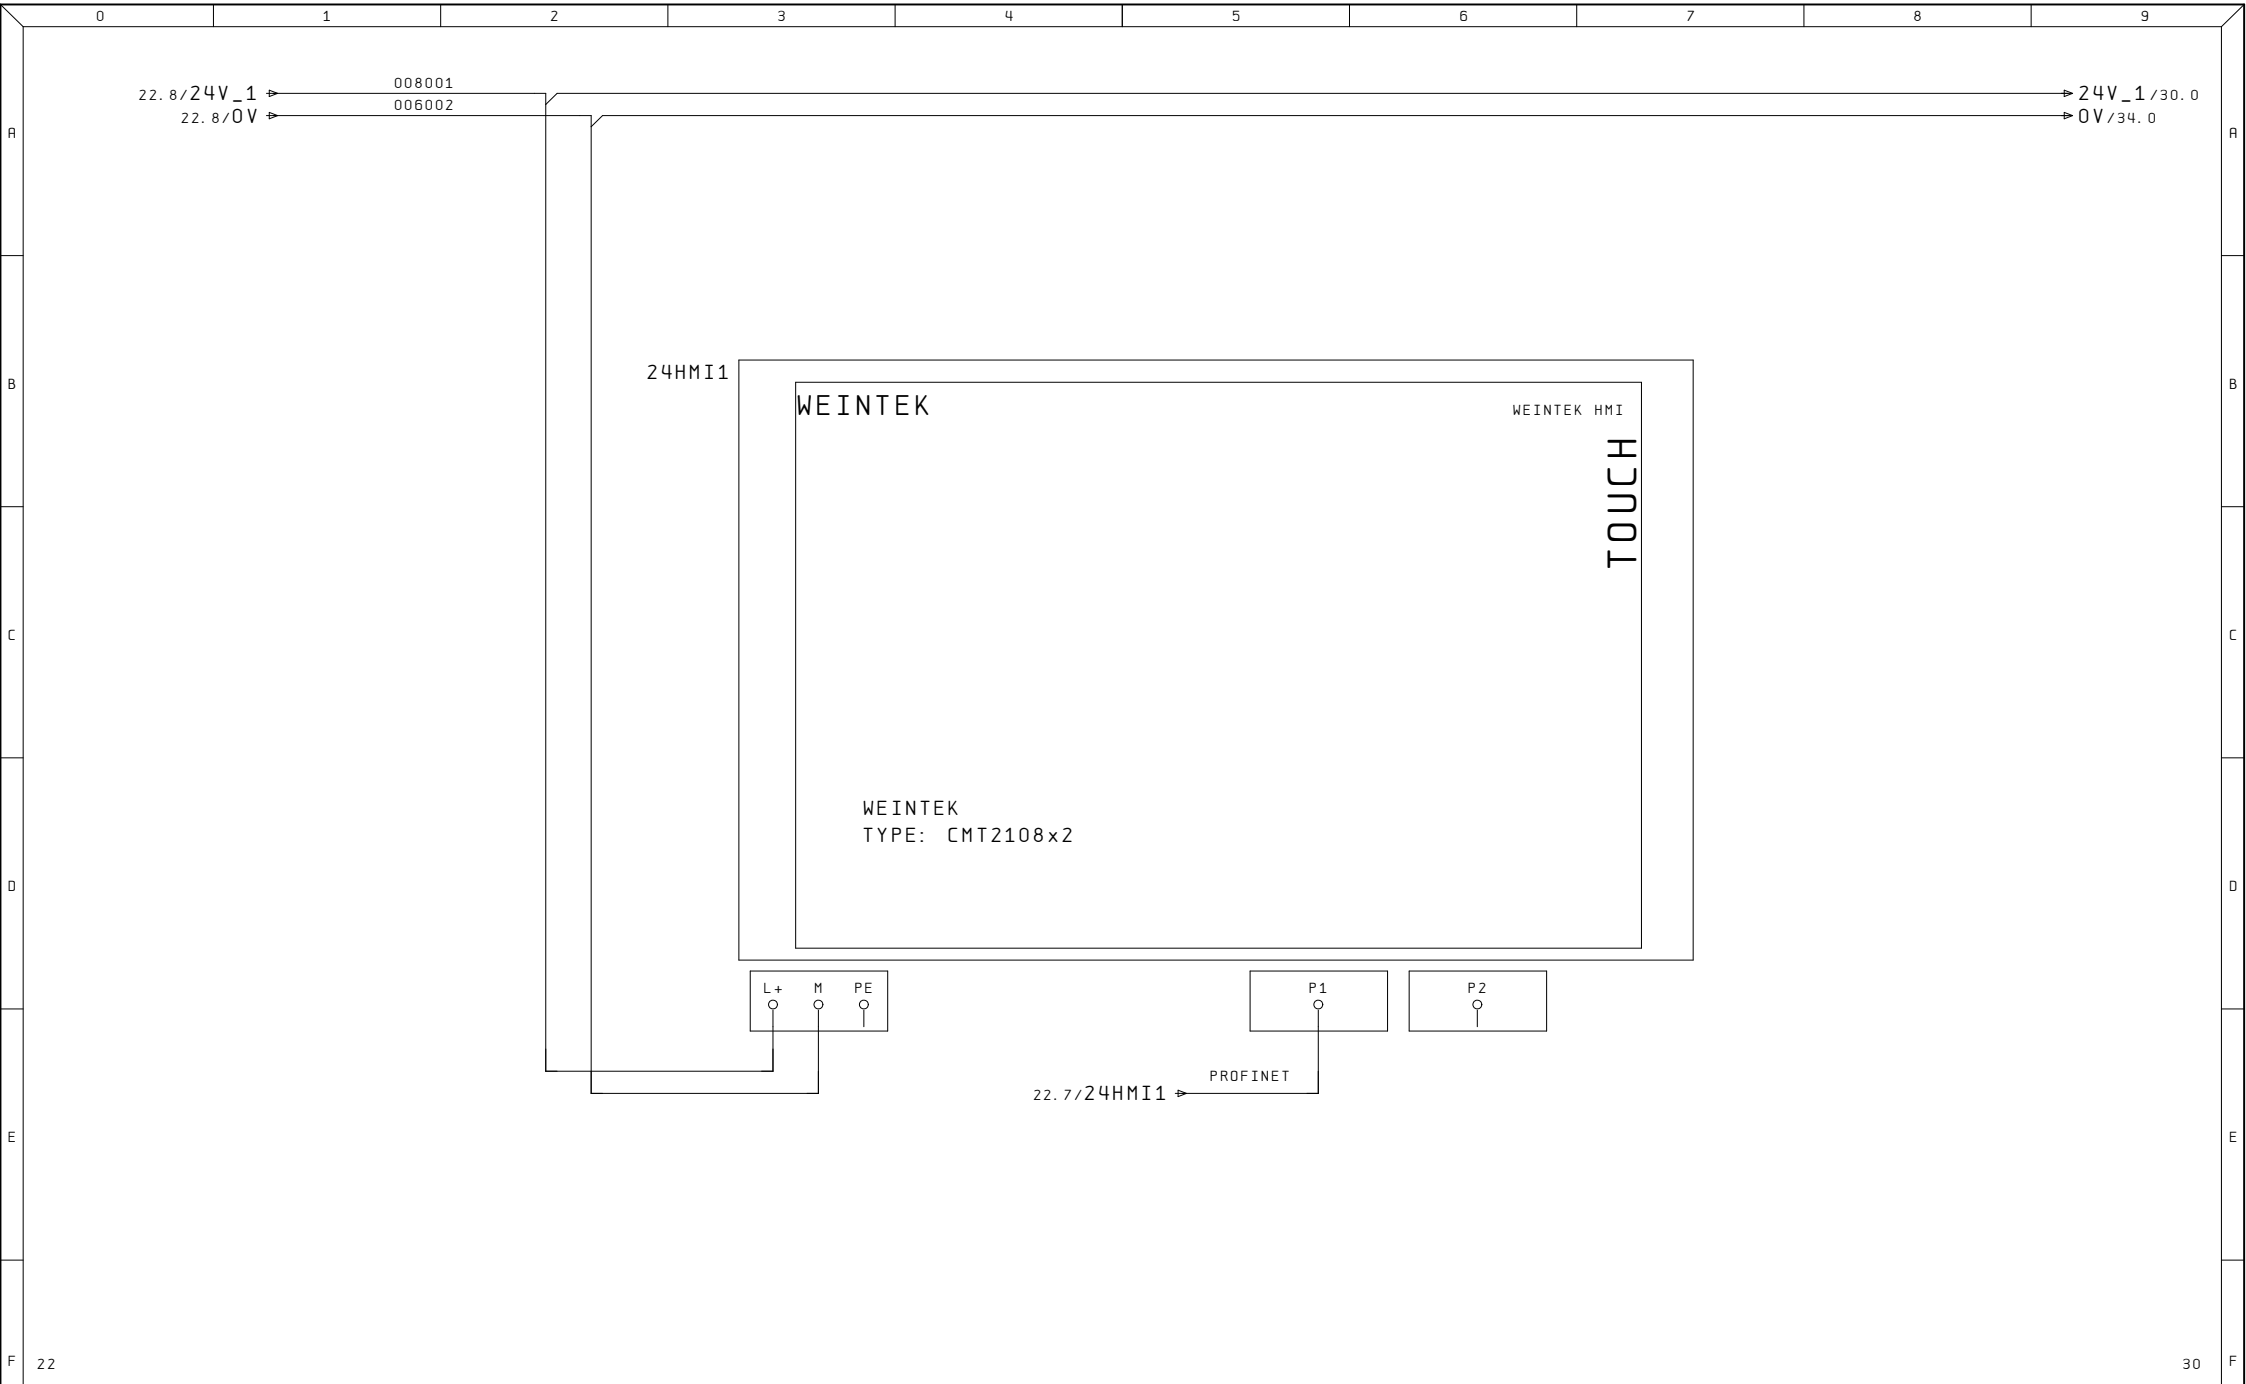


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0358	Commissa 2024_0358	Codice Impianto QE			
		Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina PANNELLO OPERATORE 10"				Pag.	24
IT		Stampa : 19. Nov. 2024									
		Verif. :								di	20

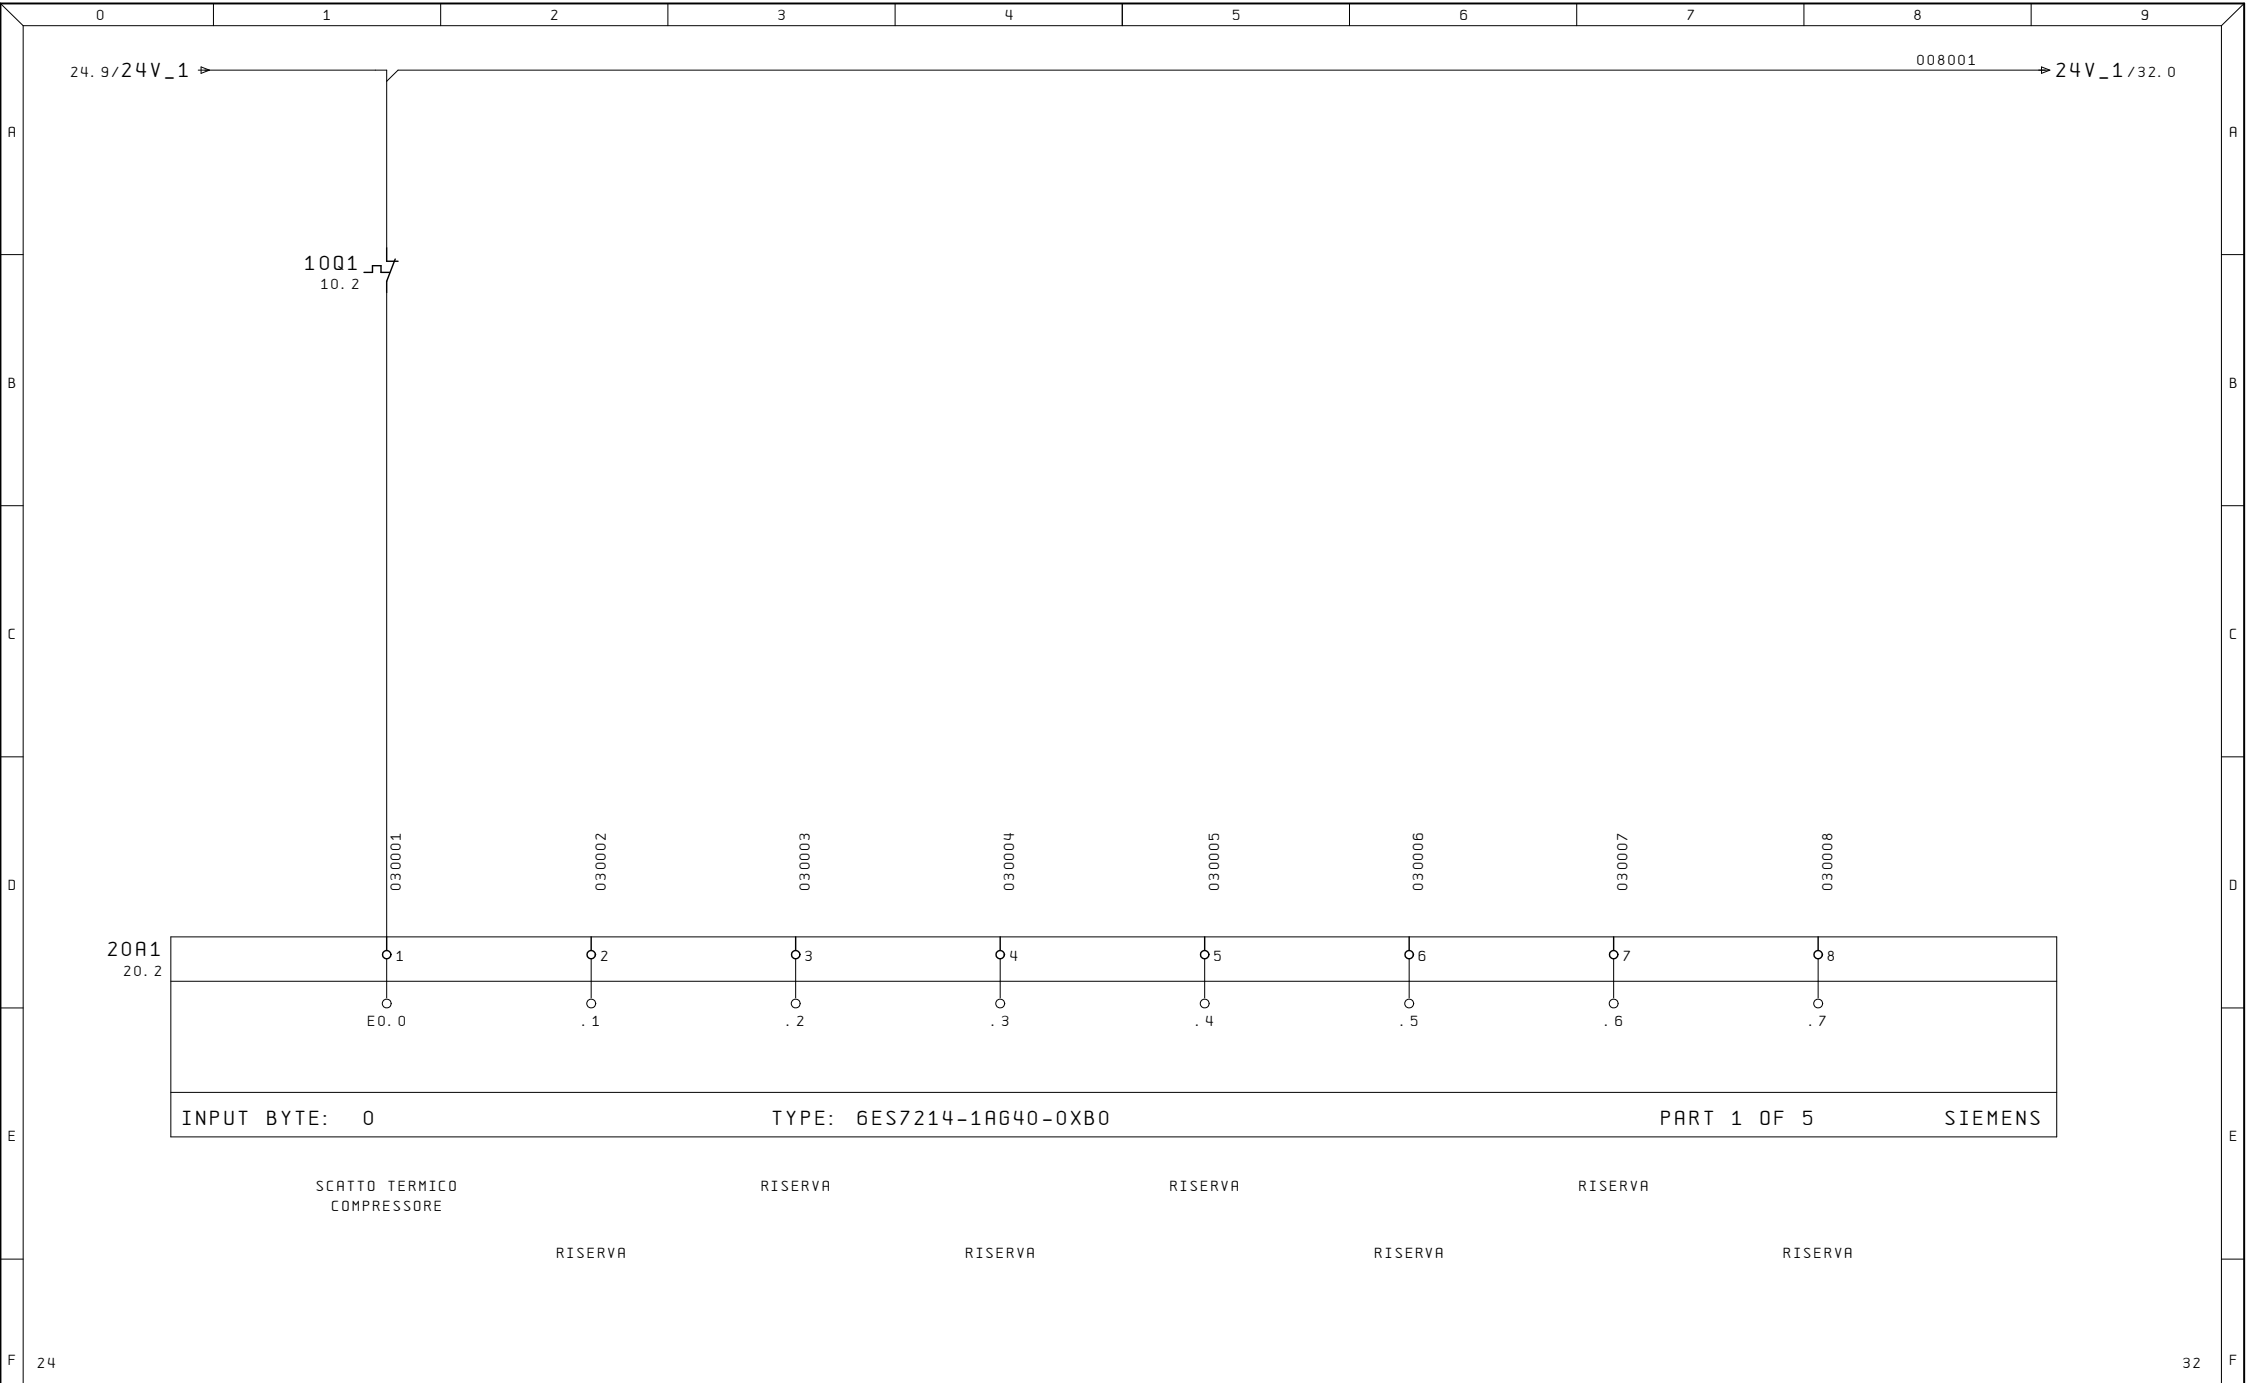


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	BANCO PROVA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0358	2024_0358	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
IT	Stampa : 19. Nov. 2024				INGRESSI DIGITALI		30
	Verif. :						di 20

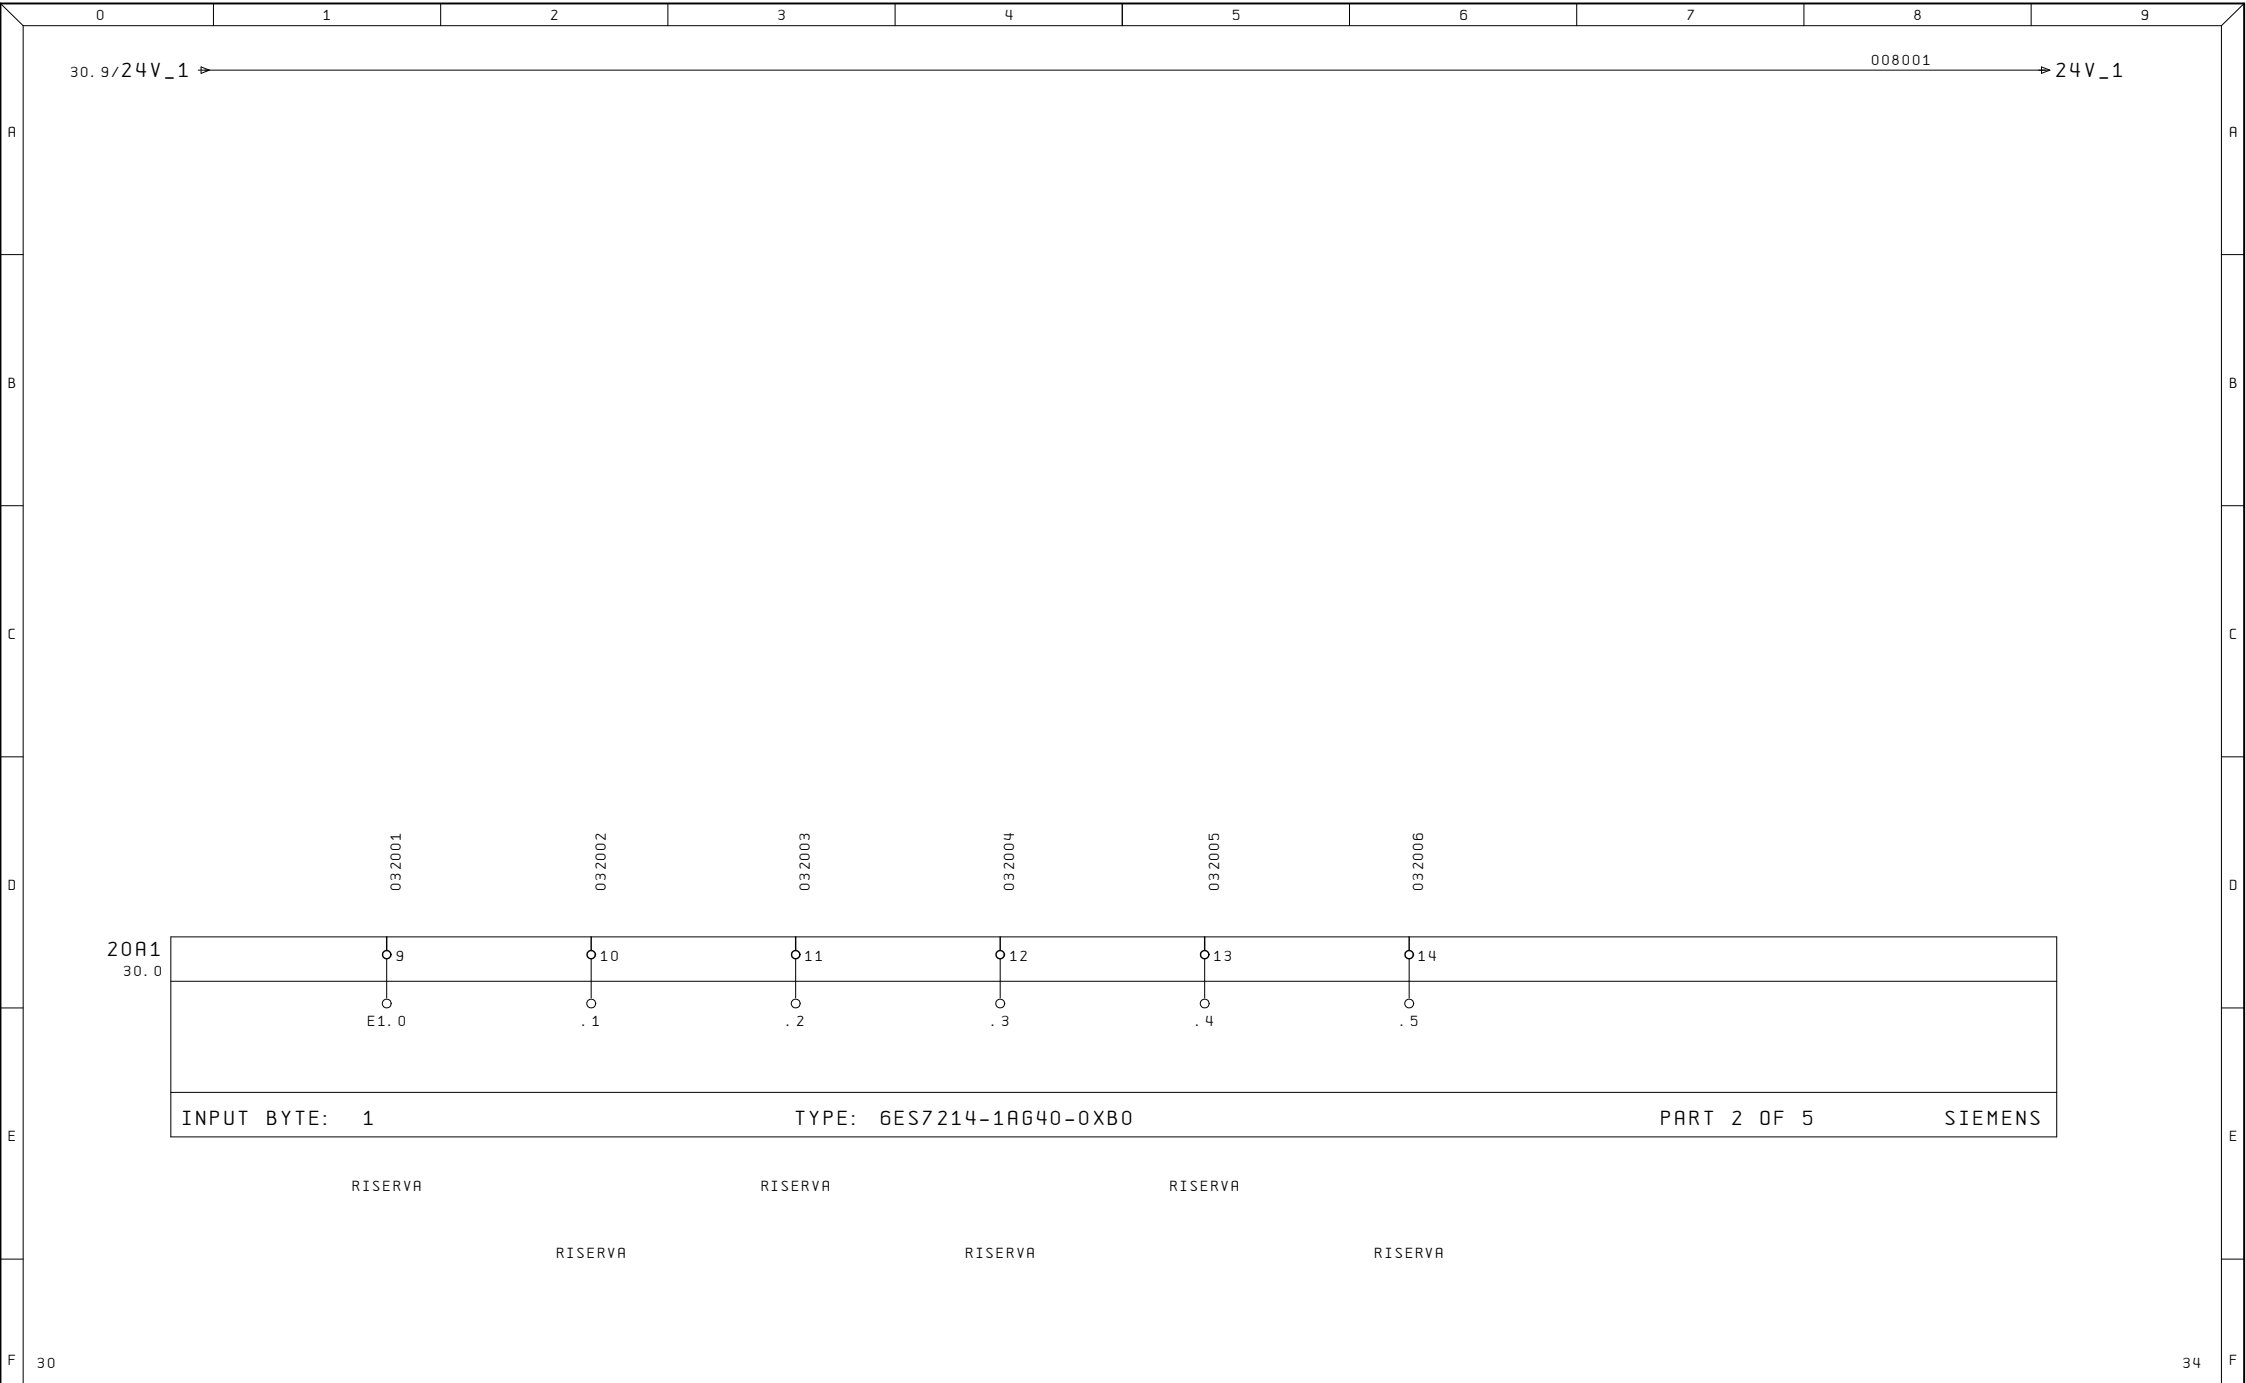


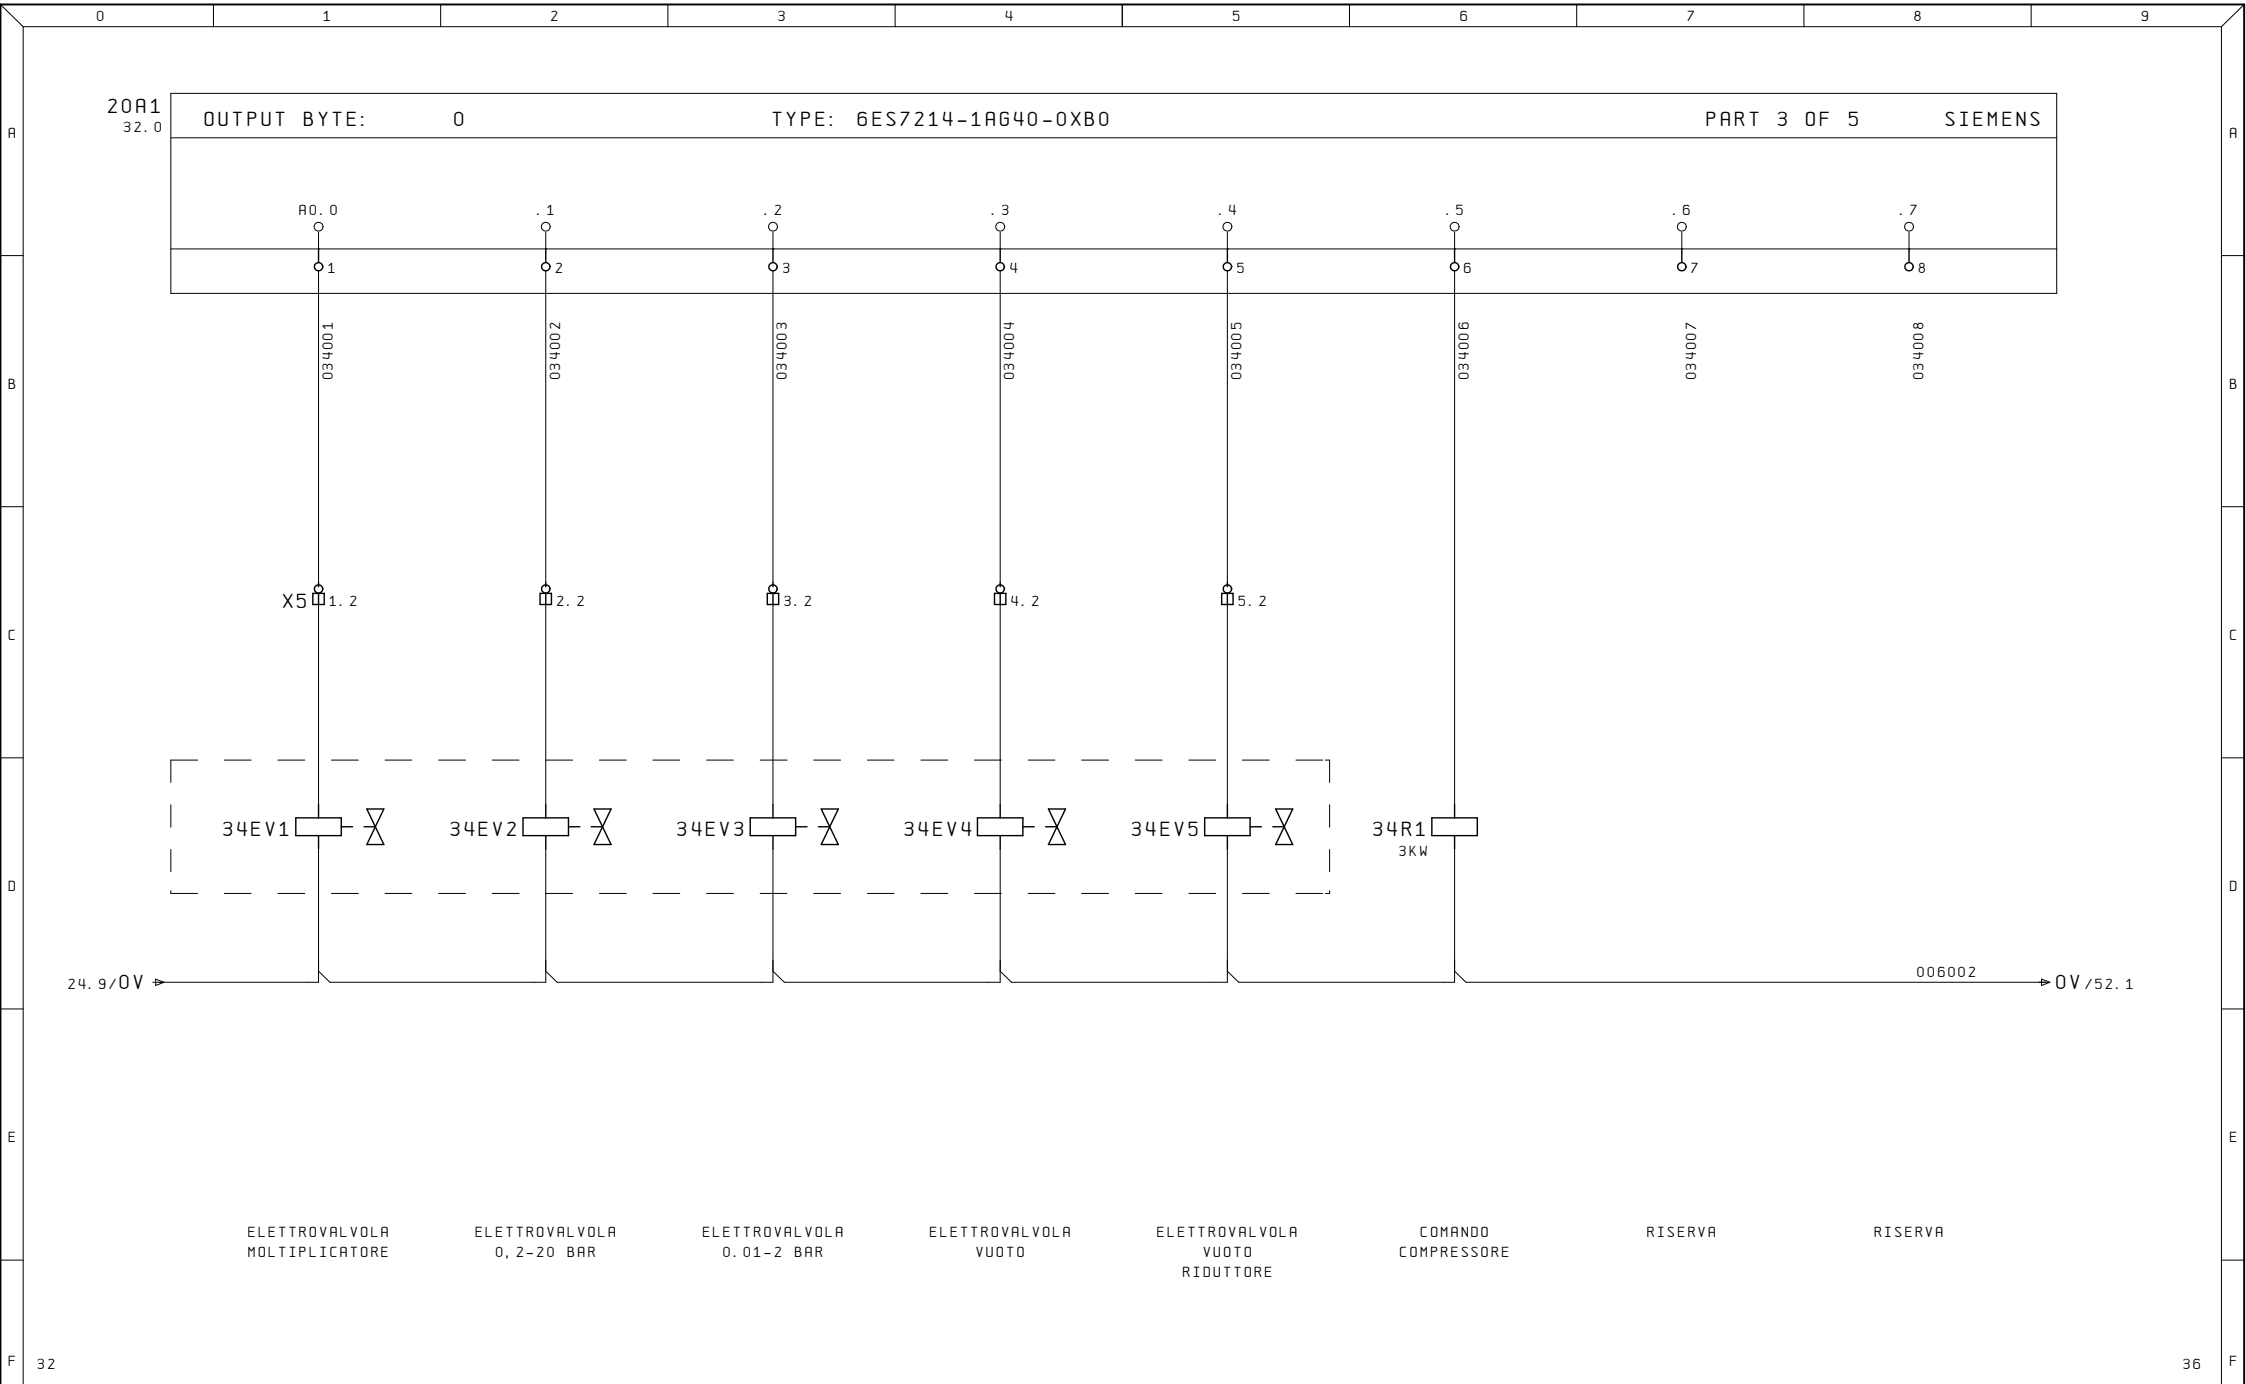



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0358	Commessa 2024_0358	Codice Impianto QE	
		Data :				Descrizione pagina USCITE DIGITALI		Pag.	34
IT		Stampa : 19. Nov. 2024			Cliente Finale			di	20
		Verif. :							

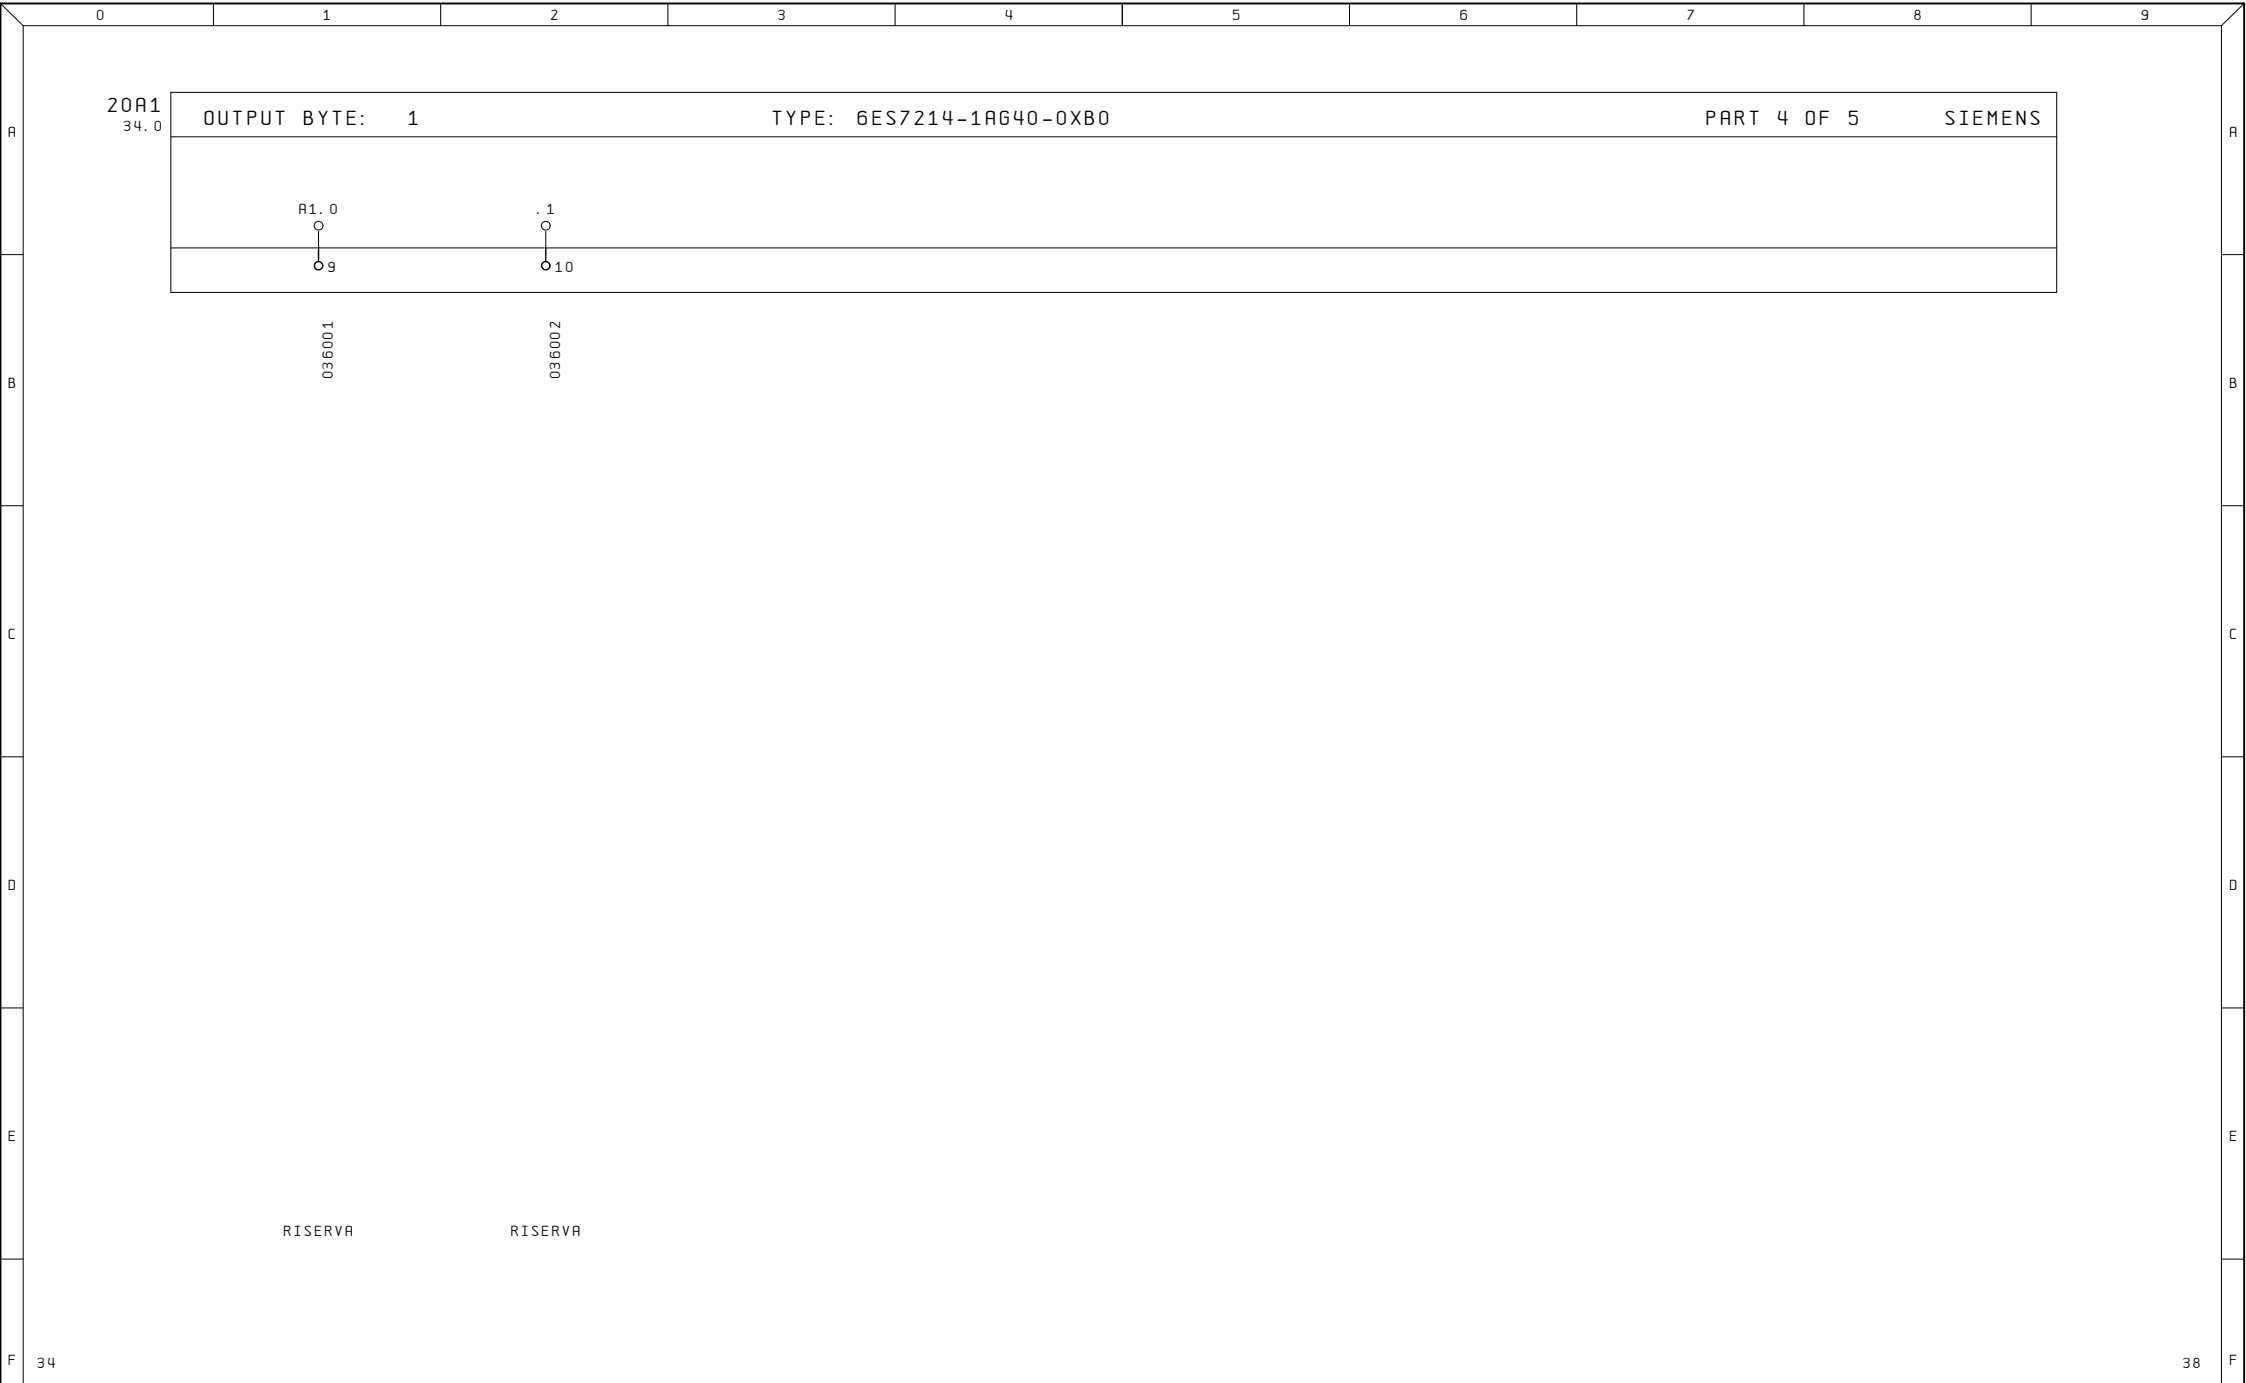


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	BANCO PROVA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0358	2024_0358	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
IT	Stampa : 19. Nov. 2024				USCITE DIGITALI		36
	Verif. :						di 20

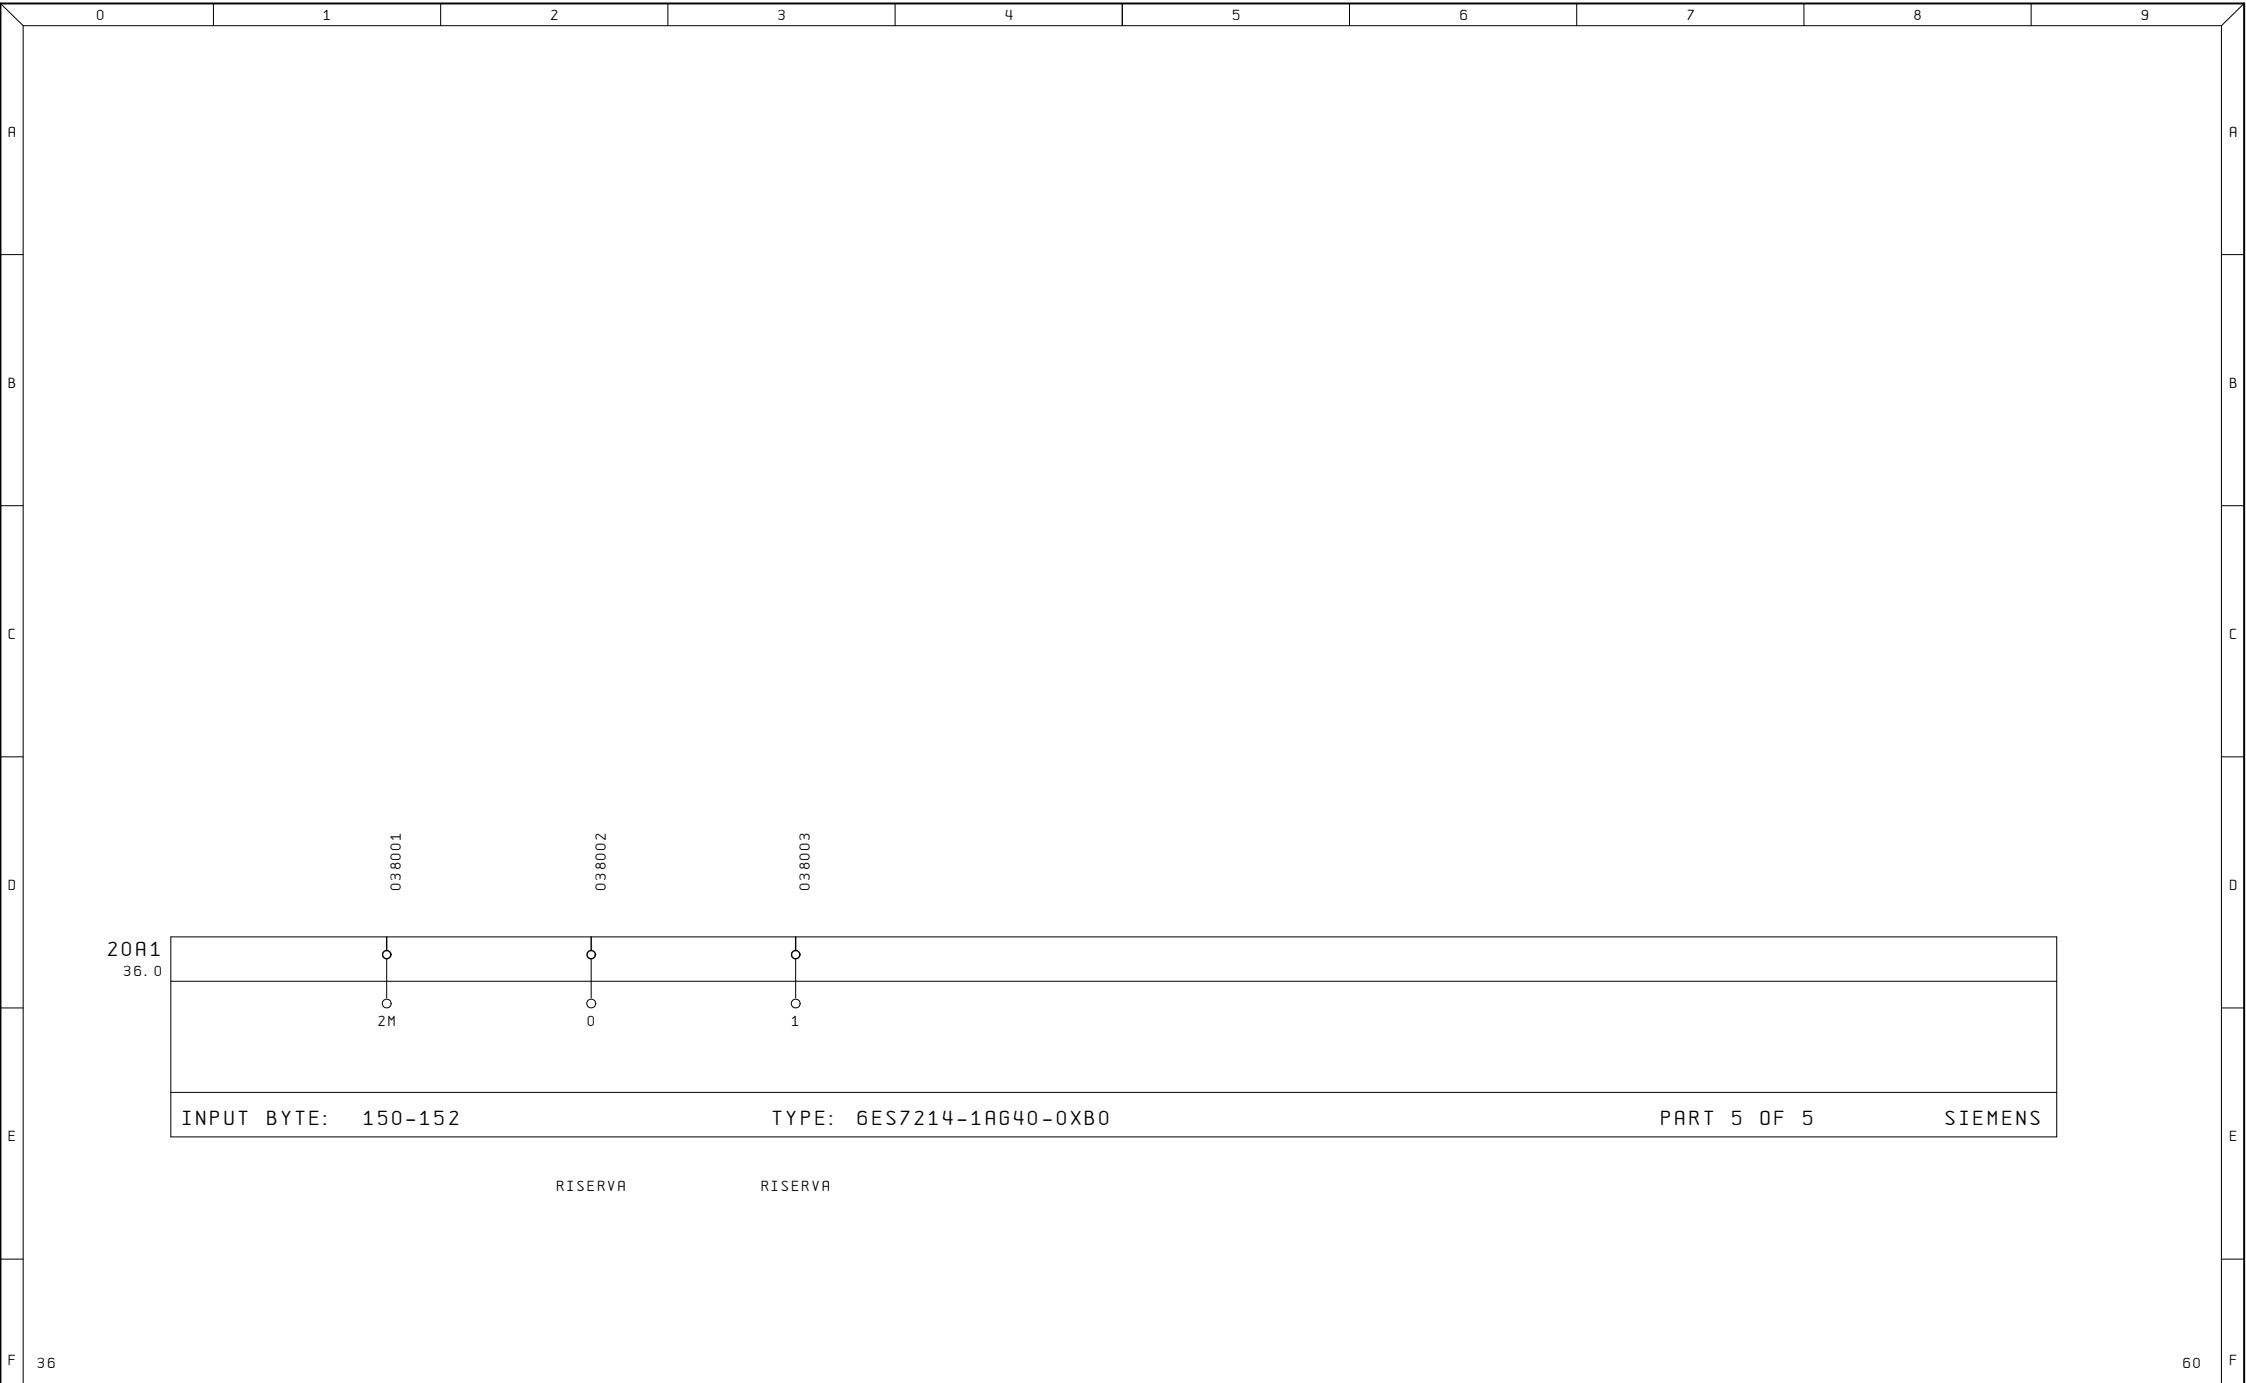

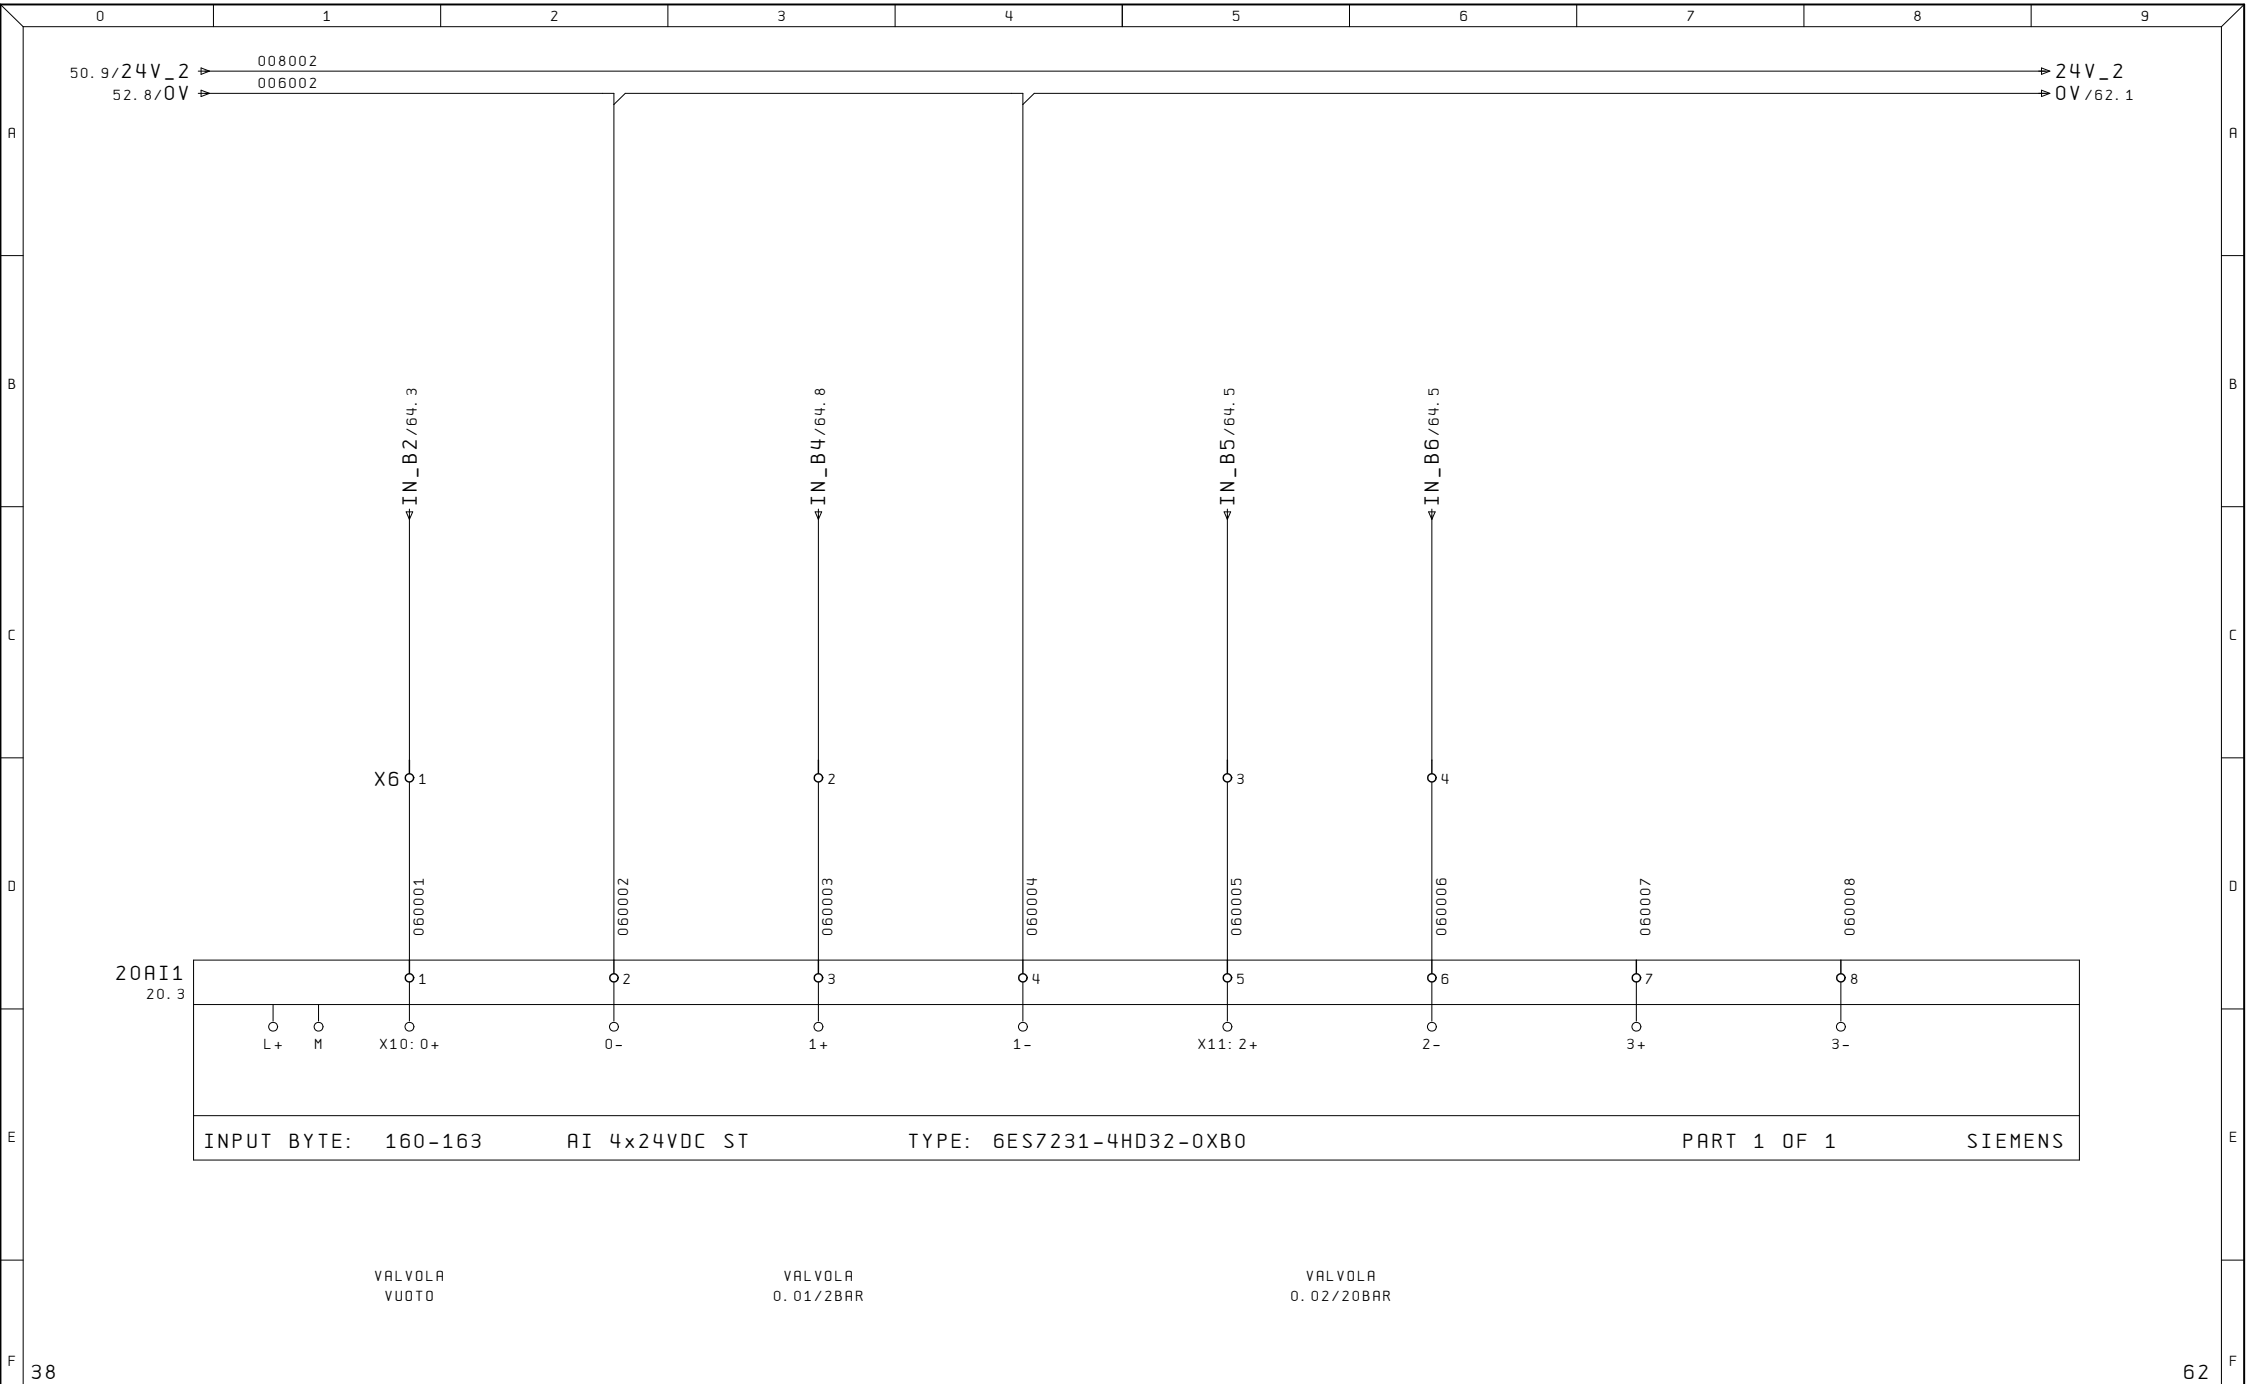

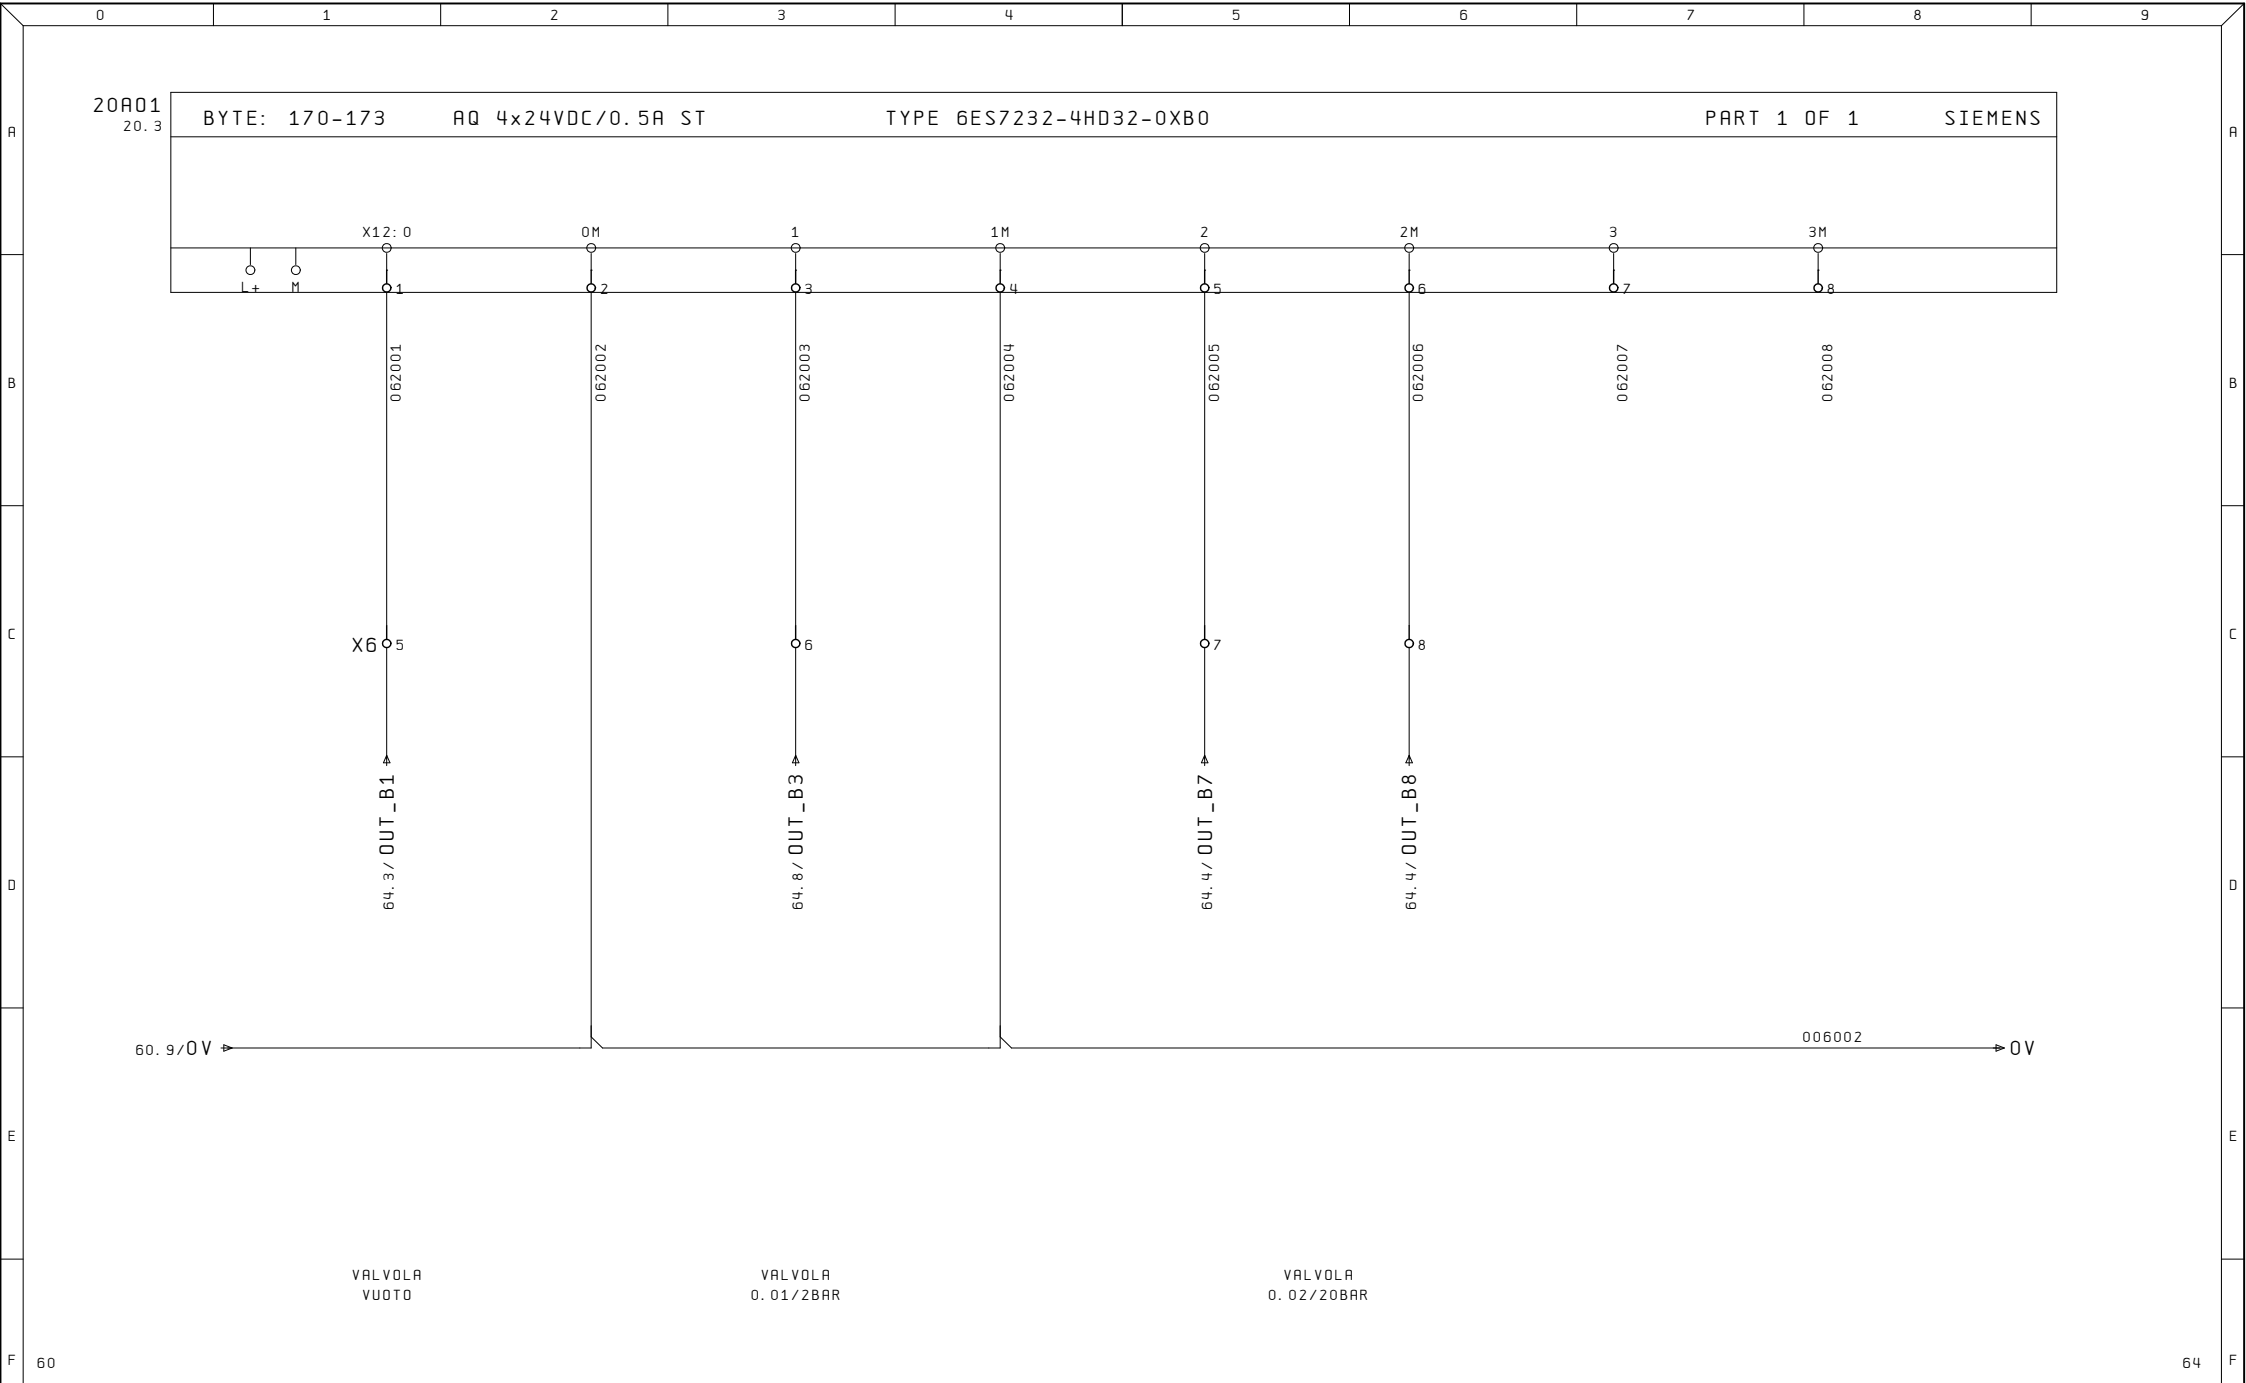

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	BANCO PROVA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0358	2024_0358	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 62
IT	Stampa : 19. Nov. 2024				OUTPUT ANALOGICI		di 20
	Verif. :						

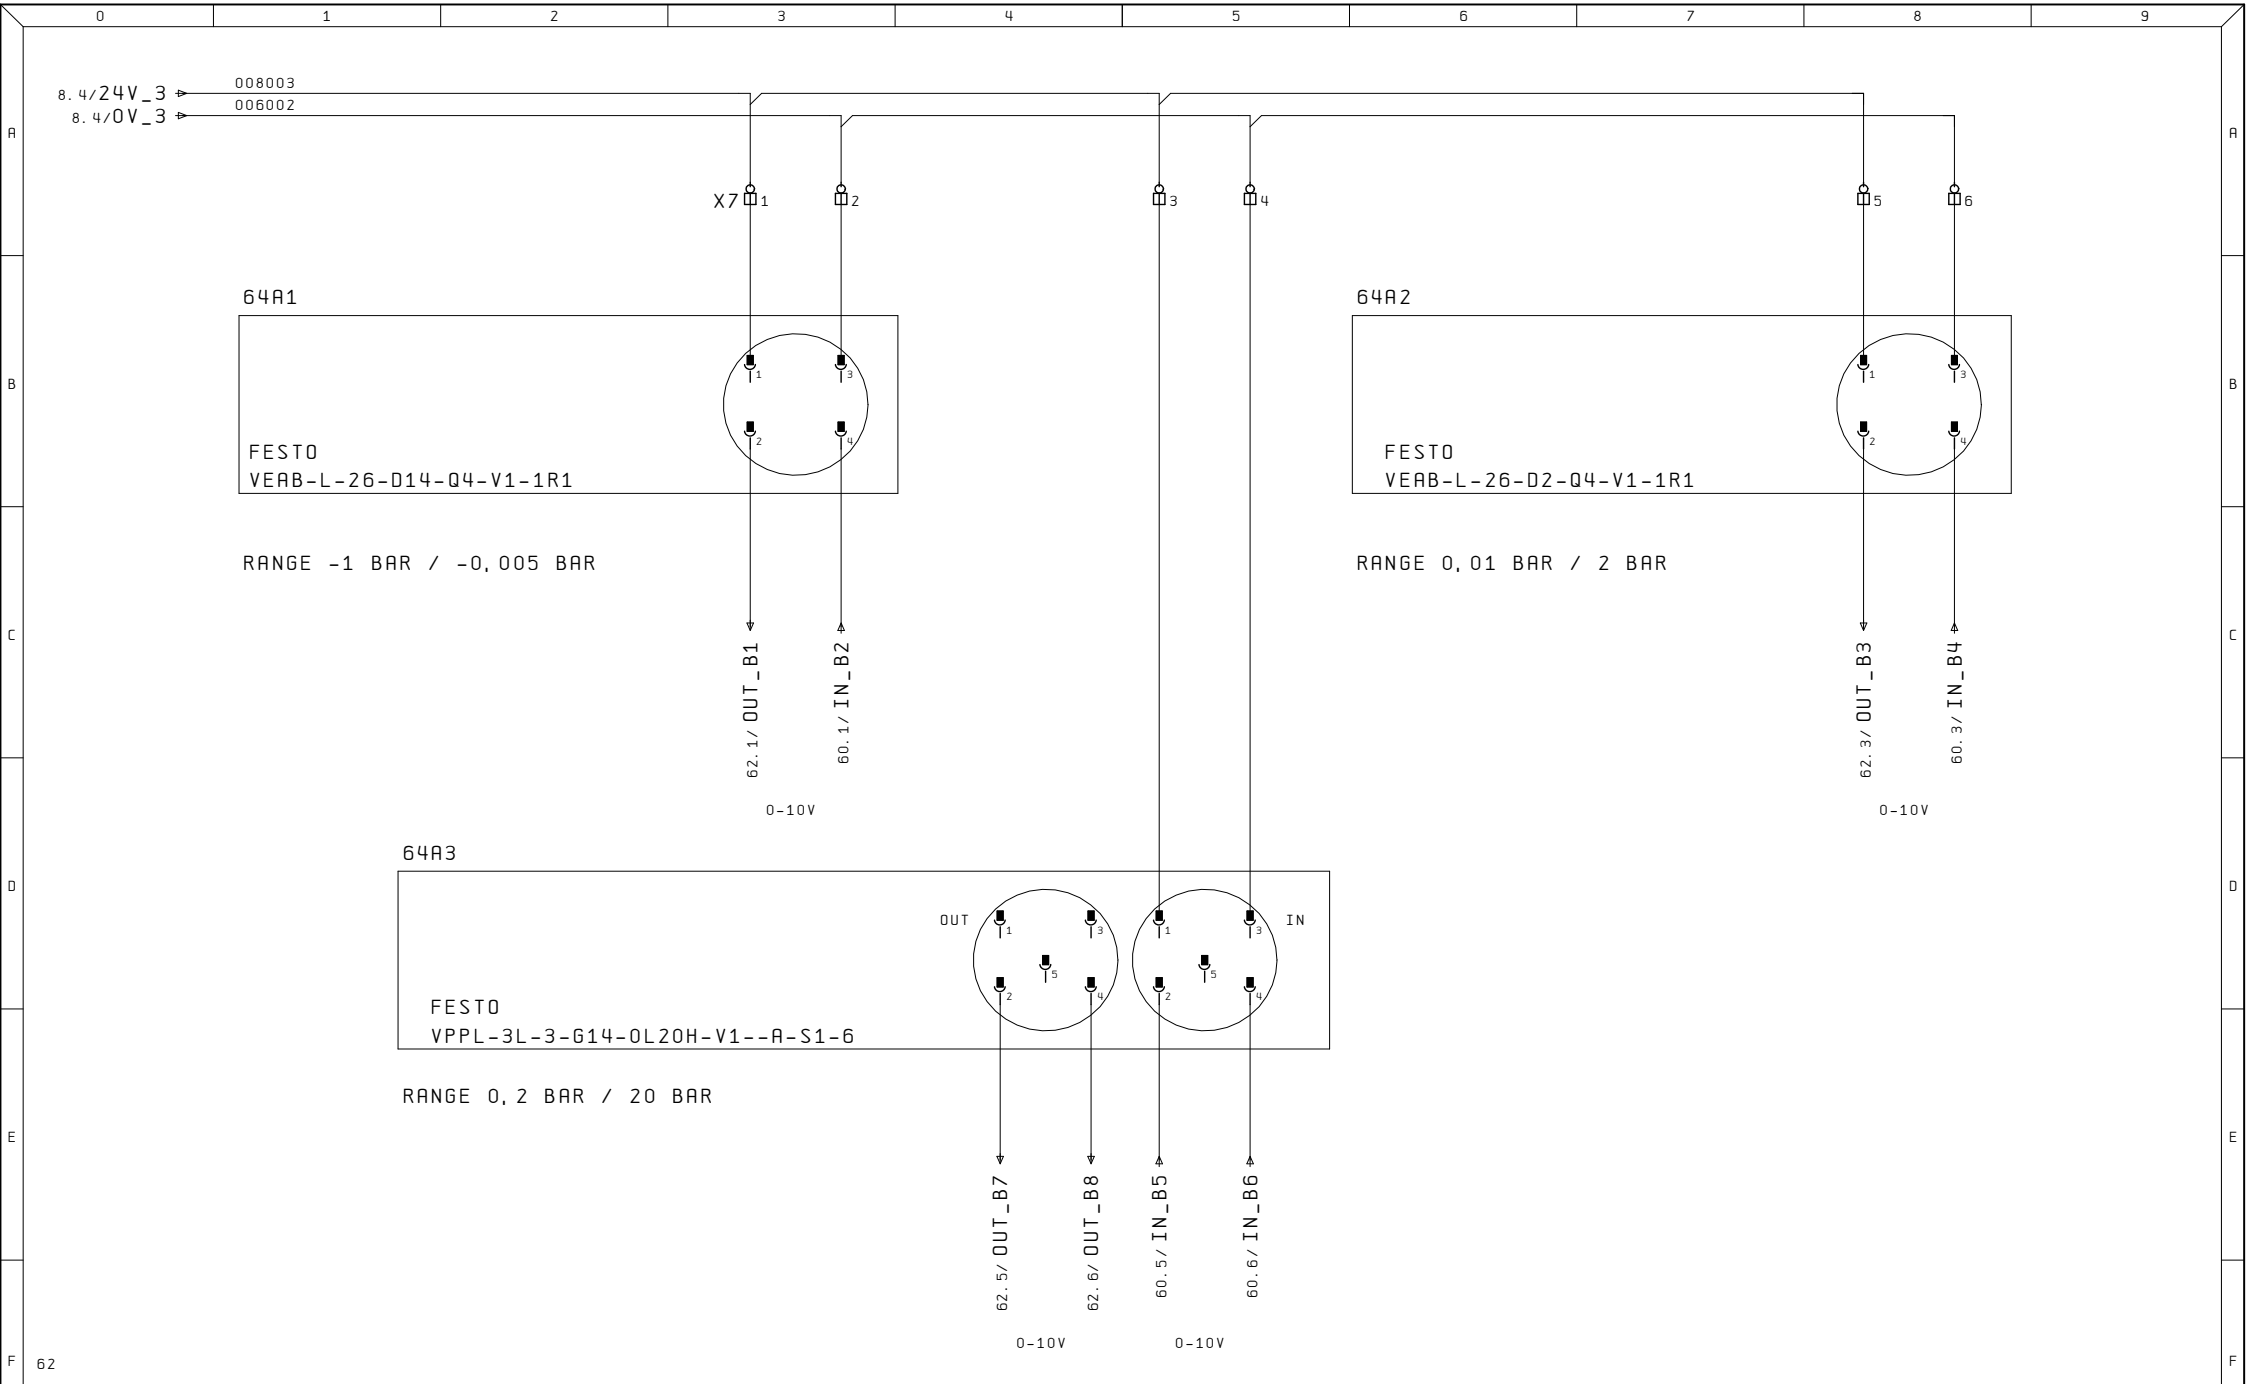

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	BANCO PROVA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0358	2024_0358	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 64	
IT	Stampa : 19.Nov.2024				VALVOLE REGOLATRICI	di 20	
	Verif. :						