

A

B

C |

D

F

F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto BANCO PROVA Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2024_0358	Commessa 2024_0358	Codice Impianto DOC	
	Data :					Descrizione pagina		Pag. 1
IT	Diseg. :				Cliente Finale	PAGINA PRINCIPALE		
	Stampa : 19. Mar. 2025							di 20
	Verif. :							


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE						16. Ott. 2024	ALE	
	=DOC/3	SOMMARIO PAGINE						19. Nov. 2024	ALE	x
	=QE/1	LISTA E CODICI COMPONENTI						19. Mar. 2025	MR	
	=QE/1. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI						19. Nov. 2024	MR	
	=QE/1. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI						19. Nov. 2024	MR	
B	=QE/2	ALIMENTAZIONE GENERALE 220V						11. Mar. 2025	ALE	
	=QE/4	ALIMENTAZIONE PRESA VENTILATORI						11. Mar. 2025	ALE	
	=QE/6	ALIMENTATORE 24VDC						11. Mar. 2025	ALE	
	=QE/8	DISTRIBUZIONE 24VDC						19. Mar. 2025	ALE	
	=QE/10	COMPRESSORE						19. Mar. 2025	ALE	
	=QE/12	DISTRIBUZIONE 24VDC						19. Mar. 2025	ALE	
	=QE/20	ALIMENTAZIONE PLC						19. Nov. 2024	MDM	
C	=QE/22	SWITCH RETE PROFINET						19. Nov. 2024	IT	
	=QE/24	PANNELLO OPERATORE 10"						19. Mar. 2025	PP	
	=QE/30	INGRESSI DIGITALI						19. Mar. 2025	IT	
	=QE/32	INGRESSI DIGITALI						17. Ott. 2024	IT	
	=QE/34	USCITE DIGITALI						19. Mar. 2025	ALE	
	=QE/36	USCITE DIGITALI						15. Ott. 2024	ALE	
	=QE/38	INGRESSI ANALOGICI						15. Ott. 2024	IT	
D	=QE/60	INPUT ANALOGICI						19. Mar. 2025	IT	
	=QE/62	OUTPUT ANALOGICI						19. Mar. 2025	IT	
	=QE/64	VALVOLE REGOLATRICI						19. Mar. 2025	IT	
E										
F	1									=QE/1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	BANCO PROVA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0358	2024_0358	DOC
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
IT	Stampa : 19. Mar. 2025				SOMMARIO PAGINE		3
	Verif. :						di 20


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE		POSIZIONE			A
	2Q1	SEZIONATORE SOTTOCARICO BIPOLARE 16A			SIEMENS	5SY6216-7MCB					
B	4F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE			SIEMENS	3NW7013					B
	4F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE			SIEMENS	3NW7013					
	4f3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE			SIEMENS	3NW7013					
	4X1	PRESA 220V 2P+TERRA			GEWISS	GW 20246					
C	4V1	VENTILATORE + FILTRO			FANDIS	FF086A230UF+ FF08U					C
	6F1	PORTAFUSIBILE BIPOLARE			SIEMENS	3NW7023					
	6AL1	ALIMENTATORE 24VDC 10A			PHOENIX	2903149					
D											D
	8F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE			SIEMENS	3NW7013					
	8F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE			SIEMENS	3NW7013					
	8F3/8F4	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE			SIEMENS	3NW7013					
E											E
	10Q1	SALVAMOTORE			SIEMENS	3RV2011-0CA10					
	10K1	CONTATTORE			SIEMENS	3RT2017-1BB41+ 3RT2916-1BB00					

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		10M1	COMPRESSORE MONOFASE 0.34KW 2.4A 2900RPM				001064567				
		20A1	PLC S7 1200		SIEMENS		6ES7214-1A640-0XB0 + 6ES7954-8LC04-0AA0				
B		20AI1	MODULO INGRESSI ANALOGICI		SIEMENS		6ES7231-4HD32-0XB0				
		20AO1	MODULO USCITE ANALOGICI		SIEMENS		6ES7232-4HD32-0XB0				
		22A1	SWITCH RETE		LAPP		21700123				
C		24HMI	PANNELLO OPERATORE 10''		WEINTEK		CMT2108x2				
		34EV1	ELETTROVALVOLA		FESTO		CAMPO				
		34EV2	ELETTROVALVOLA		FESTO		CAMPO				
D		34EV3	ELETTROVALVOLA		FESTO		CAMPO				
		34EV4	ELETTROVALVOLA		FESTO		CAMPO				
		34EV5	ELETTROVALVOLA		FESTO		CAMPO				
		34R1	RELE'		PHOENIX CONTACT		2900931				
E		64A1	VALVOLA REGOLATRICE		FESTO		VEAB-L-26-D14-Q4-V1-1R1 8046307				


0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE								MARCA		CODICE				POSIZIONE			
	64A2	VALVOLA REGOLATRICE								FESTO		VEAB-L-26-D2-Q4-V1-1R1 8046305							
B	64A3	VALVOLA REGOLATRICE								FESTO		VPPL-3L-3-614-OL20H-V1--A-S1-6 1635986							
C																			
D																			
E																			
F	1.1																		
	Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 19.Mar.2025 Verif. :		Impianto BANCO PROVA		R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Cliente Finale		Disegno Numero 2024_0358		Commissa 2024_0358		Codice Impianto QE		Pag. 1.2 di 20		
												Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI							

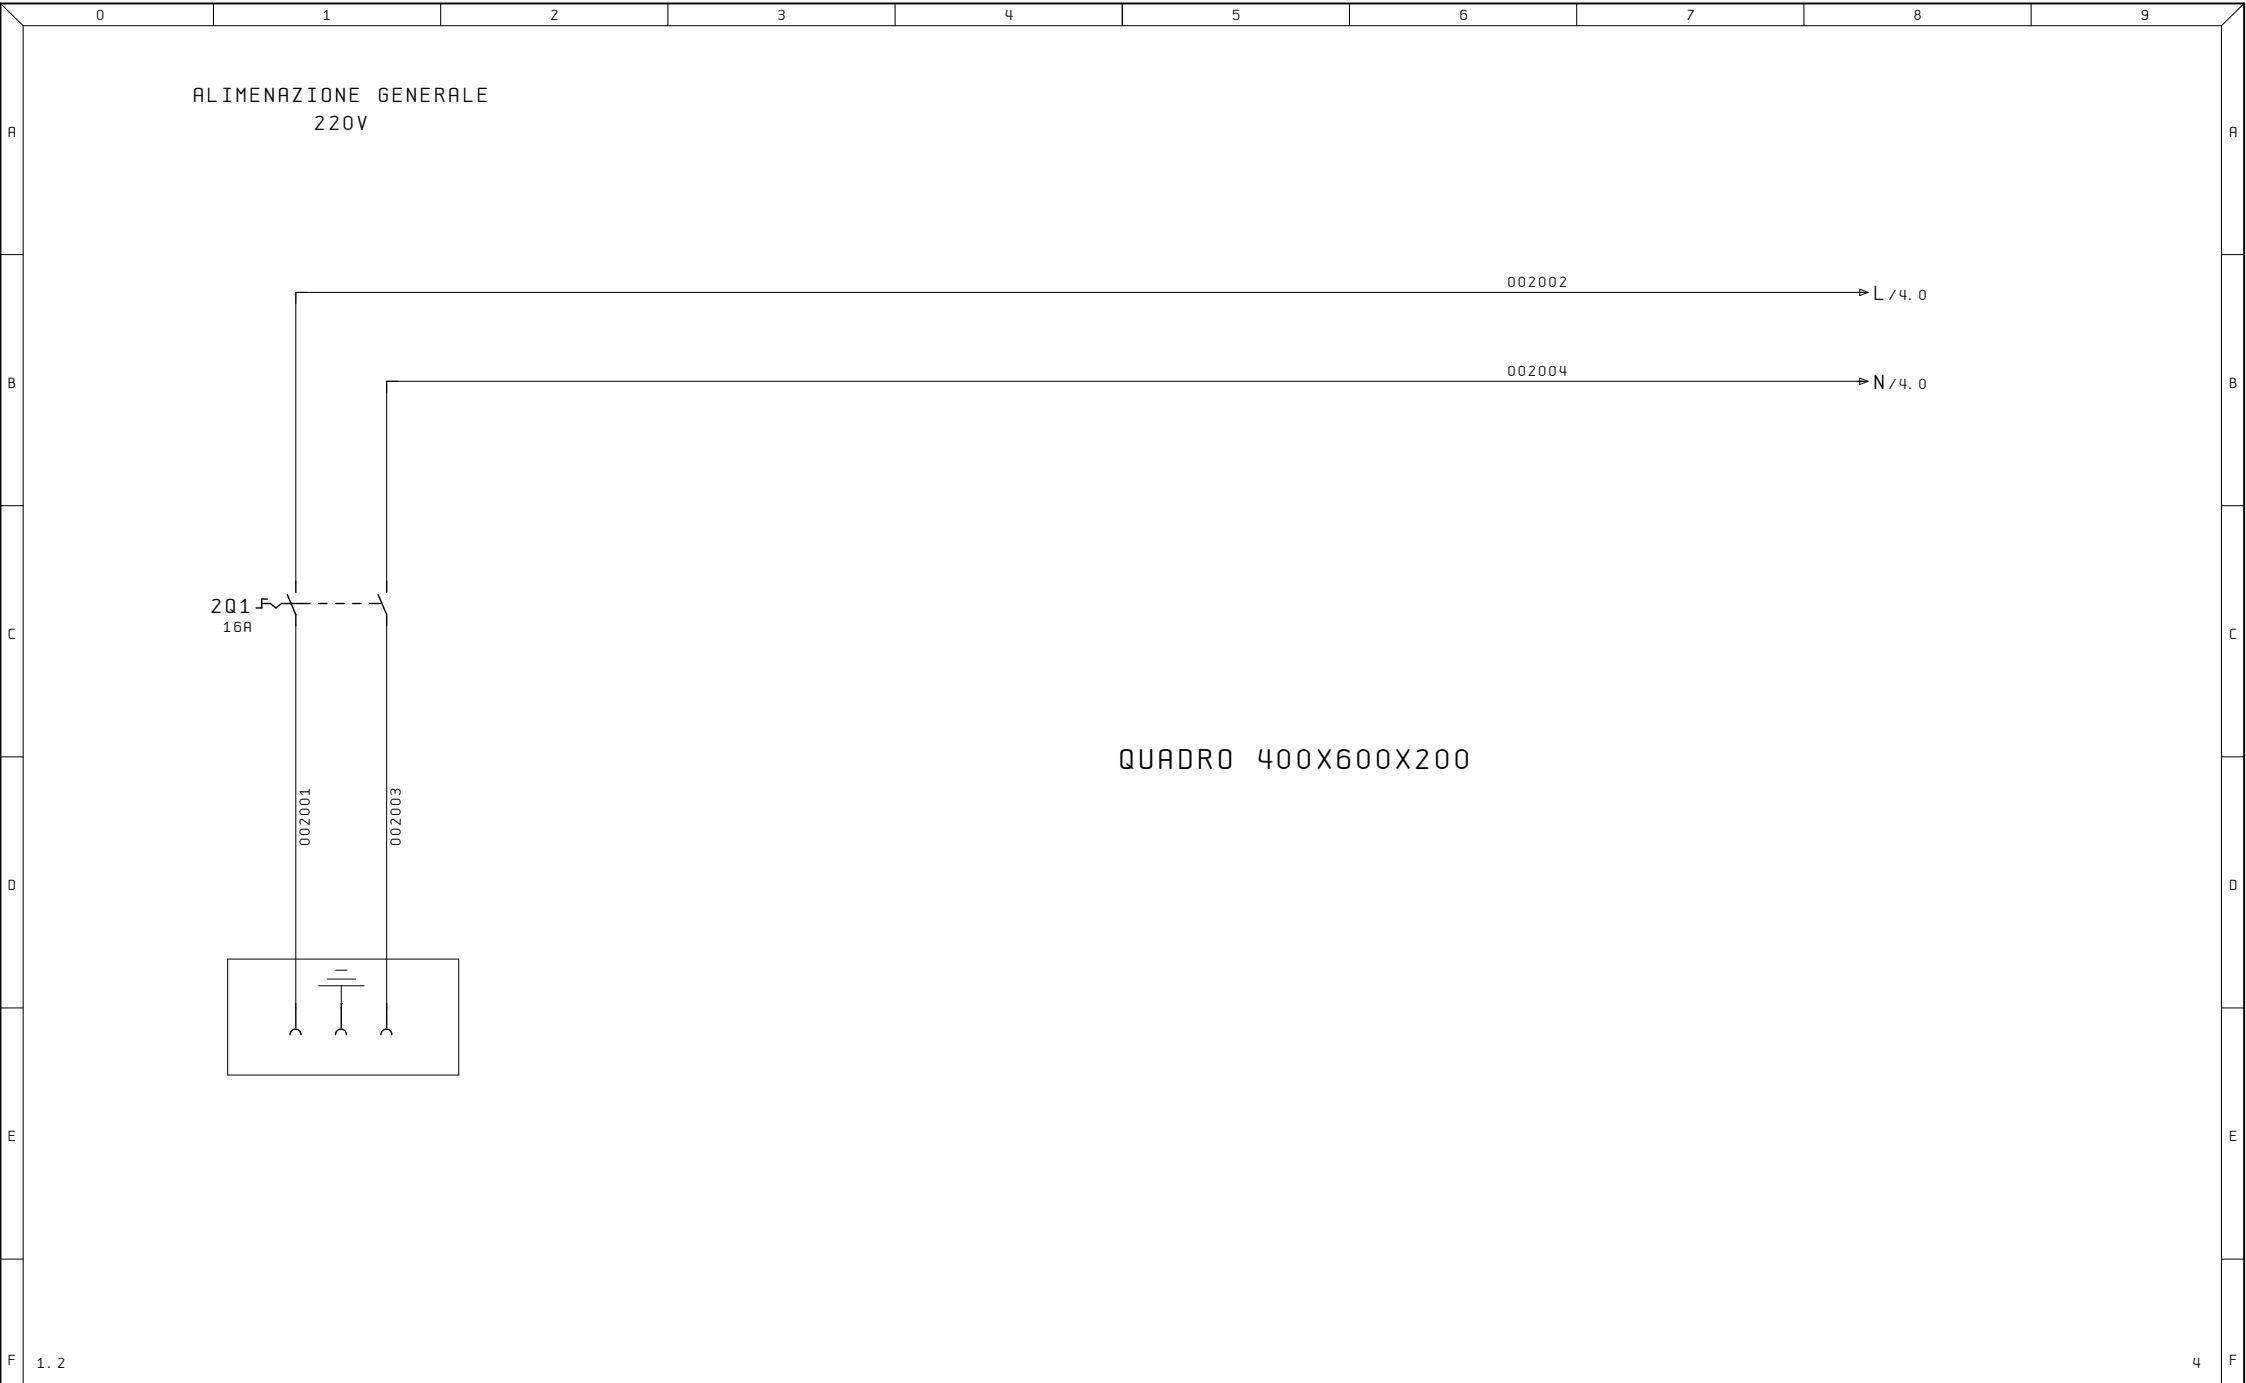


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :				2024_0358	2024_0358	QE	
		Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
IT		Stampa : 19.Mar.2025				ALIMENTAZIONE GENERALE 220V			2
		Verif. :				di 20			

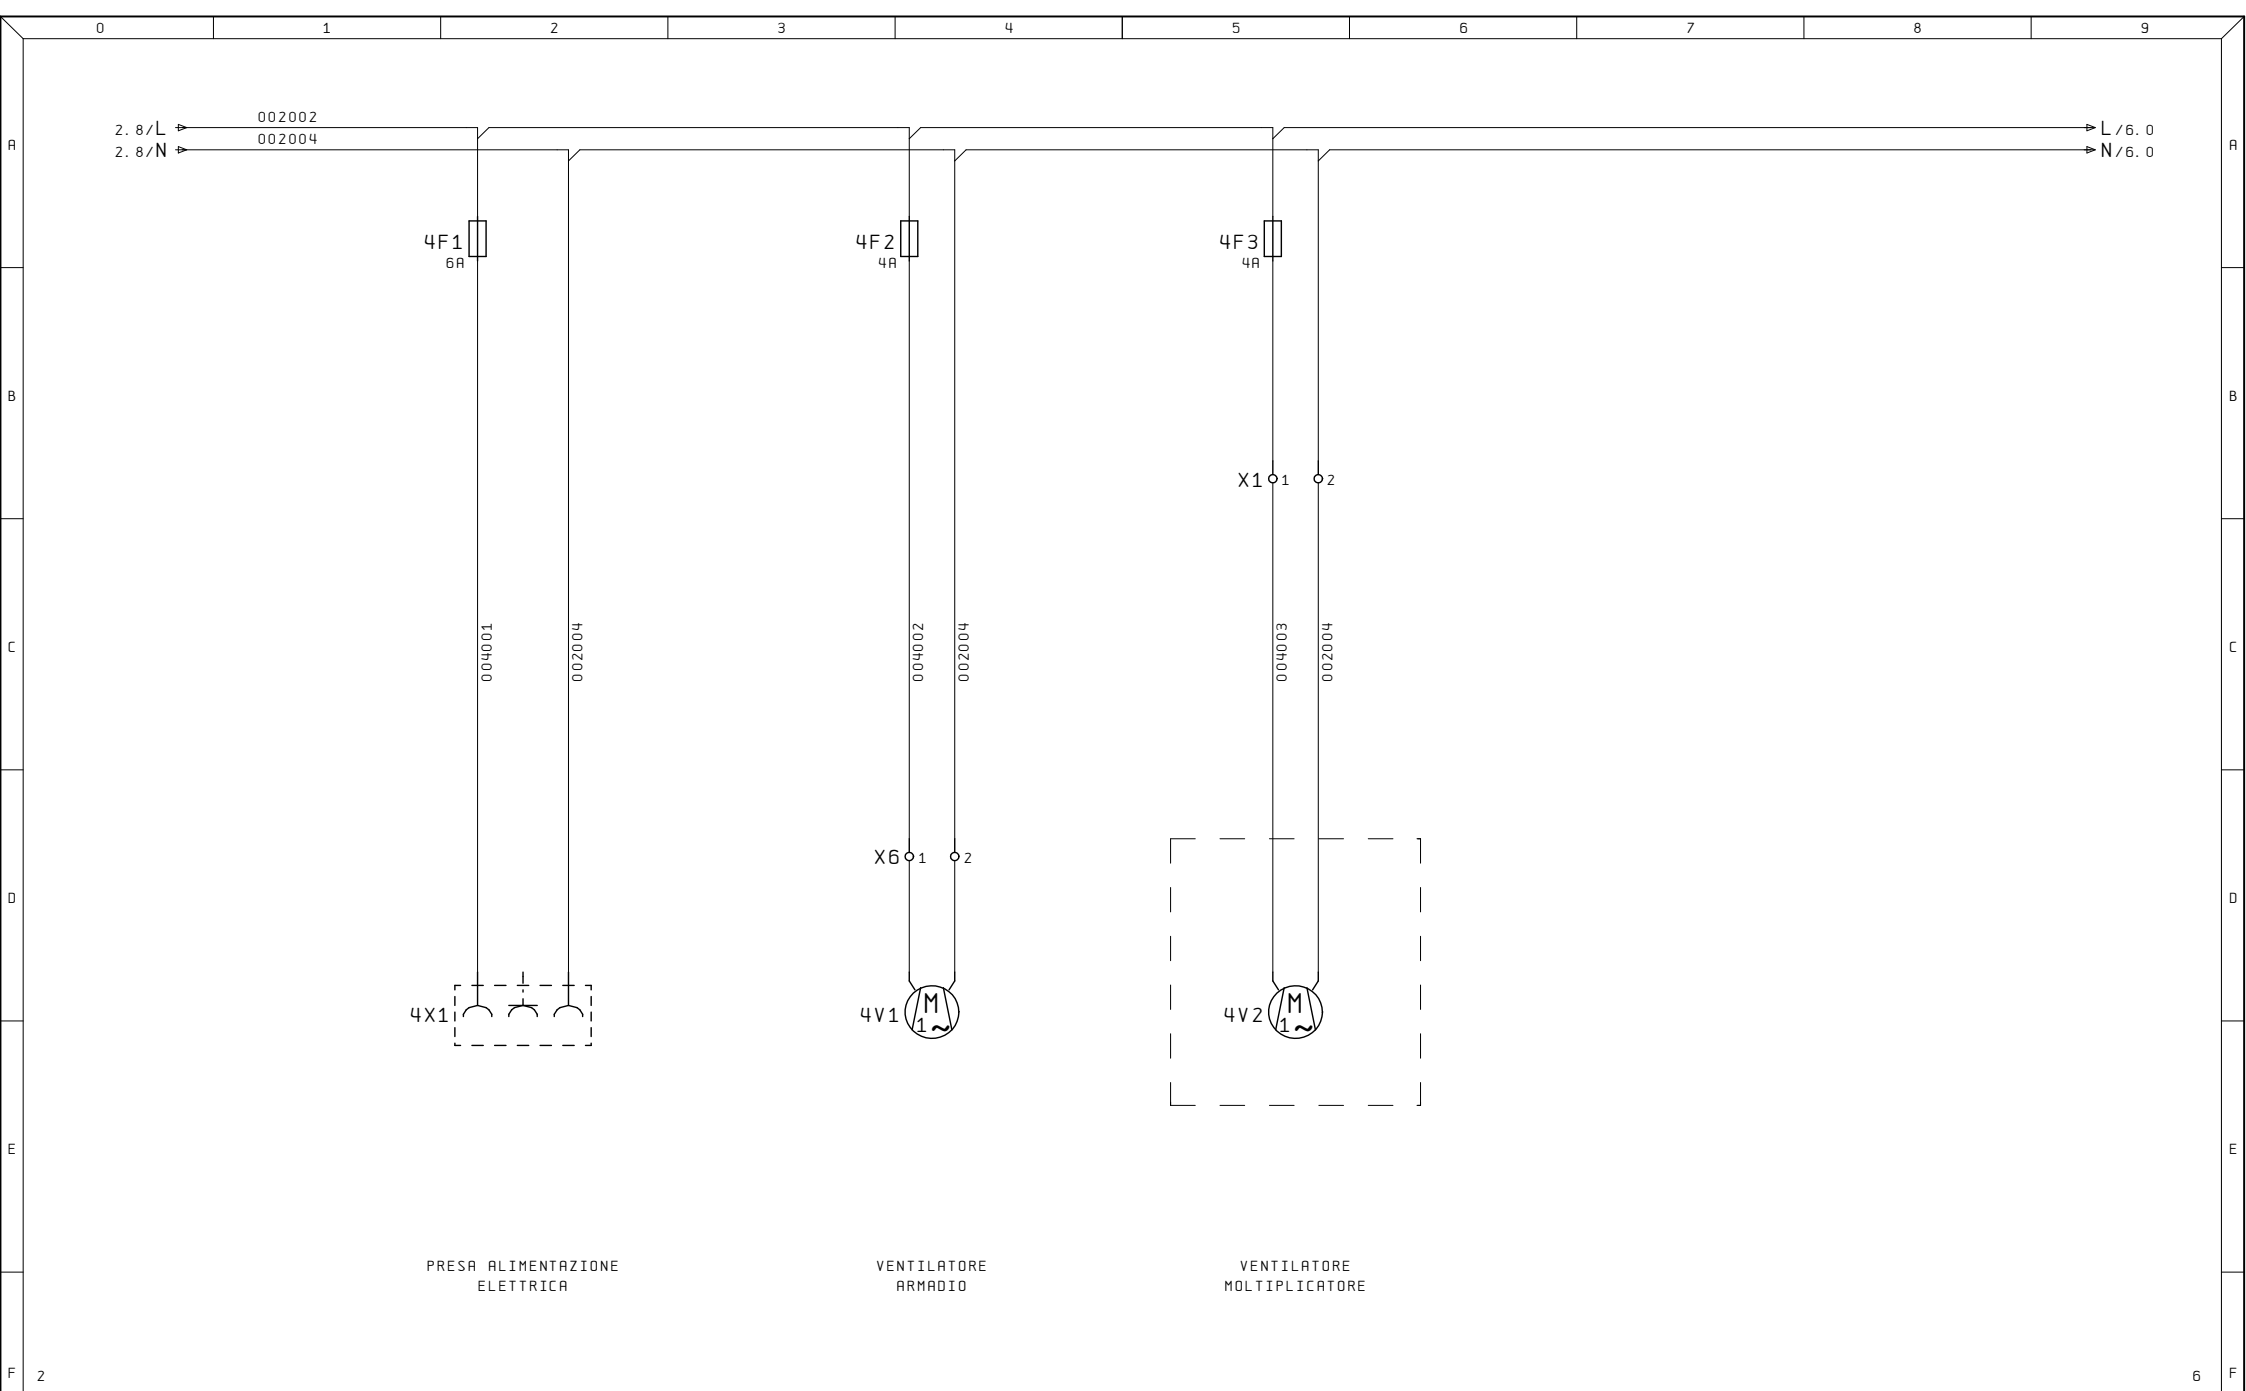


Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0358		Commissa 2024_0358		Codice Impianto QE		
		Diseg. :						Descrizione pagina		Pag.		
IT		Stampa : 19.Mar.2025					Cliente Finale	ALIMENTAZIONE PRESA				4
		Verif. :						VENTILATORI				di 20

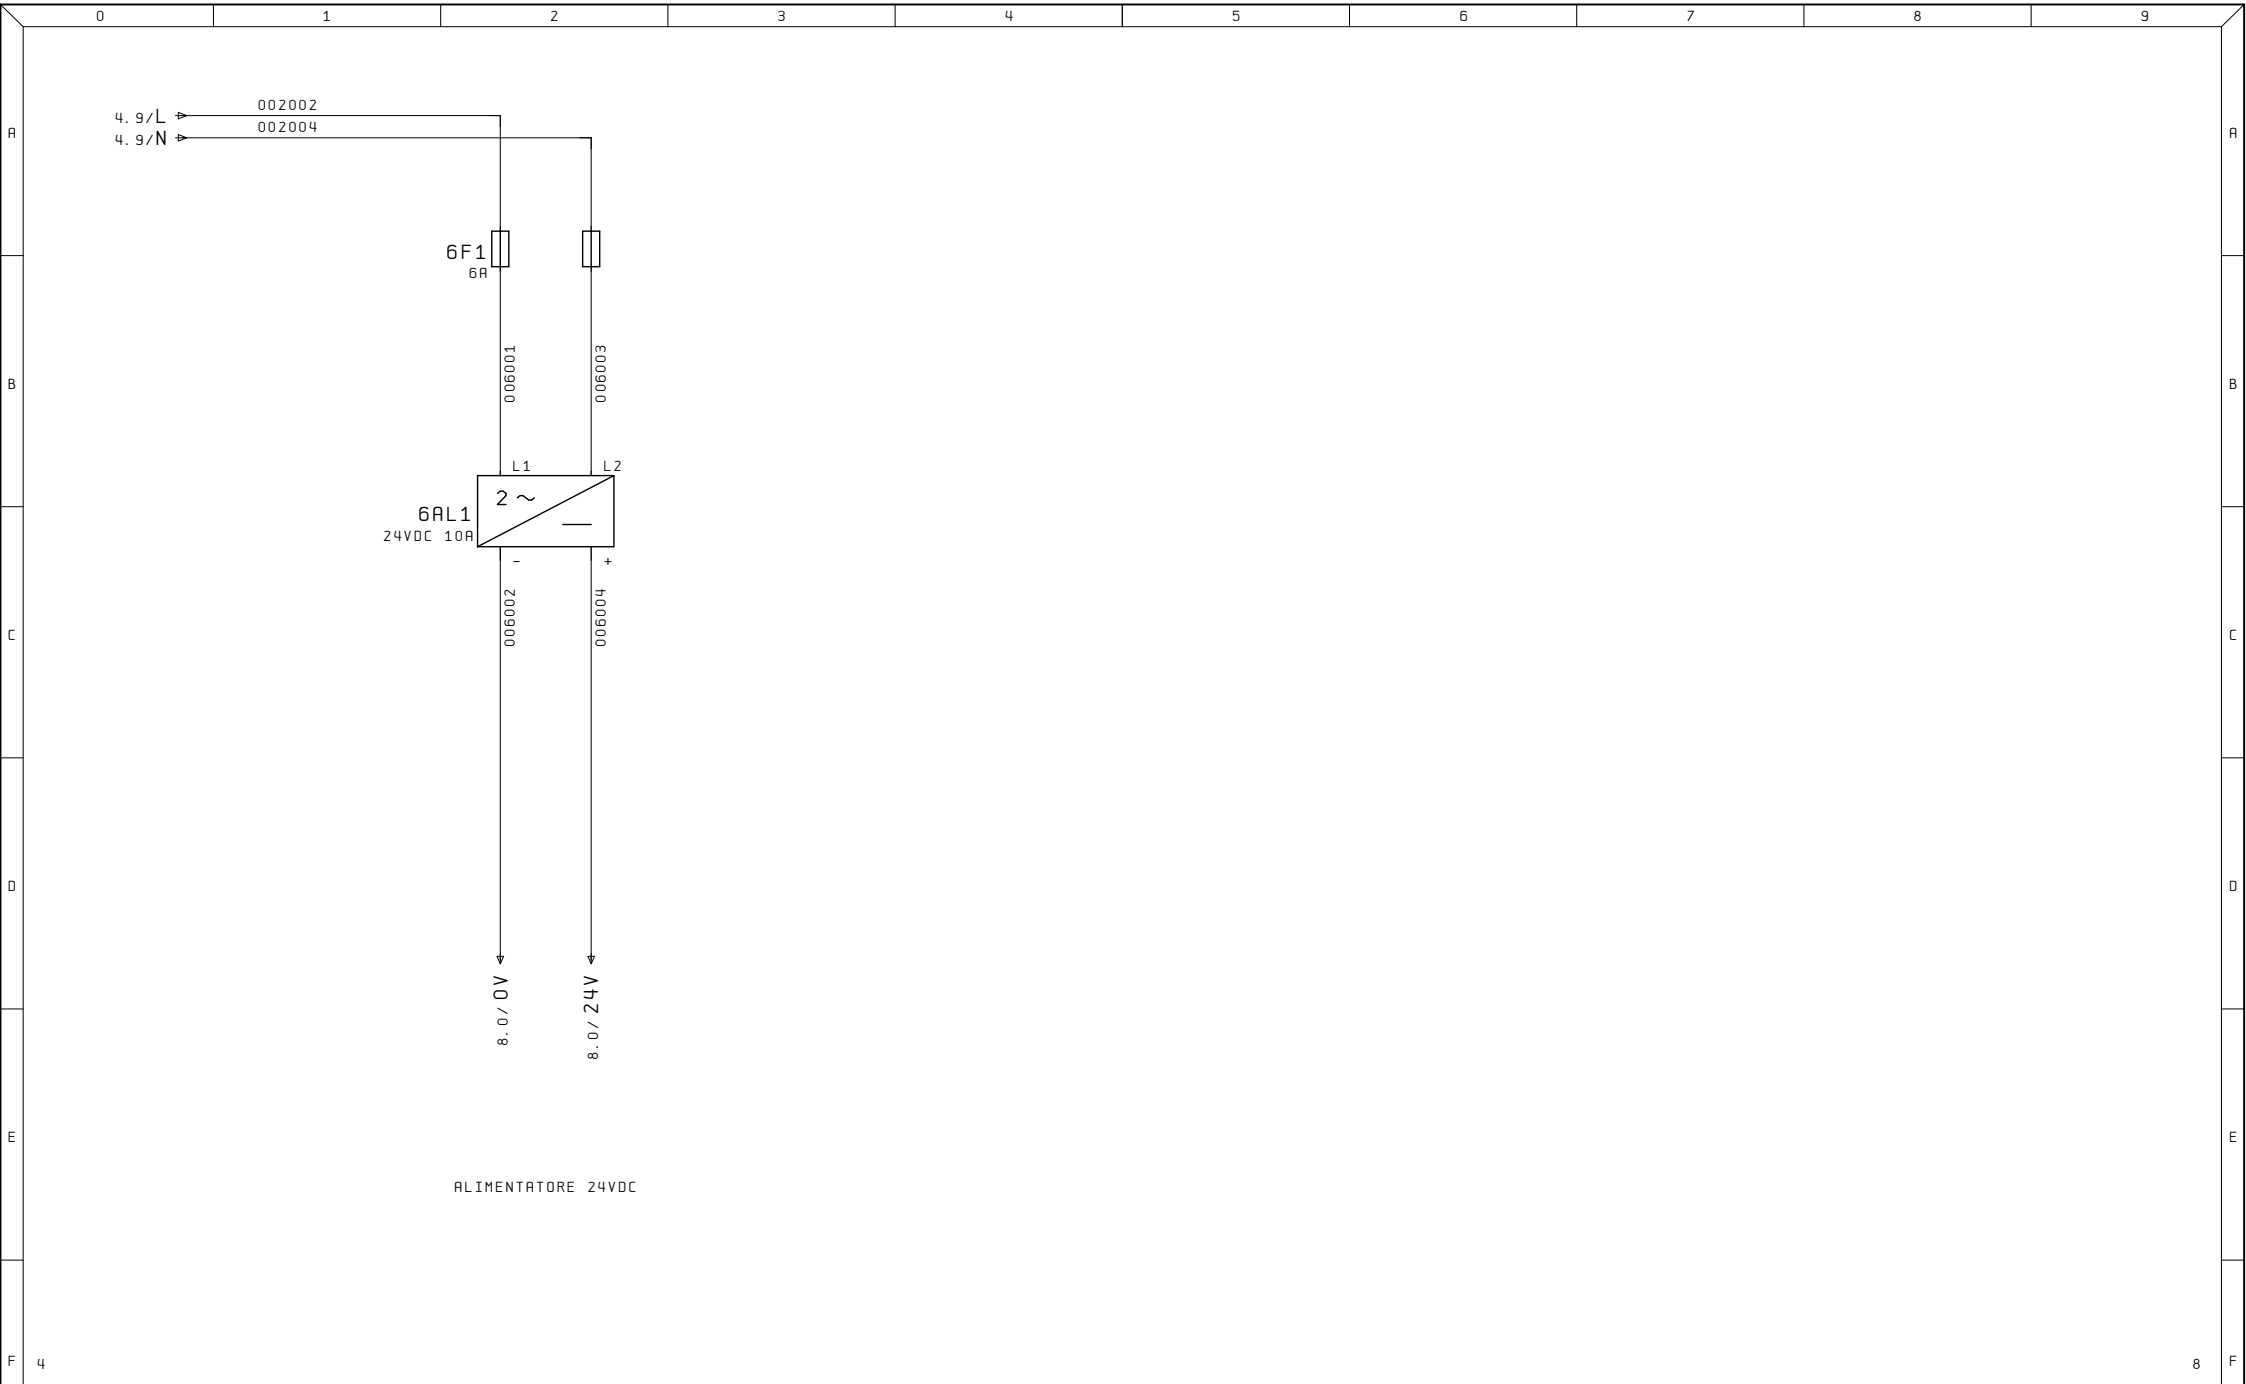


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0358	Commissa 2024_0358	Codice Impianto QE		
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag.
IT	Stampa : 19.Mar.2025				ALIMENTATORE 24VDC				6
	Verif. :								di 20

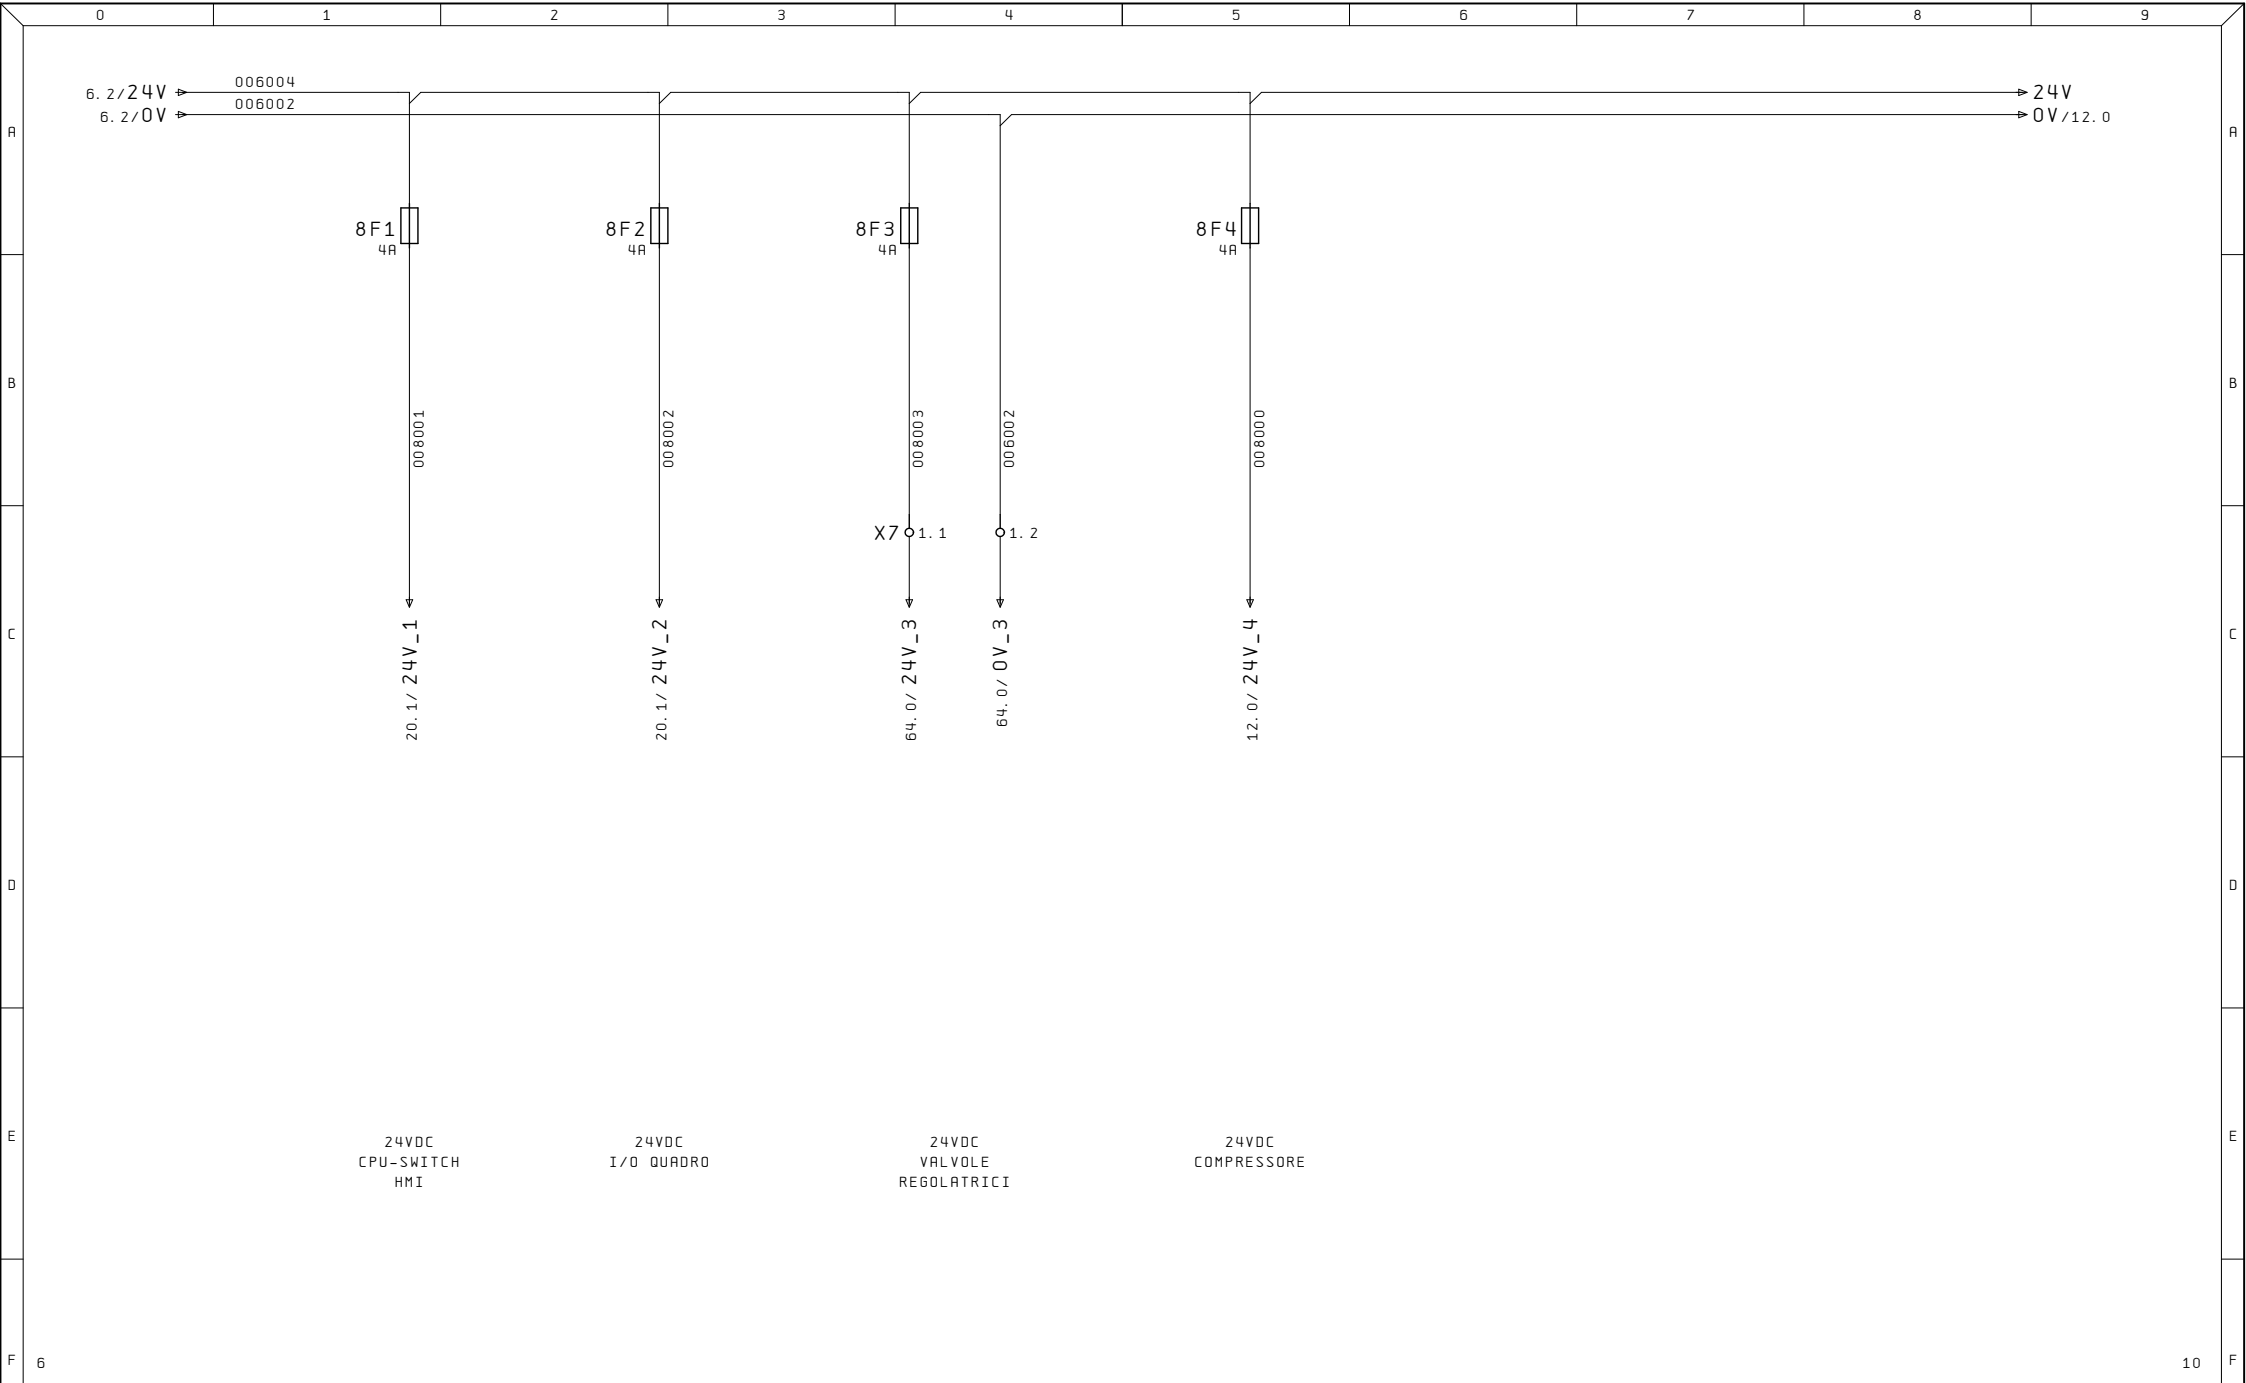


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0358	Commessa 2024_0358	Codice Impianto QE	
		Data :				Descrizione pagina DISTRIBUZIONE 24VDC		Pag. 8	
IT		Stampa : 19.Mar.2025			Cliente Finale				
		Verif. :						di 20	

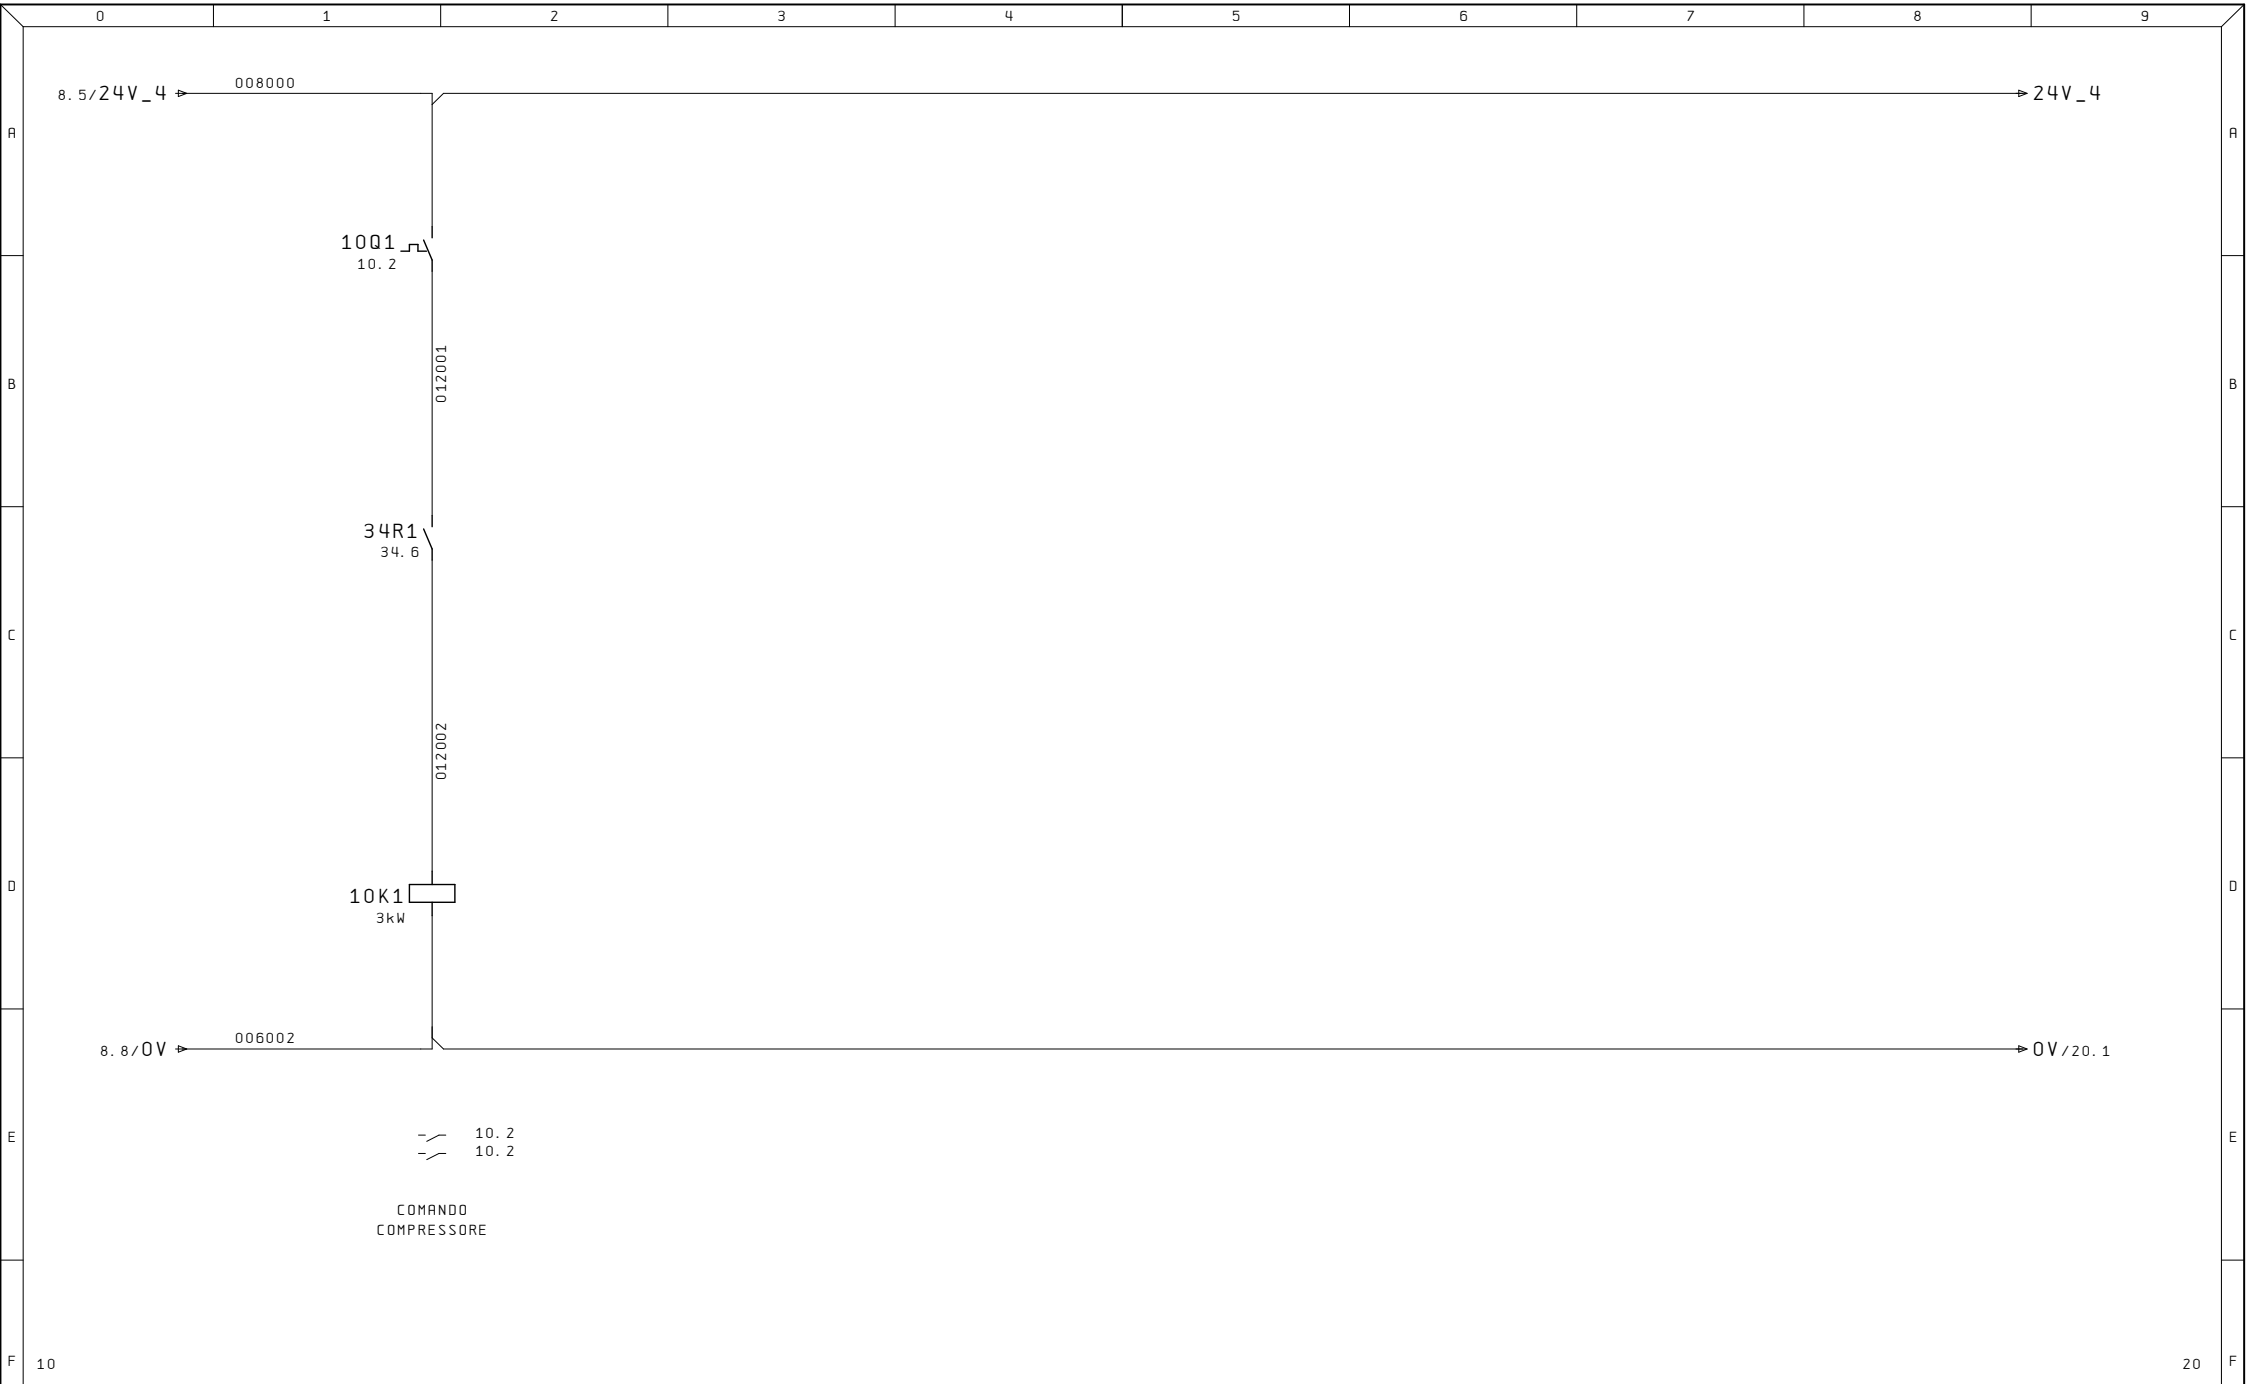


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0358	Commessa 2024_0358	Codice Impianto QE	
		Data :				Descrizione pagina DISTRIBUZIONE 24VDC		Pag.	12
IT		Diseg. :			Cliente Finale			di	20
		Stampa : 19.Mar.2025							
		Verif. :							

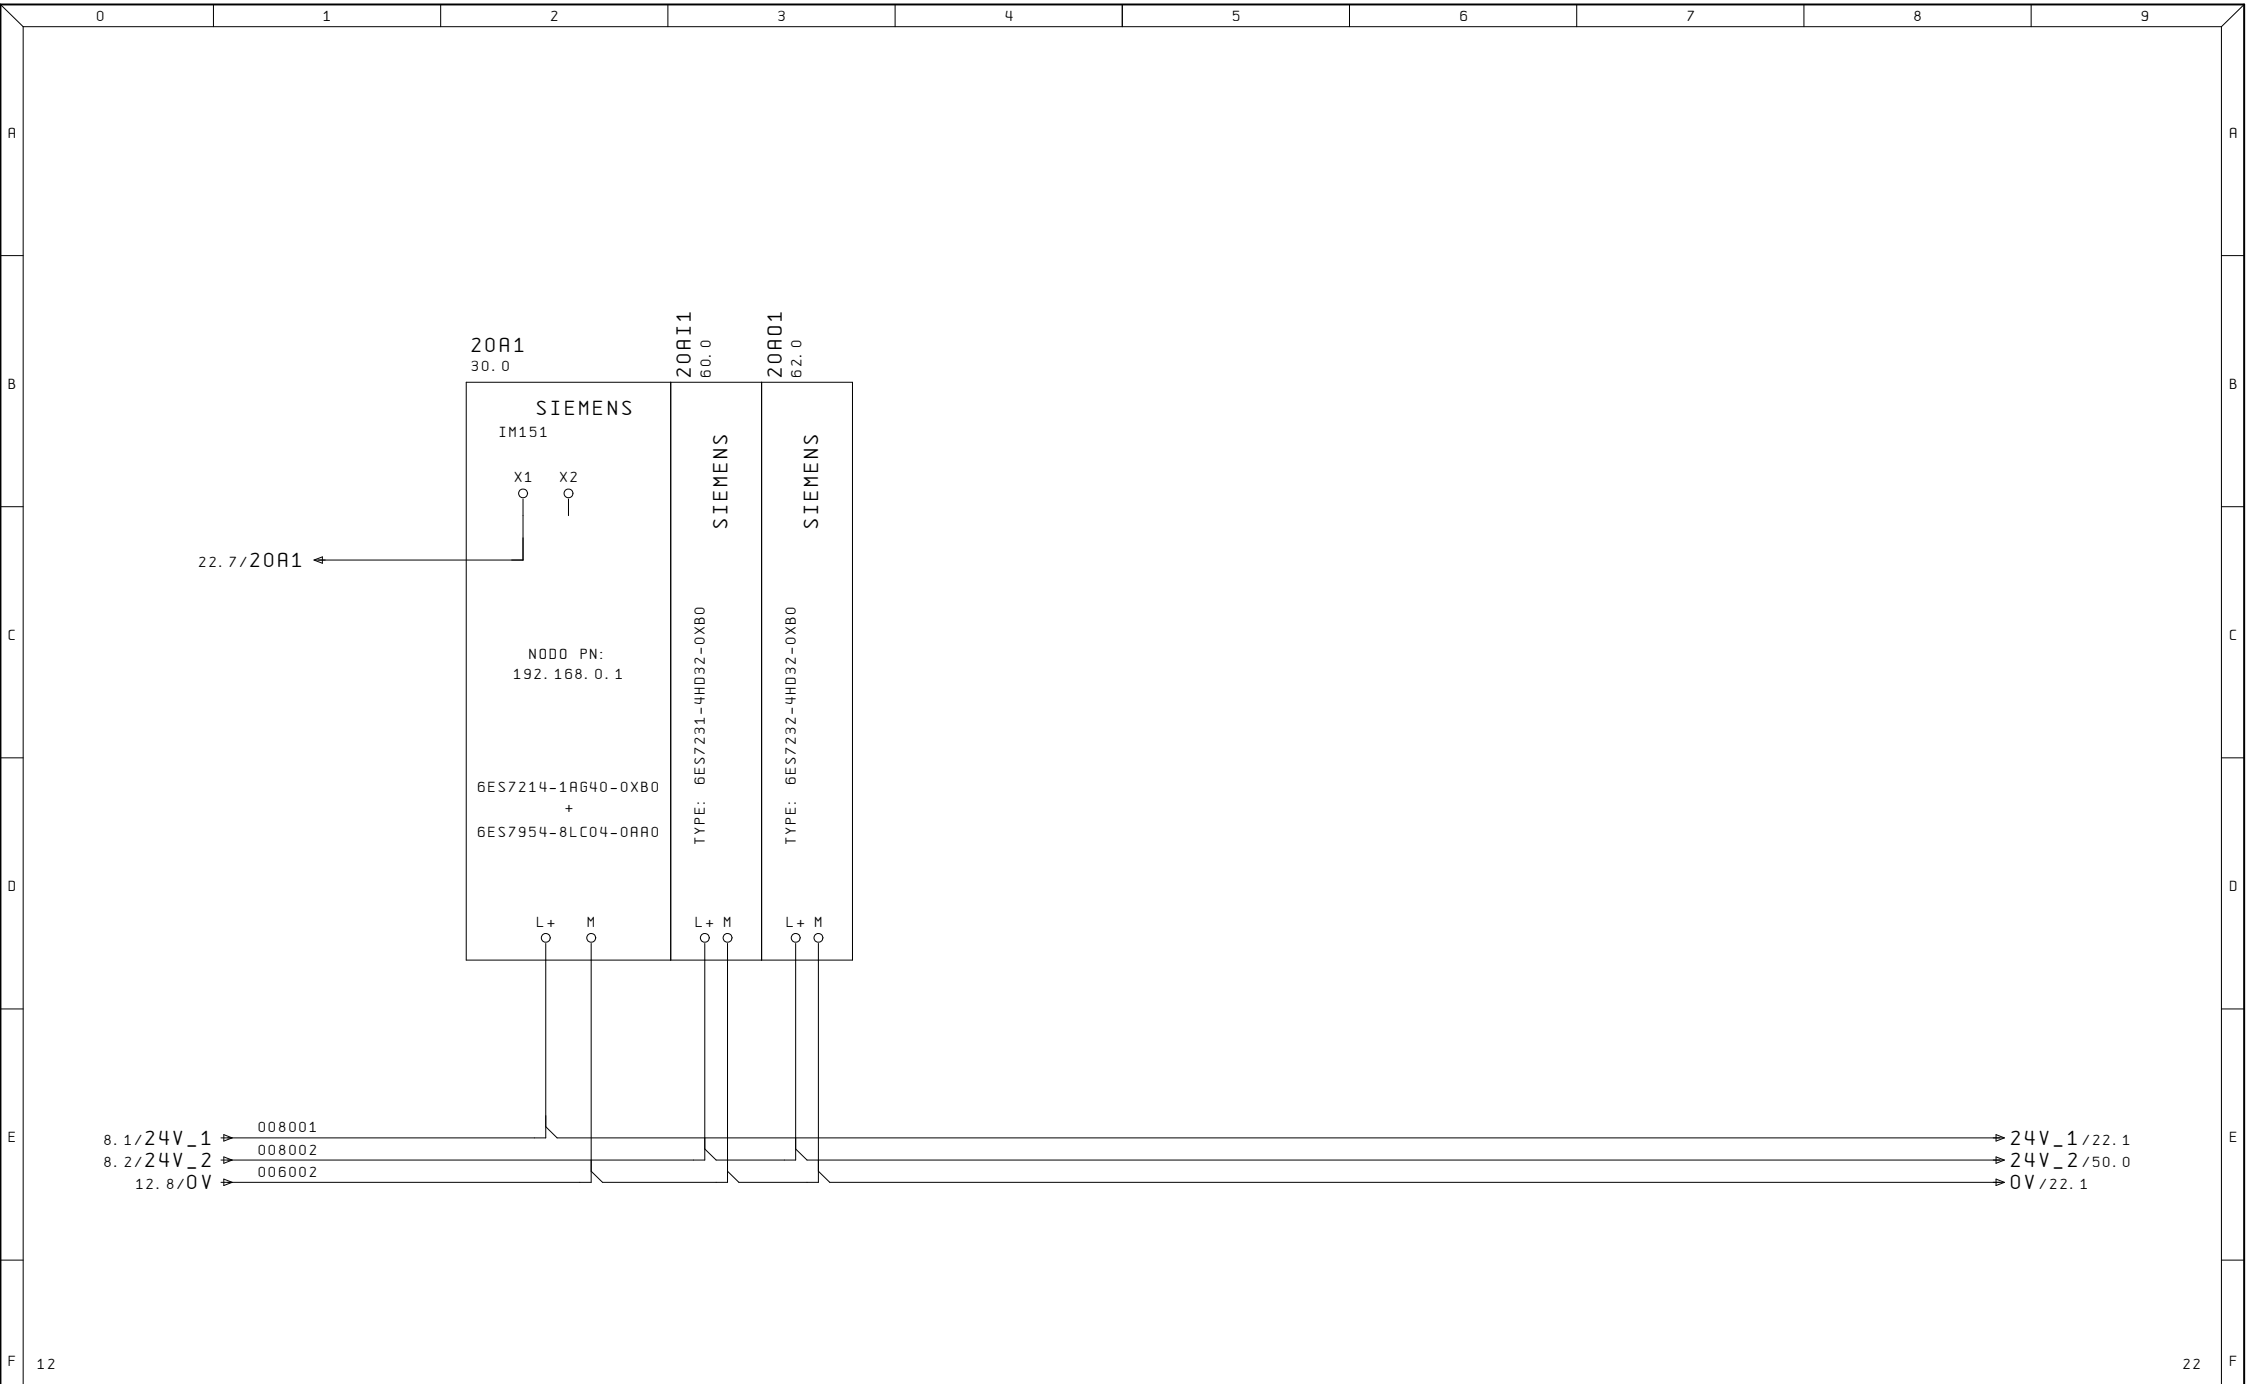


Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0358	Commissa 2024_0358	Codice Impianto QE		
	Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag.
IT	Stampa : 19.Mar.2025				ALIMENTAZIONE PLC				20
	Verif. :								di 20

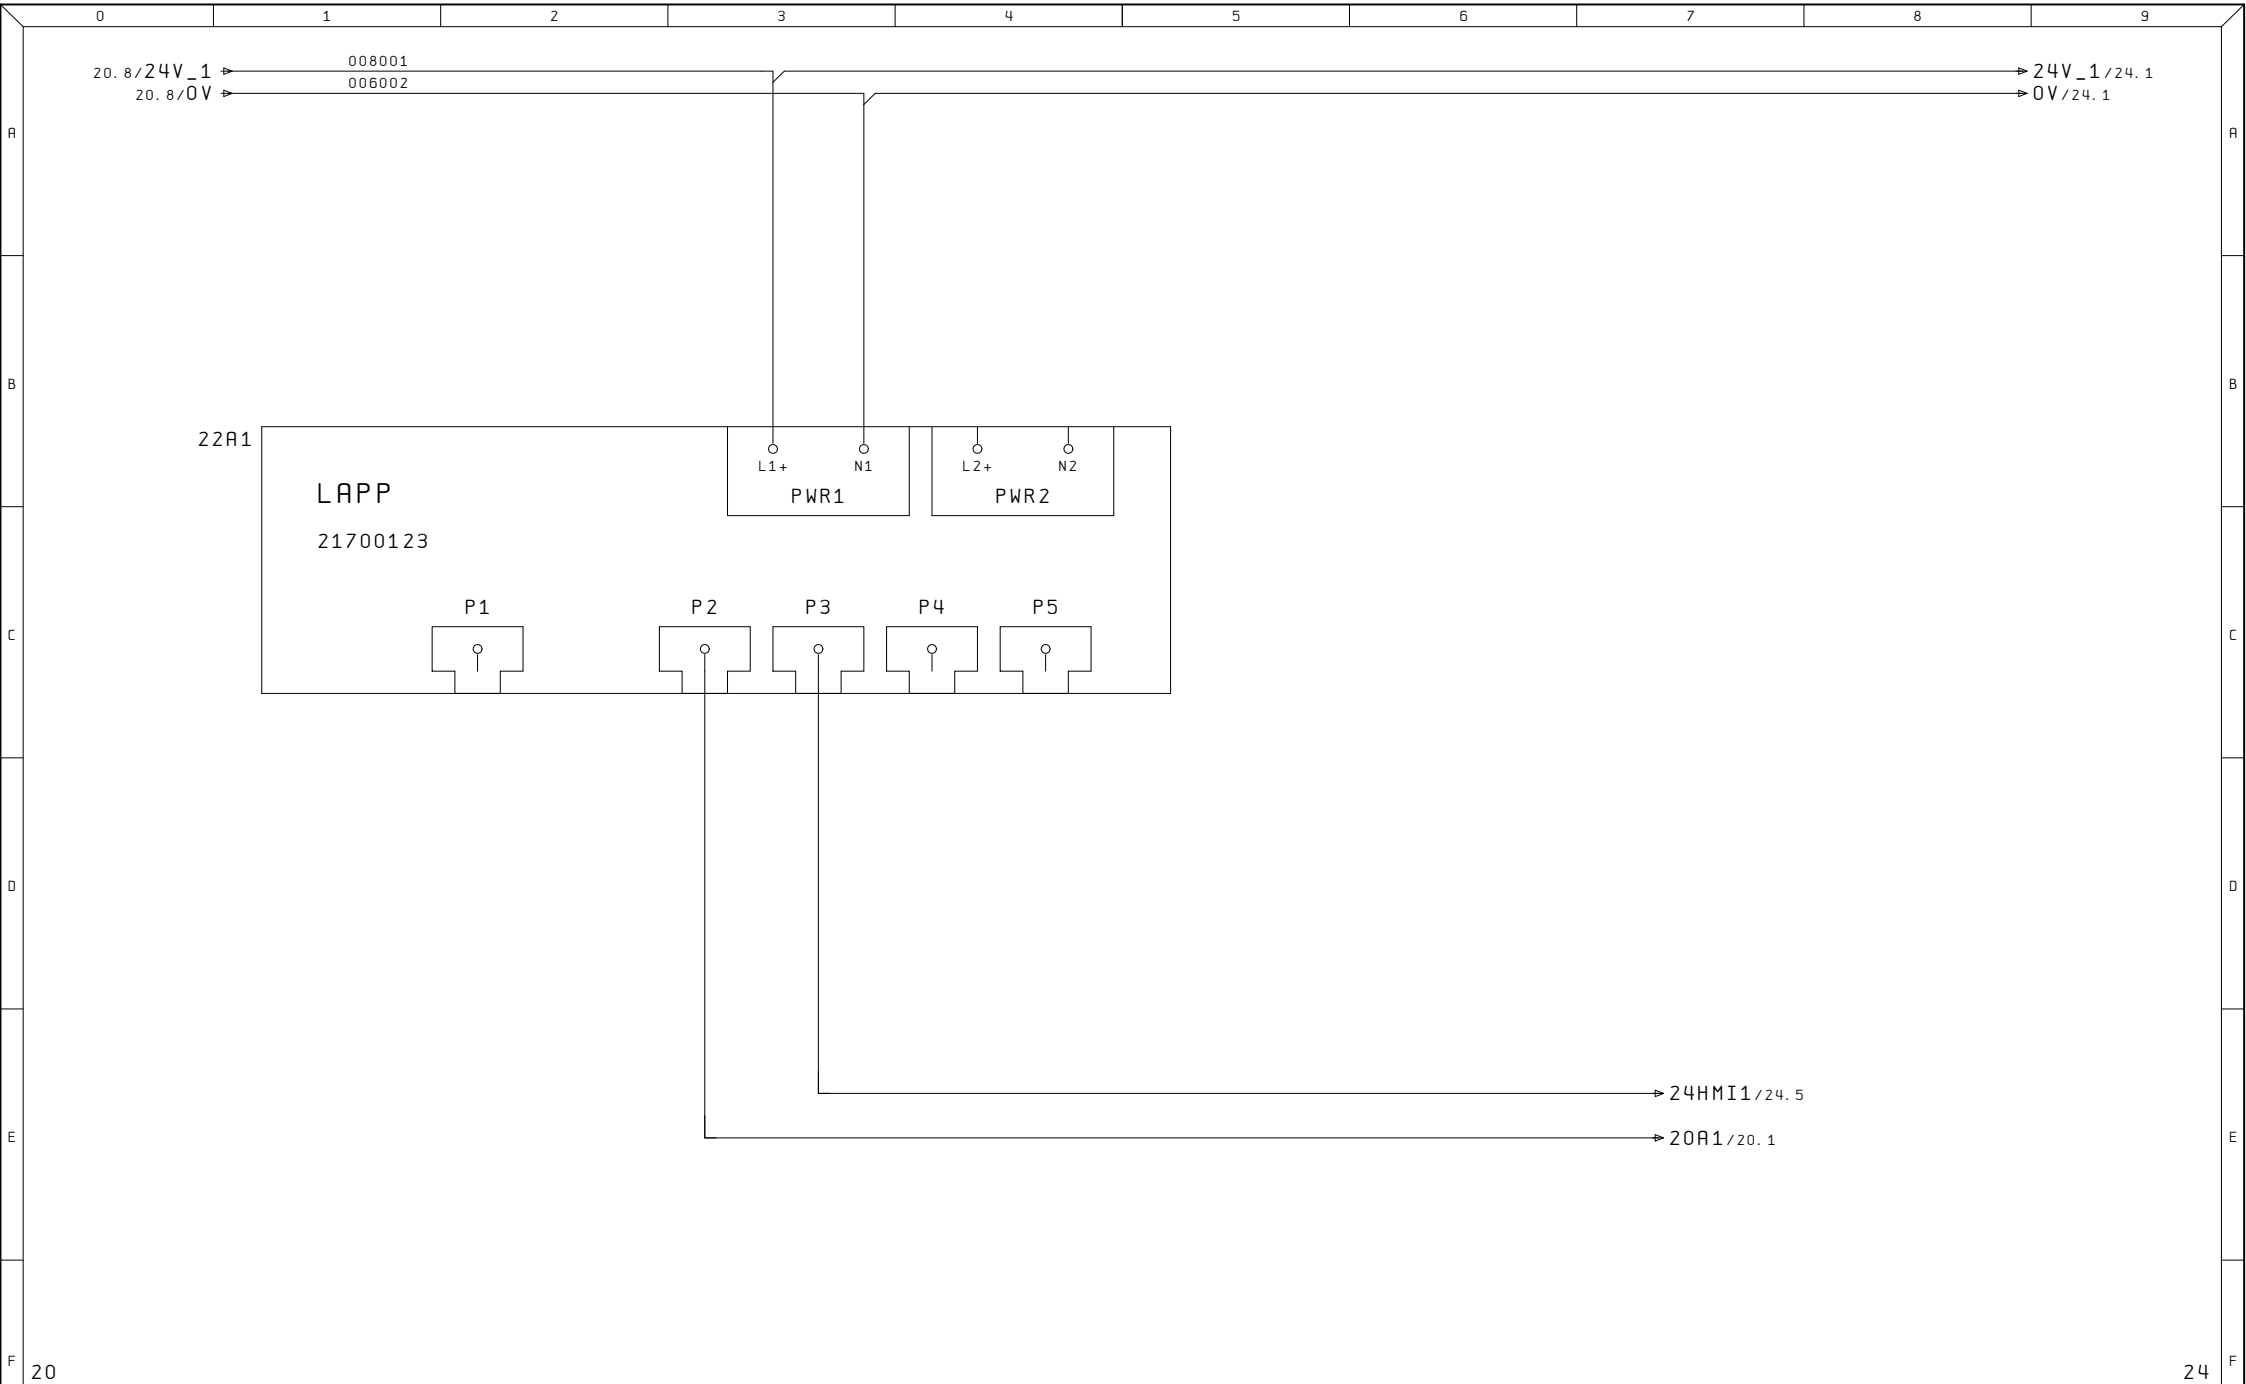


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
		Data :				2024_0358	= QE	+	
		Diseg. : 2024_0358			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
IT		Stampa : 19.Mar.2025				SWITCH RETE PROFINET			22
		Verif. :							di 22

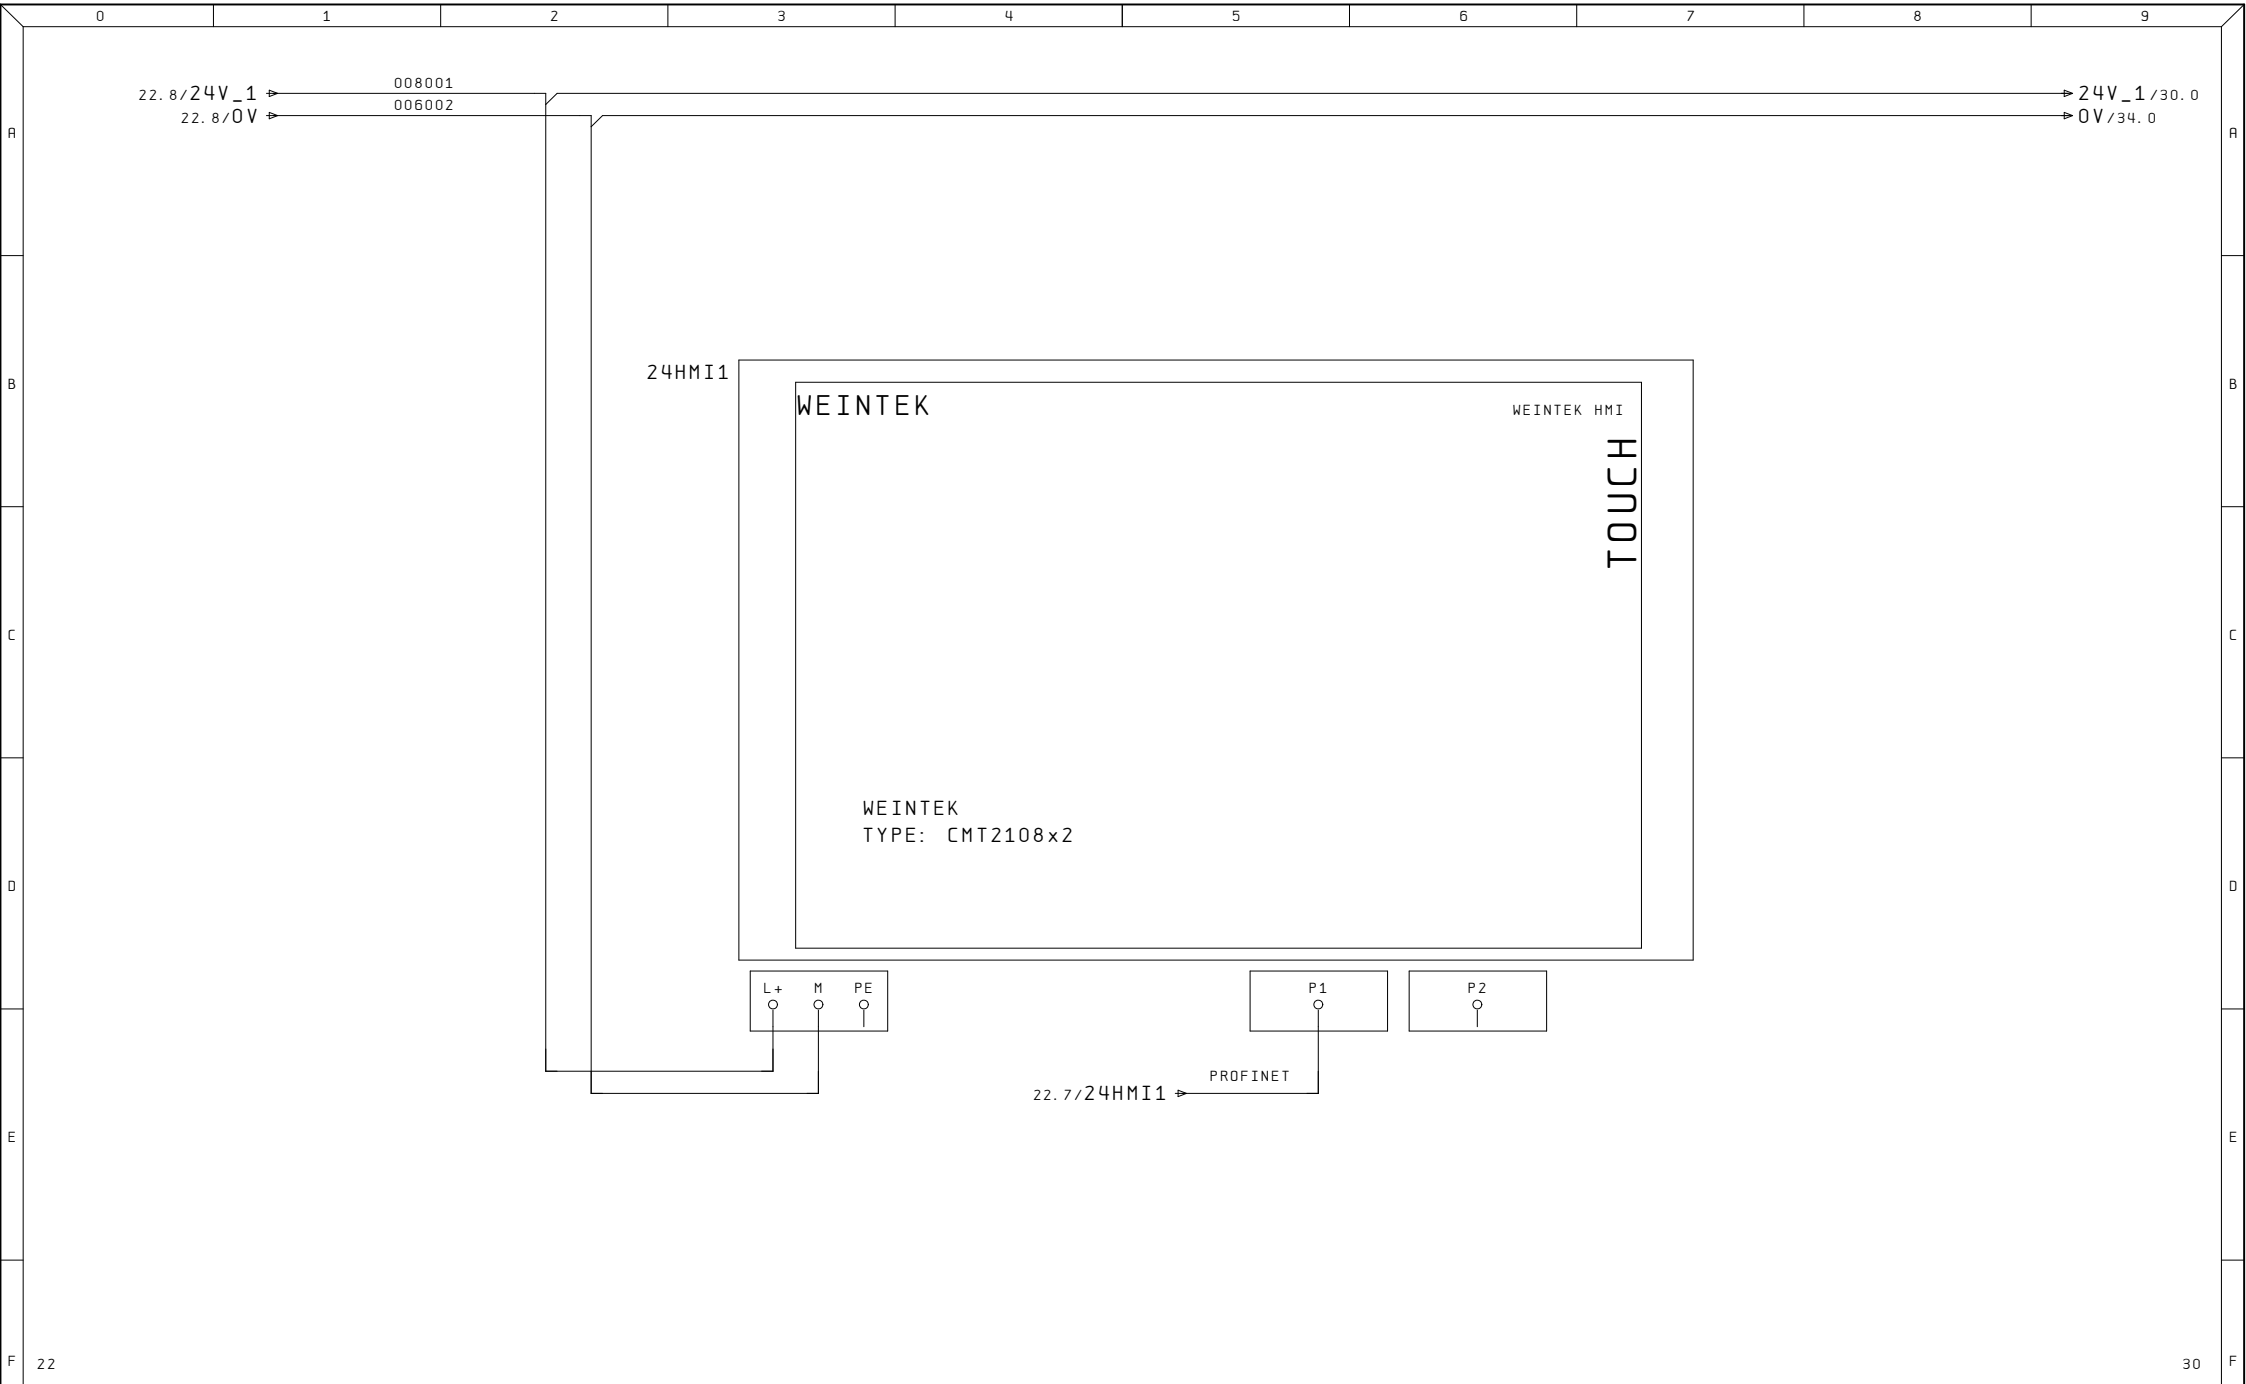


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0358	Commissa 2024_0358	Codice Impianto QE		
		Data :					Descrizione pagina PANNELLO OPERATORE 10"		Pag. 24	
IT		Stampa : 19. Mar. 2025				Cliente Finale	di 20			
		Verif. :								

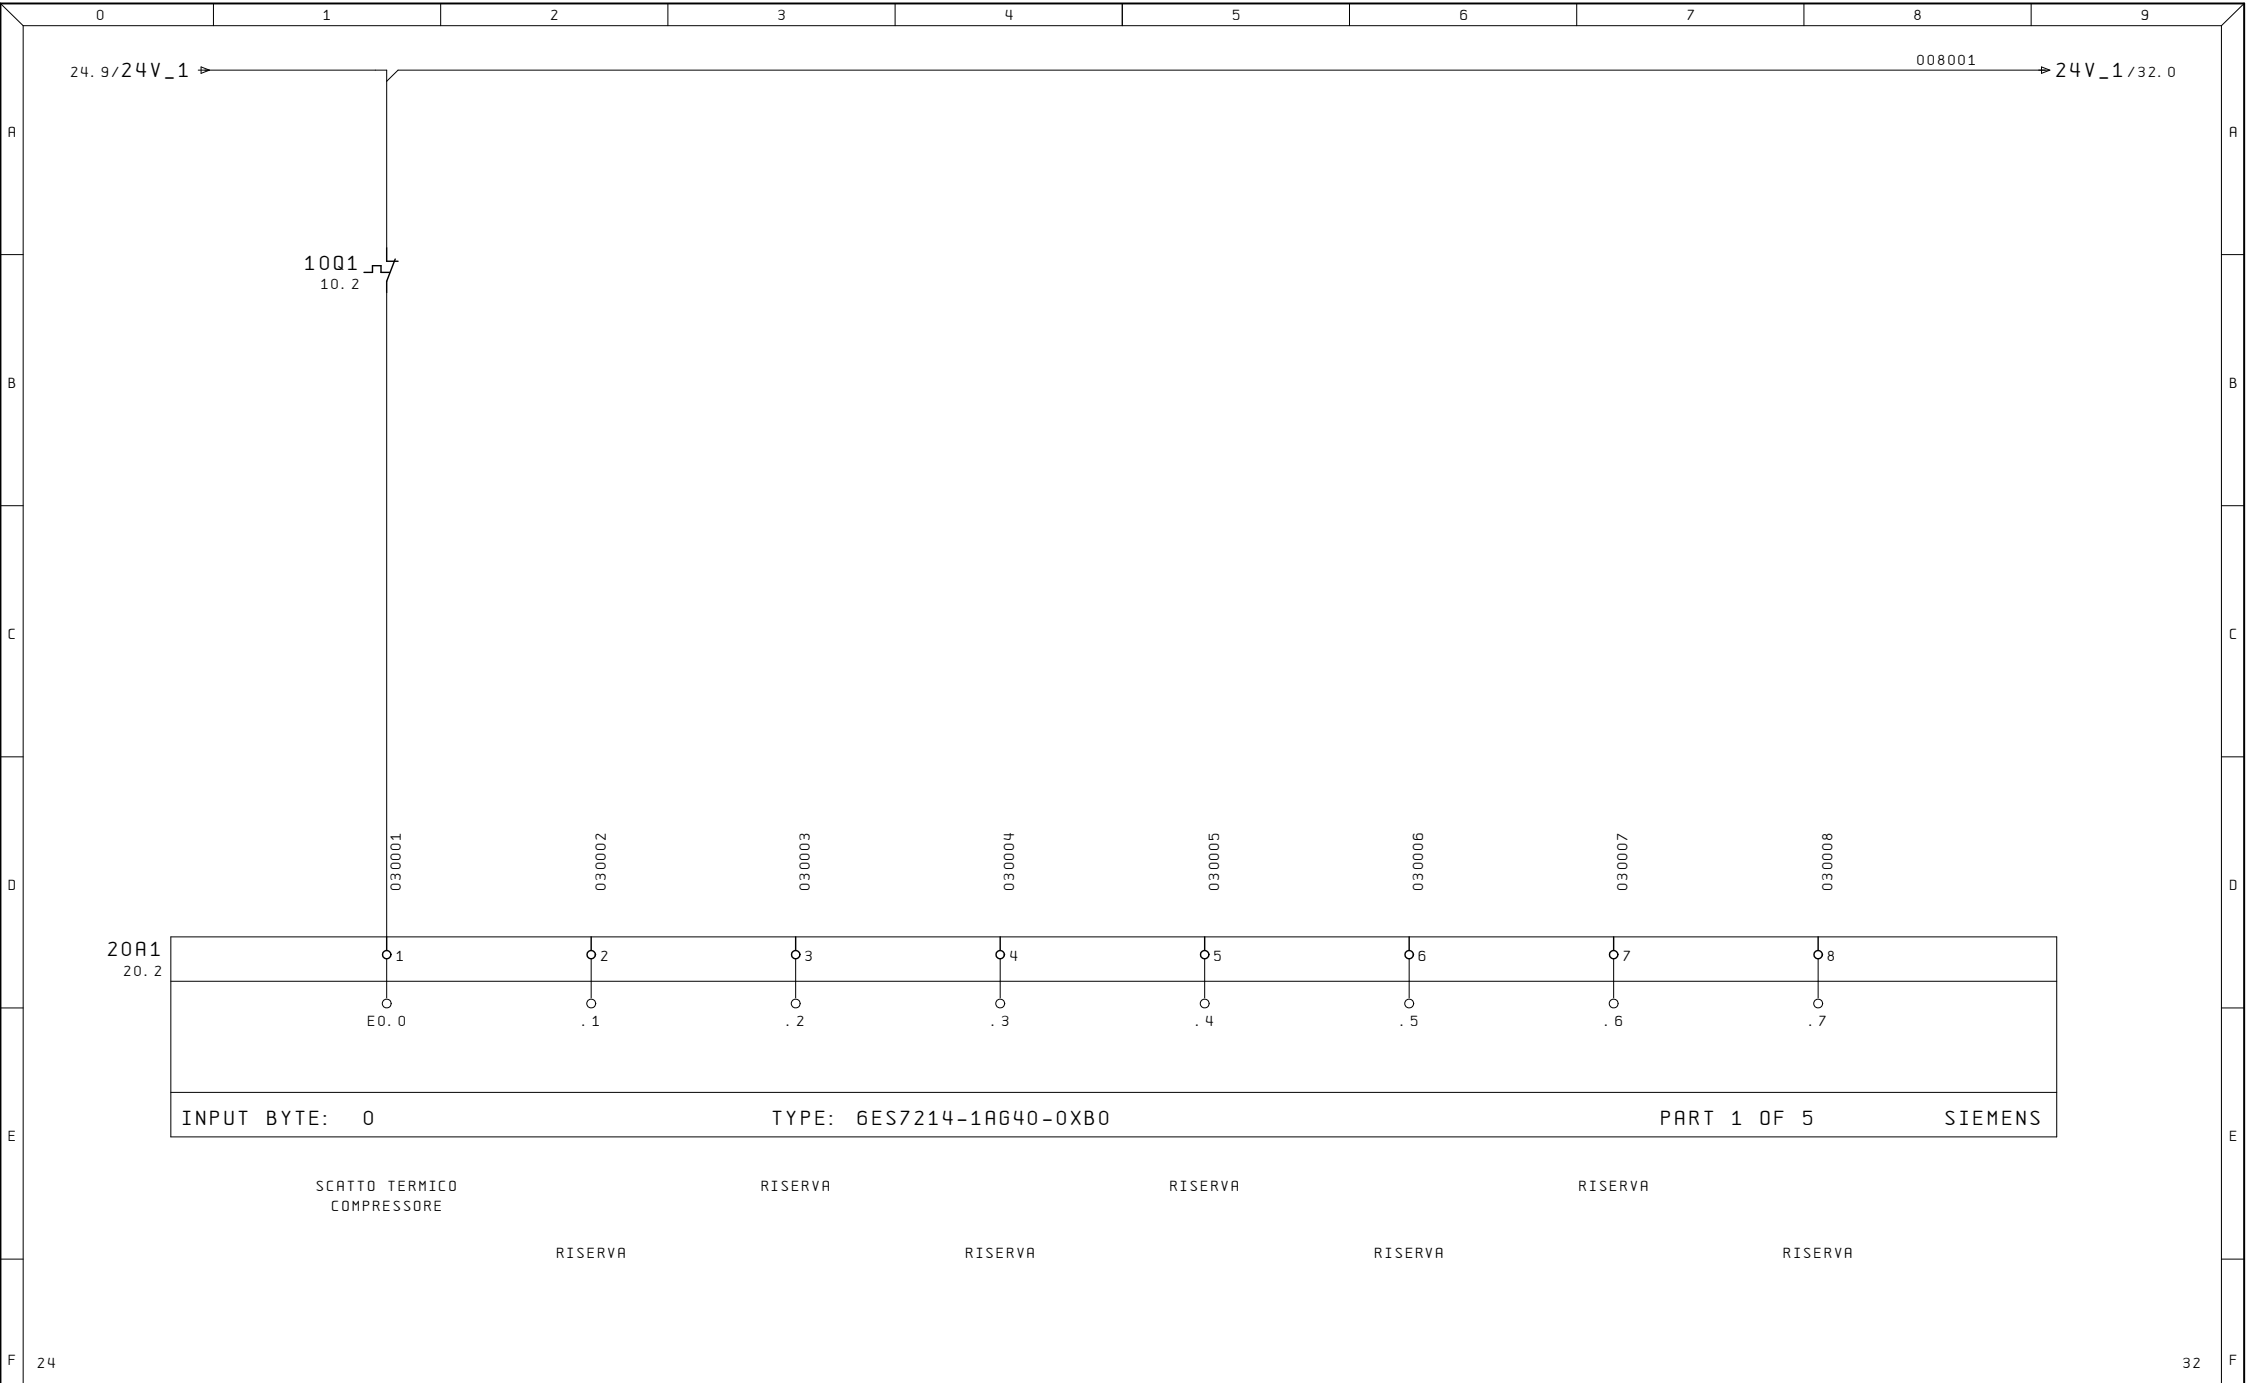


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0358		Commissa 2024_0358		Codice Impianto QE	
		Data :				Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI				Pag. 30	
IT		Diseg. :			Cliente Finale					di 20	
		Stampa : 19.Mar.2025									
		Verif. :									

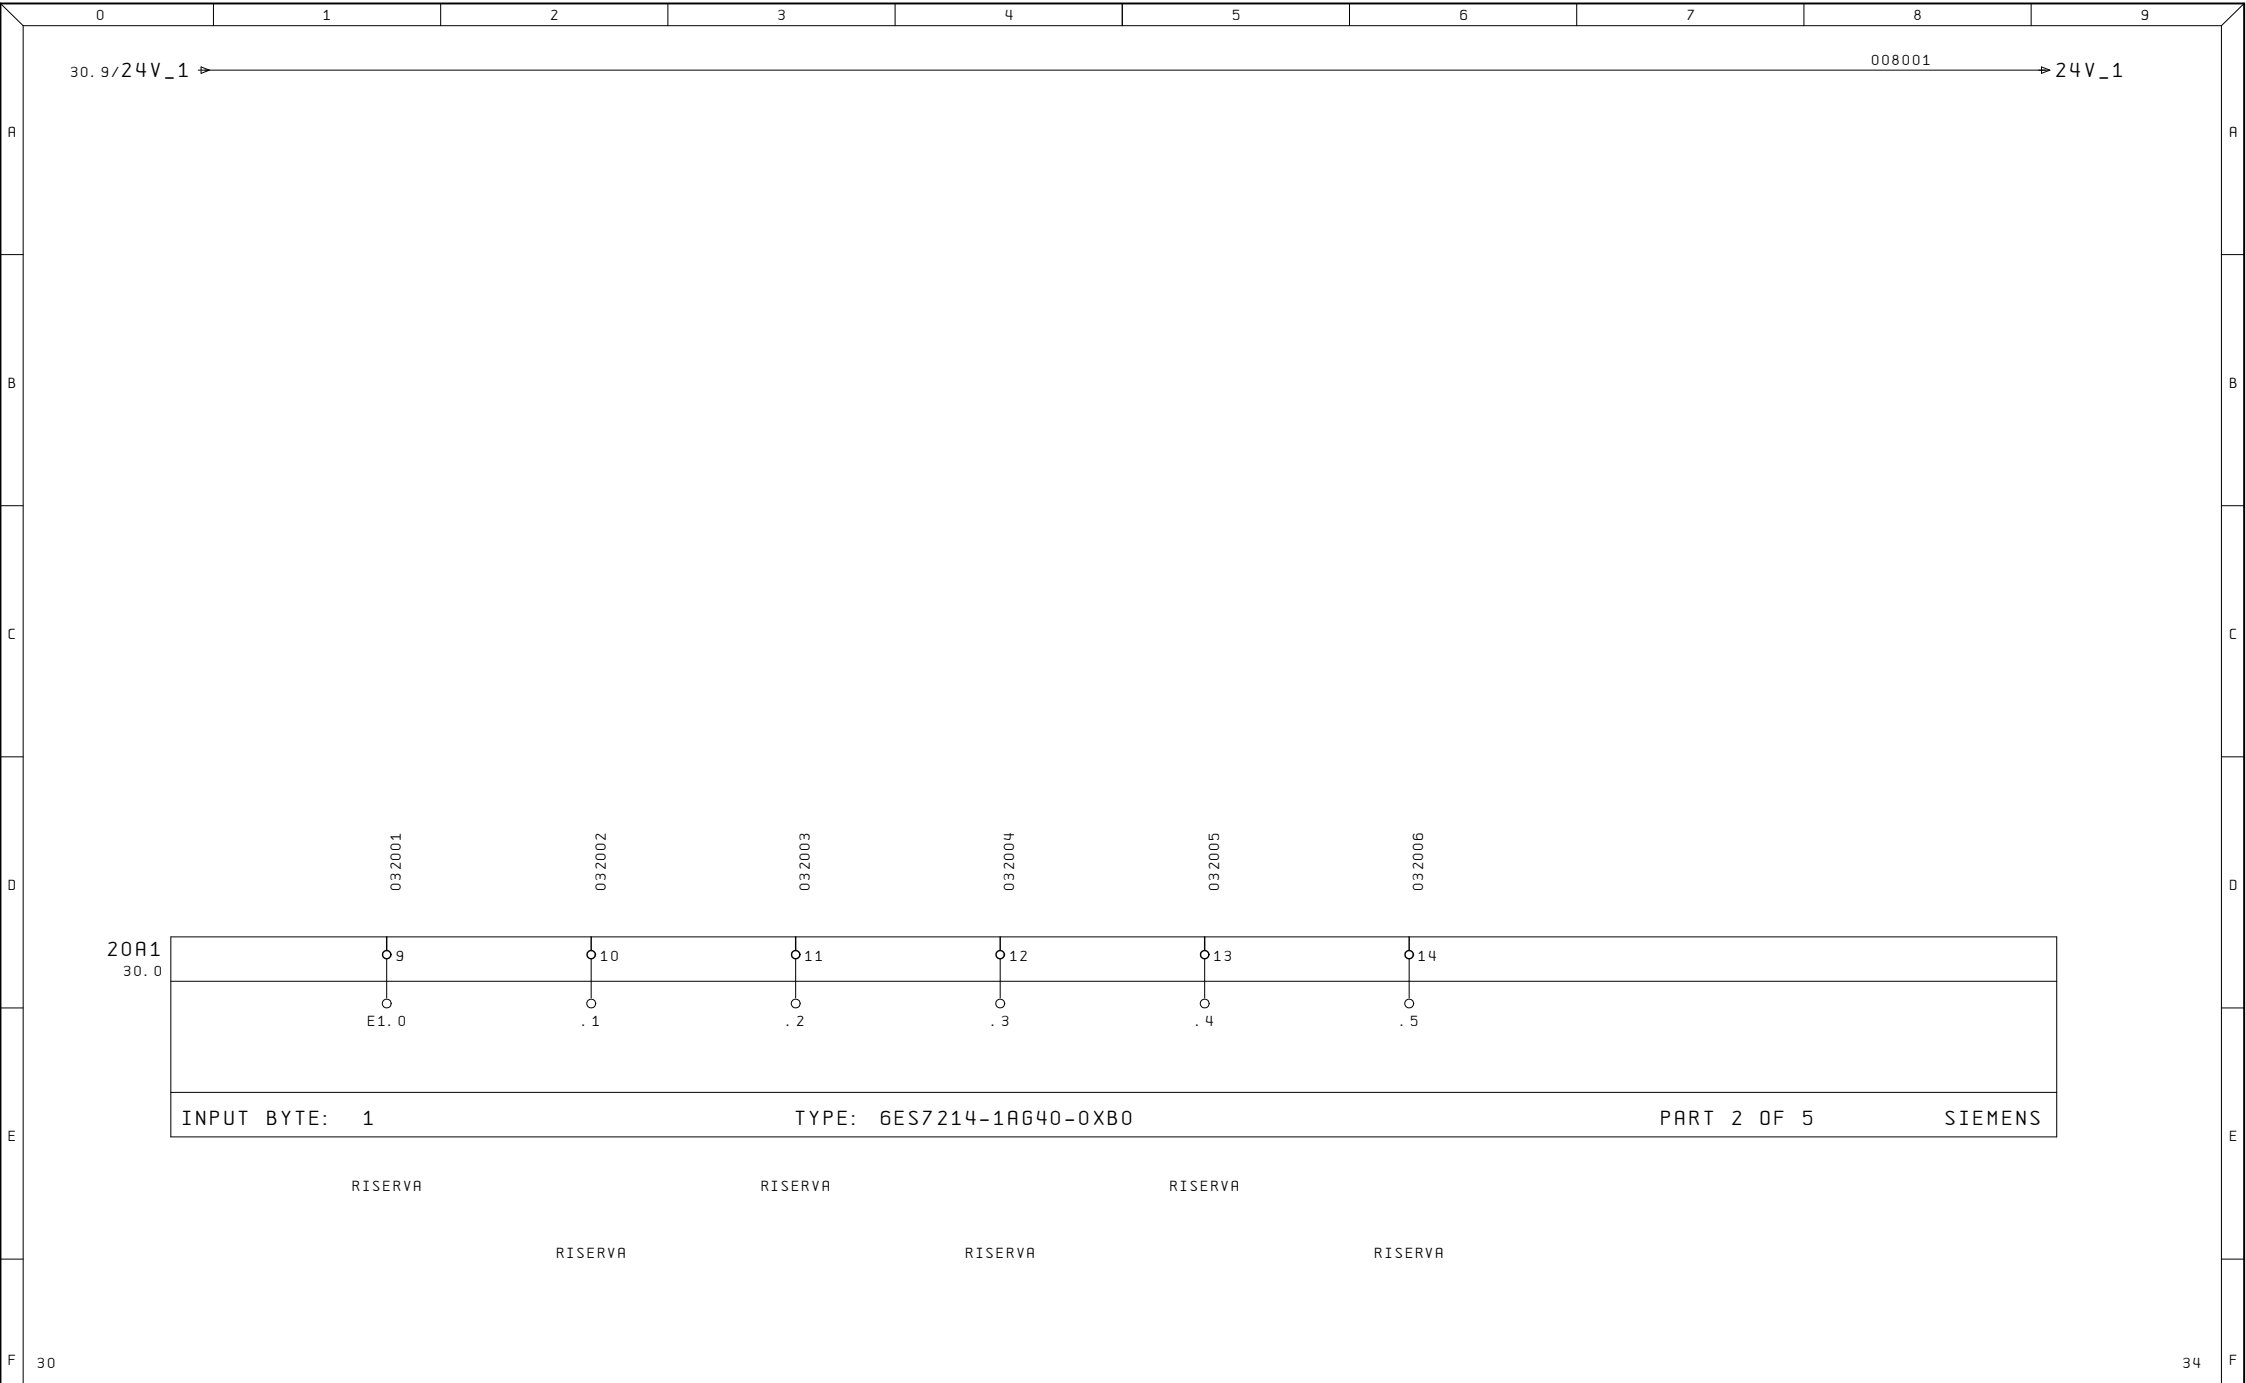



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	BANCO PROVA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0358	2024_0358	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 32	
IT	Stampa : 19.Mar.2025				INGRESSI DIGITALI	di 20	
	Verif. :						

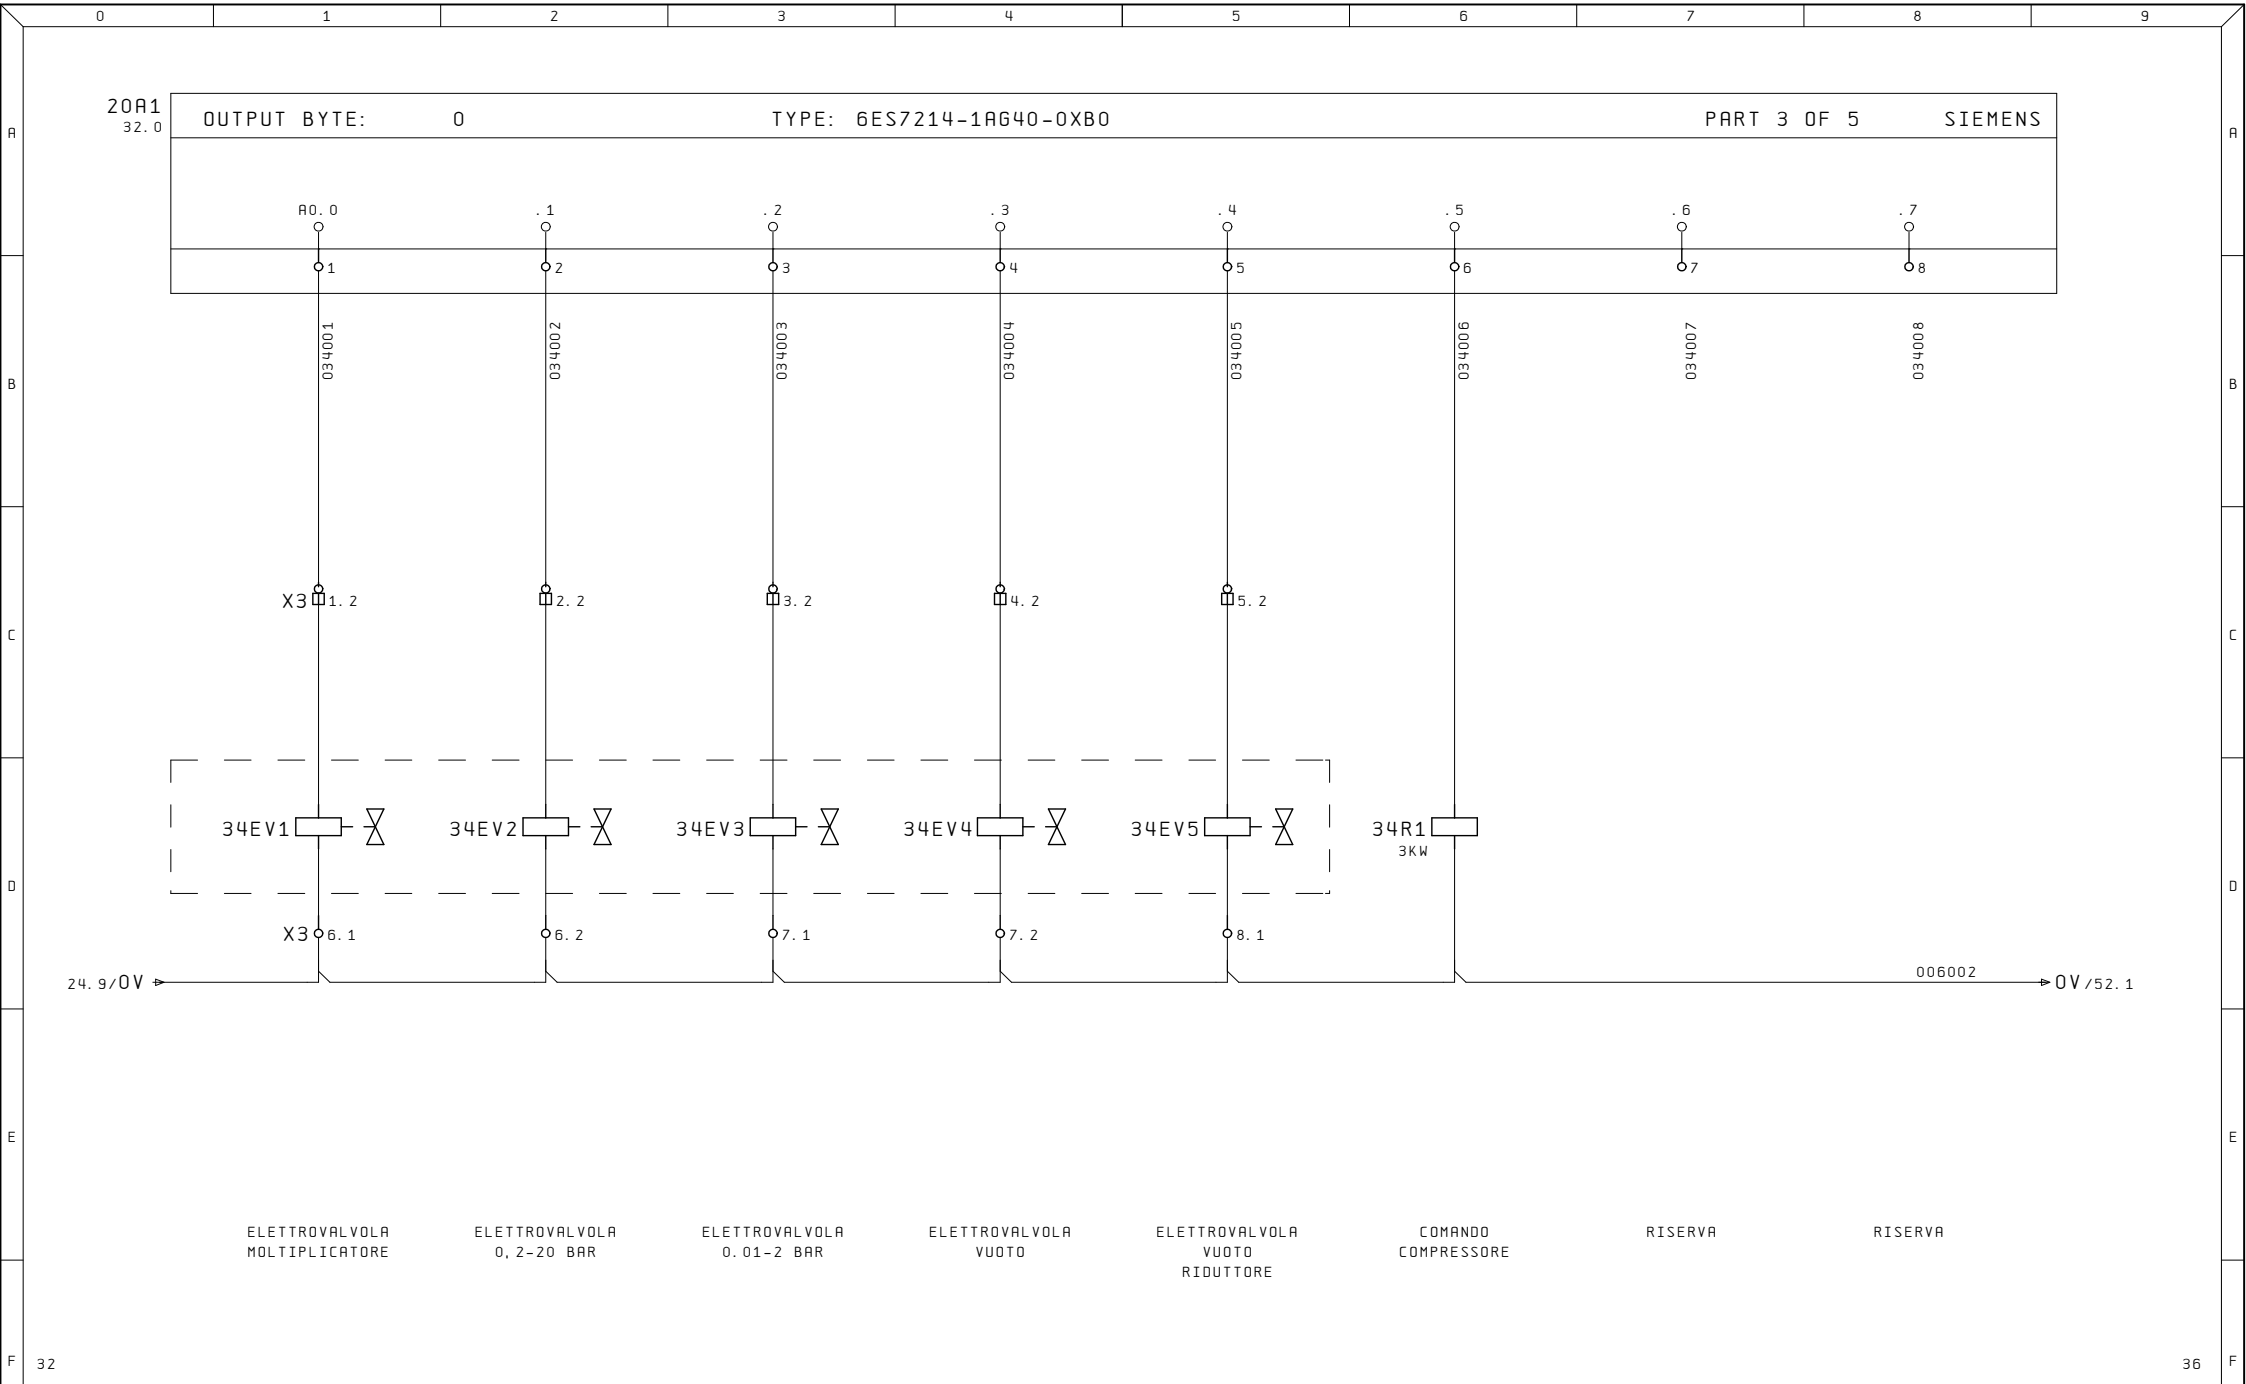


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto BANCO PROVA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :				2024_0358	2024_0358	QE	
		Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
IT		Stampa : 19.Mar.2025				USCITE DIGITALI			34
		Verif. :							di 20

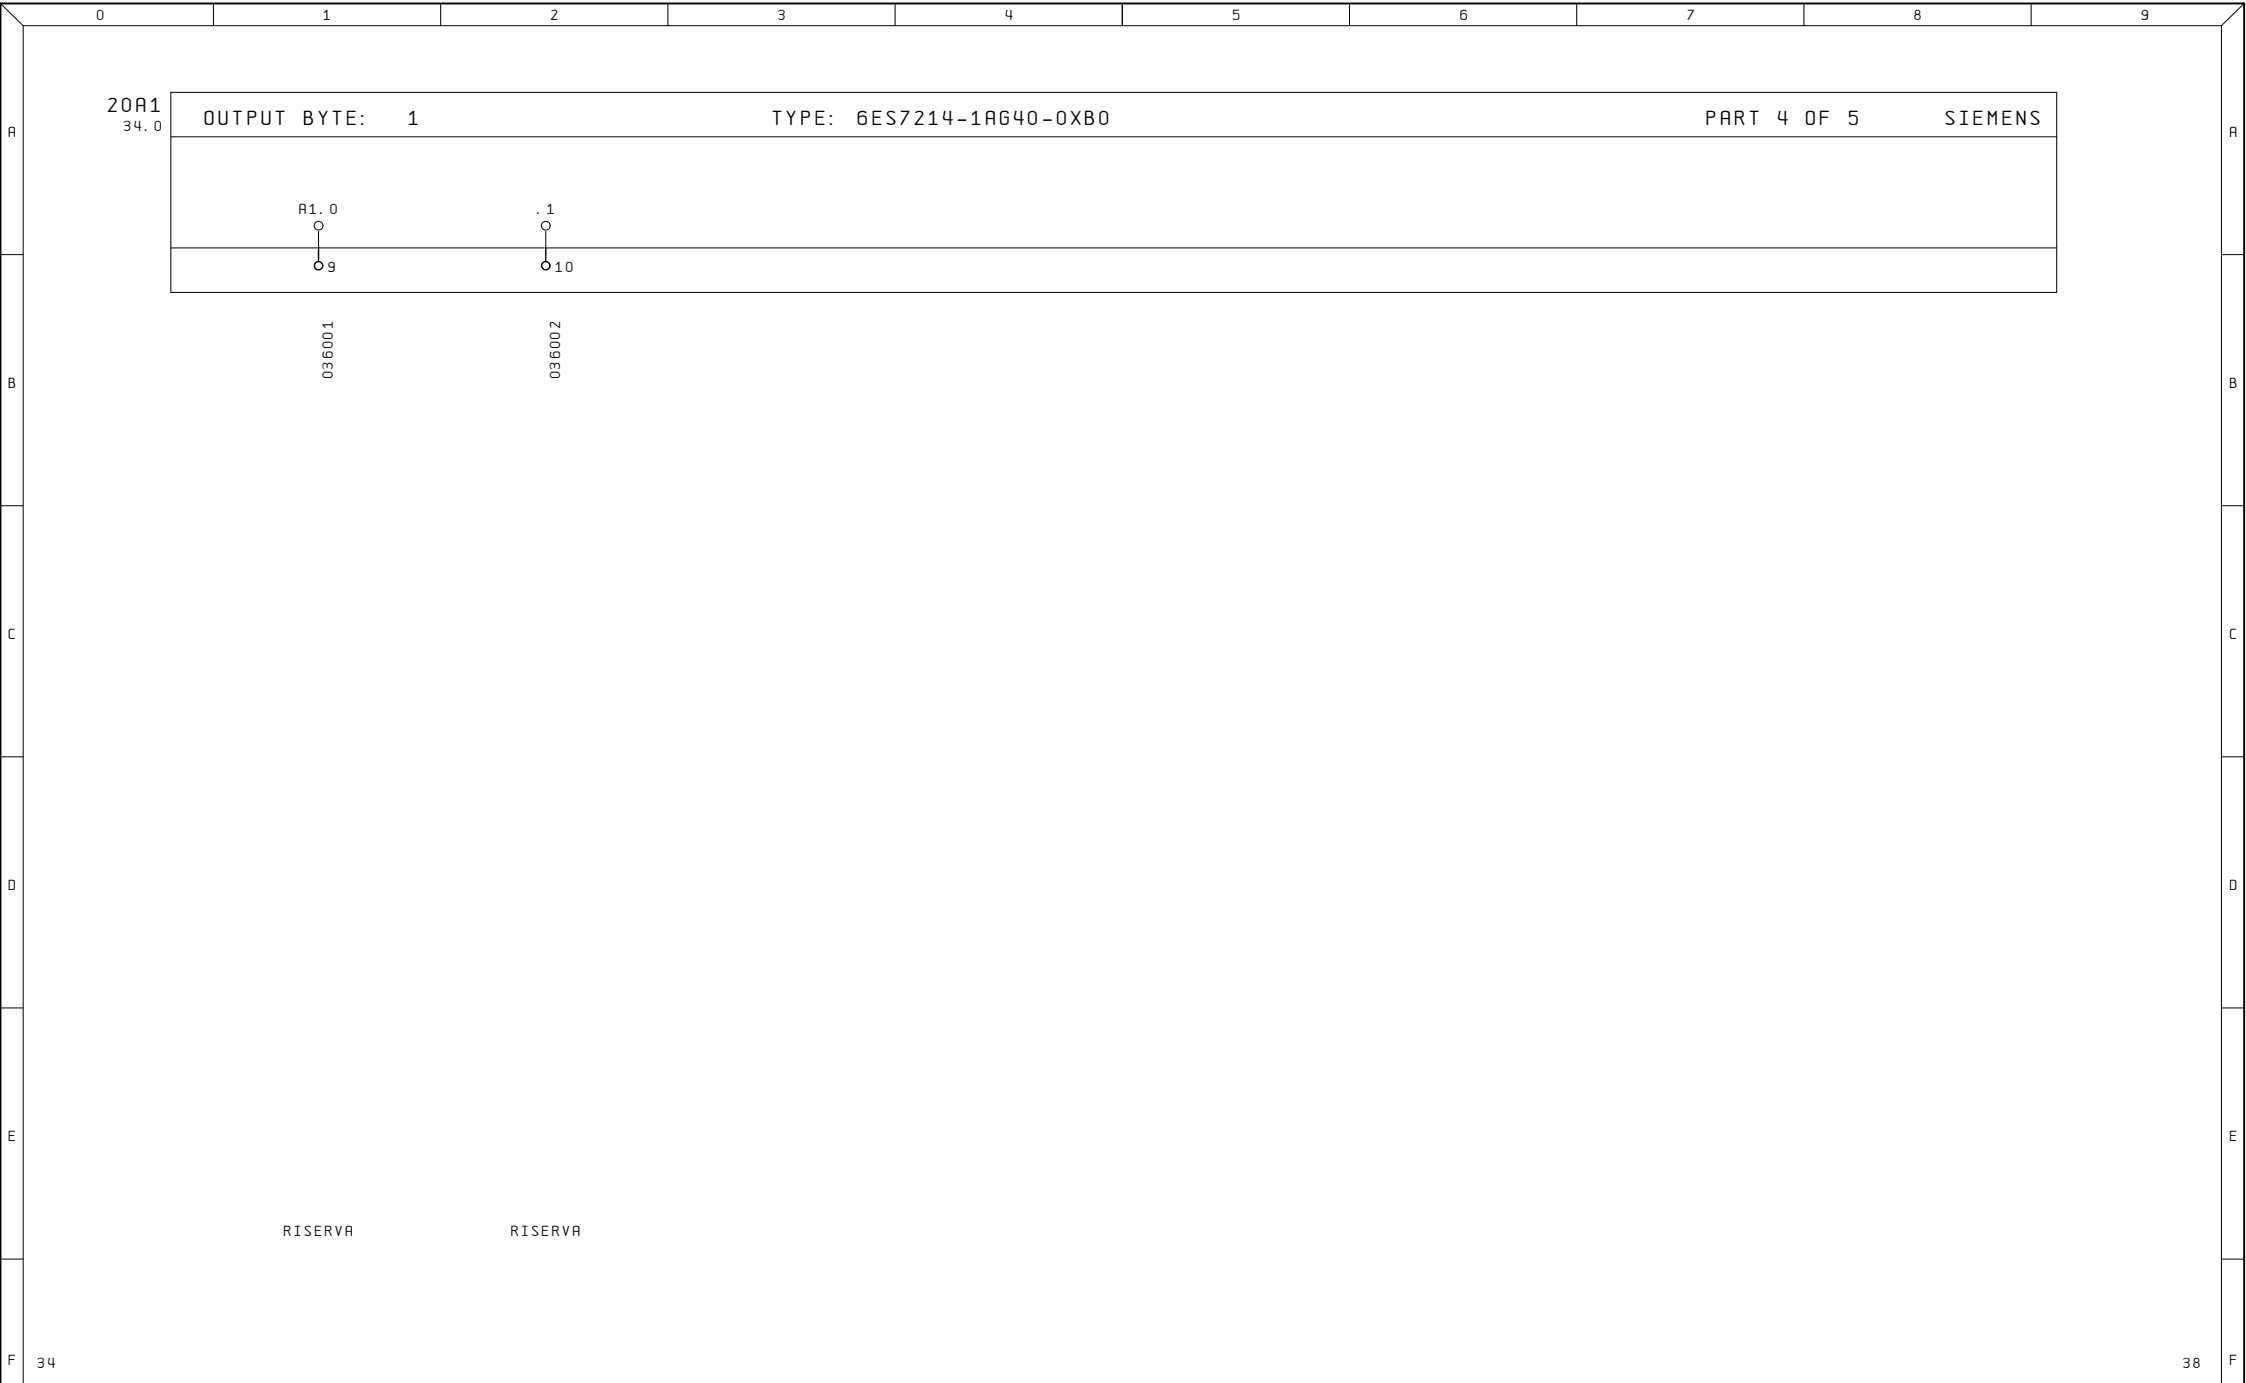

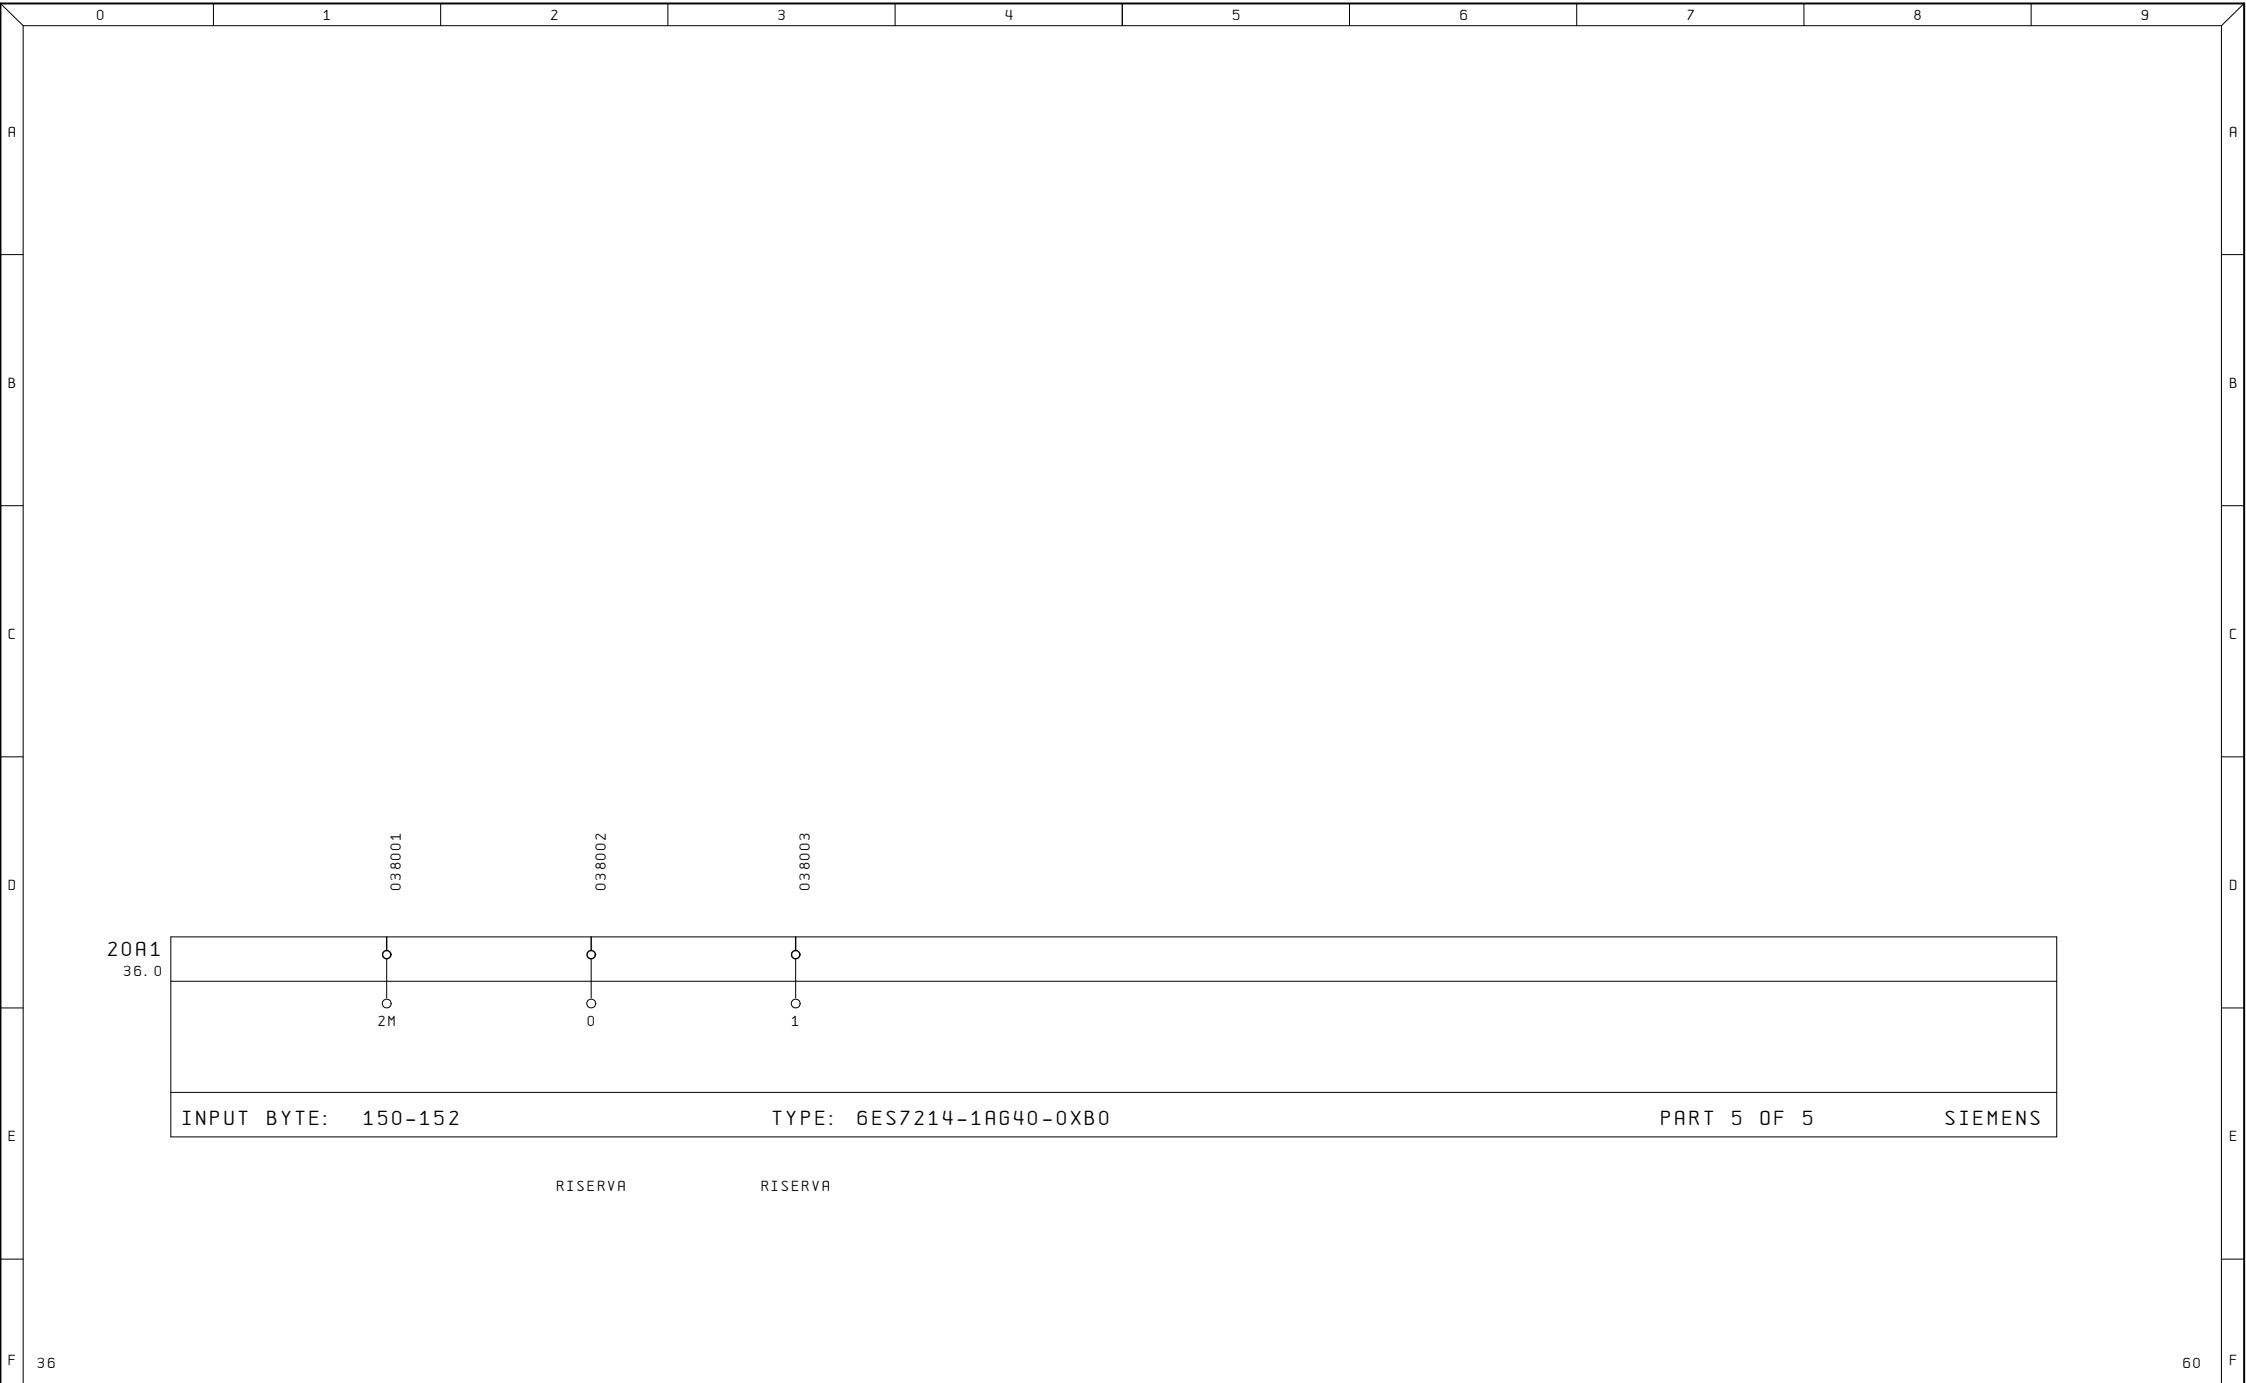

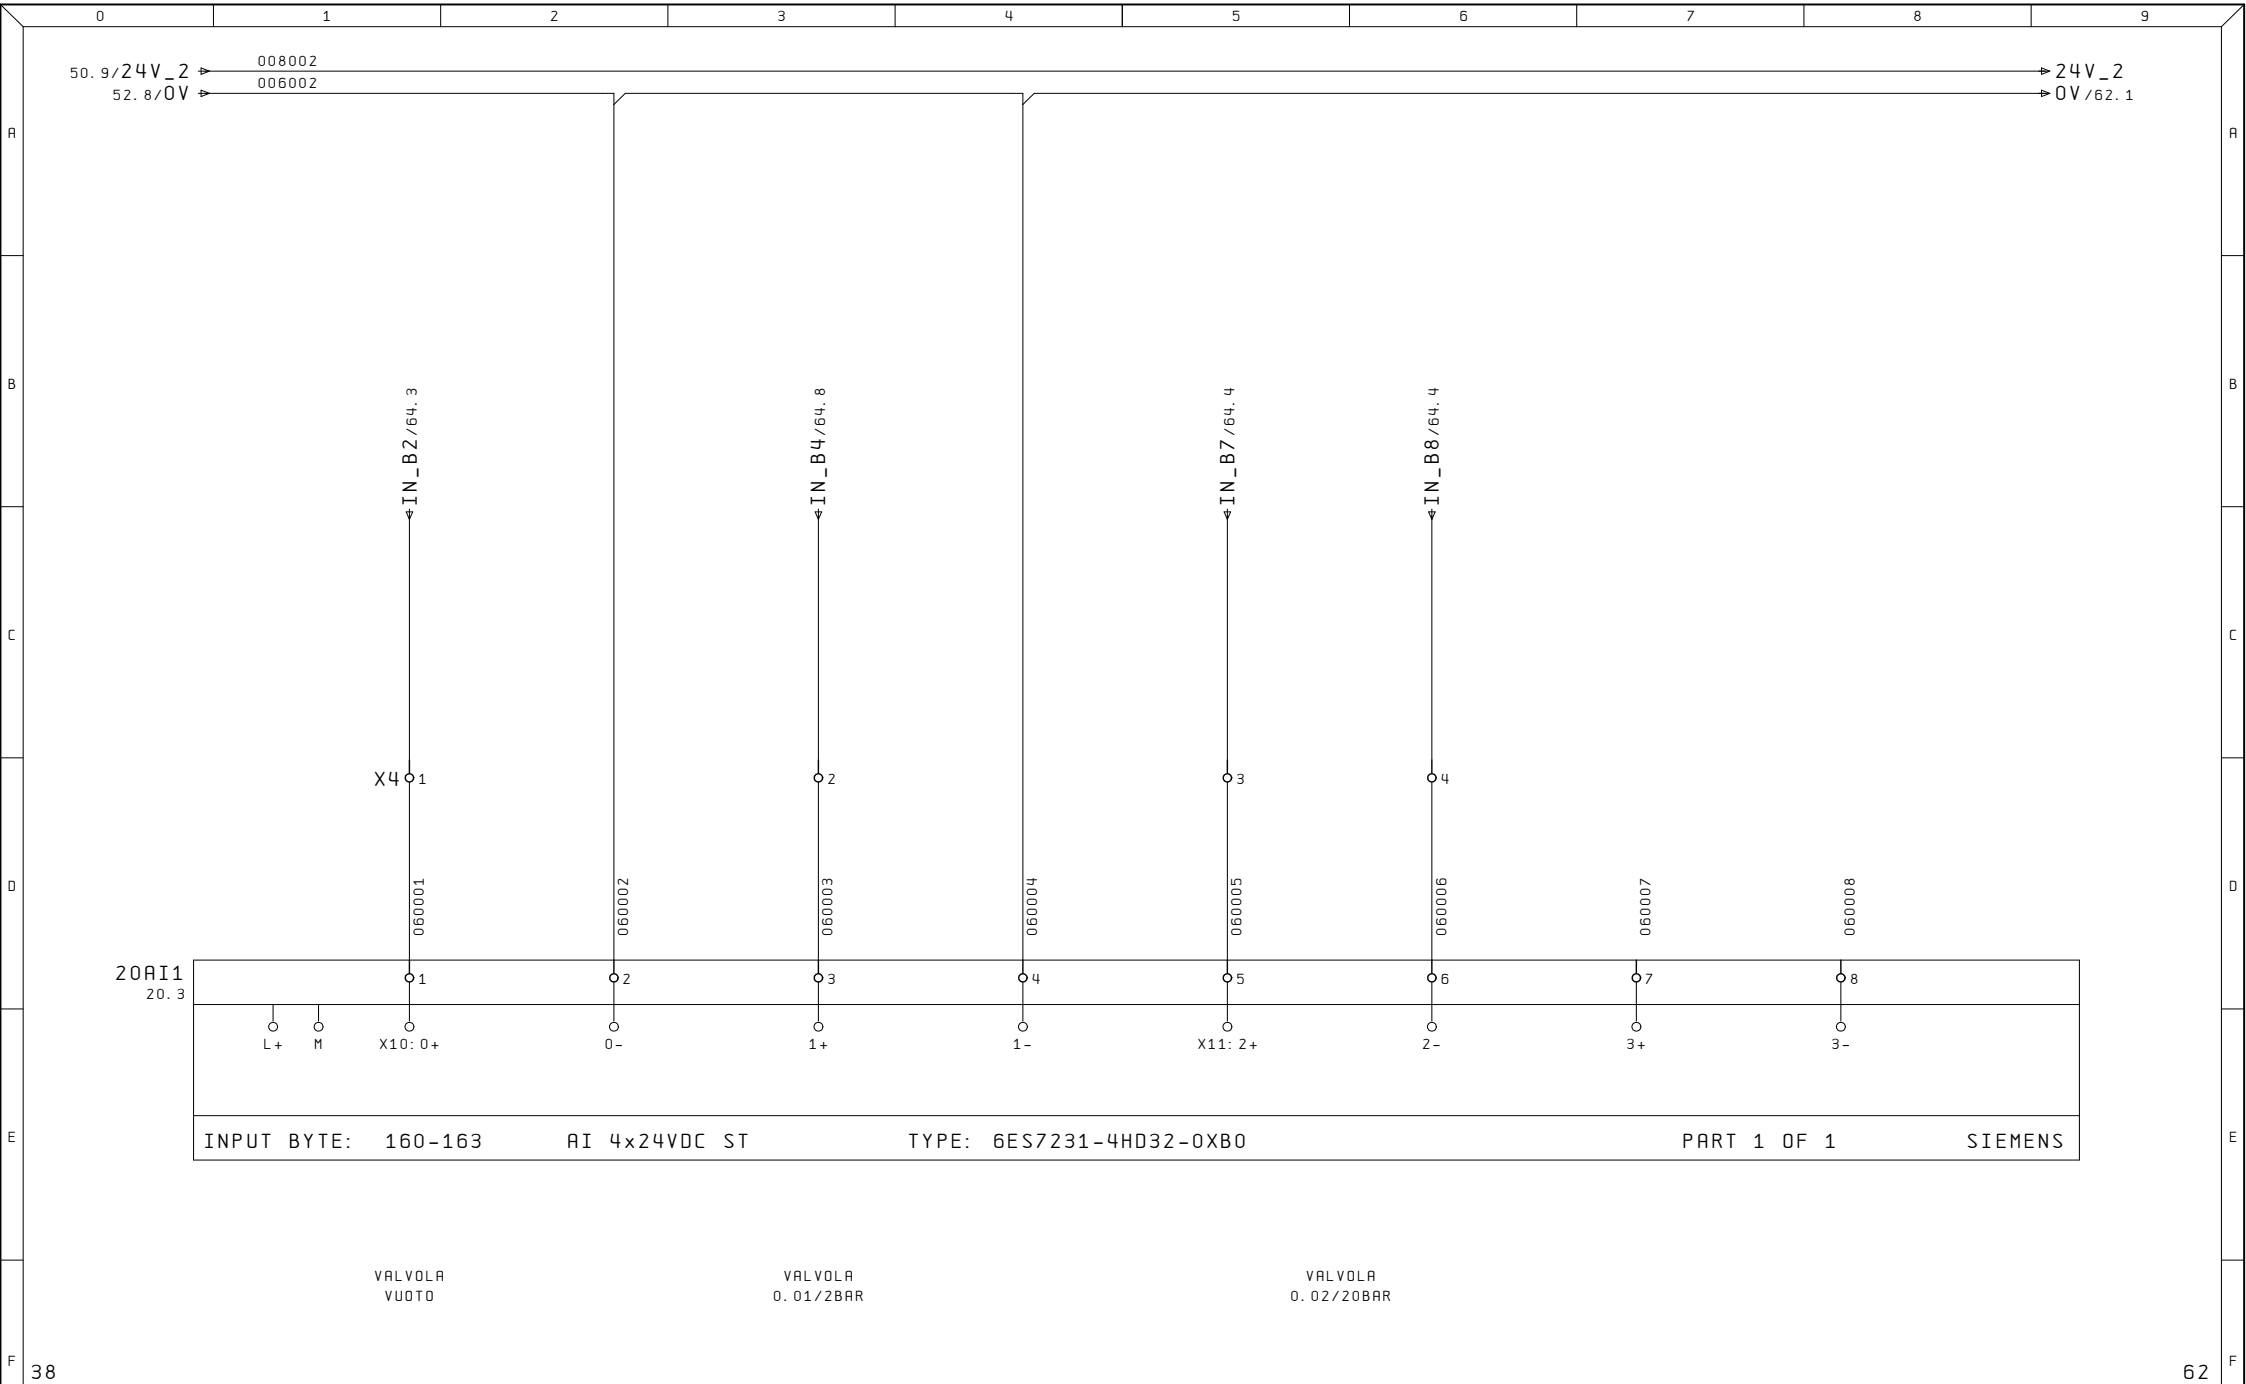

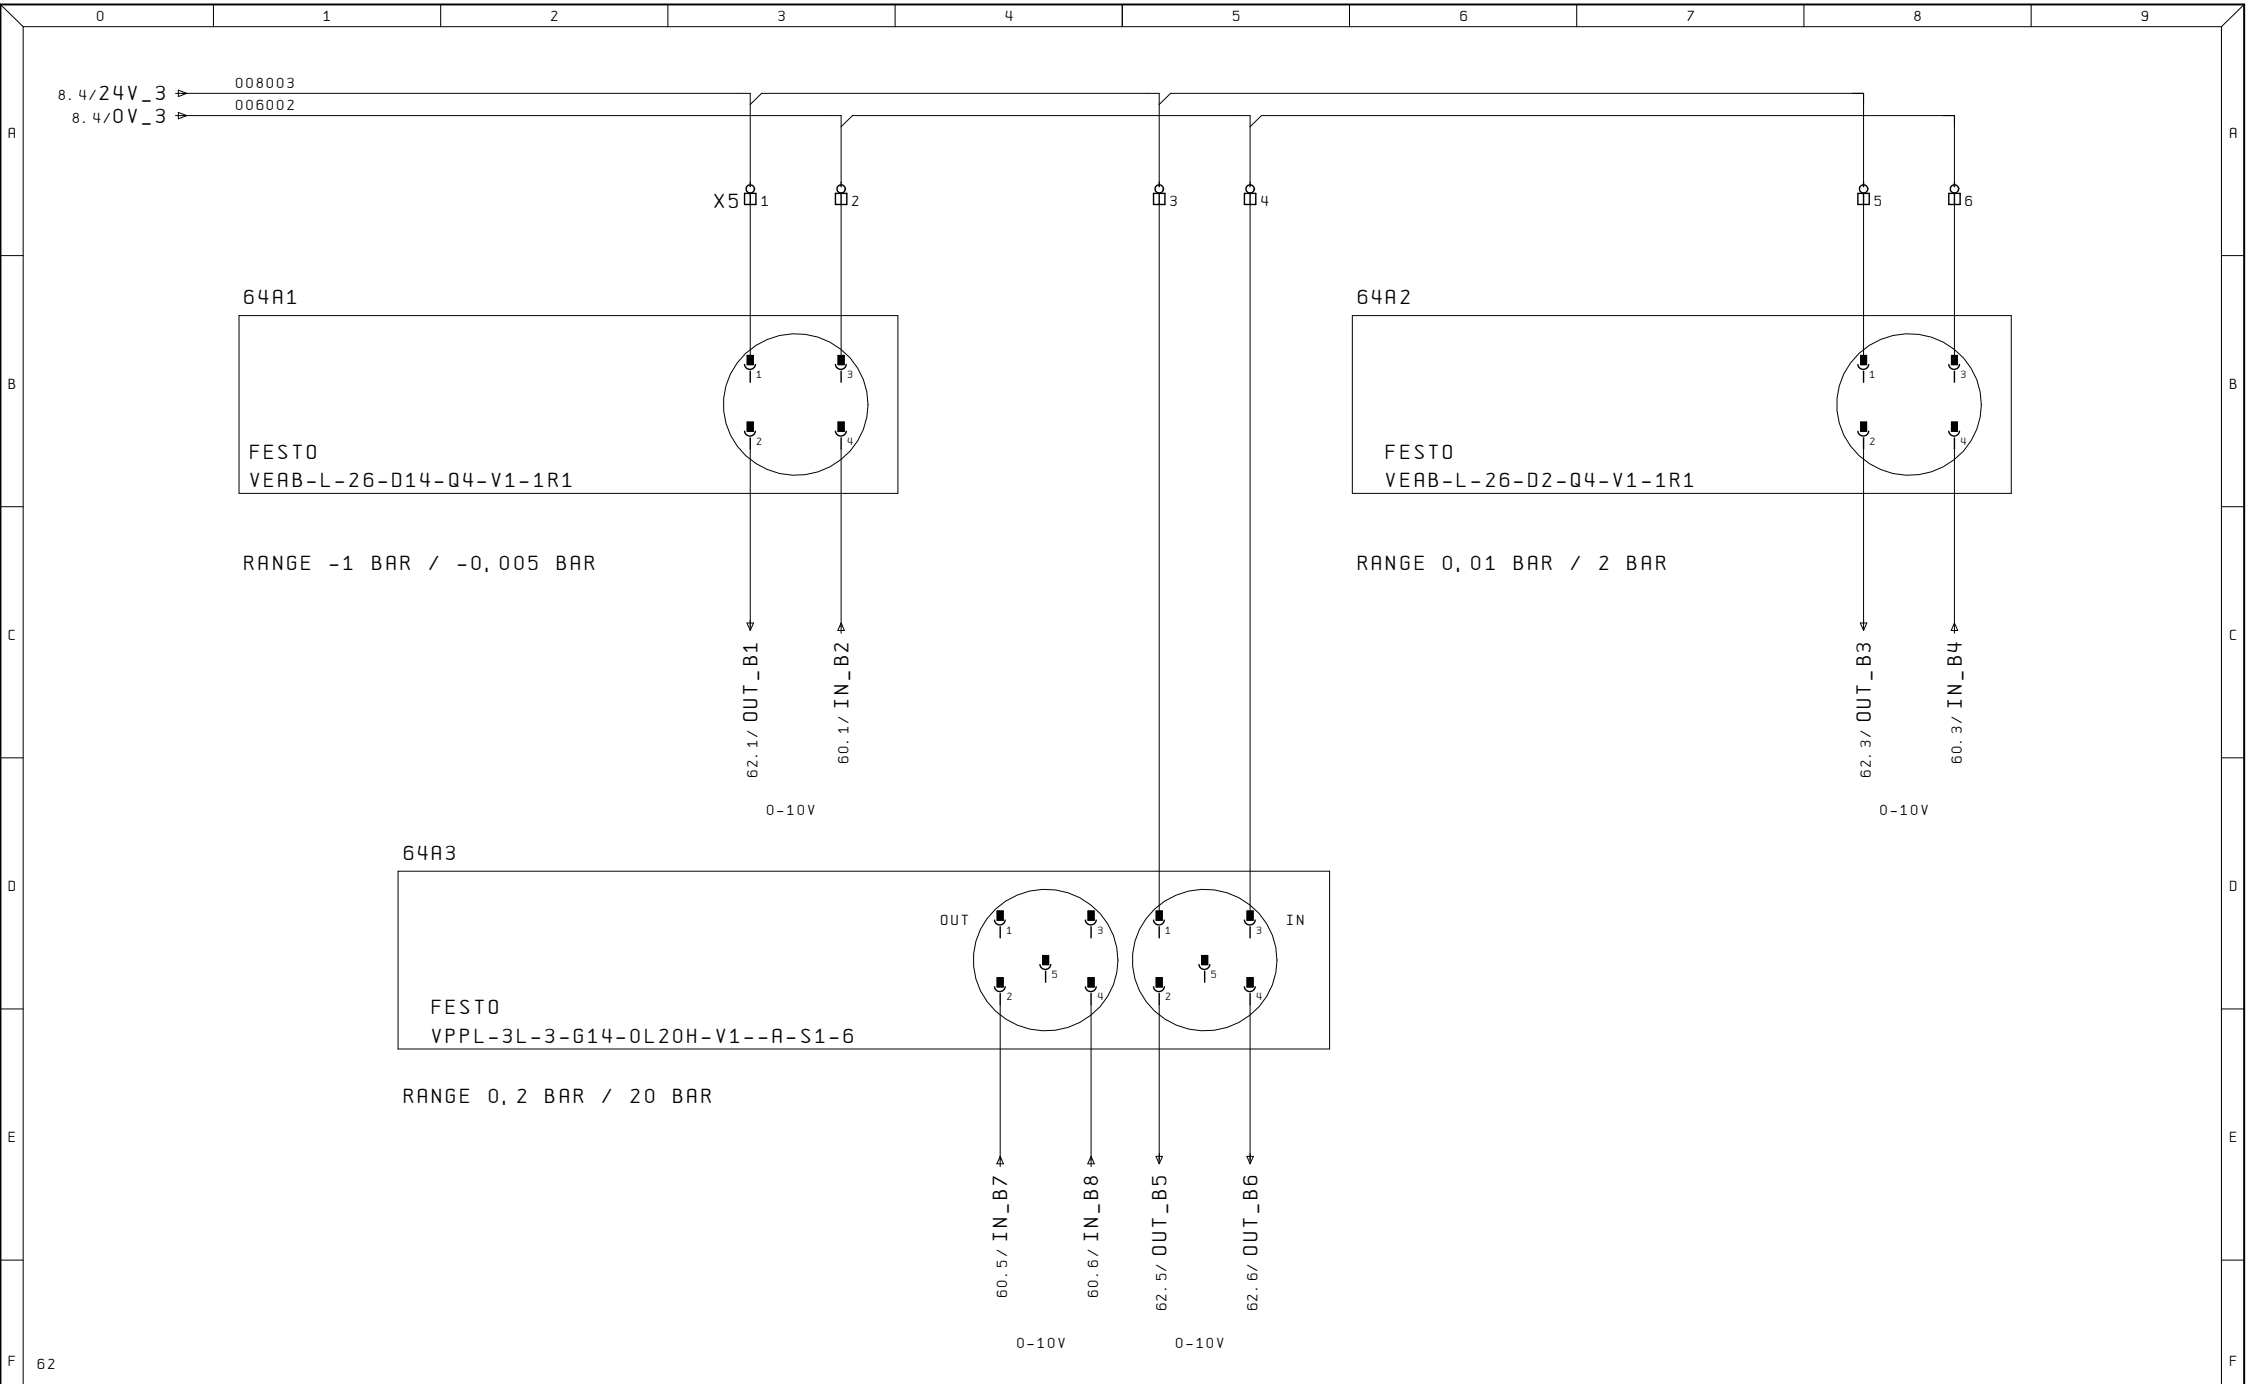

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	BANCO PROVA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0358	2024_0358	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
IT	Stampa : 19.Mar. 2025				VALVOLE REGOLATRICI		64
	Verif. :						di 20