

A

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

C |

D

F

1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE					31. Ott. 2024	ALE		A
		=DOC/3	ELENCO PAGINE					21. Nov. 2024	ALE	x	
		=DOC/3a	ELENCO PAGINE					21. Nov. 2024	ALE	x	
		=QE/1	LISTA E CODICI COMPONENTI					21. Nov. 2024	MR		
		=QE/1. 0	LISTA E CODICI COMPONENTI					21. Nov. 2024	MR		
		=QE/1. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI					21. Nov. 2024	MR		
B		=QE/1. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI					21. Nov. 2024	MR		B
		=QE/1. 3	LISTA E CODICI COMPONENTI					21. Nov. 2024	MR		
		=QE/1. 4	LISTA E CODICI COMPONENTI					21. Nov. 2024	MR		
		=QE/1. 5	LISTA E CODICI COMPONENTI					21. Nov. 2024	MR		
		=QE/1. 6	LISTA E CODICI COMPONENTI					21. Nov. 2024	MR		
		=QE/1. 7	LISTA E CODICI COMPONENTI					21. Nov. 2024	MR		
		=QE/1. 8	LISTA E CODICI COMPONENTI					21. Nov. 2024	MR		C
		=QE/1. 9	LISTA E CODICI COMPONENTI					21. Nov. 2024	MR		
		=QE/2	CIRCUITO DI DISTRIBUZIONE					04. Nov. 2024	ALE		
		=QE/4	AZIONAMENTO MOTORE PRINCIPALE					19. Dic. 2024	ALE		
		=QE/6	CIRCUITO MOTORI					12. Nov. 2024	ALE		
		=QE/8	CIRCUITO MOTORI					05. Nov. 2024	ALE		
		=QE/10	CIRCUITO DISTRIBUZIONE AUSILIARI					19. Dic. 2024	ALE		D
		=QE/12	CIRCUITO ILLUMINAZIONE					04. Nov. 2024	ALE		
		=QE/14	CIRCUITO ALIMENTAZIONE 220V					04. Nov. 2024	ALE		
		=QE/16	CIRCUITO AUSILIARI					19. Dic. 2024	ALE		
		=QE/18	CIRCUITO ELETTROVALVOLA FRIZIONE/FRENO					19. Dic. 2024	ALE		
		=QE/20	COMANDI ELETTROVALVOLE					19. Dic. 2024	ALE		
		=QE/22	FOTOCELLULA BARRIERA VERTICALE					19. Dic. 2024	ALE		
		=QE/24	FOTOCELLULA BARRIERA ORIZZONTALE					19. Dic. 2024	ALE		E
		=QE/26	FOTOCELLULA BARRIERA VERTICALE					19. Dic. 2024	ALE		
		=QE/28	FOTOCELLULA BARRIERA ORIZZONTALE					19. Dic. 2024	ALE		
		=QE/30	PLC					26. Nov. 2024	ALE		
		=QE/32	SWITCH DI RETE					26. Nov. 2024	ALE		
F	1										F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	PRESSA P2M	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0754	2024_0754	DOC
IT	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 19. Dic. 2024				ELENCO PAGINE		3
	Verif. :						di 56

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
	=QE/34		PANNELLO OERATORE 7''					21. Nov. 2024	ALE		
	=QE/40		INGRESSI DIGITALI					04. Nov. 2024	IT		
	=QE/42		INGRESSI DIGITALI					12. Nov. 2024	IT		
	=QE/44		INGRESSI DIGITALI					05. Nov. 2024	IT		
	=QE/46		INGRESSI DIGITALI					04. Nov. 2024	IT		
	=QE/48		INGRESSI DIGITALI					04. Nov. 2024	IT		
B	=QE/50		INGRESSI DIGITALI					04. Nov. 2024	IT		B
	=QE/52		INGRESSI DIGITALI					05. Nov. 2024	IT		
	=QE/54		INGRESSI DIGITALI					19. Dic. 2024	IT		
	=QE/70		USCITE DIGITALI					19. Dic. 2024	IT		
	=QE/72		USCITE DIGITALI					19. Dic. 2024	IT		
	=QE/74		USCITE DIGITALI					19. Dic. 2024	IT		
C	=QE/76		USCITE DIGITALI					19. Dic. 2024	IT		C
	=QE/78		USCITE DIGITALI					05. Nov. 2024	IT		
	=QE/80		USCITE DIGITALI					31. Ott. 2024	IT		
	=QE/90		INGRESSI ANALOGICI					21. Nov. 2024	ALE		
	=QE/94		USCITE ANALOGICHE					05. Nov. 2024	ALE		
	=QE/96		USCITE ANALOGICHE					05. Nov. 2024	ALE		
	=QE/100		INGRESSI DIGITALI SAFETY					05. Nov. 2024	IT		
D	=QE/102		INGRESSI DIGITALI SAFETY					19. Dic. 2024	IT		D
	=QE/104		INGRESSI DIGITALI SAFETY					04. Nov. 2024	IT		
	=QE/106		INGRESSI DIGITALI SAFETY					05. Nov. 2024	IT		
	=QE/108		INGRESSI DIGITALI SAFETY					05. Nov. 2024	IT		
	=QE/110		INGRESSI DIGITALI SAFETY					21. Nov. 2024	IT		
	=QE/112		INGRESSI DIGITALI SAFETY					19. Dic. 2024	IT		
E	=QE/114		INGRESSI DIGITALI SAFETY					19. Dic. 2024	IT		E
	=QE/120		OUTPUT DIGITALI SAFETY					04. Nov. 2024	IT		
	=QE/122		OUTPUT DIGITALI SAFETY					04. Nov. 2024	IT		
	=QE/124		OUTPUT DIGITALI SAFETY					05. Nov. 2024	IT		
	=QE/126		OUTPUT DIGITALI SAFETY					04. Nov. 2024	IT		
F	=QE/1										F
3											
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA P2M	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente			Disegno Numero 2024_0754		Commessa 2024_0754	Codice Impianto DOC
		Data :						Descrizione pagina		Pag. 3a	
		Diseg. :						ELENCO PAGINE		di 56	
IT		Stampa : 19. Dic. 2024						Cliente Finale			
		Verif. :									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE			A						
	IG	INTERRUTTORE GENERALE				SIEMENS	3VF3111-1BQ41-0AA0 + 3VF9324-1NA10 + 3VF9323-1EA0											
	FS1	FUSIBILE PROTEZIONE ALIMENTATORE 100A				SIEMENS + CAFRULLO	3NE8021 + PP100NH00											
	2K1	CONTATTORE				SIEMENS												
B	2K2	CONTATTORE				SIEMENS						B						
	4K1	CONTATTORE				SIEMENS												
	4K2	CONTATTORE				SIEMENS												
C	AZ1	AZIONAMENTO MOTORE PRINCIPALE				ANSALDO	SPDM110RDE					C						
	FS7	FUSIBILE PROTEZIONE MOTORE PRINCIPALE 100A				SIEMENS + SIEMENS	3NE8021 + 3NH702											
	M1	MOTORE PRINCIPALE 23.7KW 1970RPM				ANSALDO	DH1325											
	PS	PULSANTE RIPRISTINO AZIONAMENTO				CGE	080P6G+080BF10V											
D	XL	IMPEDENZA				ANSALDO	211Q950095B01					D						
	K1	CONTATTORE				FINDER	55.32											
	K2	CONTATTORE				FINDER	55.32											
	EN	ENCODER				ELCIS	115-1000-1828 BZ-B-CM-R											
E												E						
	RT1	INTERRUTTORE MAGNETICO				SIEMENS	3VU1300-1M600											
	RT2	INTERRUTTORE MAGNETICO				SIEMENS	3VU1300-1M600											
F	=DOC/3a											F						
												1.0						
	Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 19.Dic.2024 Verif. :		Impianto PRESSA P2M		R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Cliente Cliente Finale		Disegno Numero 2024_0754 Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI		Commissa 2024_0754		Codice Impianto QE		Pag. 1 di	
																	56	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	RT3	INTERRUTTORE MAGNETICO				SIEMENS	3VU1300-1M600			
B	RT4	INTERRUTTORE MAGNETICO				SIEMENS	3VU1300-1MH00			
	M1	MOTORE VENTILATORE				ANSALDO				
	M2	MOTORE LUBRIF.								
	M3	MOTORE SOVRACC.								
	C2	CONTATTORE				SIEMENS	3TF2001-0BB4			
C	C3	CONTATTORE				SIEMENS	3TF2010-0BB4			
	C4	CONTATTORE				SIEMENS	3TF2001-0BB4			
	RT5	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO				SIEMENS	3VU1300-1MJ00			
	C5A	TELEINVERTITORE				SIEMENS	3TD2002-2BB4			
D	C5B	TELEINVERTITORE				SIEMENS	3TD2002-2BB4			
	FS13	FUSIBILI PROTEZIONE NASTRO SFRIDI				WEBER	3NW7030 + 10X38 4A			
E	C7	CONTATTORE				SIEMENS	3TF2010-0BB4			
	M5	MOTORE REGISTRO SLITTA				MGM	CF90SA/B5			
	DL1	DISPOSITIVO SEGNALAZIONE TENSIONE SX				C6E	105 DTL 500			
	DL2	DISPOSITIVO SEGNALAZIONE TENSIONE DX				C6E	105 DTL 500			
	FCA/FCB	FINECORSO SEGNALAZIONE TENSIONE				C6E	114FT03			

Ultimo Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA P2M	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0754	Commessa 2024_0754	Codice Impianto QE	
	Data :					Descrizione pagina	LISTA E CODICI COMPONENTI	Pag. 1.0
IT	Diseg. :					Cliente Finale		
	Stampa : 19.Dic.2024							
	Verif. :							di 56

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	PR1	PRESA REGISTRO SLITTA				HARTING	09300161255 + 09310062701				
B	FS2	FUSIBILE PROTEZIONE TRASF.1				SIEMENS + WEBER	3NW7020 + 10X38 10A				
	FS3	FUSIBILE PROTEZIONE TRASF.2				SIEMENS + WEBER	3NW7030 + 10X38 4A				
	FS4	FUSIBILE PROTEZIONE PONTI DIODI				SIEMENS + WEBER	3NW7030 + 10X38 16A				
	FS5	FUSIBILE PROTEZIONE INGRESSI PLC				SIEMENS + WEBER	3NW7010 + 10X38 10A				
	FS6	FUSIBILE PROTEZIONE USCITE PLC				SIEMENS + WEBER	3NW7010 + 10X38 10A				
C	FS10	FUSIBILE PROTEZIONE COMANDO INVERTITORE				SIEMENS + WEBER	3NW7020 + 10X38 10A				
	FS11	FUSIBILI PROTEZIONE TRASF.				SIEMENS + WEBER	3NW7020 + 10X38 4A				
	FS12	FUSIBILI PROTEZIONE CIRCUITO 110V				SIEMENS + WEBER	3NW7010 + 10X38 6A				
	TR1	TRASFORMATORE SERVIZI				LEF					
D	TR2	TRASFORMATORE ALIMENTATORE				LEF					
	TR	TRASFORMATORE				LEF					
	IG10	INTERRUTTORE GENERALE PROTEZIONE				SIEMENS	5SX2206-7				
	CD1	CONDENSATORE 10000MF - 75V				ITALCOND					
E	C6	CONTATTORE				SIEMENS	3TF2001-0BB4				
	XL2	IMPEDENZA				ANSALDO	2110950095B01				
	AL	RADDRIZZATORE A PONTE DI DIODI				SEMIKRON	SKD 30/02A1				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE		POSIZIONE			
	IG3	INTERRUTTORE GENERALE PROTEZIONE TR3			SIEMENS	5SX2204-7					
	IG4	INTERRUTTORE GENERALE PROTEZIONE ILL. PRESSA			SIEMENS	5SX2106-7					
	IG5	INTERRUTTORE GENERALE PROTEZIONE ILL. QUADRO			SIEMENS	5SX2204-7					
B	TR3	TRASFORMATORE			LEF						
	FC1/FC2	FINECORSA SGANCIO INT. GENERALE			CGE	1056IL					
	SL	SELETTORE ILLUMIN. PRESSA			CGE	080SMDN 080BF10V					
	LO	SPIA SEGNALAZIONE			CGE	080LSB 080ADV					
C	LS1	LAMPADA ILLUMINAZIONE			WEST ELECTRIC	123032000L					
	LS2	LAMPADA ILLUMINAZIONE			WEST ELECTRIC	123032000L					
	LS3	LAMPADA ILLUMINAZIONE			OSRAM	DULUX BRICK 9W					
	LS4	LAMPADA ILLUMINAZIONE			OSRAM	DULUX BRICK 9W					
D											
	8X1	PRESA			MERLIN GERIN	15310					
	10V1	VENTILATORE + FILTRO			NBM	5915PC-23T					
	10V2	VENTILATORE + FILTRO			NBM	5915PC-23T					
E											
	PS1	PULSANTE INSERZIONI AUSILIARI			CGE	080P66 + 080BF20V					
	SL1	SELETTORE INSERZIONE AUSILIARI			CGE	080SCD01 + 080BF10V					

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	K0	CONTATTORE INSERZIONE AUSILIARI				SIEMENS	3TF2010-0BB4				
	L4	SPIA SEGNALAZIONE				CGE	080LSBD + 080ADV				
B	K7	CONTATTORE BLOCCO FRIZ. /FRENO				FINDER	55.32				
	PS11	PULSANTE BLOCCO FRIZ. /FRENO				CGE	080P6G + 080BF11V				
	EV	BLOCCO ELETTROVALVOLA FRIZ. /FRENO				ROSS	03573A6151				
C	K14	MINIRELE' COMANDO EV				FINDER	4031				
	K16	MINIRELE' COMANDO EV				FINDER	4031				
	K17	MINIRELE' COMANDO EV				FINDER	4031				
	K18	MINIRELE' COMANDO EV				FINDER	4031				
D	K19	MINIRELE' COMANDO EV				FINDER	4031				
	K31	MINIRELE' COMANDO EV				FINDER	4051				
	EV1	ELETTROVALVOLA FRENO VOLANO				ROSS	D2774B0411				
	EV2/EV3	ELETTROVALVOLA PISTONE AV. /IND.				ROSS	W6477A2407				
E	EV5/EV6	ELETTROVALVOLA FLANGIA APERT. /CHIUS.				ROSS	W6477A2407				
	EV8	ELETTROVALVOLA IMMISSIONE ARIA				FESTO	7882 MFH3 - 1/8				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	22A1	BARRIERA DI SICUREZZA VERTICALE				SICK	30-FGS			
B	22A2	BARRIERA DI SICUREZZA VERTICALE				SICK	30-FGS			
	24A1	BARRIERA DI SICUREZZA ORIZZONTALE				SICK	30-FGS			
	24A2	BARRIERA DI SICUREZZA ORIZZONTALE				SICK	30-FGS			
C										
	30A1	PLC S7 1500				SIEMENS	6ES7510-1SK03-0AB0+ 6ES7954-8LC04-0AA0			
	30DI1	MODULO DI INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0			
	30DI2	MODULO DI INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0			
	30DI3	MODULO DI INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0			
	30DI4	MODULO DI INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0			
	30DO1	MODULO DI USCITE DIGITALI				SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0			
	30DO2	MODULO DI USCITE DIGITALI				SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0			
D	30DO3	MODULO DI USCITE DIGITALI				SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0			
	30AI1	MODULO DI INGRESSI ANALOGICI				SIEMENS	6ES7134-6HD00-0BA1+ 6ES7193-6BP00-0DA1			
	30AO1	MODULO DI USCITE ANALOGICHE				SIEMENS	6ES7135-6HD00-0BA1+ 6ES7193-6BP00-0DA1			
	30FDI1	MODULO DI INGRESSI SAFETY				SIEMENS	6ES7136-6BA00-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0			
	30FDI2	MODULO DI INGRESSI SAFETY				SIEMENS	6ES7136-6BA00-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0			

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA P2M	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0754	Commessa 2024_0754	Codice Impianto QE	Pag. 1.4 di 56	
	Diseg. : Stampa : 19.Dic.2024			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI			
IT	Verif. :								


0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	30FDI3	MODULO DI INGRESSI SAFETY				SIEMENS	6ES7136-6BA00-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0			
B	30FDI4	MODULO DI INGRESSI SAFETY				SIEMENS	6ES7136-6BA00-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0			
	30FD01	MODULO DI USCITE SAFETY				SIEMENS	6ES7136-6DB00-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0			
	30FD02	MODULO DI USCITE SAFETY				SIEMENS	6ES7136-6DB00-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0			
C	32A1	SWITCH DI RETE 5 PORTE				LAPP	21700123			
	34HMI1	PANNELLO OPERATORE 7''				SIEMENS	6AV2123-2GB03-0AX0			
D	42PH1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BW31B5			
	CP2	PRESSOSTATO CONTROLLO VENTILATORE				SIEMENS	FAN MOTOR PLC GROUP			
	PS4	PULSANTE				CGE	080PV6 +080BF10V			
E	PS5	PULSANTE				CGE	080PRG + 080BF11V			
	PS6	PULSANTE				CGE	080PRG + 080BF11V			
	SL2	SELETTORE				CGE	080SMBNRC 080BF11V			
	SL3	SELETTORE				CGE	080SC001 080BF11V			
F										
1.4		1.6								
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero	
		Data :	PRESSA P2M		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				2024_0754	
		Diseg. :							Commissa	
IT		Stampa : 19.Dic.2024					Cliente Finale		2024_0754	
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				Codice Impianto	
									QE	
									Pag. 1.5	
									di 56	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		SL5	SELETTORE		CGE		080SCD01 080BF11V				
		SL7	SELETTORE		CGE		080SCD01 080BF11V				
		SL8	SELETTORE		CGE		080SMBNRC 080BF11V				
B		SL9	SELETTORE		CGE		080SCD01 080BF11V				B
		SL10	SELETTORE		CGE		080SCD09 080BF10V				
		P10	PULSANTE		CGE		080PVG + 080BF11V				
C		FC7	SENSORE		SIEMENS		3R64012-3AB00				C
		FC8	FINECORSA		VICTOR						
		FC9	FINECORSA		VICTOR						
		FC10	SENSORE		PNEUMAX		15000C				
D											D
		FC11	FINECORSA		PNEUMAX		15000C				
		FC12	SENSORE		SIEMENS		3R64012-3AB00				
		FC13	FINECORSA		PNEUMAX		1320 2DC				
E		FC14	SENSORE		PNEUMAX		15000C				E
		FC15	FINECORSA		PNEUMAX		15000C				
		FC16	SENSORE		SIEMENS		3R64012-3AB00				


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		FC17	FINECORSA		PNEUMAX		1320 2DC				
		FC18	SENSORE		SIEMENS		3RG4012-3AB00				
B		CP1	PRESSOSTATO		TELEMECANIQUE		XMJA 1607				B
		CP3	PRESSOSTATO		TELEMECANIQUE		XMJ-A0207				
		CP5	PRESSOSTATO		TELEMECANIQUE		XMJ-A0207				
		PR3	PRESA AUSILIARI SLITTA		HARTING		09300161256 + 09310062701				
C		CT	SONDA TERMICA				GRUPPO MOTORE				C
		CL1	CONTROLLO LIVELLO OLIO		ELETTROTEC		LM1-BF				
		CF1	CONTROLLO FILTRO		FBO		50103				
D											D
		L1	SPIA SEGNALAZIONE ROSSA		C6E		080LSRD 080ADV				
		L2	SPIA SEGNALAZIONE GIALLA		C6E		080LS6D 080ADV				
		L3	SPIA SEGNALAZIONE VERDE		C6E		080LSVD 080ADV				
E		K32	MINIRELE' SCORTA		FINDER		40.51				E

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	TRS1	TRASDUTTORE									
	TRS2	TRASDUTTORE									
B											
	PS2	PULSANTE A FUNGO				SIEMENS	3SB3000-1HA20 + 3SB3400-OE				
	PS3	PULSANTE A FUNGO				SIEMENS	3SB3000-1HA20 + 3SB3400-OE				
	PS3A	PULSANTE A FUNGO				SIEMENS	3SB3000-1HA20 + 3SB3400-OE				
C	PS3B	PULSANTE A FUNGO				SIEMENS	3SB3000-1HA20 + 3SB3400-OE				
	FC3/FC3A	FINECORS A				TELEMECANIQUE	XCK-M121				
	FC4/FC4A	FINECORS A				TELEMECANIQUE	XCK-M121				
D	PS8/PS8A	PULSANTE				CGE	080PR6 + 080BF11V				
	SL4	SELETTORE SCELTA CICLO PRESS A				BRETER	38050				
E											
	108FC1	FINECORS A CAMMA									
	108FC2	FINECORS A CAMMA									
	10FC3	FINECORS A CAMMA									


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	108FC4	FINECORSA									
	124K1	CONTATTORE	SIEMENS	3TF20001-0BB4							
B	124K2	CONTATTORE	SIEMENS	3TF20001-0BB4							
C											
D											
E											
F											

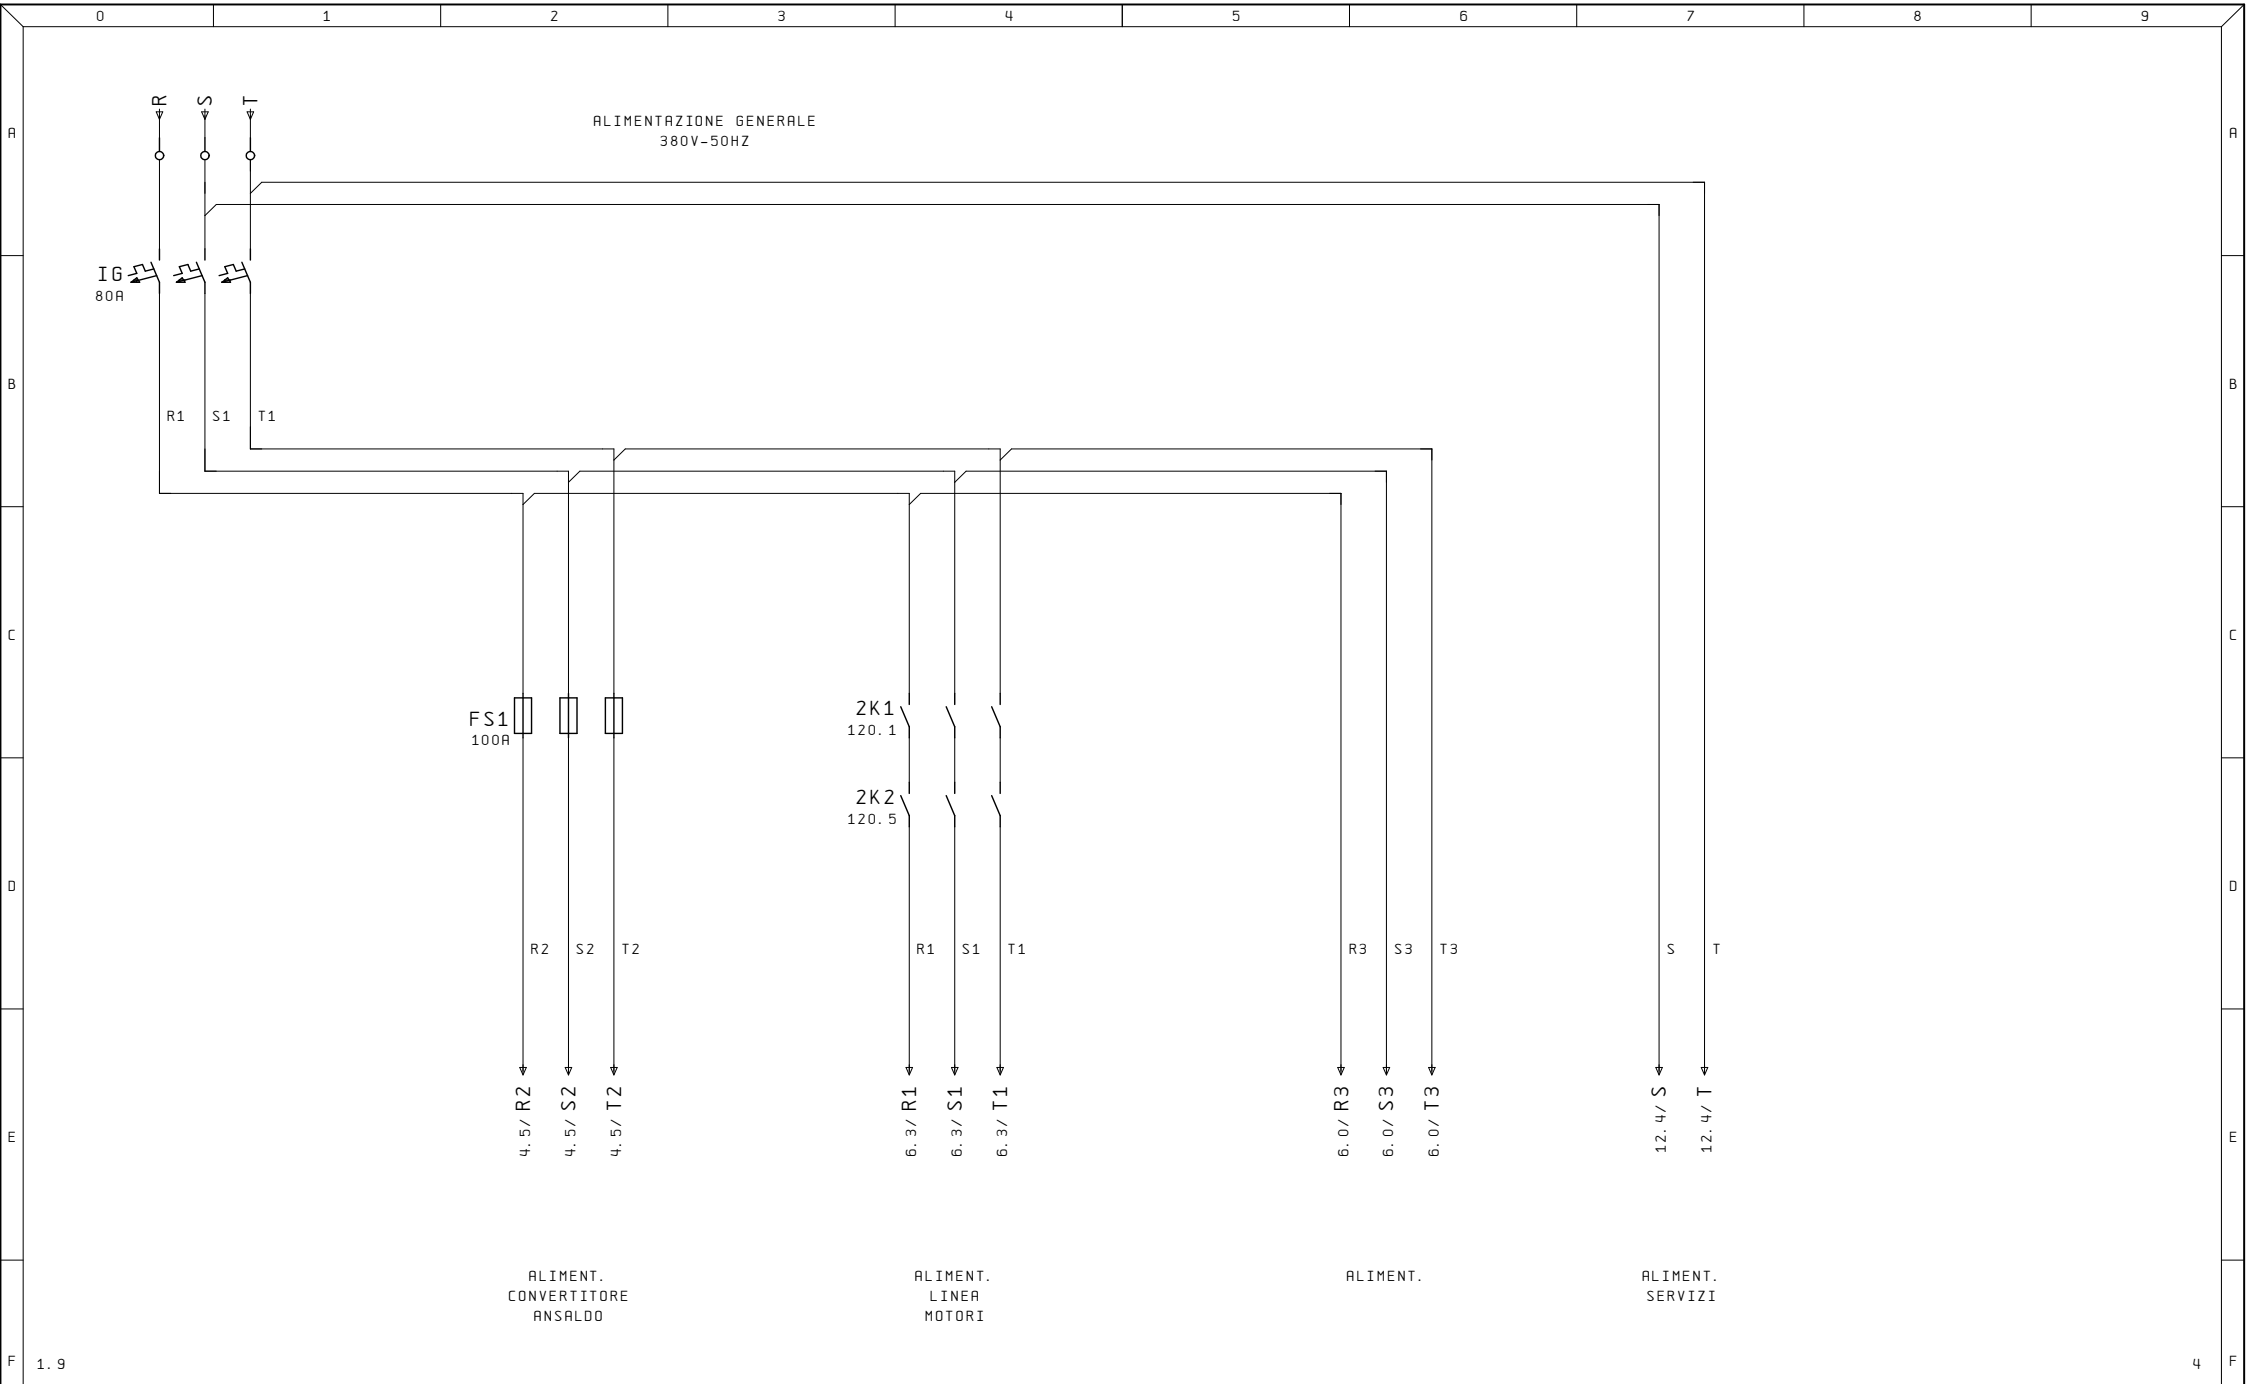


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA P2M	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0754	Commissa 2024_0754	Codice Impianto QE	
		Data :				Descrizione pagina CIRCUITO DI DISTRIBUZIONE		Pag. 2	
IT		Stampa : 19.Dic.2024			Cliente Finale			di 56	
		Verif. :							

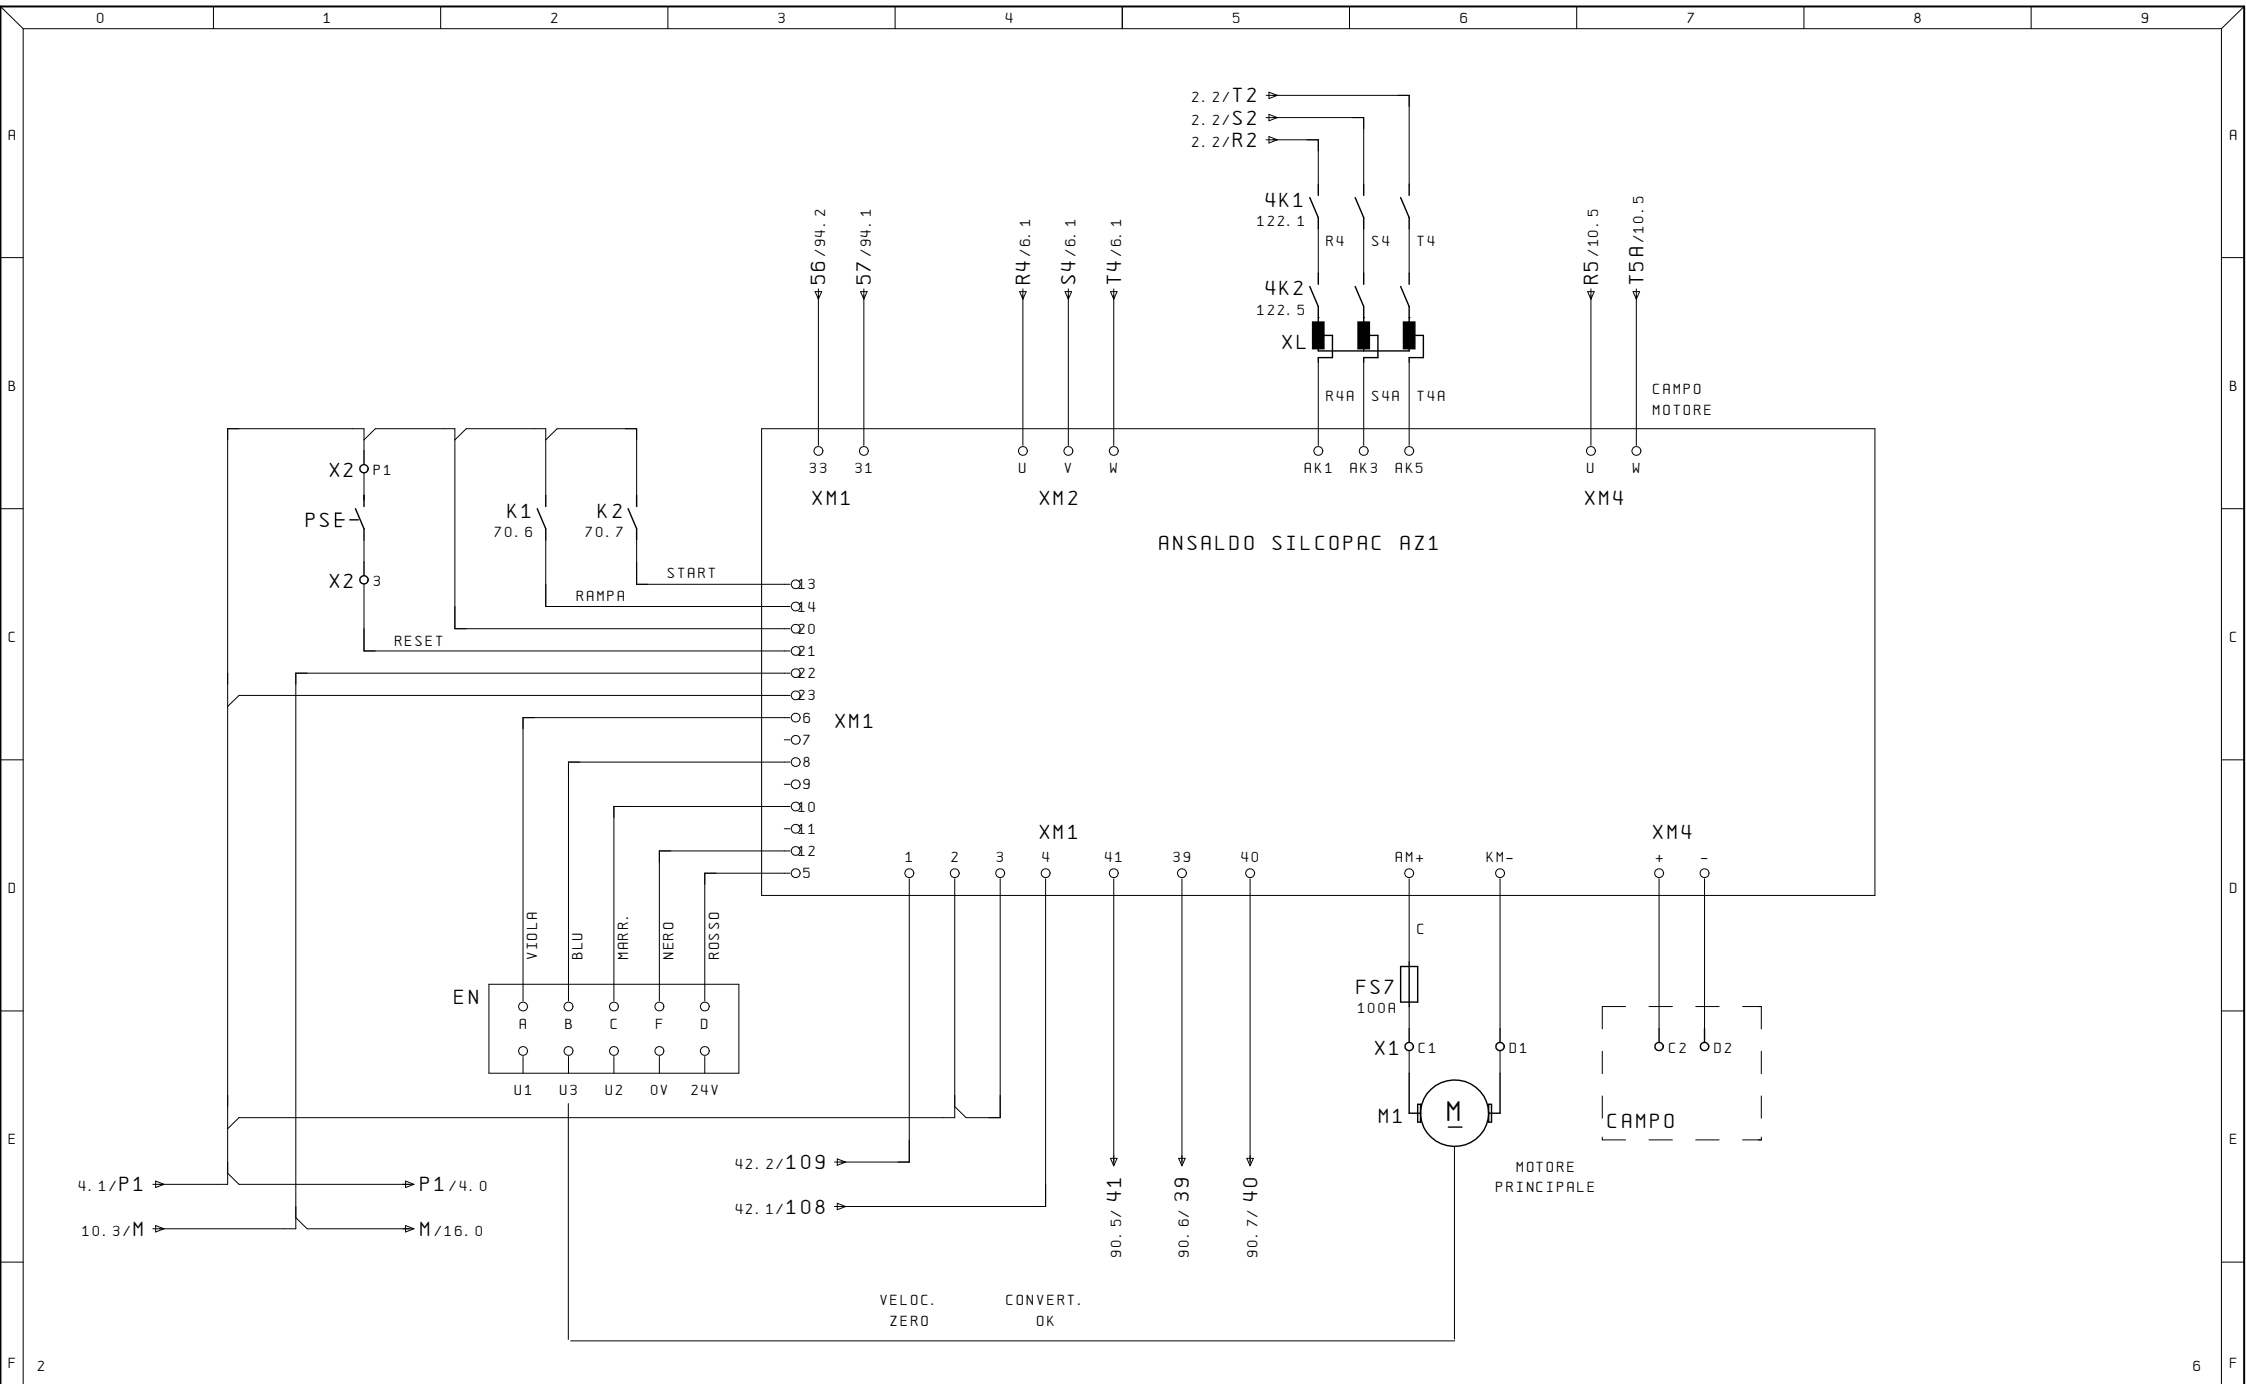


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PRESSA P2M	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0754	2024_0754	QE
IT	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 19.Dic.2024				AZIONAMENTO MOTORE PRINCIPALE		4
	Verif. :						di 56

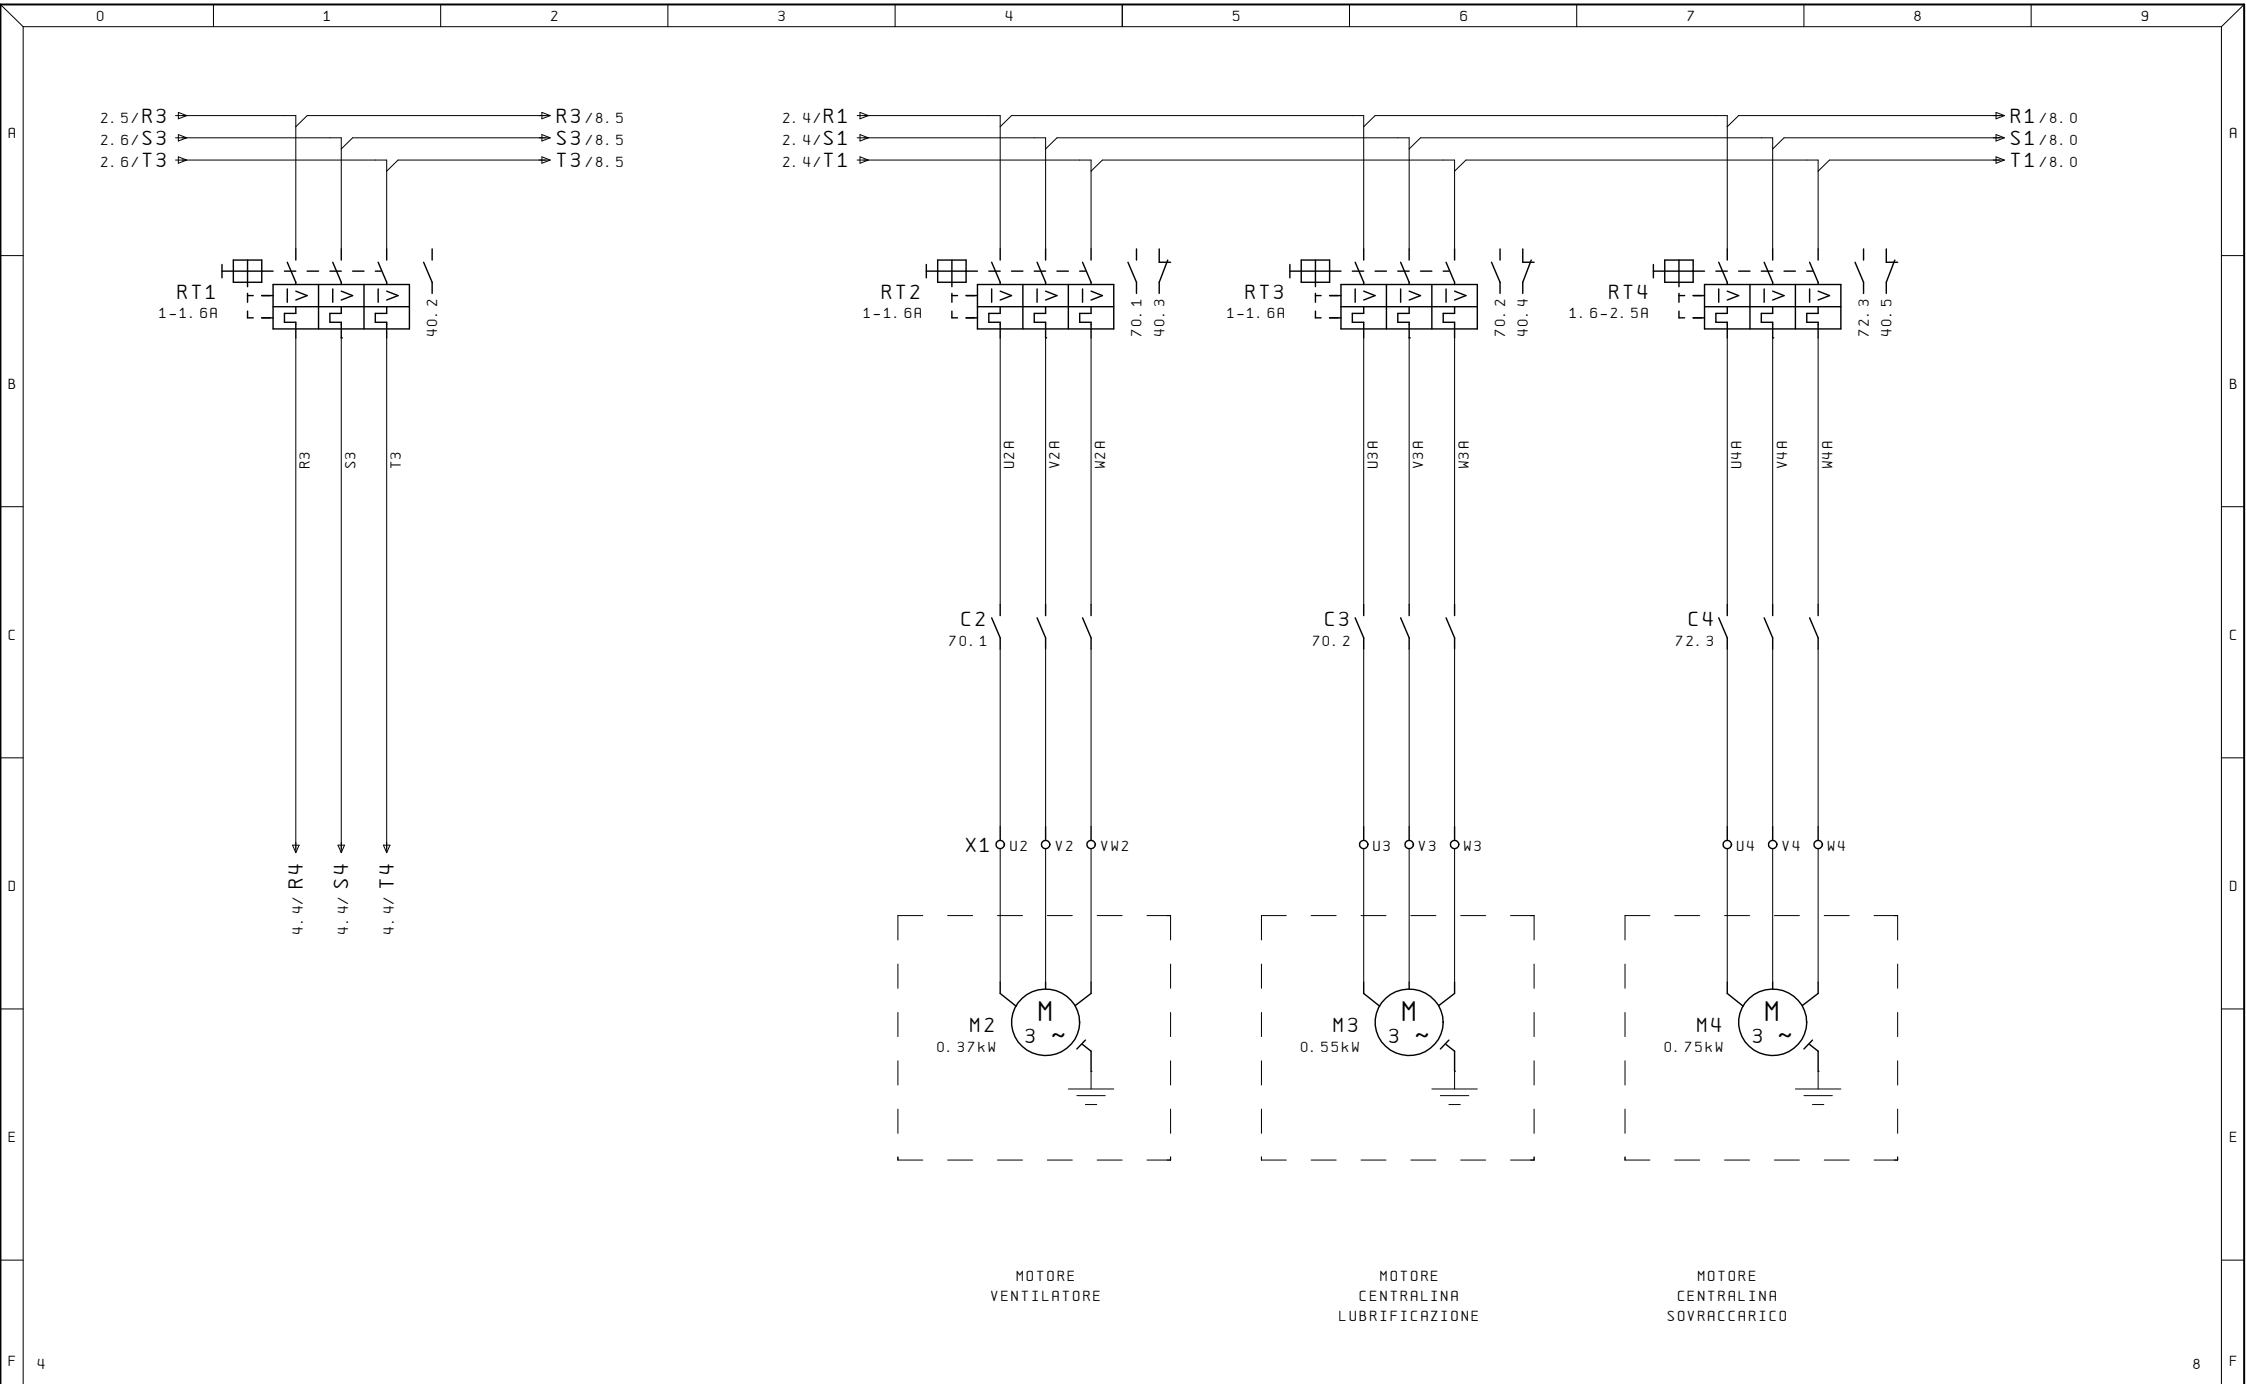


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :	PRESSA P2M			2024_0754	2024_0754	QE	
		Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
IT		Stampa : 19.Dic.2024				CIRCUITO MOTORI			6
		Verif. :							di 56

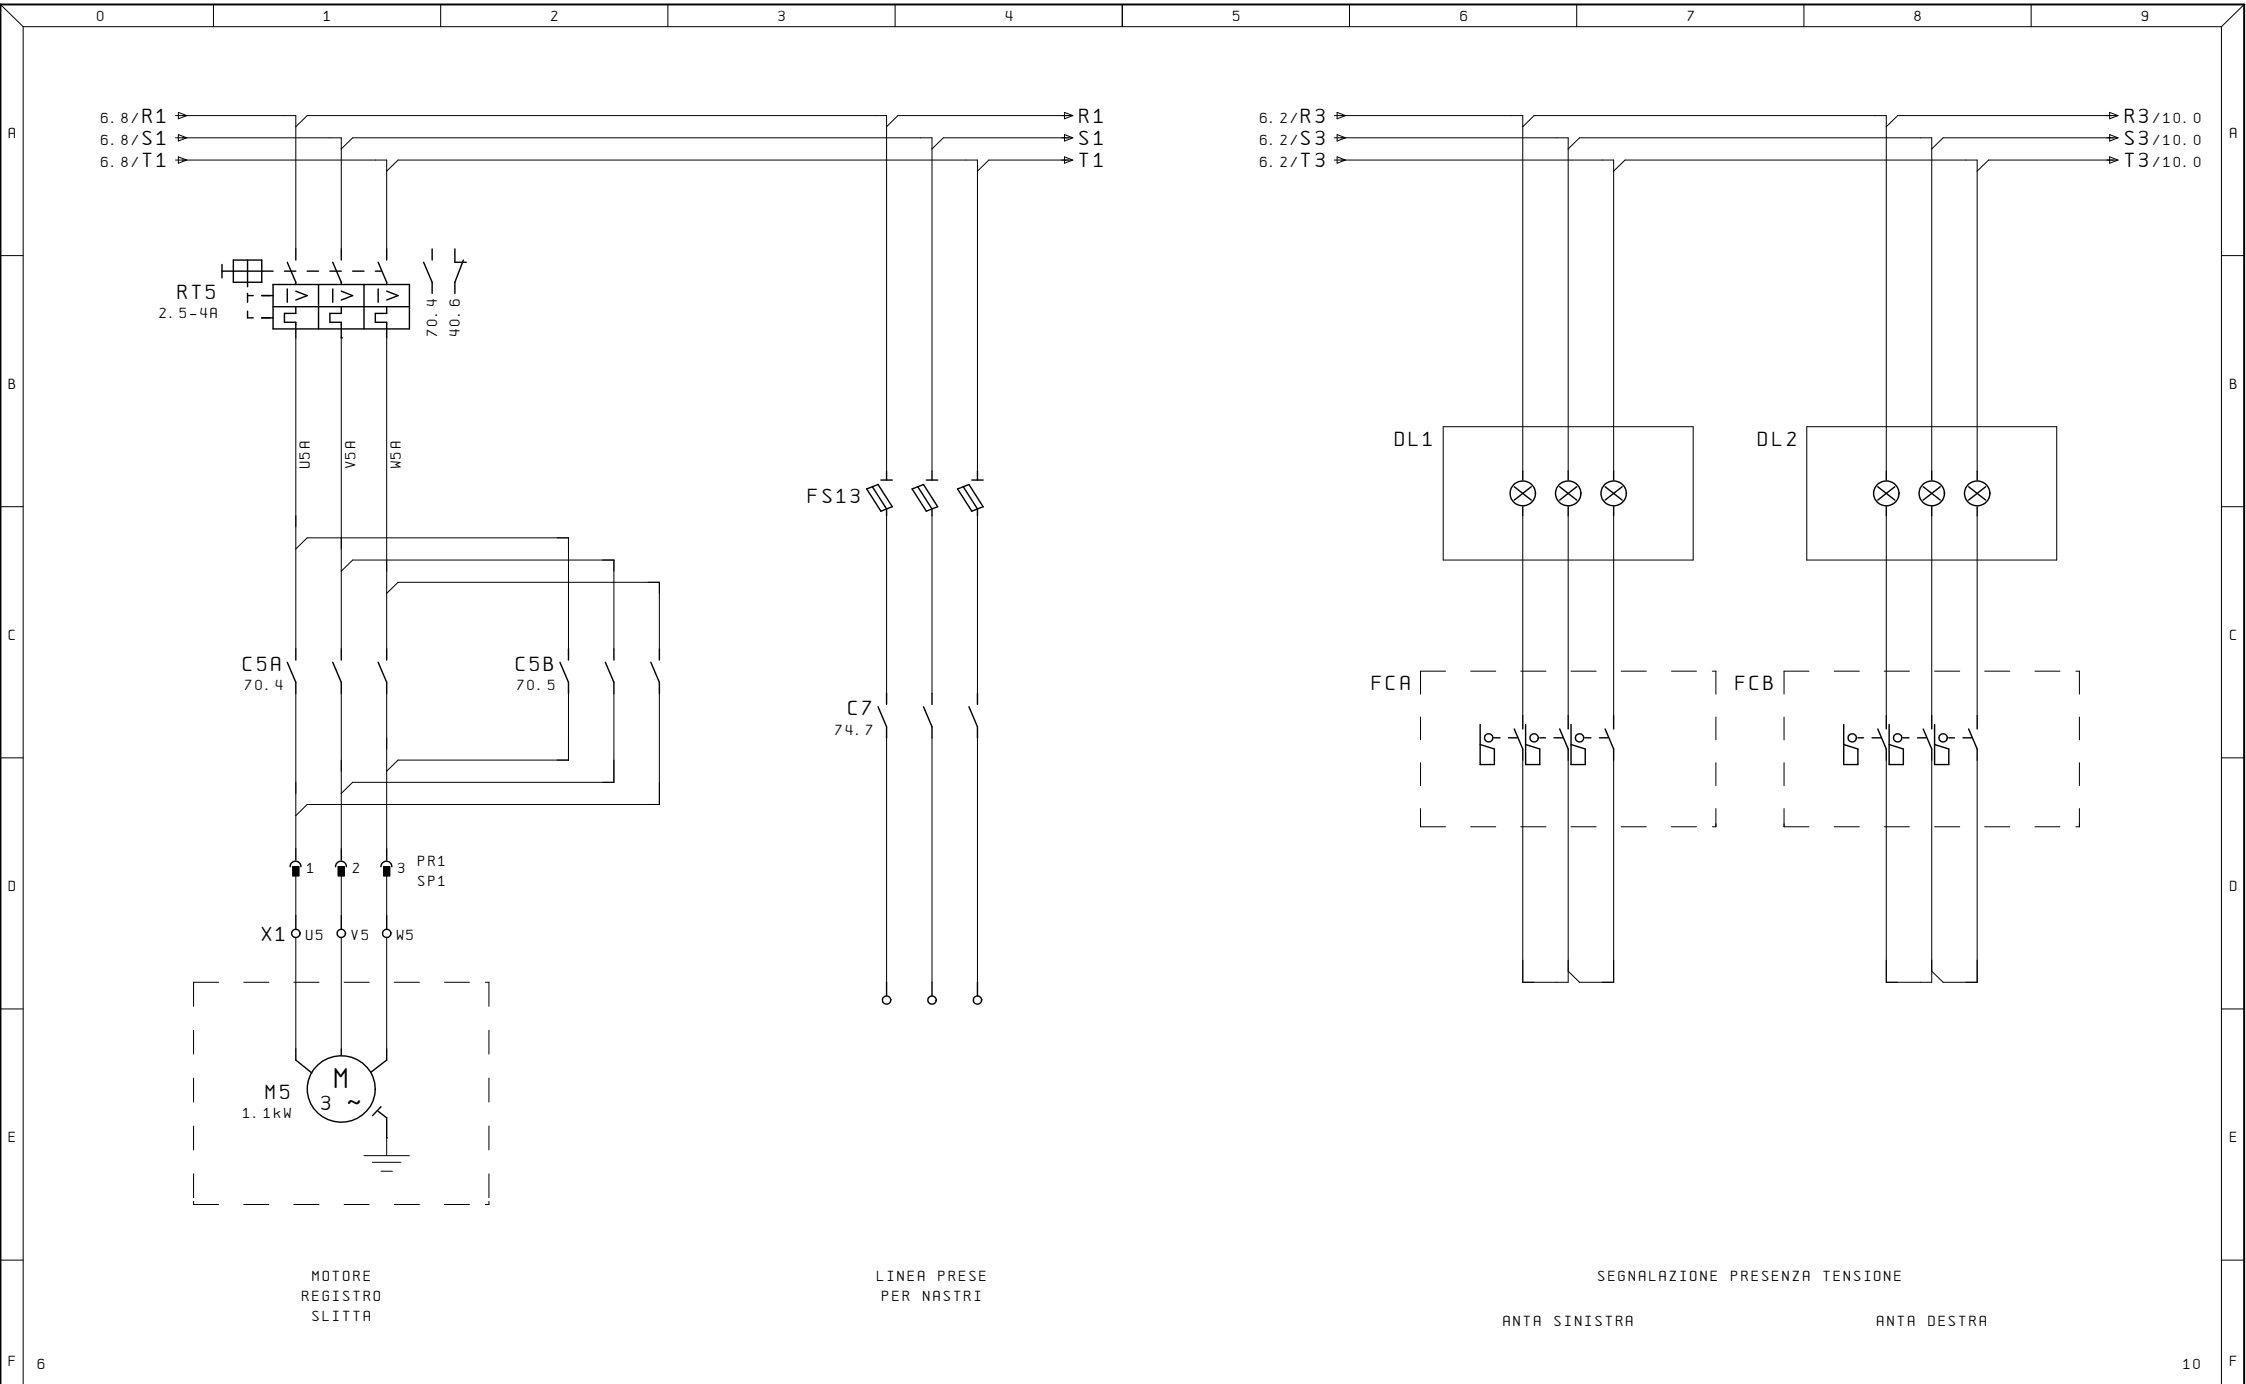


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	PRESSA P2M	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0754	2024_0754	QE
IT	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 19.Dic.2024				CIRCUITO MOTORI		8
	Verif. :						di 56

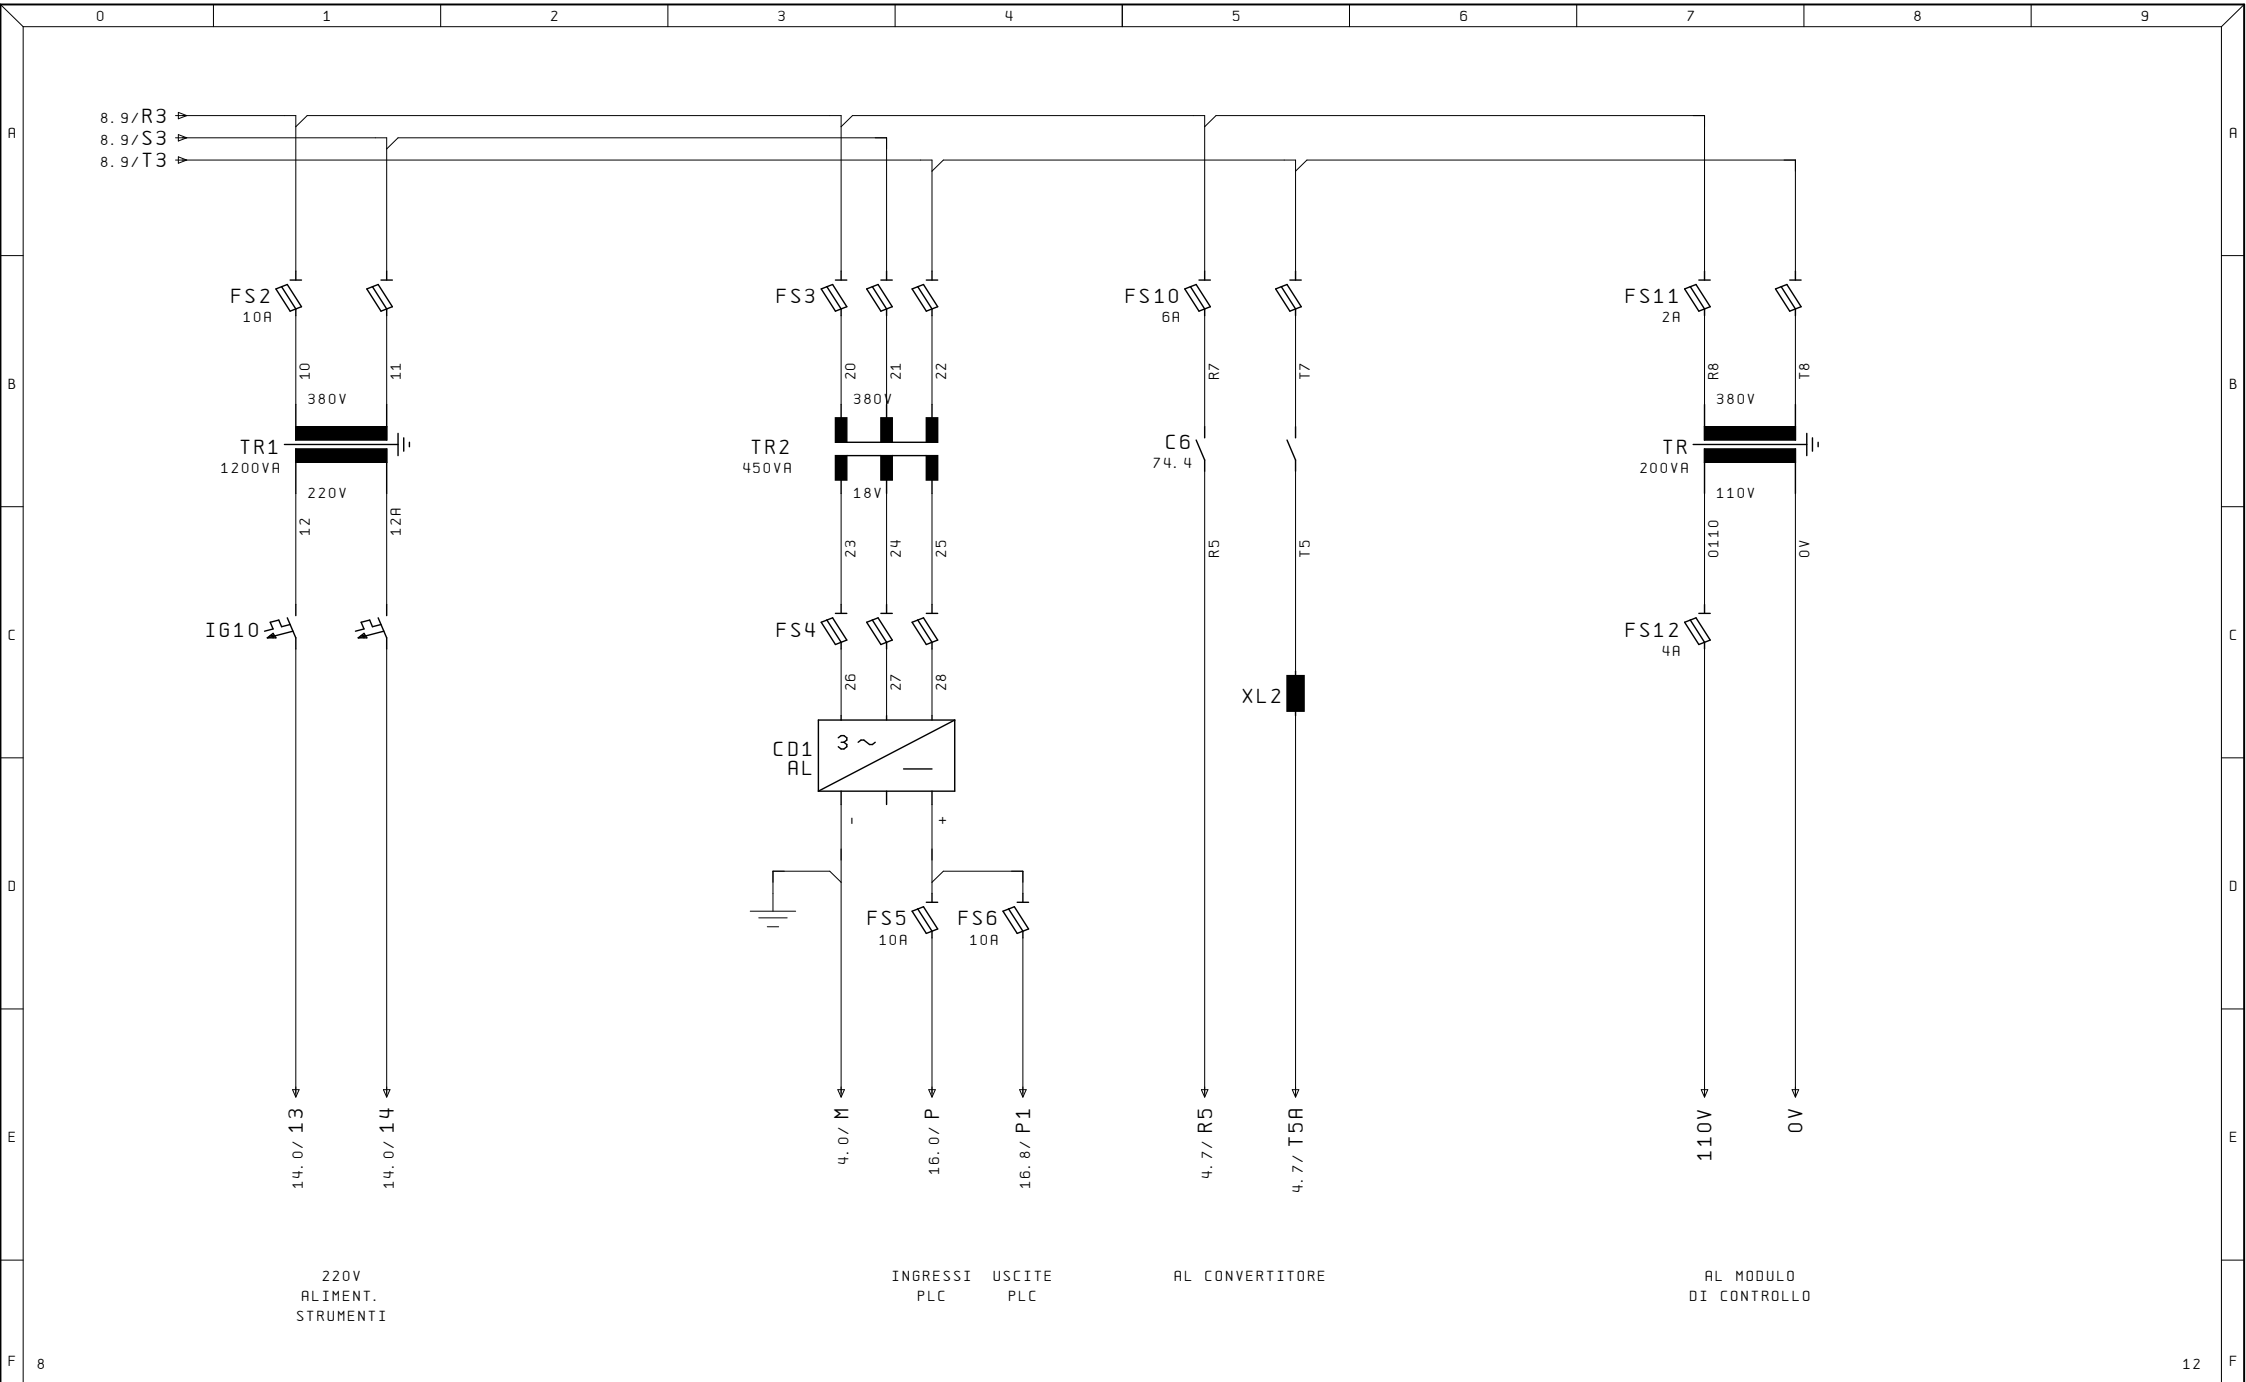


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA P2M	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0754	Commissa 2024_0754	Codice Impianto QE	Pag. 10 di 56	
		Data :				Descrizione pagina CIRCUITO DISTRIBUZIONE AUSILIARI				
IT		Stampa : 19.Dic.2024			Cliente Finale					
		Verif. :								

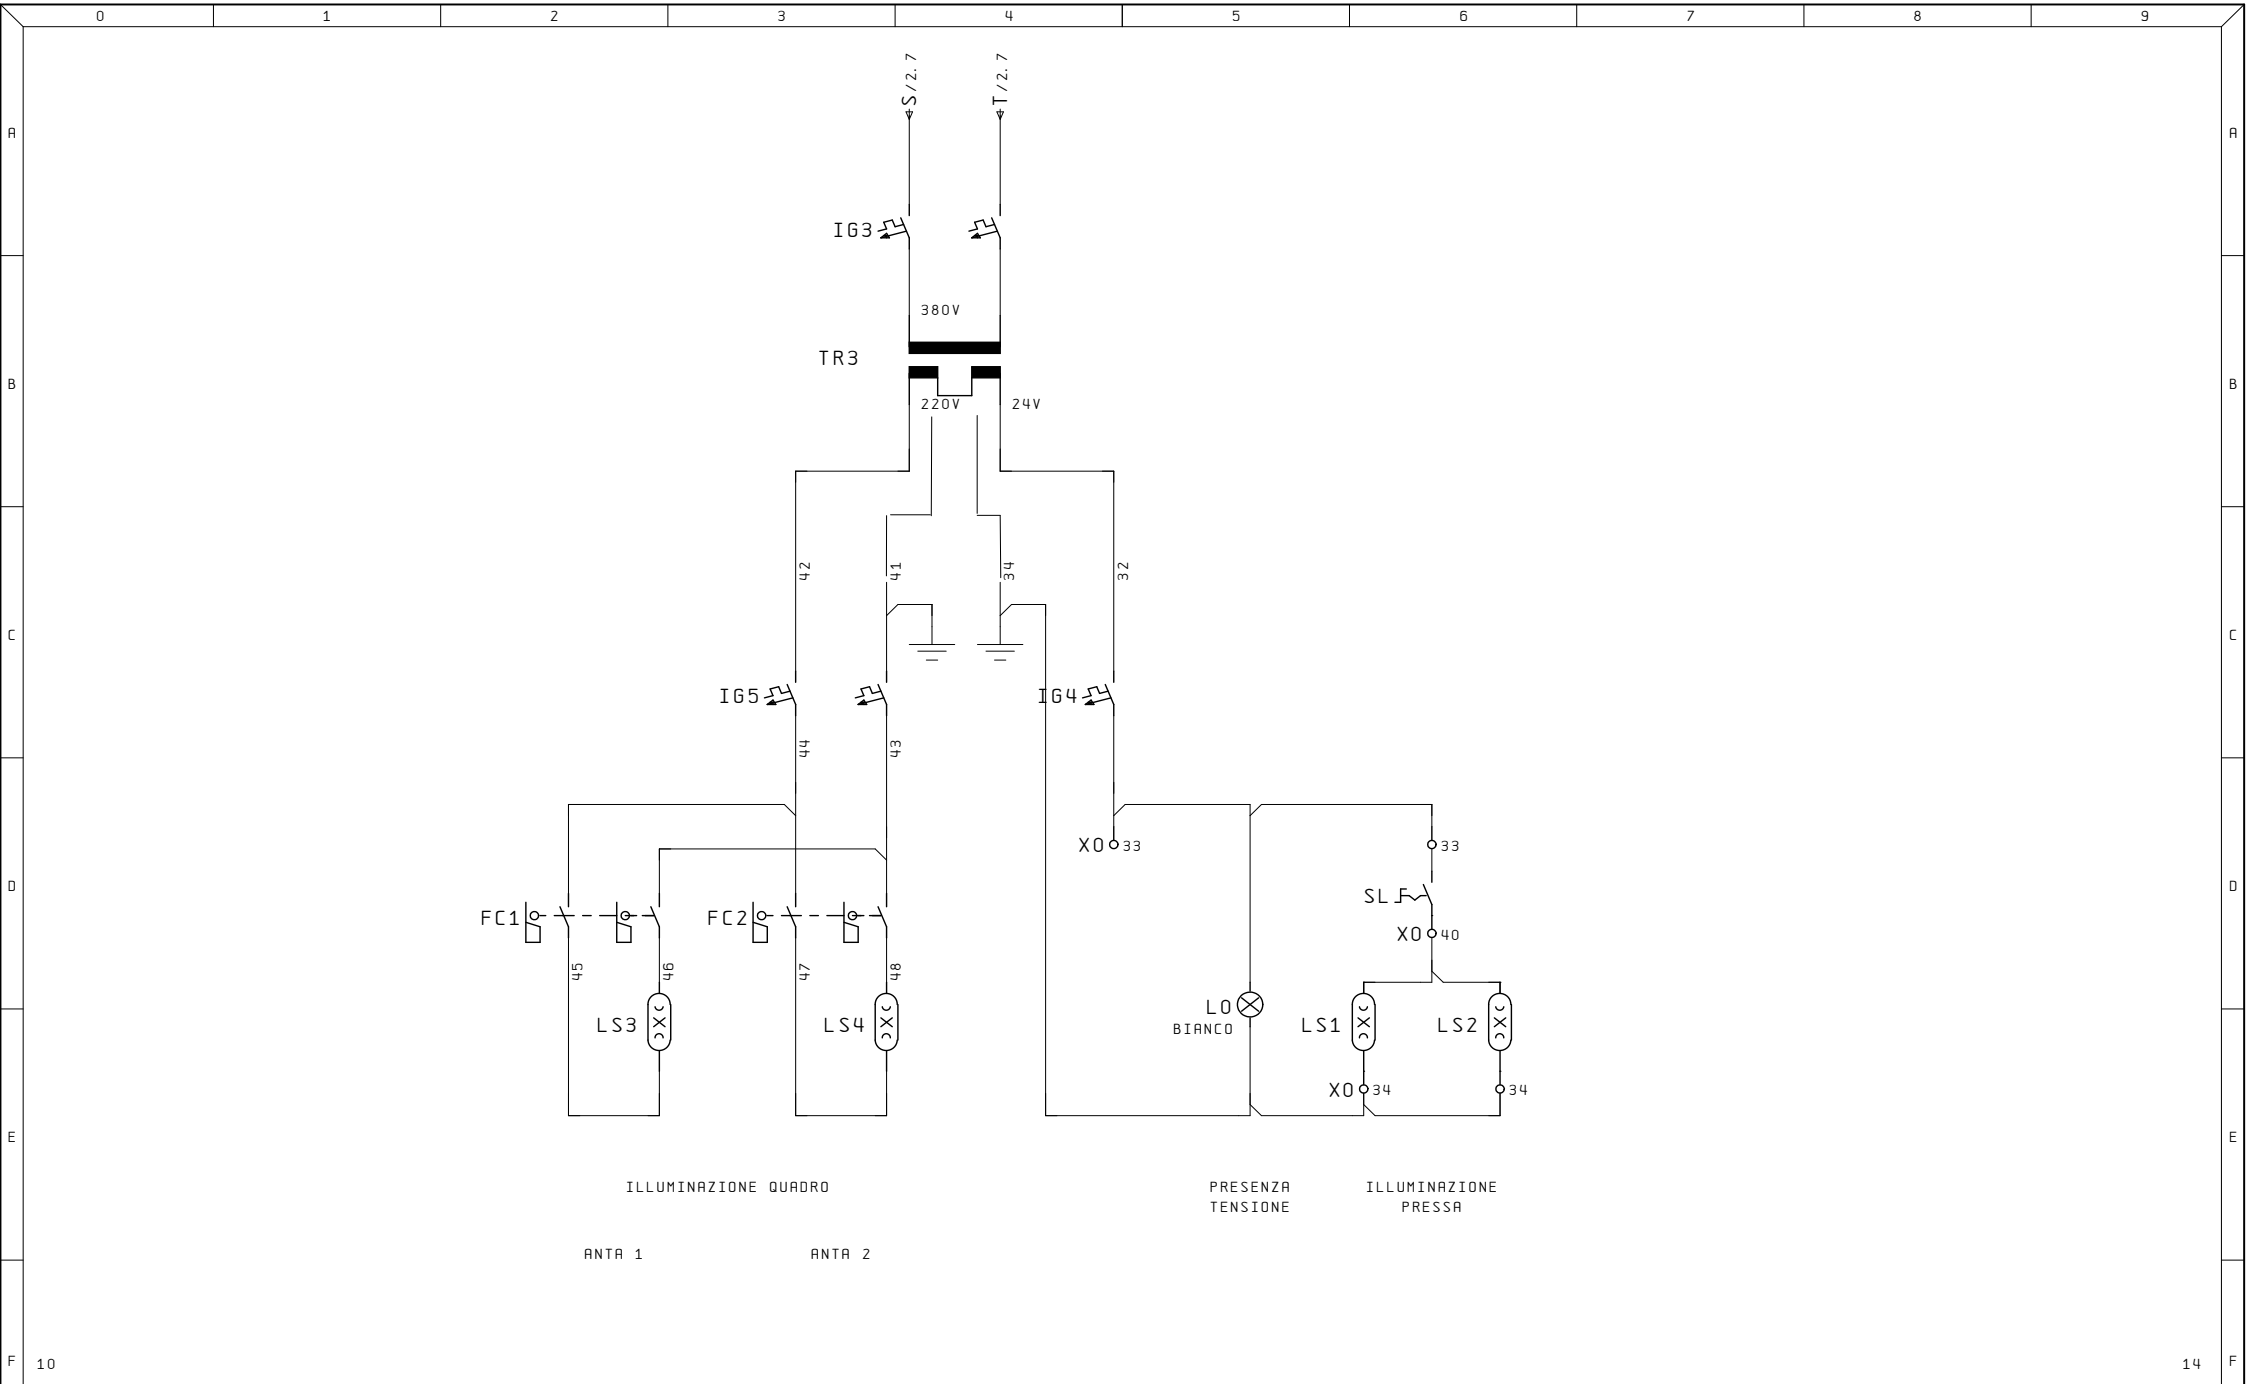


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PRESSA P2M	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0754	2024_0754	QE
IT	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 19.Dic.2024				CIRCUITO ILLUMINAZIONE		12
	Verif. :						di 56

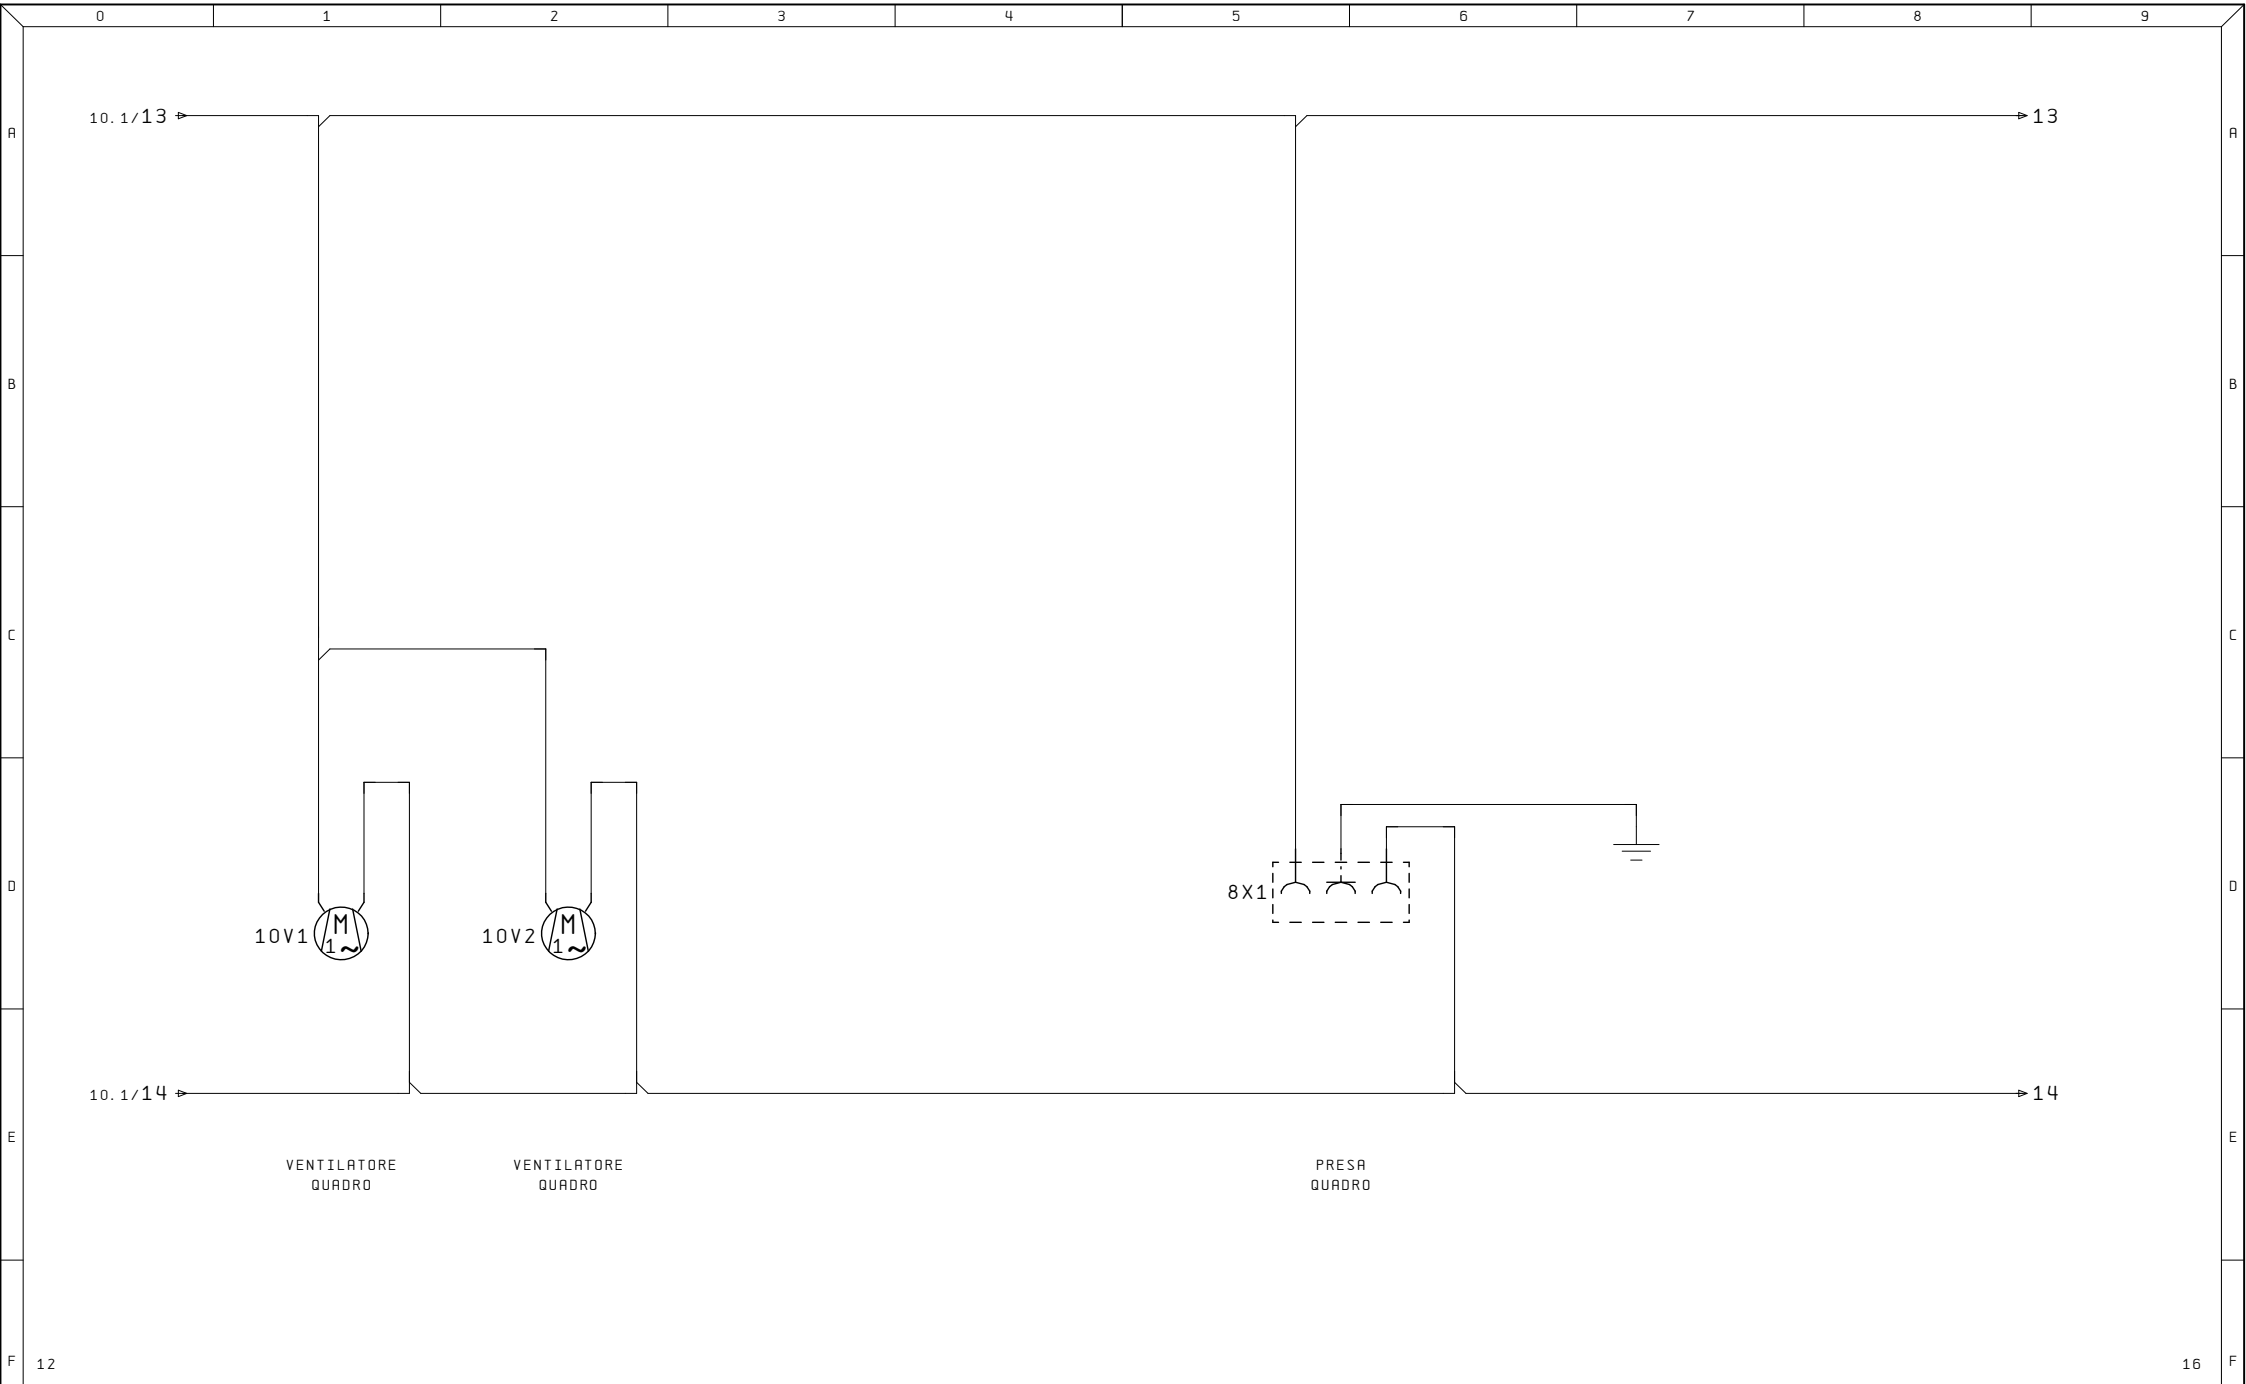

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	PRESSA P2M	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	Cliente Finale	2024_0754	2024_0754	QE
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina		Pag.
IT		Stampa : 19.Dic.2024		Fax +39-0775-839345				14
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		CIRCUITO ALIMENTAZIONE 220V		di 56

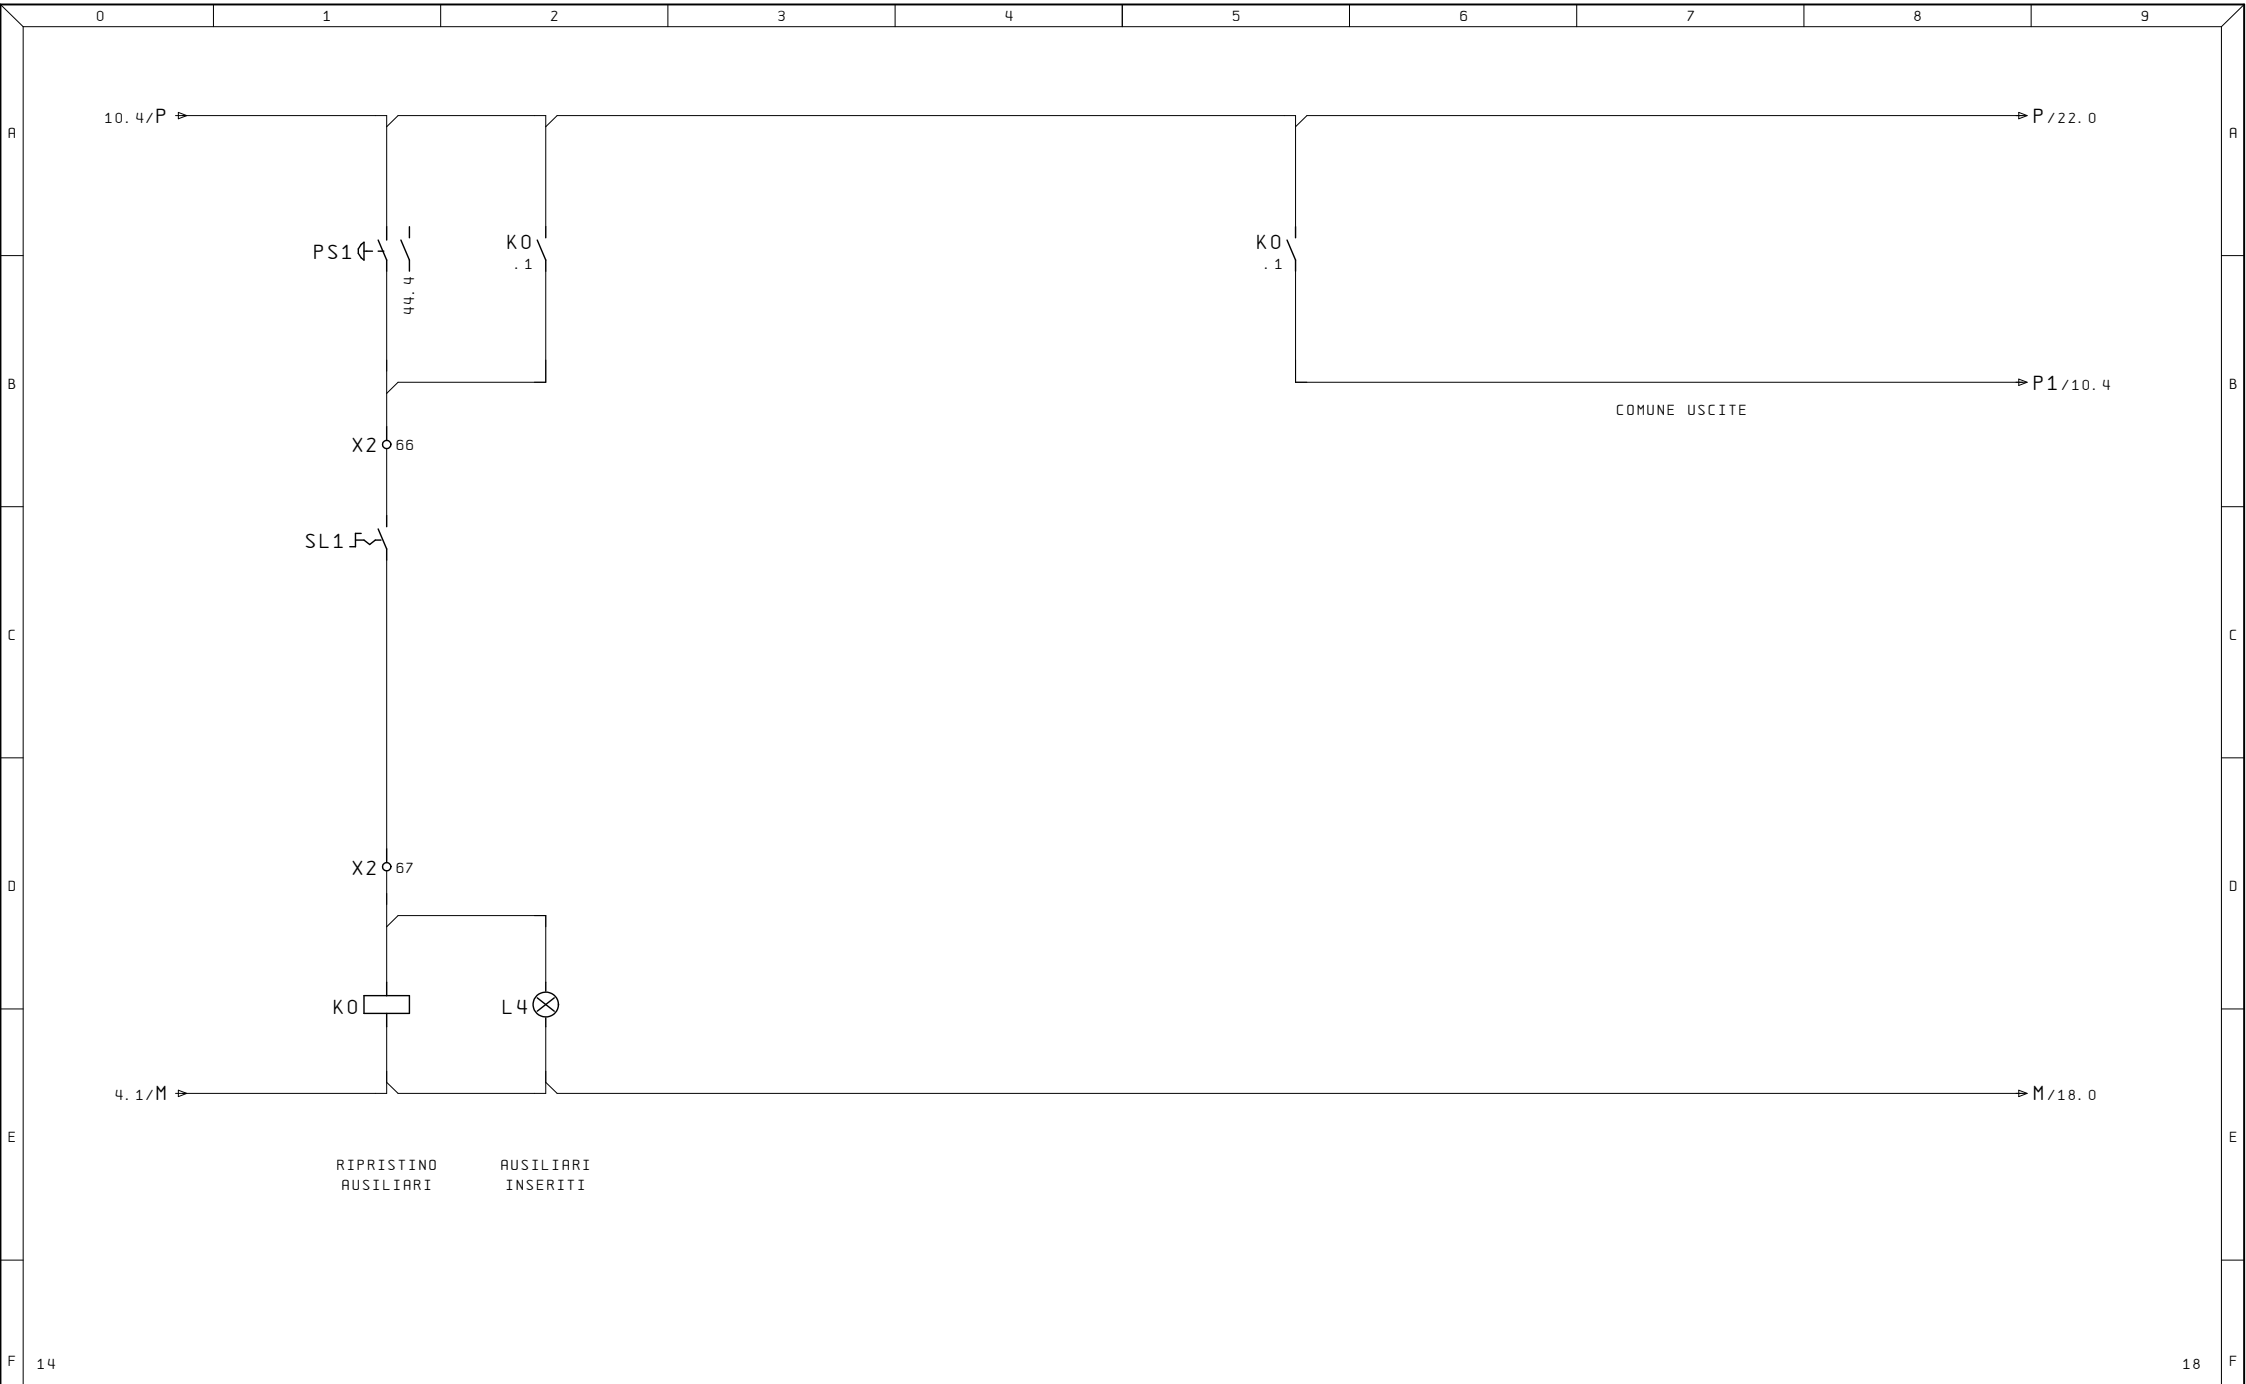


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PRESSA P2M	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0754	2024_0754	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
IT	Stampa : 19.Dic.2024				CIRCUITO AUSILIARI		16
	Verif. :						di 56

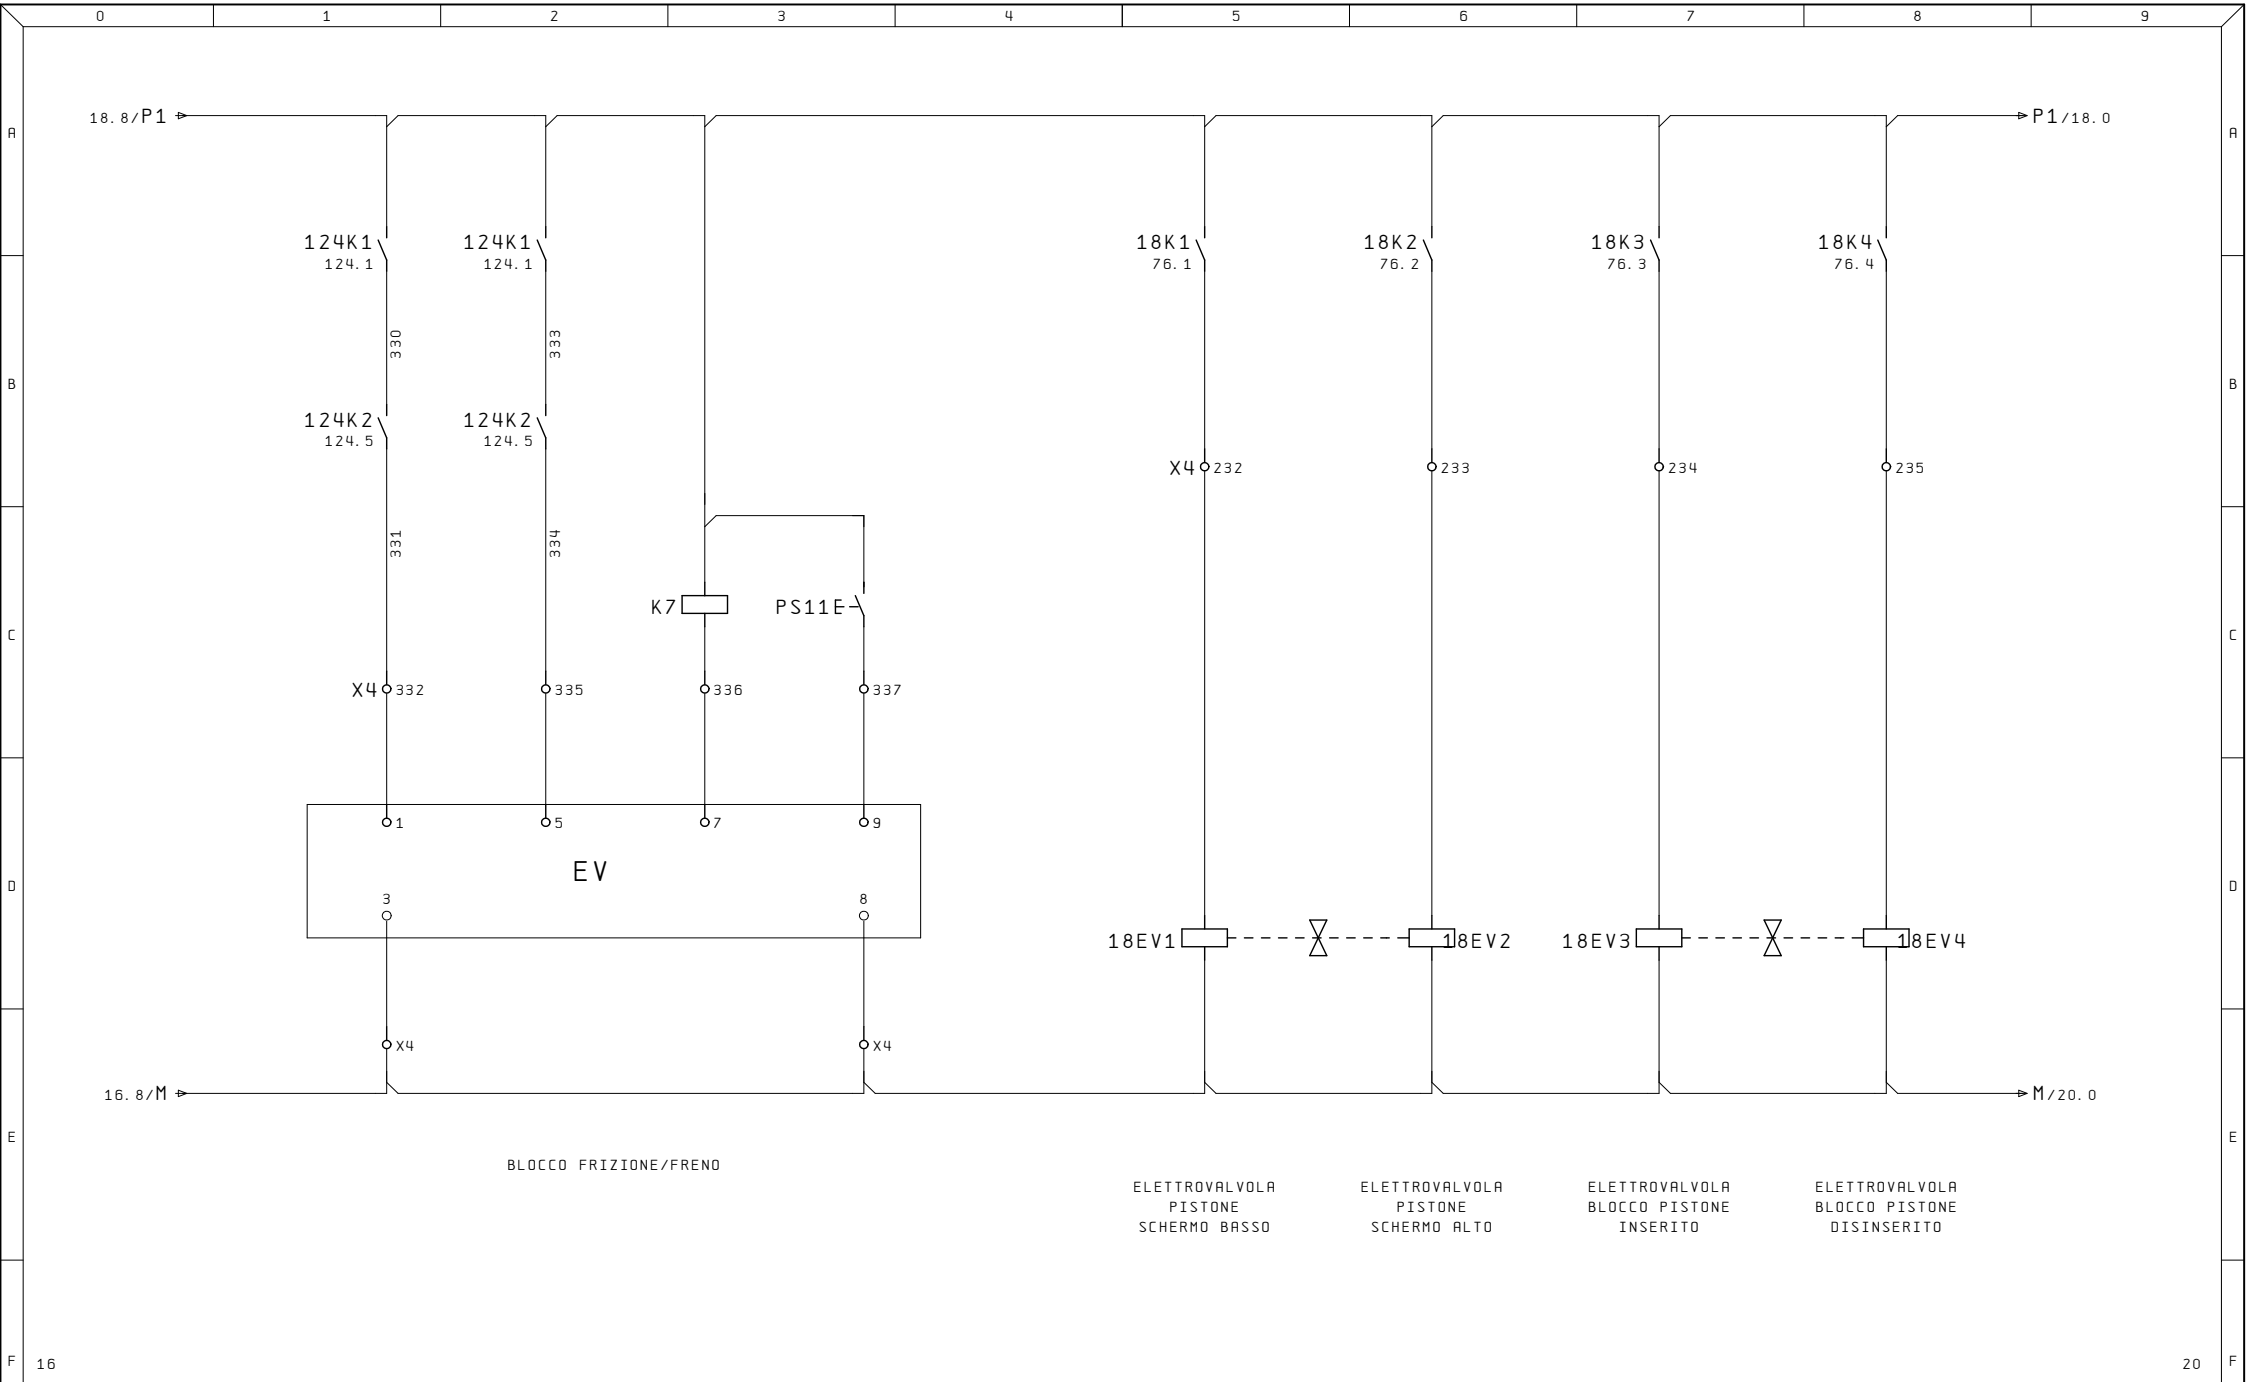


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PRESSA P2M	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0754	2024_0754	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
IT	Stampa : 19.Dic.2024				CIRCUITO ELETTROVALVOLA		18
	Verif. :				FRIZIONE/FRENO		di 56




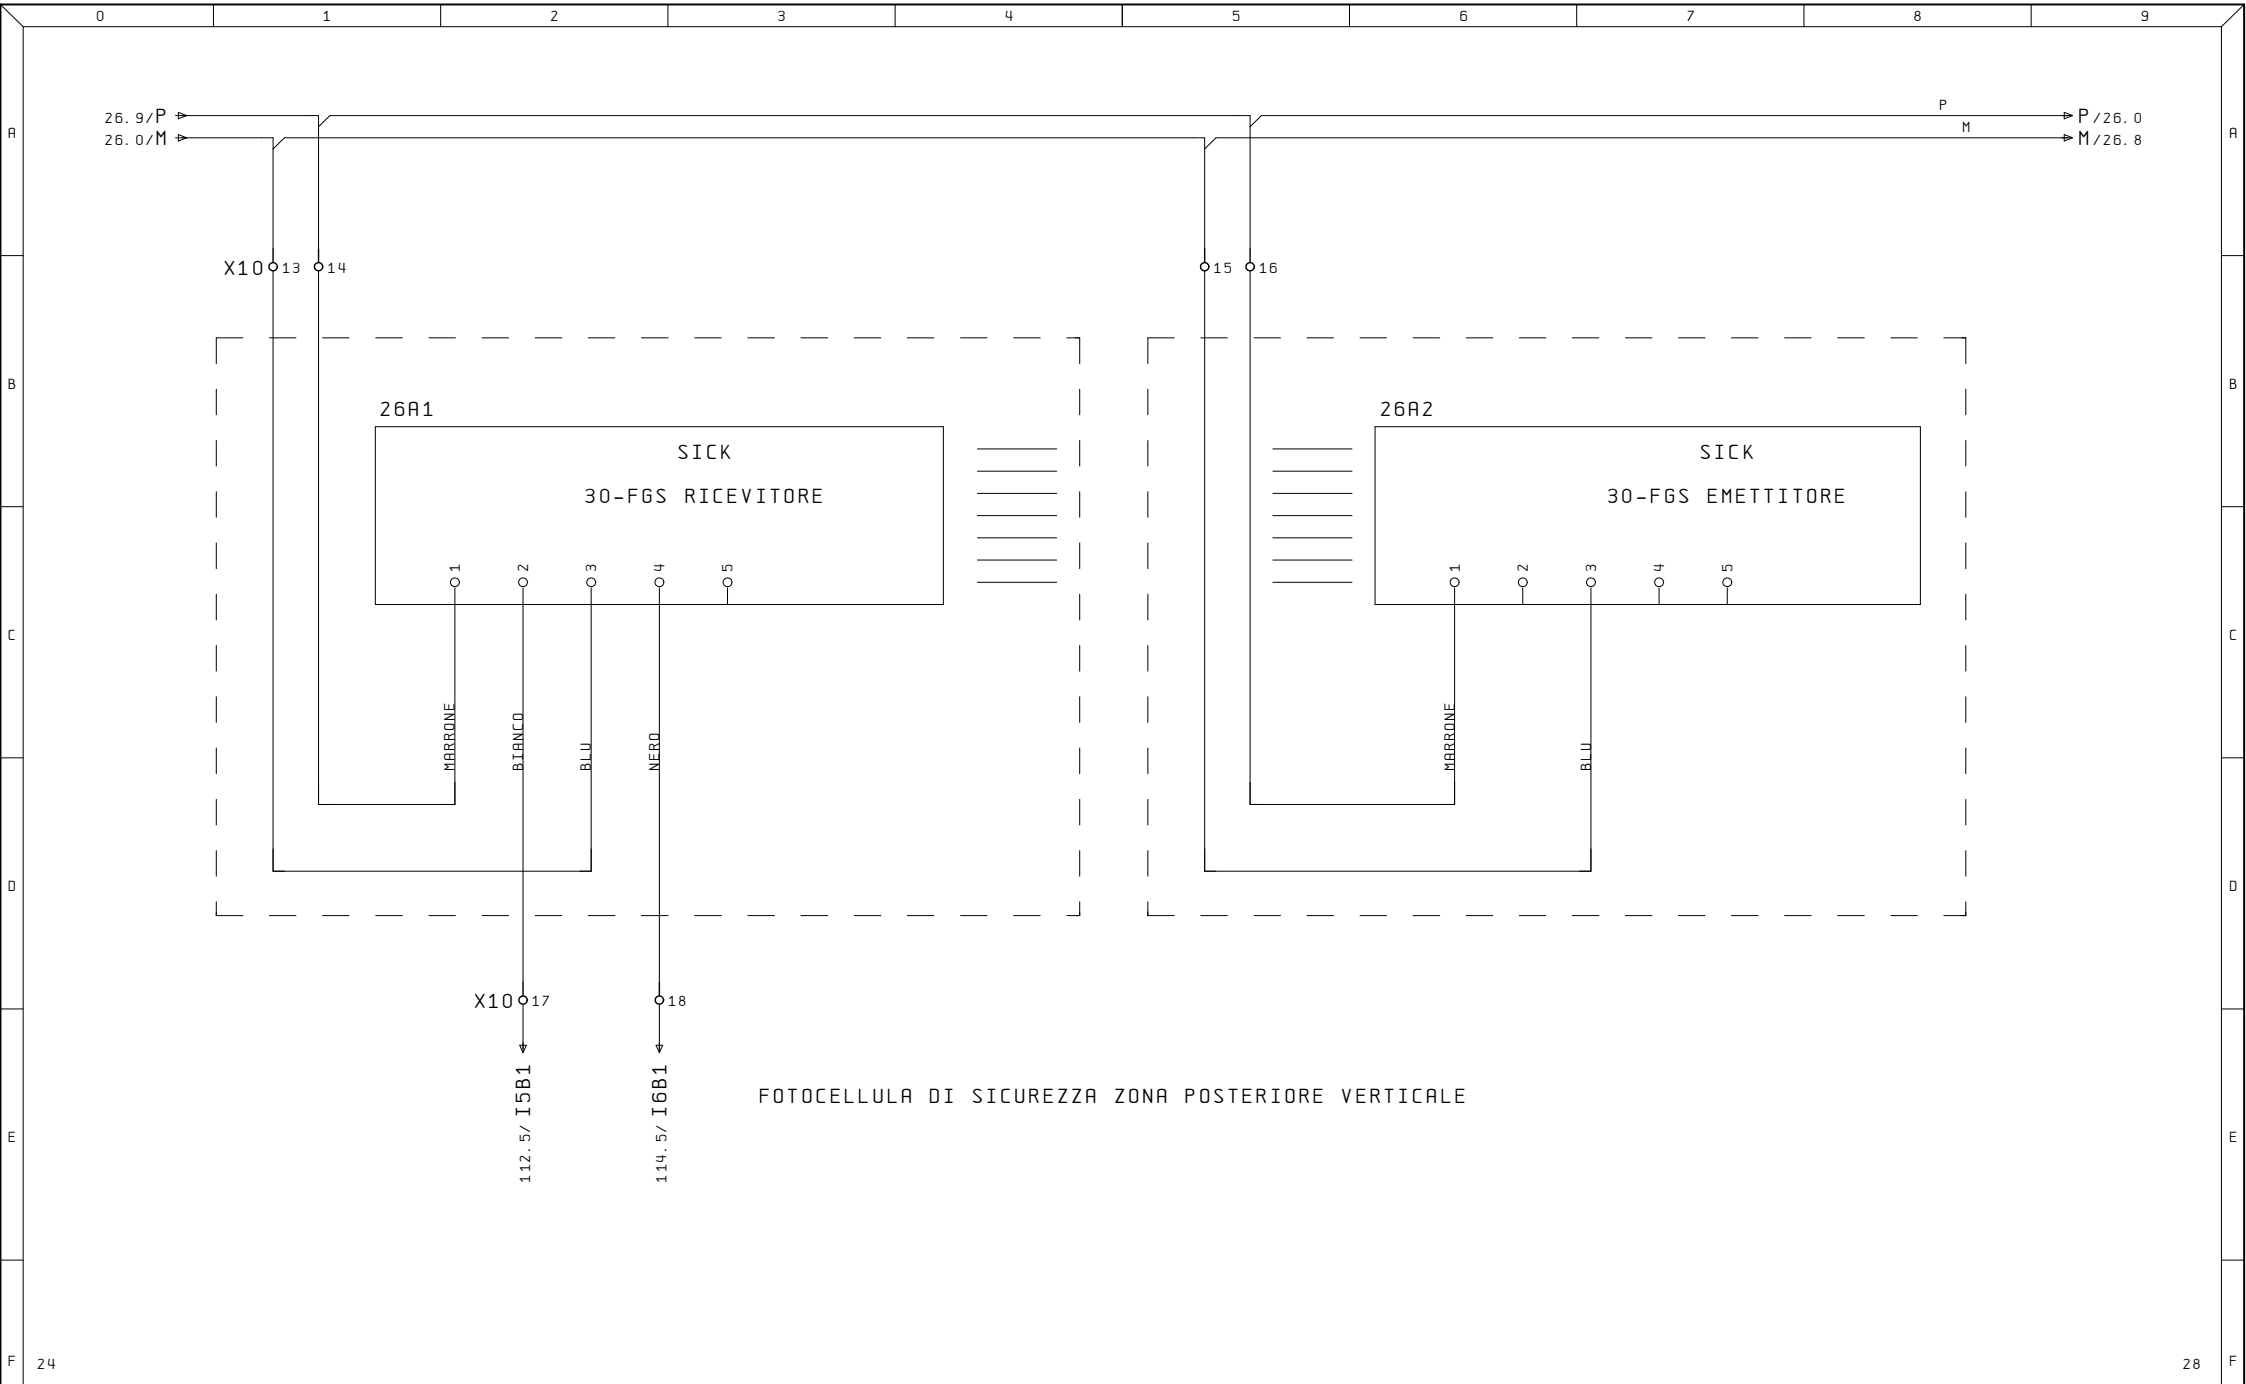


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA P2M	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :				2024_0754	2024_0754	QE	
		Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
IT	Stampa : 19.Dic.2024				Cliente Finale	FOTOCELLULA BARRIERA VERTICALE			26
		Verif. :						di	56

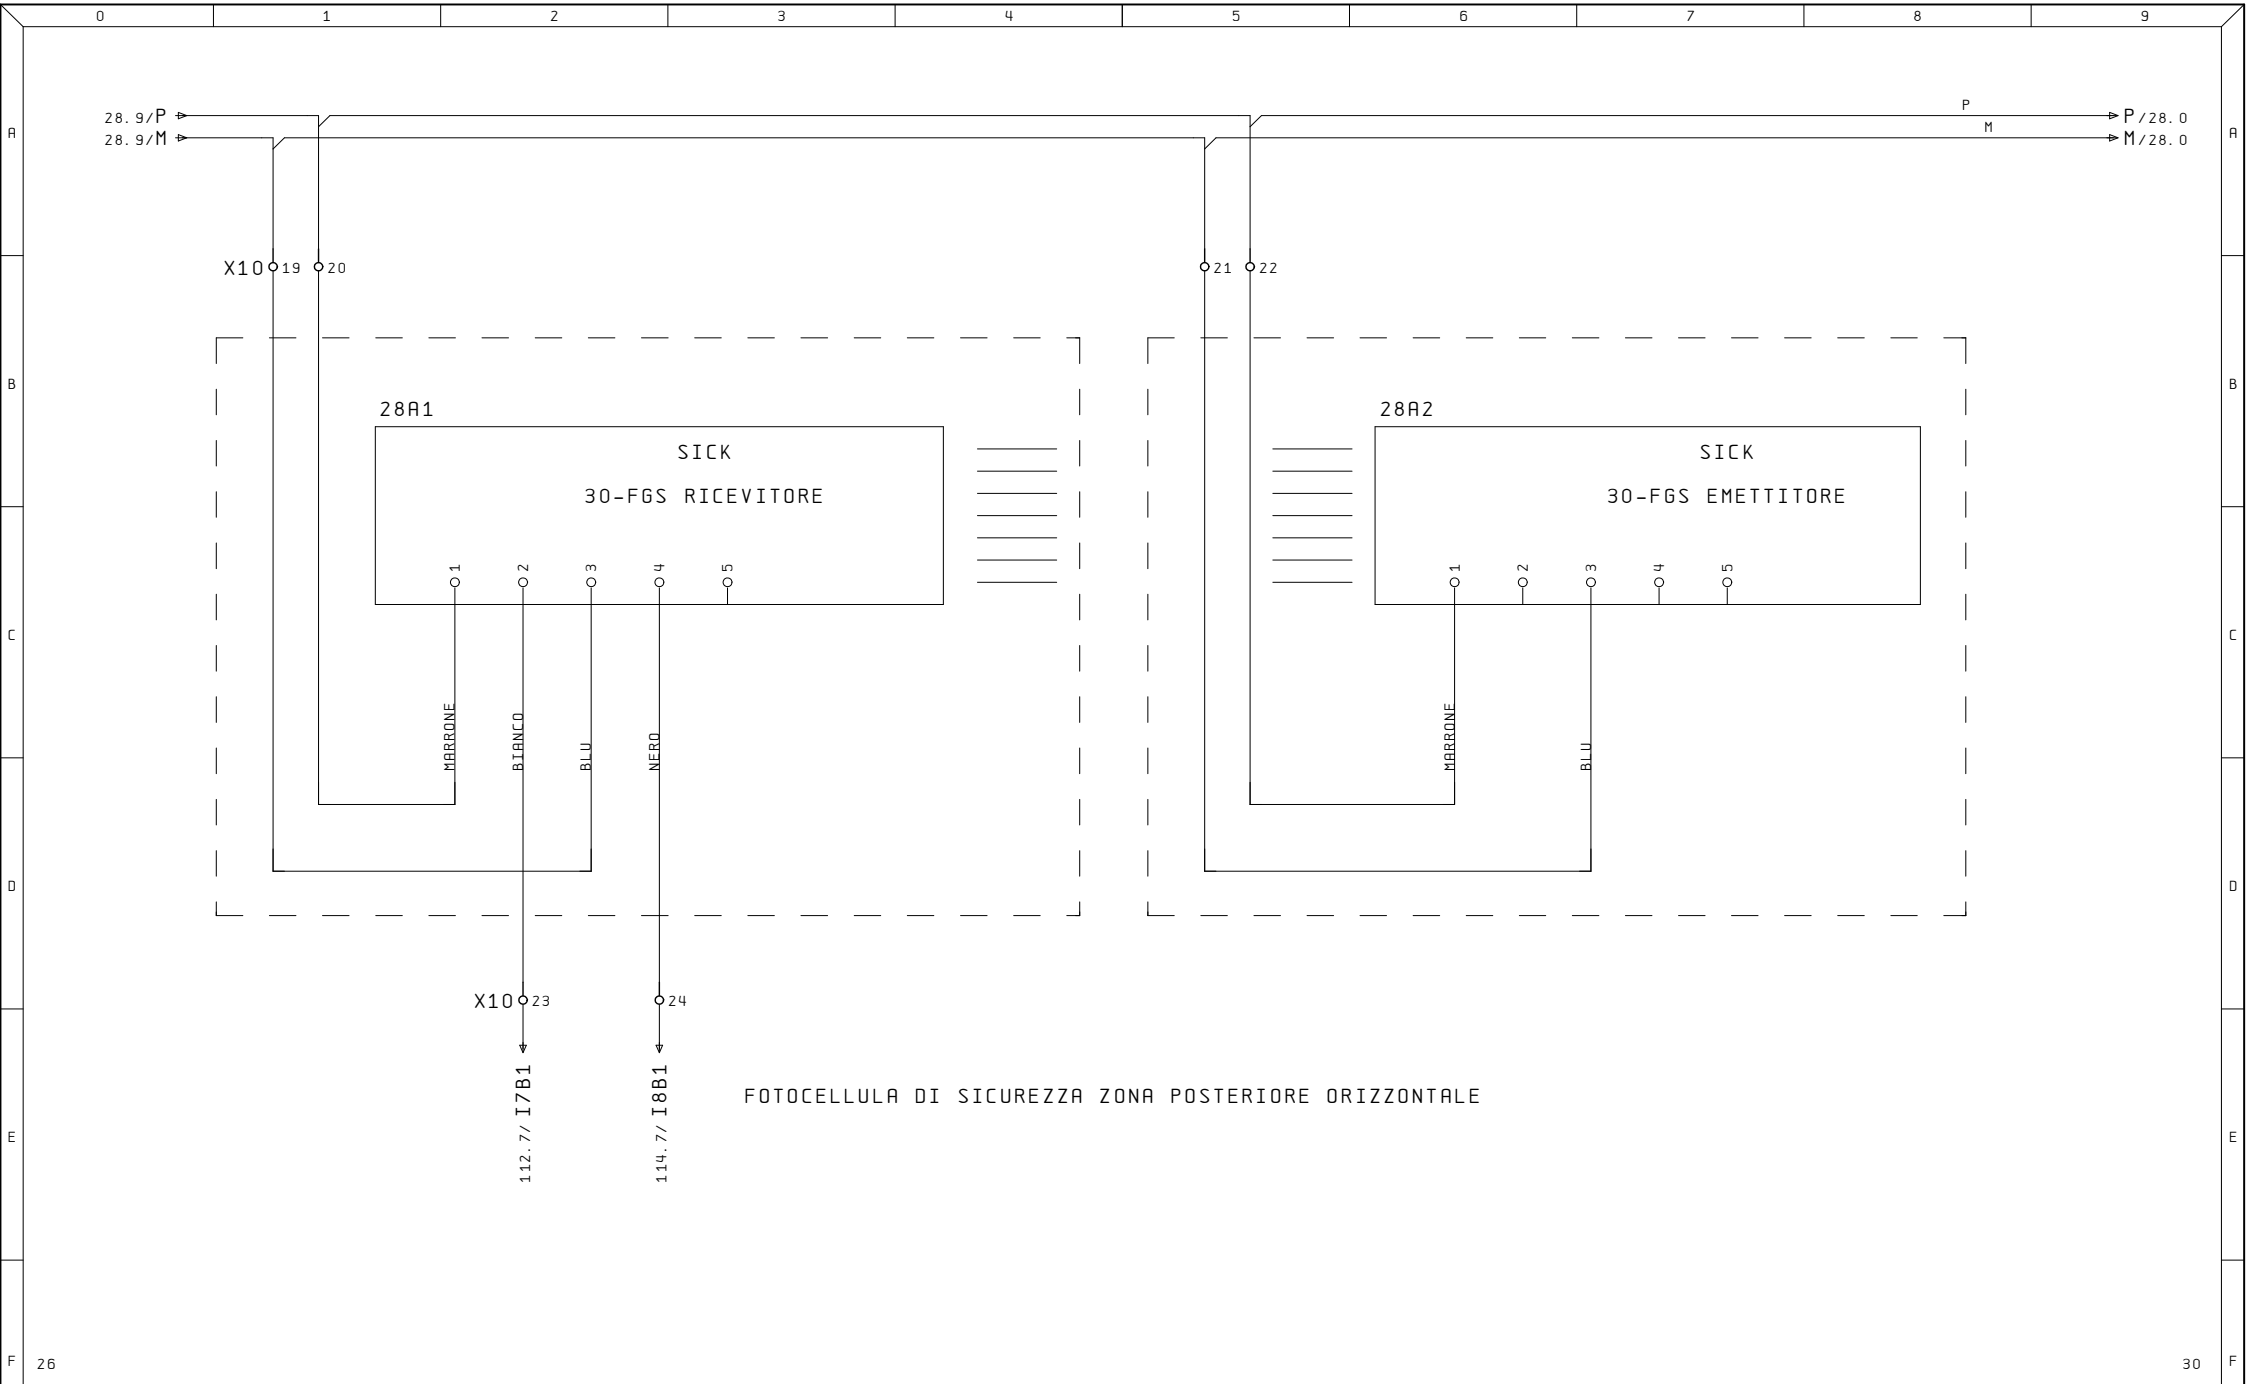


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA P2M	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto		
		Data :				2024_0754	2024_0754	QE		
		Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	28
IT	Stampa : 19.Dic.2024						FOTOCELLULA BARRIERA ORIZZONTALE		di	
		Verif. :								

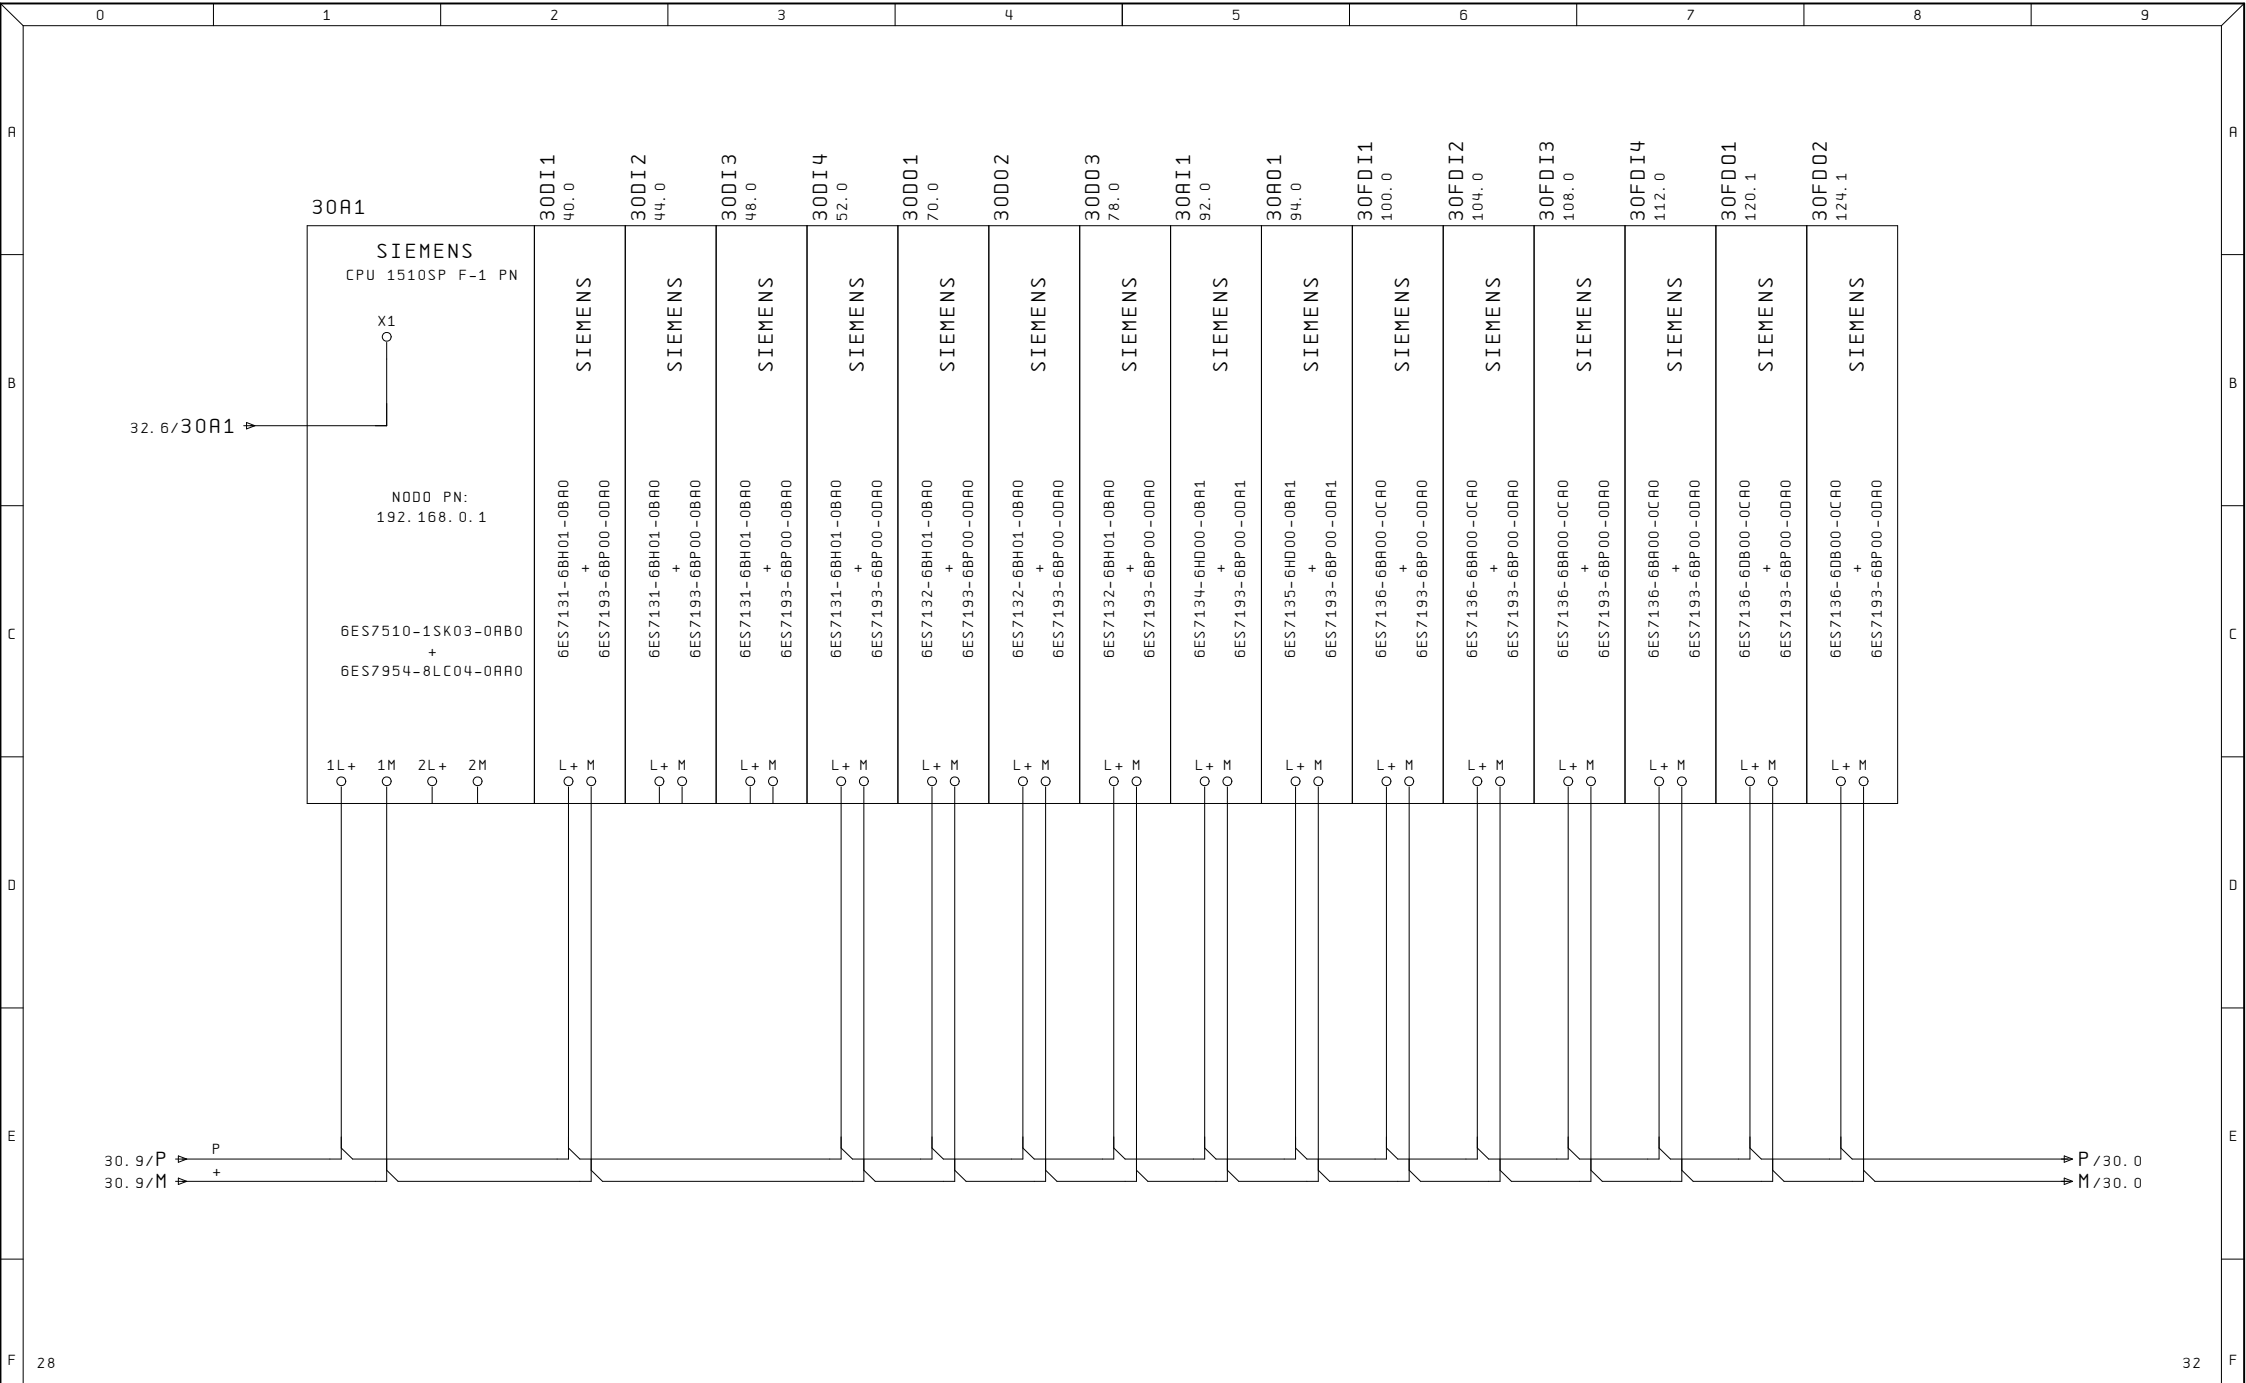

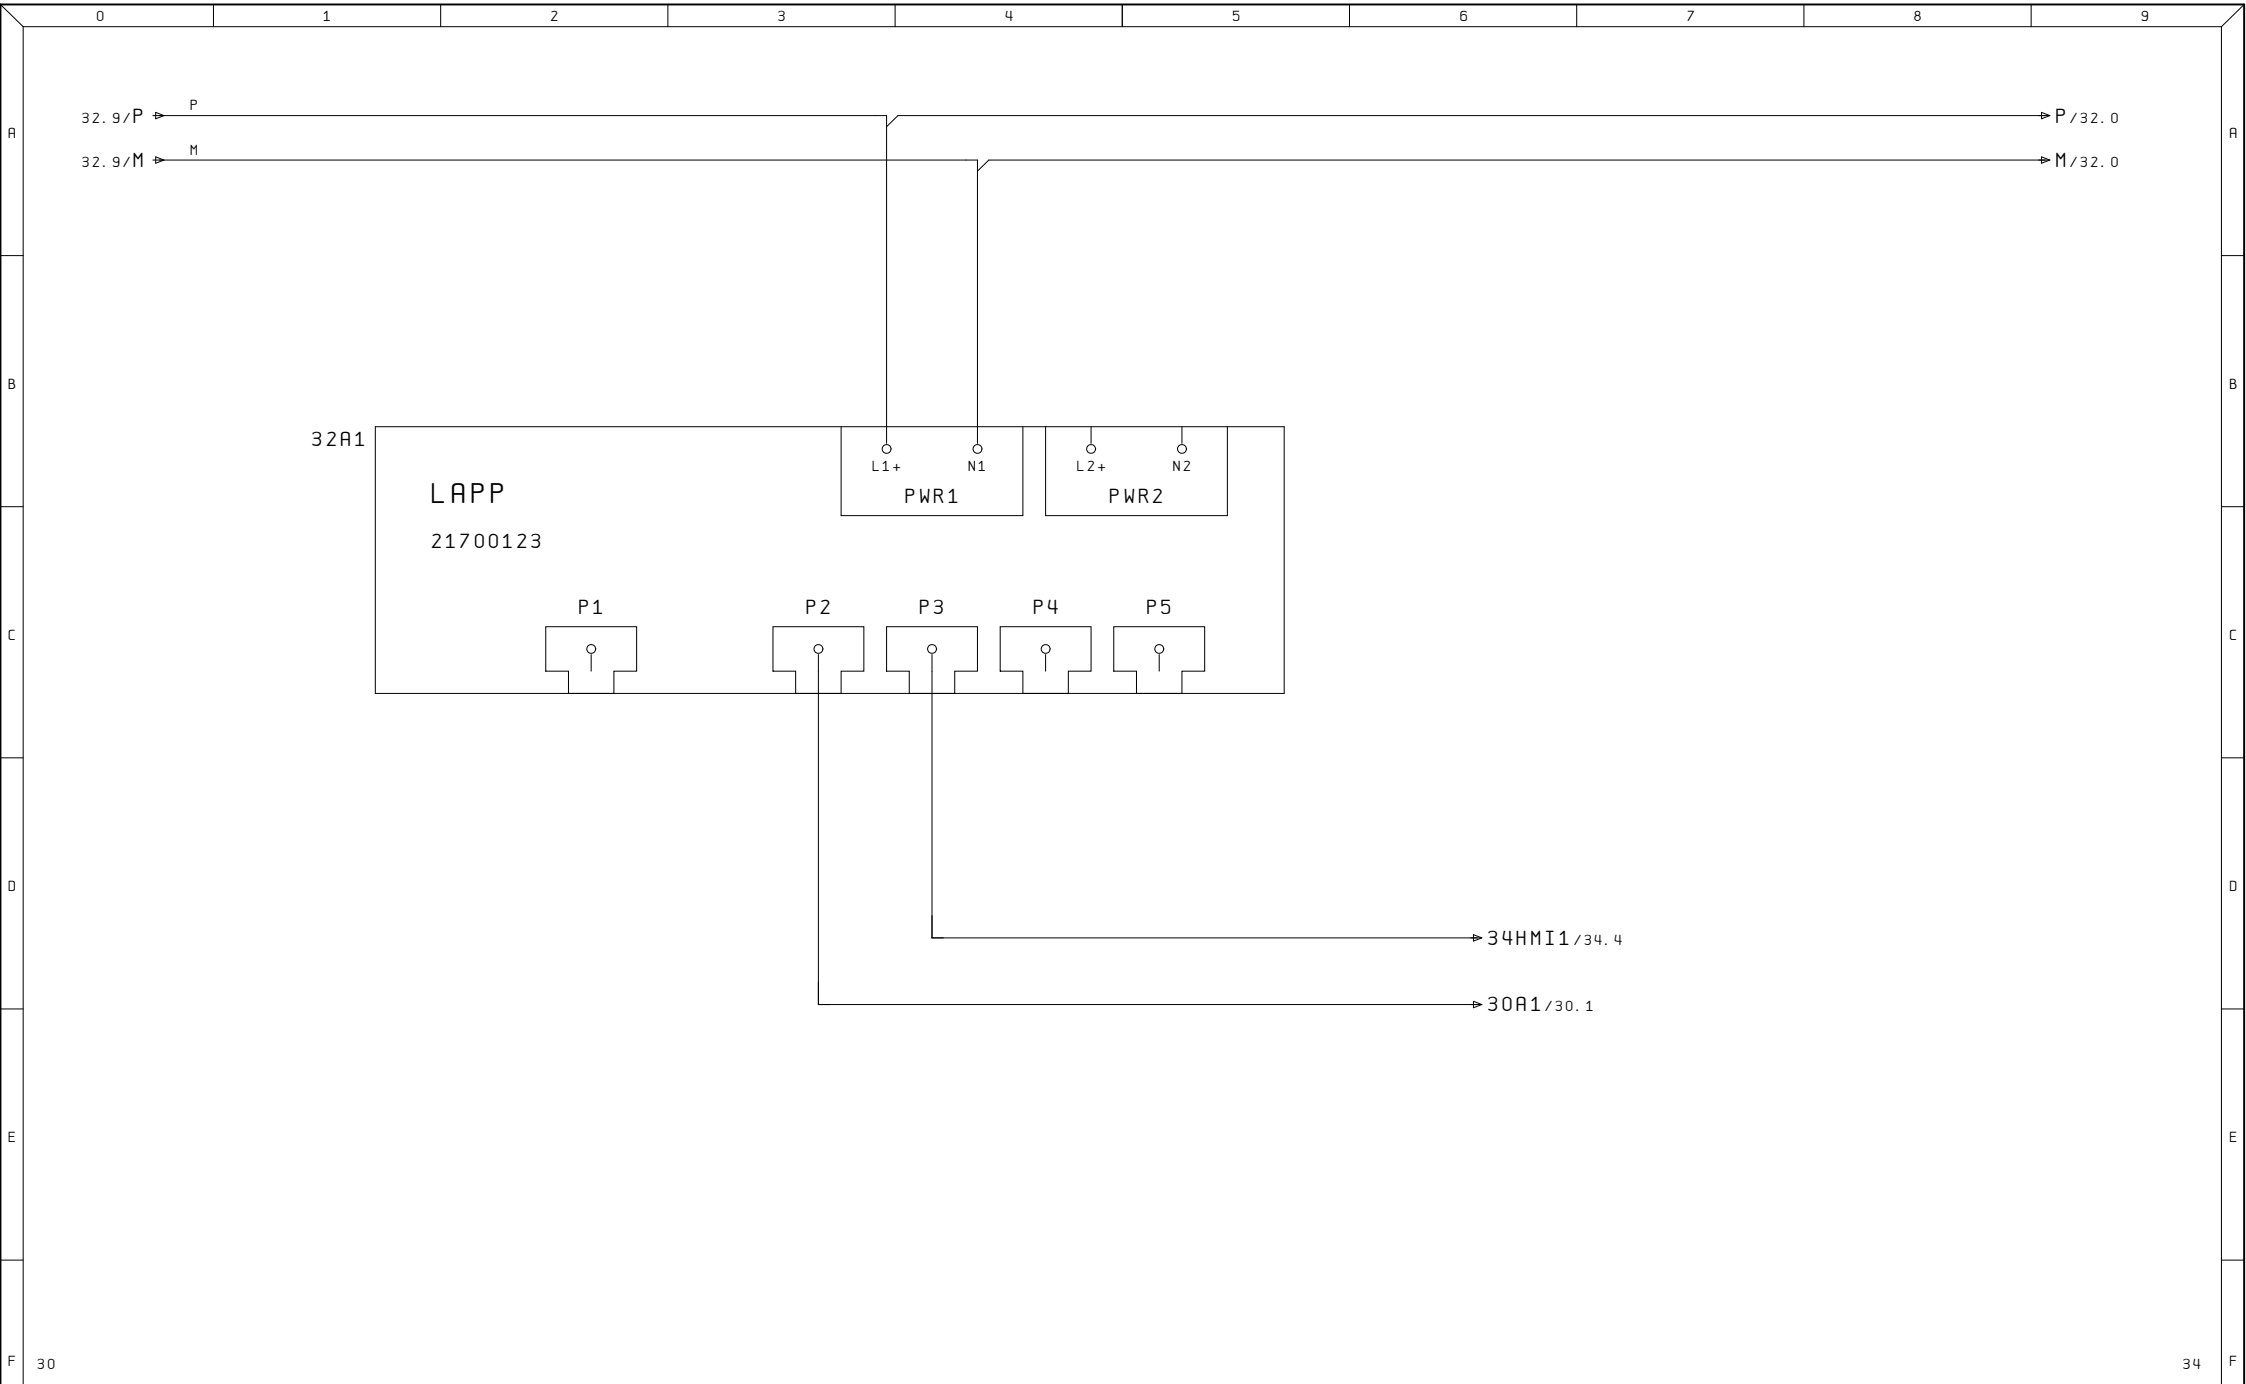

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA P2M	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0754	Commissa 2024_0754	Codice Impianto QE		
		Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina SWITCH DI RETE				
IT		Stampa : 19.Dic.2024				Pag. 32				
		Verif. :				di 56				

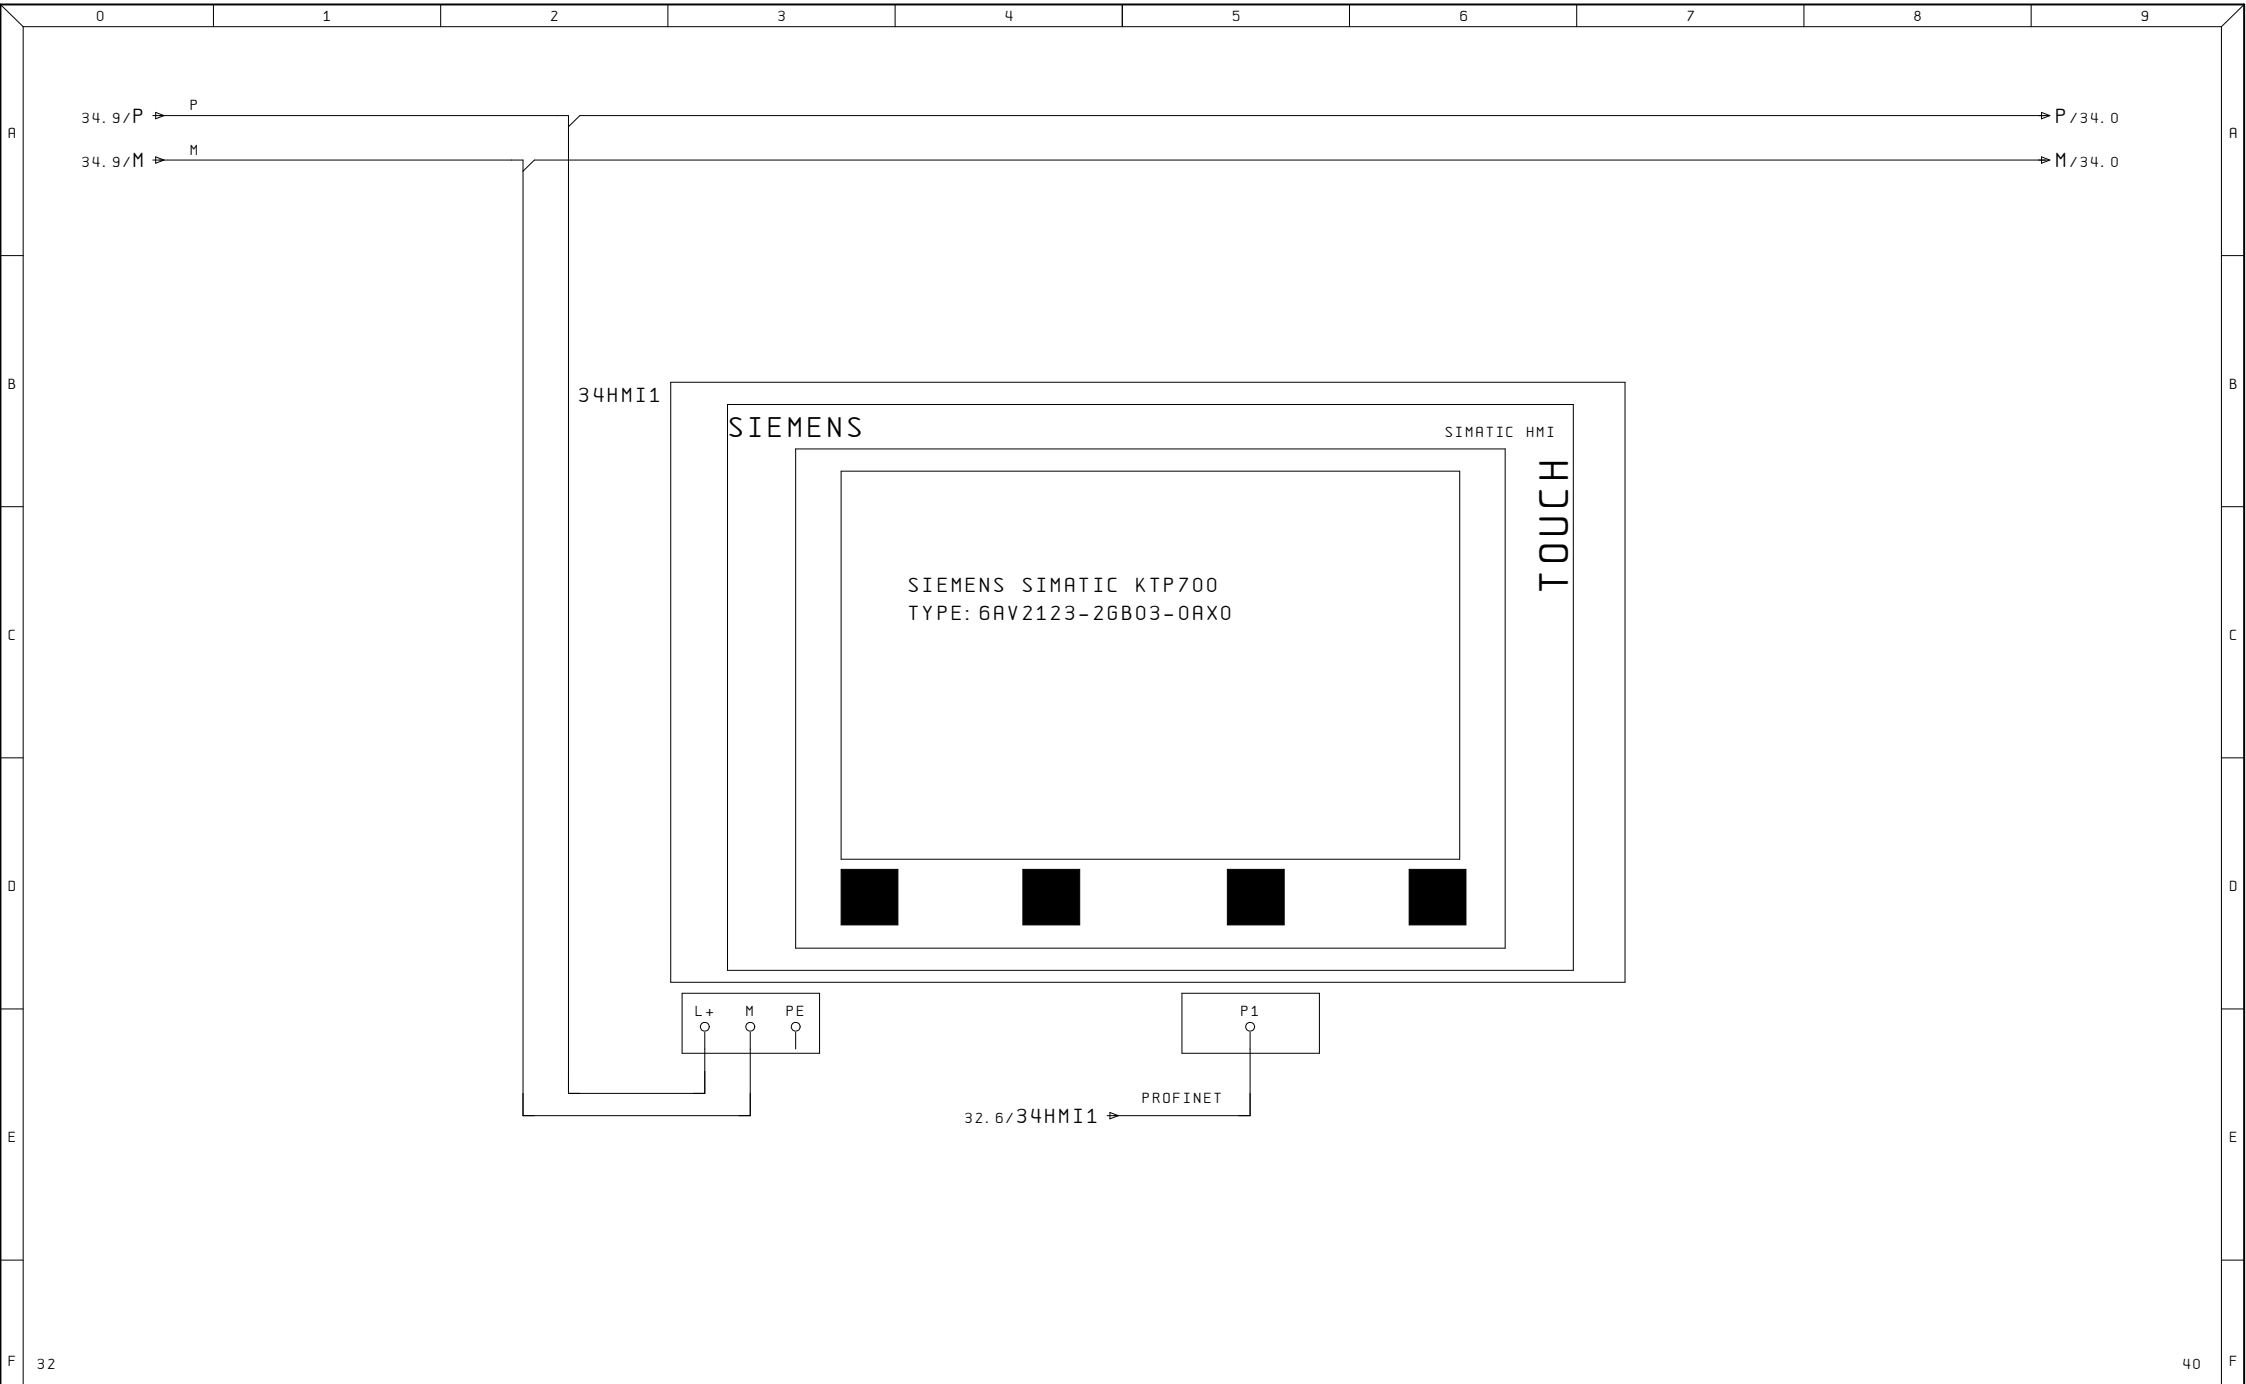

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	PRESSA P2M	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0754	2024_0754	QE
IT	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 34	
	Stampa : 19.Dic.2024				PANNELLO OERATORE 7''	di 56	
	Verif. :						

