


BENELLI Presse
SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

PRESSA TIPO	:	P2M/L/200/2P
COMMESSA	:	886/R
MATRICOLA	:	1343
CLIENTE	:	NUOVA STAR
DISEGNO NR.	:	56708/A4
TENSIONE DI RETE	:	380v/50Hz
TENSIONE COMANDI	:	110vAC/24vDC
POTENZA INSTALLATA	:	30Kw


360/A
120/A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

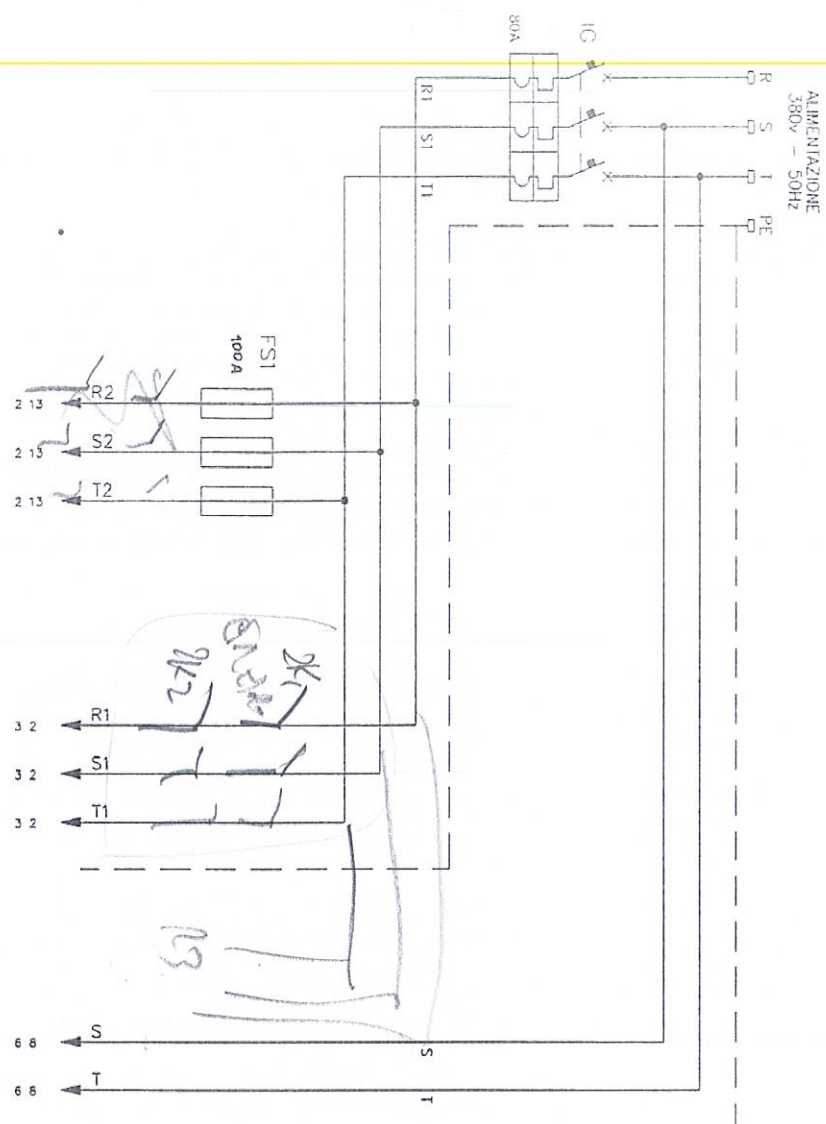

INTERRUTTORE GENERALE ALIMENTATORE CIRCUITO	PROTEZIONE ALIMENTAZIONE CONVERTITORE ANSAIDO	ALIMENTAZIONE LINEA MOTORI	ALIMENTAZIONE LINEA SERVIZI	UTENZE
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 5x80A	TERZA FUSIBILI TIPO KMOO 3x80A			APPARECCHIO TIPO
CORDA NERA 35mm	CORDA NERA 35mm	CORDA NERA 35mm	CORDA NERA 6mm	POTENZA E P.I.
				COLLEGAMENTI

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.G.S. s.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI	
DIS. N. :	56708/AS	MACCHINA/IMPIANTO :	PRESSA P2M/L/200/2P con Cambio Corso
CAD :	SPAC	LAVORAZIONE :	SCHEMA ELETTRICO
N. FILE :	CAMBIO	DENOMINAZIONE :	CIRCUITO DI DISTRIBUZIONE
POS. ARCH. :		DATA :	29/08/97
		ACC. :	
ORDINE :	BENELLI	CLIENTE :	NUOVA STAR
ESCUITORE :	Clemente D.	FOGLI TOTALI N. :	31
COMMESSA :	886/R	FOGLIO	1
		SEGUE	2

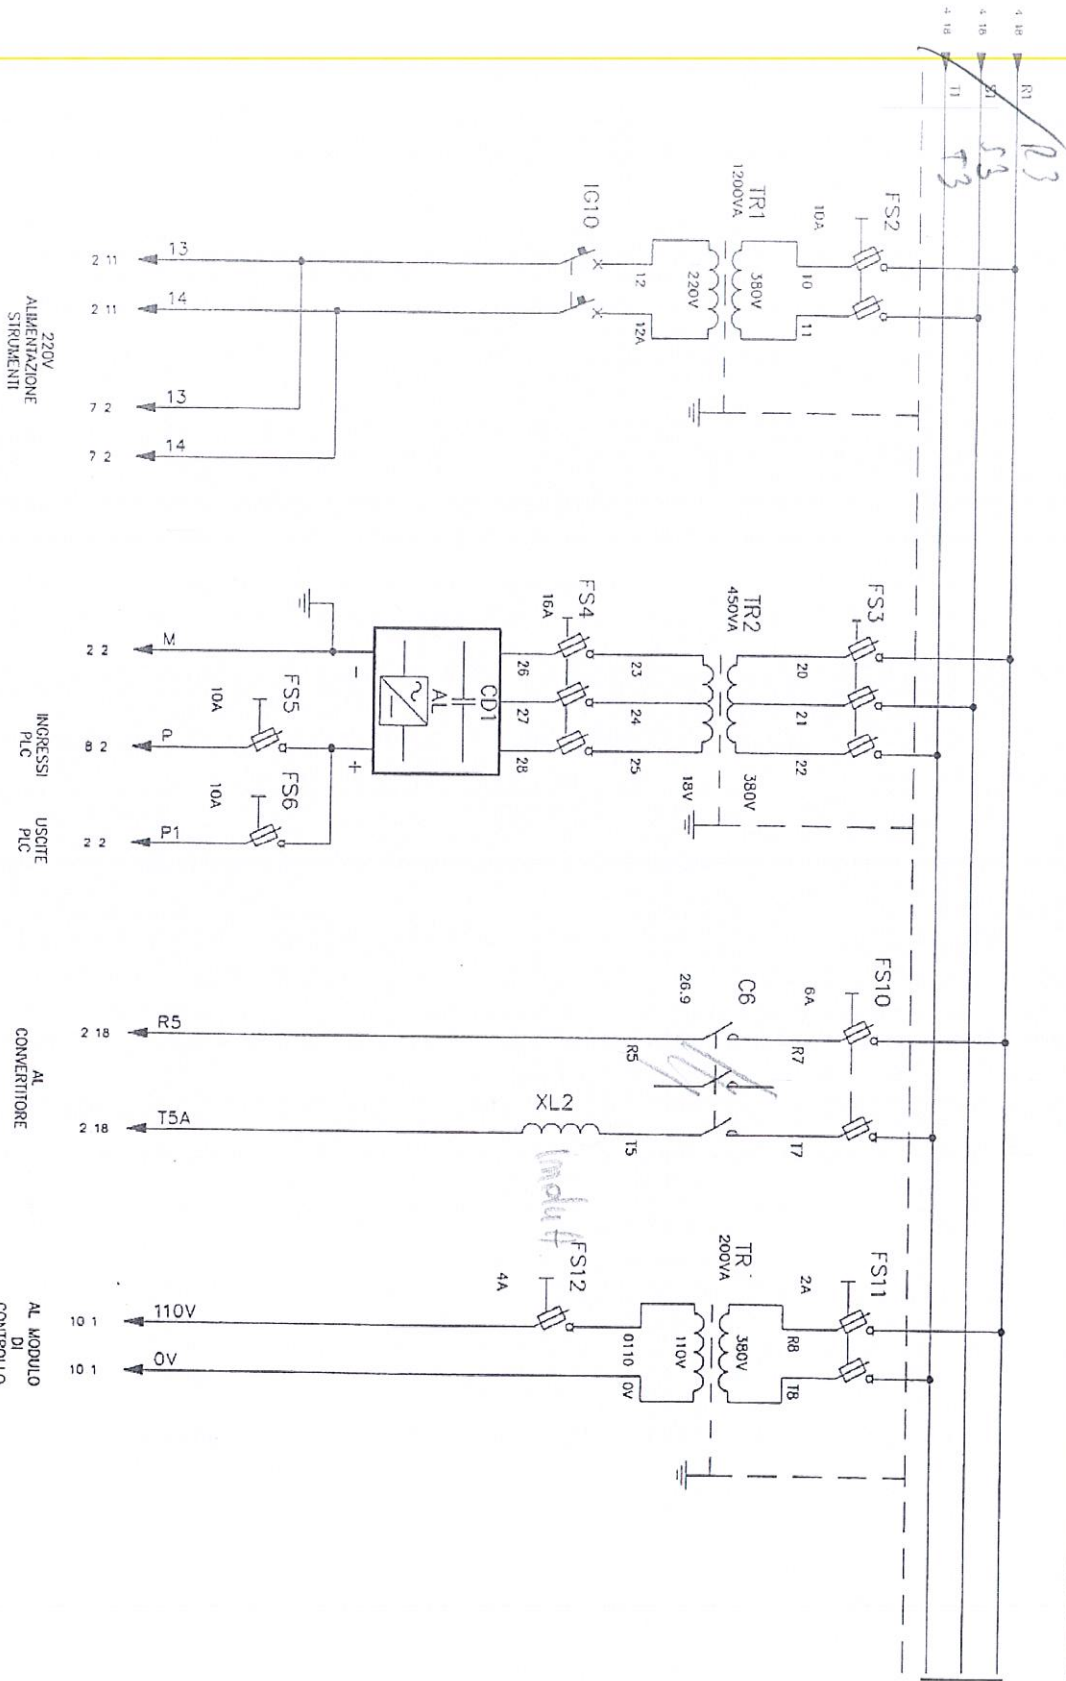

BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

D/S. N. : 55708/A3	MACCHINA/IMPIANTO : IPRESSA P3M/L/200/2P con Cambio Corso	ORDINE : BENELLI	COMMESSA : 886/R	Foglio 5
CAD : SPAC	LAVORAZIONE : SCHEMA ELETTRICO	CLIENTE : NUOVA STAR		
N. FILE : CAMBIO	DENOMINAZIONE : CIRCUITO DISTRIBUZIONE AUSILIARIO	ESECUTORE : Clemente D.		
POS. ARCH. :	DATA : 29/08/97	ACQ. : °	Fogli TOTALI N. : 31	Seque 6


BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. S.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI


DIS. N.	:	56708/A3
CAD	:	SPAC
N. FILE	:	CAMBIO
POS. ARCH.:		

MACCHINA/IMPIANTO :	PRESSA PMW/200/2P con Cambio Corso
LAVORAZIONE :	SCHEMA ELETTRICO
DENOMINAZIONE :	CIRCUITO ILLUMINAZ. E BOBINA DI SCAMPIO
DATA : 29/08/'97	AGG. : ⁰ ₁

ORDINE :	COMMESSA :	FOGLIO
BENELLI	886/R	6
CLIENTE :		SEQUE
NUOVA STAR		7
ESECUTORE :	FOGLI TOTALI N. :	31
Clemente D.		

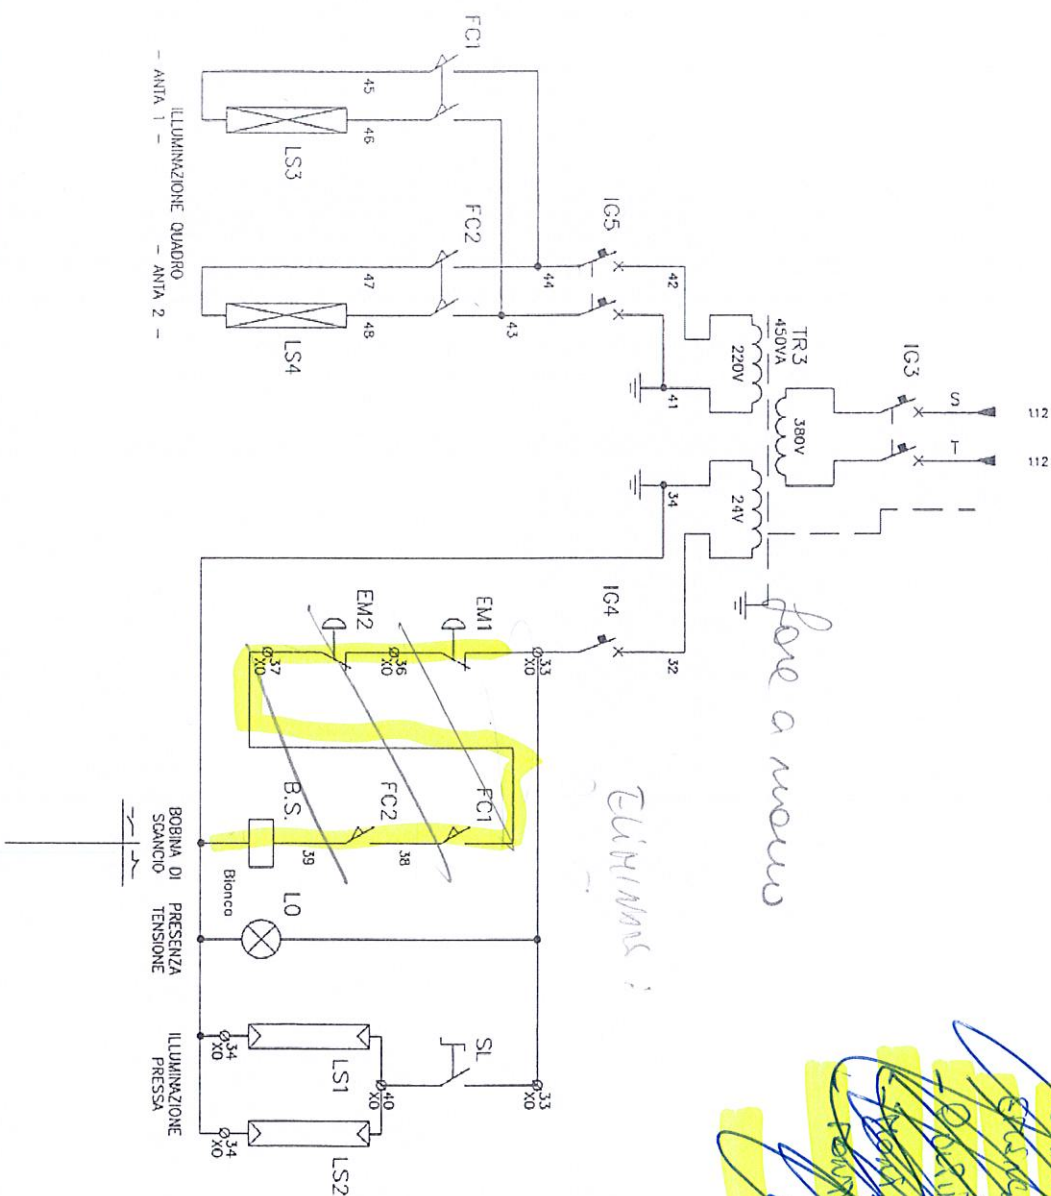

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

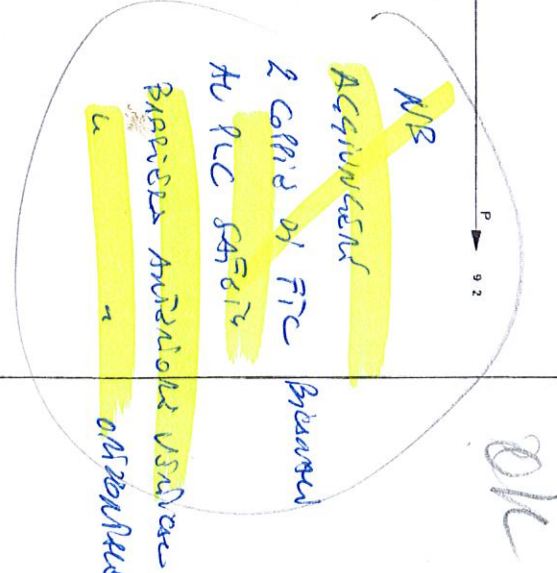

BENELLI Presse CAD CAM Firenze		C.C.S. s.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI	
DIS. N. : 56708/A3 CAD : SPAC N. FILE : CAMBIO POS. ARCH.:		MACCHINA/IMPIANTO : PRESSA P2M/L/200/2p con Cambio Corsa LAVORAZIONE : SCHEMA ELETTRICO DENOMINAZIONE : CIRCUITO AUSILIARIO DATA : 29/08/97 ACC. : ° 1°	
ORDINE : BENELLI CLIENTE : NUOVA STAR ESECUTORE : Cliente D.		COMMESSA : B86/R FOGLI TOTALI N. : 31	
		FOGLIO 8 SEQUE	
		9	



ORDINE :	COMMESSA :	FOGLIO 9
BENELLI	B86/R	
CLIENTE : NUOVA STAR		
ESECUTORE : Clemente D.		FOGLI TOTALI N. : 31
		SEQUE 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

9 16
5 15
110V

P
12 3

9 15
5 18
OV
M


MODULO PL2
COMANDO EMERGENZIALE

CF6 MODULO
COMANDO FRIZIONE/FRENO

11.9	10.3	11.9	10.3
11.10	11.10	11.10	11.10
16.7	16.7	16.7	16.7

CF6 MODULO
COMANDO FRIZIONE/FRENO

M
11 2

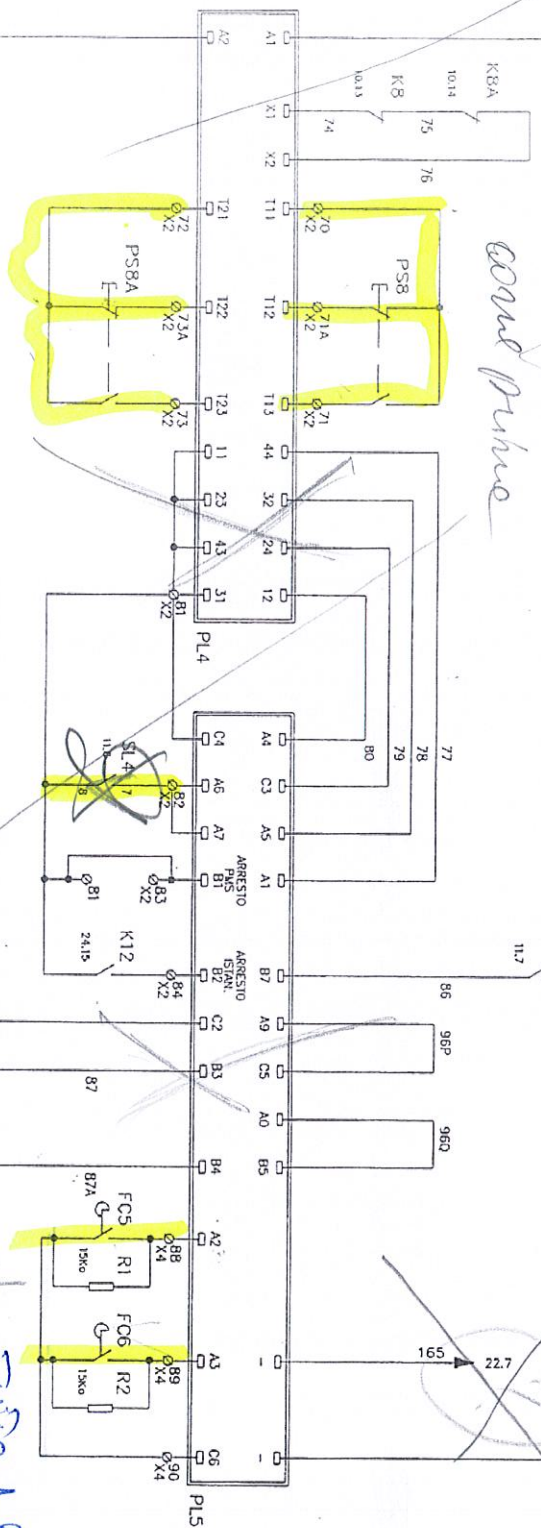

BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

DIS. N. : 56708/A3
CAD : SPAC
N. FILE : CAMBIO
POS. ARCH.:


MACCHINA/IMPIANTO : PRESSA P2M/L/200/2P con Cambio Cerra
LAVORAZIONE : SCHIENA ELETTRICO
DENOMINAZIONE : CIRCUITO ELETTROVALVOLA FRIZIONE/FRENO
DATA : 29/08/97
AGG. :

ORDINE :
BENELLI
CLIENTE :
NUOVA STAR
ESECUTORE :
Clemente D.

COMMESSA :
886/R
FOGLI TOTALI N. : 31

FOGLIO
10
SEGUE
11

PHS
EMERGENZIA
PROTEZIONE

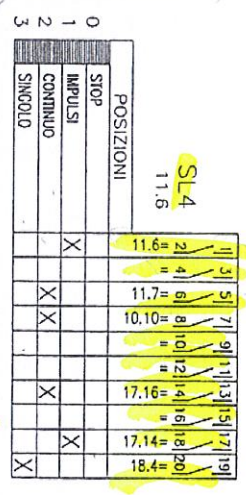

2 control box
JENIA SAFETY +
1 JENIA SAFETY - NC IN
control CFSB 4444

2 used J4-EN
BNC502

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI





DIS. N.	:	56708/A3
CAD	:	SPAC
N. FILE	:	CAMBIO
POS. ARCH.	:	
LAVORAZIONE	:	SCHENA ELETTRICO
DENOMINAZIONE	:	CIRCUITO MARCA PRESSA COLPO SINGOLO
DATA : 29/08/'97	AOC. °	p
ORDINE :	BIENELLI	
CLIENTE :	NUOVA STAR	
ESECUTORE :	Clemente D.	
COMMESSA :	886/R	
FOLIO TOTALI N. :	31	
FOLIO	11	
SEQUE		
	12	

[illegible]

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.G.S. s.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI	
DIS. N.	: 56708/A3	MACCHINA/MARIANTO : PRESSA P2M/L/200/2P con Cambio Corso	
CAD	: SPAC	LAVORAZIONE	: SCHEMA ELETTRICO
N. FILE	: CAMBIO	DENOMINAZIONE	:
POS. ARCHI:		DATA : 29/08/'97	ACC. : ° p
ORDINE : BENELLI		CLIENTE : NUOVA STAR	COMMESSA : 886/R
ESECUTORE : Clemente D.		FOGLI TOTALI N. : 31	
FOGLIO 30		SEQUE 31	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SCHEDA WF715

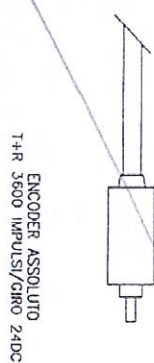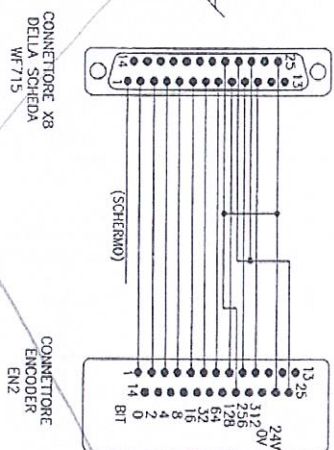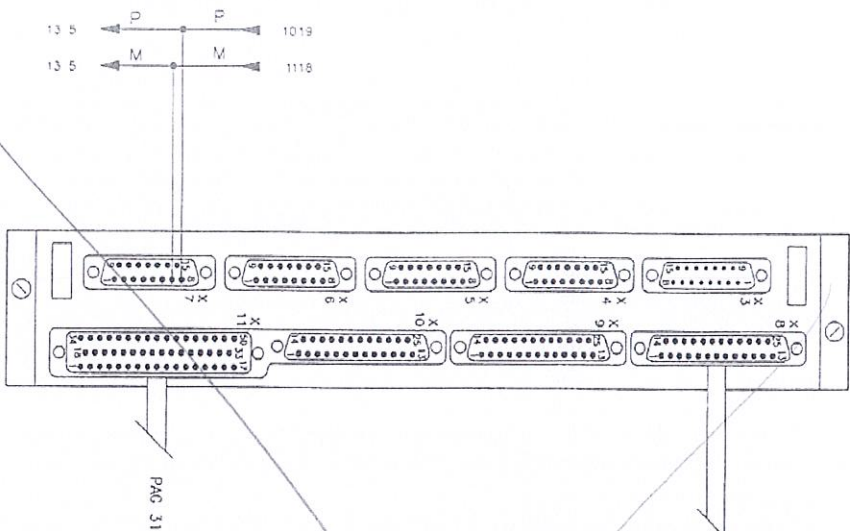


BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICITE PROGRAMMABILI


DIS. N. : 56708/AS		MACCHINA/IMPIANTO : PRESSA P24/L/200/2P con Cambio Corso		ORDINE : BENELLI		COMMESSA : 886/R		FOGLIO 12	
CAD : SPAC		LAVORAZIONE : SCHIENA ELETTRICO		CLIENTE : NUOVA STAR				SECQUE	
N. FILE : CAMBIO		DENOMINAZIONE : SCHEDA COLLEGAMENTO WF715 E ENCODER		ESECUTORE : Clemente D.					
POS. ARCH:		DATA : 29/08/97		ACC. : °				FOGLI TOTALI N. : 31	

SI-115 n.1/1

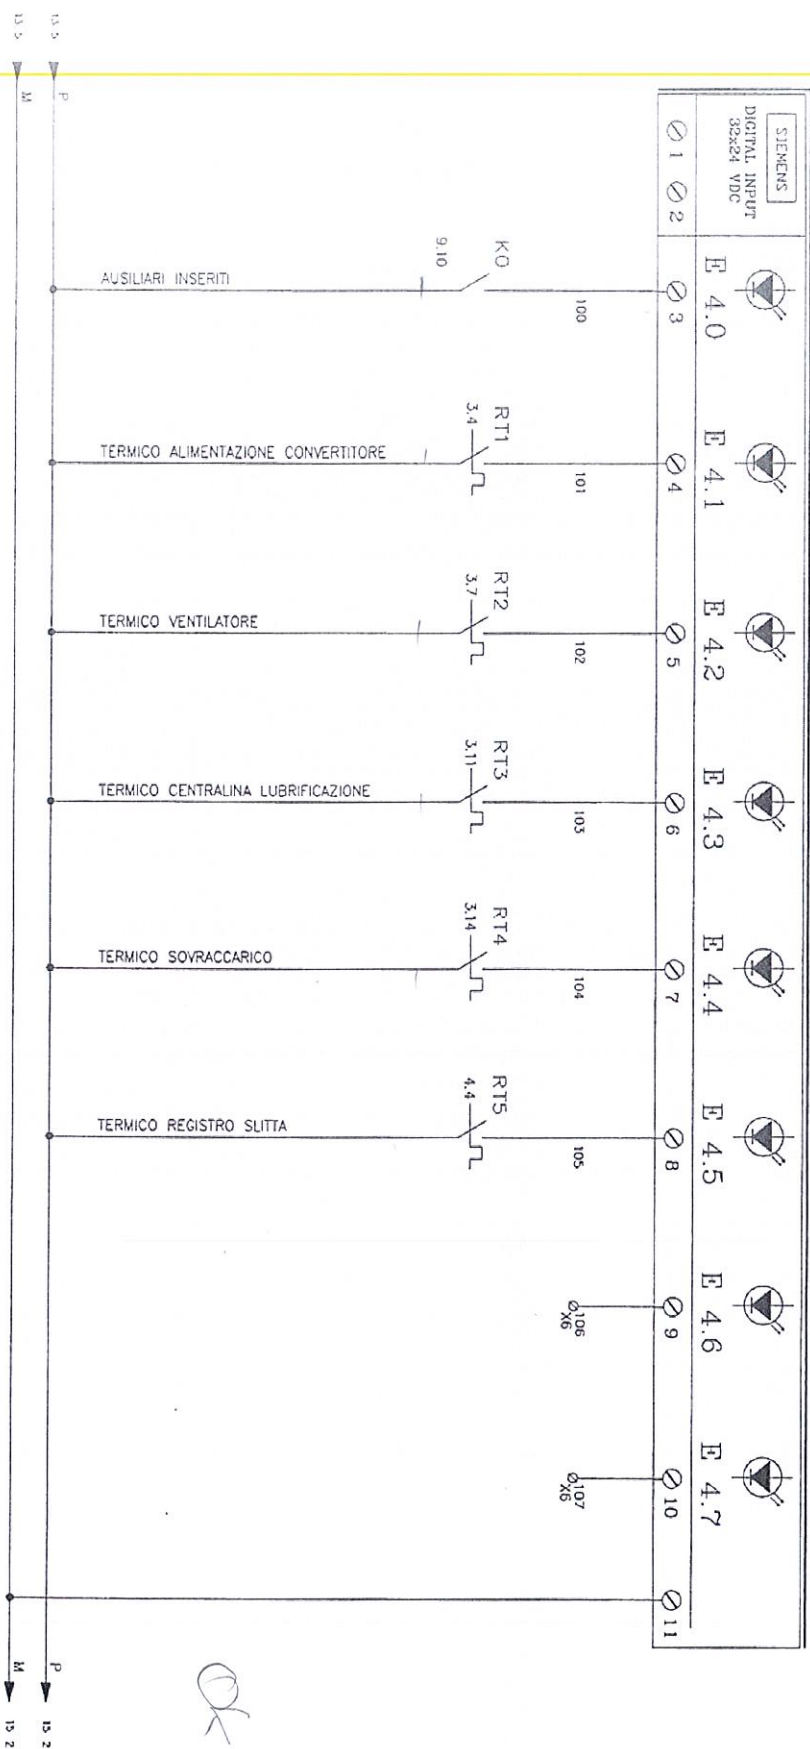


SI-115 a.1/2

SIEMENS	DIGITAL INPUT	32x24 VDC
15	E 5.0	108
16	E 5.1	109
17	E 5.2	110
18	E 5.3	111
19	E 5.4	112
20	E 5.5	113
21	E 5.6	114
22	E 5.7	115
23		

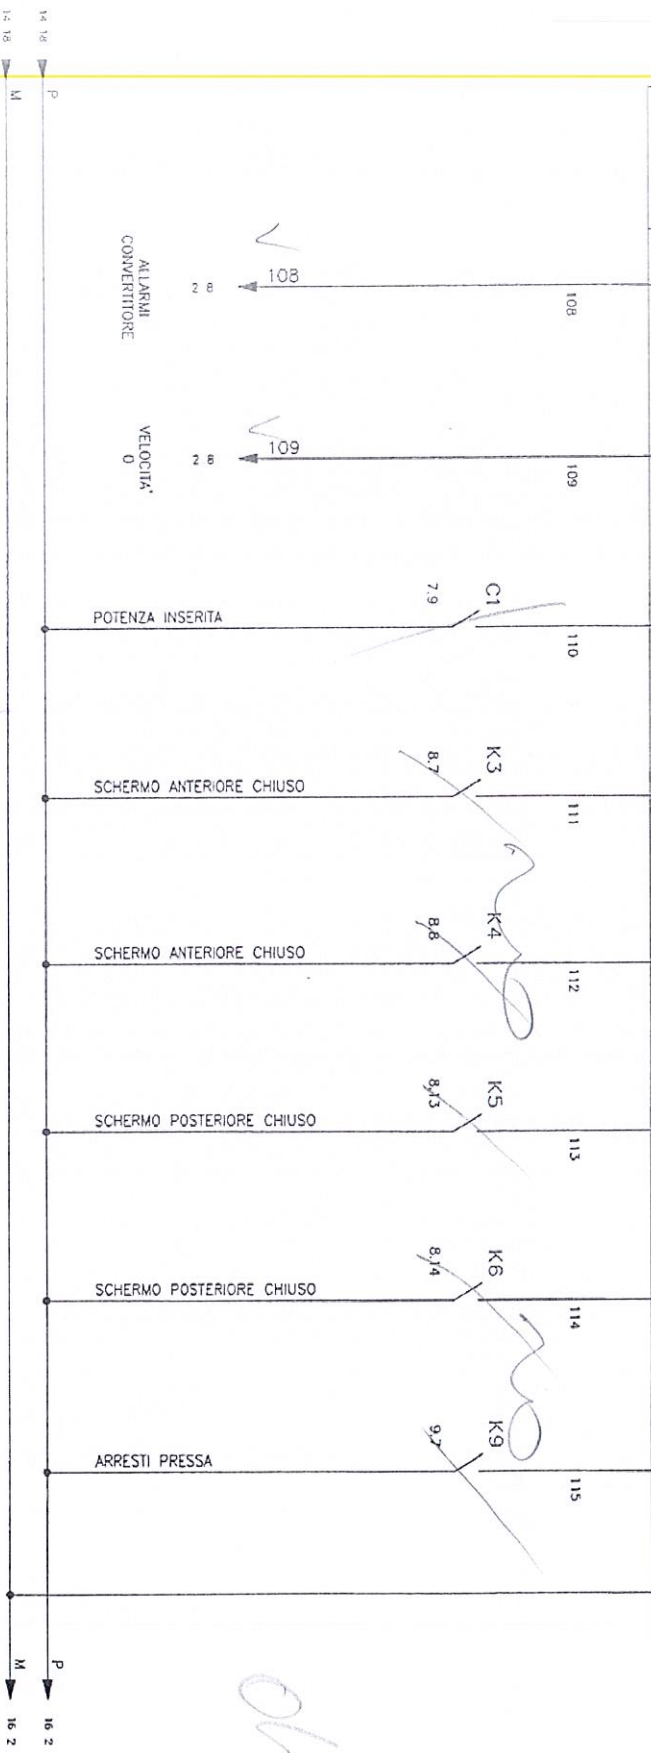

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.G.S. s.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI		DIS. N. : 56708/A3		MACCHINA/IMPIANTO : PRESSA P2M/L/200/2P con Dorniblo Corso		ORDINE : BENELLI		COMMESSA : 886/R		FOGLIO 15	
N. FILE : CAMBO		POS. ARCH. :		LAVORAZIONE : SCHEMA ELETTRICO		DENOMINAZIONE : SCHEMA INGRESSI DIGITALI EBS		CLIENTE : NUOVA STAR				SEQUE 16	
DATA : 29/08/97		AGG. :						ESECUTORE : Clemente D.		FOGLI TOTALI N. : 31			

SI-115 n.1/3

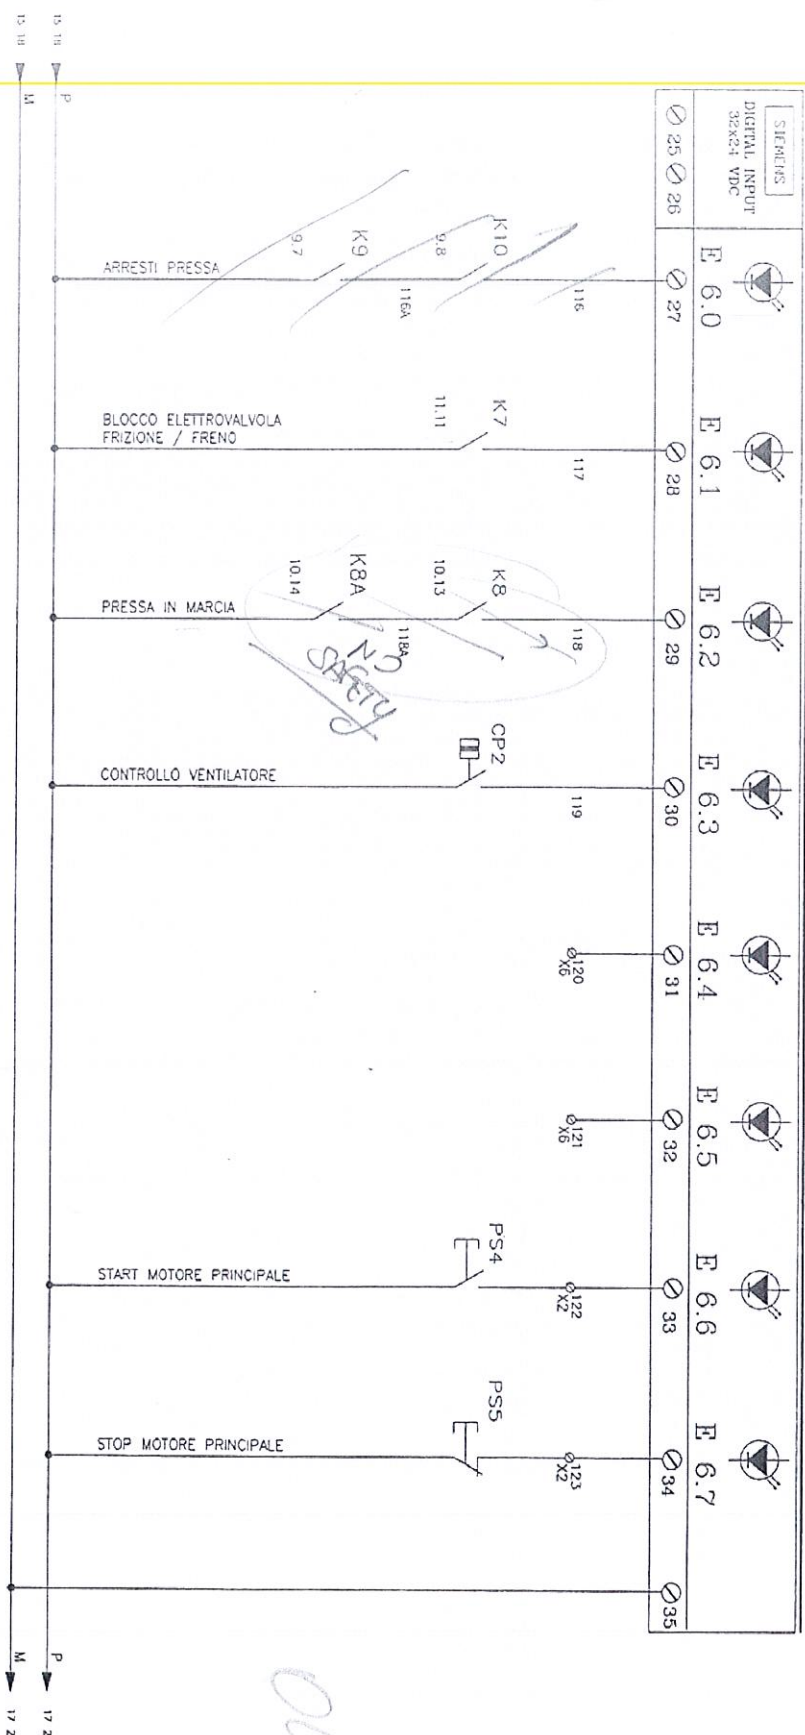

BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

DIS. N.	:	56708/A3
CAD	:	SPAC
N. FILE	:	CA/MBIO
POS. ARCH.:		


MACCHINA/IMPIANTO :	PRESSA PM/L/200/2P con Cambio Corso
LAVORAZIONE :	SCHEMA ELETTRICO
DENOMINAZIONE :	SCHEDE INGRESSI DIGITALI EB6
DATA : 29/08/'97	ACC. : ^a _b

ORDINE :	
BENELLI	
CLIENTE :	
NUOVA STAR	
ESECUTORE :	
Clemente D.	

FOGLI TOTALI N. : 31	COMMESSA : 886/R
----------------------	---------------------

FOGLIO	16
SEGUE	17

DRD

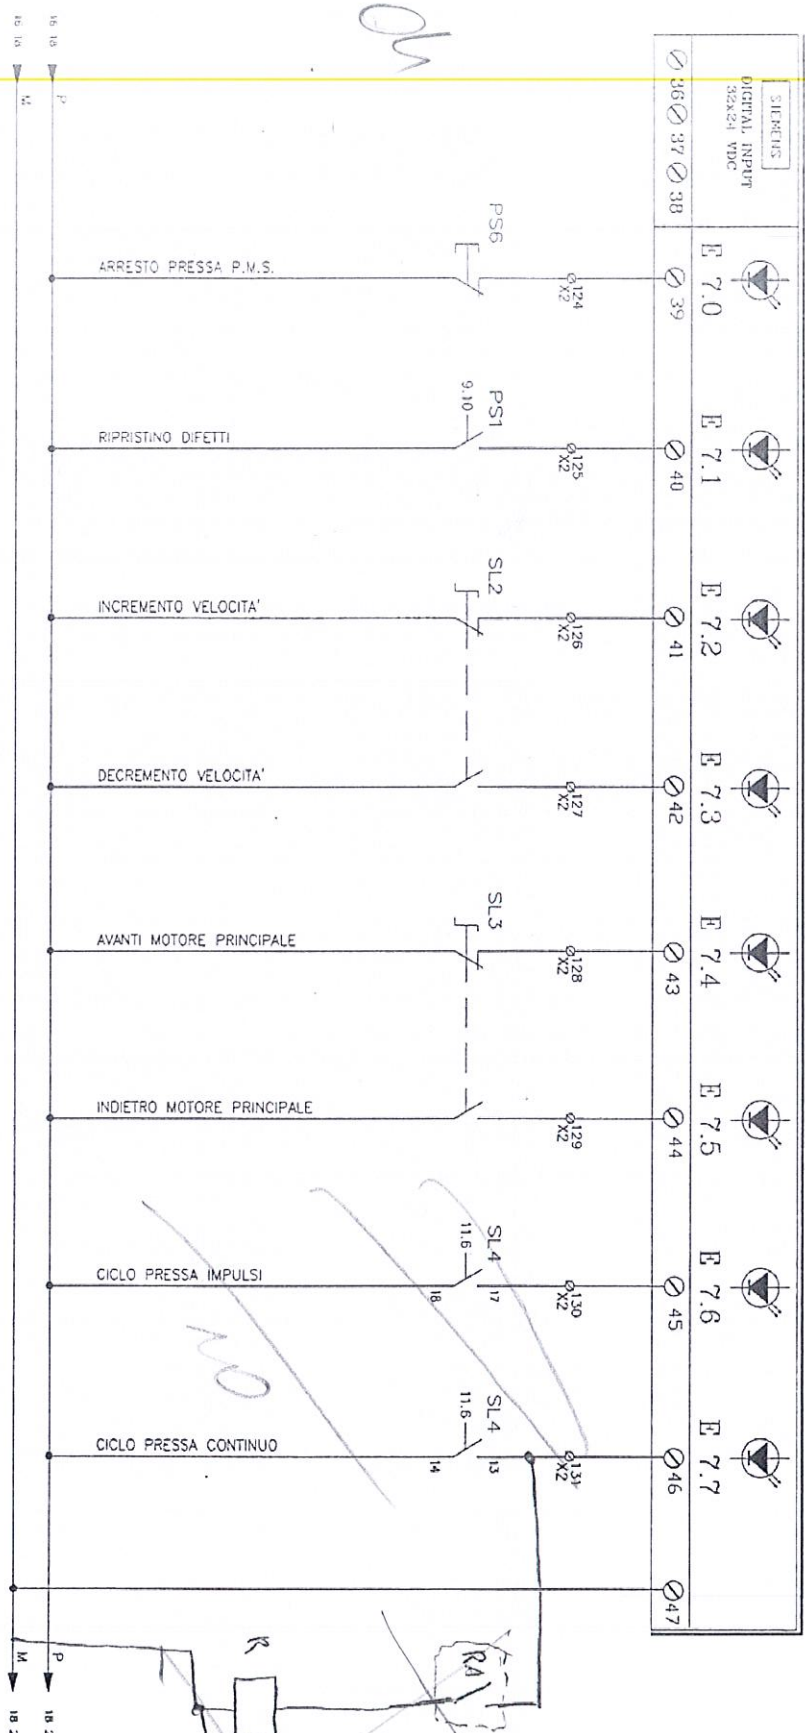

BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

[illegible]




BLUNELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. S.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

DIS. N. :	56708/AS	MACCHINA/IMPIANTO :	PRESSA P/M/L/200/2P con Cambio Corso	ORDINE :	886/R	COMMESSA :	FOGLIO
CAD :	SP AC	LAVORAZIONE :	SCHEMA ELETTRICO	CLIENTE :	NUOVA STAR		18
N. FILE :	CAMBIO	DENOMINAZIONE :	SCHEDA INGRESSI DIGITALI EBS	ESECUTORE :	Clemente D.		SEQUA
POS. ARCH. :		DATA :	29/08/97	AGG. :		FOGLI TOTALI N. :	31
							19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

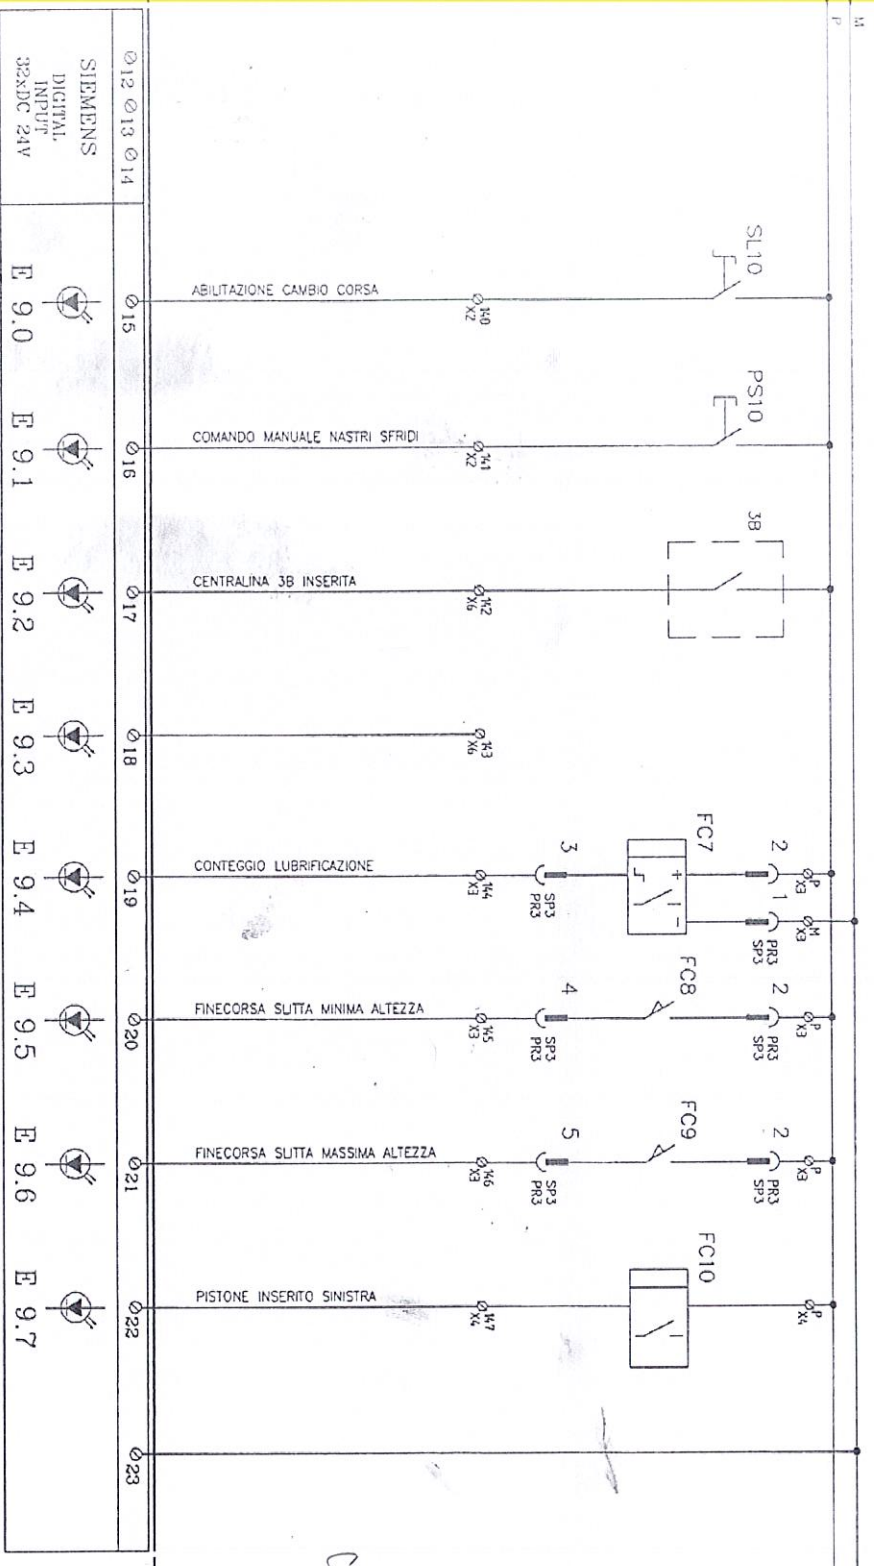

S5-1150 n.2/2

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.G.S. s.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI	
DIS. N. :	56708/A3	MACCHINA/IMPIANTO :	PRESSA P2M/L/200/2P con Cambio Corso
CAO :	SPAC	LAVORAZIONE :	SCHEMA ELETTRICO
N. FILE :	CAMBIO	DENOMINAZIONE :	SCHEMA INGRESSI DIGITALI TB9
POS. ARCH. :		DATA :	29/08/97
		ACC. :	
ORDINE :	BENELLI	COMMESSA :	886/R
CLIENTE :	NUOVA STAR	FOGLI TOTALI N. :	31
ESECUTORE :	Clemente D.		
FOGLIO	19	SEGUE	20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

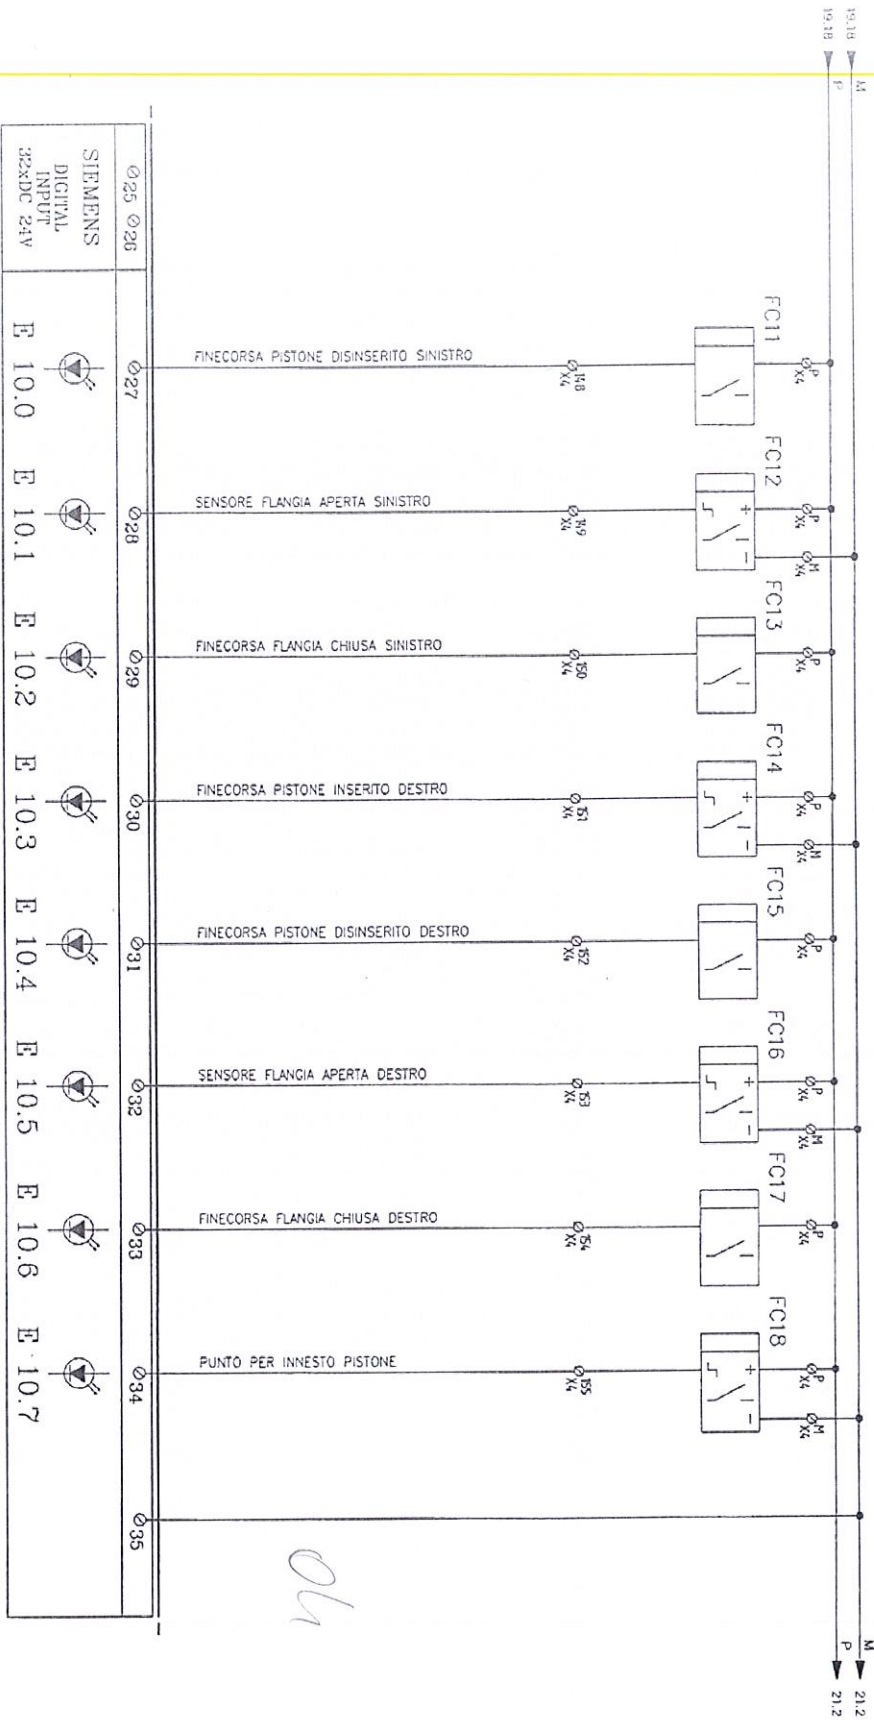

SS-115U n.2/3


BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.G.S. s.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI	
DIS. N. :	56/08/A3	MACCHINA/IMPIANTO :	PRESSA P2M/L/200/2P con Cambio Corso
CAD :	SPAC	LAVORAZIONE :	SCHEMA ELETTRICO
N. FILE :	CAMBIO	DENOMINAZIONE :	SCHEDA INGRESSI DIGITALI EBITO
POS. ARCH. :		DATA :	29/08/97
		AOG. :	°
ORDINE :	BENELLI	COMMESSA :	886/R
CLIENTE :	NUOVA STAR	FOGLI TOTALI N. :	31
ESECUTORE :	Clemente D.		
FOGLIO	20	FOGLIO	21



CF1

FILTRO INTASATO

CE6 PRONTO

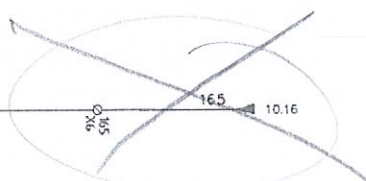

SIEMENS DIGITAL INPUT/OUTPUT 32xDC 24V	Ø 1 Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 7	Ø 8	Ø 9	Ø 10	Ø 11
E 12.0	E 12.1	E 12.2	E 12.3	E 12.4	E 12.5	E 12.6	E 12.7			

S5-115U n.3/1

04

BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze


C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

DIS. N. :	56708/A3	MACCHINA/IMPIANTO :	PRESSA PMU/L/200/2P con Cambio Corso	ORDINE :	BENELLI	COMMESSA :	886/R	FOGLIO	22
CAD :	SPAC	LAVORAZIONE :	SCHEMA ELETTRICO	CLIENTE :	NUOVA STAR			SECUE	25
N. FILE :	CAMBIO	DENOMINAZIONE :	SCHEDA INGRESSI/USCITE DIGITALI EBIT2	ESECUTORE :	Ciente D.	FOGLI TOTALI N. :	31		
POS. ARCH. :		DATA :	29/08/97	AGG. :					



FOGLIO	24
SEQUE	25

S5-1150 n.3/4

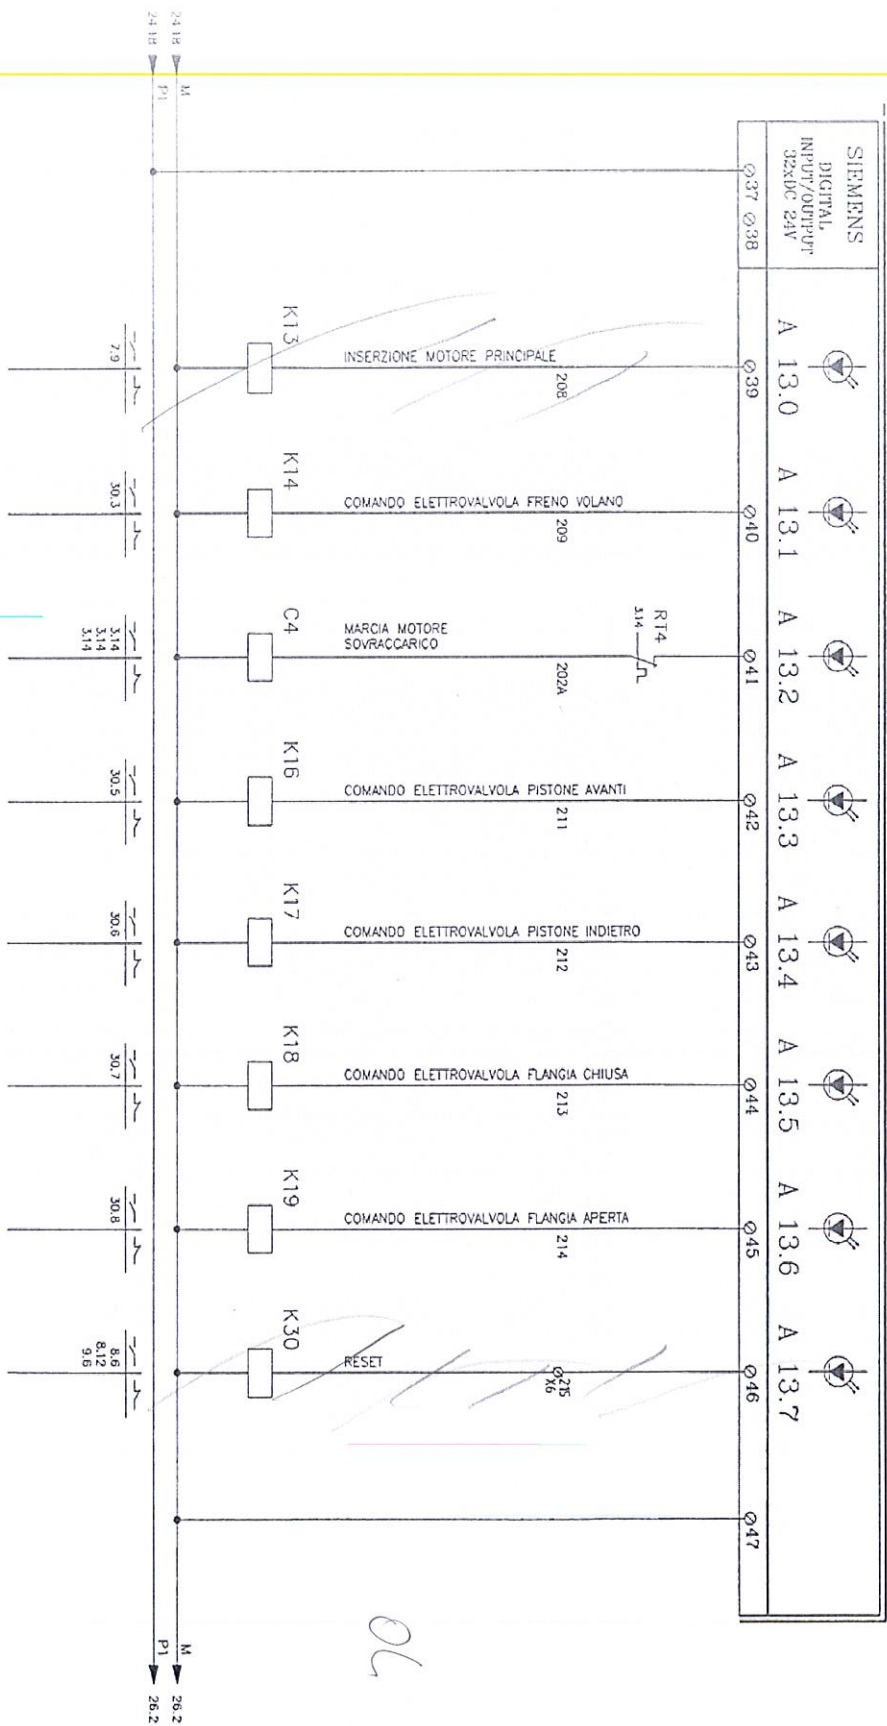


BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

DIS. N. :	56708/13	MACCHINA/PIANTO :	PRESSA P24/1/200/2P con Cambio Corso	ORDINE :	BENELLI	COMMESSA :	886/R	FOGLIO	25
CAD :	SPAC	LAVORAZIONE :	SCHEMA ELETTRICO	CLIENTE :	NUOVA STAR			SECUE	26
N. FILE :	CAMBIO	DENOMINAZIONE :	SCHEDE INGRESSI/USCITE DIGITALI AB13	ESECUTORE :	Clemente D.	FOGLI TOTALI N. :	31		
POS. ARCH.:		DATA :	29/08/97	ACC. :					

SS-115U n.4/1


SIEMENS		
DIGITAL OUTPUT		
32xDC 24V/0.5A		
Q1 Q2		
Q3	A 16.0	ALLARMI PRESENTI
Q4	A 16.1	CAMBIO CORSA INSERITO
Q5	A 16.2	PRESSA PRONTA
Q6	A 16.3	CAMPO MOTORE
Q7	A 16.4	COMANDO ELETTROVALVOLA SCARICO ARIA CUSCINI EQUILIBRATORI
Q8	A 16.5	RELE DI SCORTA
Q9	A 16.6	NASTRO SFRIDI
Q10	A 16.7	
Q11		

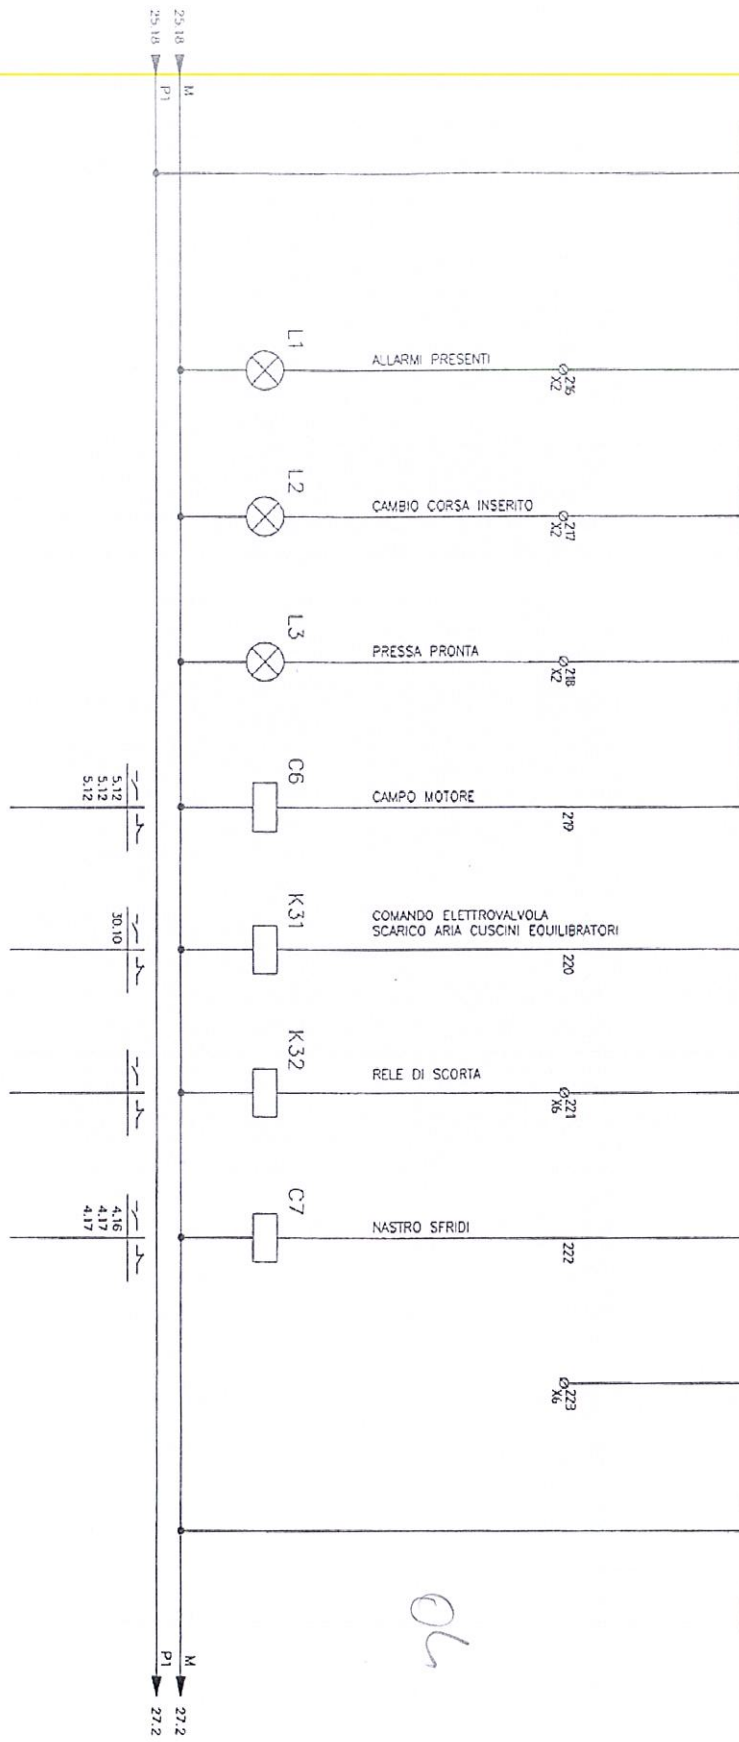

OK

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.G.S. S.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI		DIS. N. : 56/08/83 CAD : SPAC N. FILE : CAMBIO POS. ARCH. :		MACCHINA/IMPIANTO : PRESSA P2M/L/200/2P con Cambio Corso LAVORAZIONE : SCHEMA ELETTRICO DENOMINAZIONE : SCHIEDA USCITE DIGITAL AB16 DATA : 29/08/97 AGG. : °		ORDINE : BENELLI CLIENTE : NUOVA STAR ESECUTORE : Clemente D.		COMMESSA : 886/R		FOGLIO : 26 FOGLIO TOTALI N. : 31 SEQUE : 27	
-----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	---	--	------------------	--	--	--

S5-115U n.4/3

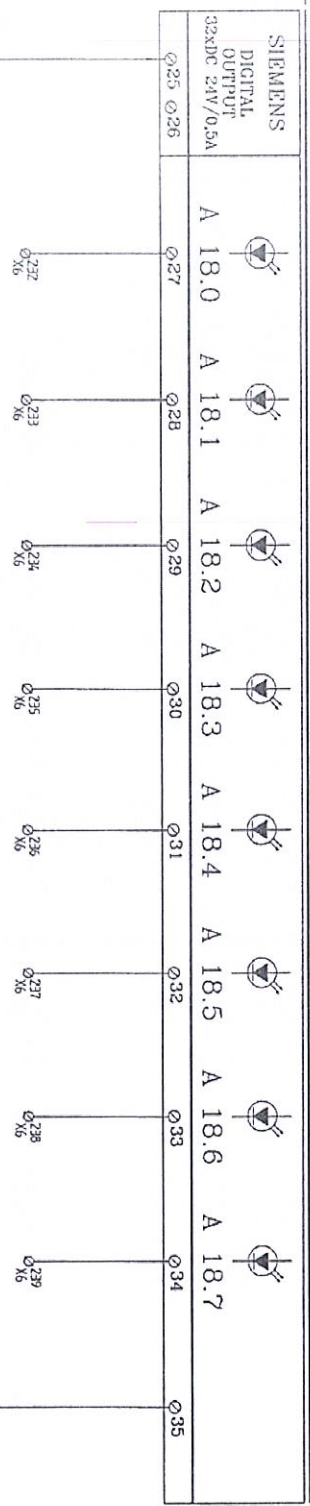


BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

DIS. N. : 58708/13		MACCHINA/IMPIANTO : PRESSA P2M/L/200/2P con Cambio Corso		ORDINE : BENELLI		COMMESSA : 886/R		FOGLIO 28	
CAD : SPAC		LAVORAZIONE : SCHEMA ELETTRICO		CLIENTE : NUOVA STAR				SEQUE 29	
N. FILE : CAMBIO		DENOMINAZIONE : SCHEMA USCITE DIGITALI AB1B		ESECUTORE :					
POS. ARCH.:		DATA : 29/08/97		AGG. :					
				Ciente D. :		FOGLI TOTALI N. : 31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SS-1150 n.4/4

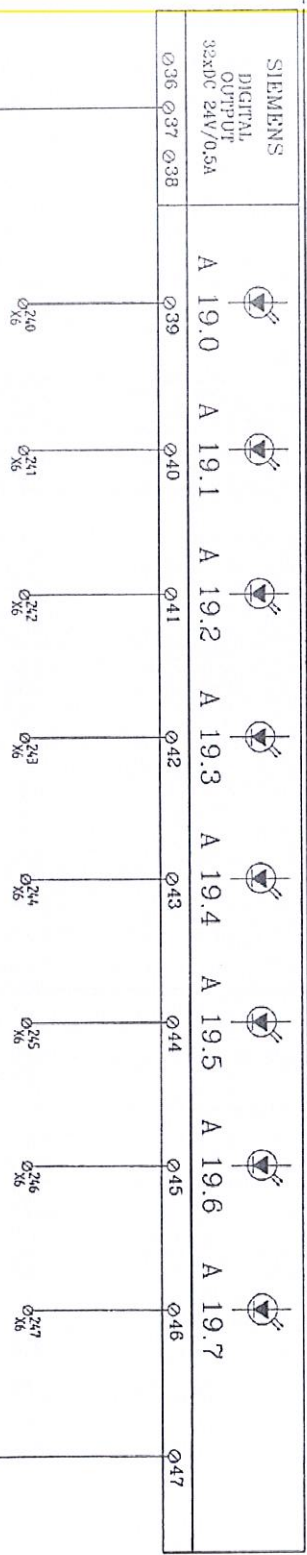

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.C.S. s.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI	
DIS. N. : 56708/33 CAD : SPAC N. FILE : CAMBIO POS. ARCH.:		MACCHINA/PIANTO : PRESSA P24/L/200/2P con Cambio Corso LAVORAZIONE : SCHEMA ELETTRICO DENOMINAZIONE : SCHEDE USCITE DIGITALI AB19 DATA : 29/08/97 AGG. : ORDINE : BENELLI CLIENTE : NUOVA STAR ESECUTORE : Clemente D. COMMESSA : 886/R FOGLI TOTALI N. : 31	
		FOGLIO 29 SEQUE 30	


Modificare scheda



PER IL TRASPASSO

MESSAGGIO
INPUT X

SORRACCHIO
FASID X

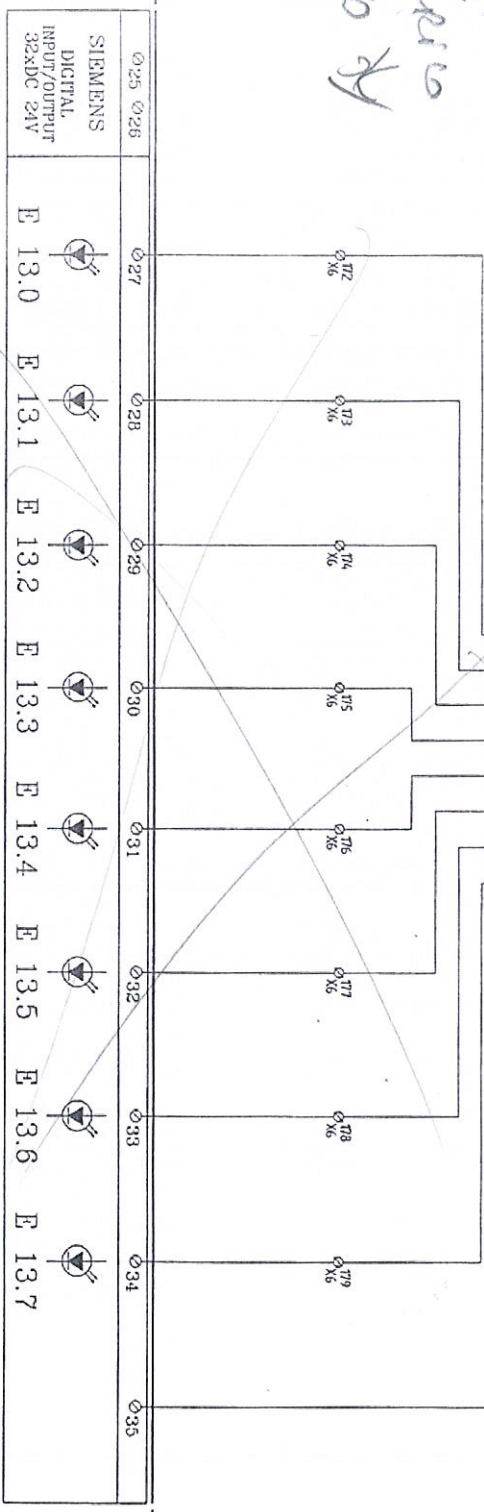

SS-1150 n.3/3

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.C.S. S.T.L. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI		DIS. N. : 56708/13 CAD : SPAC N. FILE : CAMBIO POS. ARCH.:		MACCHINA/PIANTO : PRESSA P24/L/200/2P con Cambio Corso LAVORAZIONE : SCHEMA ELETTRICO DENOMINAZIONE : SCHEDE INGRESSI/USCITE DIGITALI EB13 DATA : 29/08/97 ACC. :		ORDINE : BENELLI CLIENTE : NUOVA STAR ESECUTORE : Clemente D.		COMMESSA : 886/R FOGLI TOTALI N. : 31		FOGLIO : 23 SEQUE : 24	
-----------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---------------------------	--

85-115U n.4/2


BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. S.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

D/S. N.	: 56708/A3	MACCHINA/IMPIANTO :	PRESSA P/M/L/200/2P con Cambio Corso	ORONE :		COMMESSA :		FUOGIO
CAD	: SPAC	LAVORAZIONE :	SCHEDA ELETTRICO	BENELLI		886/R	27	
N. FILE	: CAMBIO	DENOMINAZIONE :	SCHEDA USCITE DIGITAL AB17	CLIENTE	NUOVA STAR			
POS. ARCH.:		DATA : 29/08/'97	AGG. : °	ESCUITORE :	Clemente D.	FOGLI TOTALI N. :	31	SEGUE 28

NUMERI PEDINI
DEL CONNETTORE
MASCHIO X11


X11



CONNETTORE
FEMMINA
DELLA SCHEDA
W715
a pag. 12

CONNETTORE
MASCHIO
X11


ALA
CENTRIFUGA
38

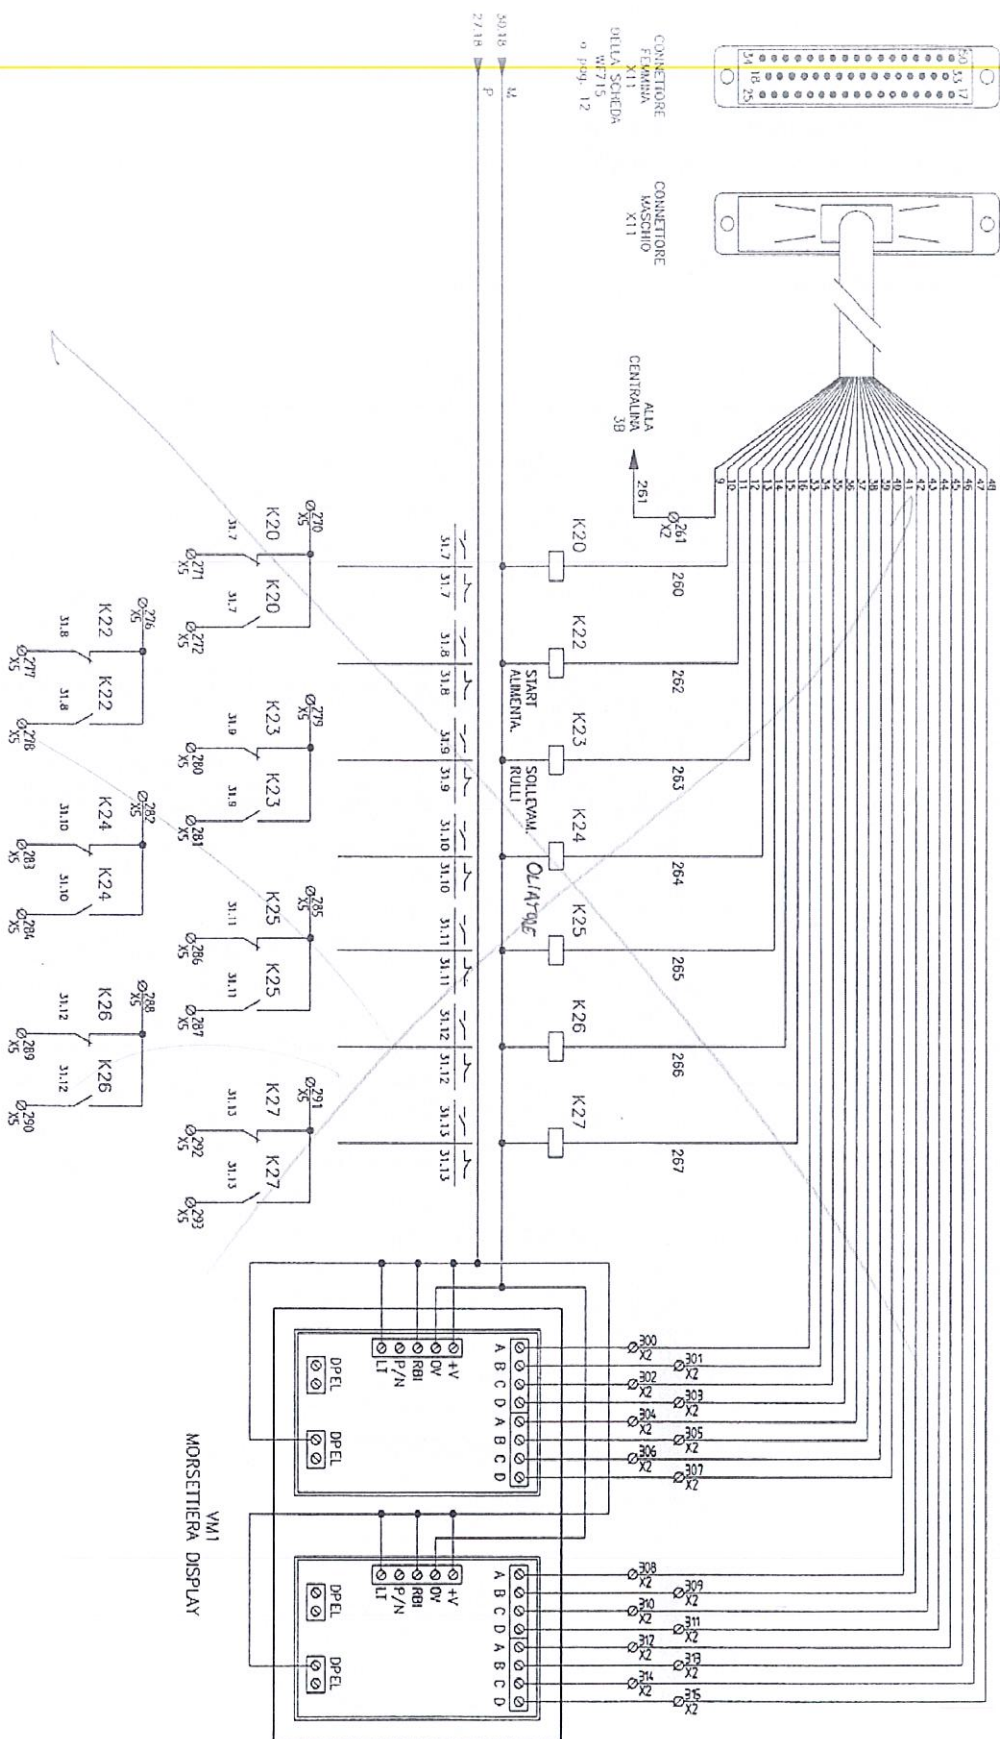


BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

DIS. N. :	56708/AS	MACCHINA/PIANTO :	PRESSA P2M/L/200/2P con Cambio Corso	ORDINE :	BENELLI	COMMESSA :	886/R	Foglio	31
CAD :	SPAC	LAVORAZIONE :	SCHEMA ELETTRICO	CLIENTE :	NUOVA STAR			SECUC	//
N. FILE :	CAMBIO	DENOMINAZIONE :	CIRCUITO INTERFACCIA CON W715	ESECUTORE :	Clemente D.				
POS. ARCH. :		DATA :	29/08/97	ACC. :					

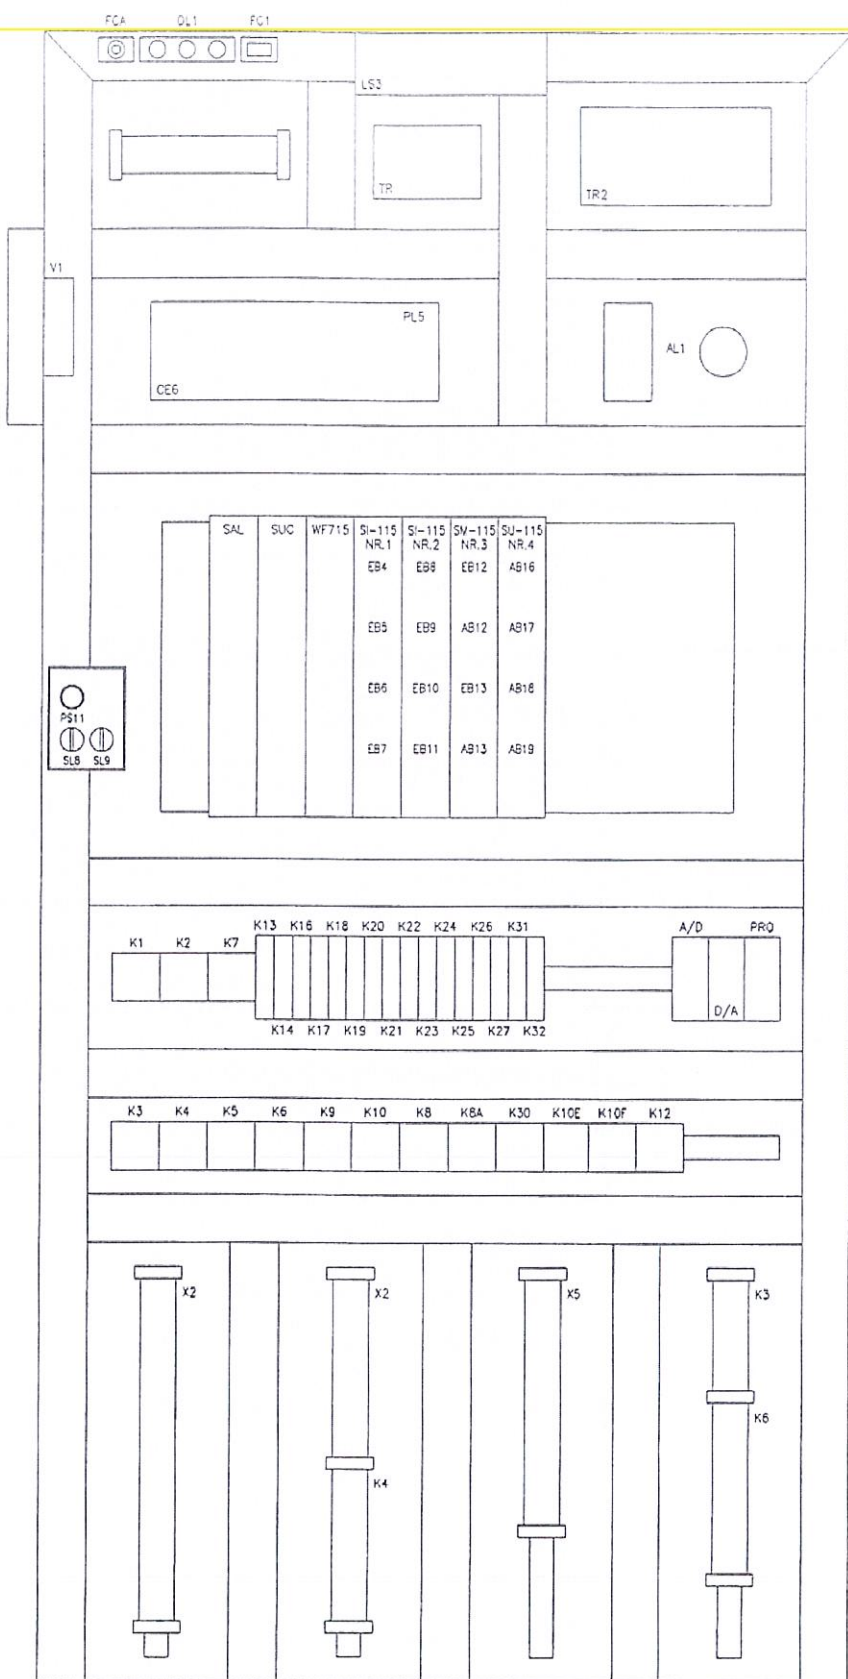


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

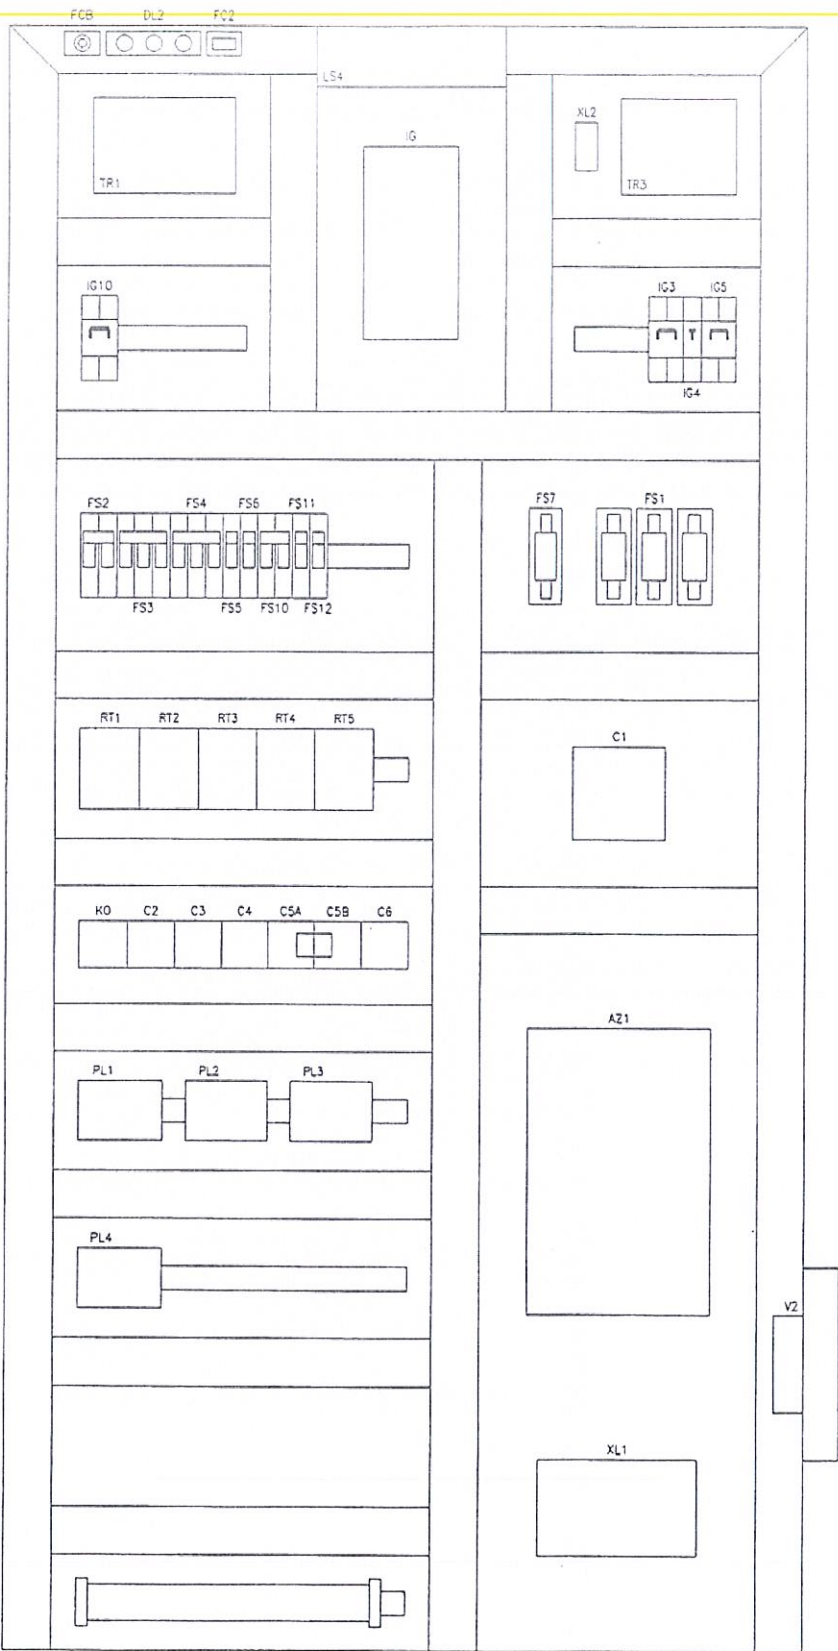

BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI


D/S. N. :	56709/33	MACHINA/IMPIANTO :	PRESSA P2M/L/200/2P con Cambio Corso	ORDINE :	BENELLI	CONMESSA :	886/R	FOGLIO	2
CAD :	SPAC	LAVORAZIONE :	SCHEMA ELETTRICO	CLIENTE :	NUOVA STAR			SEGUE	//
N. FILE :	CMBIO	DENOMINAZIONE :	DISPOSIZIONE ANTA DESTRA	ESECUTORE :	Clemente D.	FOGLI TOTALI N. :	2		
POS. ARCH. :		DATA :	29/08/97	AGG. :					

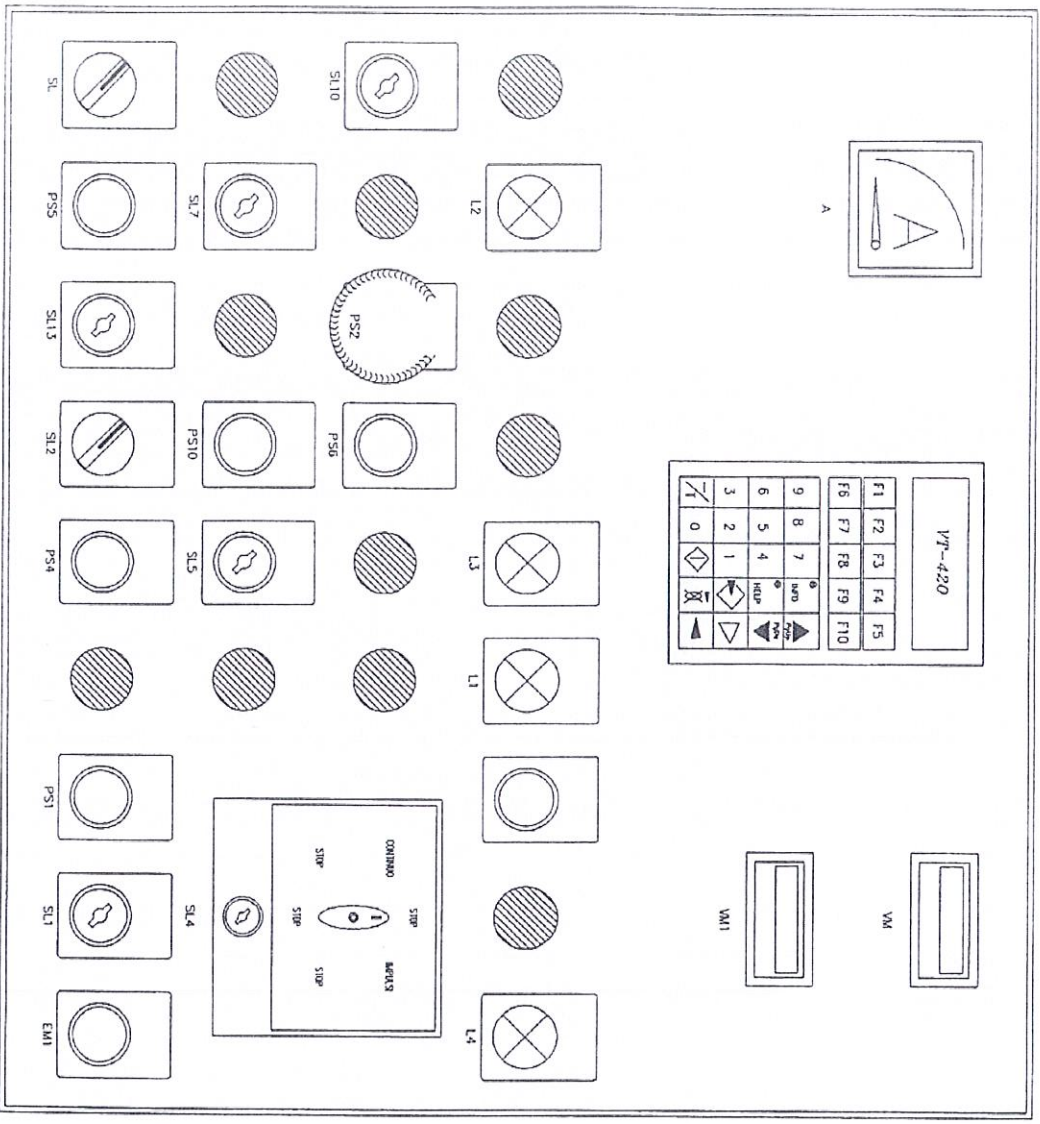

BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

DIS. N. : 56710/73		MACCHINA/IMPianto : PRESSA P2M/L/200/2P con Cambio Corso		ORDINE : BENELLI		CONMESSA : 886/R		FOGLIO : 1	
CAD : SPAC		LAVORAZIONE : SCHEMA ELETTRICO		CLIENTE : NUOVA STAR					
N. FILE : CAMBO		DENOMINAZIONE : DISPOSIZIONE QUADRO PENSILE		ESECUTORE : Clemente D.		FOGLI TOTALI N. : 2		SEQUE : 2	
POS. ARCH. :		DATA : 29/08/97		AGG. : a					

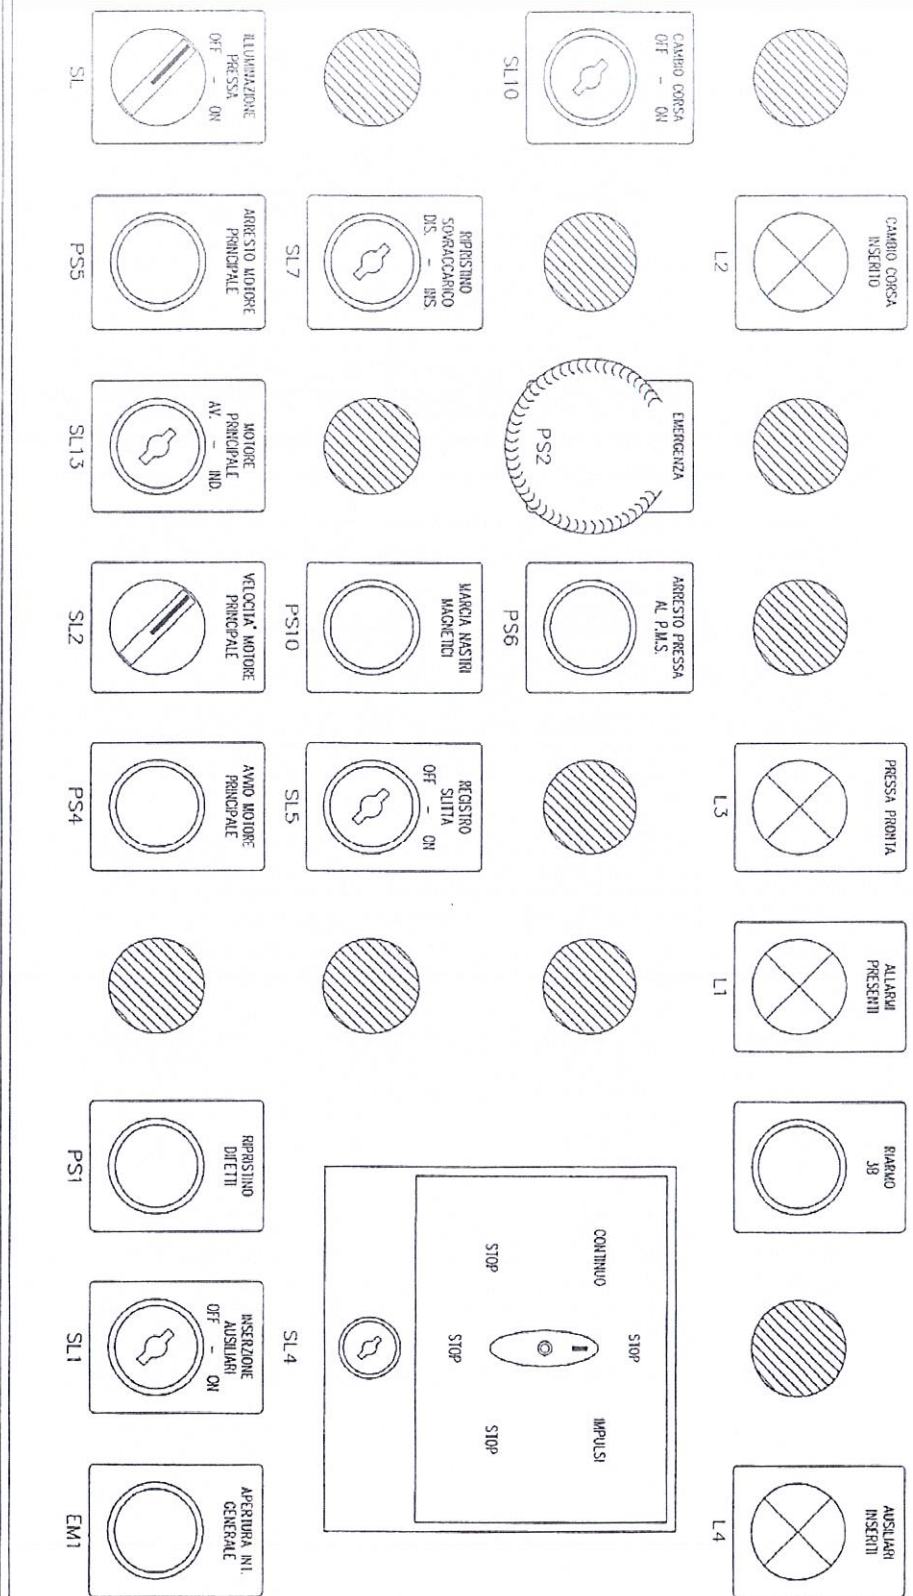

DOS. N.	: 56710/A3	MACCHINA/IMPIANTO :	PRESSA P2M/L/200/2P con Cambio Corso
CAD	: SPAC	LAVORAZIONE :	SCHEMA ELETTRICO
N. FILE	: CAMBIO	DENOMINAZIONE :	INDENTIFICAZIONE TARGHETTE
POS. ARCH:	:	DATA : 29/08/'97	AGG. ^a _b
		ESECUTORE :	Clemente D.
		FOGLI TOTALI N. :	2
		COMMESSA :	886/R
		ORDINE :	BENELLI
		CLIENTE :	NUOVA STAR
		SECURE	//

FOGLIO	2
SEGUE	

- DISTINTE COMPONENTI -

SIGLA	CATENA	DESCRIZIONE COMPONENTE	USURA PEZZI	CATALOGO PAGINA NR.	UBICAZIONE COMPONENT.	DITTA COSTRUTTRICE	SIGLA / CODICE COMPONENTE	V	Hz	Nr.
AL	5.8	RADDRIZZATORE A PONTI DI DIODI		A	A	SEMIRON	SKD 30/02A1			1
A/D	23.9	SCHEDA ANALOGICA/DIGITALE		A	A	WEIDMULLER	116063			1
ALP	7.12	ALIMENTATORE PLC		A	A	SIEMENS	6ES5 951-7LD21	200	50	1
AM	2.11	AMPEROMETRO ASSORBIMENTO MOTORE PRINCIPALE		PC		IME	6ES5 951-7LD21 MO96 96x96 5mA SC100A			1
AZ1	2.12	AZIONAMENTO MOTORE PRINCIPALE		A	A	ANSALDO	SPDM110RDE			1
B.S.	6.12	BOBINA DI SCANCIO		A		SIEMENS	3VF9321-1B10			1
C1	7.9	CONIATTORE DI POTENZA MOTORE PRINCIPALE		A		SIEMENS	3TF4822-0A00			1
C2	24.5	CONIATTORE MARCIA VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE		A		SIEMENS	3TF2001-0BB4			1
C3	24.6	CONIATTORE MARCIA POMPA LUBRIFICAZIONE		A		SIEMENS	3TF2010-0BB4			1
C4	25.8	CONIATTORE MARCIA MOTORE SOVRACCARICO		A		SIEMENS	3TF2001-0BB4			1
C54/B	24.10	TELEINVERTITORE MARCIA MOTORE REGISTRO SLITTA		A		SIEMENS	3TD2002-2BB4			1
C6	26.9	CONIATTORE CAMPO MOTORE		A		SIEMENS	3TF2001-0BB4			1
C7	26.14	CONIATTORE COMANDO MASTRI SFRIDI		A		SIEMENS	3TF2001-0BB4			1
CD1	5.8	CONDENSATORE		A		ITALCOND	10000cmf -75v			1
CL1	21.16	CONTROLLO LIVELLO OLIO		BP		ELETTROIEC	LM1-BF			1
CF1	22.5	CONTROLLO FILTRO INTASATO DI LUBRIFICAZIONE		BP		FBO	50103			1

A = Armadio apparecchiature elettriche

BP = Bordo Pressa

PC = Pannello Comandi

BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.C.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

DIS. N. EL886/R

CAD **SPAC**

N. FILE CAMBIO

POS. ARCH.

MACCHINA/IMPIANTO

PRESSA P2M/L/200/2P

DENOMINAZIONE DISTINTA MATERIALE ELETTRICO

DATA 29/08/'97 AGG.

ORDINE **BENELLI**

COMMESSA 886/R

ESECUTORE

Clemente D.

CLIENTE

NUOVA STAR

FUOCHI TOTALI N. : 14

FOGLIO

2

SECURE

3

- DISTINTE COMPONENTI -

SIGLA	CATENA	DESCRIZIONE COMPONENTE	USURA PEZZI	CATALOGO PAGINA NR.	UBICAZIONE COMPONENT.	DITTA COSTRUTTRICE	SIGLA / CODICE COMPONENTE	V	Hz	Nr.
CP1	21.10	PRESSOSTATO SOVRACCARICO			BP	TELEMECANIQUE	XMA 1607			1
CP2	16.9	PRESSOSTATO CONTROLLO VENTILATORE			BP	SIEMENS	FAN MOTOR PLC GROUP			1
CP3	21.13	PRESSOSTATO ARIA DI LINEA			BP	TELEMECANIQUE	XMJ-A0207			1
CP5	21.11	PRESSOSTATO FRENO VOLANO			BP	TELEMECANIQUE	XMJ-A0207			1
CT	21.14	SONDA TERMICA CONTROLLO TEMPERATURA MOTORE PRINCIPALE			BP		GRUPPO MOTORE			1
D/A	27.10	SCHEDA DIGITALE/ANALOGICA			A	WEIDMULLER	112336			1
DL1	4.10	DISPOSITIVO SEGNALE PRESENZA TENSIONE ANTA SINISTRA			A	C.C.E.	105 DTL 500			1
DL2	4.13	DISPOSITIVO SEGNALE PRESENZA TENSIONE ANTA DESTRA			A	C.C.E.	105 DTL 500			1
EN1		ENCODER MOTORE			BP	ELCIS	115-1000-1828 BZ-B-CM-R HE655/3600I-G/YAR/1602 Deim.10/11-27V/BN/2336 C.25Pass/900cridi			1
EN2	12.13	ENCODER ASSOLUTO CAMME			BP	T+R				1
EM1	6.10	PULSANTE DI EMERGENZA			PC	C.C.E.	080ER+080BF01V			1
EM2	6.10	PULSANTE DI EMERGENZA			A	C.C.E.	080ER+080BF01V			1

A = Armadio apparecchiature elettriche

BP = Bordo Pressa

PC = Pannello Comandi

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.C.S. s.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI	
DIS. N.	EL886/R	MACCHINA/IMPIANTO	PRESSA P2M/L/200/2P
CAD	SPAC		
N. FILE	CAMBIO	DENOMINAZIONE	DISTINTA MATERIALE ELETTRICO
POS. ARCH.		DATA	29/08/97
		ACC.	
ORDINE	BENELLI	CLIENTE	NUOVA STAR
COMMESSA	886/R		
ESECUTORE	Clemente D.	FOGLI TOTALI N.	14
FOGLIO	3	SECUE	4

- DISTINTE COMPONENTI -

SIGLA	CATENA	DESCRIZIONE COMPONENTE	USURA PEZZI	CATALOGO PAGINA NR.	UBICAZIONE COMPONENT.	DITTA COSTRUTTRICE	SIGLA / CODICE COMPONENTE	V	Hz	Nr.
EV	11.11	BLOCCO ELETTROVALVOLA FRIZIONE/FRENO			BP	ROSS	D3573A6151	24	DC	1
EV1	30.3	ELETTROVALVOLA FRENO VOLANO			BP	ROSS	D2774B4011	24	DC	1
EV2-3	30.5	ELETTROVALVOLA PISTONE AVANTI/INDIETRO			BP	ROSS	W6477A2407	24	DC	1
EV5-6	30.8	ELETTROVALVOLA APERTURA-CHIUSURA FLANGIA			BP	ROSS	W6477A4407	24	DC	1
EV8	30.10	ELETTROVALVOLA IMMISSIONE ARIA CICLINDRI EQUILIBRATORI IN CAMBIO CORSA			BP	FESTO	7882 MFH3 1/8	24	DC	1
FC4	4.10	FINECORSIA SEGNALE PRESENZA TENSIONE			A	C.G.E.	114FTCO3			1
FC8	4.13	FINECORSIA SEGNALE PRESENZA TENSIONE			A	C.G.E.	114FTO3			1
FC1	6.5	FINECORSIA SGANCIO INTERRUTORE GENERALE			BP	C.G.E.	105GIL			1
FC2	6.7	FINECORSIA SGANCIO INTERRUTORE GENERALE			BP	C.G.E.	105GIL			1
FC3-3A	8.7	FINECORSIA CHIUSURA SCHERMO ANTERIORE			BP	TELEMECANIQUE	XCK-M121			1
FC4-4A	8.14	FINECORSIA CHIUSURA SCHERMO POSTERIORE			BP	TELEMECANIQUE	XCK-M121			1
FC5	10.15	FINECORSIA CAMMA RISALITA			BP	BALLUFF	BSE 44.0			1
FC6	10.16	FINECORSIA CAMMA RISALITA			BP	BALLUFF	BSE 44.0			1
FC7	19.11	SENSORE CONTEGGIO LUBRIFICAZIONE			BP	SIEMENS	3RC4012-3AB00			1
FC8	19.12	FINECORSIA SLITTA MINIMA ALTEZZA			BP	VICTOR				1

A = Armadio apparecchiature elettriche

BP = Bordo Pressa

PC = Pannello Comandi

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.G.S. s.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI	
DIS. N.	EL886/R	MACCHINA/IMPIANTO	
CAO	SPAC	PRESSA P2M/L/200/2P	
N. FILE	CAMBIO	DENOMINAZIONE	DISTINTA MATERIALE ELETTRICO
POS. ARCH.		DATA 29/08/97	ACC.
ORDINE	BENELLI	CLIENTE	
COMMESSA	886/R	NUOVA STAR	
ESECUTORE	Clemente D.	FOLIO TOTALI N. : 14	
FOLIO	4	SEQUE	5

- DISTINTE COMPONENTI -

SIGLA	CATENA	DESCRIZIONE COMPONENTE	USURA PEZZI	CATALOGO PAGINA NR.	UBICAZIONE COMPONENT.	DITTA COSTRUTTRICE	SIGLA / CODICE COMPONENTE	V	Hz	Nr.
FC9	19.14	FINECORSA SLITTA MINIMA ALTEZZA			BP	VICTOR				1
FC10	19.15	SENSORE PISTONE INSERITO SINISTRA			BP	PNEUMAX	1500DC			1
FC11	20.5	FINECORSA PISTONE DISINSERITO SINISTRA			BP	PNEUMAX	1500DC			1
FC12	20.7	SENSORE FLANGIA APERTA SINISTRA			BP	SIEMENS	3RC4012-3AB00			1
FC13	20.8	FINECORSA FLANGIA CHIUSA SINISTRA			BP	PNEUMAX	1320 2DC			1
FC14	20.9	FINECORSA PISTONE INSERITO SINISTRA			BP	PNEUMAX	1500DC			1
FC15	20.11	FINECORSA PISTONE DISINSERITO DESTRA			BP	PNEUMAX	1500DC			1
FC16	20.13	SENSORE FLANGIA APERTA DESTRA			BP	SIEMENS	3RC4012-3AB00			1
FC17	20.14	FINECORSA FLANGIA CHIUSA DESTRA			BP	PNEUMAX	1320 2DC			1
FC18	20.16	SENSORE PUNTO PER INNESTO PISTONE			BP	SIEMENS	3RC4012-3AB00			1
FS1	1.5	FUSIBILE PROTEZIONE ALIMENTATORE			A	SIEMENS	3NE8021/100A			1
		BASE PORTA FUSIBILE			A	CAFRULLO	PP100 NH00 TRIPOLARE			1
FS2	5.4	FUSIBILI PROTEZIONE TRASFORMATORE TR1			A	WEBER	10x38 10A			2
		BASE PORTA FUSIBILE			A	SIEMENS	3NW7 020			1
FS3	5.8	FUSIBILI PROTEZIONE TRASFORMATORE TR2			A	WEBER	10x38 4A			3
		BASE PORTA FUSIBILE			A	SIEMENS	3NW7 030			1

A = Armadio apparecchiature elettriche

BP = Bordo Pressa

PC = Pannello Comandi

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.G.S. s.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI	
DIS. N.	EL886/R	MACCHINA/IMPIANTO	PRESSA P2M/L/200/2P
CAD	SPAC		
N. FILE	CAMBIO	DENOMINAZIONE	DISTINTA MATERIALE ELETTRICO
POS. ARCH.		DATA	29/08/97 AGG.
ORDINE	BENELLI	CLIENTE	NUOVA STAR
COMMESSA	886/R		
ESECUTORE	Clemente D.	FOGLI TOTALI N.:	14
SEQUE	5		

- DISTINTE COMPONENTI -

SIGLA	CATENA	DESCRIZIONE COMPONENTE	USURA PEZZI	CATALOGO PAGINA NR.	UBICAZIONE COMPONENT.	DITTA COSTRUTTRICE	SIGLA / CODICE COMPONENTE	V	Hz	Nr.
FS4	5.8	FUSIBILI RADRIZZATORE A PONTI DI DIODI		A		WEBER	10x38 16A			3
		BASE PORTA FUSIBILE		A		SIEMENS	3NW7 030			1
FS5	5.9	FUSIBILE PROTEZIONE INGRESSI PLC		A		WEBER	10x38 10A			1
		BASE PORTA FUSIBILE		A		SIEMENS	3NW7 010			1
FS6	5.10	FUSIBILE PROTEZIONE USCITE PLC		A		WEBER	10x38 10A			1
		BASE PORTA FUSIBILE		A		SIEMENS	3NW7 010			1
FS7	2.13	FUSIBILI PROTEZIONE MOTORE PRINCIPALE		A		SIEMENS	3NE8021/100A			1
		BASE PORTA FUSIBILE		A		SIEMENS	3NH702			1
FS10	5.12	FUSIBILE PROTEZIONE COMANDO CONVERTITTORE		A		WEBER	10x38 6A			2
		BASE PORTA FUSIBILE		A		SIEMENS	3NW7 020			1
FS11	5.15	FUSIBILE PROTEZIONE TRASFORMATORE TR		A		WEBER	10x38 4A			2
		BASE PORTA FUSIBILE		A		SIEMENS	3NW7 020			1
FS12	5.15	FUSIBILE PROTEZIONE CIRCUITO 110v		A		WEBER	10x38 6A			1
		BASE PORTA FUSIBILE		A		SIEMENS	3NW7 010			1
FS13	4.17	FUSIBILI PROTEZIONE NASTRO SFRIDI		A		WEBER	10x38 4A			3
		BASE PORTA FUSIBILE		A		SIEMENS	3NW7 030			1

A = Armadio apparecchiature elettriche

BP = Bordo Pressa

PC = Pannello Comandi

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.G.S. S.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI	
DIS. N.	EL886/R	MACCHINA/IMPIANTO	
CAD	SPAC	PRESSA P2M/L/200/2P	
N. FILE	CAMBIO	DENOMINAZIONE	DISTINTA MATERIALE ELETTRICO
POS. ARCH.		DATA	29/08/97 AGC.
ORDINE	BENELLI	CLIENTE	NUOVA STAR
COMMESSA	886/R	ESECUTORE	Clemente D.
FOGLIO	6	FOGLI TOTALI N. :	14
SECQUE	7		

- DISTINTE COMPONENTI -

SIGLA	CATENA	DESCRIZIONE COMPONENTE	USURA PEZZI	CATALOGO PAGINA NR.	UBICAZIONE COMPONENT.	DITTA COSTRUTTRICE	SIGLA / CODICE COMPONENTE	V	Hz	Nr.
K0	9.10	CONIATTORE CIRCUITO INSERZIONI AUSILIARI			A	SIEMENS	3TF2010-0BB4	24	DC	1
K1	24.14	BLOCCO RAMPA MOTORE PRINCIPALE			A	FINDER	55.32	24	DC	1
K2	24.15	CONIATTORE MARCIA MOTORE PRINCIPALE			A	FINDER	55.32	24	DC	1
K3	8.7	CONIATTORE CHIUSURA SCHERMO ANTERIORE			A	SIEMENS	3TF2001-0BB4	24	DC	1
K4	8.8	CONIATTORE CHIUSURA SCHERMO ANTERIORE			A	SIEMENS	3TF2001-0BB4	24	DC	1
K5	8.13	CONIATTORE CIRCUITO CHIUSURA SCHERMO POSTERIORE			A	SIEMENS	3TF2010-0BB4	24	DC	1
K6	8.14	CONIATTORE CIRCUITO CHIUSURA SCHERMO POSTERIORE			A	SIEMENS	3TF2010-0BB4	24	DC	1
K7	11.11	CONIATTORE BLOCCO FRIZIONE/FRENO			A	FINDER	55.32	24	DC	1
K8	10.13	CONIATTORE MARCIA PRESSA			A	SIEMENS	3TF2001-0BB4	24	DC	1
K8A	10.14	CONIATTORE MARCIA PRESSA			A	SIEMENS	3TF2001-0BB4	24	DC	1
K9	9.7	CONIATTORE ARRESTO PRESSA			A	SIEMENS	3TF2001-0BB4	24	DC	1
K10	9.8	CONIATTORE ARRESTO PRESSA			A	SIEMENS	3TF2001-0BB4	24	DC	1
K10E	11.6	CONIATTORE ABILITAZIONE ALLA MARCIA PRESSA			A	SIEMENS	3TF2001-0BB4 3TX4422-2G	24	DC	1
K10F	11.7	CONIATTORE ABILITAZIONE ALLA MARCIA PRESSA			A	SIEMENS	3TF2001-0BB4 3TX4422-2G	24	DC	1
K12	24.15	CONIATTORE ABILITAZIONE MARCIA PRESSA			A	SIEMENS	3TF2010-0BB4	24	DC	1
K13	25.5	CONIATTORE INSERZIONE MOTORE PRINCIPALE			A	FINDER	55.32	24	DC	1
K14	25.6	MINIRELE' COMANDO ELETTROVALVOLE FRENO VOLANO			A	FINDER	40.31	24	DC	1
K16	25.9	MINIRELE' COMANDO ELETTROVALVOLE PISTONI AVANTI			A	FINDER	40.31	24	DC	1

A = Armadio apparecchiature elettriche

BP = Bordo Pressa

PC = Pannello Comandi

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.C.S. s.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI		DIS. N. EL886/R CAD ☐ SPAC ☐		MACCHINA/IMPIANTO PRESSA P2M/L/200/2P		ORDINE BENELLI COMMESSA 886/R		CLIENTE NUOVA STAR		FOGLIO 7	
POS. ARCH.		CAMBIO		DENOMINAZIONE DATA 29/08/97		DISTINTA MATERIALE ELETTRICO ACQ.		ESECUTORE Clemente D.		FOGLIO TOTALE N. : 14		SEQUE 8	

- DISTINTE COMPONENTI -

SIGLA	CATENA	DESCRIZIONE COMPONENTE	USURA PEZZI	CATALOGO PAGINA NR.	UBICAZIONE COMPONENT.	DITTA CONSTRUTTRICE	SIGLA / CODICE COMPONENTE	V	Hz	Nr.
K17	25.11	MICRORELE' COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE INDIETRO		A		FINDER	40.31	24	DC	1
K18	25.12	MICRORELE' COMANDO ELETTROVALVOLA FLANGIA CHIUSA		A		FINDER	40.31	24	DC	1
K19	25.14	MICRORELE' COMANDO ELETTROVALVOLA FLANGIA APERIA		A		FINDER	40.31	24	DC	1
K20/27	31.7/13	MICRORELE' CAMME		A		FINDER	40.31	24	DC	8
K31	26.11	MICRORELE' COMANDO ELETTROVALVOLA CAMBIO CORSA		A		FINDER	40.51	24	DC	1
K32	26.12	MICRORELE' DI SCORTA		A		FINDER	40.51	24	DC	1
		LED		A		FINDER	99.80			18
		ZOCOOLI PER MICRORELE'		A		FINDER	95.85			18
IG	1.2	INTERRUTTORE GENERALE		A		SIEMENS	3VF3111-1BQ41-0MA0			1
		CALOTTA COPRIMORSETTI		A		SIEMENS	3VF9324-1NA10			1
		MANOVRA BLOCCAPORTA		A		SIEMENS	3VF9323-1EA00			1
IG3	6.8	INTERRUTTORE GENERALE PROTEZIONE CIRCUITO TRASFORMATORE TR3		A		SIEMENS	5SX2204-7			1
IG4	6.10	INTERRUTTORE GENERALE PROTEZIONE CIRCUITO ILLUMINAZIONE PRESSA		A		SIEMENS	5SX2106-7			1
IG5	6.6	INTERRUTTORE GENERALE PROTEZIONE CIRCUITO ILLUMINAZIONE QUADRO		A		SIEMENS	5SX2204-7			1
IG10	5.4	INTERRUTTORE GENERALE PROTEZIONE CIRCUITO ALIMENTAZIONE STRUMENTI		A		SIEMENS	5SX2206-7			1

A = Armadio apparecchiature elettriche

BP = Bordo Pressa

PC = Pannello Comandi

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.G.S. s.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI		DIS. N. EL886/R CAD SPAC		MACCHINA/IMPIANTO PRESSA P2M/L/200/2P		ORDINE BENELLI COMMESSA 886/R		CLIENTE NUOVA STAR		FOGLIO 8	
				M. FILE CAMBIO		DENOMINAZIONE DISTINTA MATERIALE ELETTRICO		ESECUTORE Clemente D.		FOGLI TOTALI N. : 14		SECURE 9	
				POS. ARCH.		DATA 29/08/97 AGG.							

- DISTINTE COMPONENTI -

SIGLA	CATENA	DESCRIZIONE COMPONENTE	USURA PEZZI	CATALOGO PAGINA NR.	UBICAZIONE COMPONENT.	DITTA CONSTRUTTRICE	SIGLA / CODICE COMPONENTE	V	Hz	Nt.
L0	6.13	SPIA SEGNALE PRESENZA ALLARMI			A	C.G.E.	080LSB 080ADV	24		1
L1	26.5	SPIA SEGNALE ALLARMI PRESENTI			PC	C.G.E.	080LSRD 080ADV	24	DC	1
L2	26.6	SPIA SEGNALE CAMBIO CORSA INSERITO			PC	C.G.E.	080LSGD 080ADV	24	DC	1
L3	26.8	SPIA SEGNALE PRESSIONE PRONTA			PC	C.G.E.	080LSVD 080ADV	24	DC	1
L4	9.12	SPIA SEGNALE AUSILIARI INSERITI			A	C.G.E.	080LSBD 080ADV	24	DC	1
LS1	6.14	LAMPADA ILLUMINAZIONE PRESSA			BP	WEST ELECTRIC	123032000L	24	DC	1
LS2	6.15	LAMPADA ILLUMINAZIONE PRESSA			BP	WEST ELECTRIC	123032000L	24	DC	1
LS3	6.5	LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO ANTA 1 SINISTRA			A	OSRAM	DULUX BRIK 9W	220	50	1
LS4	6.7	LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO ANTA 2 DESTRA			A	ESRAM	DULUX BRIK 9W	220	50	1
M1	2.14	MOTORE PRINCIPALE			BP	ANSALDO	23.7 Kw 1970 Gfr DH1325 400VCC 220V ECC.	380	50	1
M2	3.8	MOTORE VENTILATORE			BP	ANSALDO	0.18 Kw 3000 Gfr	380	50	1
M3	3.11	MOTORE LUBRIFICAZIONE			BP		0.37 Kw 1000 Gfr 814	380	50	1
M4	3.15	MOTORE SOVRACCARICO			BP		0.75 Kw 1500 Gfr 814	380	50	1
M5	3.4	MOTORE REGISTRO SLITTA			BP	MGM	1.1 Kw 1500 Gfr CF905A/B5	380	50	1

A = Armadio apparecchiature elettriche

BP = Bordo Pressa

PC = Pannello Comandi

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.G.S. s.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI		DIS. N. EL886/R CAD ☐ SPAC		MACCHINA/IMPIANTO PRESSA P2M/L/200/2P		ORDINE BENELLI COMMESSA 886/R		CLIENTE NUOVA STAR		FOGLIO 9	
				N. FILE CAMBIO		DENOMINAZIONE DISTINTA MATERIALE ELETTRICO		ESECUTORE Clemente D.		FOGLI TOTALI N. : 14		SEGUE 10	
				POS. ARCH.		DATA 29/08/97 AGG.							

- DISTINTE COMPONENTI -

SIGLA	CATENA	DESCRIZIONE COMPONENTE	USURA PEZZI	CATALOGO PAGINA NR.	UBICAZIONE COMPONENT.	DITTA COSTRUTTRICE	SIGLA / CODICE COMPONENTE	V	H _z	N _{r.}
PL1	8.8	MODULO CONTROLLO SCHERMO ANTERIORE		A		PLZ	PNOZ 1	24	DC	1
PL2	8.15	MODULO CONTROLLO SCHERMO POSTERIORE		A		PLZ	PNOZ 1	24	DC	1
PL3	9.8	MODULO CONTROLLO PULSANTI DI EMERGENZA		A		PLZ	PNOZ 1	24	DC	1
PL4	10.8	MODULO DI CONTEMPORANEITA' PULSANTI		A		PLZ	P2HZ 5	24	DC	1
PL5	10.18	MODULO COMANDO PRESSA		A		PROSEAT	CE6	110	50	1
PRO	7.15	PRESSA		A		MERLIN GERIN	15310	220	50	1
PR1	4.4	PRESSA REGISTRO SLITTA		BP		HARTING	09300161255 09310062701			1
PR3	19.11	PRESSA AUSILIARI SLITTA		BP		HARTING	09300161256 09310062701			1
PS	2.3	PULSANTE RIPRISTINO AZIONAMENTO		PC		C.G.E.	080PRG+080BF10V			1
PS1	9.10	PULSANTE INSERZIONI AUSILIARI		PC		C.G.E.	080PRG+080BF20V			1
PS2	9.7	PULSANTE ARRESTO PRESSA DA PENSOLE		PC		SIEMENS	3SB3000-1HA20 3SB3400-OE			1
PS3/34/38	9.7	PULSANTE ARRESTO PRESSA		BP		SIEMENS	3SB3000-1HA20 3SB3400-OE			3
PS4	16.14	PULSANTE MARCIA MOTORE PRINCIPALE		PC		C.G.E.	080PVG+080BF10V			1
PS5	16.16	PULSANTE ARRESTO MOTORE PRINCIPALE		PC		C.G.E.	080PRG+080BF11V			1

A = Armadio apparecchiature elettriche

BP = Bordo Pressa

PC = Pannello Comandi

BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

DS. N. EL886/R

CAD **SPAG**

N. FILE CAMBIO

POS. ARCH.

MACCHINA/IMPIANTO
PRESSA P2M/L/200/2P

DENOMINAZIONE DISTINTA MATERIALE ELETTRICO

DATA 29/08/'97 AGG.

ORDINE
BENELLI

COMMESSA
886/R

ESECUTORE
Clemente D.

CLIENTE
NUOVA STAR

FOGLI TOTALI N. : 14

FOGLIO
10

SECUT

11

- DISTINTE COMPONENTI -

SIGLA	CATEGORIA	DESCRIZIONE COMPONENTE	USURA PEZZI	CATALOGO PAGINA NR.	UBICAZIONE COMPONENT.	DITTA COSTRUTTRICE	SIGLA / CODICE COMPONENTE	V	Hz	N.
PS6	17.4	PULSANTE DI ARRESTO PRESSA P.M.S.			PC	C.G.E.	080PRG+080BF11V			1
PS8	10.5	PULSANTE MARCIA PRESSA			PC	C.G.E.	080PRG+080BF11V			1
PS8A	10.5	PULSANTE MARCIA PRESSA			PC	C.G.E.	080PRG+080BF11V			1
PS10	19.5	PULSANTE MARCIA NASTRO SFIDI			PC	C.G.E.	080PVG+080BF11V			1
PS11	11.13	PULSANTE BLOCCO FRIZIONE/FRENO			A	C.G.E.	080PGG+080BF11V			1
R1	10.16	RESISTENZE			BP		15KOhm			1
R2	10.17	RESISTENZE			BP		15KOhm			1
R11	3.4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO ALIMENTAZIONE CONVERTITORE			A	SIEMENS	3VU1300-1MG00			1
R12	3.7	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO VENTILATORI			A	SIEMENS	3VU1300-1MG00			1
R13	3.11	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO CENTRALINA DI LUBRIFICAZIONE			A	SIEMENS	3VU1300-1MG00			1
R14	3.14	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MOTORE SOVRACCARICO			A	SIEMENS	3VU1300-1MH00			1
R15	4.4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO			A	SIEMENS	3VU1300-1MJ00			1

A = Armadio apparecchiature elettriche

BP = Bordo Pressa


PC = Pannello Comandi

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.G.S. s.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI		DIS. N. EL886/R CAD ☐ SPAC ☐		MACCHINA/IMPIANTO PRESSA P2M/L/200/2P		ORDINE BENELLI COMMESSA 886/R		CLIENTE NUOVA STAR		FOGLIO 11	
				N. FILE CAMBIO		DENOMINAZIONE DISTINTA MATERIALE ELETTRICO		ESECUTORE Clemente D.		FOGLI TOTALI N. : 14		SEGUE 12	
				POS. ARCH.		DATA 29/08/97 AGG.							

[illegible]

[illegible]


[illegible]

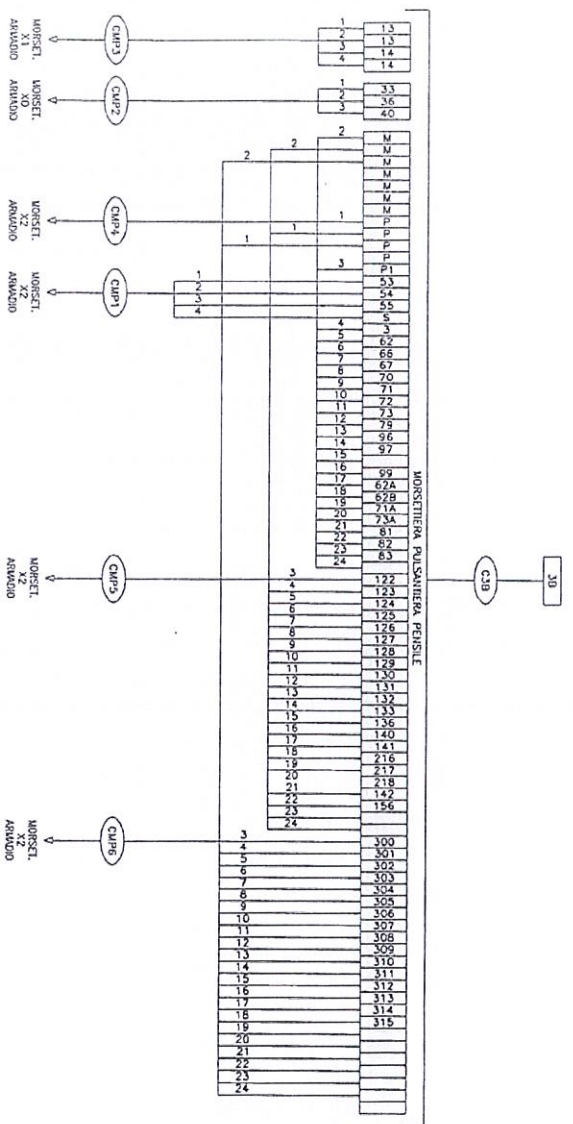

BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

DIS. N. 60402/A3		MACCHINA/IMPIANTO		ORDINE		CLIENTE		FOGLIO	
CAD	SPAC	PRESSA P2M/L/200/2P con Cambio Corso		BENELLI COMMESSA 886/R		NUOVA STAR		1	
N. FILE	CAMBIO	DENOMINAZIONE Collegamento Cavi Morsettiero		ESECUTORE				2	
POS. ARCH.		DATA 29/08/97 AGG.		Clemente D.		FOGLI TOTALI N. : 10		2	

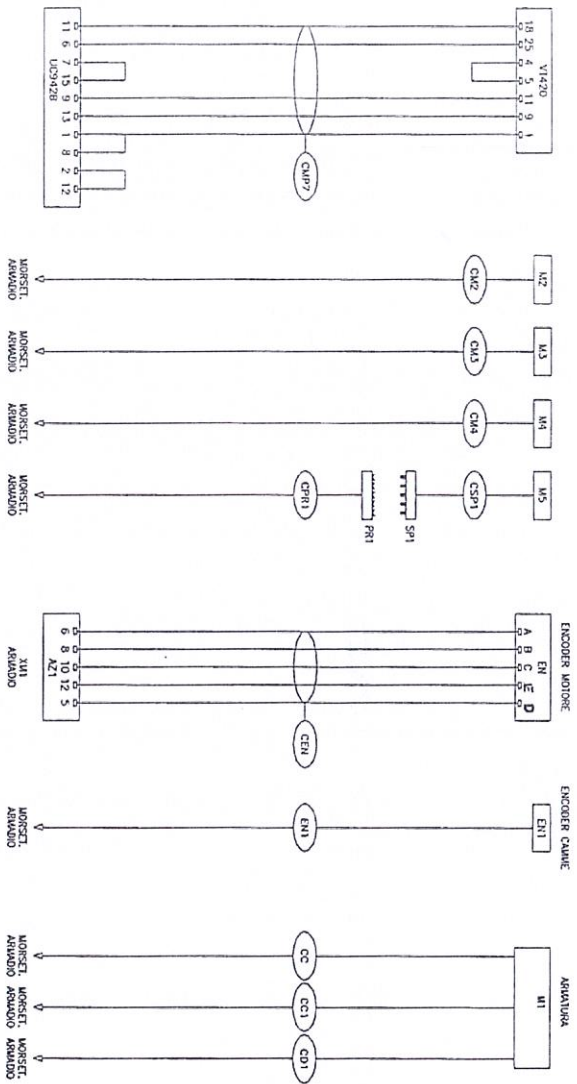

BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

D/S. N. 60402/A3

CAD SPAC

N. FILE CAMBIO

POS. ARCH.

MACCHINA/IMPIANTO
PRESSA P2M/L/200/2P
con Cambio Corsa

DENOMINAZIONE Collegamento Cavi Morsettero

DATA 29/08/97 ACC.

ORDINE
BENELLI

COMMESSA
886/R

ESECUTORE
Clemente D.

CLIENTE

NUOVA STAR

Fogli TOTALI N. : 10

Foglio 2


SCALF

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
COMPONENTI ELETTRICI				POSIZIONE SULLA PRESSA	NR. CAVI	COLORI DEI CAVI	SEZIONE DEI CAVI	LUNGHEZZA DEI CAVI mt	GUAINA Ø mm	MORSETTIERA DESTINAZIONE	NUMERI DEI CAVI RELATIVA SCHEMA	NR. CAVI						
MORSETTIERA PULSANIERA				MONT. ANT. SX	3x1 SCHEMATO CEI2022ORFR		1	20		X2 ARMADIO	VEDI FOGLIO 1	CMP1						
MORSETTIERA PULSANIERA				MONT. ANT. SX	5x1,5 CEI2022ORFR		1,5	20		X0 ARMADIO	VEDI FOGLIO 1	CMP2						
MORSETTIERA PULSANIERA				MONT. ANT. SX	5x1,5 CEI2022 ORFR		1,5	20		X2 ARMADIO	VEDI FOGLIO 1	CMP3						
MORSETTIERA PULSANIERA				MONT. ANT. SX	25x1,5 CEI2022 ORFR		1,5	20		X2 ARMADIO	VEDI FOGLIO 1	CMP4						
MORSETTIERA PULSANIERA				MONT. ANT. SX	25x1,5 CEI2022 ORFR		1,5	20		X2 ARMADIO	VEDI FOGLIO 1	CMP5						
MORSETTIERA PULSANIERA				MONT. ANT. SX	25x1,5 CEI2022 ORFR		1,5	20		X2 ARMADIO	VEDI FOGLIO 1	CMP6						
MORSETTIERA PULSANIERA				MONT. ANT. SX	4x0,34 SCHEMATO LYCY		0,34	20		UC	VEDI FOGLIO 1	CMP7						
36 SCAFOIA CONTROLLO PASSO				MONT. ANT. SX	3x1,5 CEI2022 ORFR		1,5	1		PENSILE	P-142-156	C38						
L42 MOTORE VENTILATORE				TESTA	4x1,5 SCHEMATO CEI2022ORFR		1,5	1,5		X1-ARMADIO	U2-V2-W2-PE	CMP2						
M3 MOTORE CENTRALINA LUBRIFI.				CENTRALINA	4x1,5 SCHEMATO CEI2022ORFR		1,5	1,5		X1-ARMADIO	U3-V3-W3-PE	CMP3						
M4 MOTORE SOVRACCARICO				CENTRALINA	4x1,5 SCHEMATO CEI2022ORFR		1,5	1,5		X1-ARMADIO	U4-V4-W4-PE	CMP4						
M5 MOTORE SLITTA				SLITTA	4x2,5 SCHEMATO CEI2022ORFR		2,5	1,5		SPINA SP1	U5-V5-W5-PE	CS81						
PR1 PRESA MOTORE SLITTA				TESTA	4x2,5 SCHEMATO CEI2022ORFR		2,5	14		X1-ARMADIO	U5-V5-W5-PE	CPR1						
EN ENCODER MOTORE				TESTA	5x0,34 SCHEMATO LYCY		0,34	15		X1-ARMADIO	VEDI FOGLIO 2	CEN						

BENELLI Presse CAD-CAM Firenze		C.G.S. s.r.l. AUTOMAZIONI INDUSTRIALI LOGICHE PROGRAMMABILI	
DIS. N. 60402/A3		MACCHINA/IMPIANTO PRESSA P2M/L/200/2P con Cambio Corso	
CAD	SPAC		
N. FILE	CAMBIO	DENOMINAZIONE Collegamento Cavi Morsetti	
POS. ARCH.		DATA 29/08/97	ACC.
ORDINE BENELLI COMMESSA 886/R		CLIENTE NUOVA STAR	
ESECUTORE Clemente D.		FOGLI TOTALI N. : 10	
FOGLIO 3		FOGLIO 4	

[illegible]

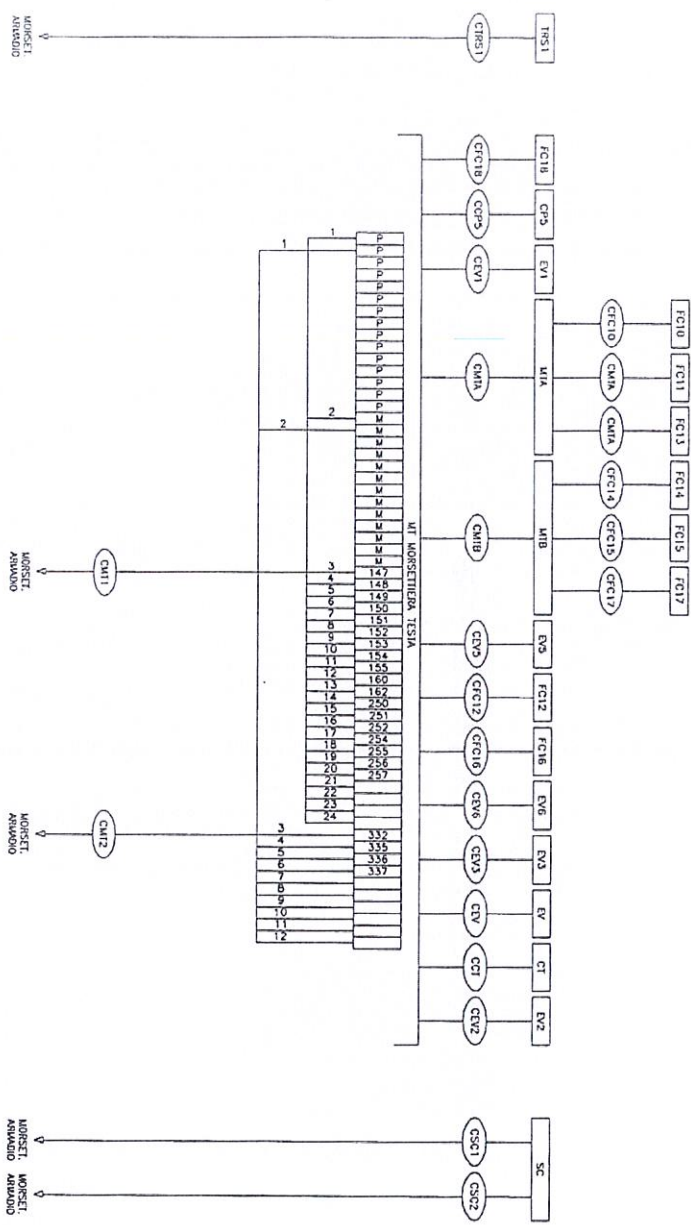

BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

DIS. N. 60402/A3		MACCHINA/IMPIANTO		ORDINE		CLIENTE		FOGLIO	
CAD	SPAC	PRESSA P2M/L/200/2P con Cambio Corso		BENELLI		NUOVA STAR		5	
N. FILE	CAMBIO	DENOMINAZIONE Collegamento Cavi Morsetti		COMMESSA 886/R				SECURE	
POS. ARCH.		DATA 29/08/97 AGG.		ESECUTORE Clemente D.		FOGLI TOTALI N. : 10		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
COMPONENTI ELETTRICI				POSIZIONE SULLA PRESSA		NR.CAVI	COLORI DEI CAVI		SEZIONE DEI CAVI	mm	LUNGHEZZA DEI CAVI	ml	GUAINA Ø mm		MORSETTIERA DESTINAZIONE		NUMERI DEI CAVI RELATIVA SCHEMA	NR. CAVI
FC18 PUNTO PER INNESTO PISTONE				TESTA		CAVETTO SENSORE 3x0,5			0,5		5				MT		155-P-M	CF118
CP5 PRESSOSTATO FRENO VOLANO				TESTA		3x1 CEI2022 ORFR			1		6				MT		160-P	CCP5
EV1 ELETTROV. FRENO VOLANO				TESTA		3x1,5 CEI2022 ORFR			1,5		6				MT		250-M	CEV1
EV5 ELETTROV. APERTURA FLANGIA				TESTA		3x1,5 CEI2022 ORFR			1,5		5				MT		254-M	CEV5
EV6 ELETTROV. CHIUSURA FLANGIA				TESTA		3x1,5 CEI2022 ORFR			1,5		5				MT		255-M	CEV6
FC12 SENSORE FLANGIA APERTA SX				TESTA		CAVETTO SENSORE 3x0,5			1,5		5				MT		149-P-M	CF112
FC16 SENSORE FLANGIA APERTA DX				TESTA		CAVETTO SENSORE 3x0,5			1,5		5				MT		153-P-M	CF116
EV3 ELETTROV. PISTONE INDIETRO				TESTA		3x1 CEI2022 ORFR			1		5				MT		252-M	CEV3
EV2 ELETTROV. PISTONE AVANTI				TESTA		3x0,5 CEI2022 ORFR			1		5				MT		251-M	CEV2
CI PASTIGLIA TERMICA MOTORE				TESTA		3x0,5 CEI2022 ORFR			1		5				MT		162-P	CF1
EV ELETTROVALVOLOA FRIZIONE/FRENO				TESTA		7x1,5 CEI2022 ORFR			1,5		6				MT		M-332-335-336-337	CEV
MTA SCATOLA DERIV. PER PISTONE				TESTA PARTE SX		5x1,5 CEI2022 ORFR			1,5		6				MT		P-147-148-150	CM1A
FC10 PISTONE INSERITO SX				TESTA		CAVETTO MICRO MAGNET. 3x0,5			0,5		2				MTA		147-P	CF10
FC11 FINECORSA MAGNETICO				TESTA		CAVETTO MICRO MAGNET. 3x0,5					2				MTA		148-P	CF11

BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.G.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

DIS. N. 60402/A3

CAD **SPAC**

N. FILE CAMBIO

POS. ARCH.

MACCHINA/IMPIANTO
PRESSA P2M/L/200/2P
con Cambio Corso

DEMINIAZIONE Collegamento Cavi Morsettiero

DATA 29/08/97 AGG.

ORDINE
BENELLI

COMMESSA
886/R

ESECUTORE
Clemente D.


CLIENTE
NUOVA STAR

FOGLI TOTALI N. : 10

FOGLIO
6

SECUE
7

[illegible]

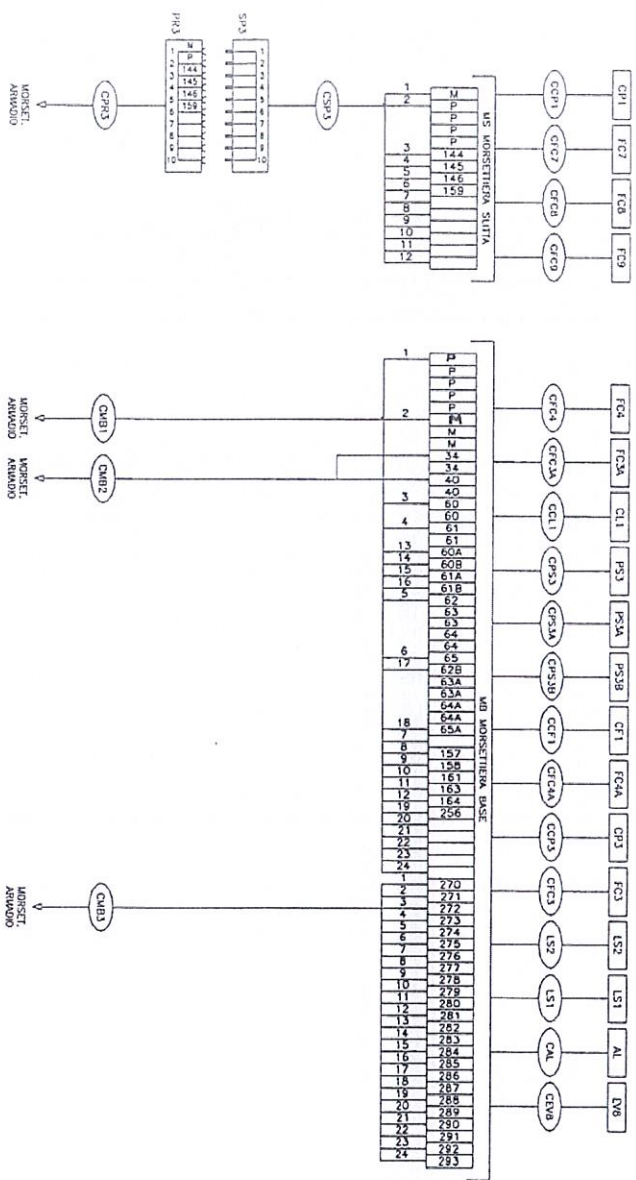

BENELLI Presse
CAD-CAM Firenze

C.C.S. s.r.l.
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
LOGICHE PROGRAMMABILI

DIS. N. 60402/A3		MACCHINA/IMPIANTO		ORIONE		CLIENTE		FOGLIO	
CAD SPAC		PRESSA P2M/L/200/2P con Cambio Corso		BENELLI COMMESSA 886/R		NUOVA STAR		8	
N. FILE CAMBIO		DENOMINAZIONE Collegamento Cavi Morselliero		ESECUTORE		FOGLI TOTALI N. : 10		9	
POS. ARCH.		DATA 29/08/97		ACC.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
COMPONENTI ELETTRICI				POSIZIONE SULLA PRESSA		NR. CAVI	COLORI DEI CAVI		SEZIONE DEI CAVI	mm	LUNGHEZZA DEI CAVI	mt	GUAINA Ø	mm	MORSETTIERA DESTINAZIONE	NUMERI DEI CAVI RELATIVA SCHEMA	NR. CAVI	
CP1 PRESSOSTATO SOVRACCARICO				SLITTA		3x1 CEI2022 ORFR			1		2				MS	159-P	CCP1	
FC7 SENSORE LUBRIFICAZIONE				SLITTA		CAVETTO SENSORE			0,5		2				MS	144-P-M	FC7	
FC8 FINECORSA SLITTA				SLITTA		CAVETTO VICTOR			1		2				MS	145-P	FC8	
FC9 FINECORSA SLITTA				SLITTA		CAVETTO VICTOR			1		2				MS	146-P	FC9	
MASSIMA ALTEZZA																		
CSP3 CAVO MOBILE SU SCATOLA MS				SLITTA		12x1,5 ORFR	CAVO MOBILE SU CATENA		1,5		2				SP3	M-P-144 145-146-159	CSP3	
CPR3 CAVO DA PRESA SLITTA				TESTA		12x1,5 CEI2022 ORFR			1,5		12				ARMADIO	M-P-144 145-146-159	CPR3	
AD ARMADIO																		
FC4 MICRO CONTROLLO				MONTANT. POSTERIORE		3x1 CEI2022 ORFR			1		3				MB	61-61B	FC4	
SCHEMIO POSTERIORE				DESTRO IN BASSO														
FC4A MICRO CONTROLLO				MONTANT. POSTERIORE		3x1 CEI2022 ORFR			1		4				MB	61-61A	FC4A	
SCHEMIO POSTERIORE				DESTRO IN ALTO														
FC3 MICRO CONTROLLO				MONTANT. ANTERIORE		3x1 CEI2022 ORFR			1		6				MB	60-60B	FC3	
SCHEMIO ANTERIORE				DESTRO IN BASSO														
FC3A MICRO CONTROLLO				MONTANT. ANTERIORE		3x1 CEI2022 ORFR			1		8				MB	60-60A	FC3A	
SCHEMIO ANTERIORE				DESTRO IN ALTO														
CCL1 MINIMO LIVELLO OLIO				CENTRALINA		3x1 CEI2022 ORFR			1		8				MB	163-P	CCL1	
PS3 ARRESTO PRESSA				MONTANT. POSTERIORE		5x1,5 CEI2022 ORFR			1,5		10				MB	62-63-62B-63A	CP53	
POSTERIORE SINISTRA				SINISTRA														
PS3A ARRESTO PRESSA				MONTANT. POSTERIORE		5x1,5 CEI2022 ORFR			1,5		3				MB	63-64-63A-64A	CP53A	
POSTERIORE DESTRA				DESTRA														
PS3B ARRESTO PRESSA				MONTANT. ANTERIORE		5x1,5 CEI2022 ORFR			1,5		10				MB	64-65-64A-65A	CP53B	
ANTERIORE SINISTRA				SINISTRA														

BENELLI Presse		C.C.S. s.r.l.	
CAD-CAM Firenze		AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	
		LOGICHE PROGRAMMABILI	
DIS. N. 60402/A3		MACCHINA/PIANTO	
CAD ☒ SPAC		PRESSA P2M/L/200/2P	
N. FILE CAMBIO		con Cambio Corso	
POS. ARCH.		DENOMINAZIONE Collegamento Cavi Morsettiera	
DATA 29/08/97		ACC.	
ORDINE		CLIENTE	
BENELLI		NUOVA STAR	
COMMESSA			
B86/R			
ESECUTORE			
Clemente D.		FOGLI TOTALI N. : 10	
		FOGLIO 9	
		SEGUE 10	

[illegible]