

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : FMA
Indirizzo :
Design. impianto : OP120/1 STAZ. 3.2
Numero di disegno : 2019_0212
Commessa : 2019_0212

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia, 16/A
03010 Patrica (Fr)
Cliente Finale :
Indirizzo :
Responsabile del Progetto : MR

Modificato il: 10. Set. 2019 Da ALE Numero delle pagine 617

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=3. 2/52	SICUREZZE PORTA DX E SX						04. Set. 2019	ALE	
	=3. 2/54	ABILITAZIONE DRIVE						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/56	STAZIONE-MASTER						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/60	PN/PN PROFINET						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/62	SCALANCE XB008 SWITCH RETE PROFINET						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/65	ELETTROVALVOLE						04. Set. 2019	MR	
B	=3. 2/68	MIDDEX CONTROLLO UTENSILI						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/70	LAYOUT PLC						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/72	POWER SUPPLY PLC AND I/O						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/80	INPUT DIGITALI EBO						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/81	INPUT DIGITALI EB1						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/82	INPUT DIGITALI EB2						10. Set. 2019	MR	
C	=3. 2/83	INPUT DIGITALI EB3						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/84	INPUT DIGITALI EB4						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/85	INPUT DIGITALI EB5						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/86	INPUT DIGITALI EB6						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/87	INPUT DIGITALI EB7						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/100	OUTPUT DIGITALI ABO						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/101	OUTPUT DIGITALI AB1						10. Set. 2019	MR	
D	=3. 2/102	OUTPUT DIGITALI AB2						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/103	OUTPUT DIGITALI AB3						10. Set. 2019	MR	
	=5. 1/1	MAIN PAGE						10. Set. 2019	ALE	
	=5. 1/2	MAIN PAGE						04. Set. 2019	AAA	x
	=5. 1/2a	MAIN PAGE						04. Set. 2019	AAA	x
	=5. 1/4	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
E	=5. 1/4. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 1/4. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 1/4. 3	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 1/4. 4	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
F	=5. 1/4. 5	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MAIN PAGE				2
	Verif. :								di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=5. 1/4. 6	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 1/4. 7	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 1/4. 8	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 1/10	ALIMENTAZIONE GENERALE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/12	PRESENZA TENSIONE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/15	ALIMENTAZIONE PRESE ILLUMINAZIONE ARMADIO						04. Set. 2019	MR	
B	=5. 1/16	CONDIZIONATORE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/18	PRESA DI PROGRAMMAZIONE						04. Set. 2019	MDM	
	=5. 1/20	MOTORI MANDRINO E SLITTINO						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/22	SBLOCCO FRENI ASSI						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/25	DISTRIBUZIONE 24VDC						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/28	AUSILIARI						04. Set. 2019	MR	
C	=5. 1/30	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI ASSI						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/32	MODULO VSM10						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/34	ALIMENTATORE AZIONAMENTI						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/36	AZIONAMENTO MOTORE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/40	MODULO NCU						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/42	MODULO PCU						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/44	TASTIERA MCP						04. Set. 2019	MR	
D	=5. 1/46	TASTIERINO PORTATILE EXAT						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/50	EMERGENZA						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/51	PULSANTI EMERGENZA						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/52	SICUREZZE PORTA DX E SX						04. Set. 2019	ALE	
	=5. 1/54	ABILITAZIONE DRIVE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/56	STAZIONE-MASTER						04. Set. 2019	MR	
E	=5. 1/60	PN/PN PROFINET						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/62	SCALANCE XB008 SWITCH RETE PROFINET						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/65	ELETTROVALVOLE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/70	LAYOUT PLC						04. Set. 2019	MR	
F	=5. 1/72	POWER SUPPLY PLC AND I/O						04. Set. 2019	MR	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MAIN PAGE			2a
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
10Q1	INTERRUTTORE GENERALE	SIEMENS	3VT1705-2DA36-0AA0 + 3VT9100-3HA10 + 3VT9100-3HE20 + 3VT9100-3HG10 + 3VT9100-3HJ10 + 3VT9100-8CA30 + 3VT9100-8CA30						
12F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	SIEMENS	3NW7033						
12FC1	FINECORSIA PER ANTE DEI QUADRI ELETTRICI	ELFIN	030FCP						
12H1	MODULO PRESENZA TENSIONE	ELFIN	050AS01FC						
15Q1	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-1FA10 + 3RV2901-1E						
15Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY6102-7						
15Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY6104-7						
15T1	TRASFIORMATORE	RAOLI	TM4K-230/4						
15FC1	FINECORSIA PER ANTE DEI QUADRI ELETTRICI	ELFIN	030FCP						
15H1	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI	CENTURY	SPD-086040						
15H2	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI	CENTURY	SPD-086040						
16Q1	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-16A10 + 3RV2901-1E						

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =3.2	Codice luogo +		
	Data :						Pag. 4.1			
	Diseg. :									
	Stampa : 10.Set.2019									
	Verif. :			Cliente Finale	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI				di	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE			
	28K3	CONTATTORE		SIEMENS		3RH2122-1BB40 + 3RT2916-1BB00					
	28K4	CONTATTORE		SIEMENS		3RH2122-1BB40 + 3RT2916-1BB00					
B											
	30F1	PORTAFUSIBILI TRIPOLARE		SIEMENS		3NW7033					
	30T1	SINAMICS S120 BASIC LINE FILTER		SIEMENS		6SL3000-0BE21-6DA0					
	30A1	SINAMICS S120 ACTIVE INTERFACE MODULE		SIEMENS		6SL3100-0BE21-6AB0					
C											
	32F1	PORTAFUSIBILI TRIPOLARE		SIEMENS		3NW7033					
	32A1	SINAMICS VOLTAGE SENSING MODULE VSM10		SIEMENS		6SL3053-0AA00-3AA1					
D	34A1	SINAMICS S120 ACTIVE LINE MODULE		SIEMENS		6SL3130-7TE21-6AA4					
E	36A1	AZIONAMENTO		SIEMENS		6SL3120-1TE21-8A00					
	58M1	MOTORE		SEIPEE		1FT7102-5AC71-1CE5					
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	38E1	ENCODER				SIEMENS	6FX2001-5FD25-0AA1				
B	40Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010				
	40NCU1	MODULO NCU				SIEMENS	6FC5371-0AA30-0AB0				
	42Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010				
	42PCU1	SINUMERIK PCU				SIEMENS	6FC5210-0DF53-3AA0 + 6FC5800-0AP88-0YB0 + 6FC5248-0AF20-2AA0				
C	42OP1	SINUMERIK PANNELLO OPERATORE				SIEMENS	6FC5203-0AF02-0AA2				
	44Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST3010				
	44MPC1	SINUMERIK PULSANTIERA				SIEMENS	6FC5303-0AF22-0AA1				
	46Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY6104-7				
D	46A1	SCATOLA DI CONNESSIONE				EXAT	SCMT/DC26A3				
E											
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	46HT1	TASTIERINO PORTATILE			EXAT		TSE/9-E/IT				
B	50Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			SIEMENS		5SY6102-7 + 5ST3010				
	50Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010				
	50A1	MODULO DI SICUREZZA PNOZ XV2			PILZ		774500				
	50K1	CONTATTORE			SIEMENS		3RH2131-1BB40 + 3RH2911-1HA22 + 3RT2916-1BB00				
C	50K2	CONTATTORE			SIEMENS		3RH2131-1BB40 + 3RH2911-1HA31 + 3RT2916-1BB00				
	50K3	CONTATTORE			SIEMENS		3RT2036-1NB30 + 3RT2936-1BB00				
	50K4	CONTATTORE			SIEMENS		3RT2036-1NB30 + 3RT2936-1BB00				
D											
	30FC1	FINECORSIA PORTA			SCHNEIDER ELECTRIC		XCSE7312				
	30FC2	FINECORSIA PORTA			SCHNEIDER ELECTRIC		XCSE7312				
E	54Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			SIEMENS		5SY6102-7 + 5ST3010				
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	60Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			SIEMENS		5SY6102-7 + 5ST3010				
	60A1	MODULO PN/PN			SIEMENS		6ES7158-3AD10-0XA0				
B											
	62A1	SCALANCE			SIEMENS		6GK5008-0BA10-1AB2				
C											
	40EV4	ELETTROVALVOLA			FORNITURA CLIENTE						
	68A1	ALIMENTATORE WK2A			MIDDEX		9420				
D											
	68A2	TESTINA WK2			MIDDEX		9401				
	70A1	MODULO REMOTATO ET-200SP			SIEMENS		6ES7155-6AU00-0CNO + 6ES7193-6AR00-0AA0				
E											
	70DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI			SIEMENS		6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0				
	70DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI			SIEMENS		6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0				
F											


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
70DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0						
70DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0						
70DO1	MODULO USCITE DIGITALI	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0						
70DO2	MODULO USCITE DIGITALI	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0						
72Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010						
72Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010						
72Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY6102-7						
82T1	TERMOSTATO INTERNO QUADRO	ETA	W1284						
82SL1	SELETTORE 2 POSIZIONI A CHIAVE ARANCIONE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 B621 F058						
82FC1_4	FINECORSA A CAMME (4 CONTATTI)	BALLUFF	BNS 816-B04-PA-16-602-11						
82FC1	FINECORSA INDUTTIVO M30	RS	XSAV12373						
83SH1	PULSANTE LUMINOSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5						
83SH2	PULSANTE LUMINOSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5						
83SH3	PULSANTE LUMINOSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	84SL1	SLETTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 B621				
	84SL2	SELETTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 B603 F046				
	84PS1	PULSANTE				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BA21				
	84PS2	PULSANTE				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BA51				
B	84SH1	PULSANTE LUMINOSO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW34B5				
	85SL1	SELETTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 B661-F015				
	85SL2	SELETTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 B621				
	85SL4	SELETTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 B621				
	85SH1	PULSANTE LUMINOSO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5				
	85PS1	PULSANTE				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BA42				
	87PR1	PRESSOSTATO				IFM	PK6522				
	100R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	100R2	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	100R3	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	100R4	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
B	100R5	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	100R6	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	100R7	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	100R8	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
C											
	100R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
D											
E											
F											

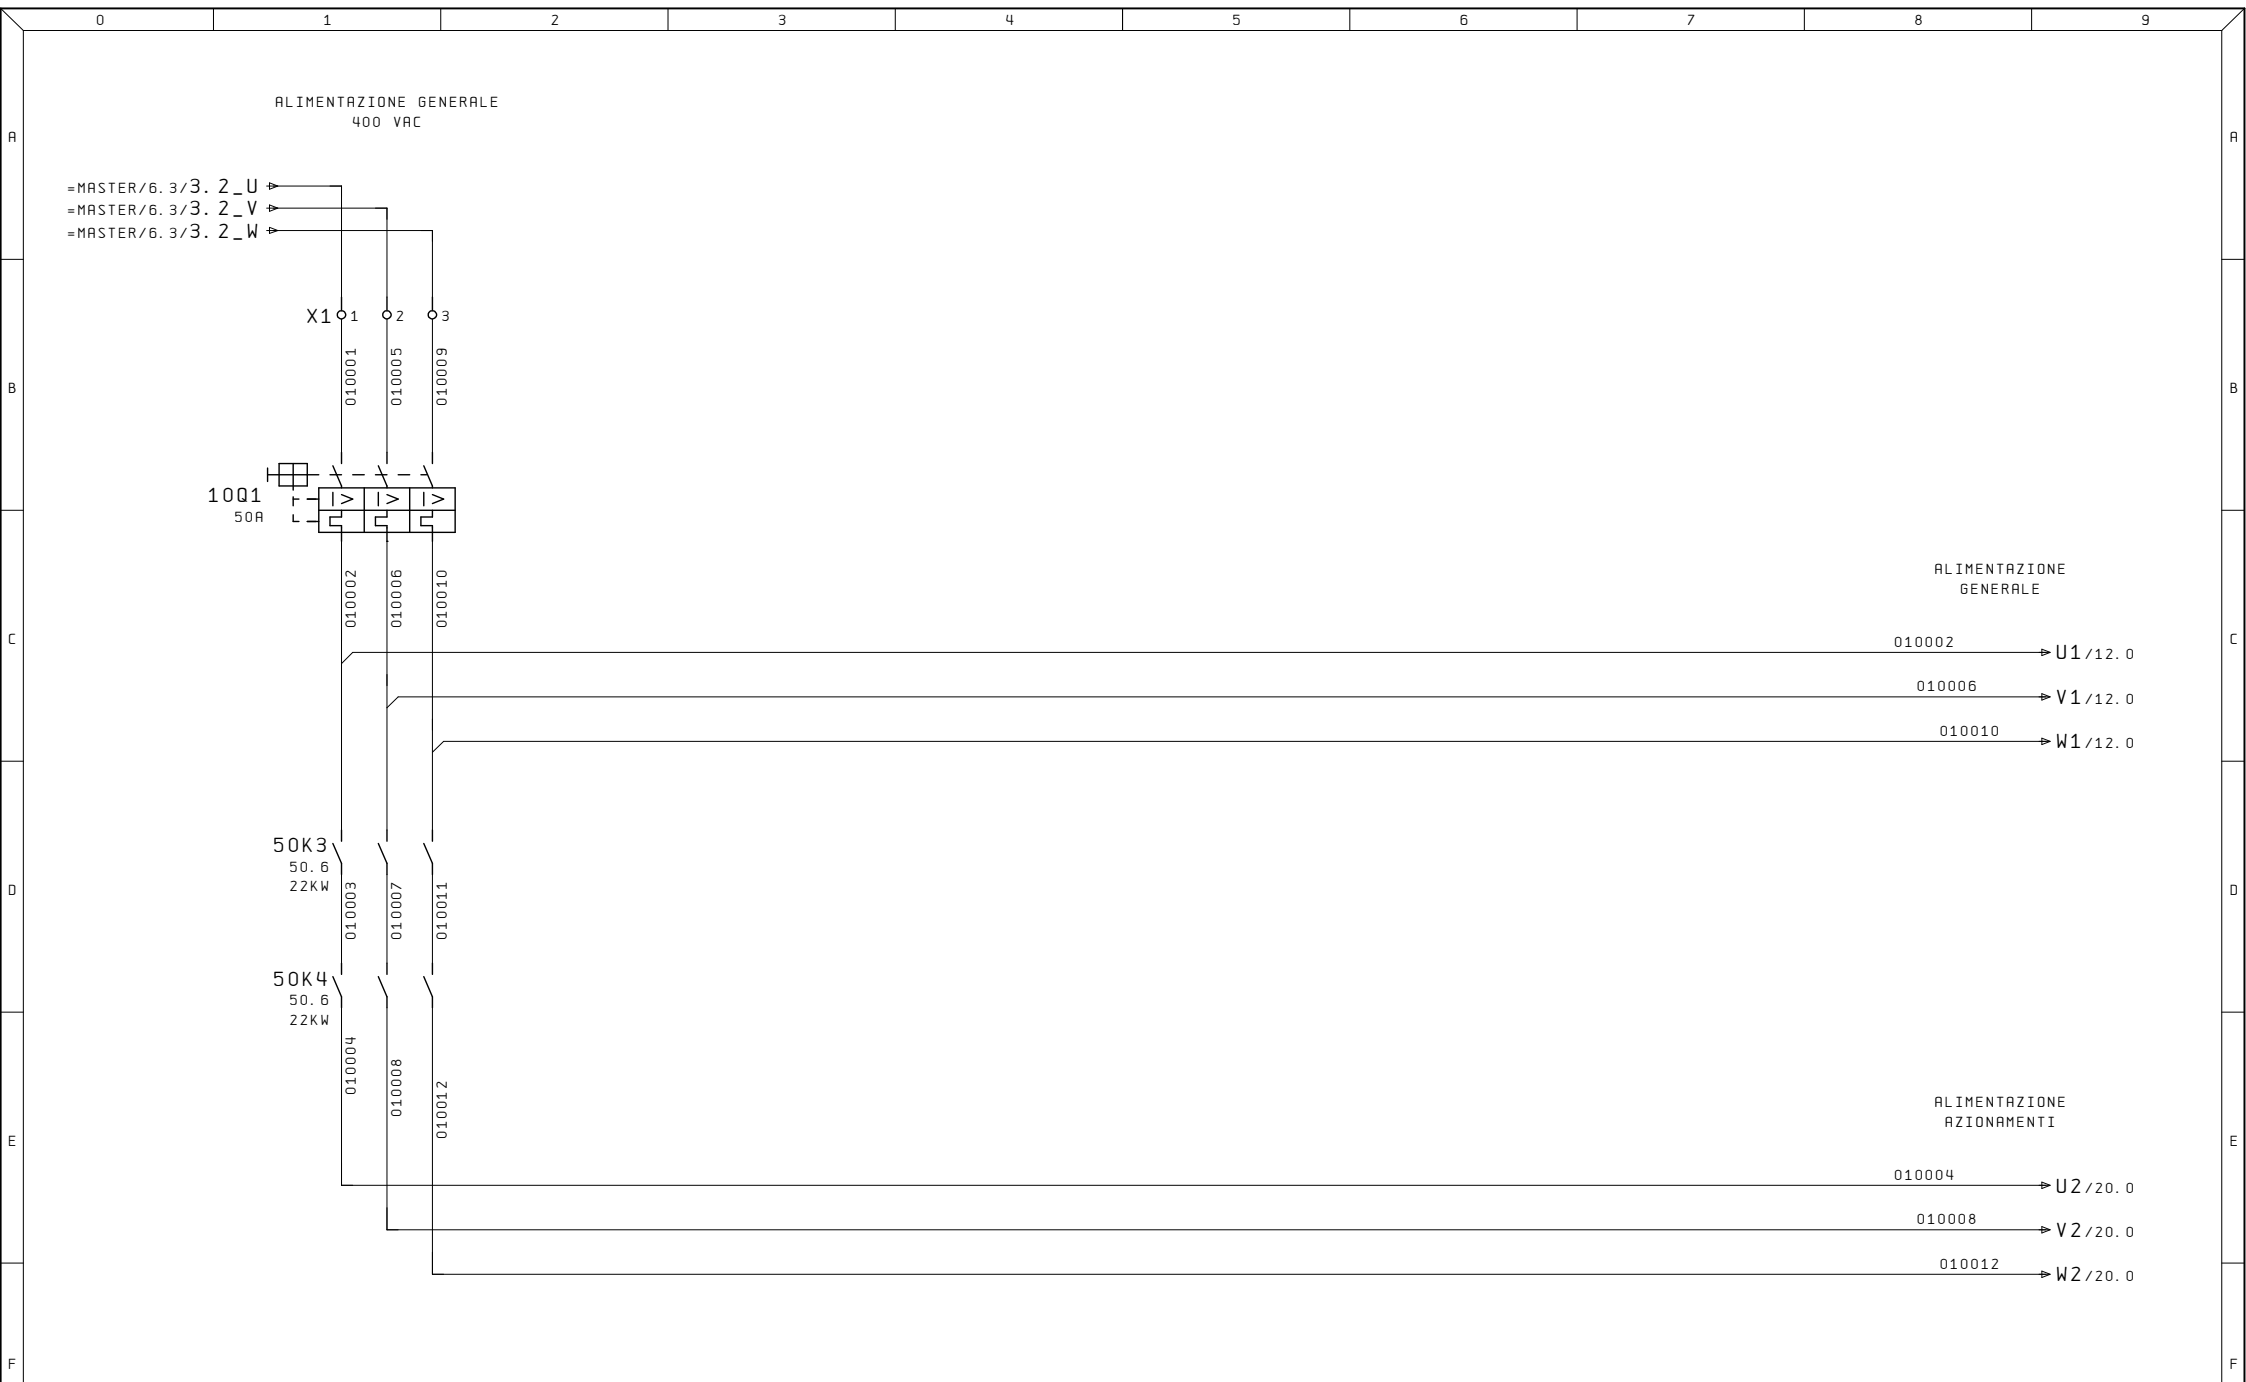


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	Pag. 10 di	
	Data :				2019_0212	2019_0212	=3.2	+		
	Diseg. :									
	Stampa : 10. Set. 2019									
	Verif. :									
			Cliente Finale		ALIMENTAZIONE GENERALE					

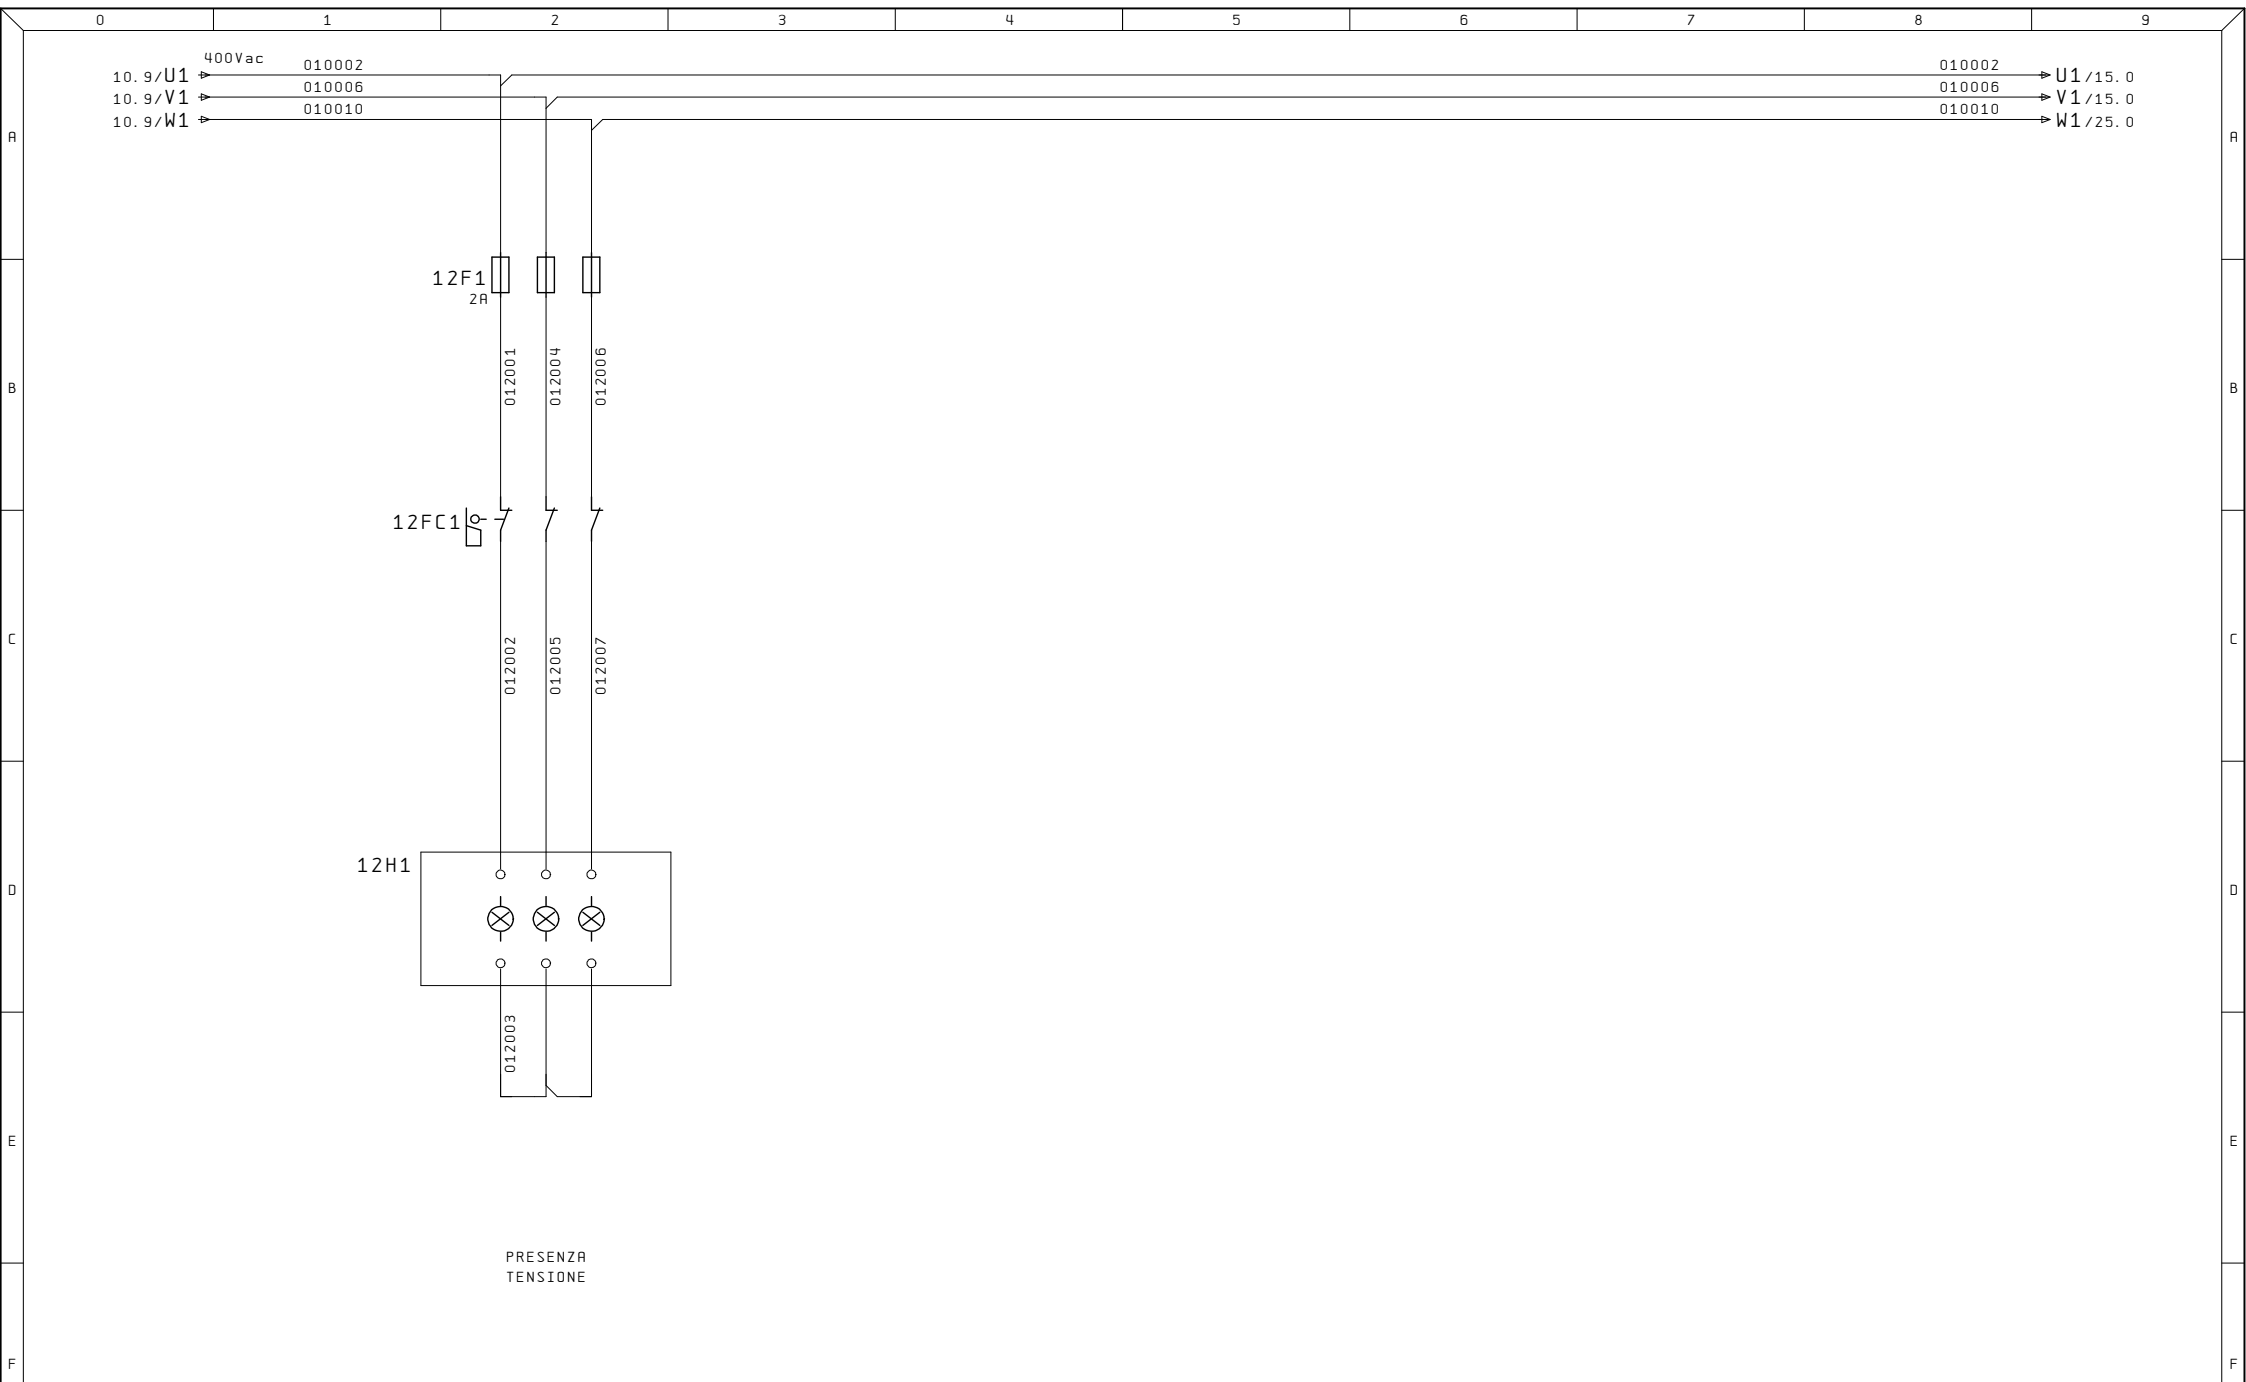


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				PRESENZA TENSIONE			12
	Verif. :							di

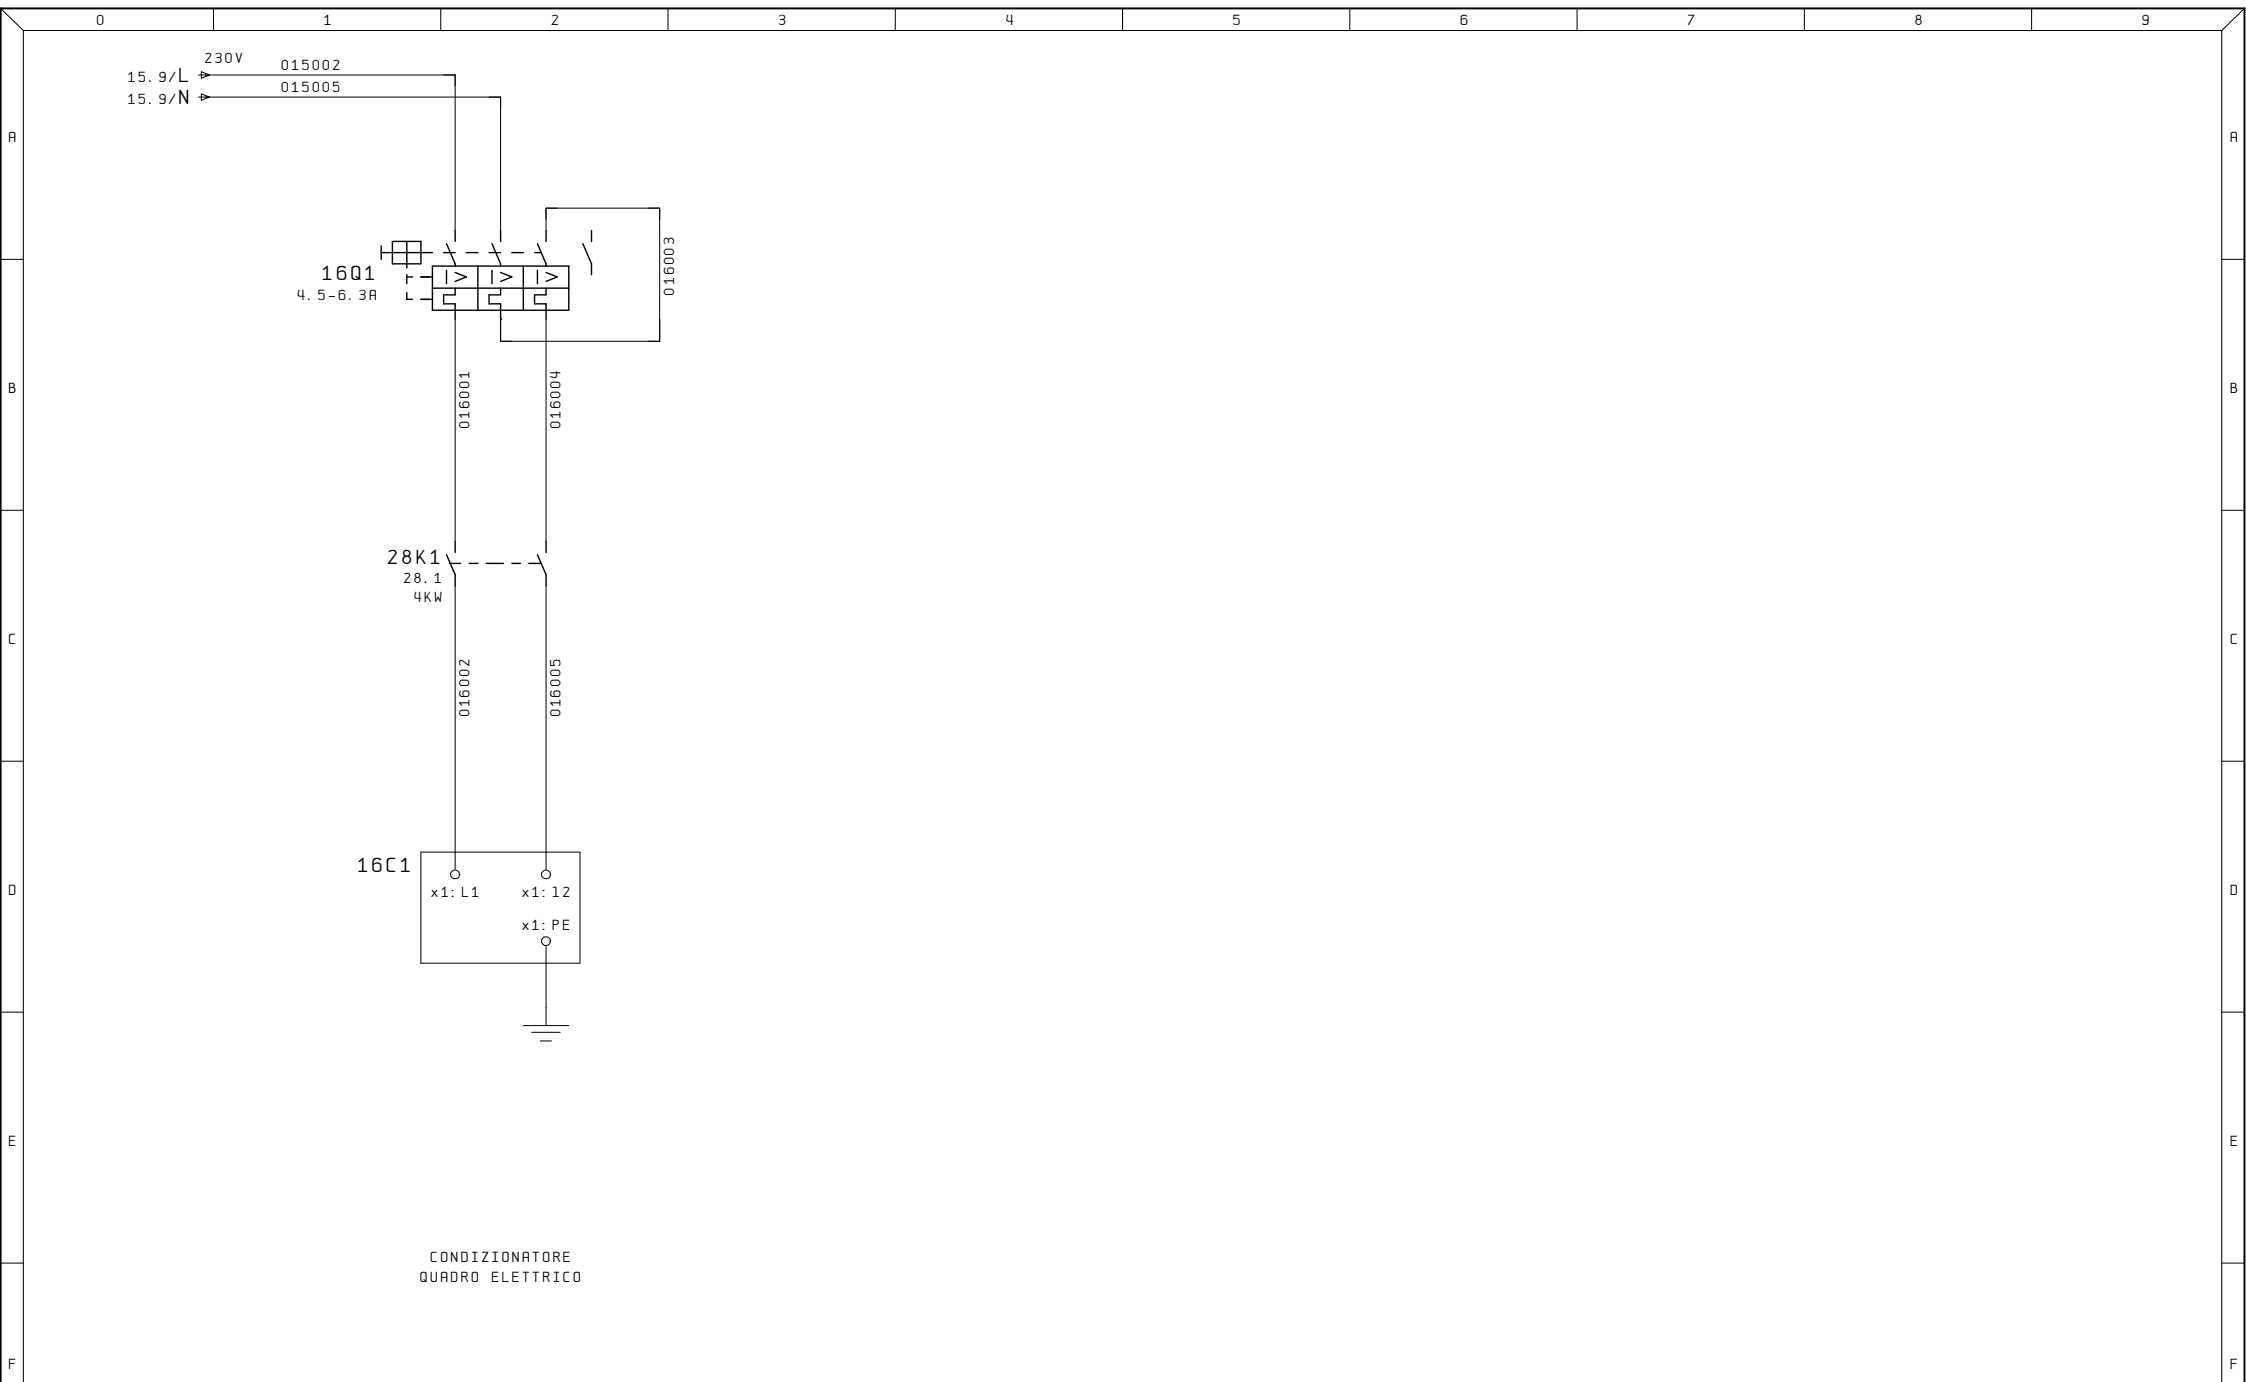


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	CONDIZIONATORE			Pag. 16
	Stampa : 10. Set. 2019							di
	Verif. :							

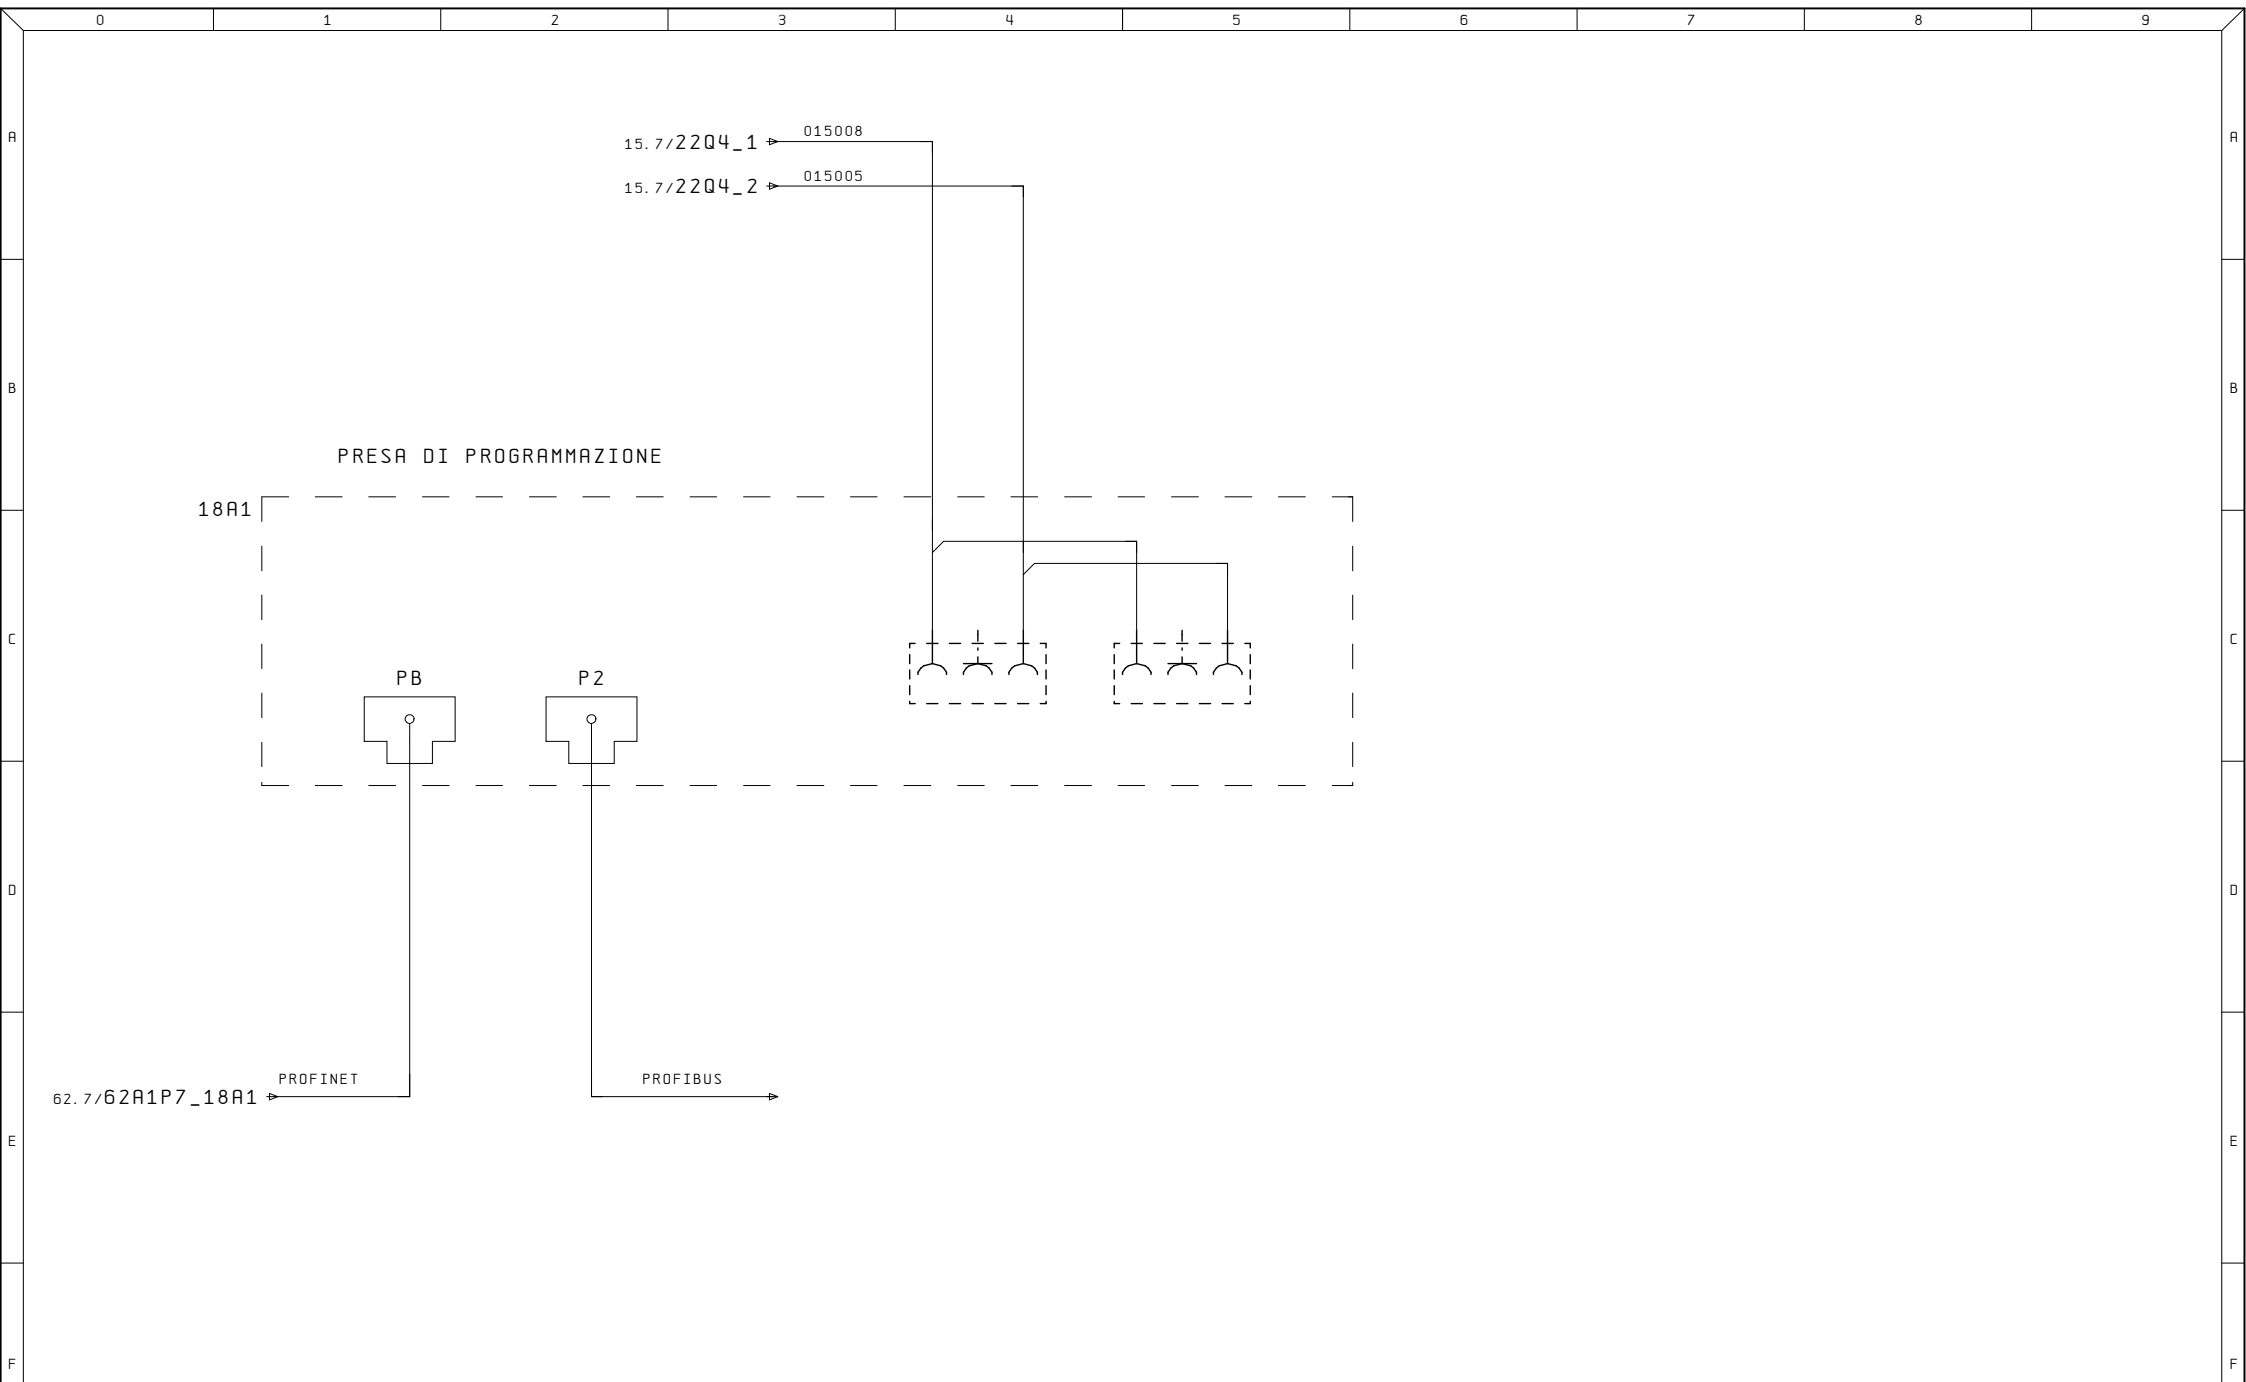


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				PRESA DI PROGRAMMAZIONE			18
	Verif. :							di

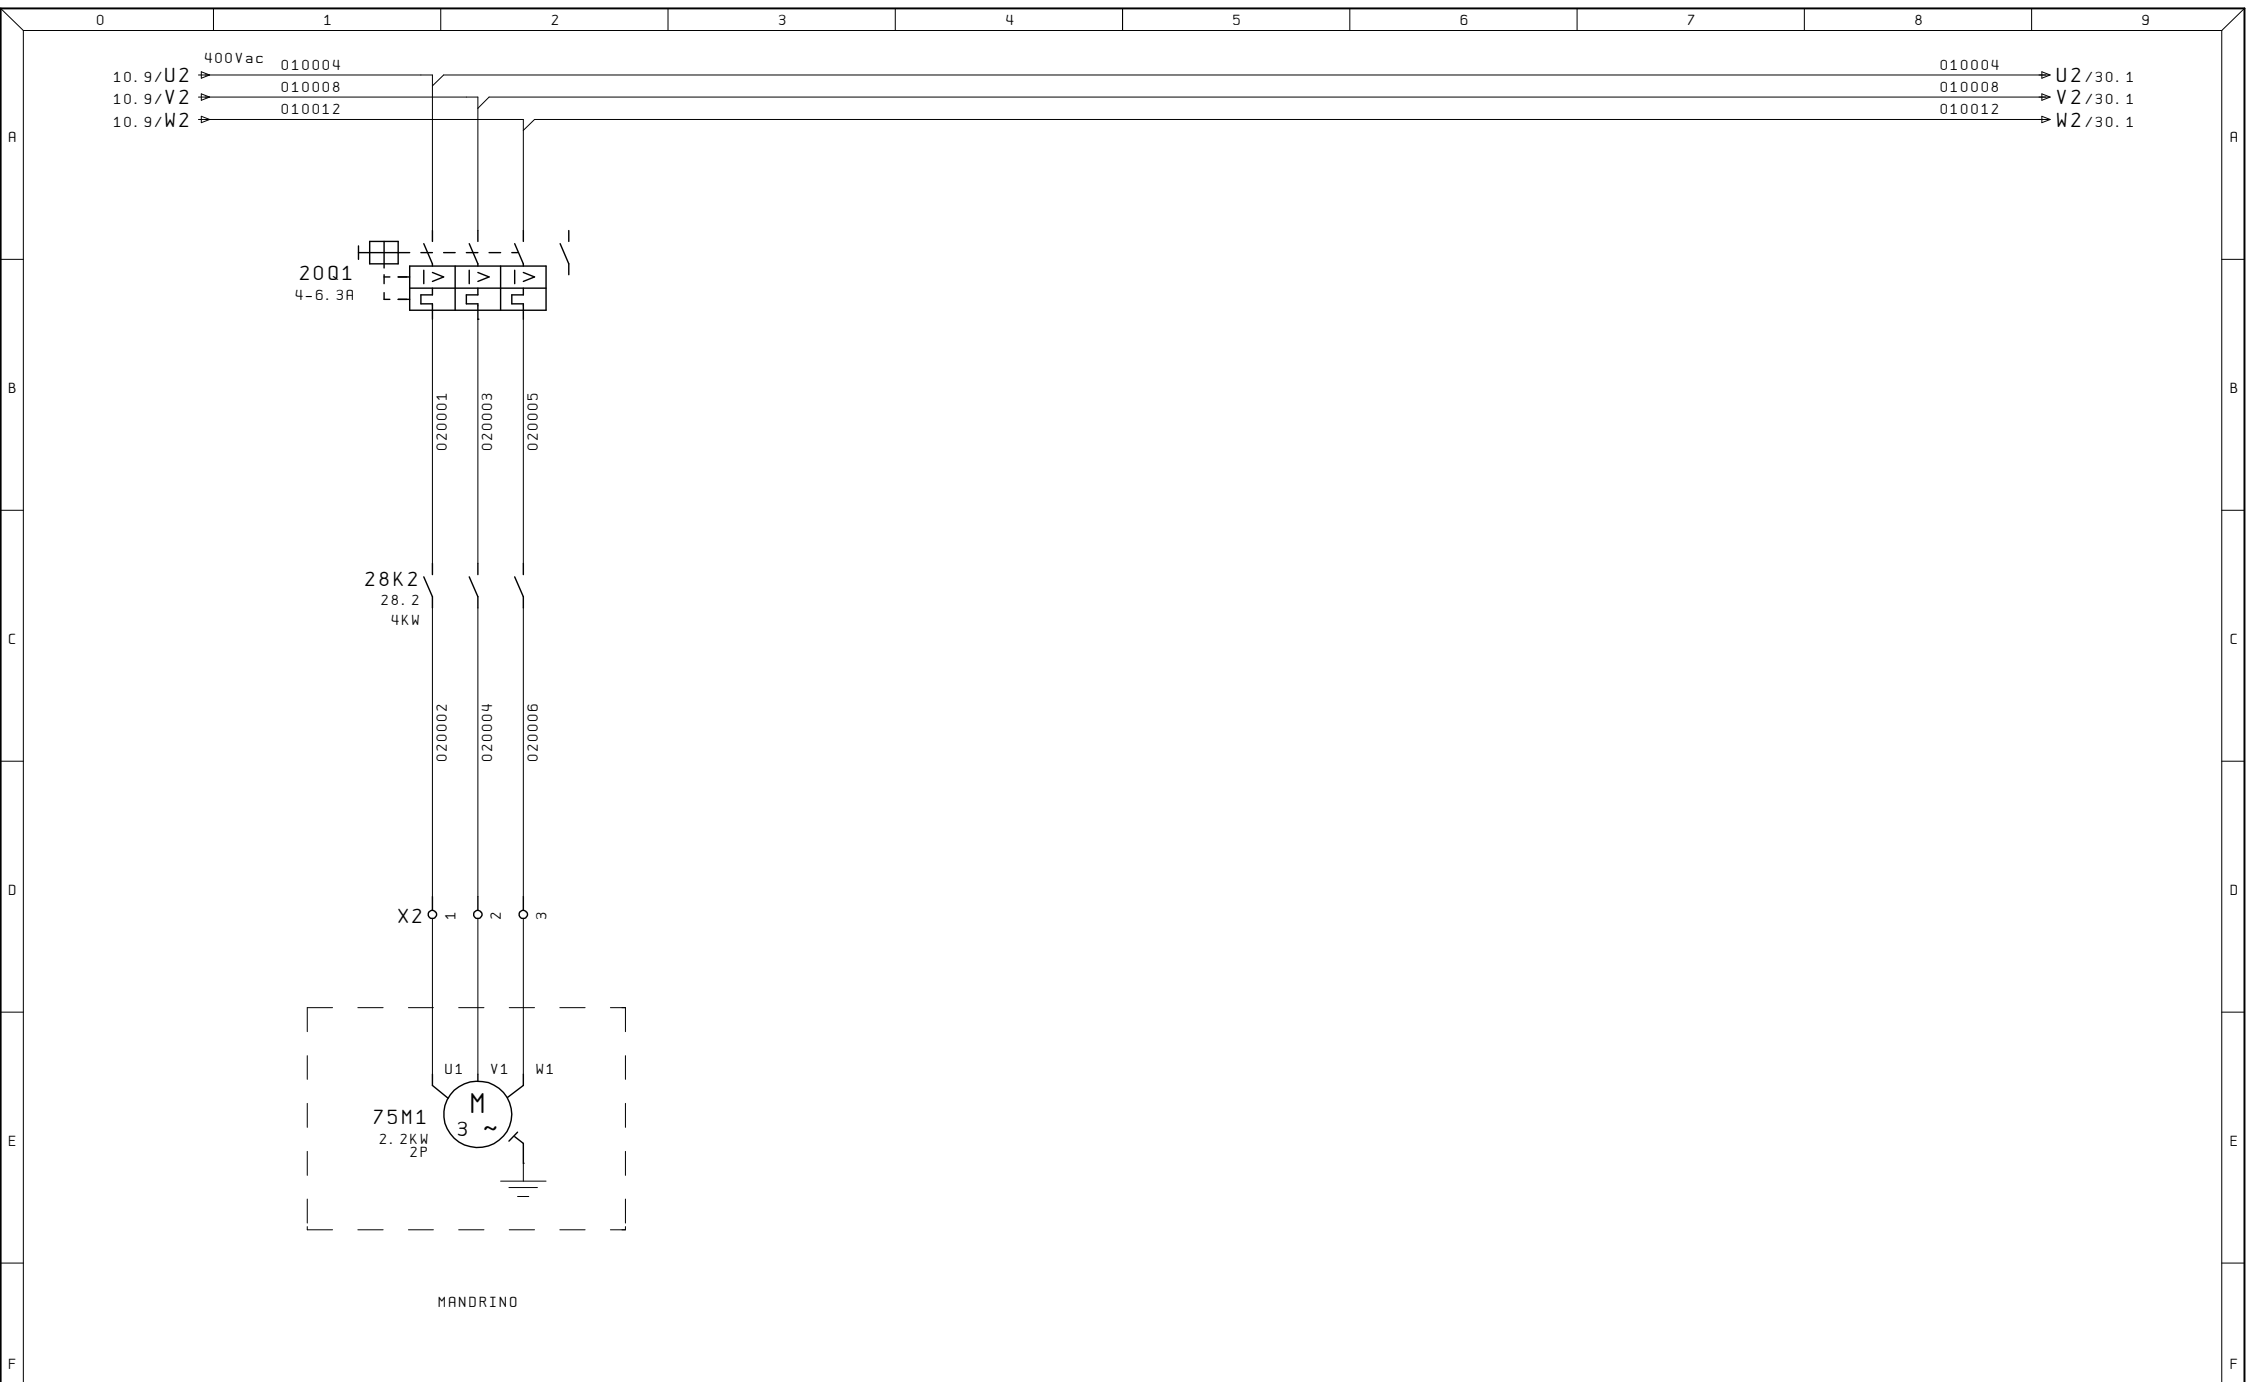


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MOTORE MANDRINO			20
	Verif. :							di

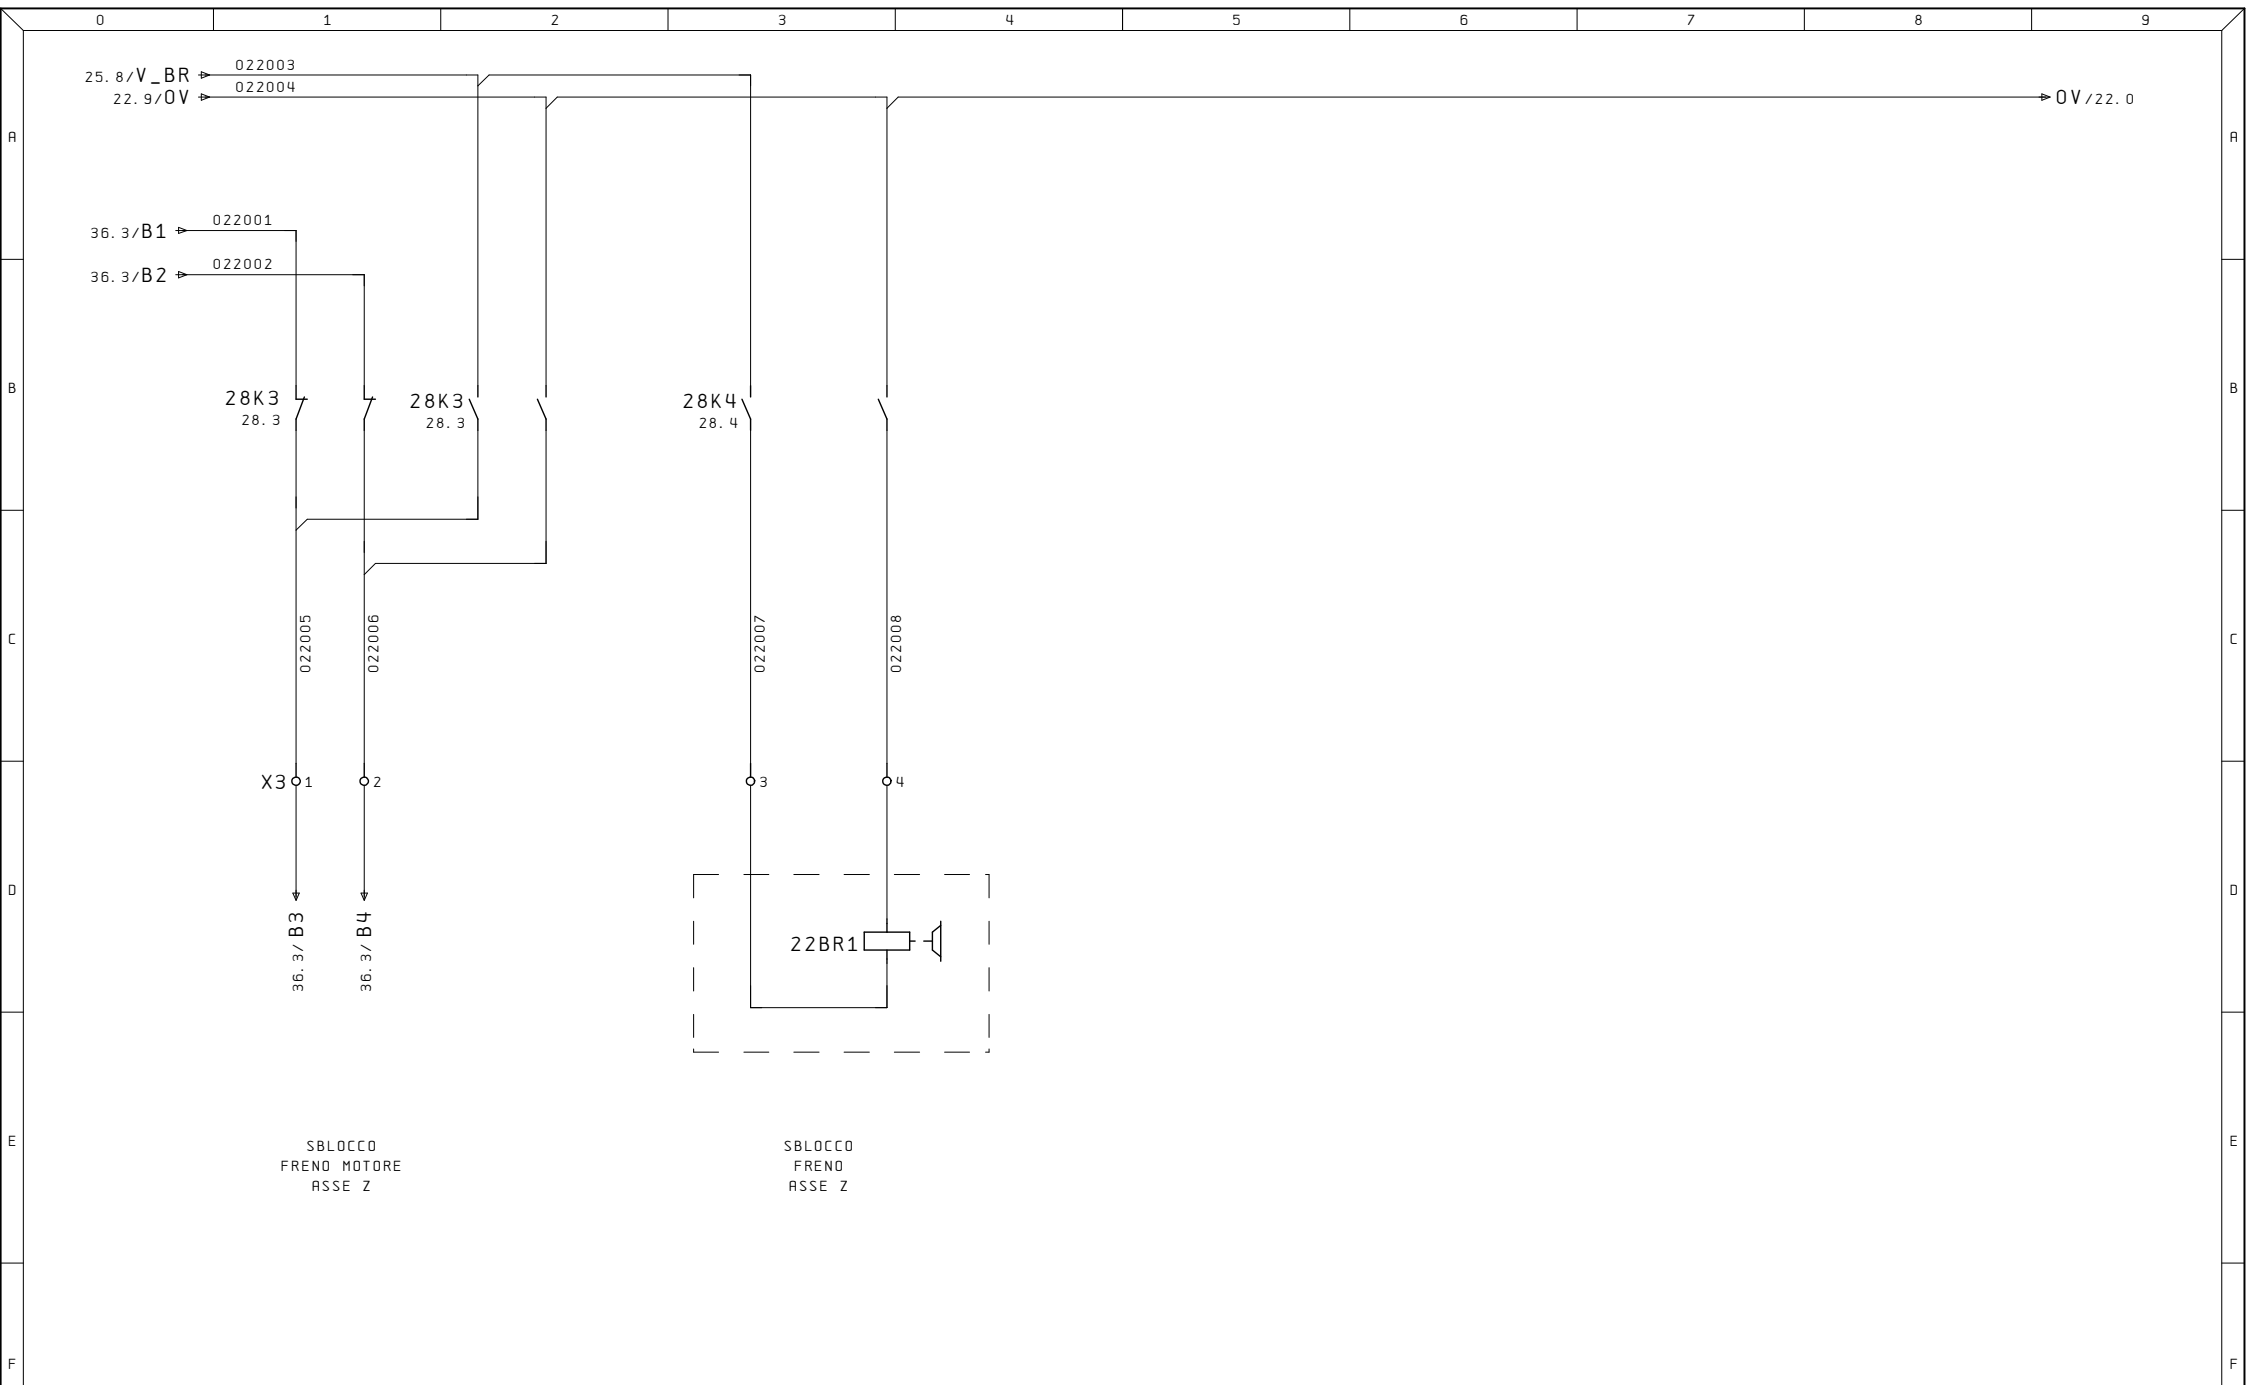


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				SBLOCCO FRENI ASSI			22
	Verif. :							di

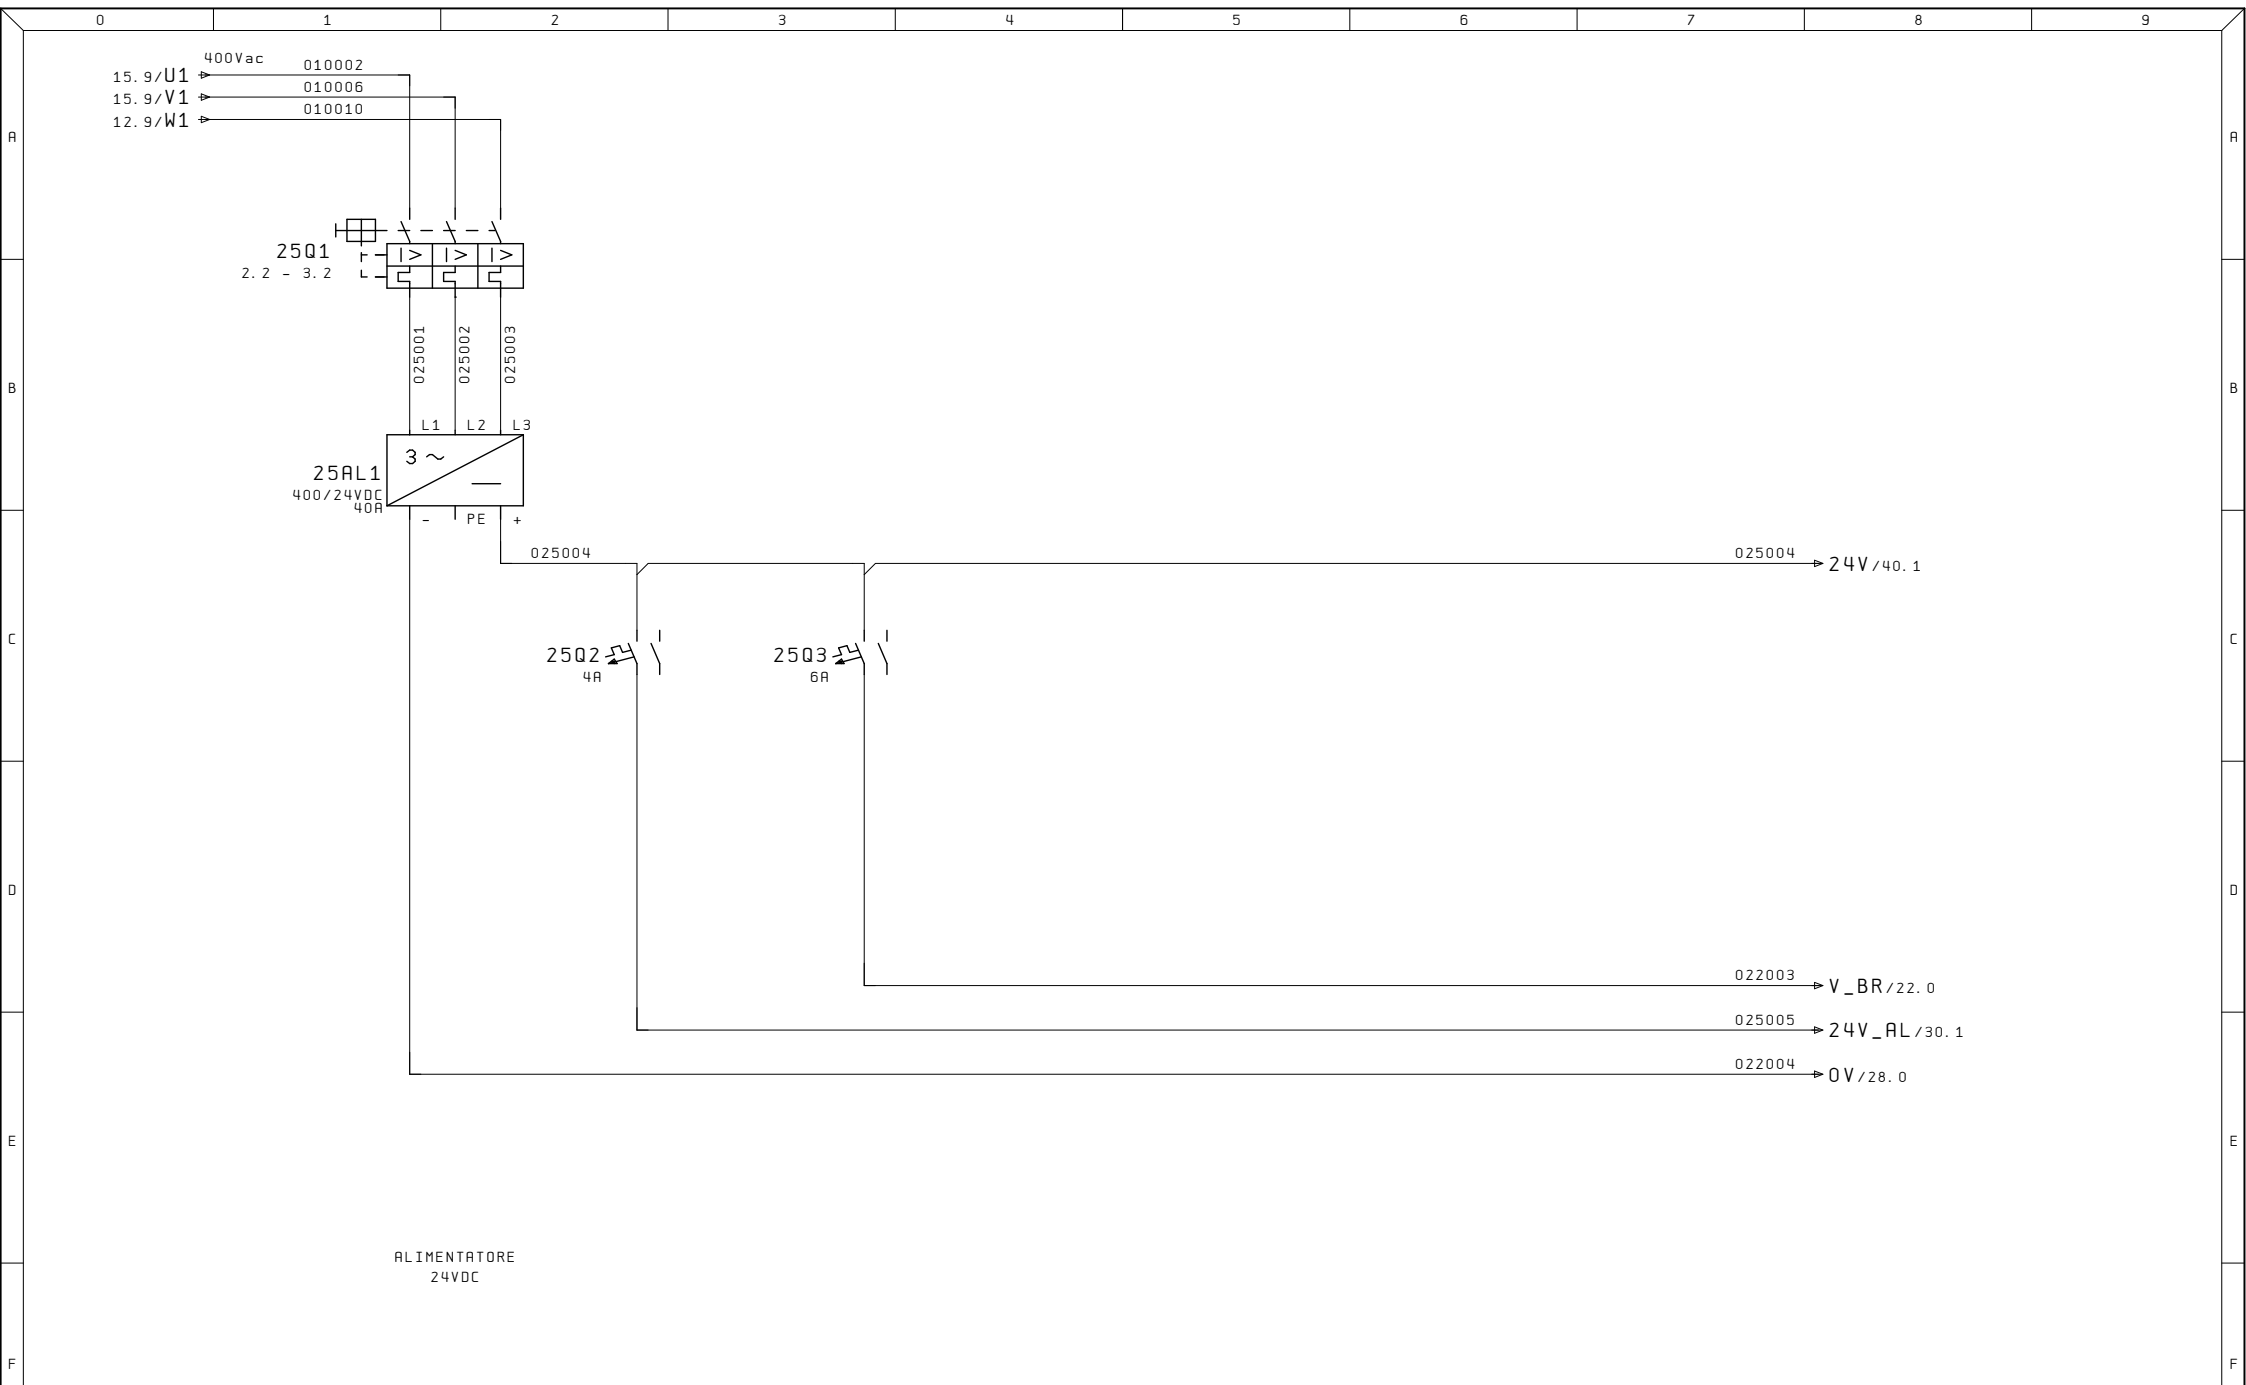


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				DISTRIBUZIONE			25
	Verif. :				24VDC			di

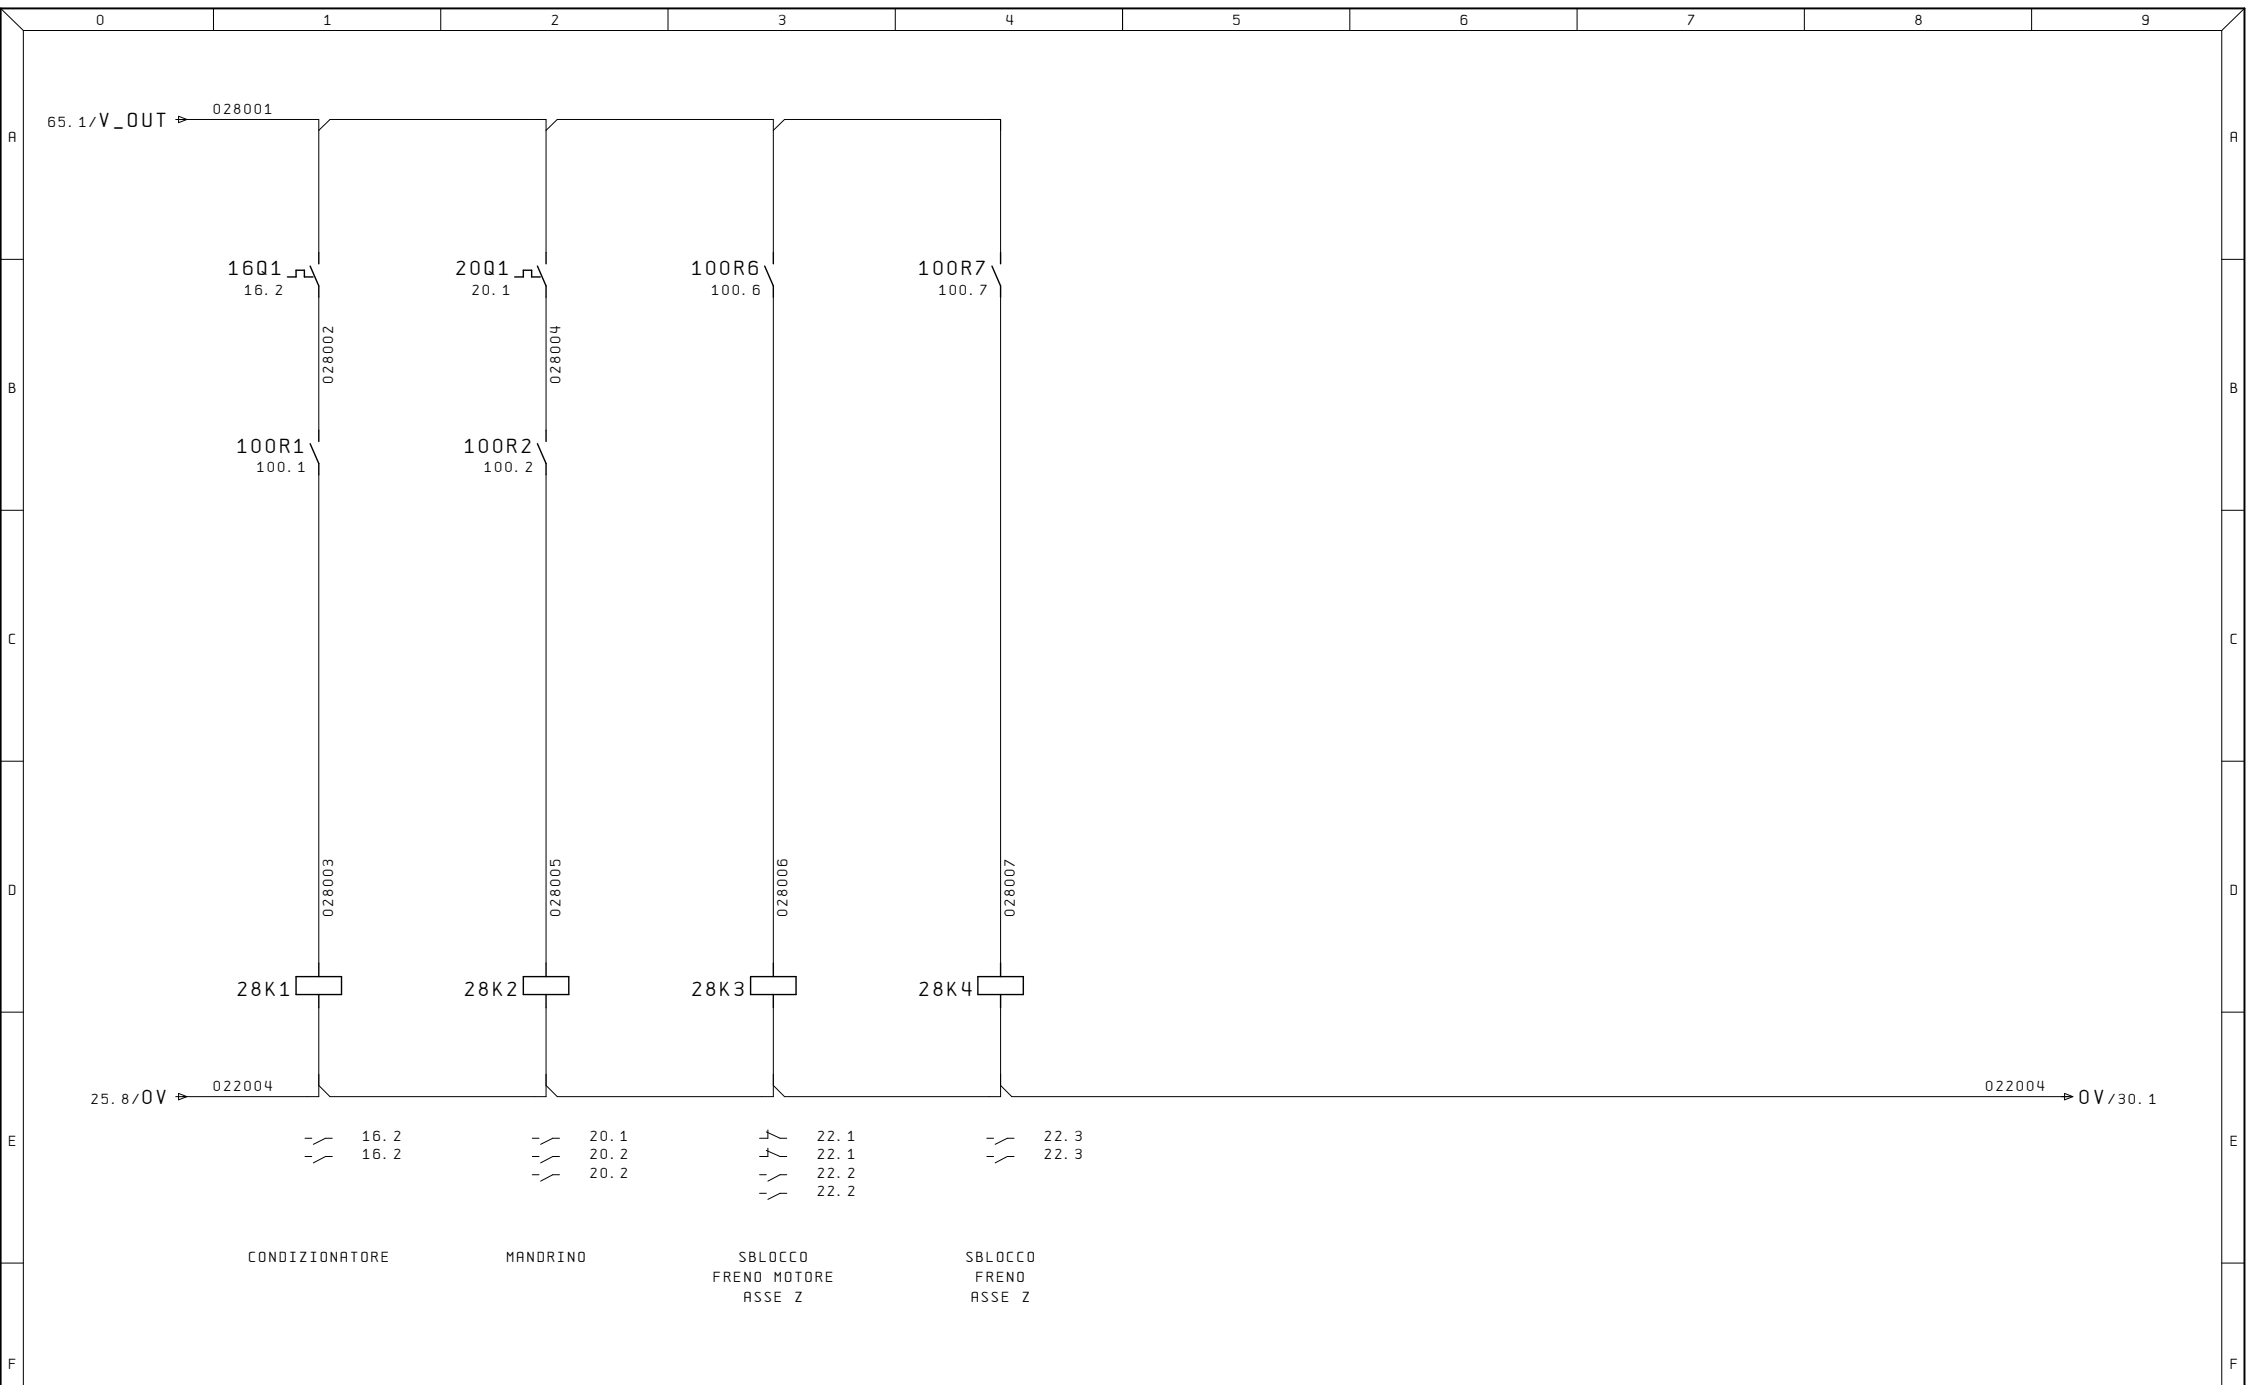


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	AUSILIARI			Pag. 28
	Stampa : 10. Set. 2019							di
	Verif. :							

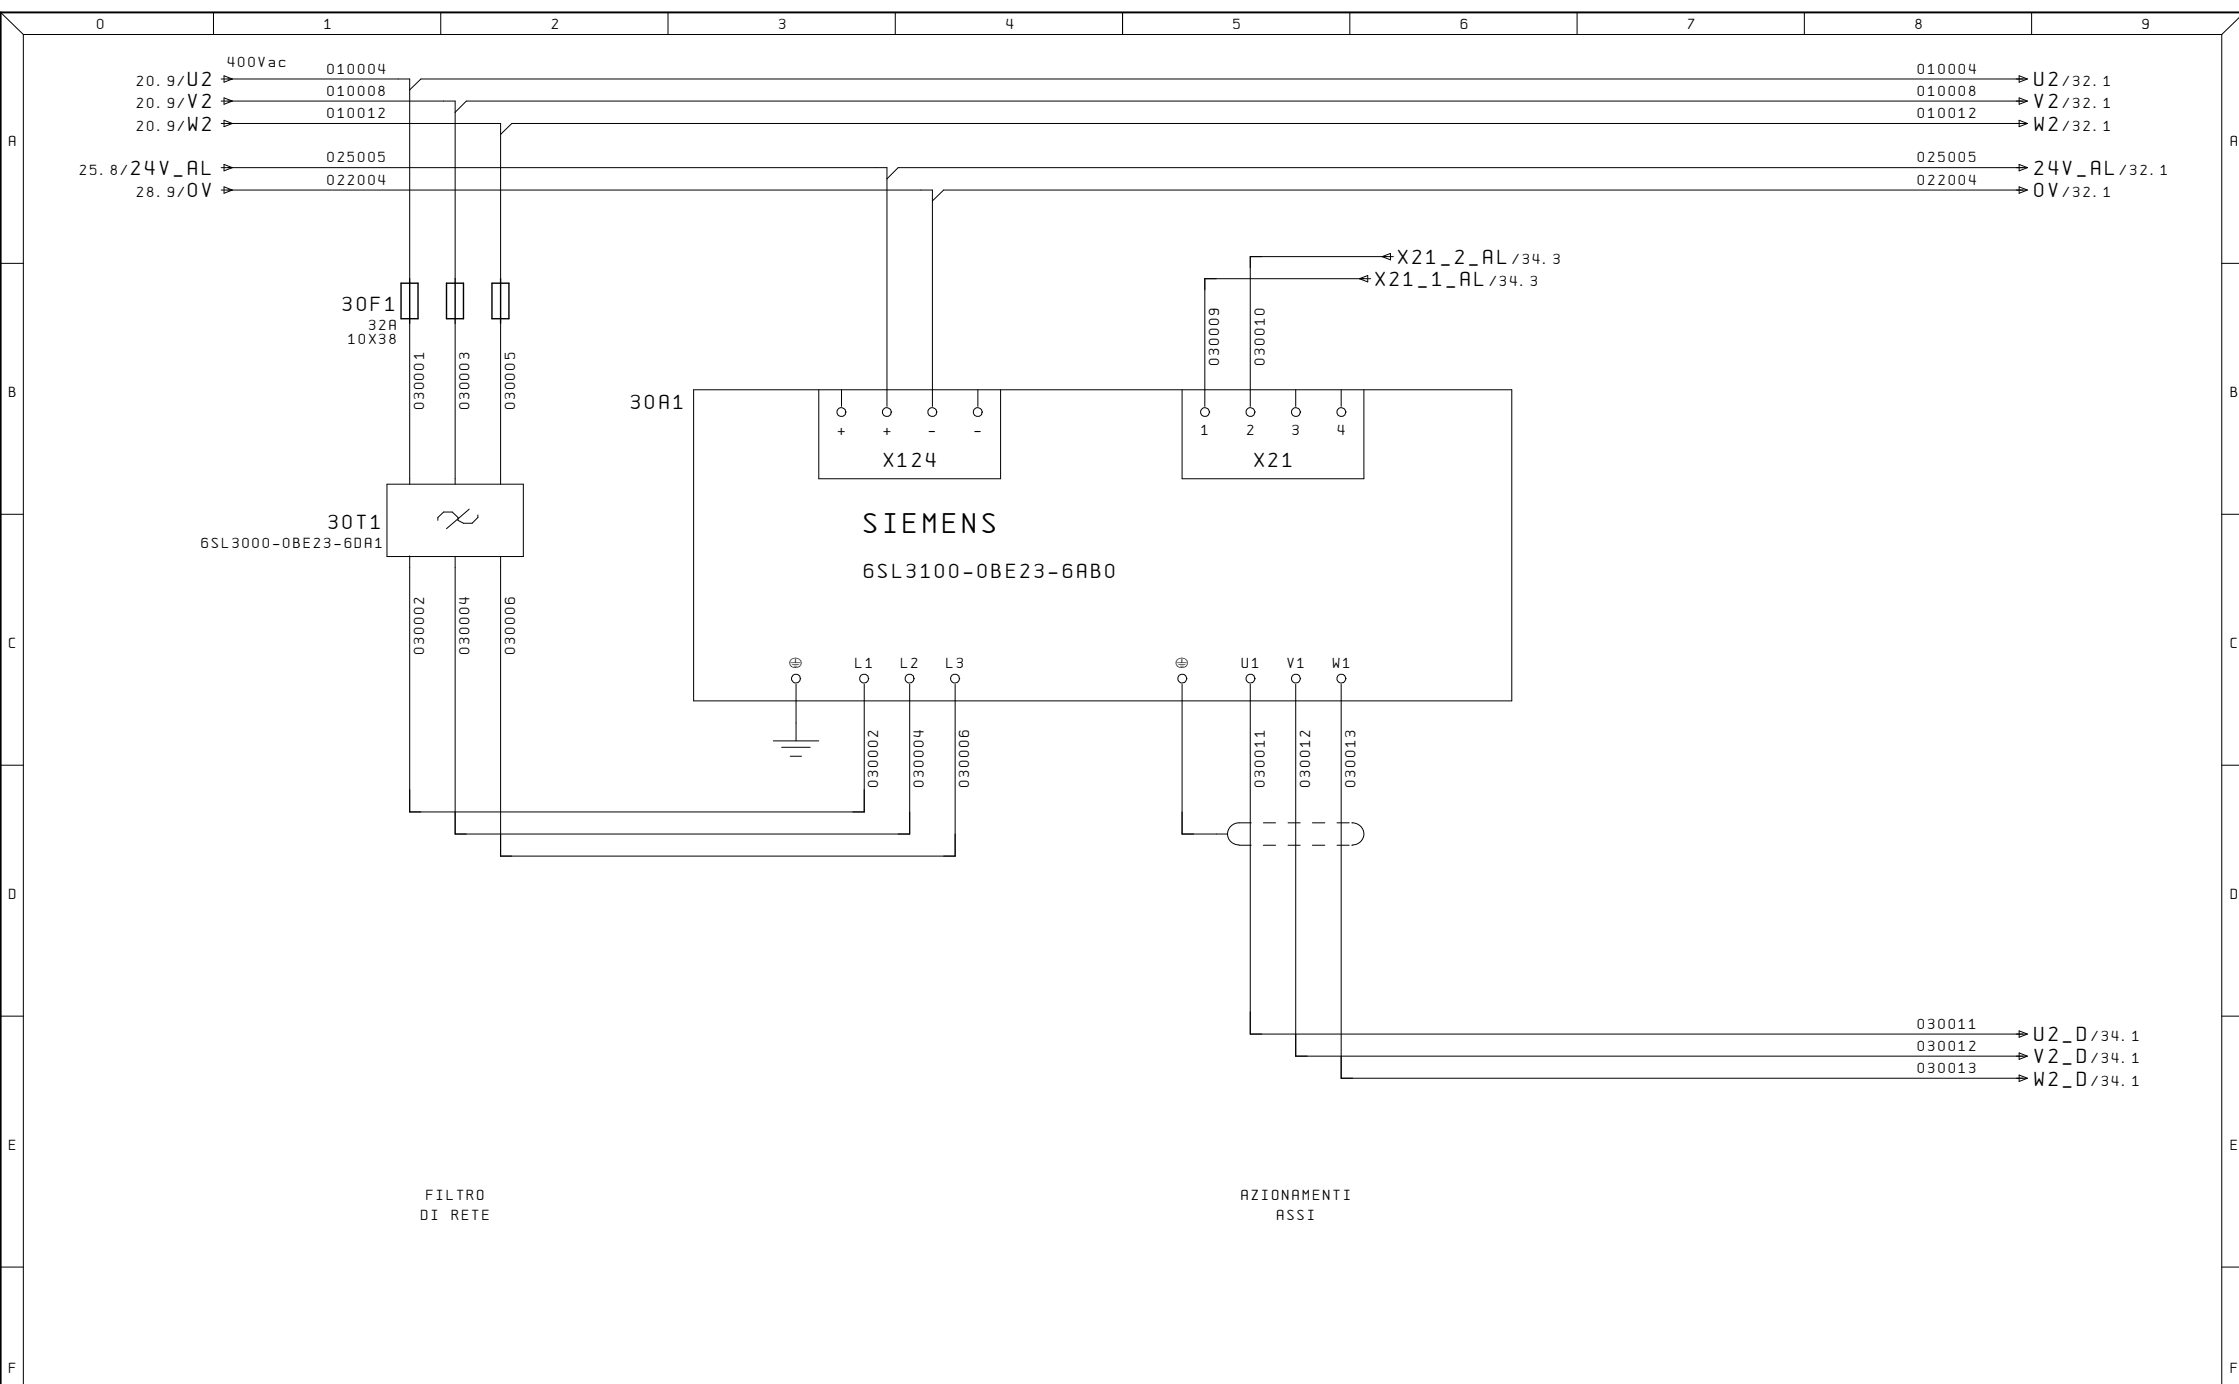




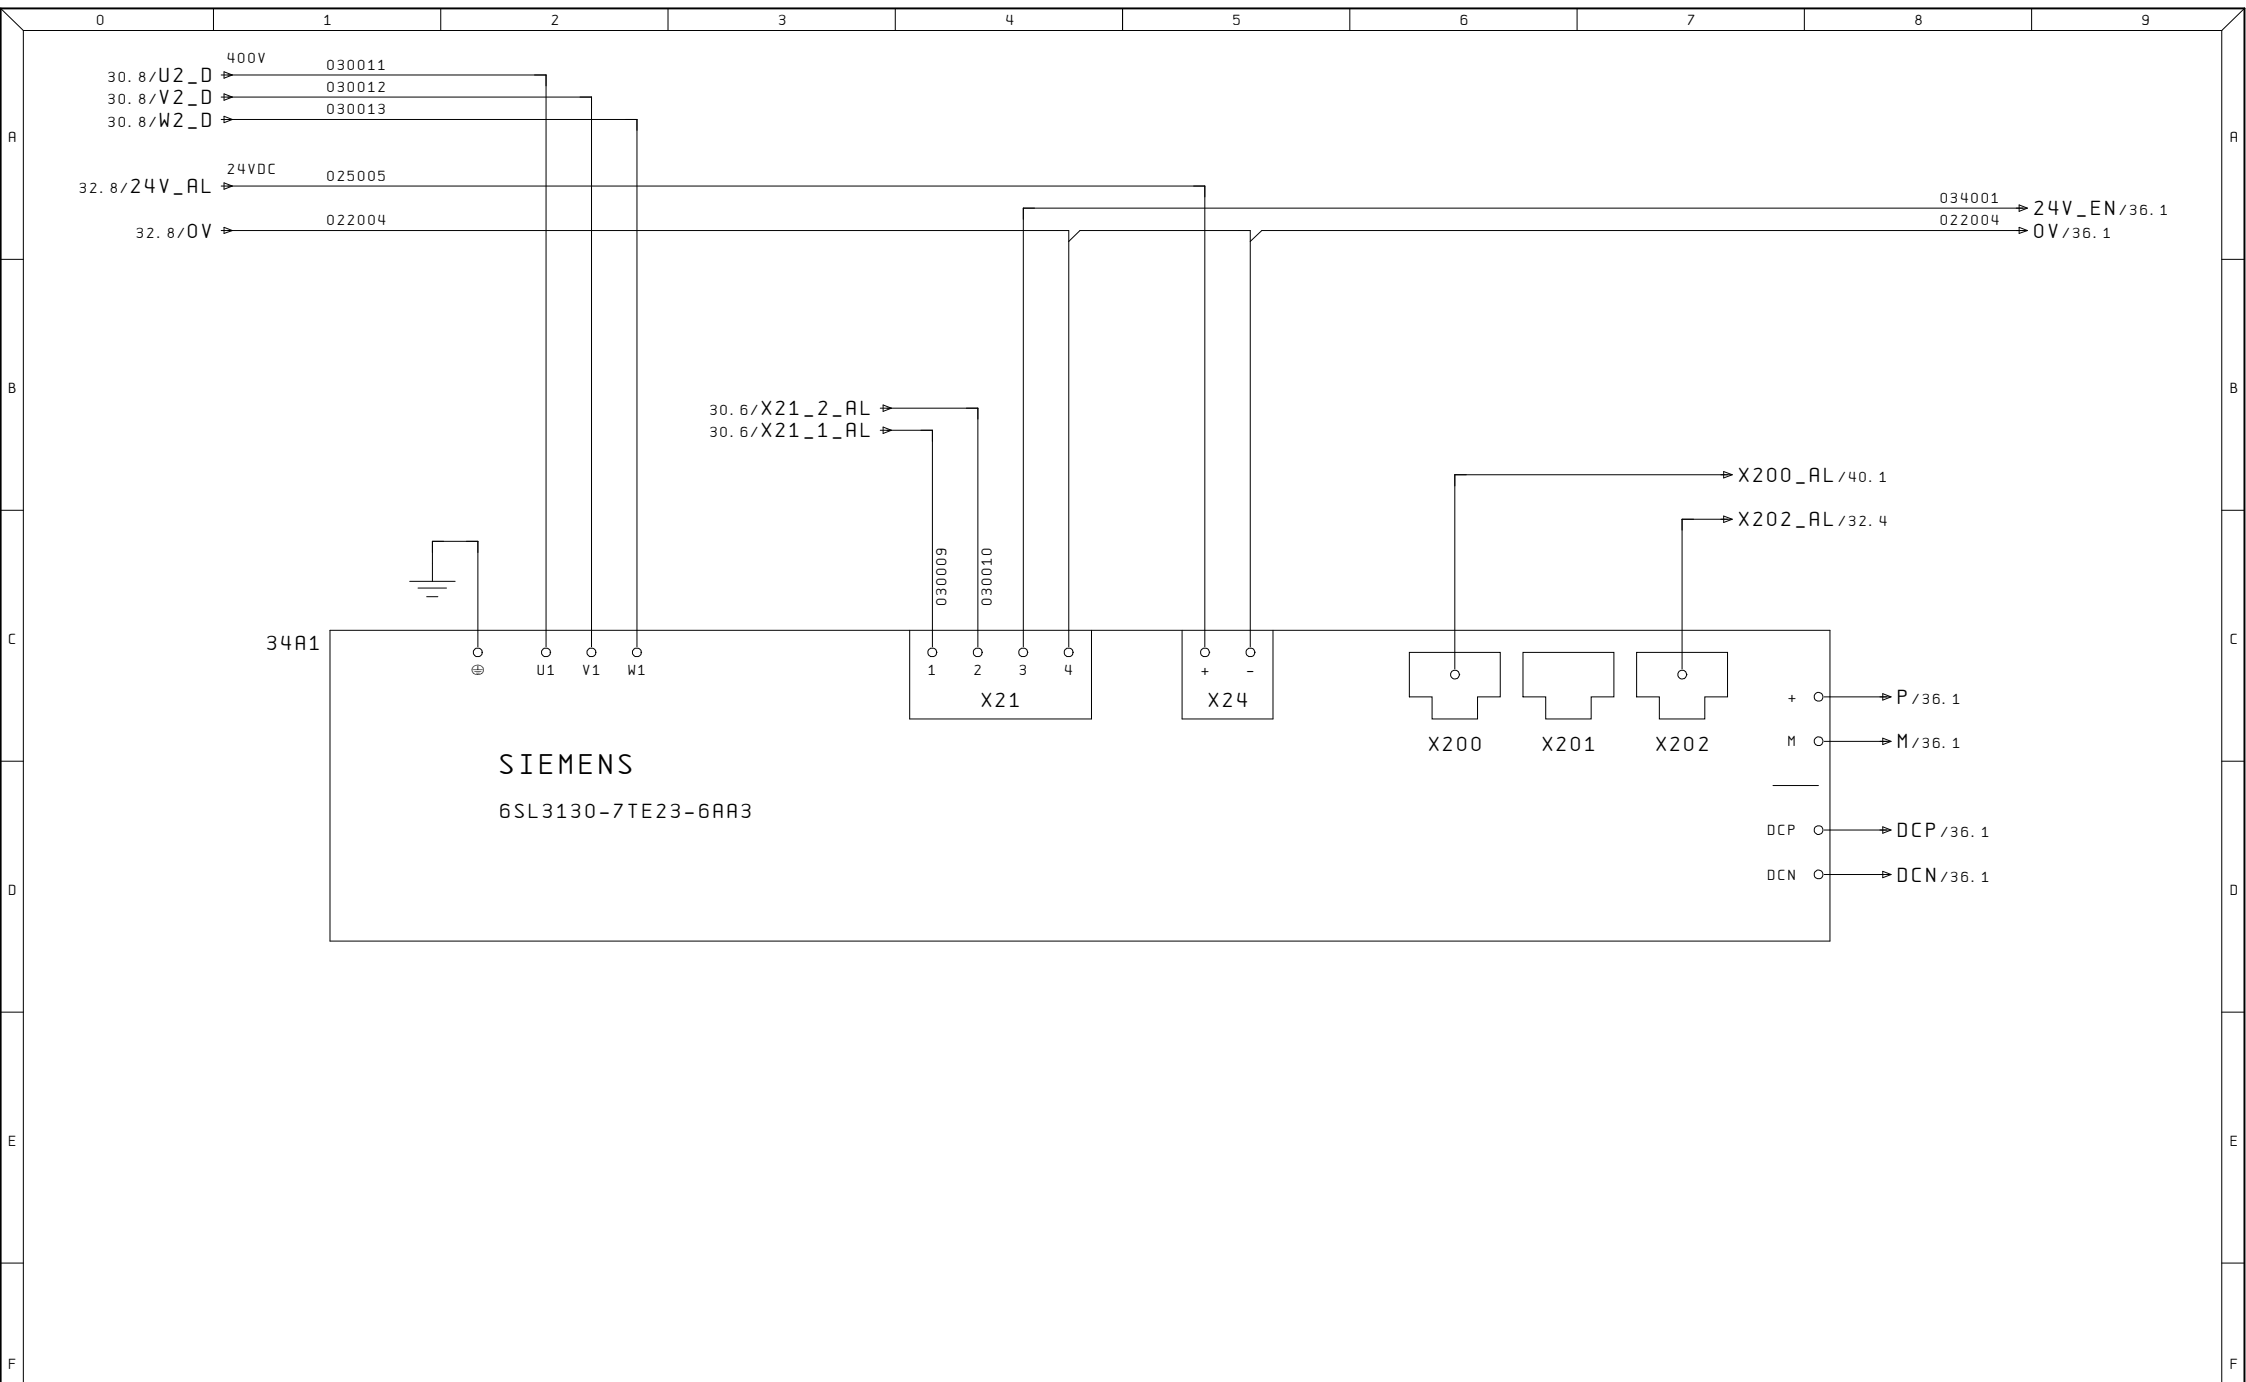


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				ALIMENTATORE AZIONAMENTI			34
	Verif. :							di

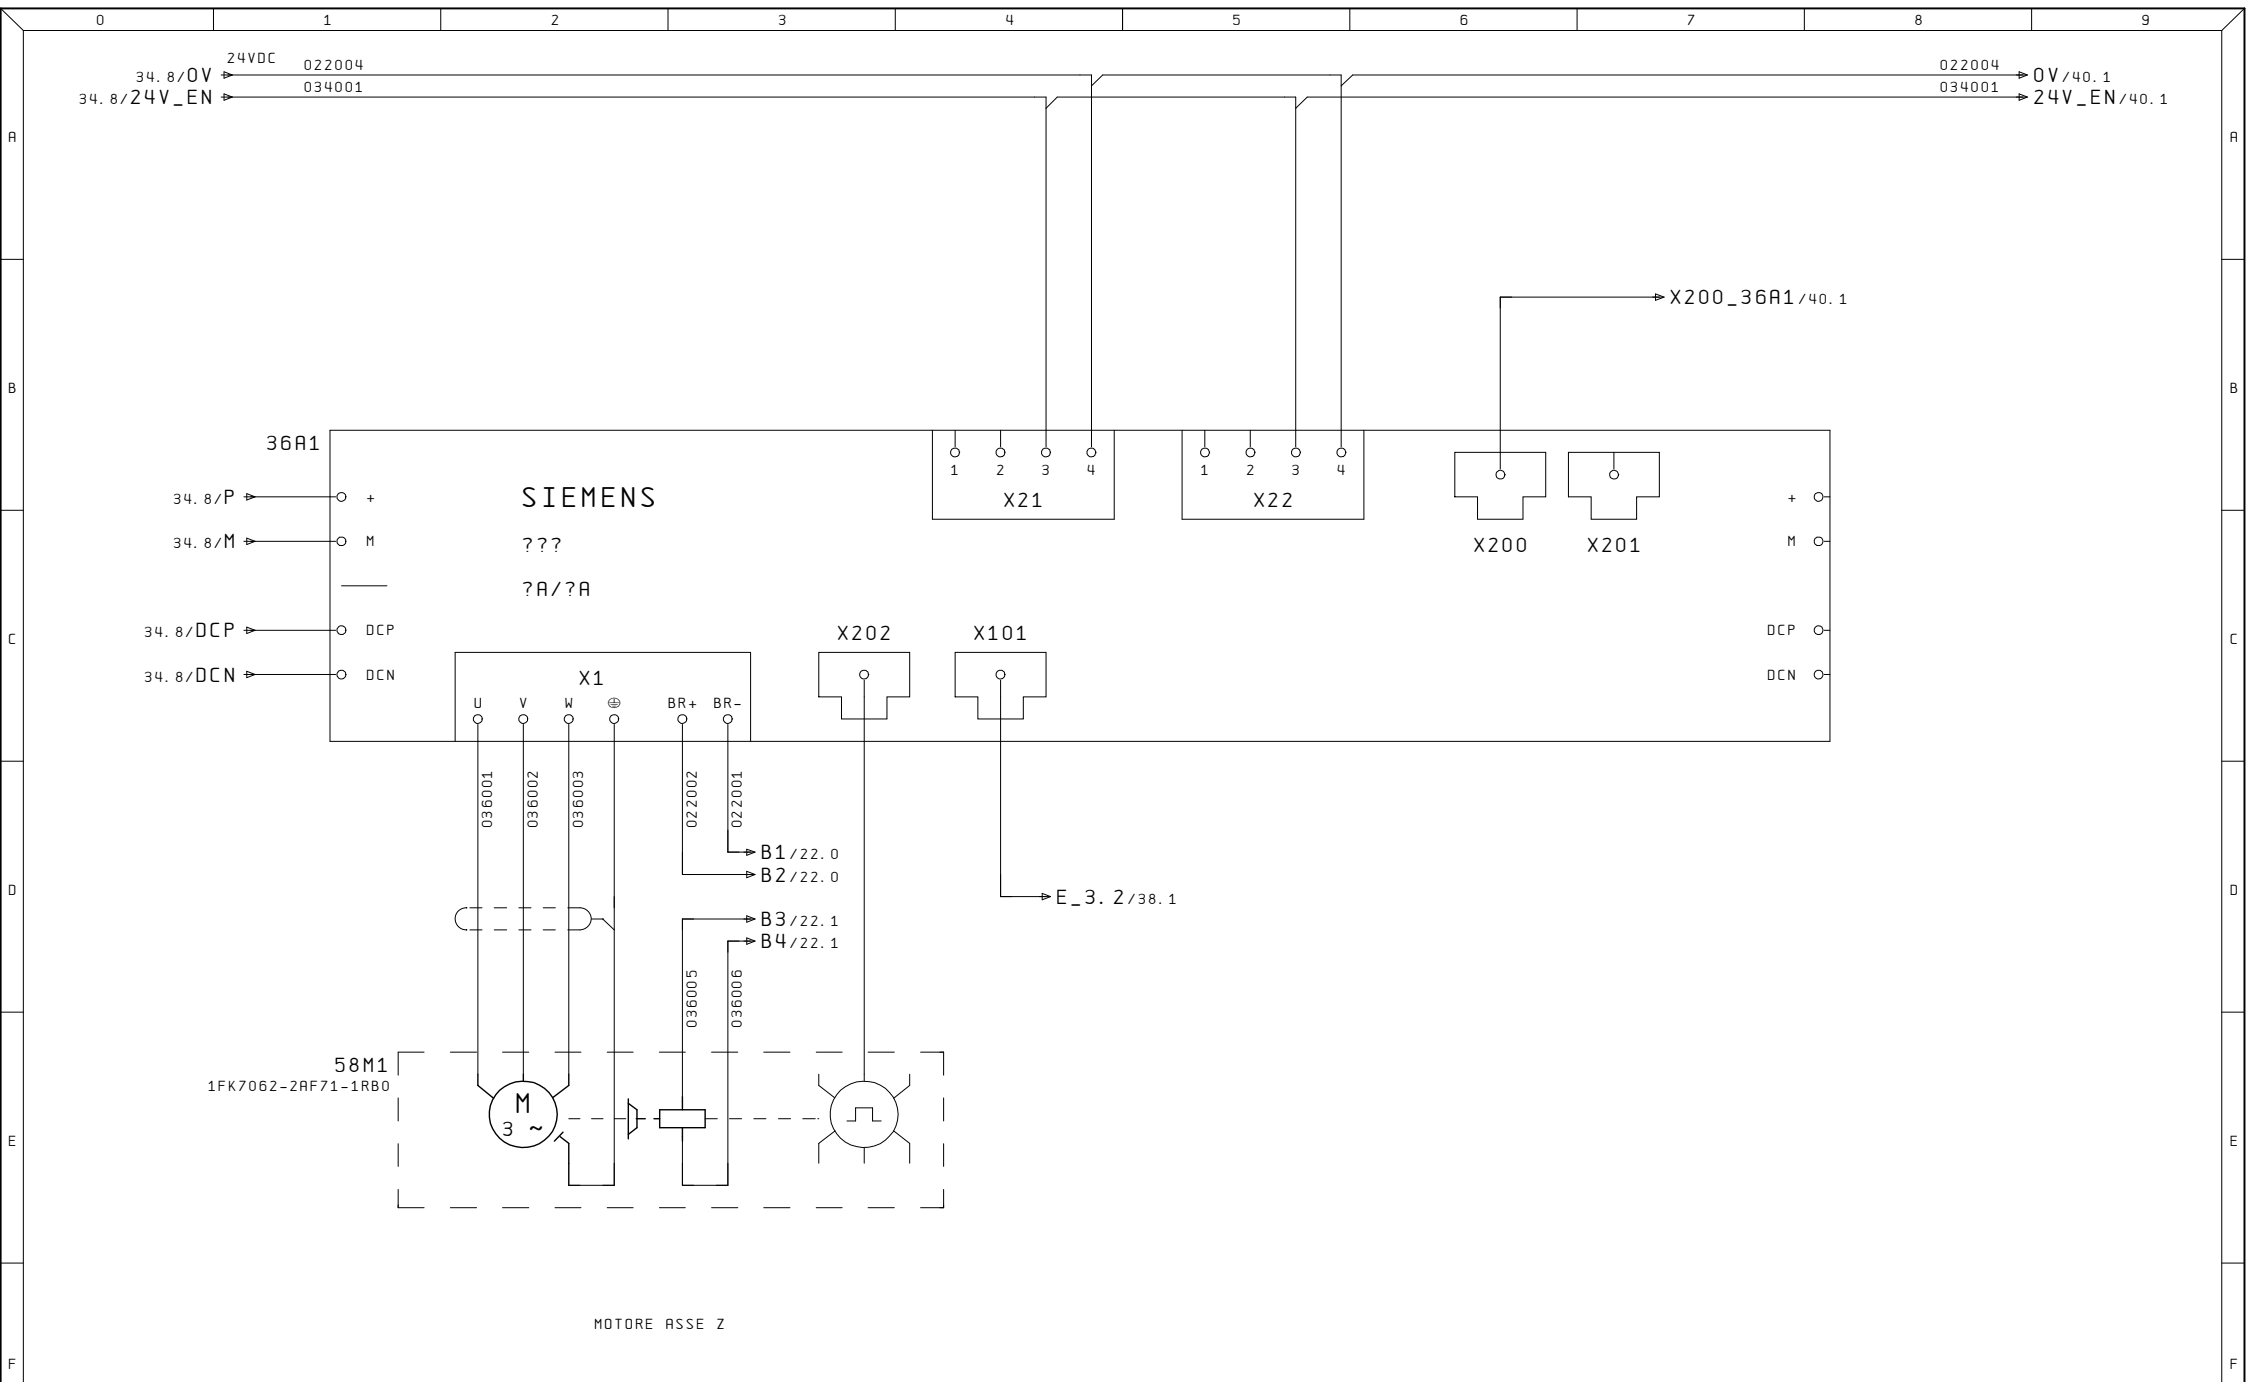


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				AZIONAMENTO MOTORE			36
	Verif. :							di

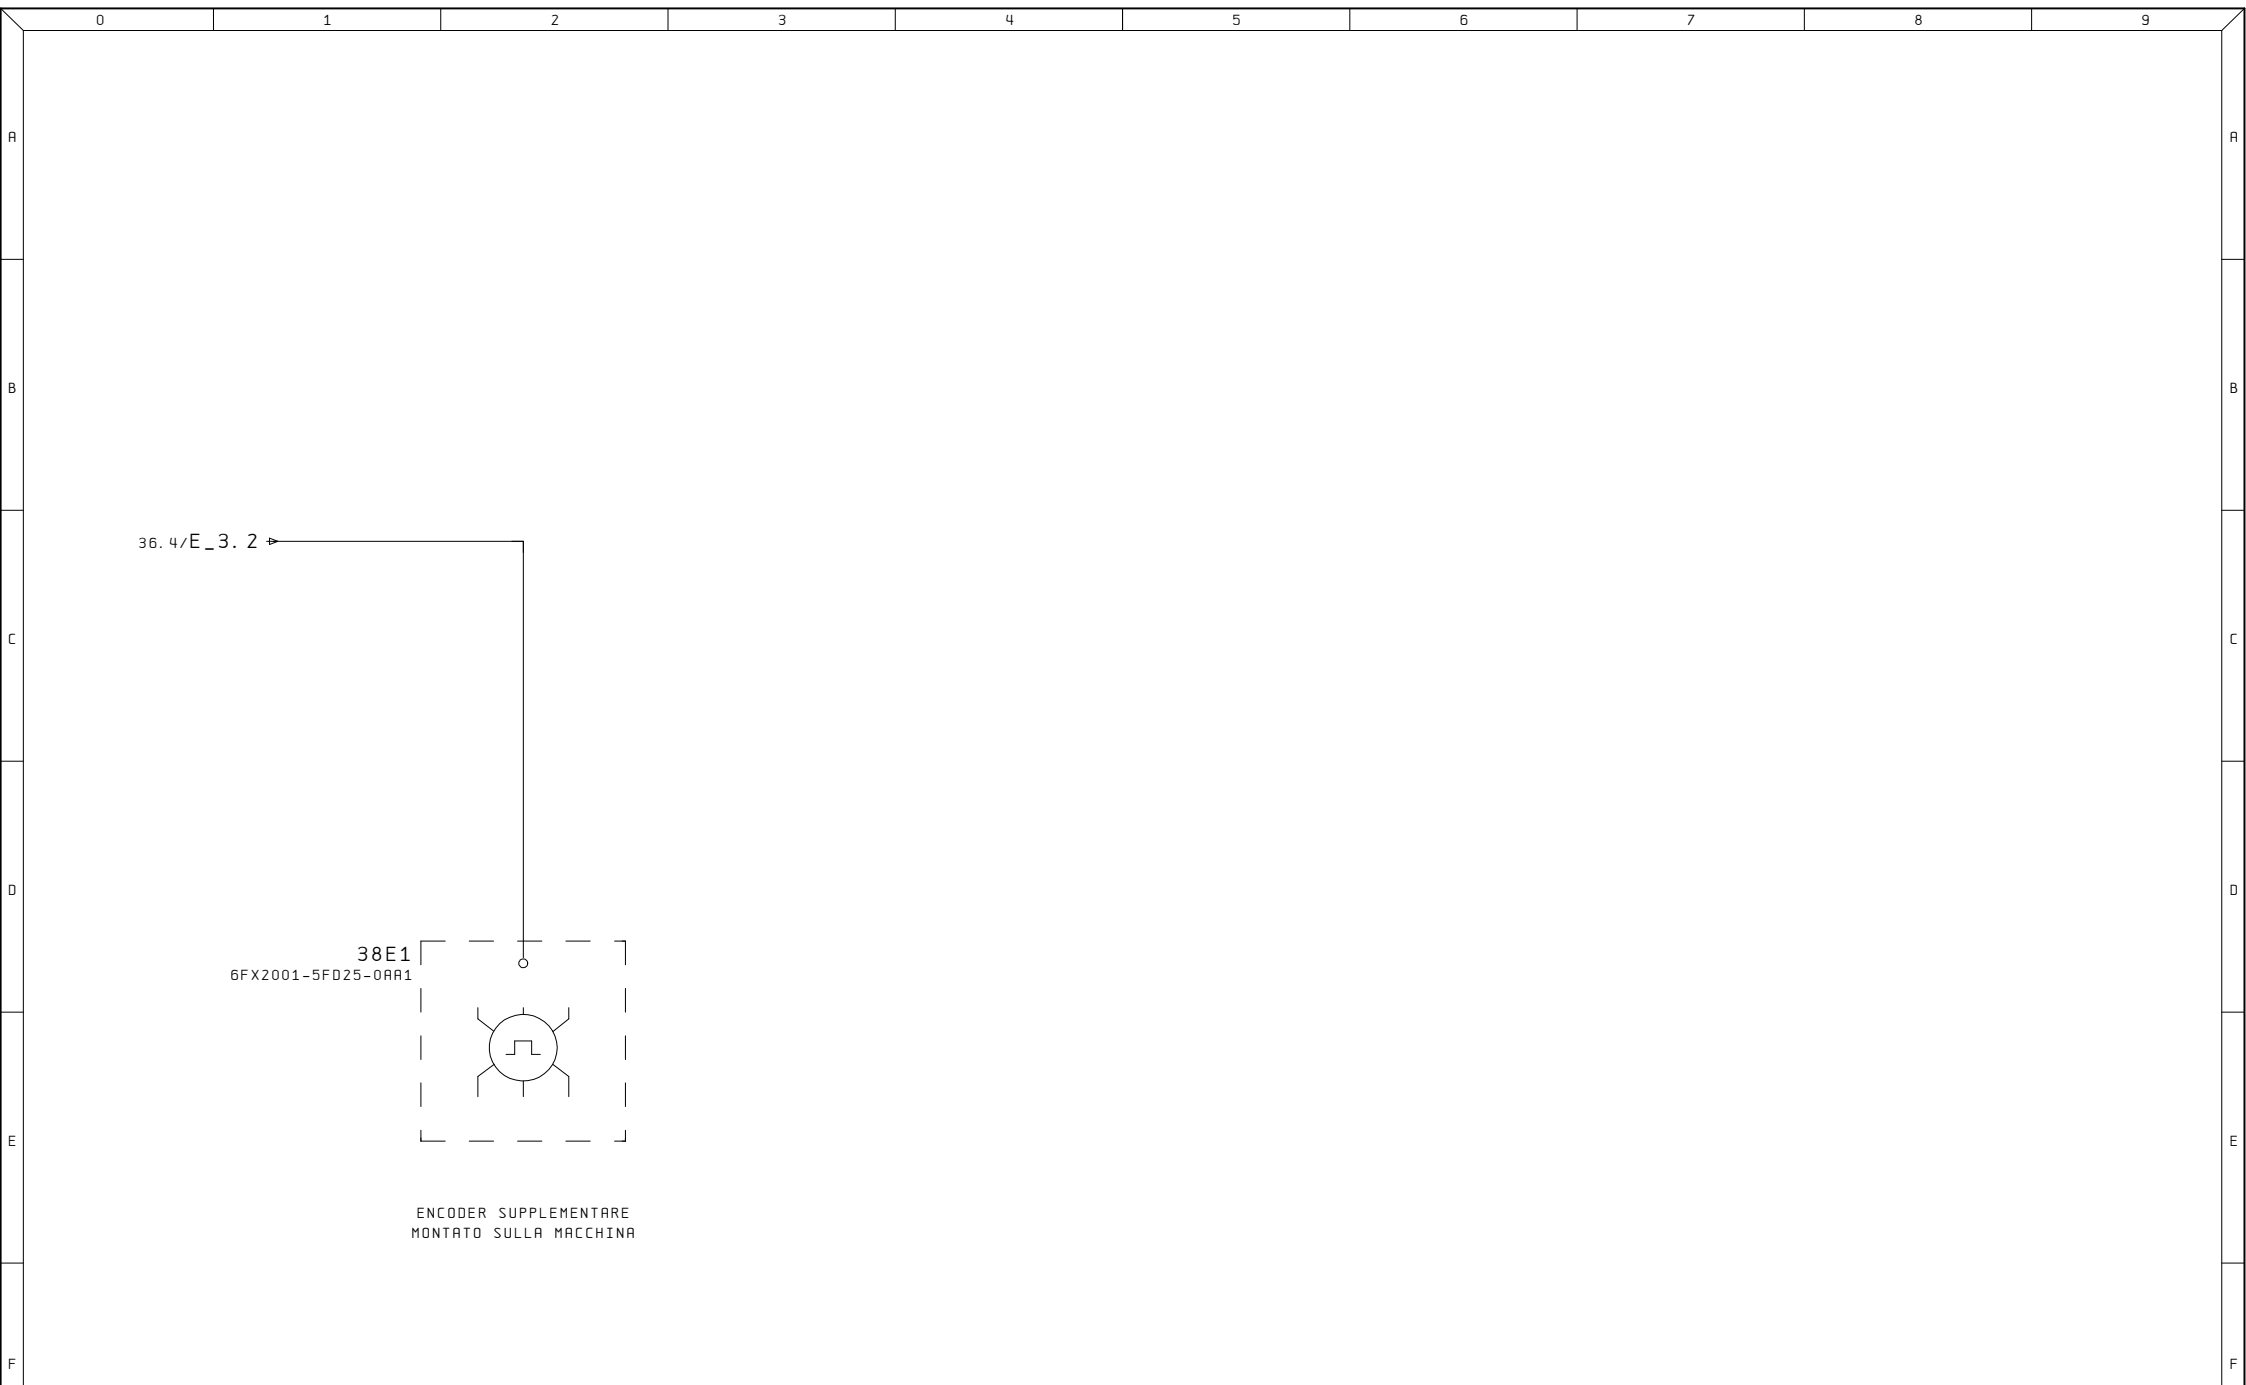


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				ENCODER SUPPLEMENTARE			38
	Verif. :				ASSE Z			di

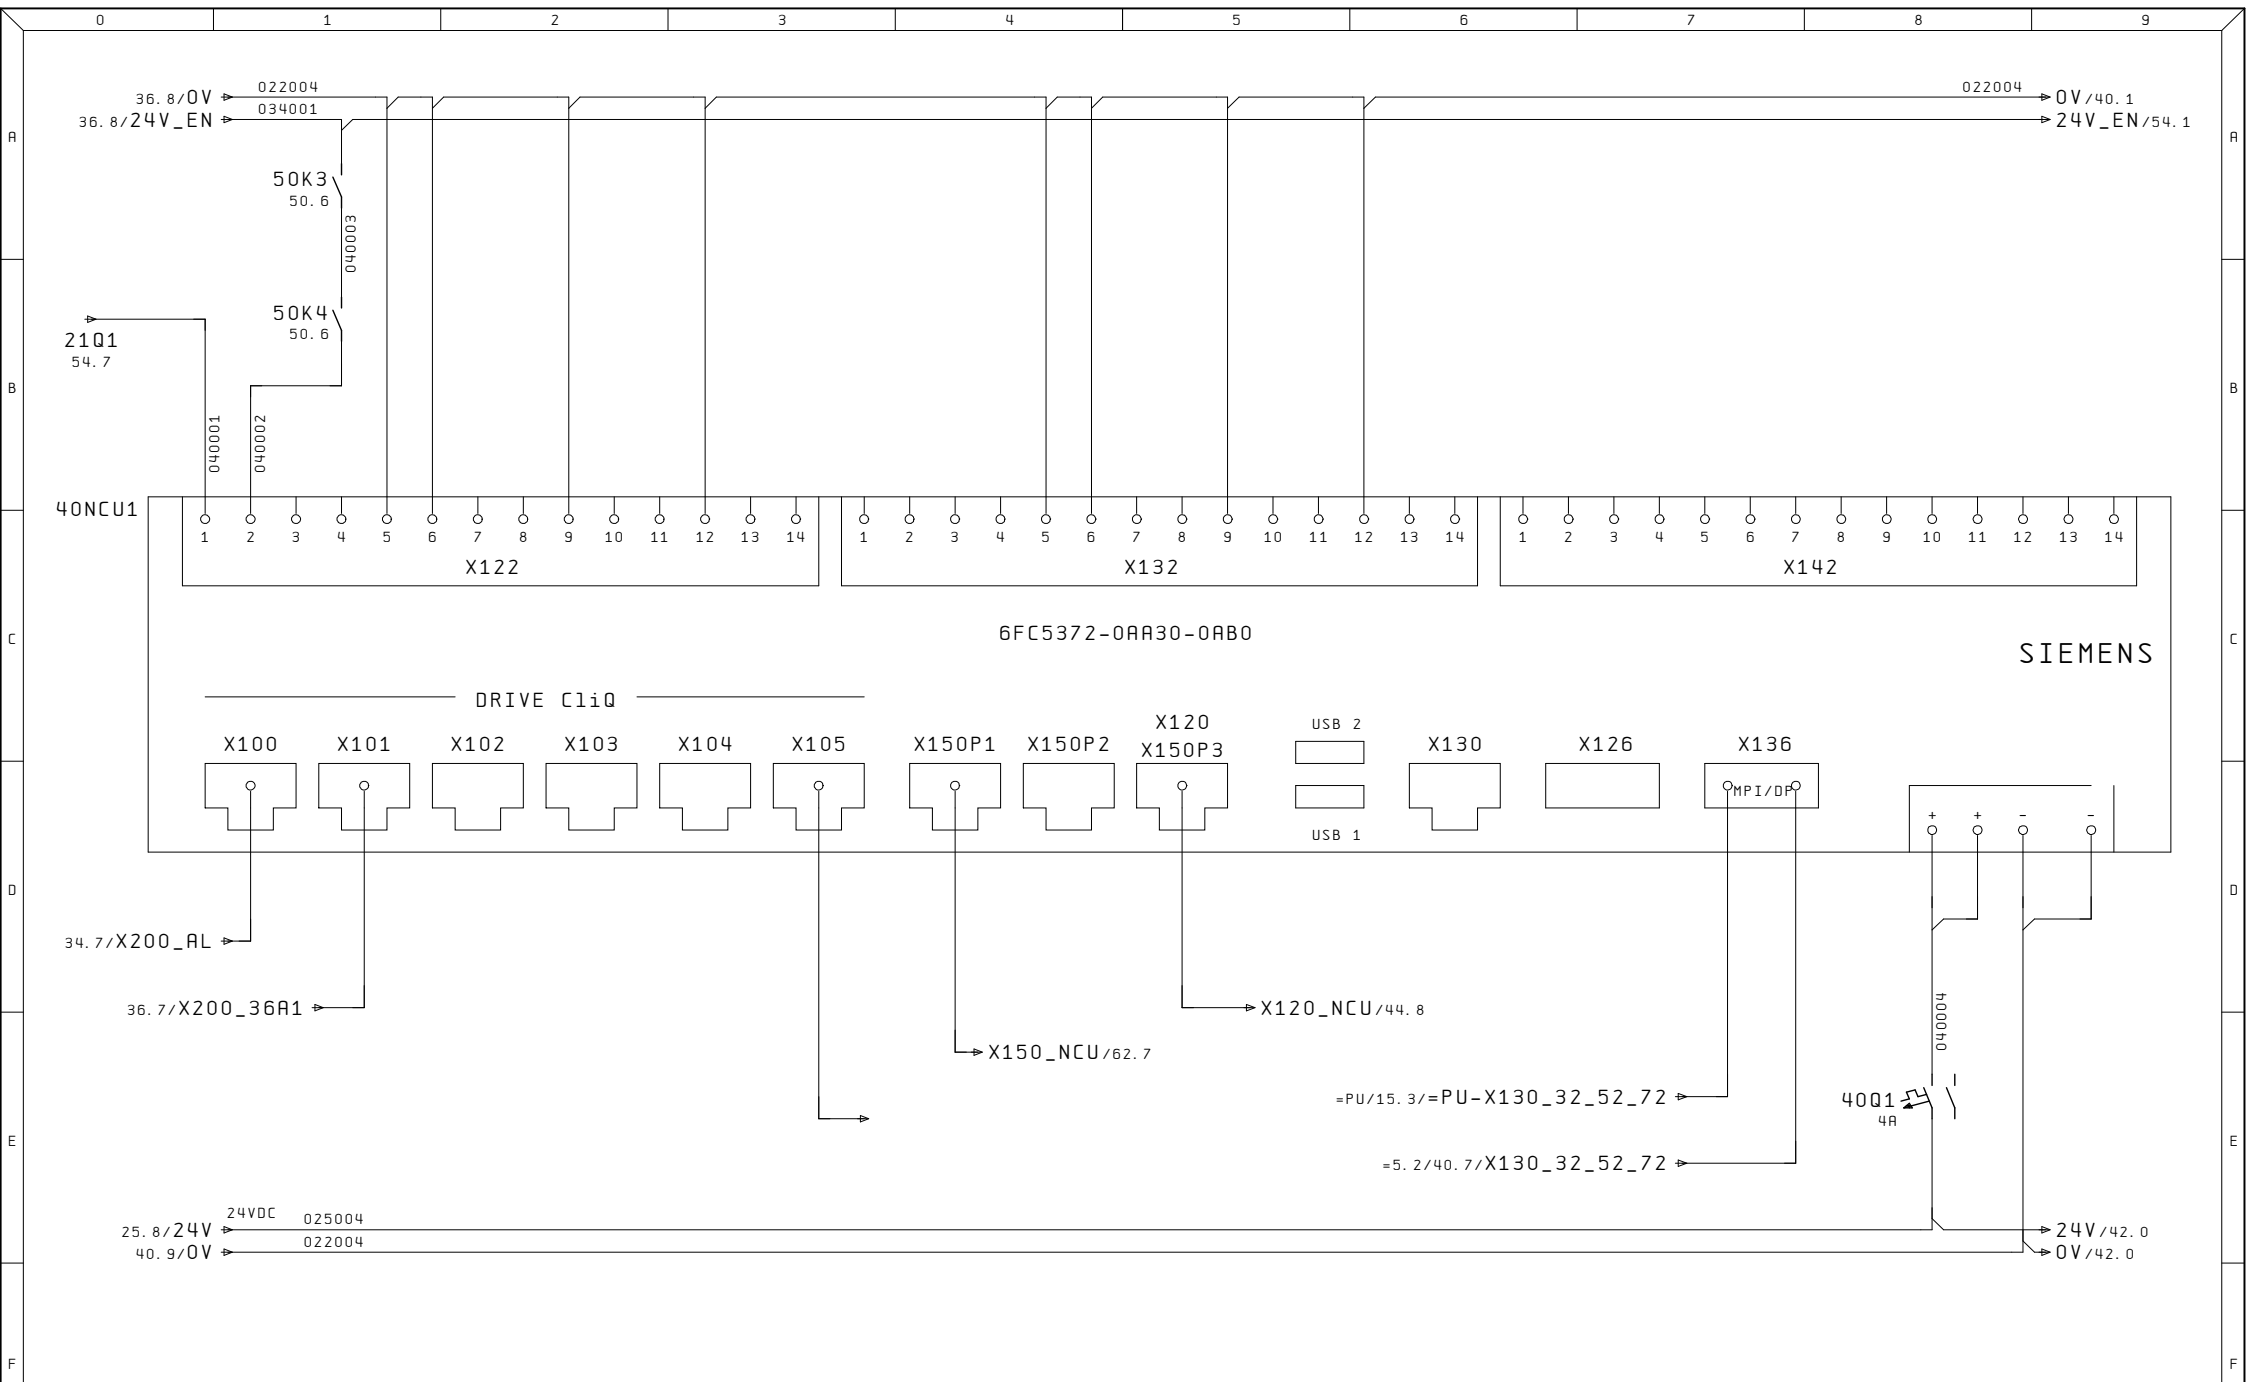


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MODULO NCU			40
	Verif. :							di

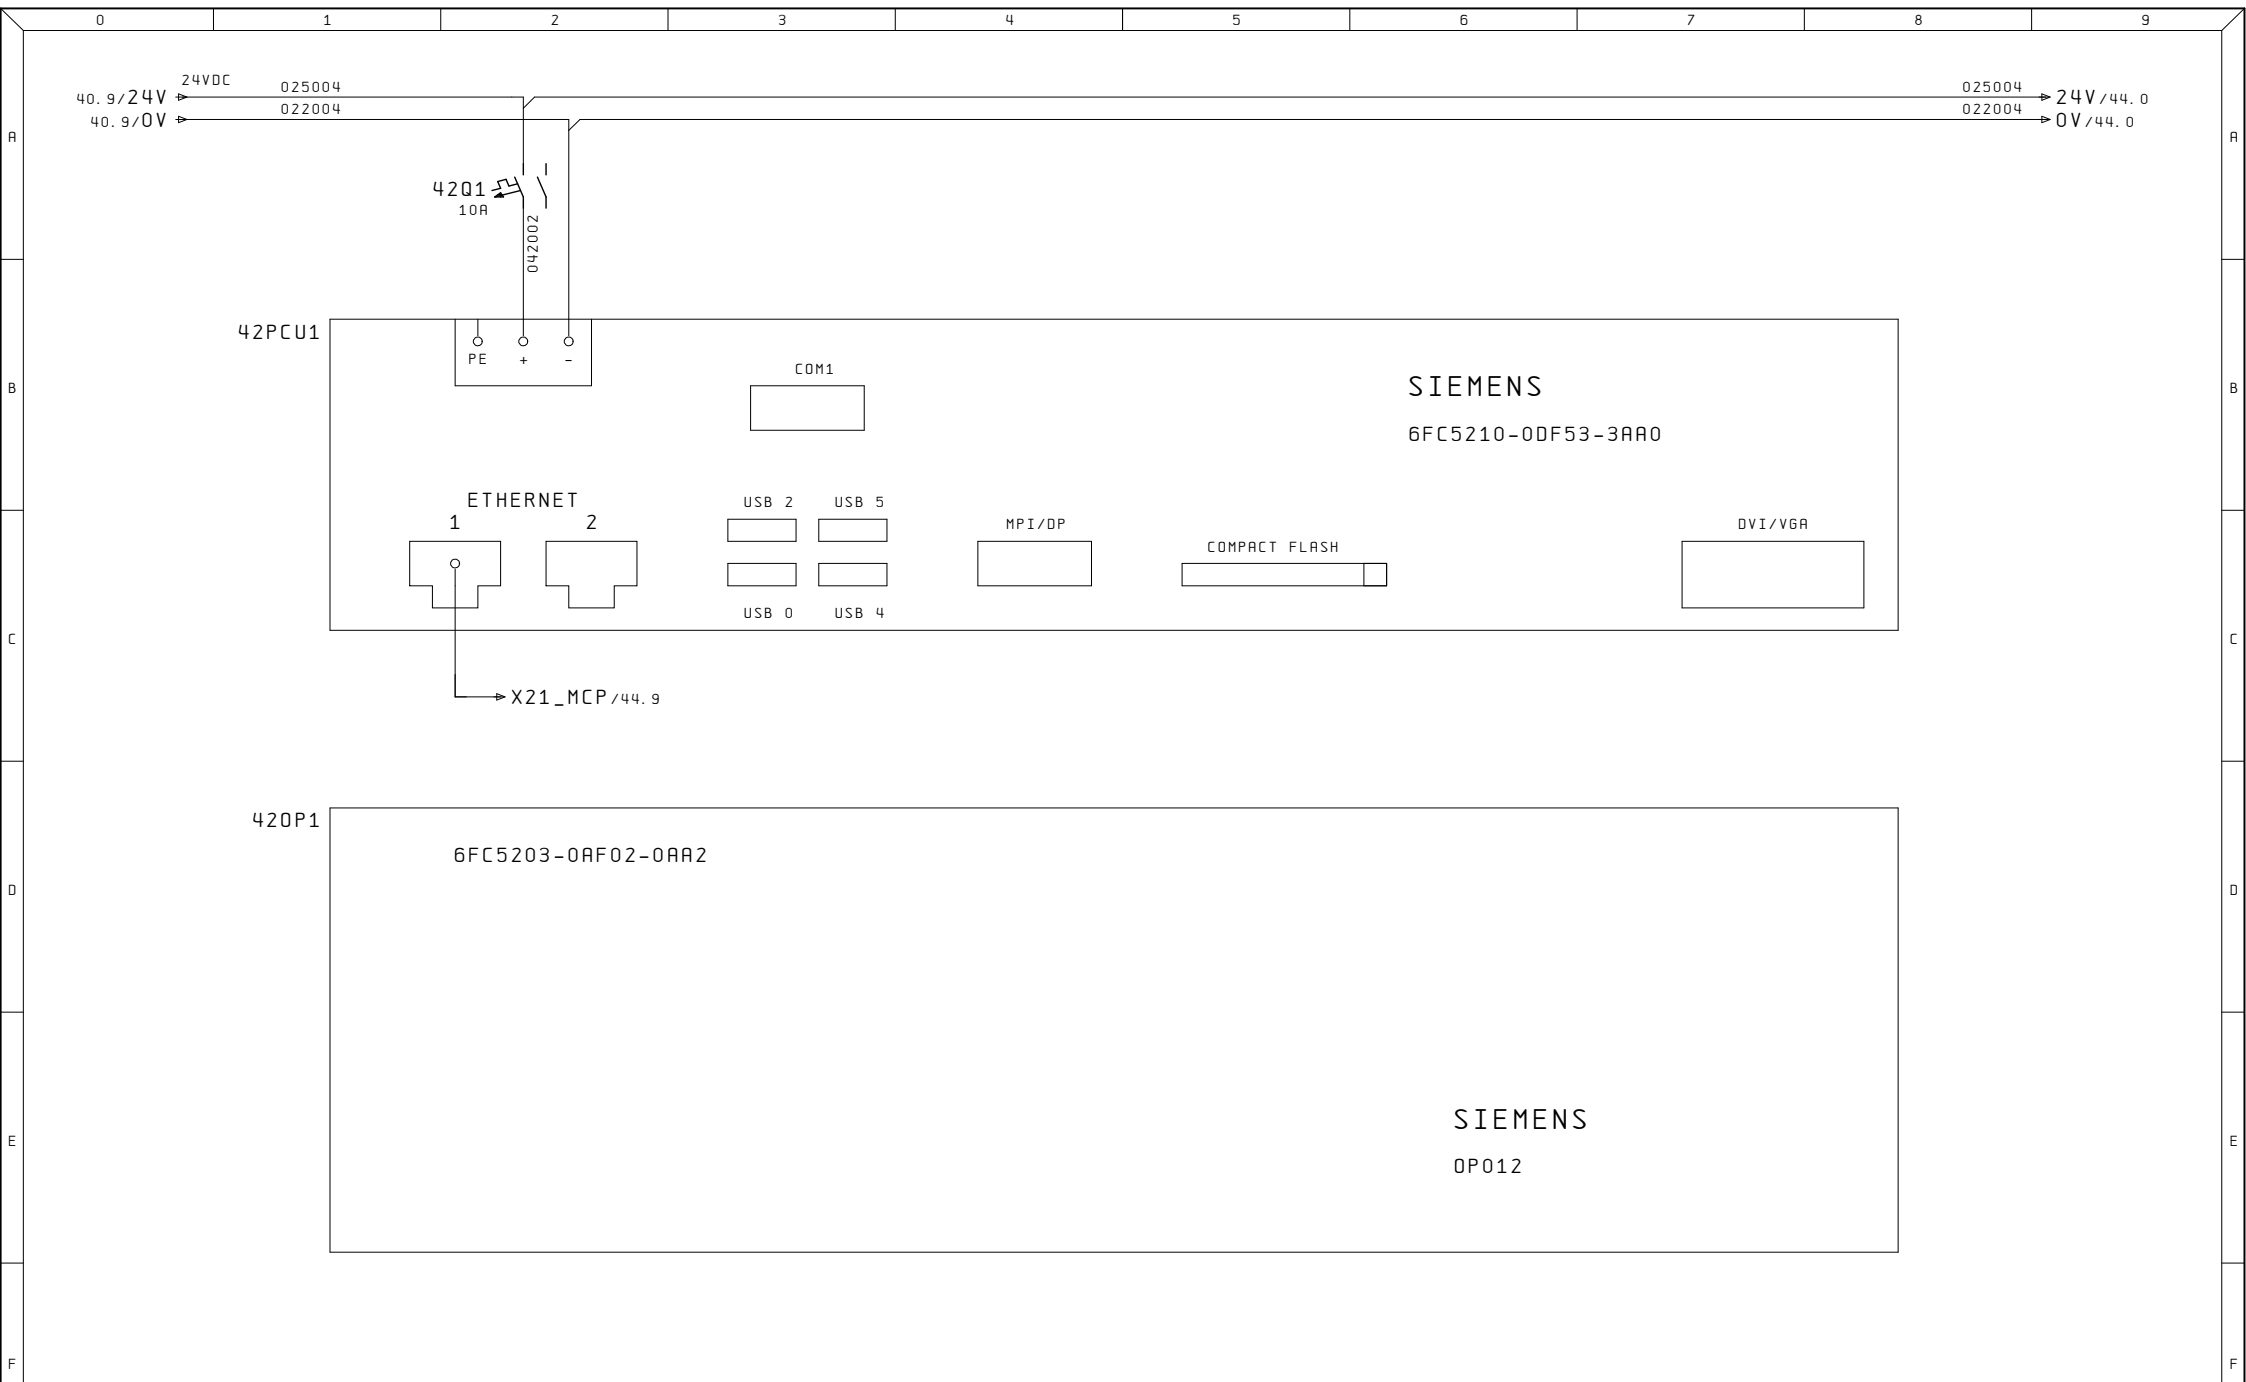


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MODULO PCU			42
	Verif. :							di

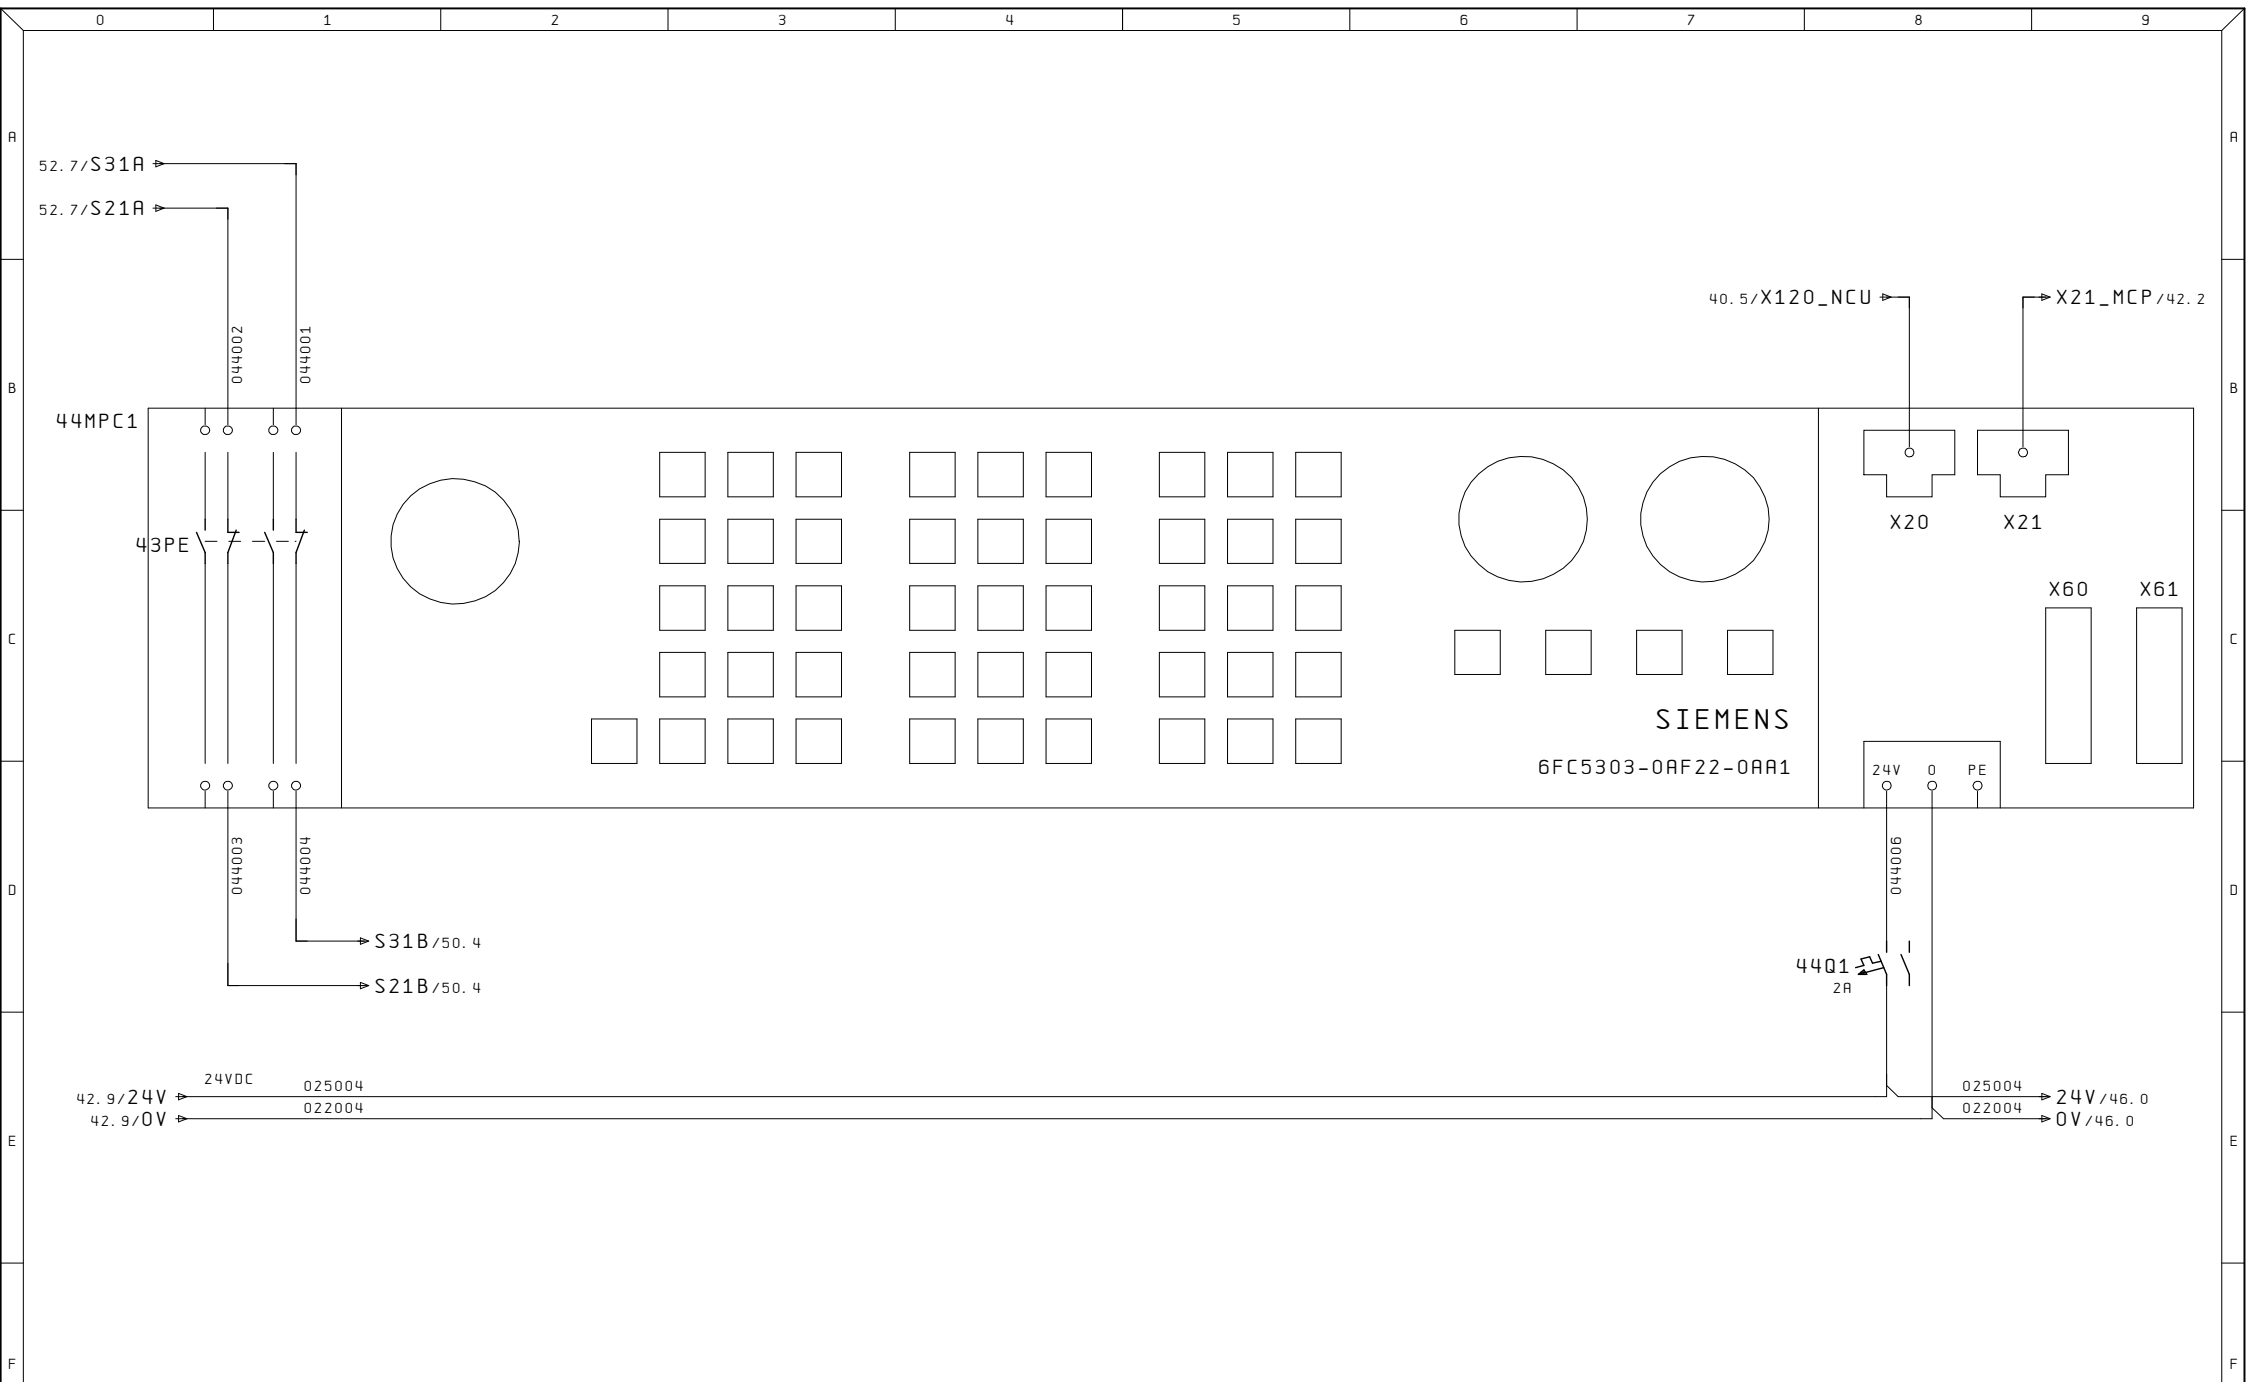


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				TASTIERA MCP			44
	Verif. :							di

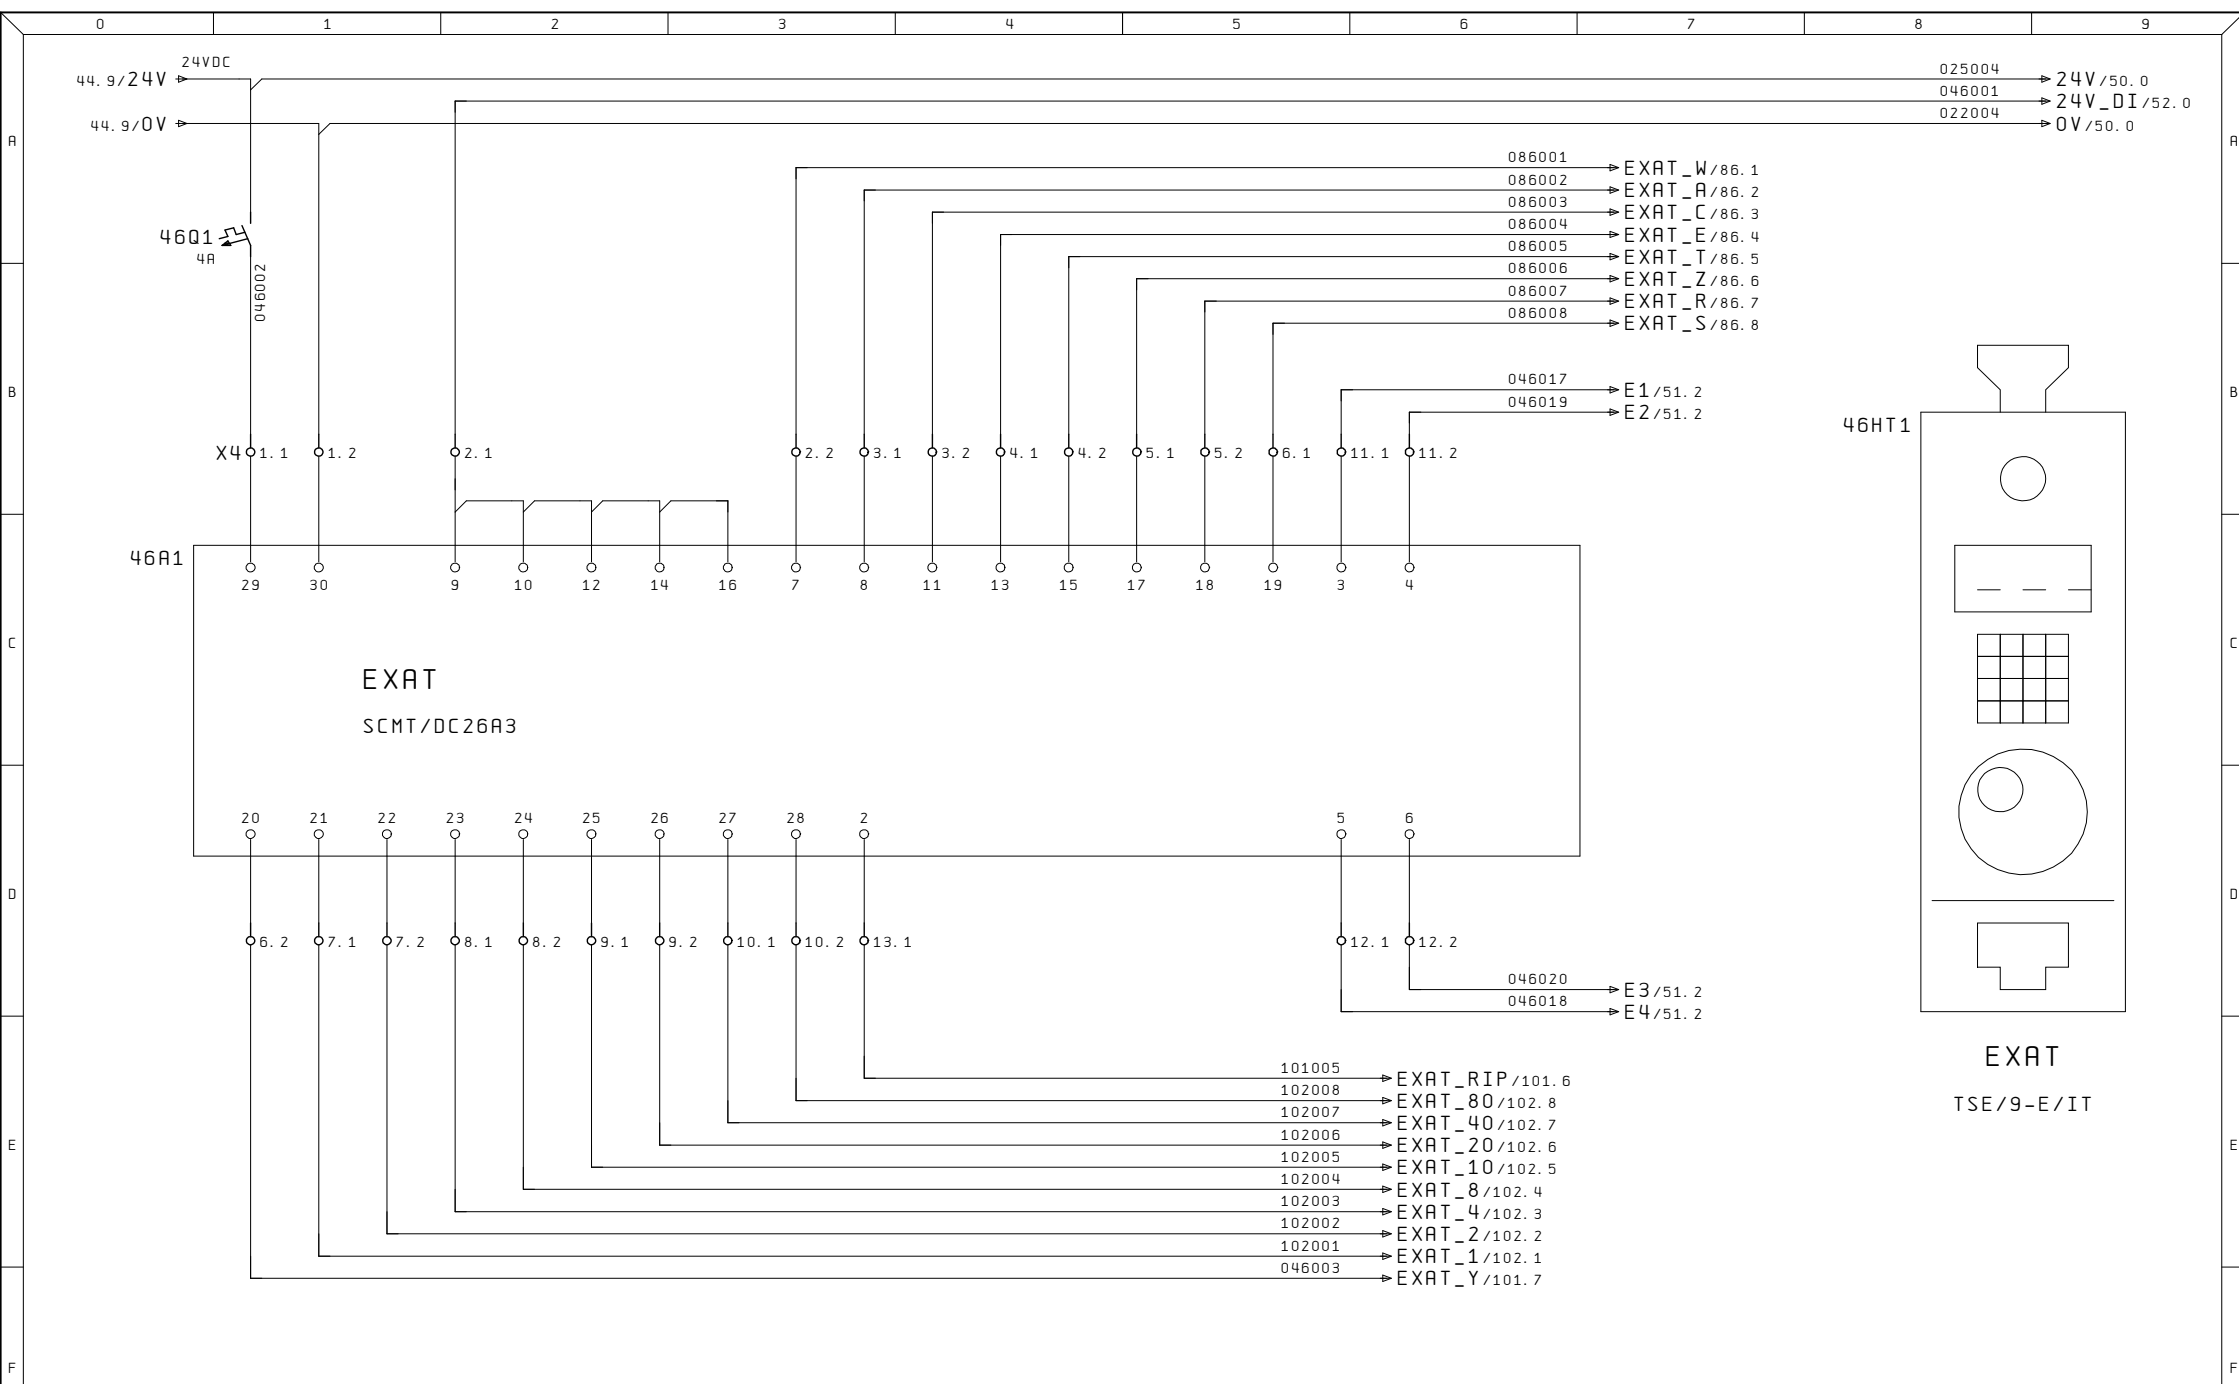


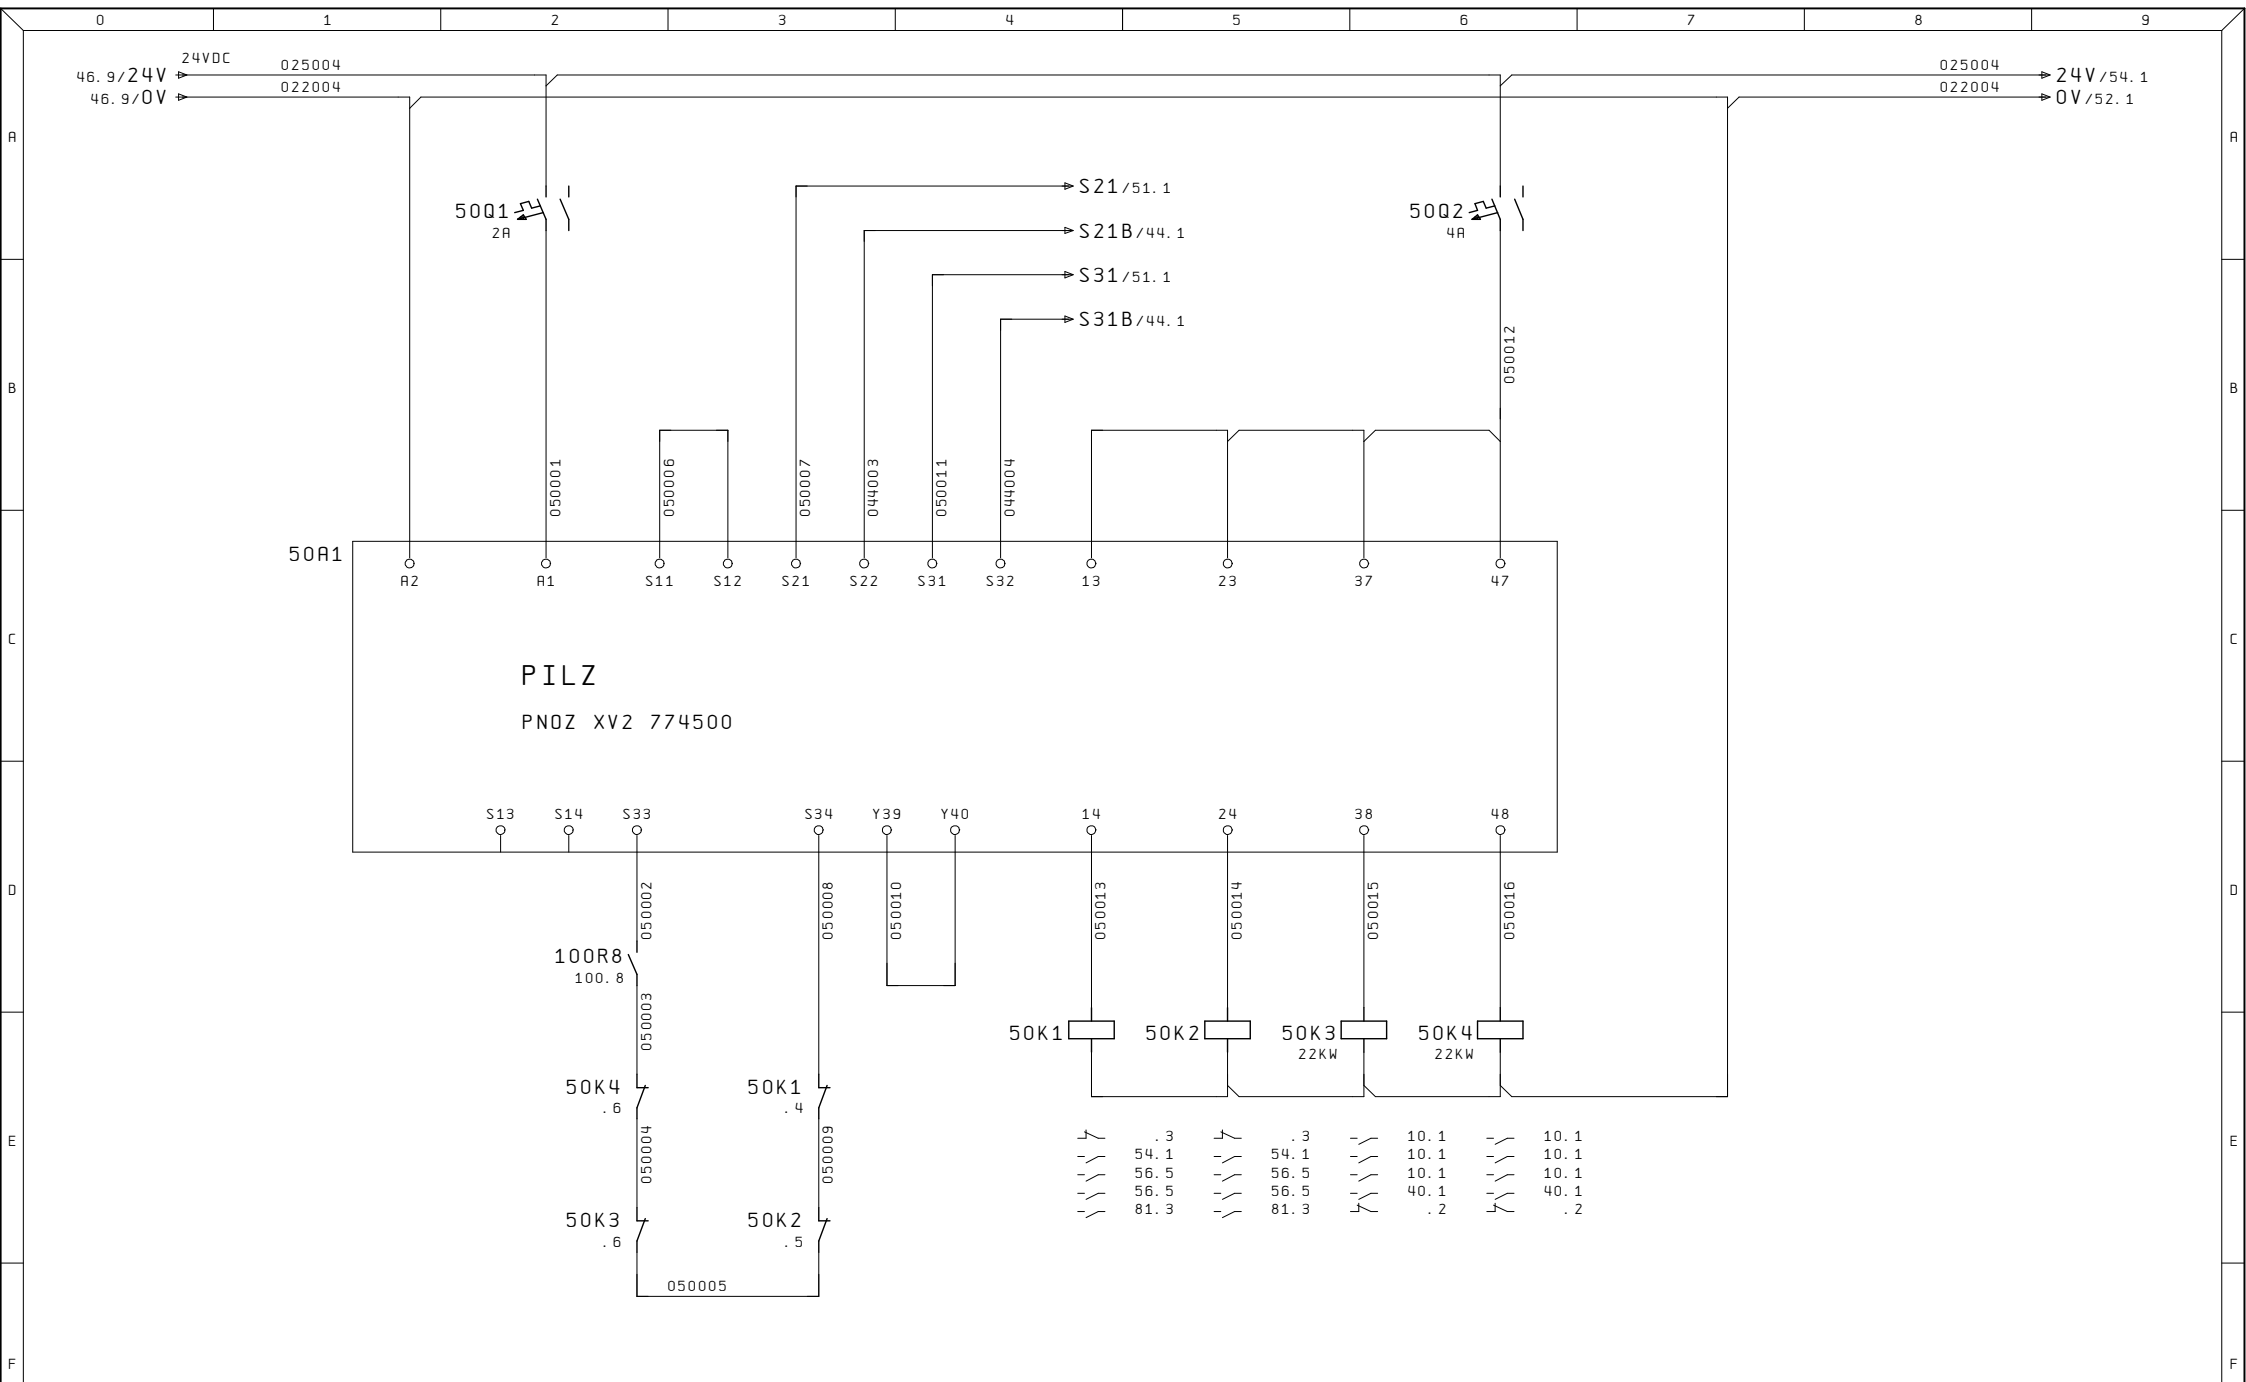

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 10. Set. 2019				EMERGENZA			
	Verif. :				Pag. 50			
					di			

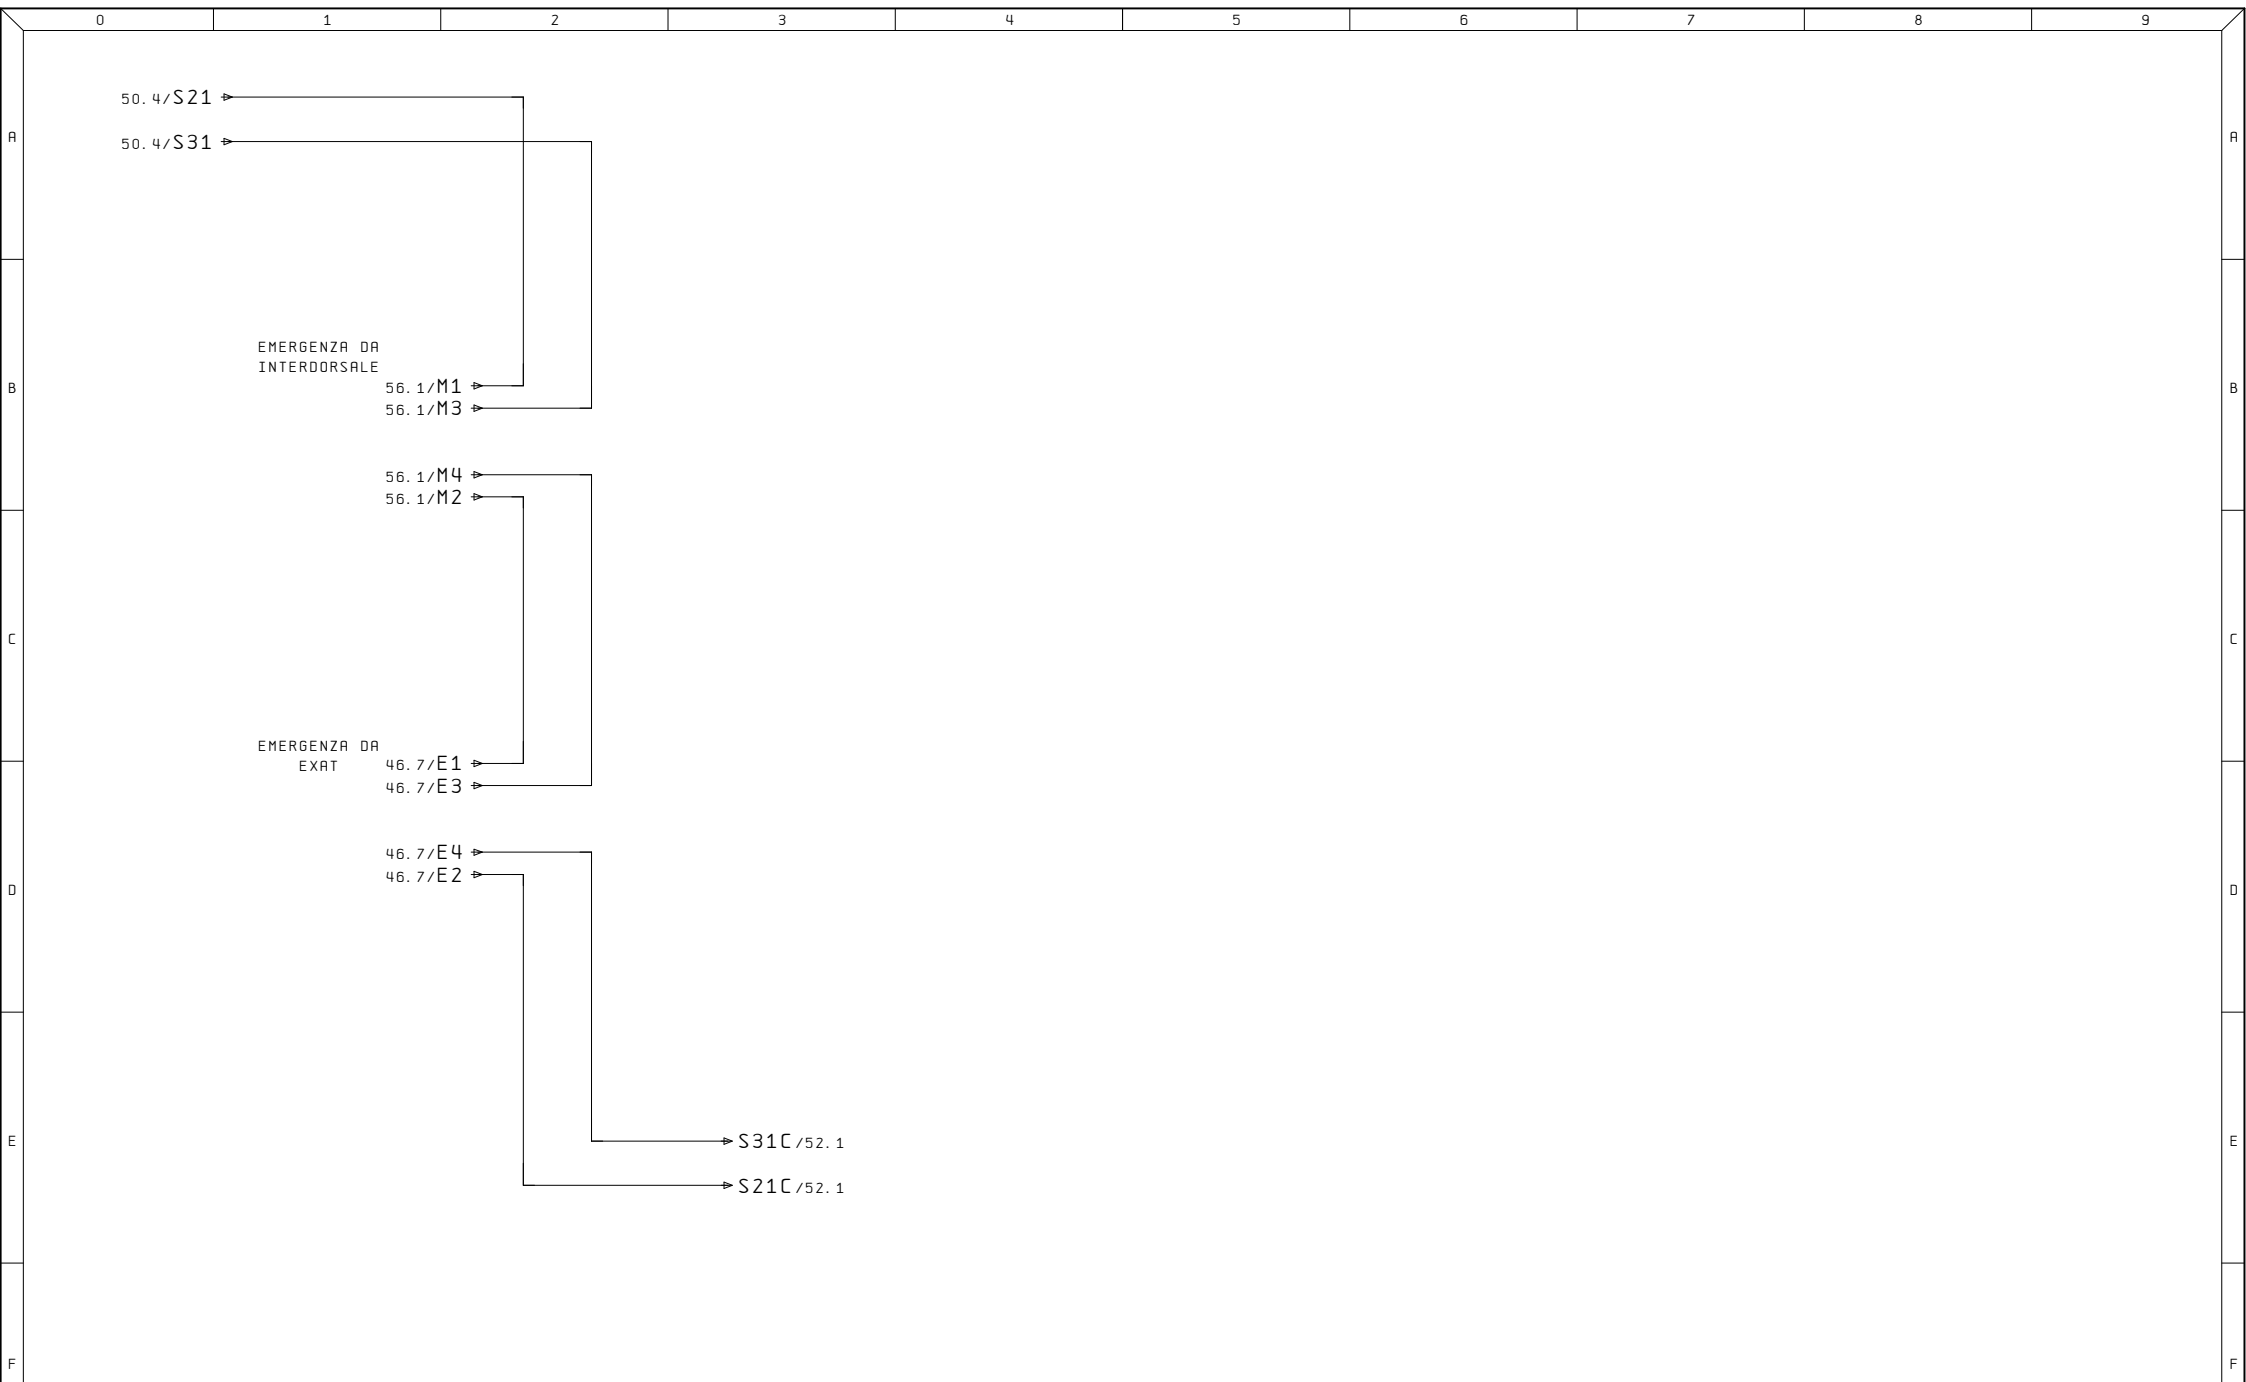


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =3.2	Codice luogo +	Pag. 51 di	
	Data :									
	Diseg. :									
	Stampa : 10. Set. 2019									
	Verif. :									
				Cliente Finale	Descrizione pagina PULSANTI EMERGENZA					

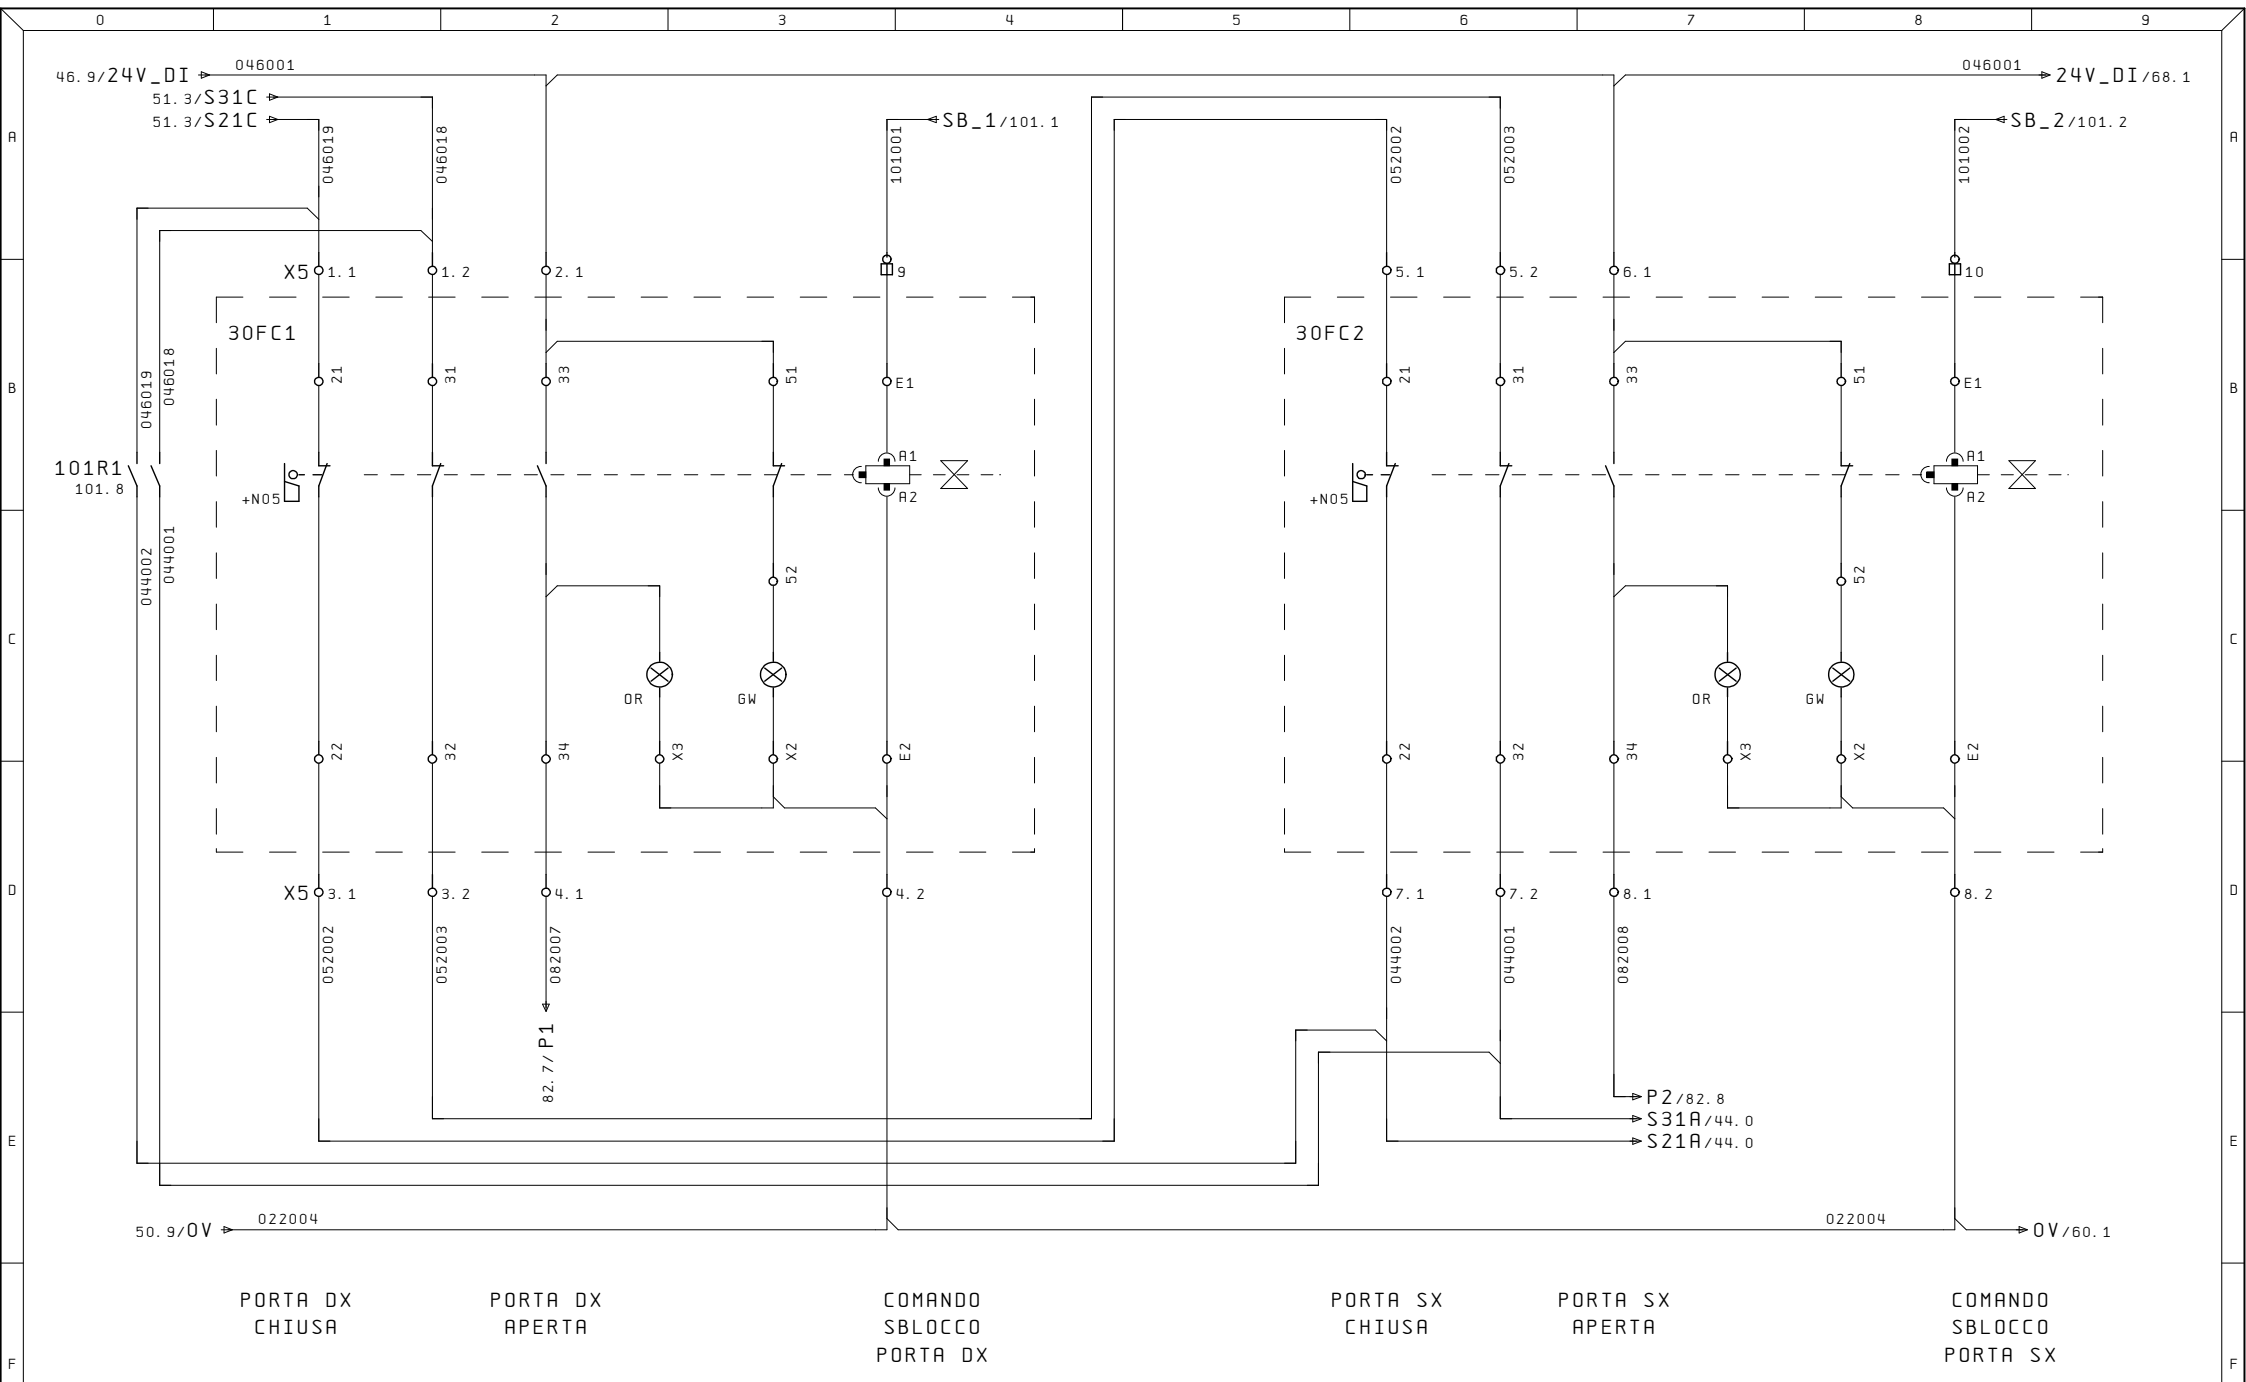


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :			Descrizione pagina				Pag. 52
	Stampa : 10. Set. 2019			SICUREZZE PORTA DX E SX				
	Verif. :			di				


QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			
--	--	--	--

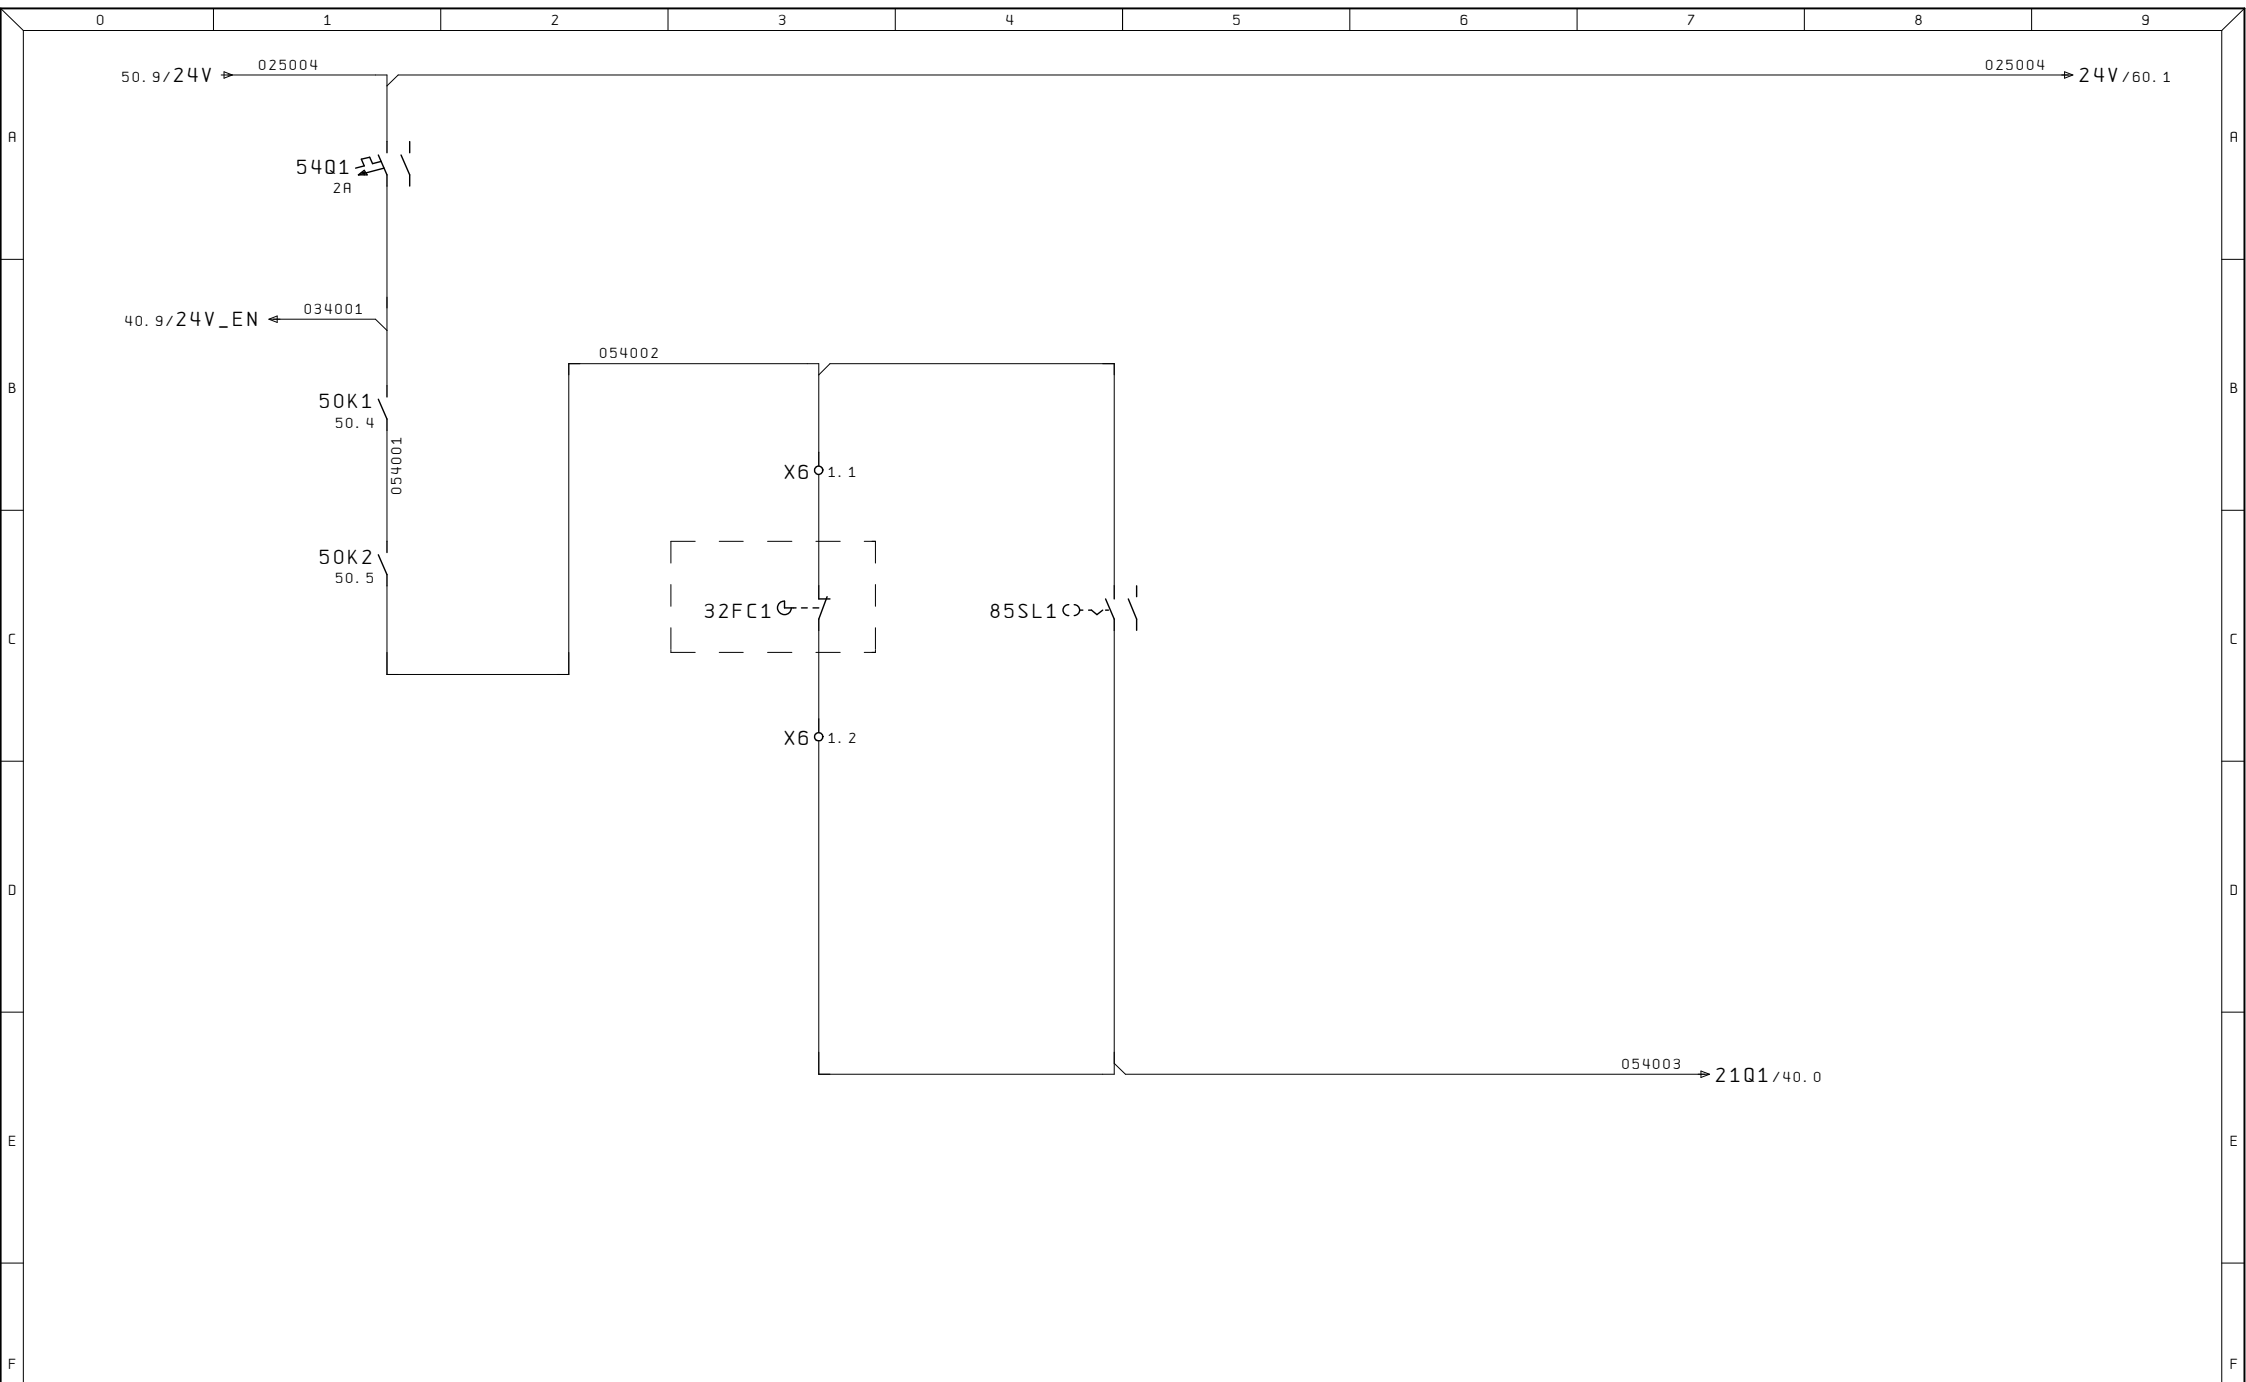


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =3.2	Codice luogo +
	Data :			Descrizione pagina ABILITAZIONE DRIVE	Pag. 54			
	Diseg. :							
	Stampa : 10. Set. 2019							
Verif. :			Cliente Finale				di	

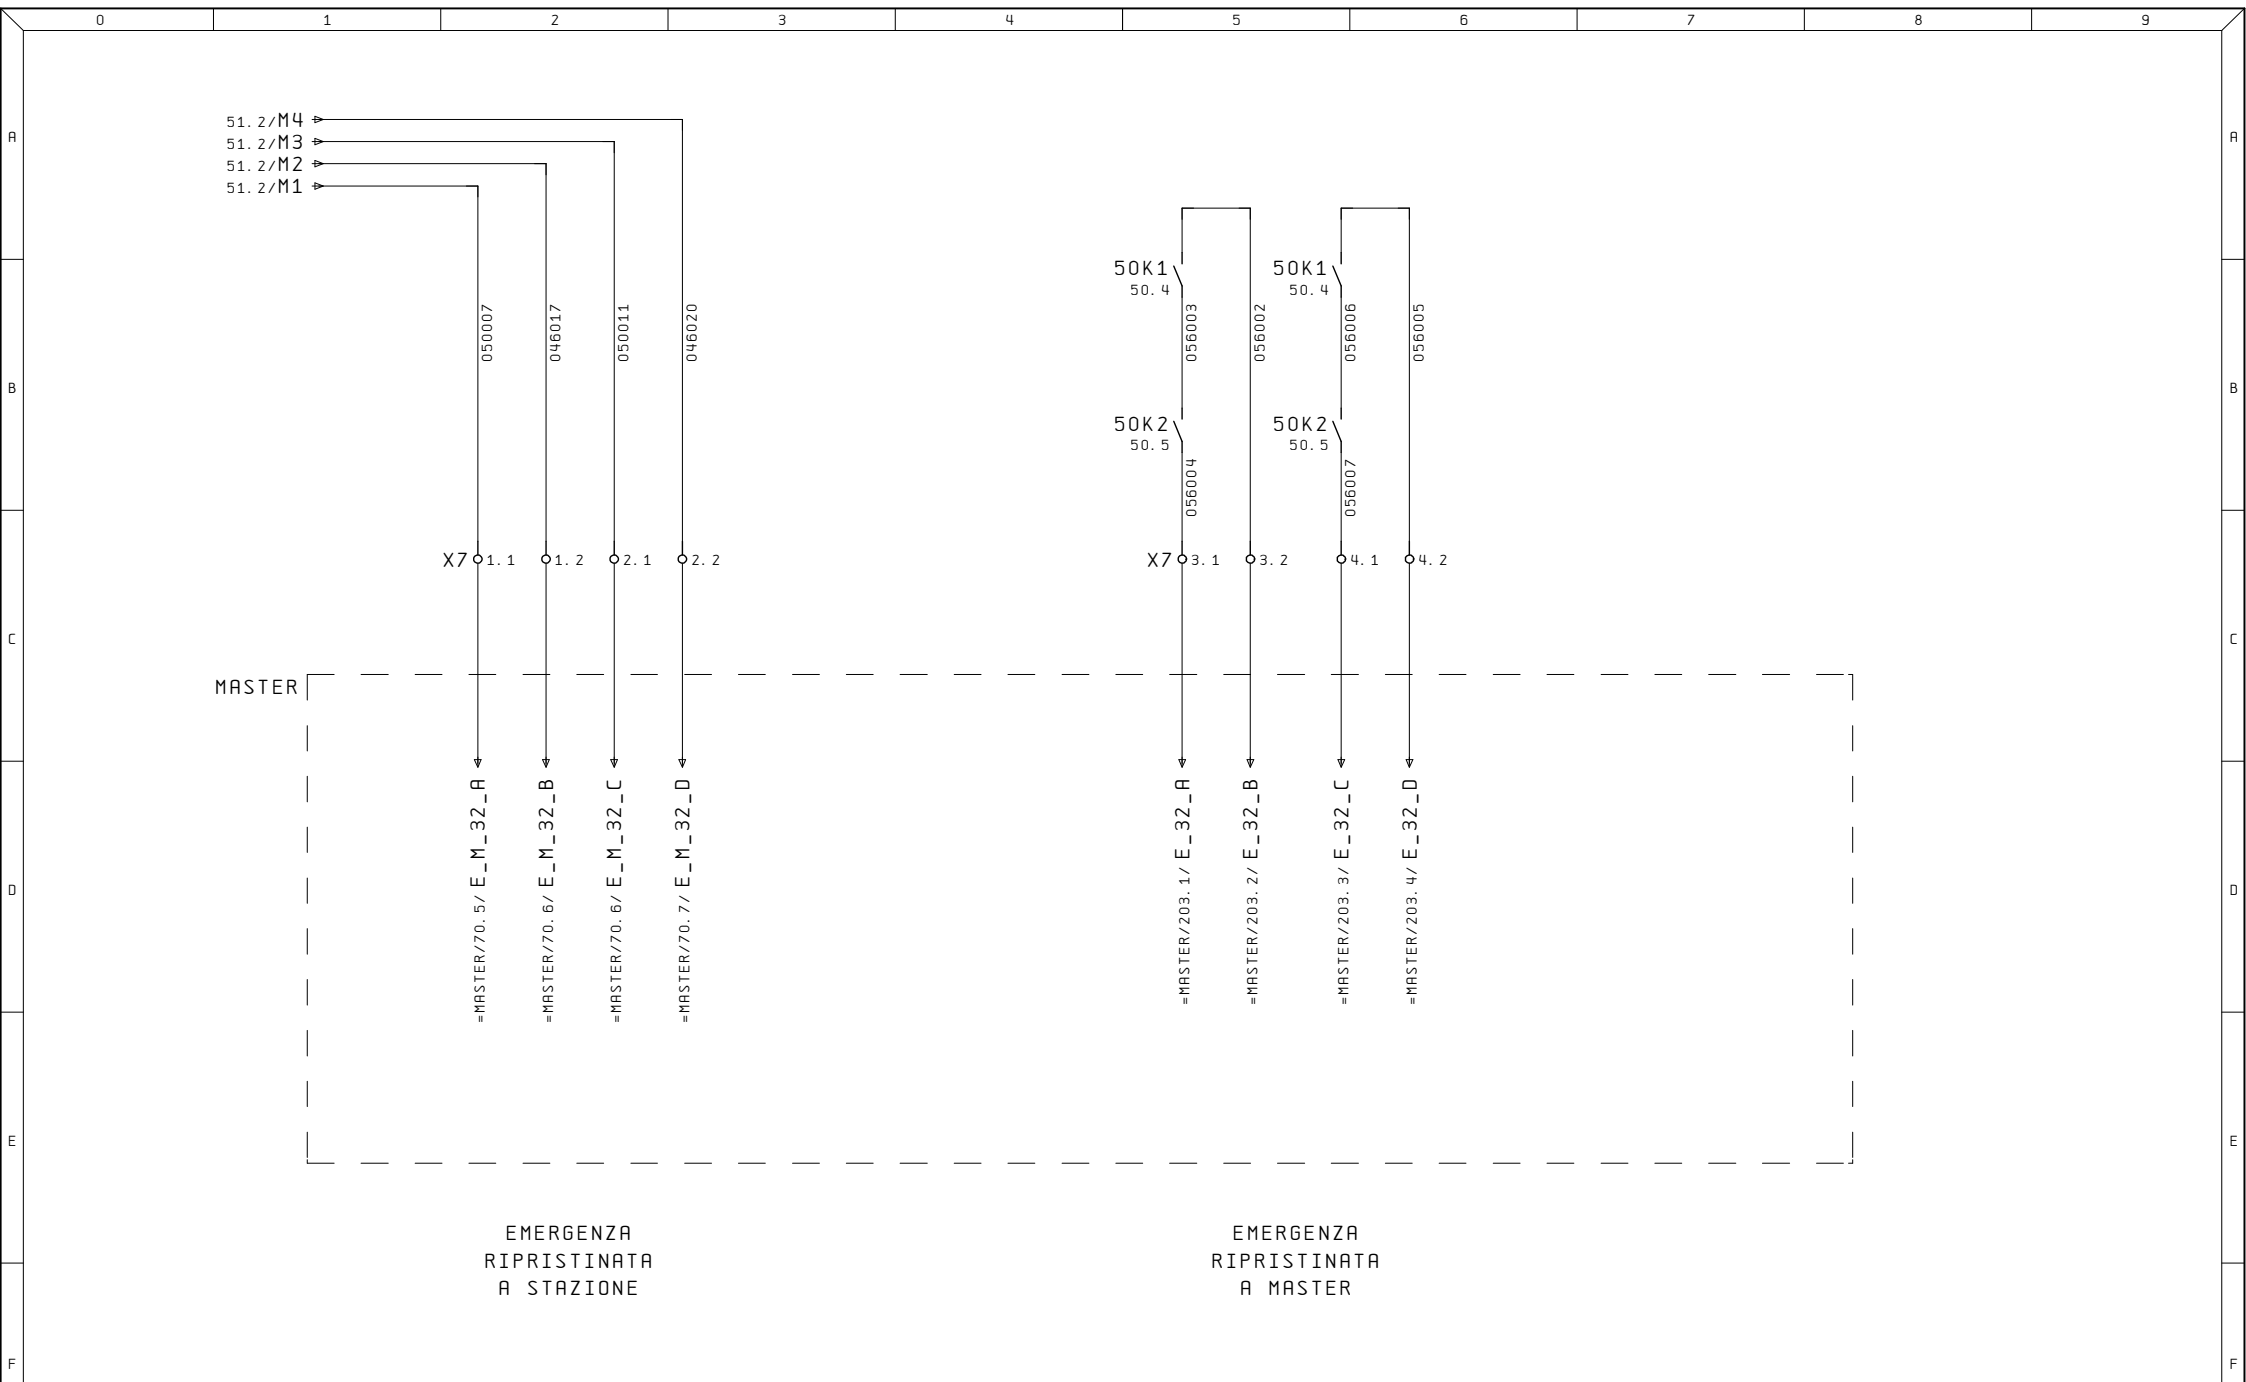


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				STAZIONE-MASTER			56
	Verif. :							di

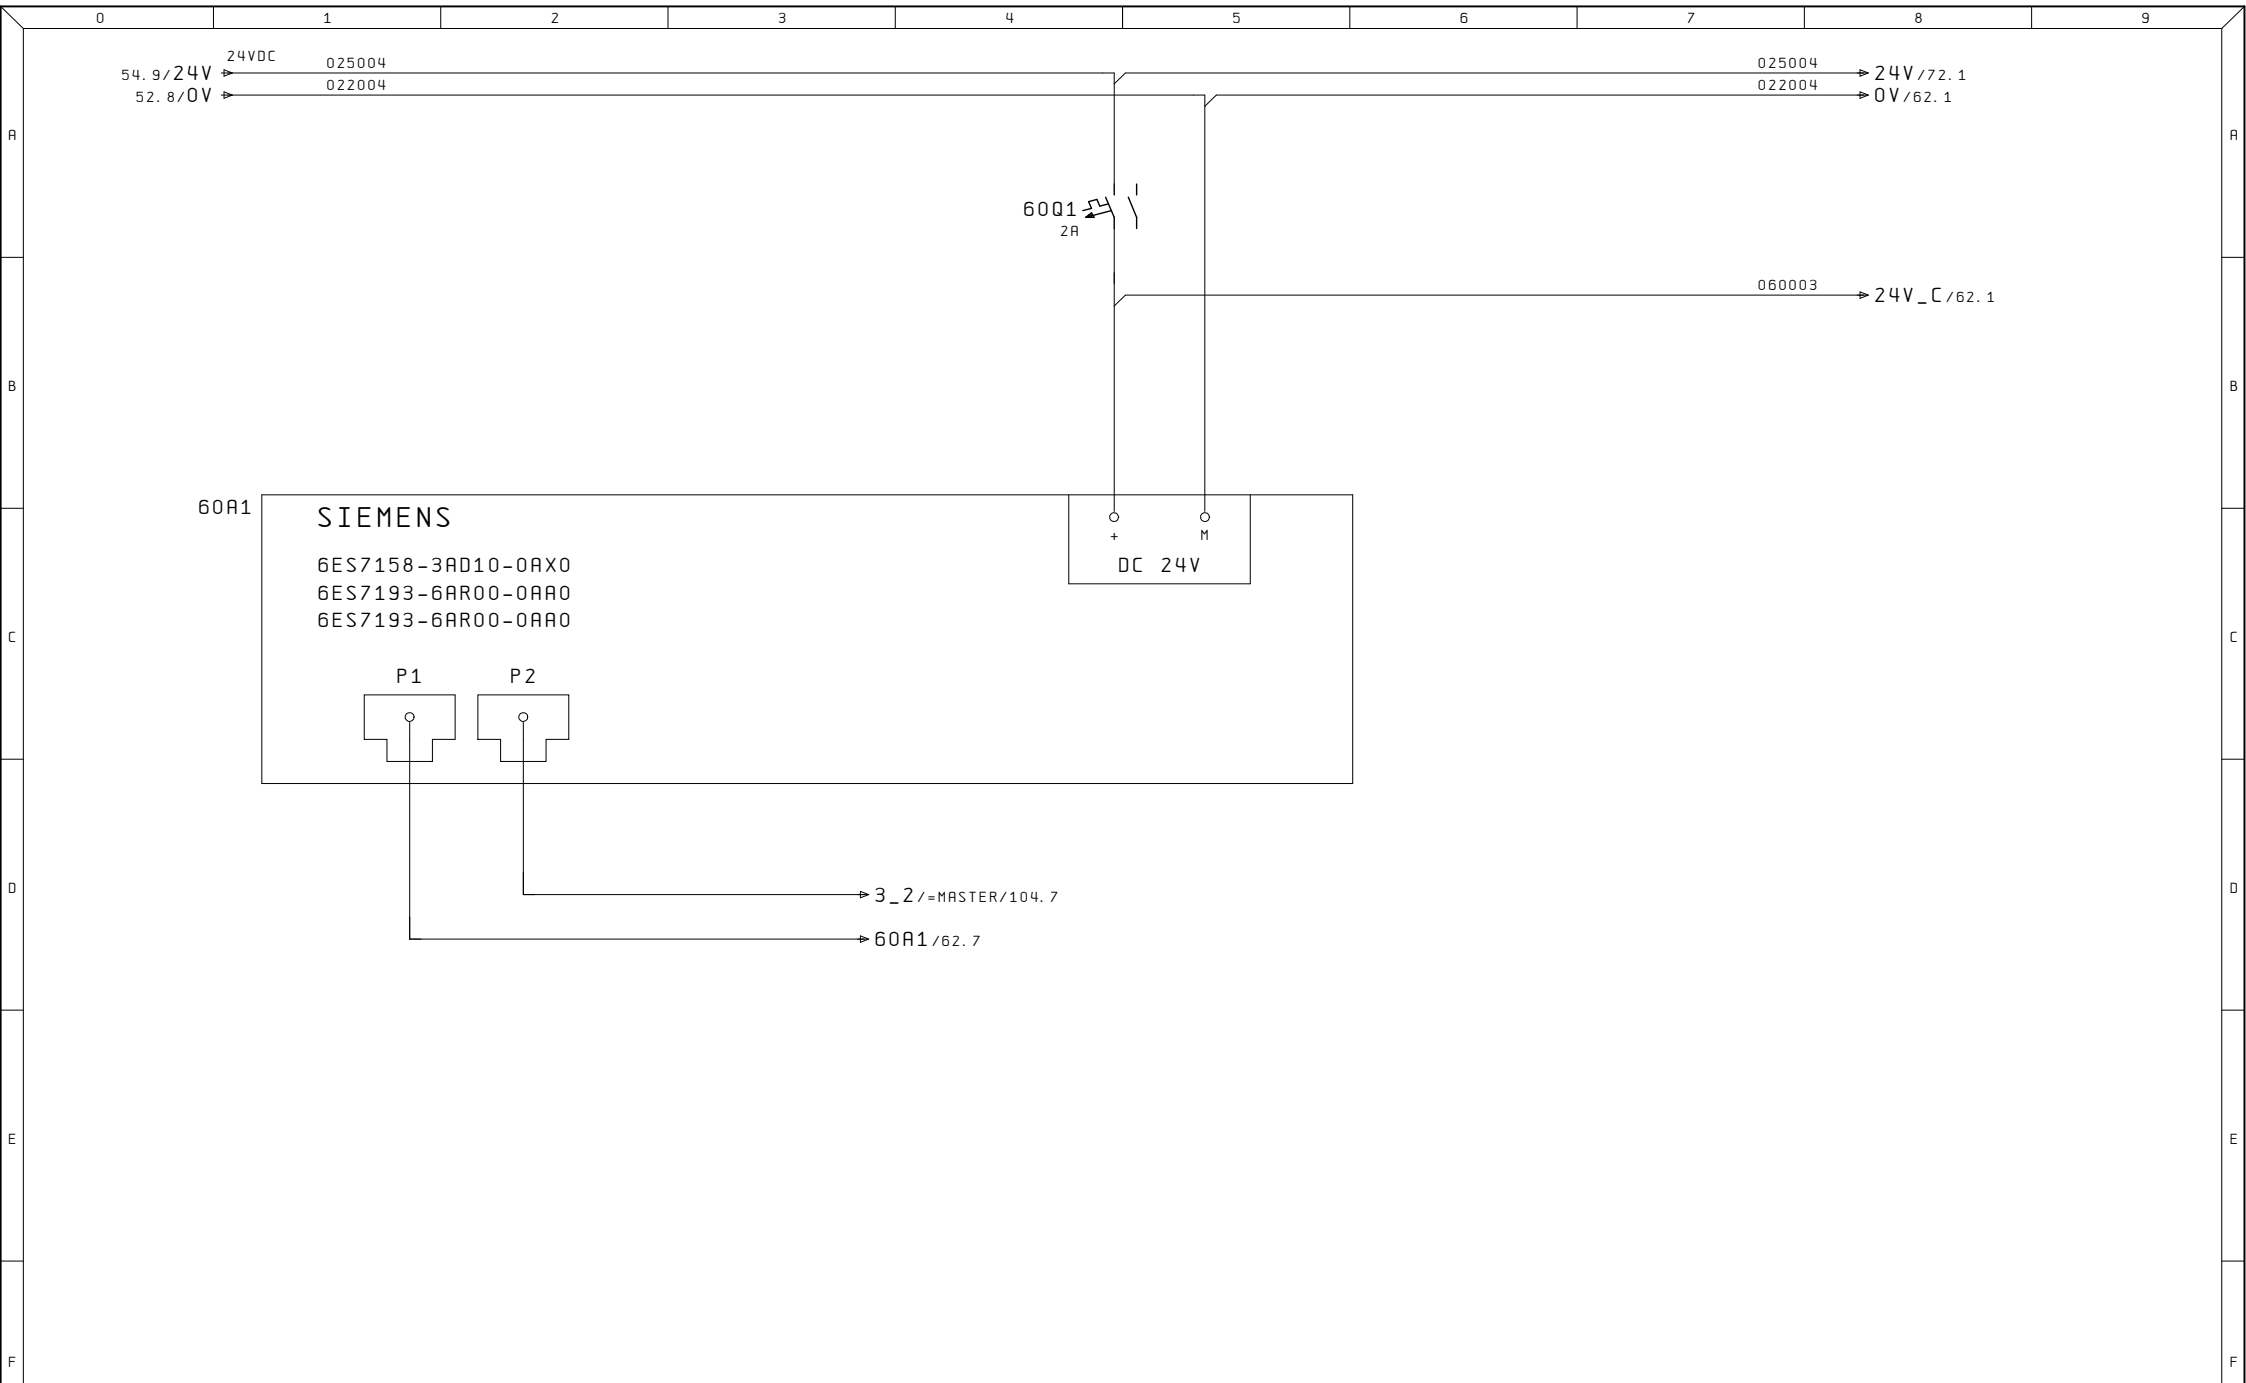


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				PN/PN PROFINET			60
	Verif. :							di

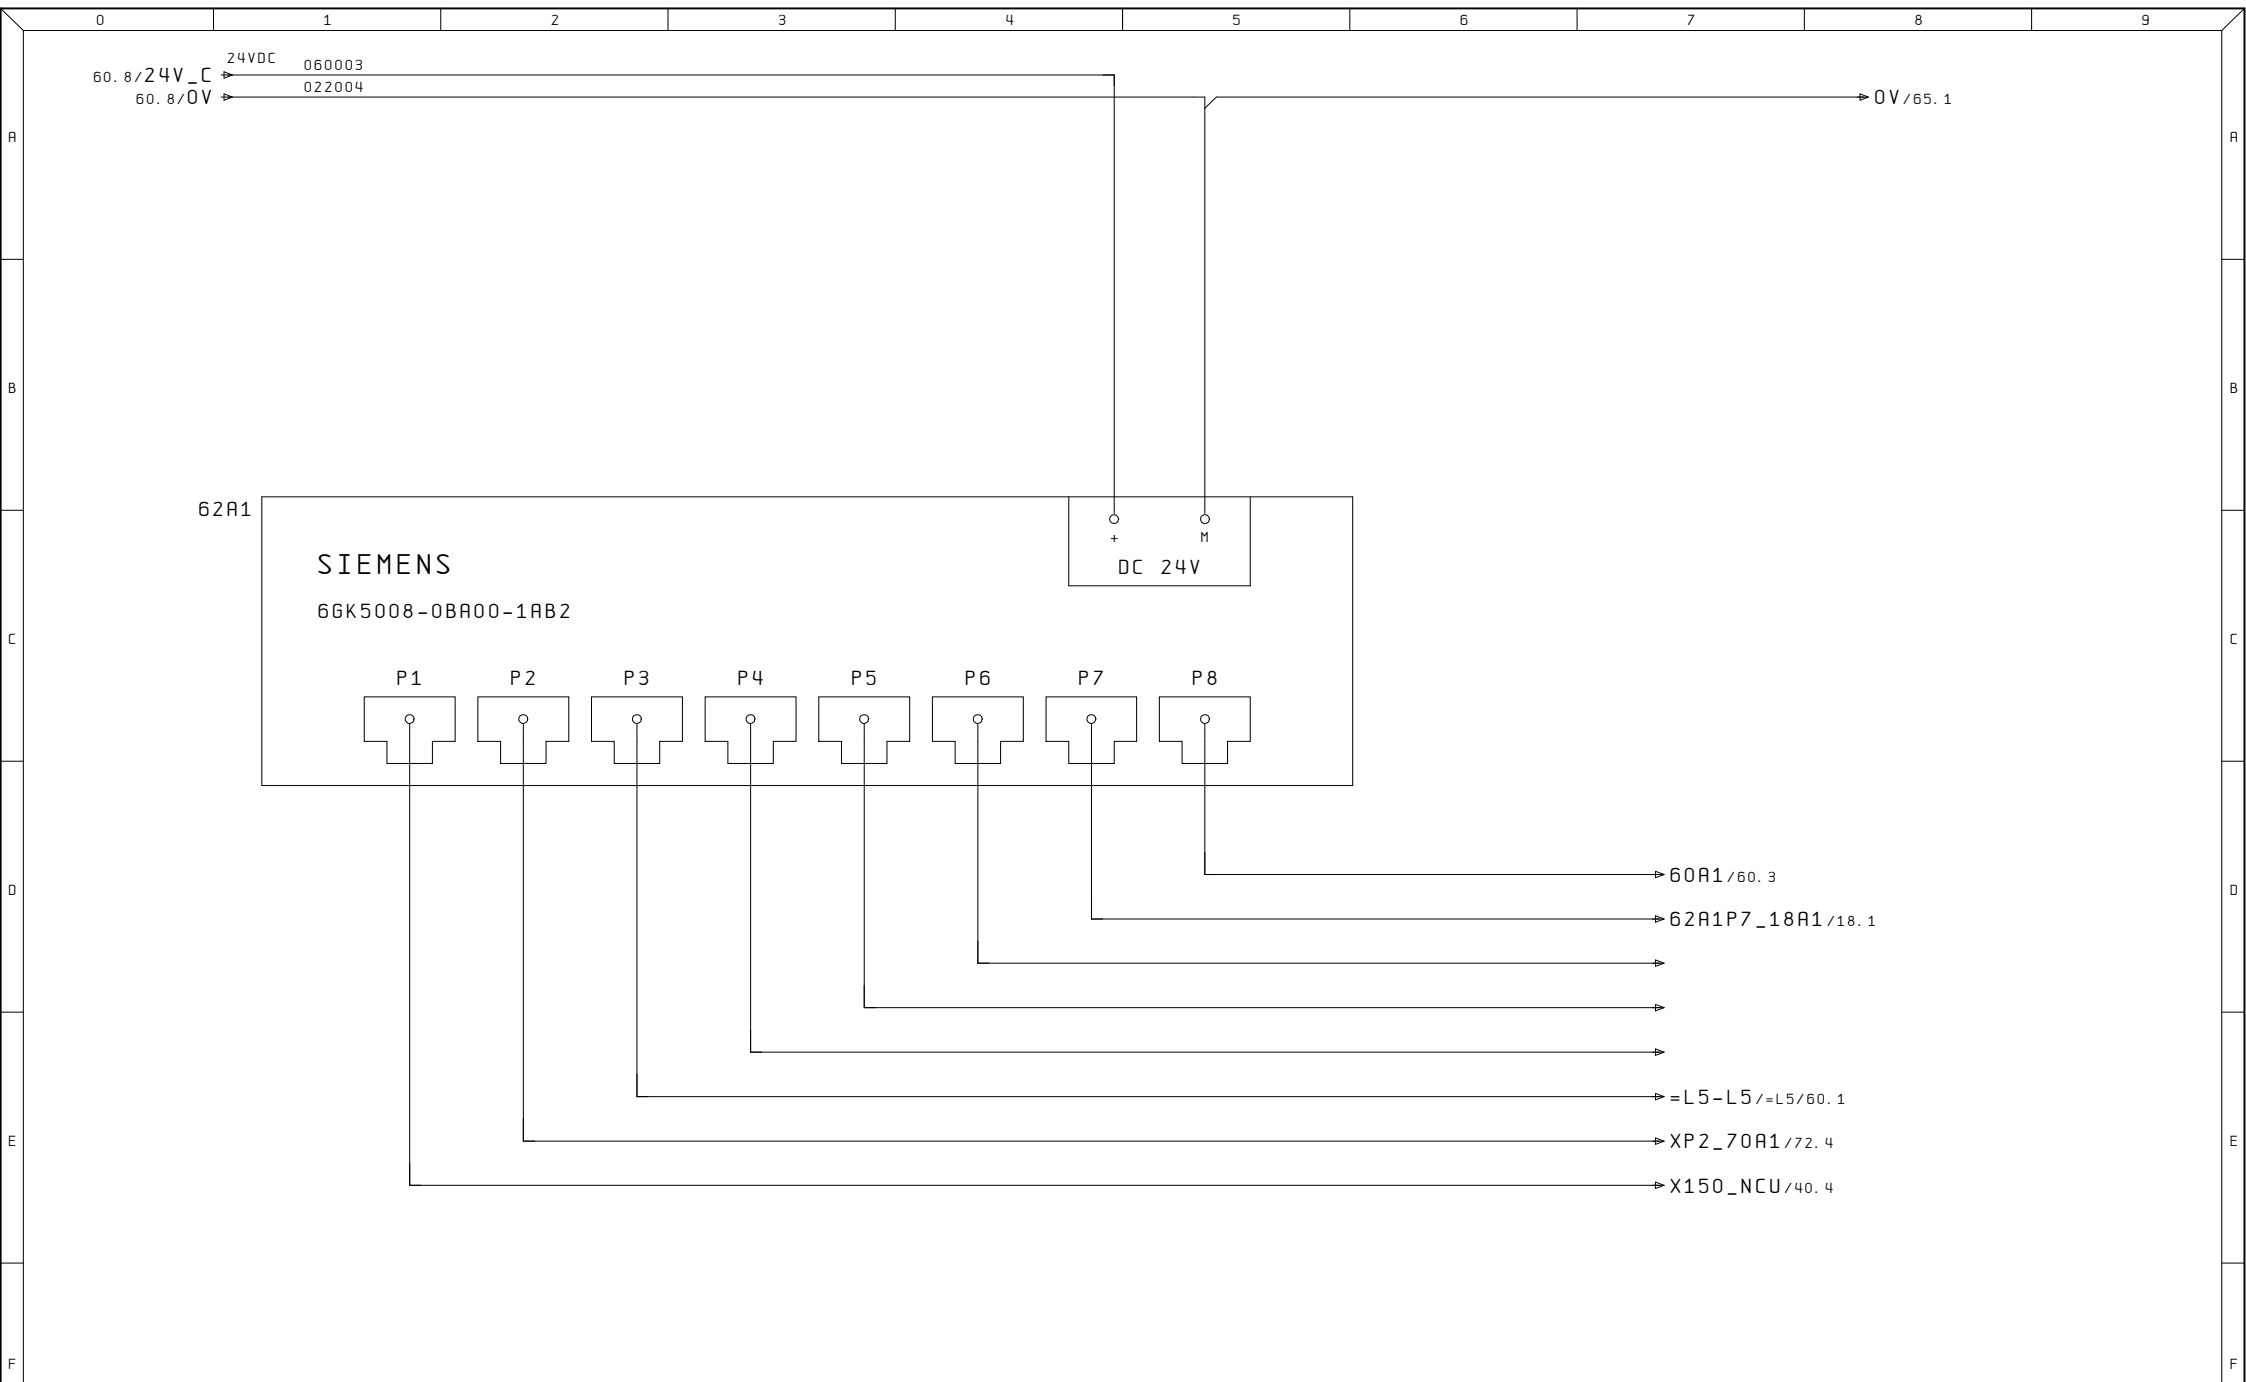

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				SCALANCE XB008			62
	Verif. :				SWITCH RETE PROFINET			di

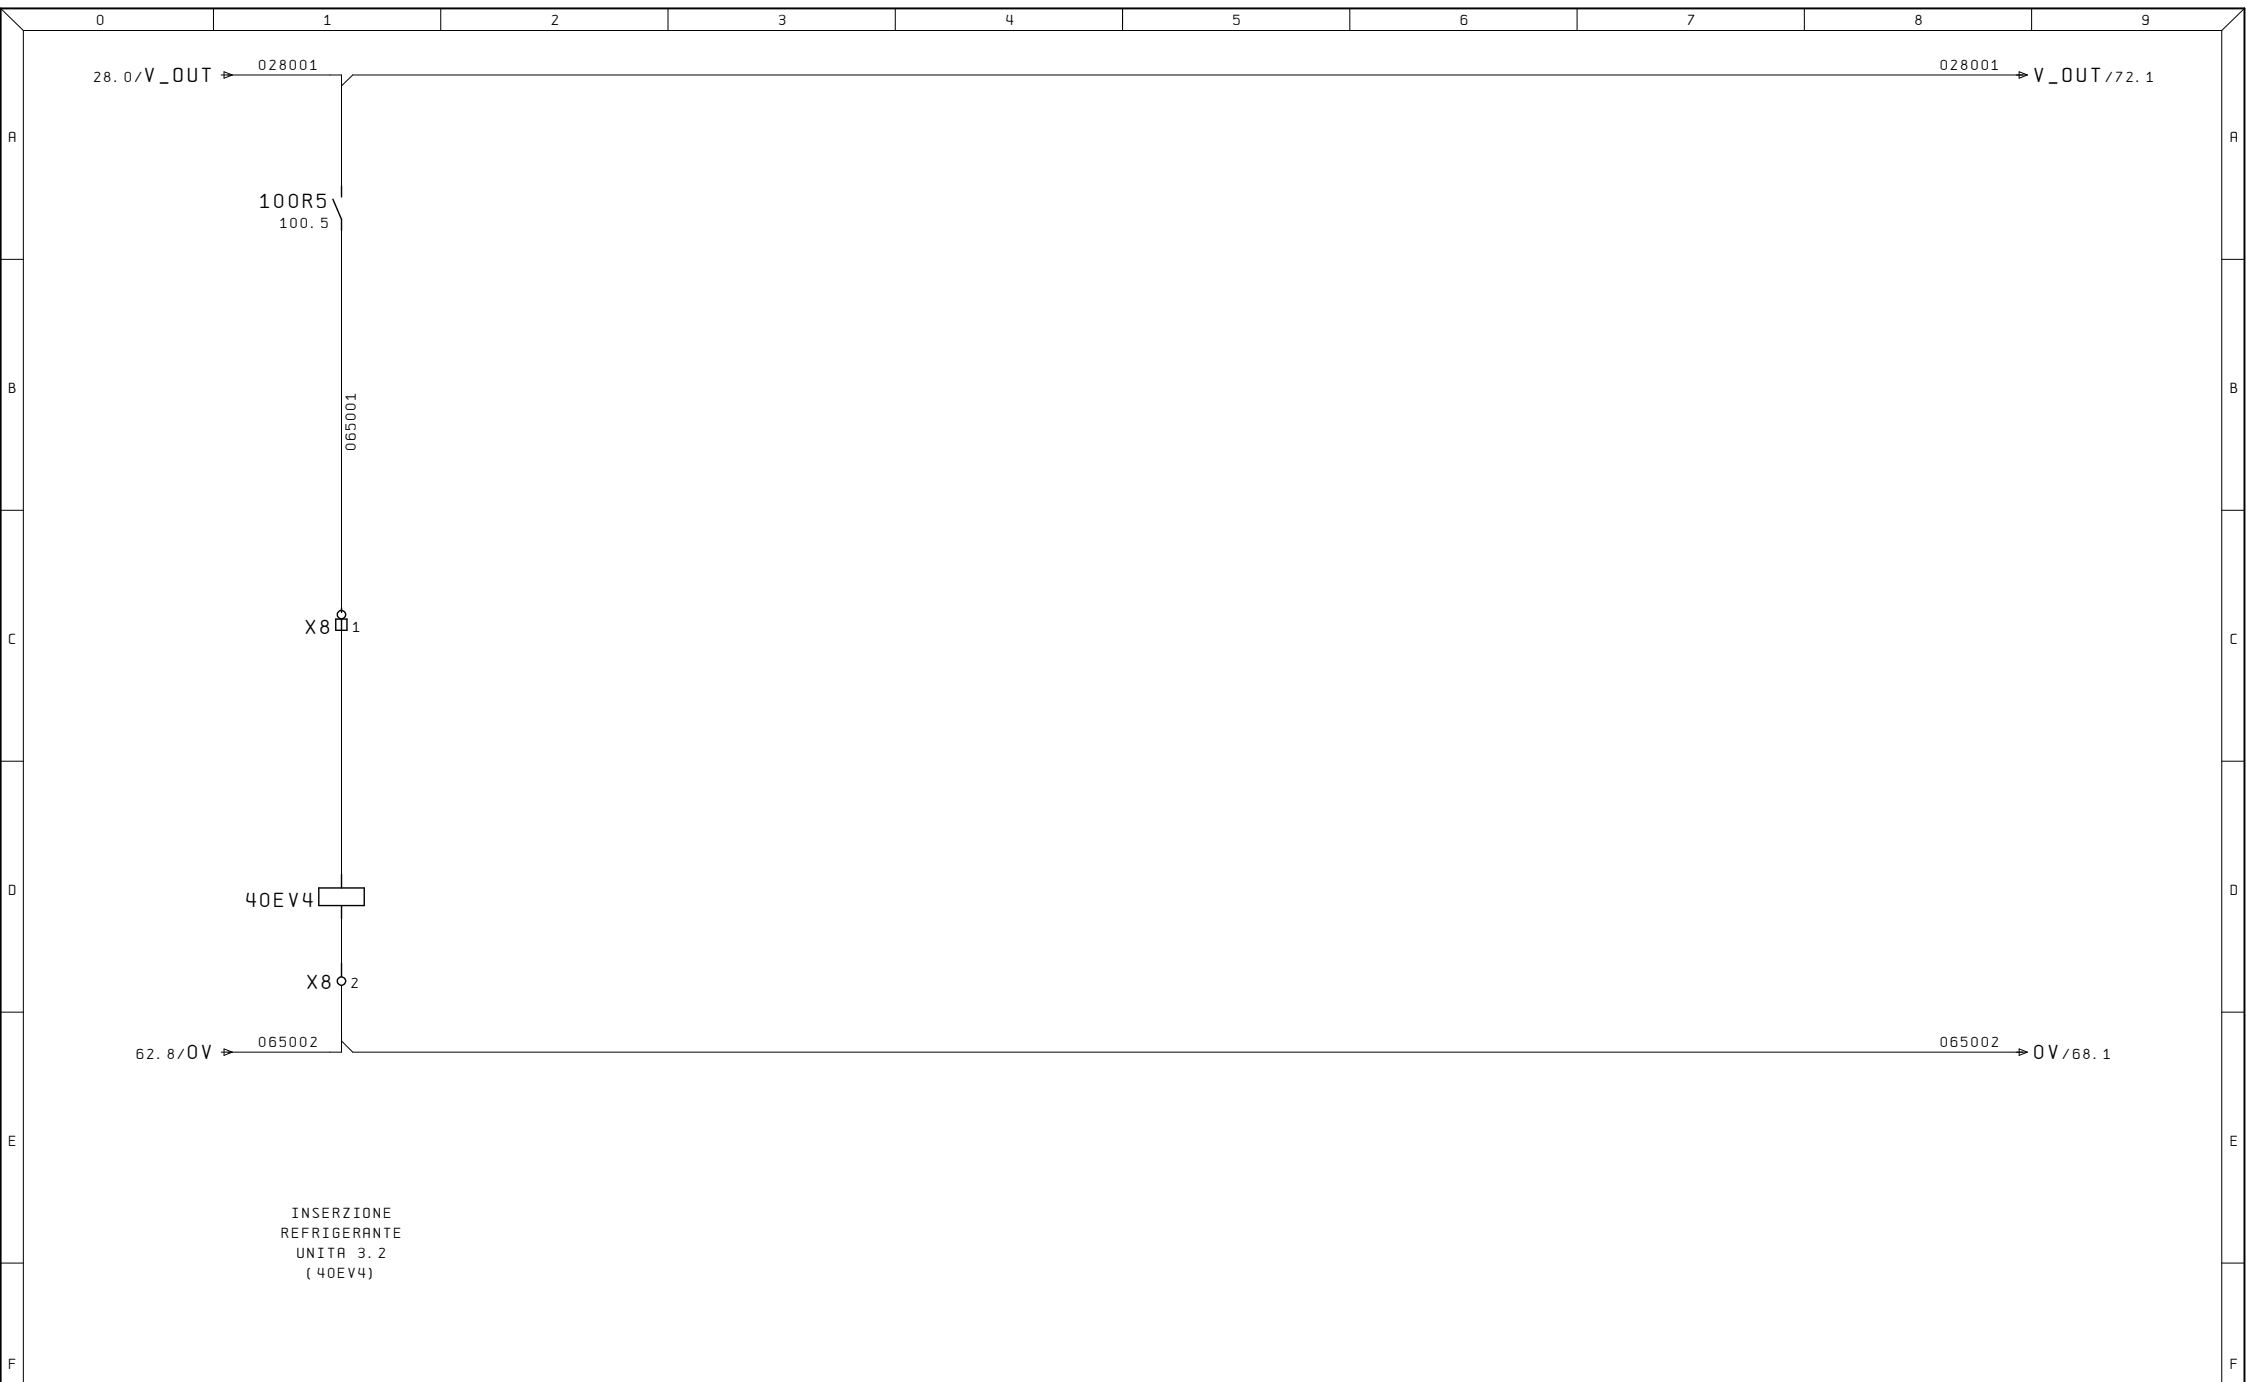


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :			Descrizione pagina ELETTRORVALVOLE				Pag. 65 di
	Stampa : 10. Set. 2019							
	Verif. :							
			Cliente Finale					

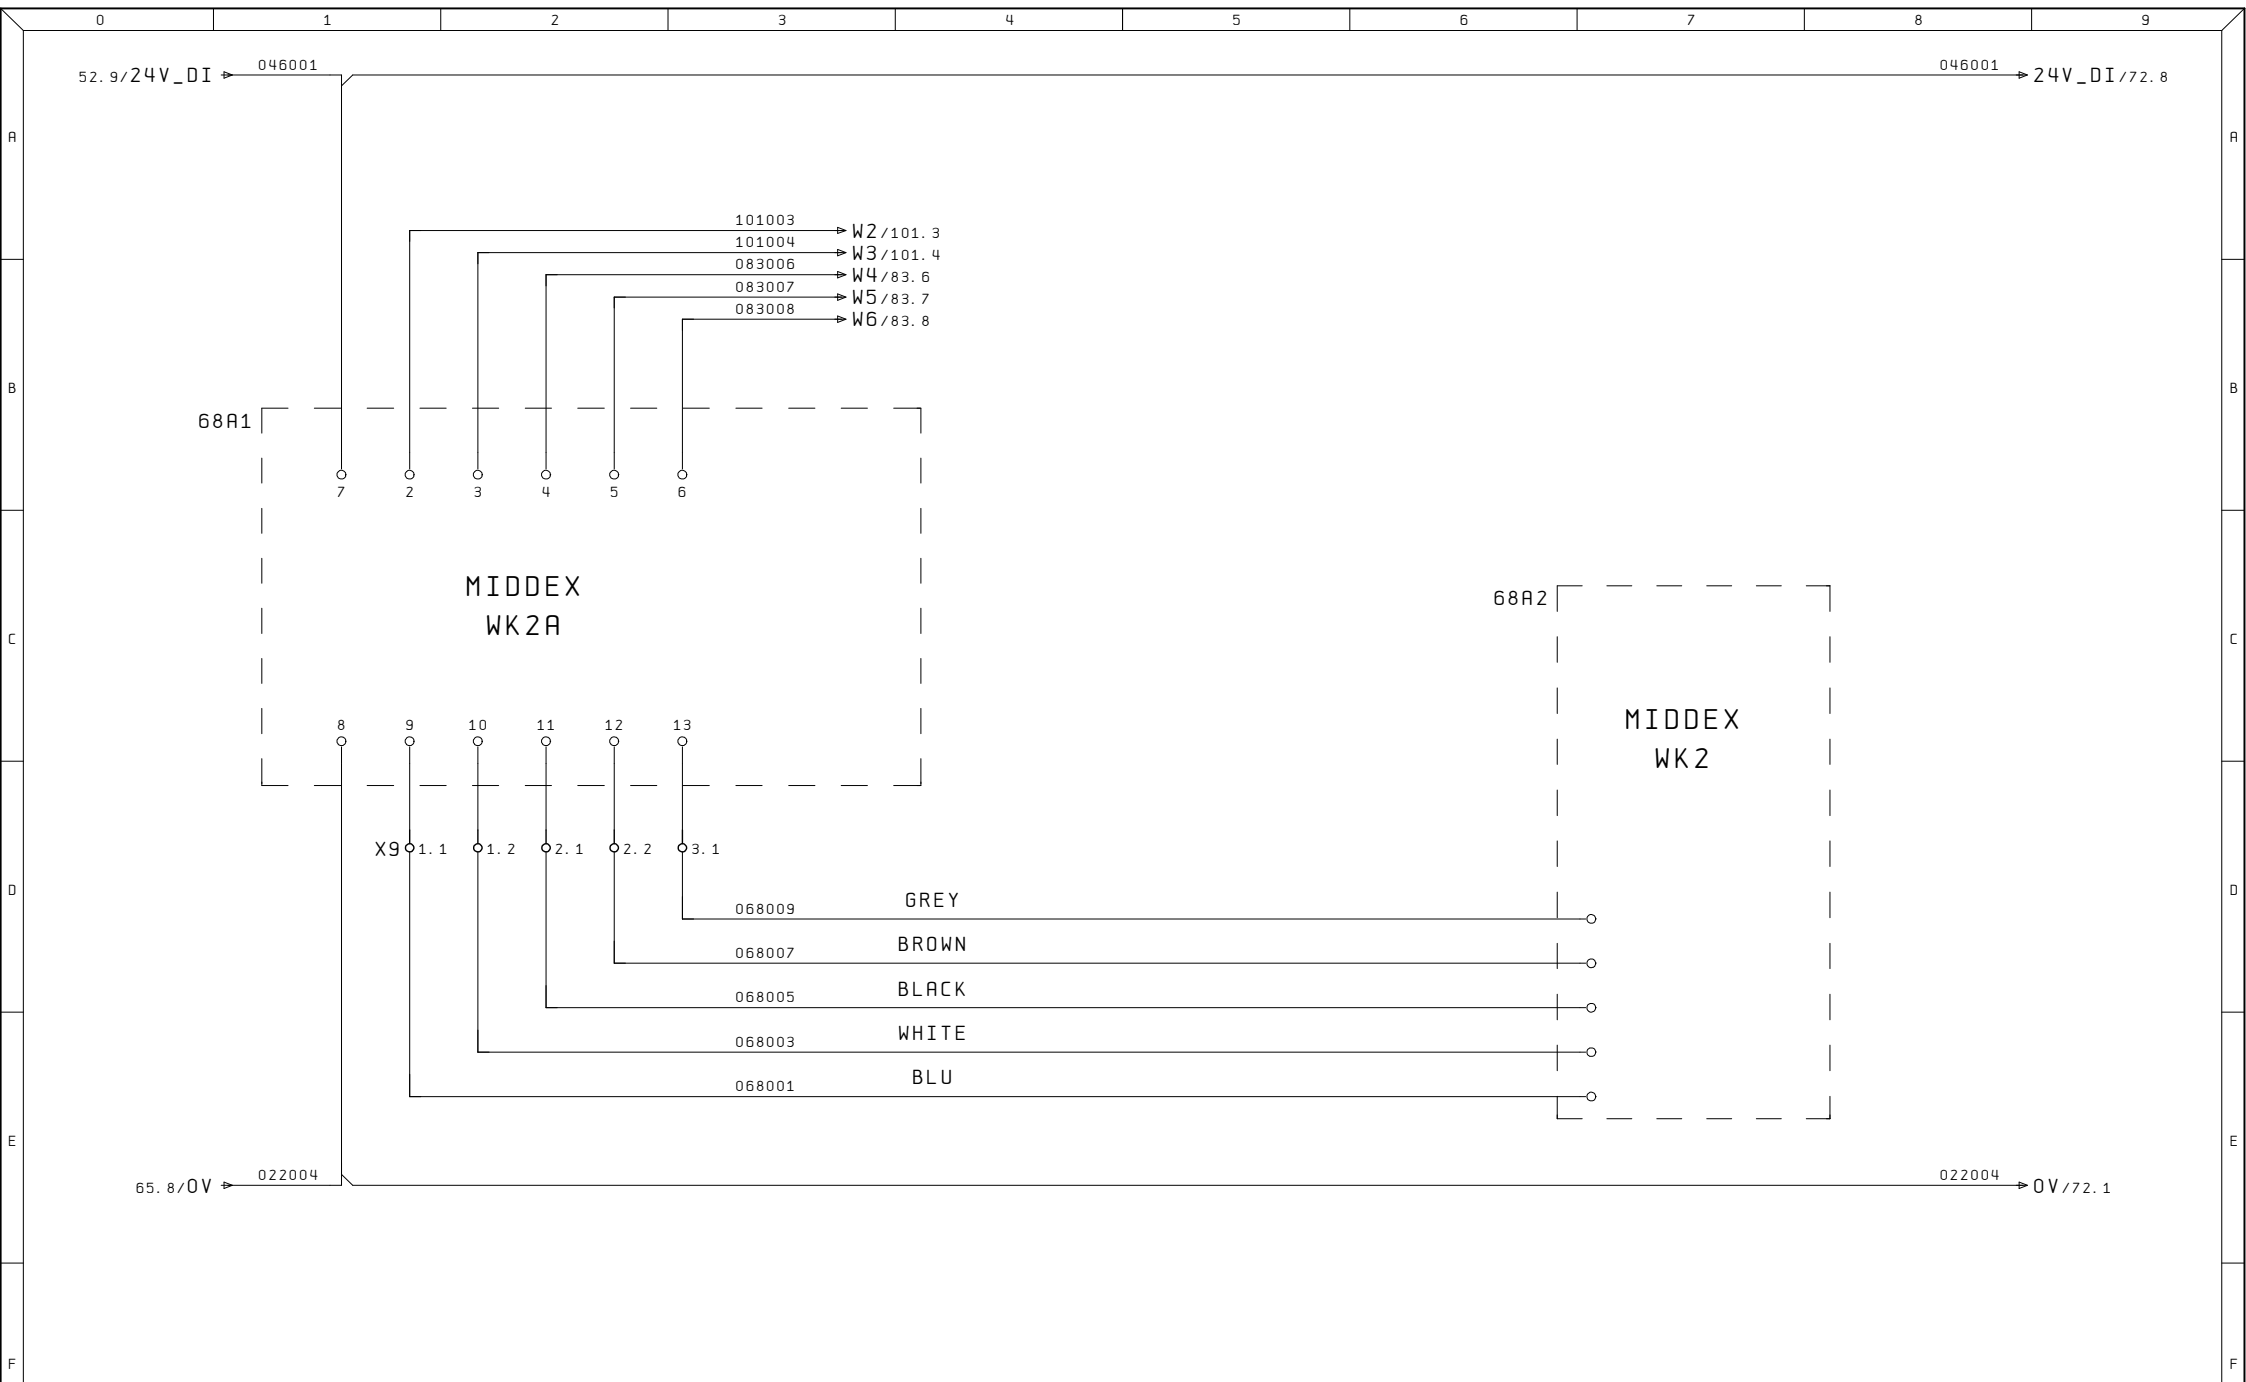



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MIDDEX CONTROLLO UTENSILI			68
	Verif. :							di


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Codice Impianto 3.2	Codice luogo	
	Data :							
	Diseg. : 2019_0212							
	Stampa : 10.Set.2019							
	Verif. :							
				Cliente Finale	Descrizione pagina LAYOUT PLC		Pag. 70	
							di 617	

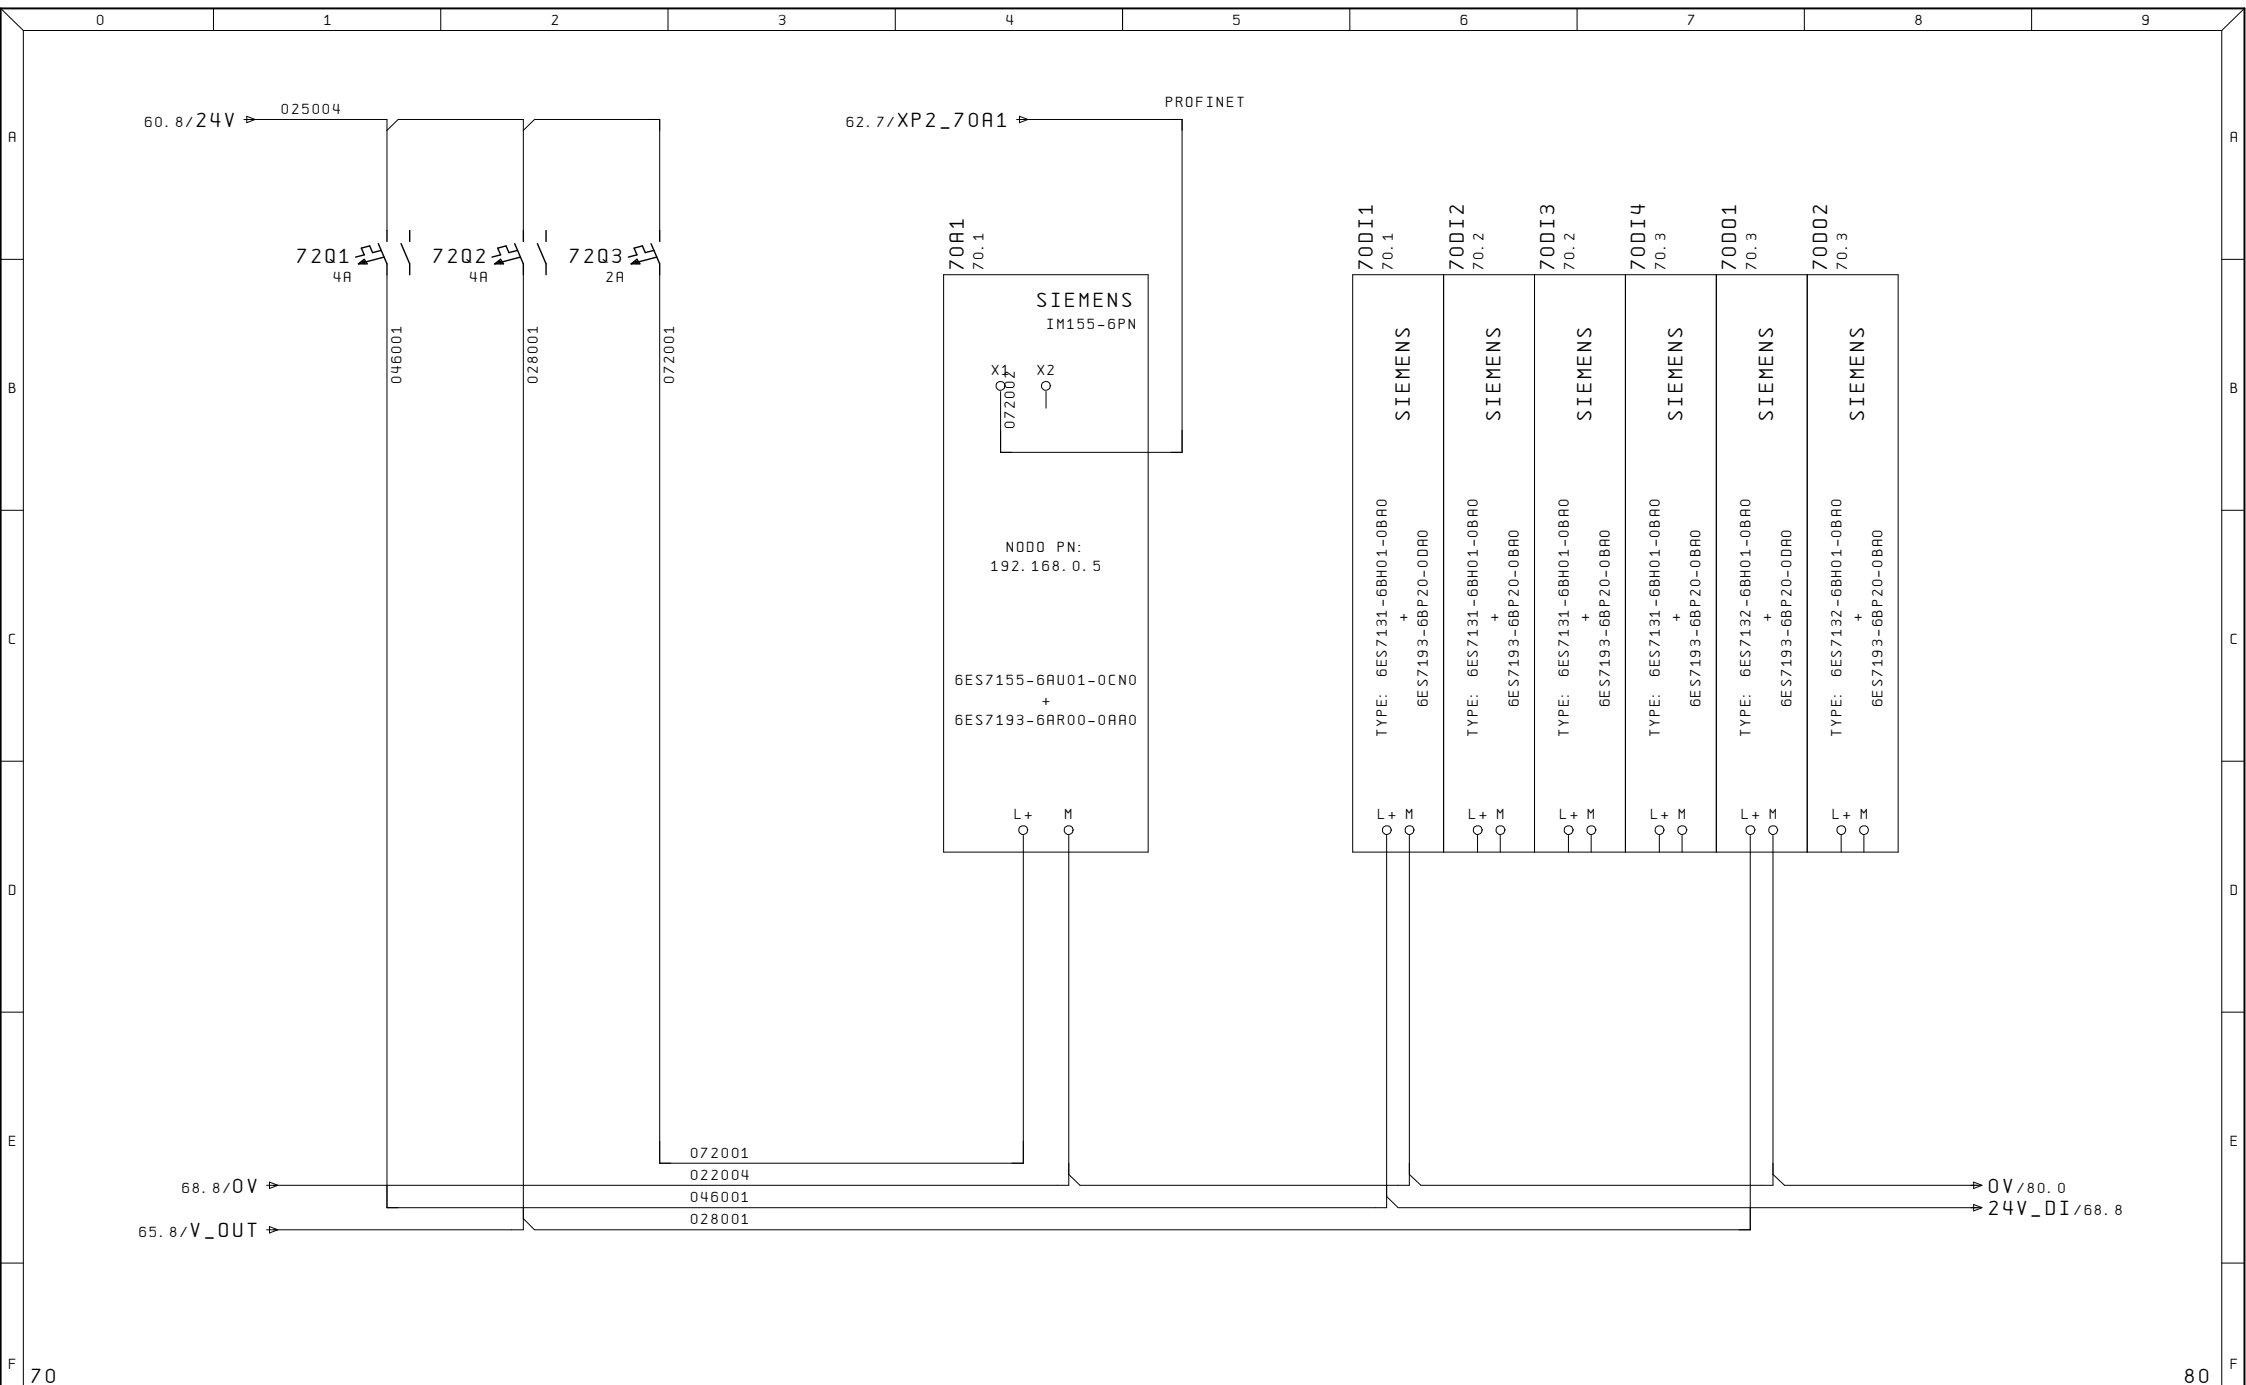



Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2019_0212 Stampa : 10. Set. 2019 Verif. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0212 Descrizione pagina POWER SUPPLY PLC AND I/O	Codice Impianto 3. 2	Codice luogo Pag. 72 di 617
------------------	--	---------------------	--	---------------------------	---	-------------------------	-----------------------------------

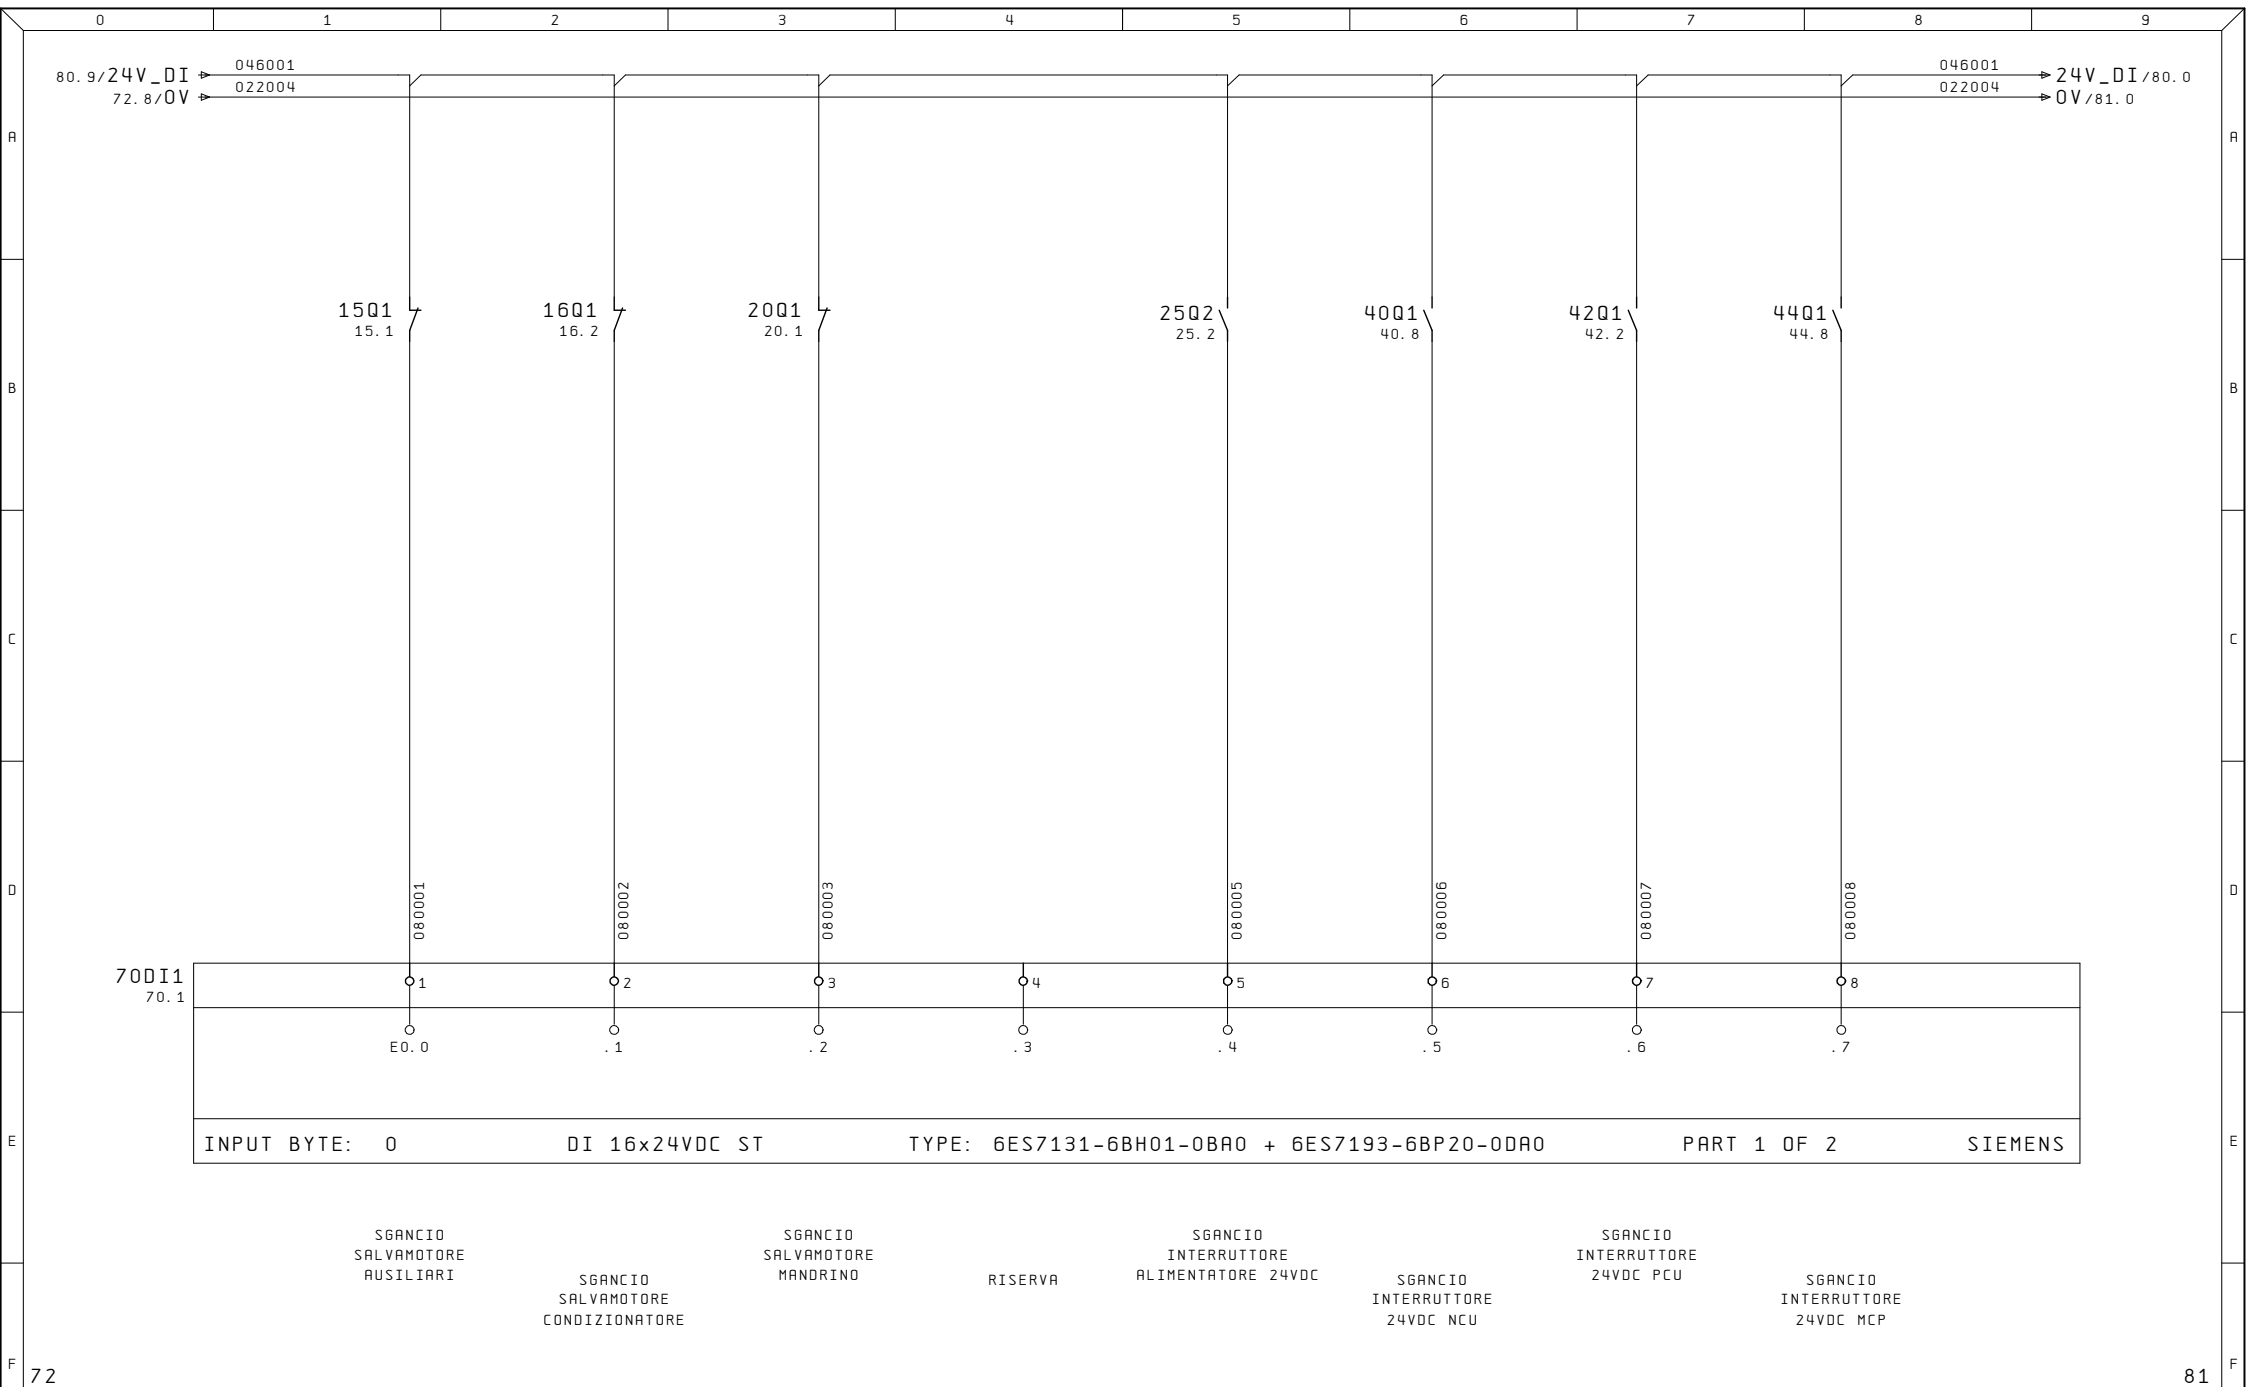

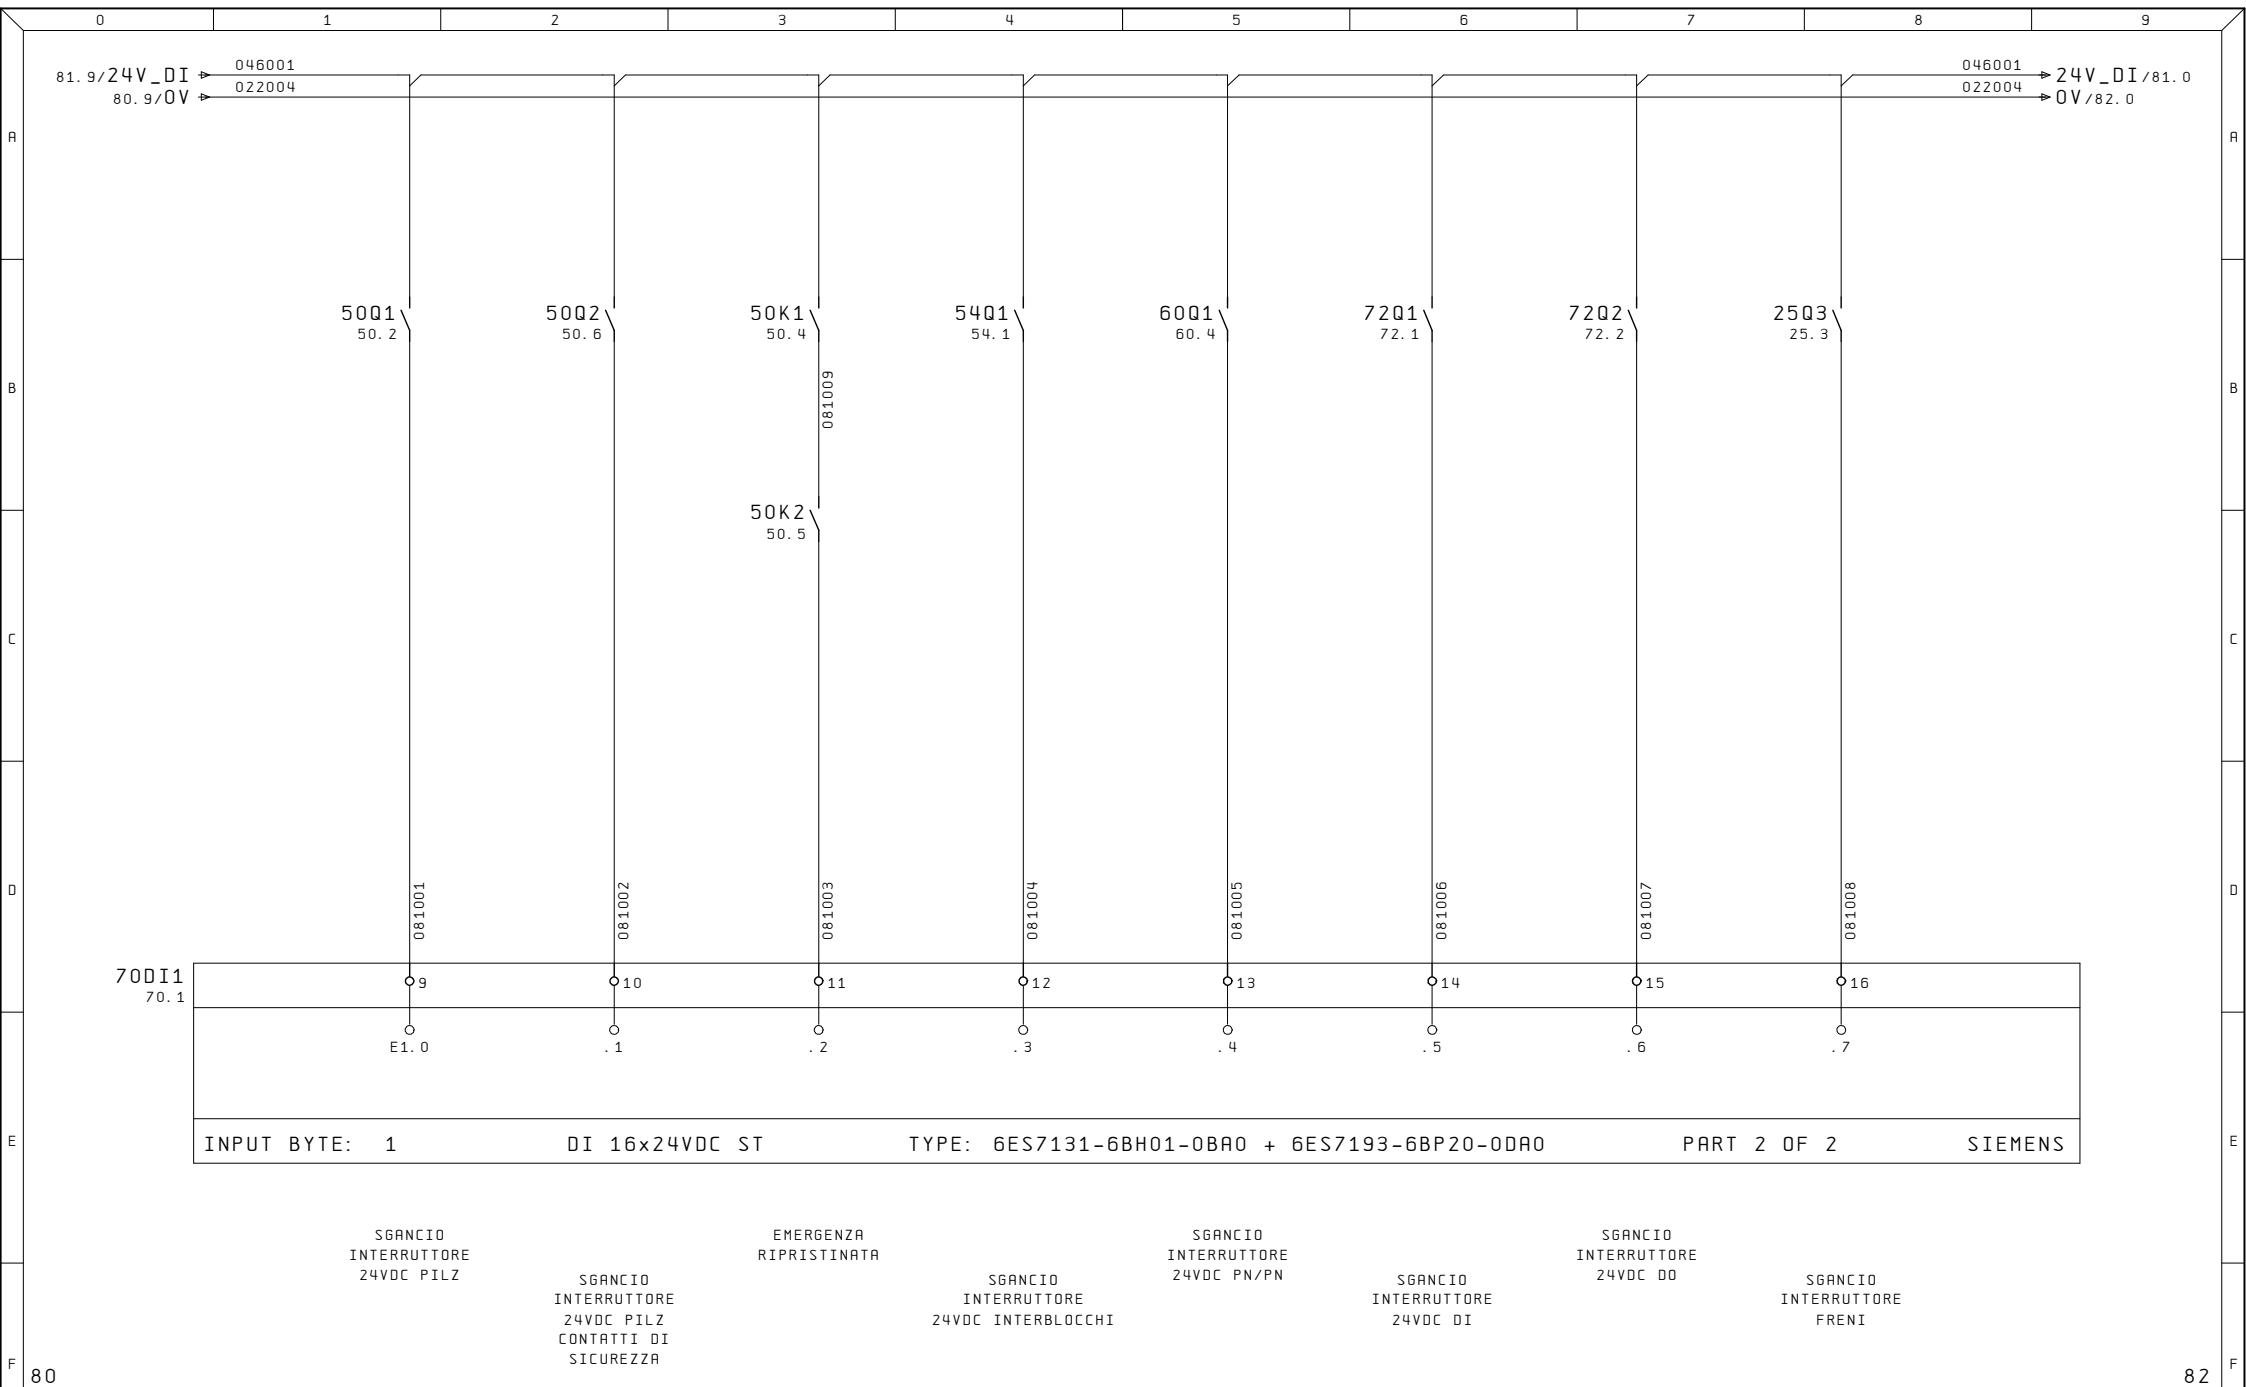


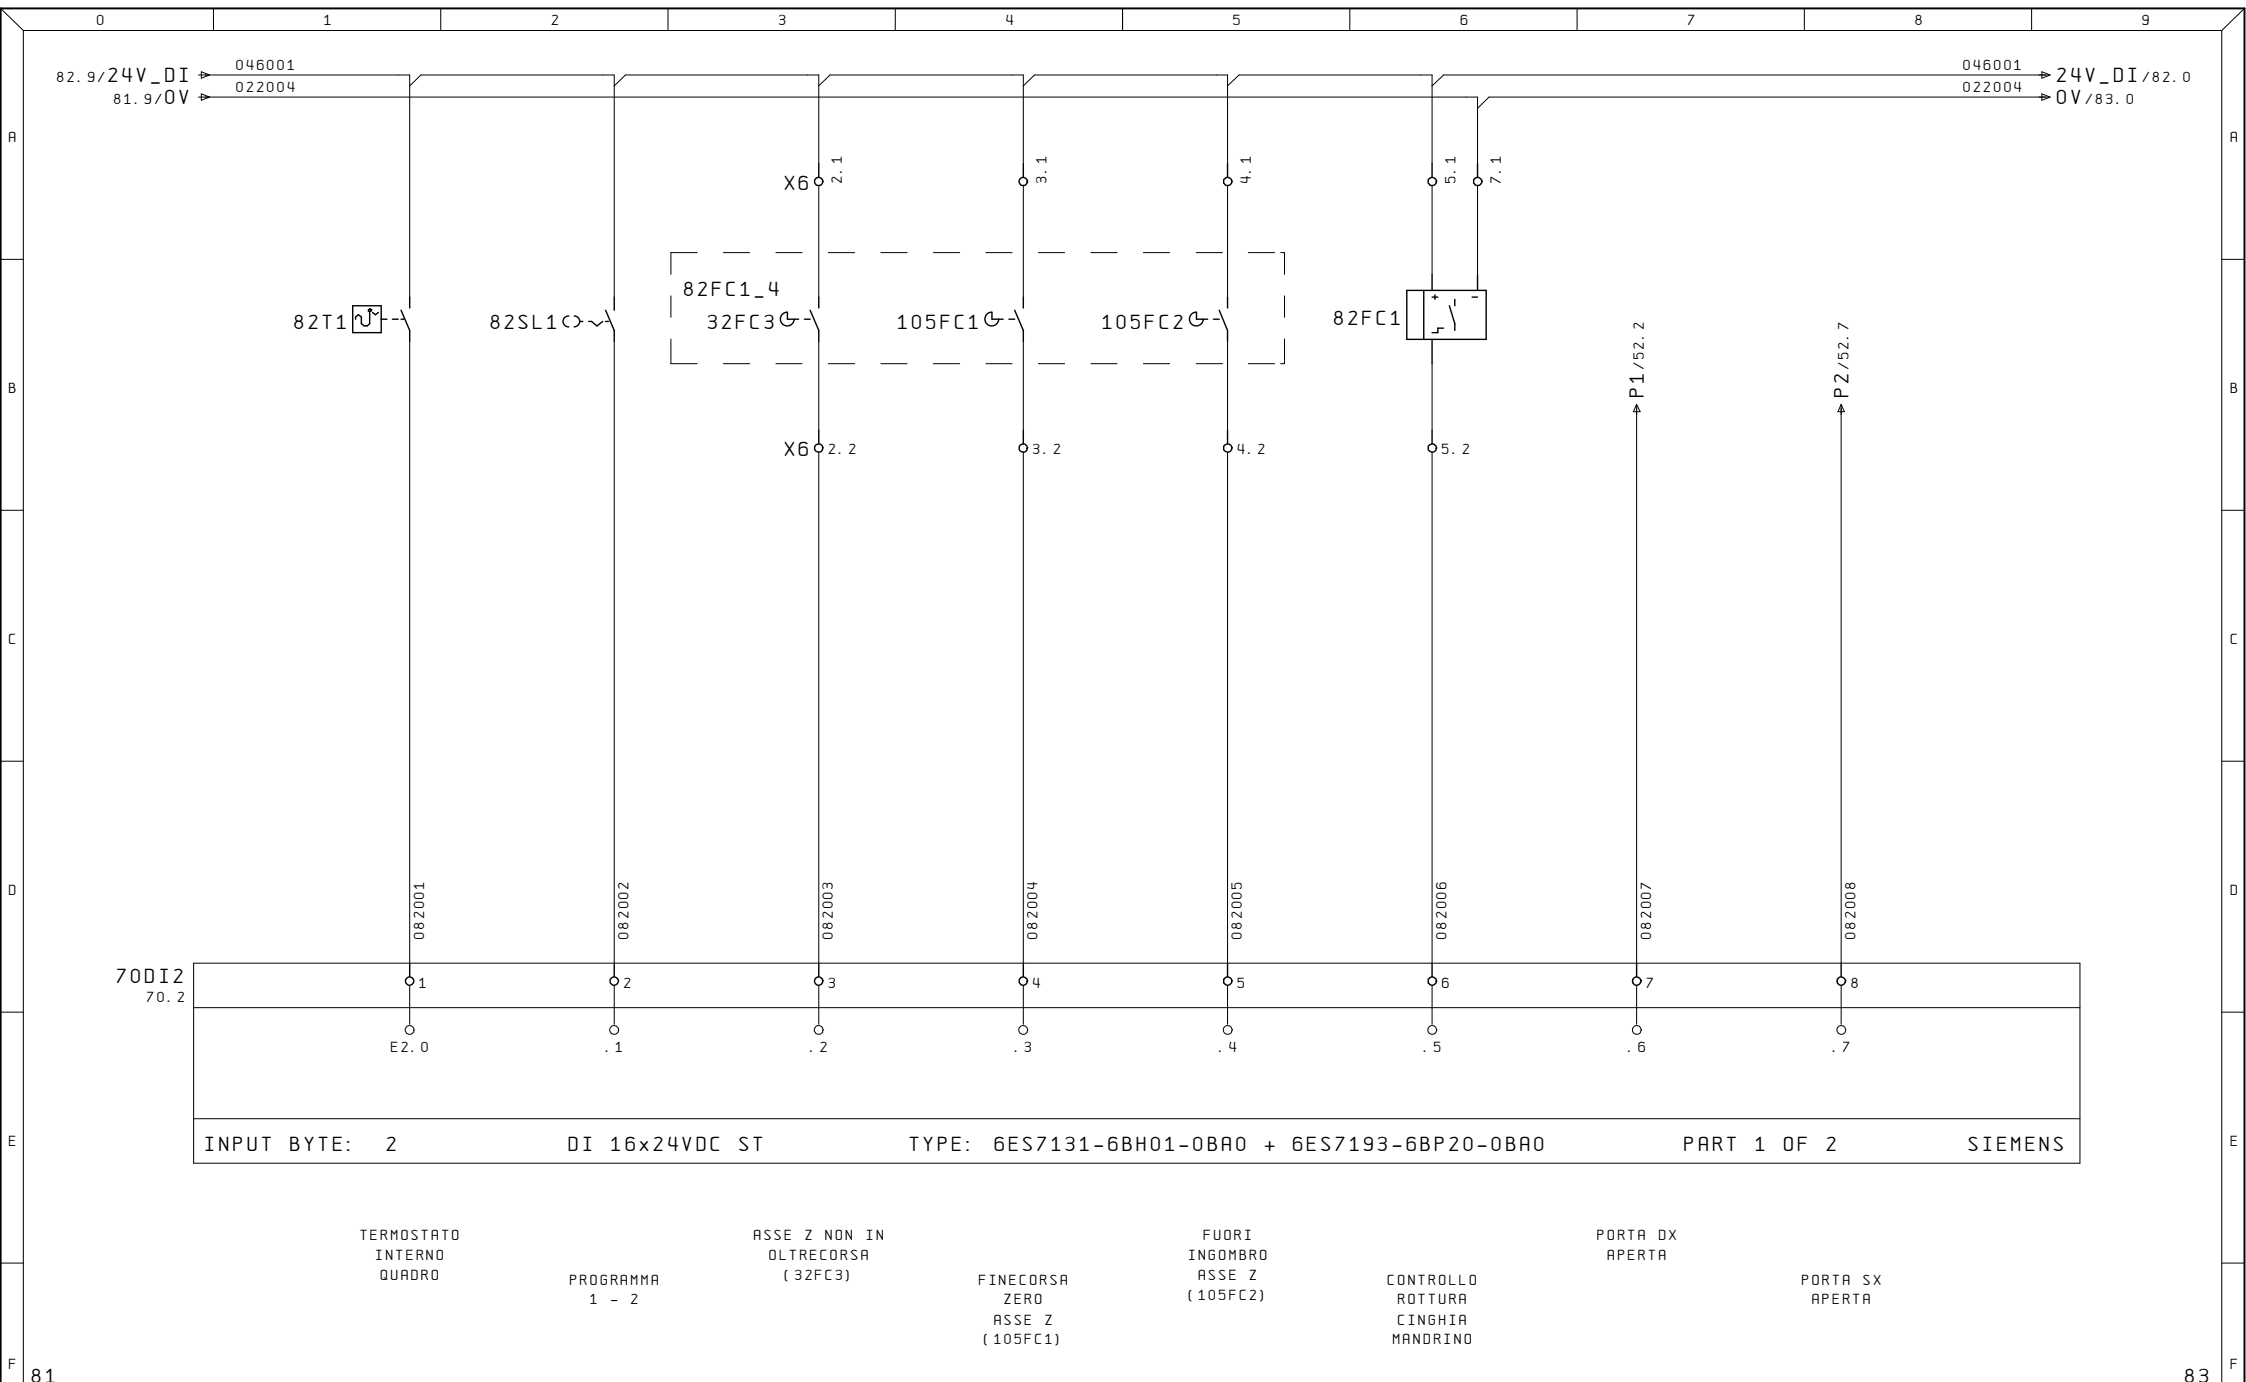


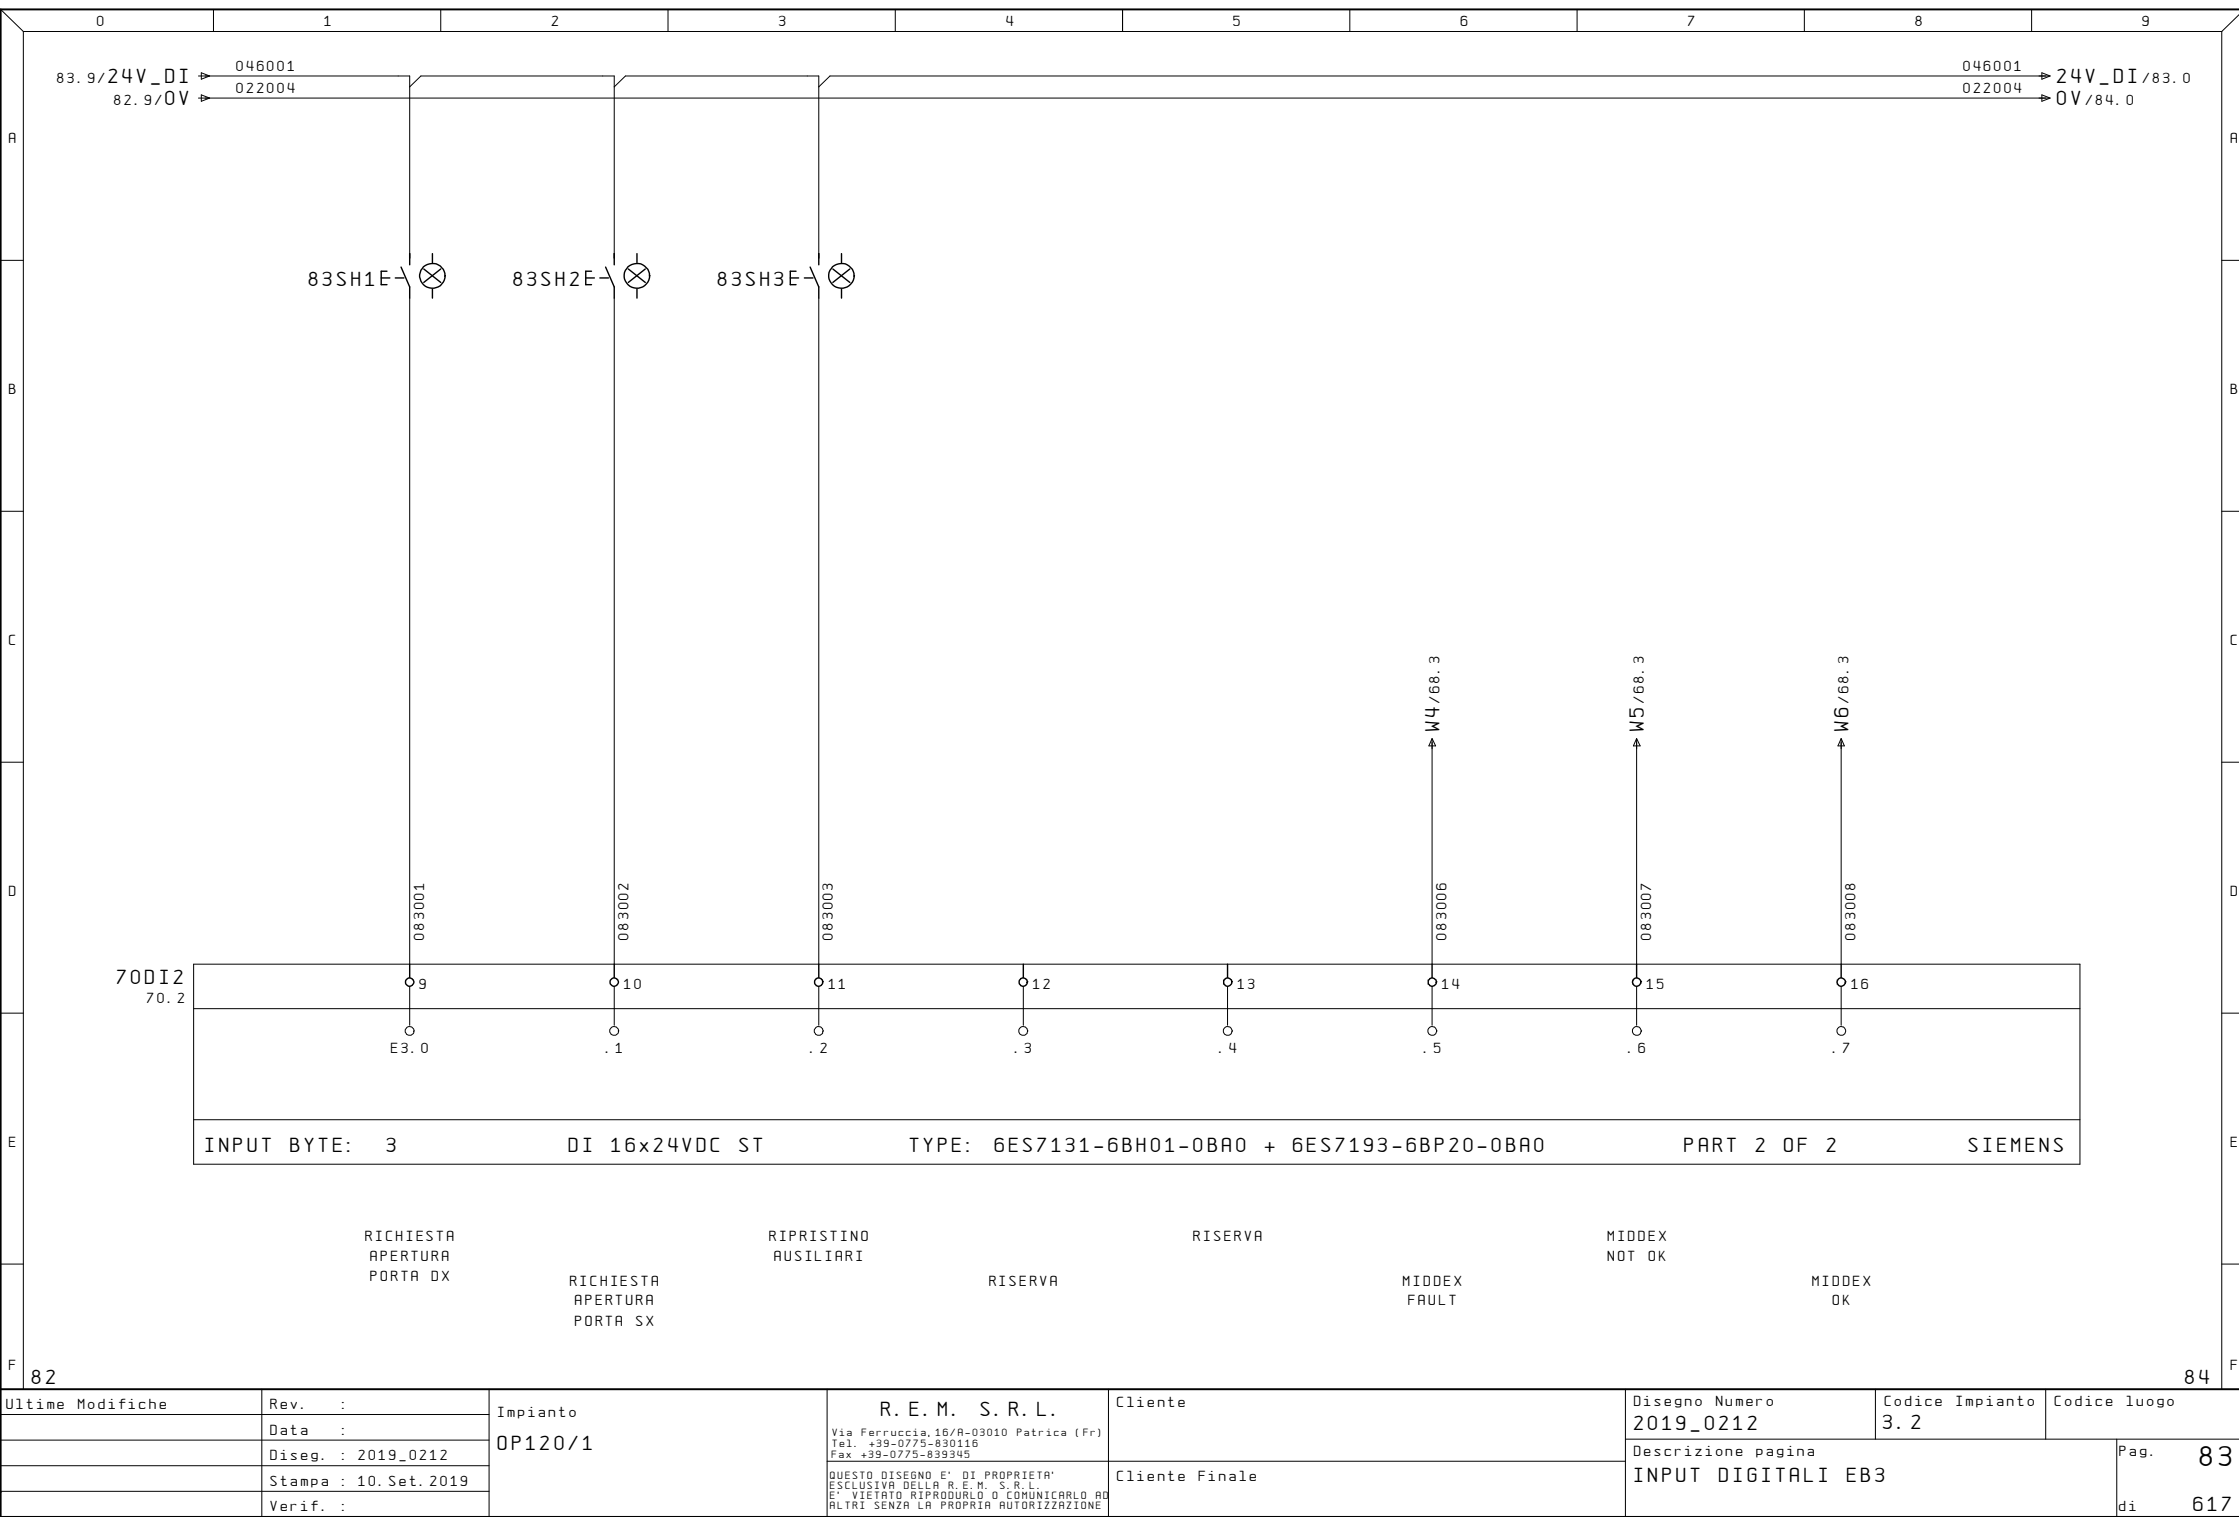


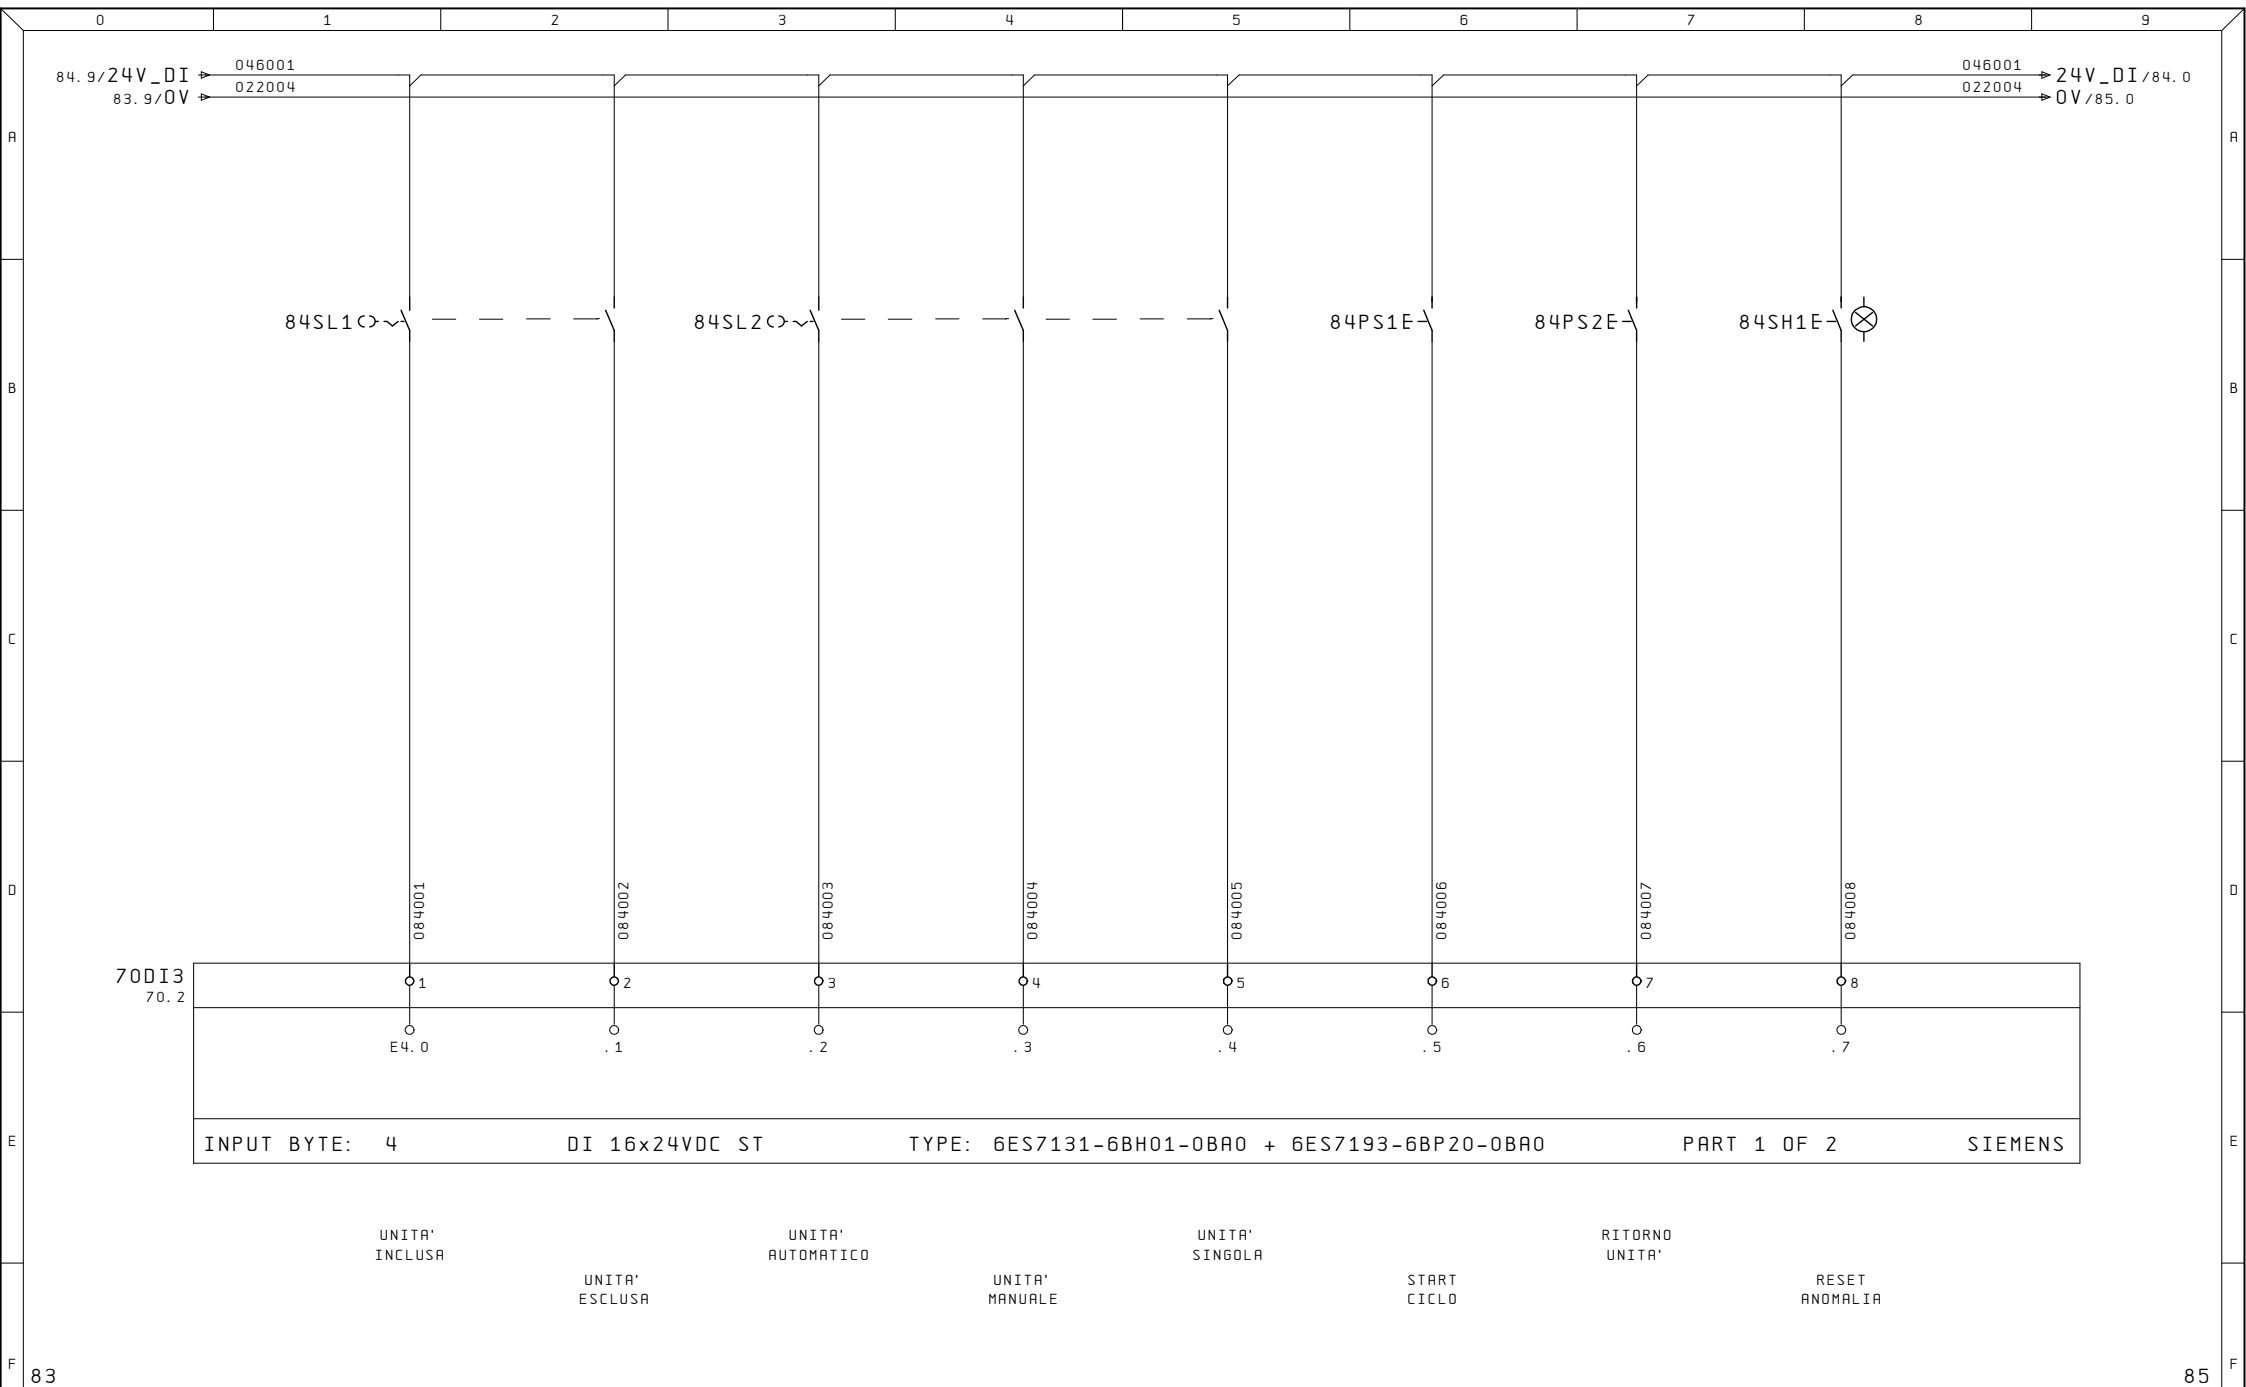




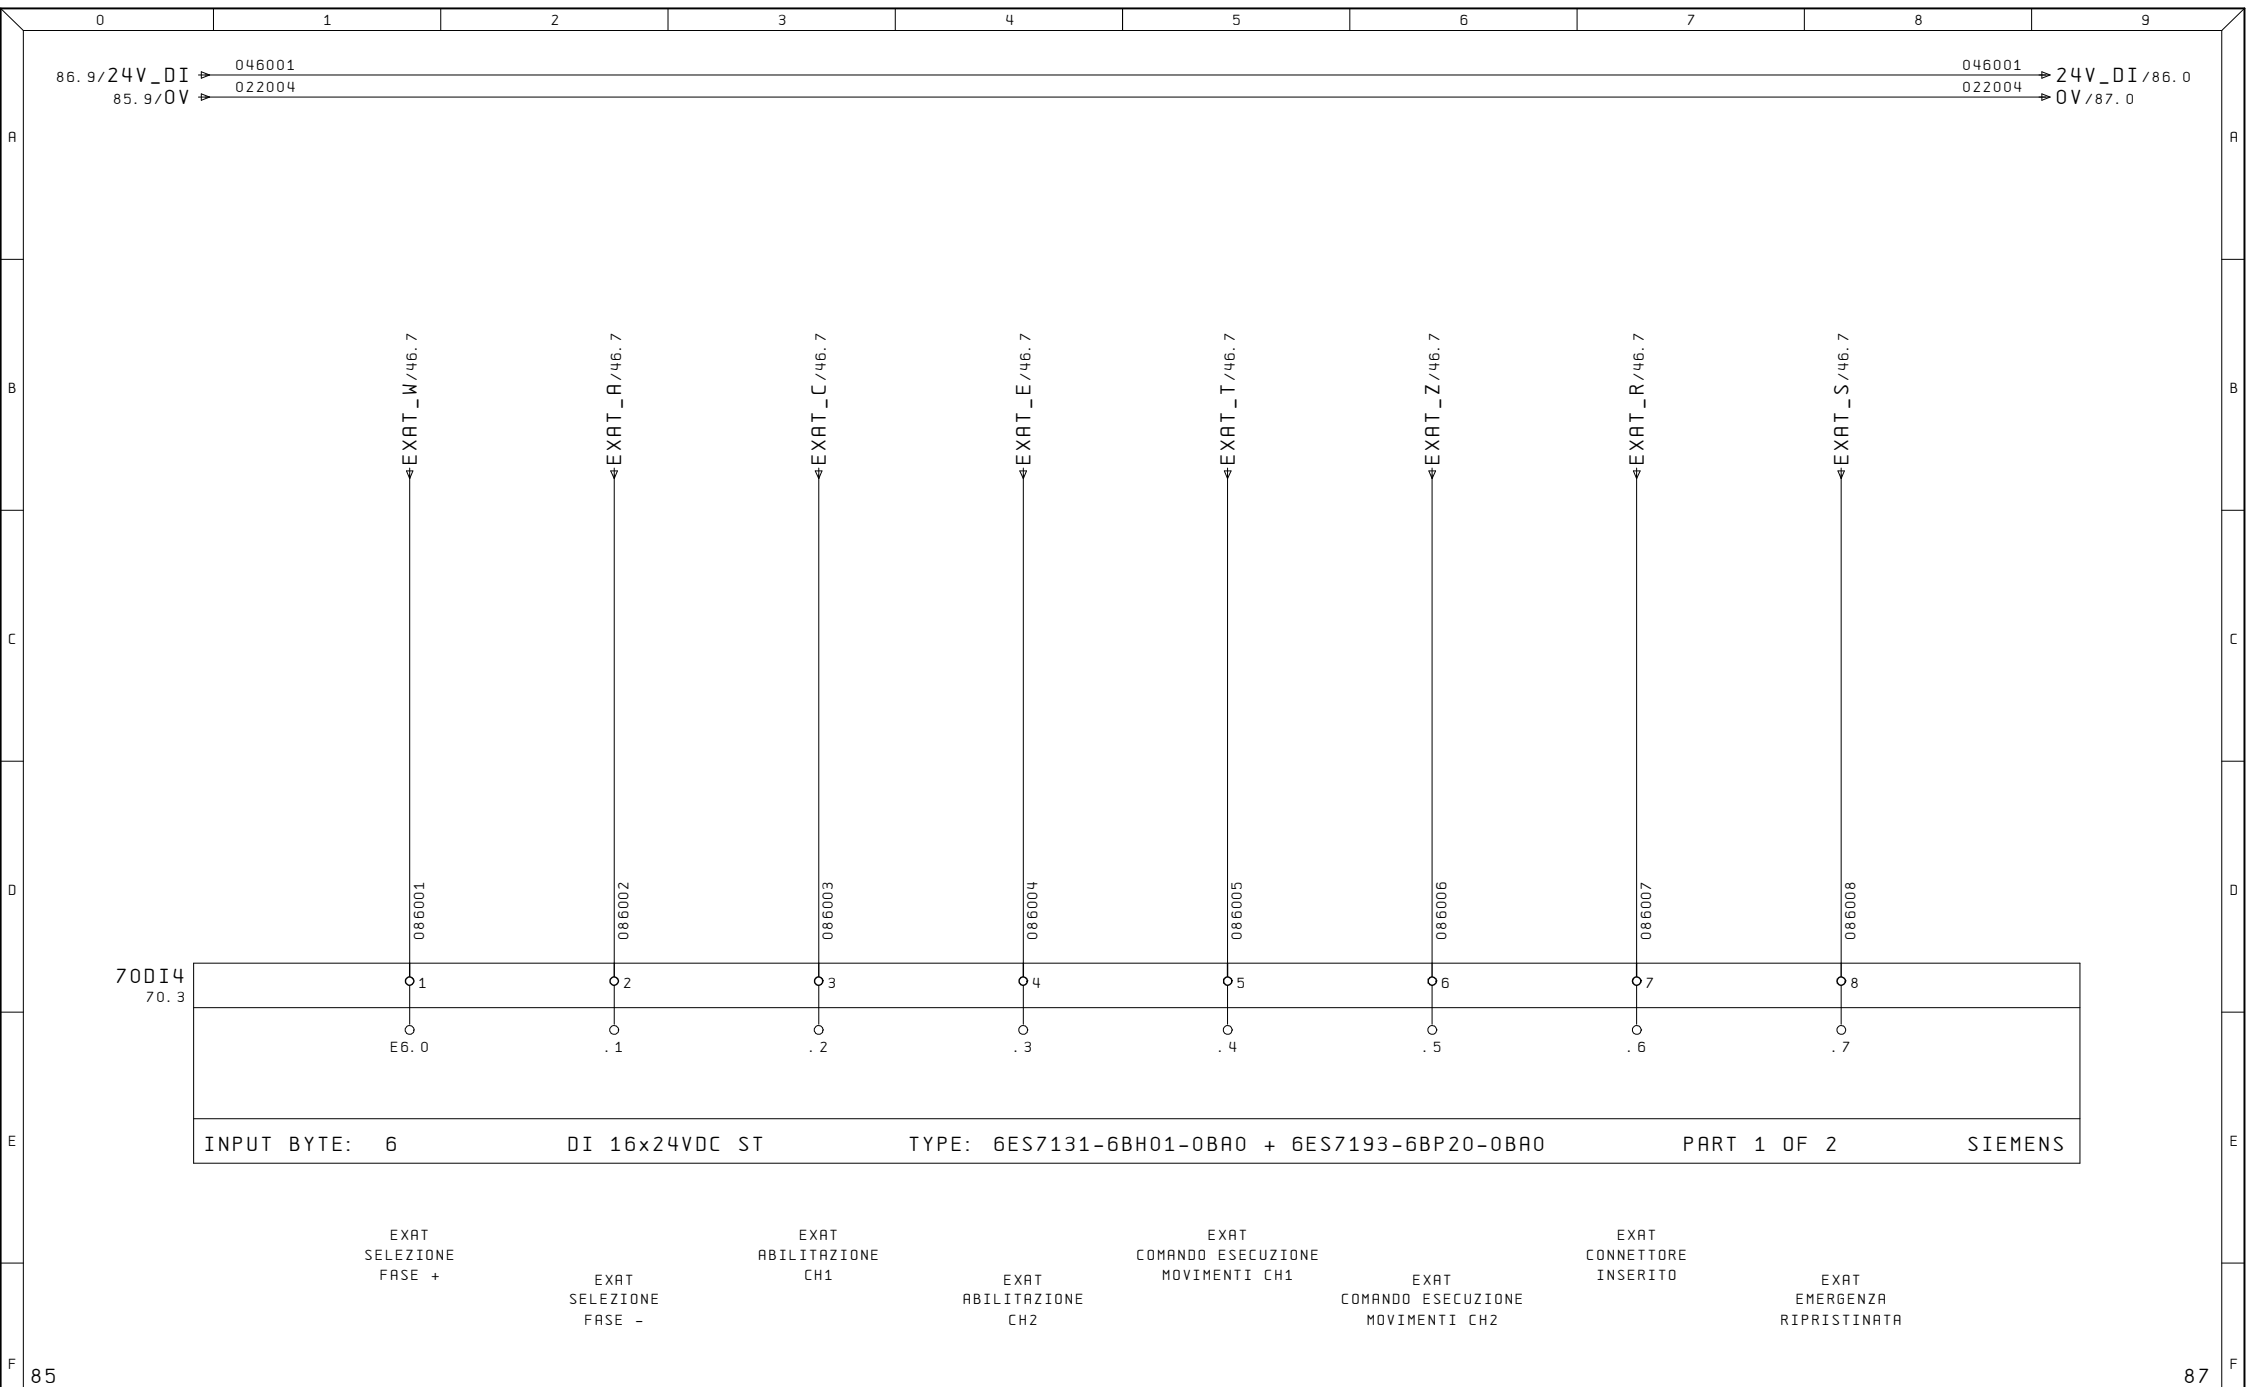

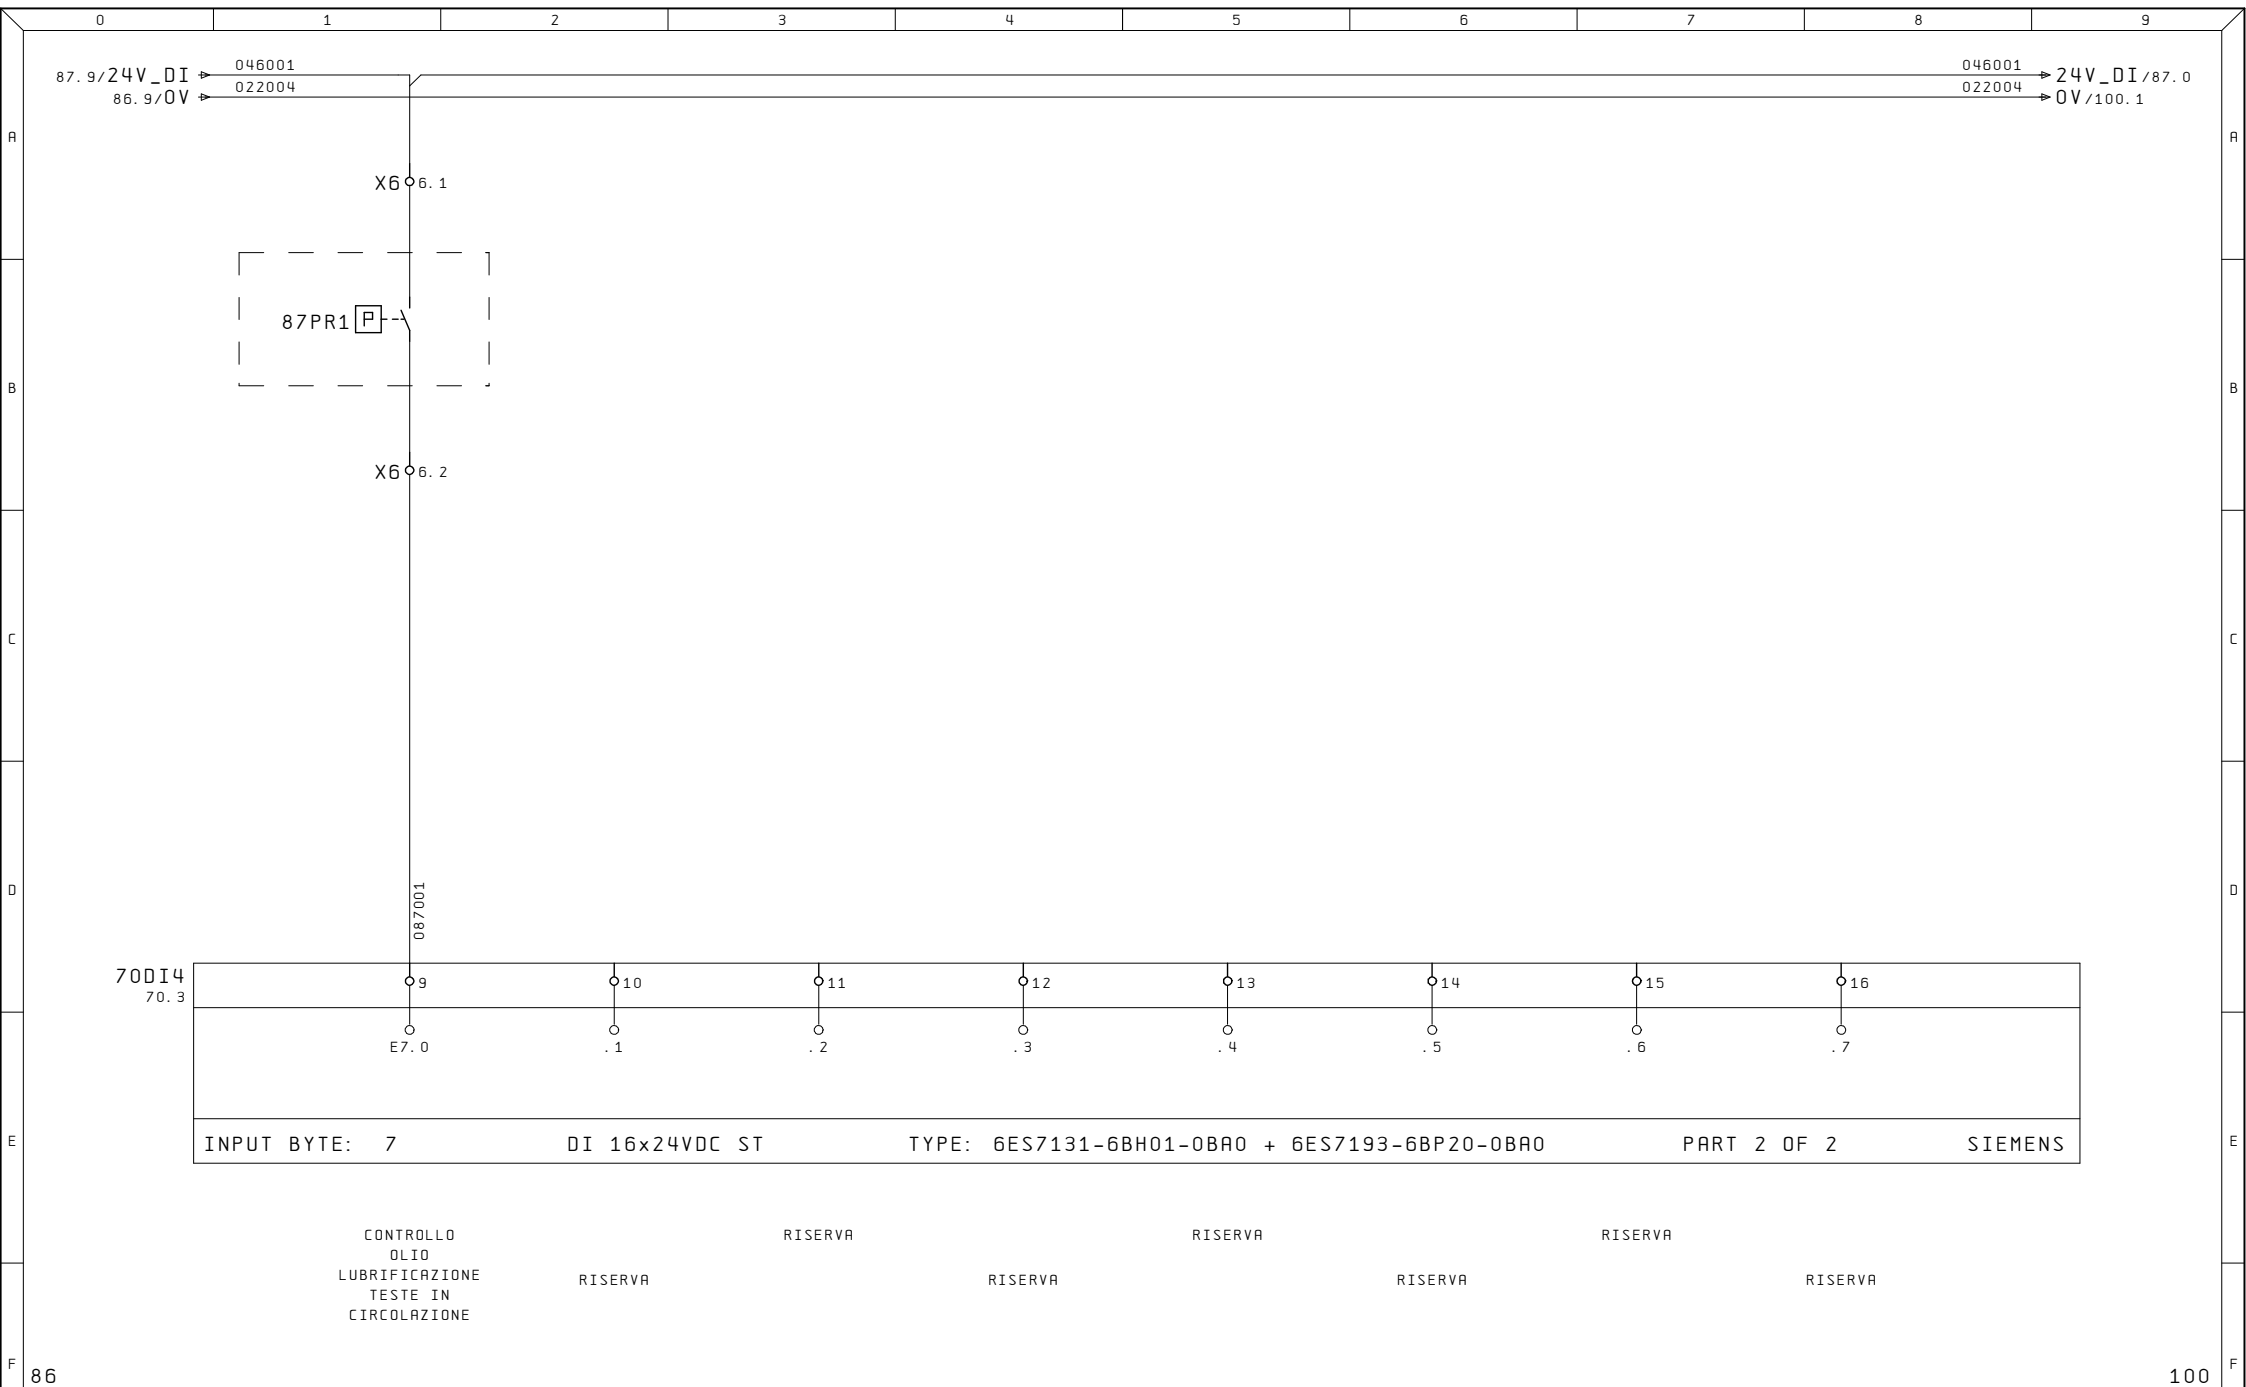


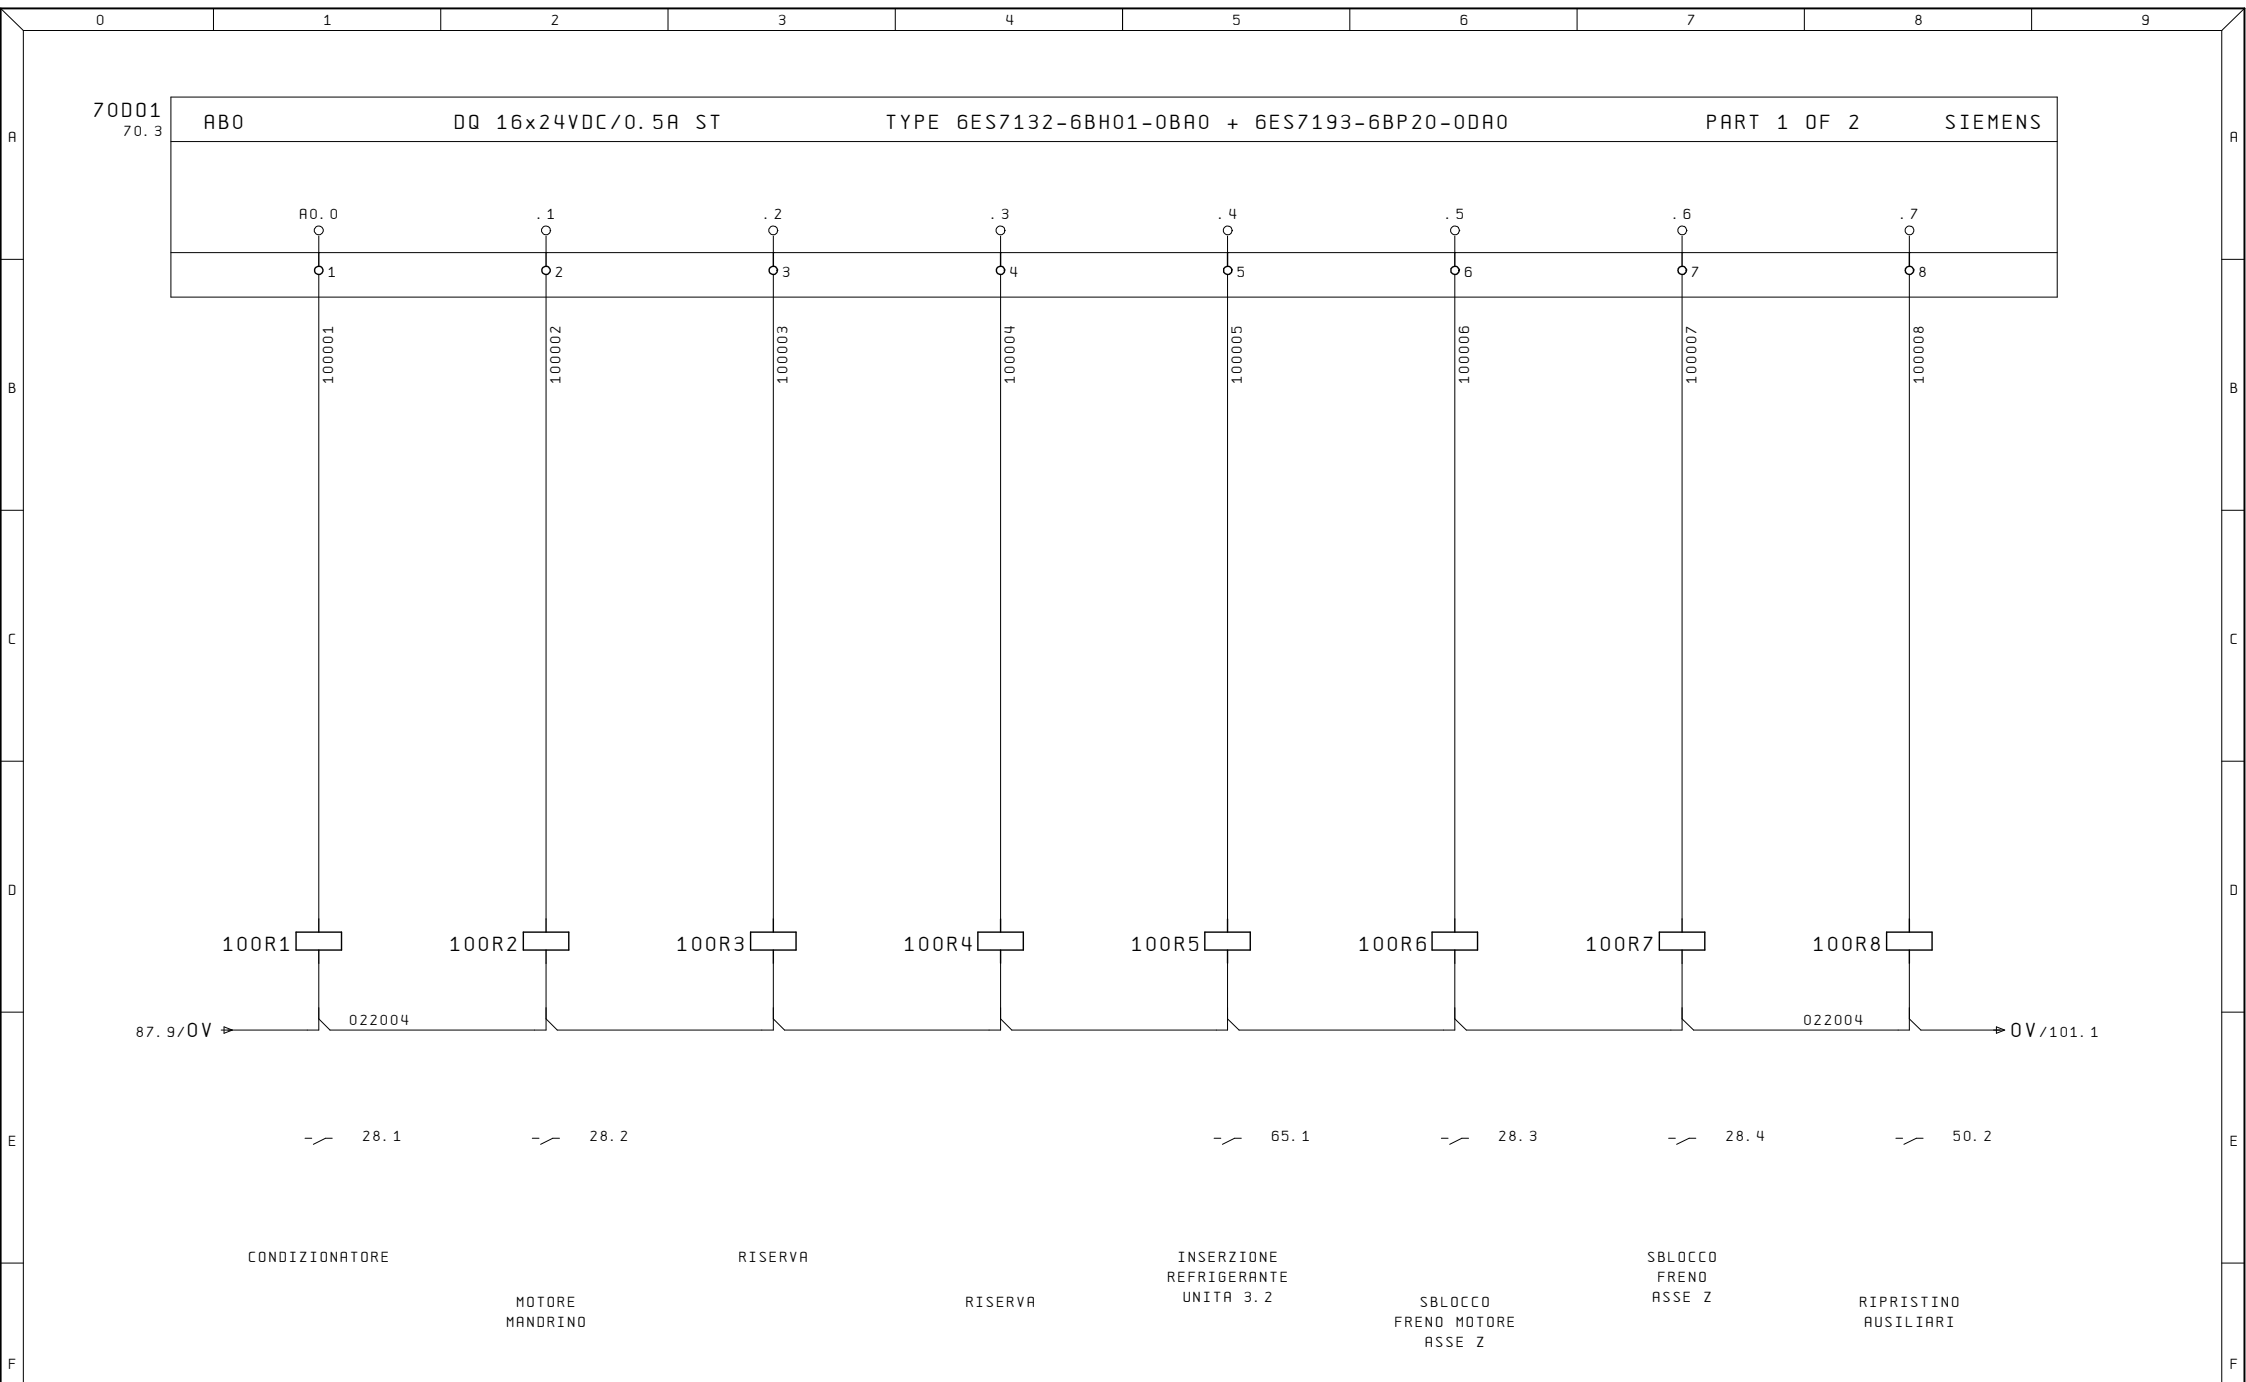


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 100
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI ABO			di
	Verif. :							

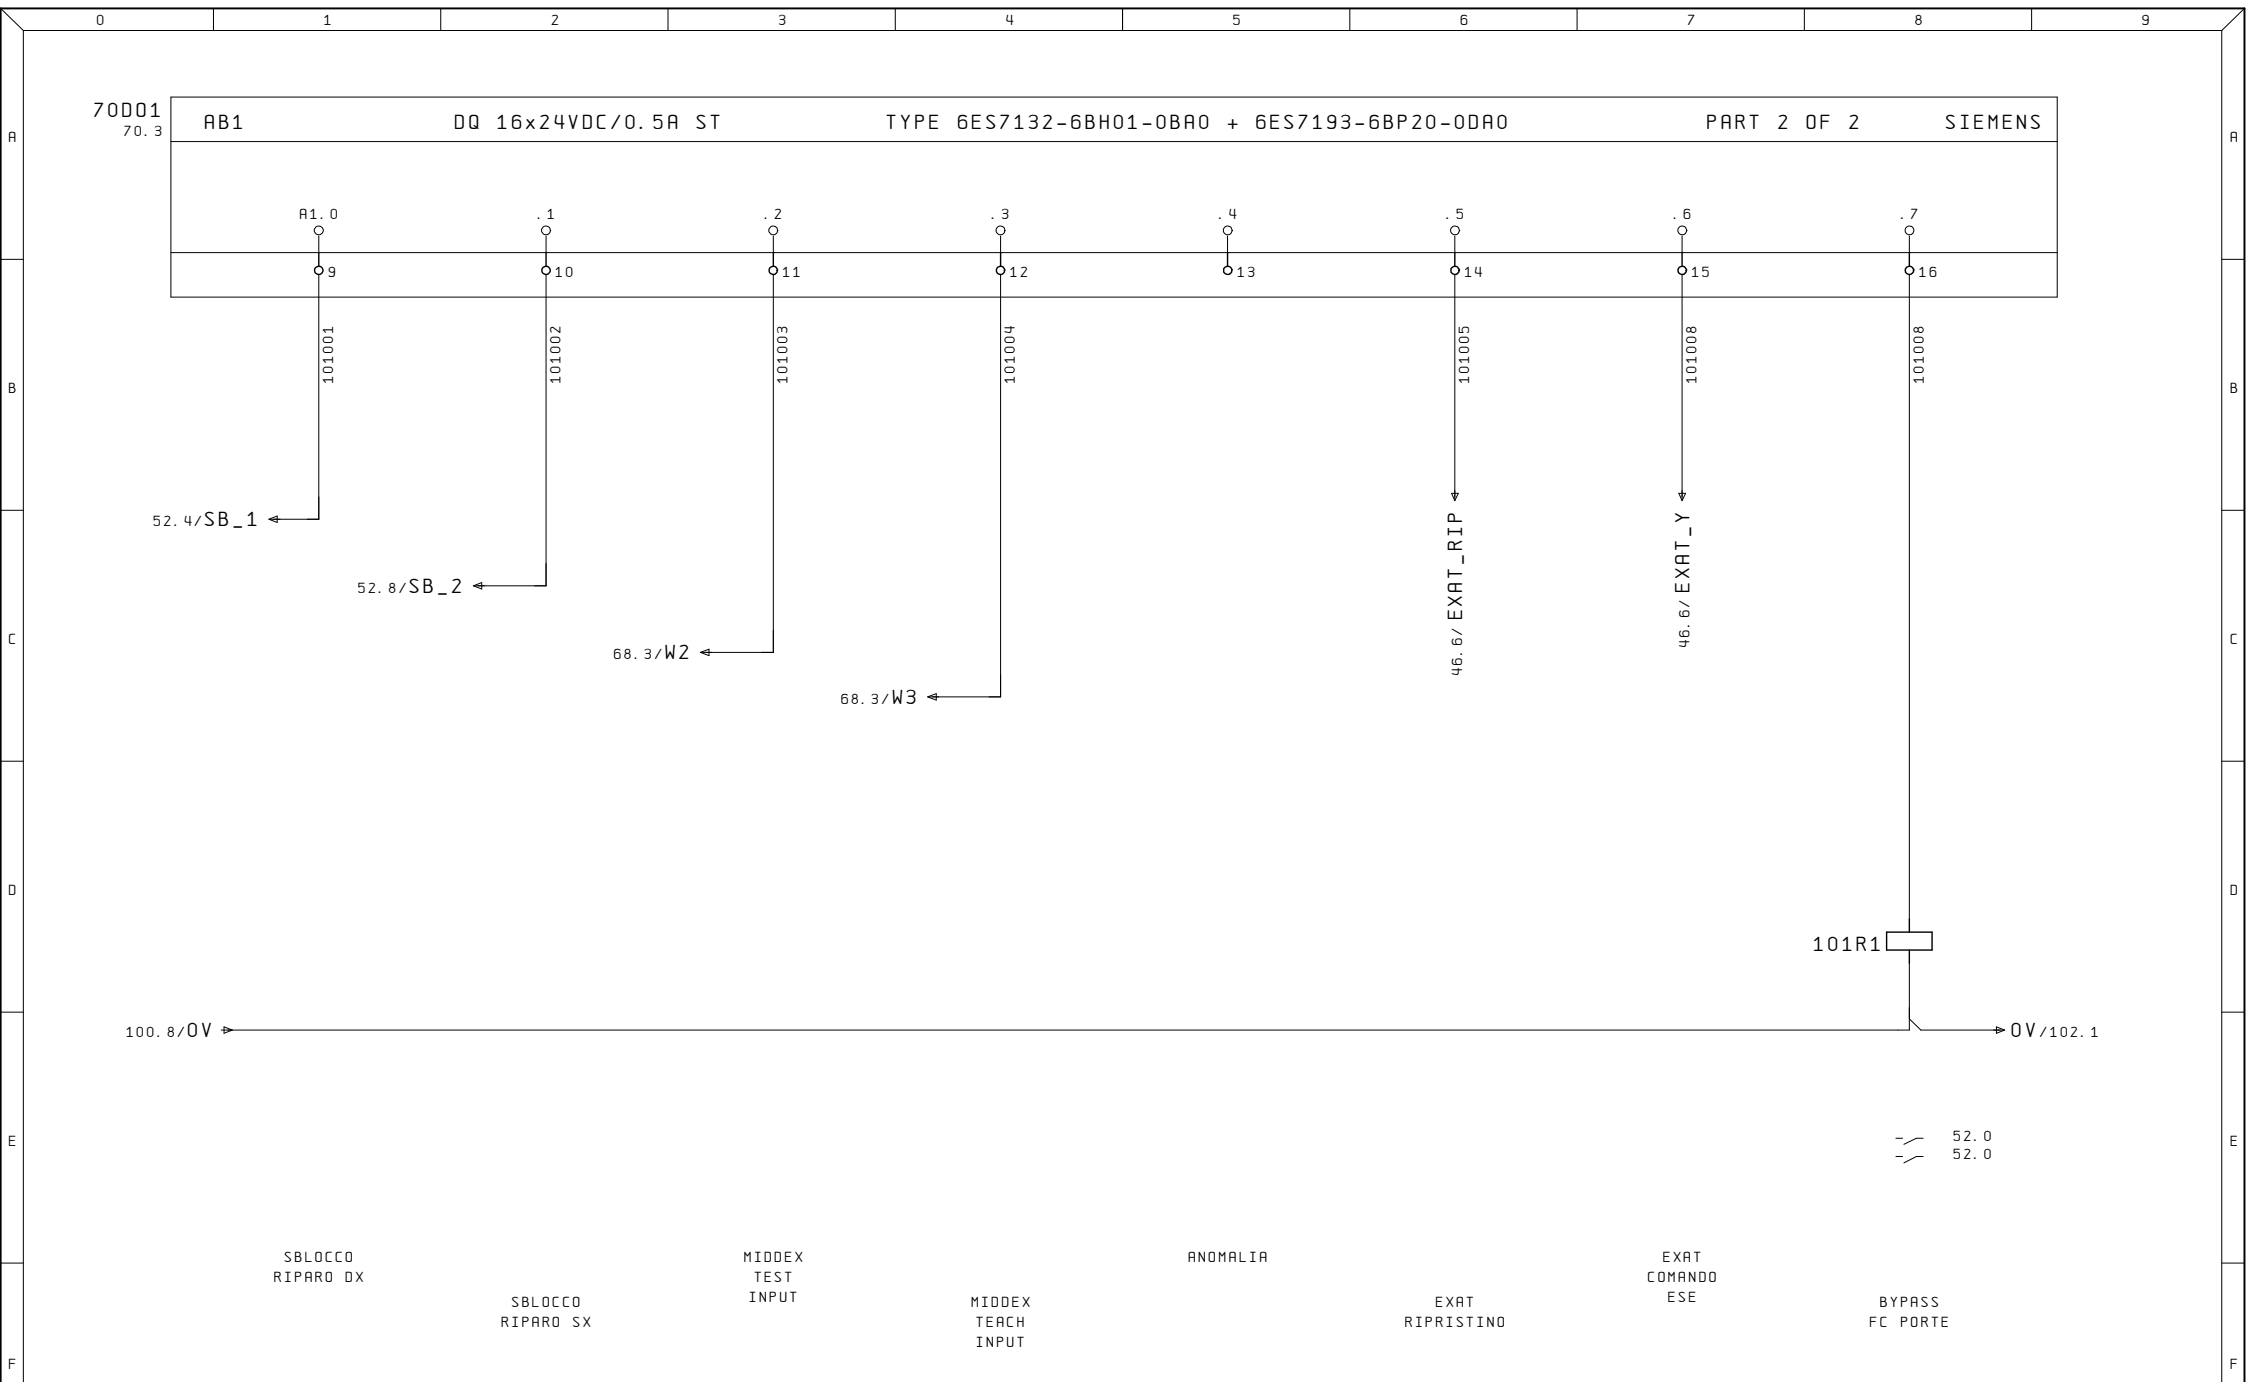

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3. 2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 101
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI AB1			di
	Verif. :							

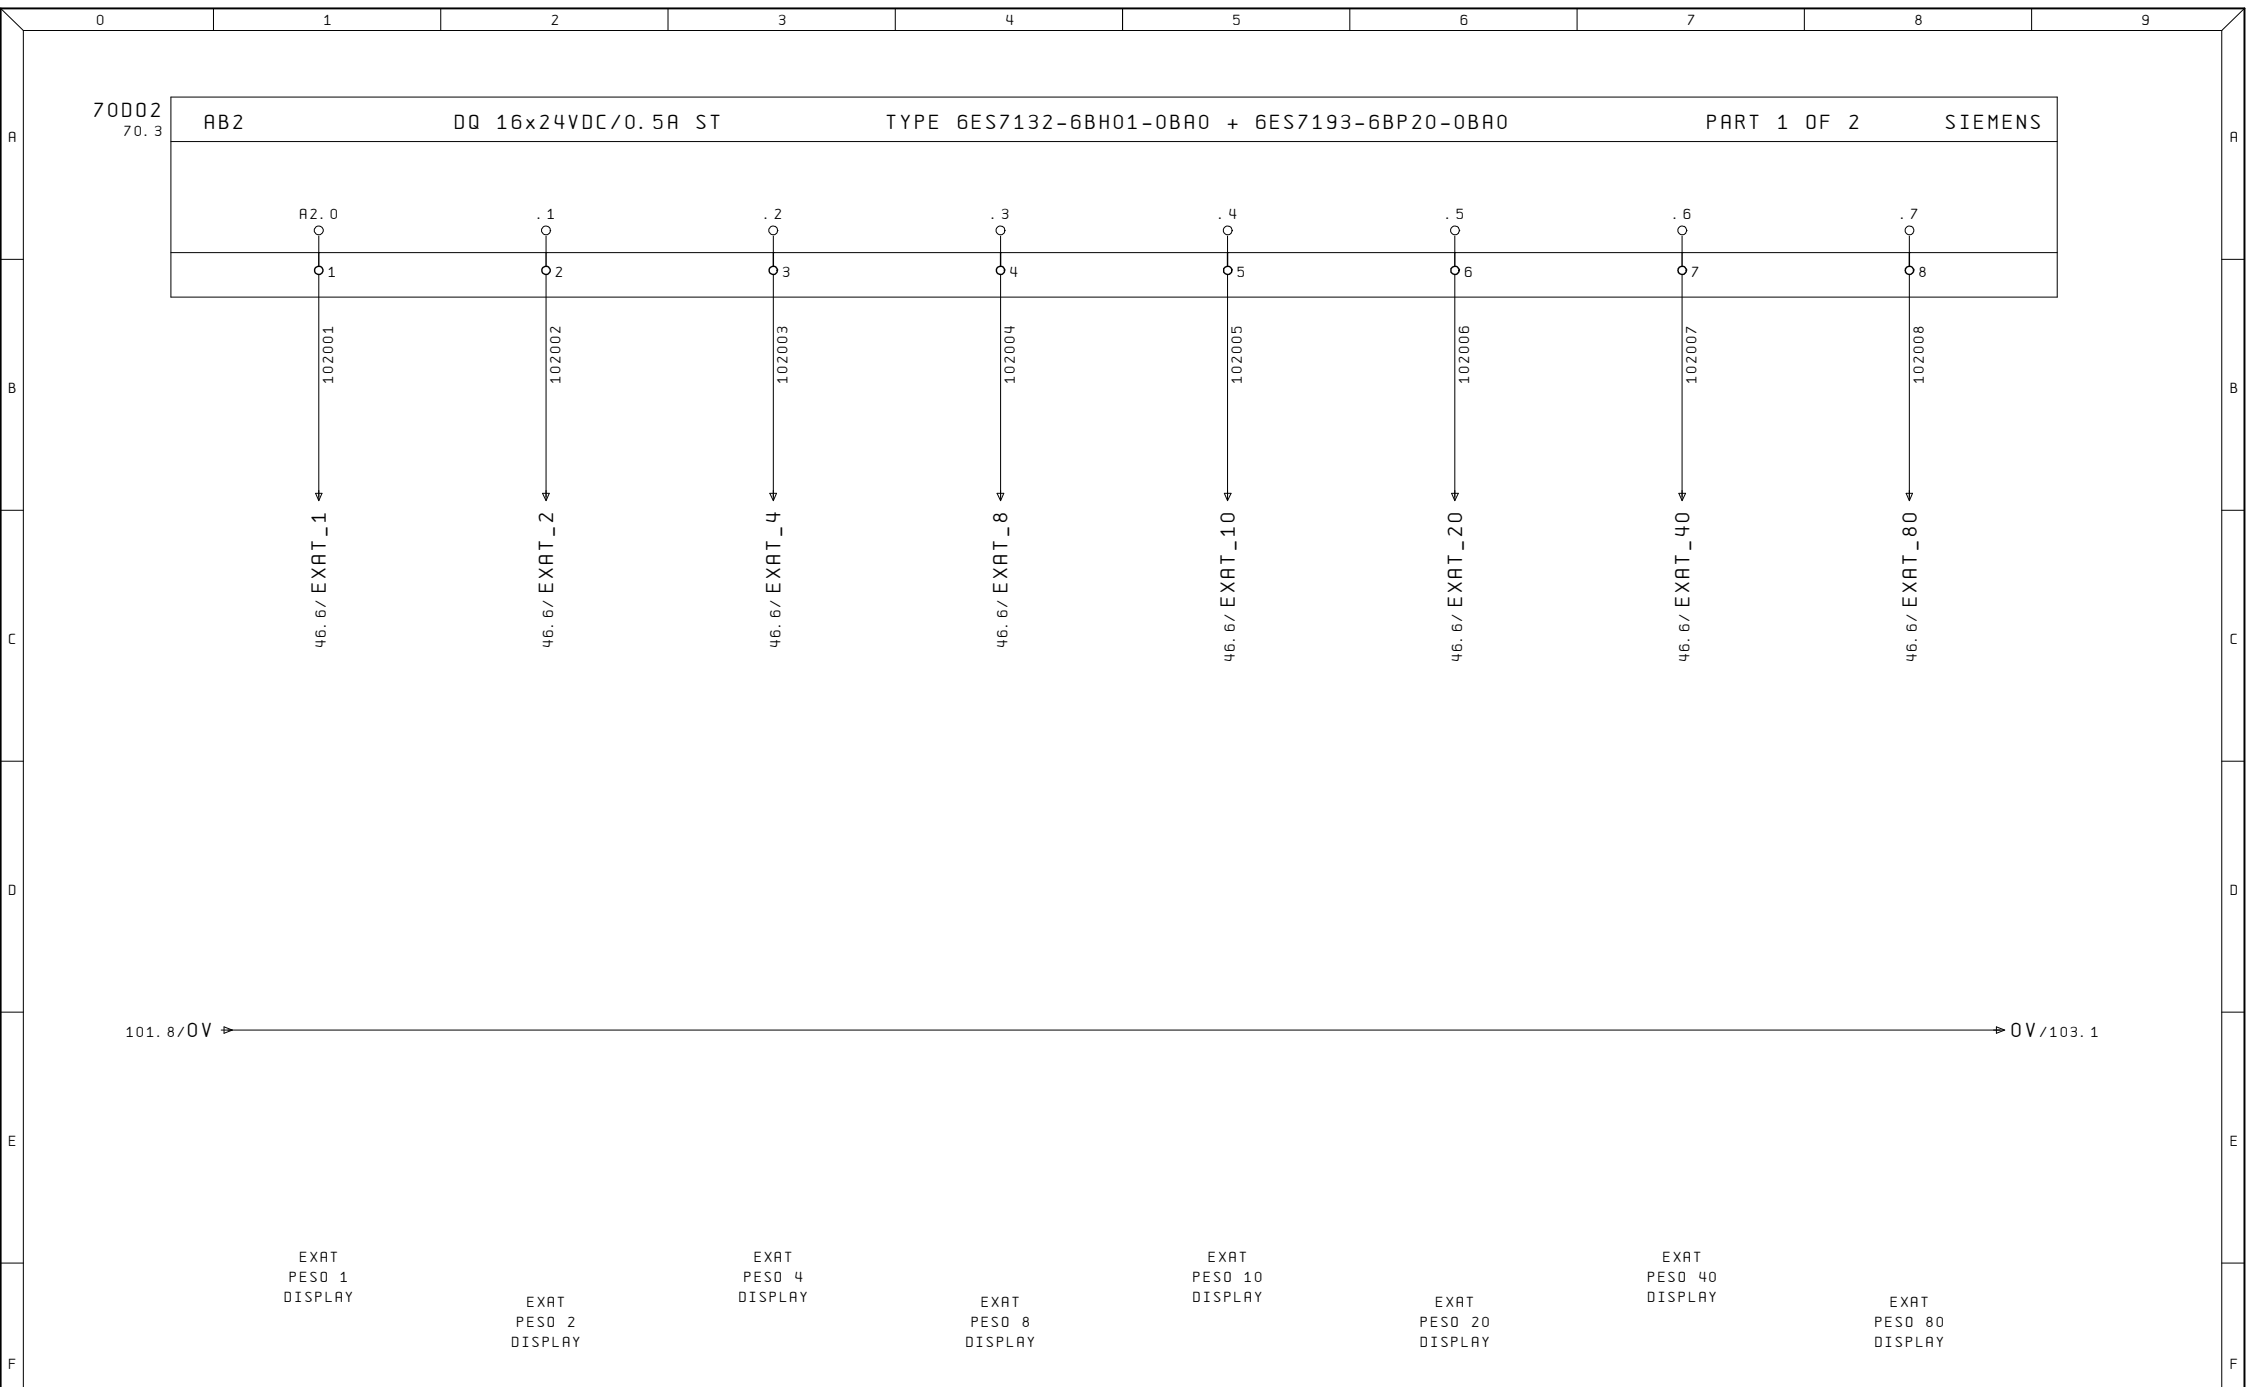

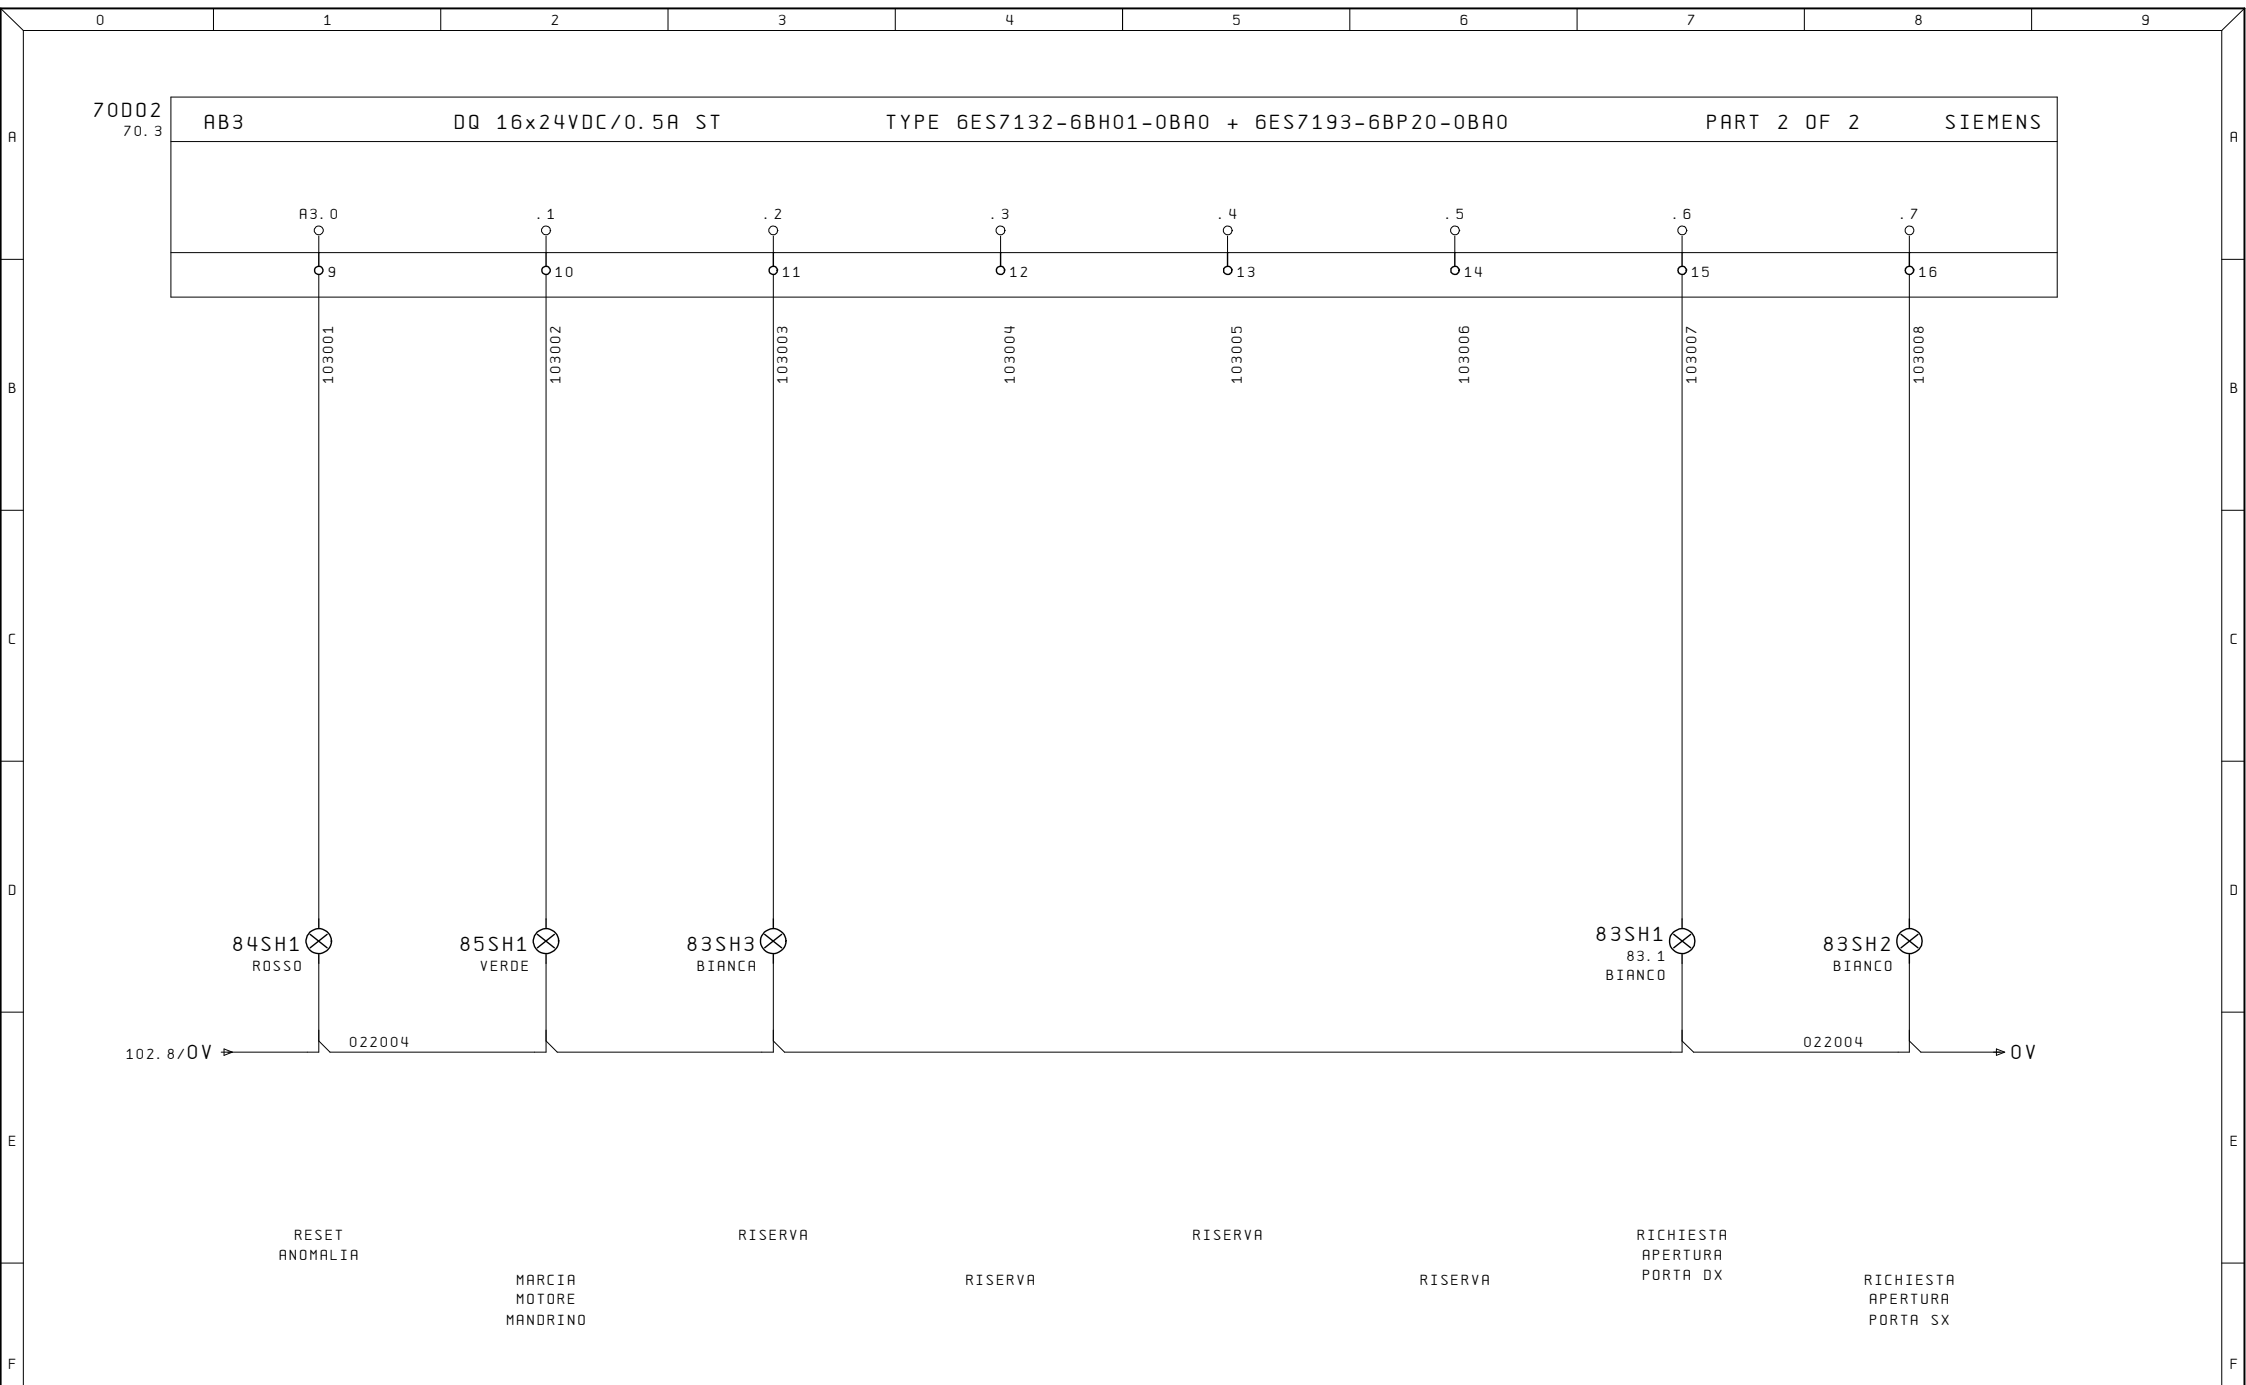

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=3.2	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 103
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI AB3			di
	Verif. :							