

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : FMA
Indirizzo :
Design. impianto : OP120/1 STAZ. 5.1
Numero di disegno : 2019_0212
Commessa : 2019_0212

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia, 16/A
03010 Patrica (Fr)
Cliente Finale :
Indirizzo :
Responsabile del Progetto : MR

Modificato il: 10. Set. 2019 Da ALE Numero delle pagine 617

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=5. 1/80	INPUT DIGITALI EBO						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/81	INPUT DIGITALI EB1						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/82	INPUT DIGITALI EB2						05. Set. 2019	MR	
	=5. 1/83	INPUT DIGITALI EB3						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/84	INPUT DIGITALI EB4						04. Set. 2019	MR	
B	=5. 1/85	INPUT DIGITALI EB5						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/86	INPUT DIGITALI EB6						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/87	INPUT DIGITALI EB7						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/90	COLLEGAMENTO FINECORSA						04. Set. 2019	ALE	
	=5. 1/100	OUTPUT DIGITALI ABO						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/101	OUTPUT DIGITALI AB1						04. Set. 2019	MR	
	=5. 1/102	OUTPUT DIGITALI AB2						04. Set. 2019	MR	
C	=5. 1/103	OUTPUT DIGITALI AB3						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/1	MAIN PAGE						10. Set. 2019	ALE	
	=5. 2/2	MAIN PAGE						04. Set. 2019	AAA	x
	=5. 2/2a	MAIN PAGE						04. Set. 2019	AAA	x
	=5. 2/4	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 2/4. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 2/4. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
D	=5. 2/4. 3	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 2/4. 4	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 2/4. 5	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 2/4. 6	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 2/4. 7	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=5. 2/4. 8	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
E	=5. 2/10	ALIMENTAZIONE GENERALE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/12	PRESENZA TENSIONE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/15	ALIMENTAZIONE PRESE ILLUMINAZIONE ARMADIO						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/16	CONDIZIONATORE						04. Set. 2019	MR	
F	=5. 2/18	PRESA DI PROGRAMMAZIONE						04. Set. 2019	MDM	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5. 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MAIN PAGE			2
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=5. 2/20	MOTORE MANDRINO						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/22	SBLOCCO FRENI ASSI						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/25	DISTRIBUZIONE 24VDC						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/28	AUSILIARI						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/30	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI ASSI						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/32	MODULO VSM10						04. Set. 2019	MR	
B	=5. 2/34	ALIMENTATORE AZIONAMENTI						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/36	AZIONAMENTO MOTORE						10. Set. 2019	MR	
	=5. 2/38	ENCODER SUPPLEMENTARE ASSE Z						10. Set. 2019	MR	
	=5. 2/40	MODULO NCU						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/42	MODULO PCU						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/44	TASTIERA MCP						04. Set. 2019	MR	
C	=5. 2/46	TASTIERINO PORTATILE EXAT						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/50	EMERGENZA						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/51	PULSANTI EMERGENZA						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/52	SICUREZZE PORTA DX E SX						04. Set. 2019	ALE	
	=5. 2/54	ABILITAZIONE DRIVE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/56	STAZIONE-MASTER						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/60	PN/PN PROFINET						04. Set. 2019	MR	
D	=5. 2/62	SCALANCE XB008 SWITCH RETE PROFINET						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/65	ELETTROVALVOLE						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/68	MIDDEX CONTROLLO UTENSILI						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/70	LAYOUT PLC						10. Set. 2019	MR	
	=5. 2/72	POWER SUPPLY PLC AND I/O						10. Set. 2019	MR	
	=5. 2/80	INPUT DIGITALI EB0						04. Set. 2019	MR	
E	=5. 2/81	INPUT DIGITALI EB1						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/82	INPUT DIGITALI EB2						10. Set. 2019	MR	
	=5. 2/83	INPUT DIGITALI EB3						04. Set. 2019	MR	
	=5. 2/84	INPUT DIGITALI EB4						04. Set. 2019	MR	
F	=5. 2/85	INPUT DIGITALI EB5						10. Set. 2019	MR	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5. 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MAIN PAGE			2a
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5.1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				LISTA E CODICI COMPONENTI			4
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	16C1	CONDIZIONATORE PER ANTE QUADRI ELETTRICI				ETA	WIDC-1023CW				
B											
	18A1	PRESA DI PROGRAMMAZIONE				PHOENIX CONTACT	1656495 + 1656550 + 1404496				
C											
	20Q1	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2011-16A10 + 3RV2901-1E				
	20Q2	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2011-0JA10 + 3RV2901-1E				
D	75M1	MOTORE TRIFASE 2.2KW 4 POLI				SEIPEE	90004100LA03F000008				
	75M2	MOTORE TRIFASE 0.12KW 8 POLI				SEIPEE	05008071B005J000004				
E											
	25Q1	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2011-10A10				
	25Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010				
F	25Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY6106-7 + 5ST3010				
	25AL1	ALIMENTATORE 24VDC				WIELAND	WIE81.000.6190.0				

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5.1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 10. Set. 2019				LISTA E CODICI COMPONENTI			
	Verif. :				Pag. 4.1 di			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =5.1	Codice luogo +	Pag. 4.2 di	
	Data :					Descrizione pagina				
	Diseg. :				Cliente Finale	LISTA E CODICI COMPONENTI				
	Stampa : 10.Set.2019									
	Verif. :									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5. 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 4. 3
	Stampa : 10. Set. 2019				LISTA E CODICI COMPONENTI			
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE			
	46Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY6104-7					
B	46A1	SCATOLA DI CONNESSIONE		EXAT		SCMT/DC26A3					
	46HT1	TASTIERINO PORTATILE		EXAT		TSE/9-E/IT					
	50Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY6102-7 + 5ST3010					
C	50Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010					
	50A1	MODULO DI SICUREZZA PNOZ XV2		PILZ		774500					
	50K1	CONTATTORE		SIEMENS		3RH2131-1BB40 + 3RH2911-1HA22 + 3RT2916-1BB00					
	50K2	CONTATTORE		SIEMENS		3RH2131-1BB40 + 3RH2911-1HA31 + 3RT2916-1BB00					D
	50K3	CONTATTORE		SIEMENS		3RT2036-1NB30 + 3RT2936-1BB00					
	50K4	CONTATTORE		SIEMENS		3RT2036-1NB30 + 3RT2936-1BB00					
E											
	30FC1	FINECORSIA PORTA		SCHNEIDER ELECTRIC		XCSE7312					
	30FC2	FINECORSIA PORTA		SCHNEIDER ELECTRIC		XCSE7312					
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		54Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY6102-7 + 5ST3010				
B											B
		60Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY6102-7 + 5ST3010				
		60A1	MODULO PN/PN		SIEMENS		6ES7158-3A010-0XA0				
		62A1	SCALANCE		SIEMENS		6GK5008-0BA10-1AB2				C
		40EV4	ELETTROVALVOLA		FORNITURA CLIENTE						
D		70A1	MODULO REMOTATO ET-200SP		SIEMENS		6ES7155-6AU00-0CNO + 6ES7193-6AR00-0AA0				D
		70DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0				
		70DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0				
		70DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0				
E		70DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0				E
		70DO1	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0				
		70DO2	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0				F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5. 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 4. 5
	Stampa : 10. Set. 2019				LISTA E CODICI COMPONENTI			di
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
B		72Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010				
		72Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010				
		72Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY6102-7				
C		82T1	TERMOSTATO INTERNO QUADRO		ETA		WI284				
		82SL1	SELETTORE 2 POSIZIONI A CHIAVE ARANCIONE		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 B621 F058				
		82FC1_4	FINECORSO A CAMME (4 CONTATTI)		BALLUFF		BNS 816-B04-PA-16-602-11				
D											
		83SH1	PULSANTE LUMINOSO		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BW33B5				
		83SH2	PULSANTE LUMINOSO		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BW33B5				
		83SH3	PULSANTE LUMINOSO		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BW31B5				
E											
		84SL1	SLETTORE		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 B621				
F											


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE	
	84SL2		SELETTORE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 B603 F046			
	84PS1		PULSANTE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BA21			
B	84PS2		PULSANTE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BA51			
	84SH1		PULSANTE LUMINOSO			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BW34B5			
C	85SL1		SELETTORE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 B661-F015			
	85SL2		SELETTORE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 B621			
	85SL3		SELETTORE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 B621			
D	85SL4		SELETTORE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 B621			
	85SH1		PULSANTE LUMINOSO			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BW33B5			
	85PS1		PULSANTE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BA42			
E	85PS2		PULSANTE			SCHNEIDER ELECTRIC		XB4 BA21			
F	87PR1		PRESSOSTATO			IFM		PK6522			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	90A1	CIABATTA				PHOENIX CONTACT	1437232				
	32FC7	FINECORSА MECCANICO				BALLUFF	BNS 819-100-D-11				
	32FC8	FINECORSА MECCANICO				BALLUFF	BNS 819-100-D-11				
B	32FC5	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES0086				
	32FC6	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES0086				
	109FC3	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES0086				
C	100R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	100R2	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	100R3	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
D	100R4	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	100R5	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	100R6	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	100R7	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
E	100R8	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
F	100R1	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				

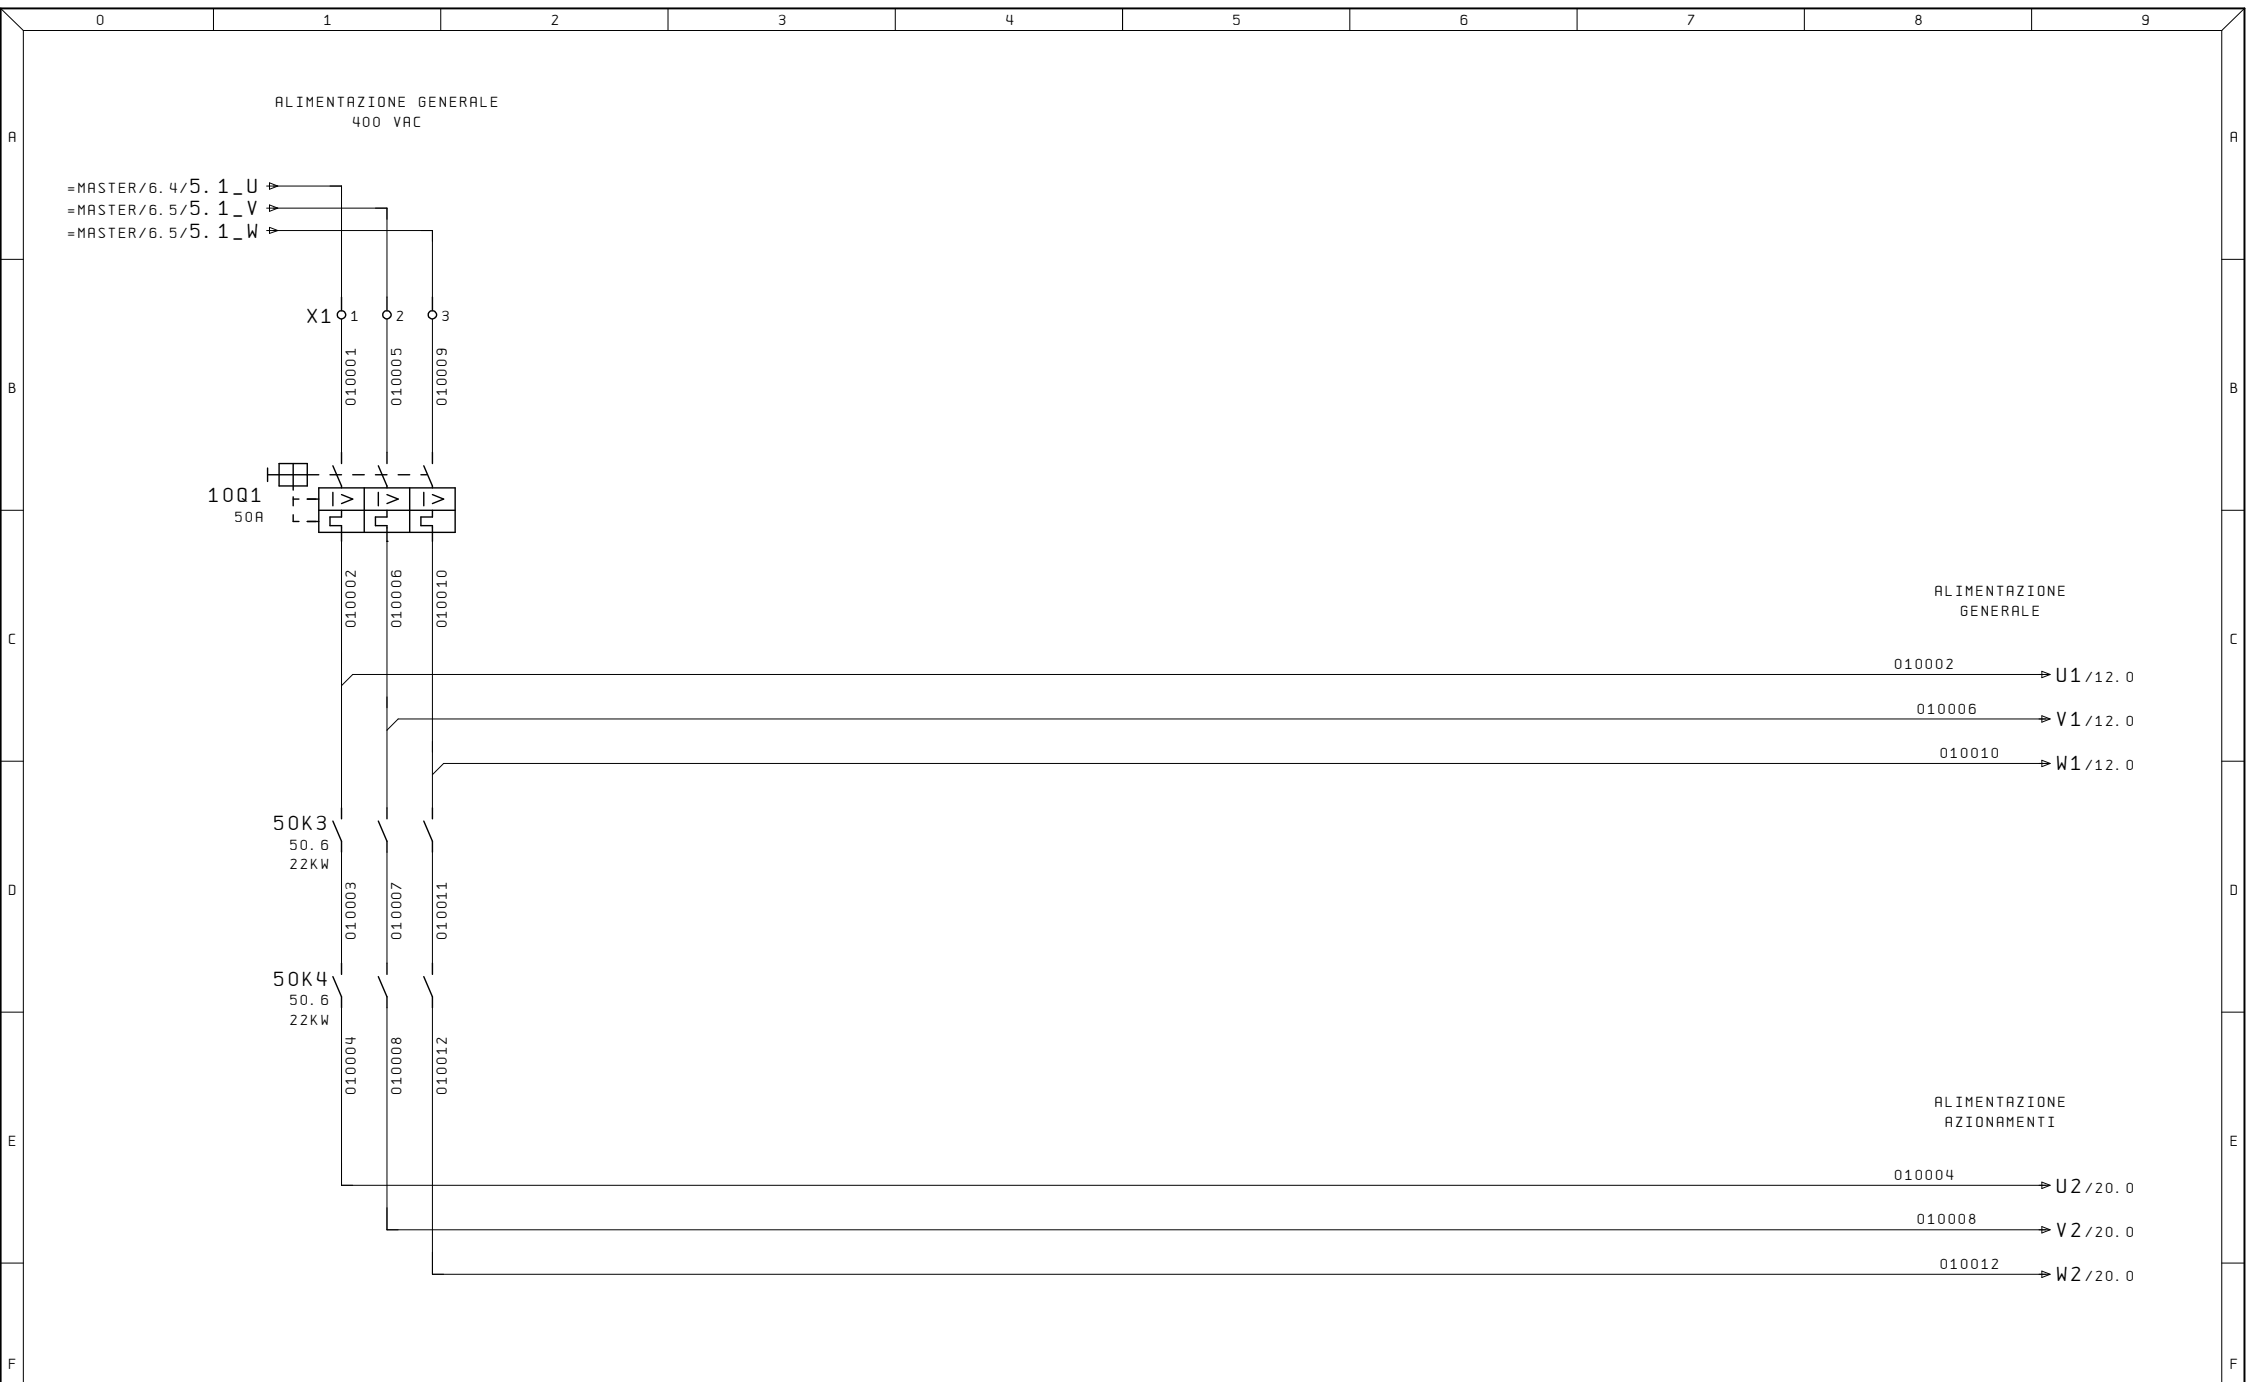

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =5.1	Codice luogo +		
	Data :				Descrizione pagina					Pag. 10
	Diseg. :			Cliente Finale	ALIMENTAZIONE GENERALE					
	Stampa : 10. Set. 2019									
	Verif. :									di




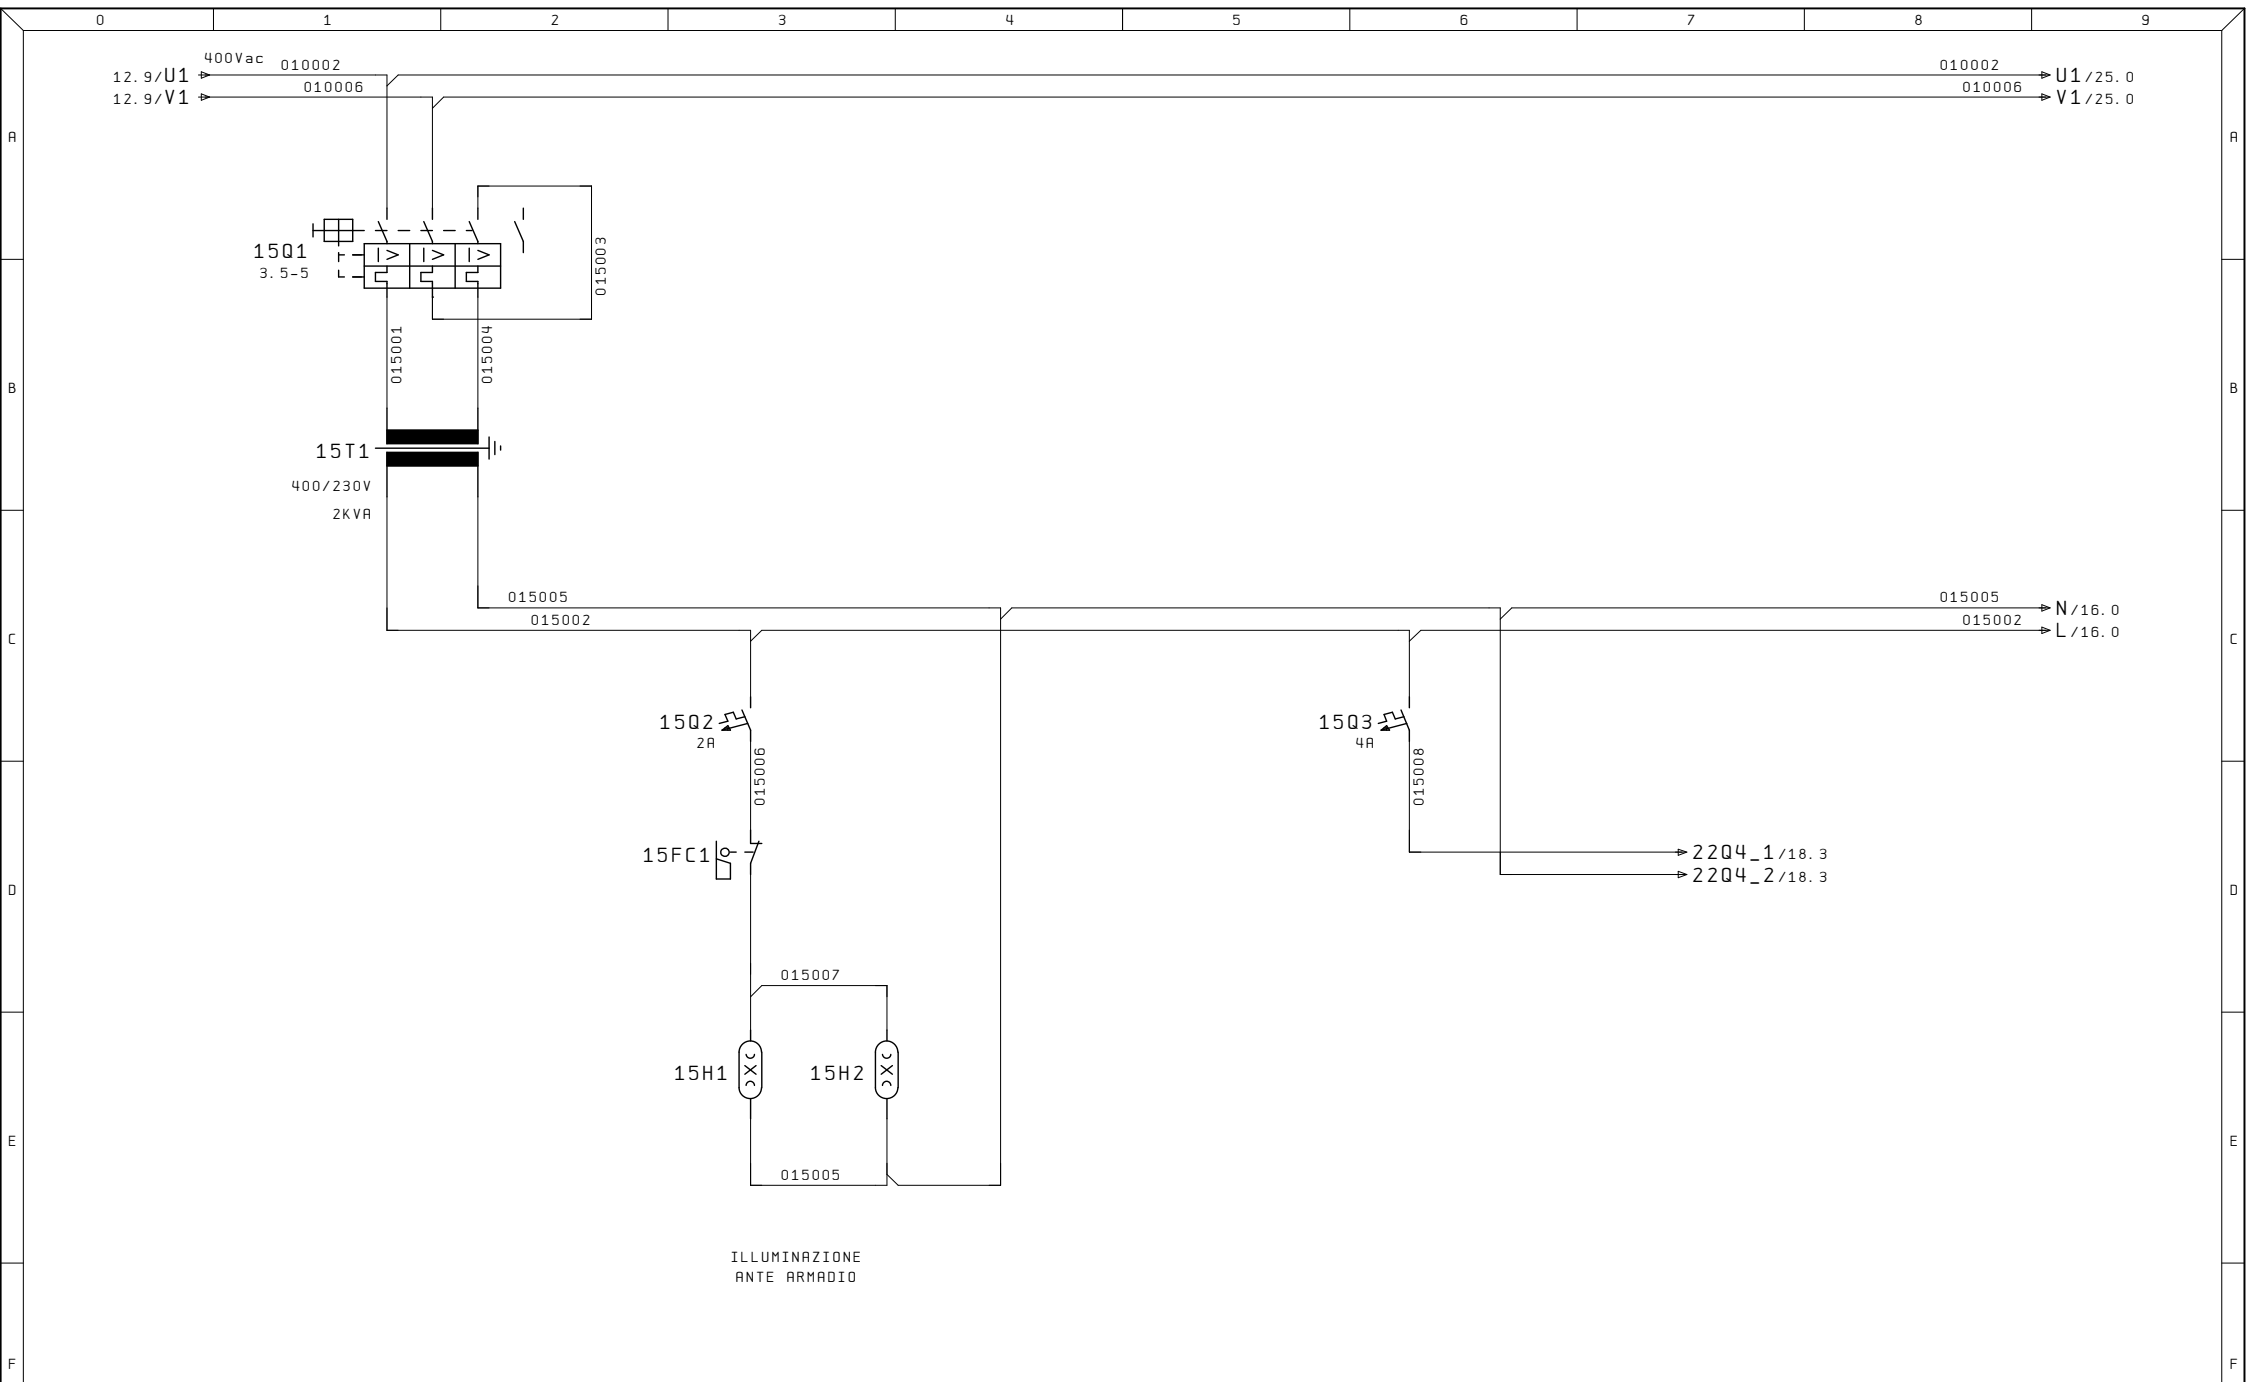


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5.1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				ALIMENTAZIONE PRESE			15
	Verif. :				ILLUMINAZIONE ARMADIO			di




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =5.1	Codice luogo +	Pag. 16 di		
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina CONDIZIONATORE						
	Diseg. :										
	Stampa : 10.Set.2019										
	Verif. :										

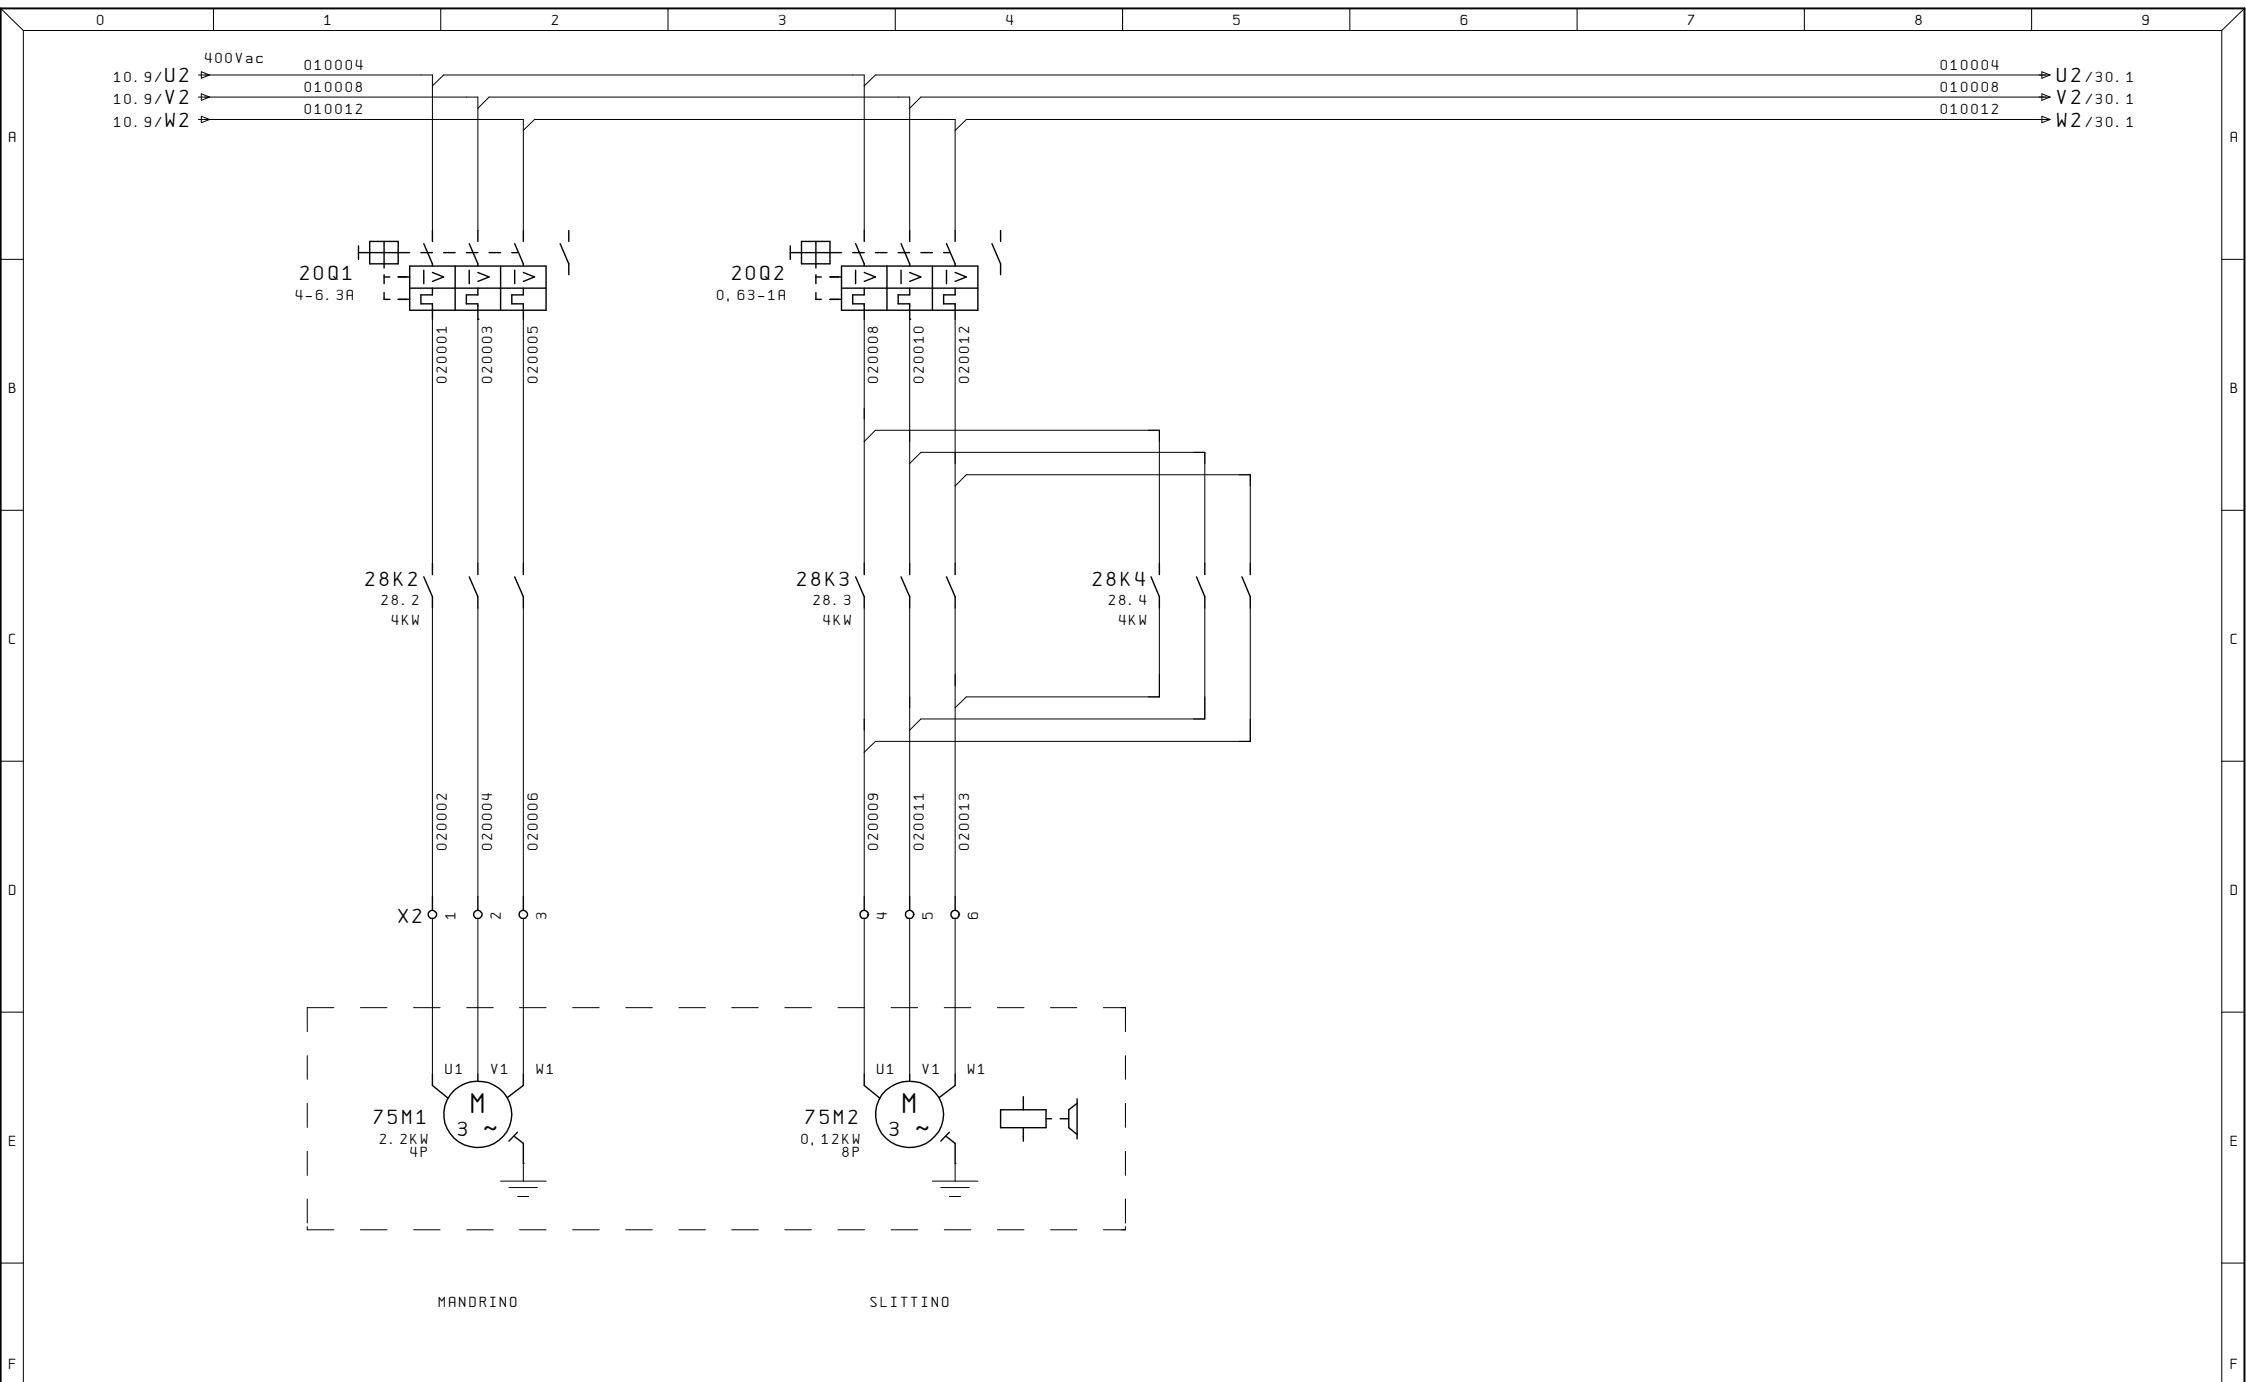


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5. 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MOTORI MANDRINO			20
	Verif. :				E SLITTINO			di

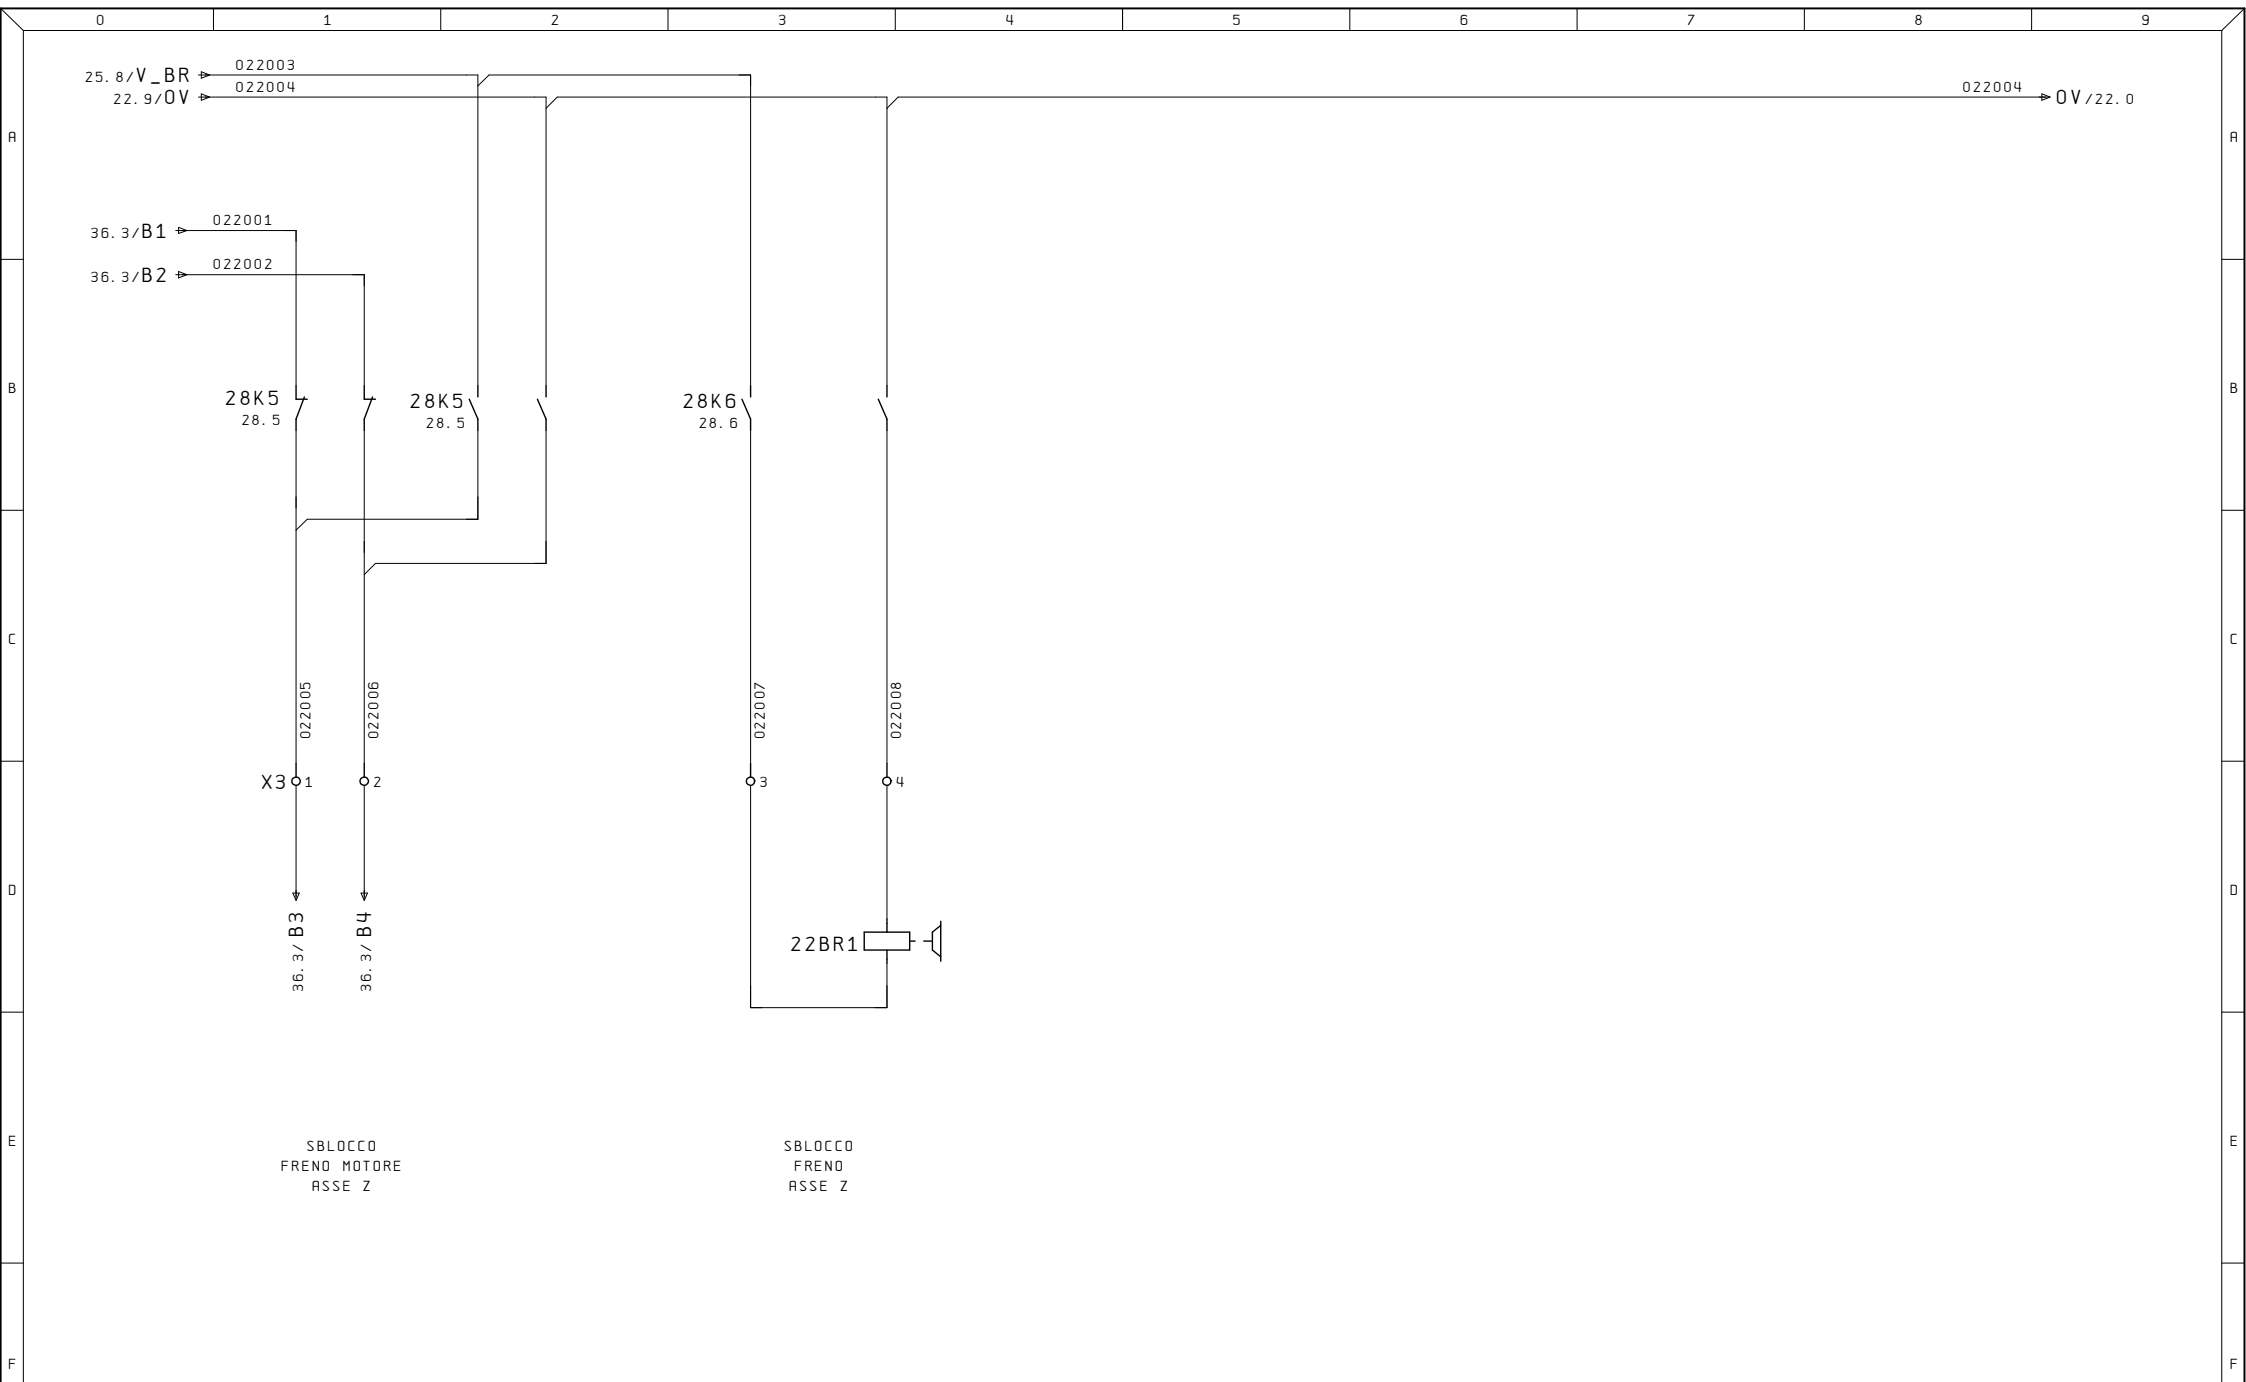


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2019_0212	2019_0212	=5. 1	+	
	Diseg. :			Descrizione pagina					Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019			SBLOCCO FRENI ASSI					22
	Verif. :								di

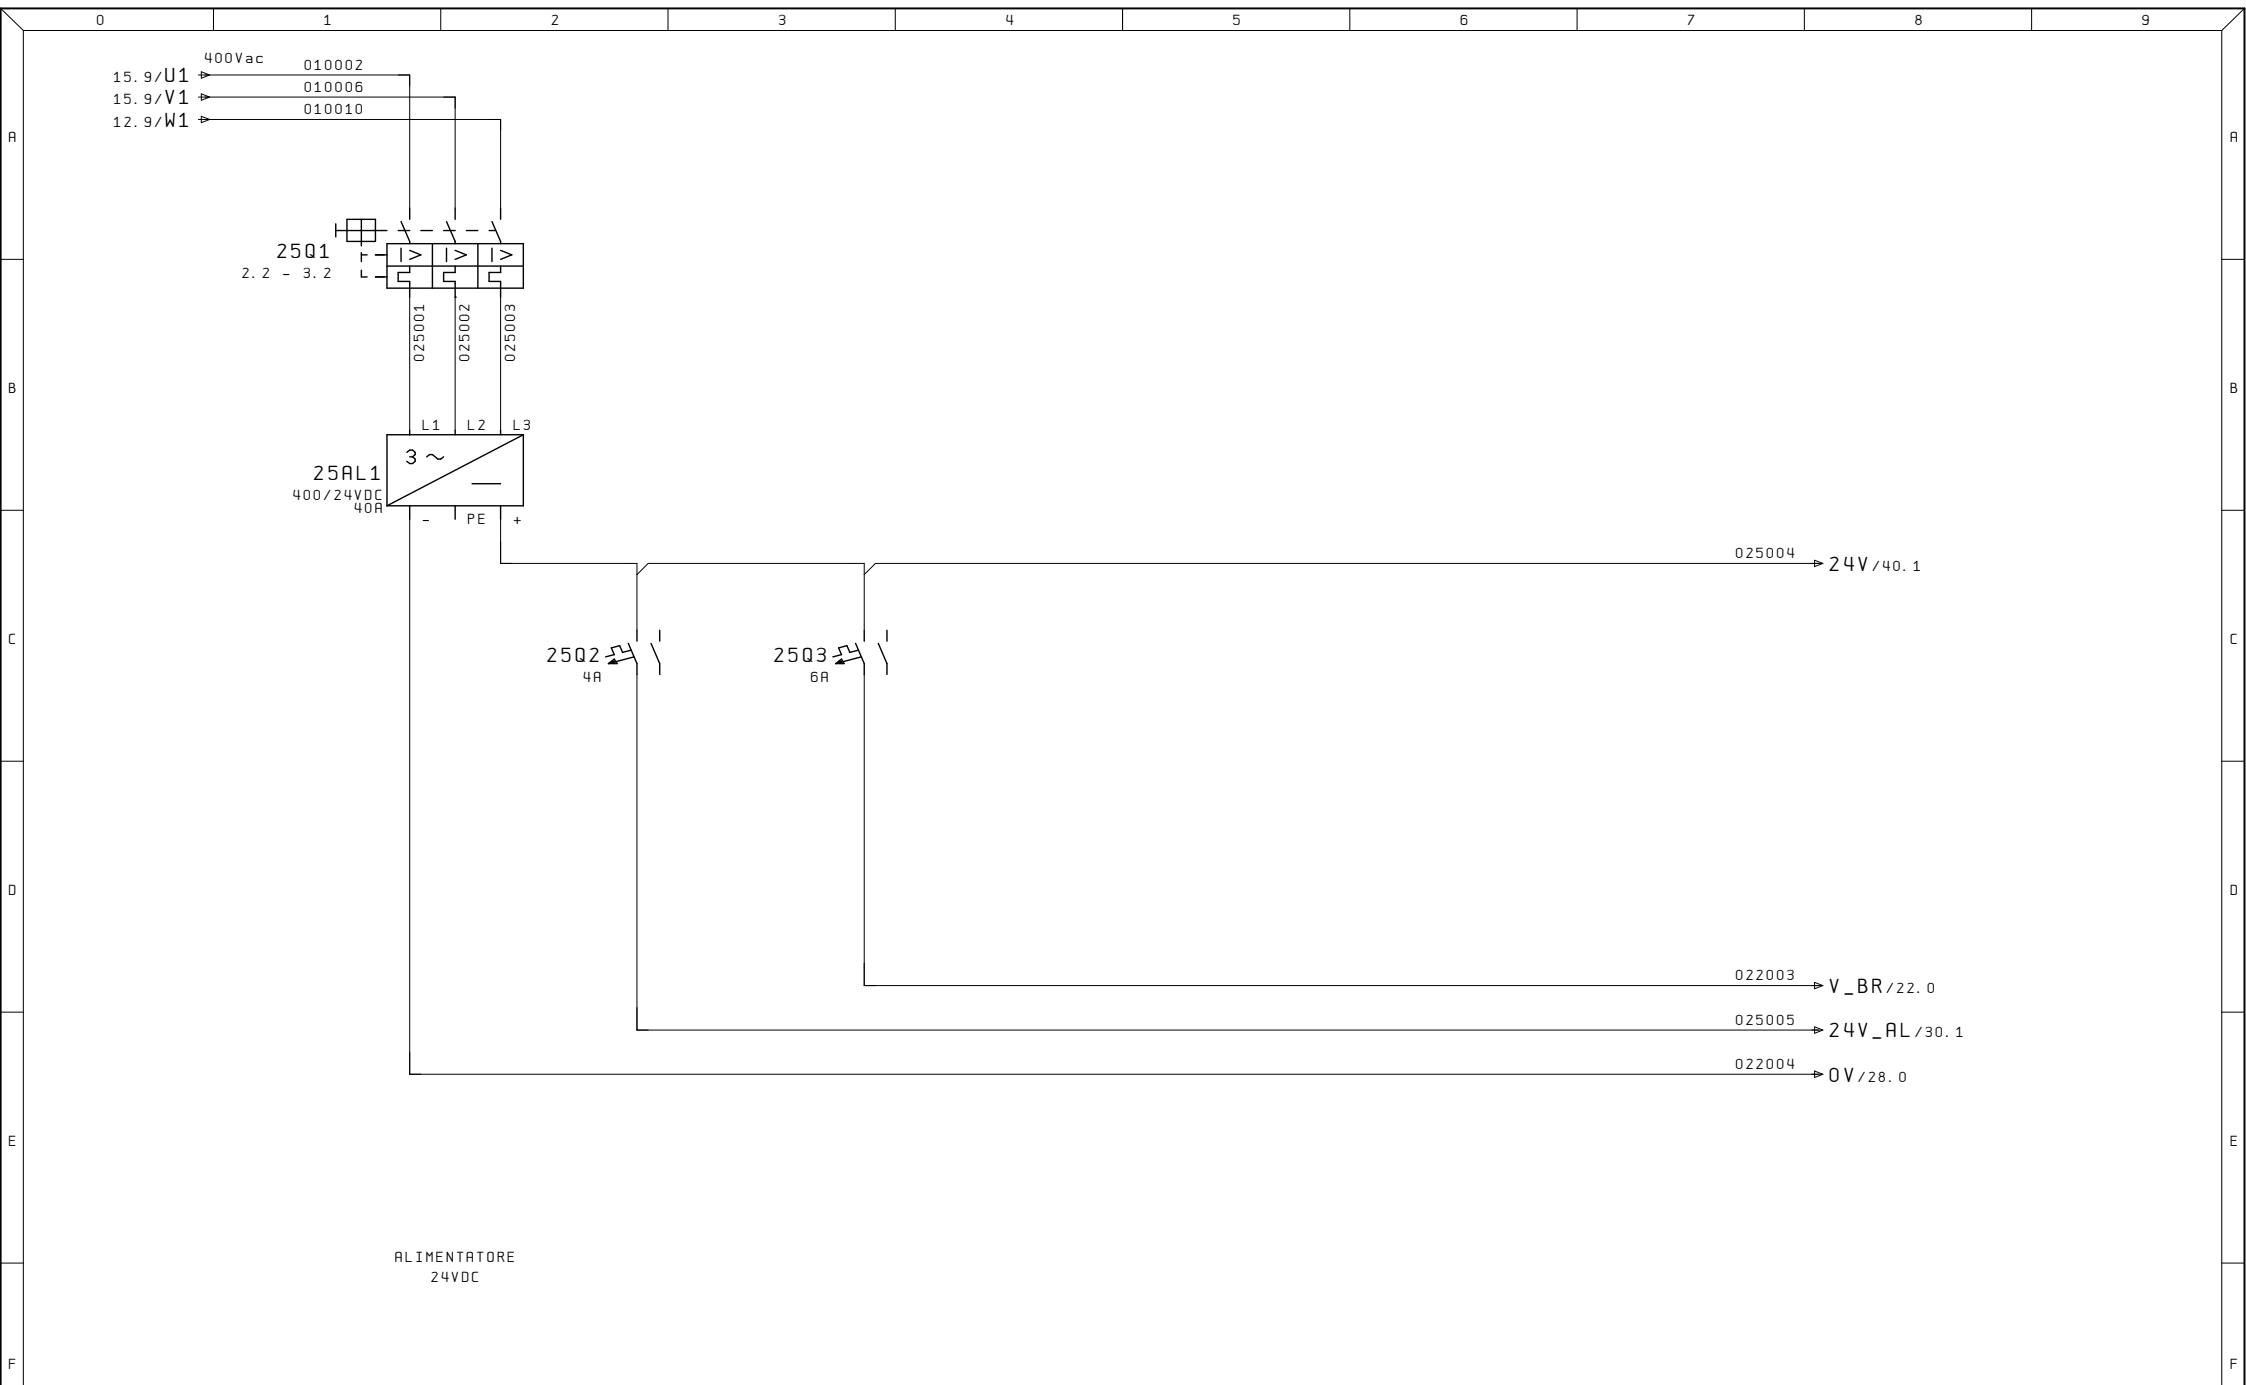

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5.1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				DISTRIBUZIONE			25
	Verif. :				24VDC			di

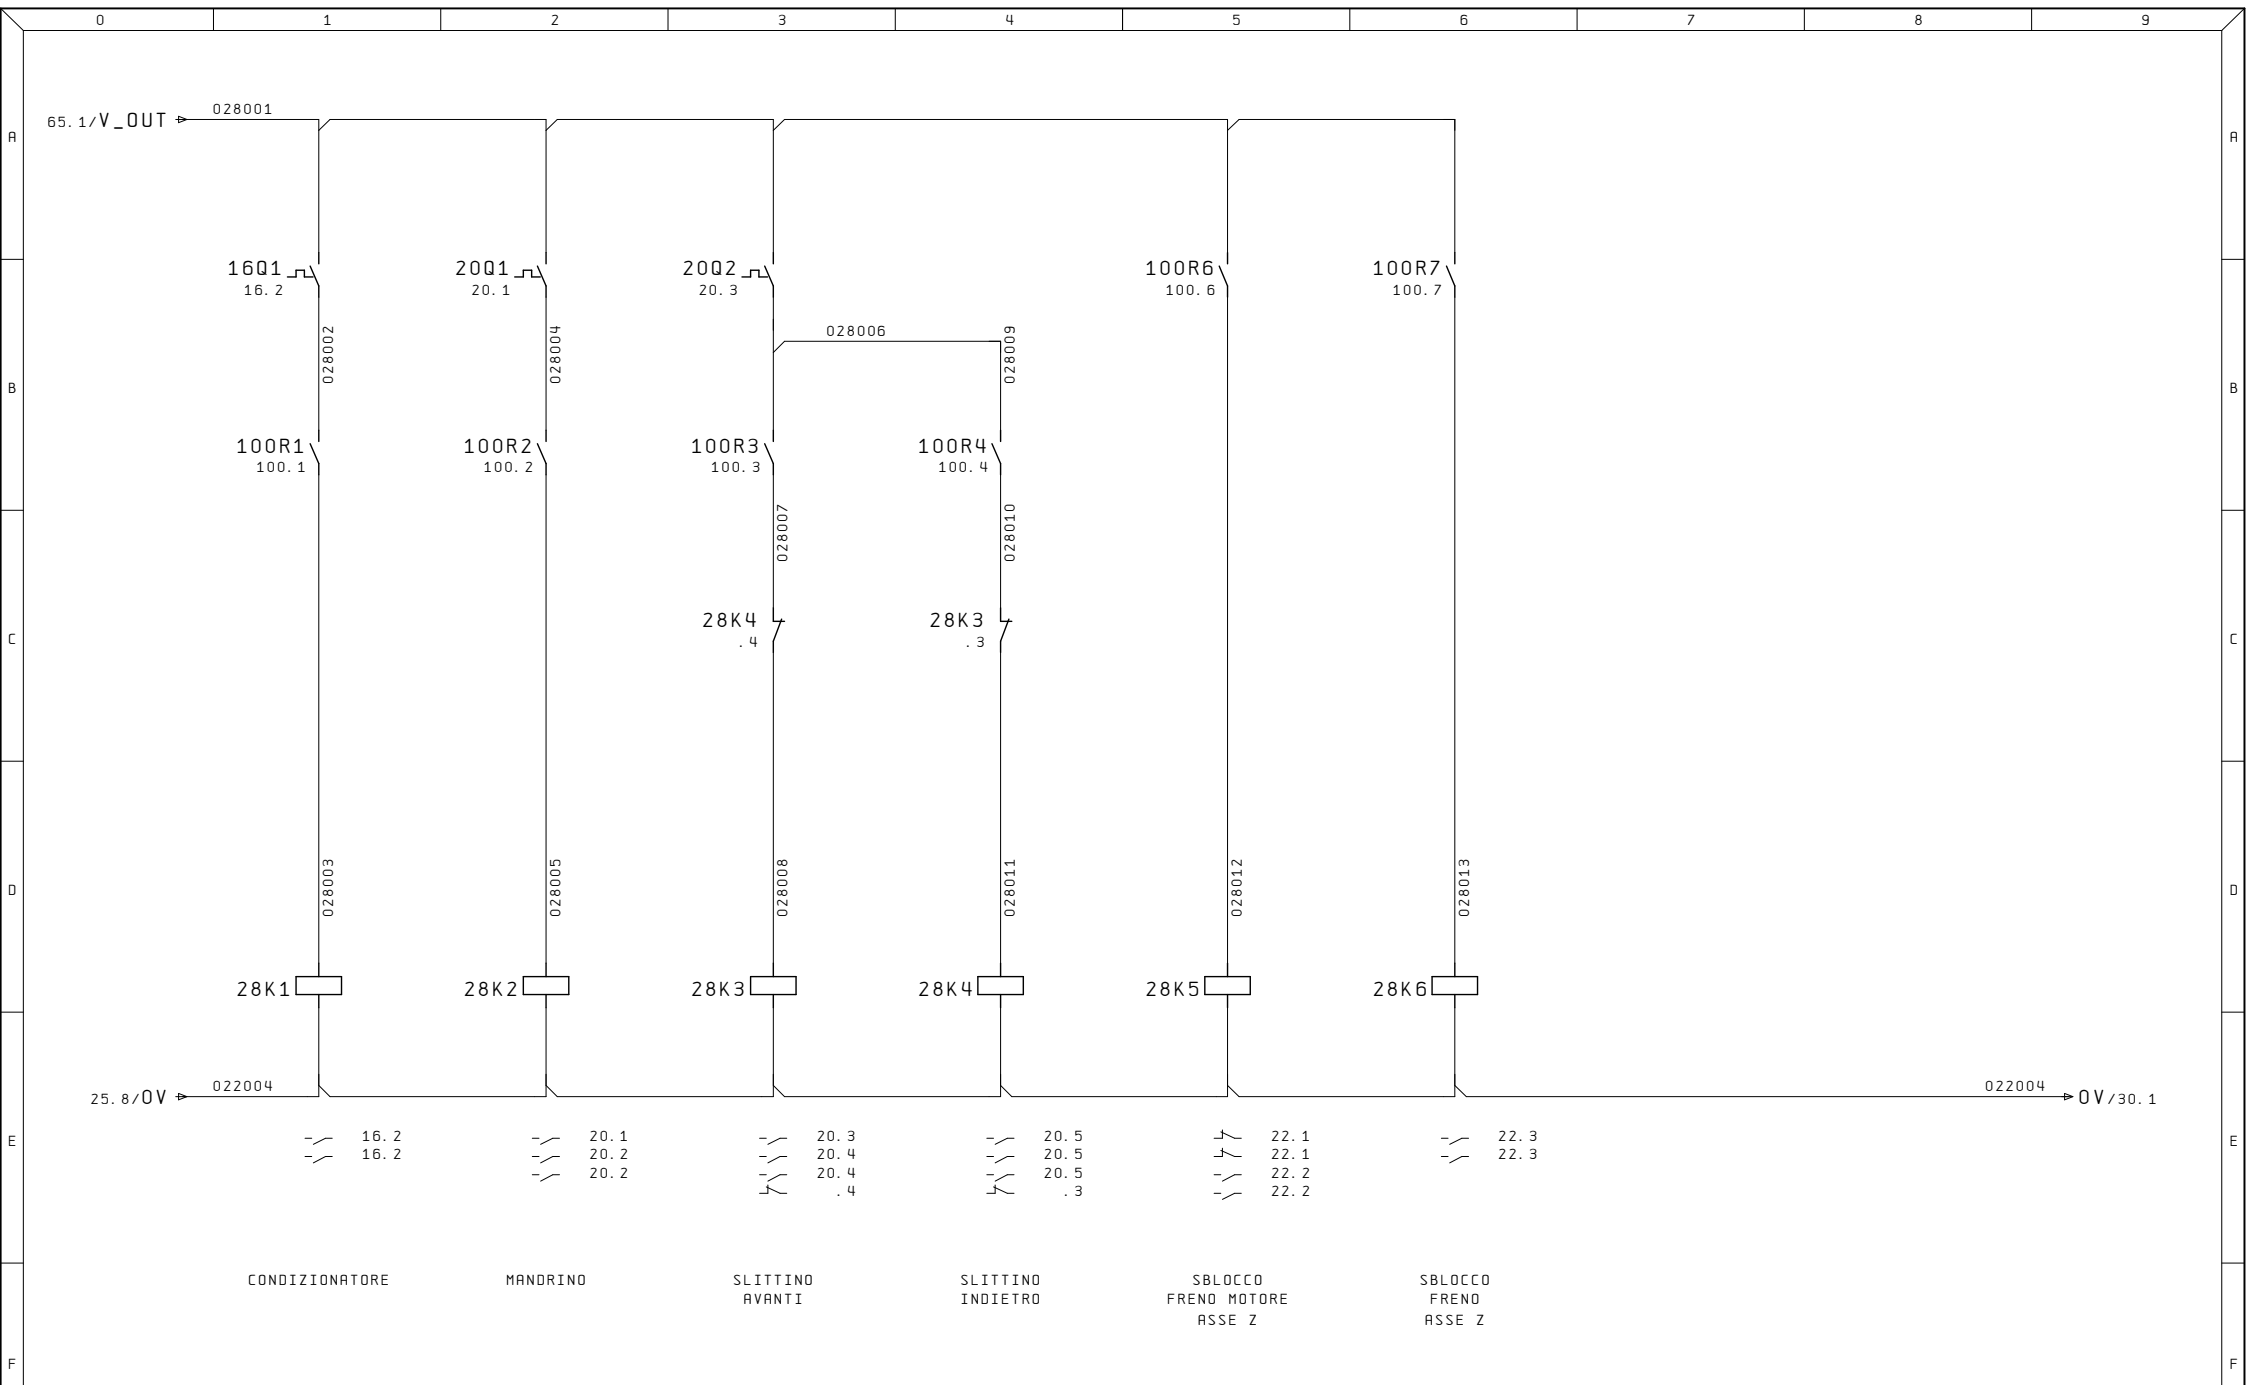


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5.1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	AUSILIARI			Pag. 28
	Stampa : 10. Set. 2019							di
	Verif. :							

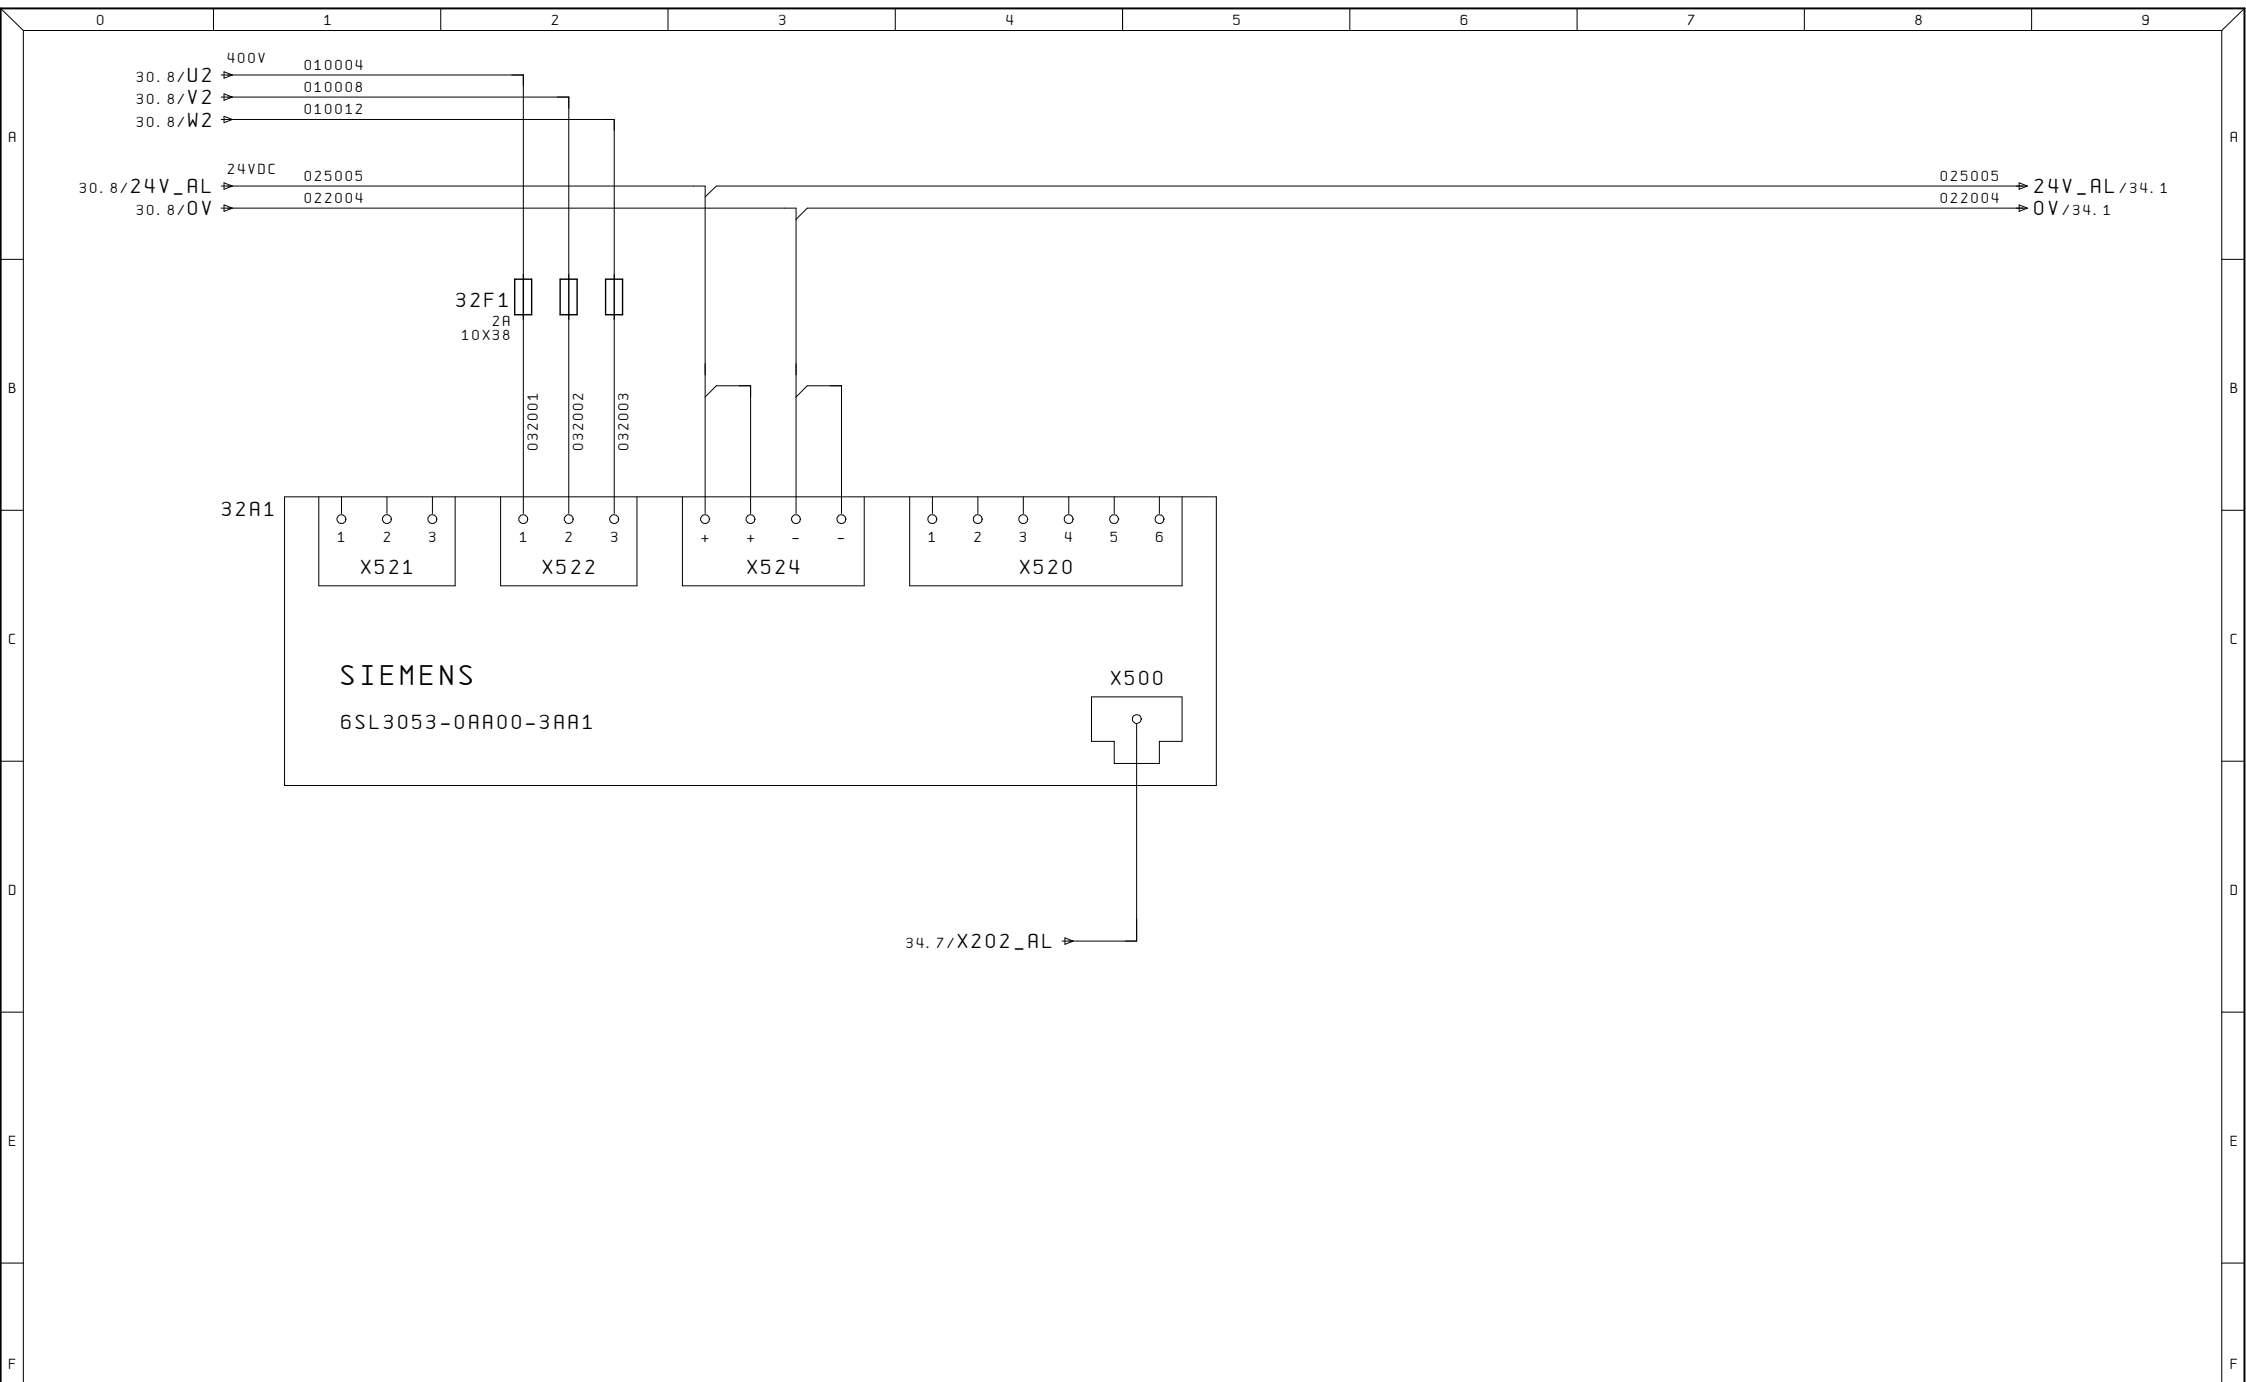


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2019_0212	2019_0212	=5. 1	+	
	Diseg. :				Descrizione pagina				Pag. 32
	Stampa : 10. Set. 2019				MODULO VSM10				
	Verif. :								




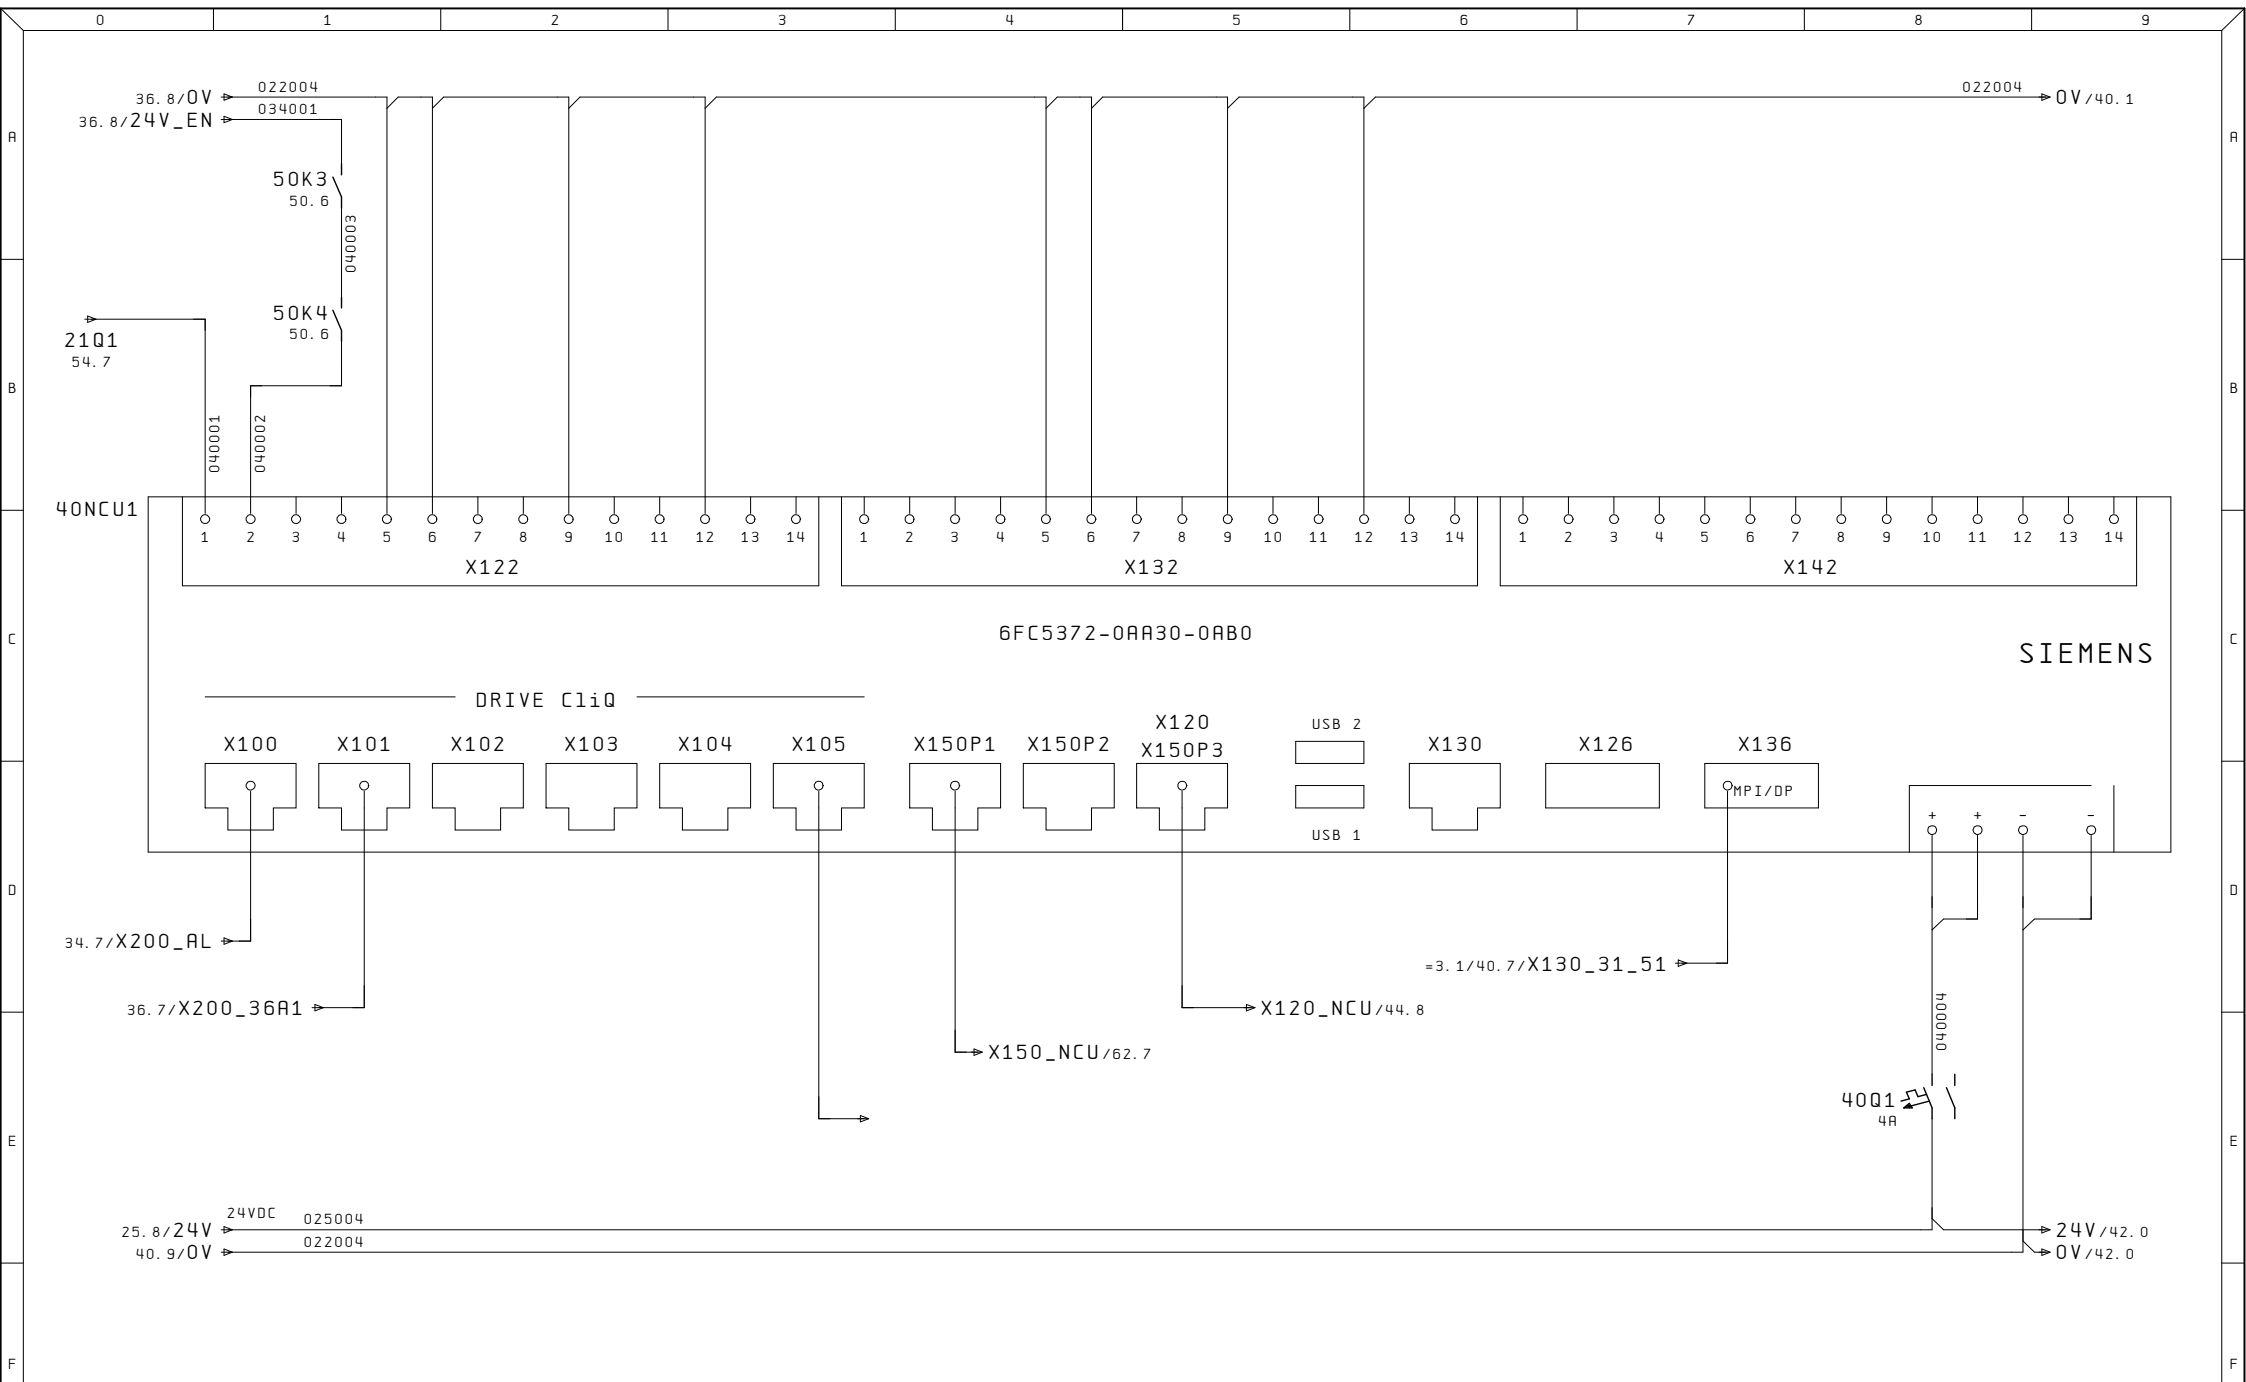


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5.1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 40		
	Stampa : 10. Set. 2019				MODULO NCU	di		
	Verif. :							

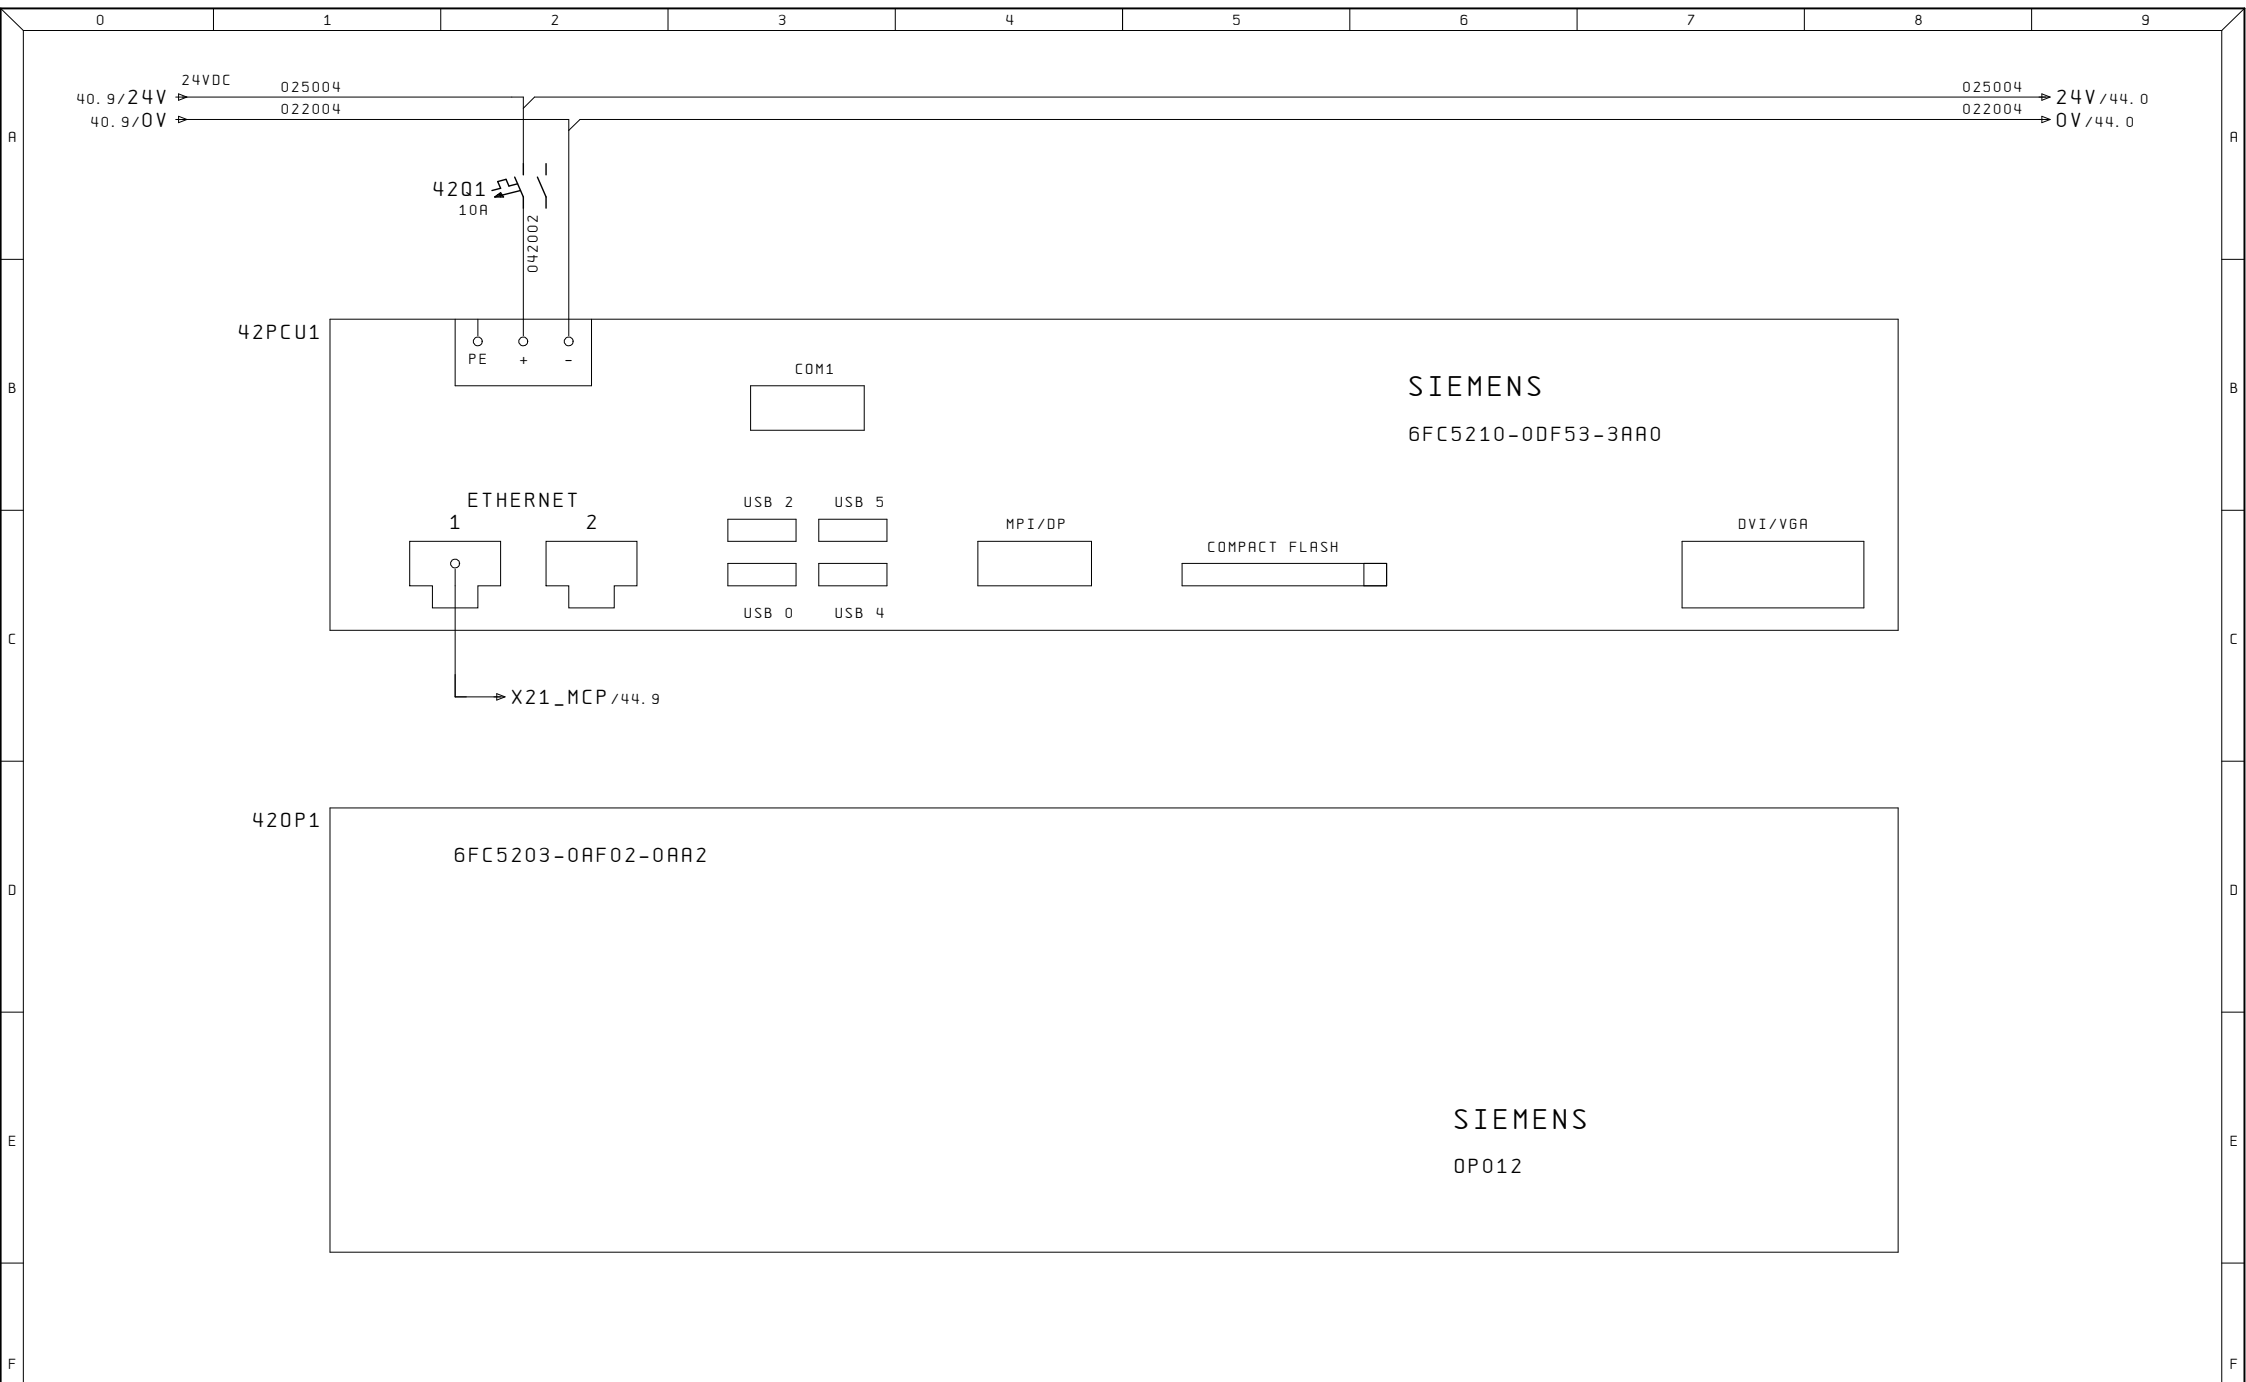


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5. 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MODULO PCU			42
	Verif. :							di

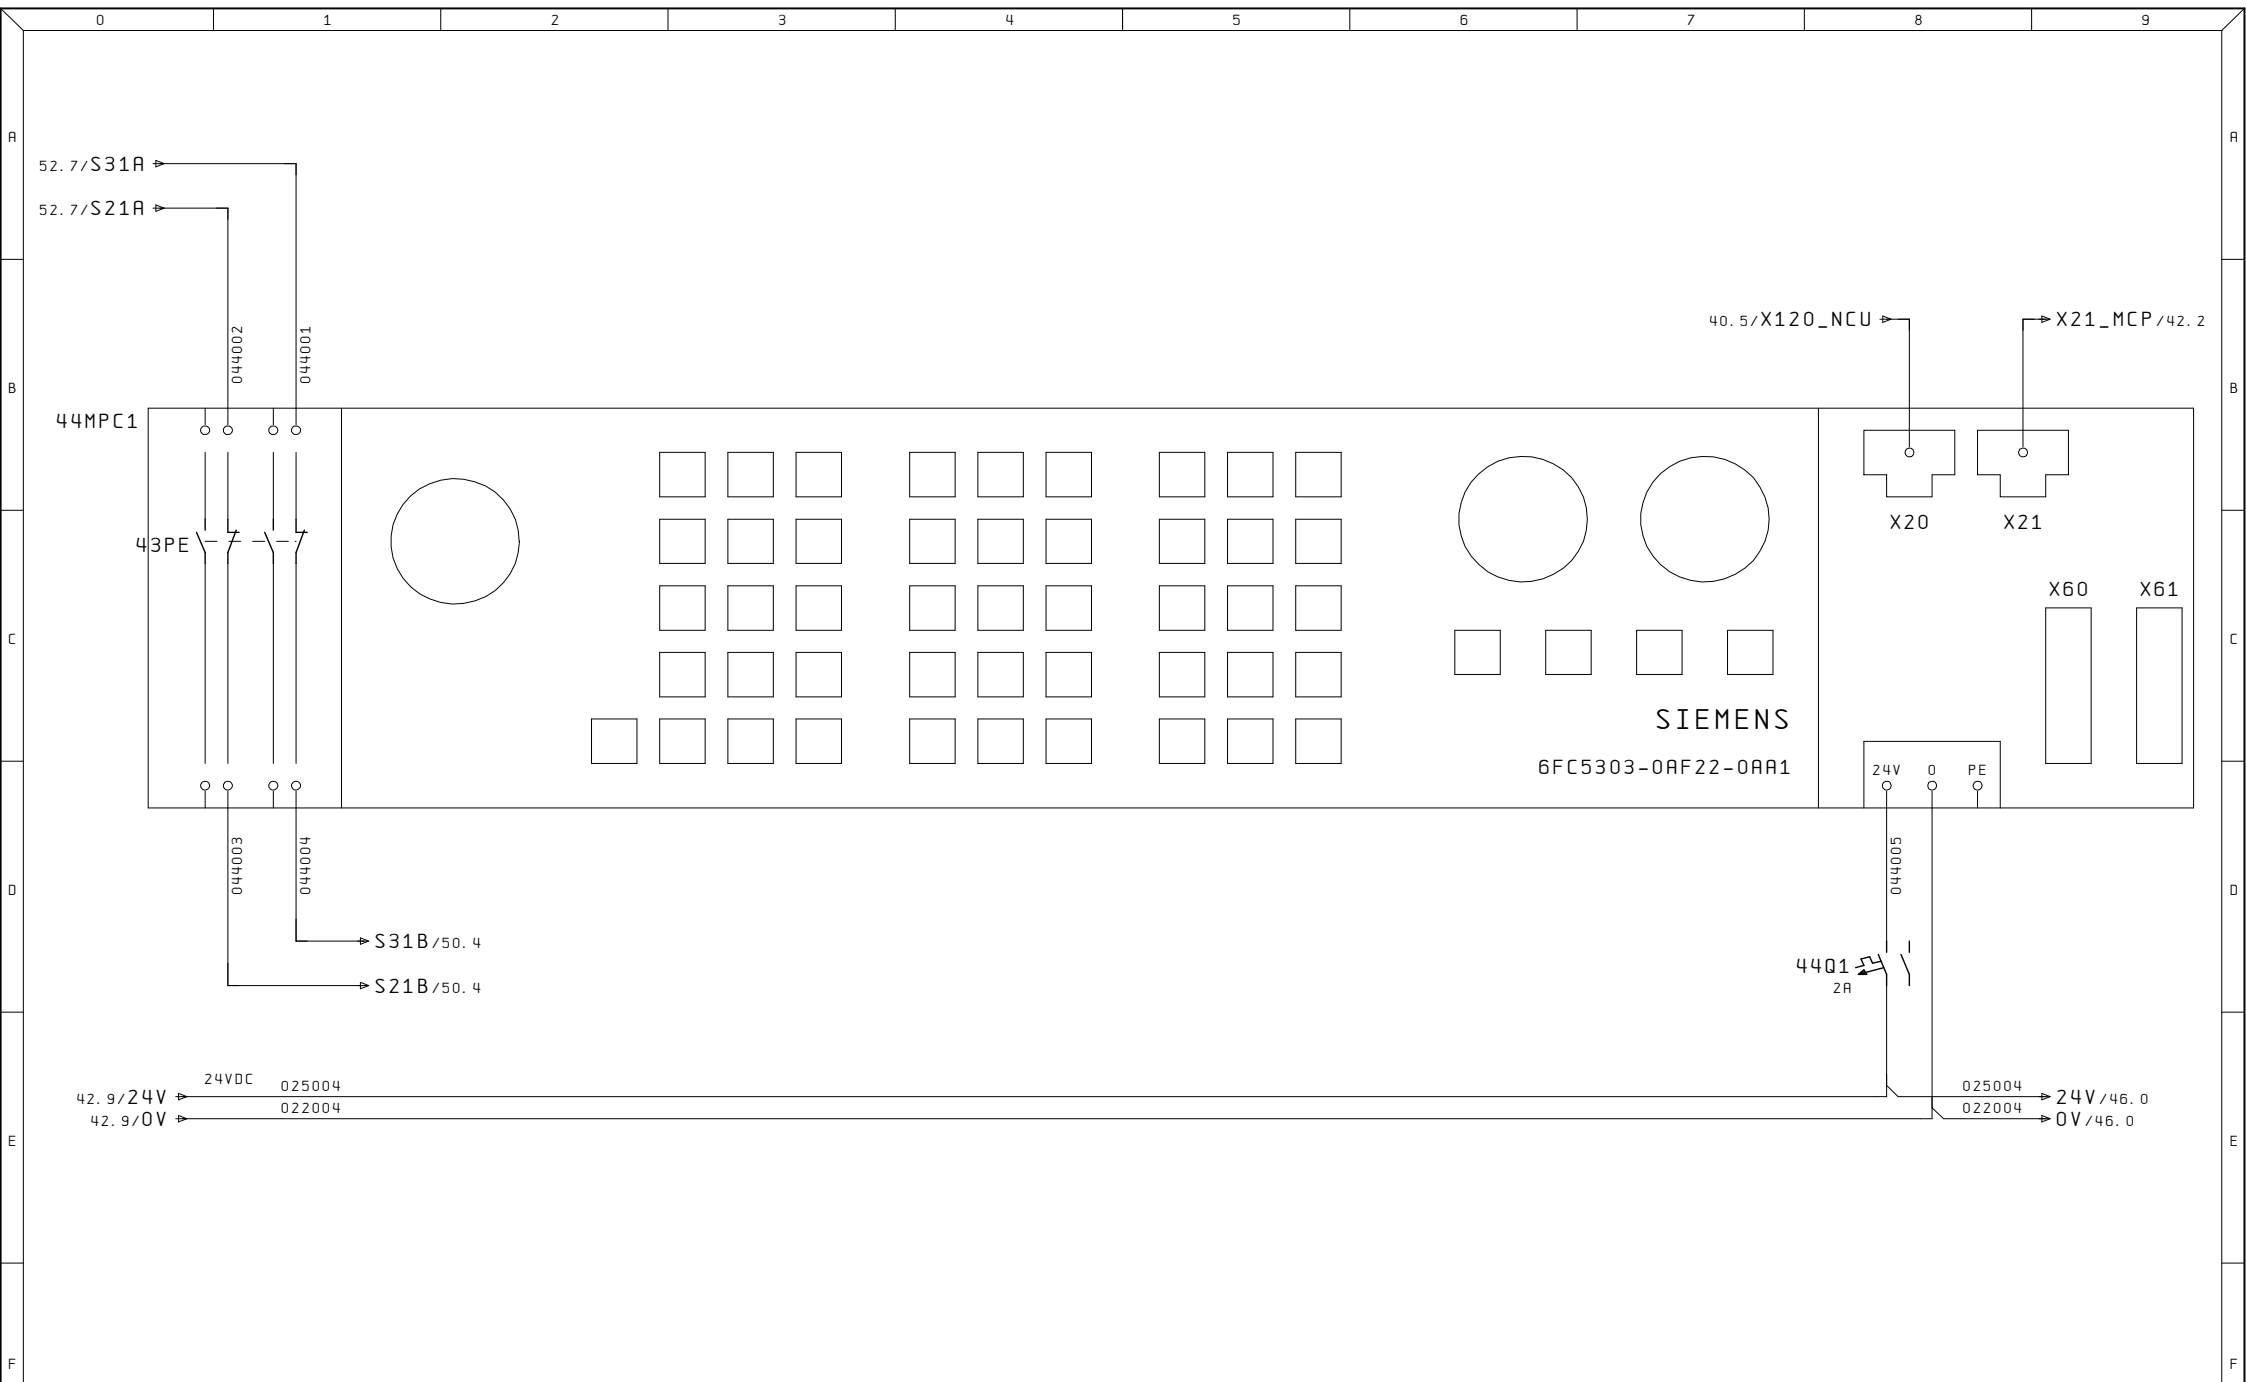


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5.1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				TASTIERA MCP			44
	Verif. :							di

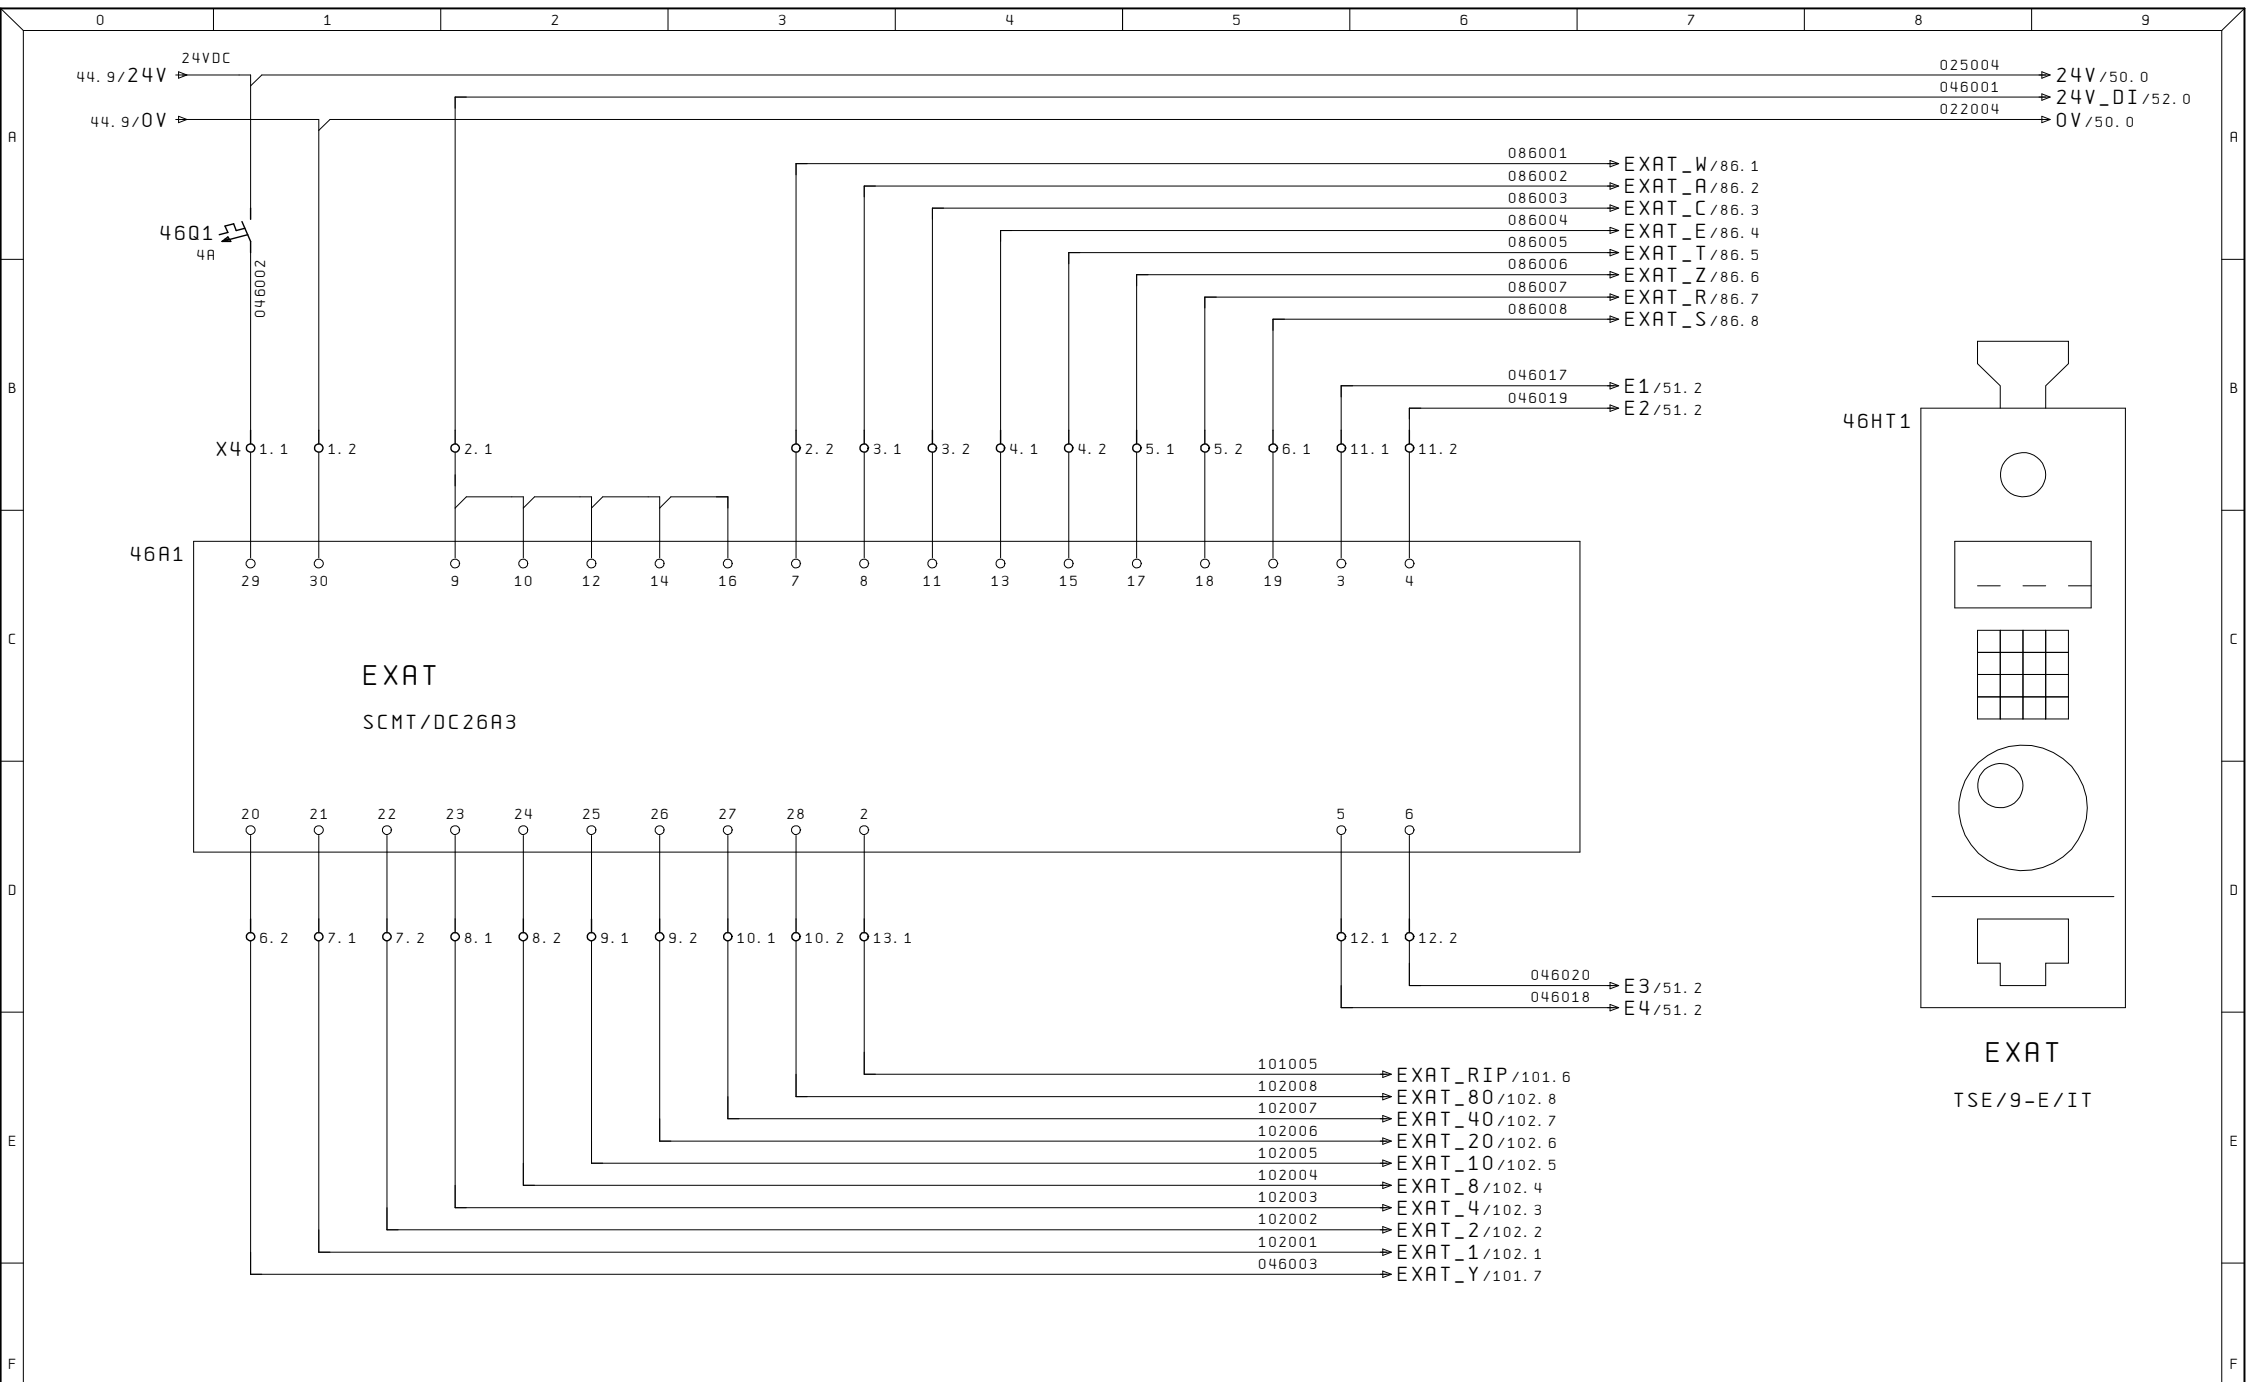


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5. 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 46		
	Stampa : 10. Set. 2019				TASTIERINO PORTATILE	di		
	Verif. :				EXAT			

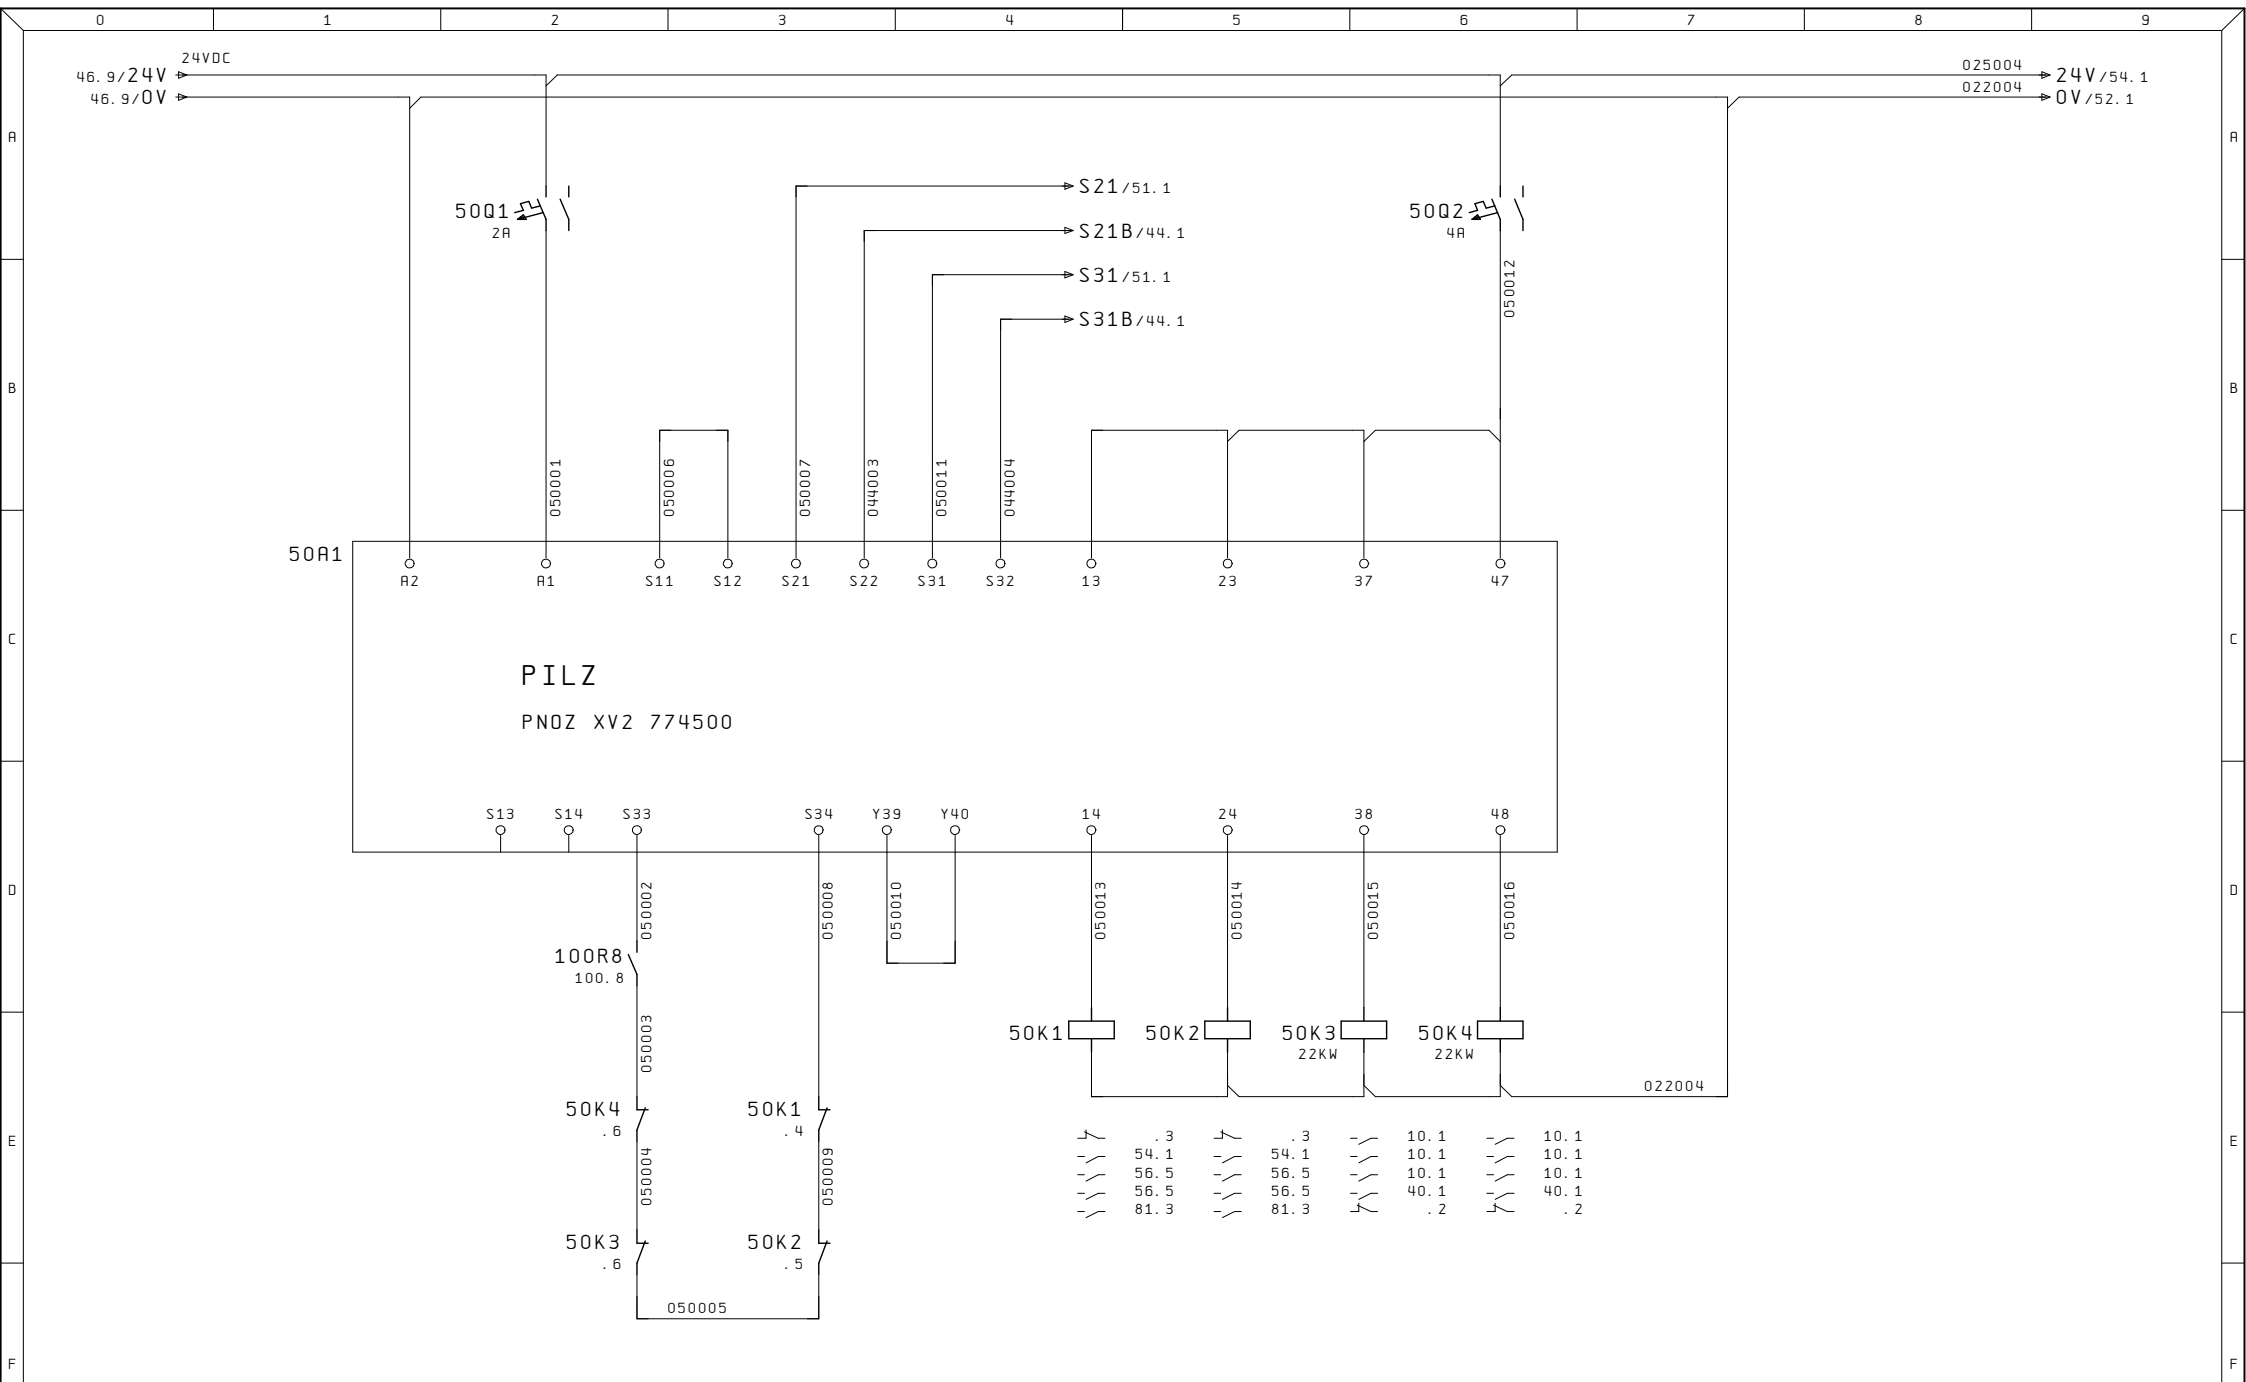


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5.1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				EMERGENZA			50
	Verif. :							di

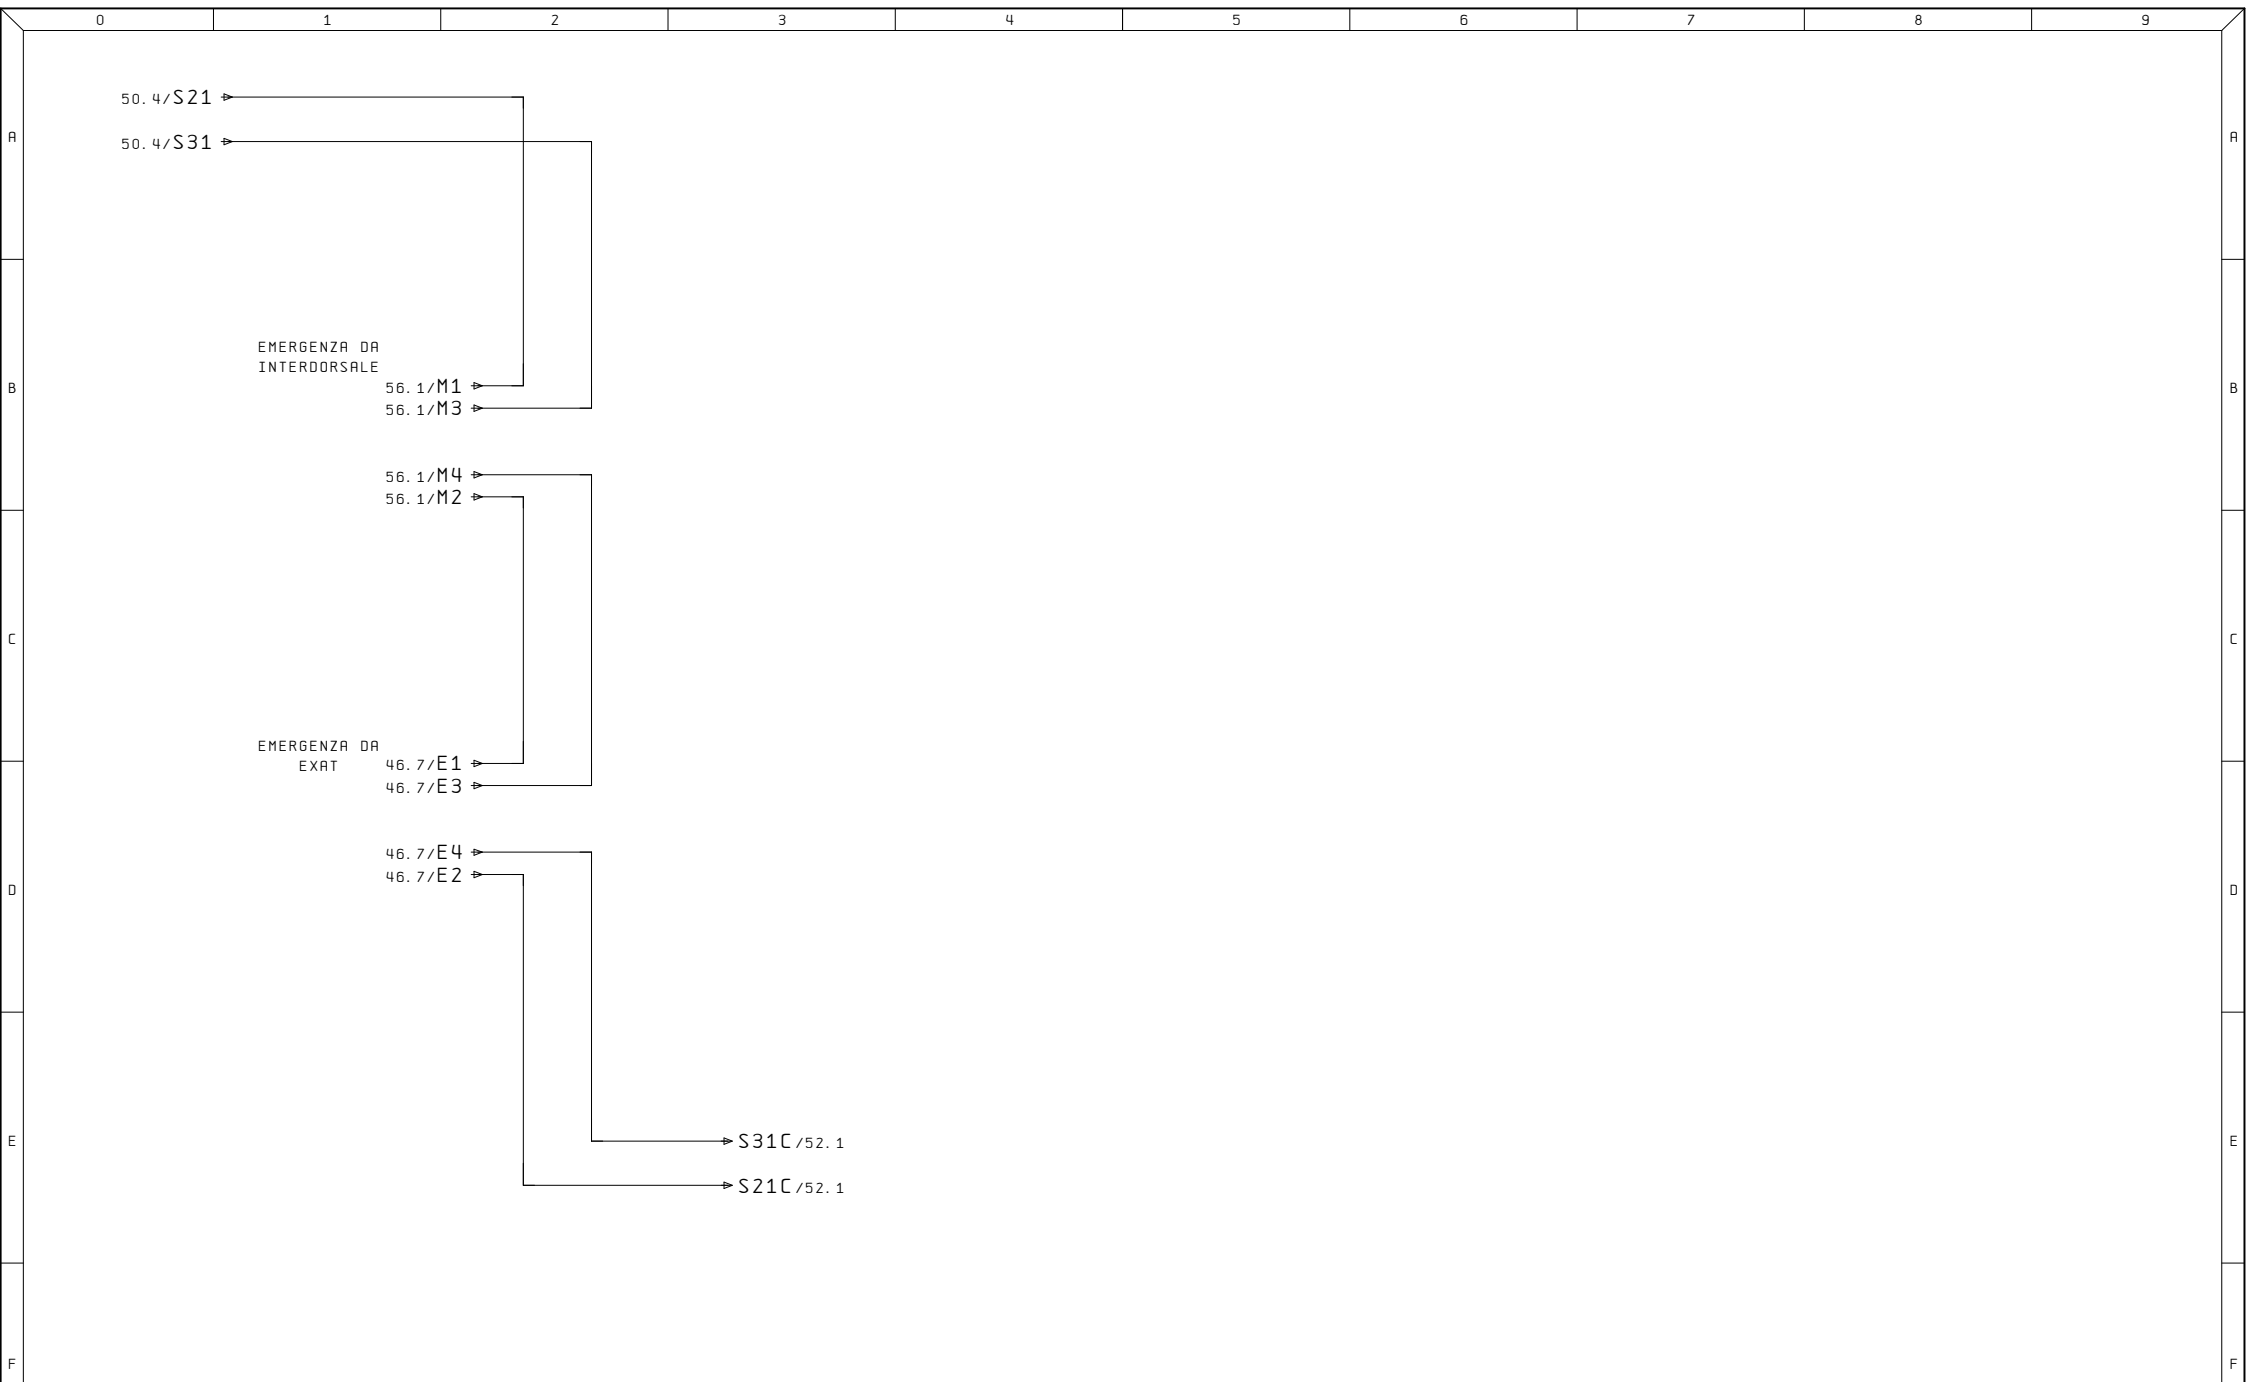


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =5.1	Codice luogo +	
	Data :								
	Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina PULSANTI EMERGENZA			Pag. 51
	Stampa : 10. Set. 2019								
	Verif. :							di	

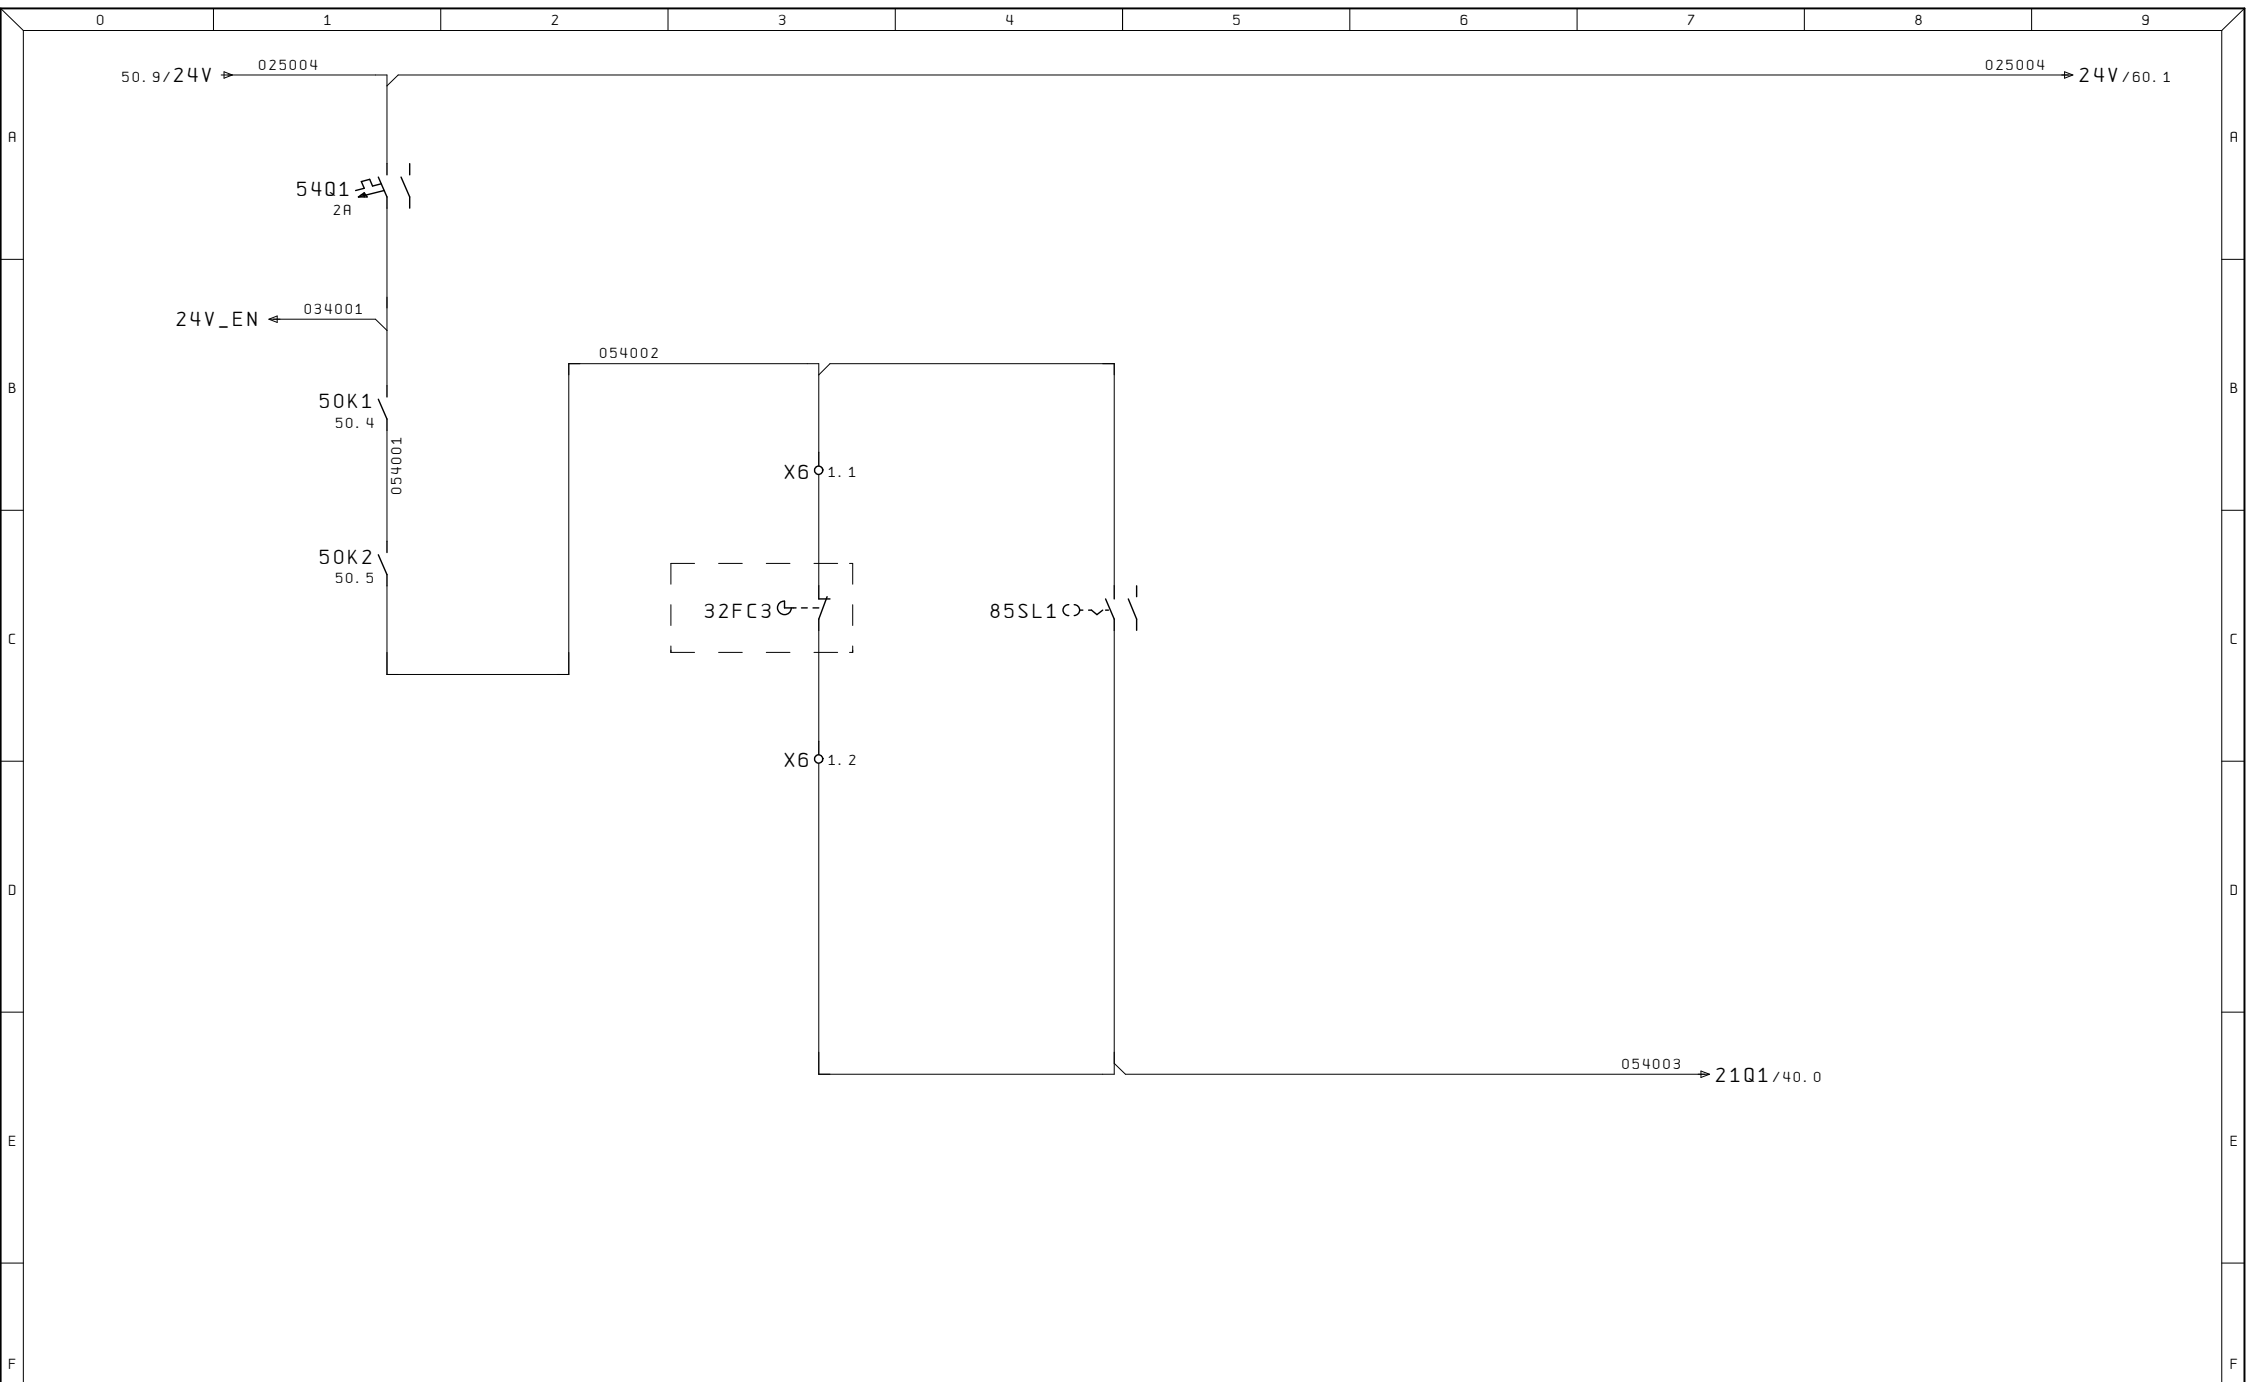


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =5.1	Codice luogo +
	Data :			Descrizione pagina	Pag. 54			
	Diseg. :							
	Stampa : 10. Set. 2019							
Verif. :	Cliente Finale	ABILITAZIONE DRIVE			di			

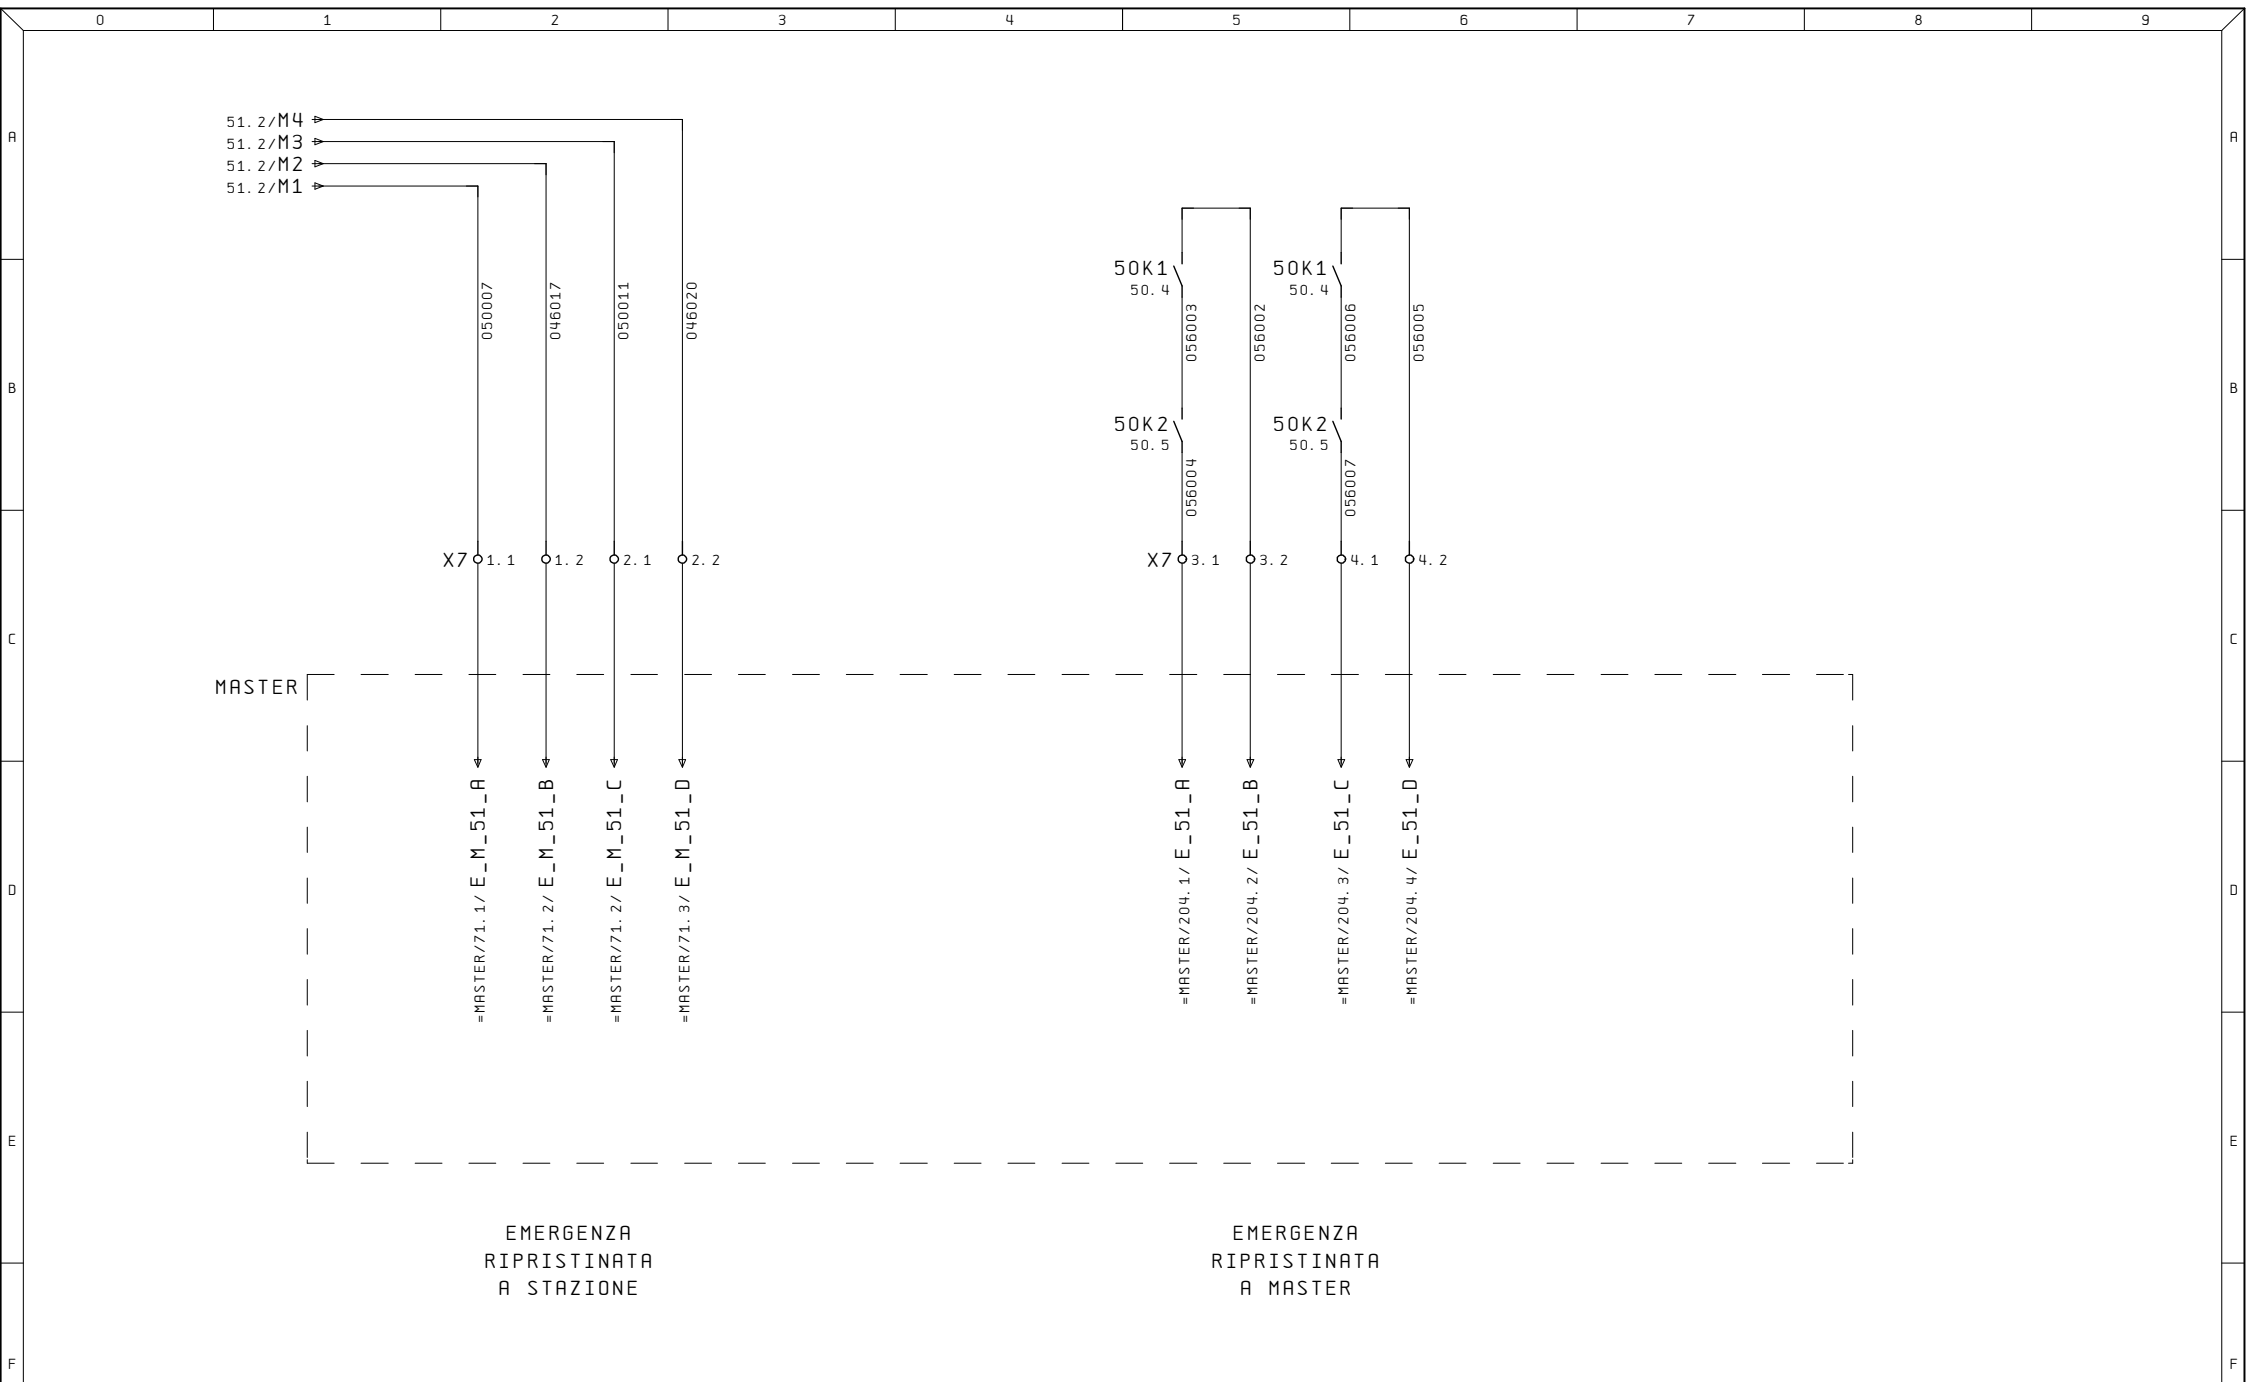


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5. 1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				STAZIONE-MASTER			56
	Verif. :							di

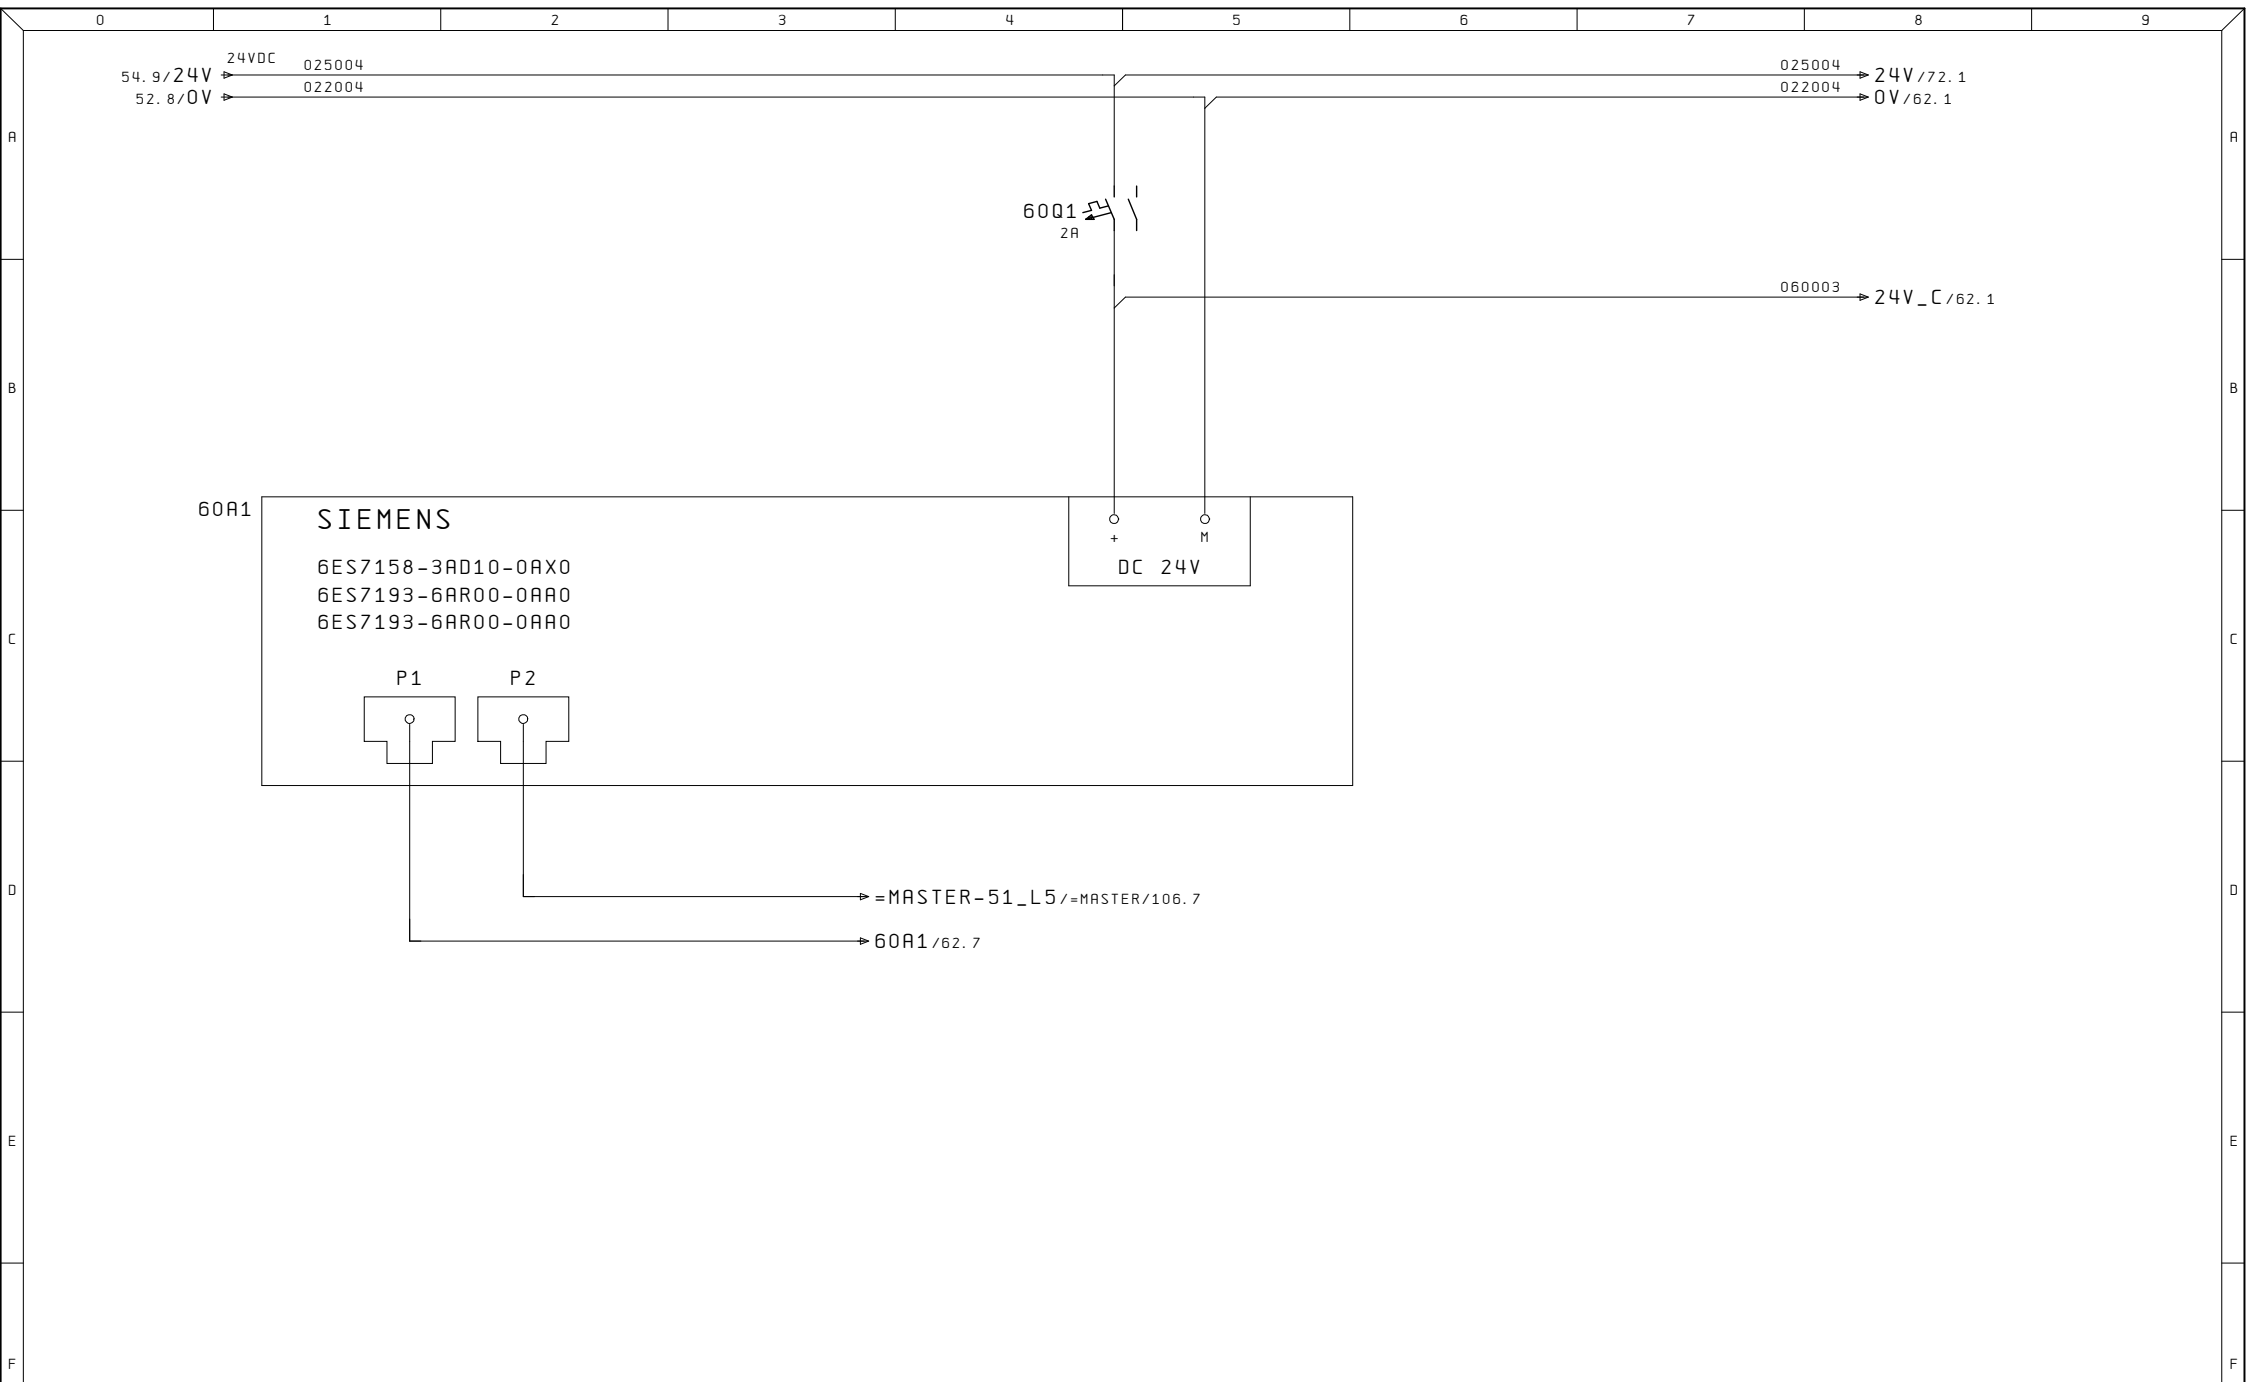


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5.1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				PN/PN PROFINET			60
	Verif. :							di

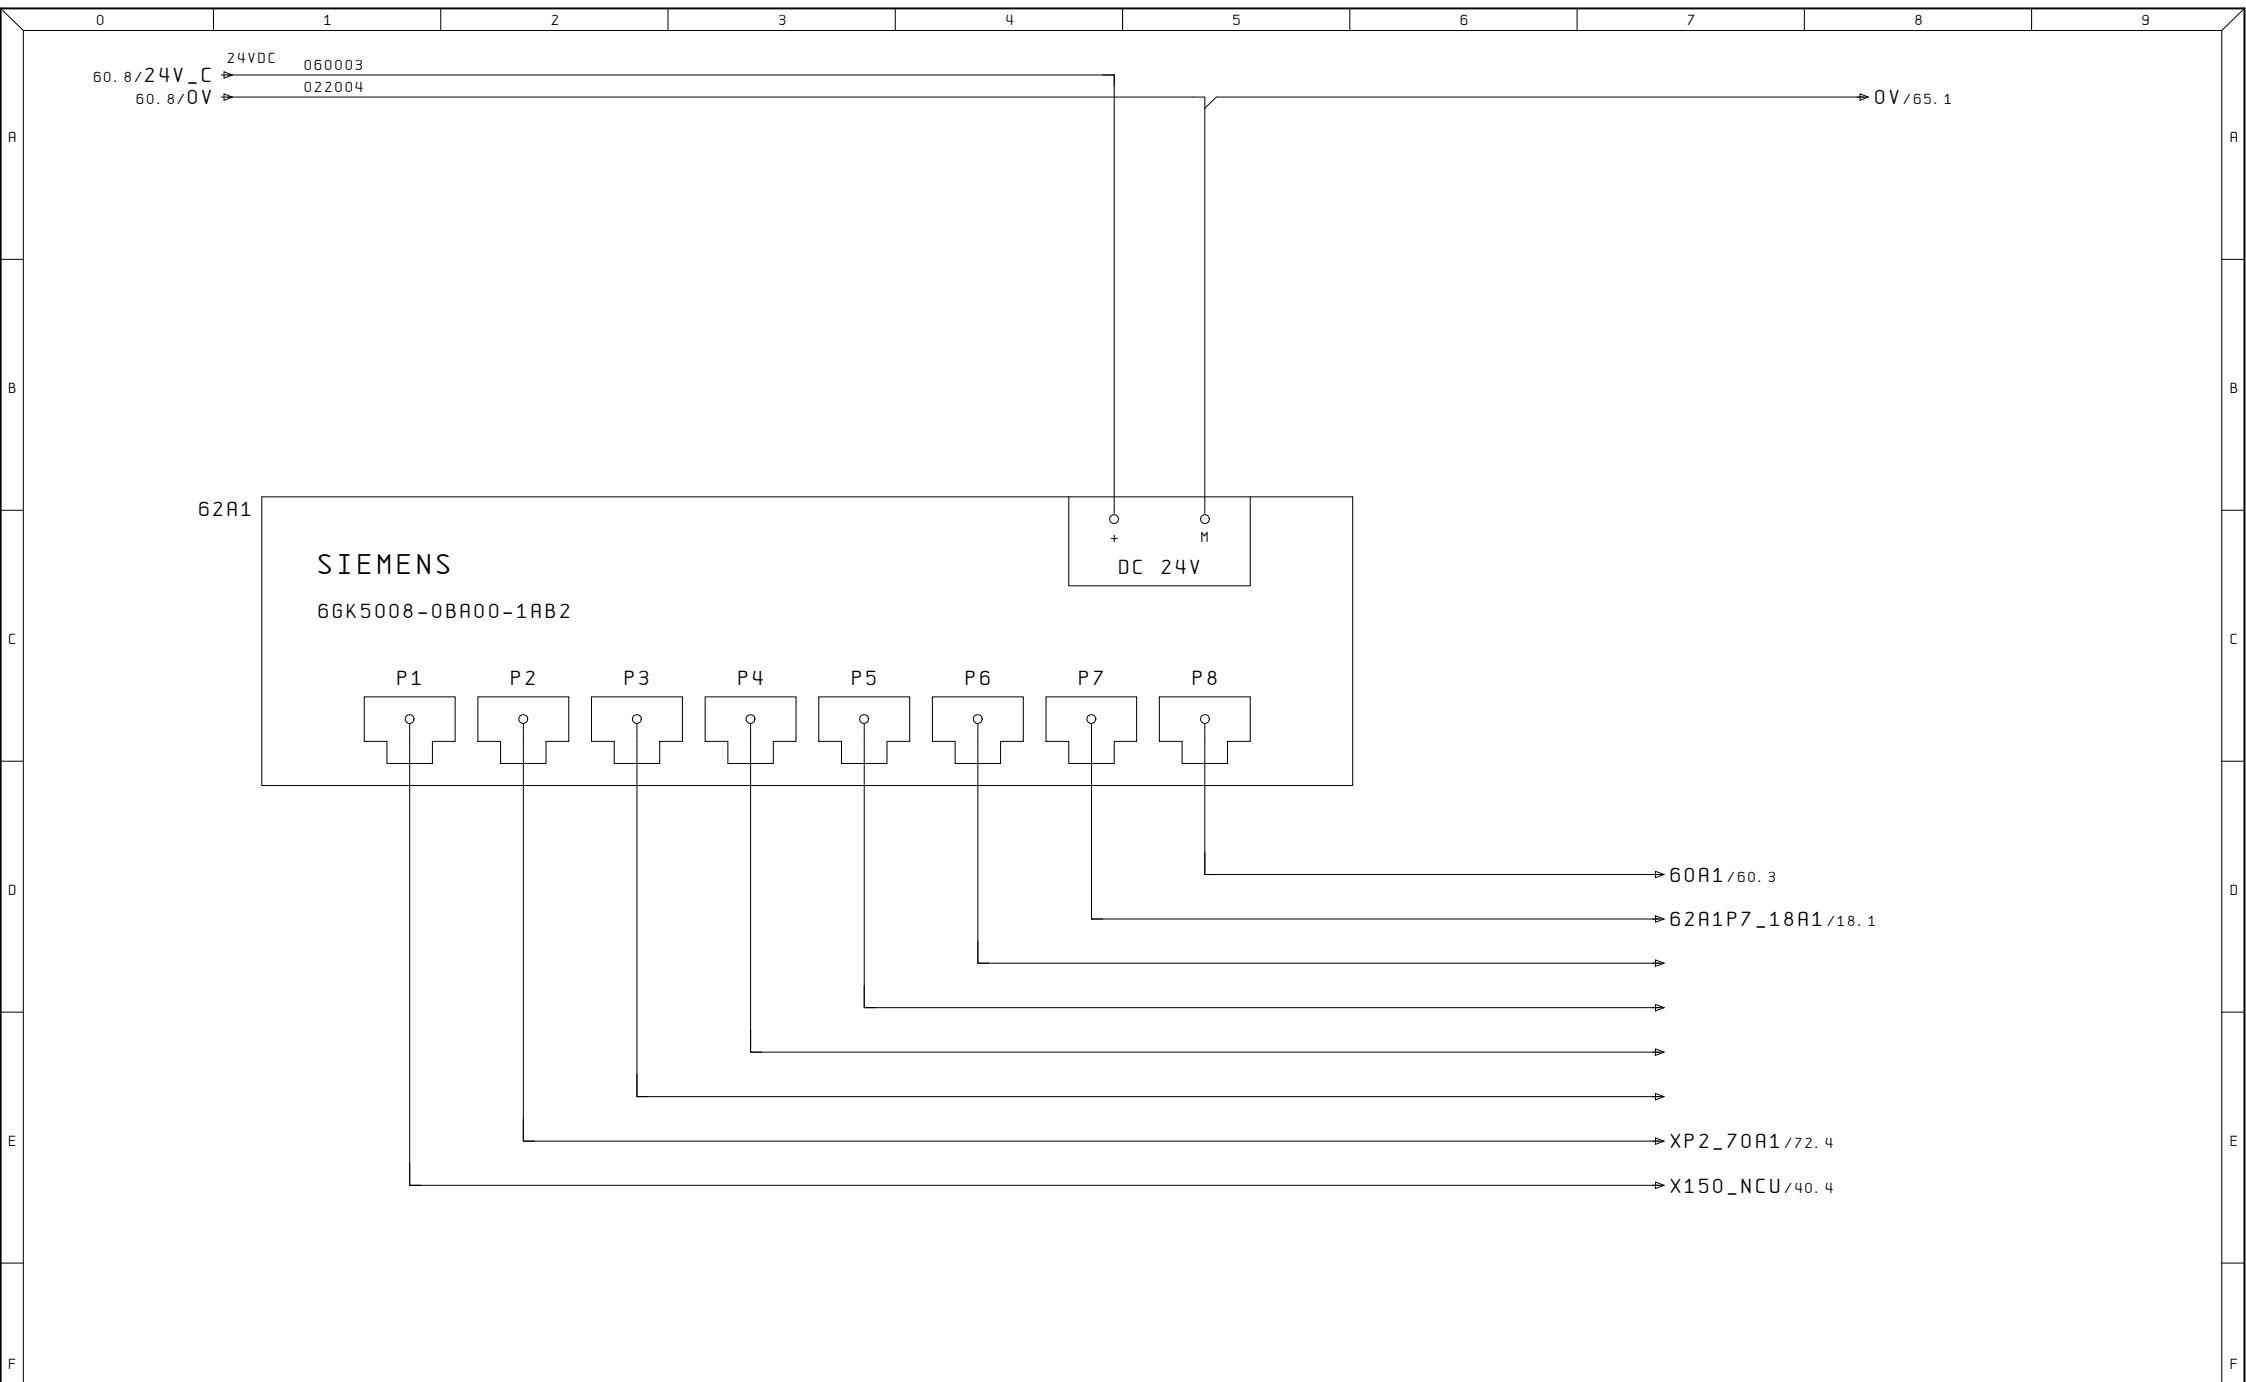



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5.1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				SCALANCE XB008			62
	Verif. :				SWITCH RETE PROFINET			di





Ultima Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =5.1	Codice luogo +	Pag. 65 di
	Data :					Descrizione pagina ELETTRICALE			
	Diseg. :				Cliente Finale				
	Stampa : 10.Set.2019								
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						

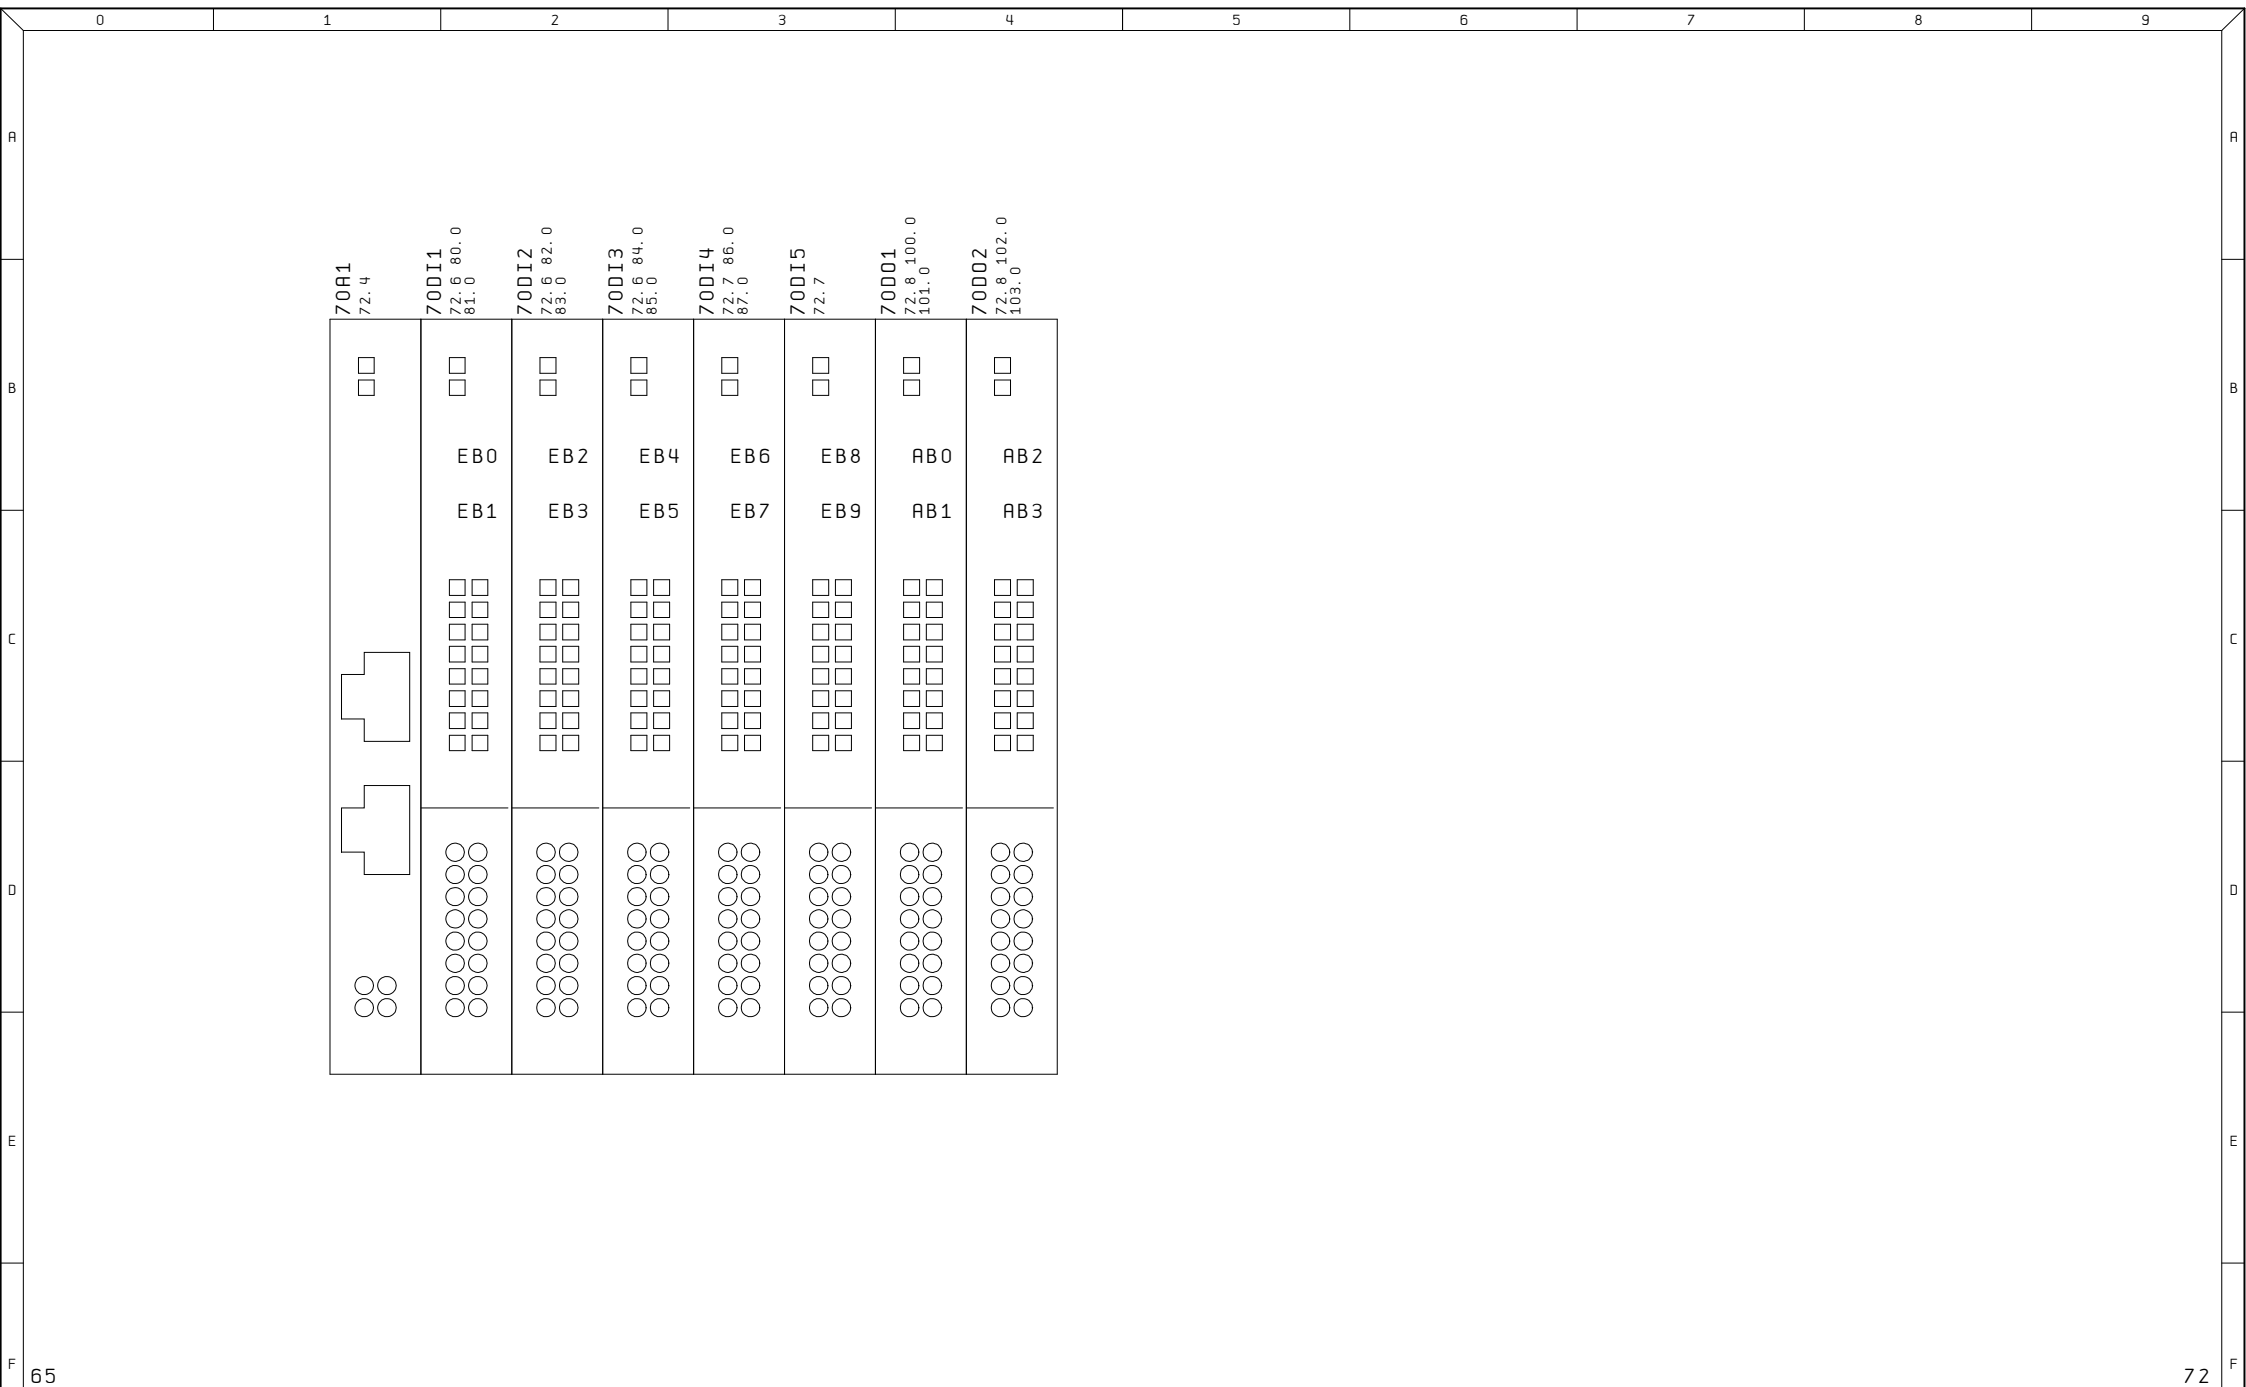


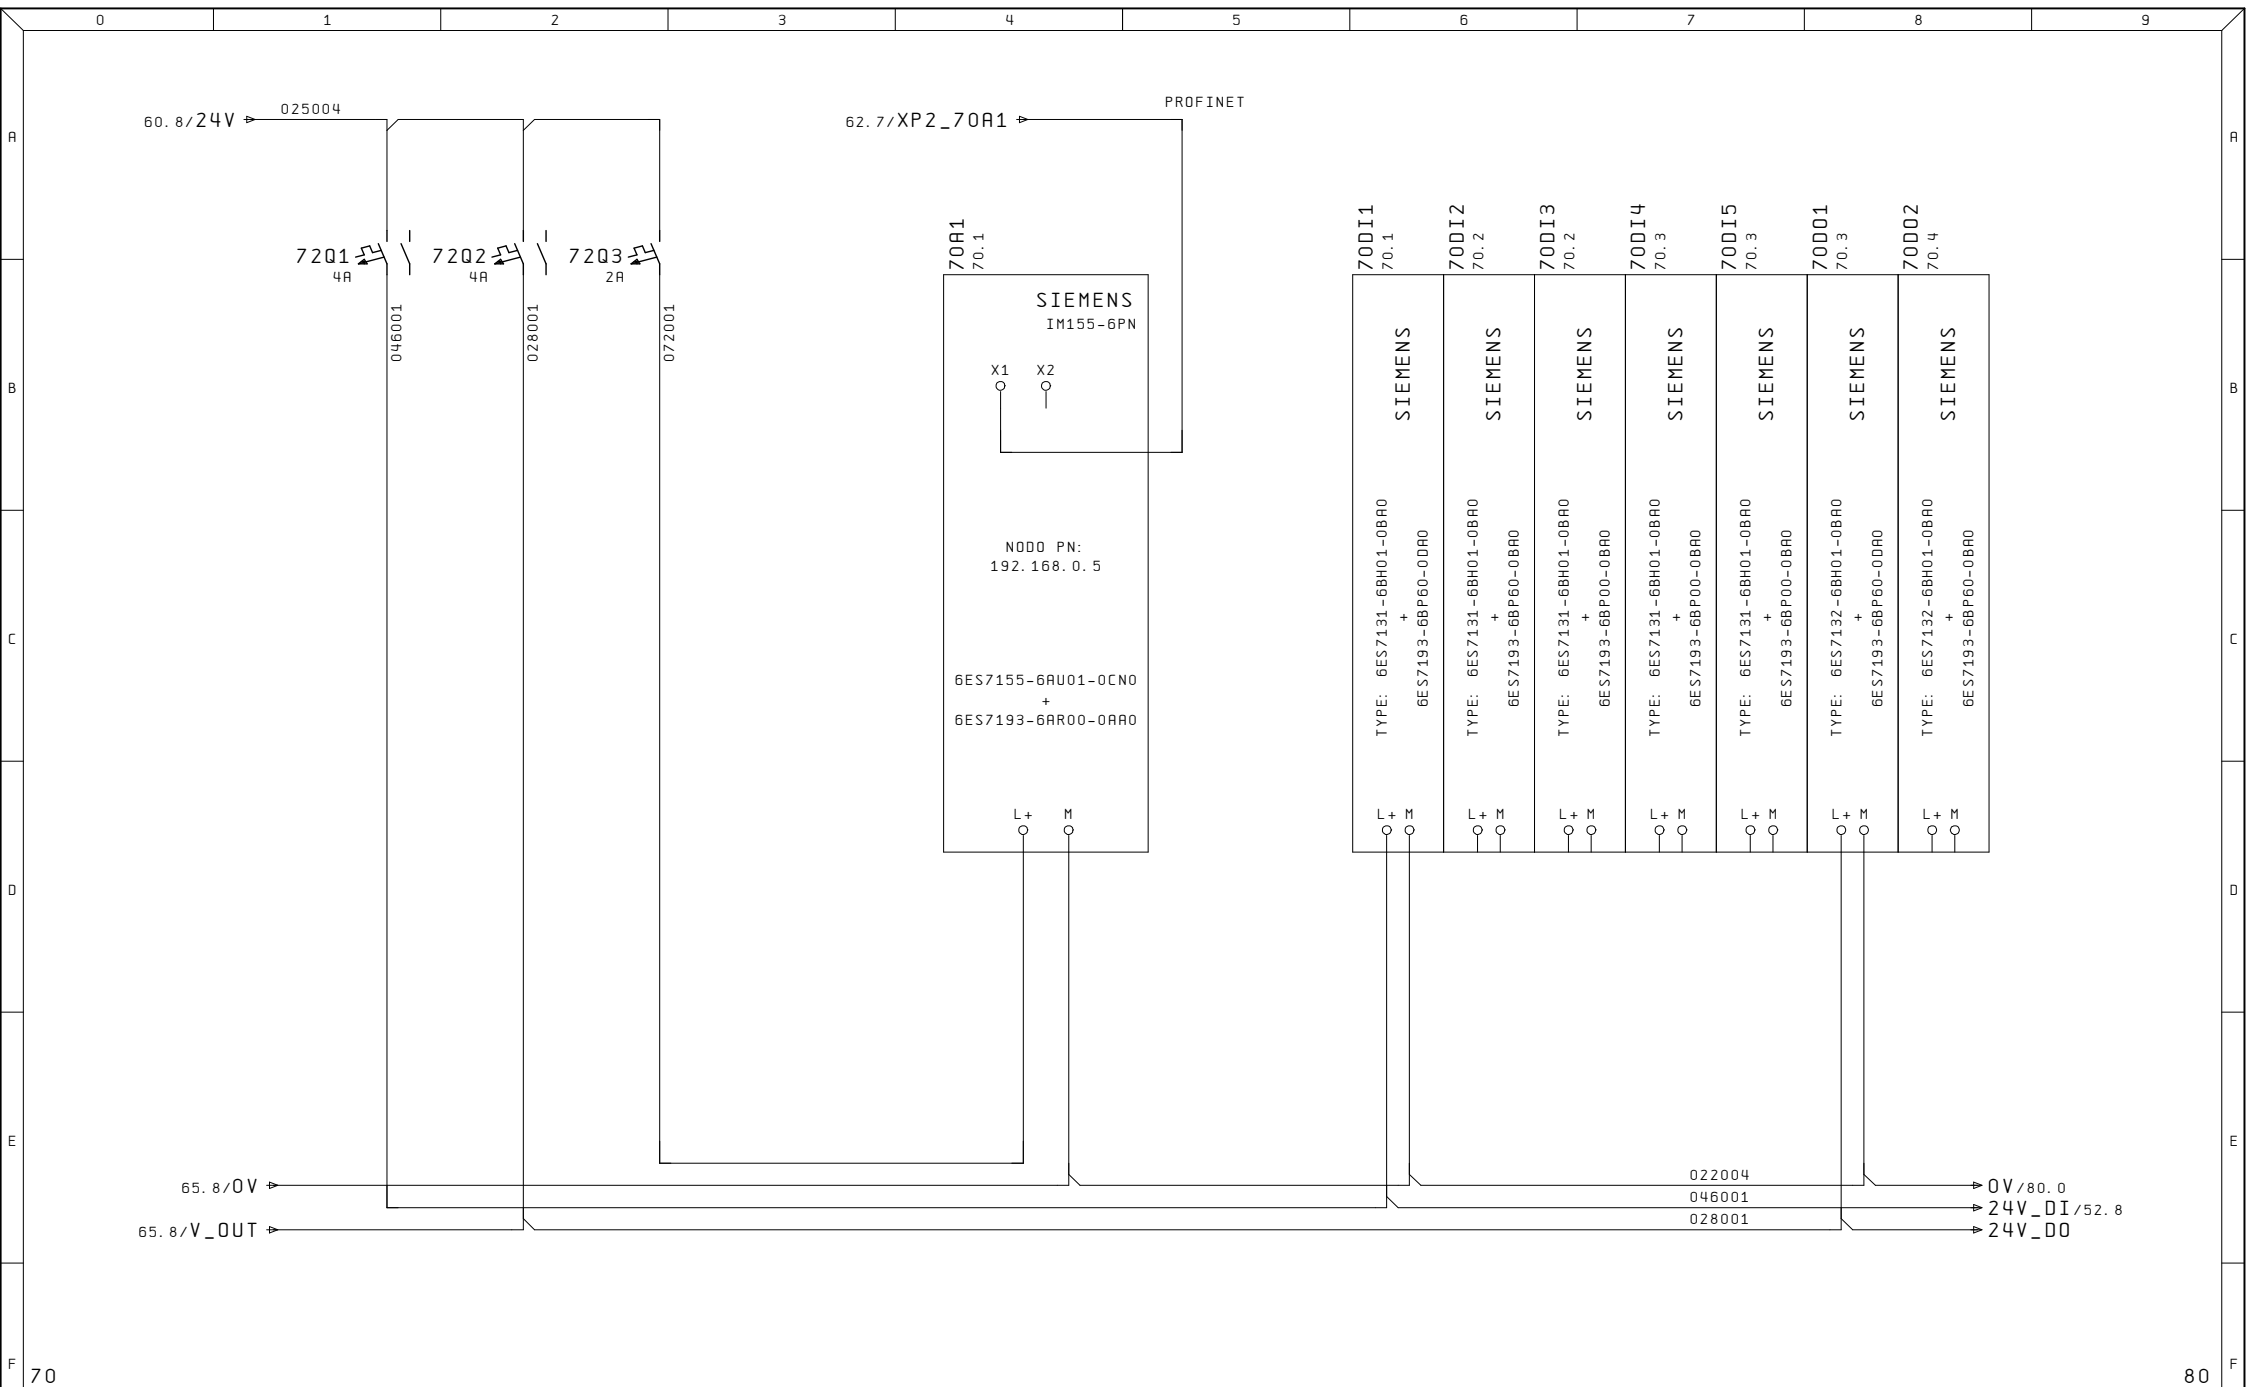


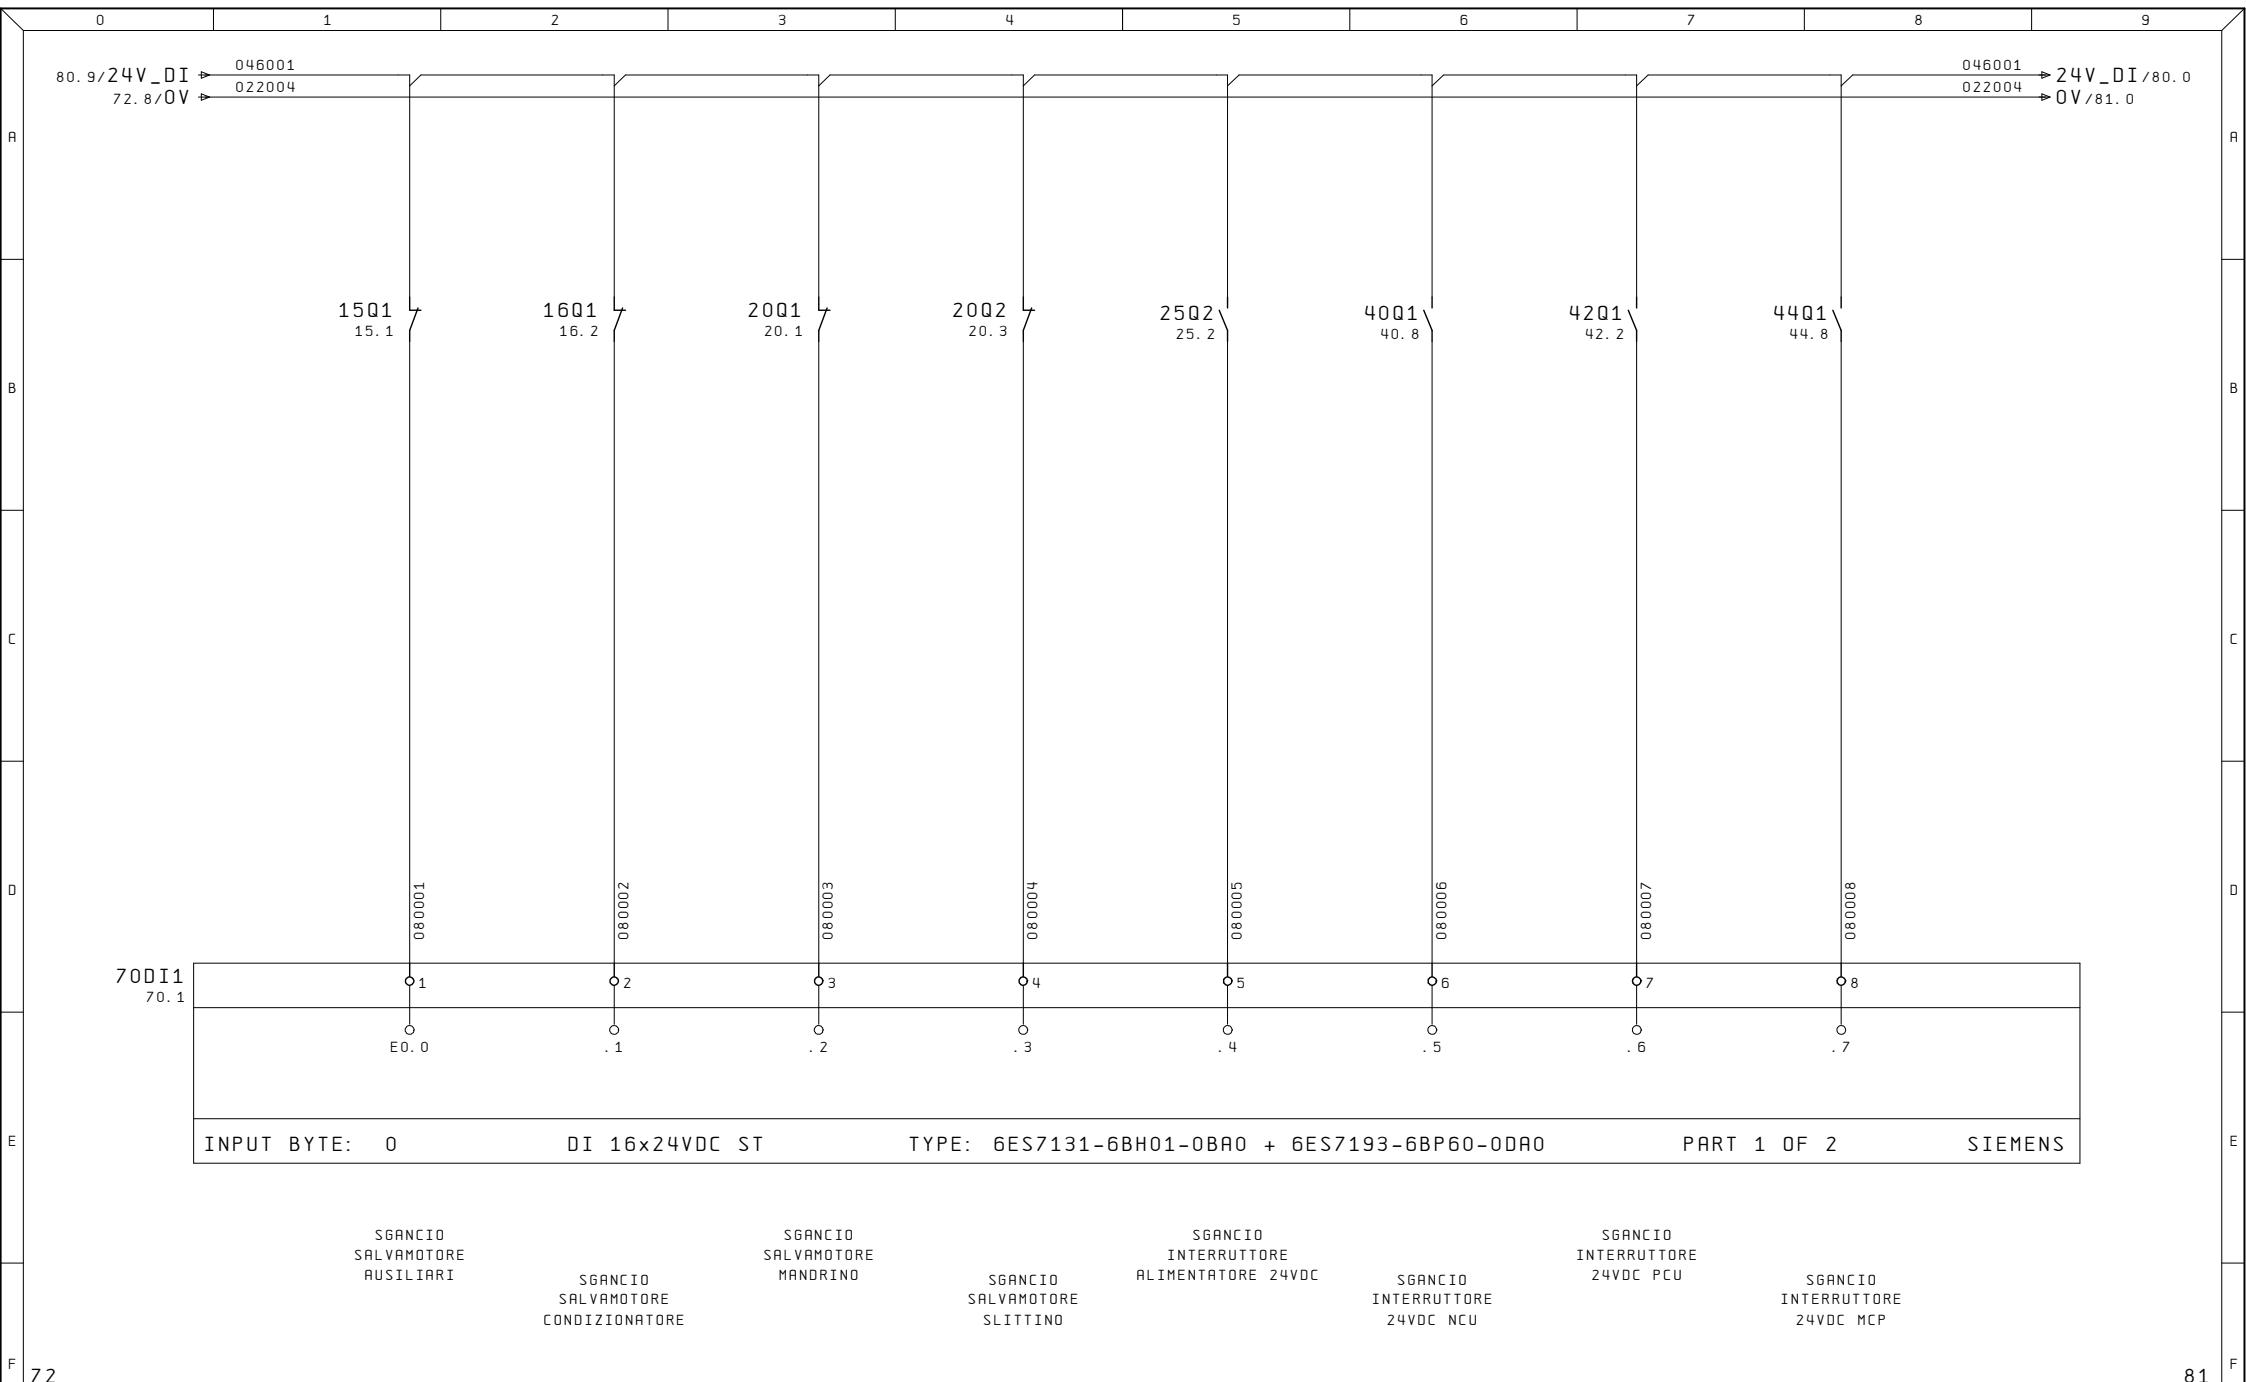


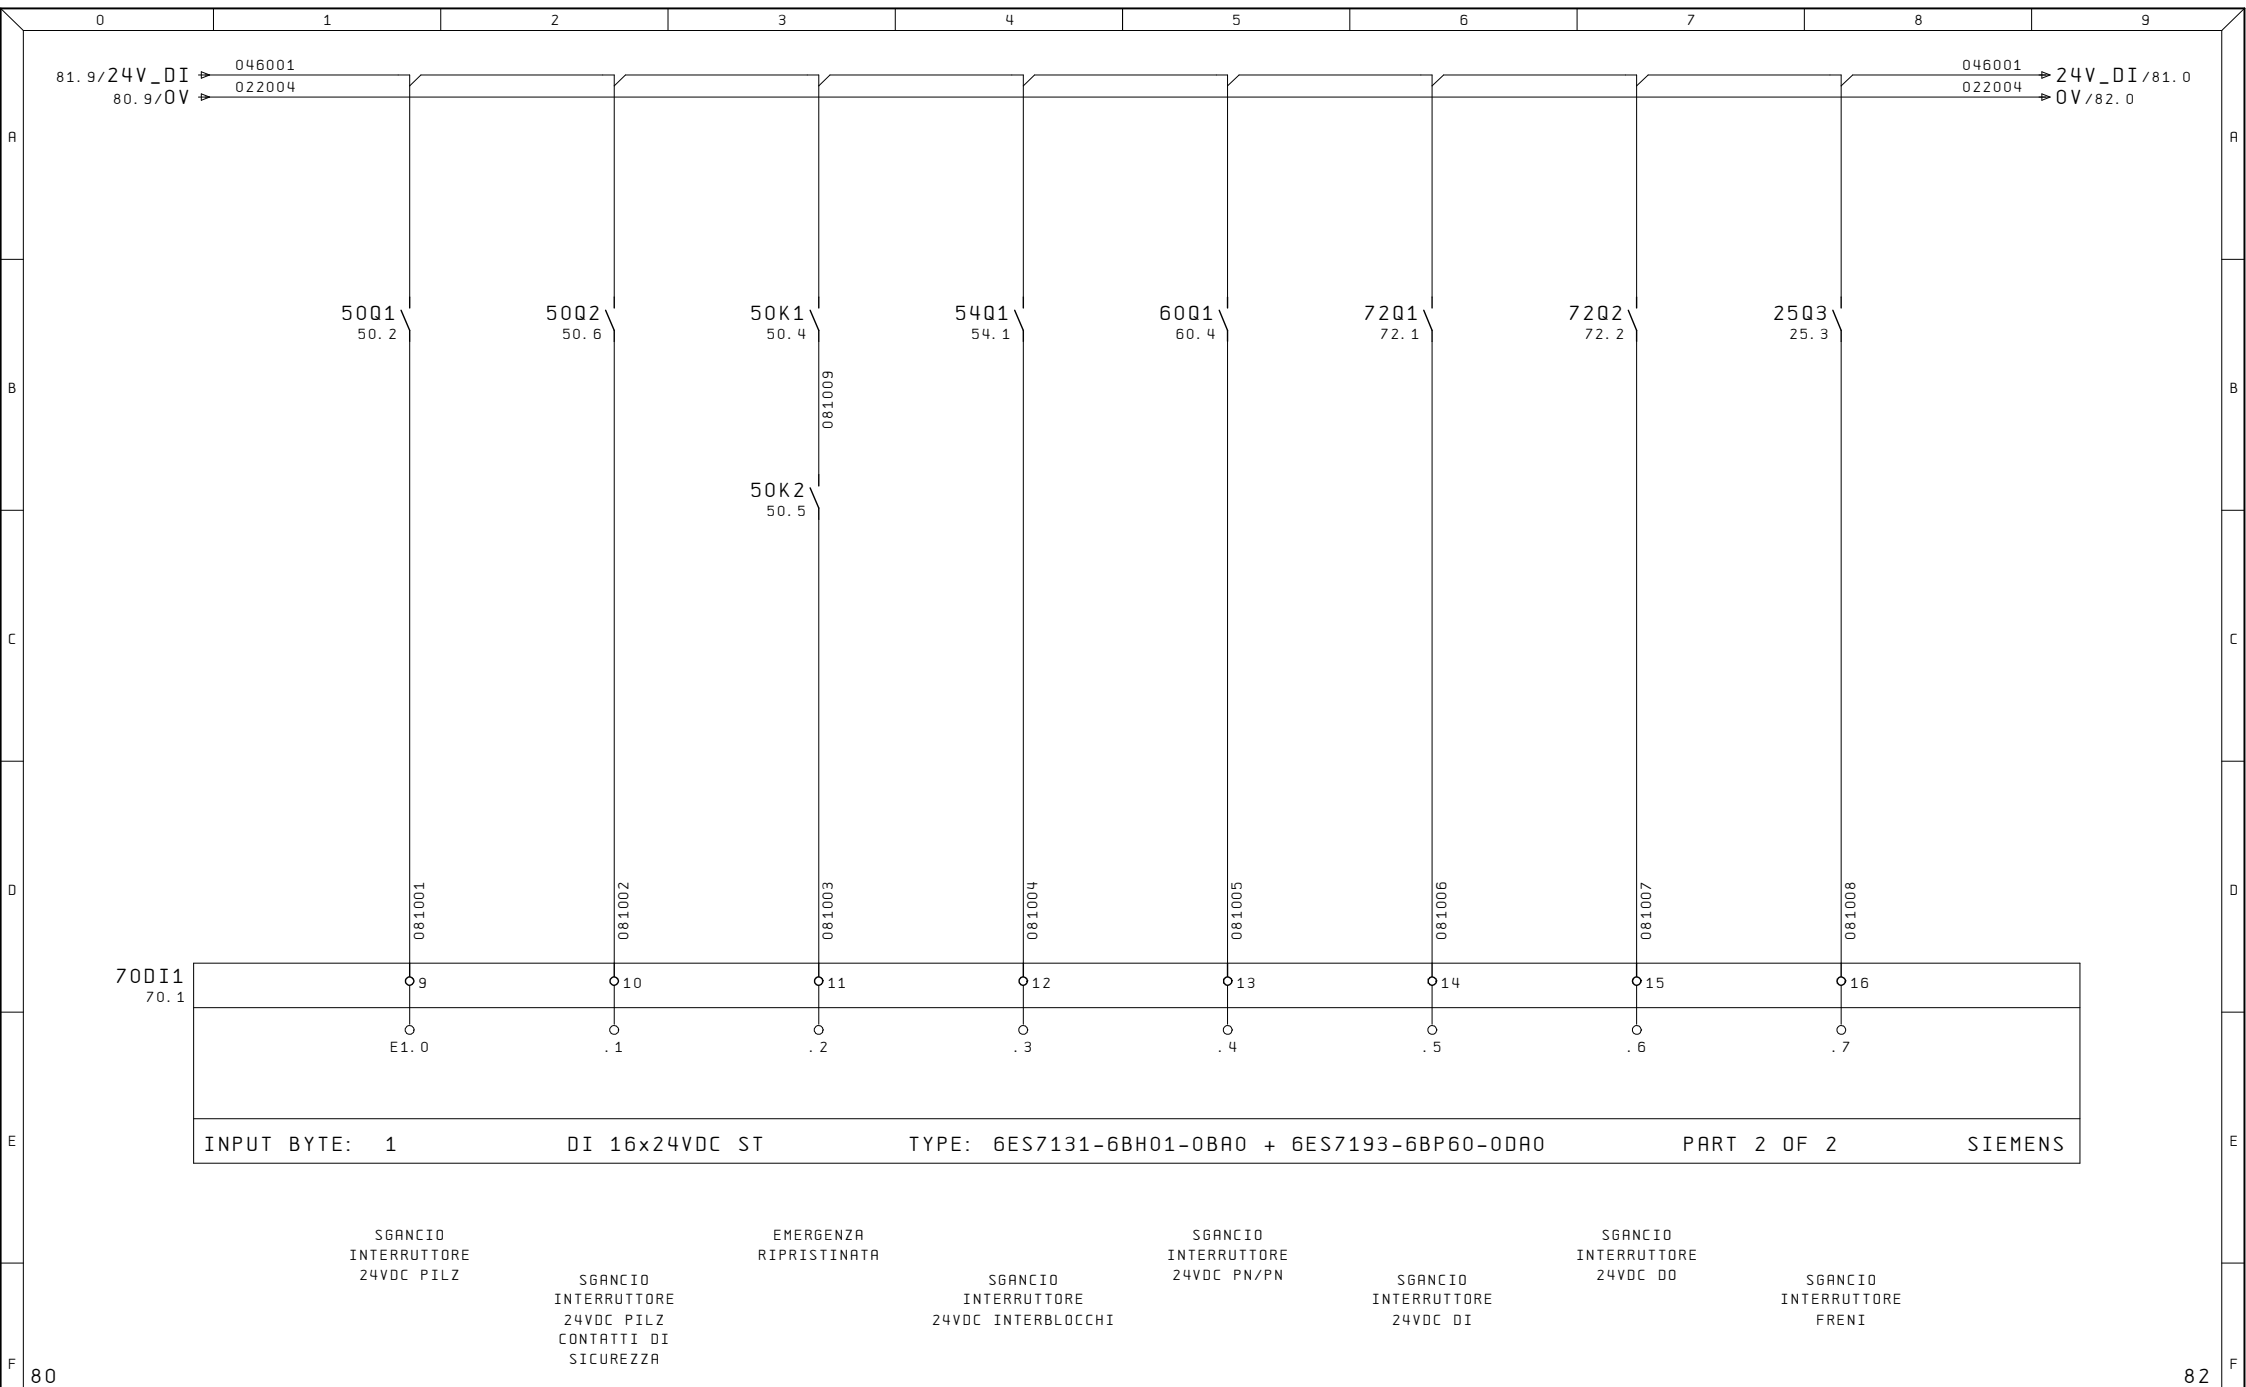


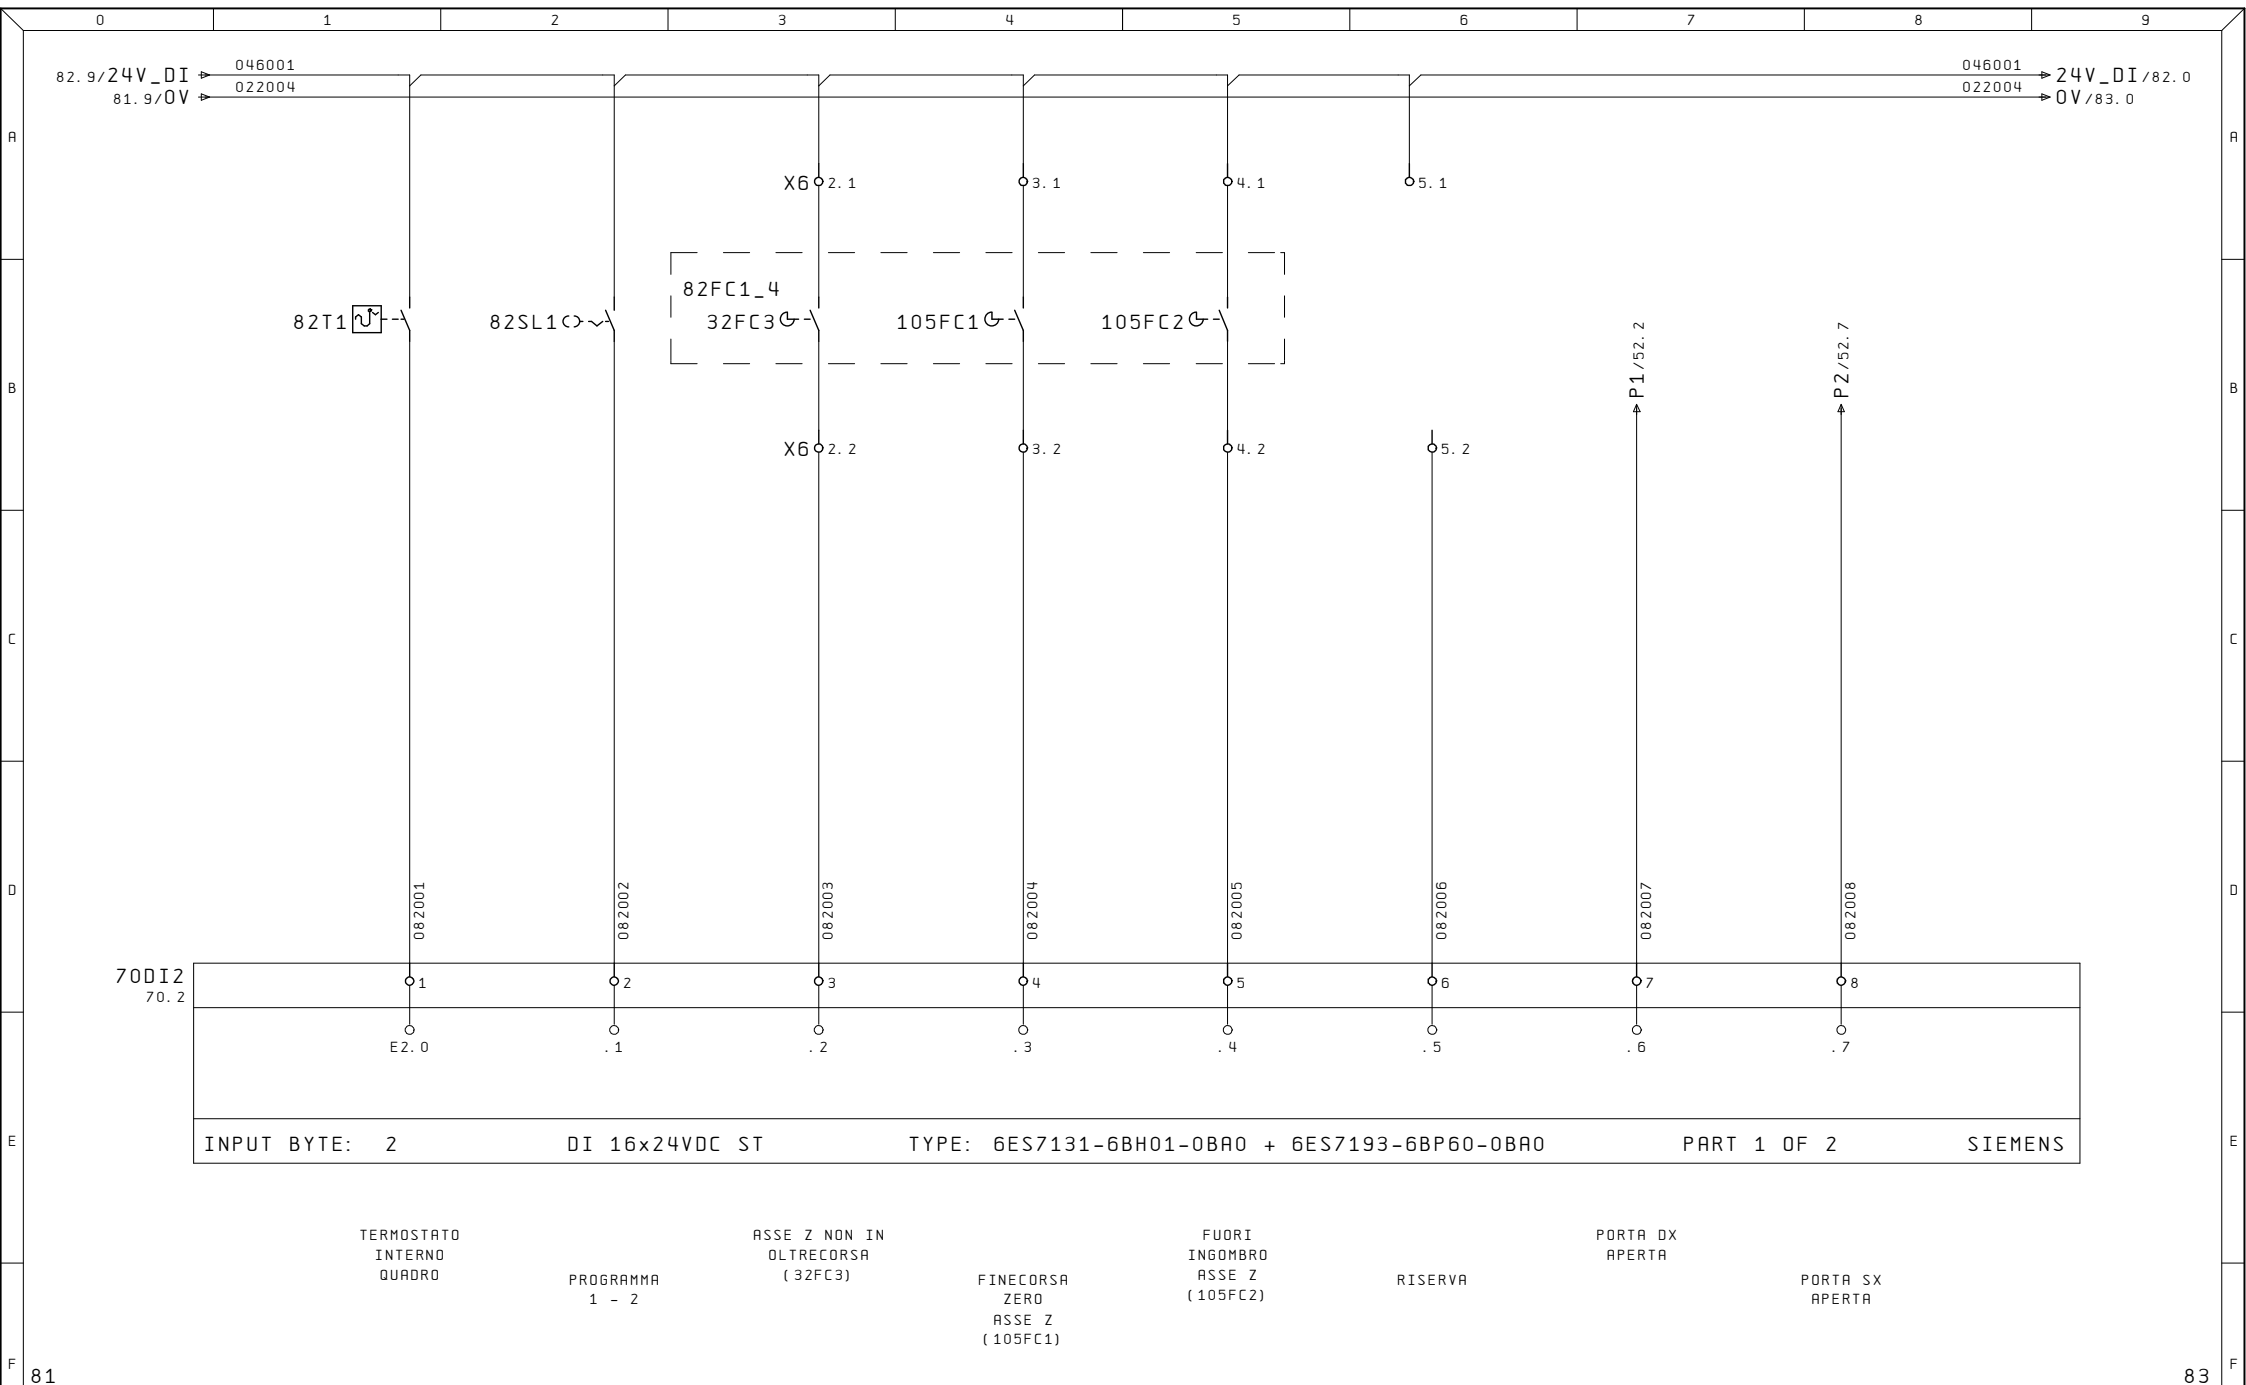


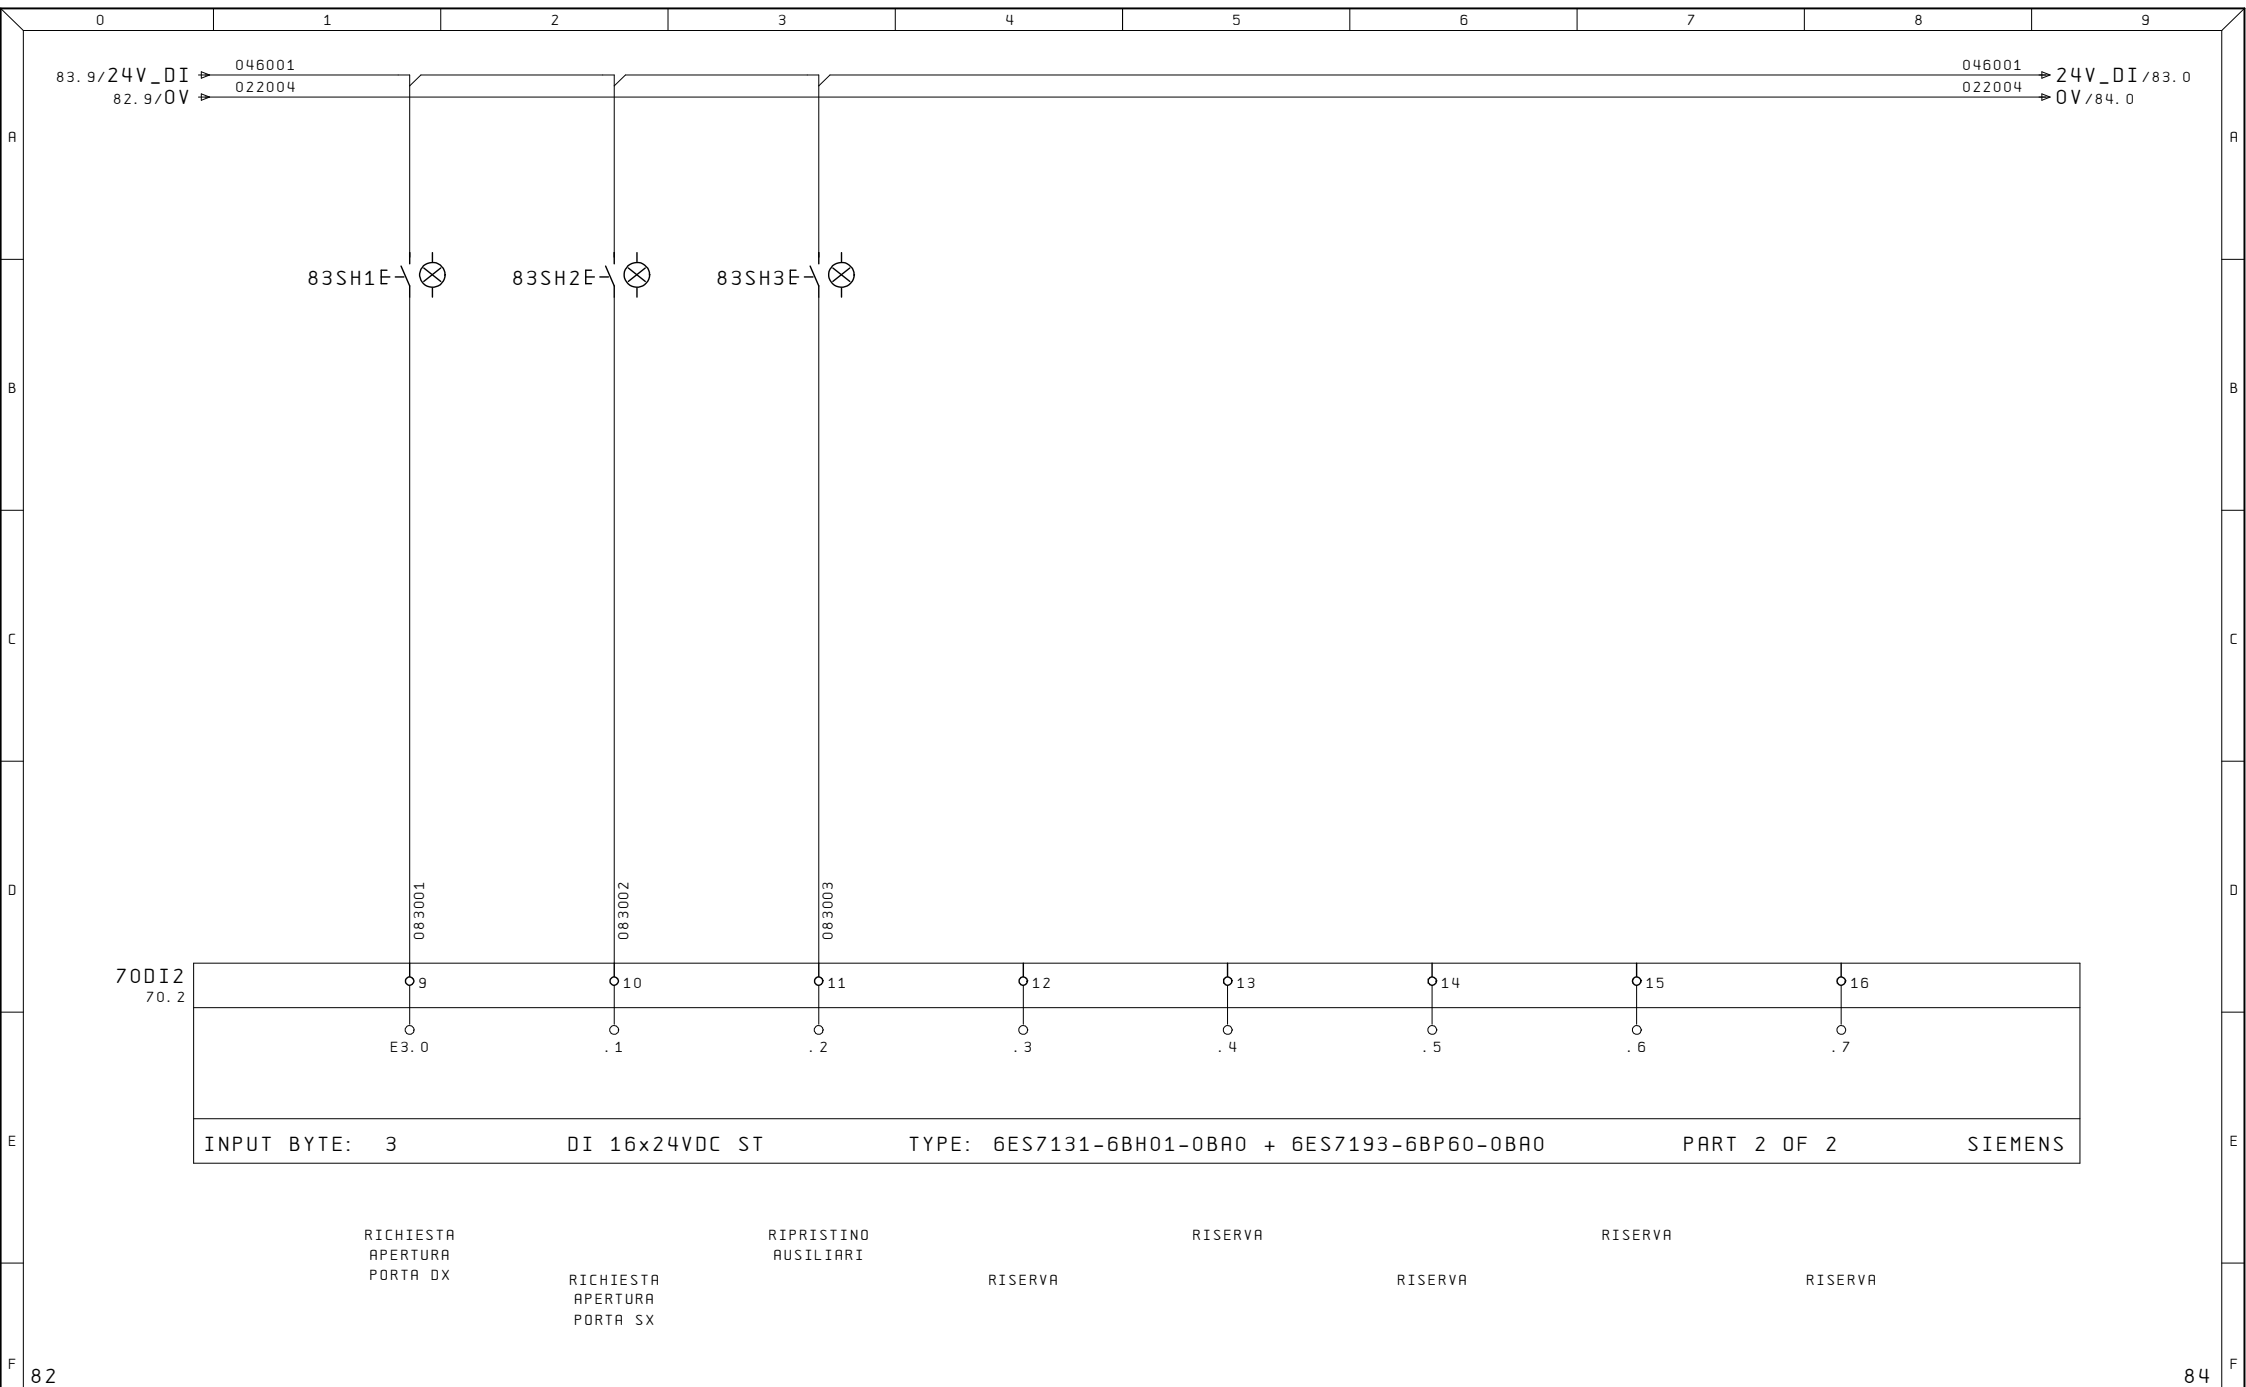


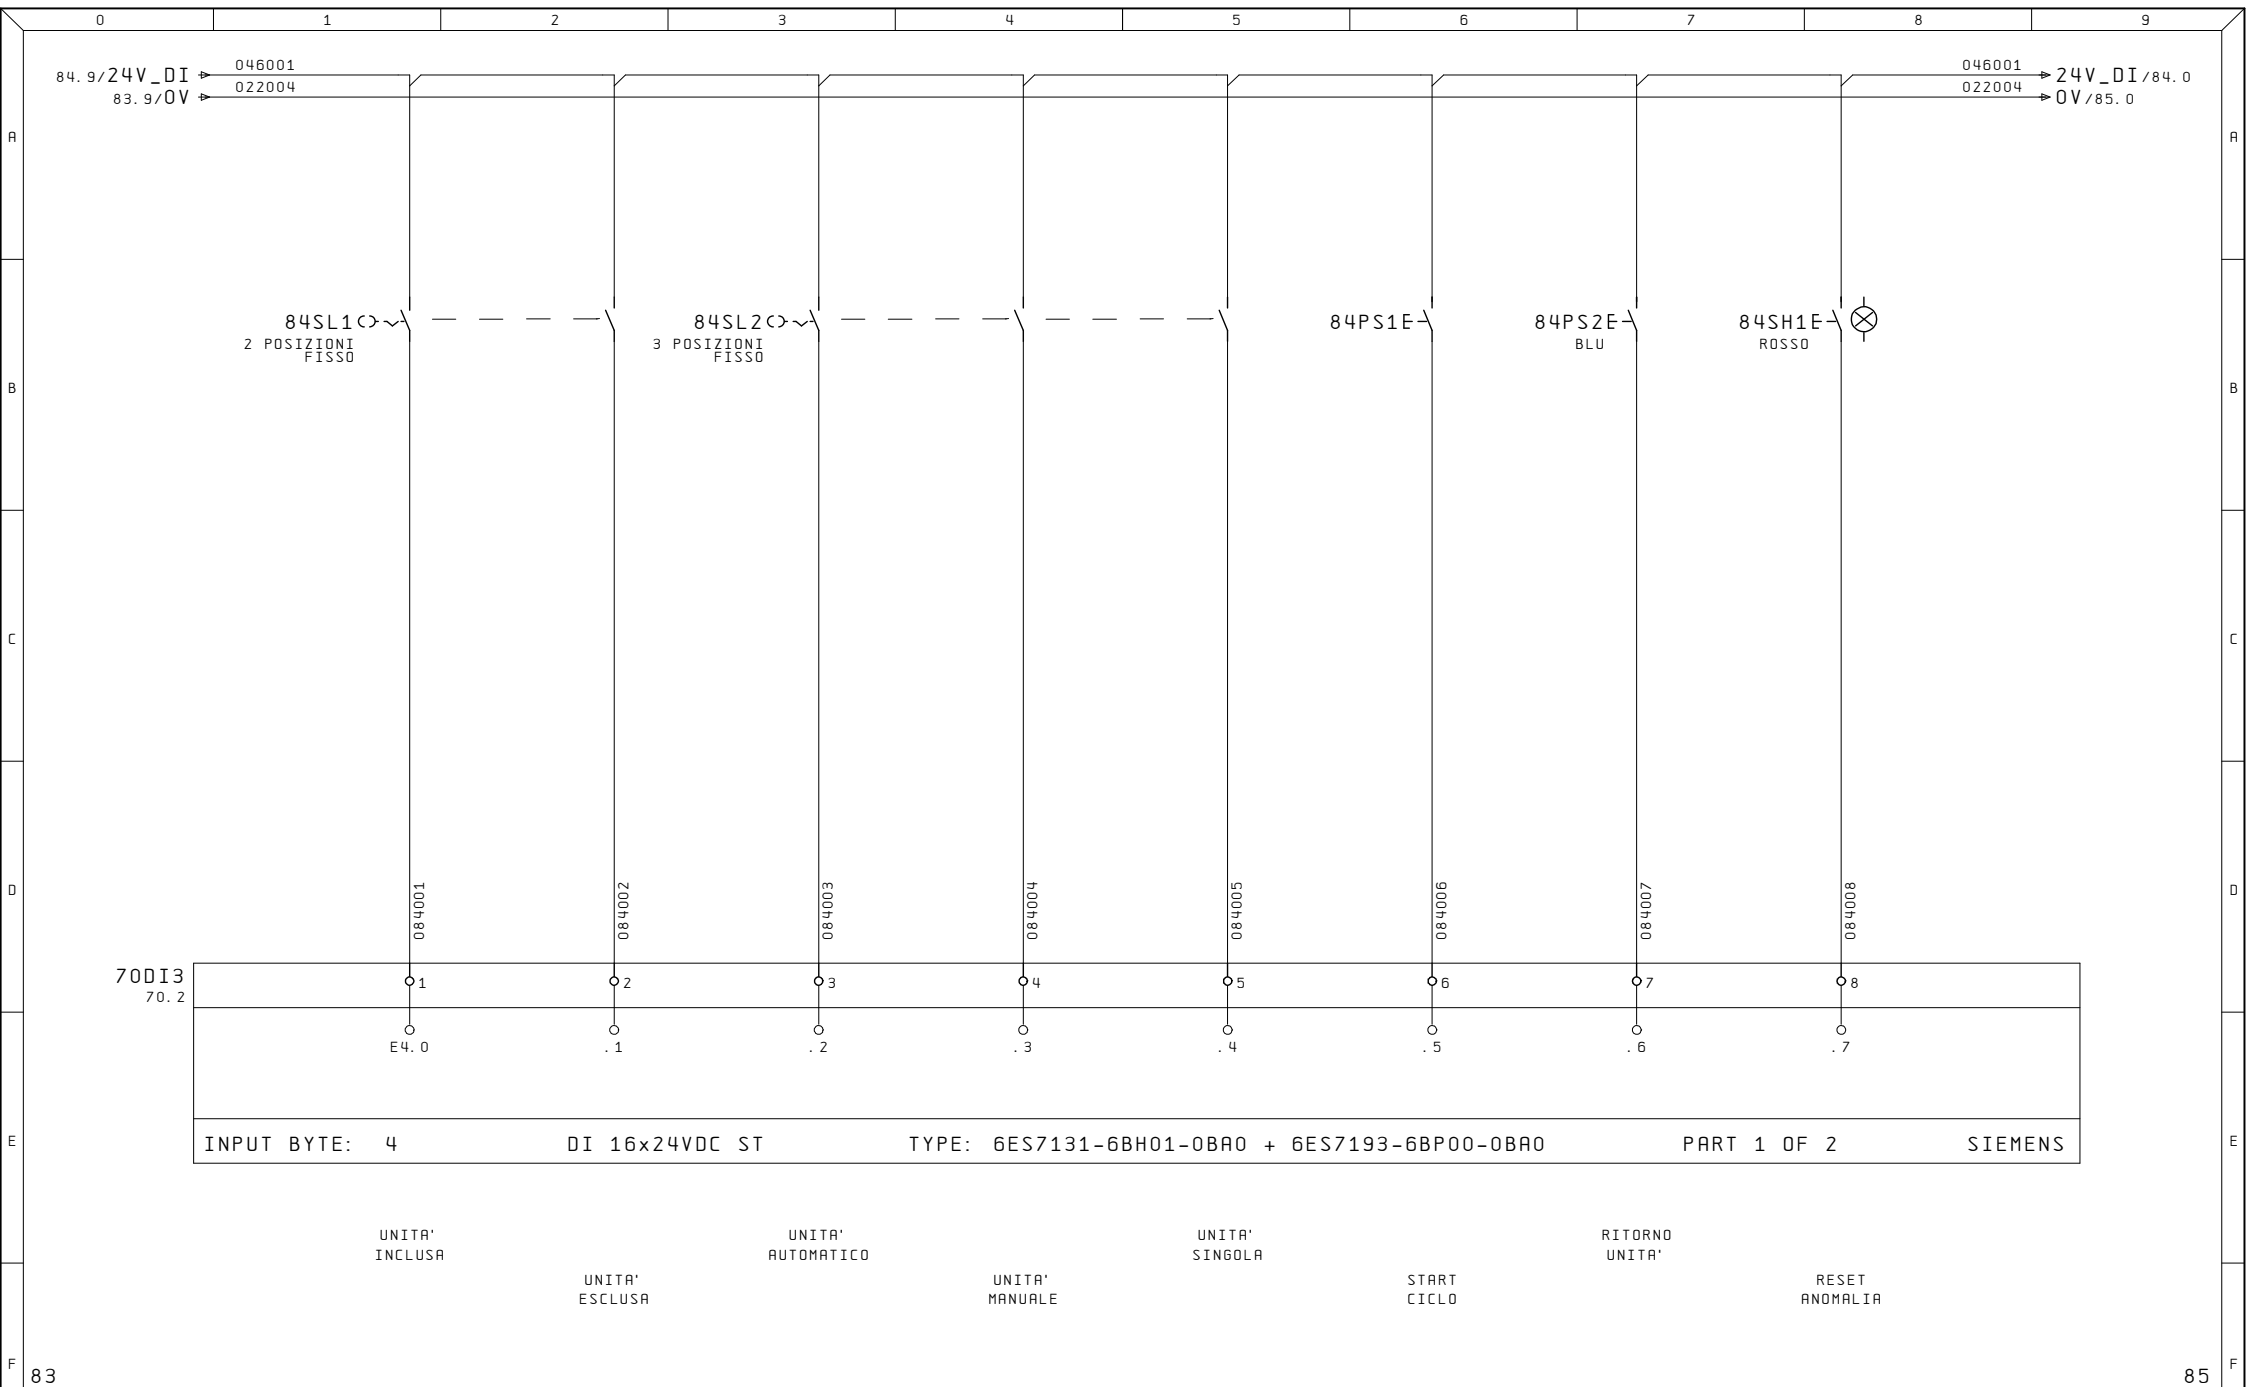

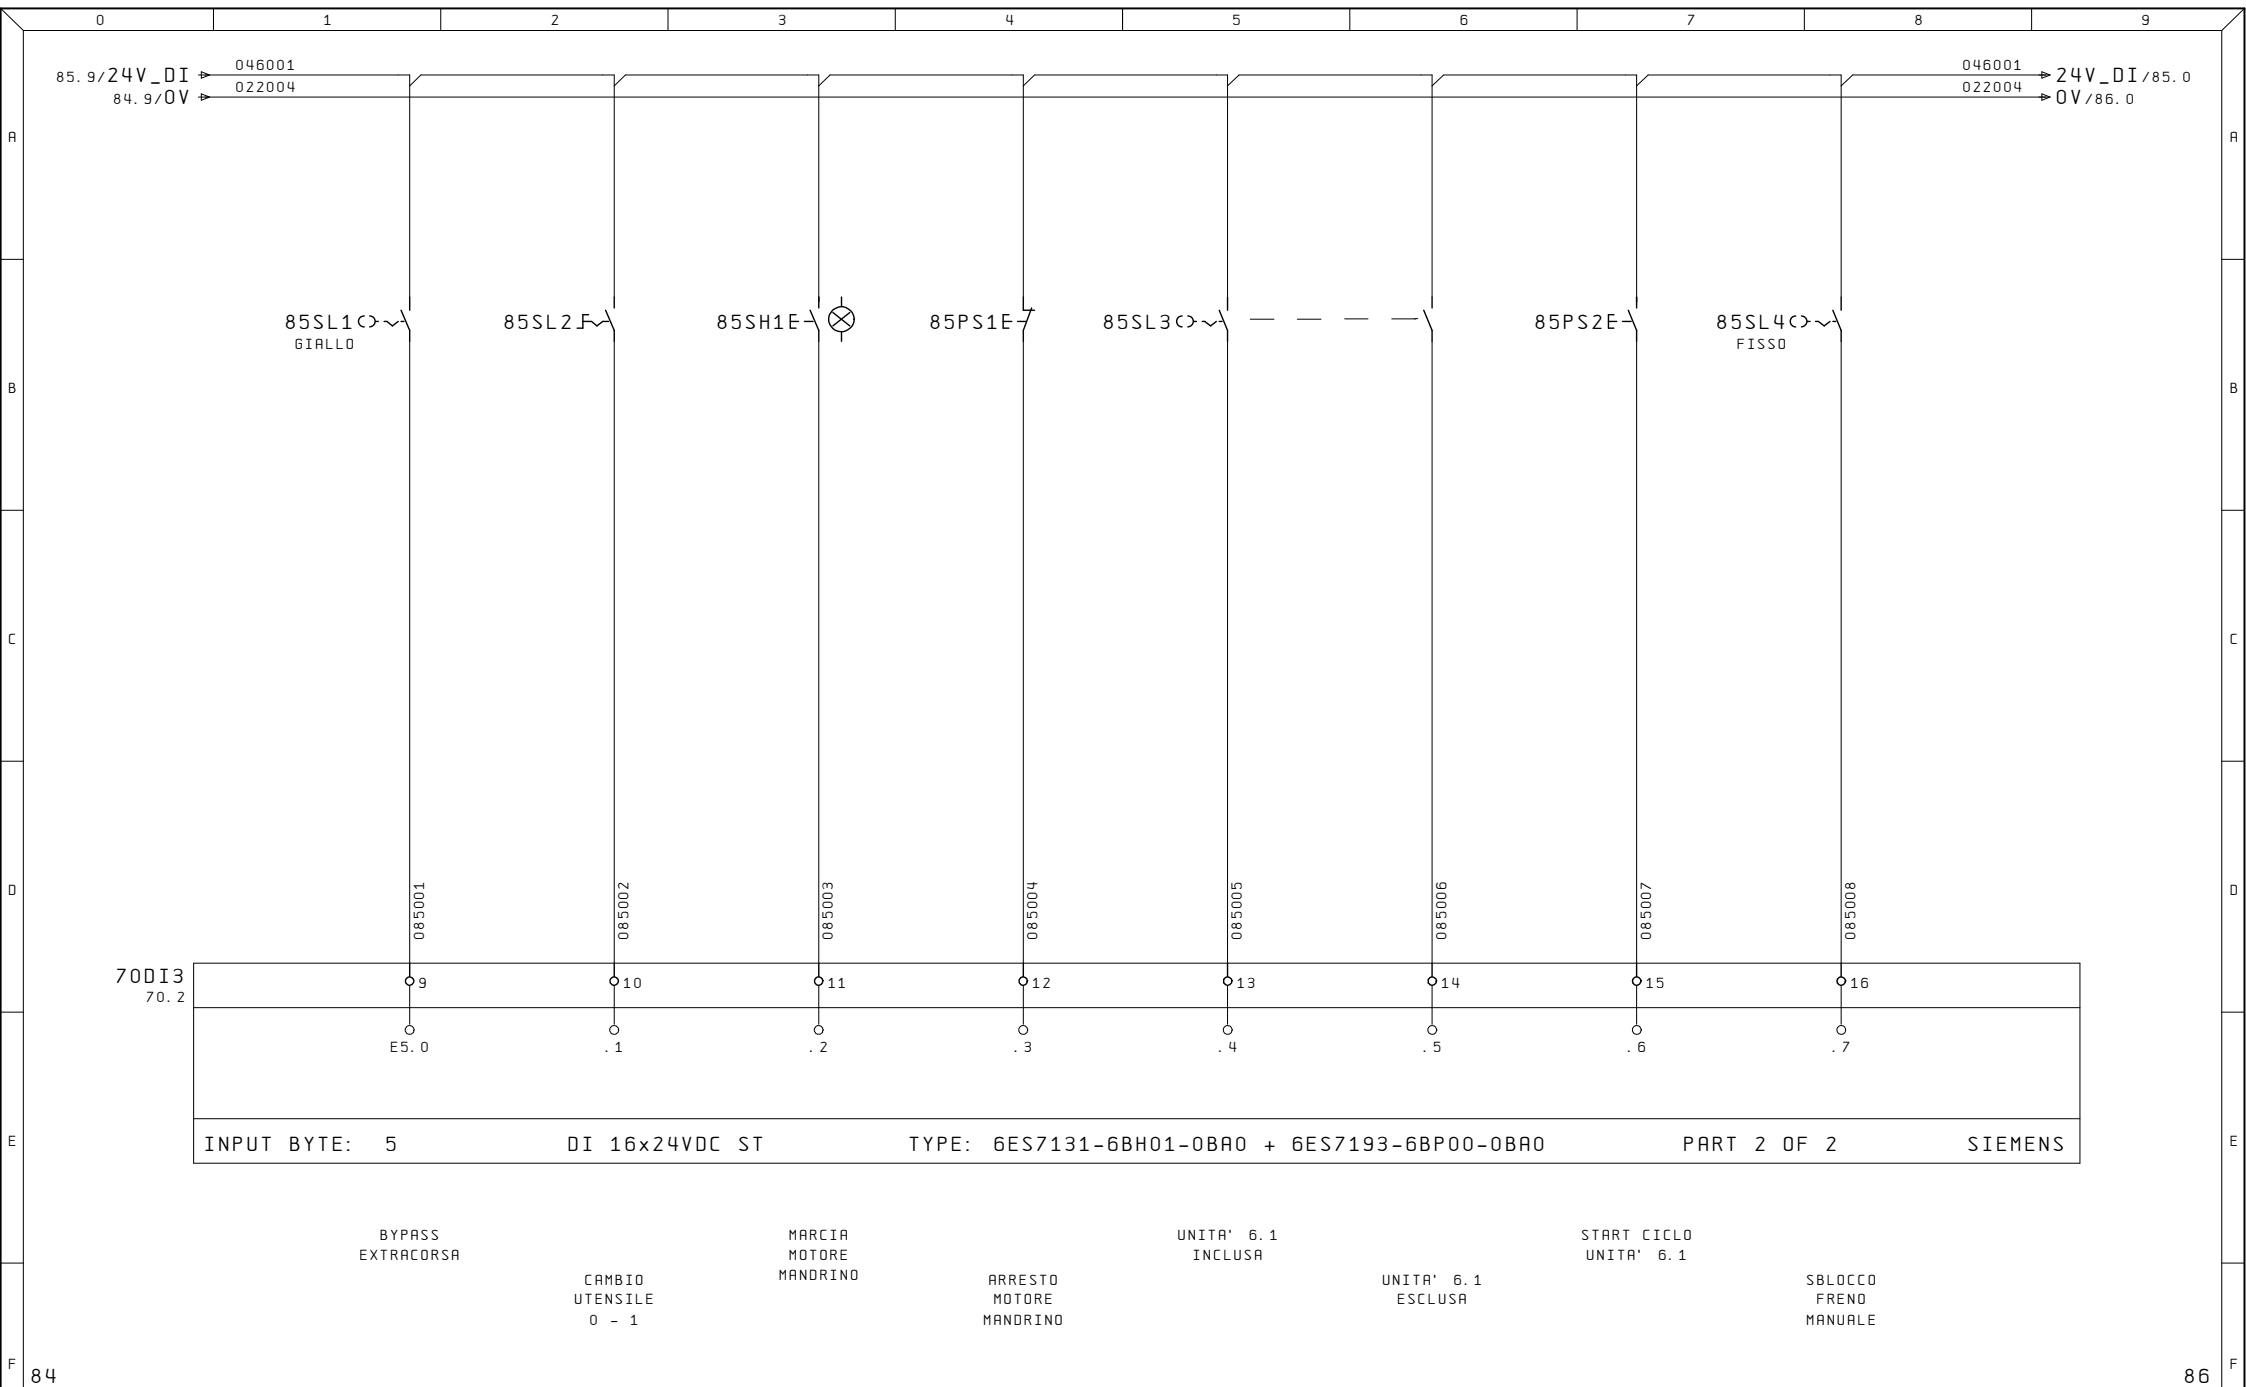


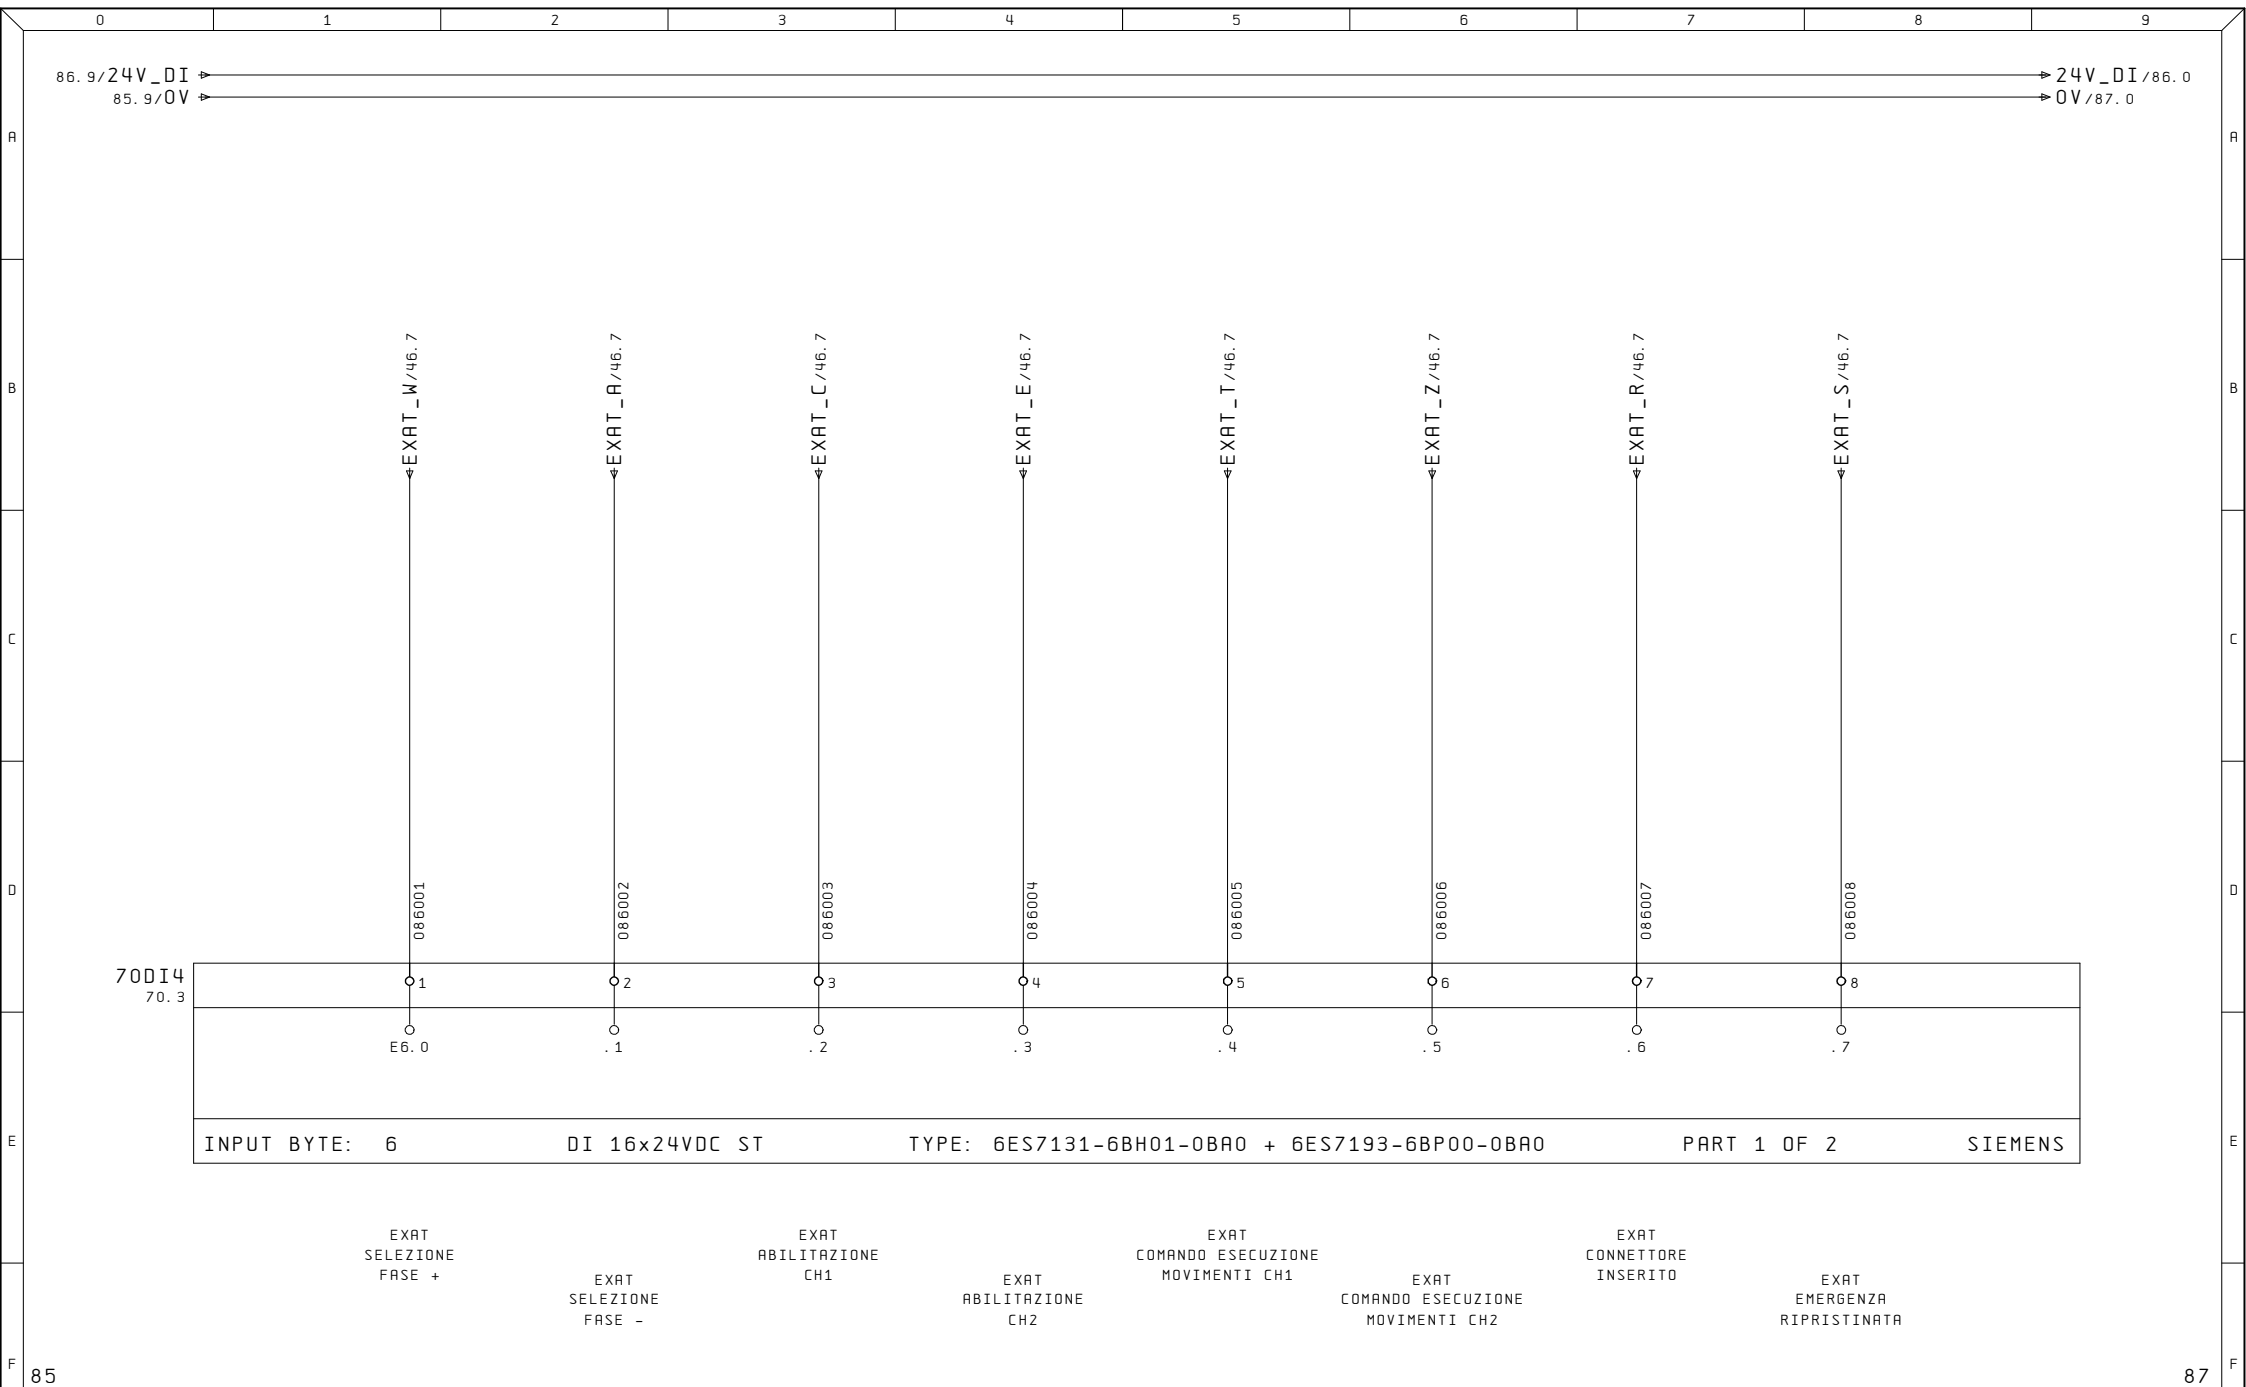

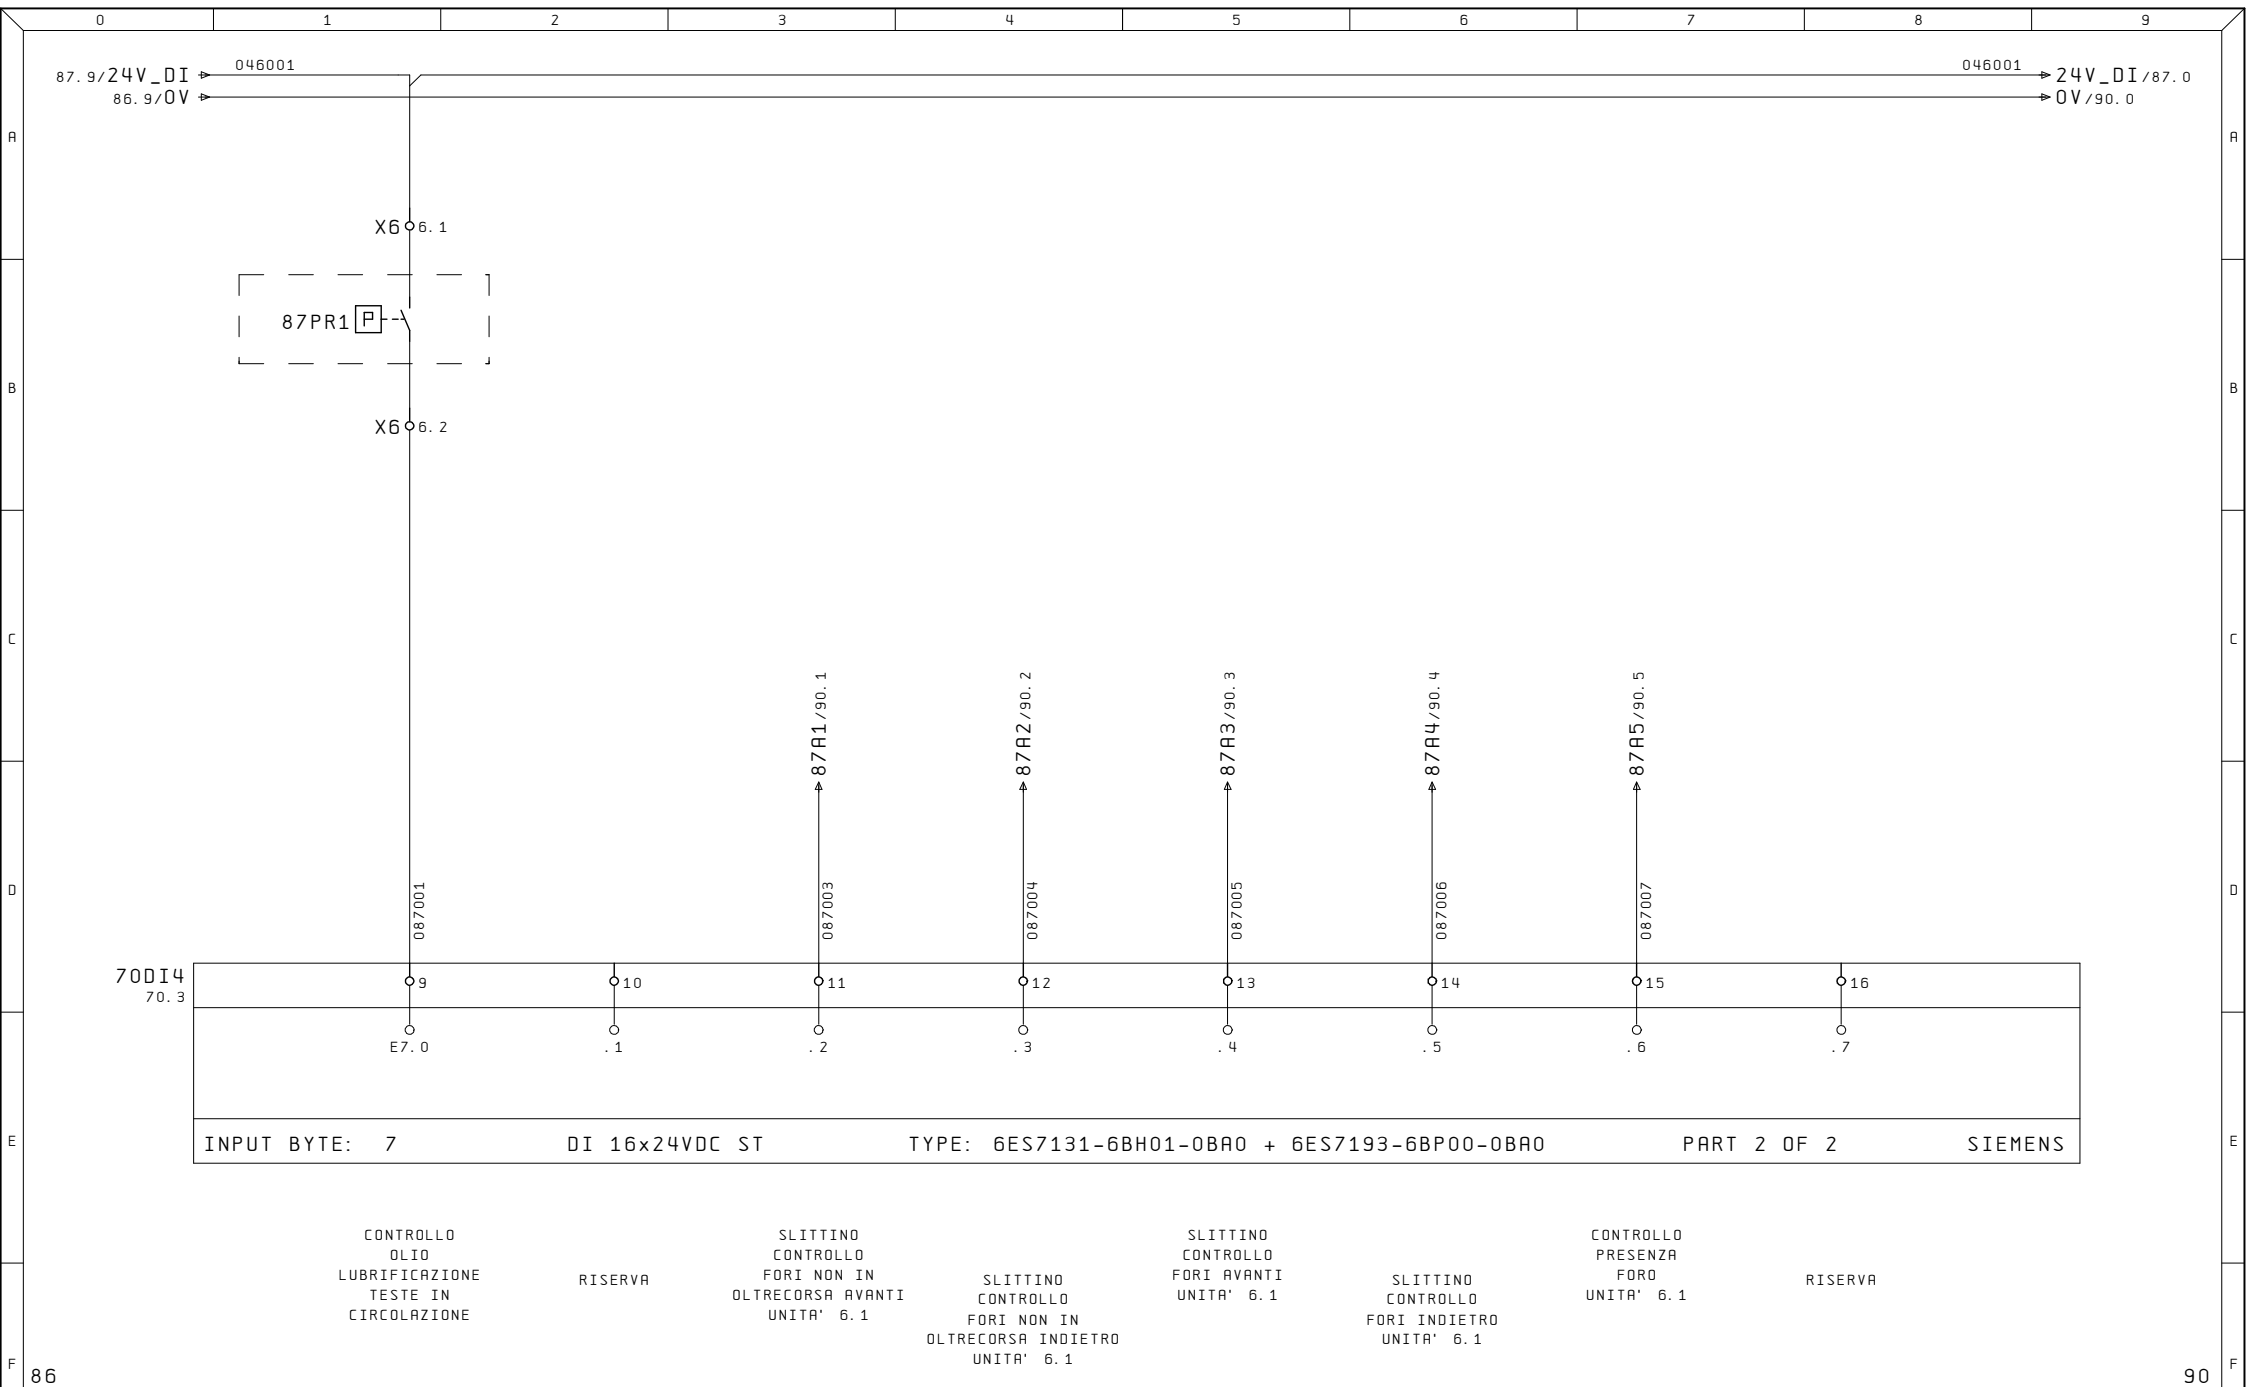


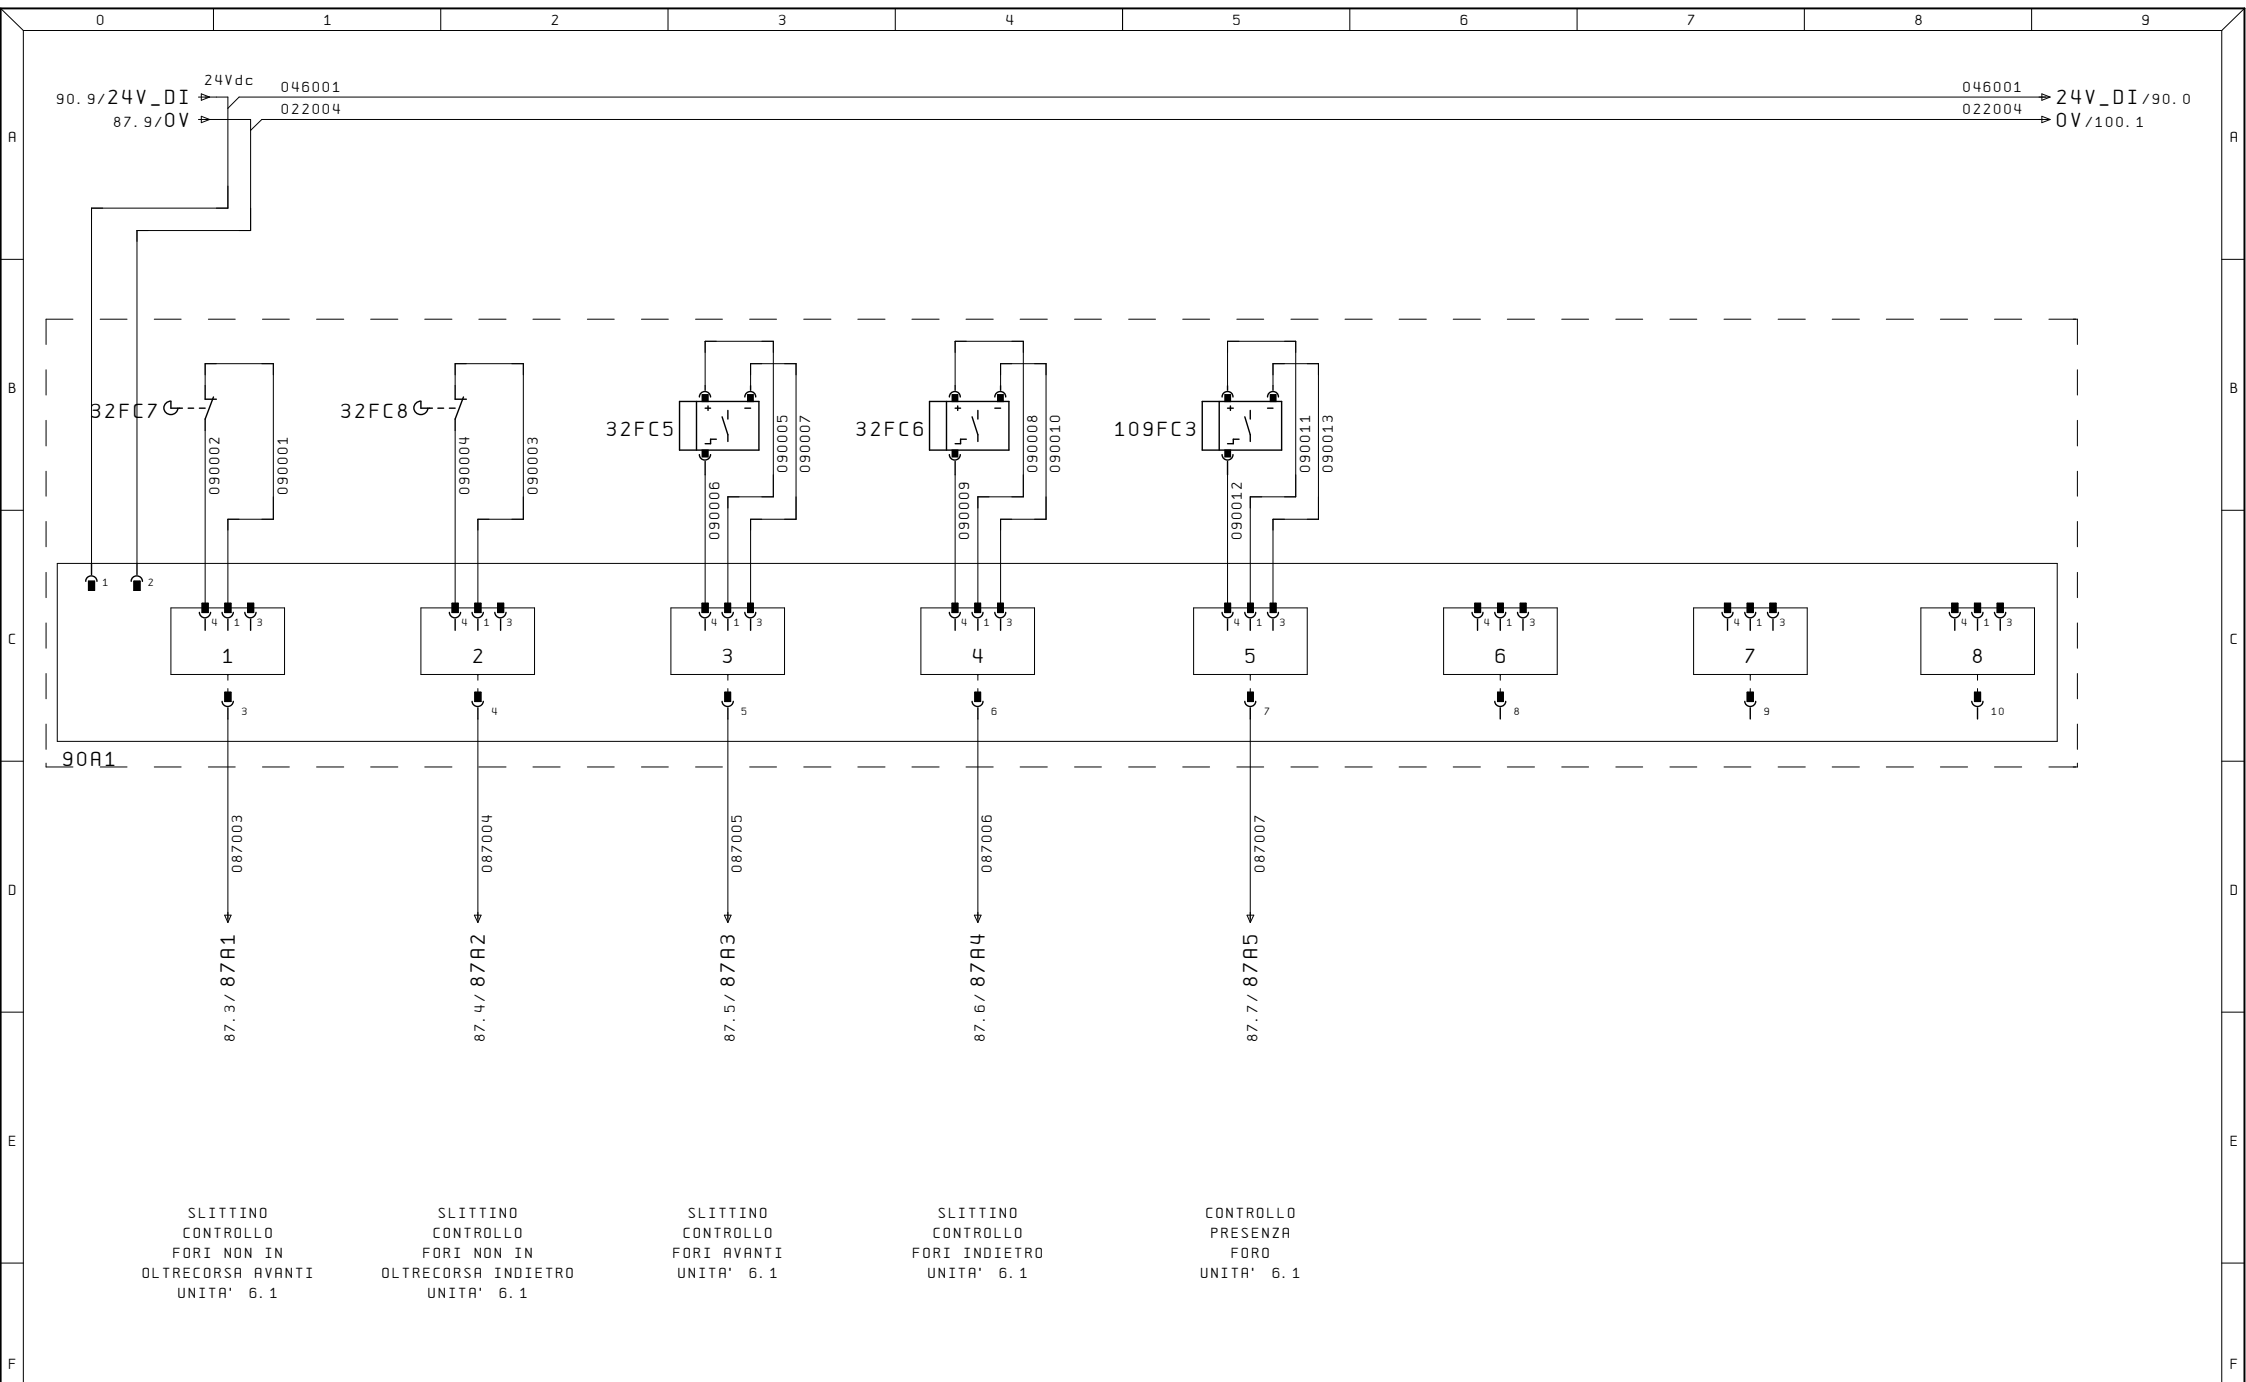


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =5.1	Codice luogo +
	Data :				Descrizione pagina COLLEGAMENTO FINECORSA			
	Diseg. :							
	Stampa : 10. Set. 2019							
	Verif. :							
				Cliente Finale				

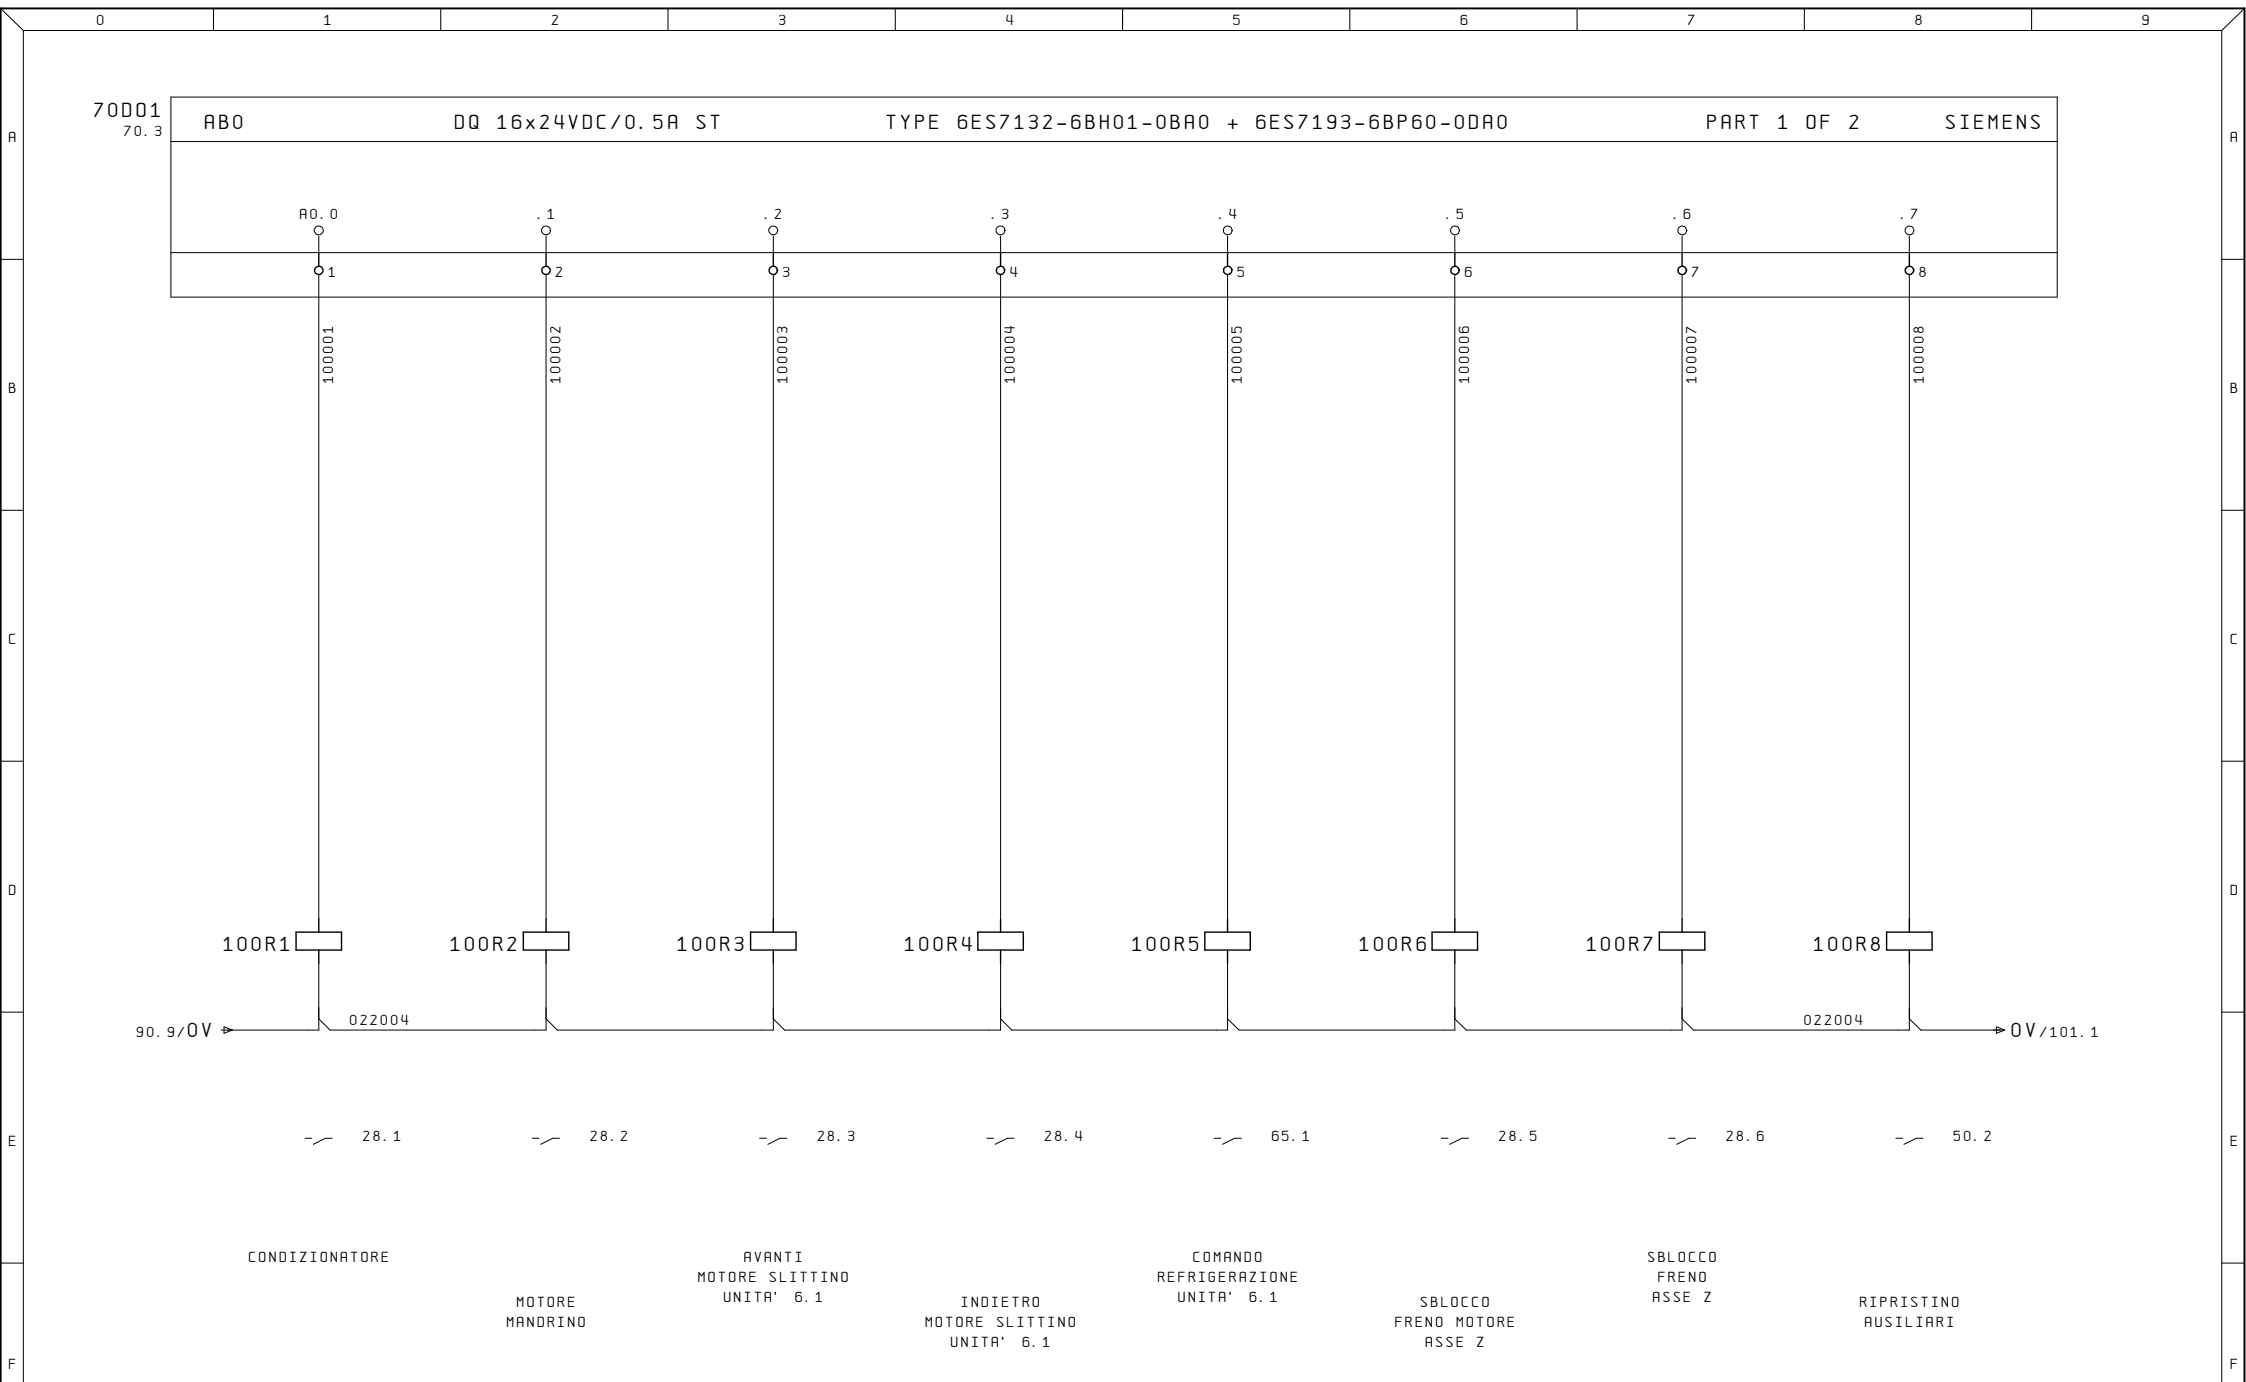

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5.1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 100
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI ABO			di
	Verif. :							

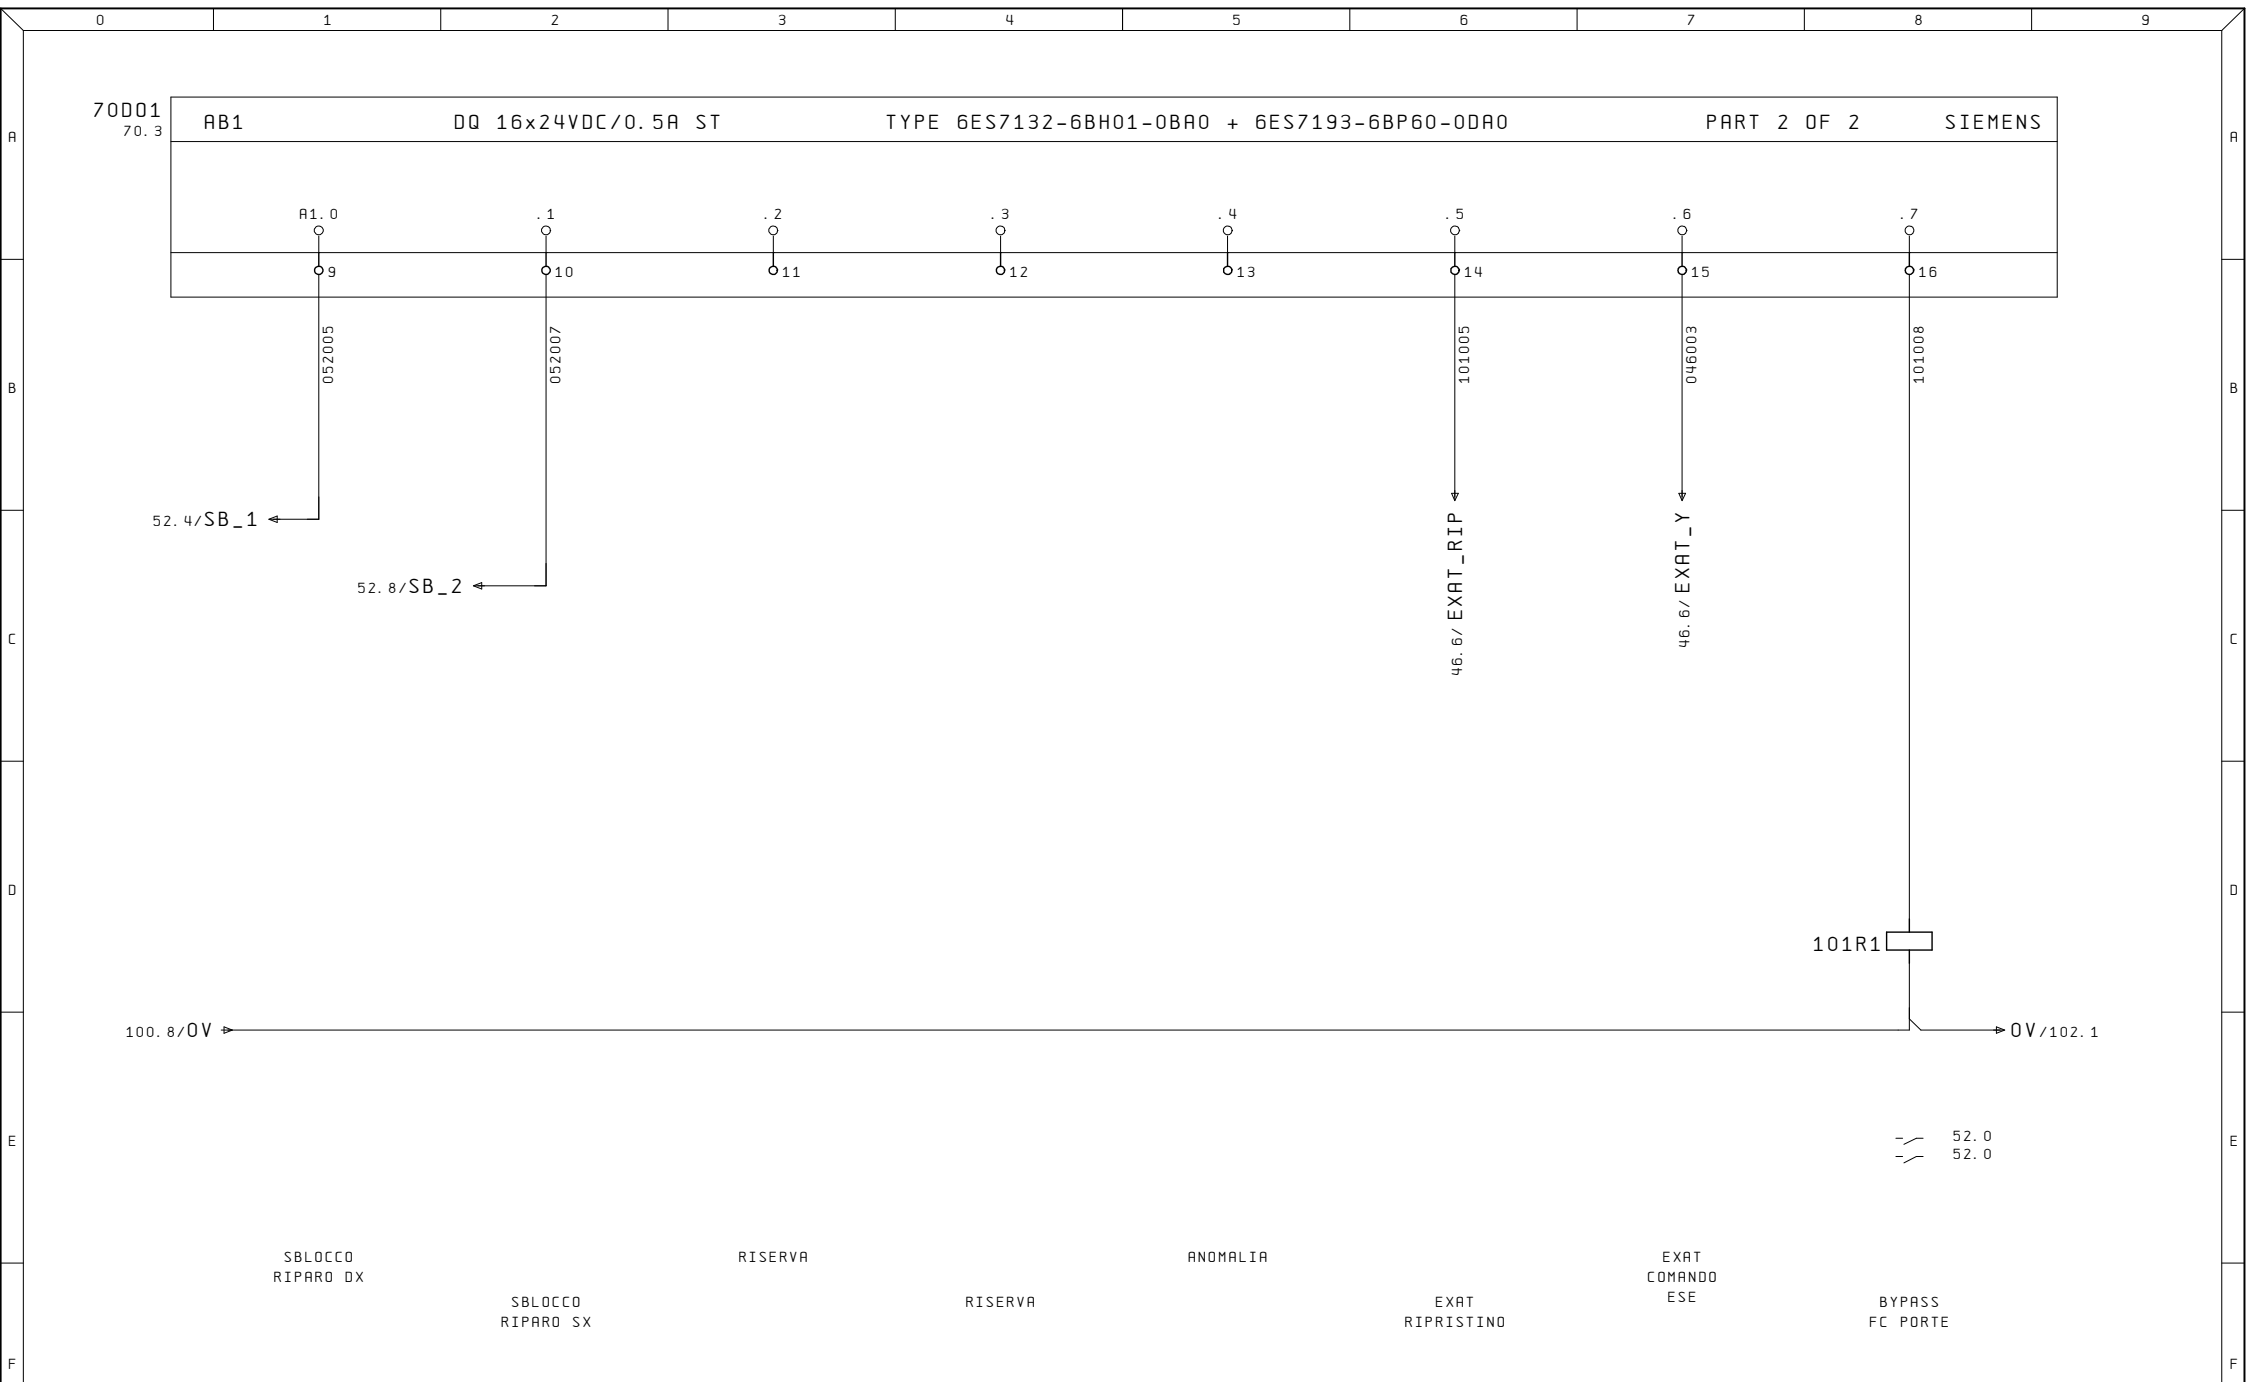

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=5.1	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI AB1			101
	Verif. :							di

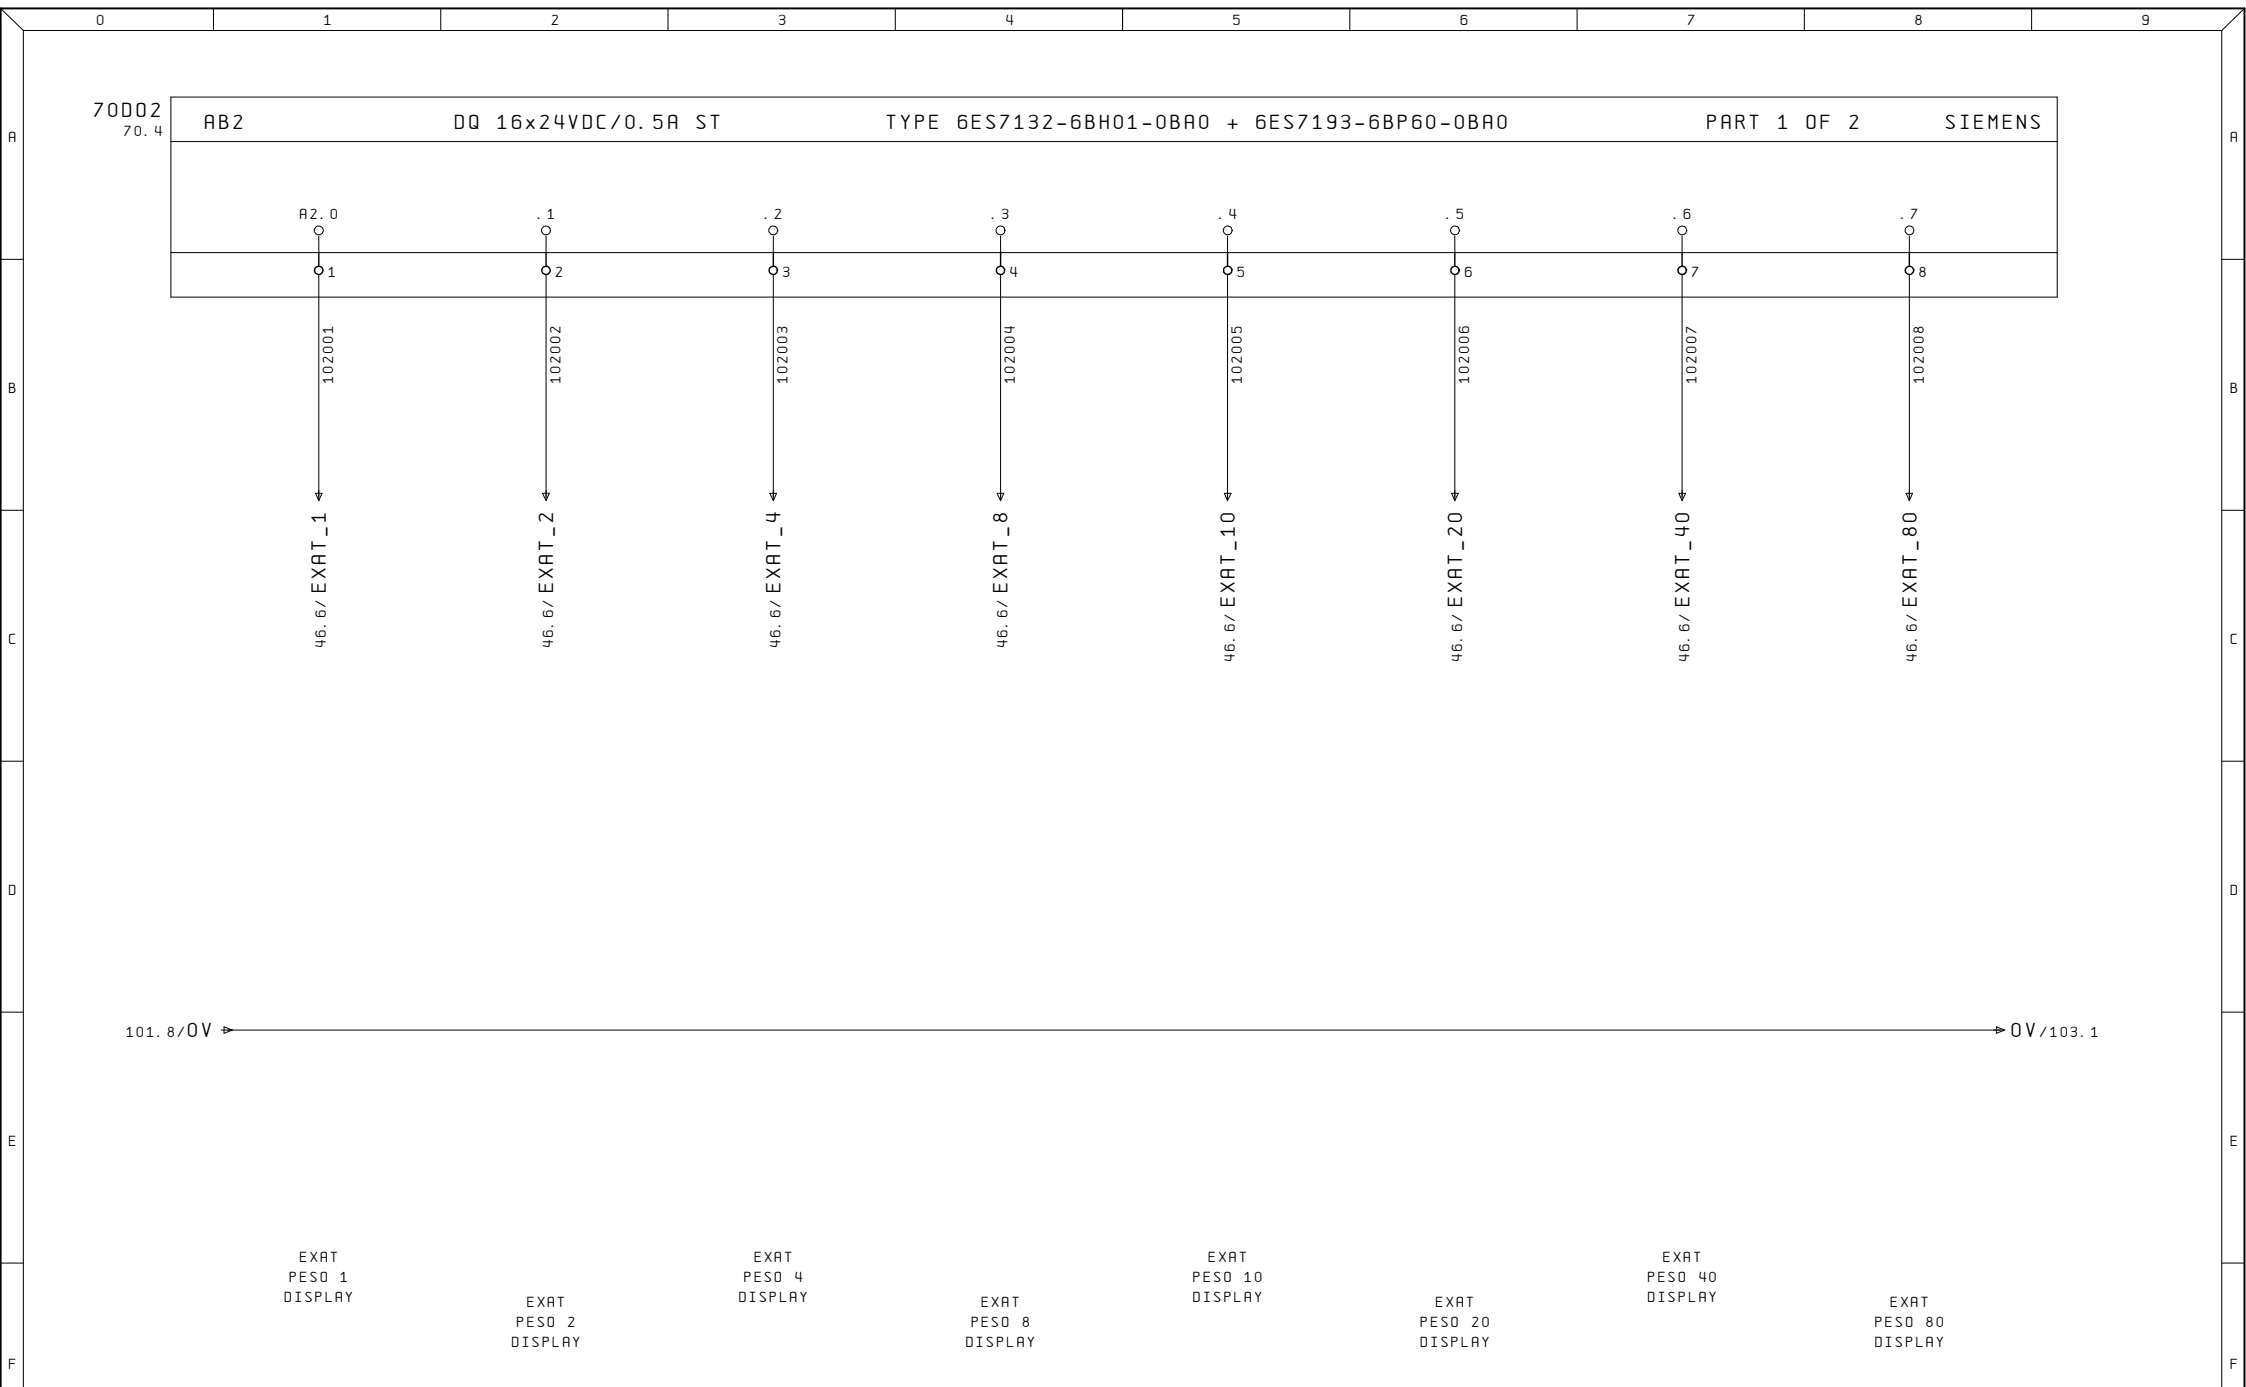

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =5.1	Codice luogo +
	Data :				Descrizione pagina			
	Diseg. :				OUTPUT DIGITALI AB2			
	Stampa : 10. Set. 2019				Pag. 102			
	Verif. :				di			

