

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia,16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : FCA PRATOLA SERRA
 Indirizzo : PRATOLA SERRA (AV)
 Design. impianto : OP120/1 MASTER
 Numero di disegno : 2019_0212
 Commessa : 2019_0212

Produttore : R. E. M. s. r. l.
 Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : FCA PRATOLA SERRA
 Indirizzo : PRATOLA SERRA (AV)

Responsabile del Progetto : MR

Modificato il: 10.Set.2019 Da Numero delle pagine 617

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10.Set.2019				TITOLO PROGETTO			1
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=MASTER/8	MODULI PRESENZA TENSIONE						02. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/9	ILLUMINAZIONE ARMADIO						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/10	ALIMENTAZIONE PRESE						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/12	ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORI						02. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/14	LUCI INTERNE MACCHINA						26. Ago. 2019	MR	
B	=MASTER/16	ALIMENTAZIONE MOTORI						10. Set. 2019	MR	
	=MASTER/18	ALIMENTAZIONE MOTORI						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/22	SBLOCCO FRENI ASSE X						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/30	DISTRIBUZIONE 24VDC						10. Set. 2019	MR	
	=MASTER/32	ALIMENTAZIONI 24VDC INTERNO QUADRO						10. Set. 2019	MR	
	=MASTER/33	ALIMENTAZIONI 24VDC PULPITO						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/34	ALIMENTAZIONI 24VDC QUADRO ID						04. Set. 2019	MR	
C	=MASTER/35	ALIMENTAZIONI 24VDC PULSANTIERA AUSILIARIA PA						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/36	ALIMENTAZIONI 24VDC QUADRO ST01						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/37	ALIMENTAZIONI 24VDC QUADRO ST09						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/38	ALIMENTAZIONI 24VDC QUADRO ST21						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/39	ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTA L4						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/40	ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTE L5						04. Set. 2019	MR	
D	=MASTER/41	ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTE L6						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/42	ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTE L8						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/43	ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTE L10						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/44	ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTE L12						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/60	COMANDI GENERALI						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/61	COMANDI GENERALI						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/62	SEGNALI DI MONITORIZZAZIONE 1 DI 3						05. Lug. 2019	MR	
E	=MASTER/62.1	SEGNALI DI MONITORIZZAZIONE 2 DI 3						05. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/62.2	SEGNALI DI MONITORIZZAZIONE 3 DI 3						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/63	INTERCONNESSIONI CON COLLAUDO FUORI LINEA						08. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/64	INTERCONNESSIONI CON TRASPORTO DI CARICO						01. Lug. 2019	MR	
F	=MASTER/64.1	INTERCONNESSIONI CON TRASPORTO DI CARICO						01. Lug. 2019	MR	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				SOMMARIO PAGINE				2
	Verif. :								di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=MASTER/65	INTERCONNESSIONI CON TRASPORTO DI SCARICO						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/65.1	INTERCONNESSIONI CON TRASPORTO DI SCARICO						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/65.2	INTERCONNESSIONI CON TRASPORTO DI SCARICO						01. Lug. 2019	MR	
B	=MASTER/67	ELETTROVALVOLE COMANDI GENERALI						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/70	EMERGENZE A STAZIONE 3.1 E 3.2						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/71	EMERGENZE A STAZIONE 5.1 E 5.2						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/72	EMERGENZE A STAZIONE 7.2						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/76	SICUREZZE PORTA						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/80	UNITA' DI CONTROLLO CU320-2 PN						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/82	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI ASSI						03. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/84	MODULO VSM10						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/86	ALIMENTATORE AZIONAMENTI MODULO ACTIVE LINE						02. Lug. 2019	MR	
C	=MASTER/88	AZIONAMENTO MOTORE ASSE X						10. Set. 2019	MR	
	=MASTER/89	ENCODER SUPPLEMENTARE ASSE X						10. Set. 2019	MR	
	=MASTER/100	ALIMENTAZIONE CPU						08. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/102	SCALANCE XB008 SWITCH RETE PROFINET						10. Set. 2019	MR	
	=MASTER/104	SCALANCE XB008 SWITCH RETE PROFINET						10. Set. 2019	MR	
	=MASTER/106	SCALANCE XB008 SWITCH RETE PROFINET						10. Set. 2019	MR	
	=MASTER/120	ALIMENTAZIONE ET200SP ED INGRESSI DIGITALI						10. Set. 2019	MR	
D	=MASTER/122	ALIMENTAZIONE ET 200SP ED USCITE DIGITALI						10. Set. 2019	MR	
	=MASTER/150	INGRESSI DIGITALI EB 0						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/151	INGRESSI DIGITALI EB 1						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/152	INGRESSI DIGITALI EB 2						03. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/153	INGRESSI DIGITALI EB 3						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/154	INGRESSI DIGITALI EB 4						05. Lug. 2019	MR	
E	=MASTER/155	INGRESSI DIGITALI EB 5						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/156	INGRESSI DIGITALI EB 6						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/157	INGRESSI DIGITALI EB 7						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/158	INGRESSI DIGITALI EB 8						10. Set. 2019	MR	
F	=MASTER/159	INGRESSI DIGITALI EB 9						29. Giu. 2019	MR	


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				SOMMARIO PAGINE			2a
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=MASTER/200	INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 30						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/201	INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 30						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/202	INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 40						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/203	INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 40						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/204	INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 50						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/205	INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 50						04. Set. 2019	MR	
B	=MASTER/206	INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 60						04. Set. 2019	MR	
	=MASTER/207	INGRESSI DIGITALI SAFETY EB 60						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/300	OUTPUT DIGITALI AB0						05. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/301	OUTPUT DIGITALI AB1						26. Ago. 2019	MR	
	=MASTER/302	OUTPUT DIGITALI AB2						05. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/303	OUTPUT DIGITALI AB3						01. Lug. 2019	MR	
C	=MASTER/304	OUTPUT DIGITALI AB4						26. Ago. 2019	MR	
	=MASTER/305	OUTPUT DIGITALI AB5						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/306	OUTPUT DIGITALI AB6						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/307	OUTPUT DIGITALI AB7						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/308	OUTPUT DIGITALI AB8						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/309	OUTPUT DIGITALI AB9						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/400	OUTPUT DIGITALI SAFETY BYTE 80						10. Set. 2019	MR	
D	=MASTER/401	OUTPUT DIGITALI SAFETY BYTE 80						10. Set. 2019	MR	
	=MASTER/402	OUTPUT DIGITALI SAFETY BYTE 90						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/403	OUTPUT DIGITALI SAFETY BYTE 90						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/404	OUTPUT DIGITALI SAFETY BYTE 100						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/405	OUTPUT DIGITALI SAFETY BYTE 100						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/406	OUTPUT DIGITALI SAFETY BYTE 110						01. Lug. 2019	MR	
E	=MASTER/407	OUTPUT DIGITALI SAFETY BYTE 110						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/408	OUTPUT DIGITALI SAFETY BYTE 120						01. Lug. 2019	MR	
	=MASTER/409	OUTPUT DIGITALI SAFETY BYTE 120						01. Lug. 2019	MR	
	=3. 2/1	MAIN PAGE						10. Set. 2019	ALE	
	=3. 2/2	MAIN PAGE						04. Set. 2019	AAA	x
F										


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				SOMMARIO PAGINE				2b
	Verif. :								di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=3. 2/2a	MAIN PAGE						04. Set. 2019	AAA	x
	=3. 2/4	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/4. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/4. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/4. 3	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/4. 4	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/4. 5	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/4. 6	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/4. 7	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/4. 8	LISTA E CODICI COMPONENTI						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/10	ALIMENTAZIONE GENERALE						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/12	PRESENZA TENSIONE						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/15	ALIMENTAZIONE PRESE ILLUMINAZIONE ARMADIO						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/16	CONDIZIONATORE						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/18	PRESA DI PROGRAMMAZIONE						04. Set. 2019	MDM	
	=3. 2/20	MOTORE MANDRINO						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/22	SBLOCCO FRENI ASSI						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/25	DISTRIBUZIONE 24VDC						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/28	AUSILIARI						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/30	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI ASSI						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/32	MODULO VSM10						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/34	ALIMENTATORE AZIONAMENTI						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/36	AZIONAMENTO MOTORE						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/38	ENCODER SUPPLEMENTARE ASSE Z						10. Set. 2019	MR	
	=3. 2/40	MODULO NCU						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/42	MODULO PCU						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/44	TASTIERA MCP						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/46	TASTIERINO PORTATILE EXAT						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/50	EMERGENZA						04. Set. 2019	MR	
	=3. 2/51	PULSANTI EMERGENZA						04. Set. 2019	MR	


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				SOMMARIO PAGINE			2c
	Verif. :							di

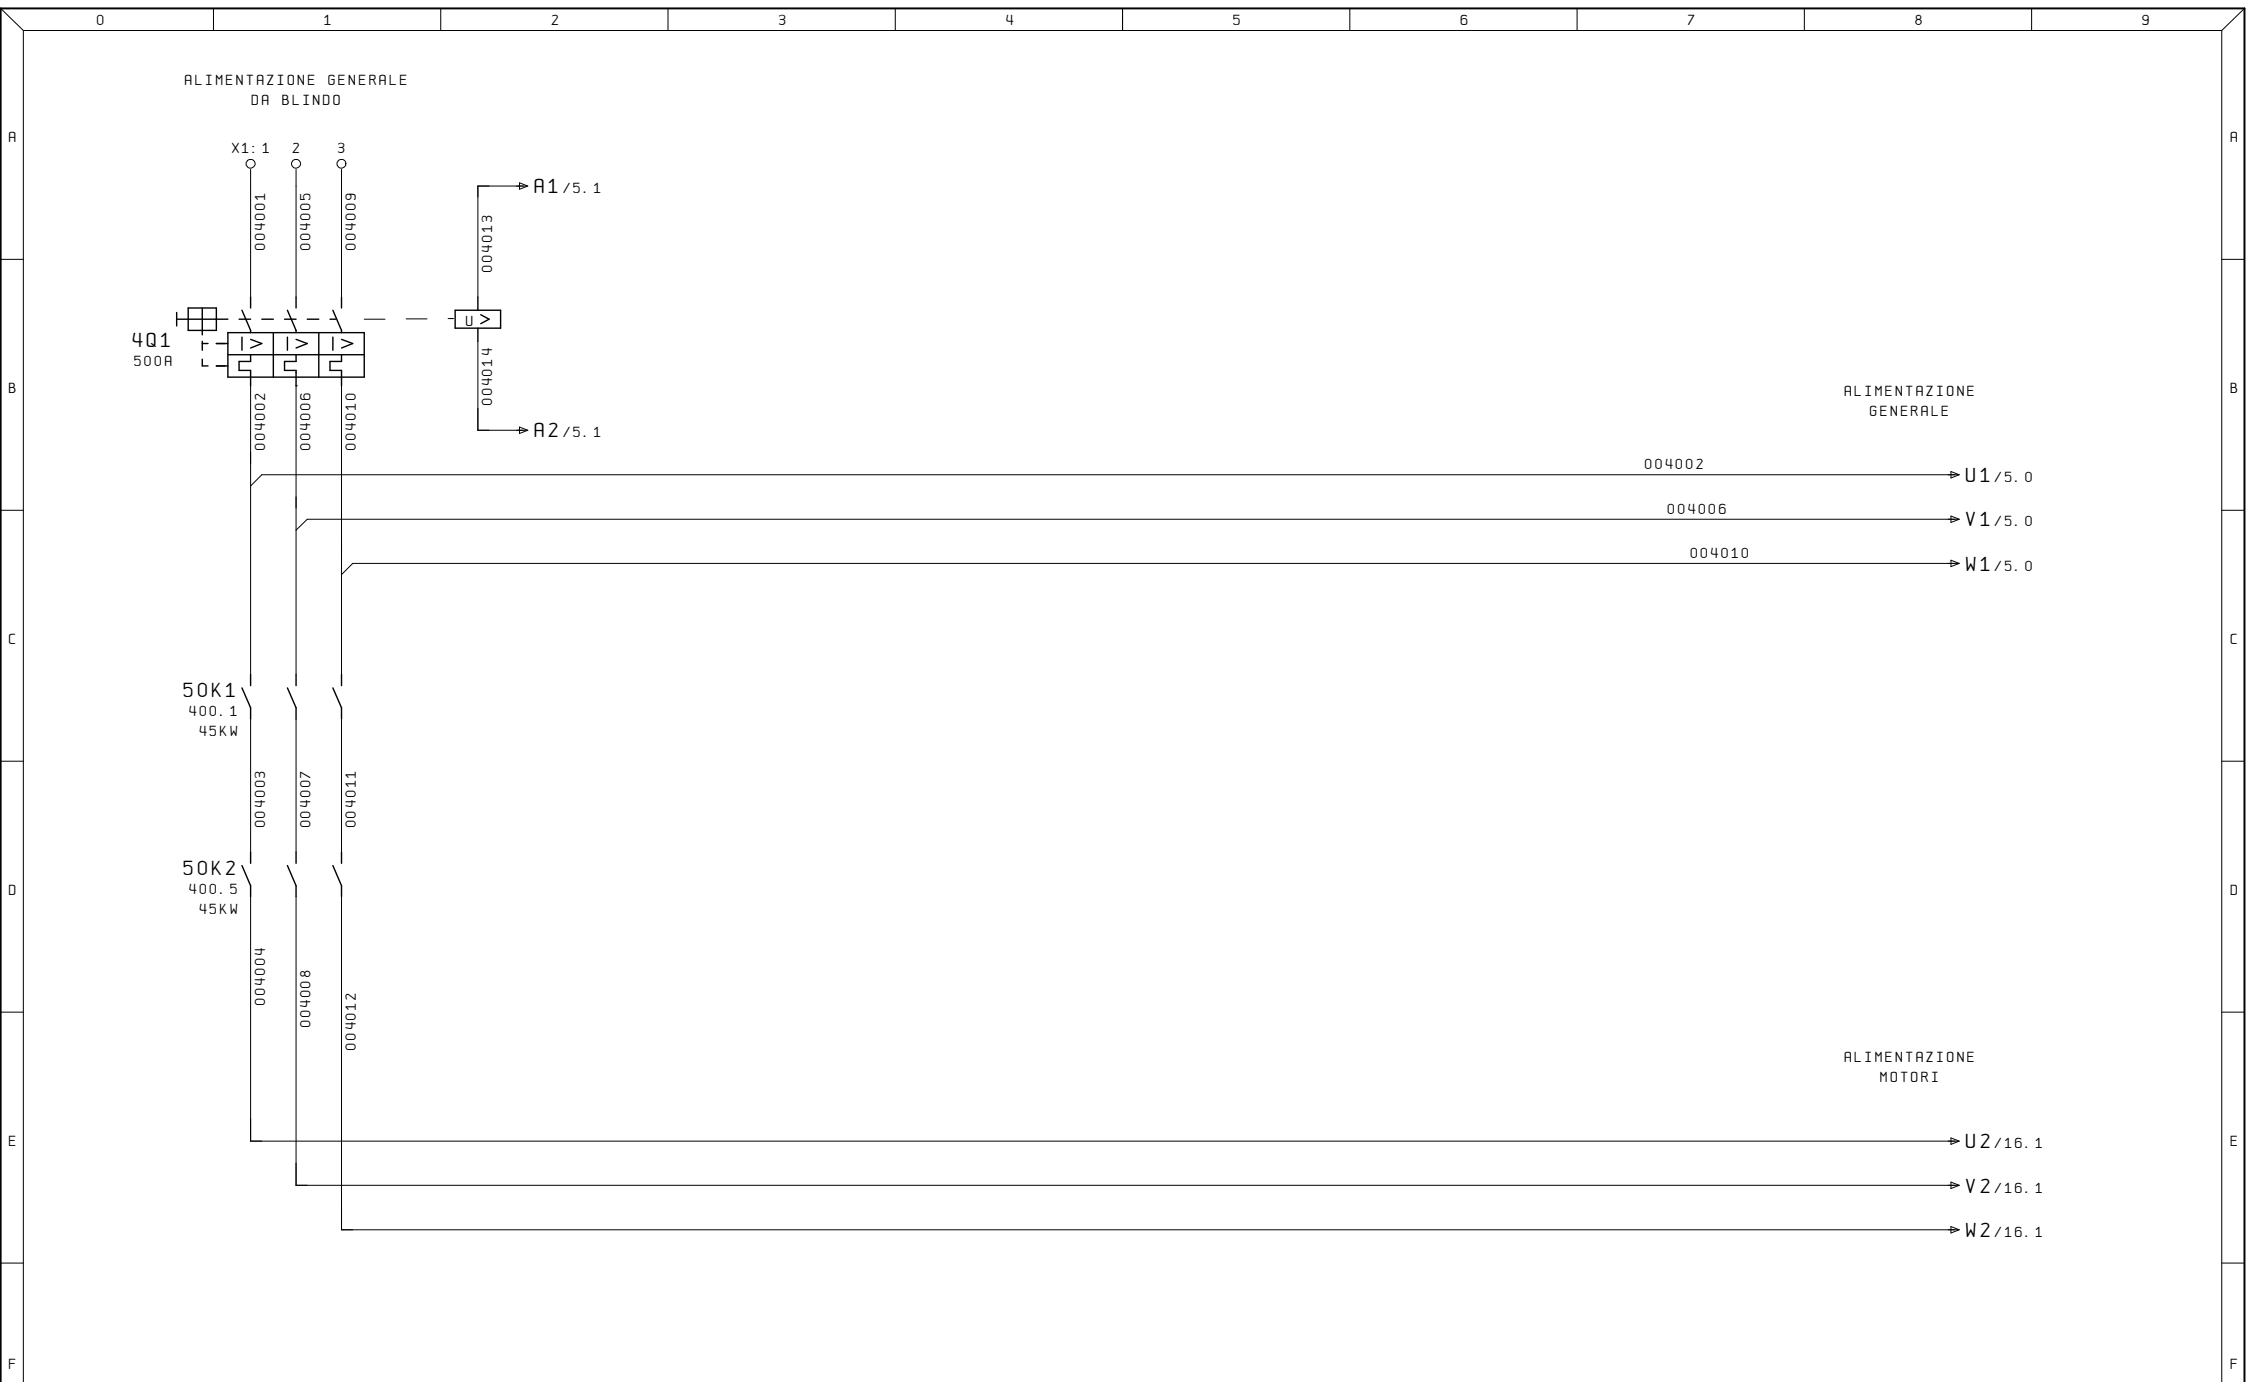


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				ALIMENTAZIONE GENERALE			4
	Verif. :							di

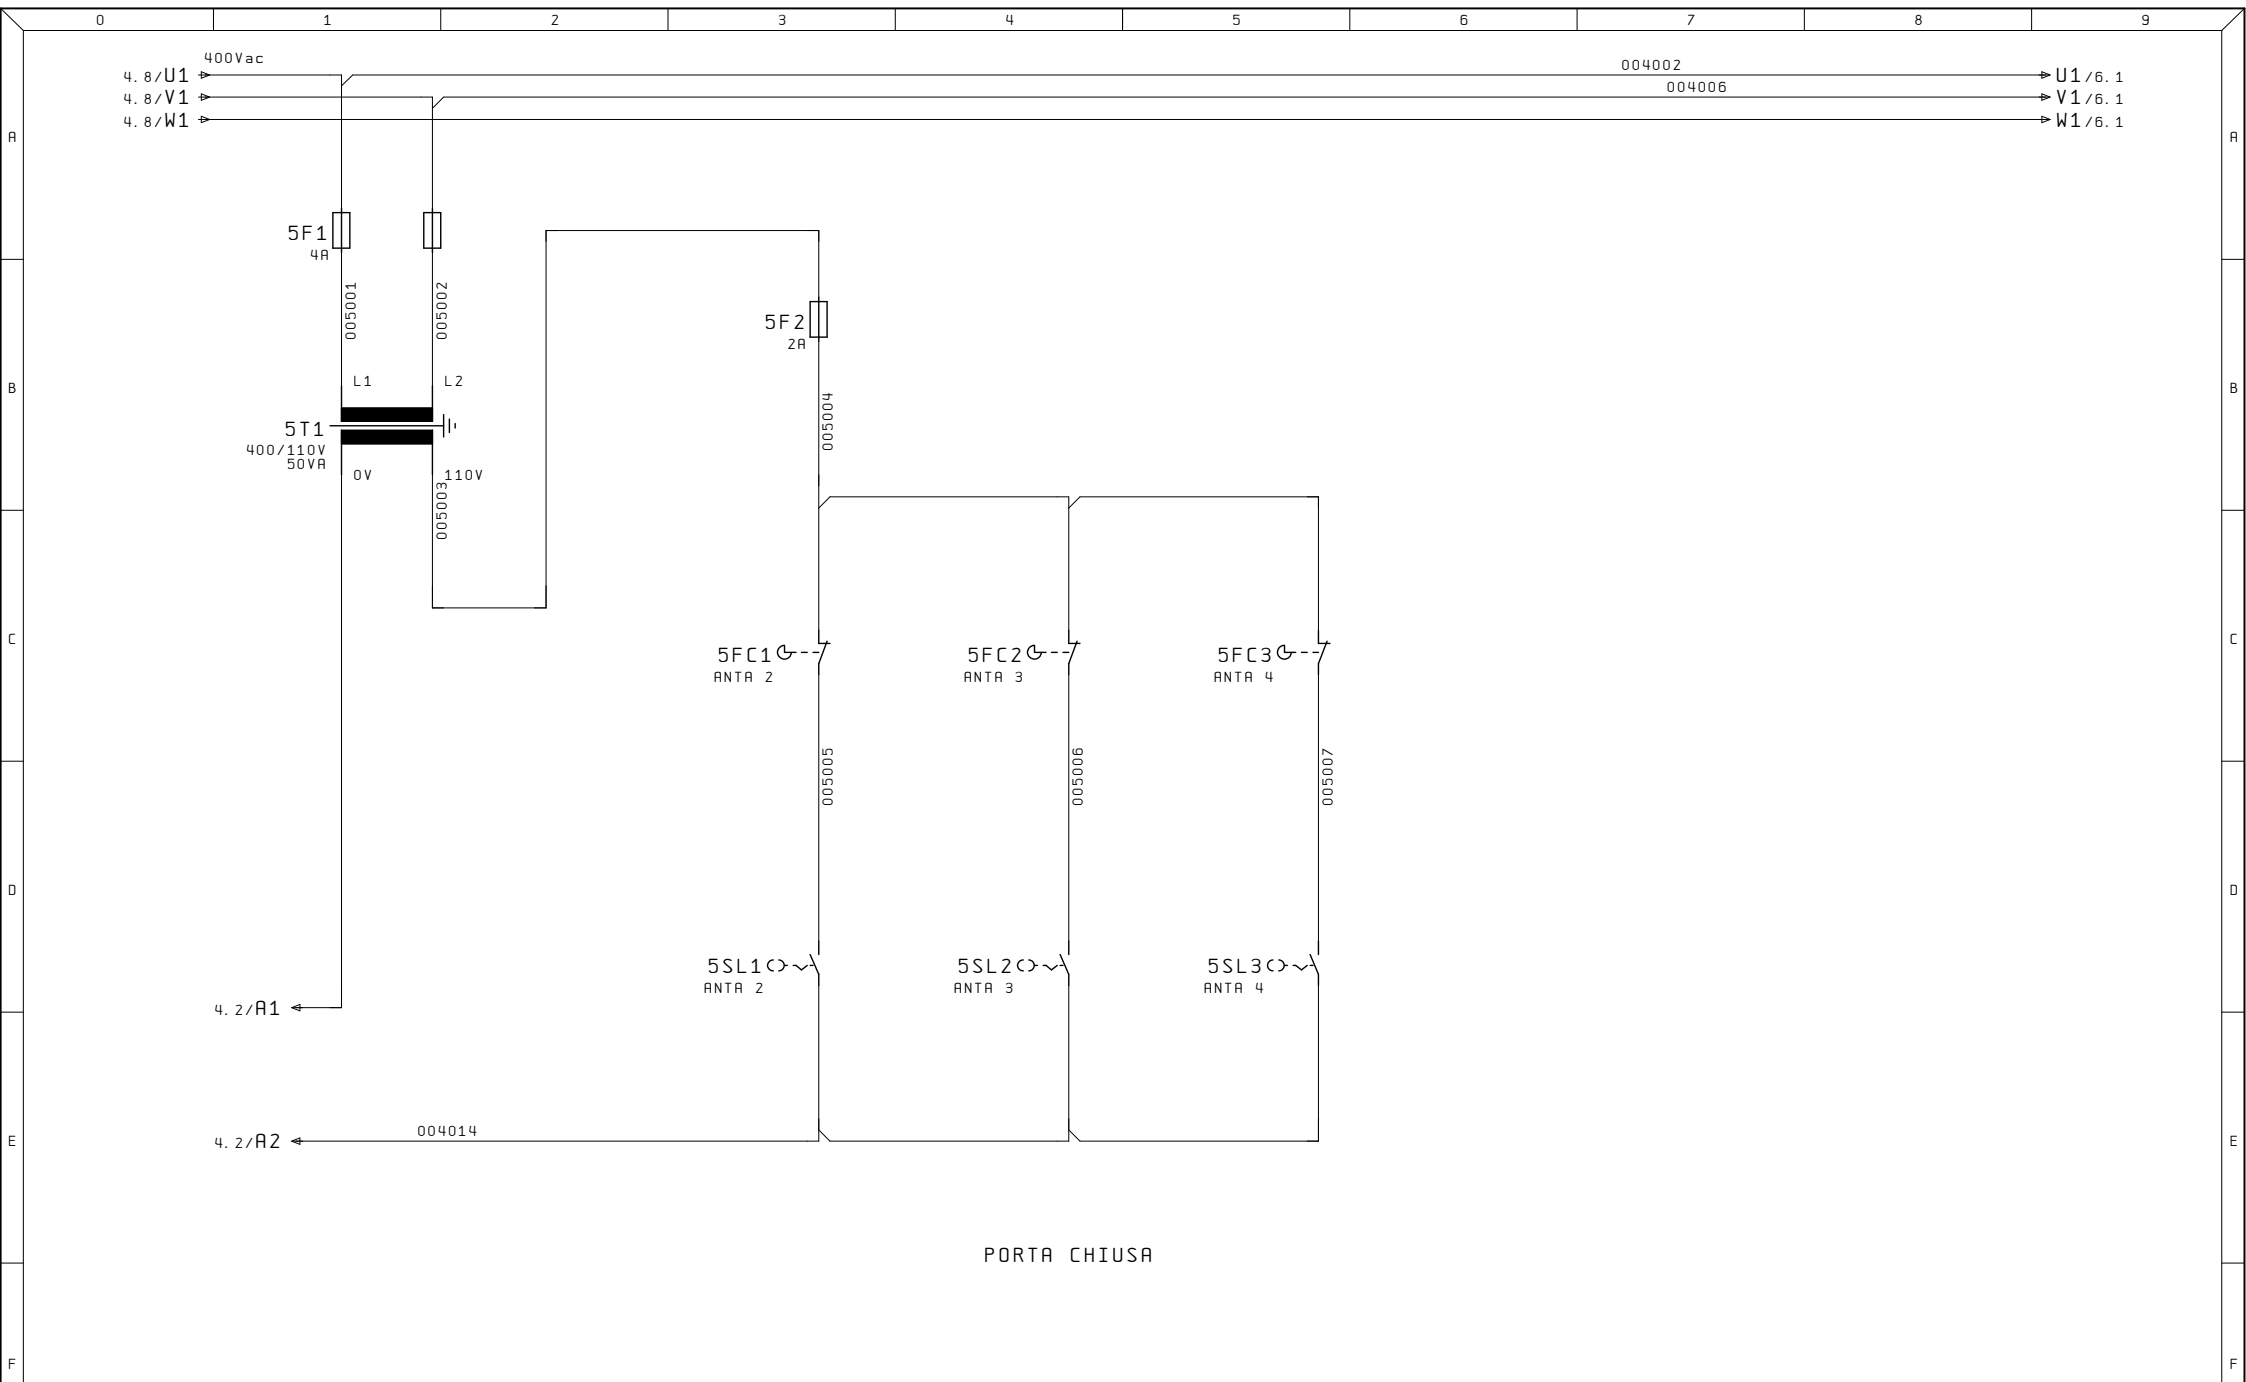


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +
		Data :				Descrizione pagina			
		Diseg. :				PROTEZIONI PORTE			
		Stampa : 10. Set. 2019				di			
		Verif. :				Pag. 5			

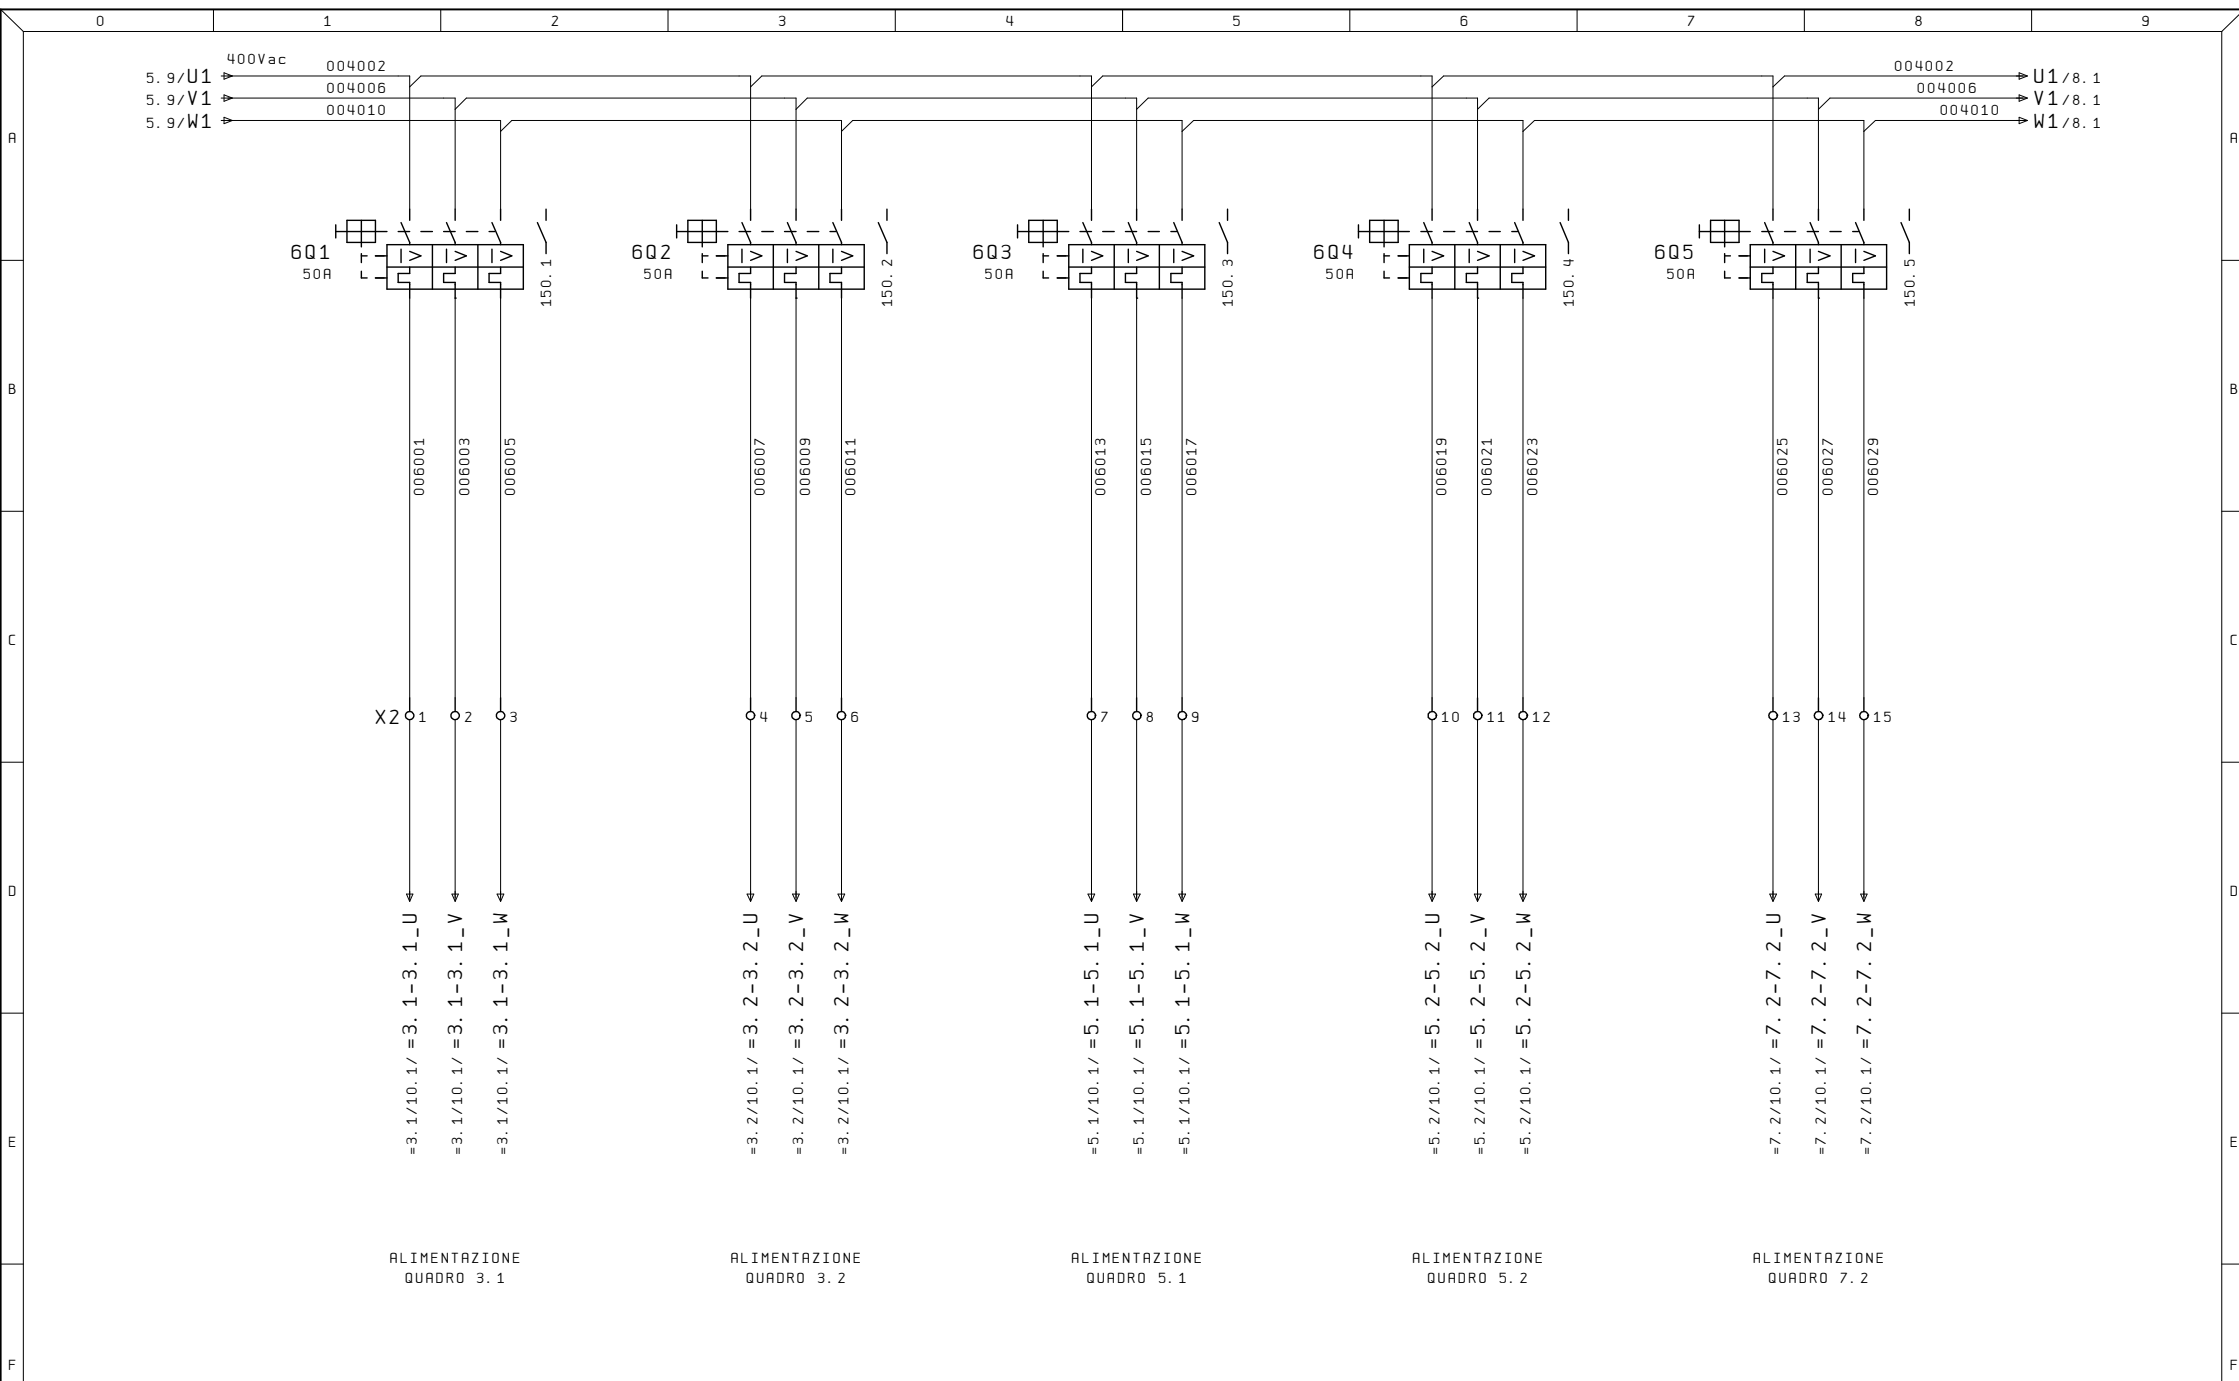


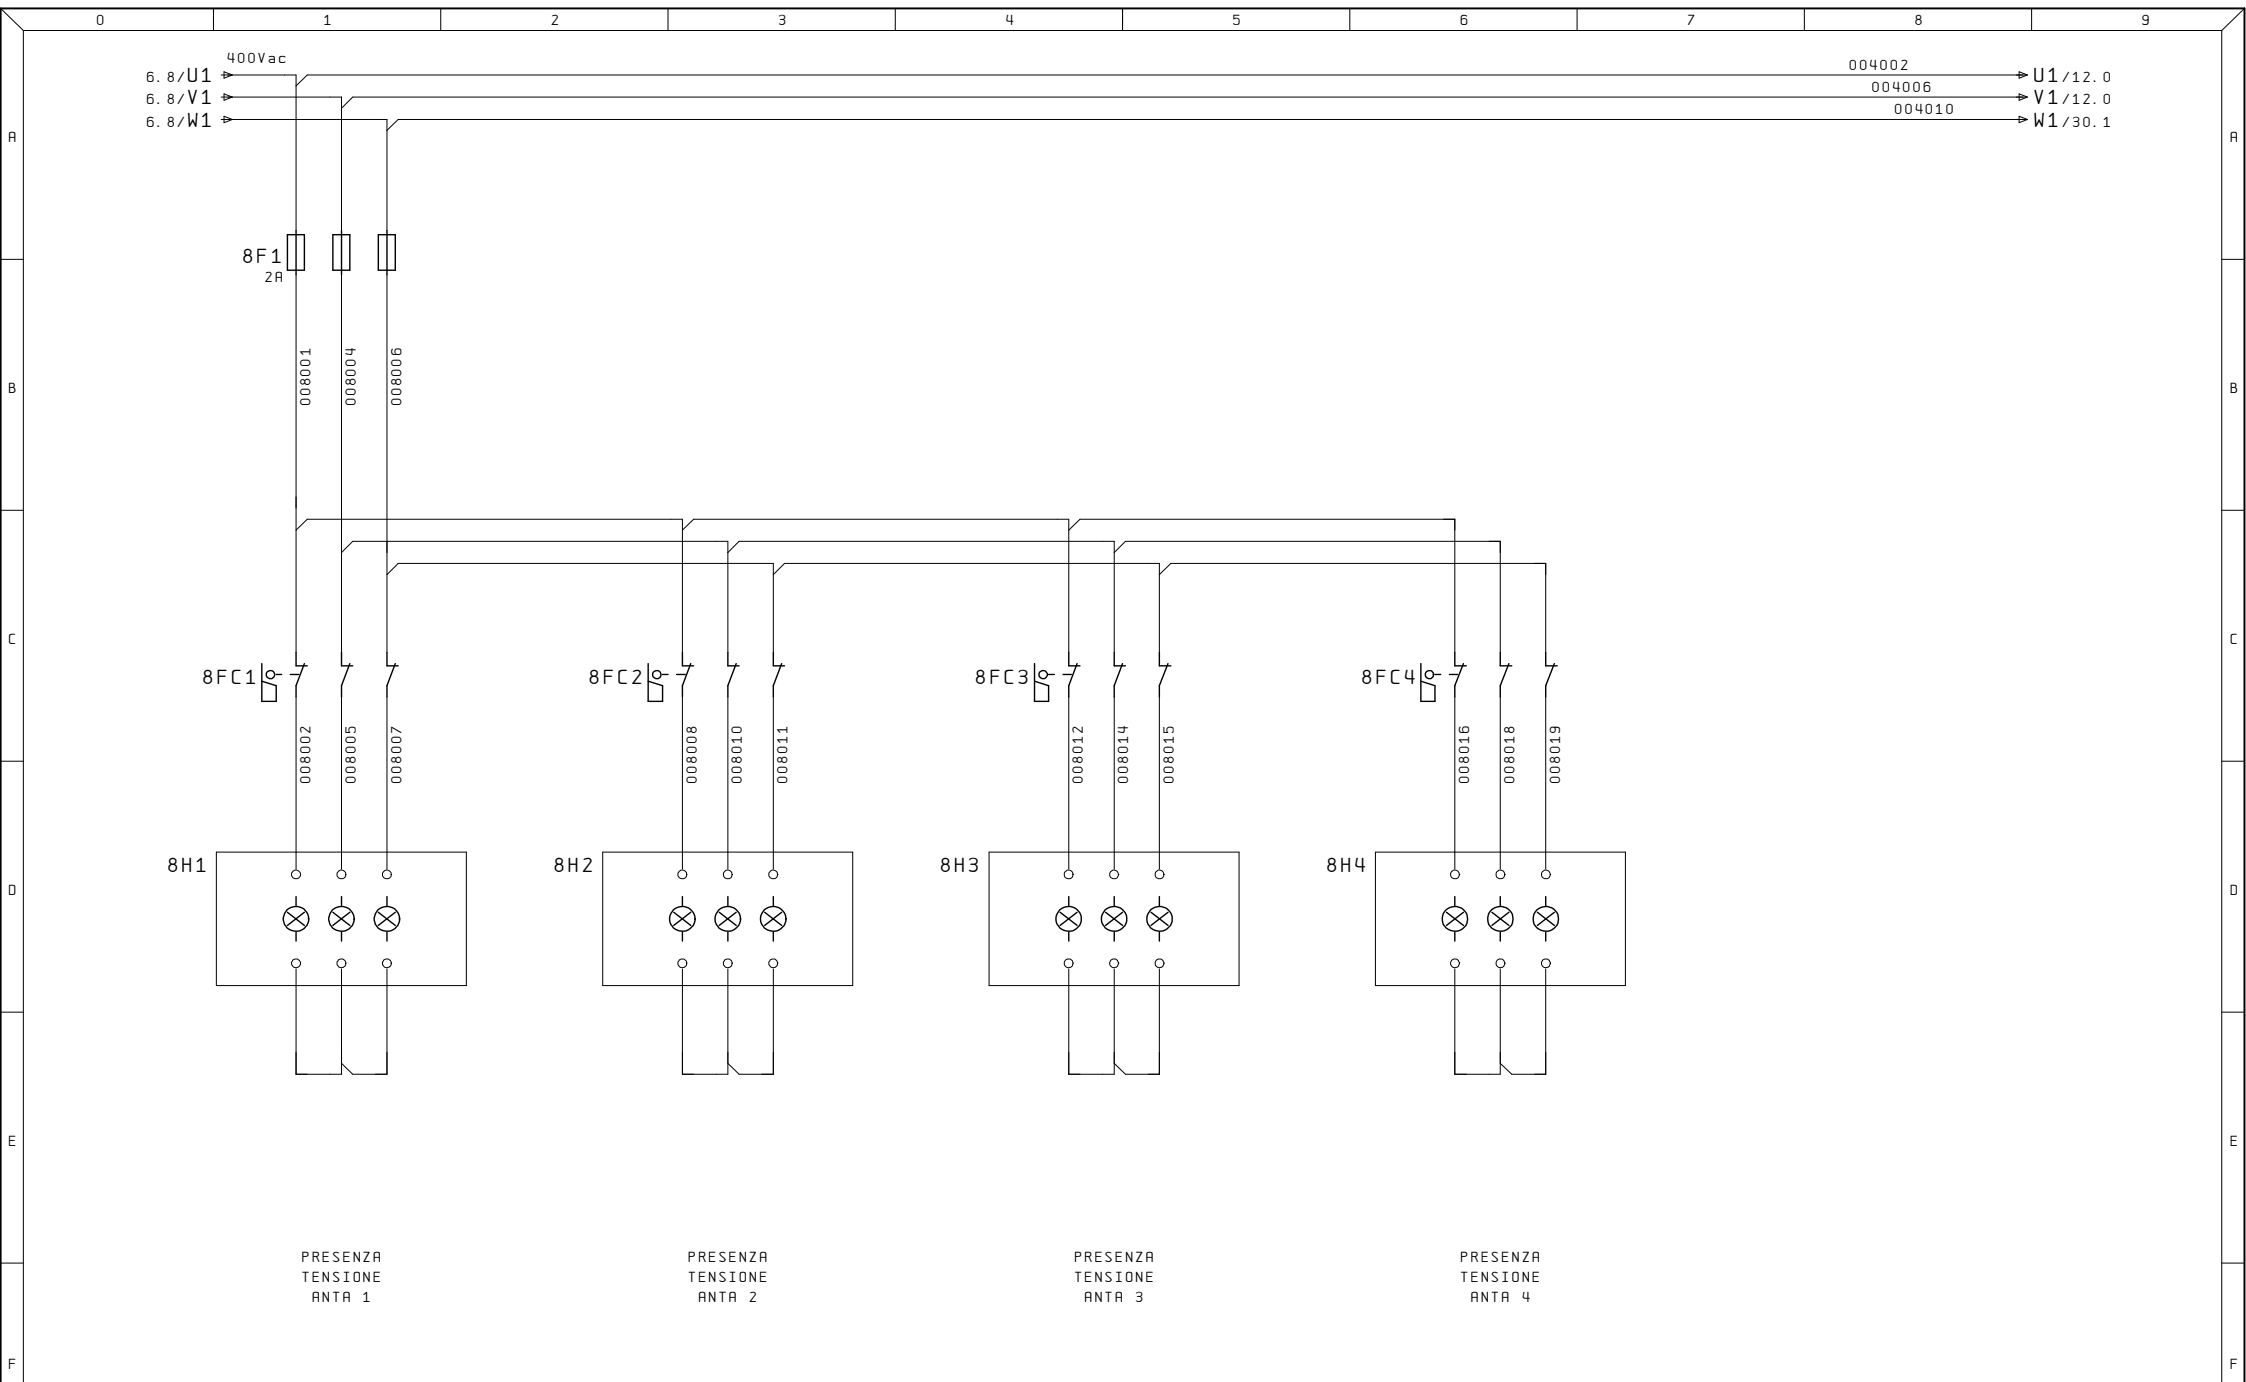


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MODULI PRESENZA TENSIONE			8
	Verif. :							di

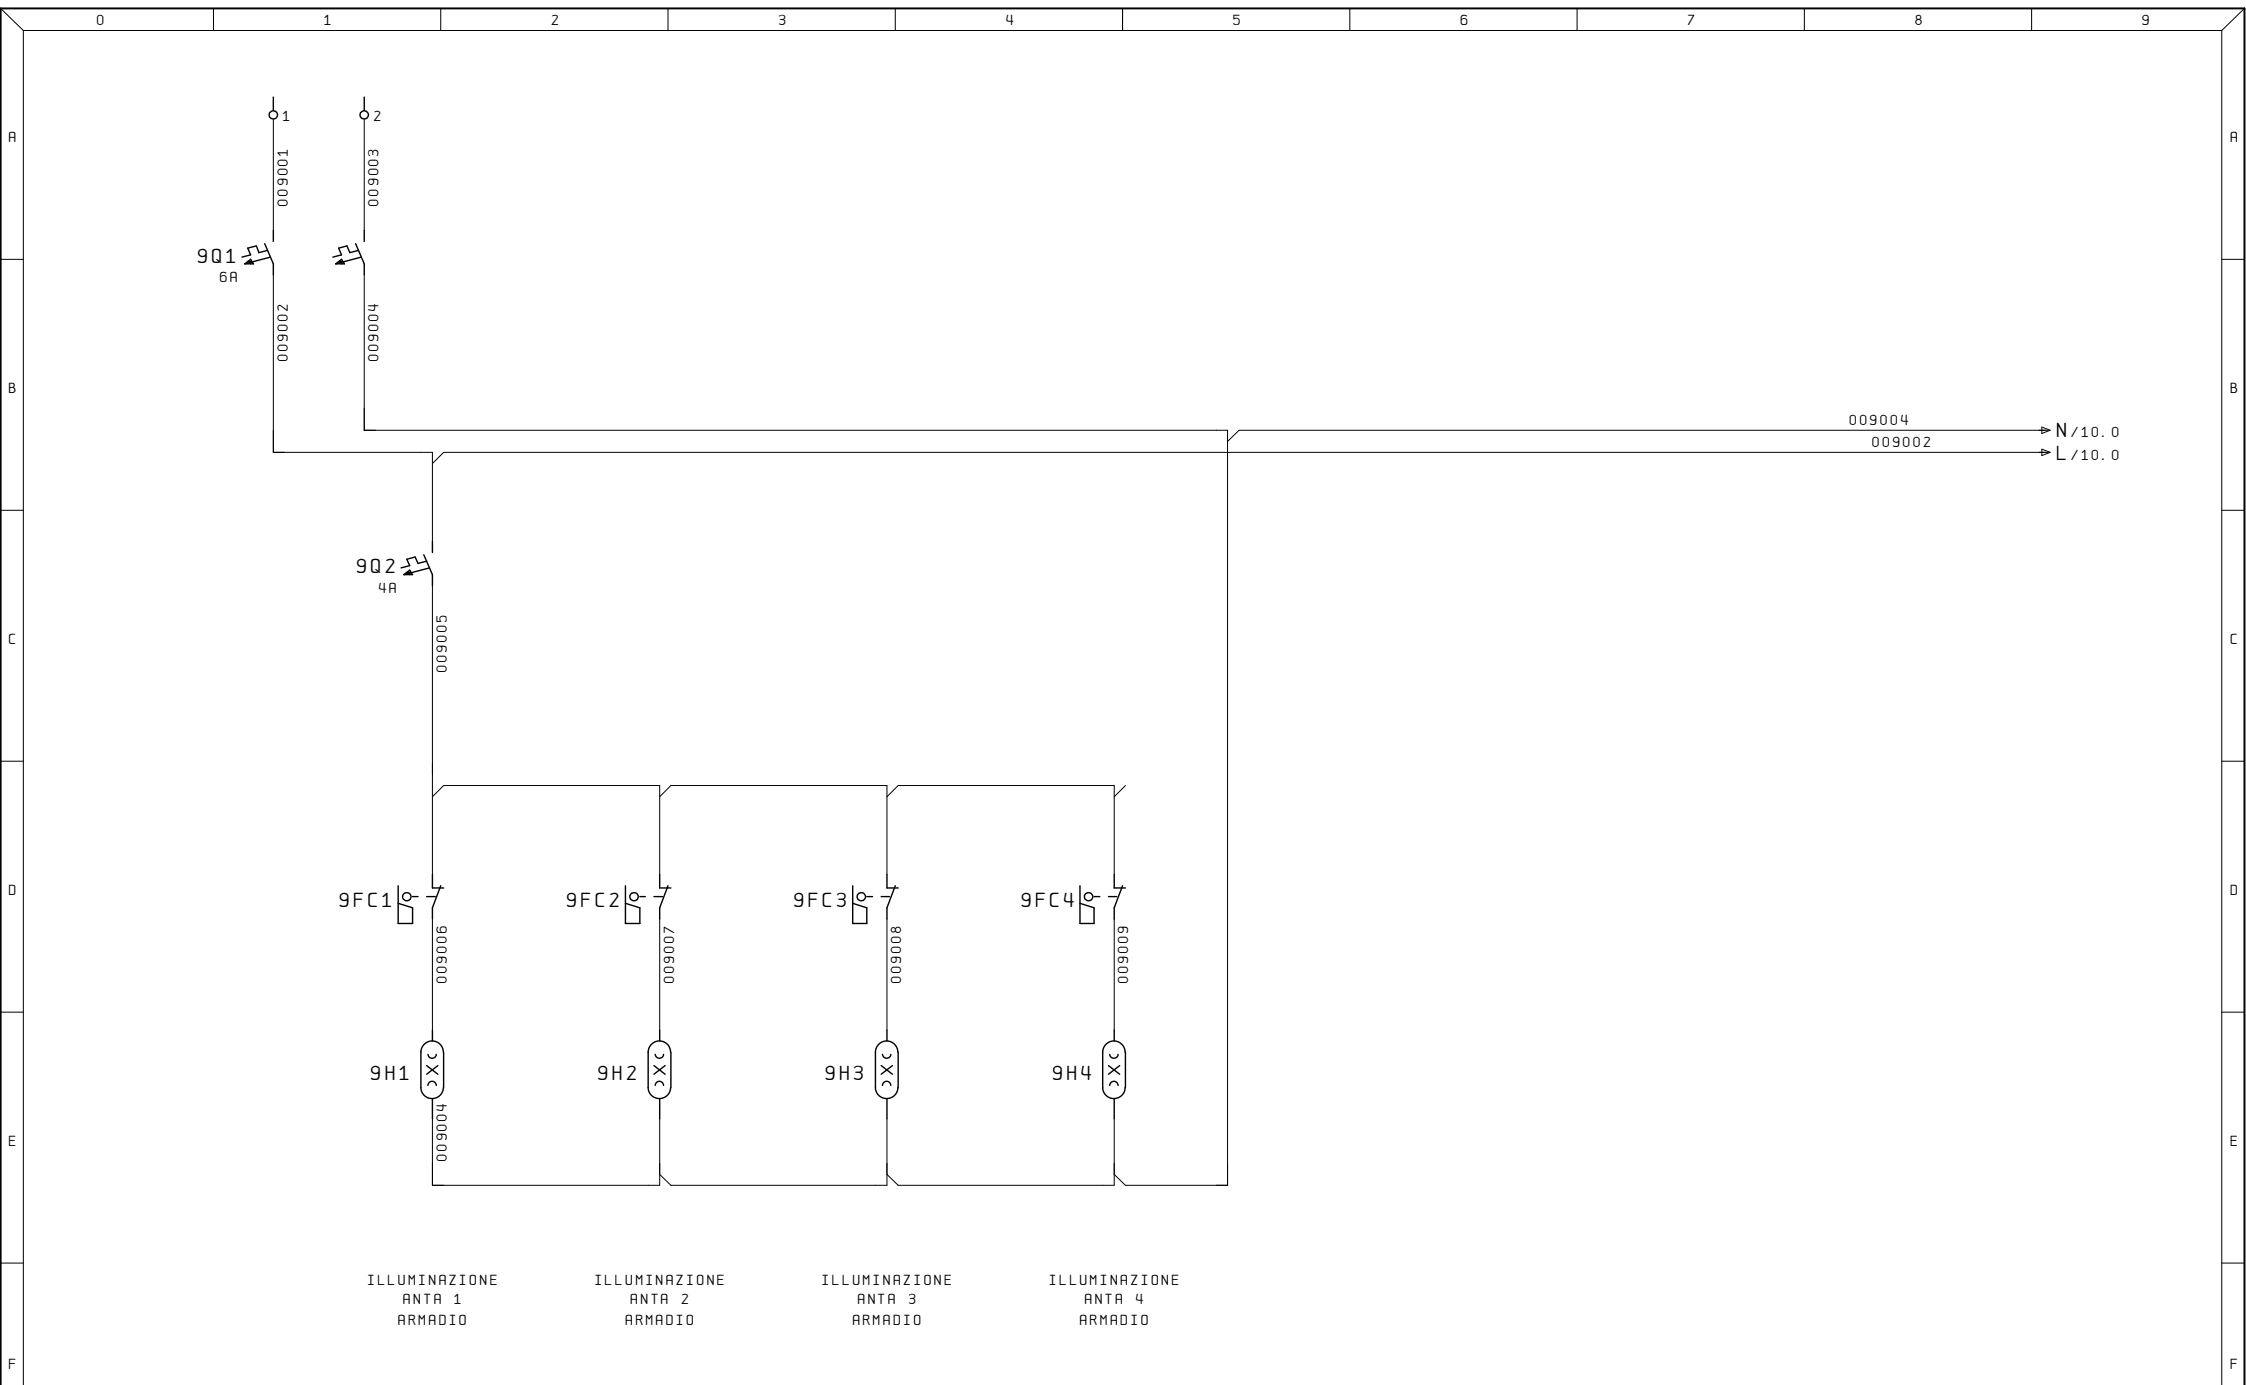


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				ILLUMINAZIONE ARMADIO			9
	Verif. :				di			

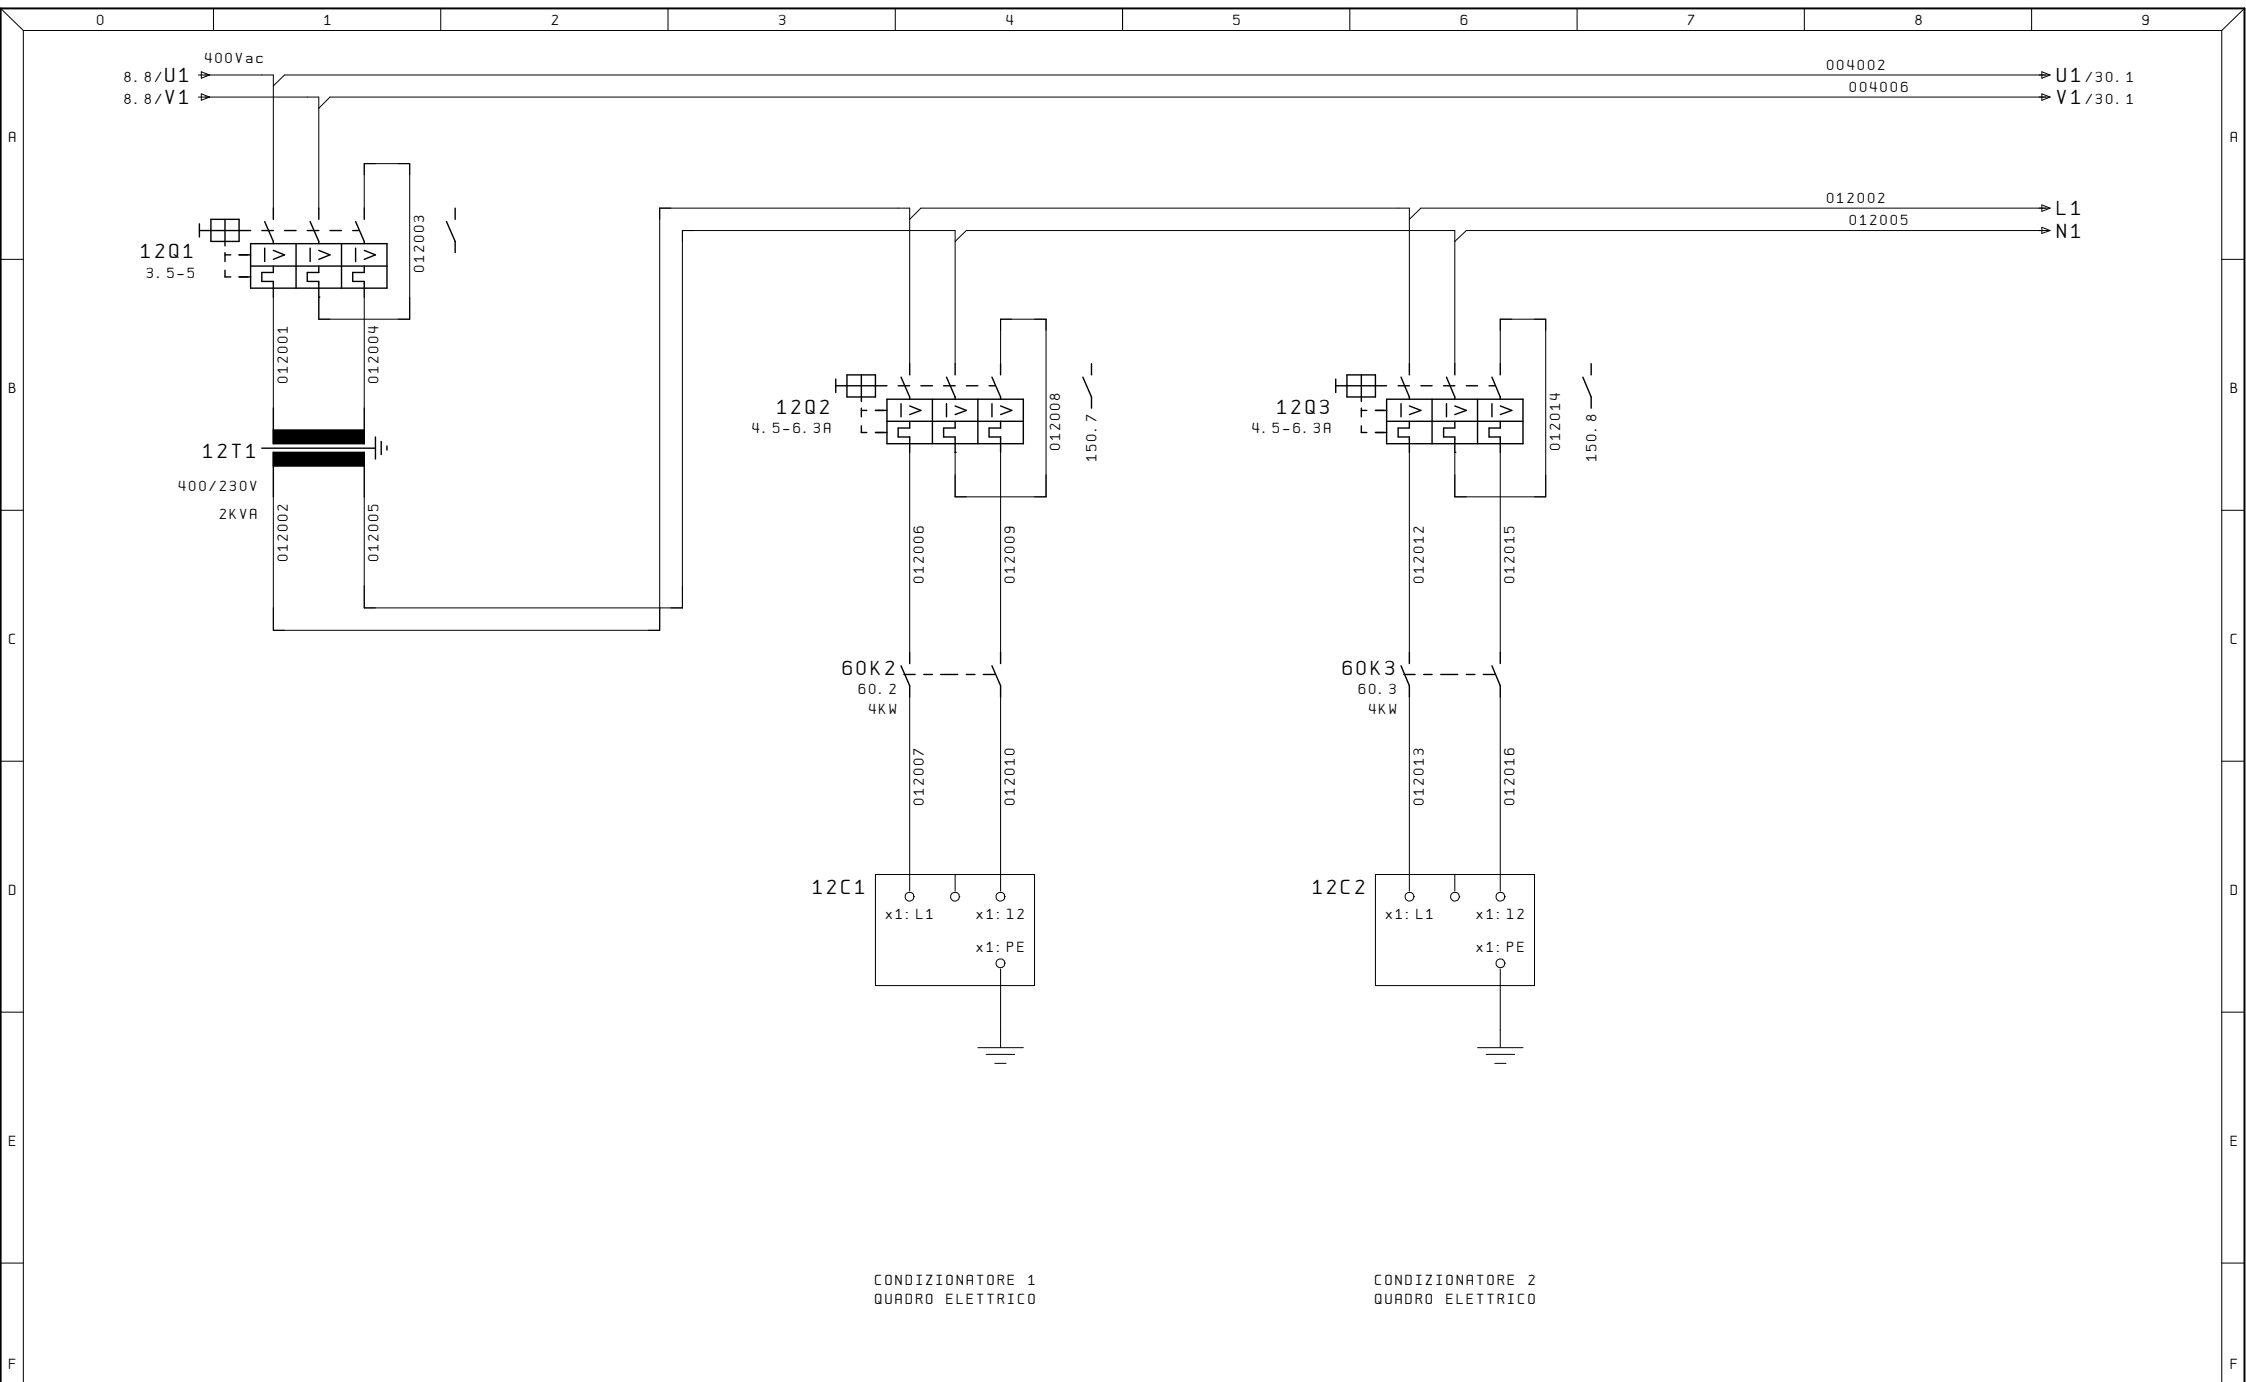


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				ALIMENTAZIONE			12
	Verif. :				CONDIZIONATORI			di

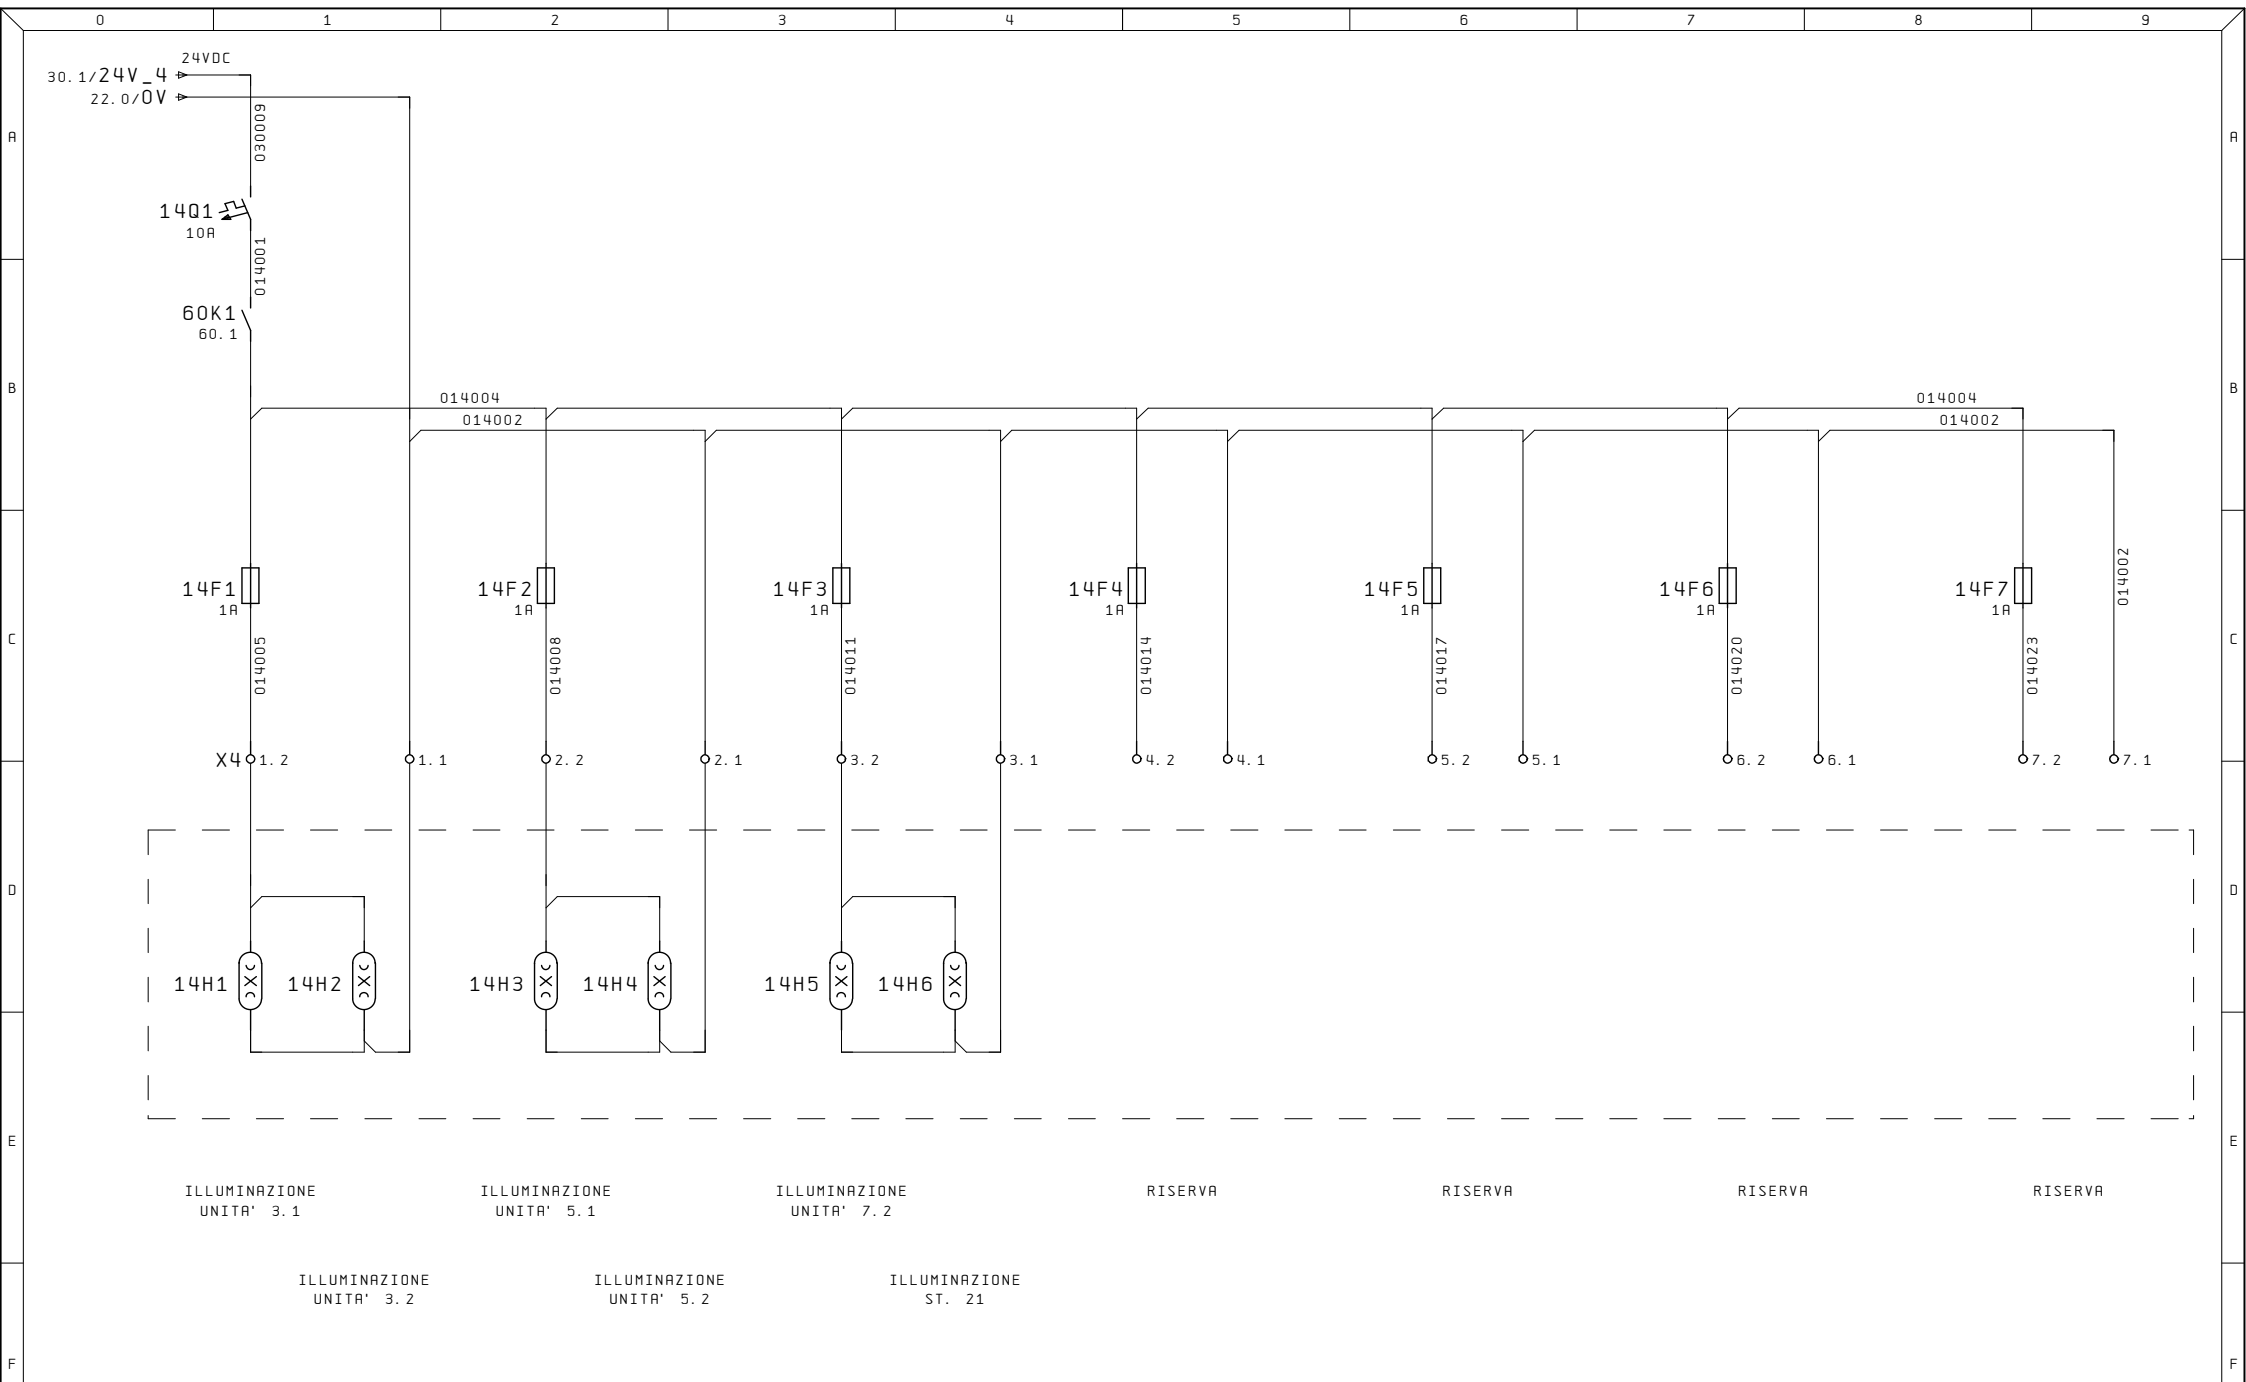


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				LUCI INTERNE MACCHINA			14
	Verif. :							di

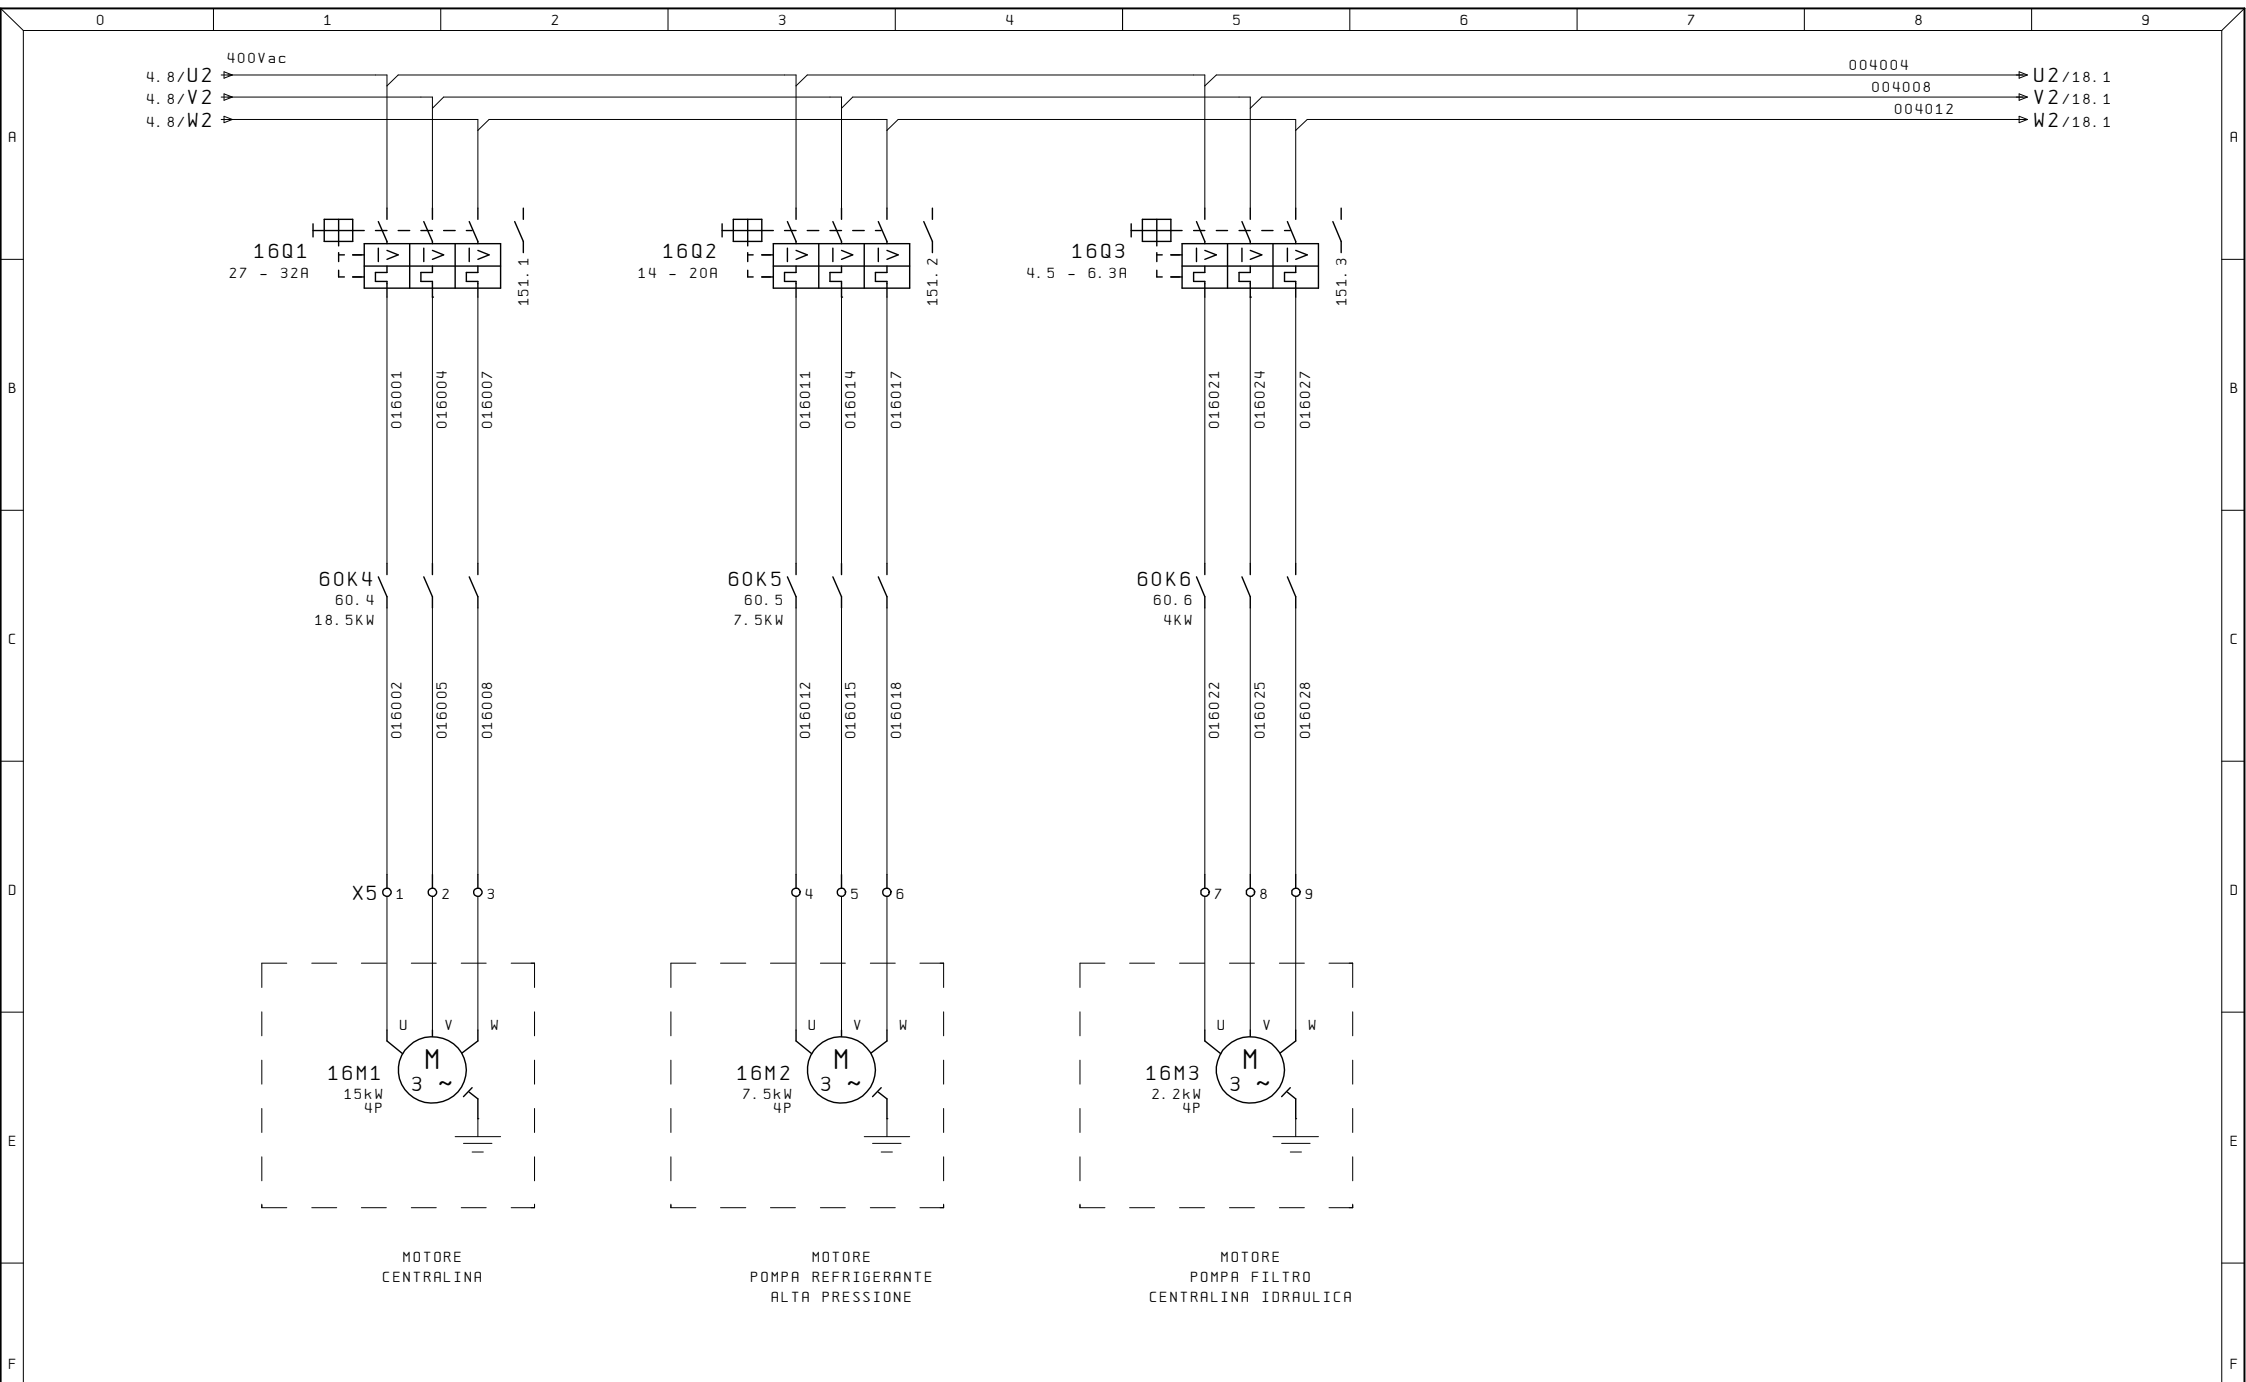


Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 10. Set. 2019 Verif. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE MOTORI	Pag. 16 di
------------------	--	---------------------	---	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------	--	---------------

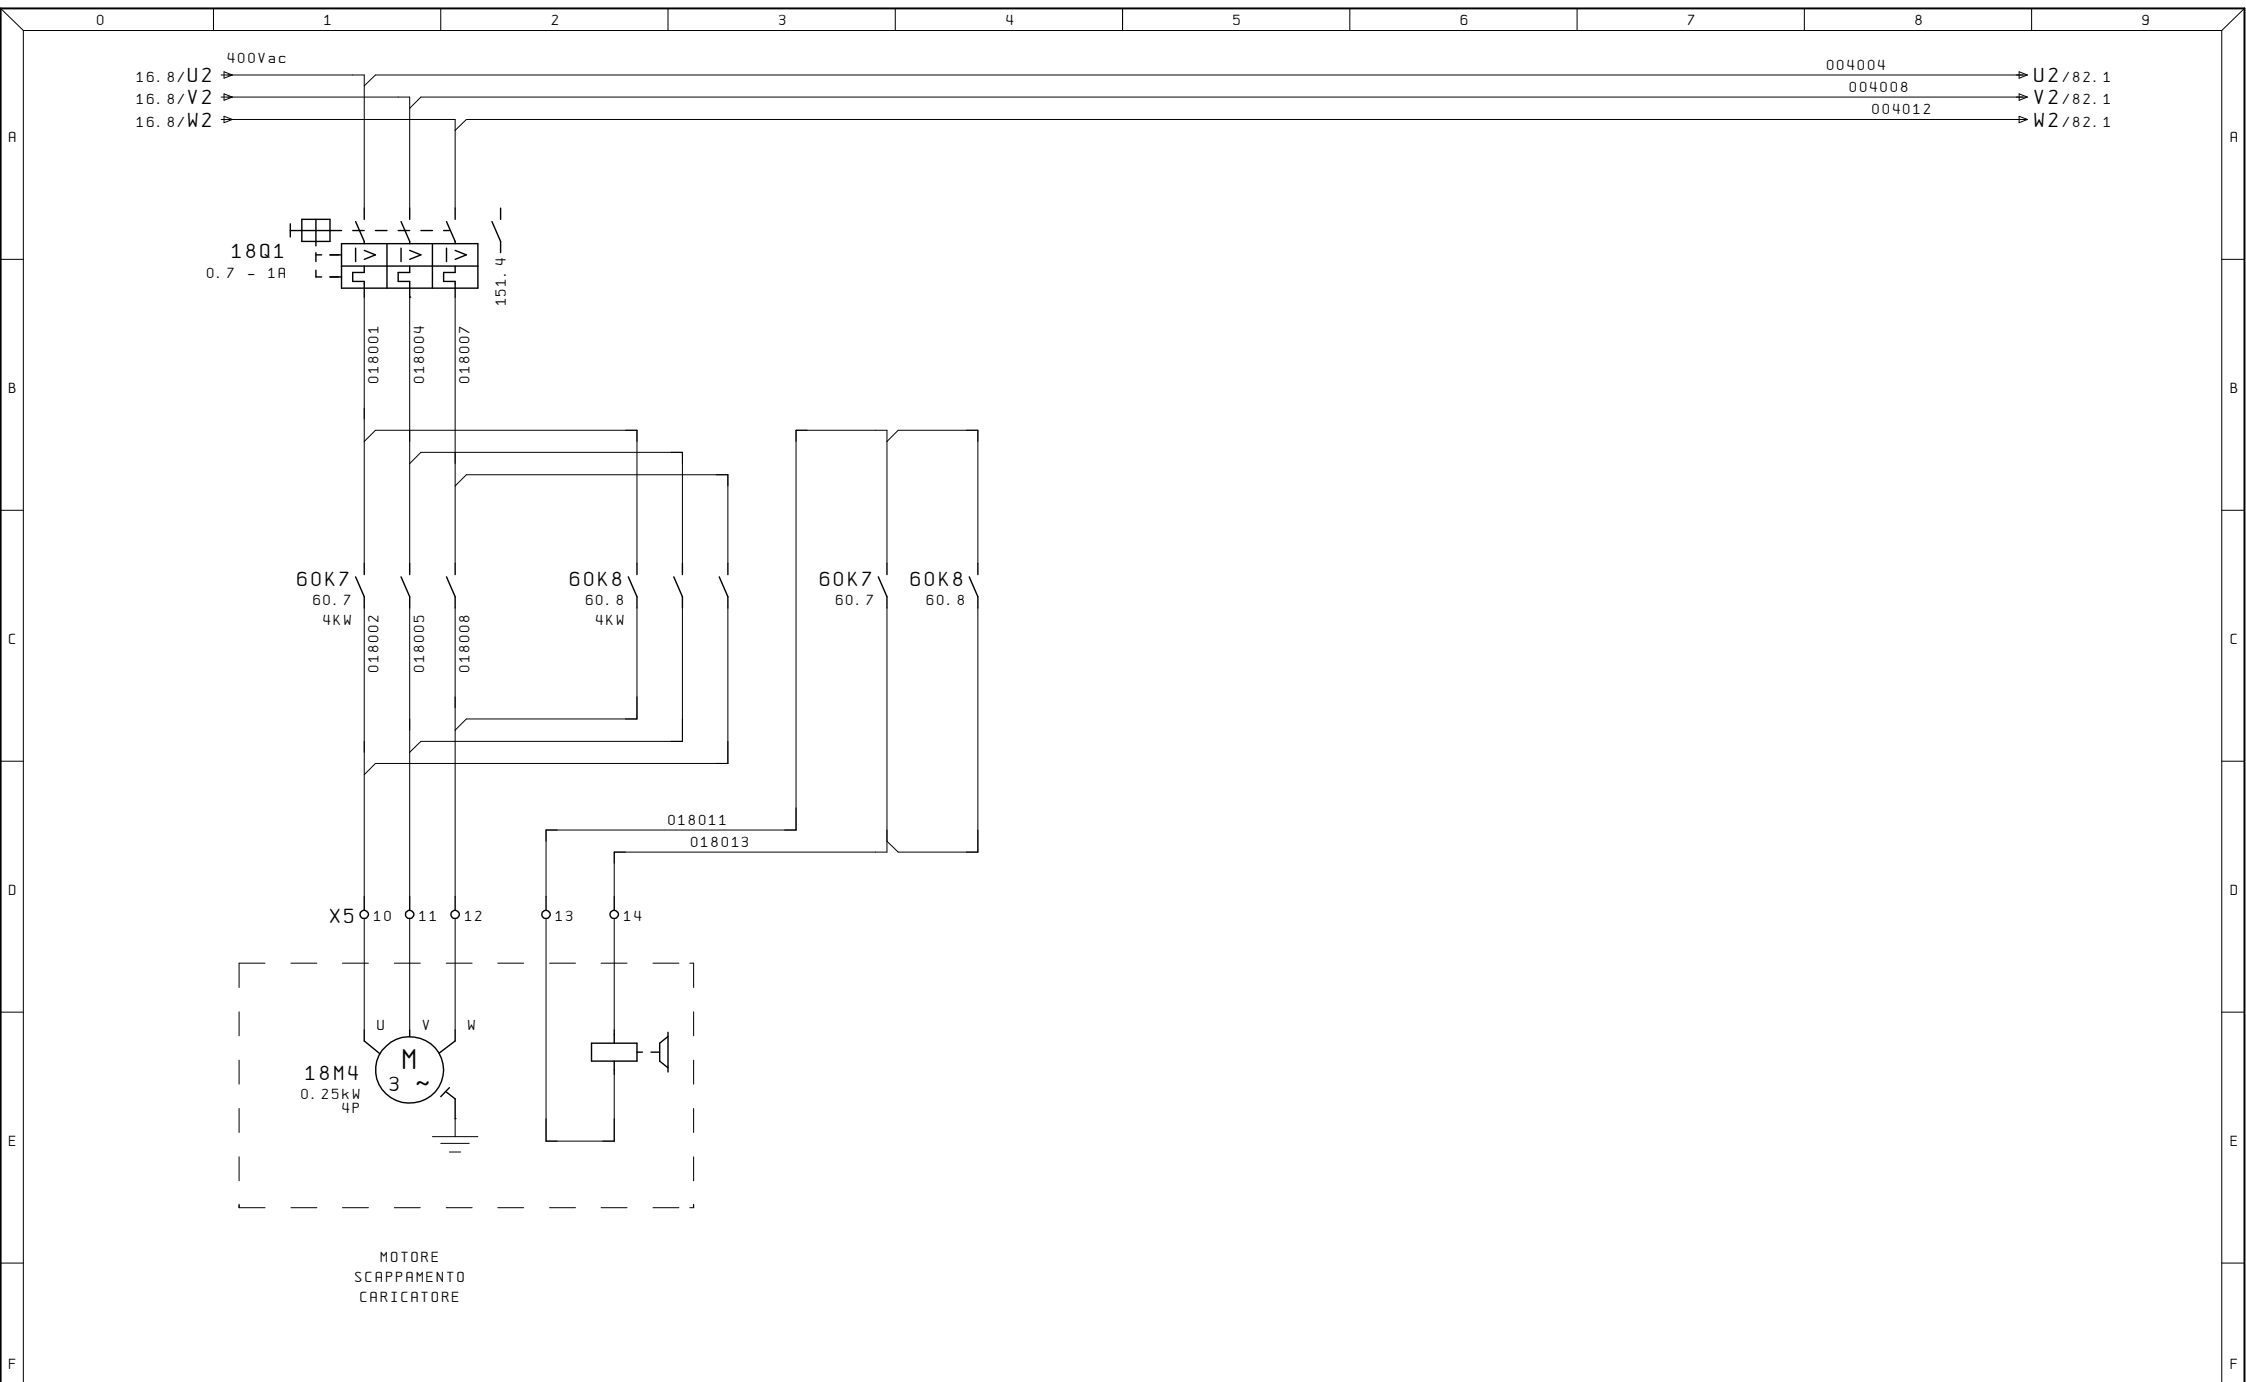


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE MOTORI			Pag. 18
	Stampa : 10. Set. 2019							di
	Verif. :							

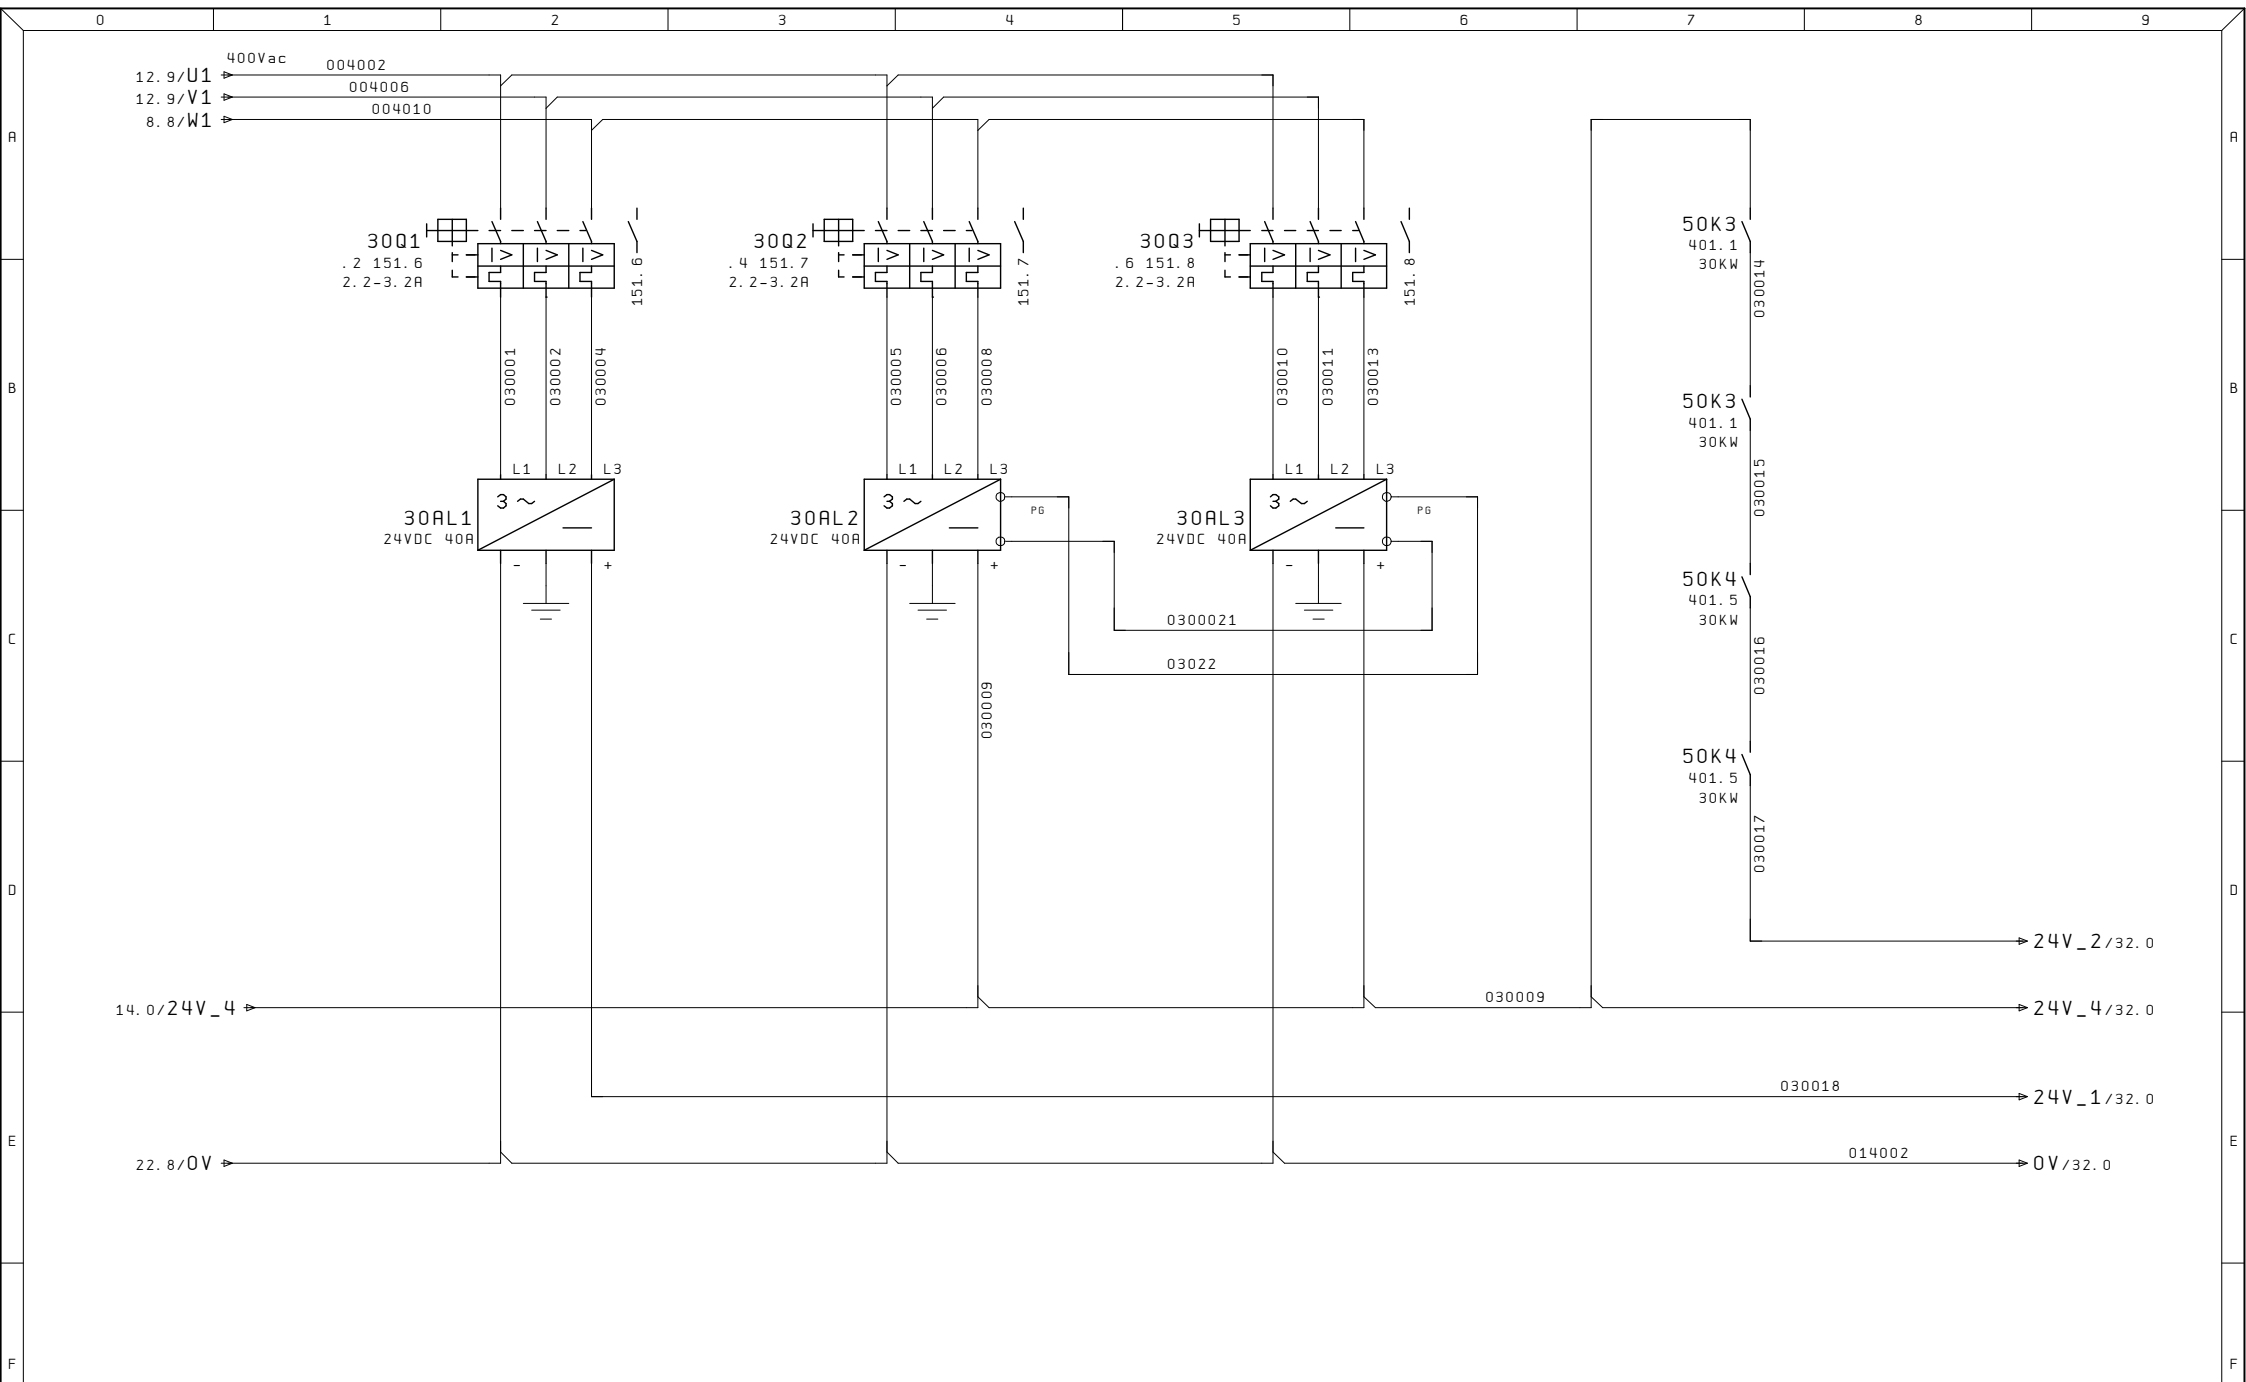


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 30		
	Stampa : 10. Set. 2019				DISTRIBUZIONE	di		
	Verif. :				24VDC			

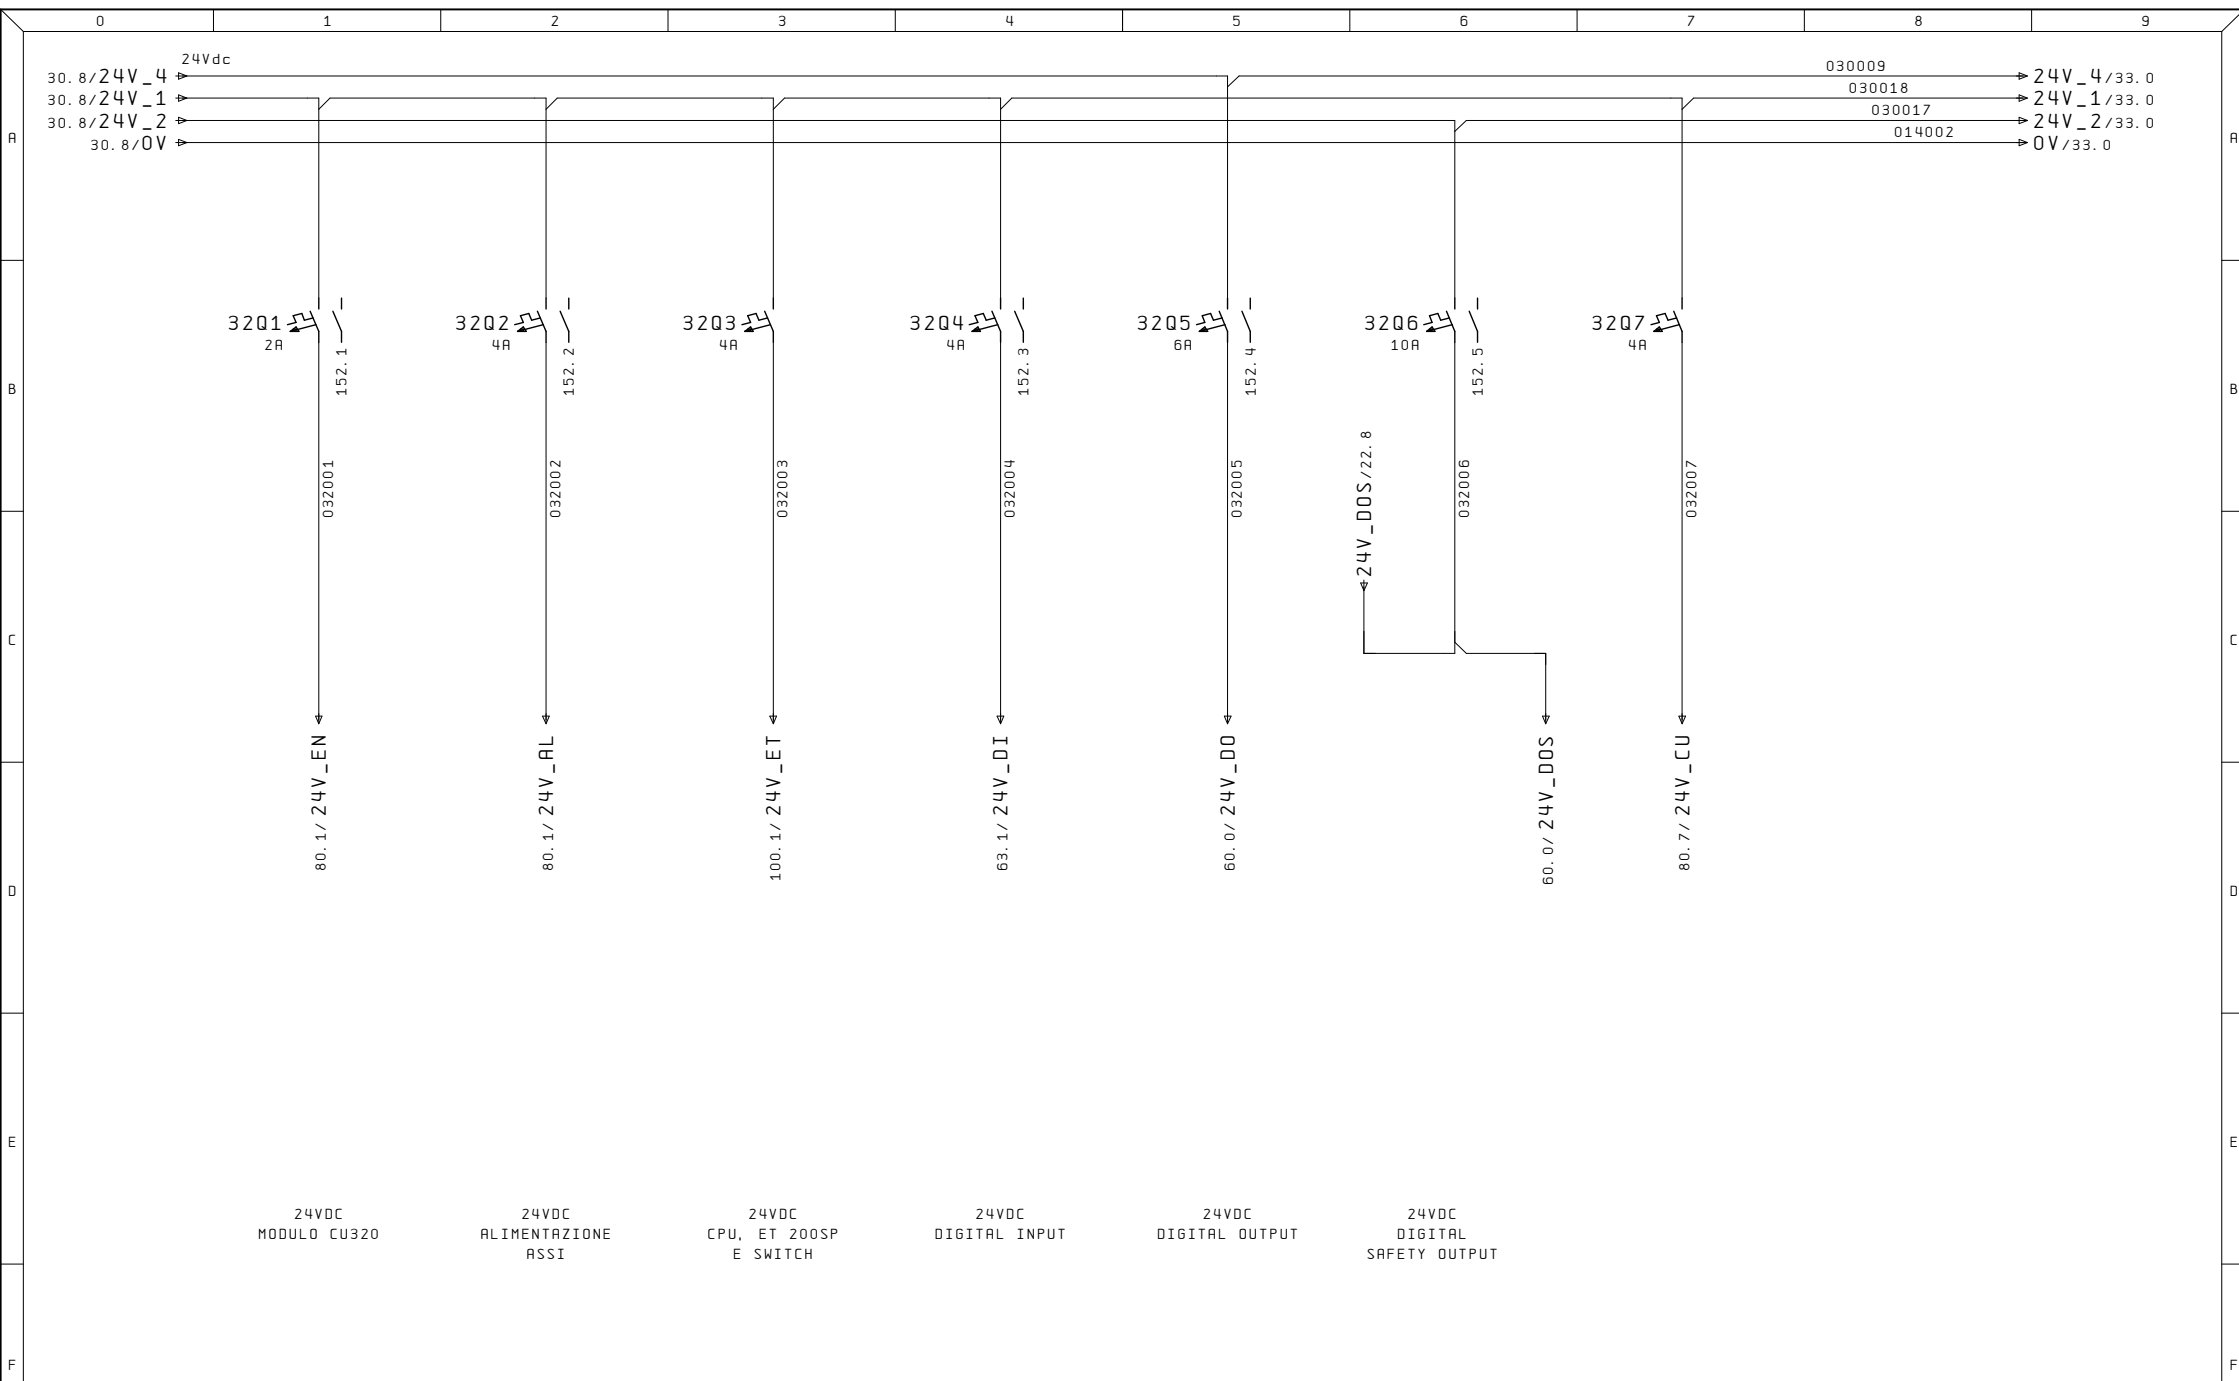


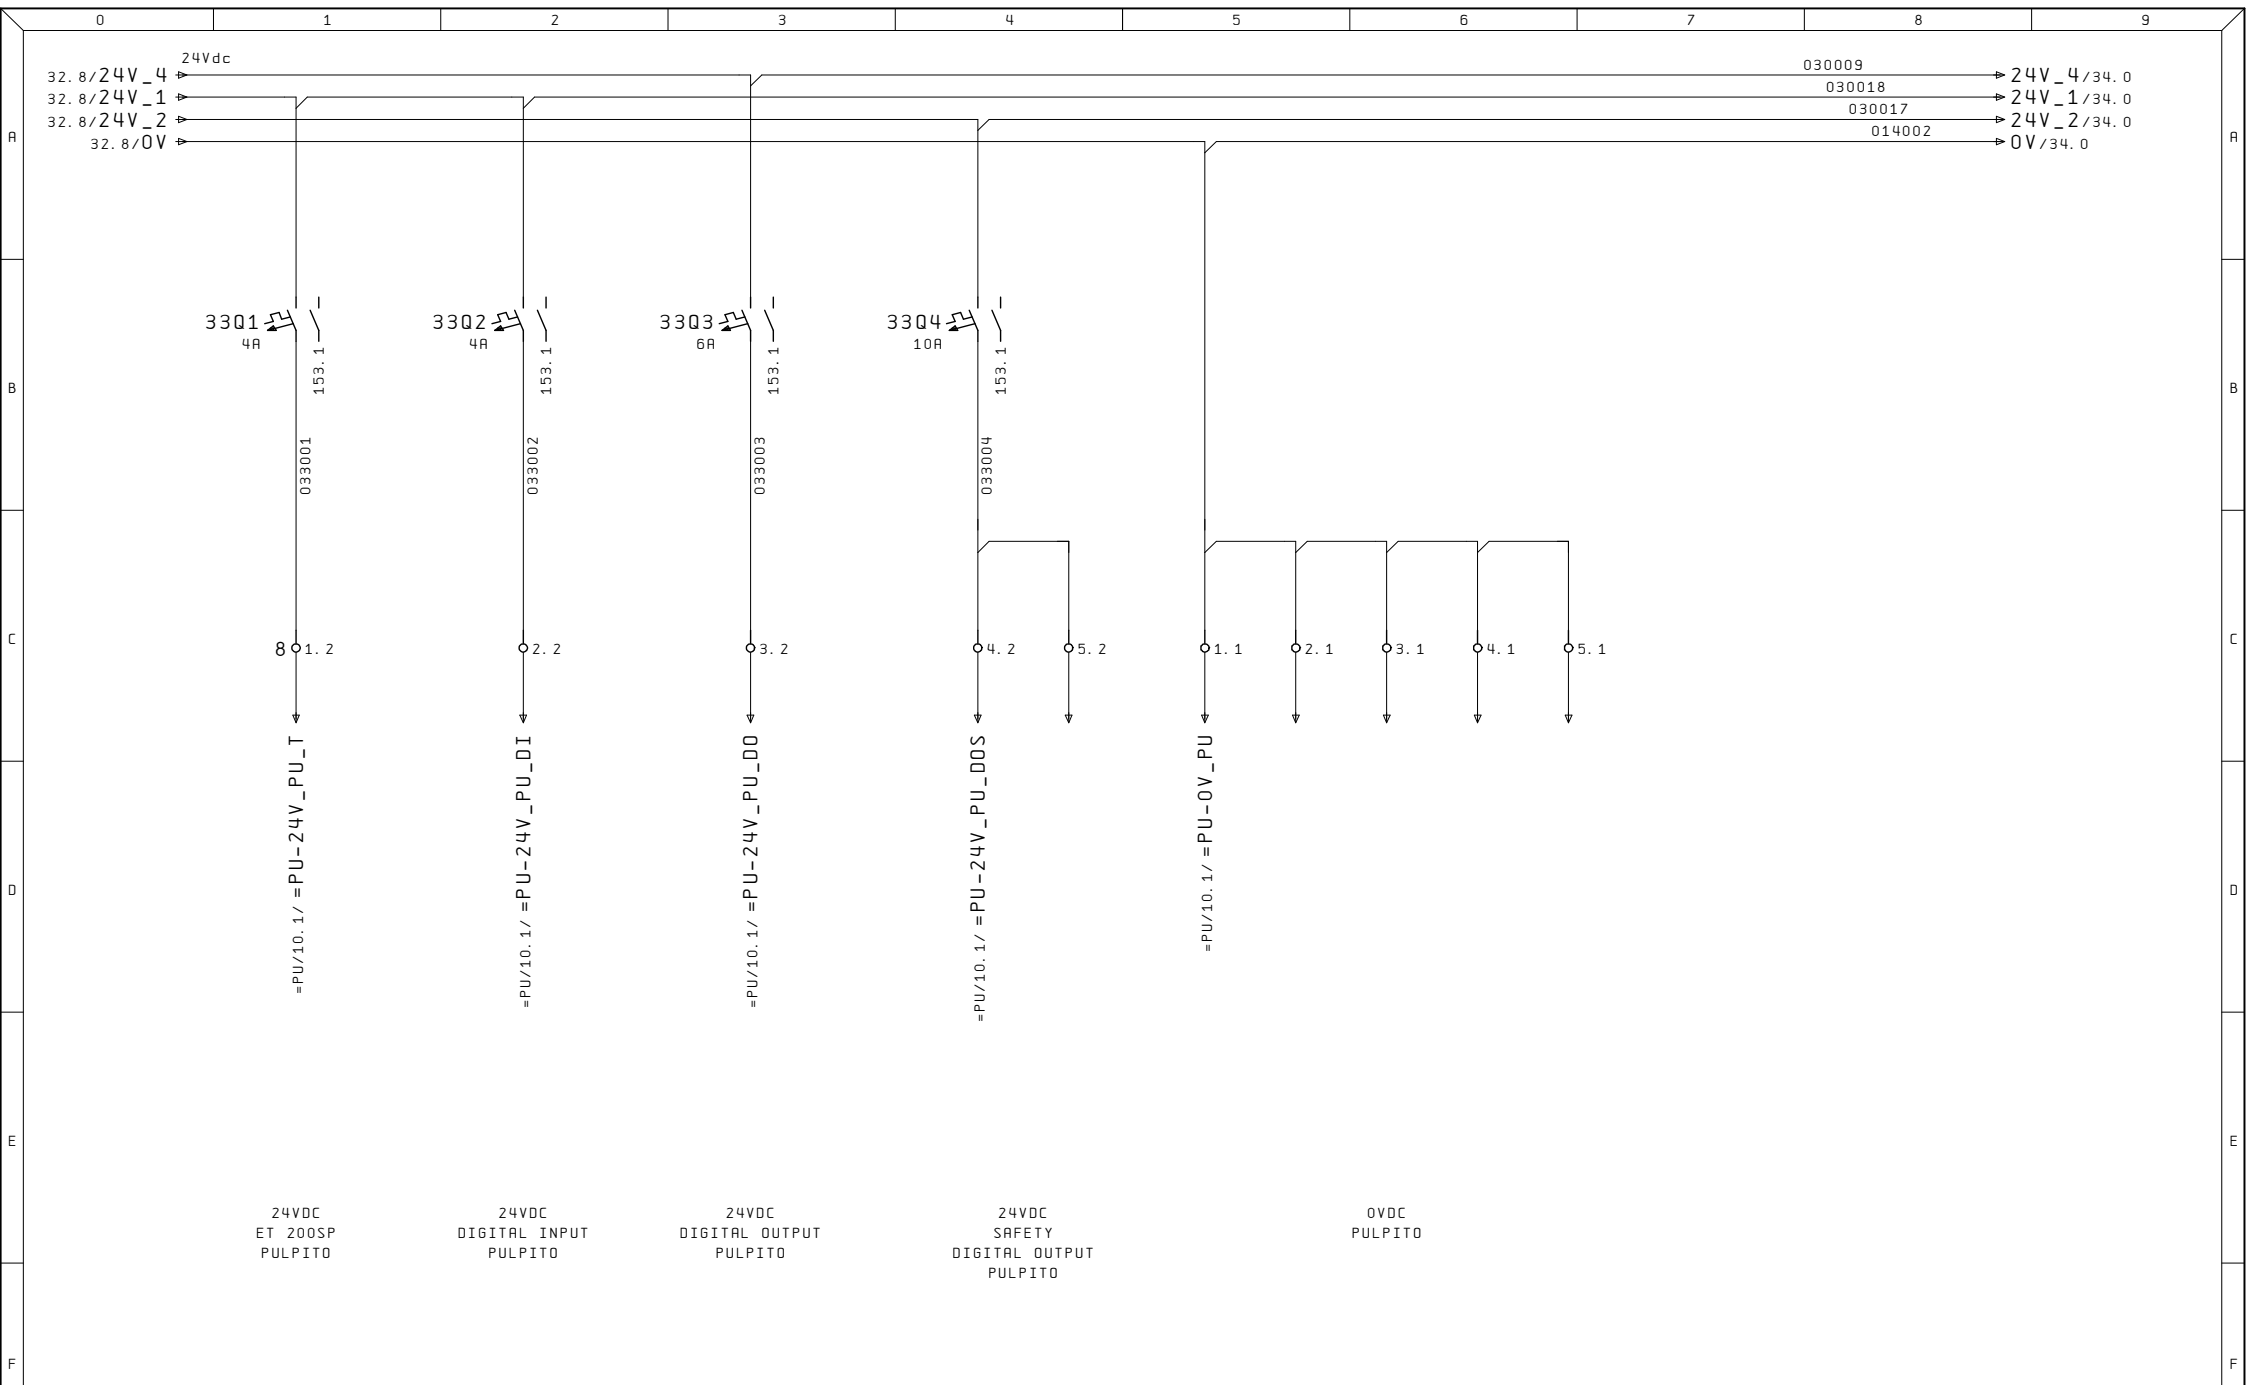


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				ALIMENTAZIONI 24VDC			33
	Verif. :				PULPITO			di

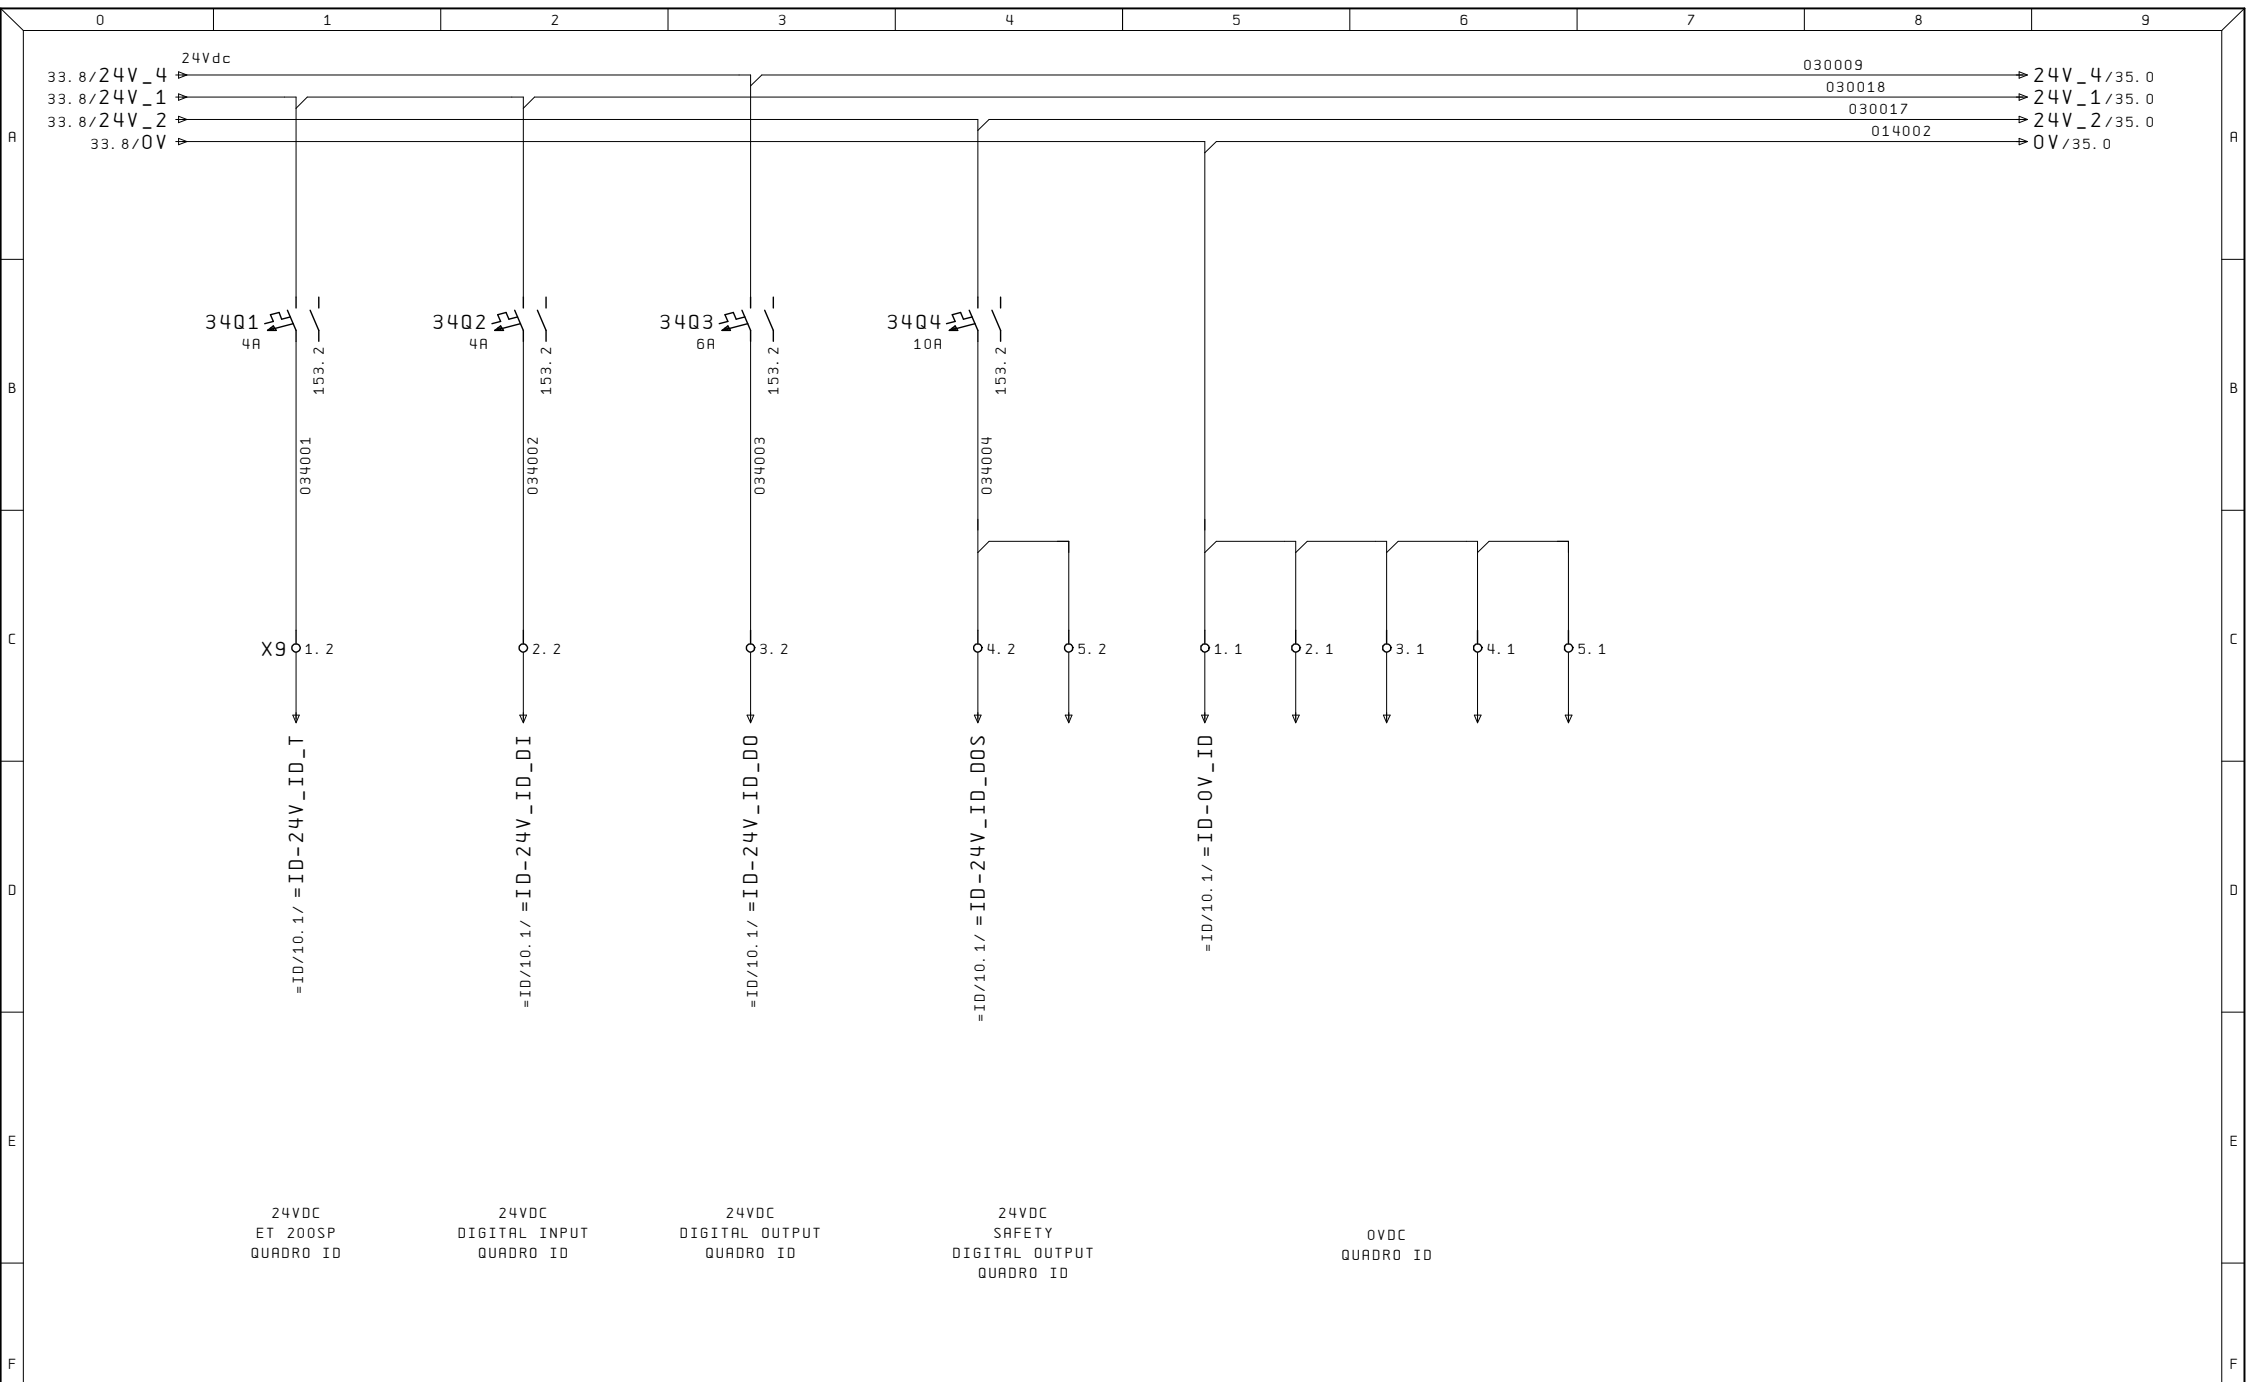


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +	Pag. 34 di
	Data :								
	Diseg. :								
	Stampa : 10. Set. 2019								
	Verif. :			Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI 24VDC QUADRO ID				

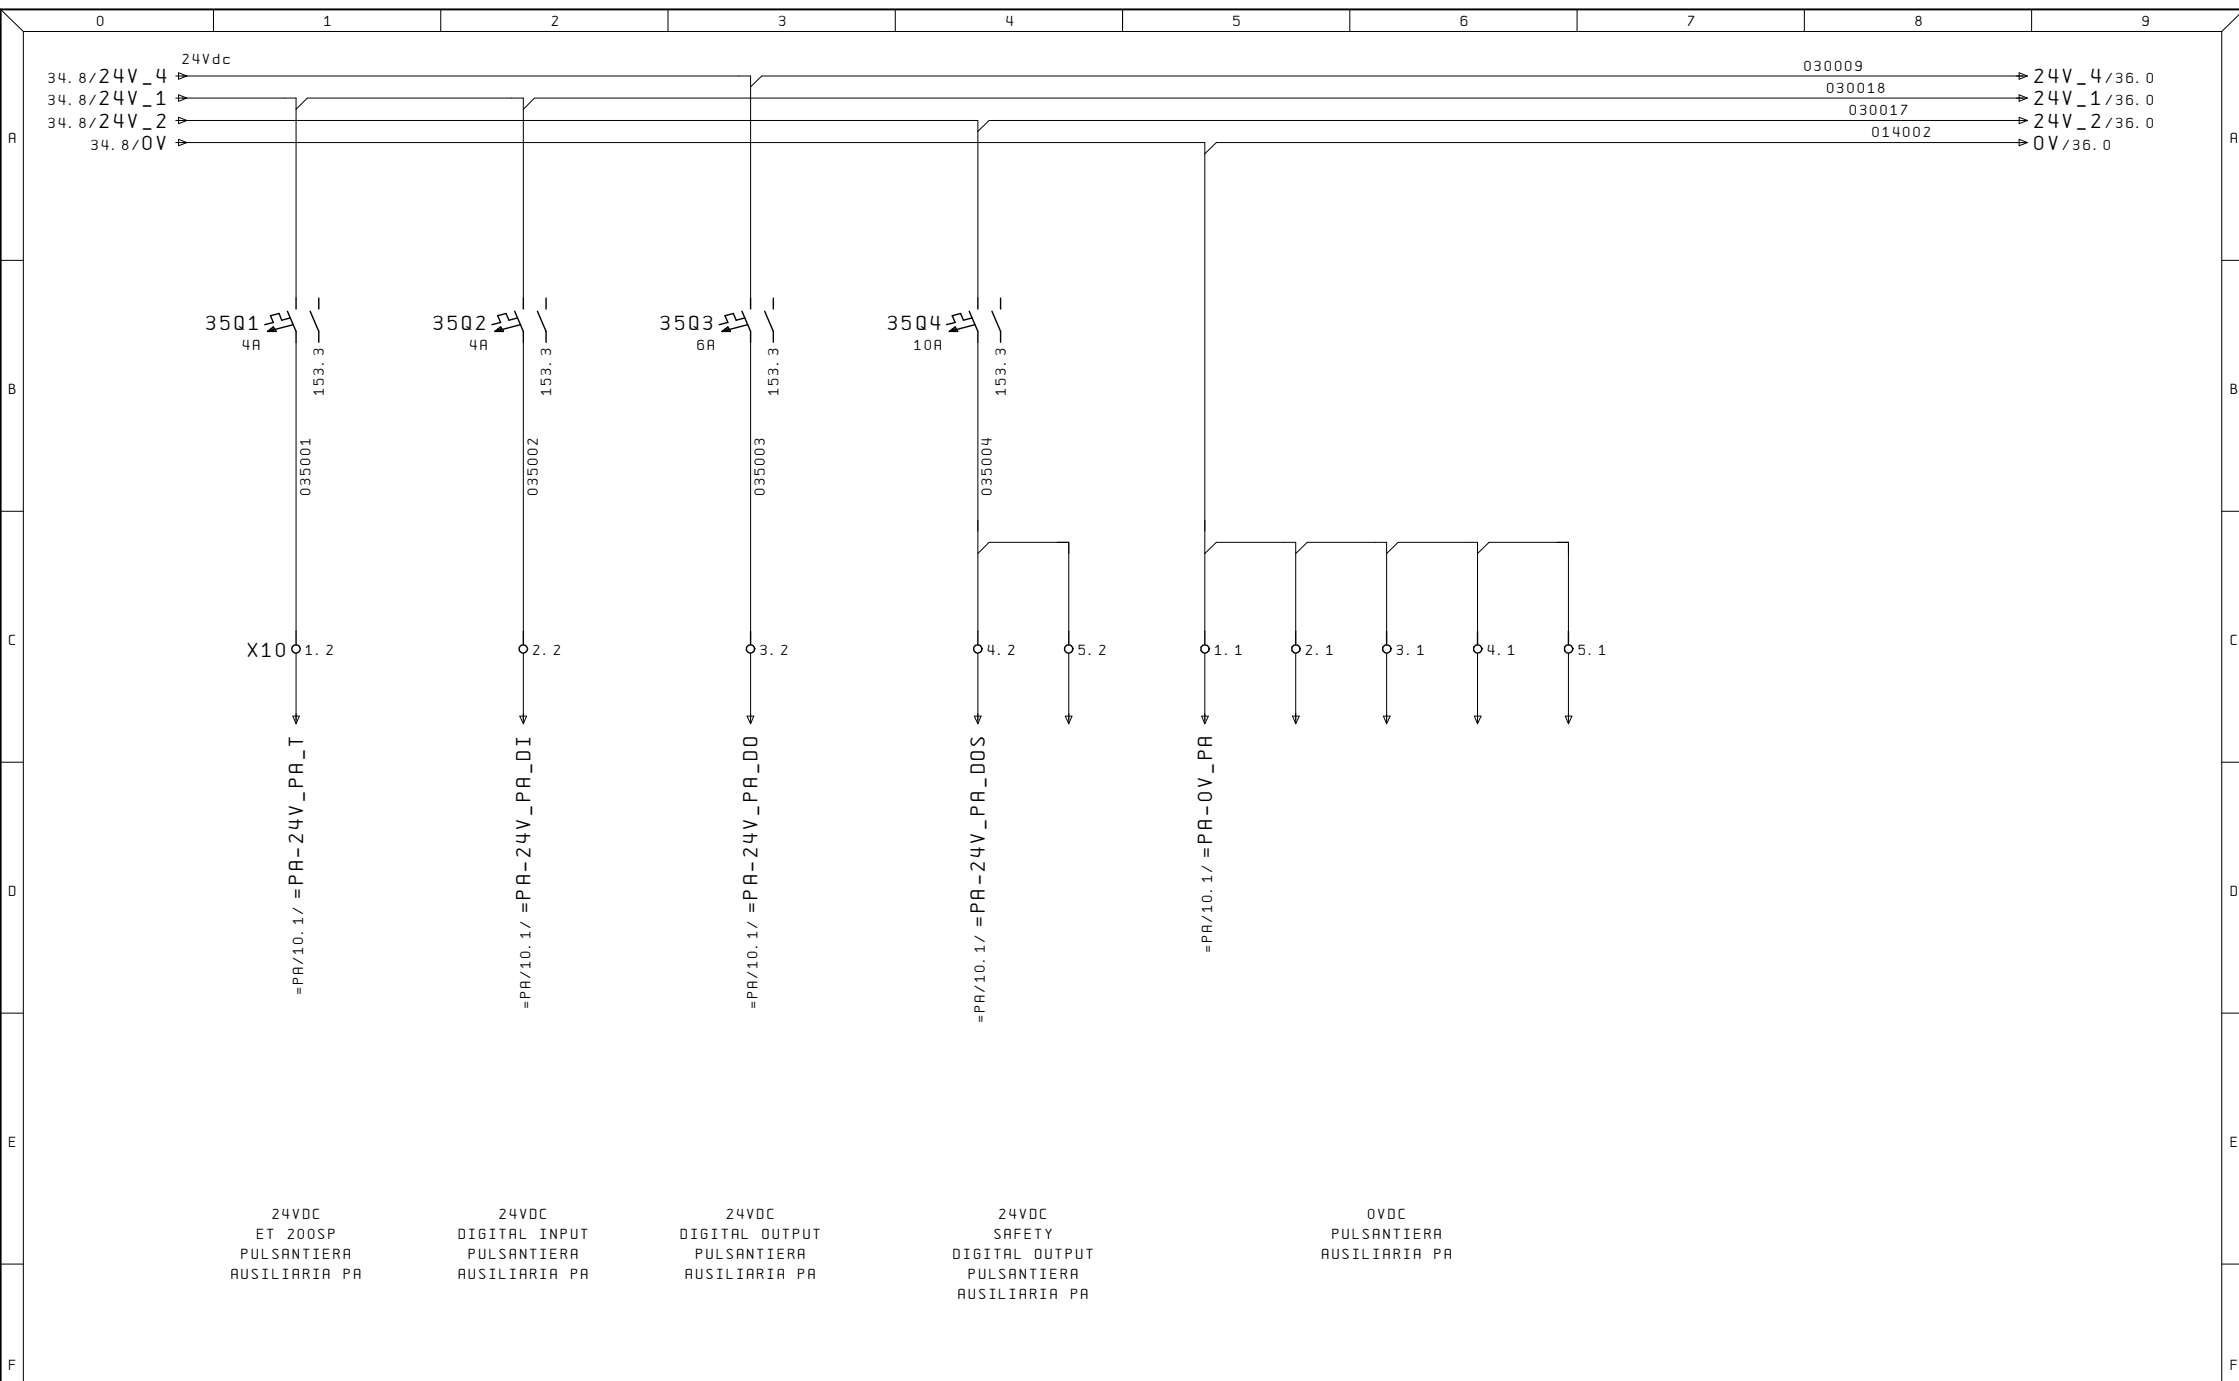


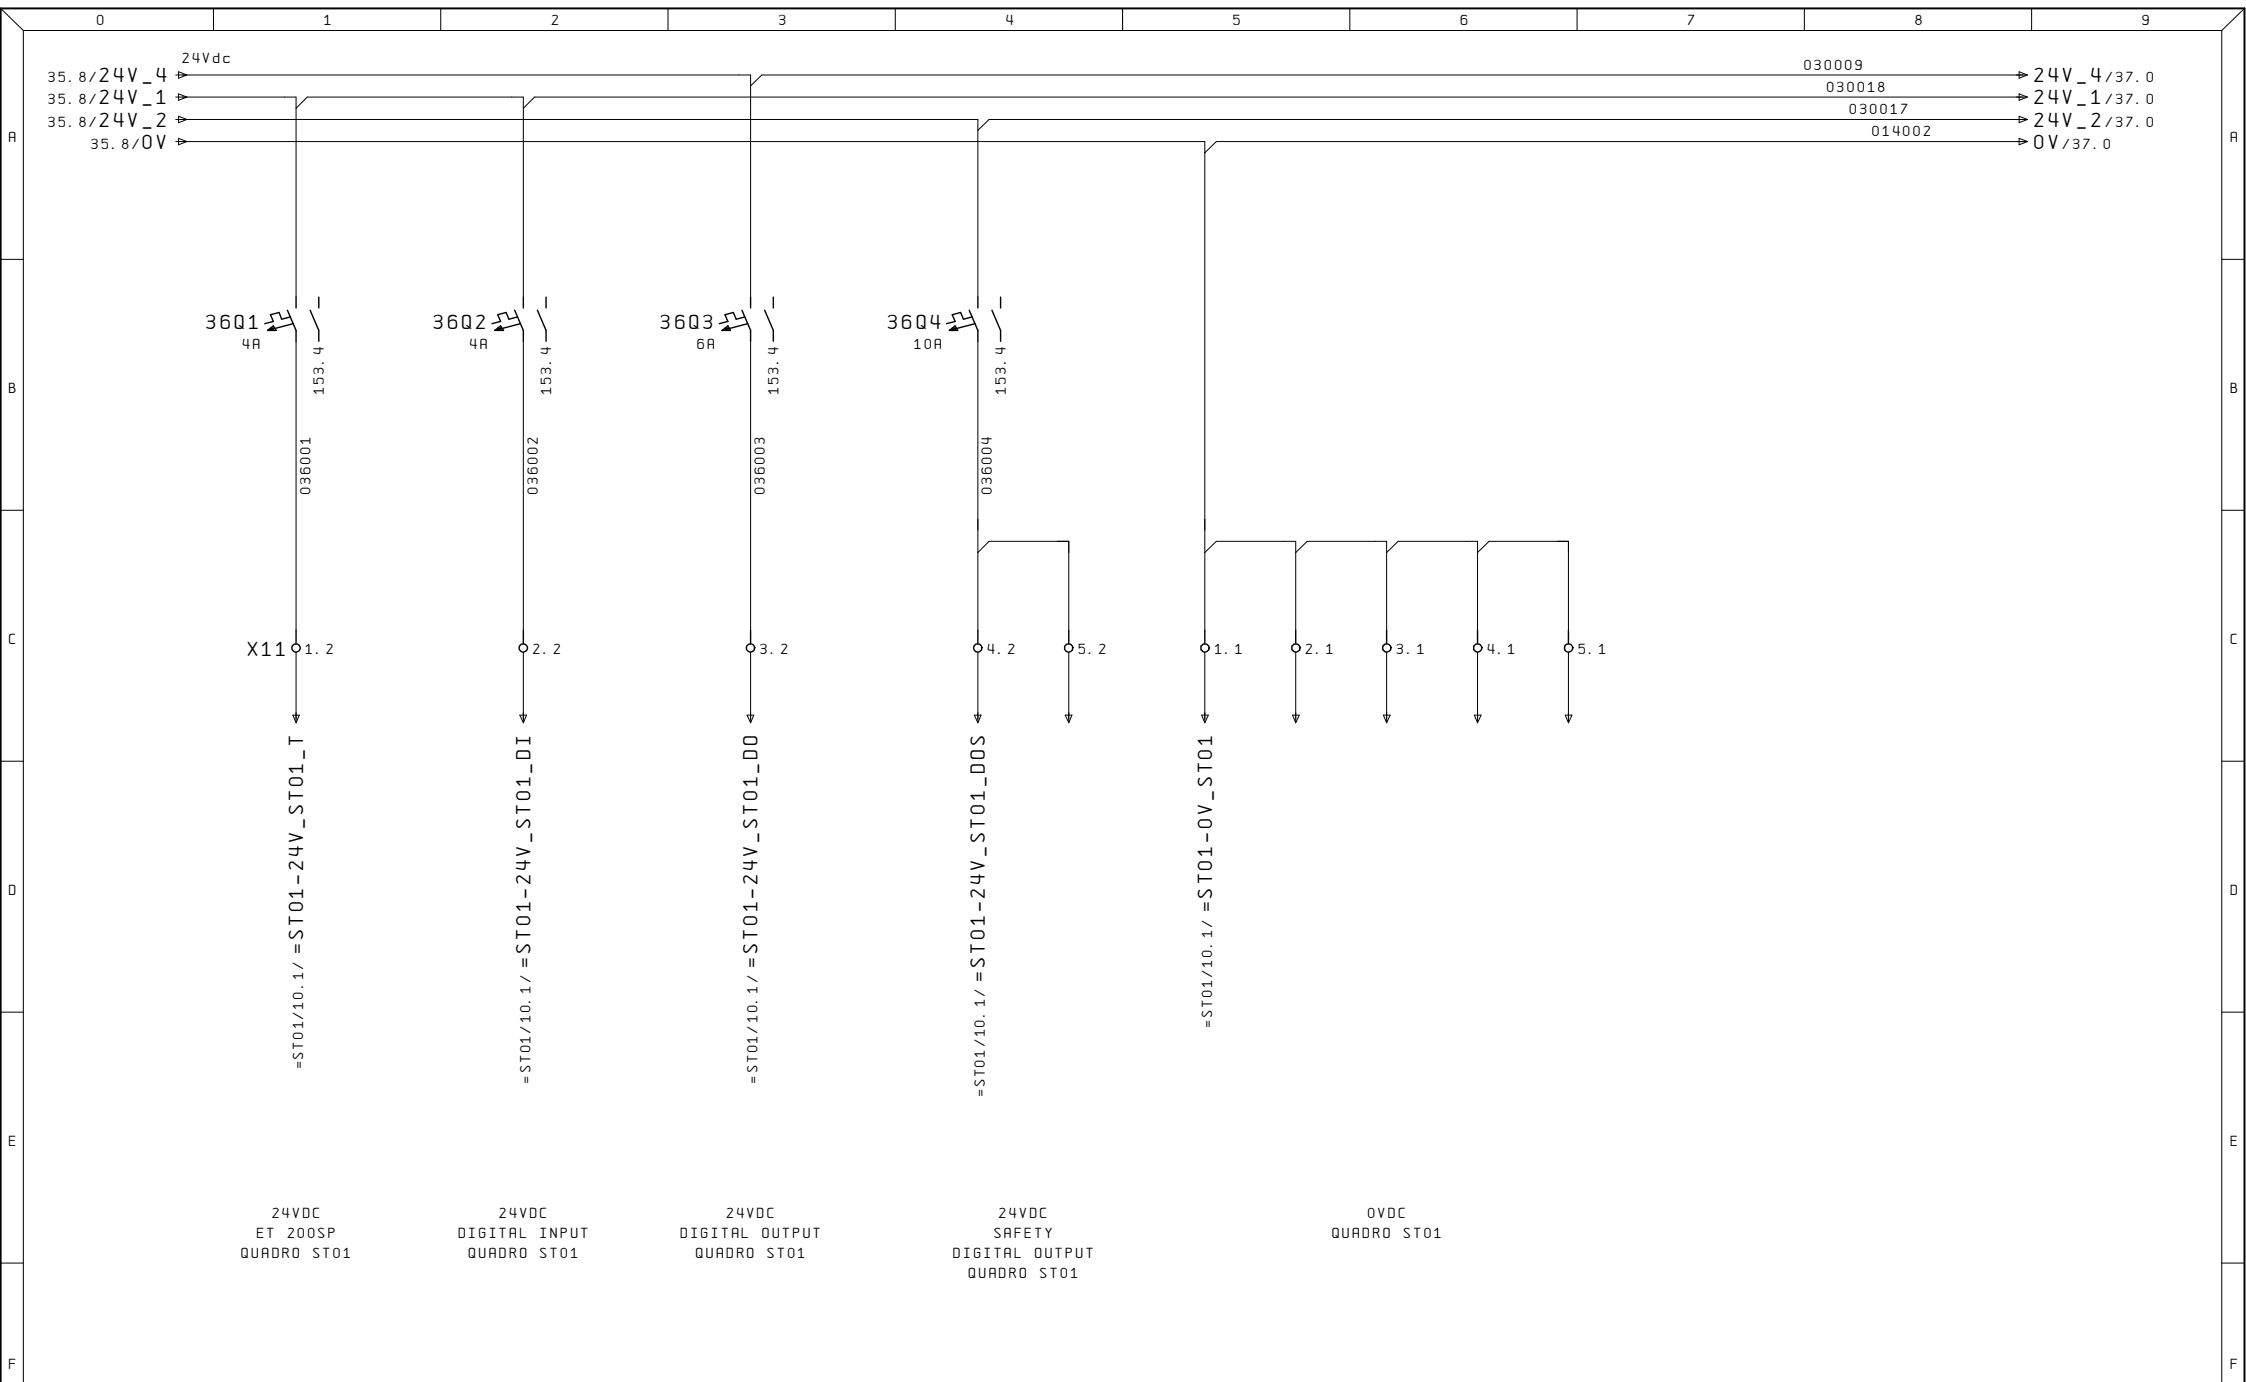


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2019_0212	2019_0212	=MASTER	+	
	Diseg. :				Descrizione pagina				Pag. 36
	Stampa : 10. Set. 2019				ALIMENTAZIONI 24VDC				
	Verif. :				QUADRO ST01				

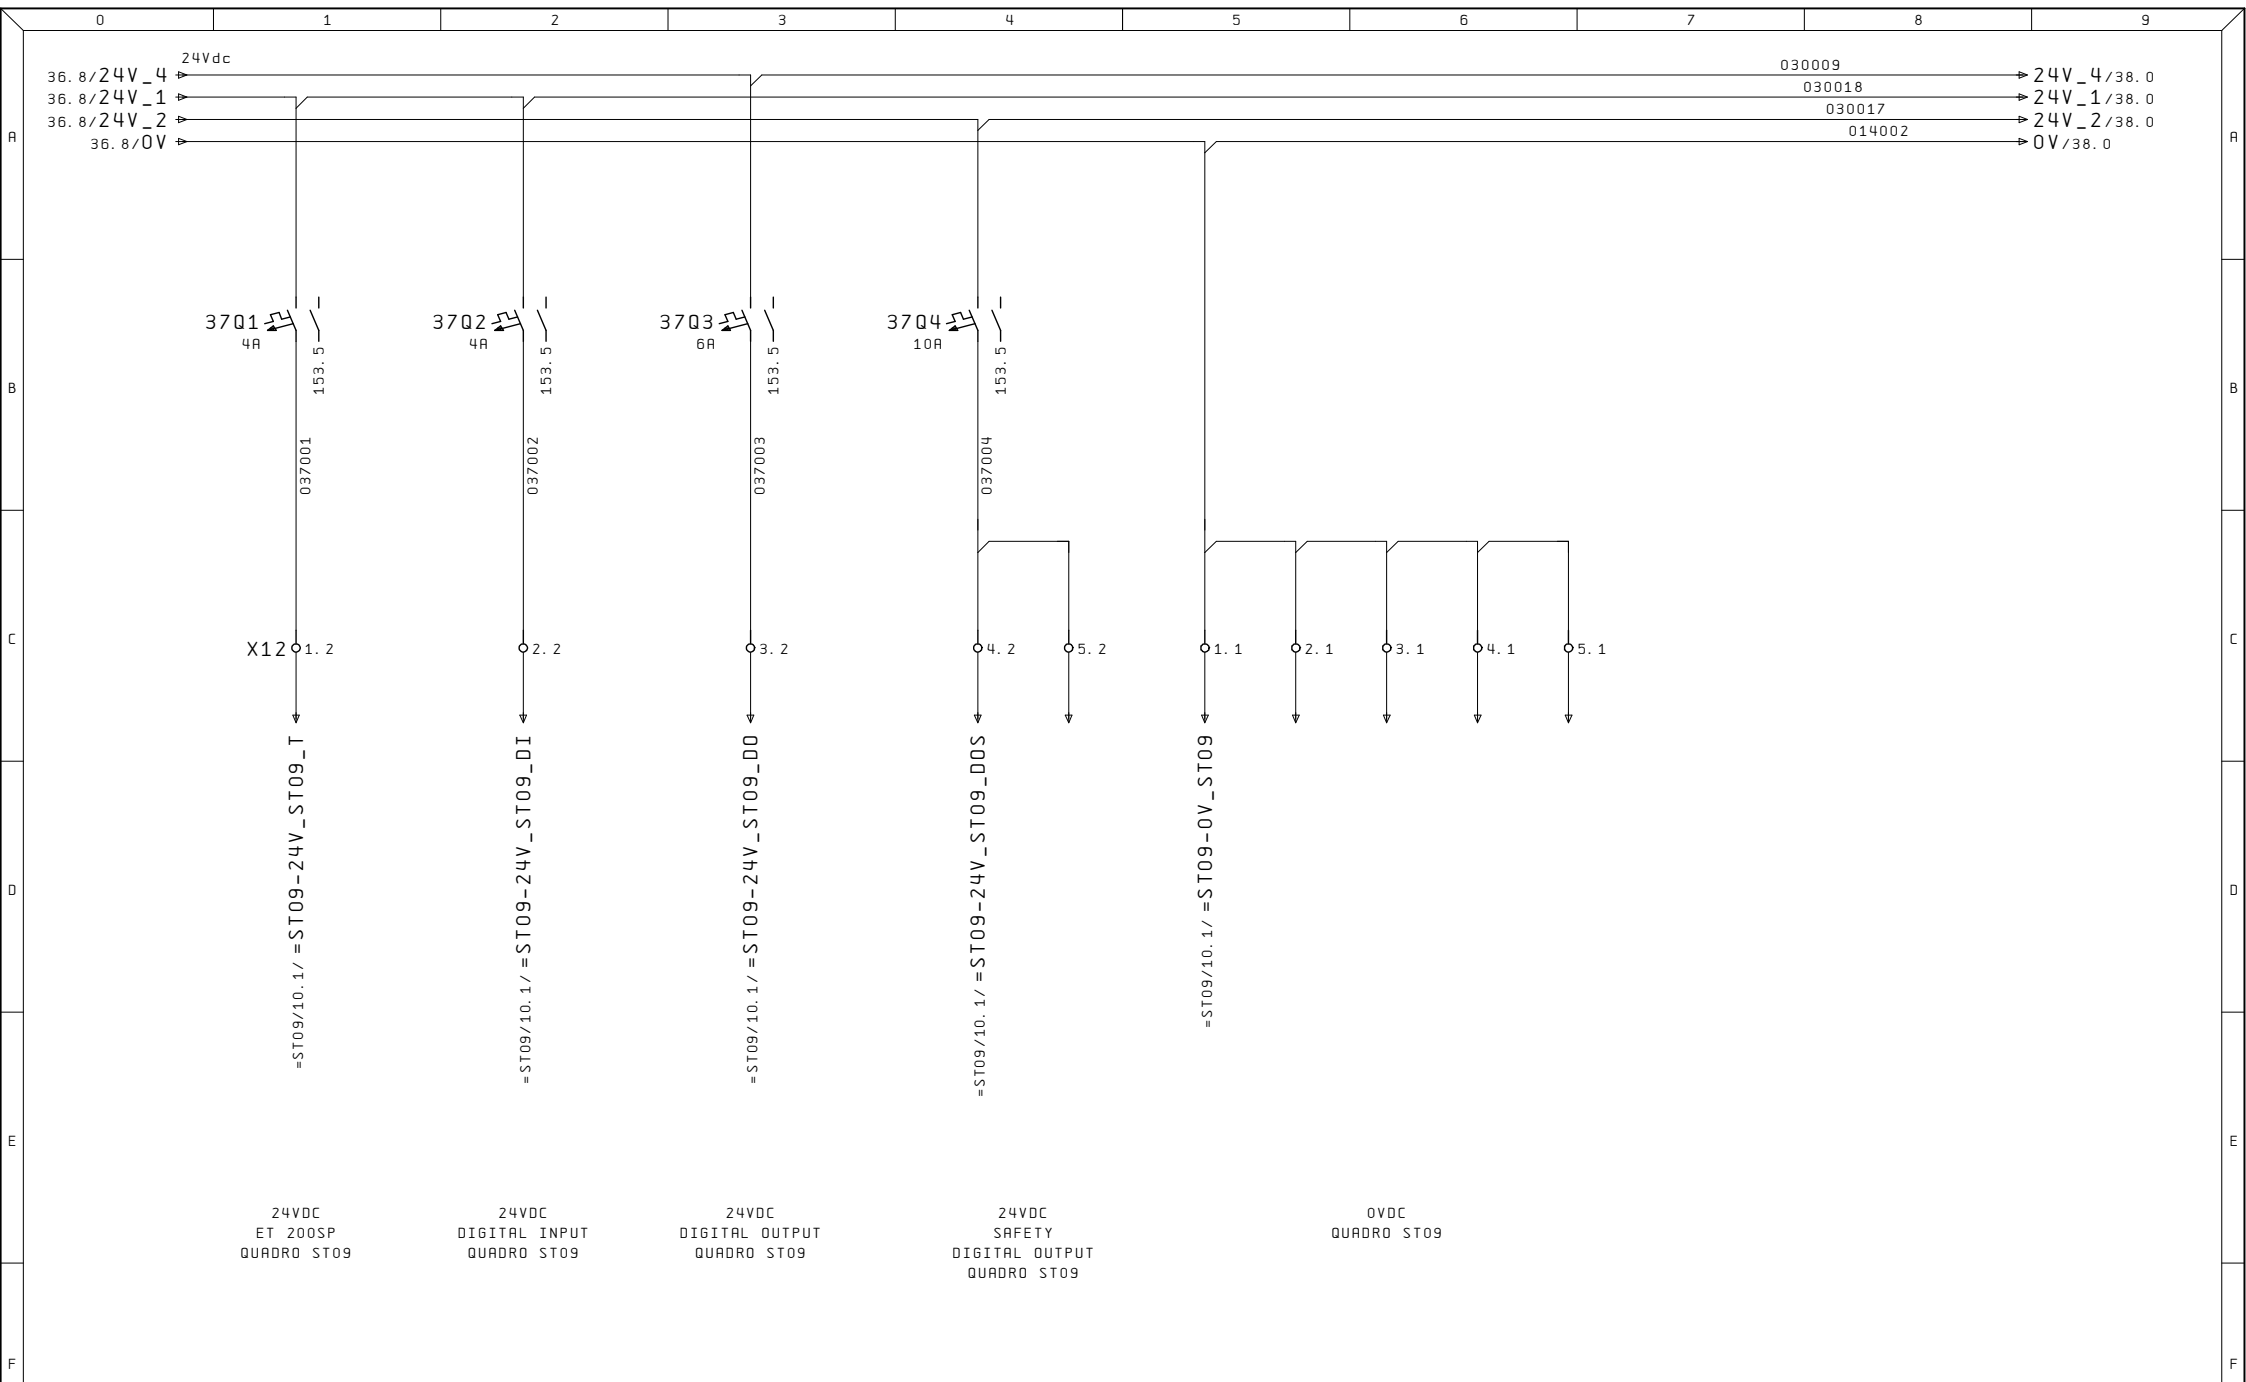


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +	
	Data :								
	Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI 24VDC			Pag. 37
	Stampa : 10. Set. 2019					QUADRO ST09			di
Verif. :									

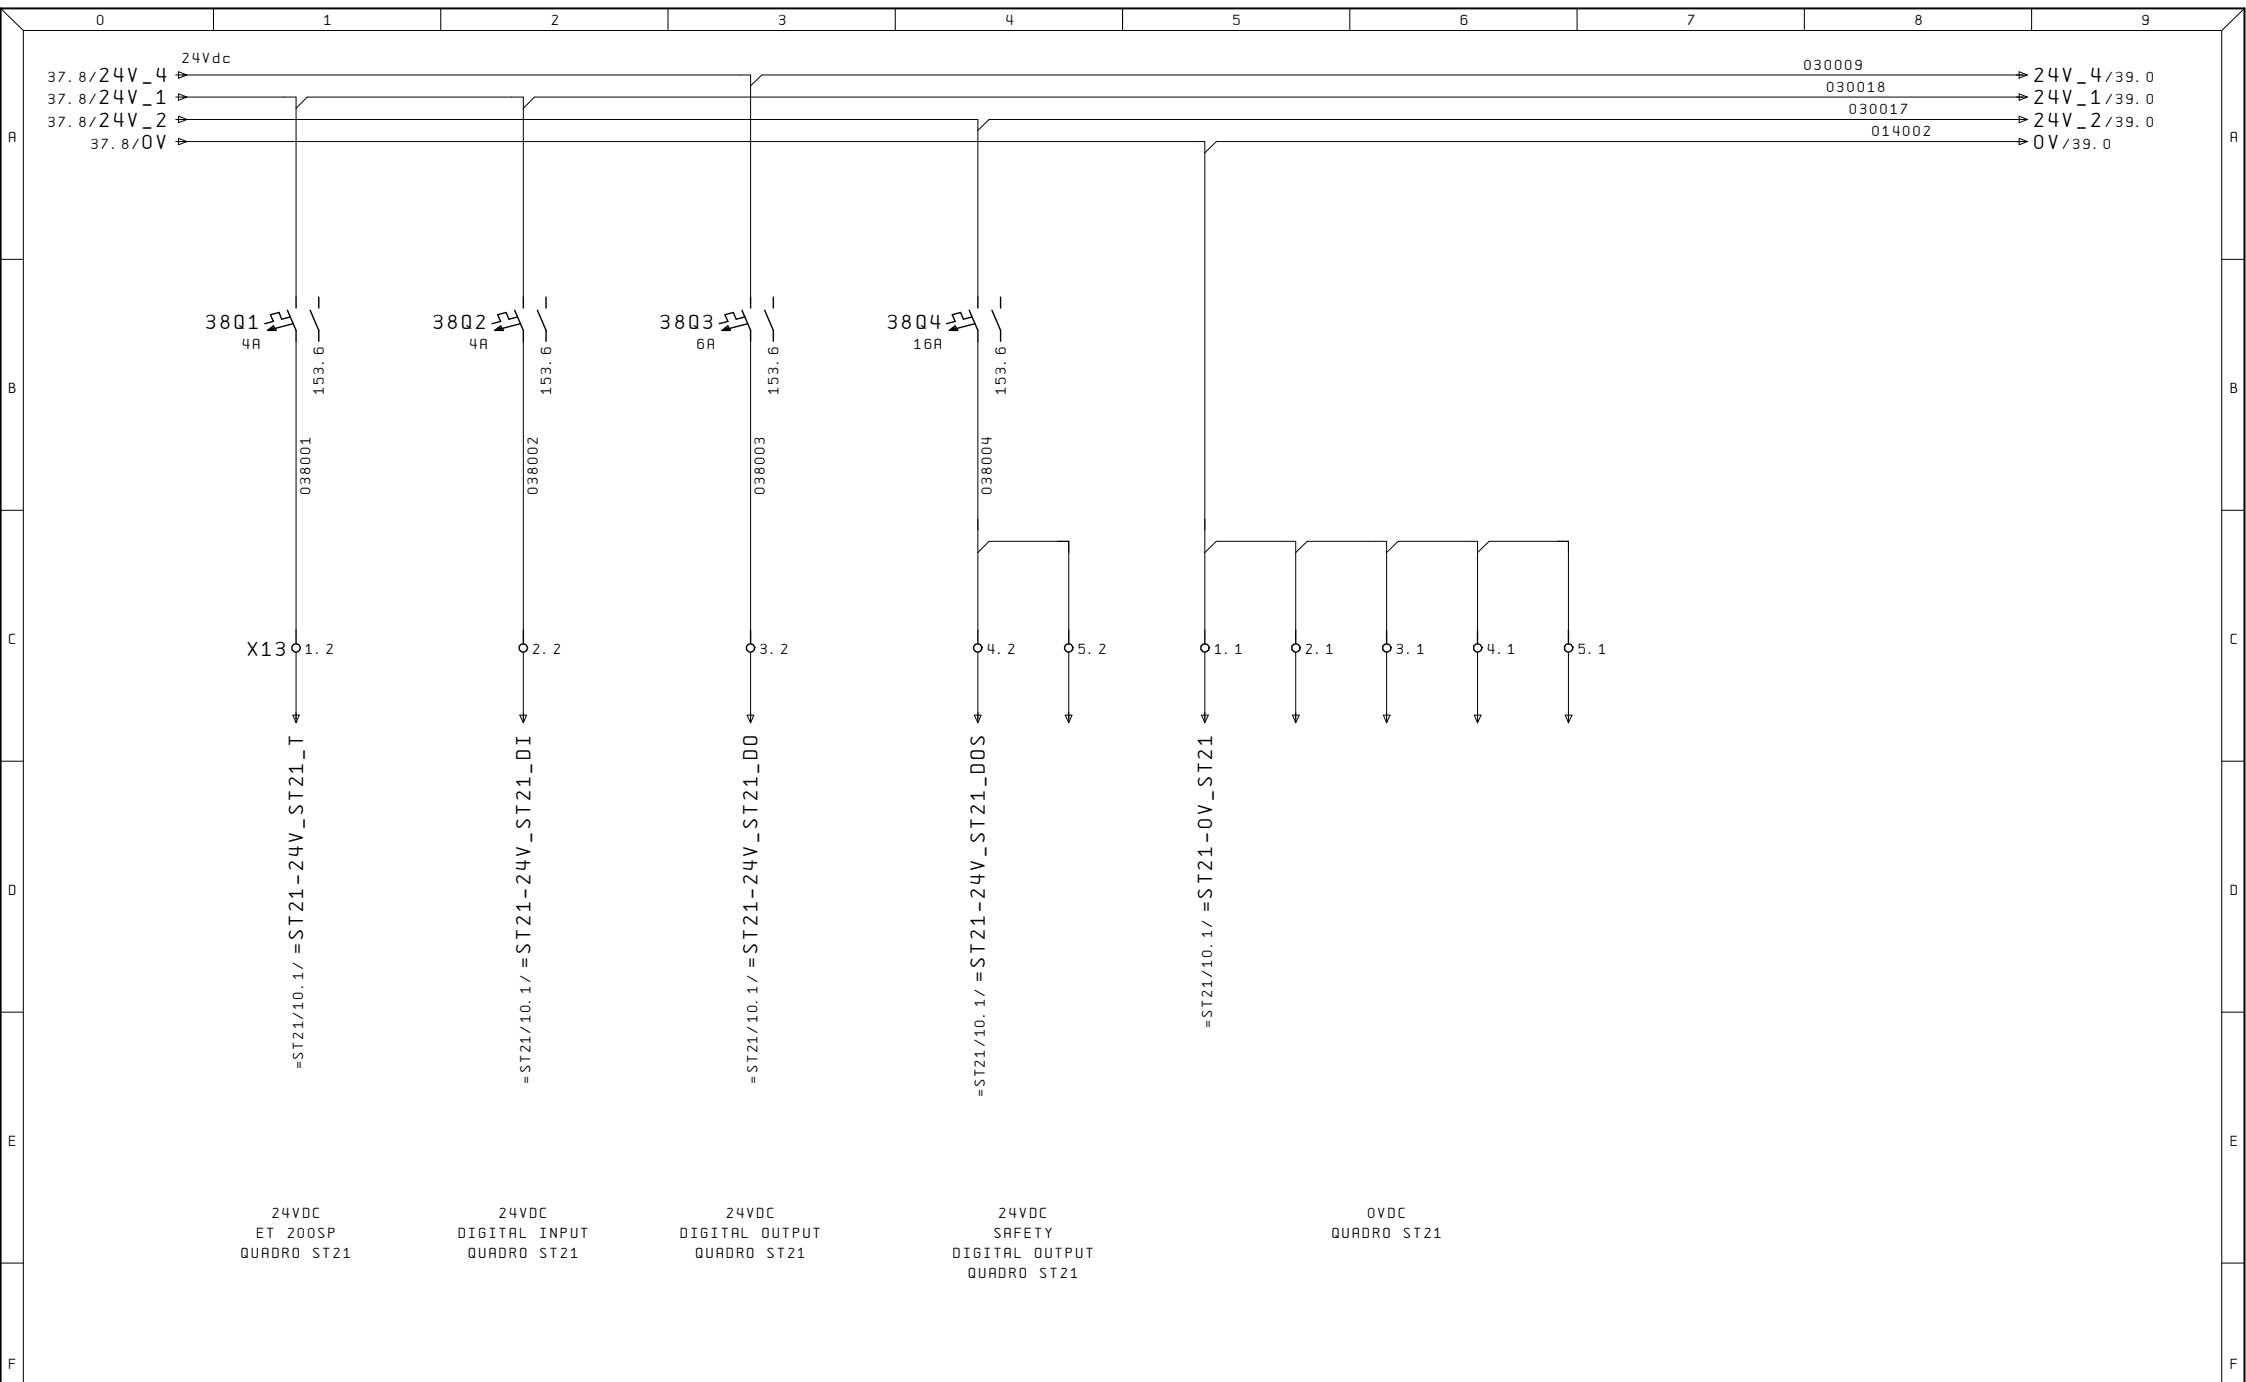


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2019_0212	2019_0212	=MASTER	+	
	Diseg. :				Descrizione pagina				Pag. 38
	Stampa : 10. Set. 2019				ALIMENTAZIONI 24VDC				
	Verif. :				QUADRO ST21				

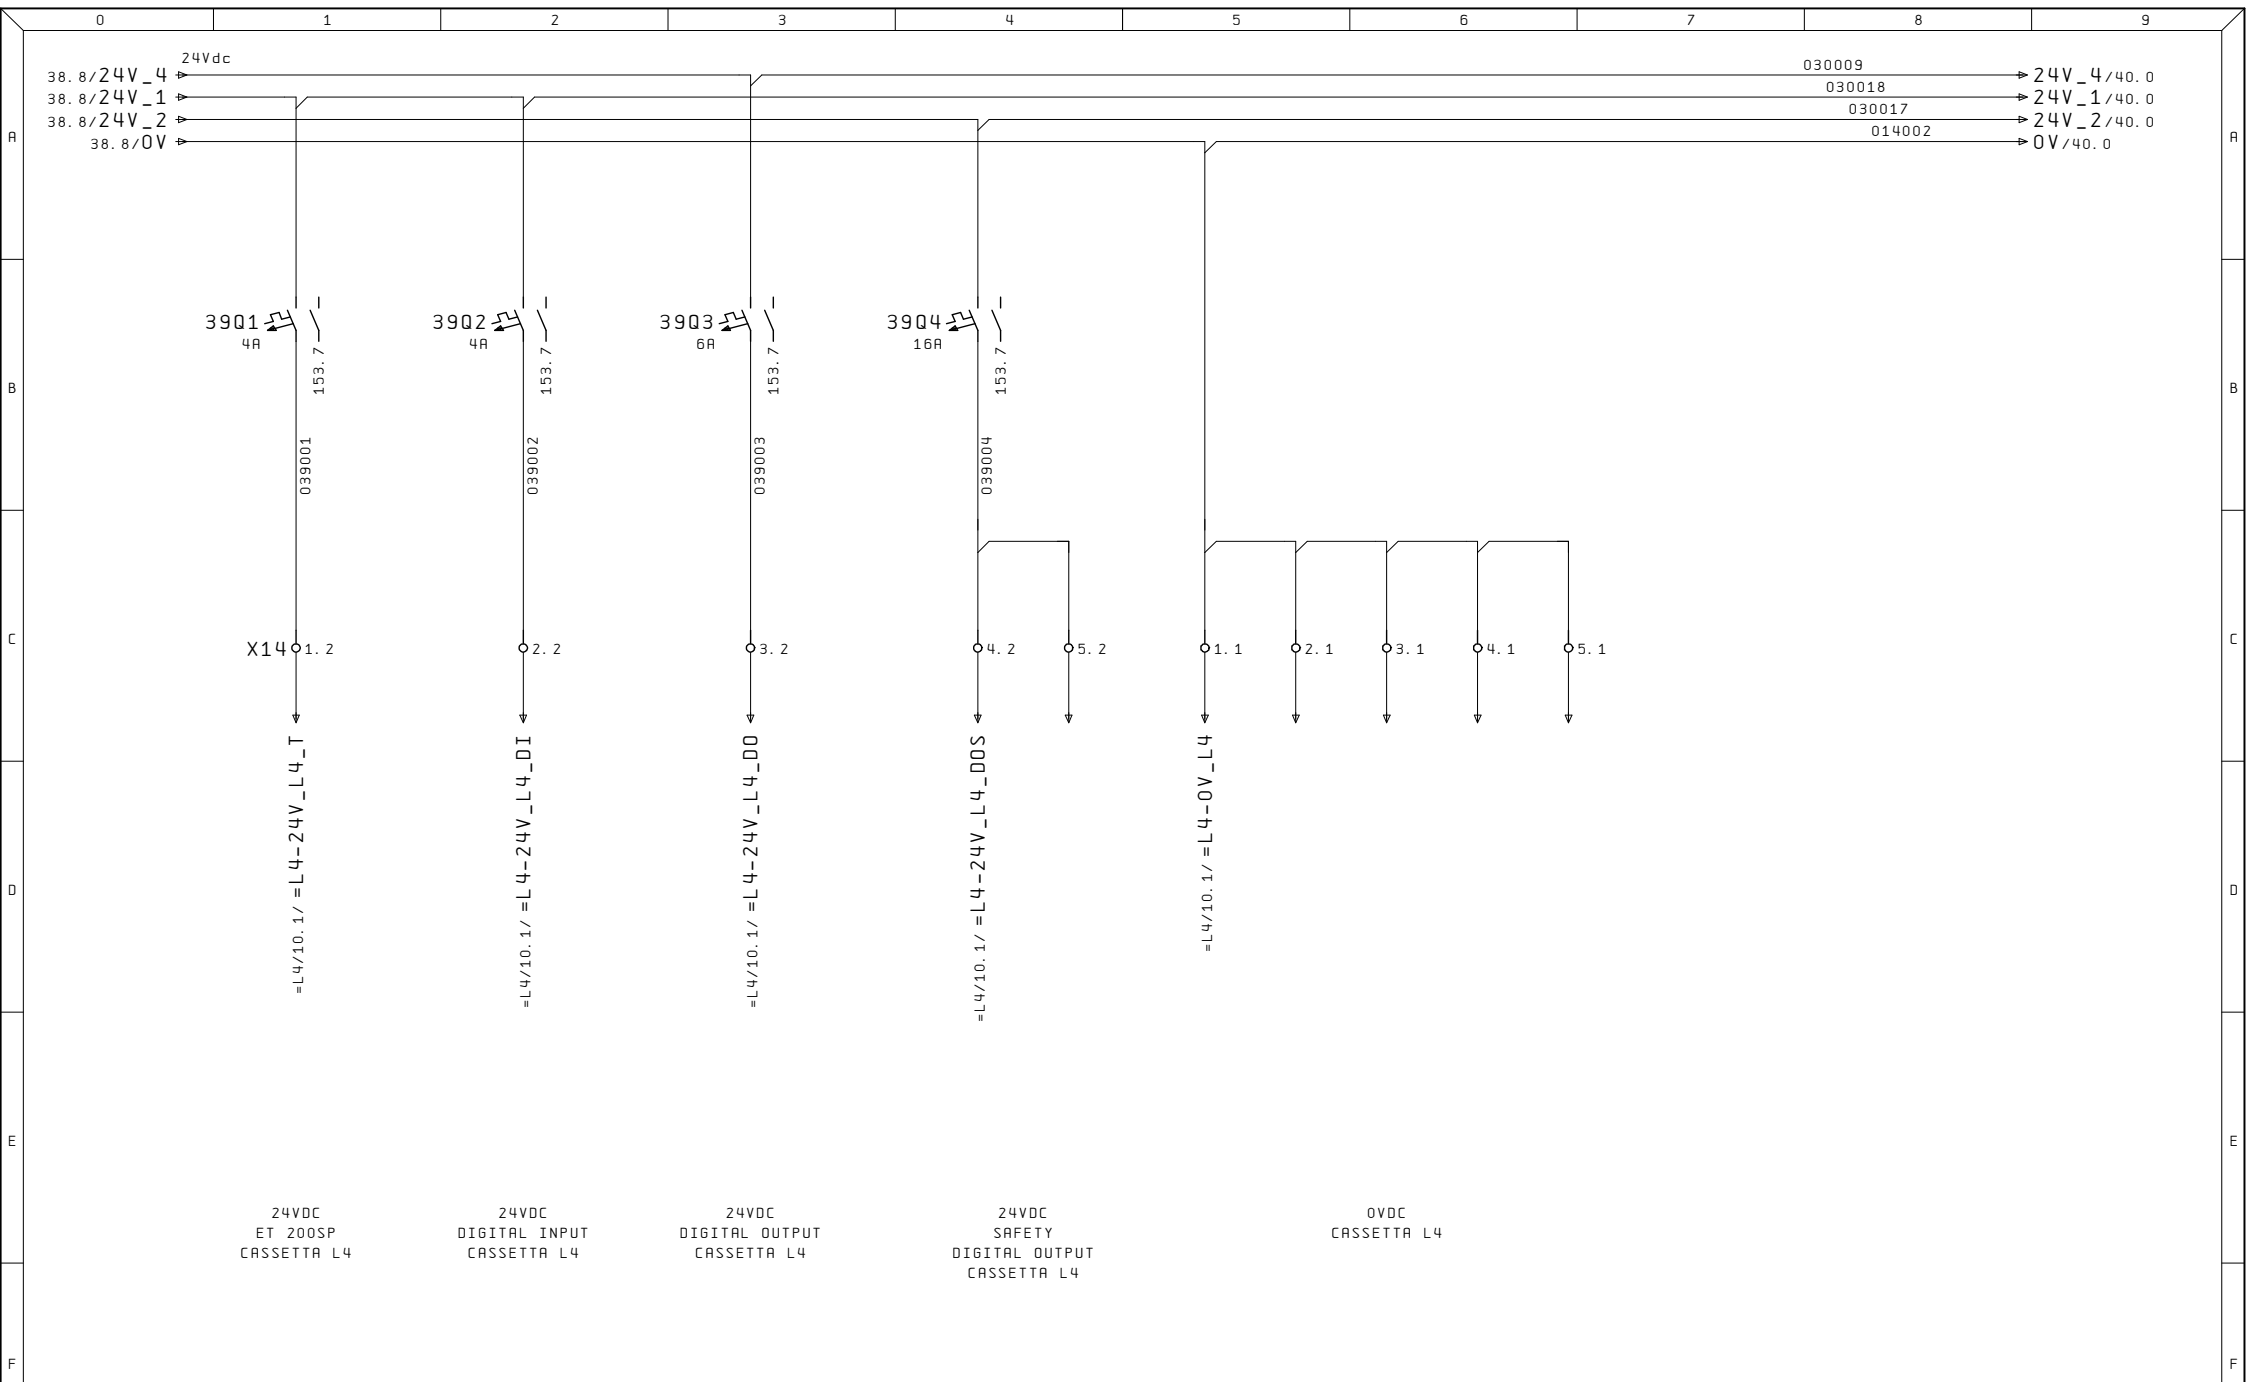


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +	Pag. 39 di	
	Data :									
	Diseg. :									
	Stampa : 10. Set. 2019									
	Verif. :									
				Cliente Finale	DESCRIZIONE pagina ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTA L4					

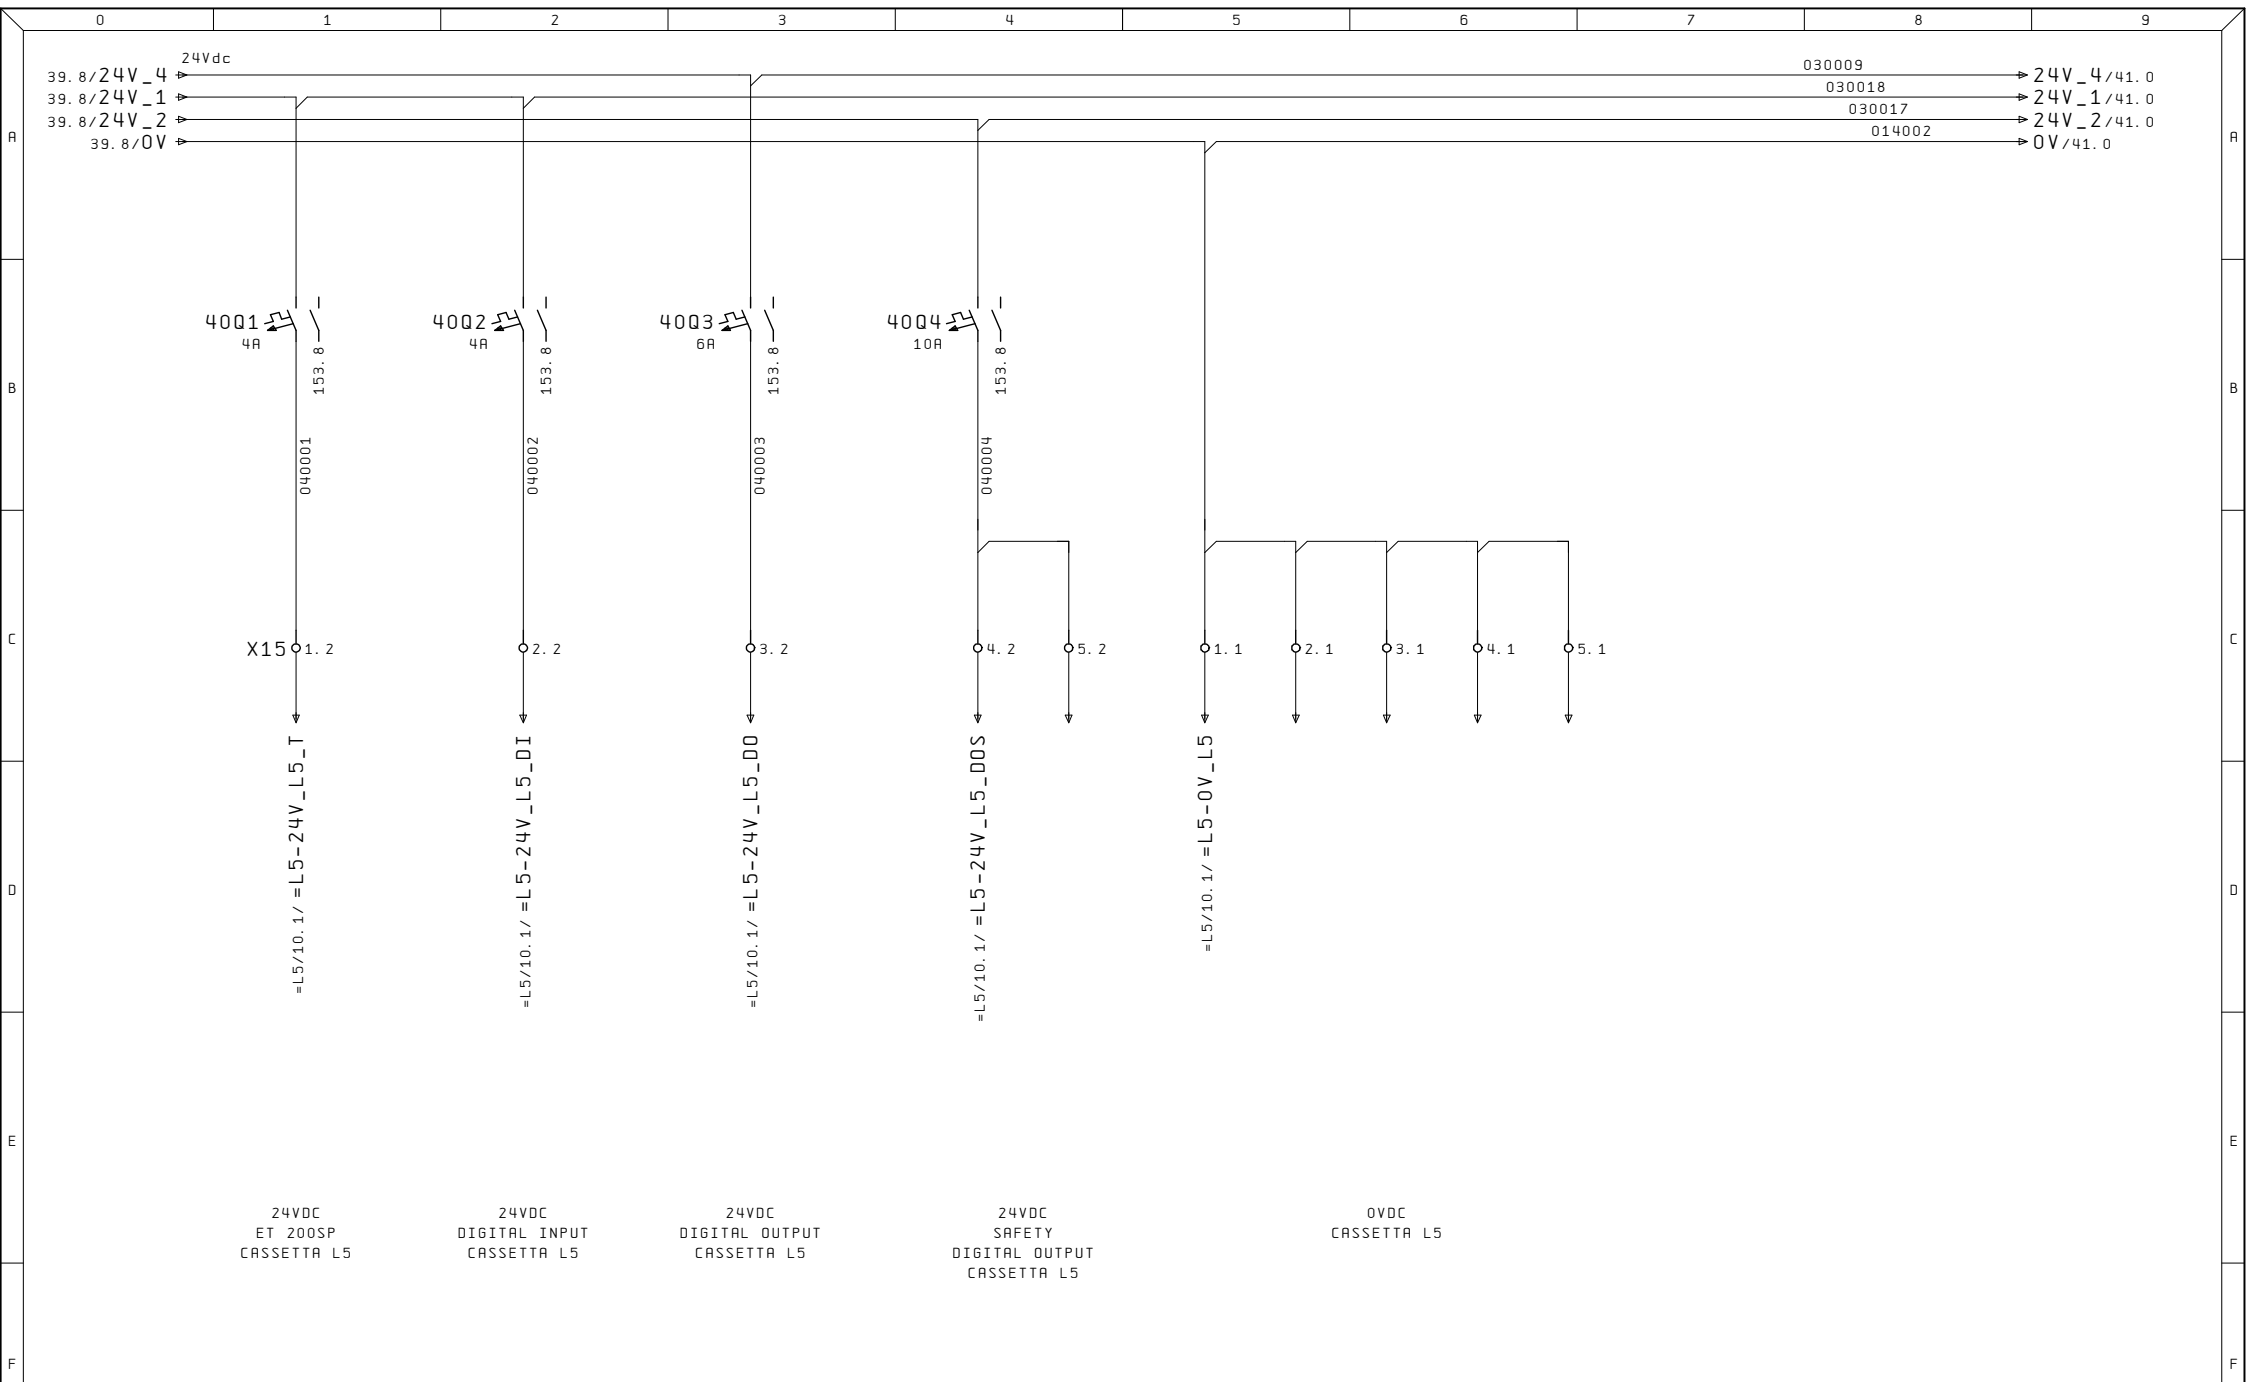


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
		Data :				2019_0212	2019_0212	=MASTER	+	
		Diseg. :			Descrizione pagina					
		Stampa : 10. Set. 2019			ALIMENTAZIONI 24VDC					
		Verif. :			CASSETTE L5					
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					Cliente Finale	Pag. 40				
						di				

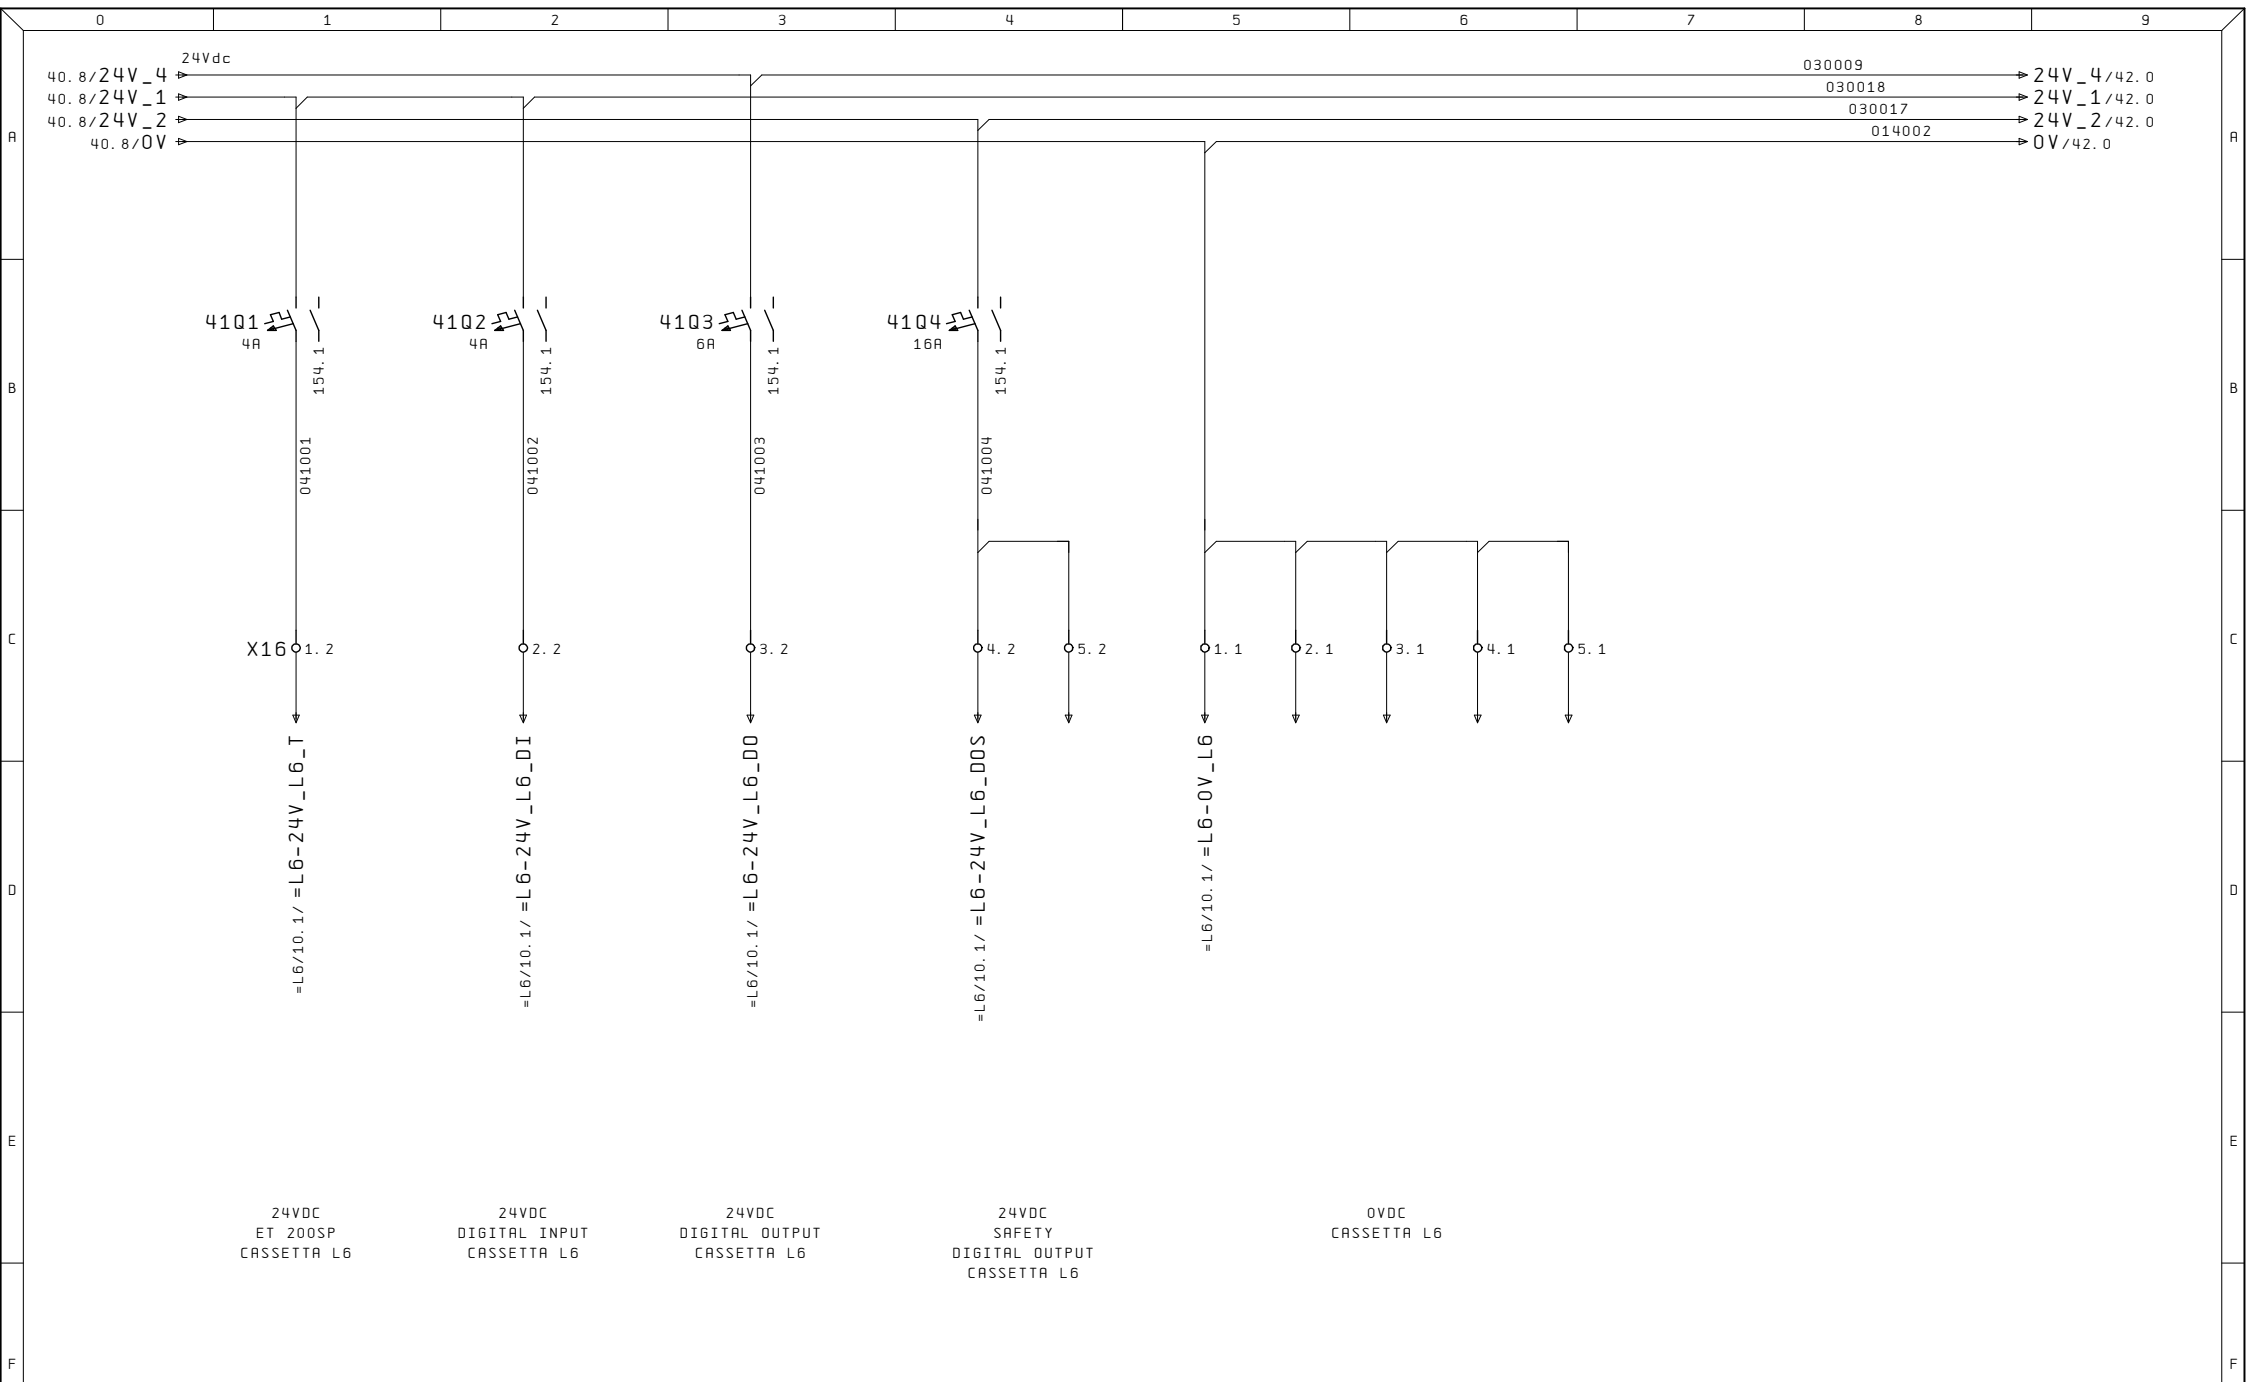


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +	Pag. 41 di
	Data :								
	Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina				
	Stampa : 10. Set. 2019				ALIMENTAZIONI 24VDC				
Verif. :			CASSETTE L6						

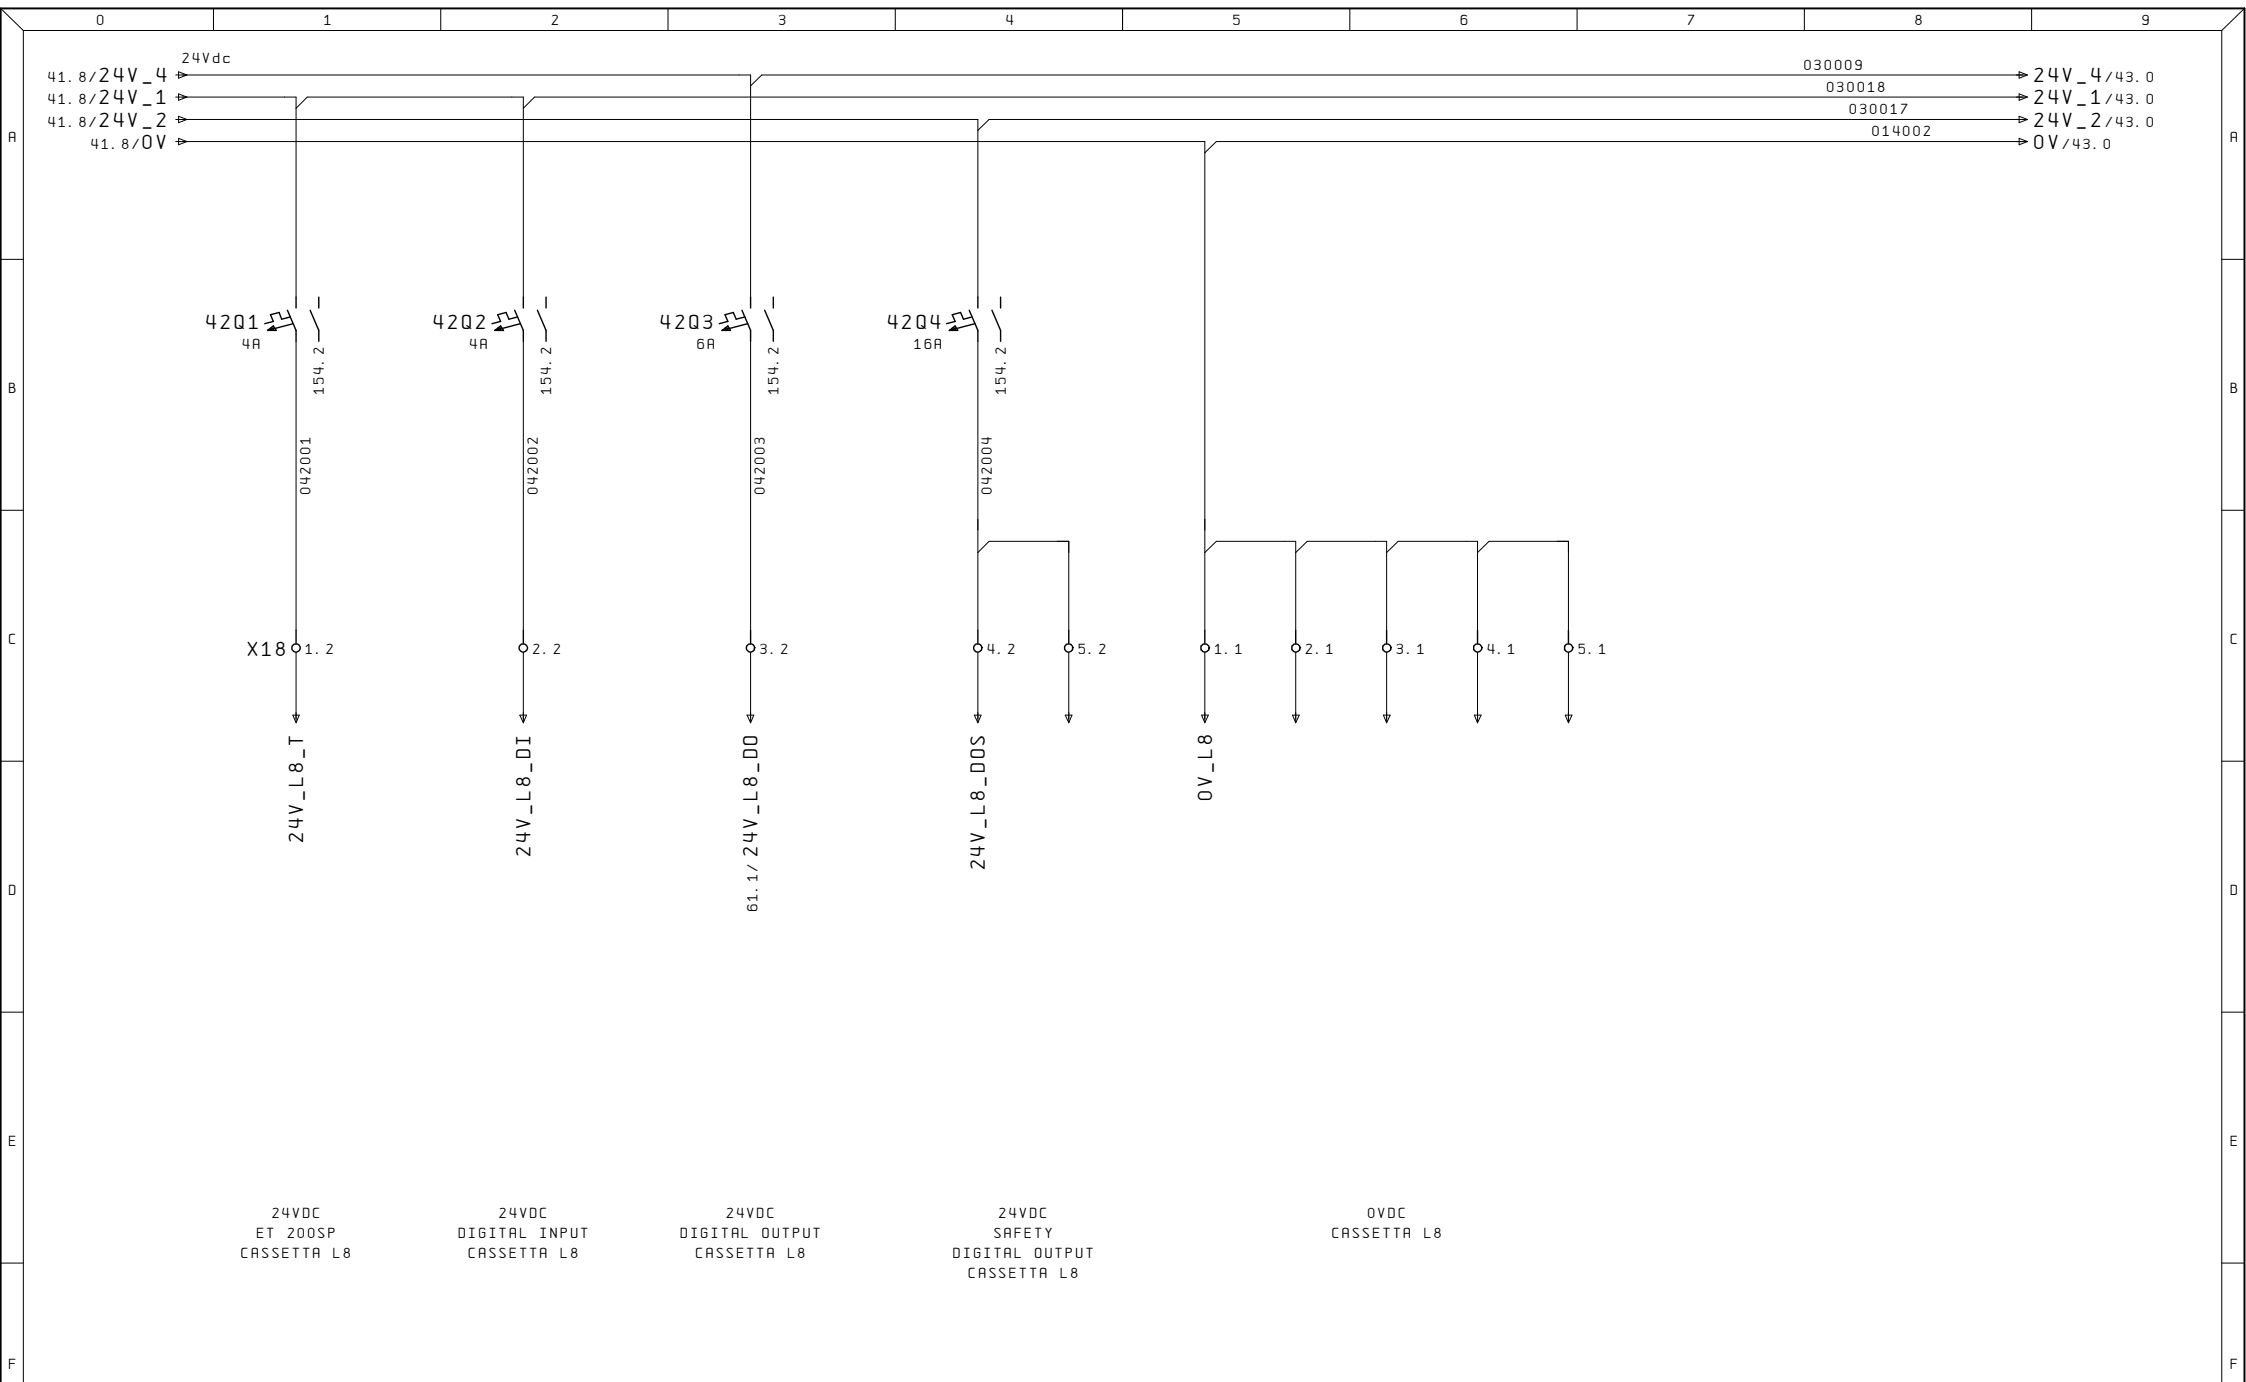


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +
	Data :			Descrizione pagina ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTE L8	Pag. 42			
	Diseg. :					Cliente Finale		
	Stampa : 10. Set. 2019							
Verif. :								di

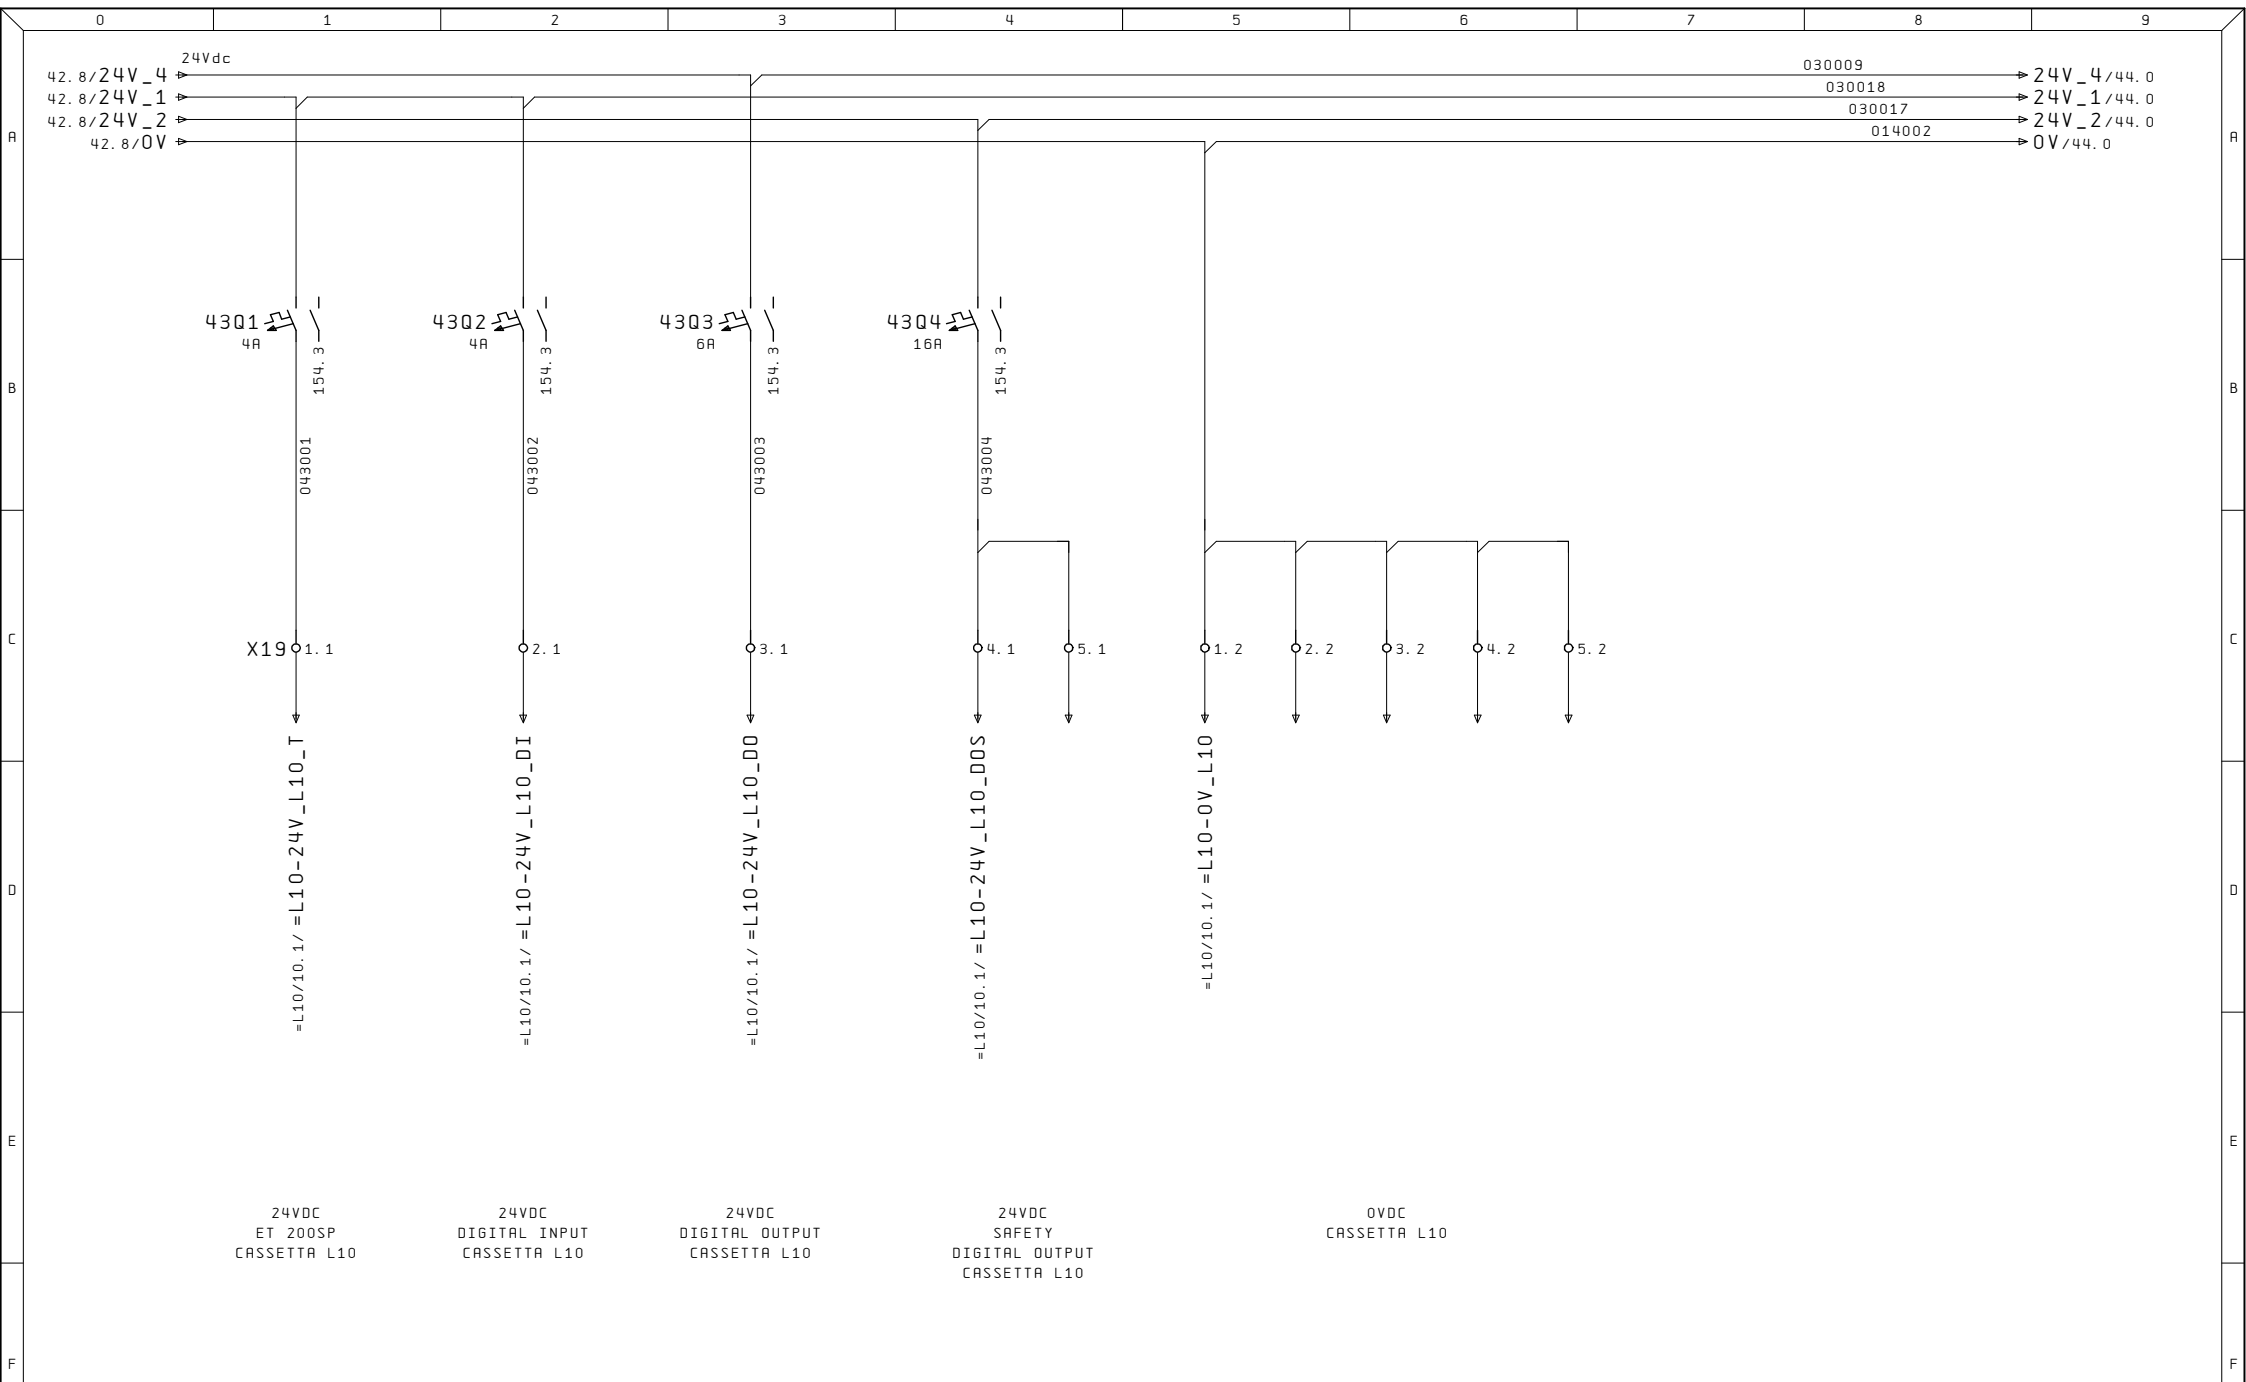


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +	Pag. 43 di	
	Data :									
	Diseg. :									
	Stampa : 10. Set. 2019									
	Verif. :									
			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTE L10					

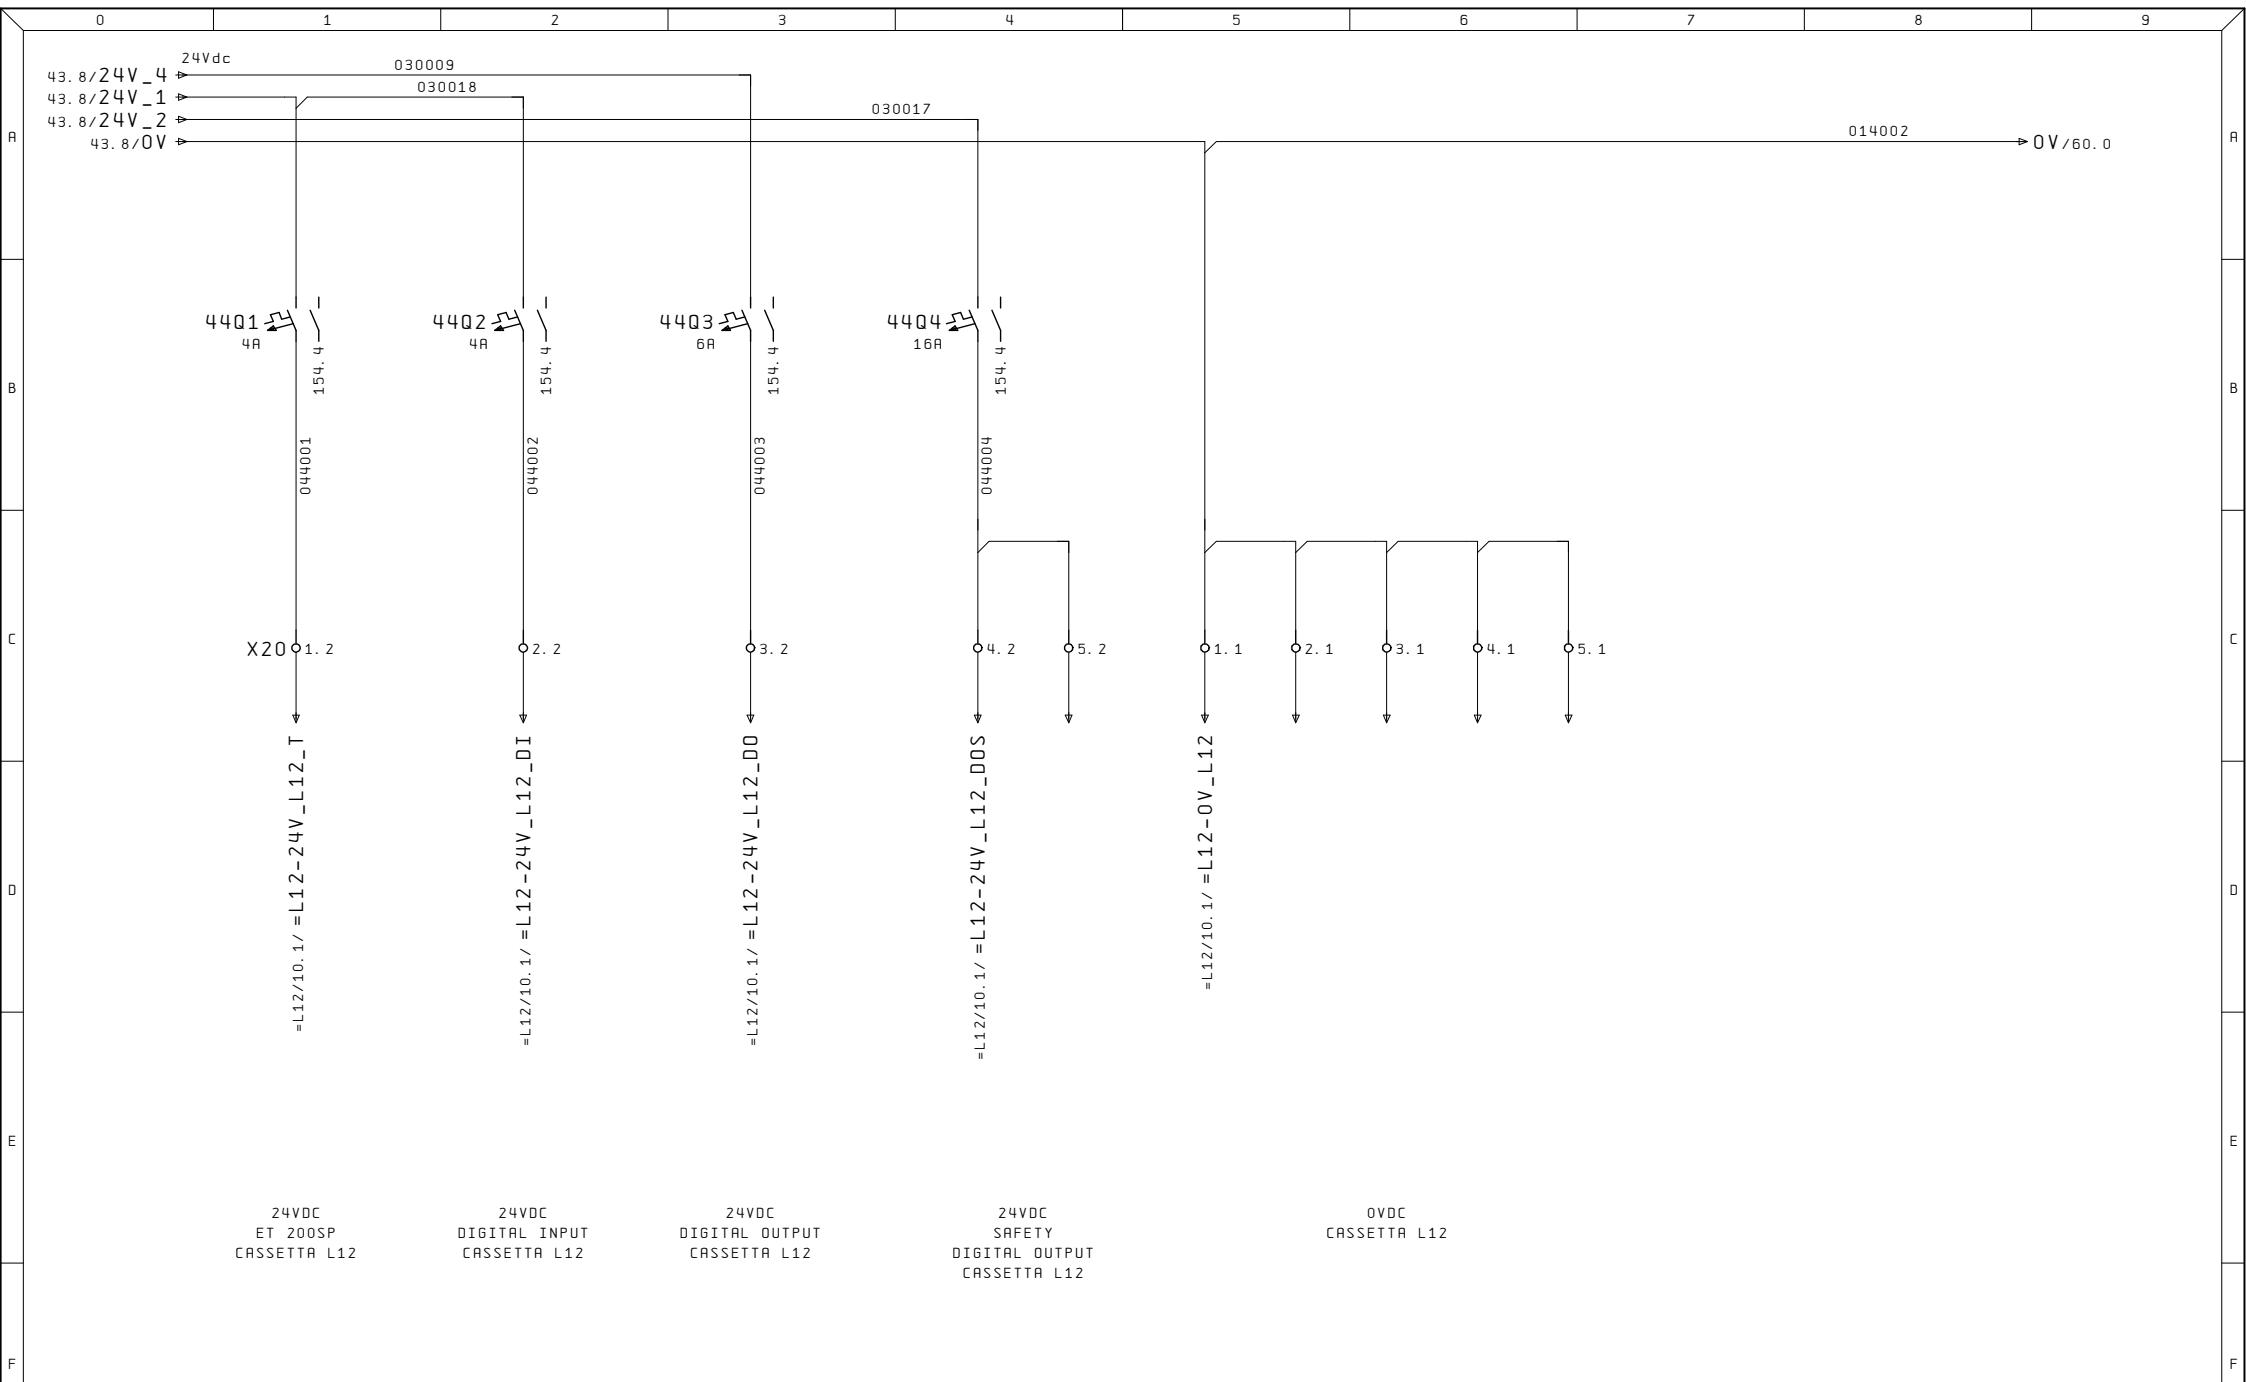


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +	
	Data :				Descrizione pagina				Pag. 44
	Diseg. :			Cliente Finale	ALIMENTAZIONI 24VDC				
	Stampa : 10. Set. 2019				CASSETTE L12				
	Verif. :								

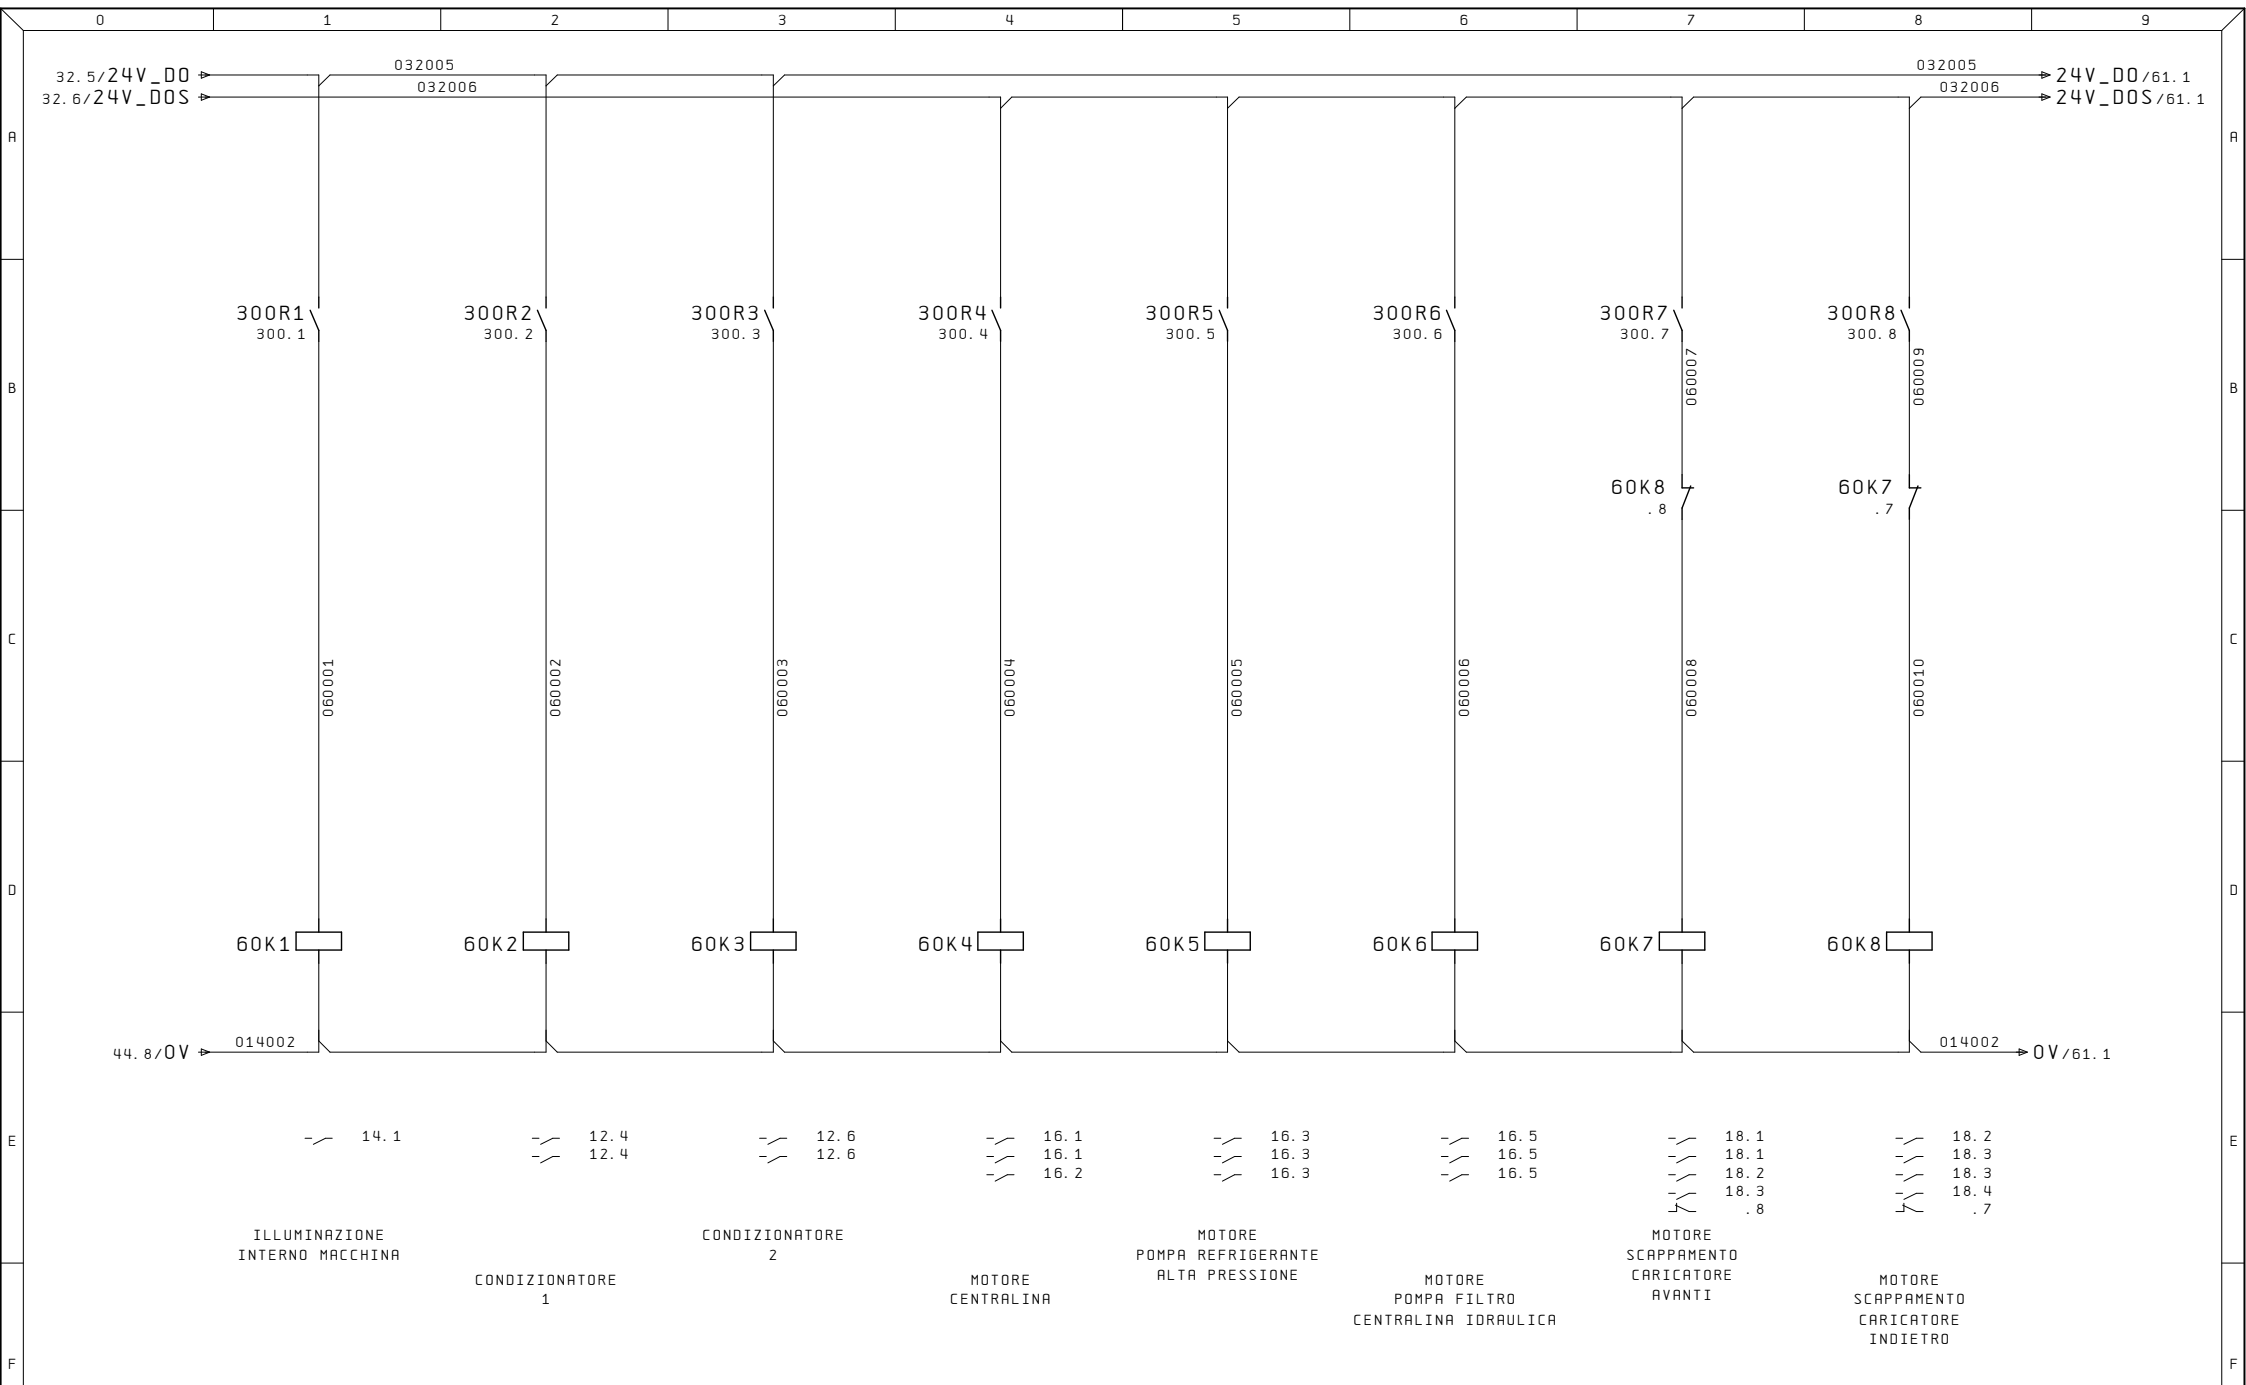


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				COMANDI GENERALI			60
	Verif. :							di

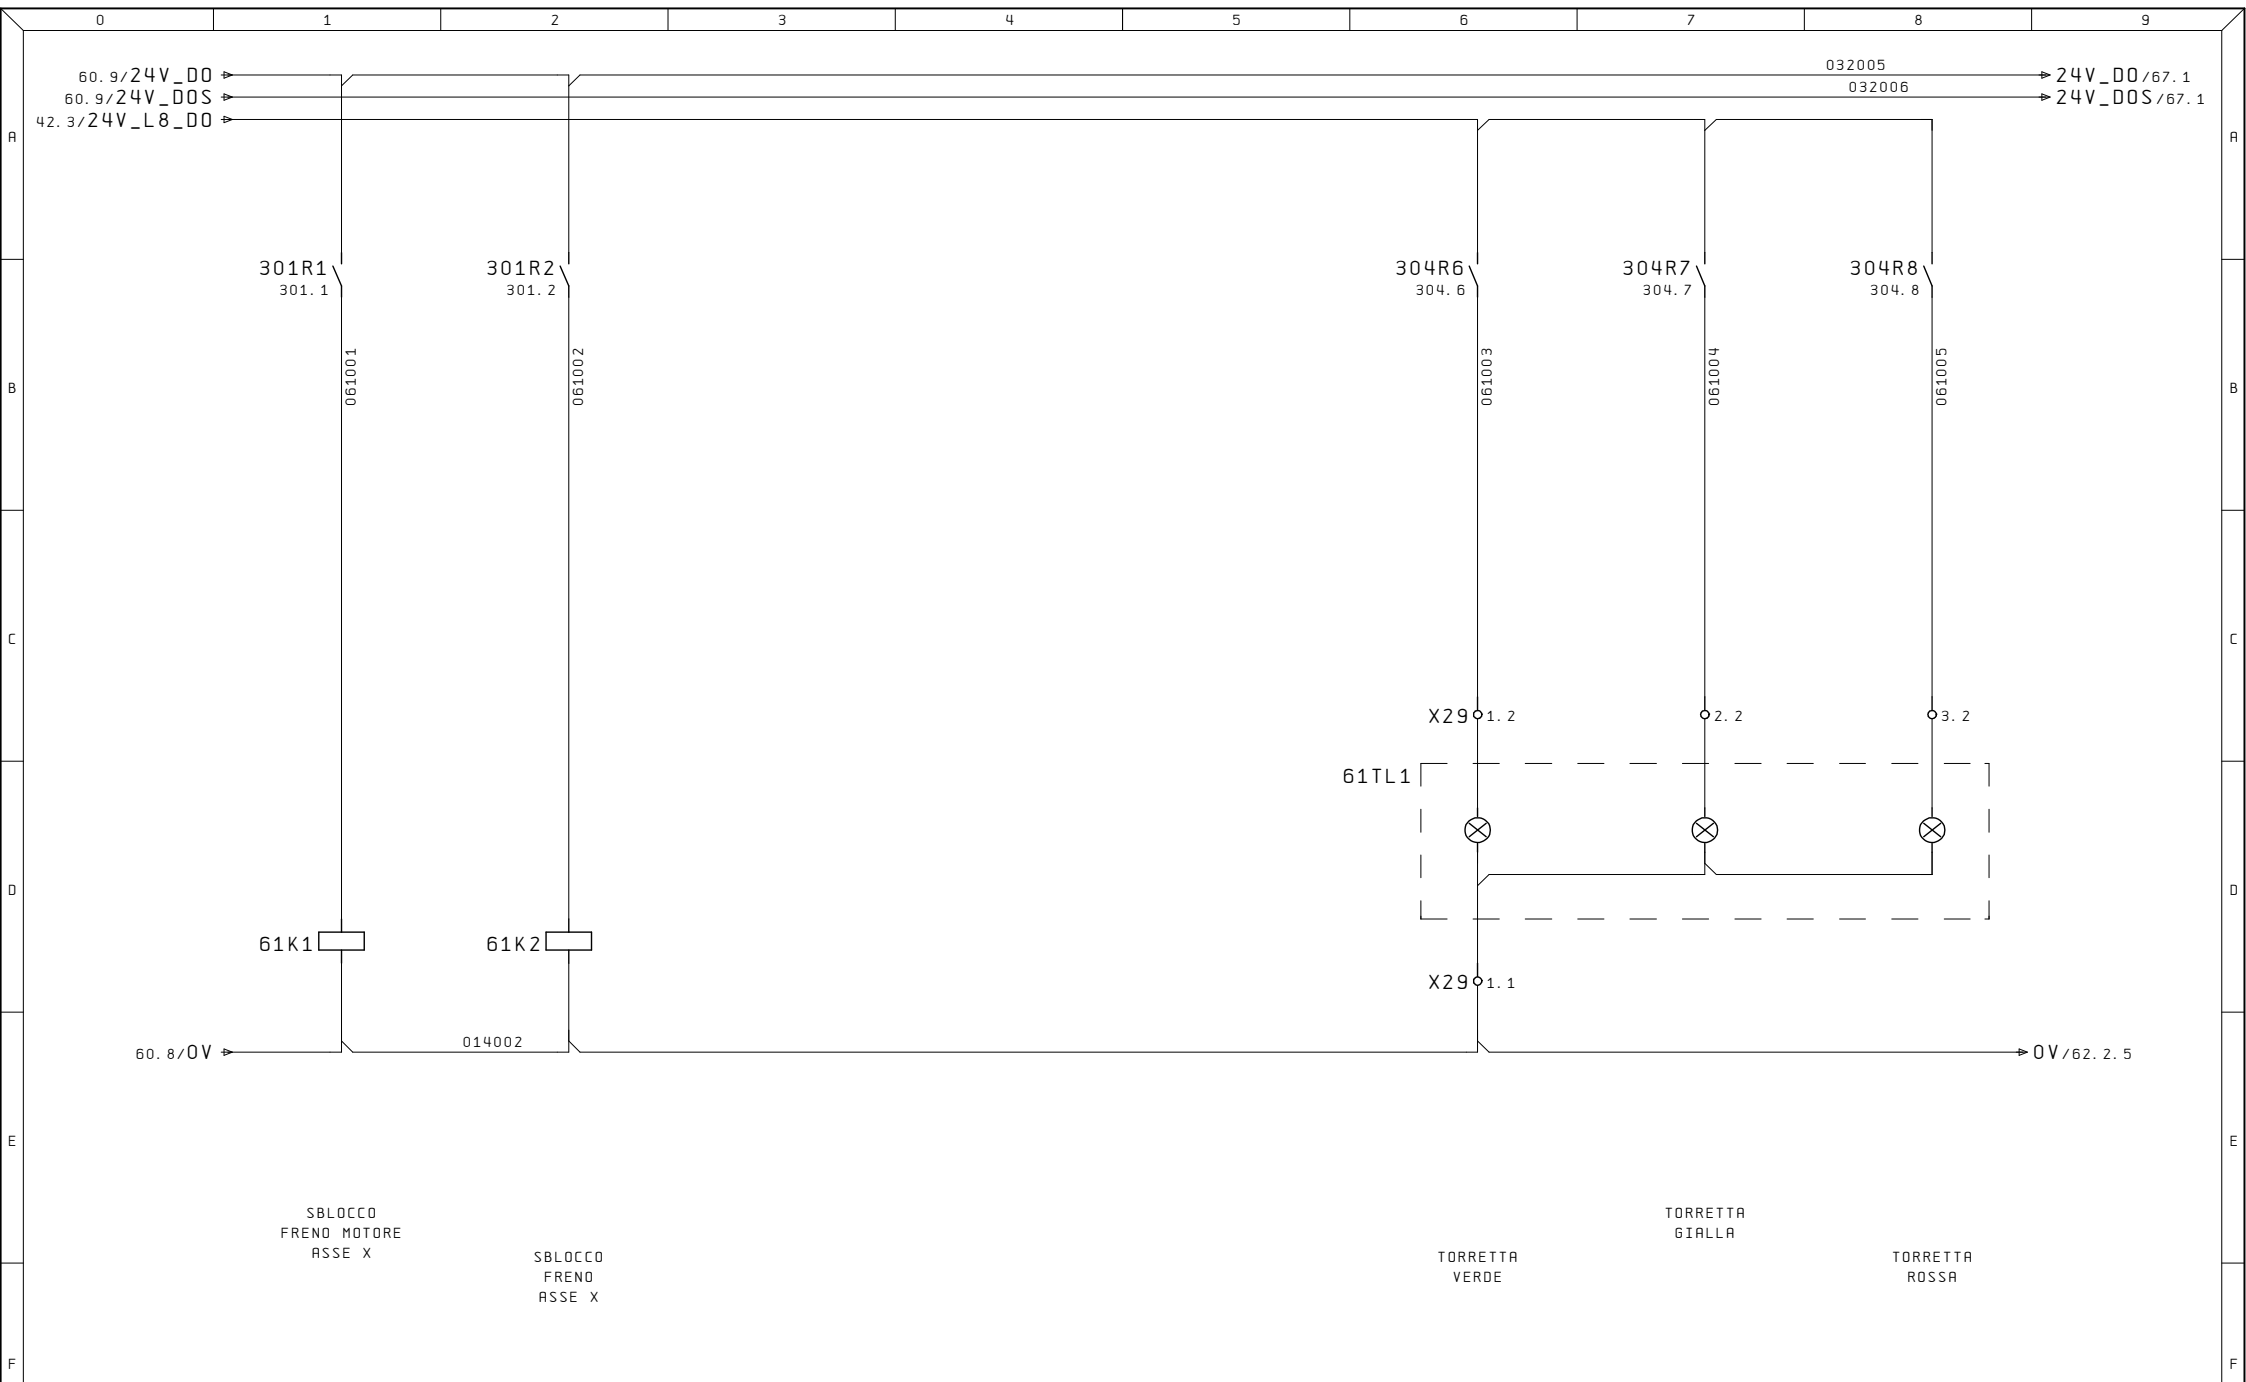


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +
	Data :			Descrizione pagina COMANDI GENERALI	Pag. 61			
	Diseg. :							
	Stampa : 10. Set. 2019							
	Verif. :					Cliente Finale	di	

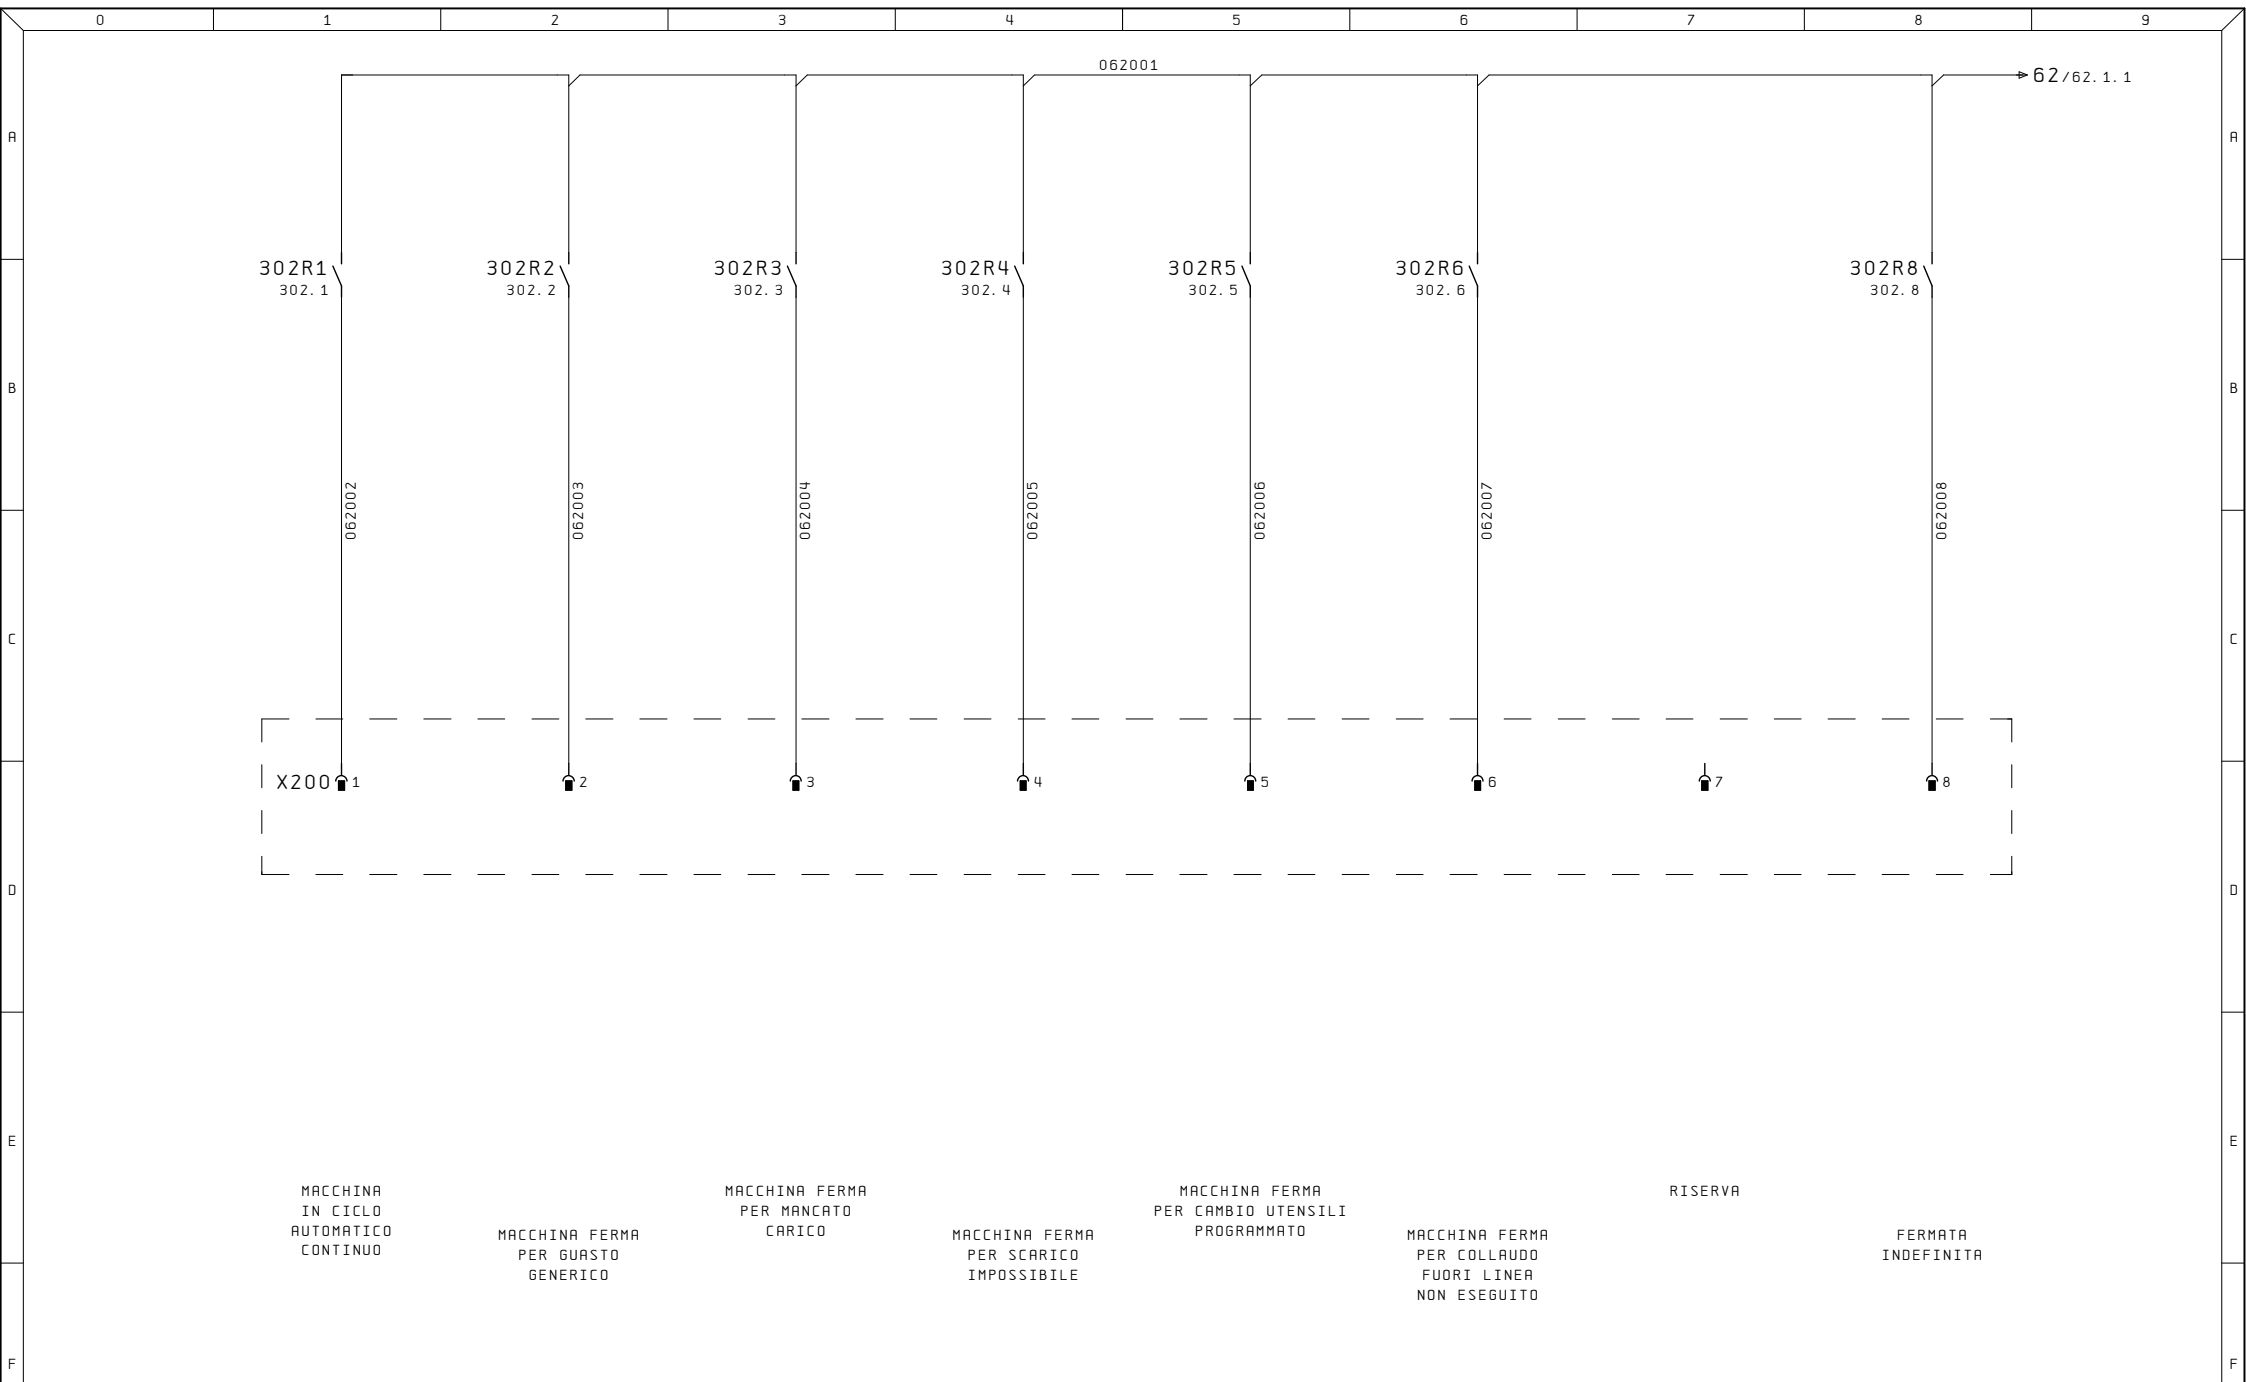


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				SEGNALI DI			62
	Verif. :				MONITORIZZAZIONE 1 DI 3			di

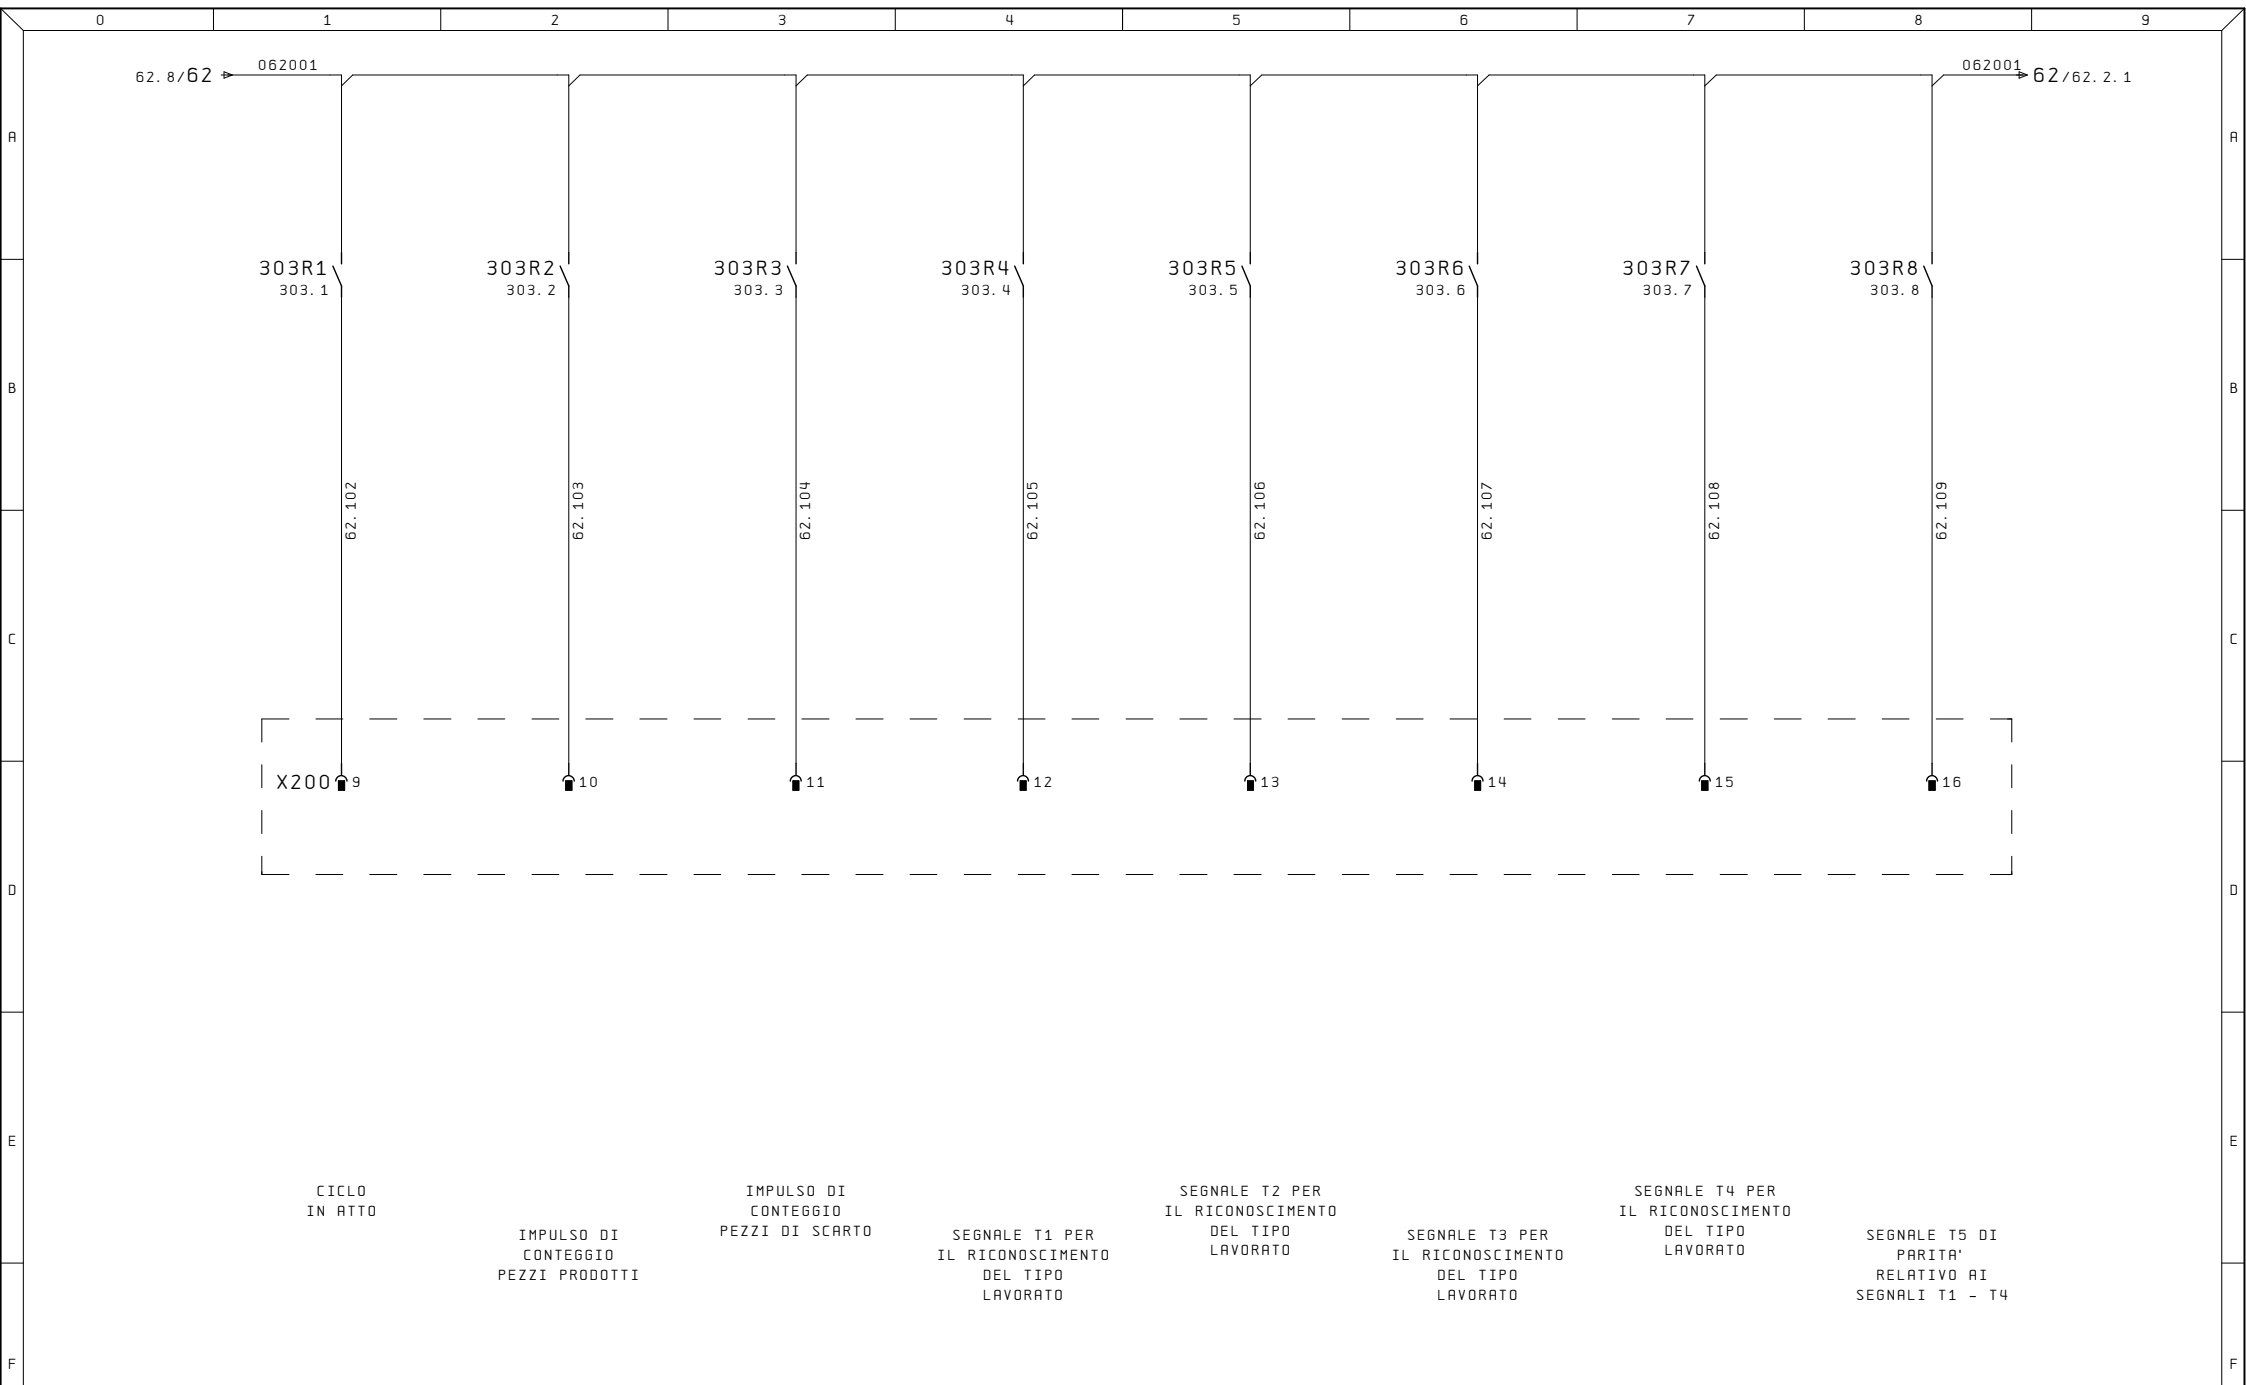


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 62.1
	Stampa : 10. Set. 2019				SEGNALI DI			di
	Verif. :				MONITORIZZAZIONE 2 DI 3			

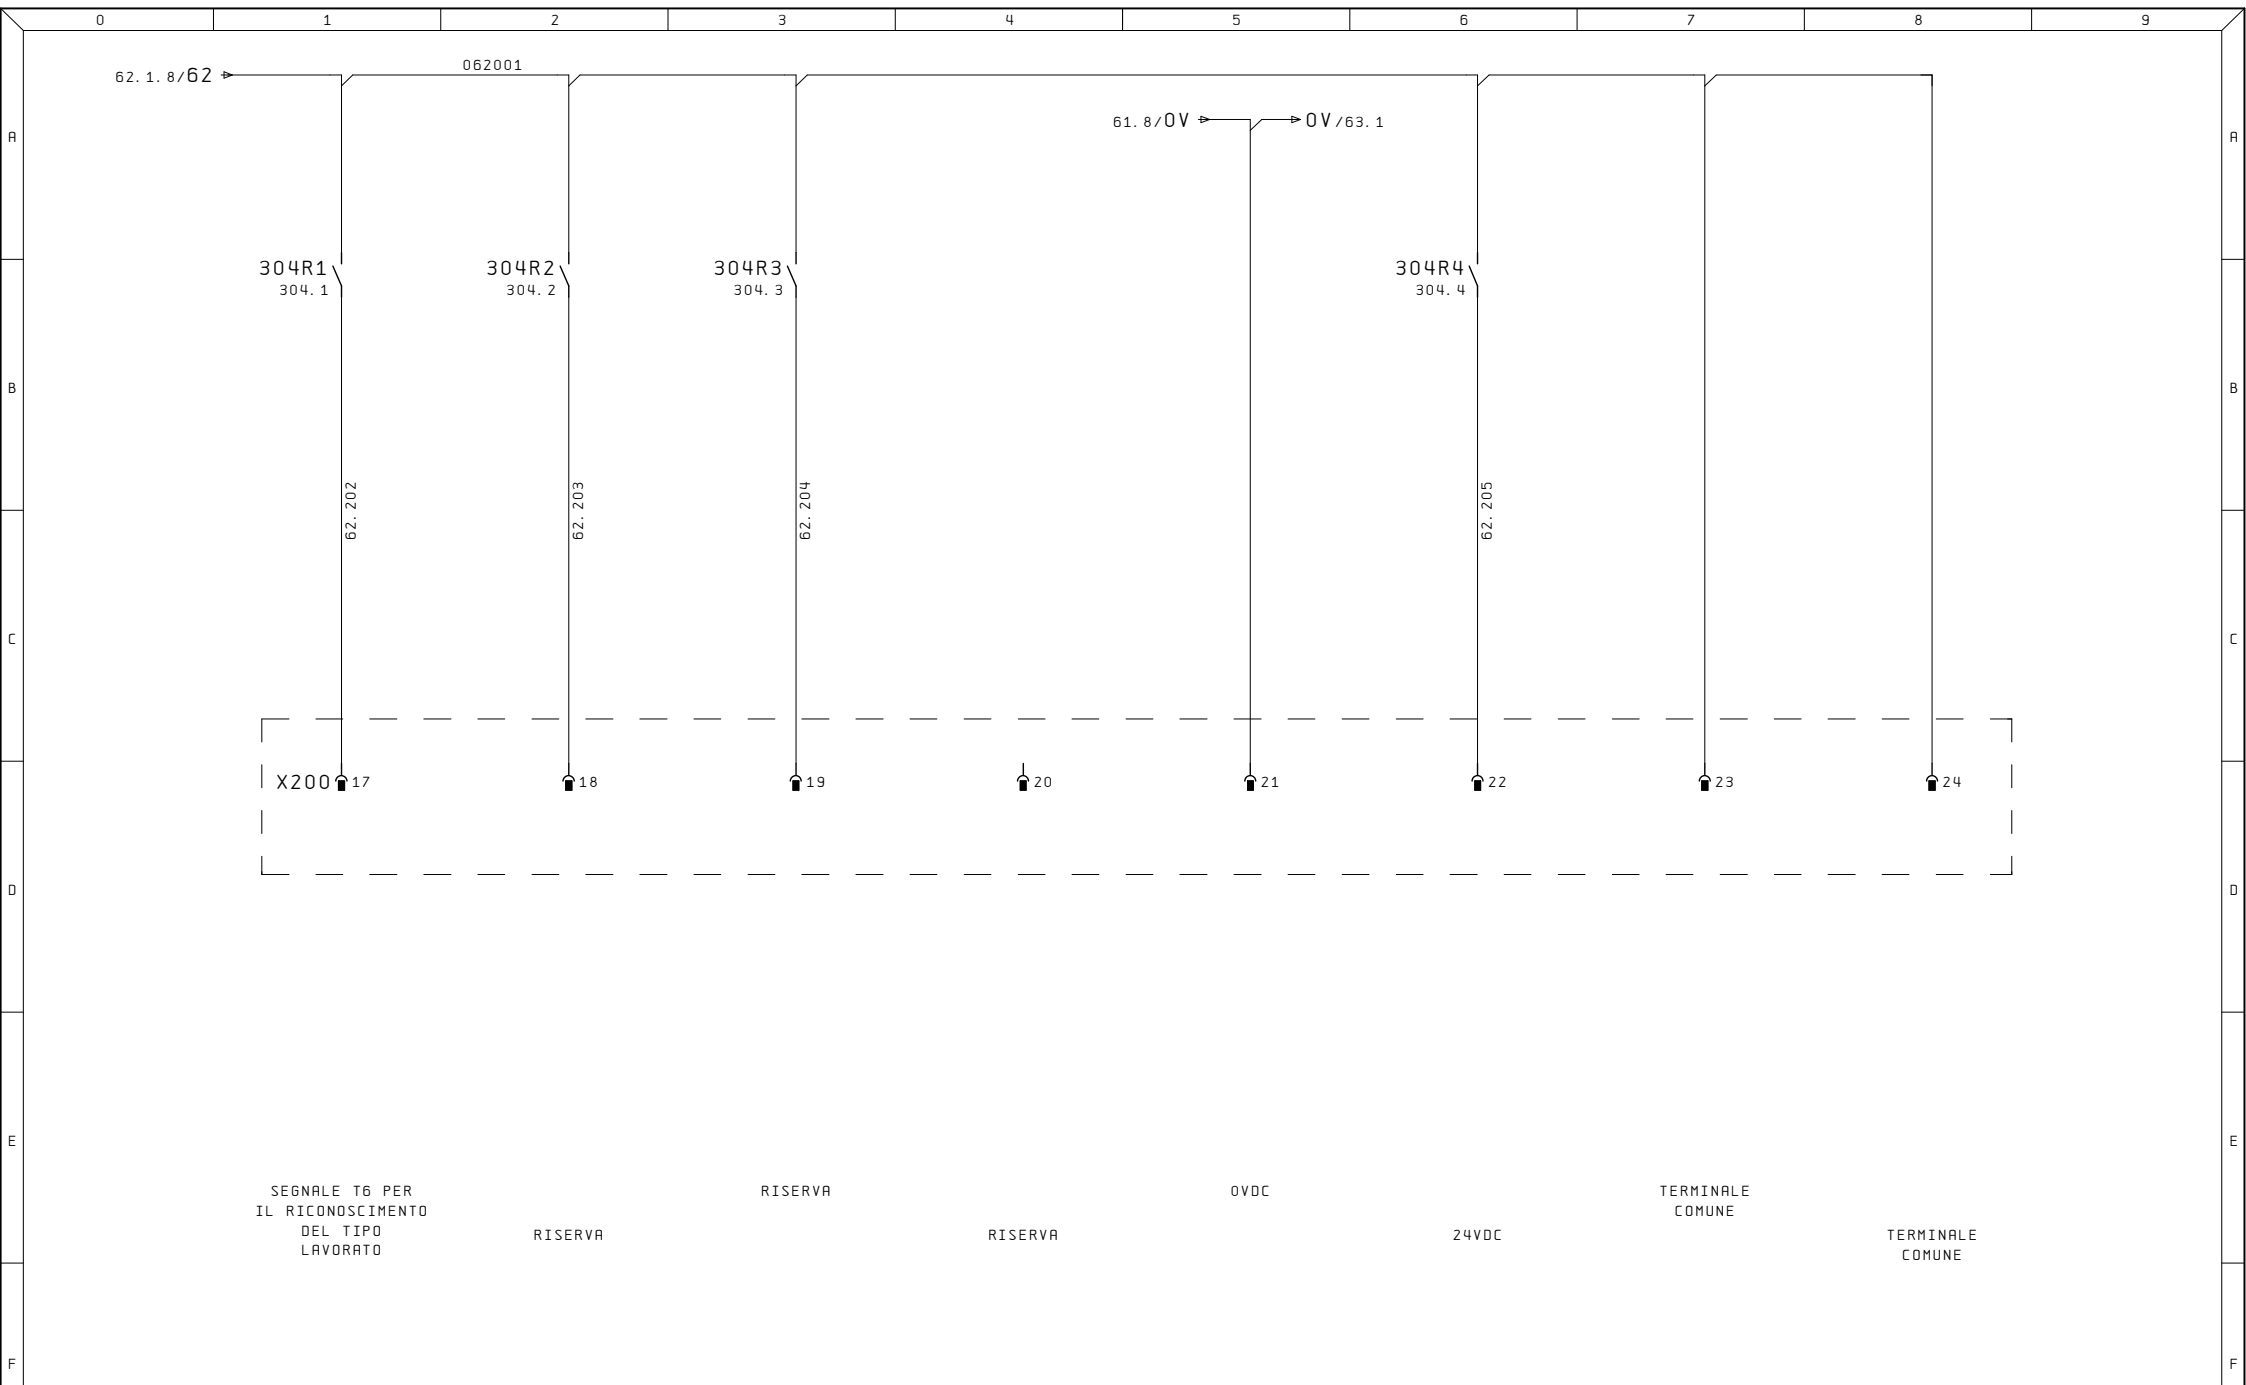


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 62.2
	Stampa : 10. Set. 2019				SEGNALI DI			di
	Verif. :				MONITORIZZAZIONE 3 DI 3			

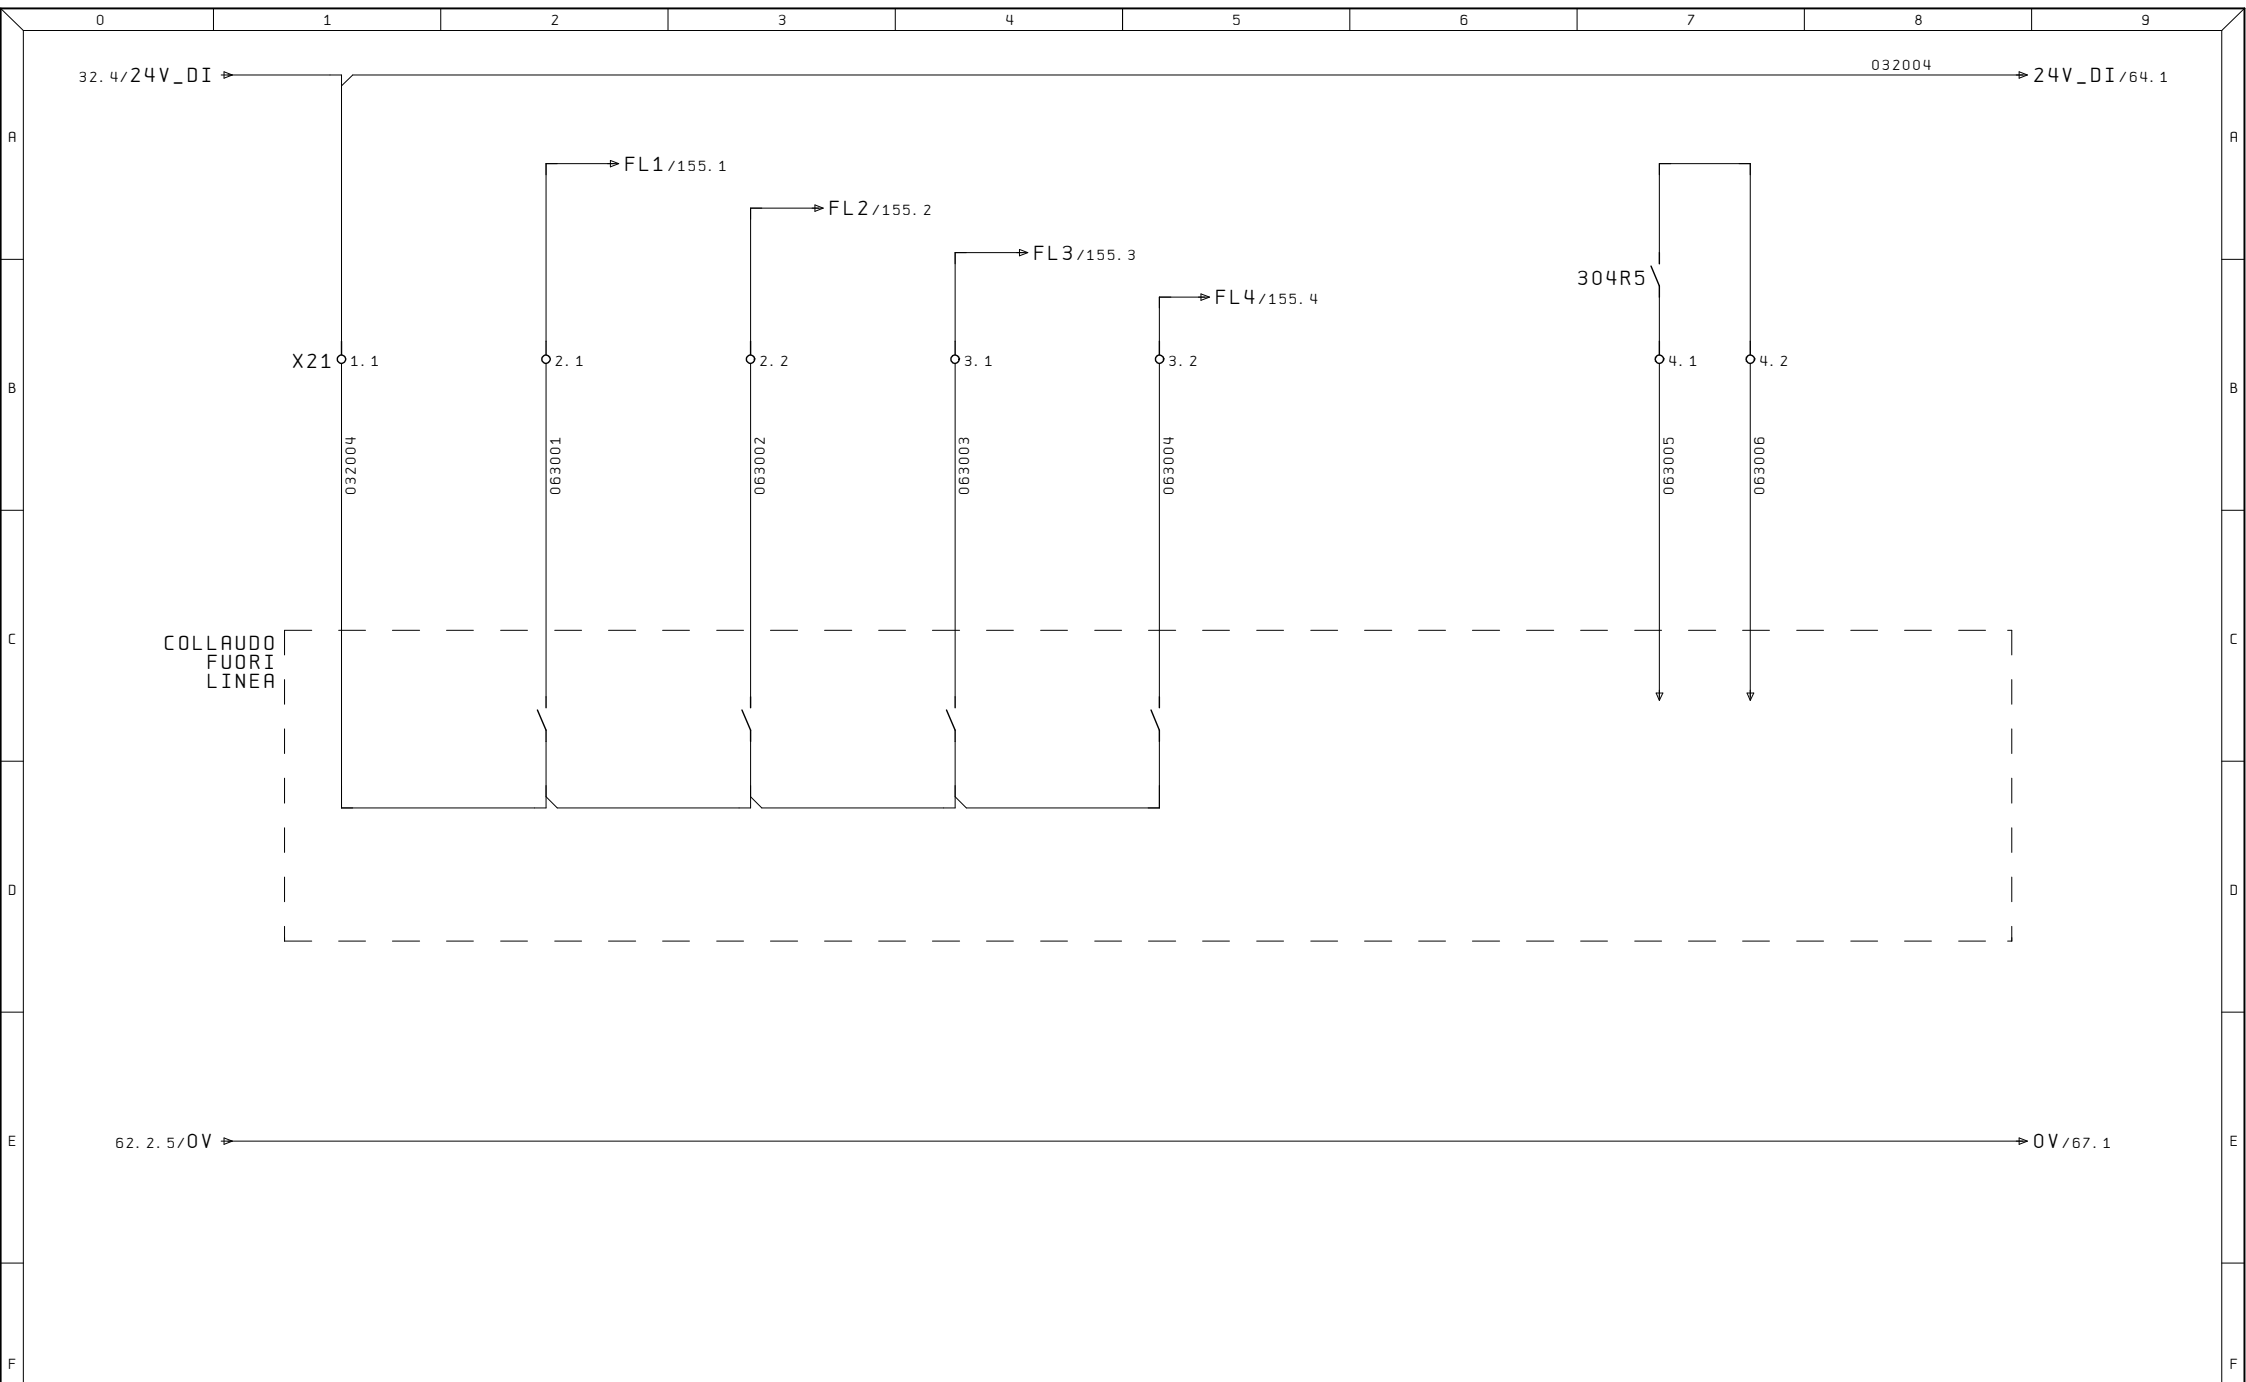


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				INTERCONNESSIONI CON			63
	Verif. :				COLLAUDO FUORI LINEA			di

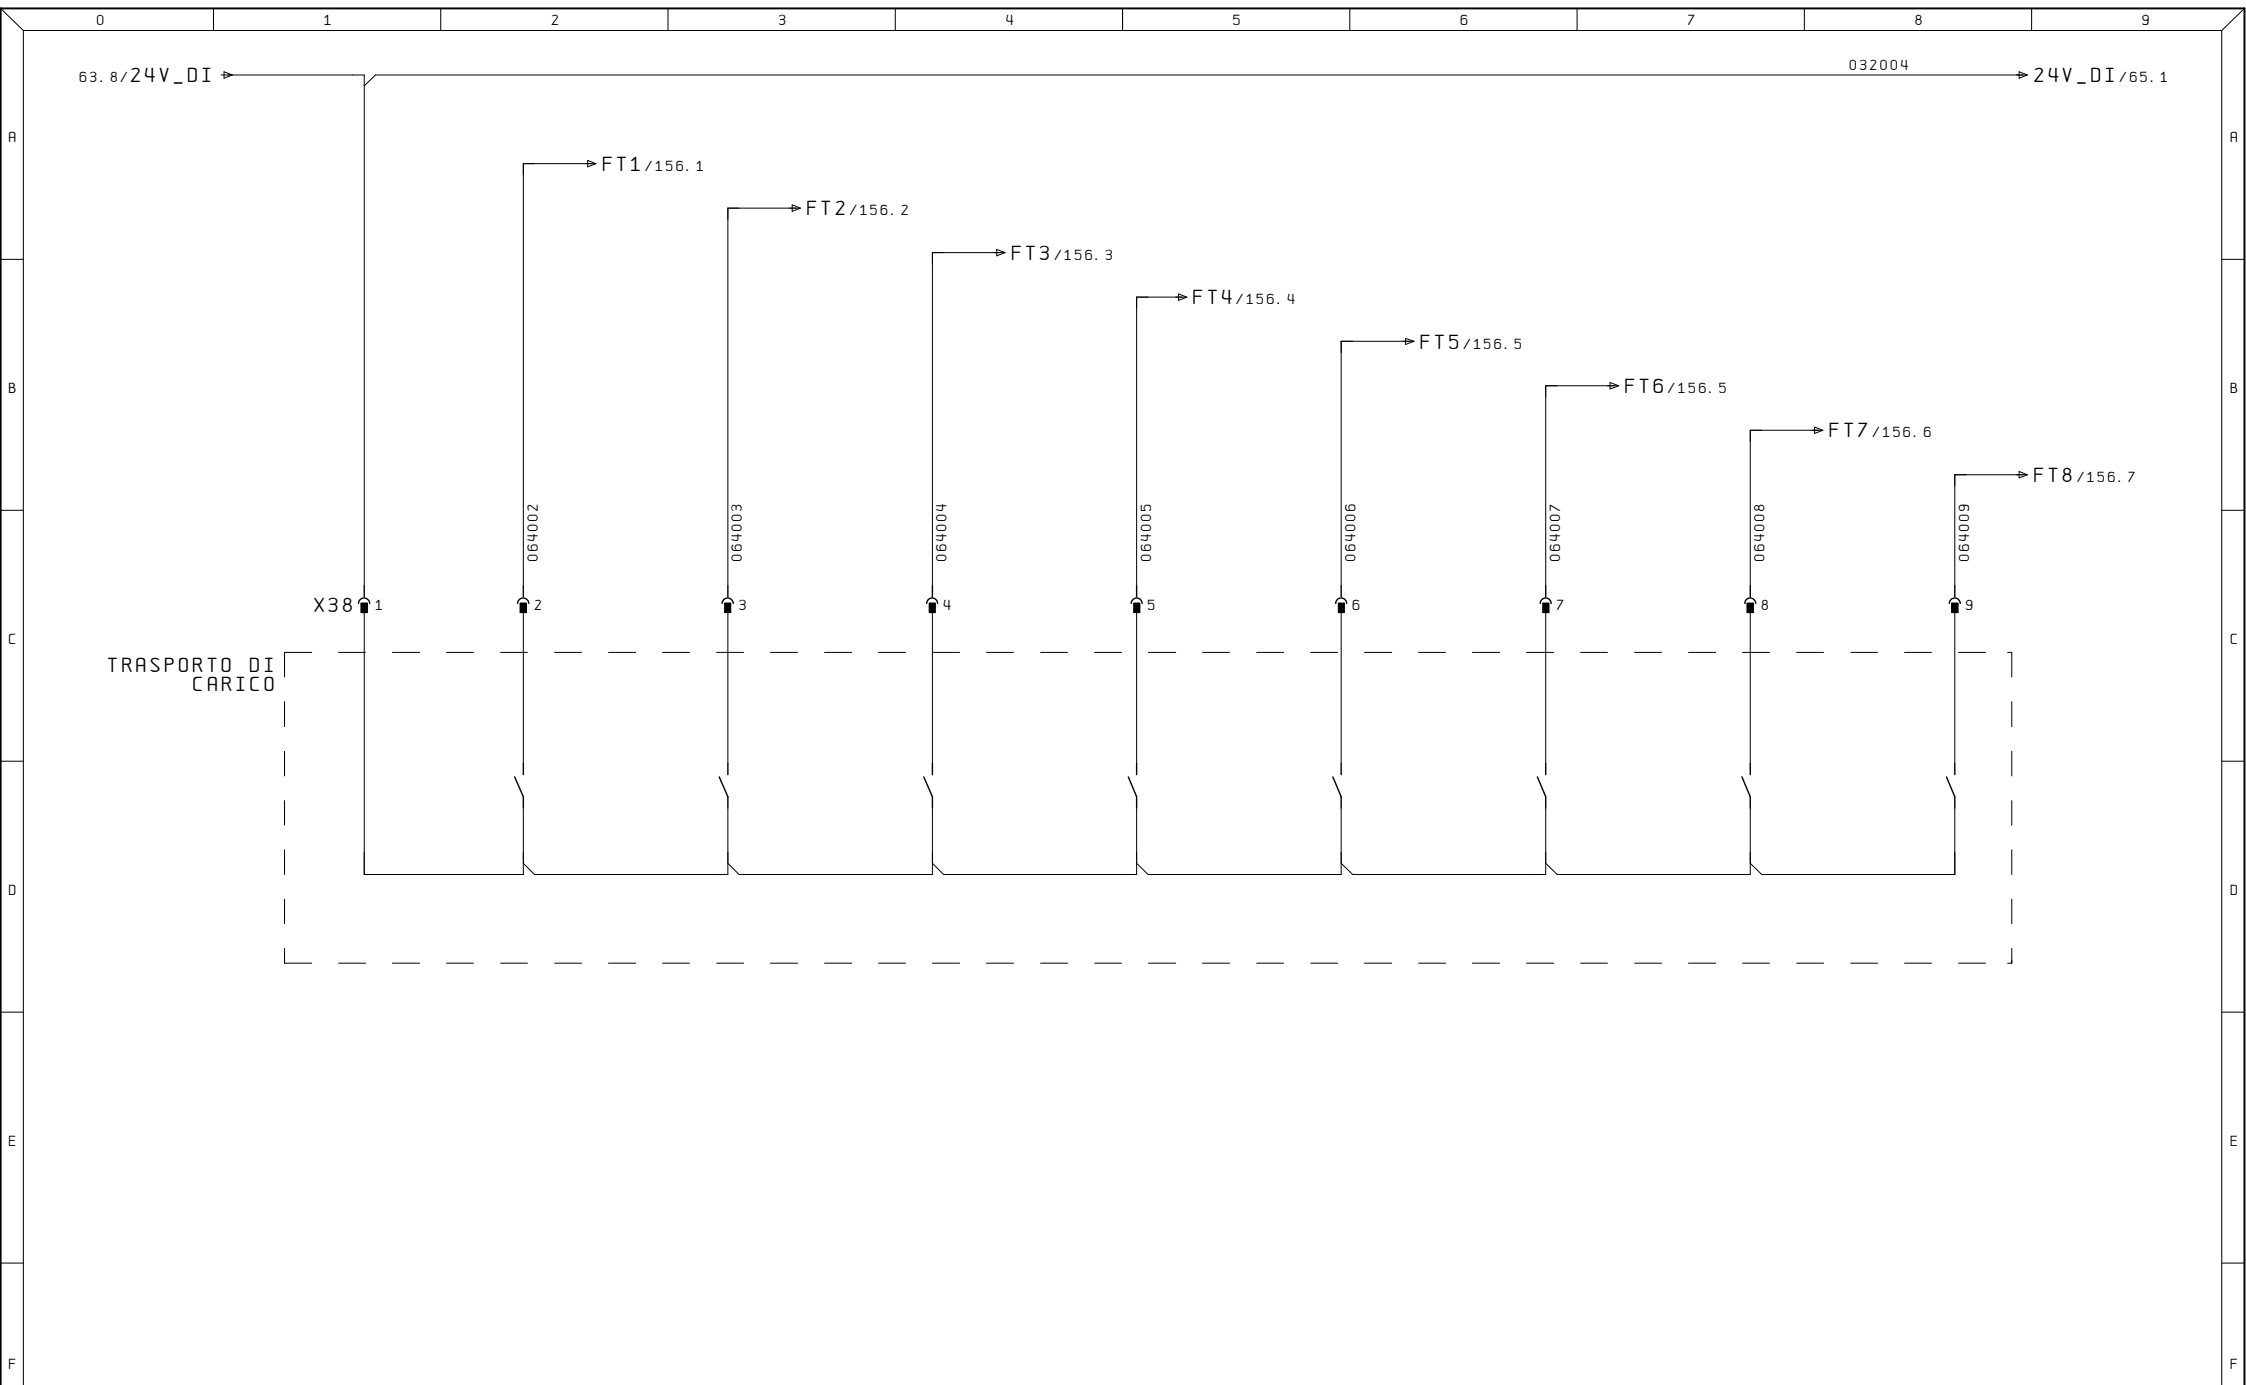


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				INTERCONNESSIONI CON			64
	Verif. :				TRASPORTO DI CARICO			di

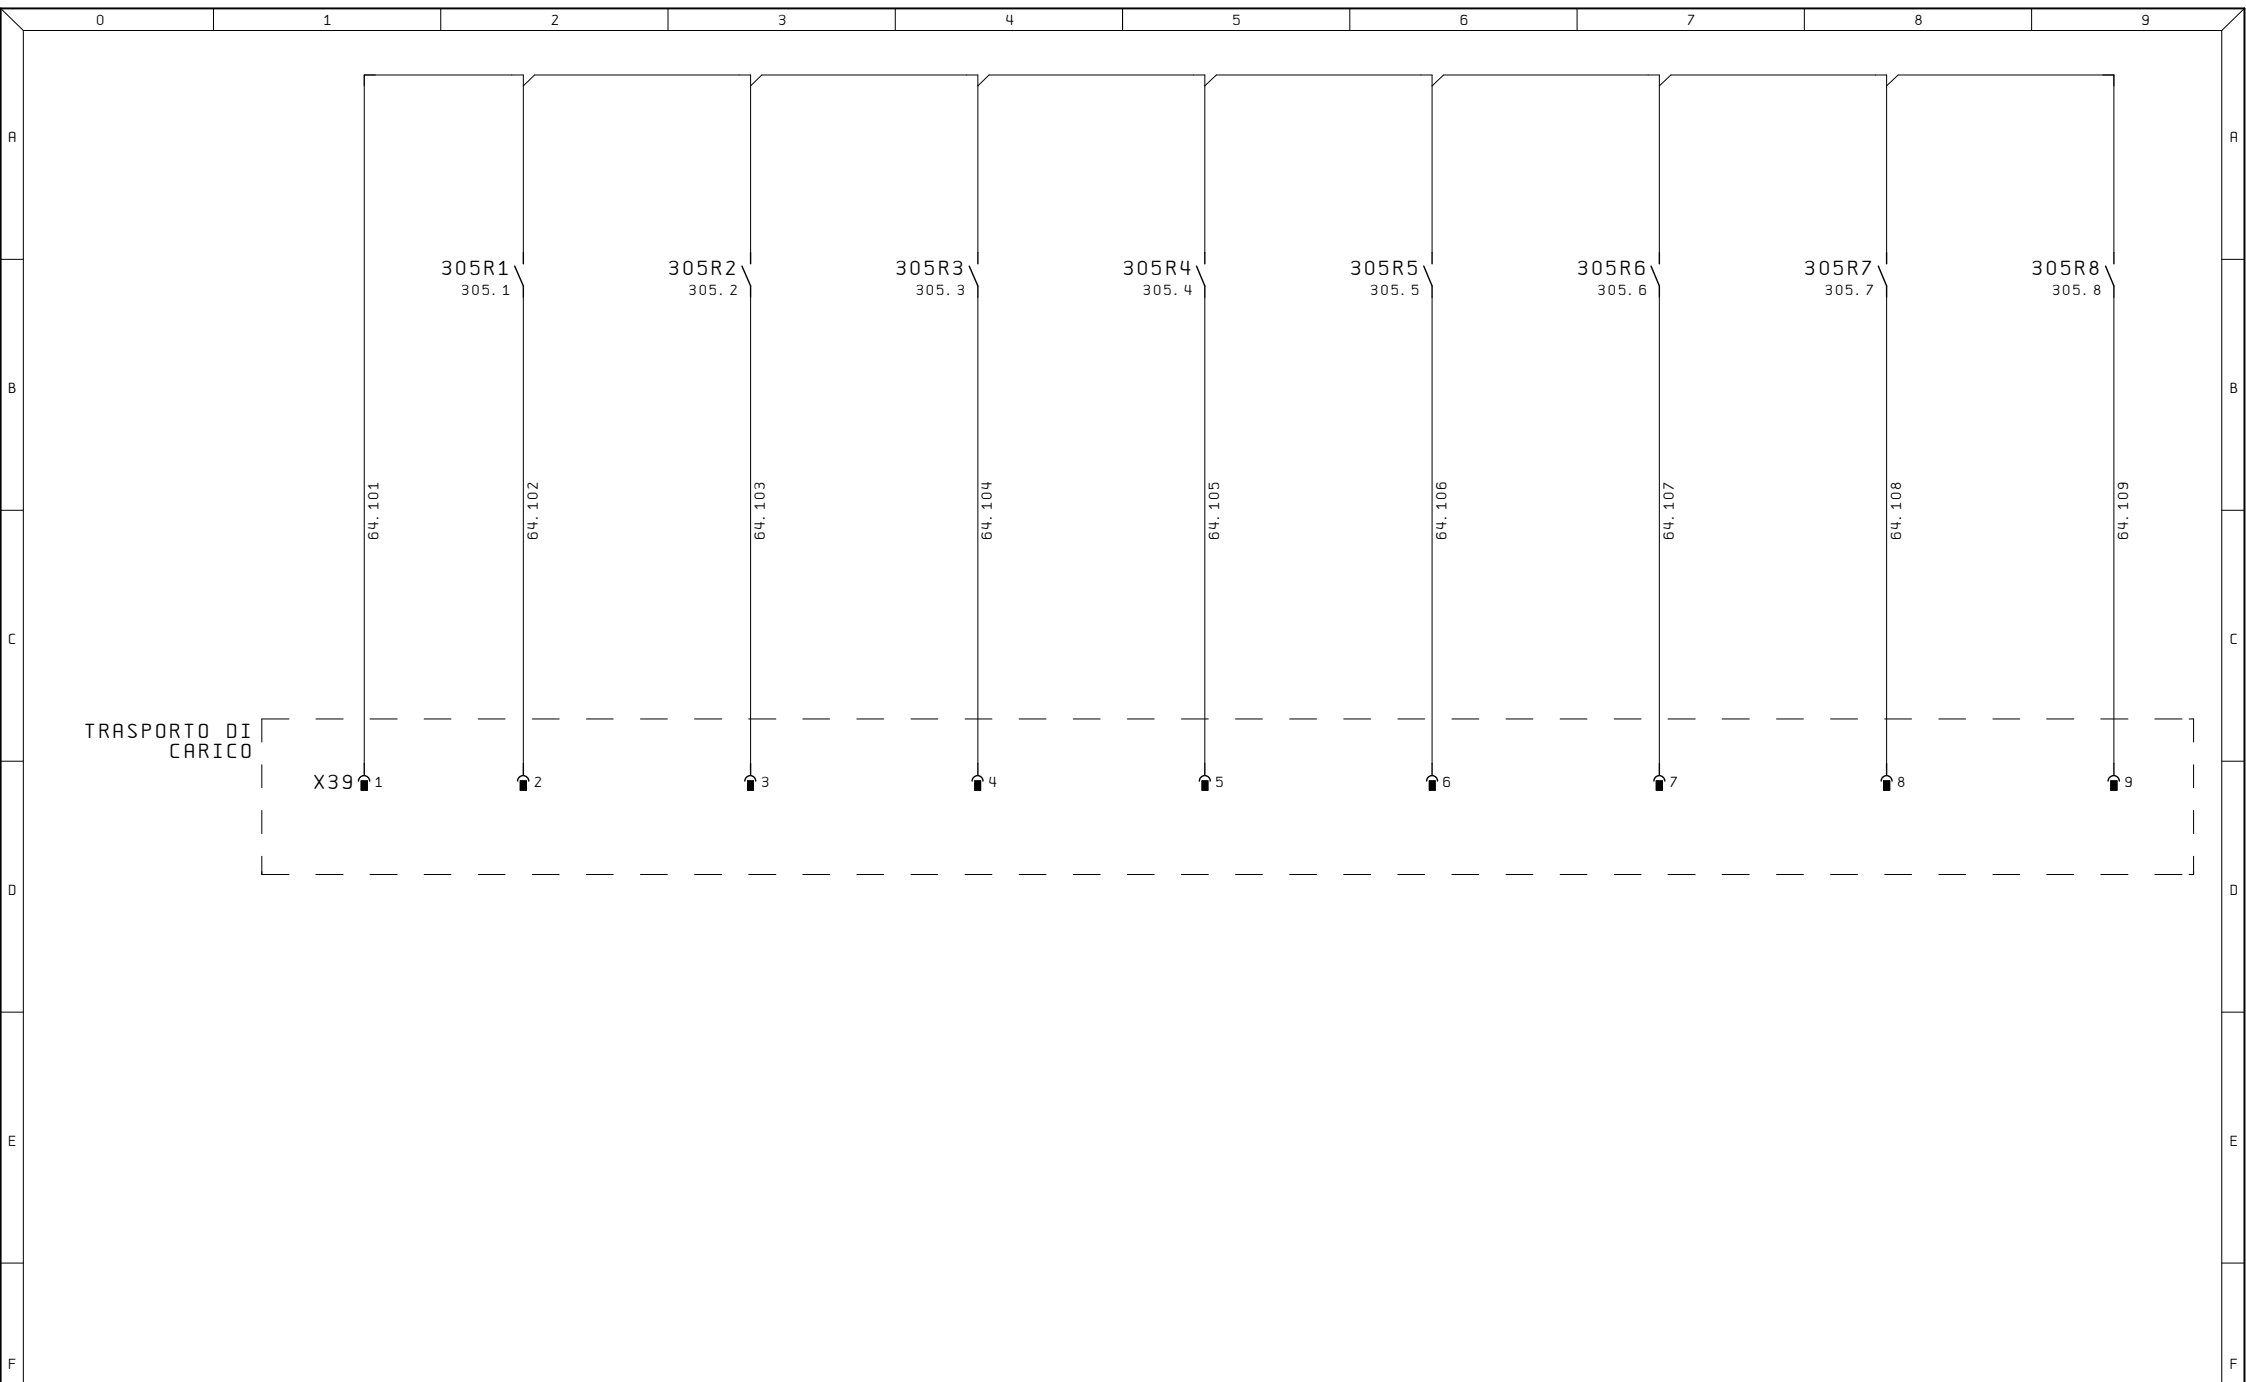


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 64.1
	Stampa : 10. Set. 2019				INTERCONNESSIONI CON			di
	Verif. :				TRASPORTO DI CARICO			

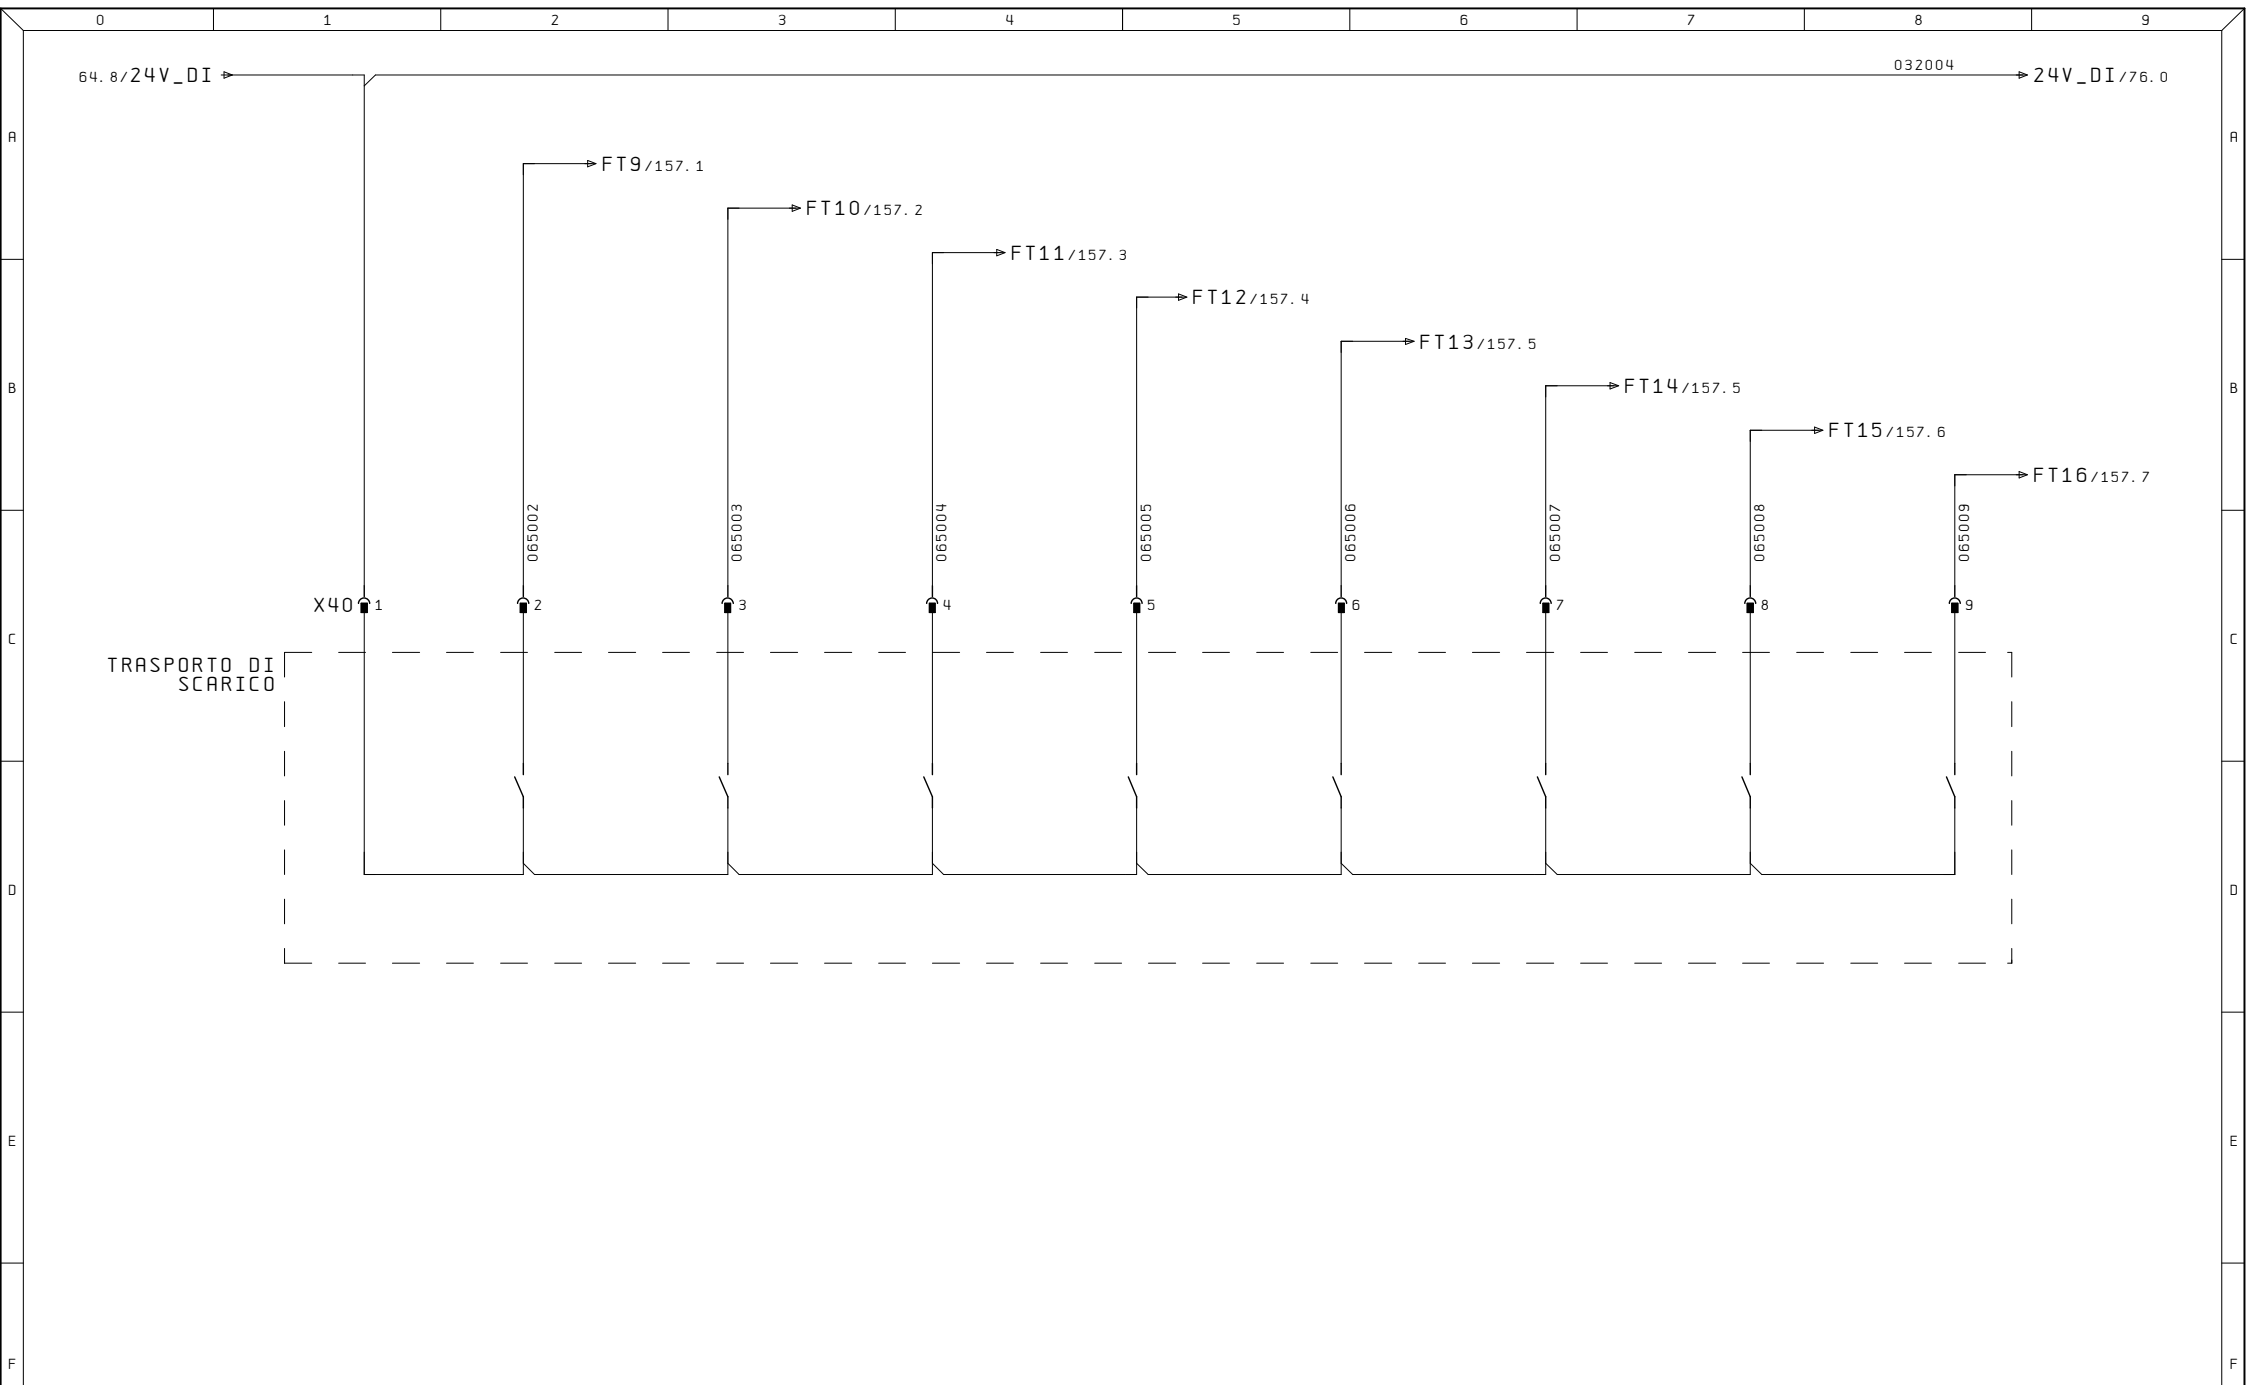


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				INTERCONNESSIONI CON			65
	Verif. :				TRASPORTO DI SCARICO			di

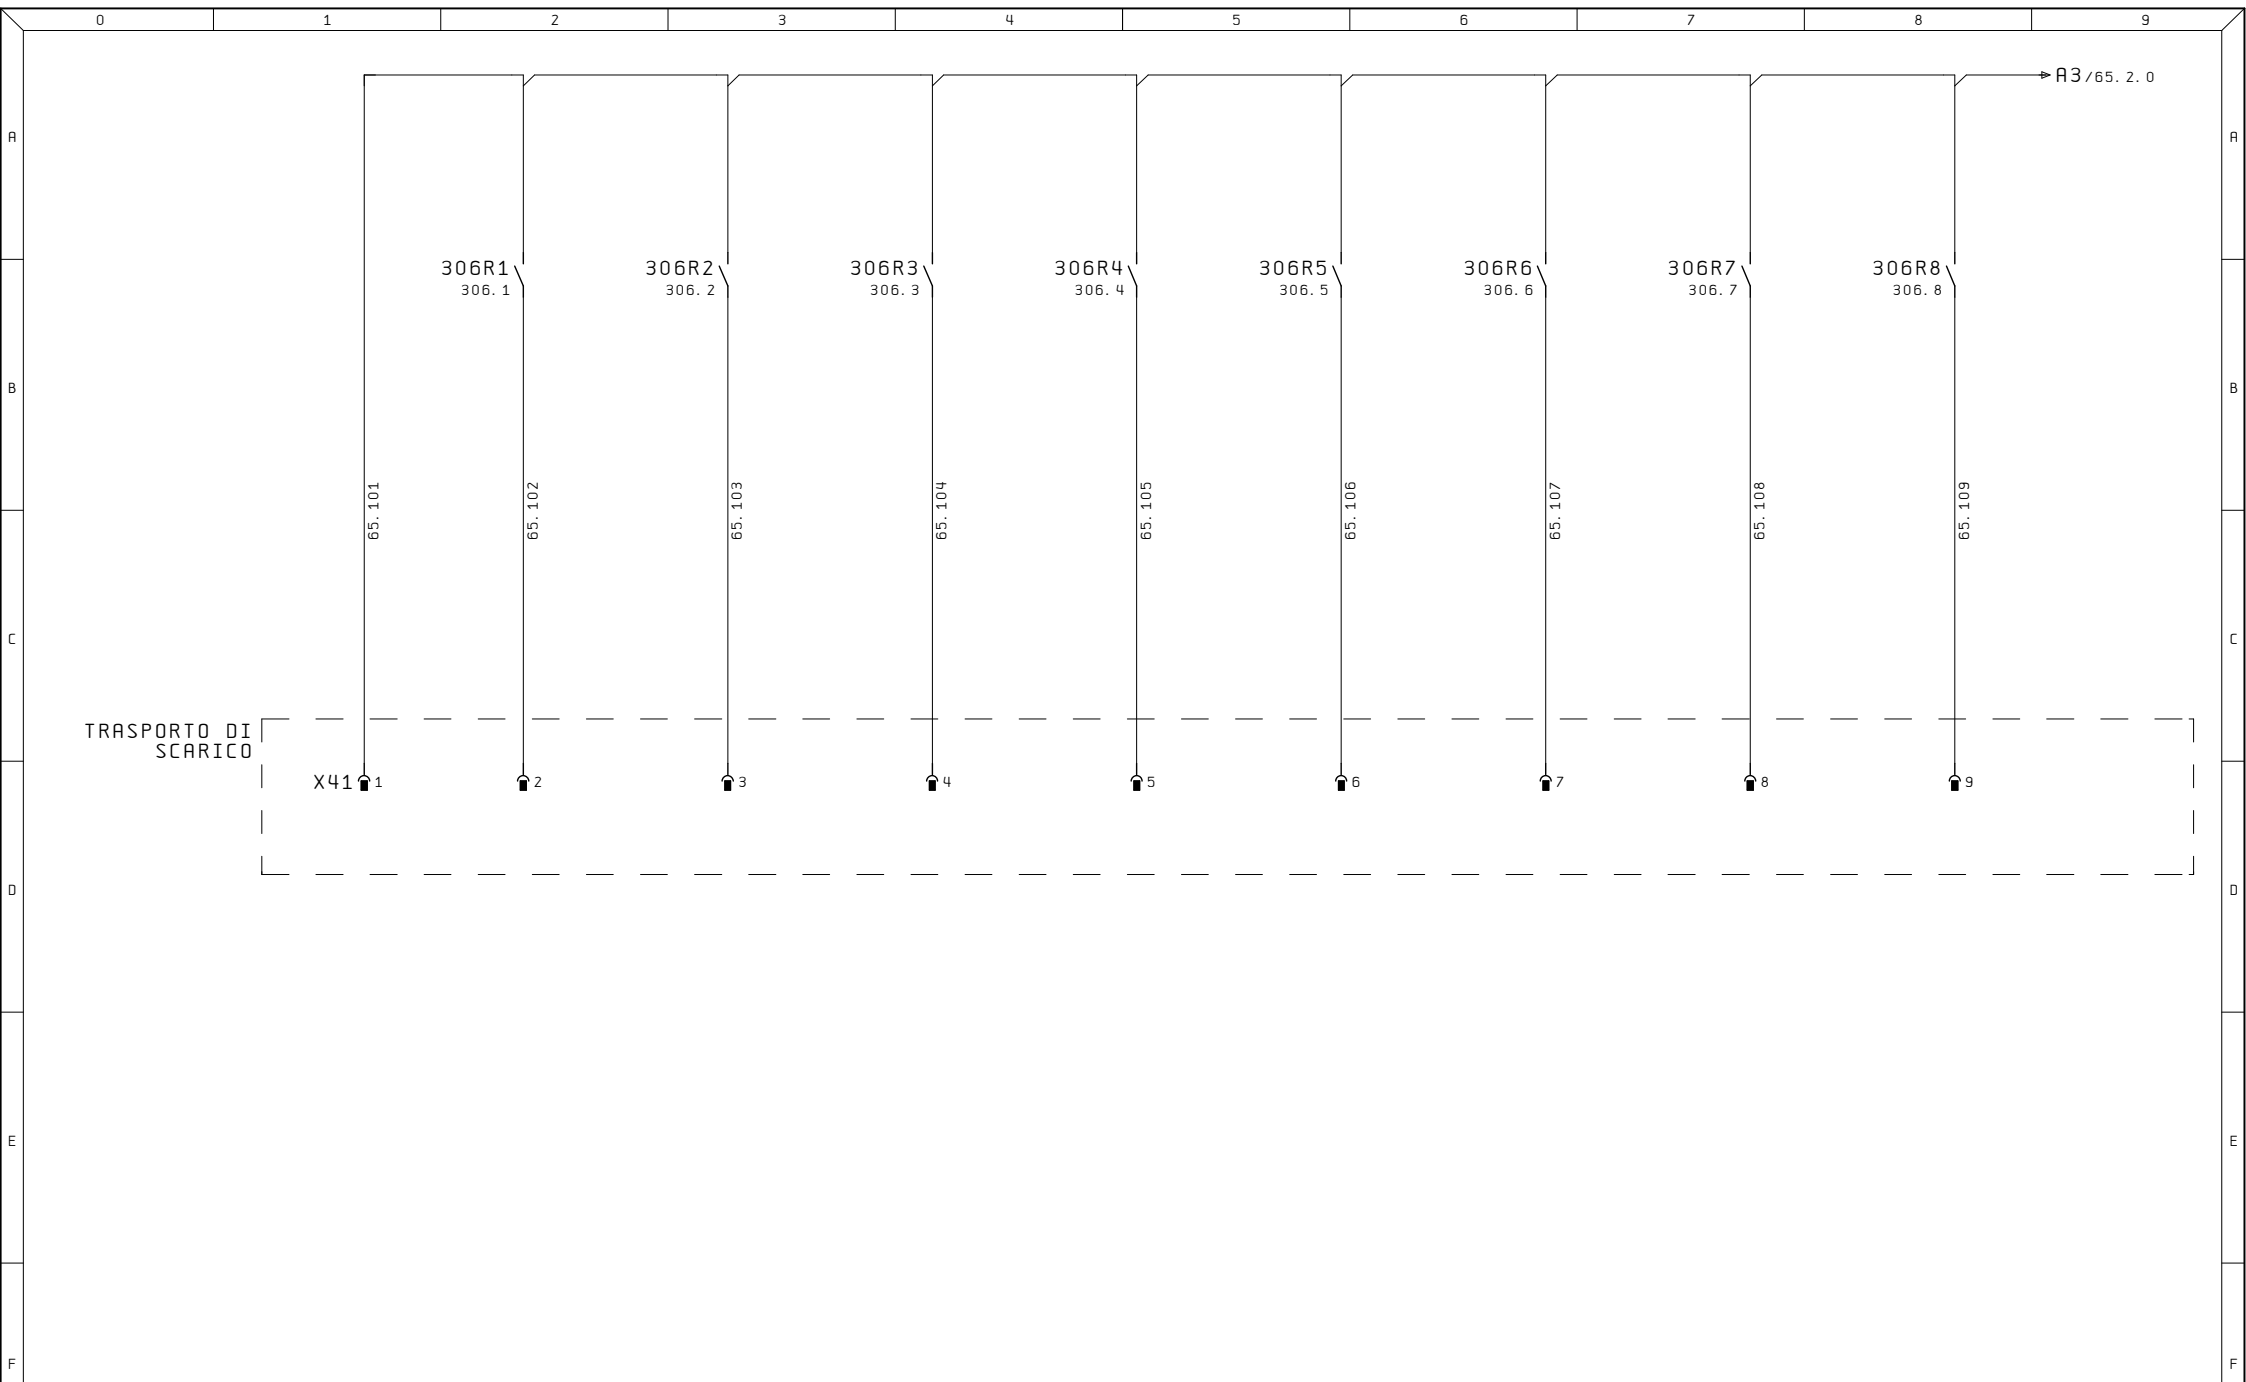


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +	Pag. 65. 1 di
	Data :			Descrizione pagina					
	Diseg. :			INTERCONNESSIONI CON					
	Stampa : 10. Set. 2019			TRASPORTO DI SCARICO					
	Verif. :			Cliente Finale					

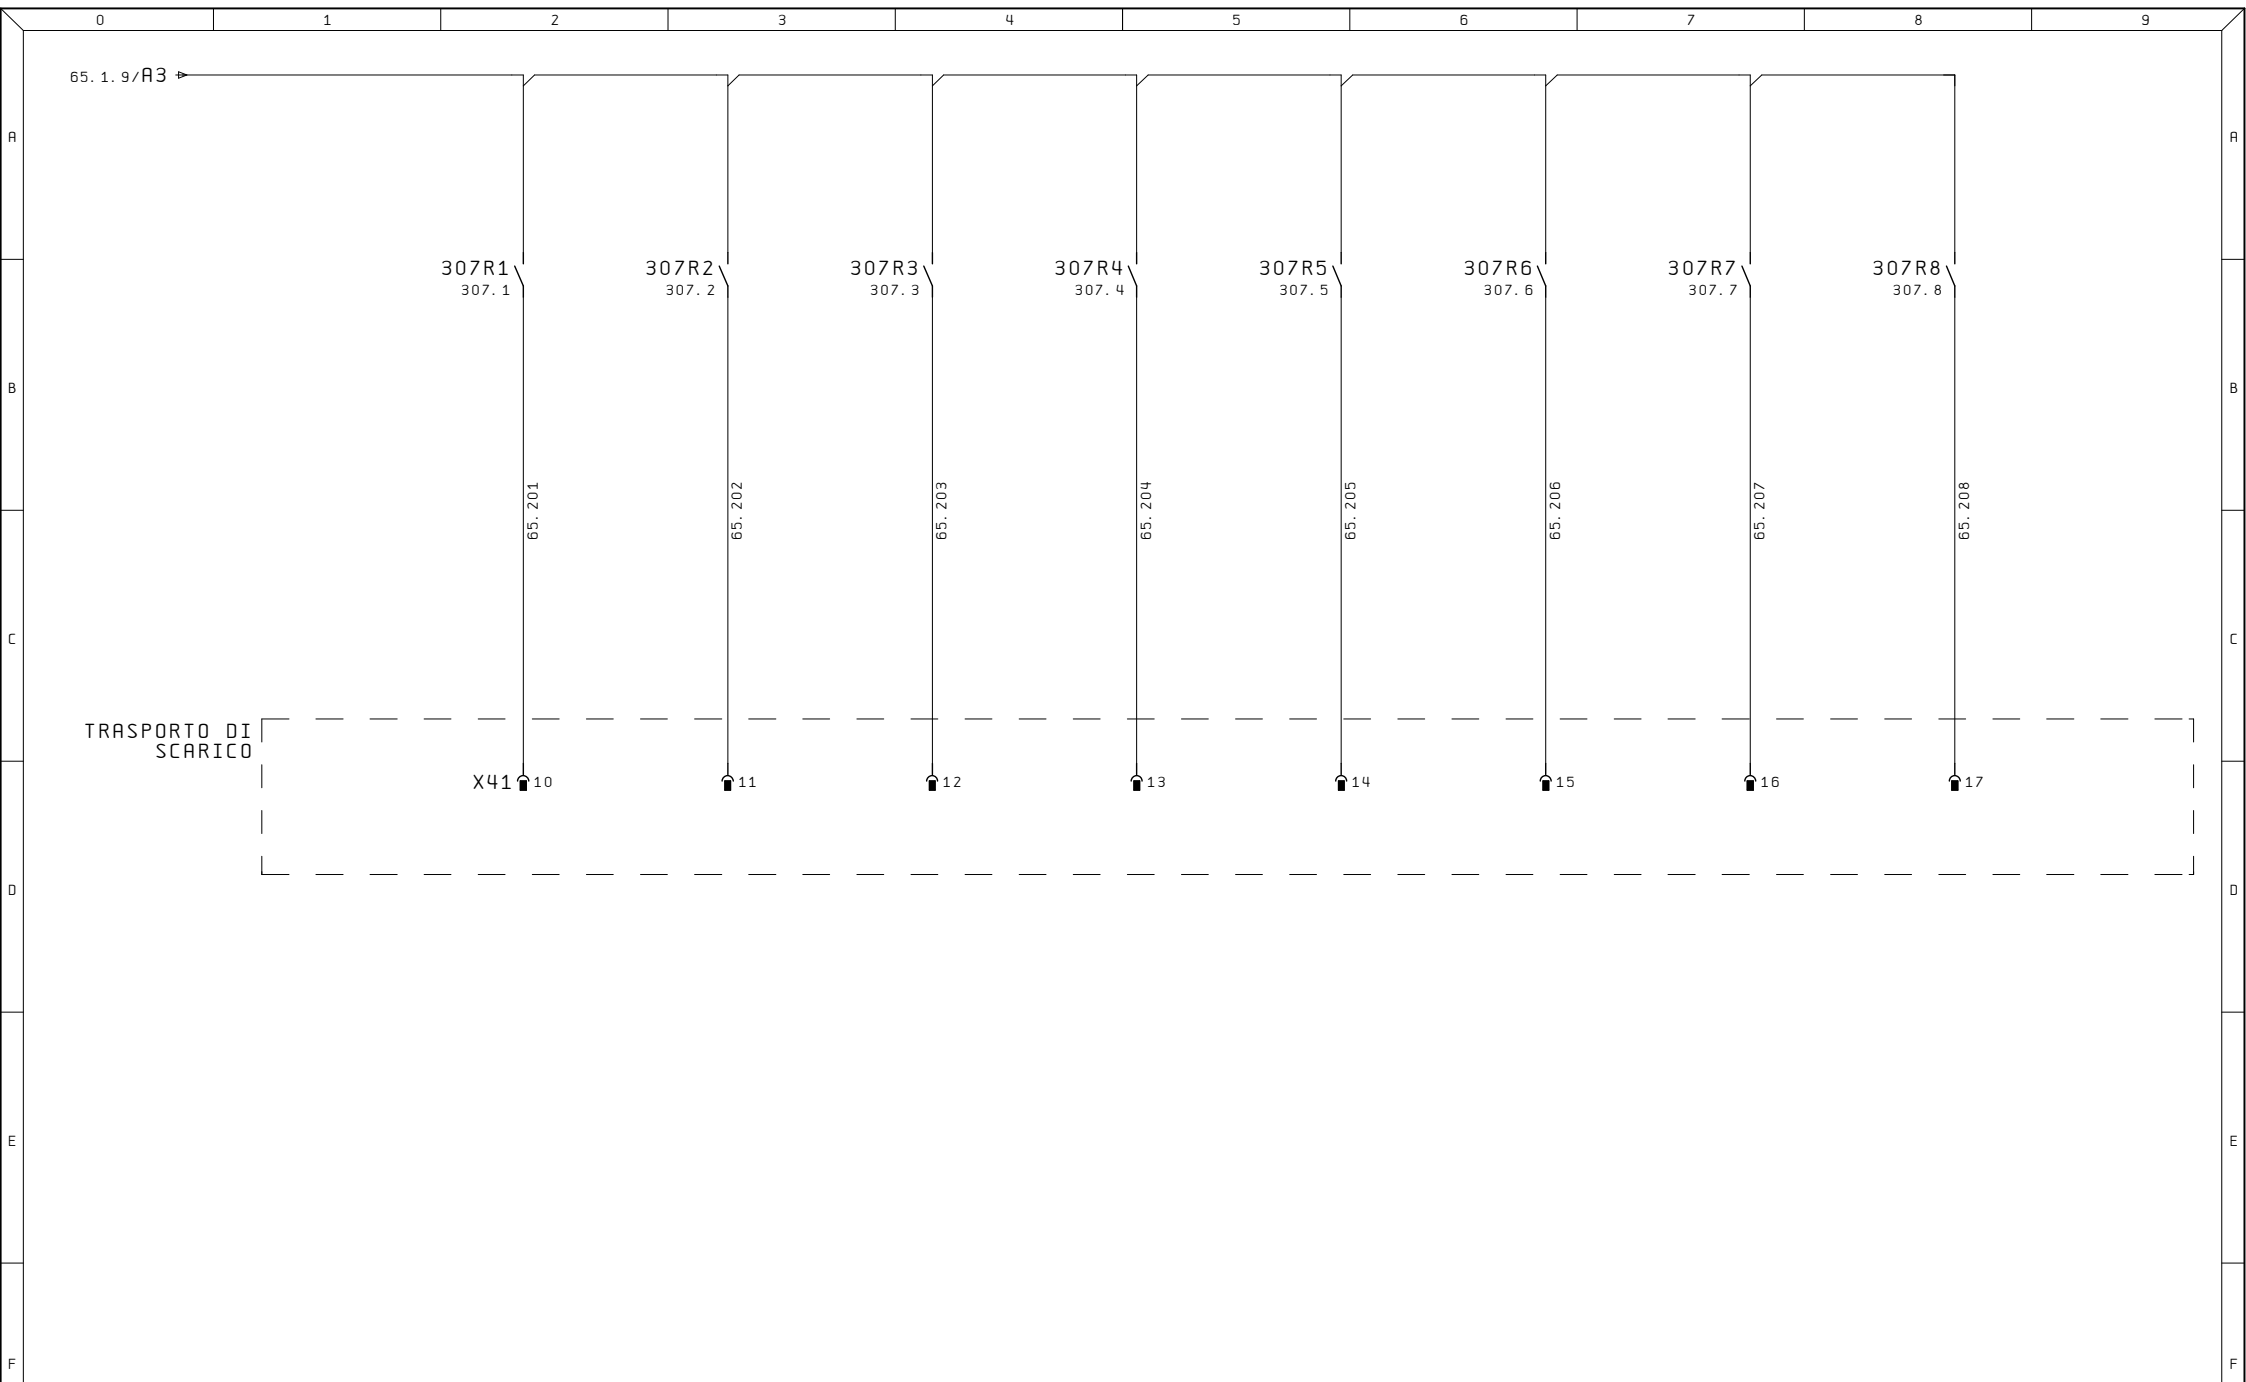


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +	Pag. 65.2 di		
		Data :				Descrizione pagina INTERCONNESSIONI CON						
		Diseg. :				Cliente Finale	TRASPORTO DI SCARICO					
		Stampa : 10. Set. 2019										
		Verif. :										

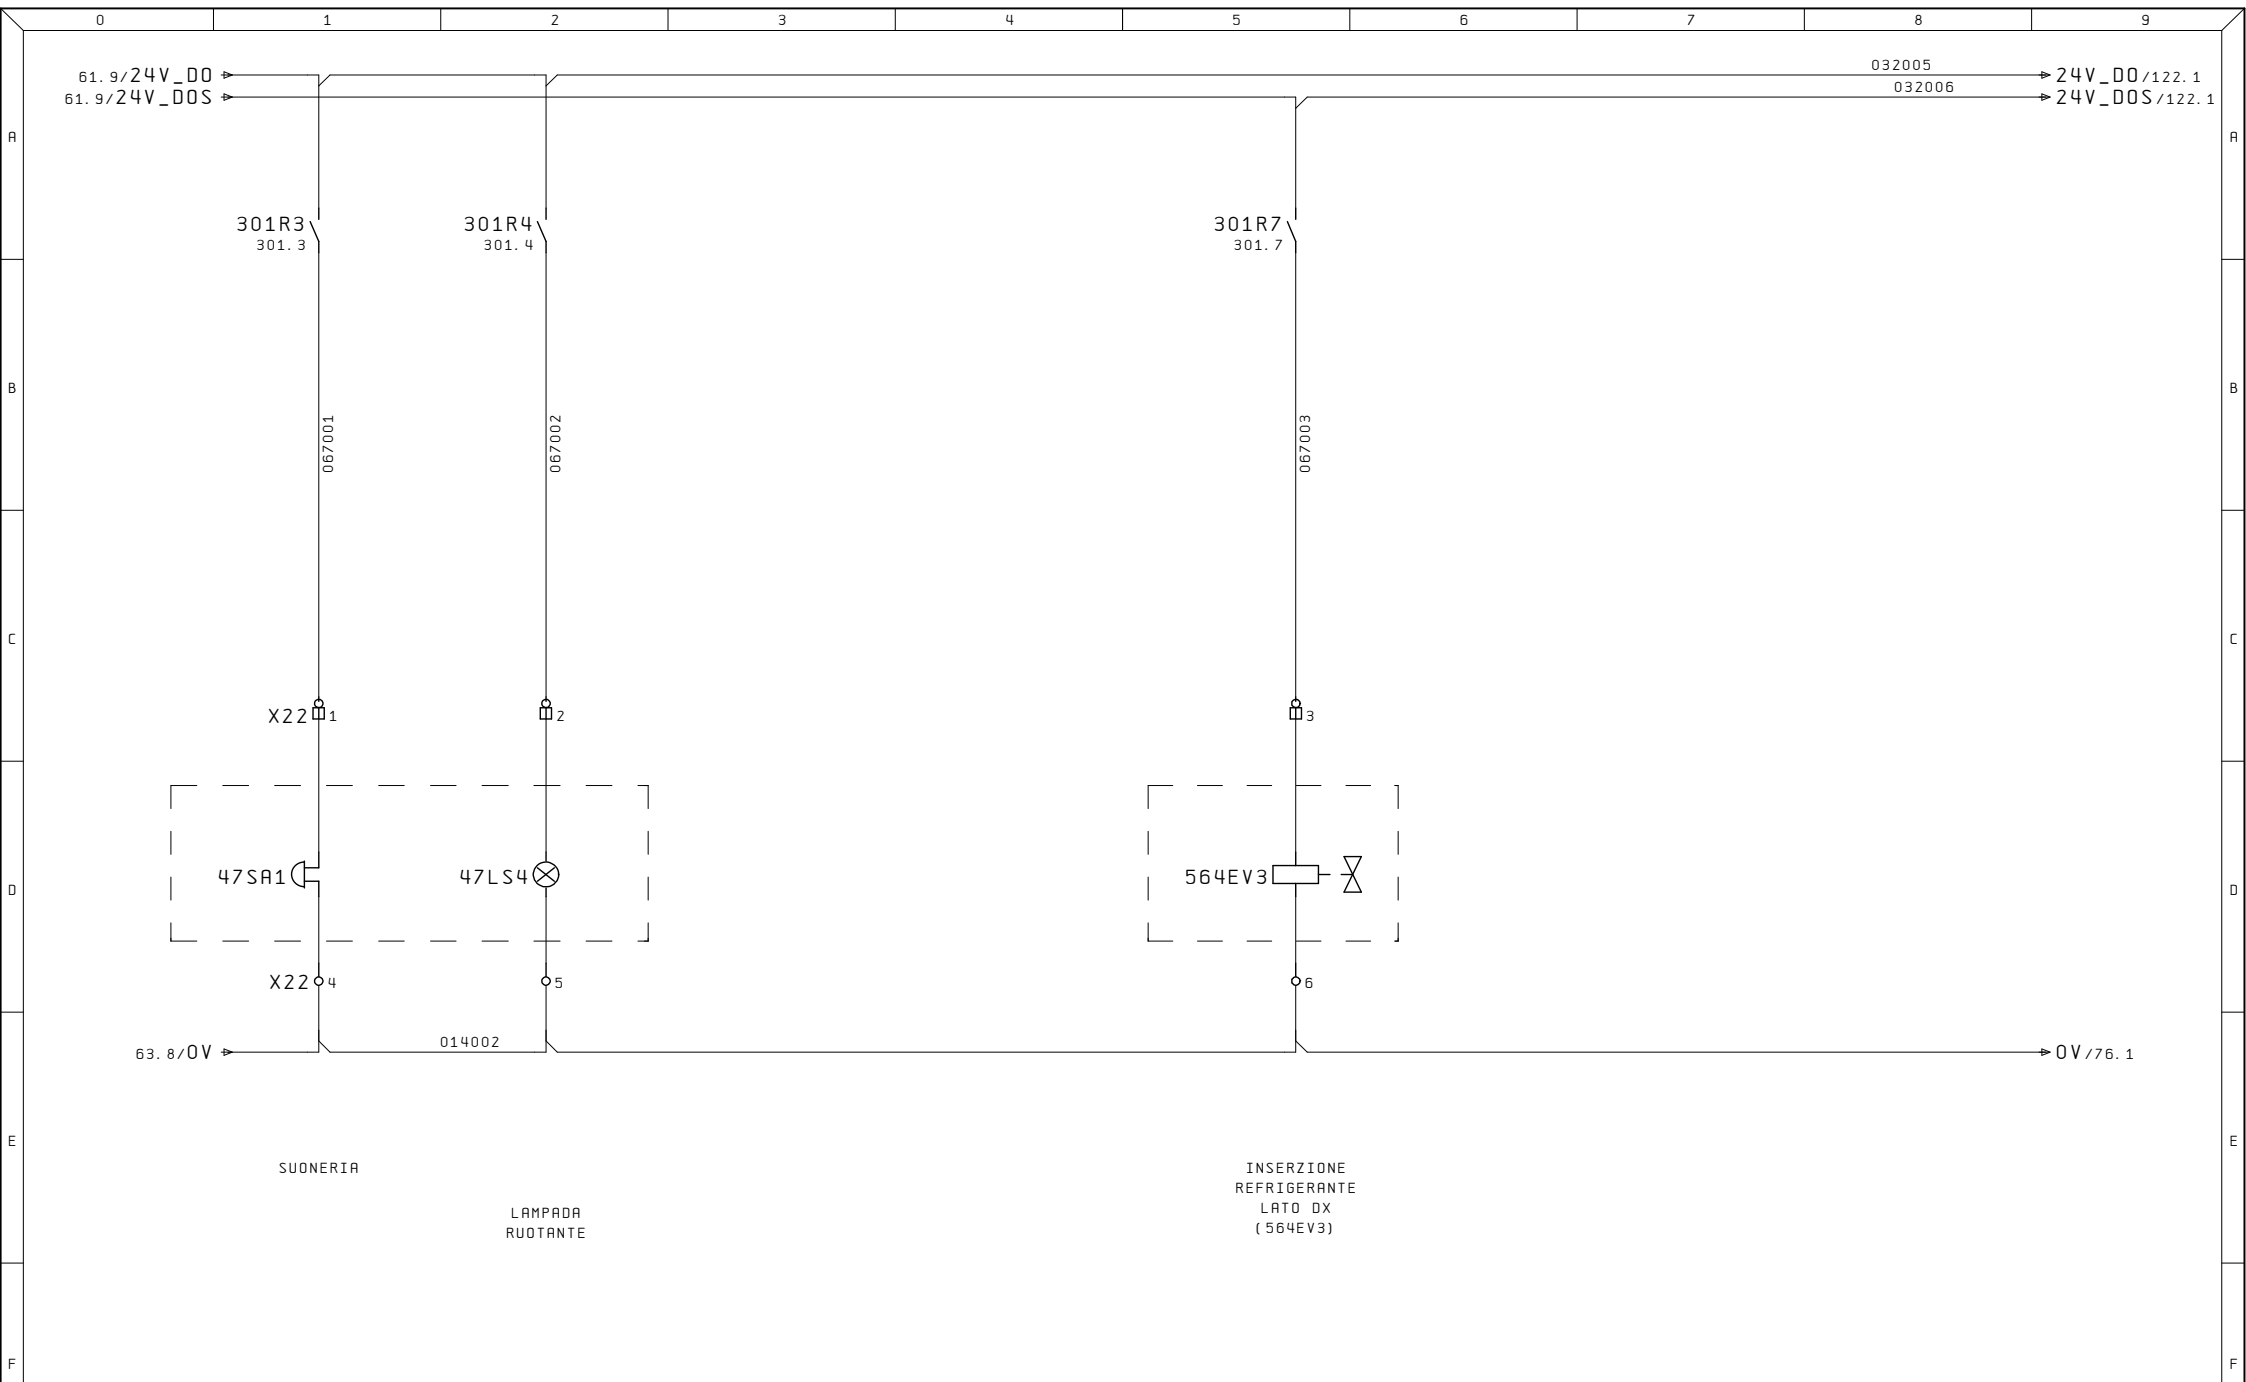


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +
	Data :			Descrizione pagina ELETTROVALVOLE COMANDI GENERALI	Pag. 67			
	Diseg. :							
	Stampa : 10. Set. 2019							
	Verif. :							
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				Cliente Finale	di			

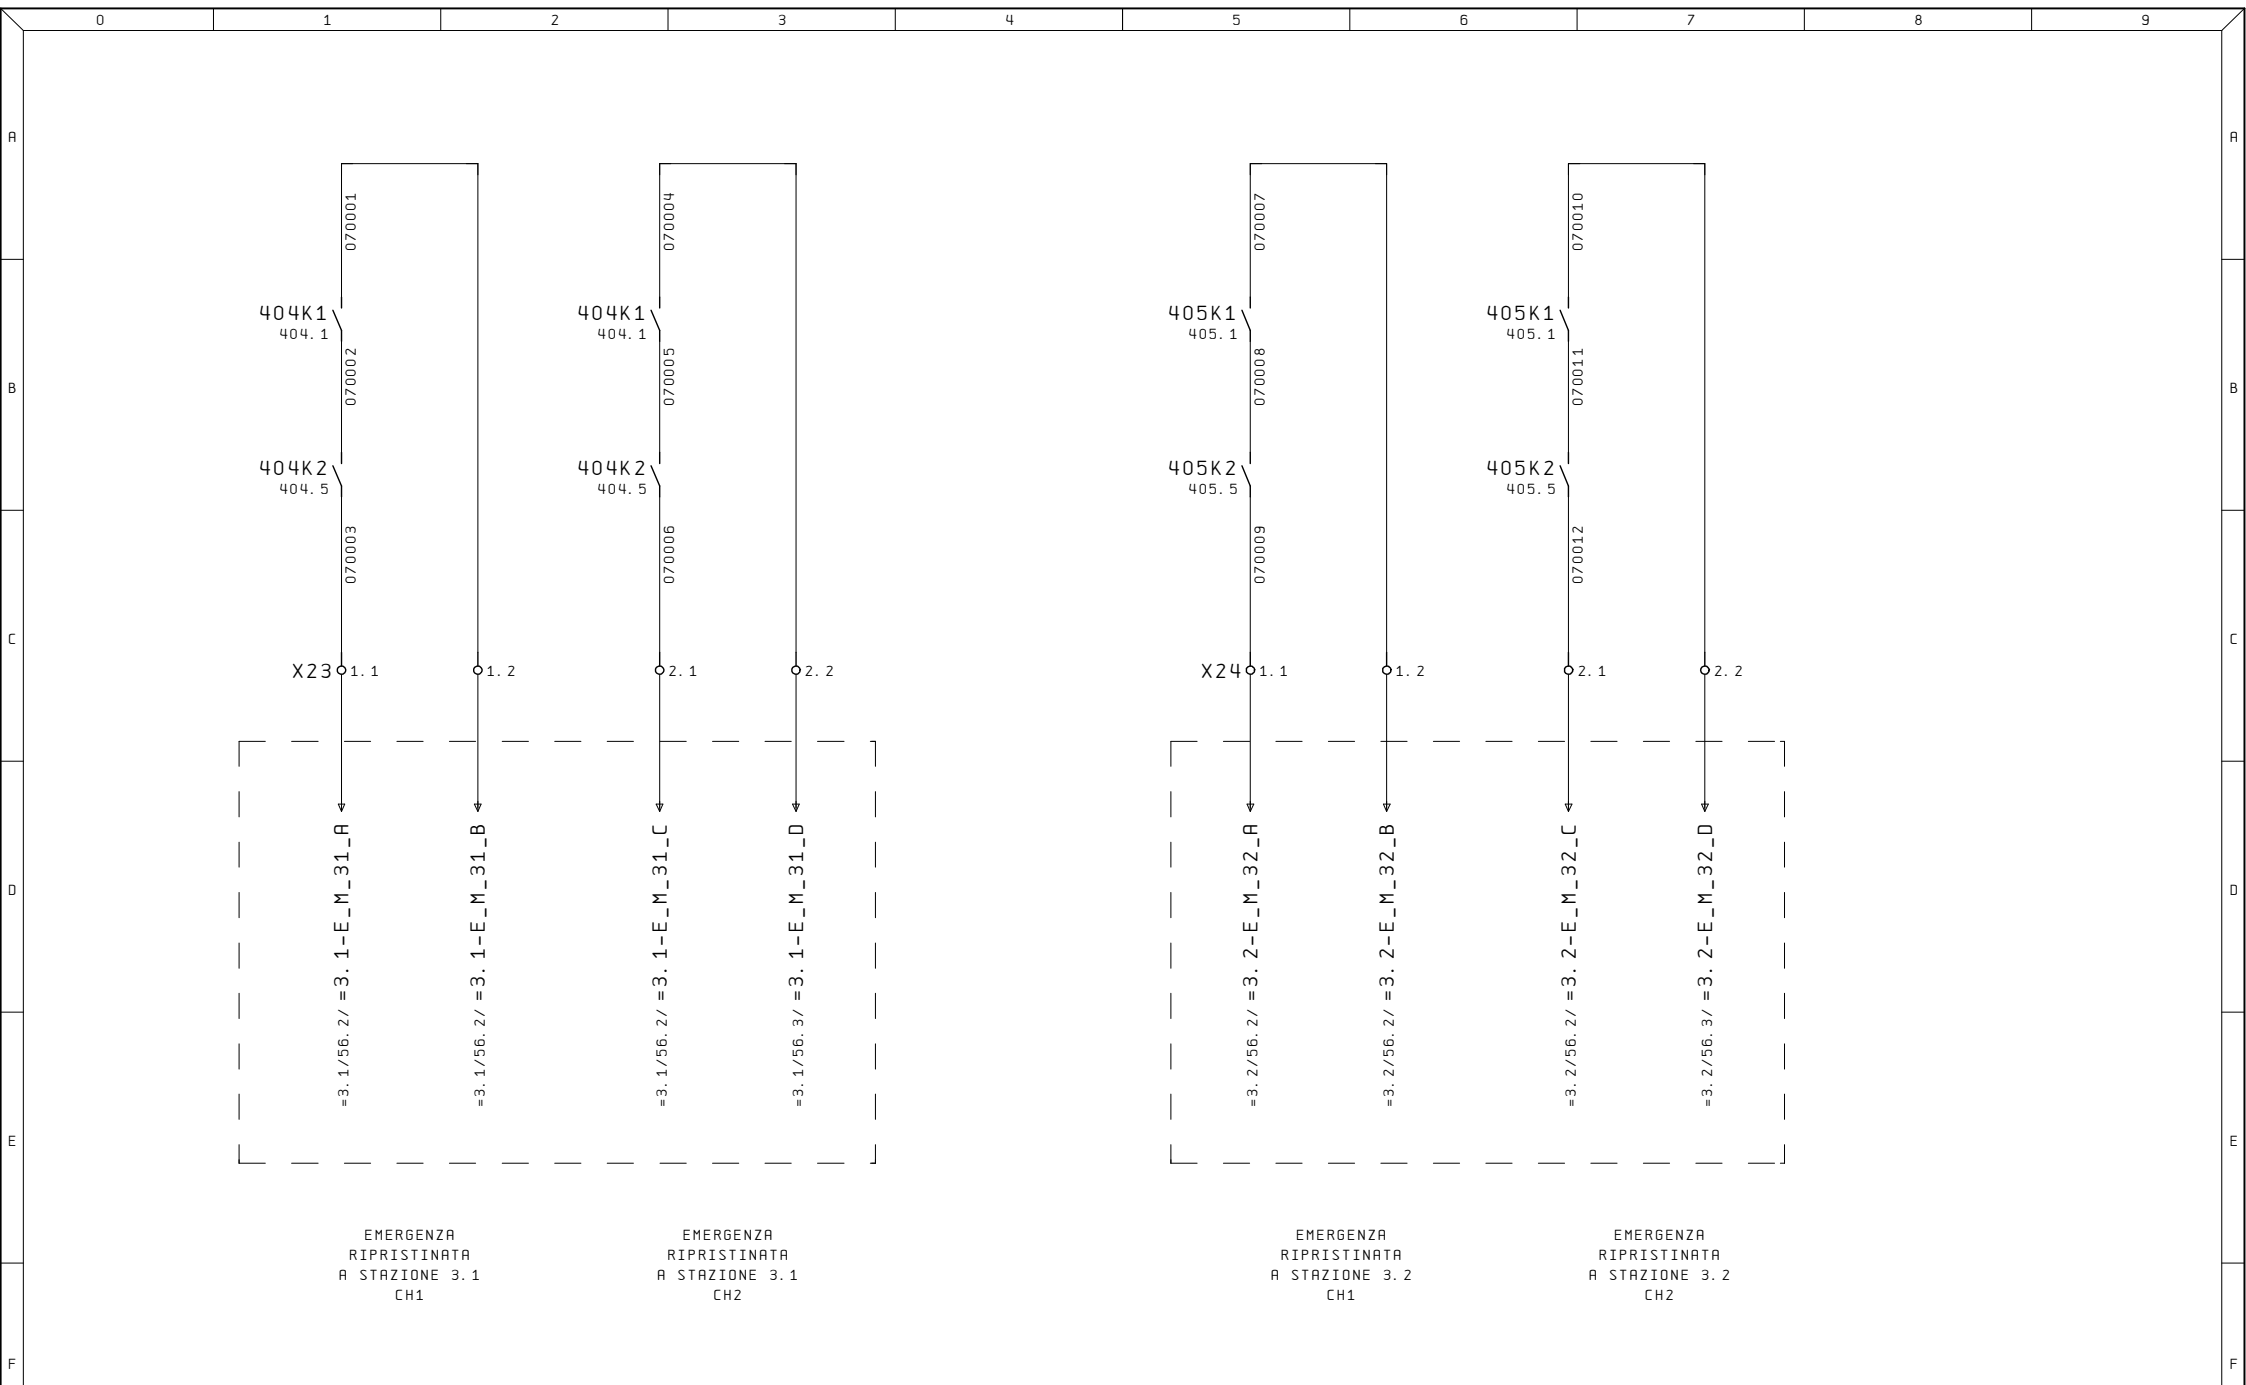


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				EMERGENZE A STAZIONE			70
	Verif. :				3.1 E 3.2			di

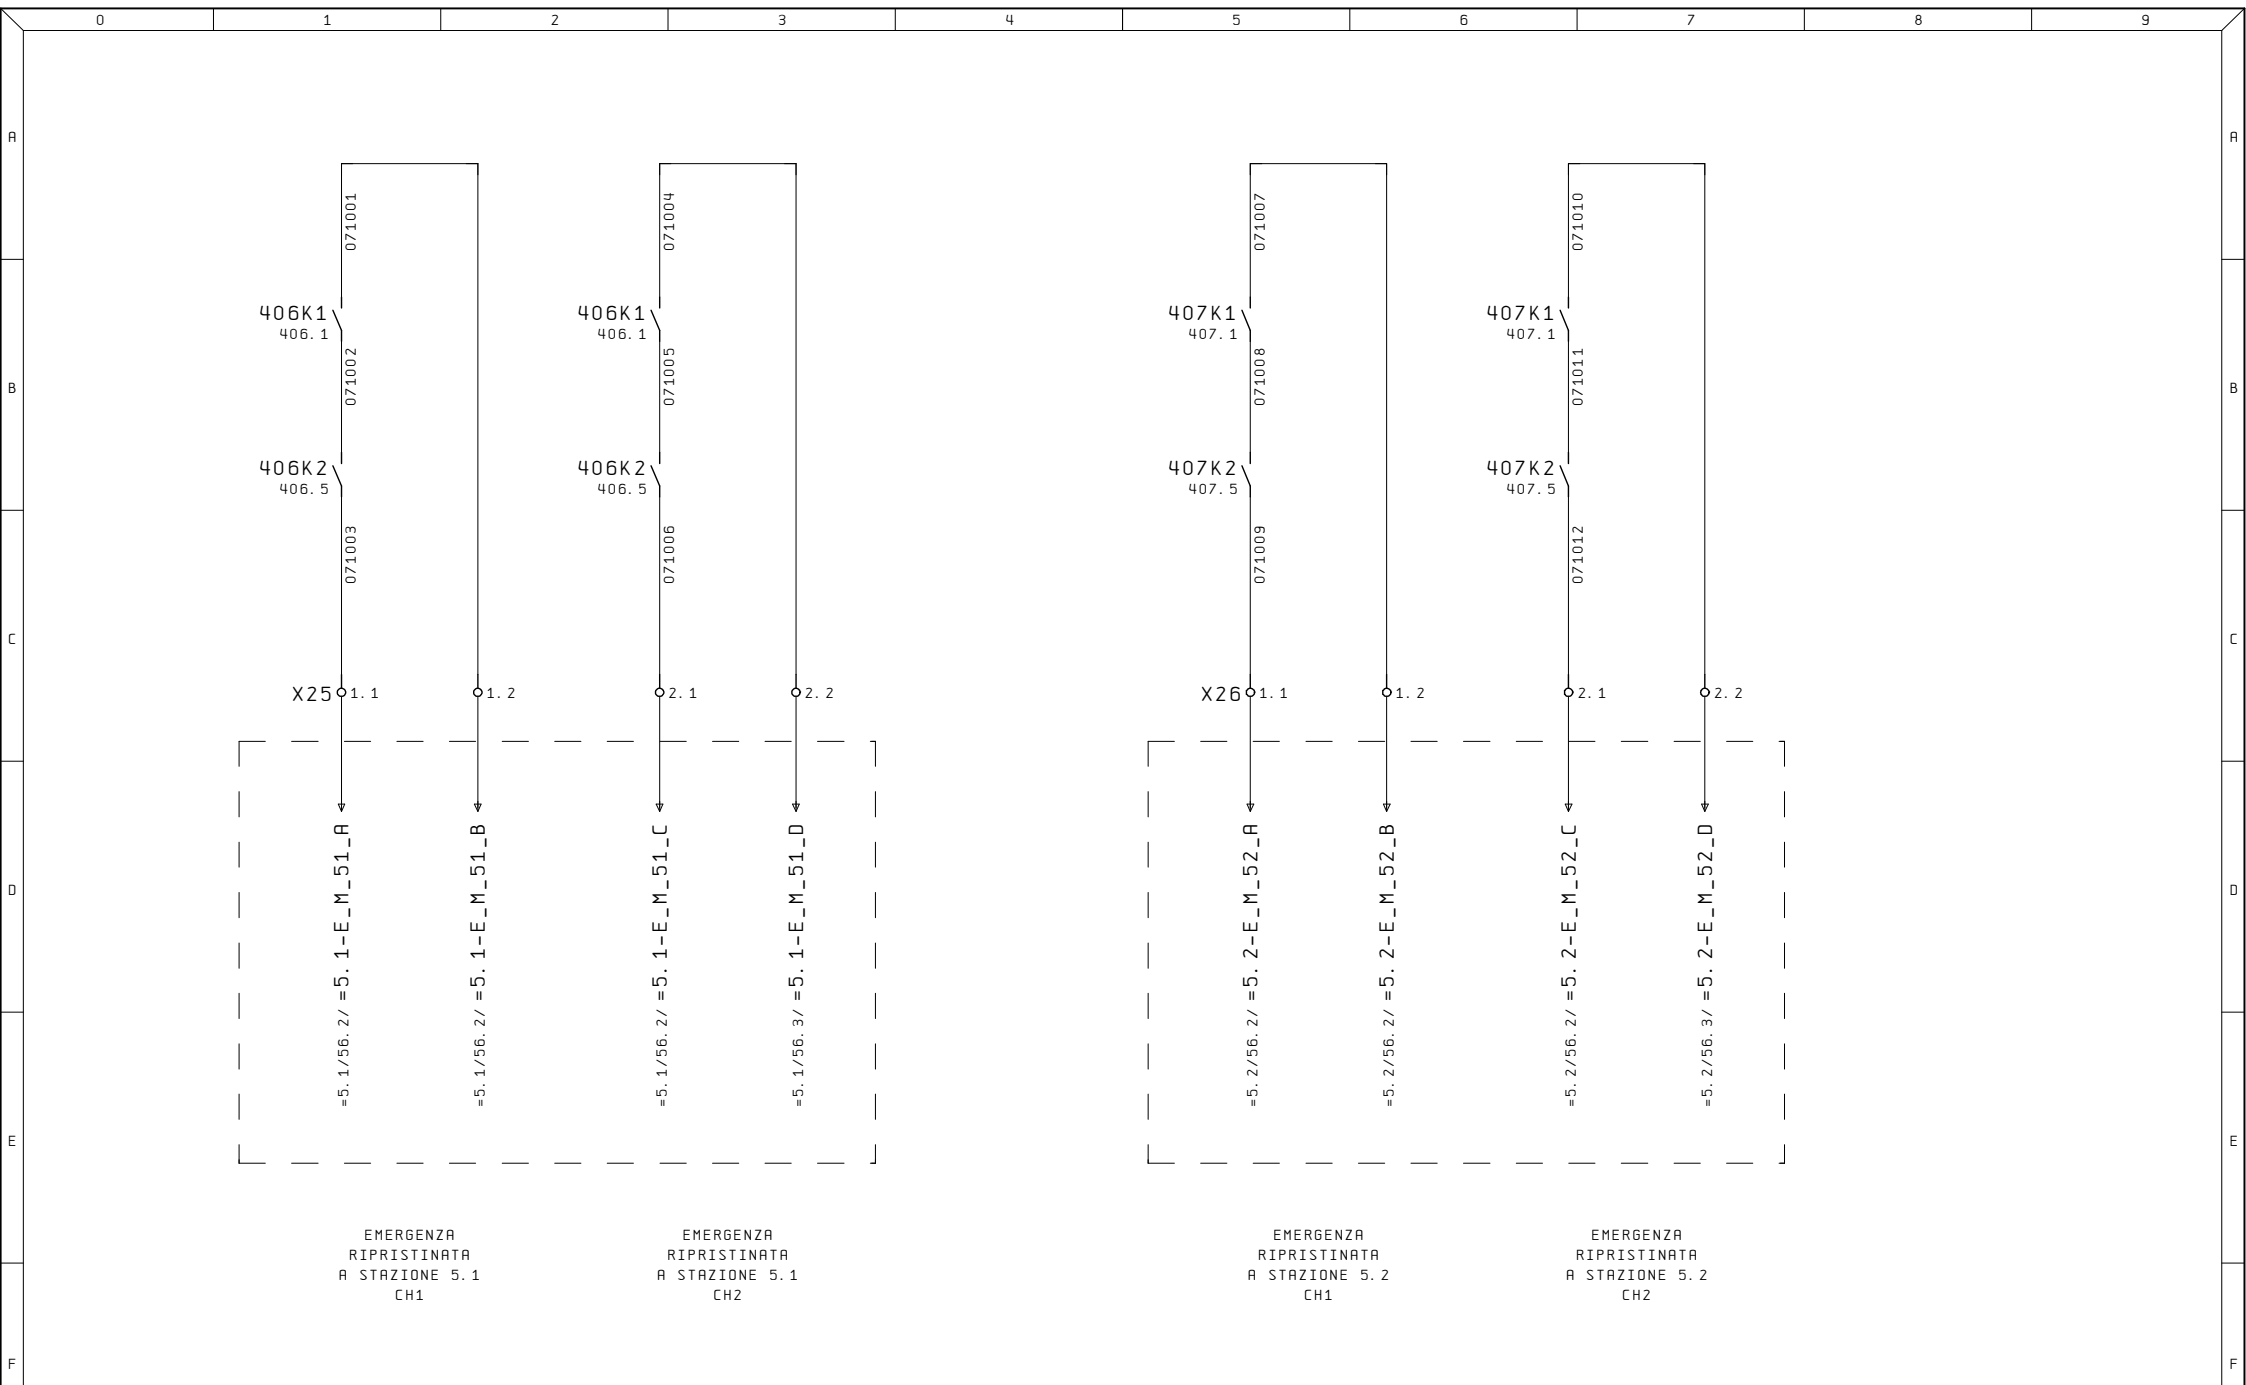


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 71		
	Stampa : 10. Set. 2019				EMERGENZE A STAZIONE	di		
	Verif. :				5.1 E 5.2			

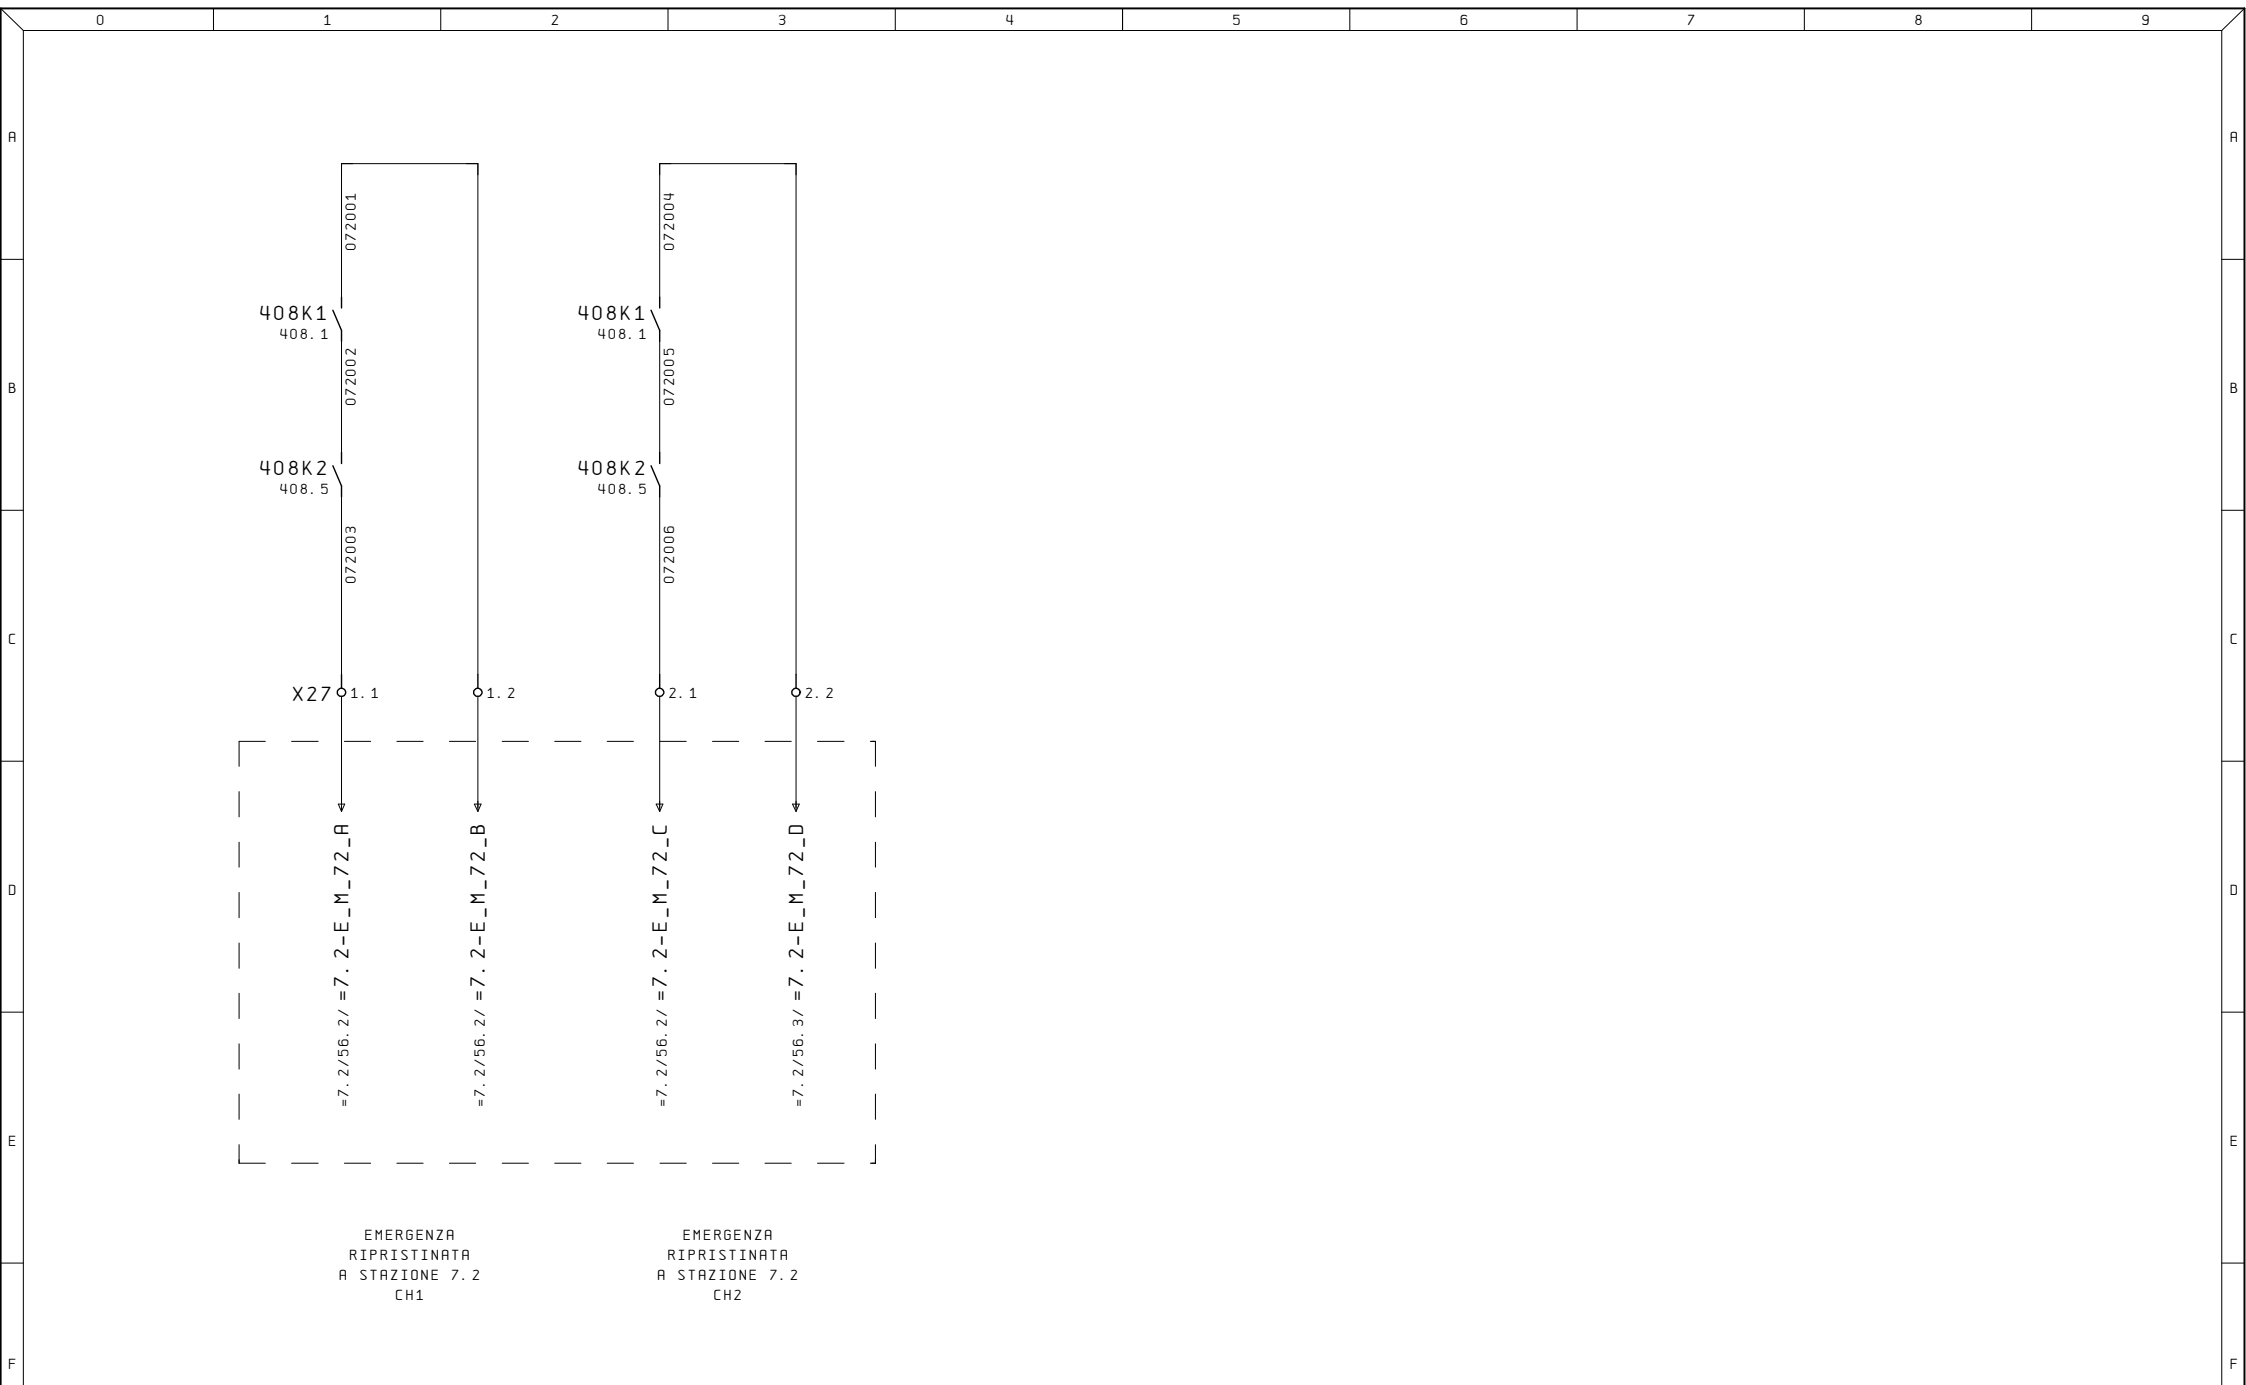


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				EMERGENZE A STAZIONE			72
	Verif. :				7.2			di

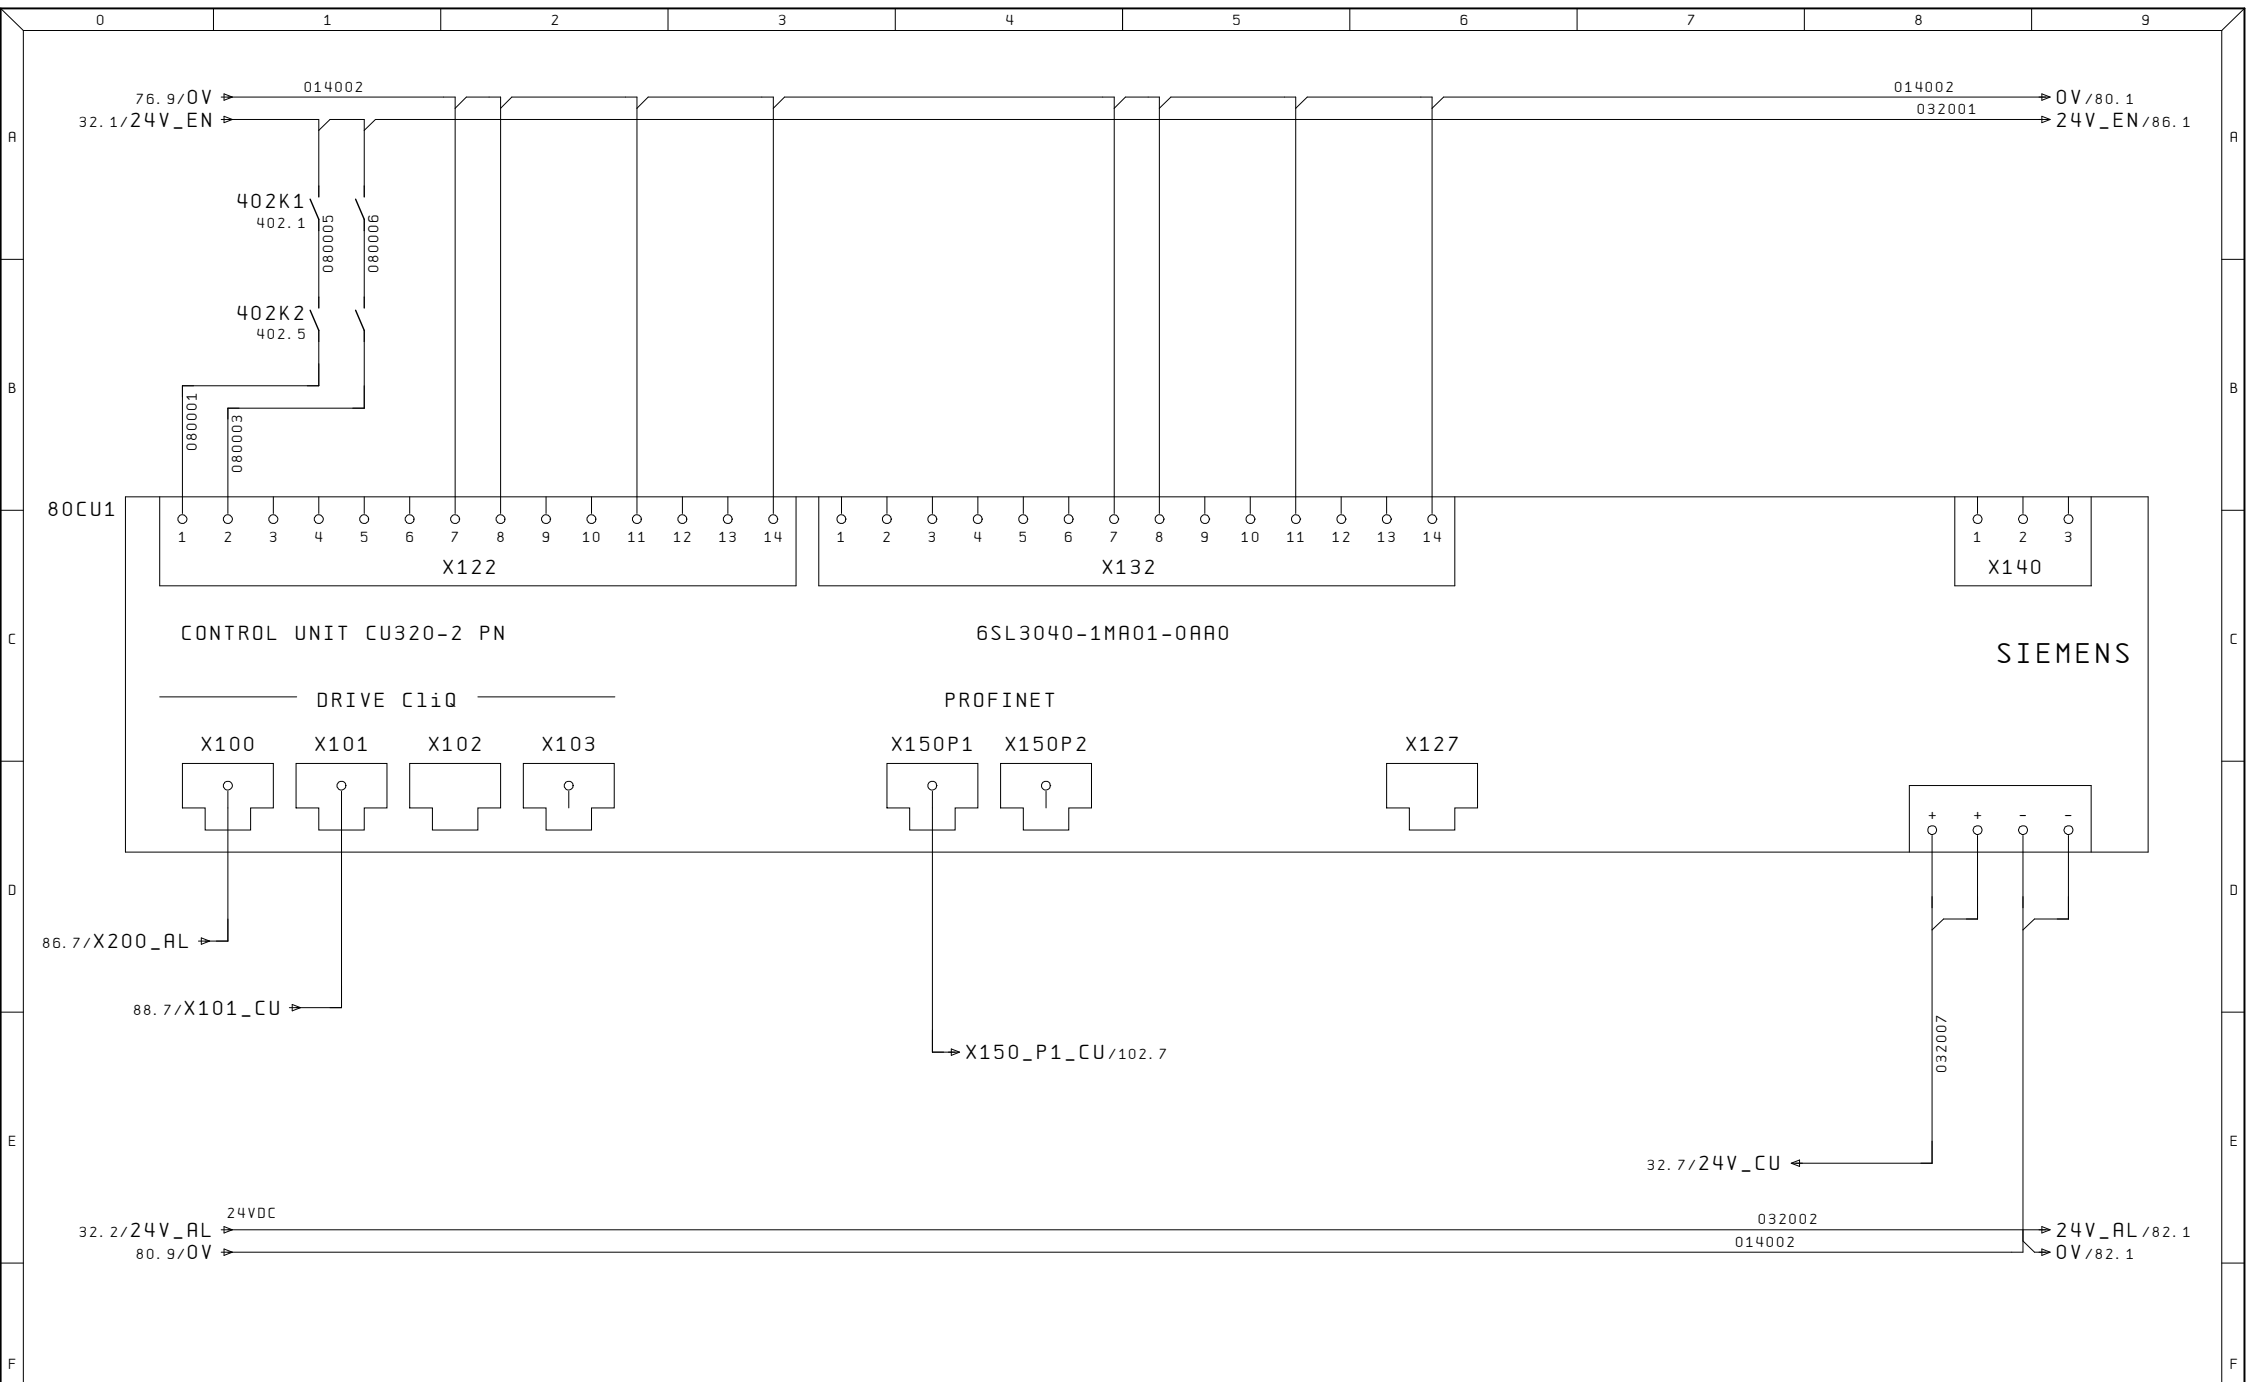


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				UNITA' DI CONTROLLO			80
	Verif. :				CU320-2 PN			di

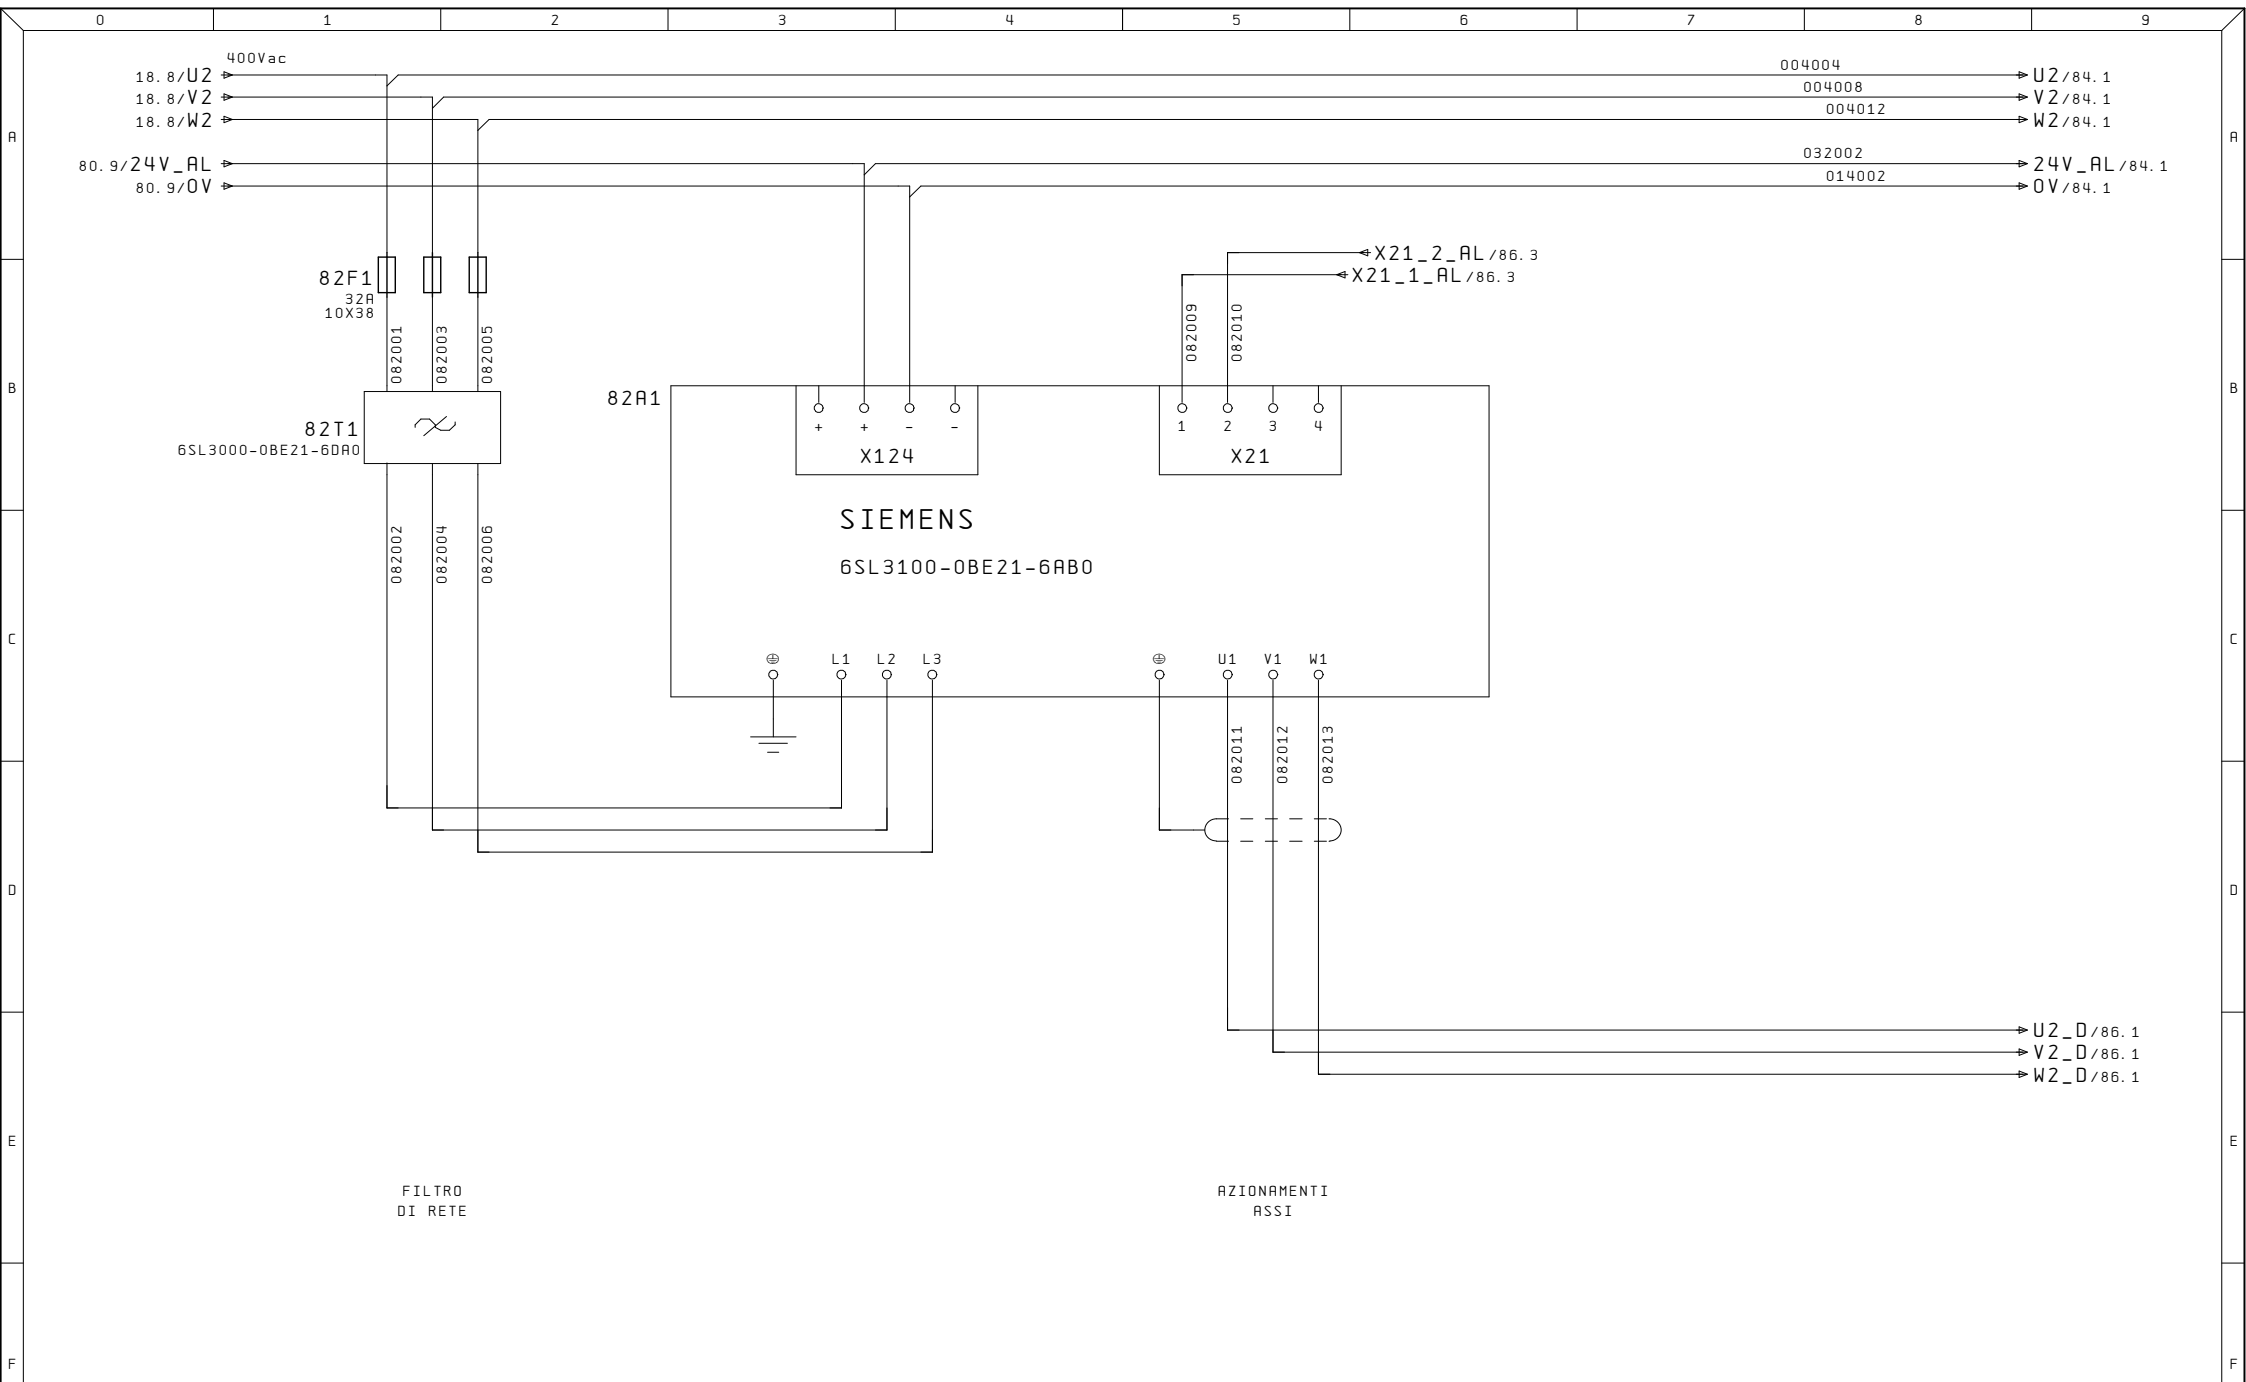


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI ASSI			
	Stampa : 10. Set. 2019		Fax +39-0775-839345		Pag. 82			
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		di			

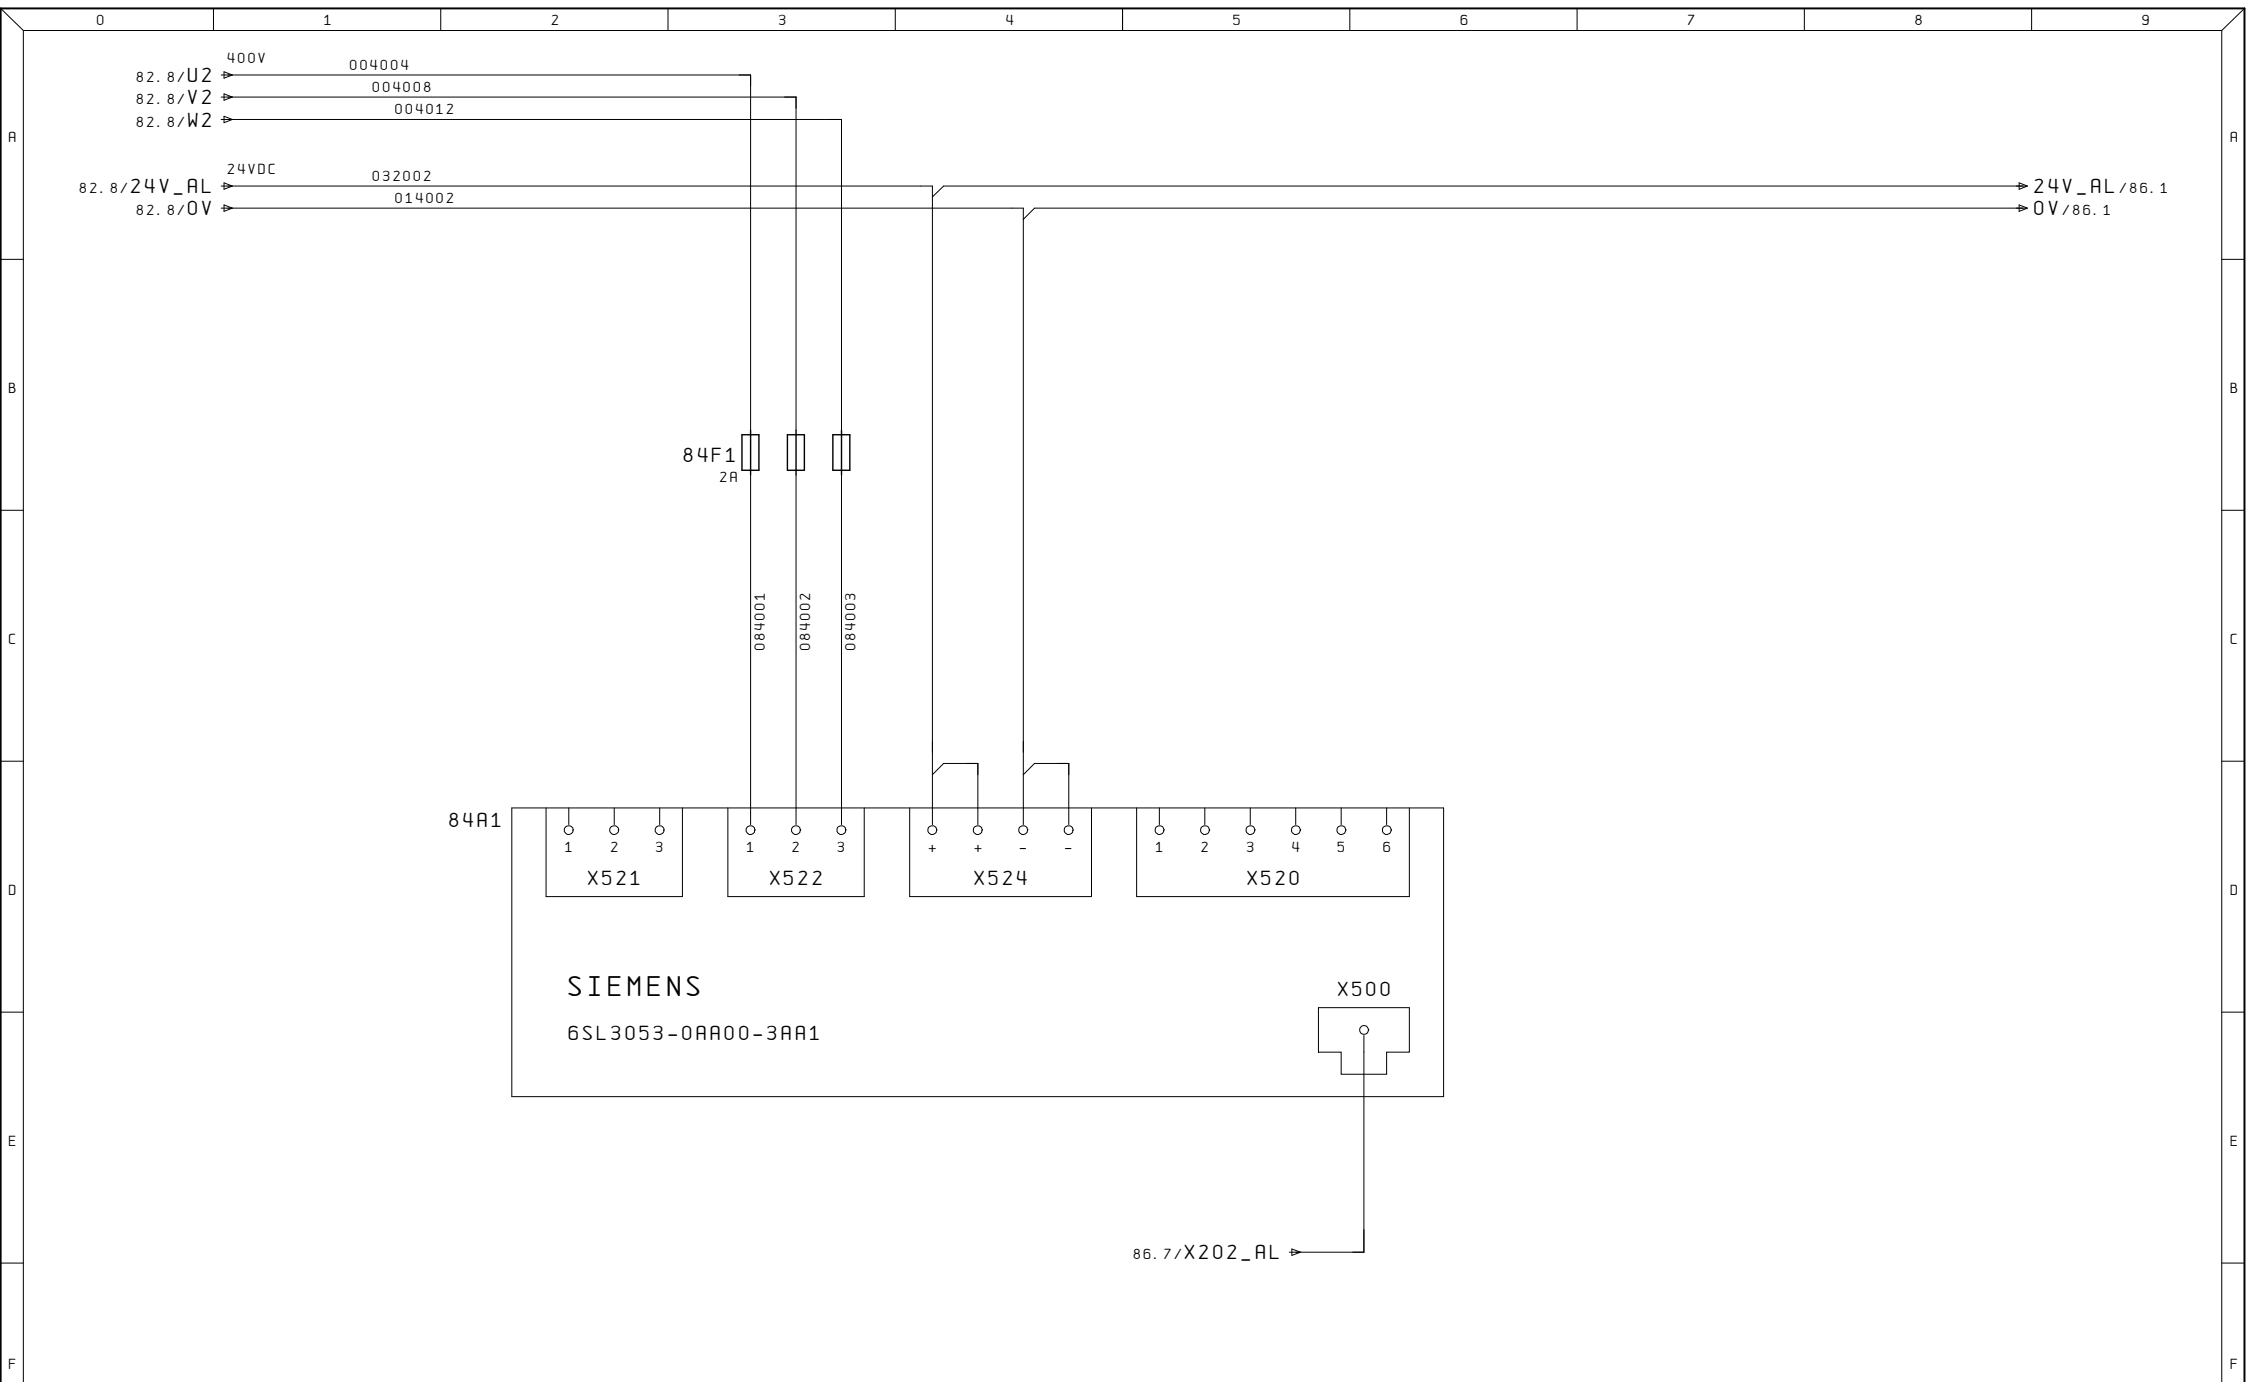


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	0P120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MODULO VSM10			84
	Verif. :							di

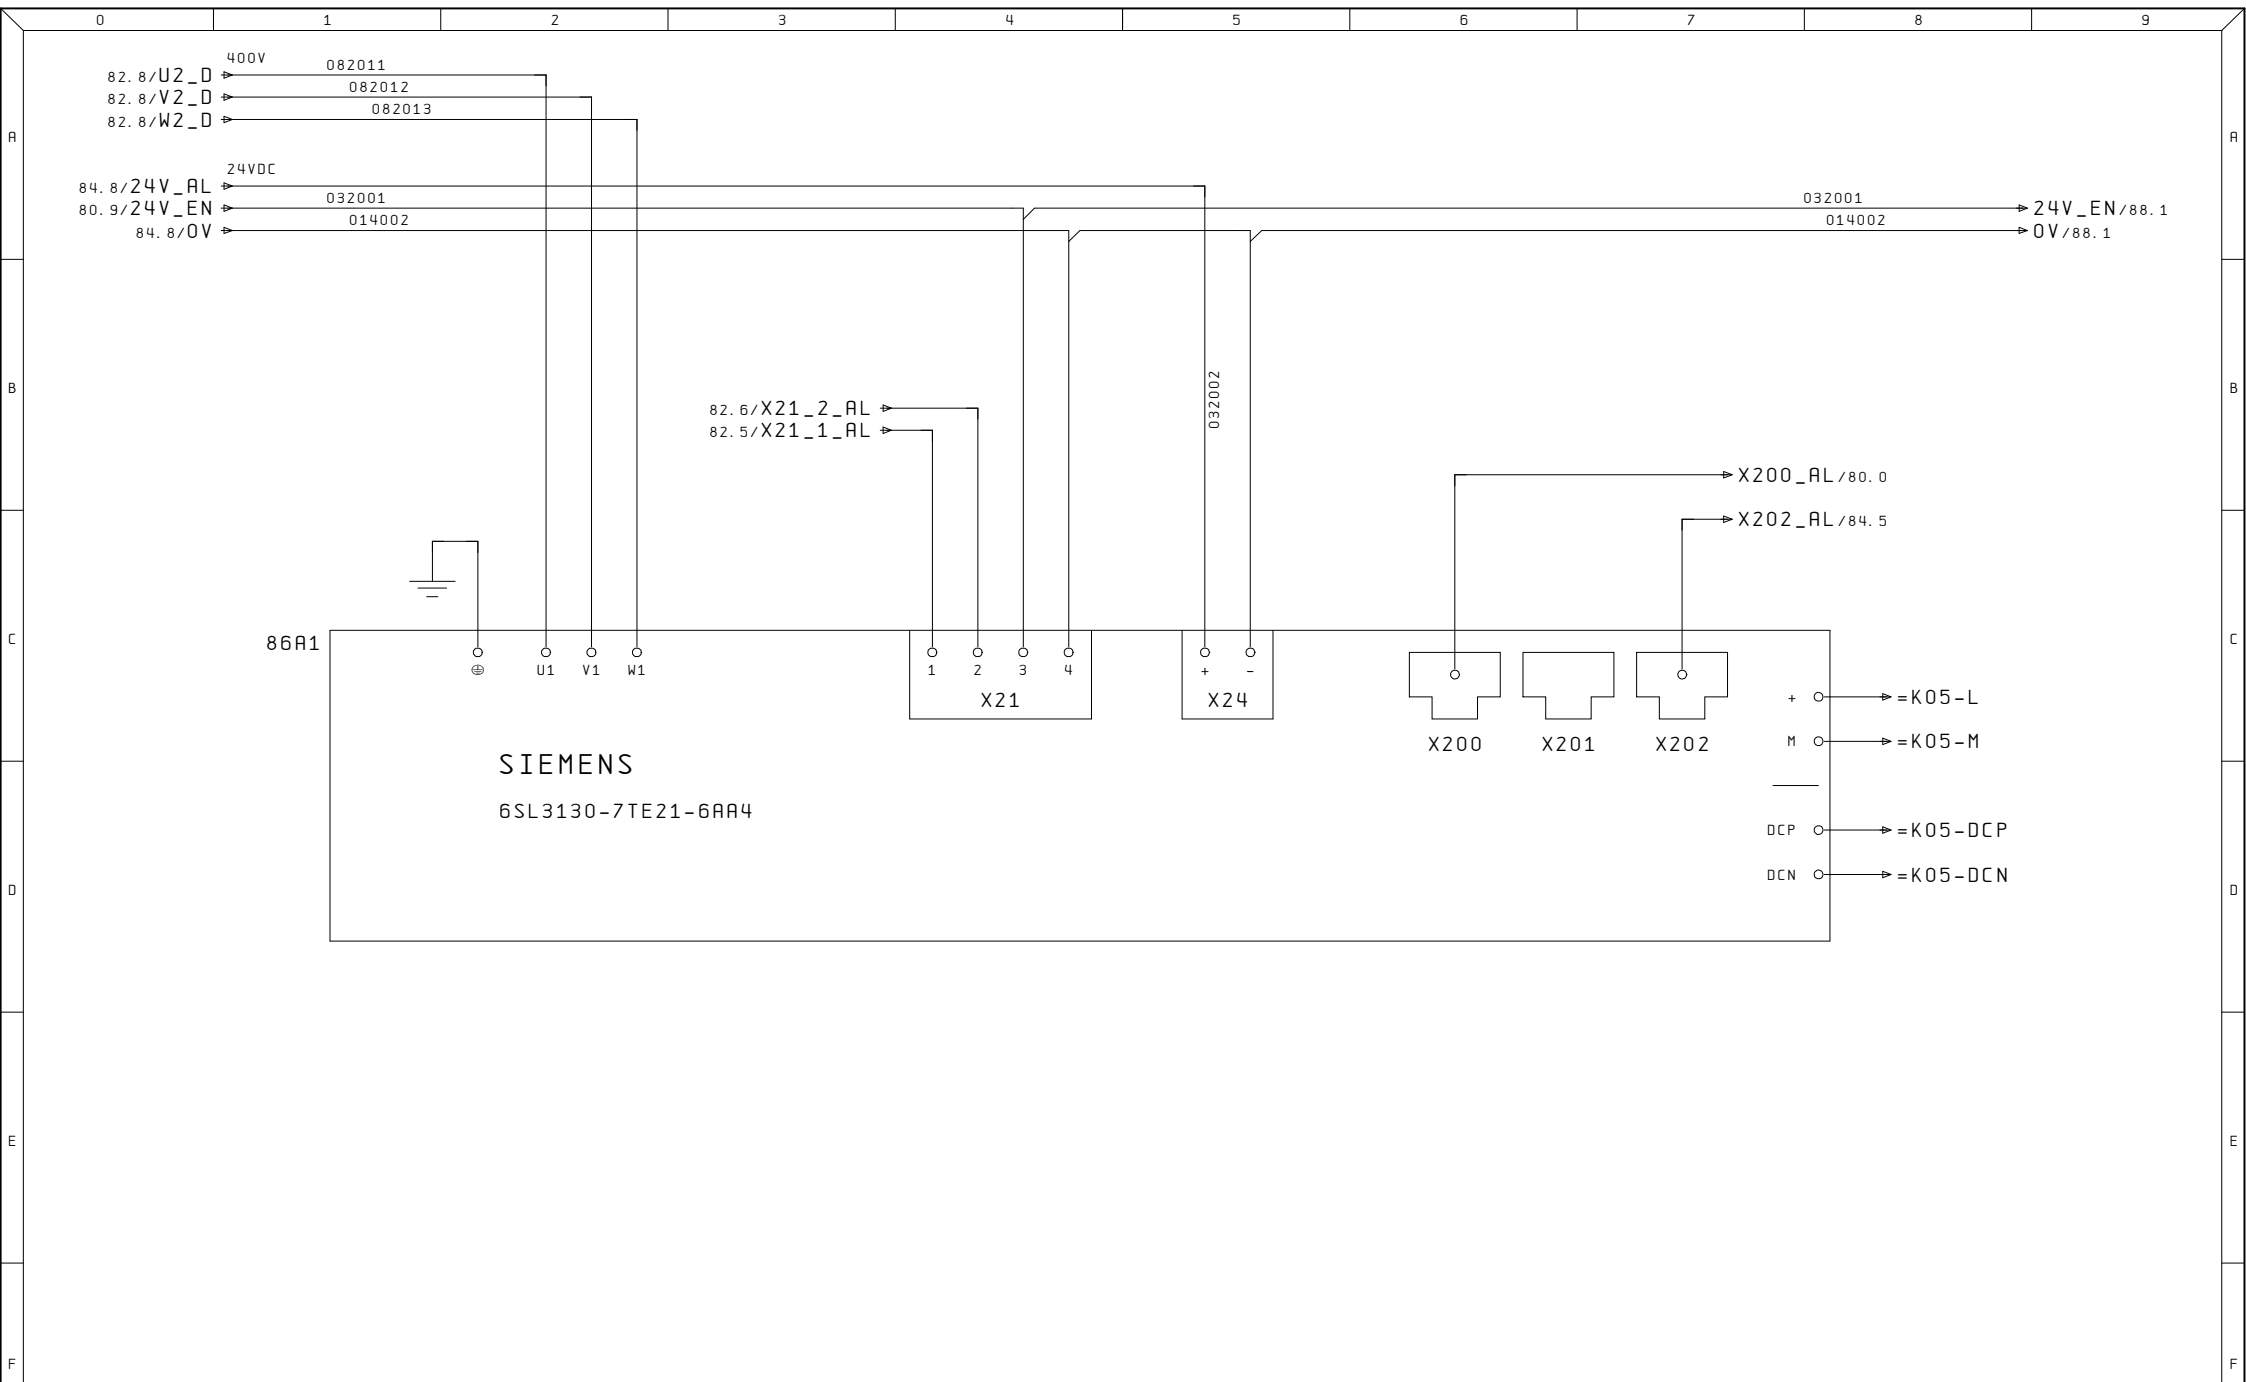


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				ALIMENTATORE AZIONAMENTI			86
	Verif. :				MODULO ACTIVE LINE			di

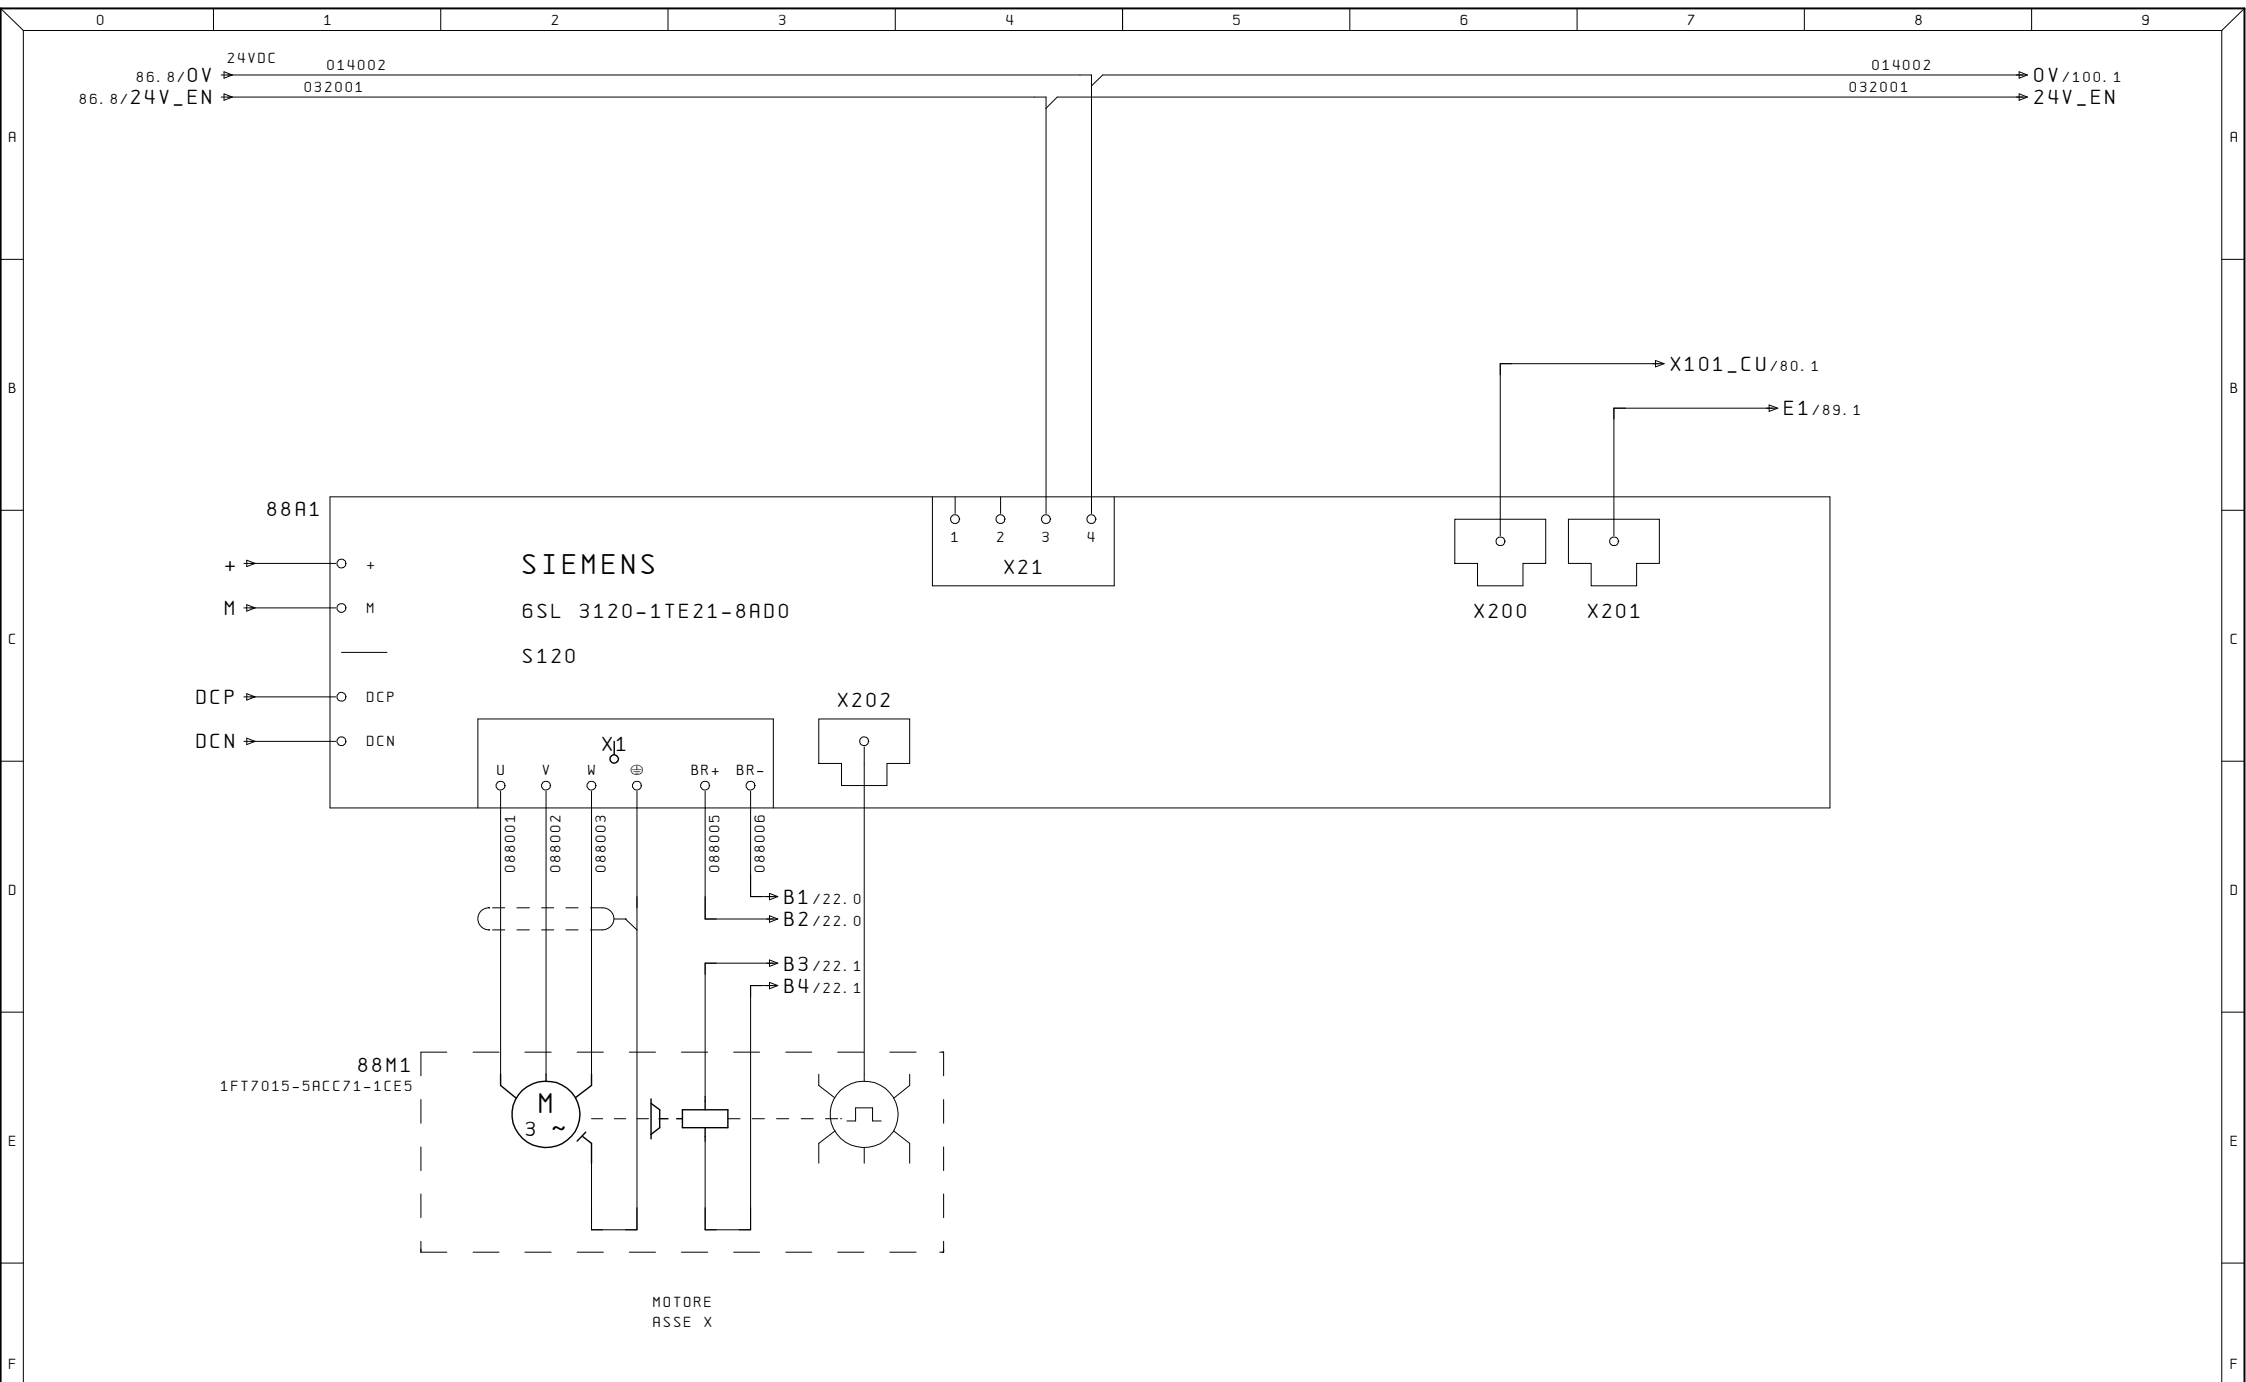


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				AZIONAMENTO MOTORE			88
	Verif. :				ASSE X			di

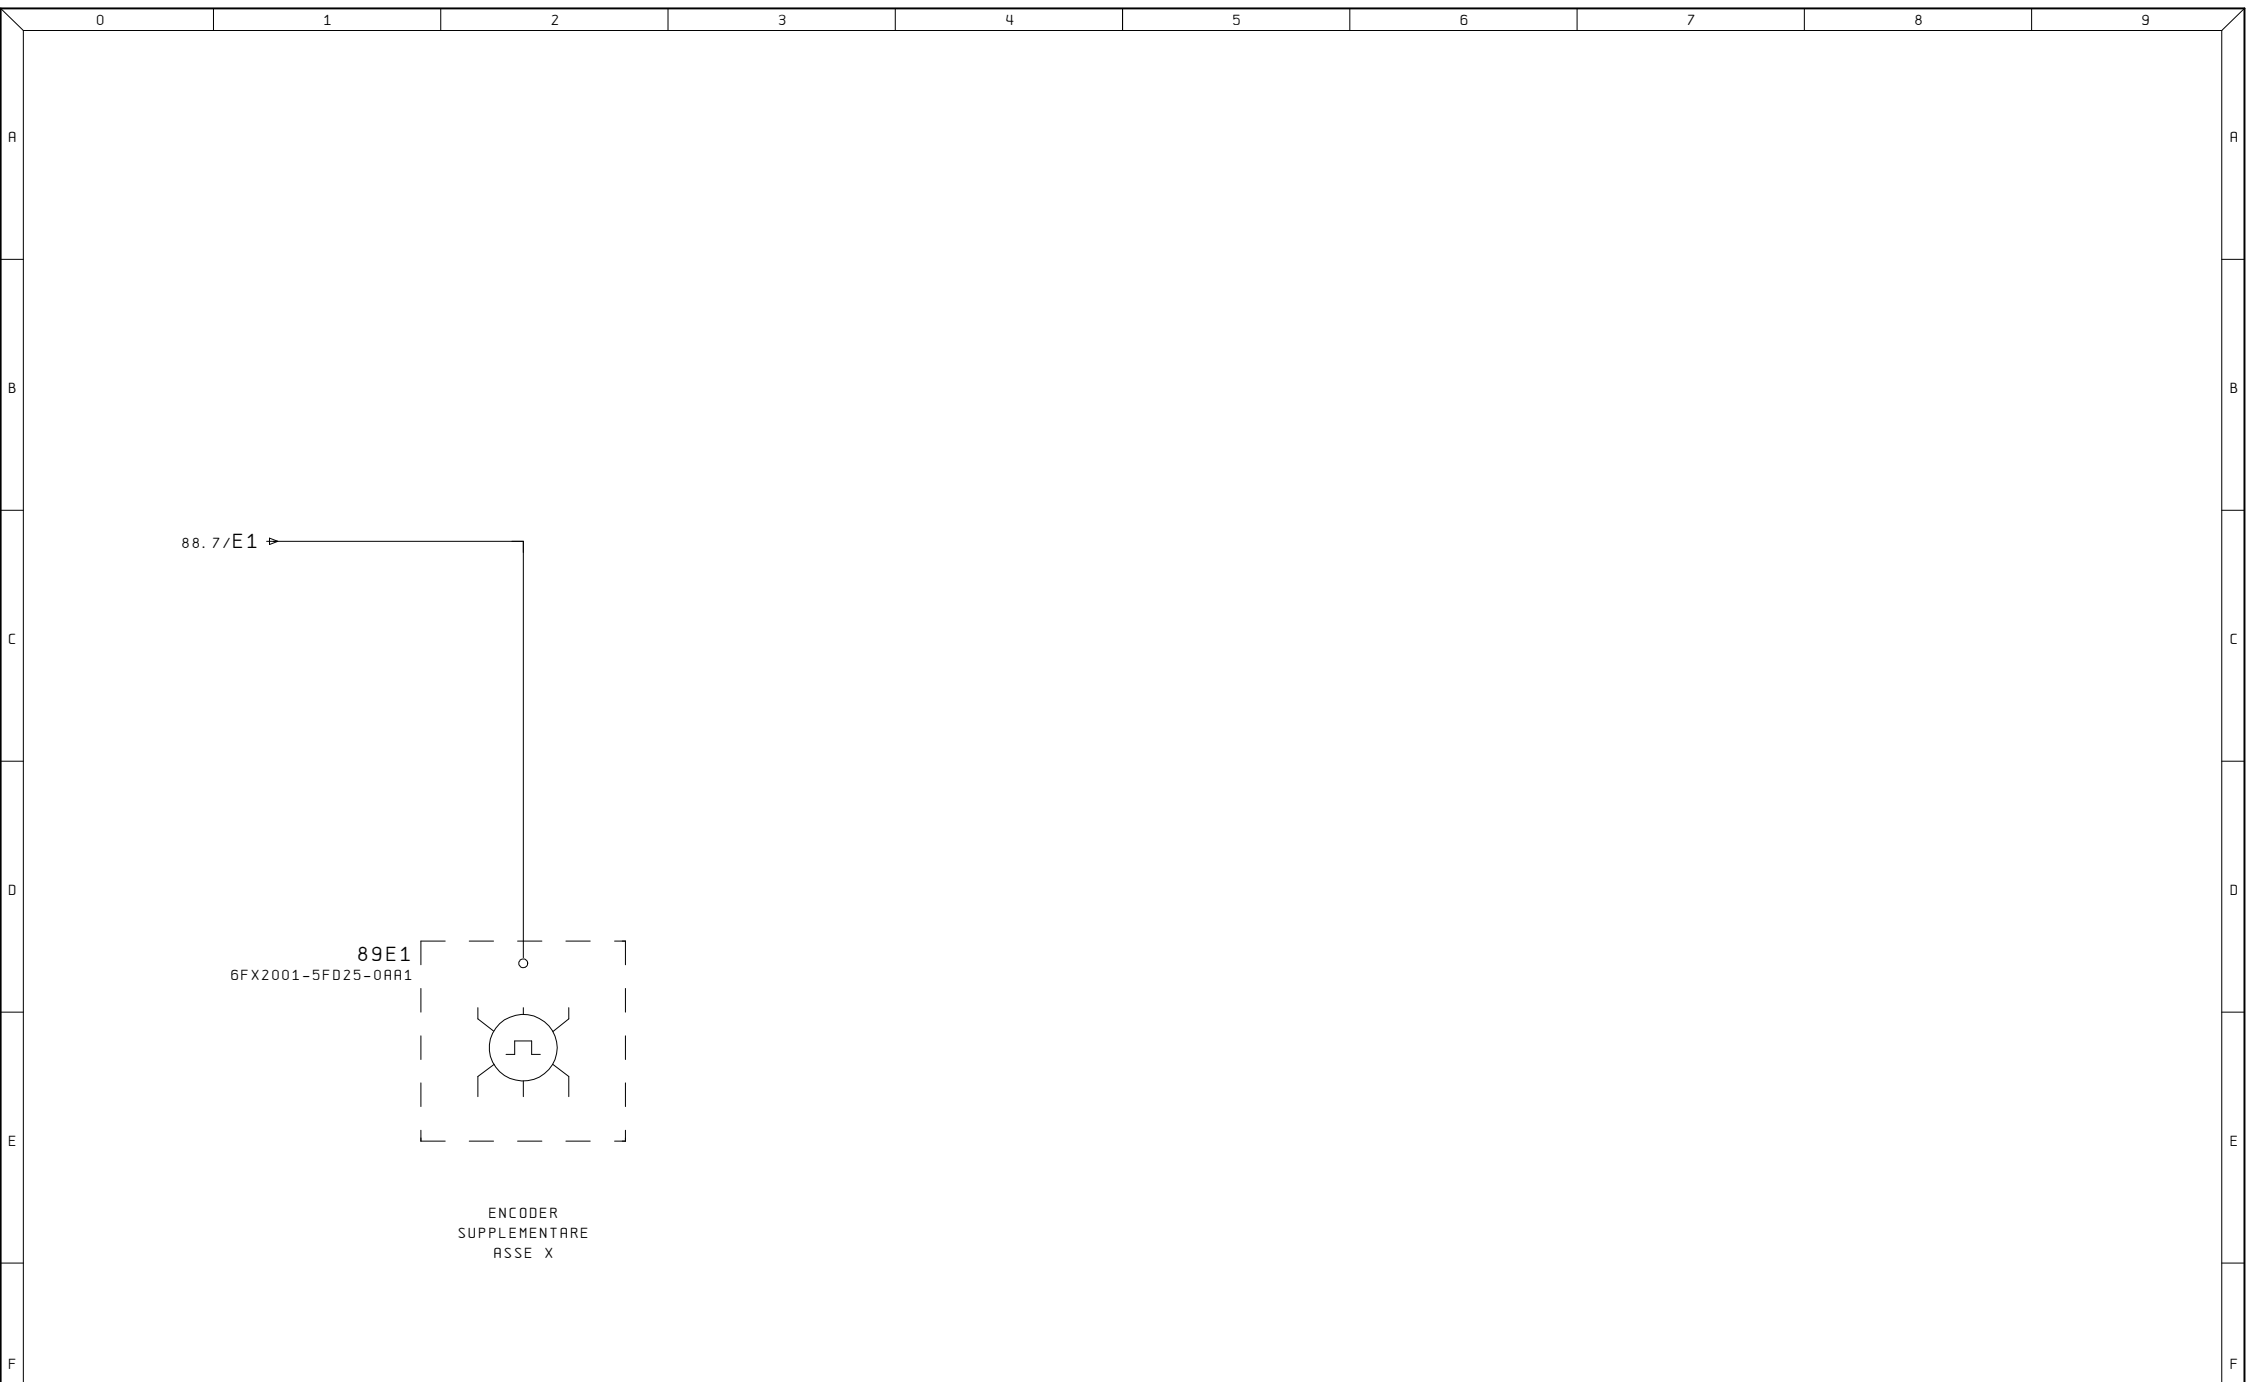


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +	Pag. 89 di	
	Data :									
	Diseg. :									
	Stampa : 10. Set. 2019									
	Verif. :									
				Cliente Finale	Descrizione pagina					
					ENCODER SUPPLEMENTARE					
					ASSE X					

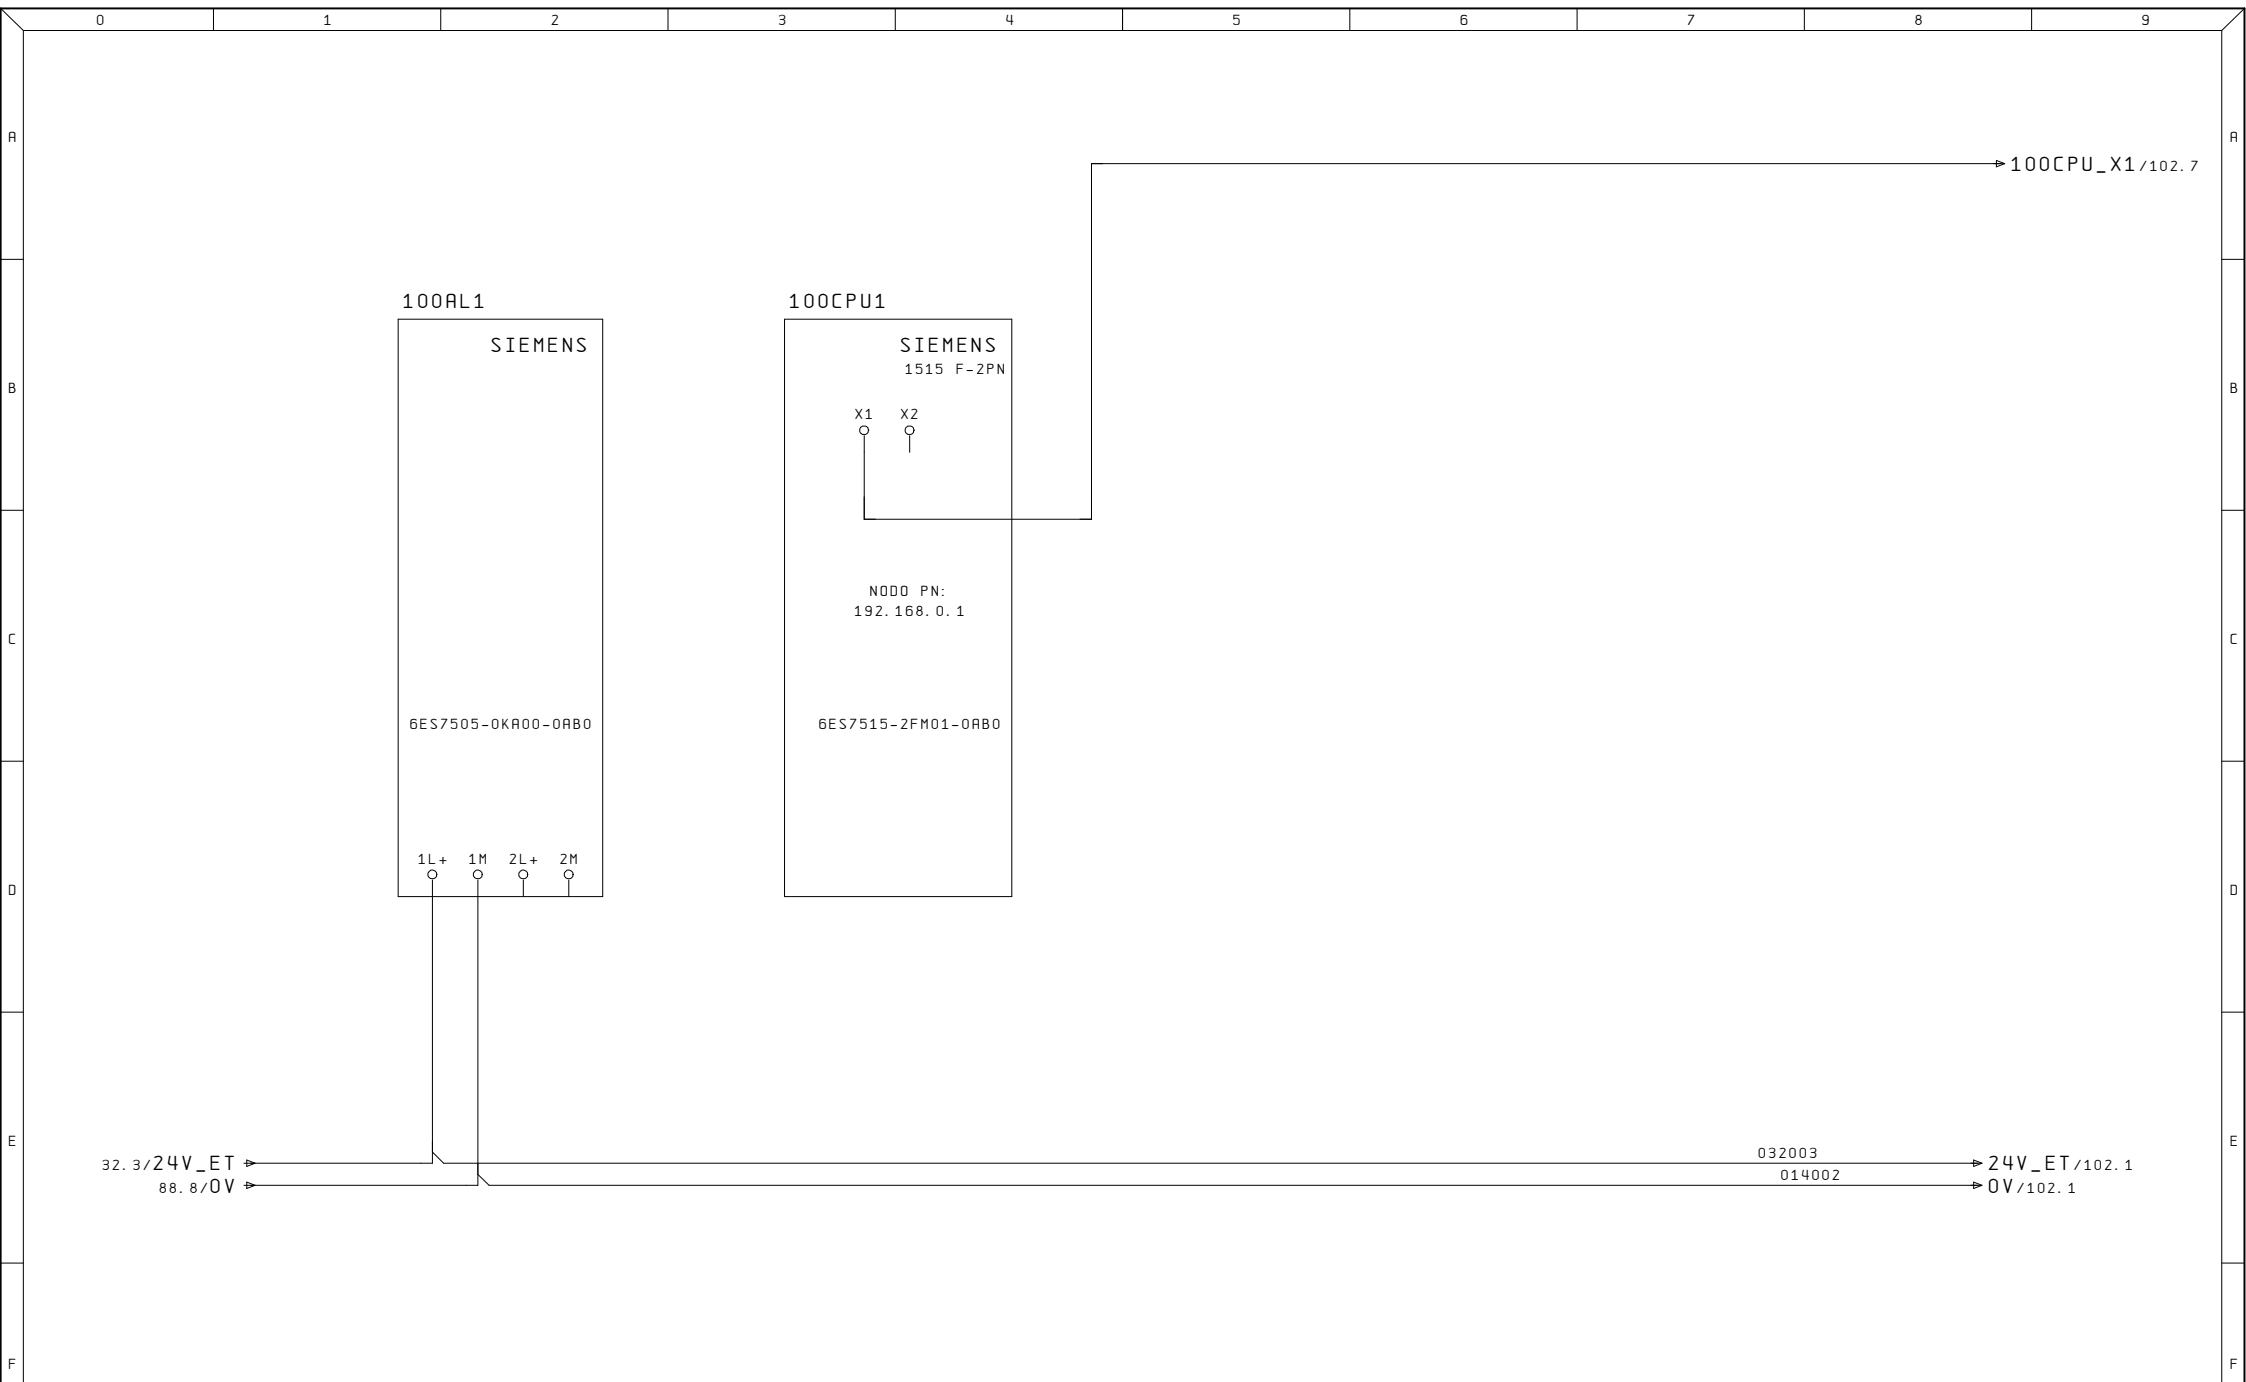


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 100
	Stampa : 10. Set. 2019				ALIMENTAZIONE CPU			di
	Verif. :							

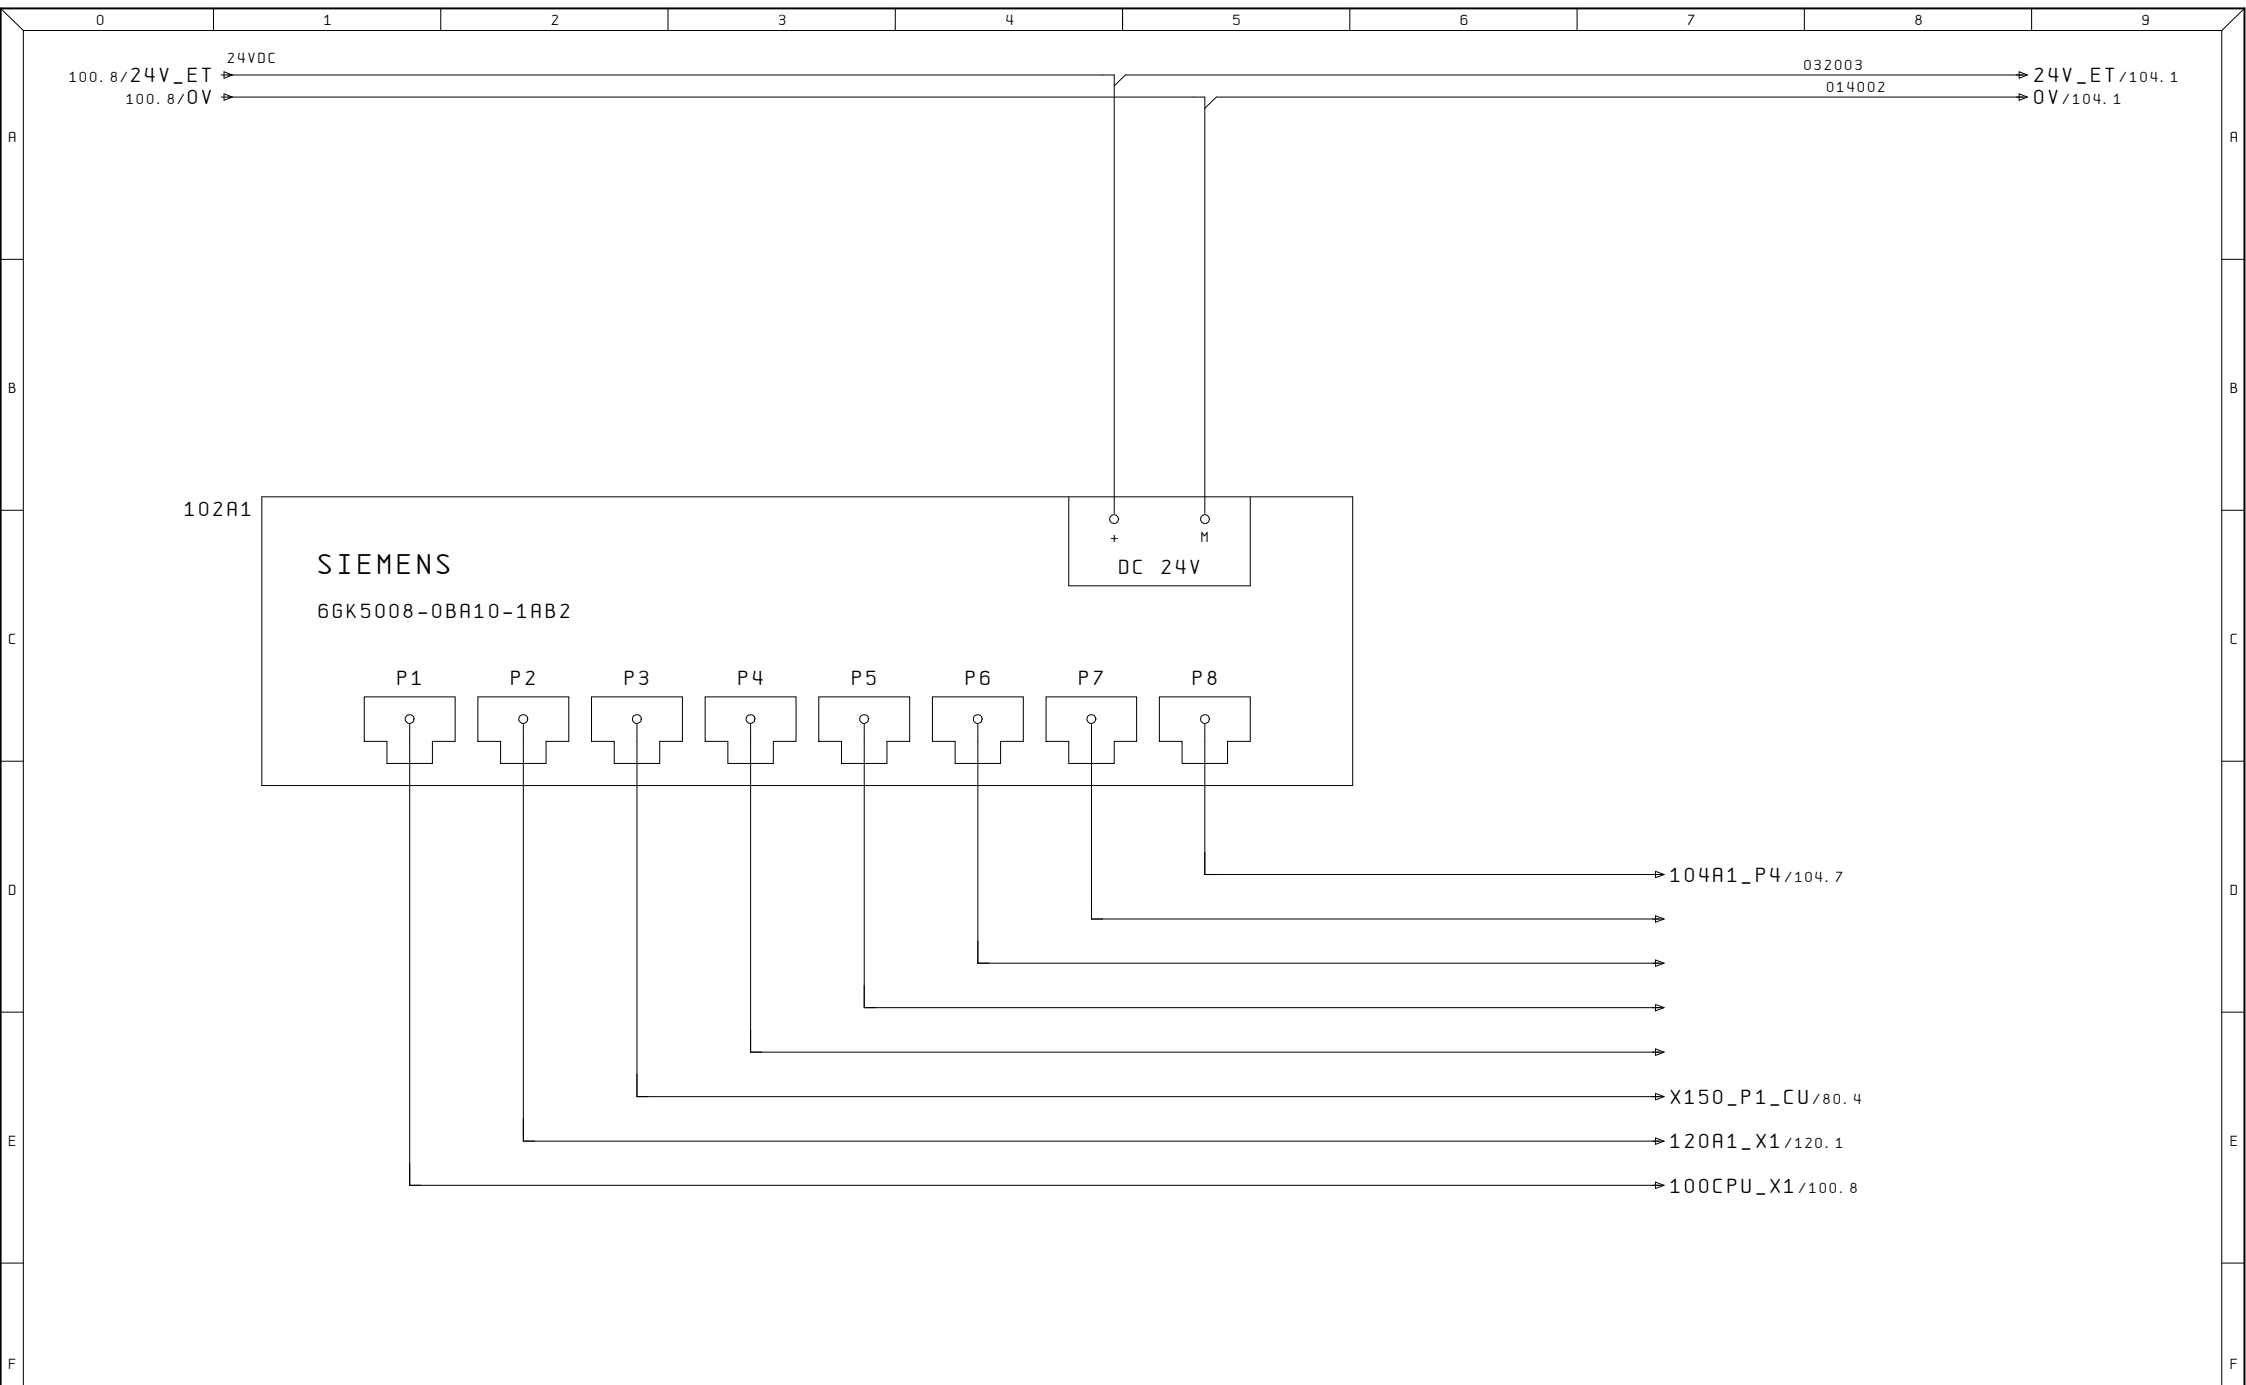


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 102
	Stampa : 10. Set. 2019				SCALANCE XB008			di
	Verif. :				SWITCH RETE PROFINET			

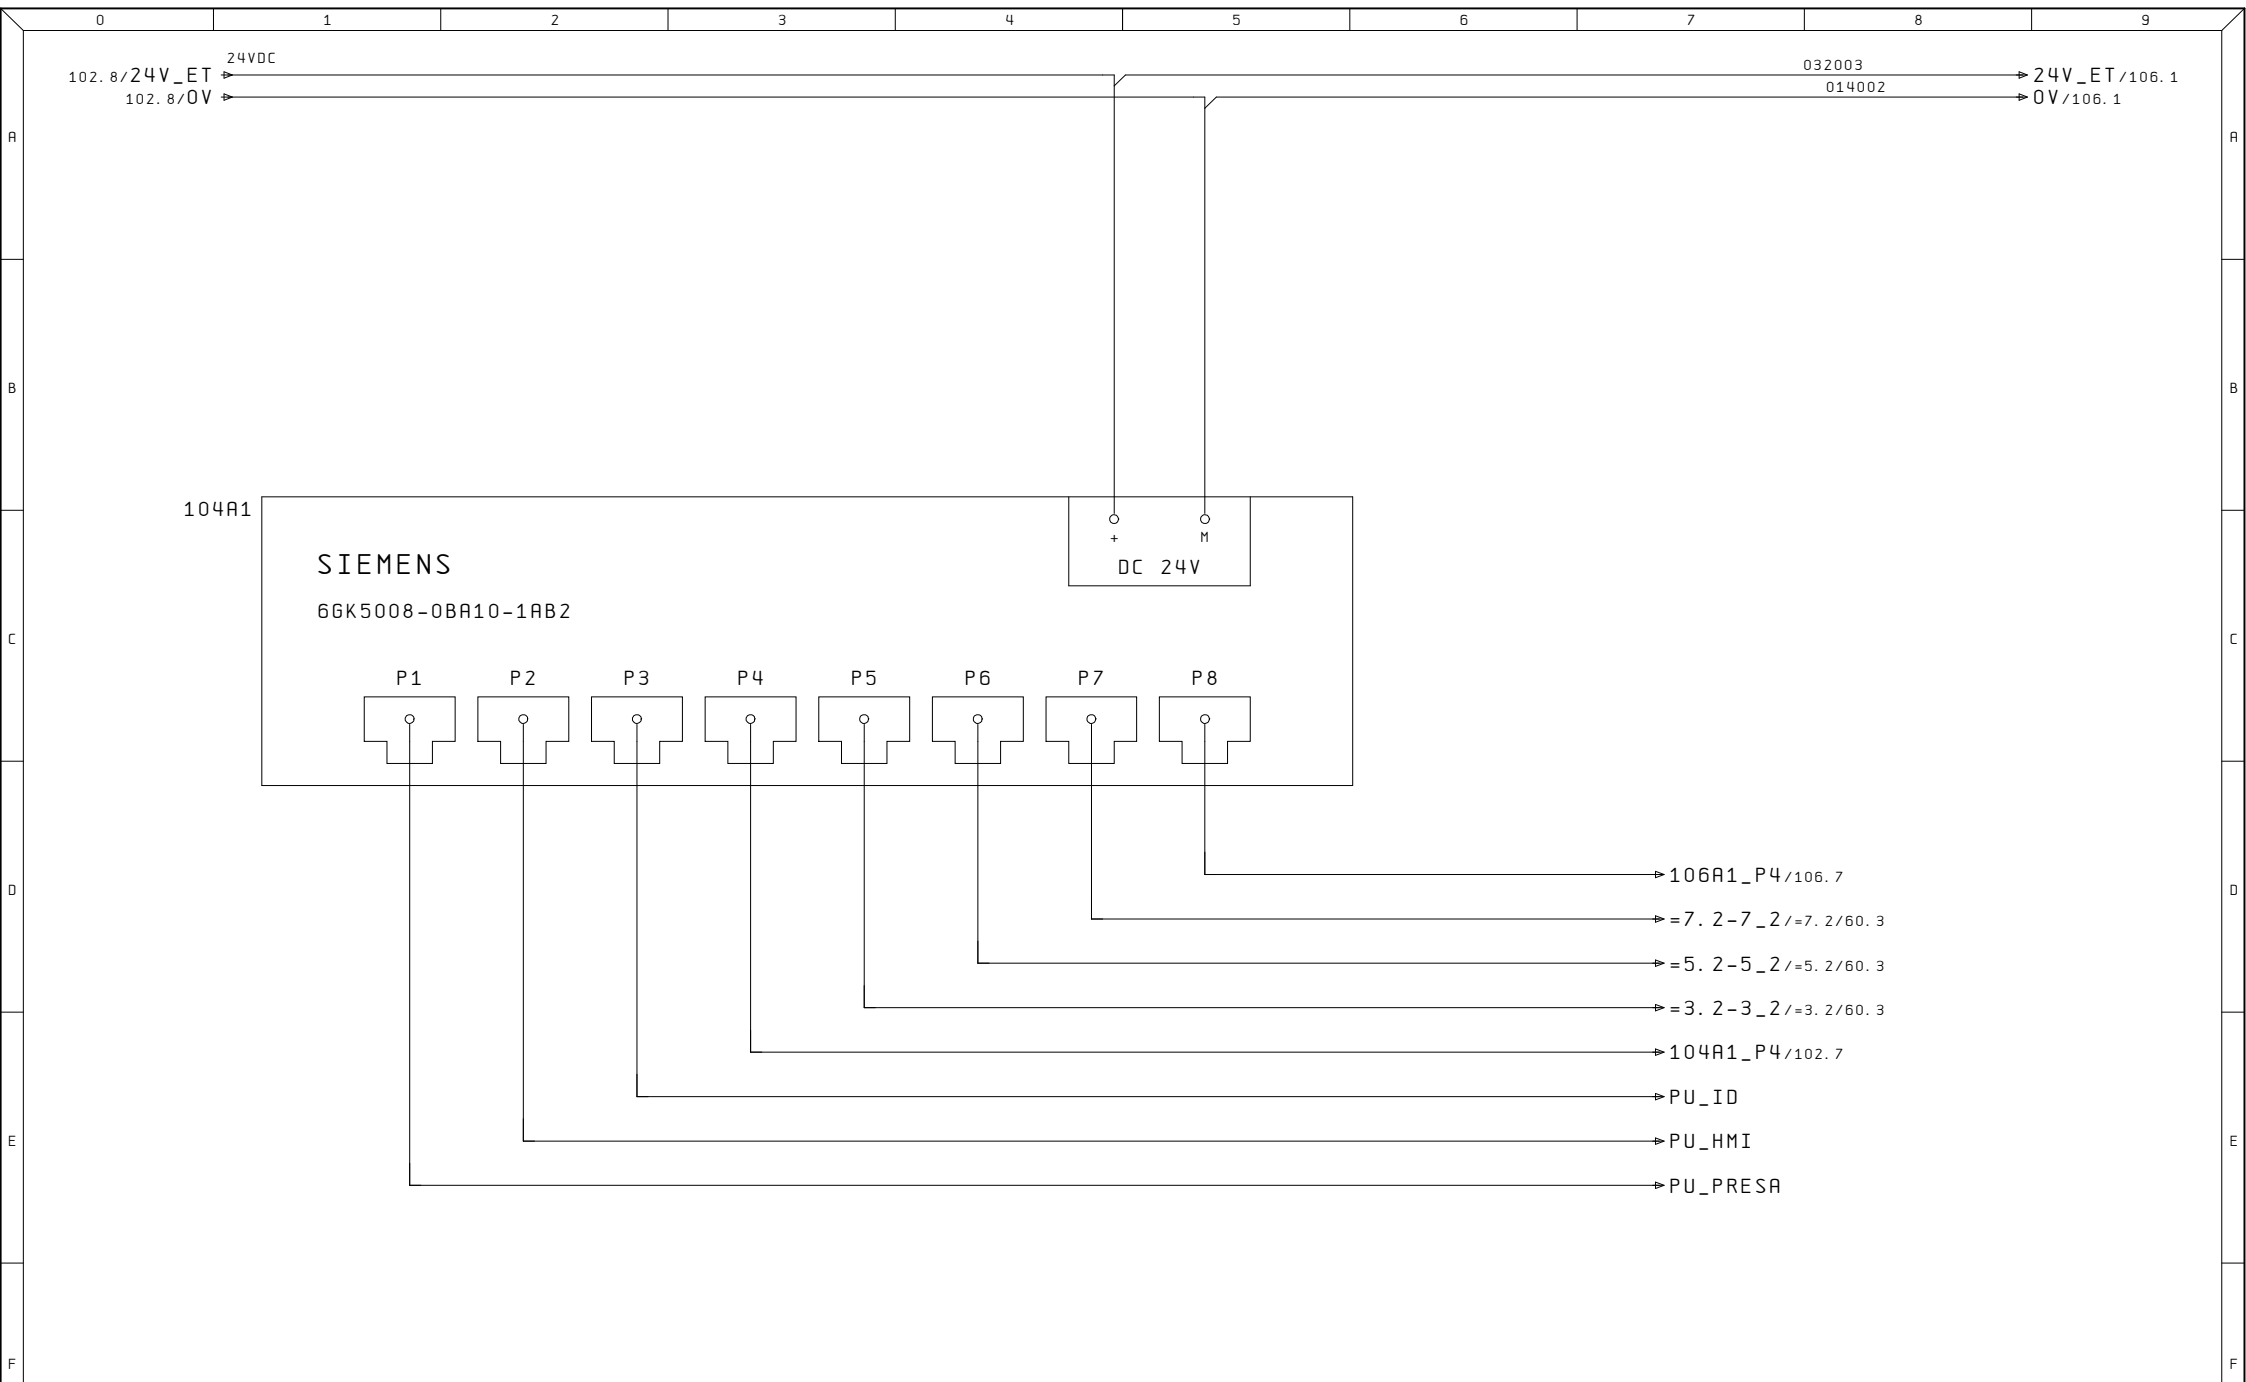


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				SCALANCE XB008			104
	Verif. :				SWITCH RETE PROFINET			di

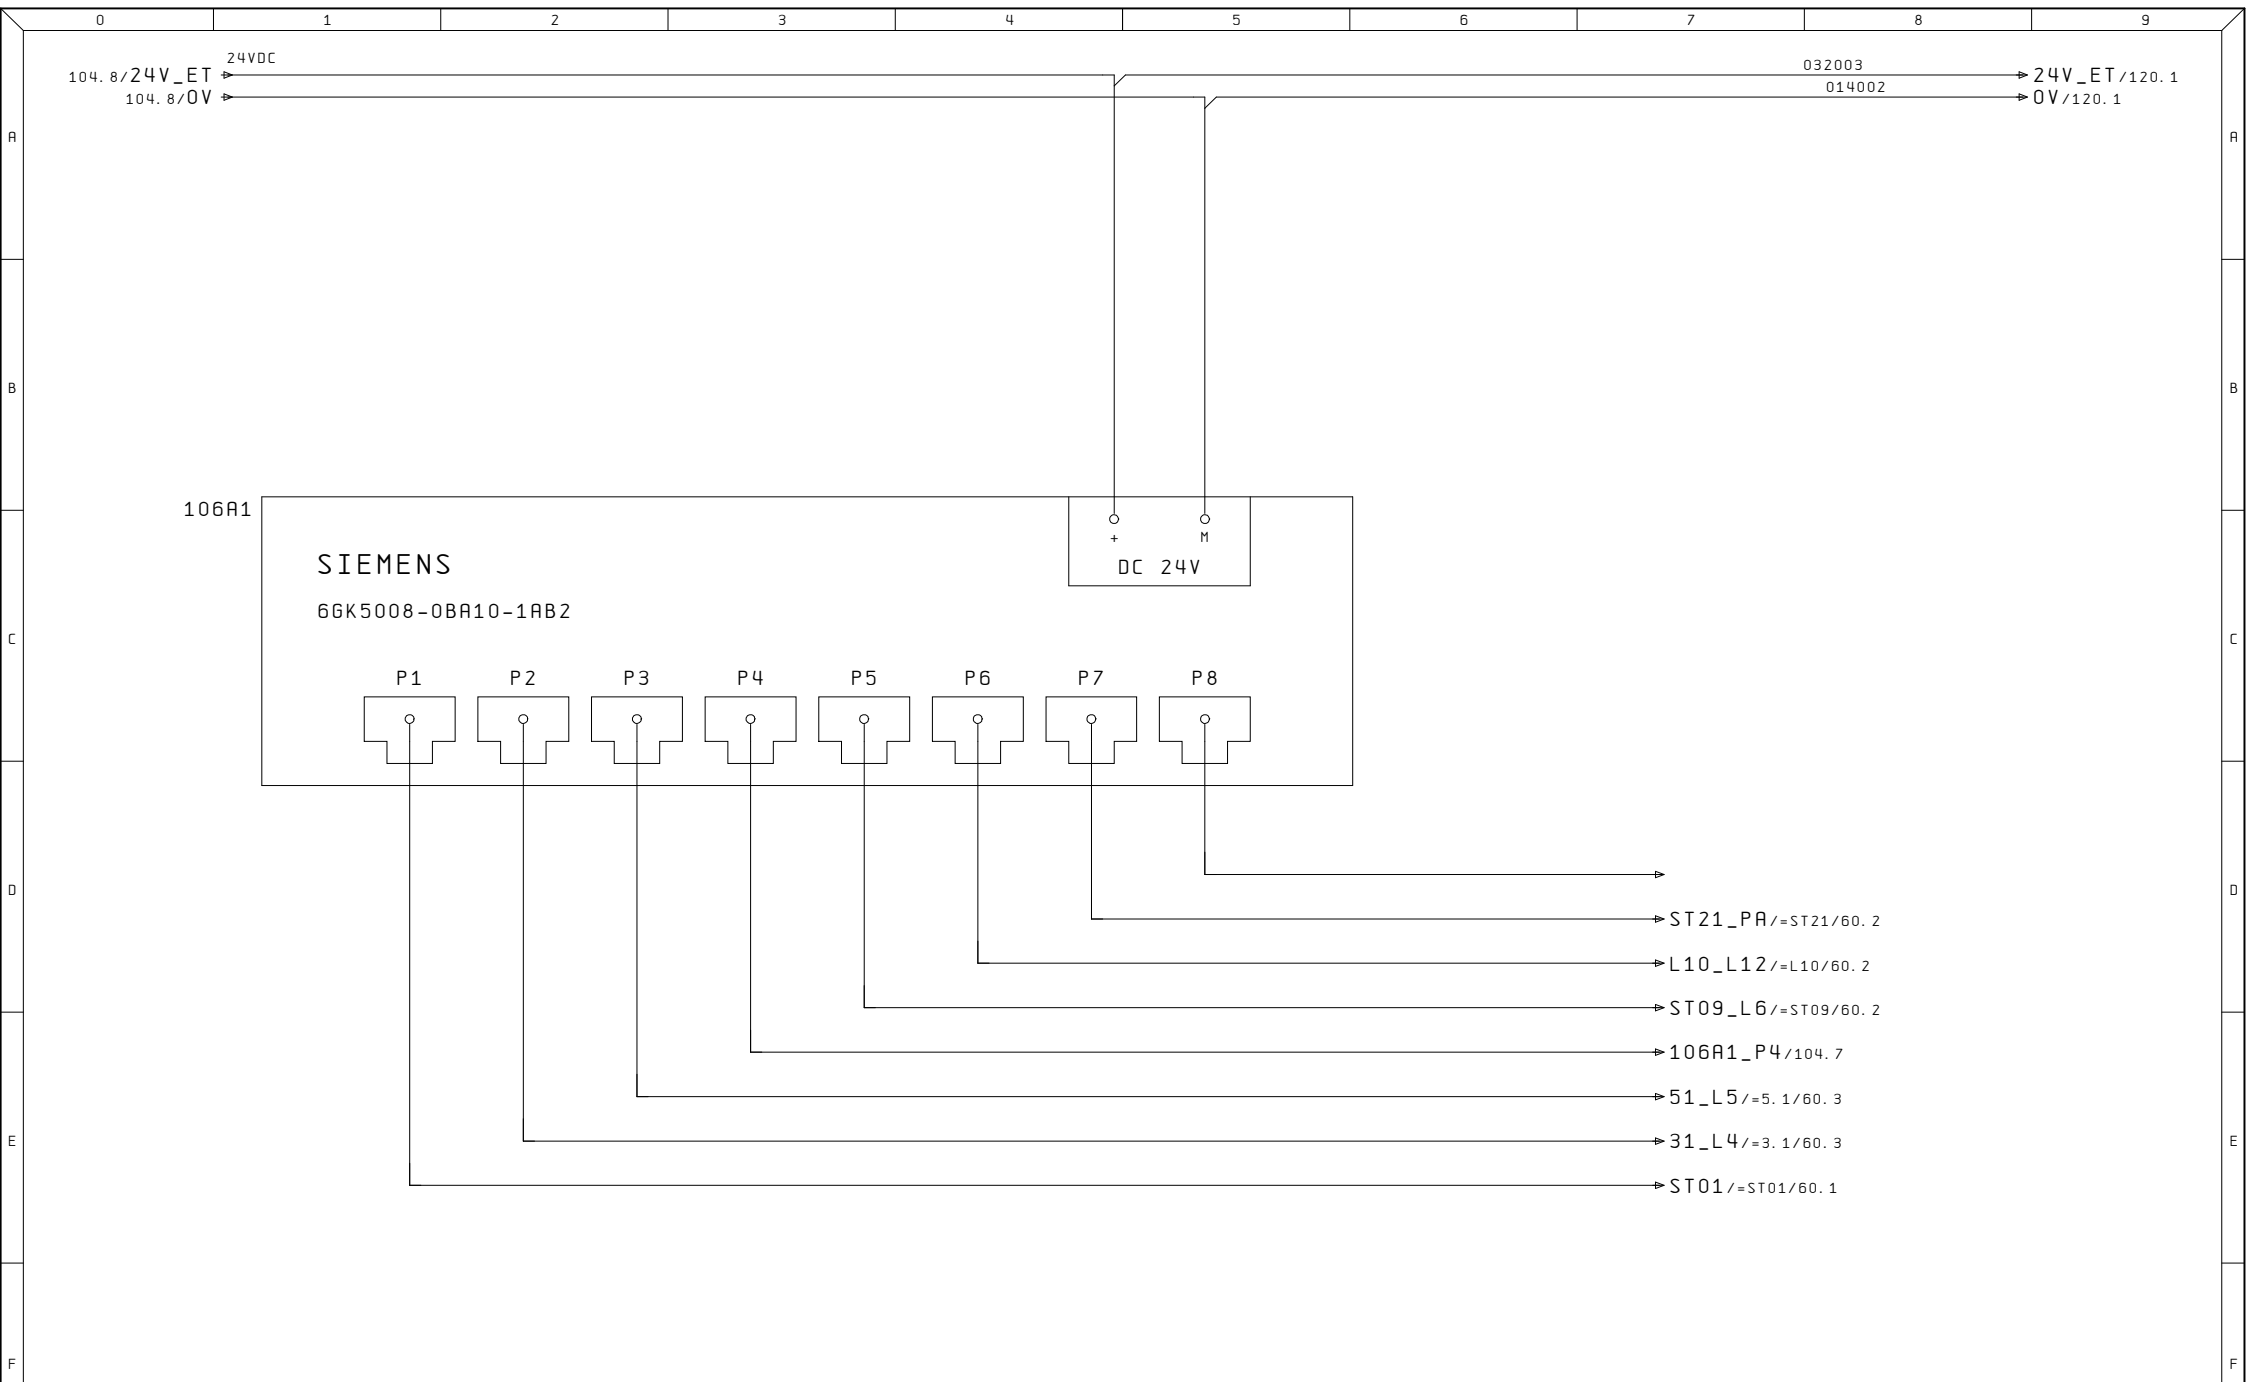


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 106
	Stampa : 10. Set. 2019				SCALANCE XB008			di
	Verif. :				SWITCH RETE PROFINET			

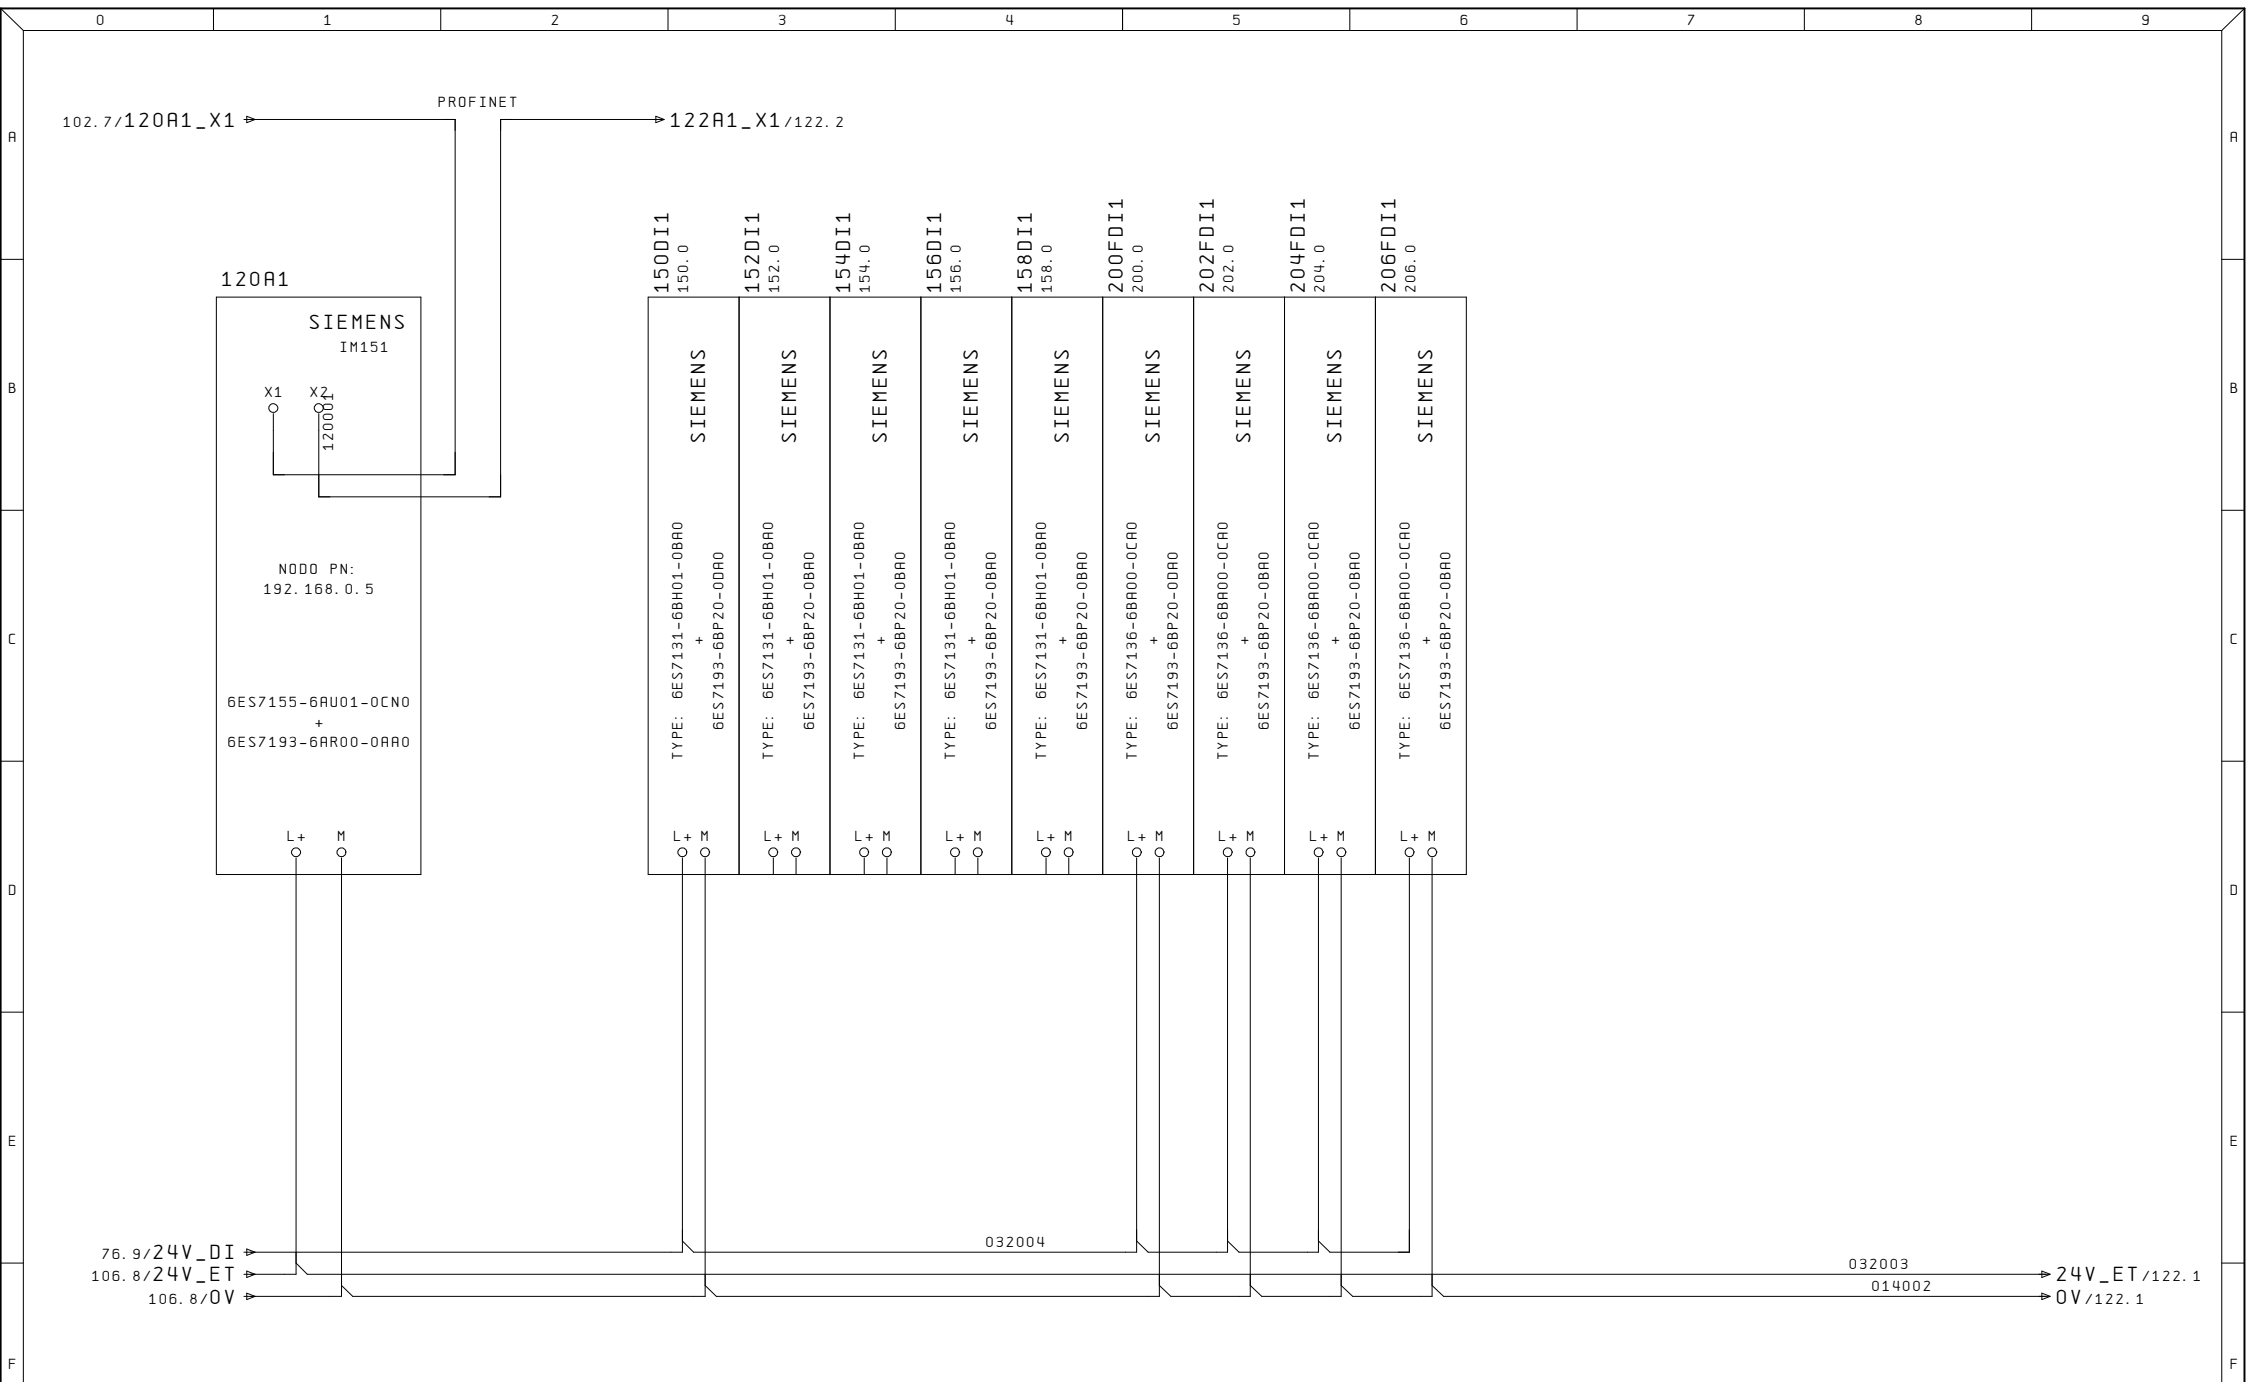



Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 10. Set. 2019 Verif. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +	Pag. 120 di
------------------	--	---------------------	---	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------	----------------

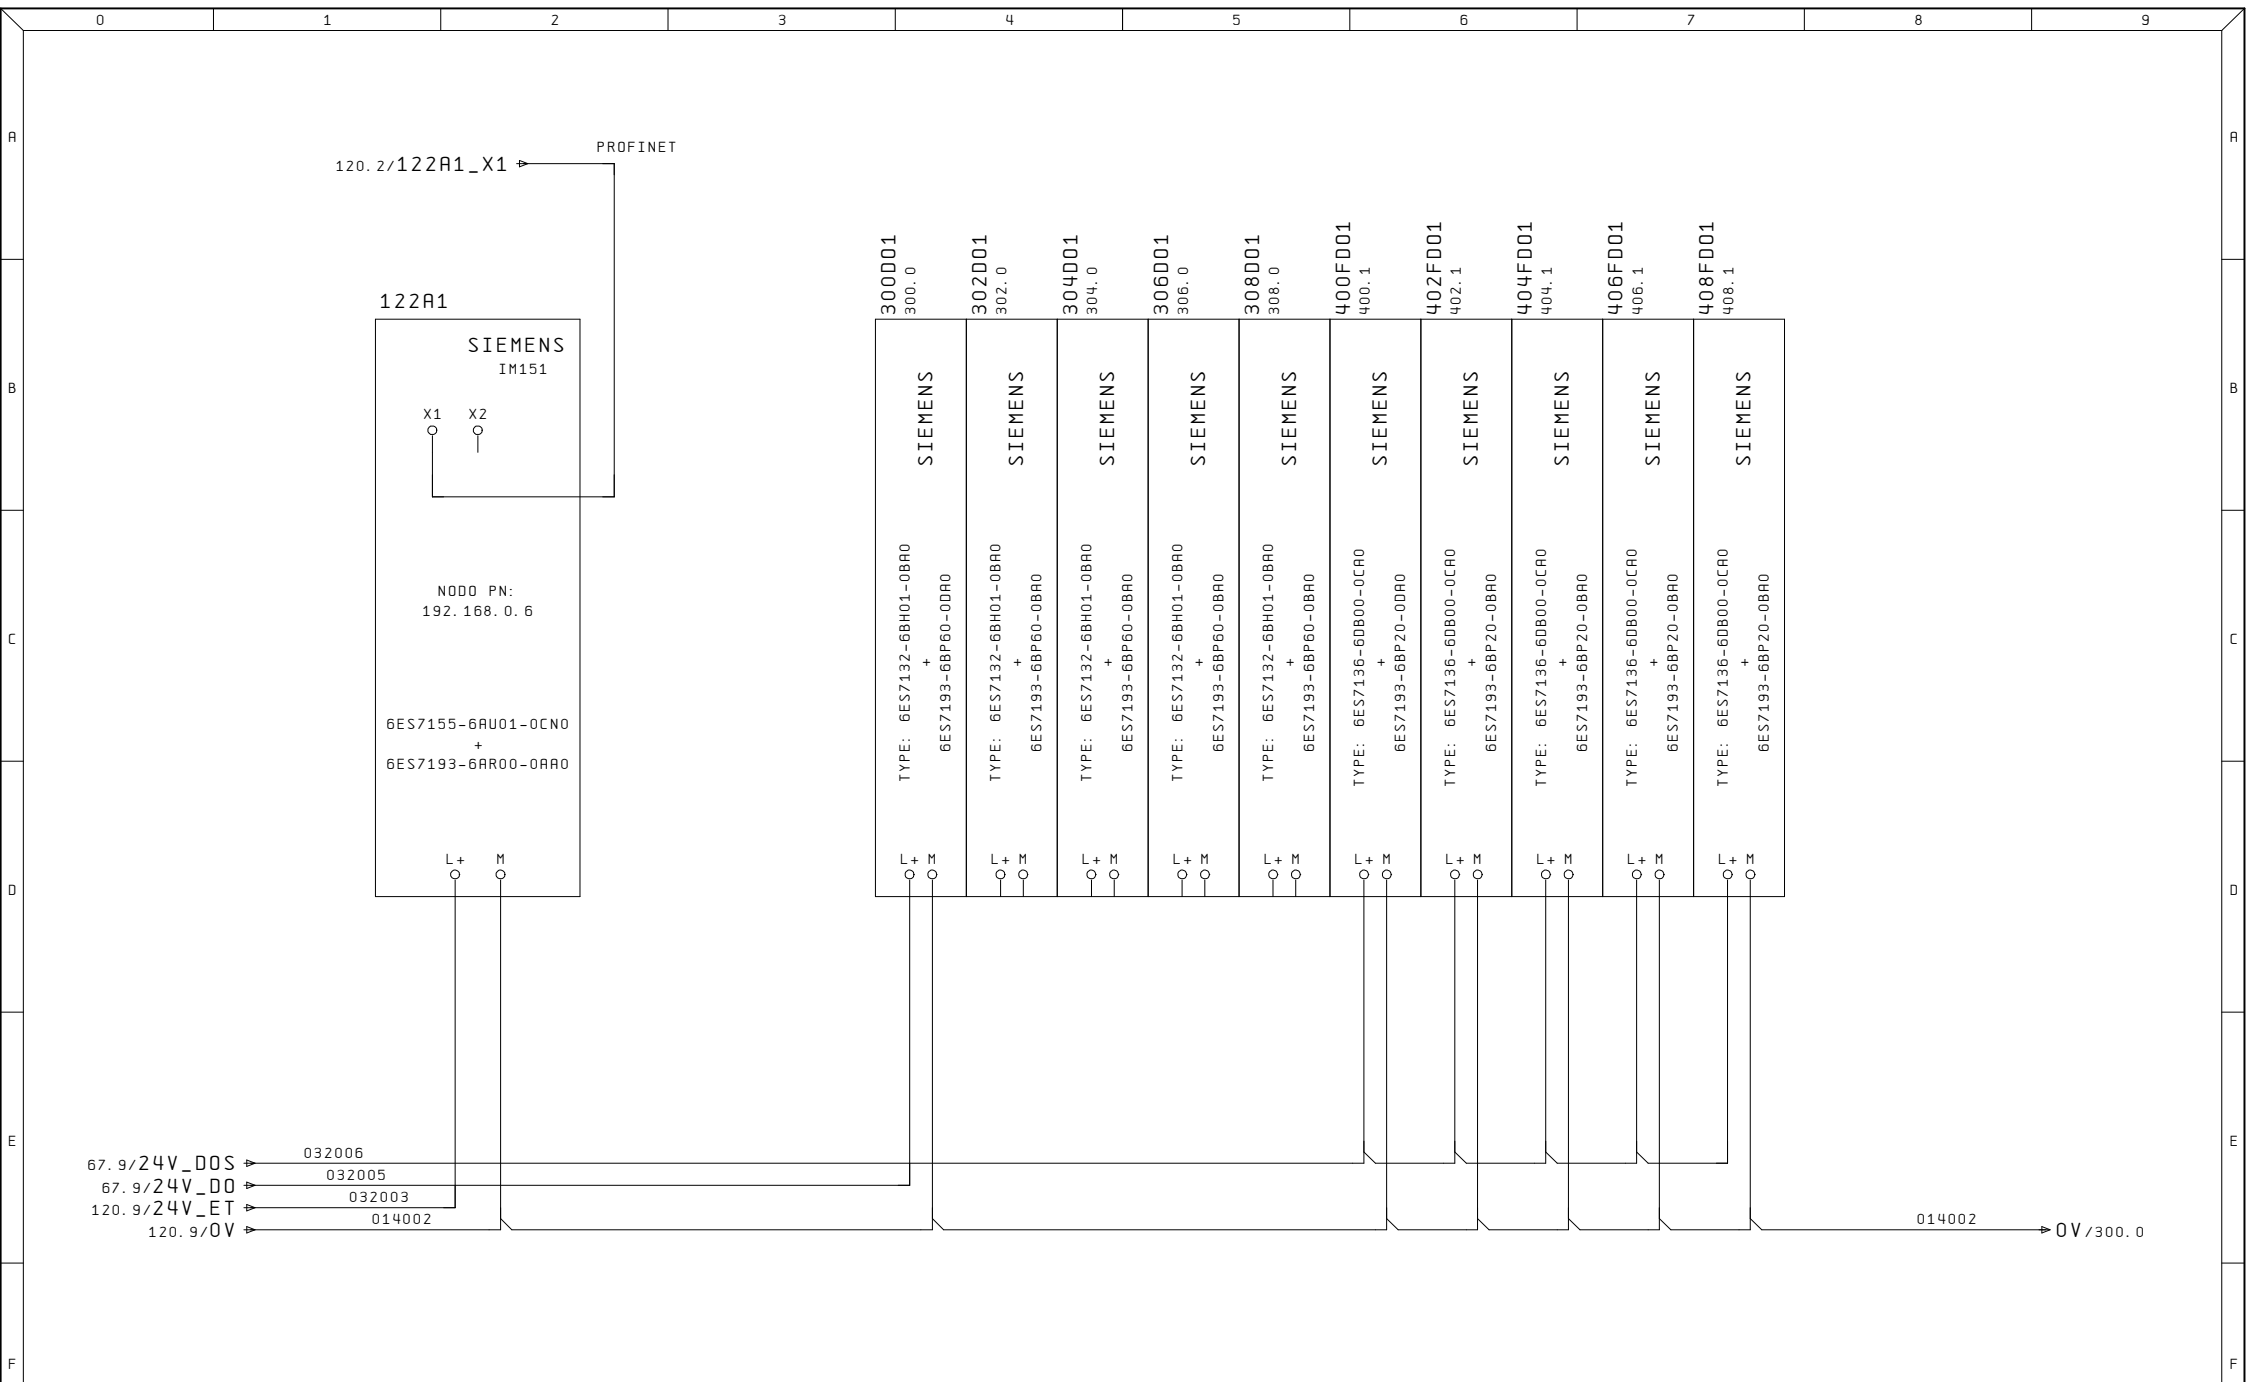


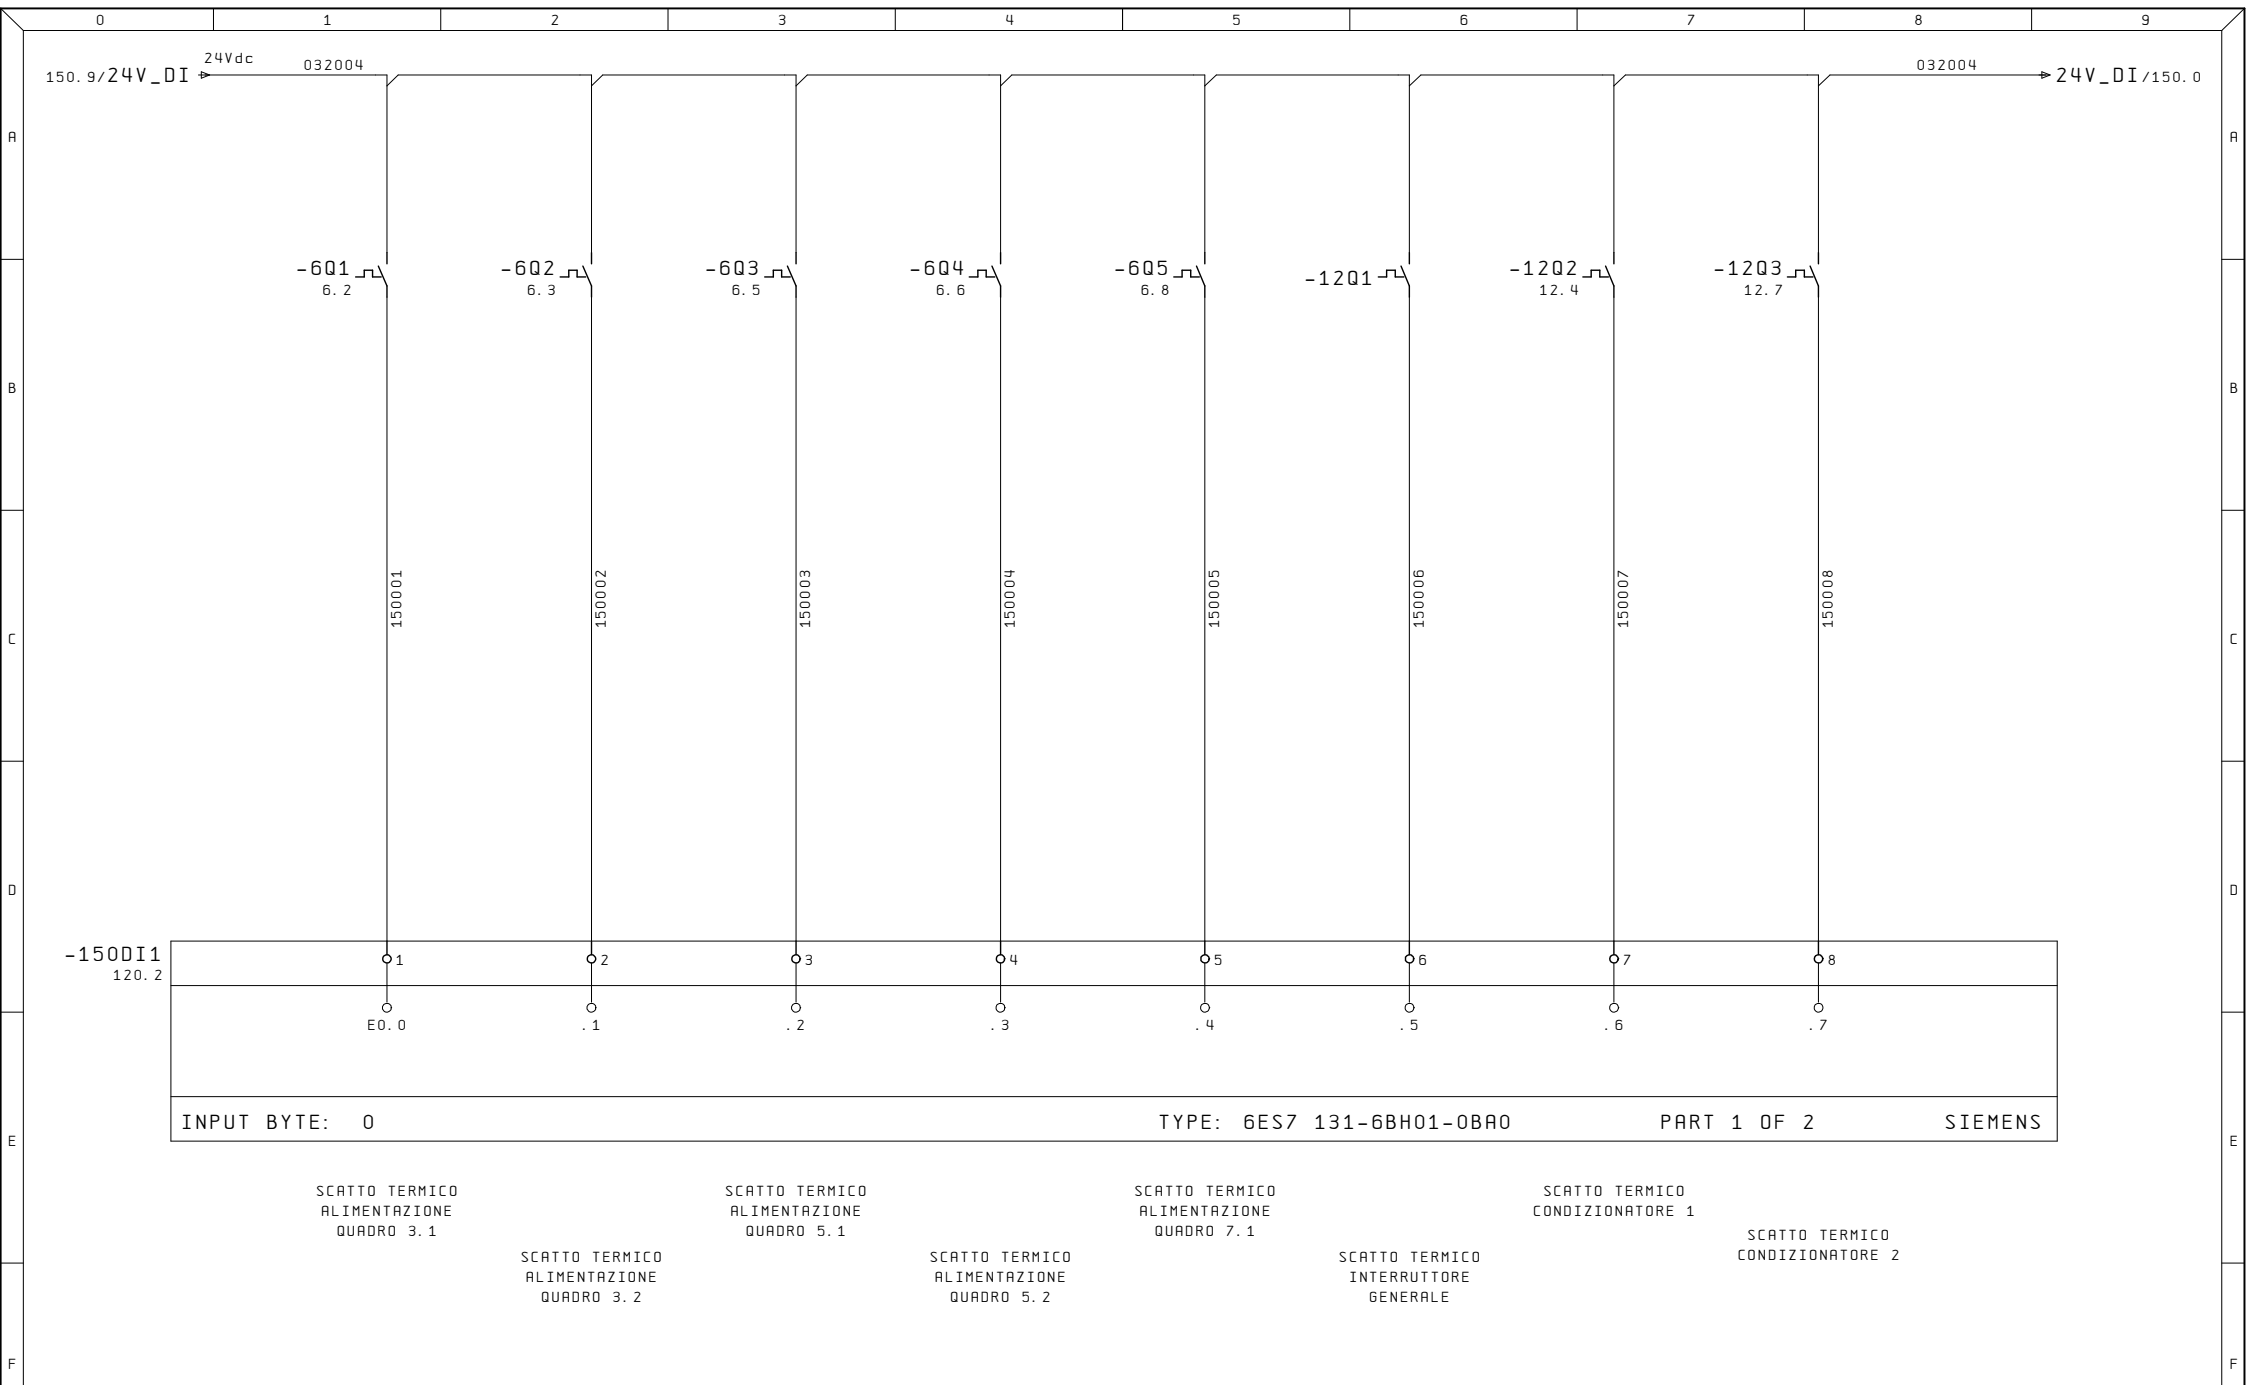



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 150		
	Stampa : 10. Set. 2019				INGRESSI DIGITALI	di		
	Verif. :				EB 0			

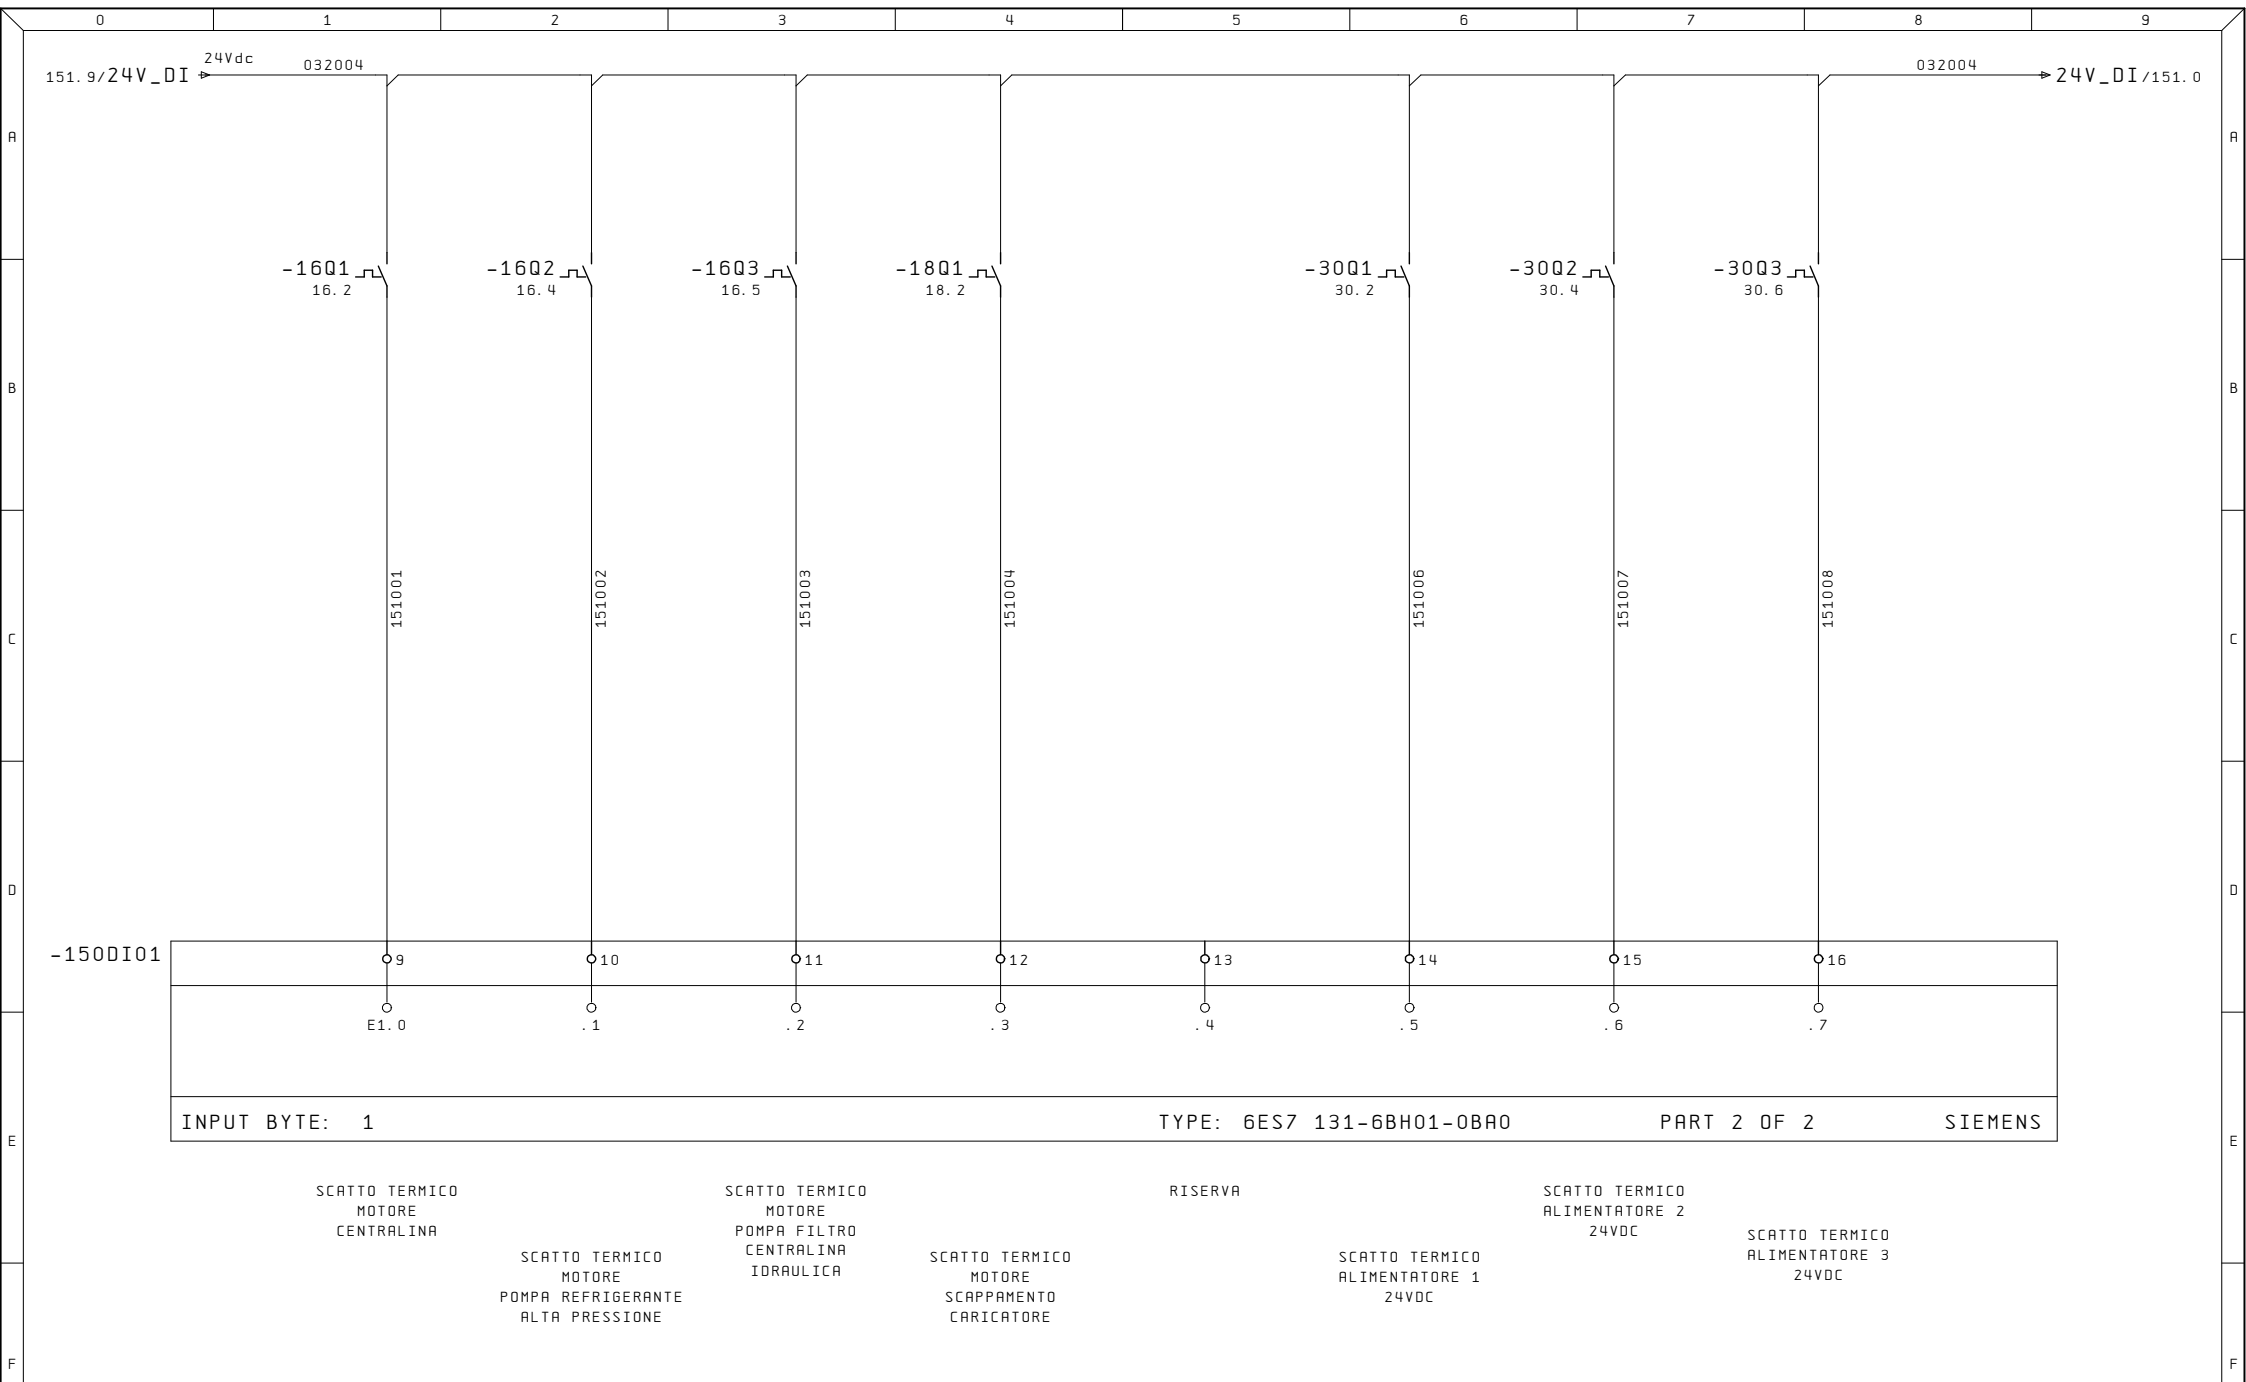

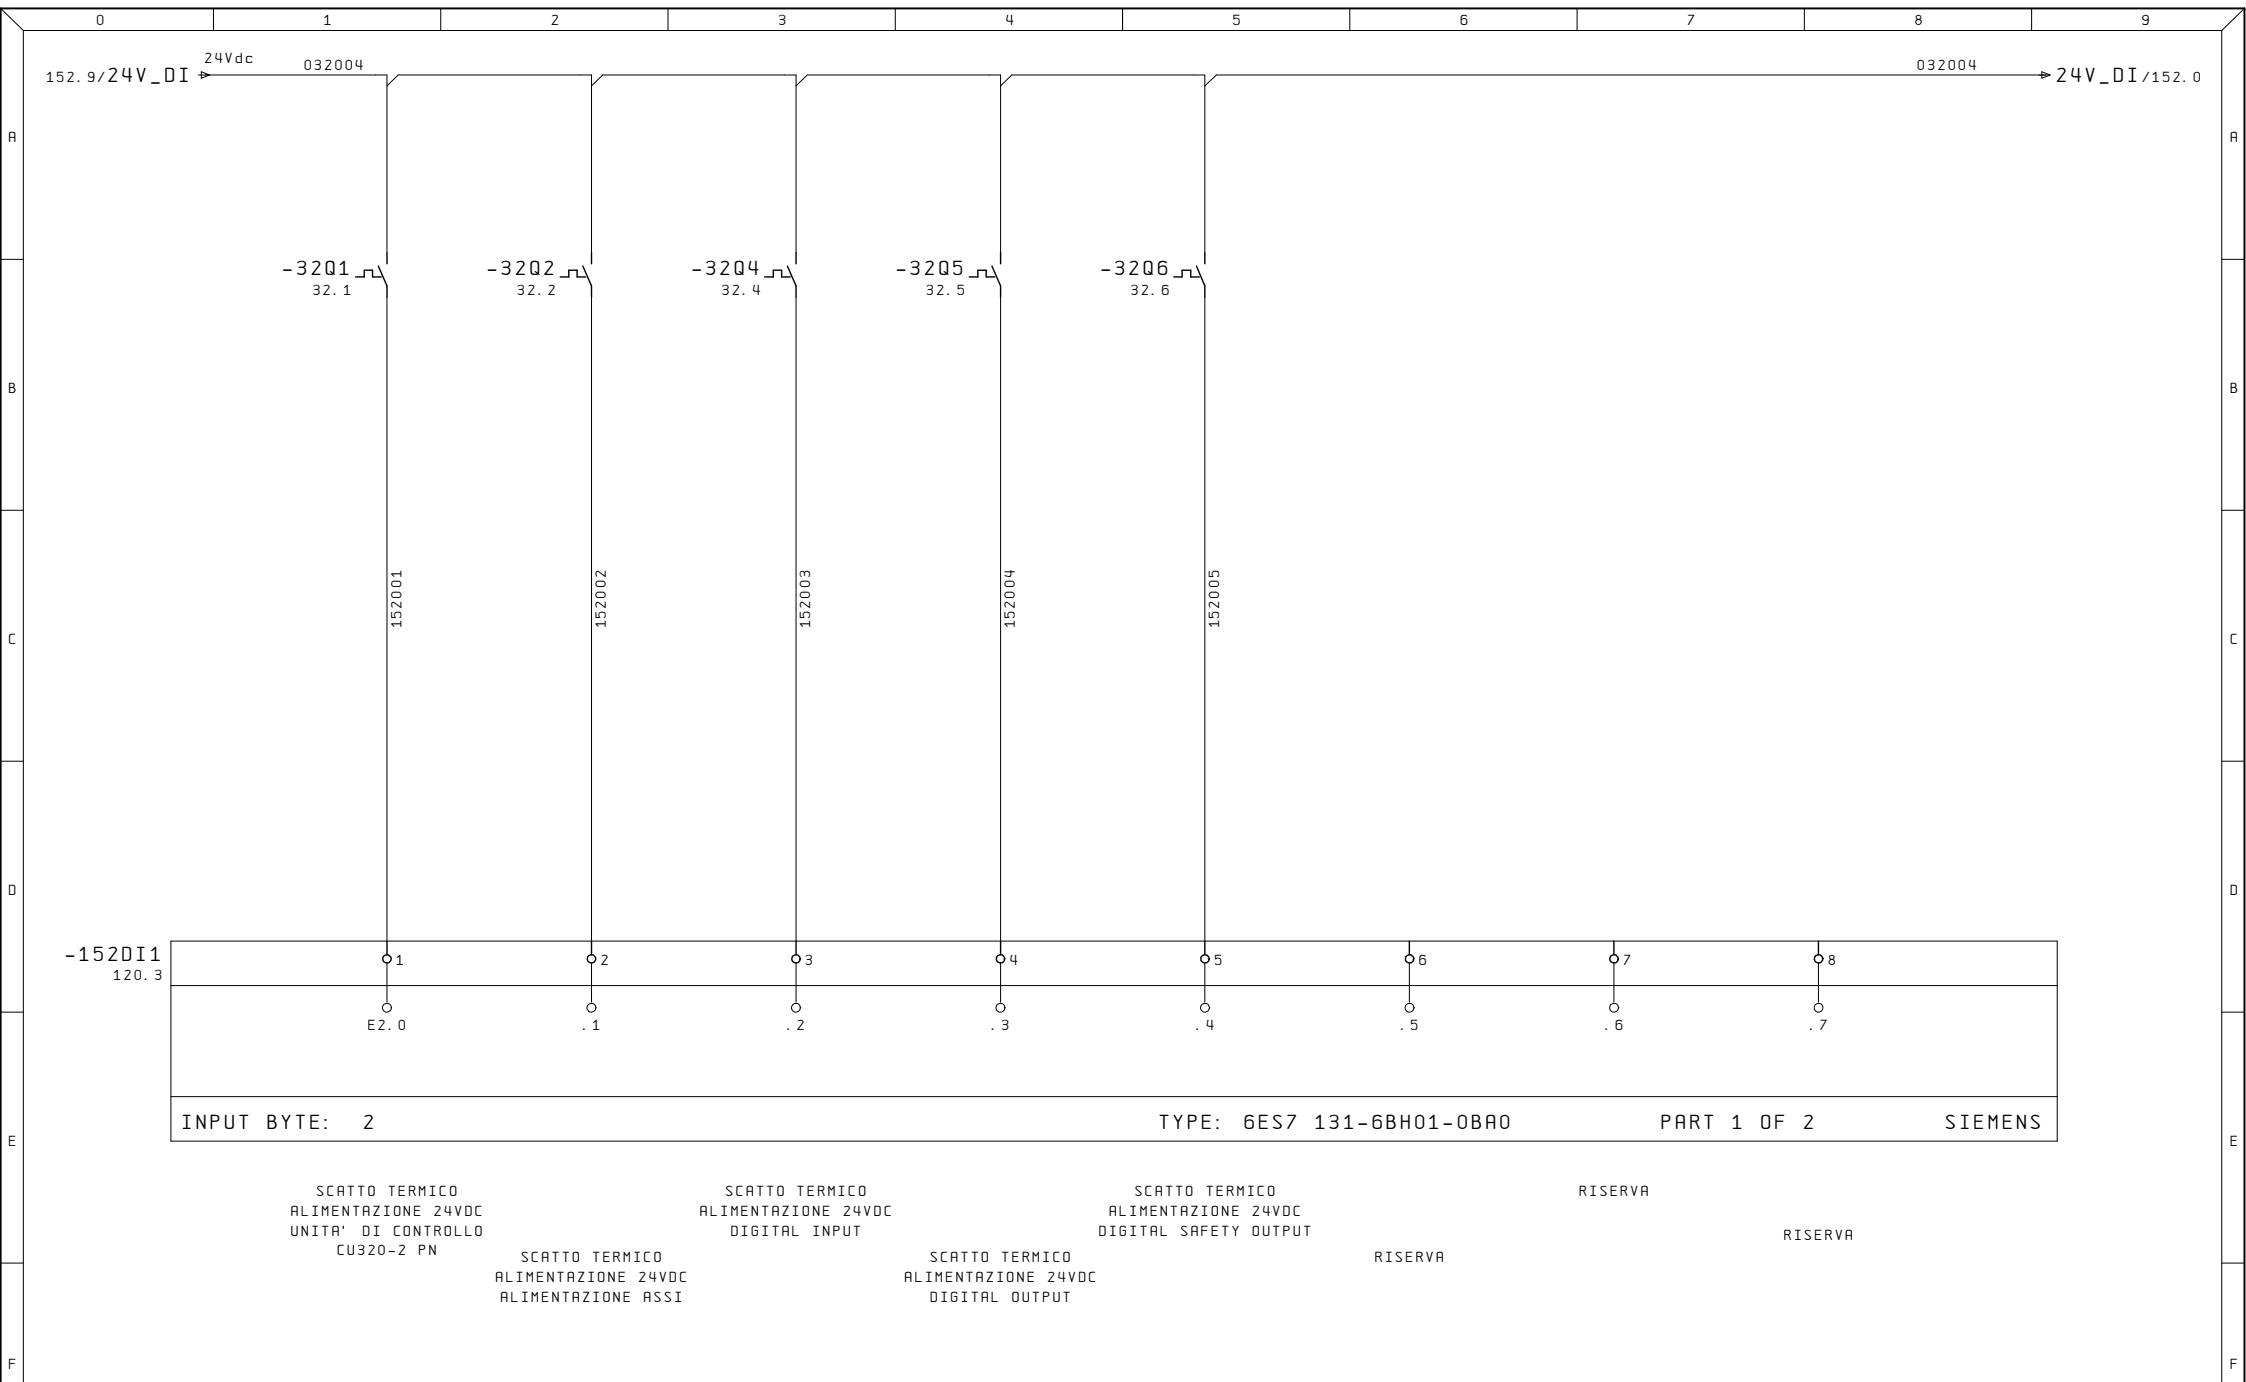


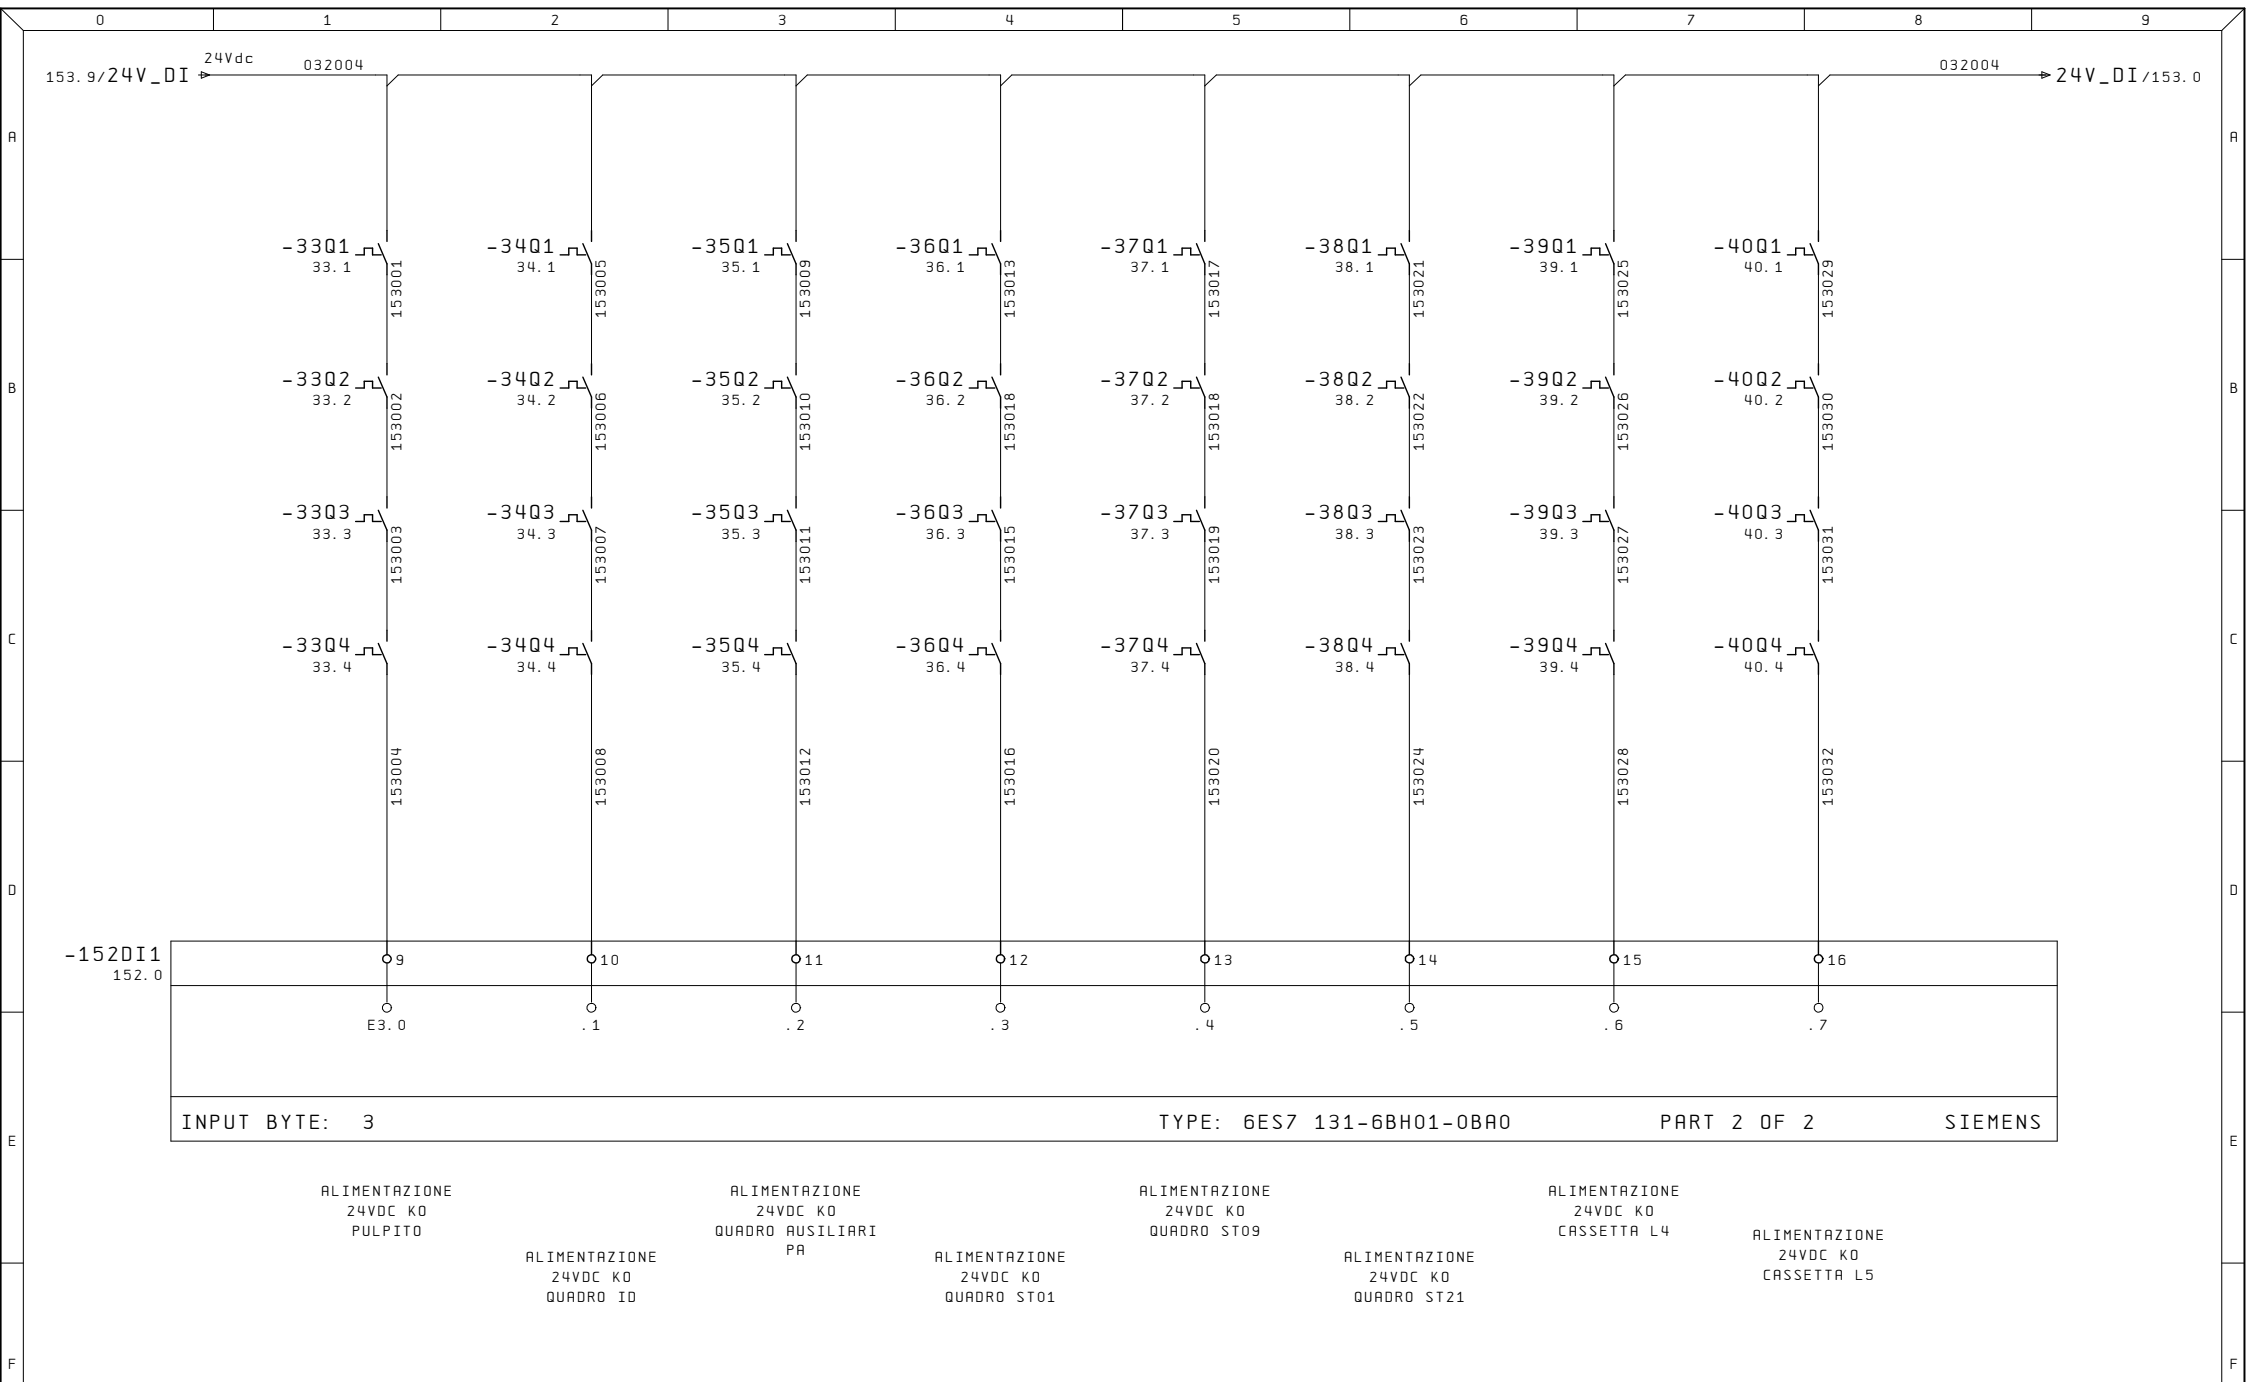


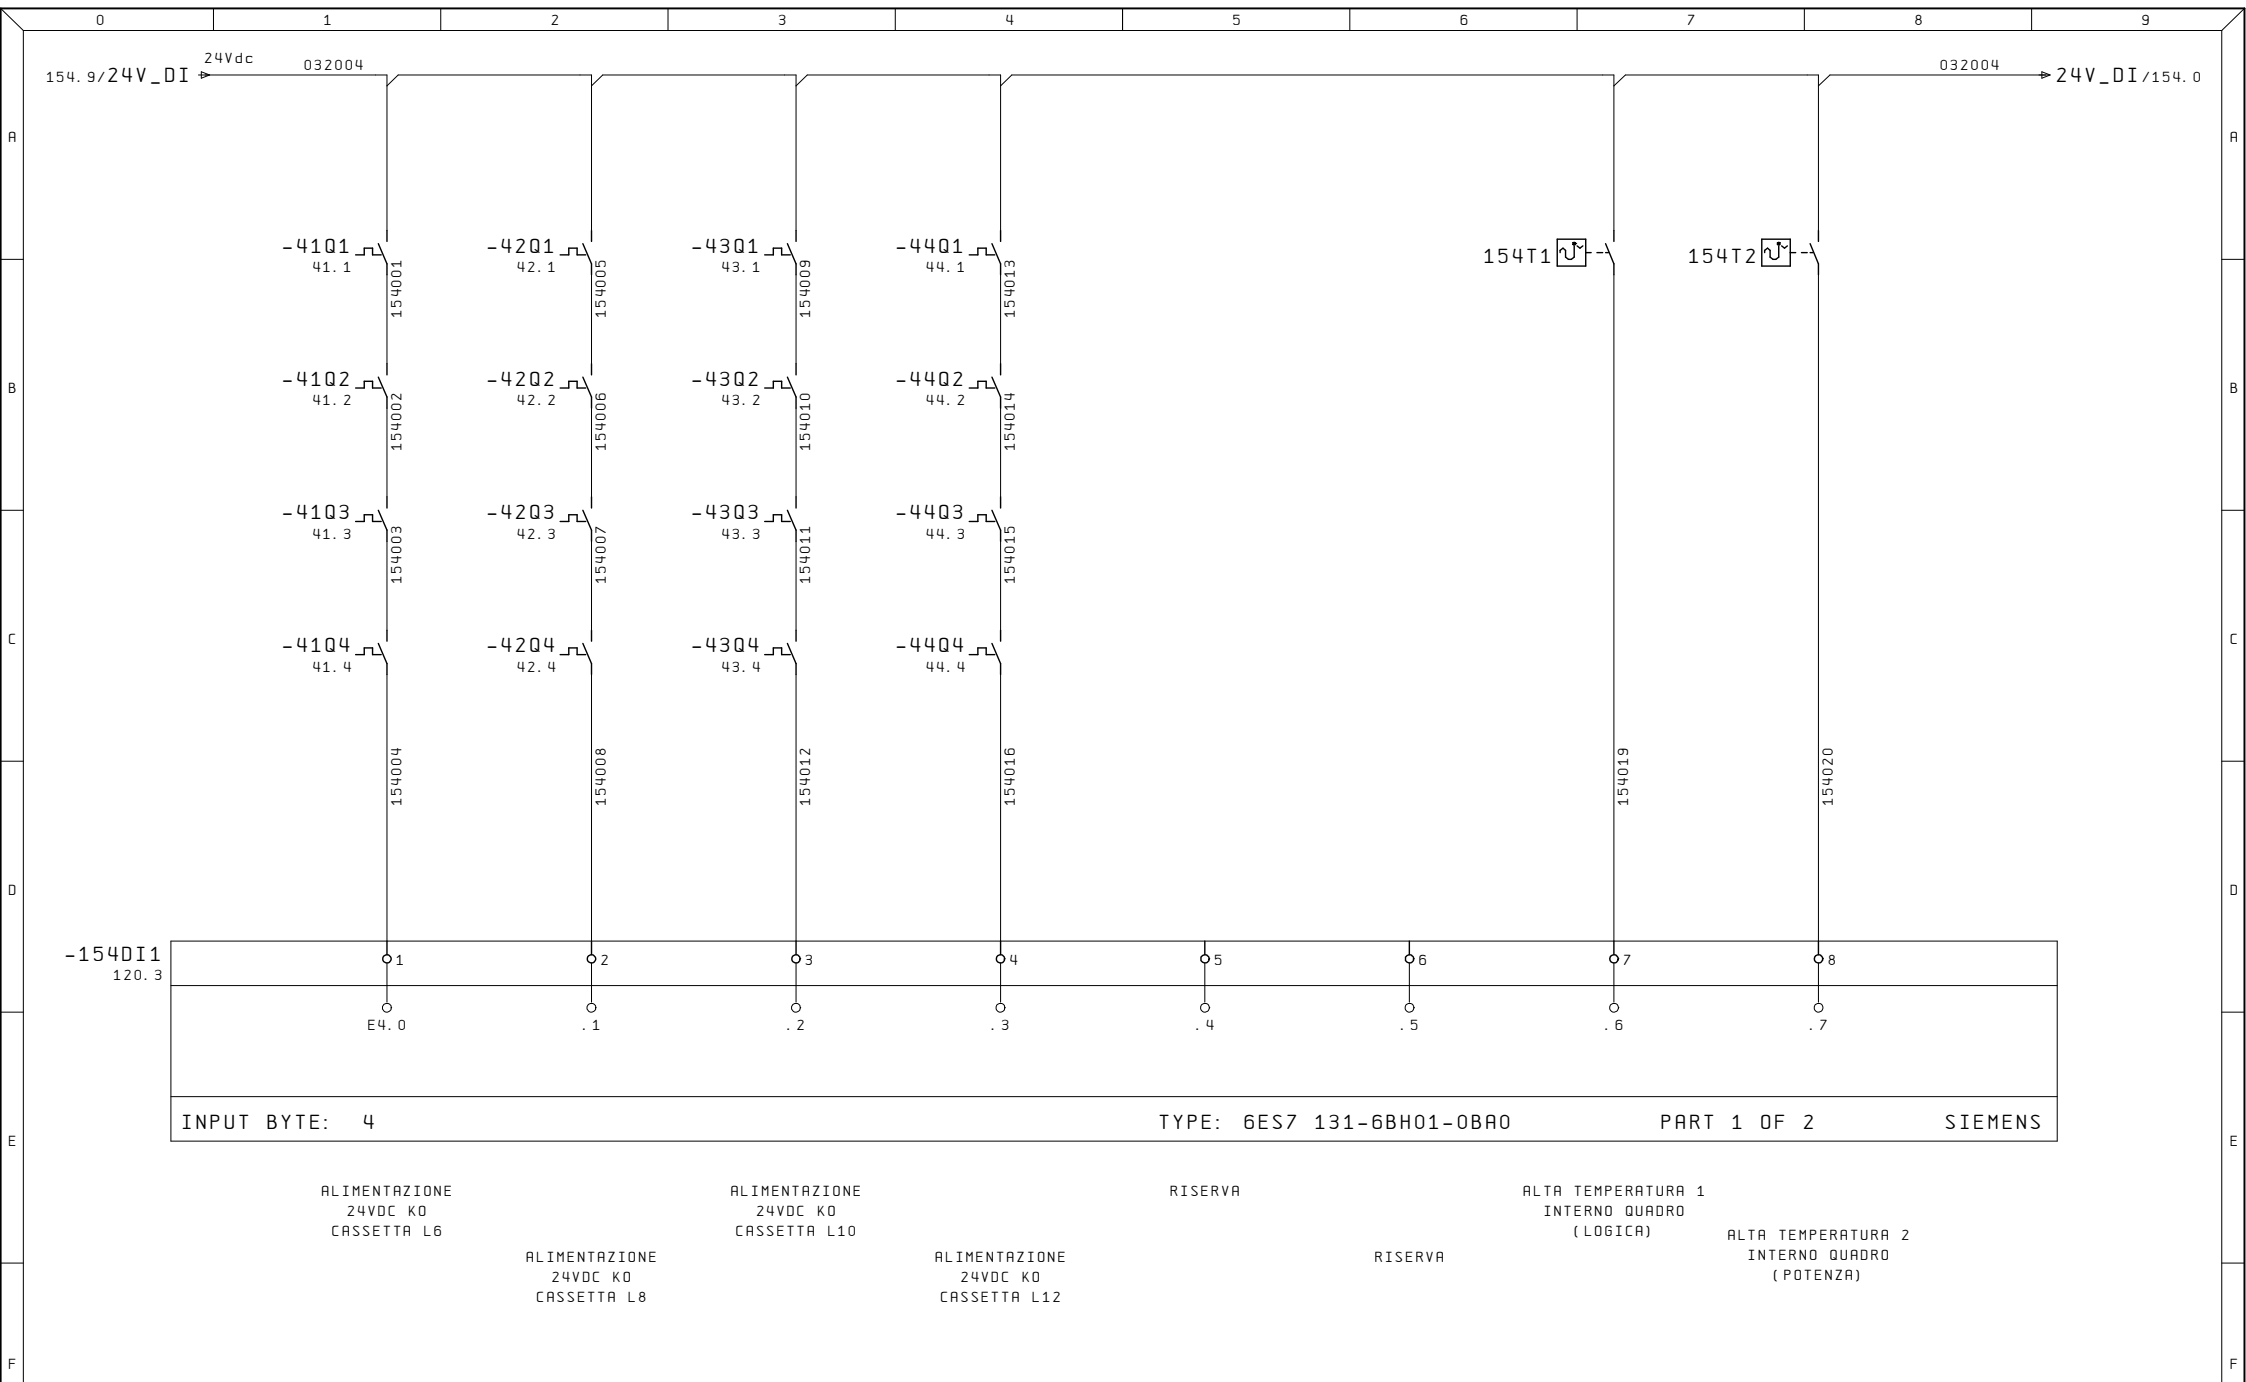


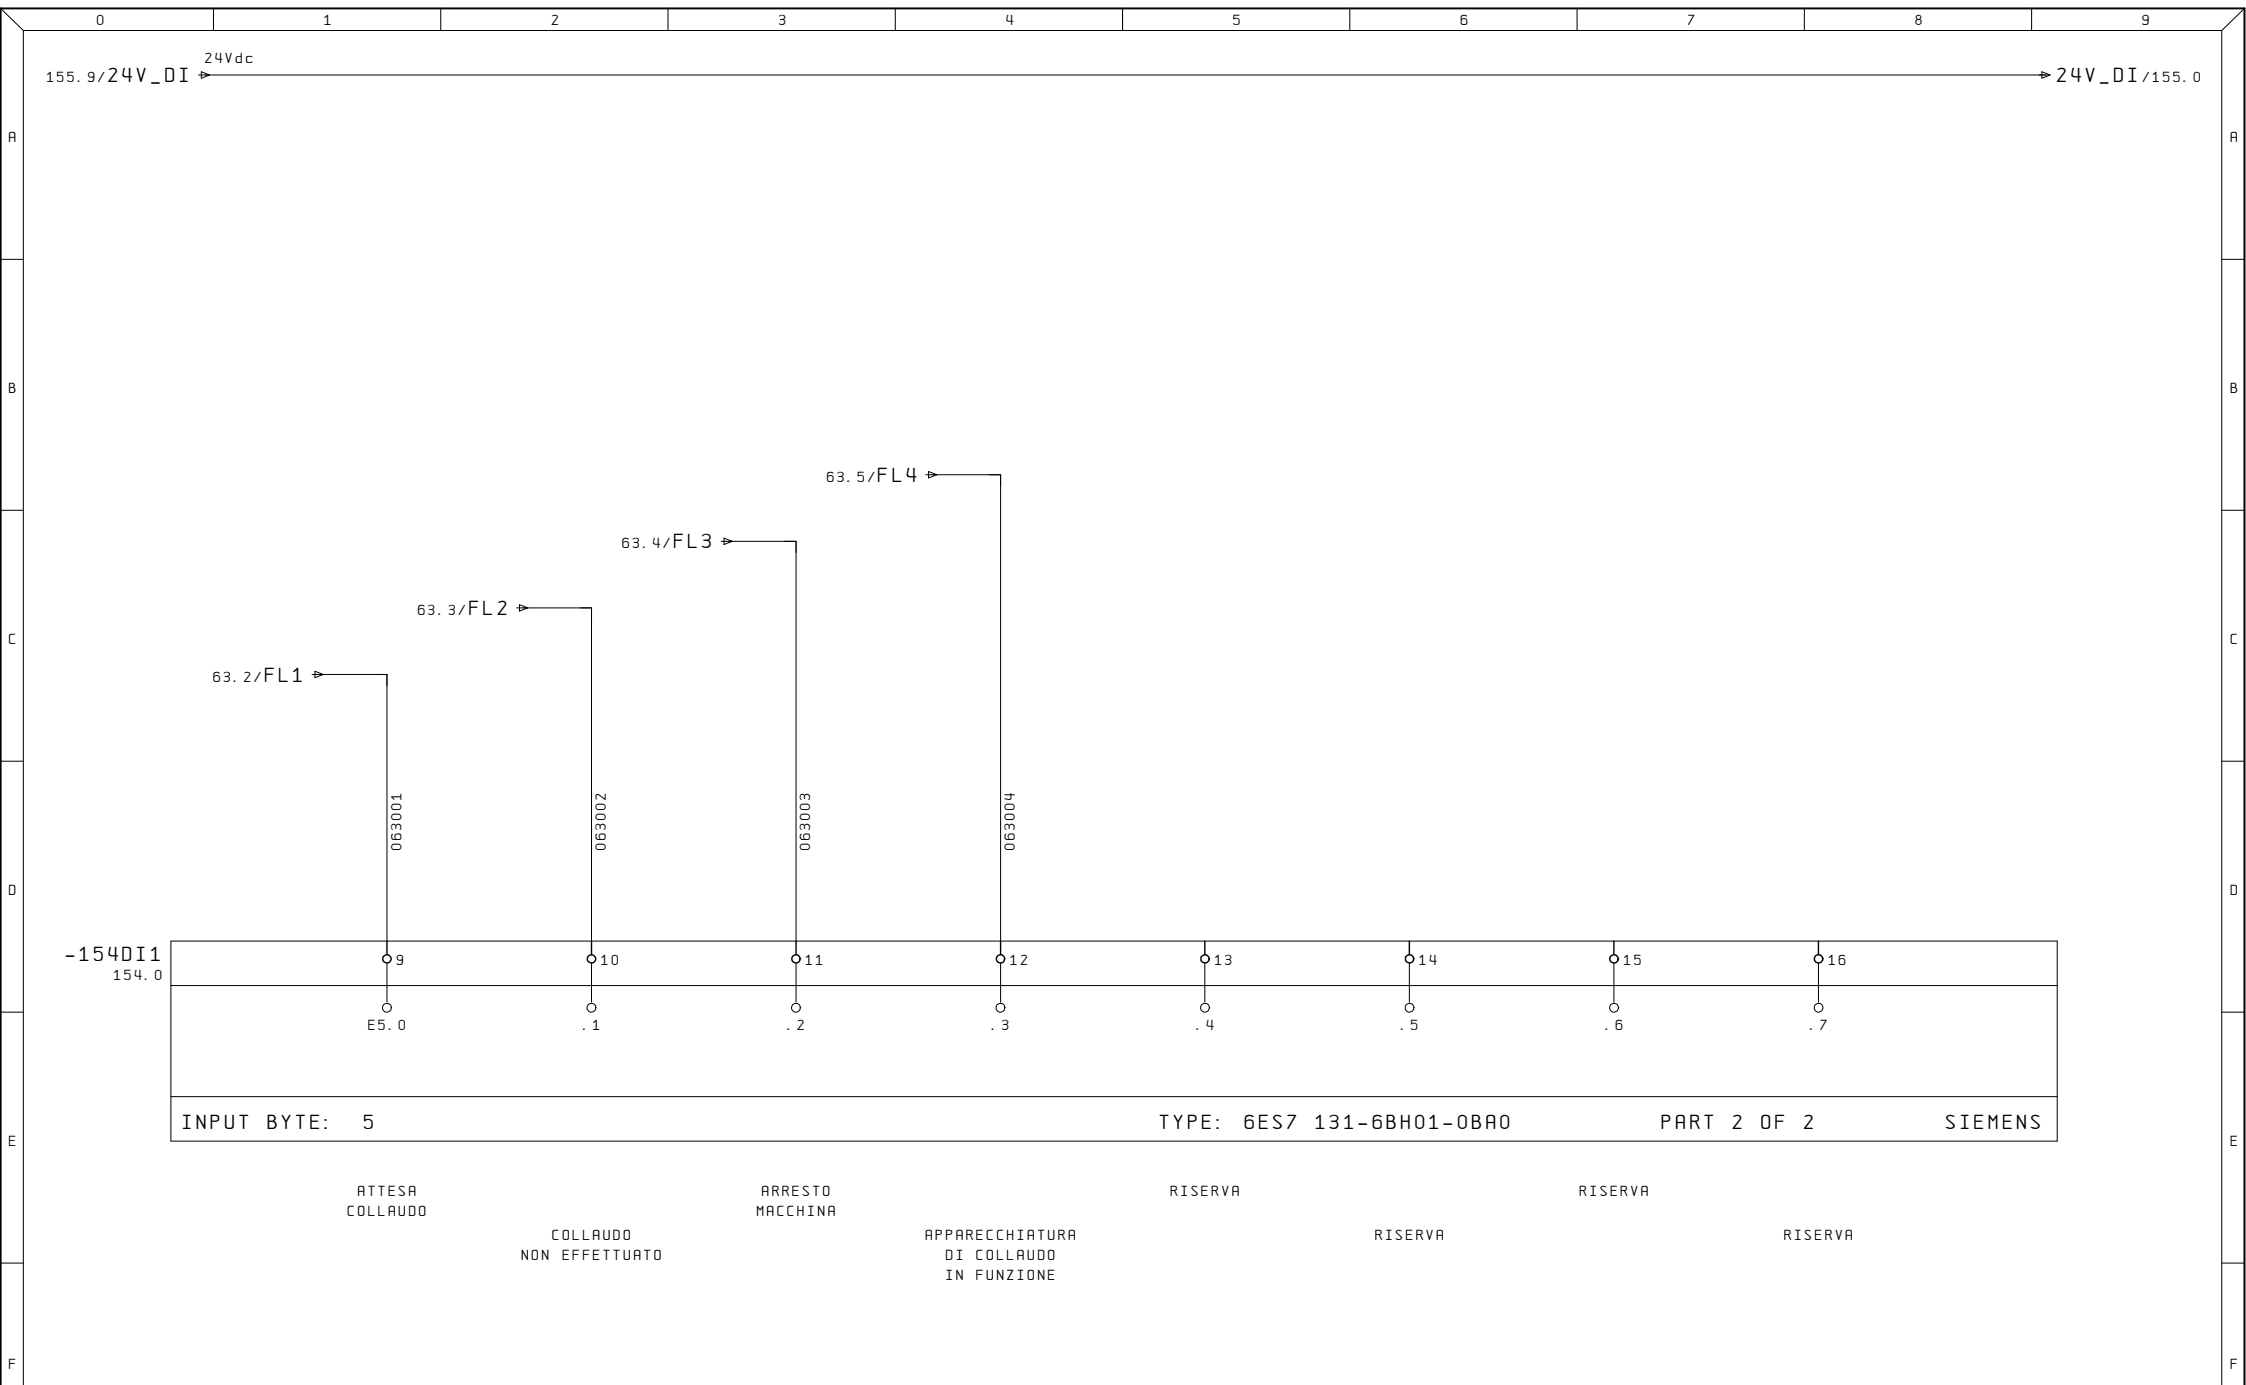



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 155
	Stampa : 10. Set. 2019				INGRESSI DIGITALI			
	Verif. :				EB 5			di

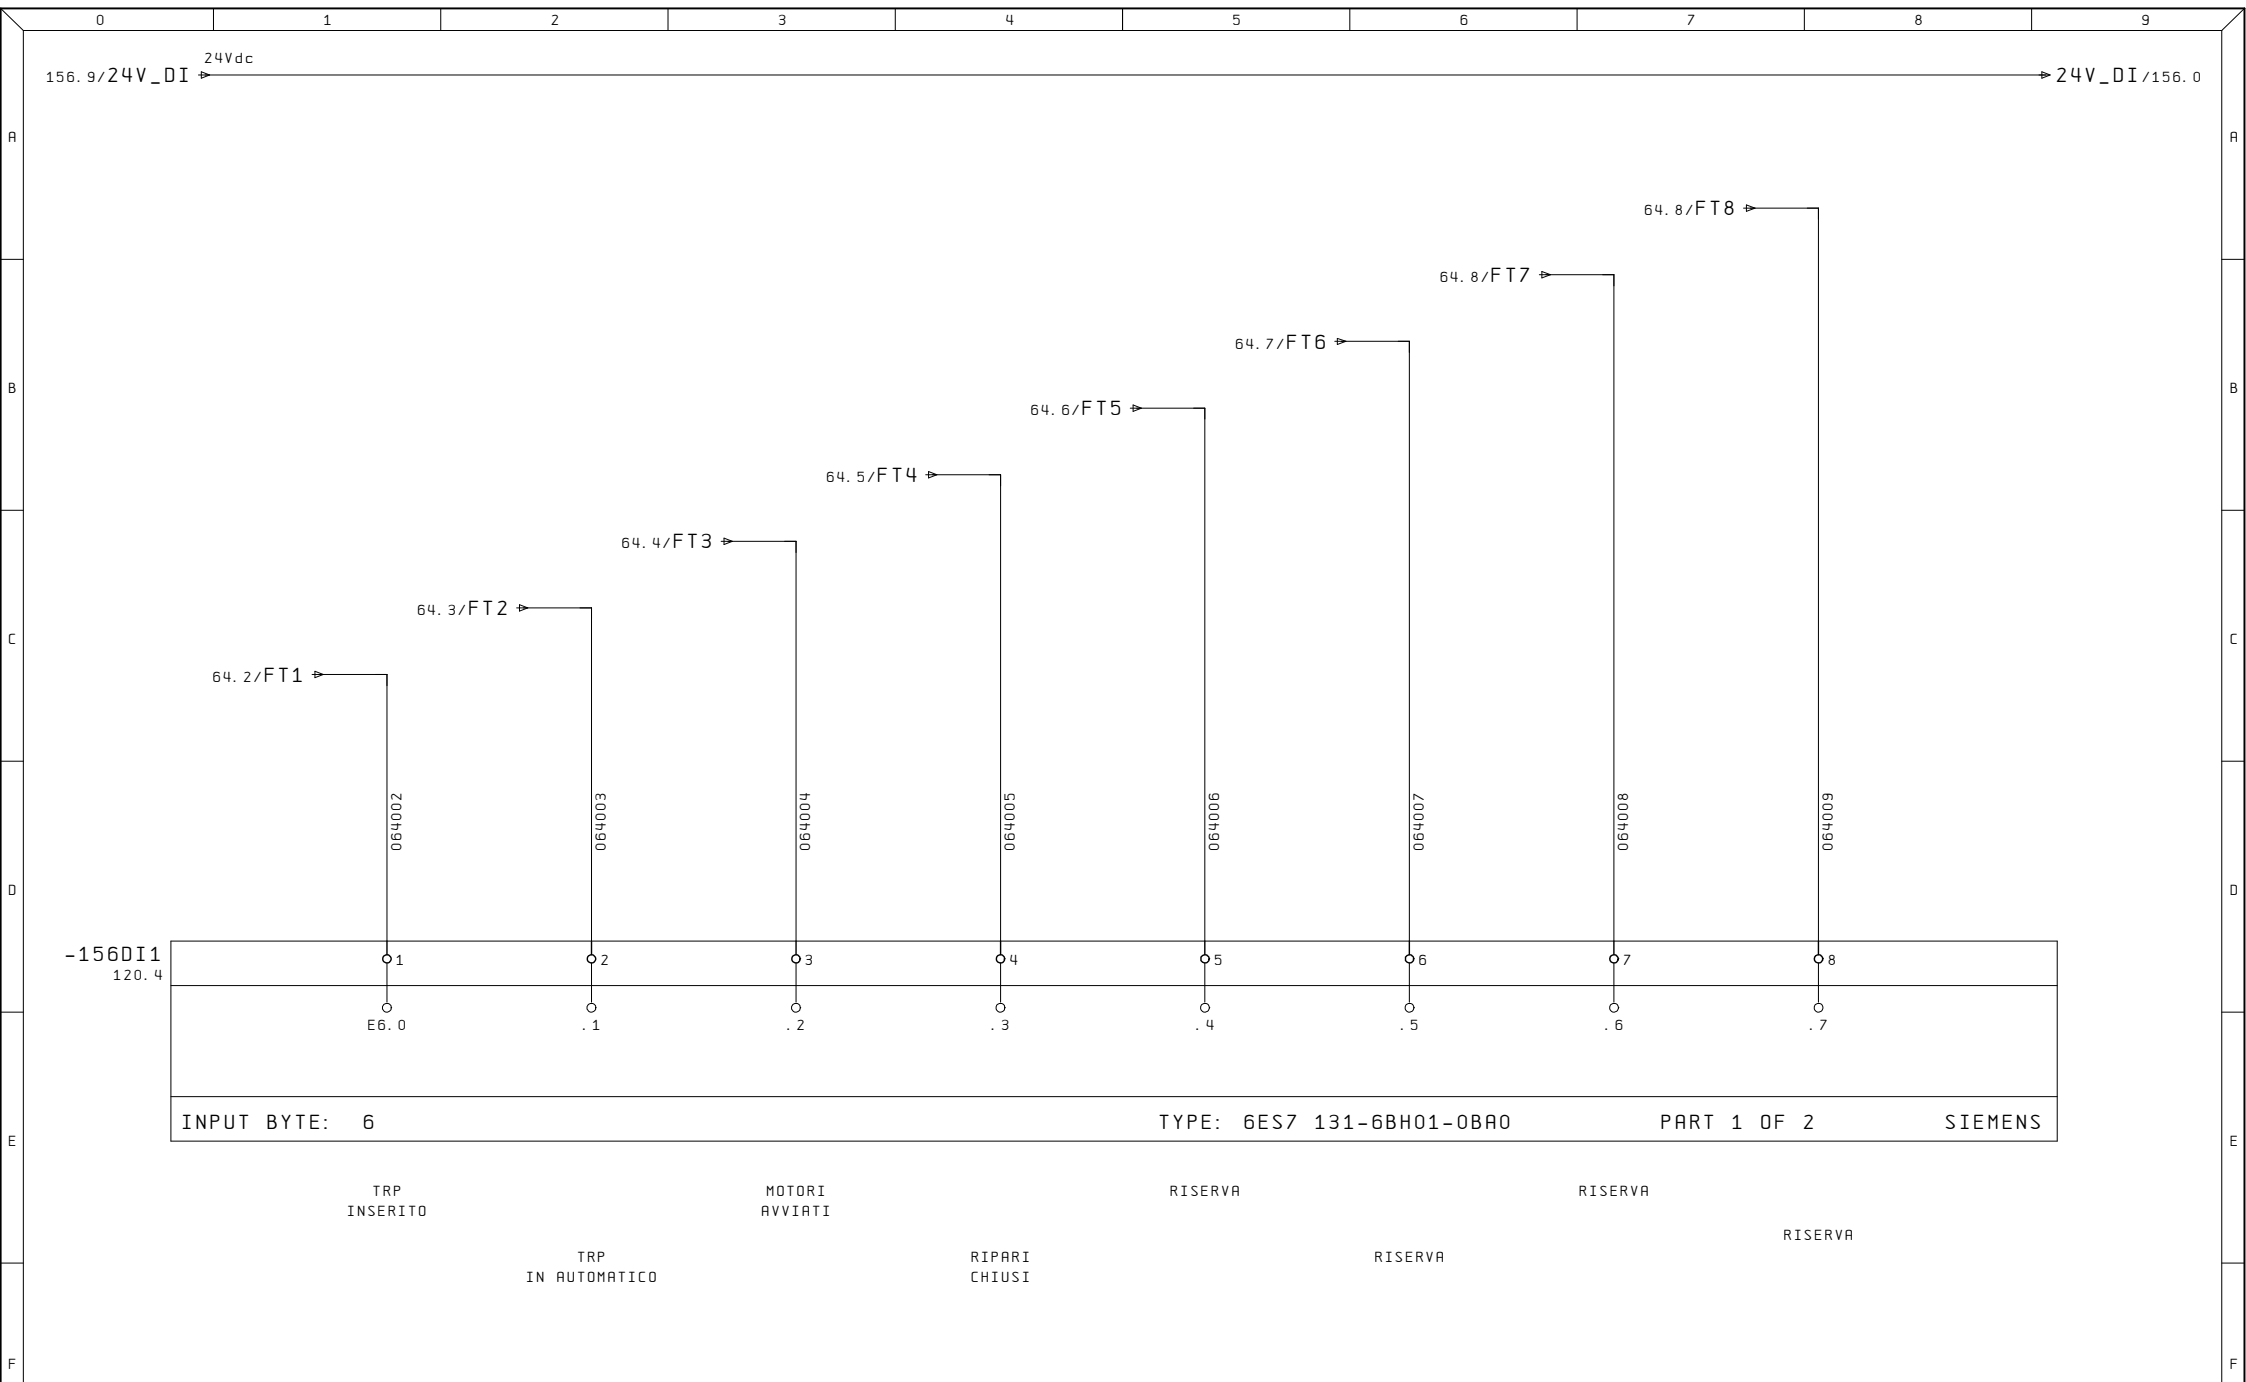


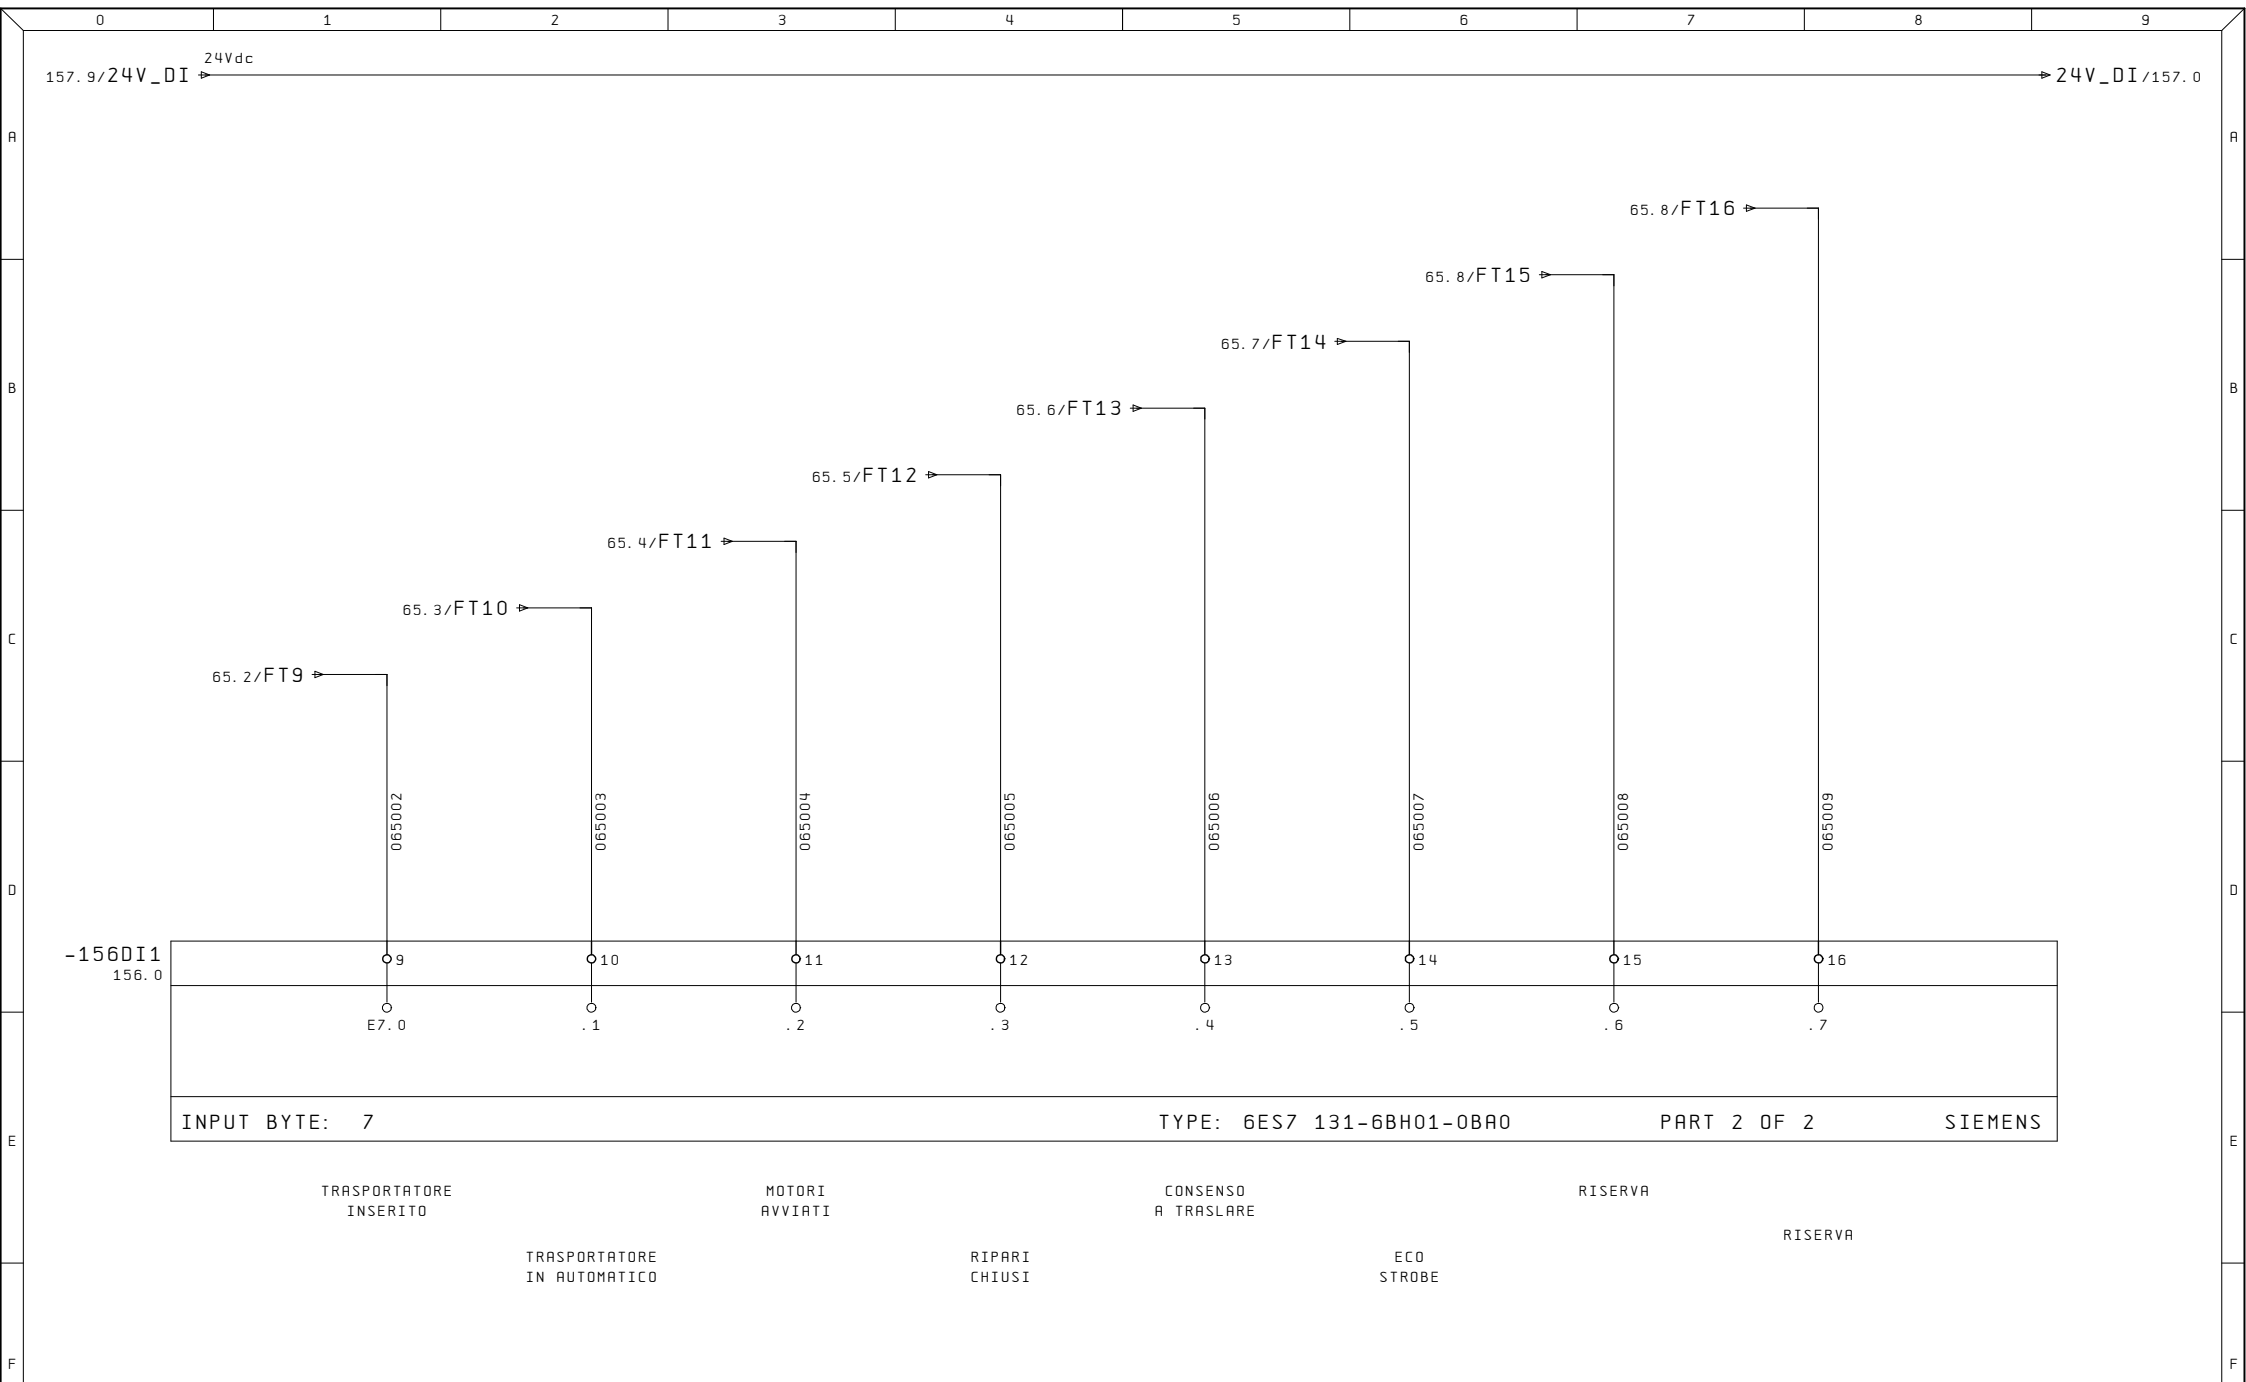

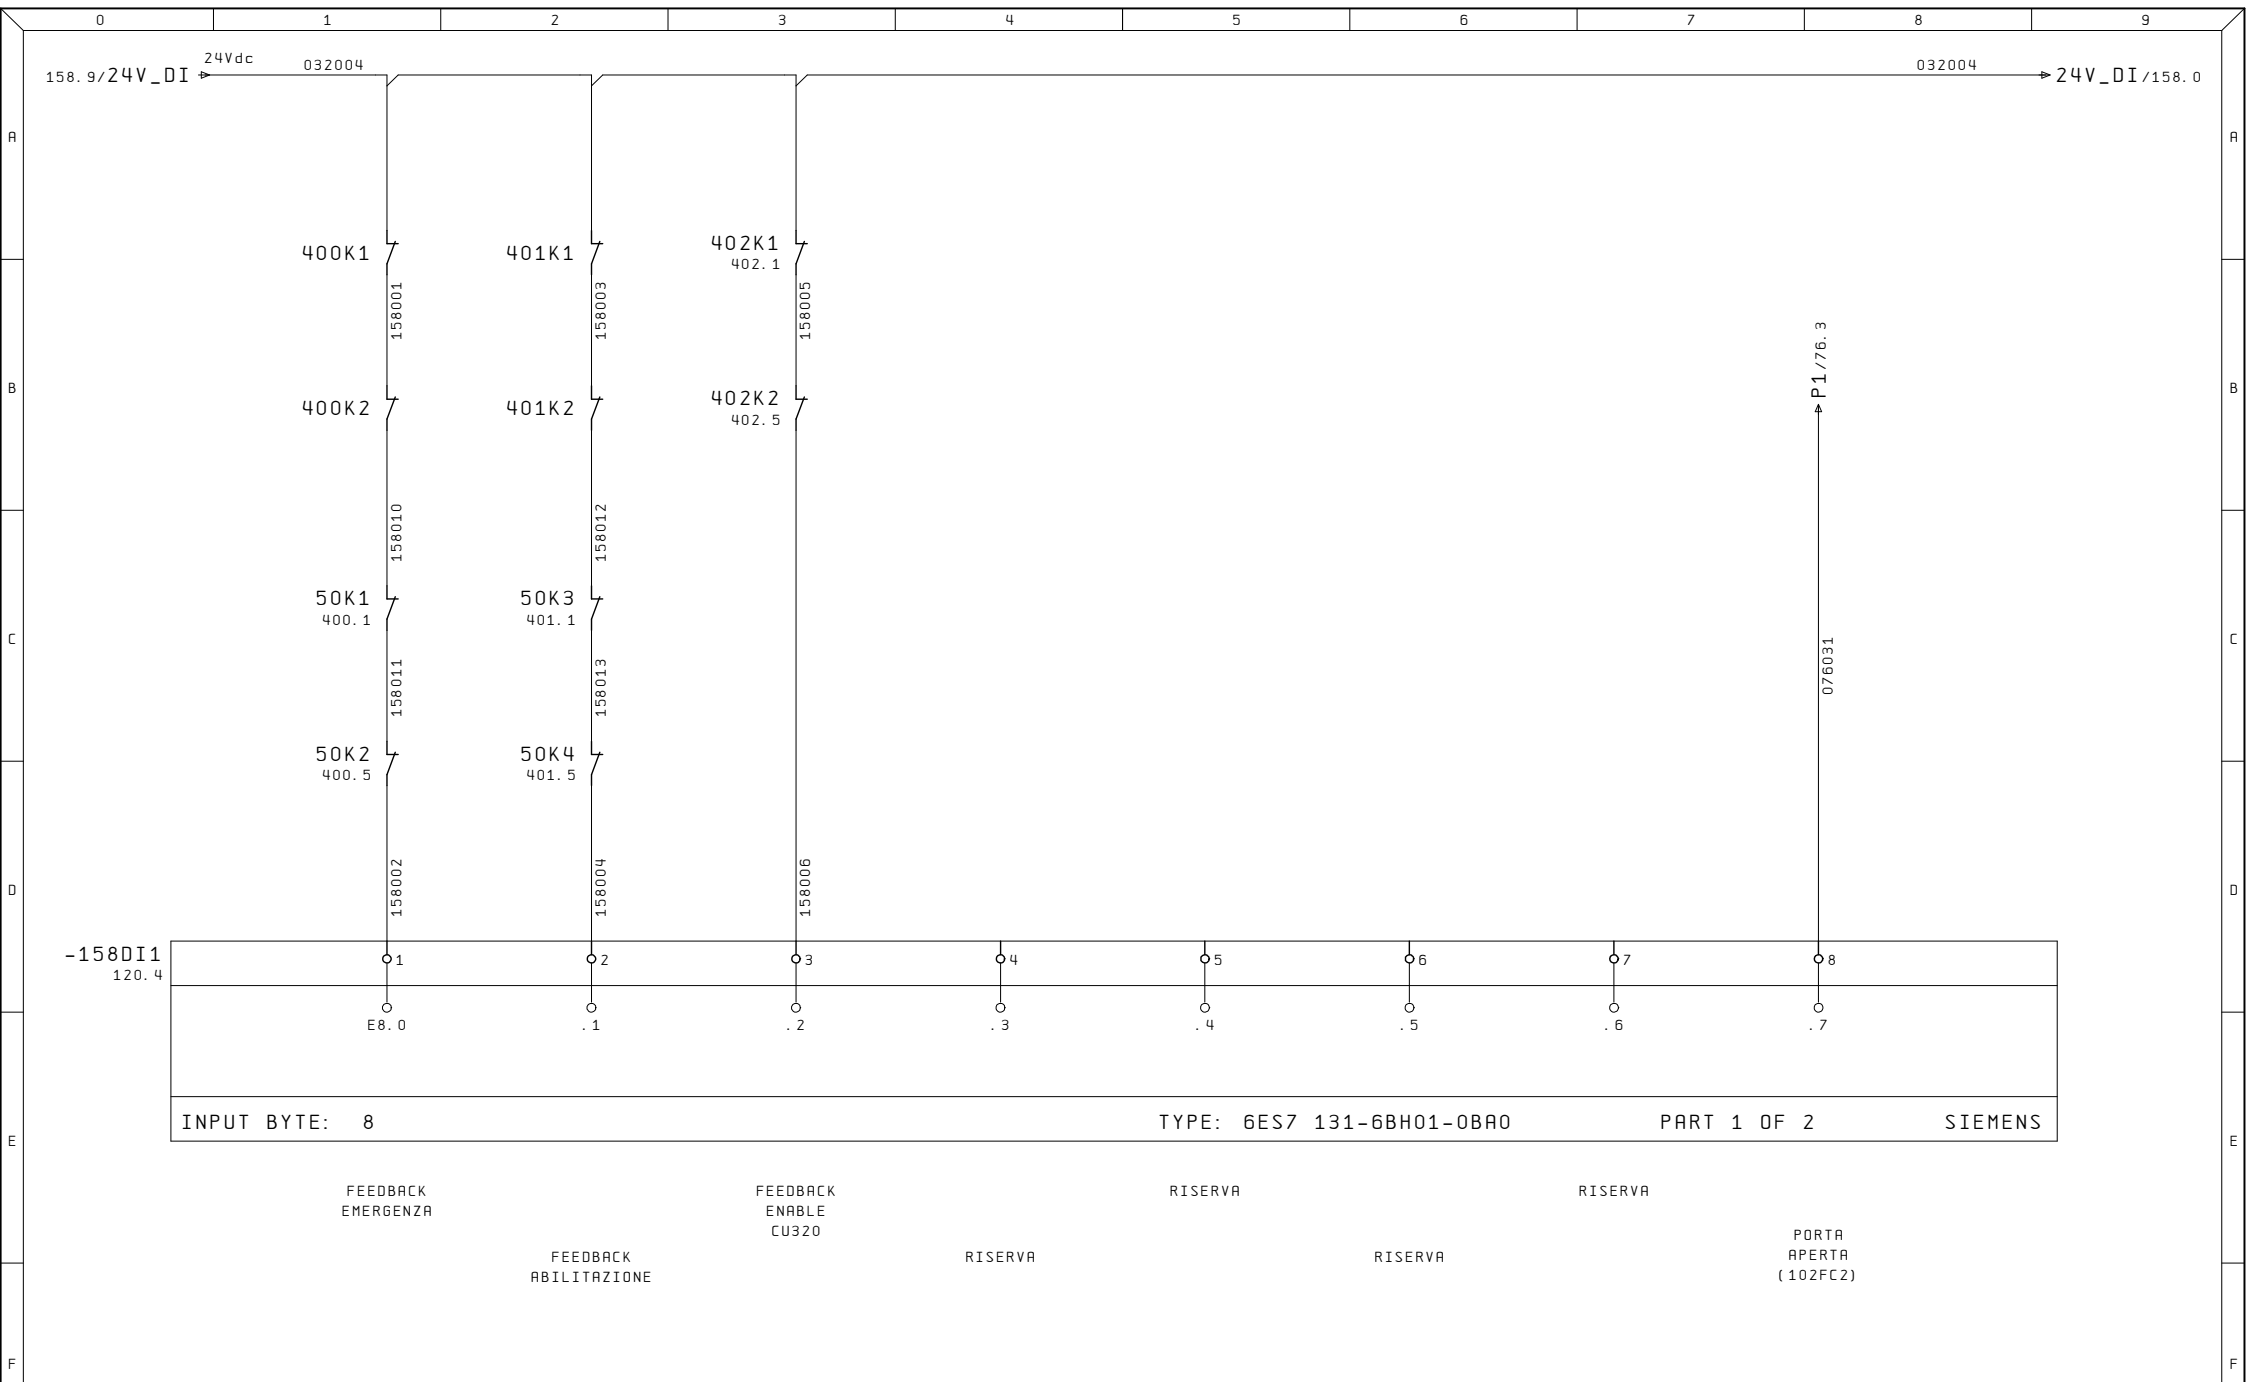


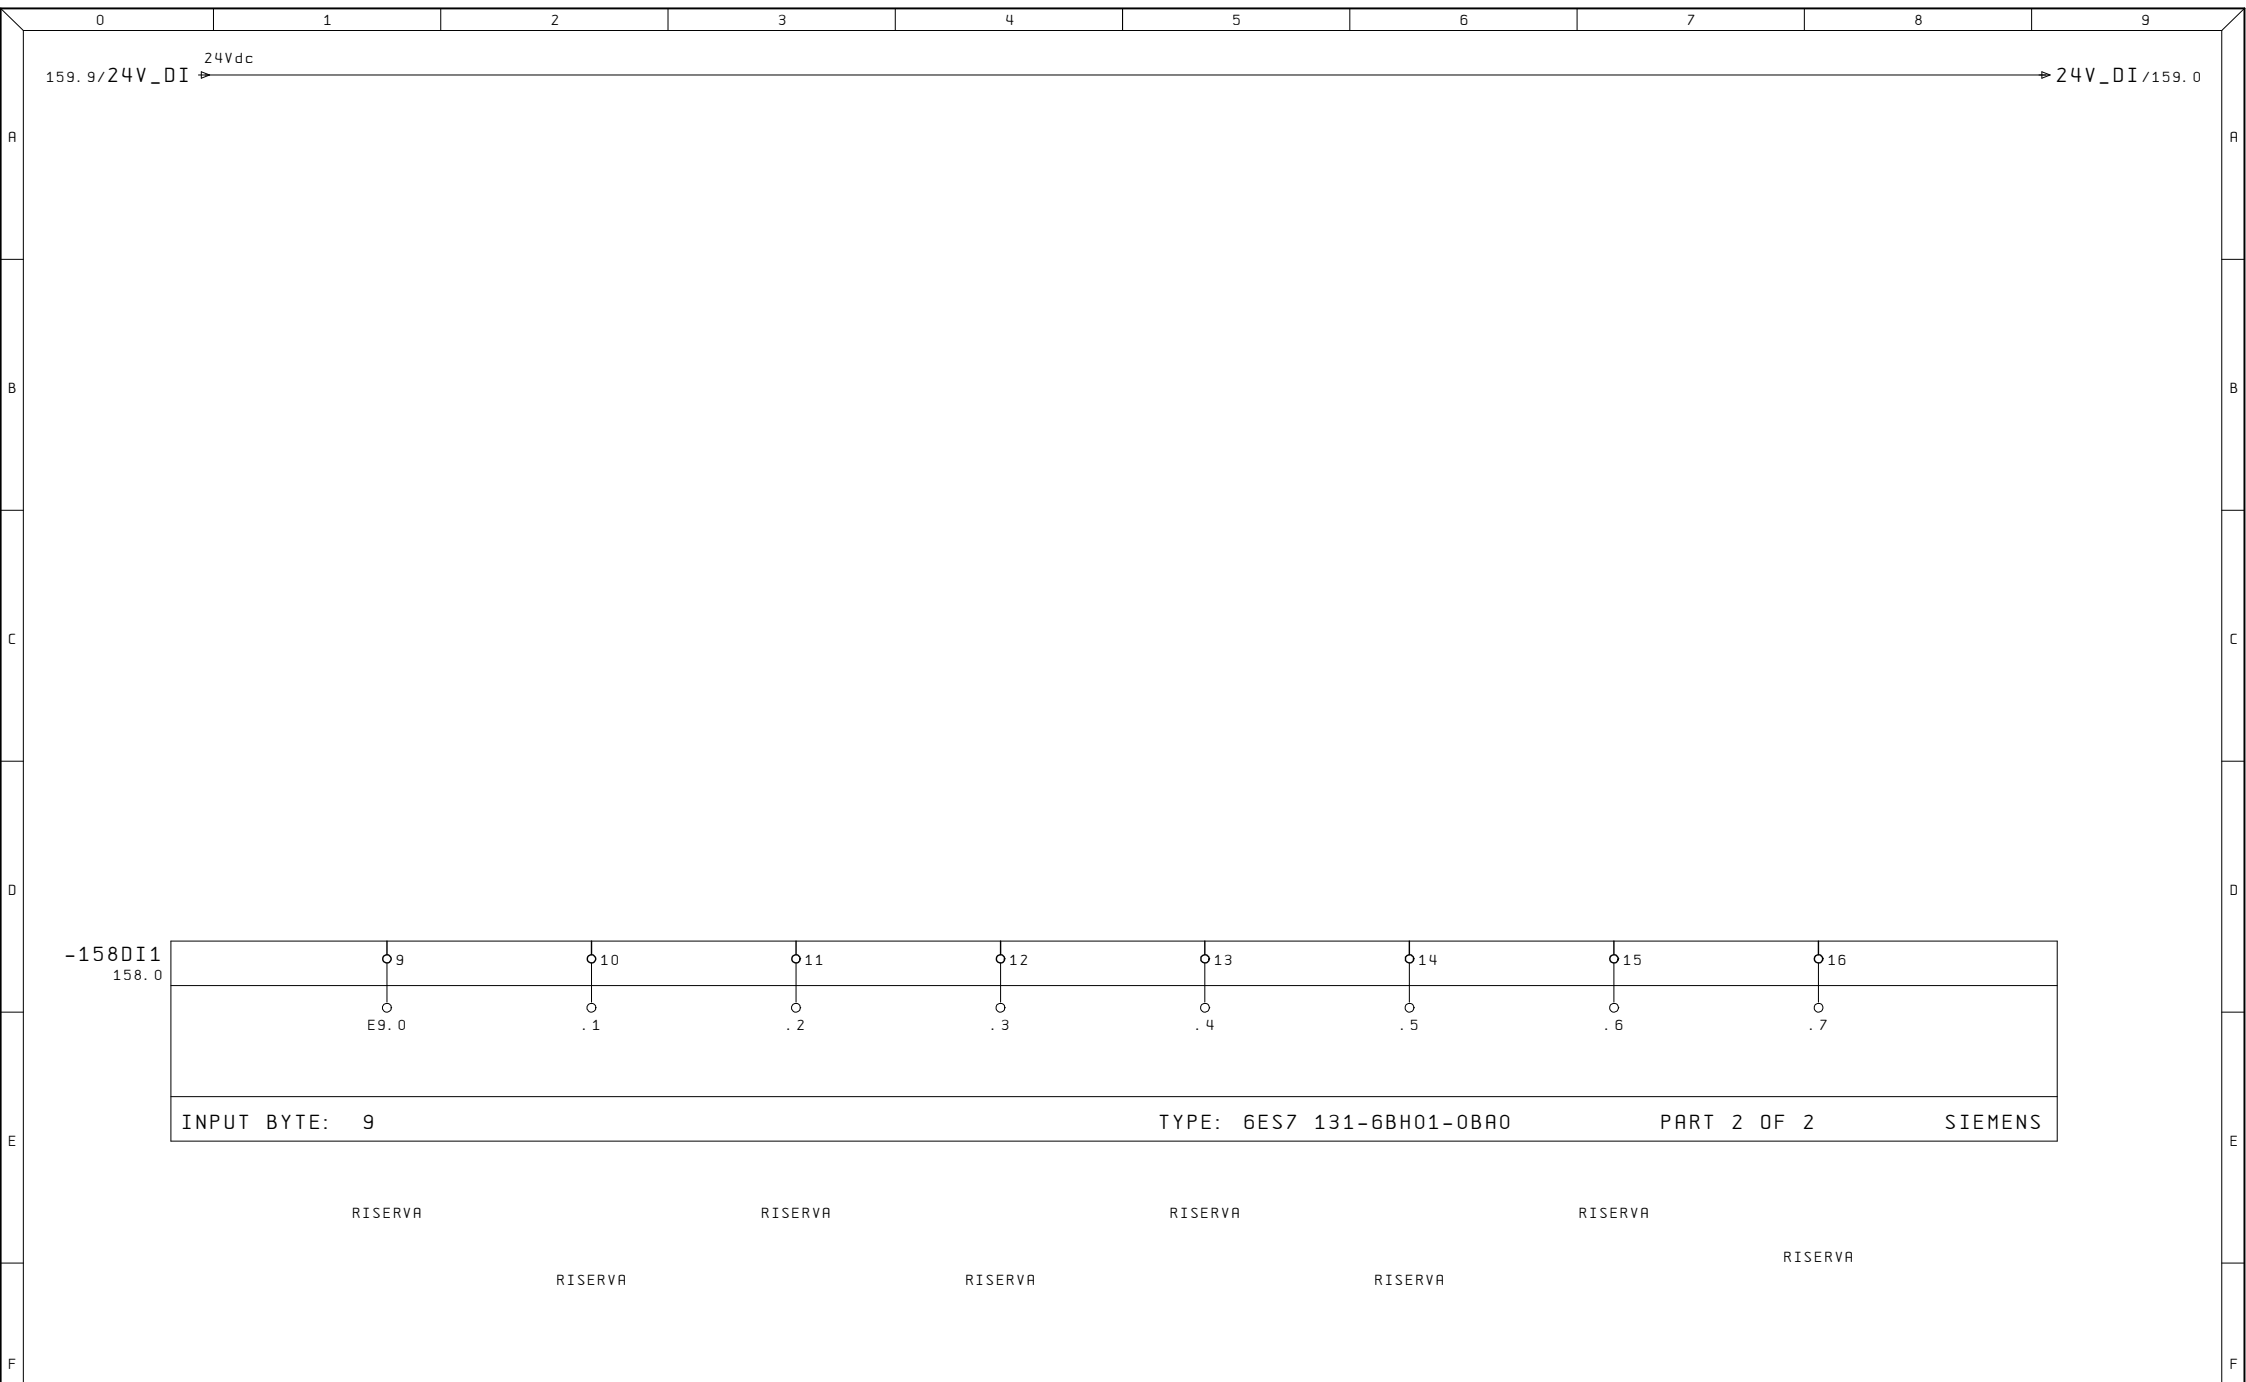


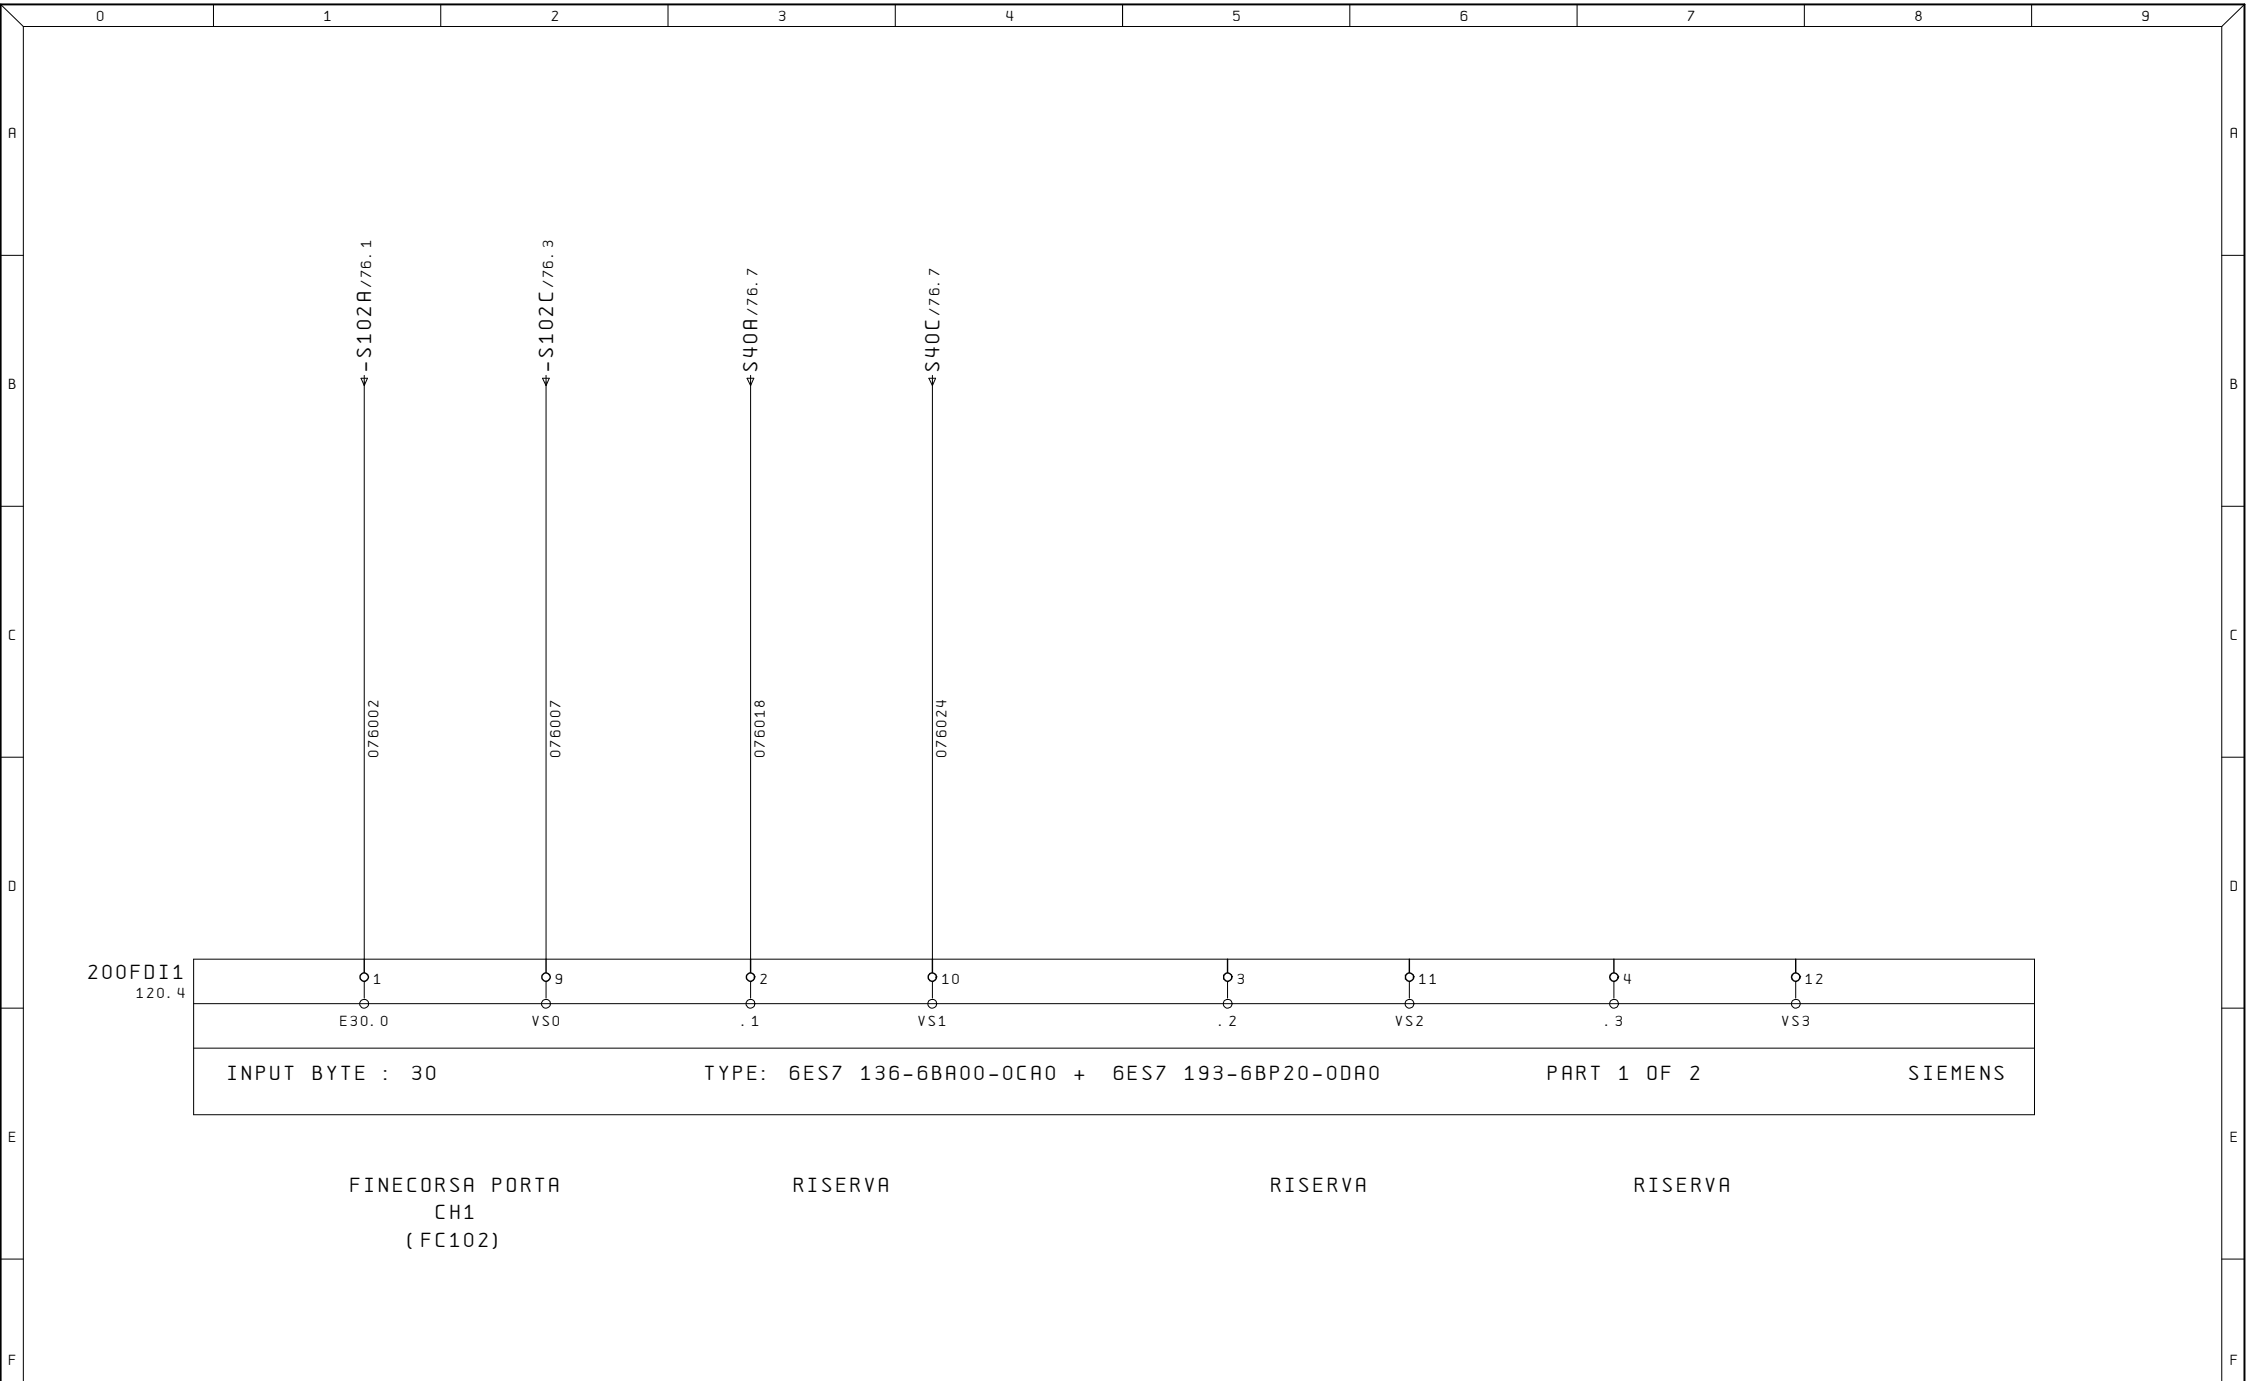


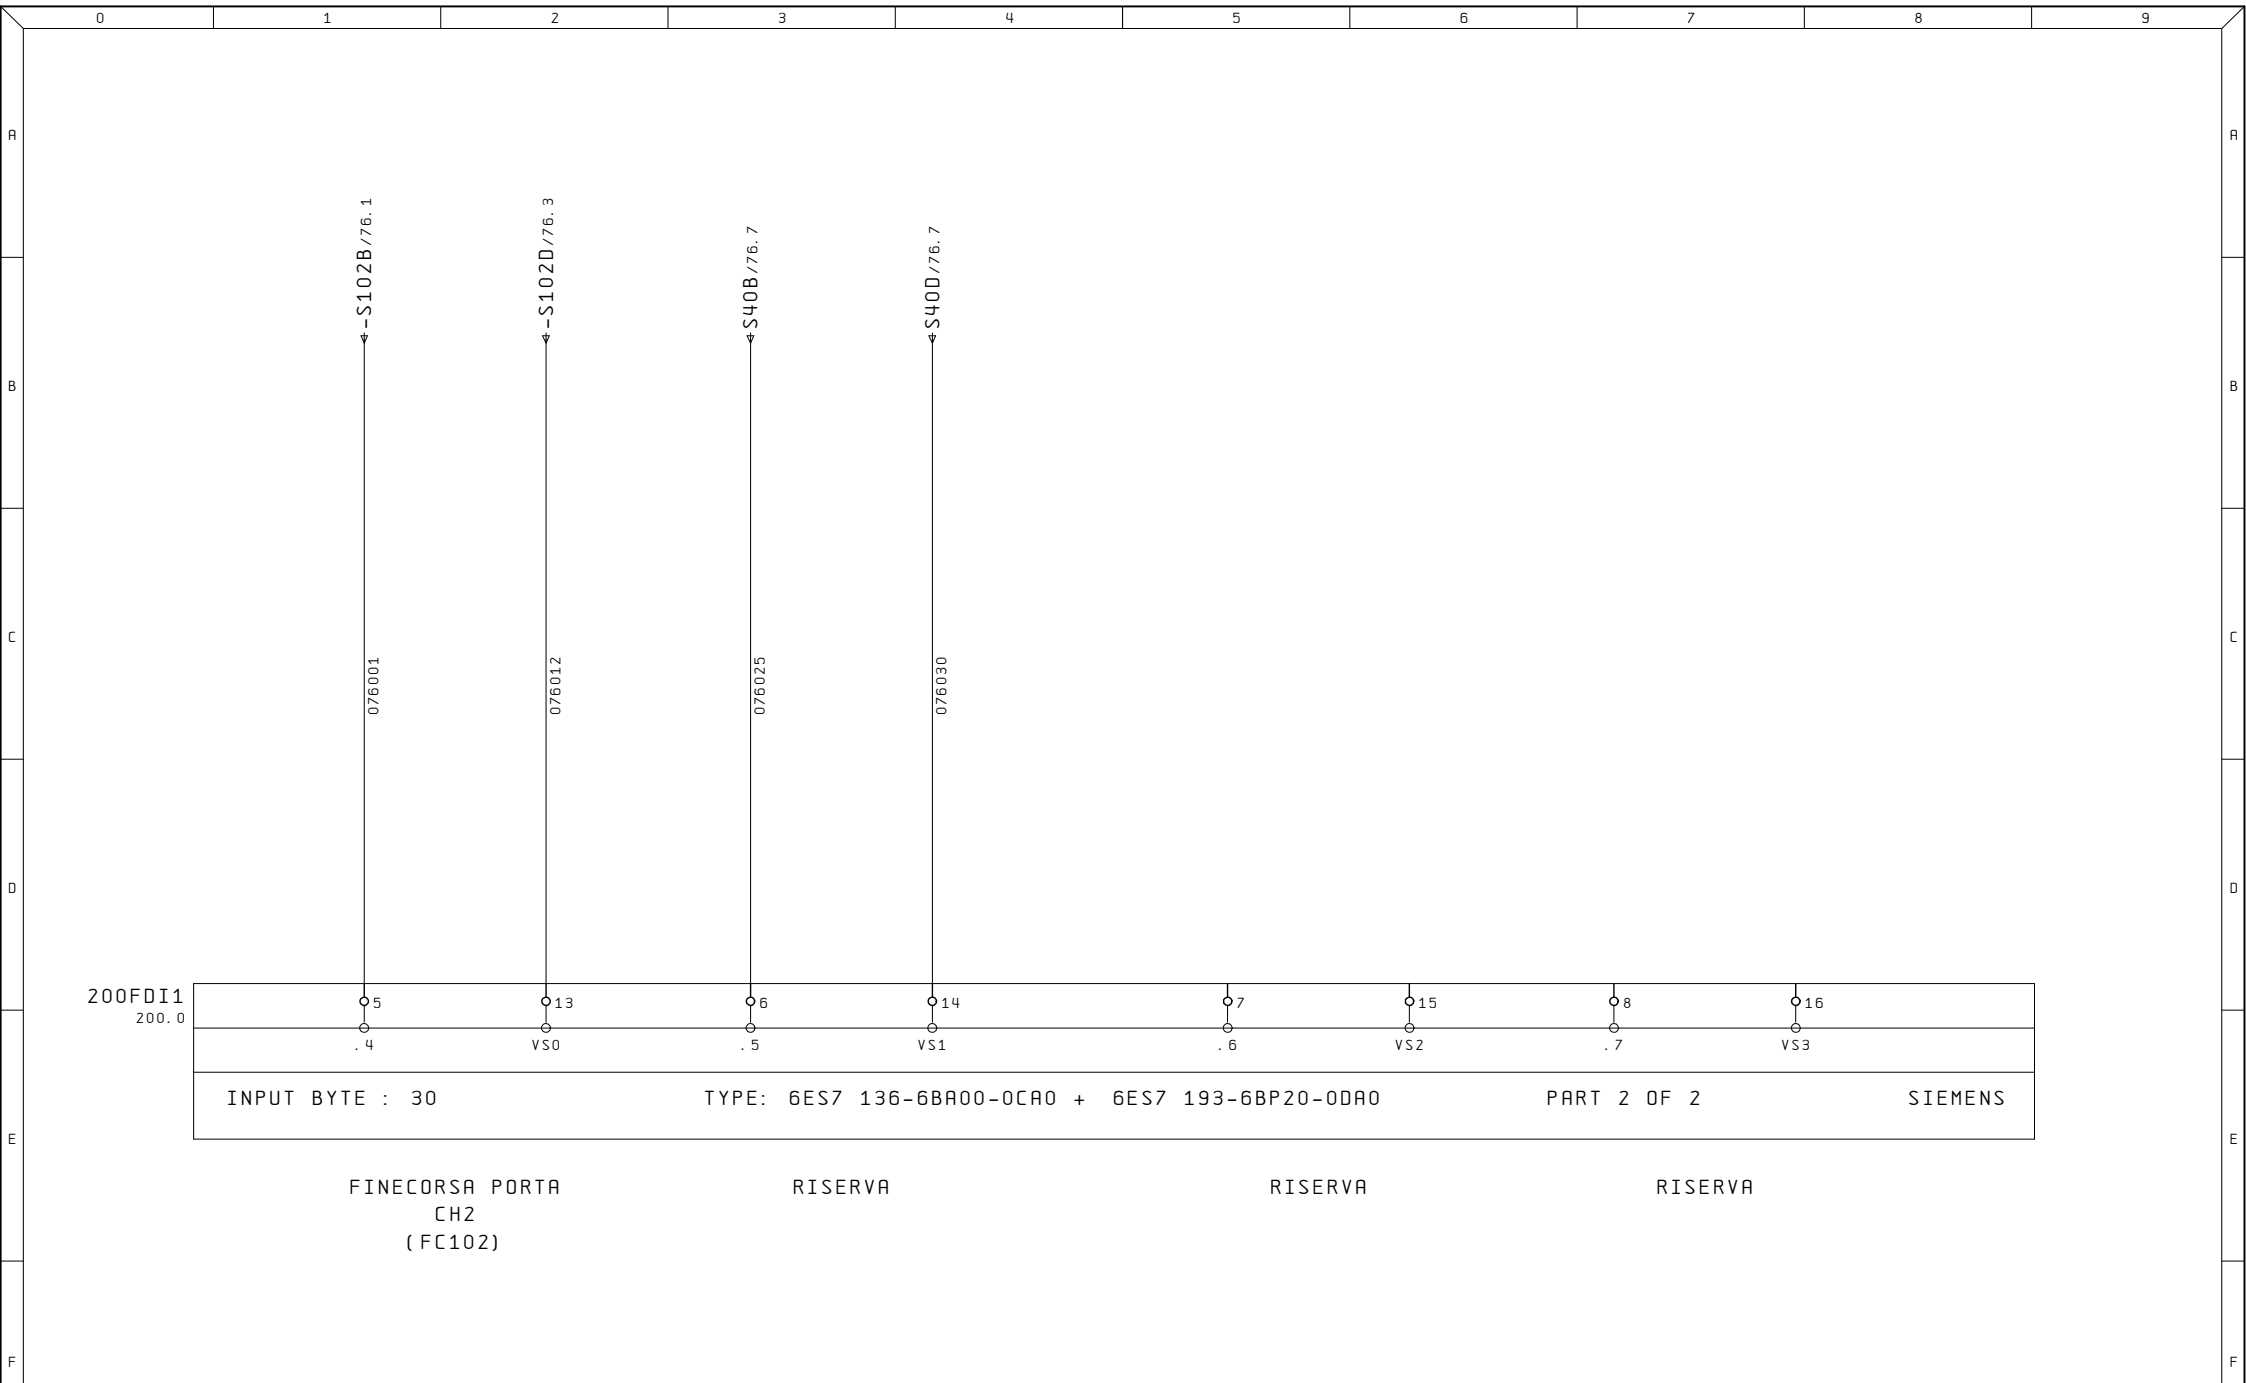



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 201
	Stampa : 10. Set. 2019				INGRESSI DIGITALI SAFETY			
	Verif. :				EB 30			di

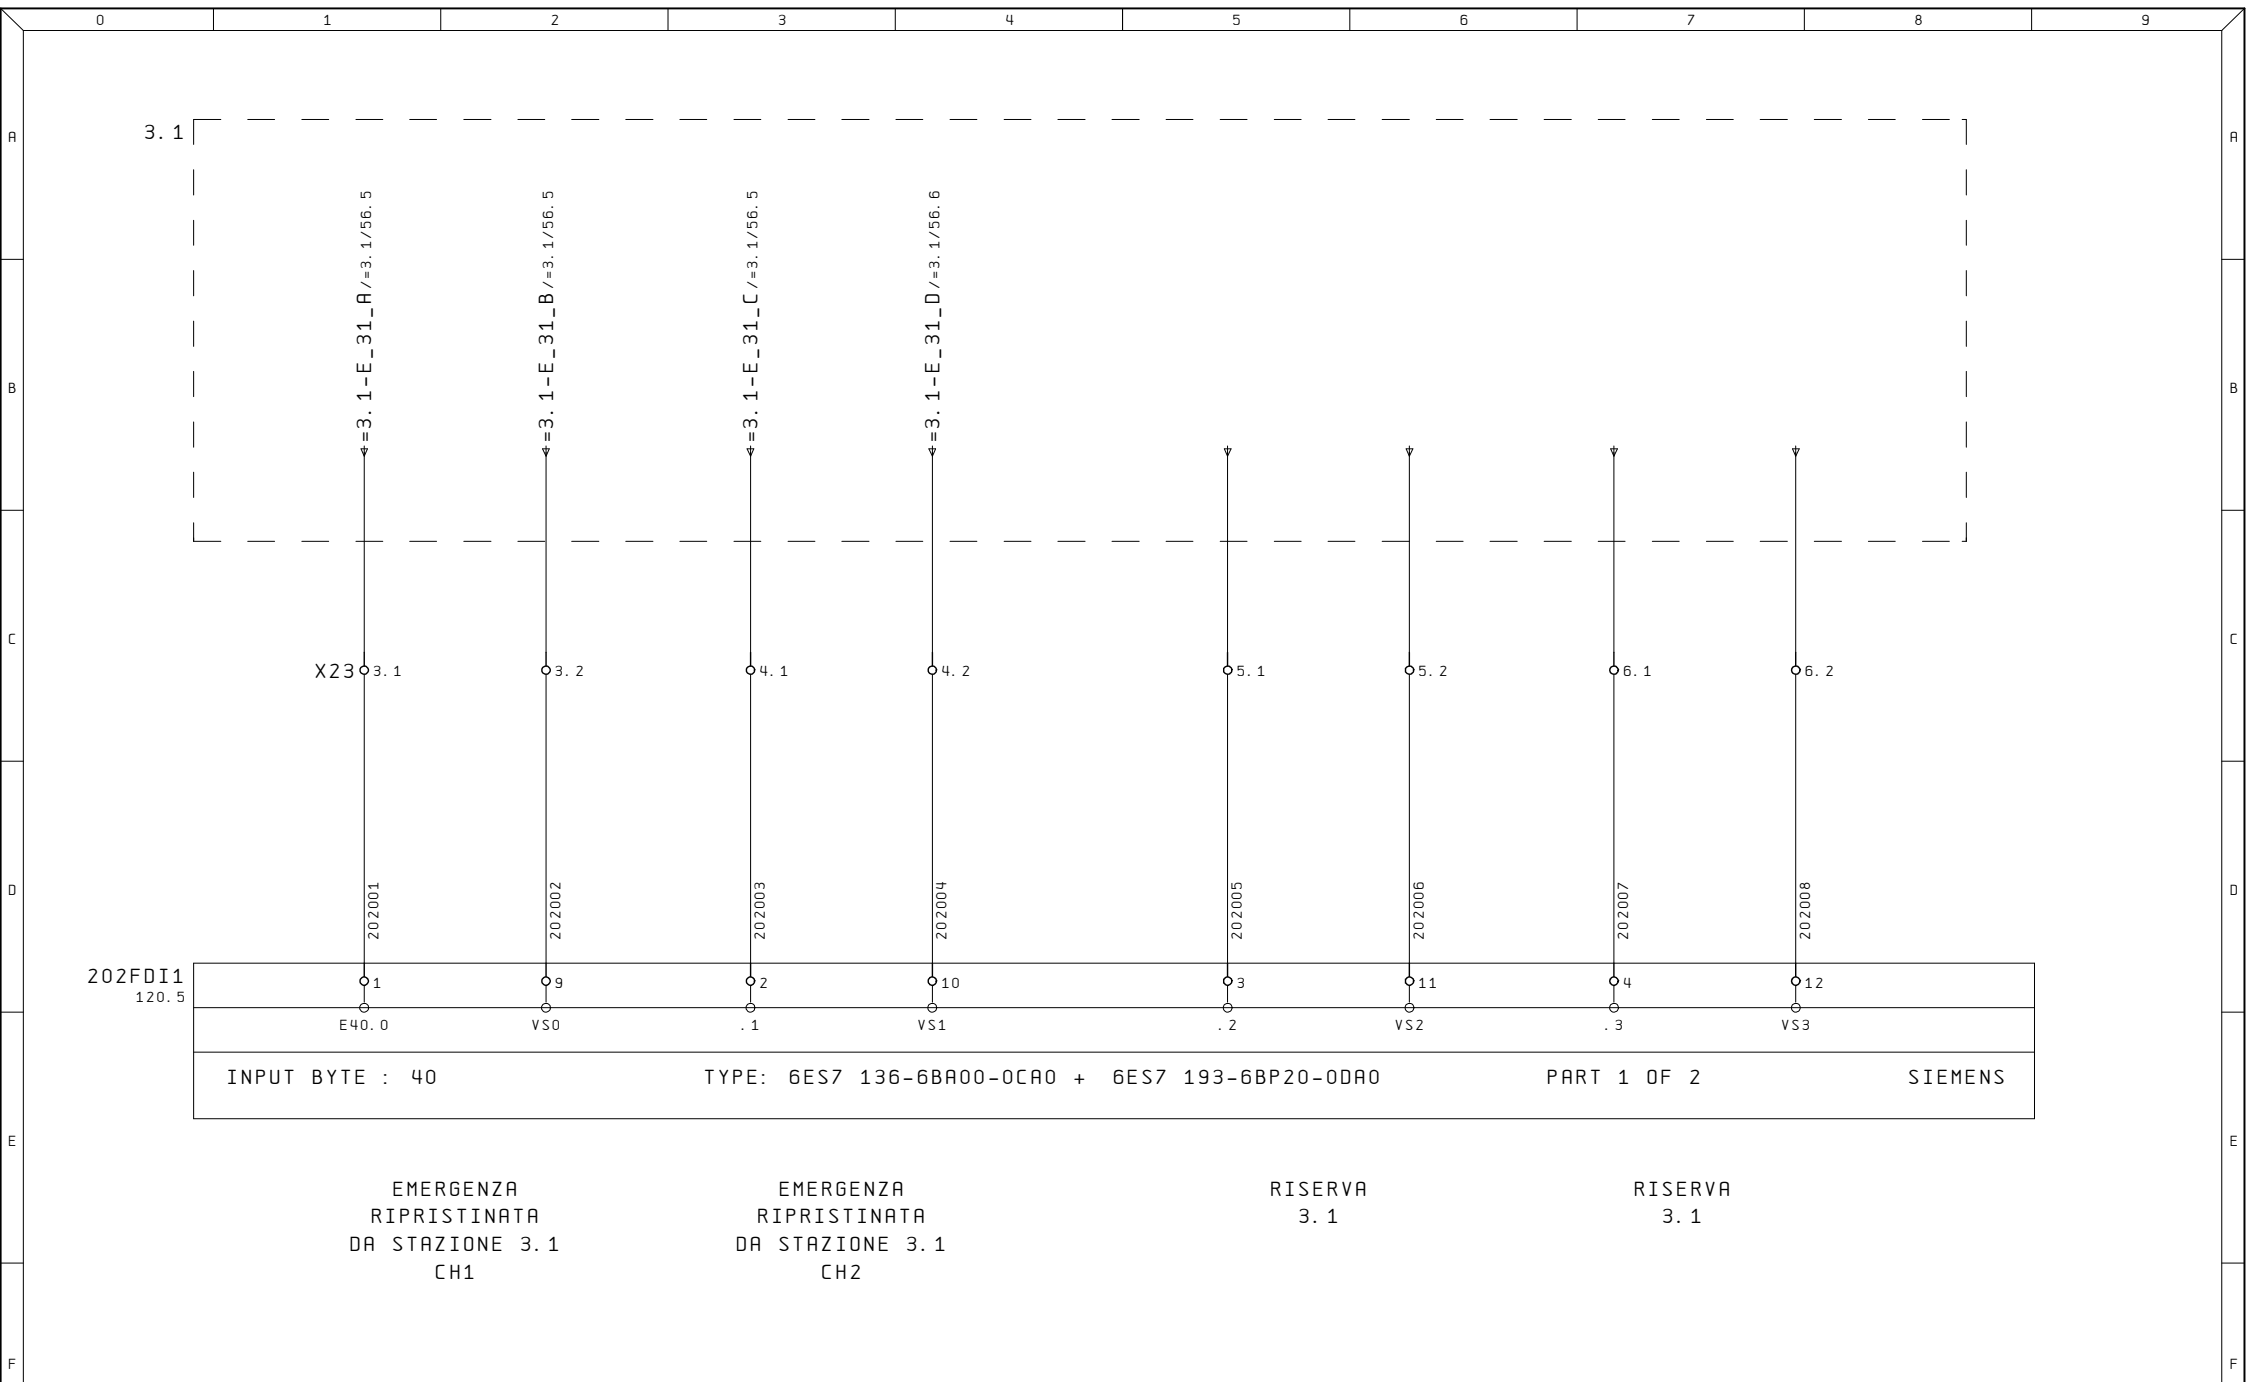

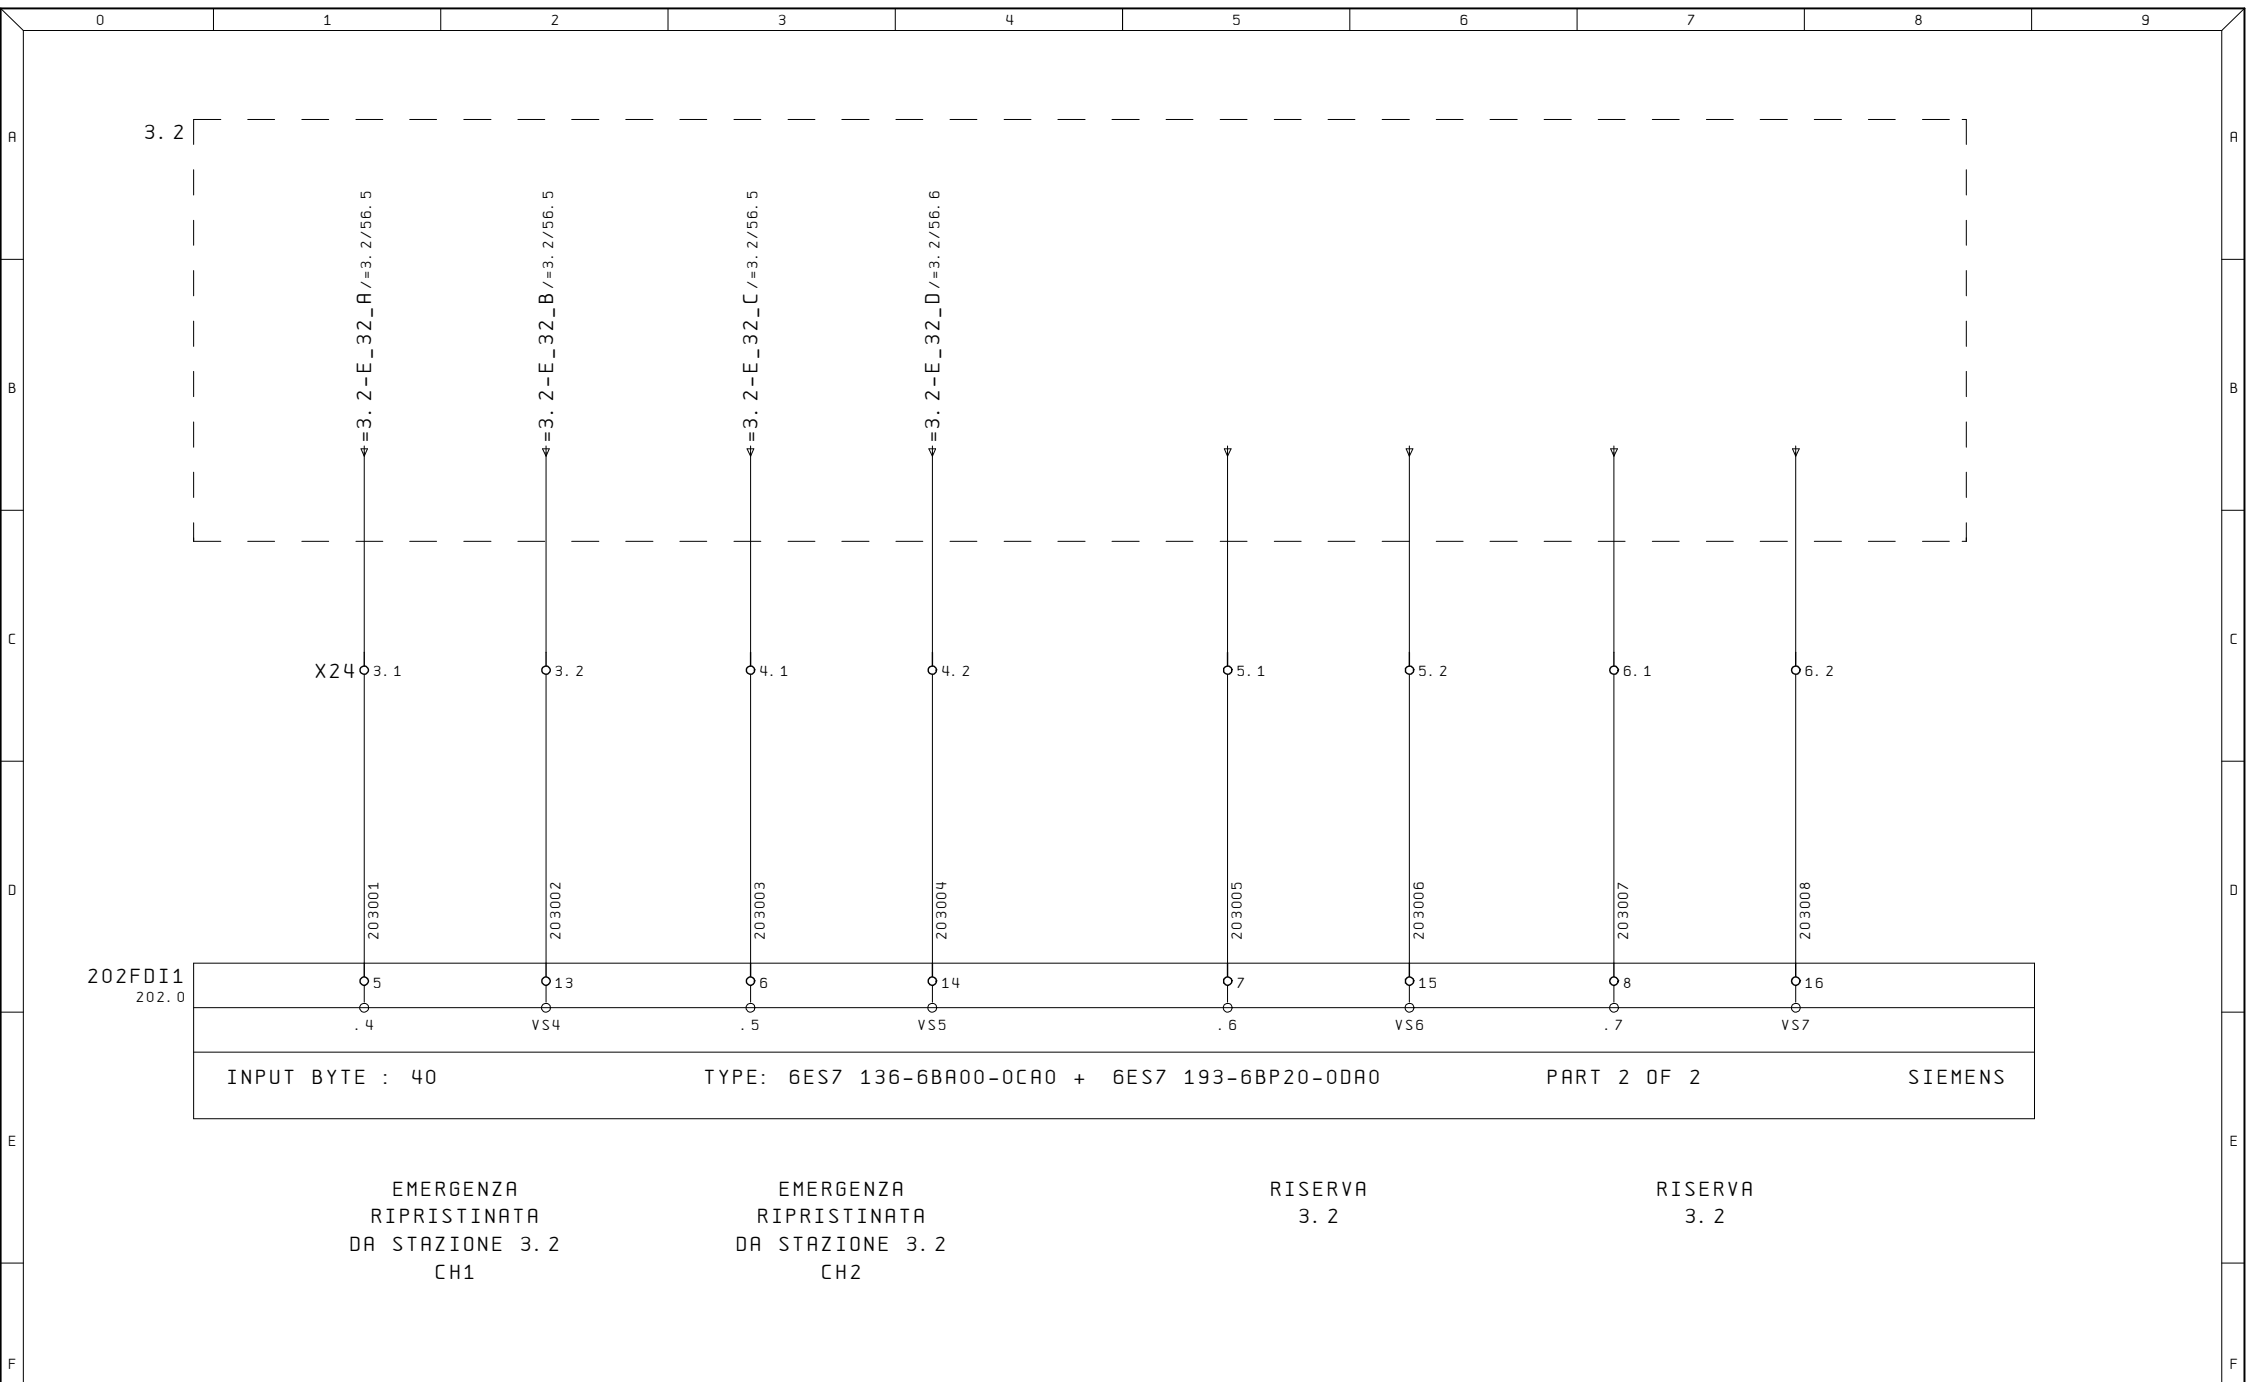


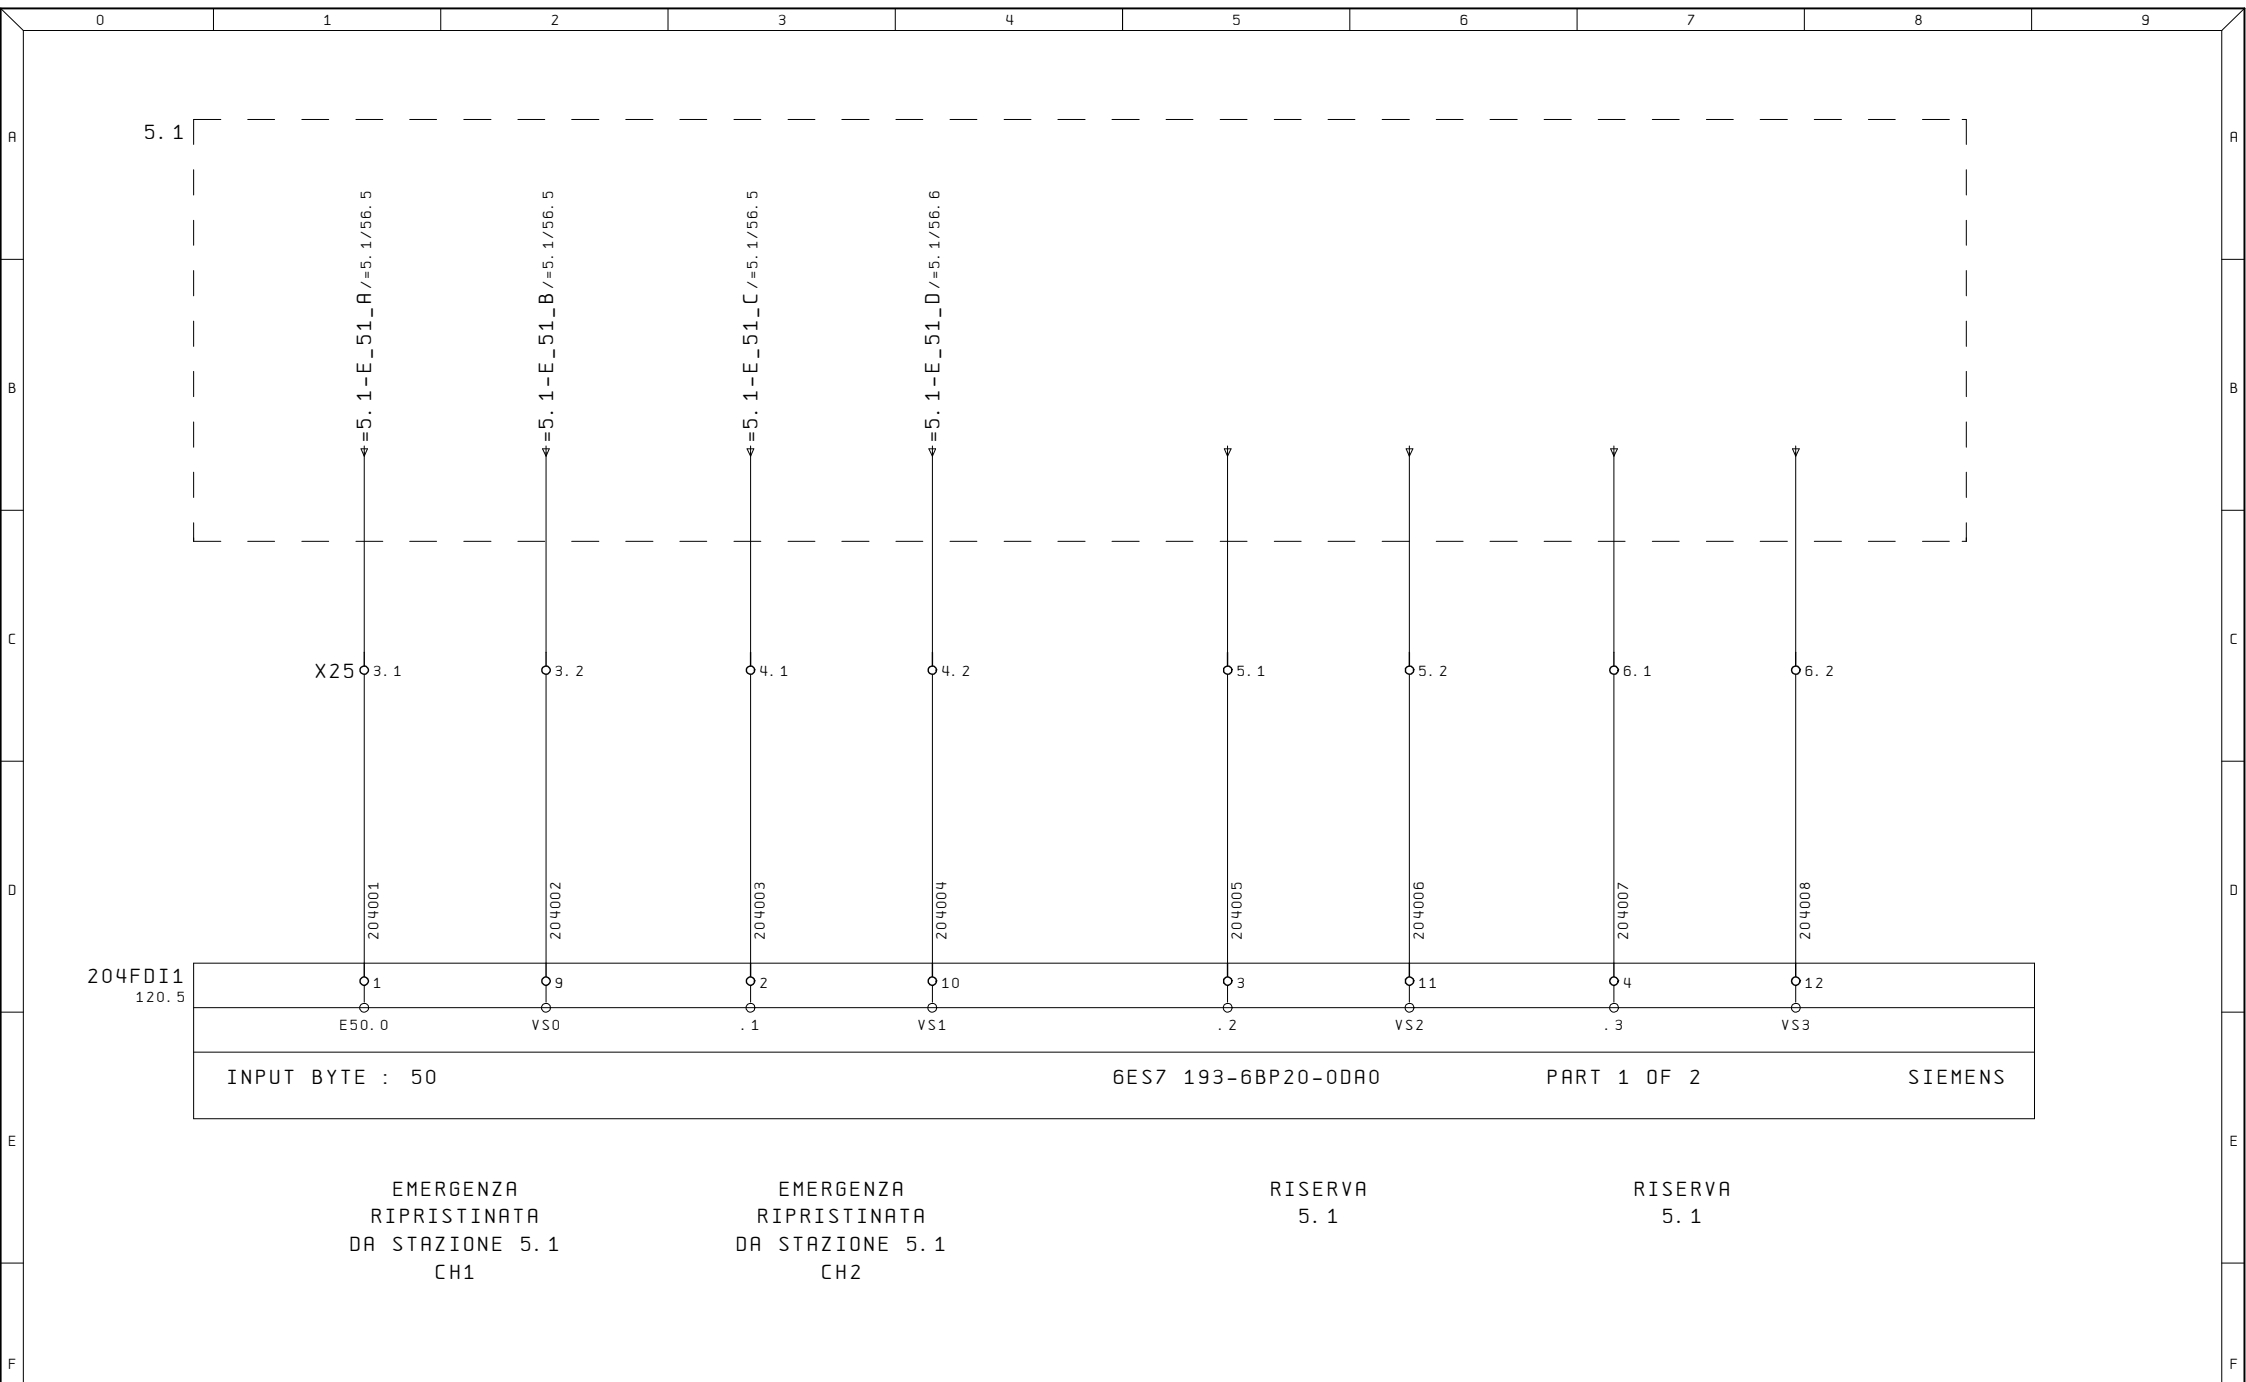

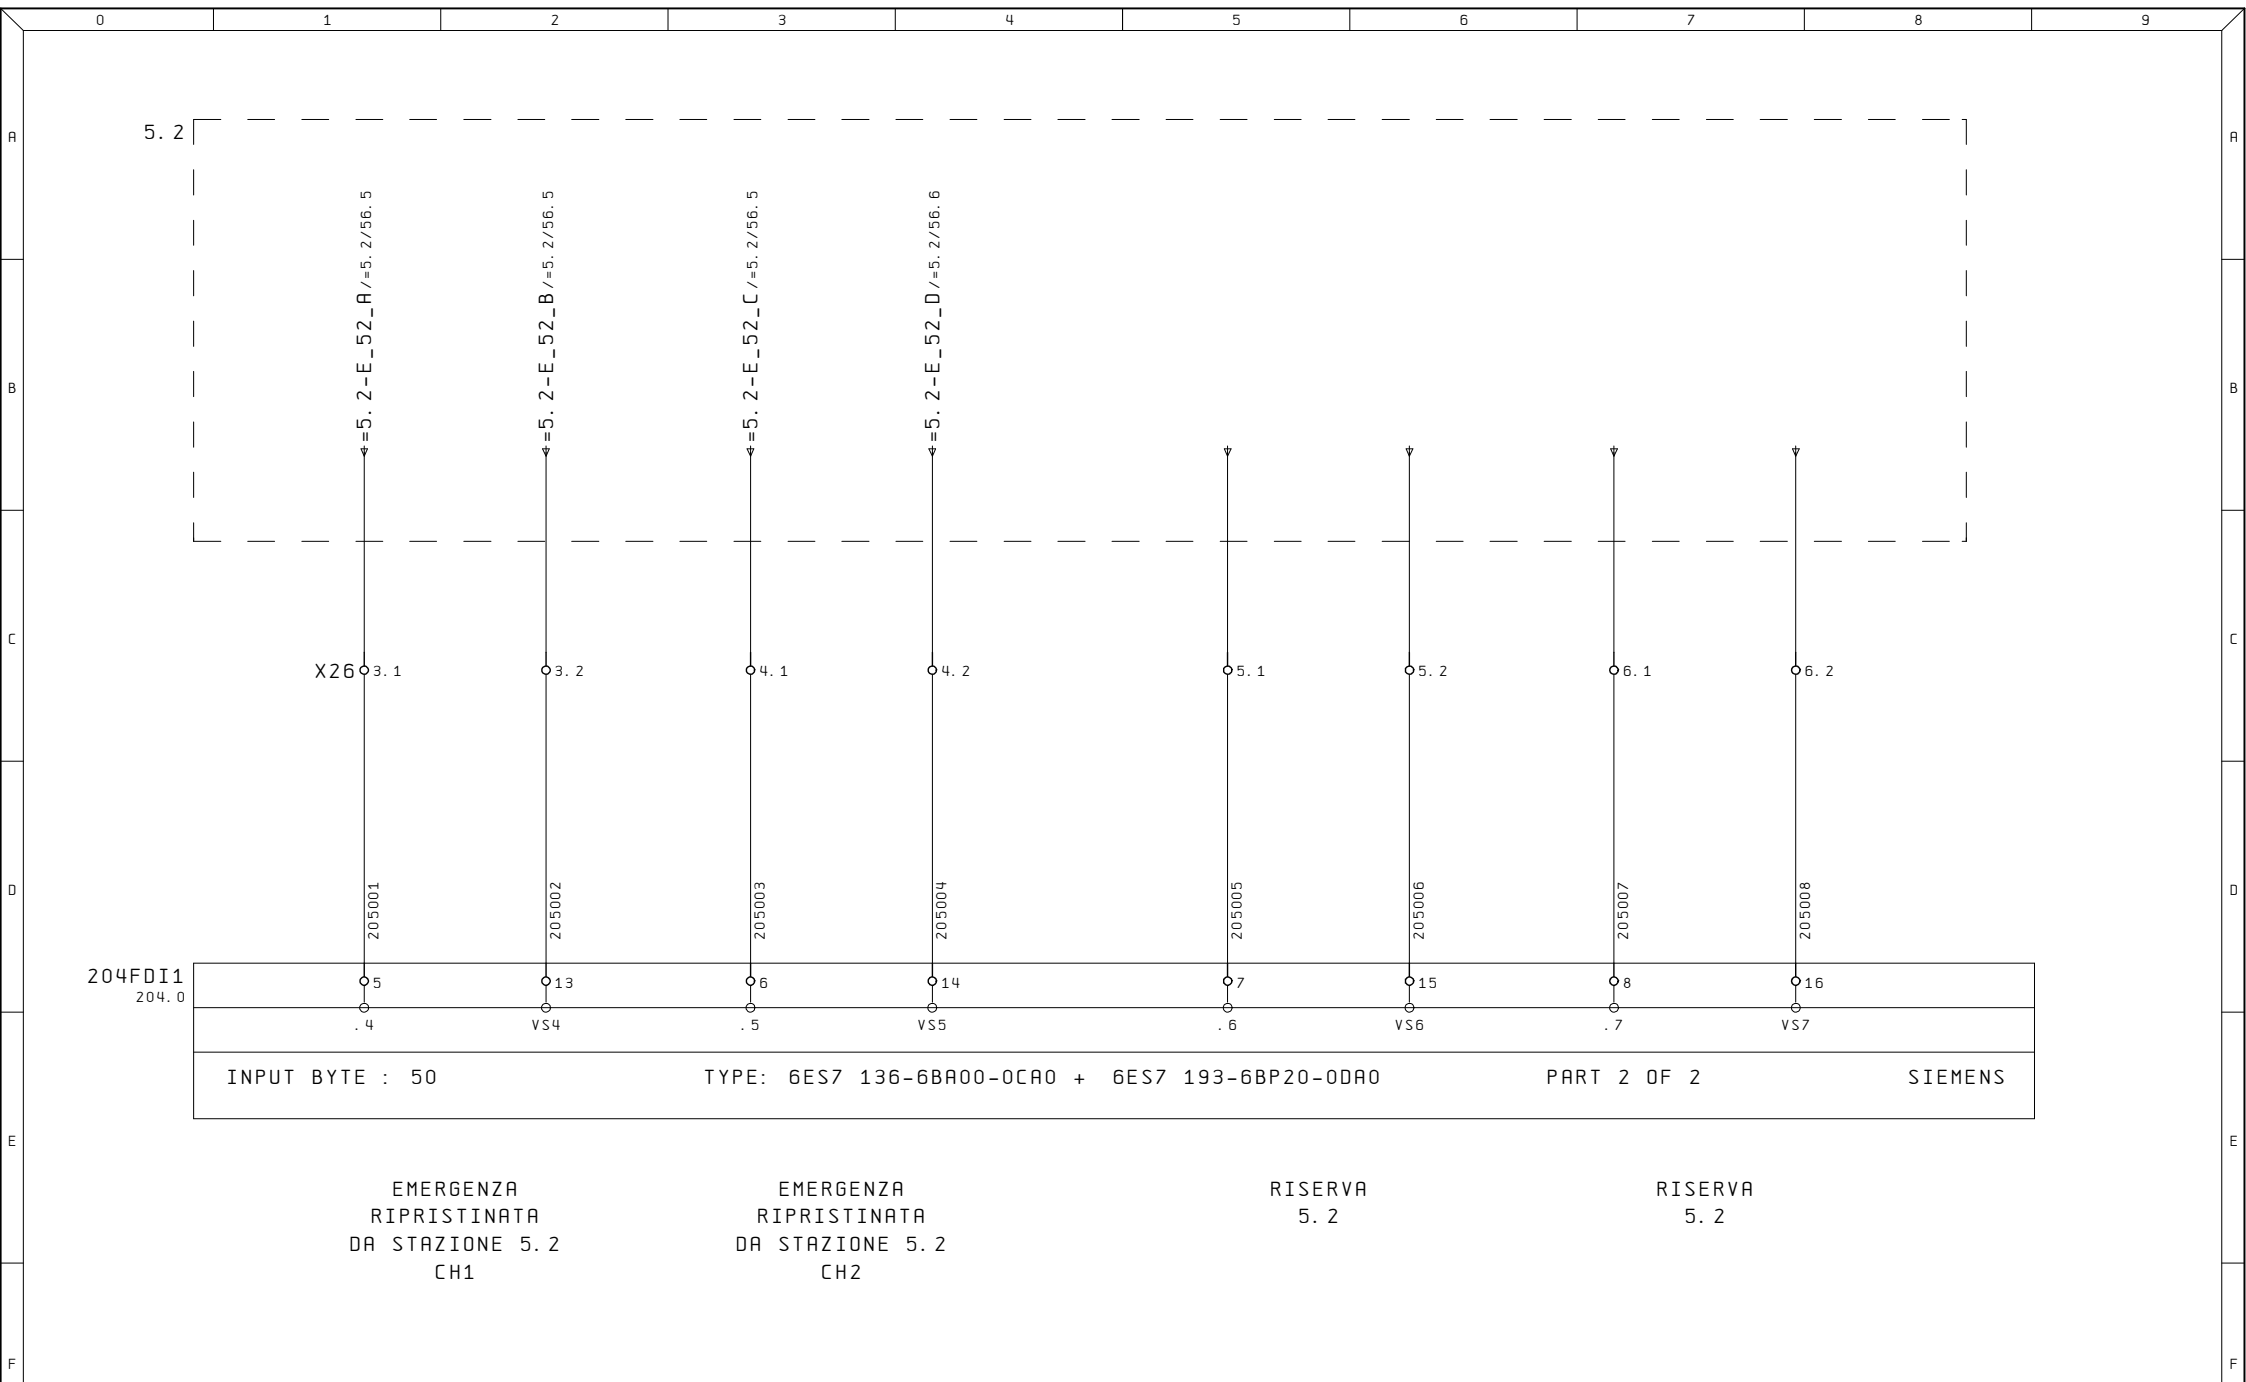


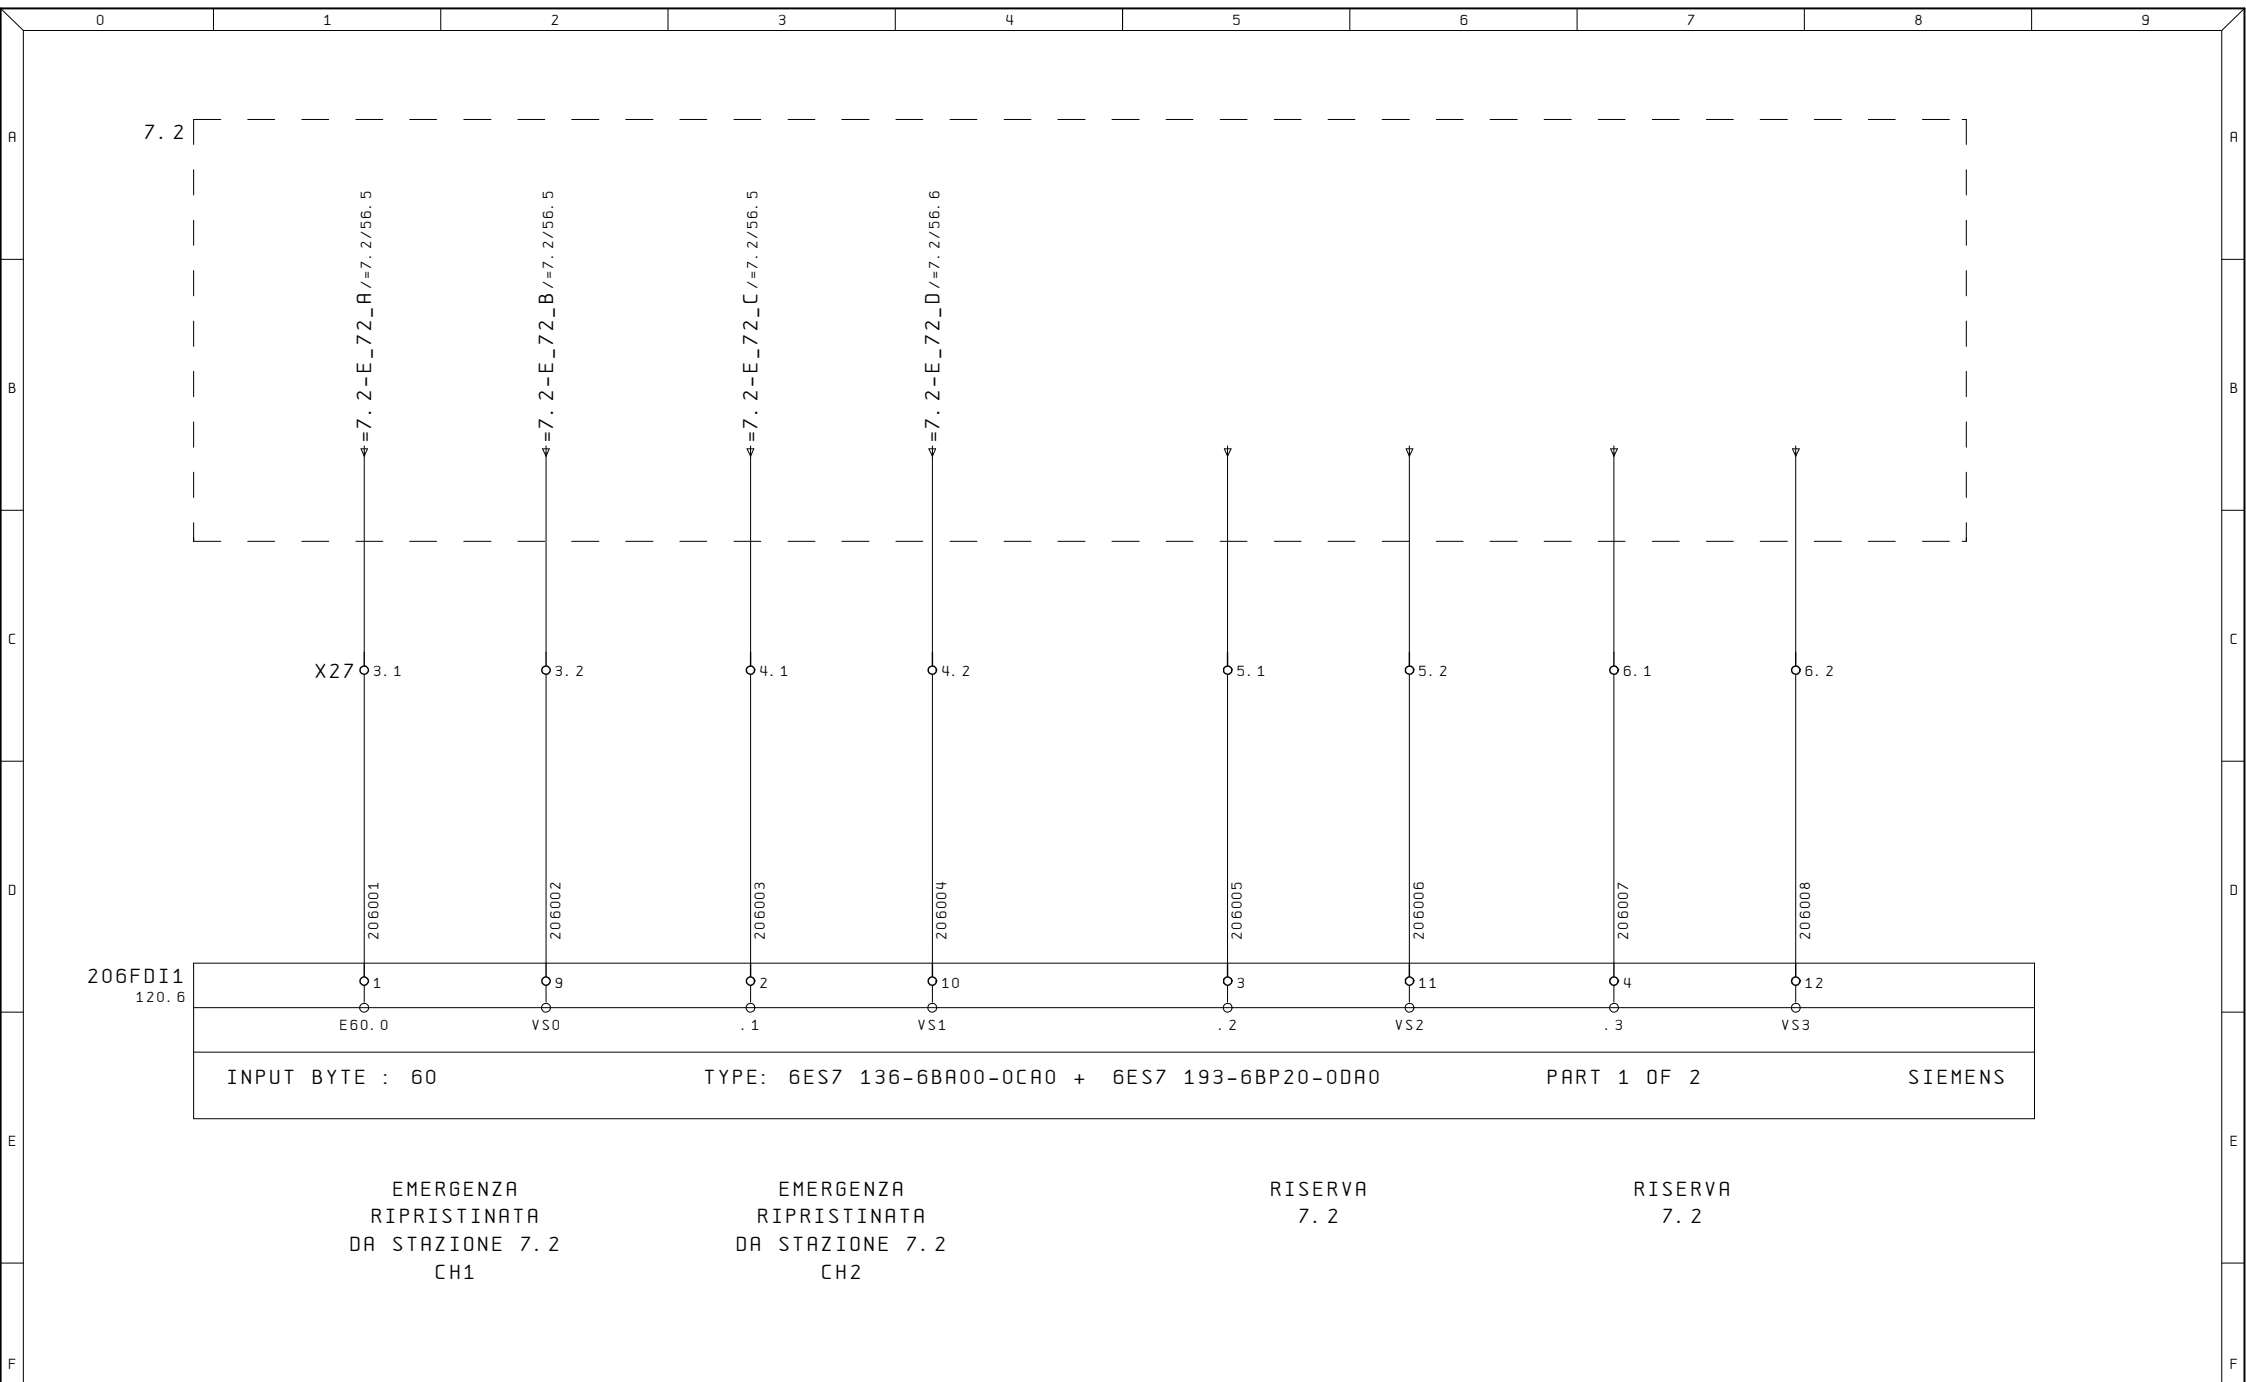


Ultima Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +	Pag. 207 di	
	Data :						Descrizione pagina			
	Diseg. :					Cliente Finale	INGRESSI DIGITALI SAFETY			
	Stampa : 10.Set.2019						EB 60			
	Verif. :									

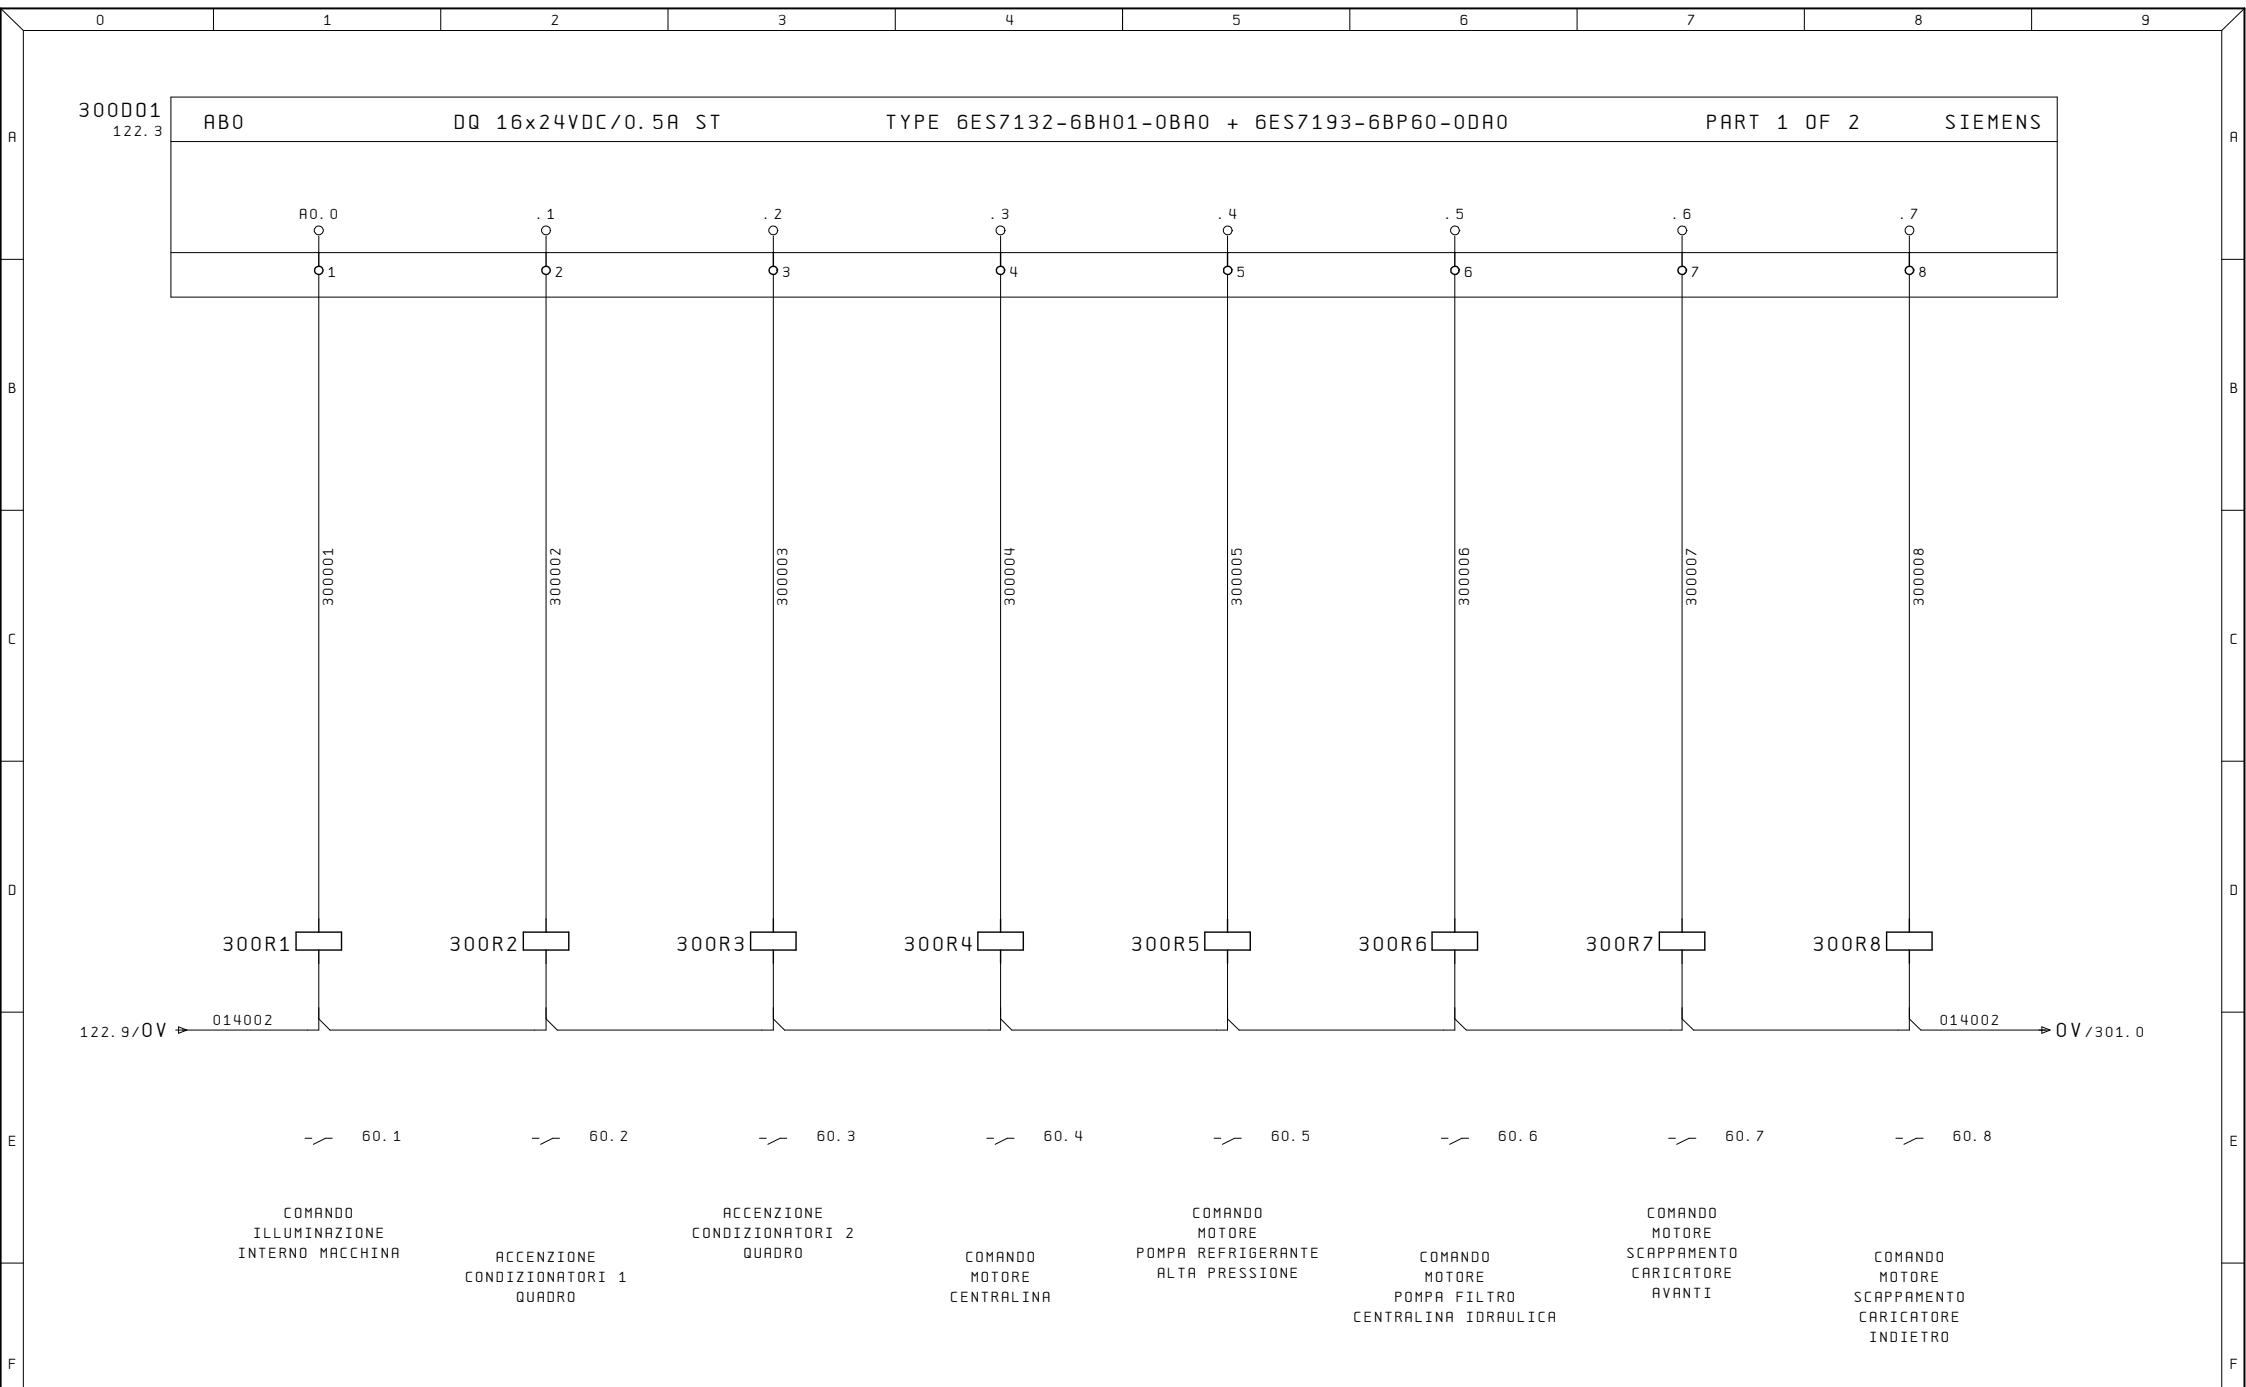


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI ABO			300
	Verif. :							di

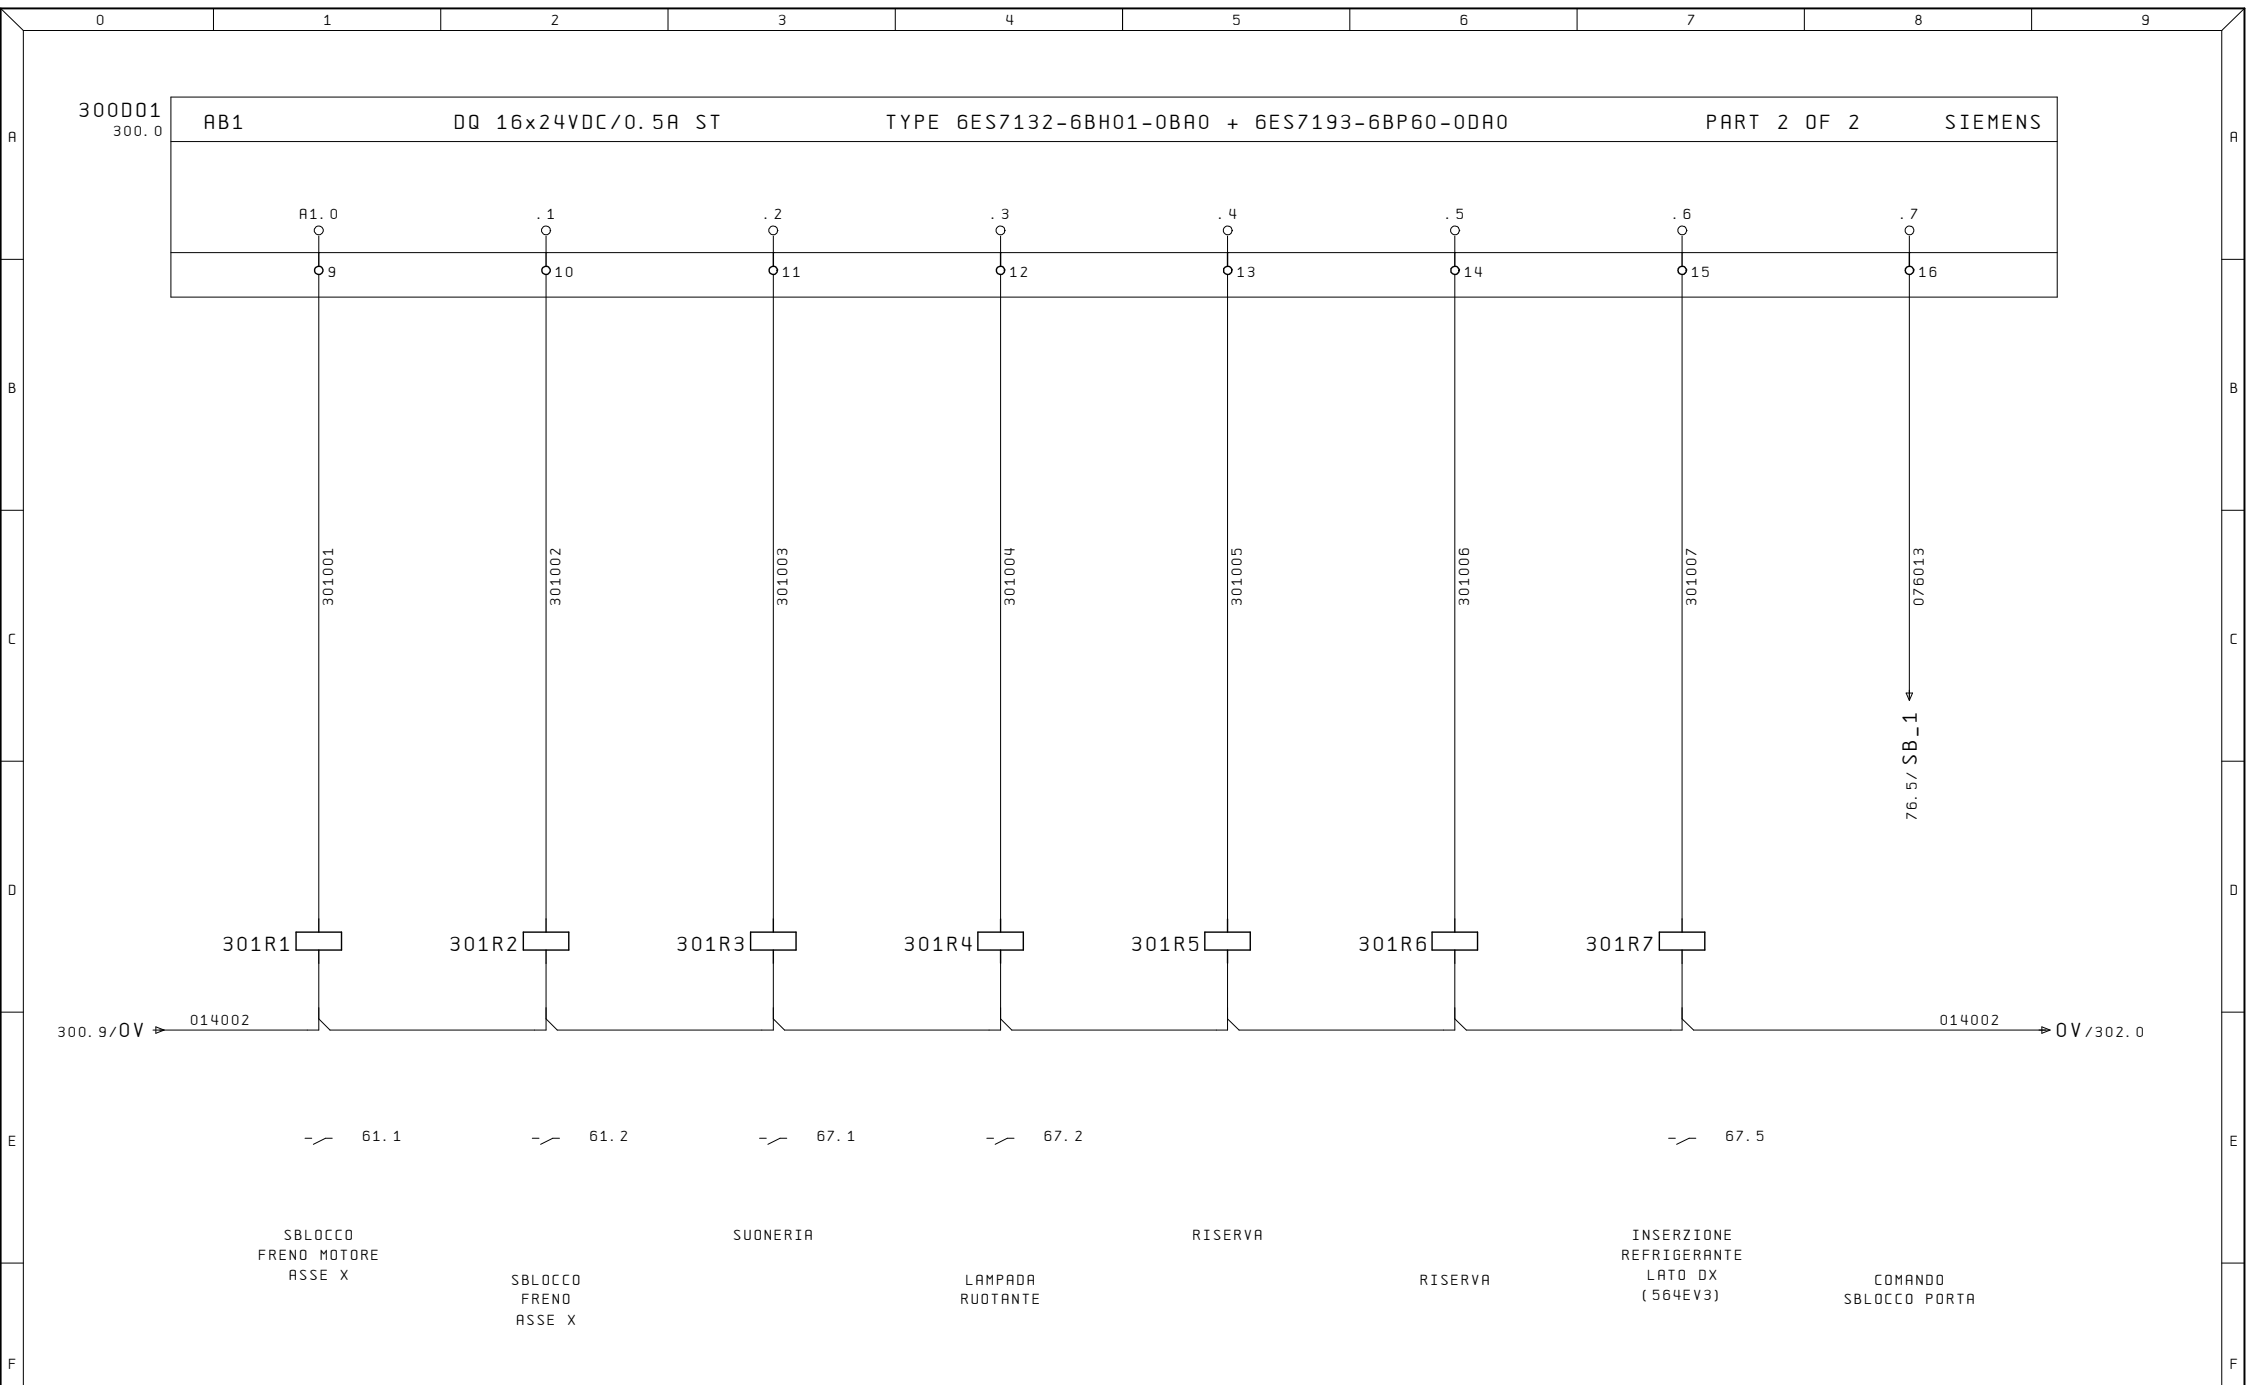


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI AB1			
	Verif. :			Cliente Finale				
					Pag. 301			
					di			

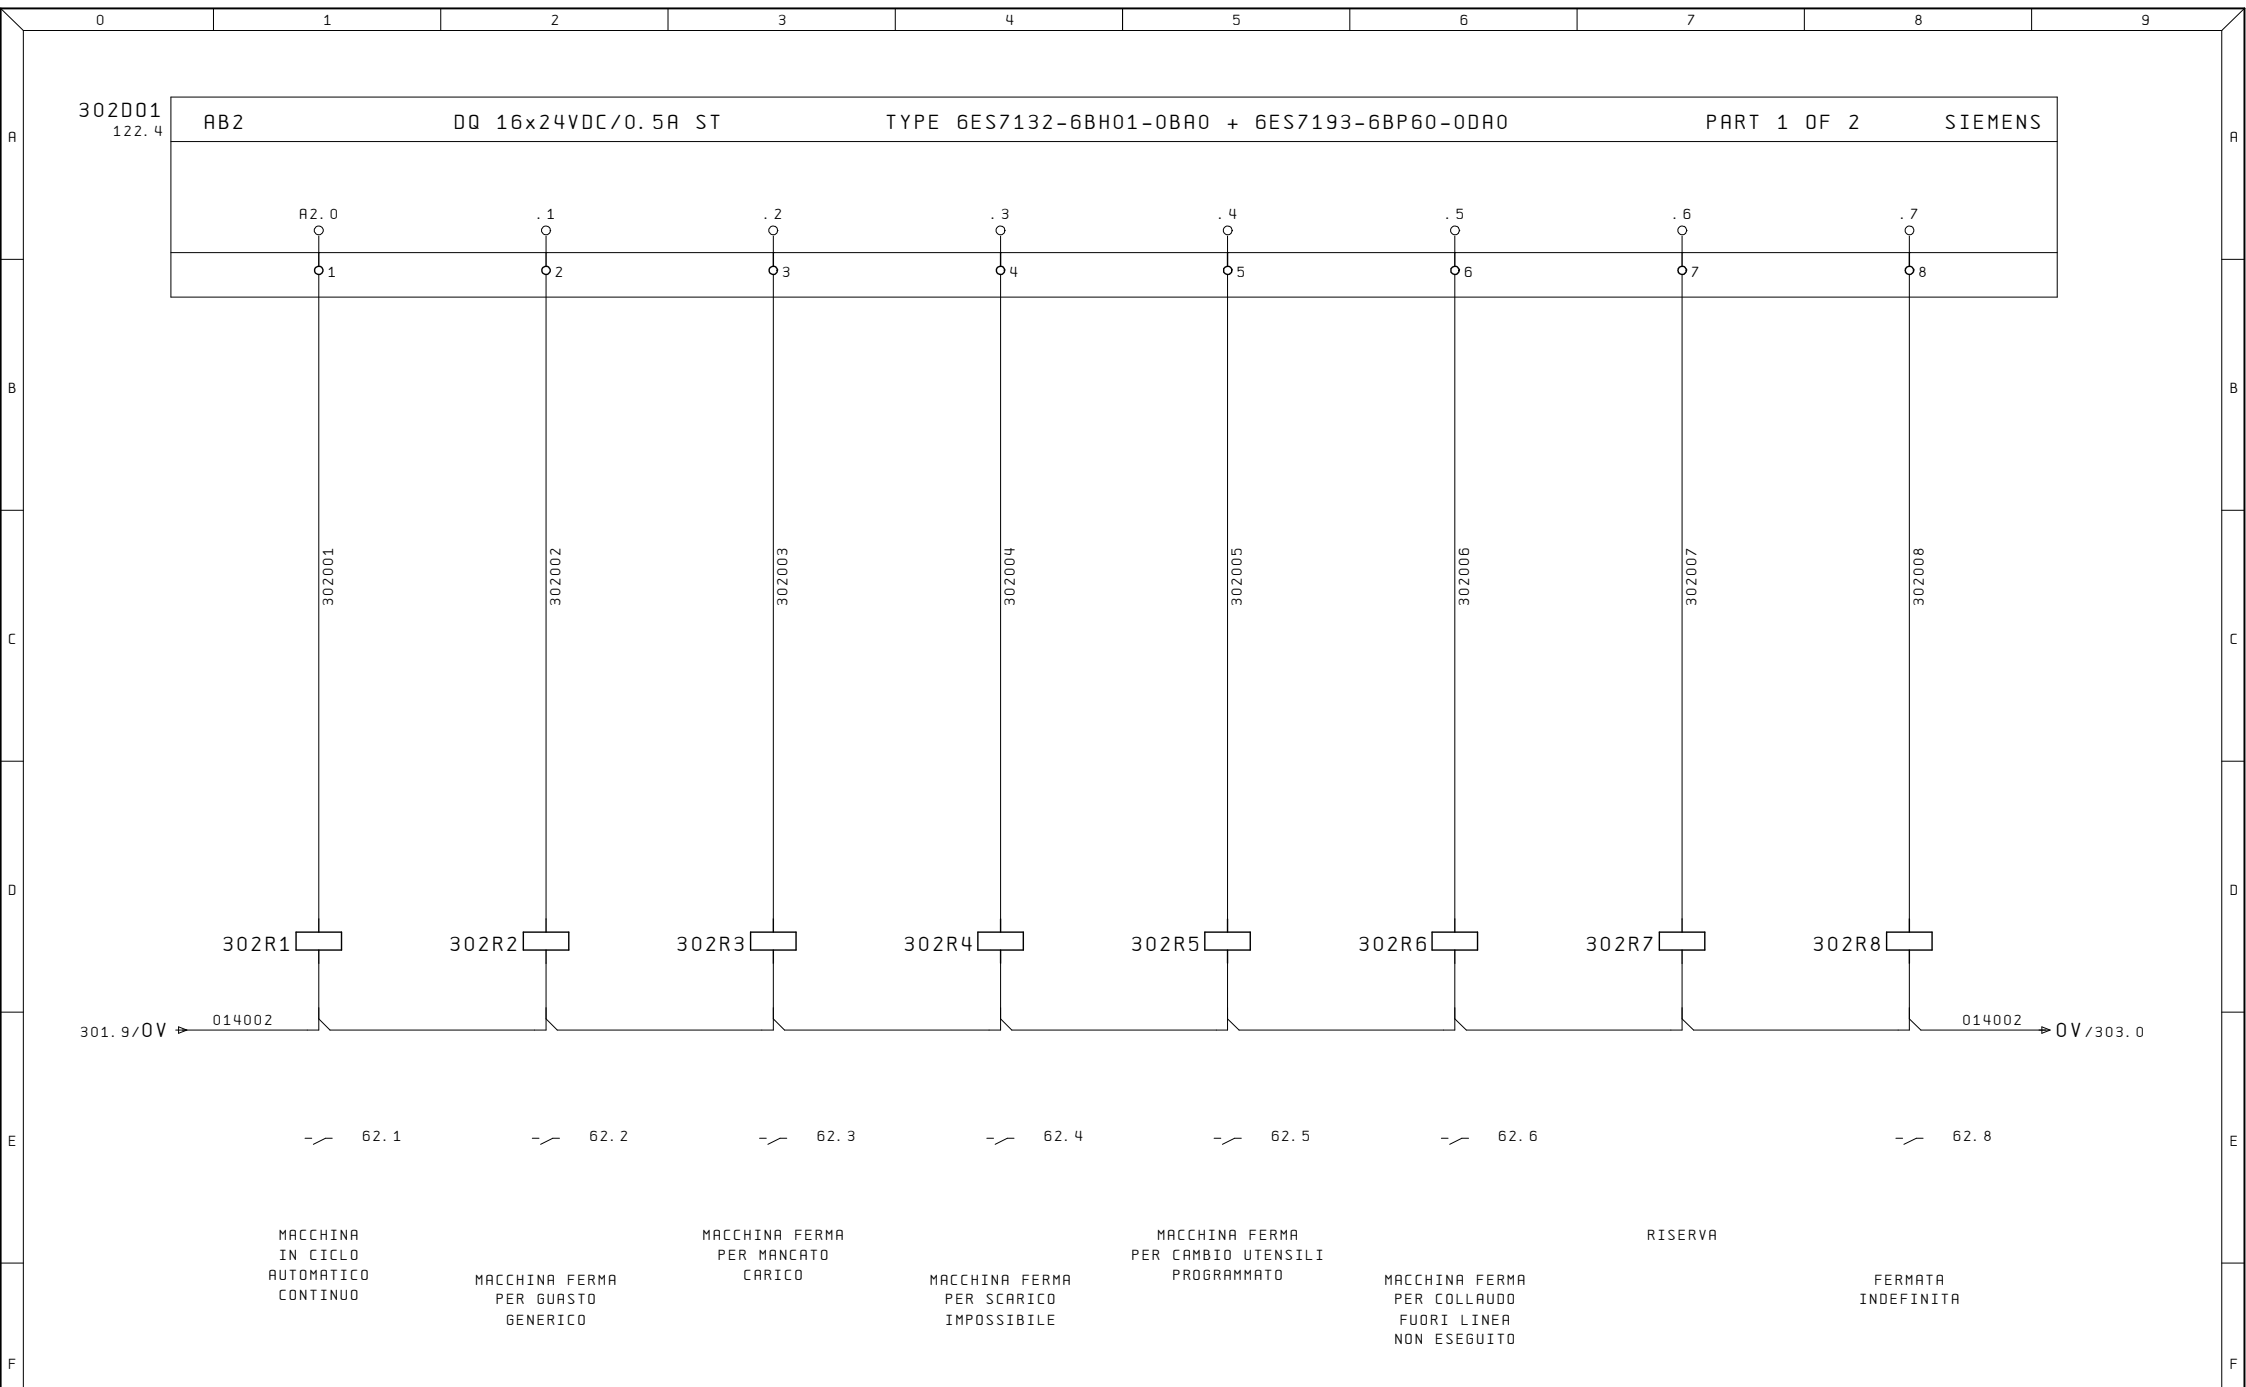


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI AB2			302
	Verif. :							di

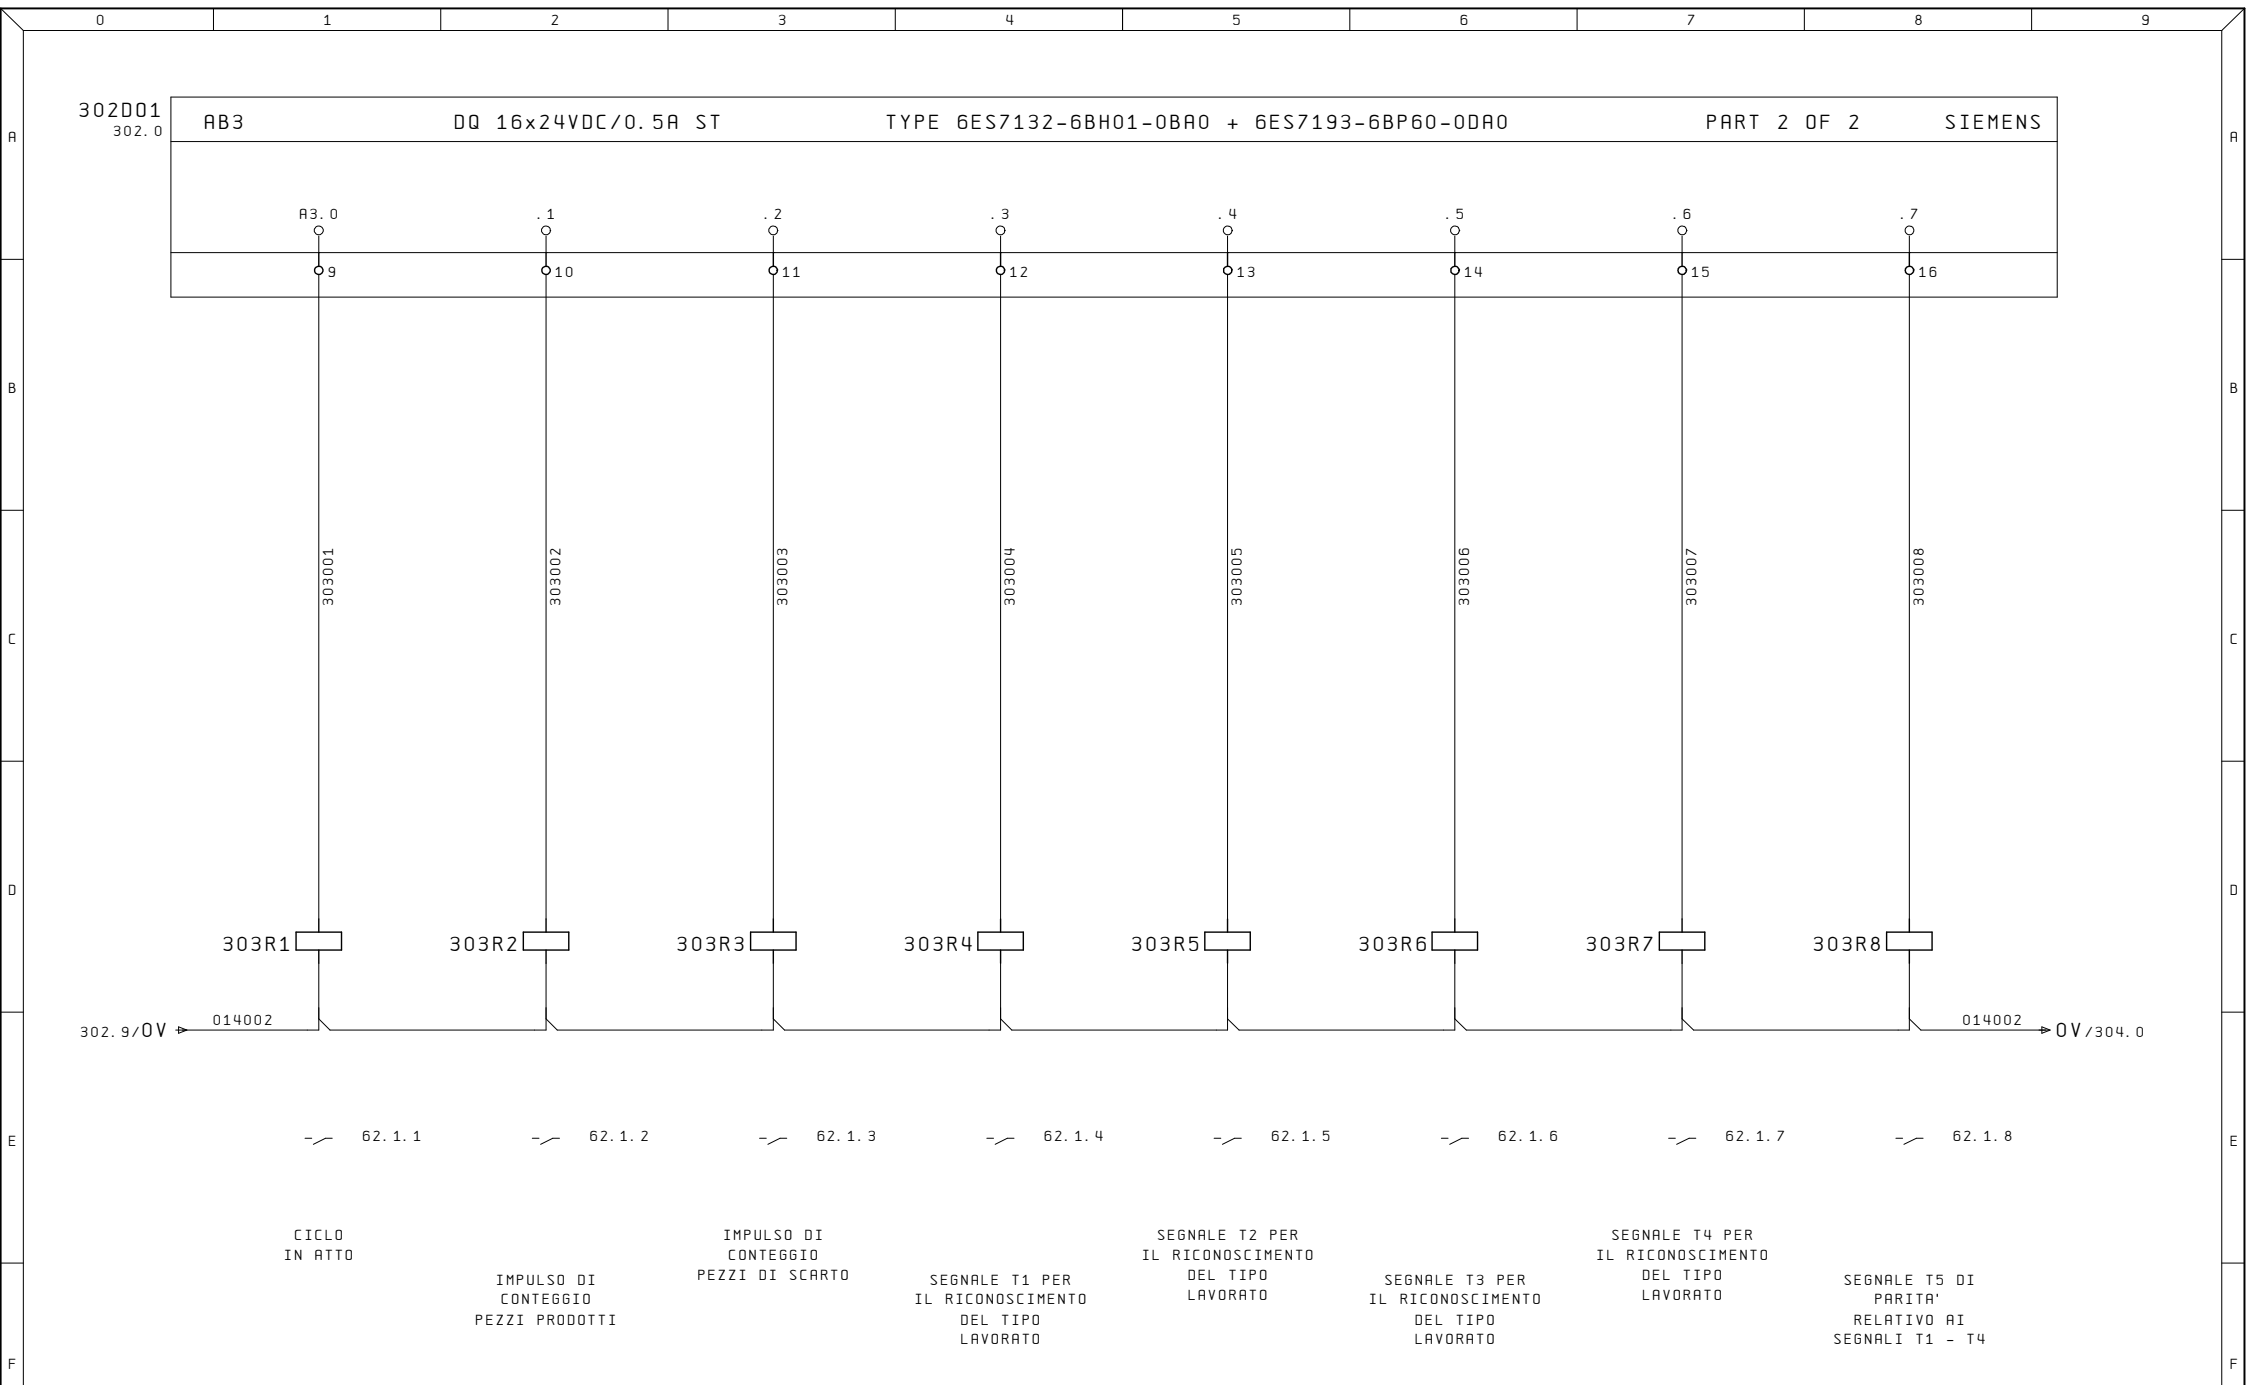


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	OUTPUT DIGITALI AB3		
	Stampa : 10. Set. 2019							Pag. 303
	Verif. :							di

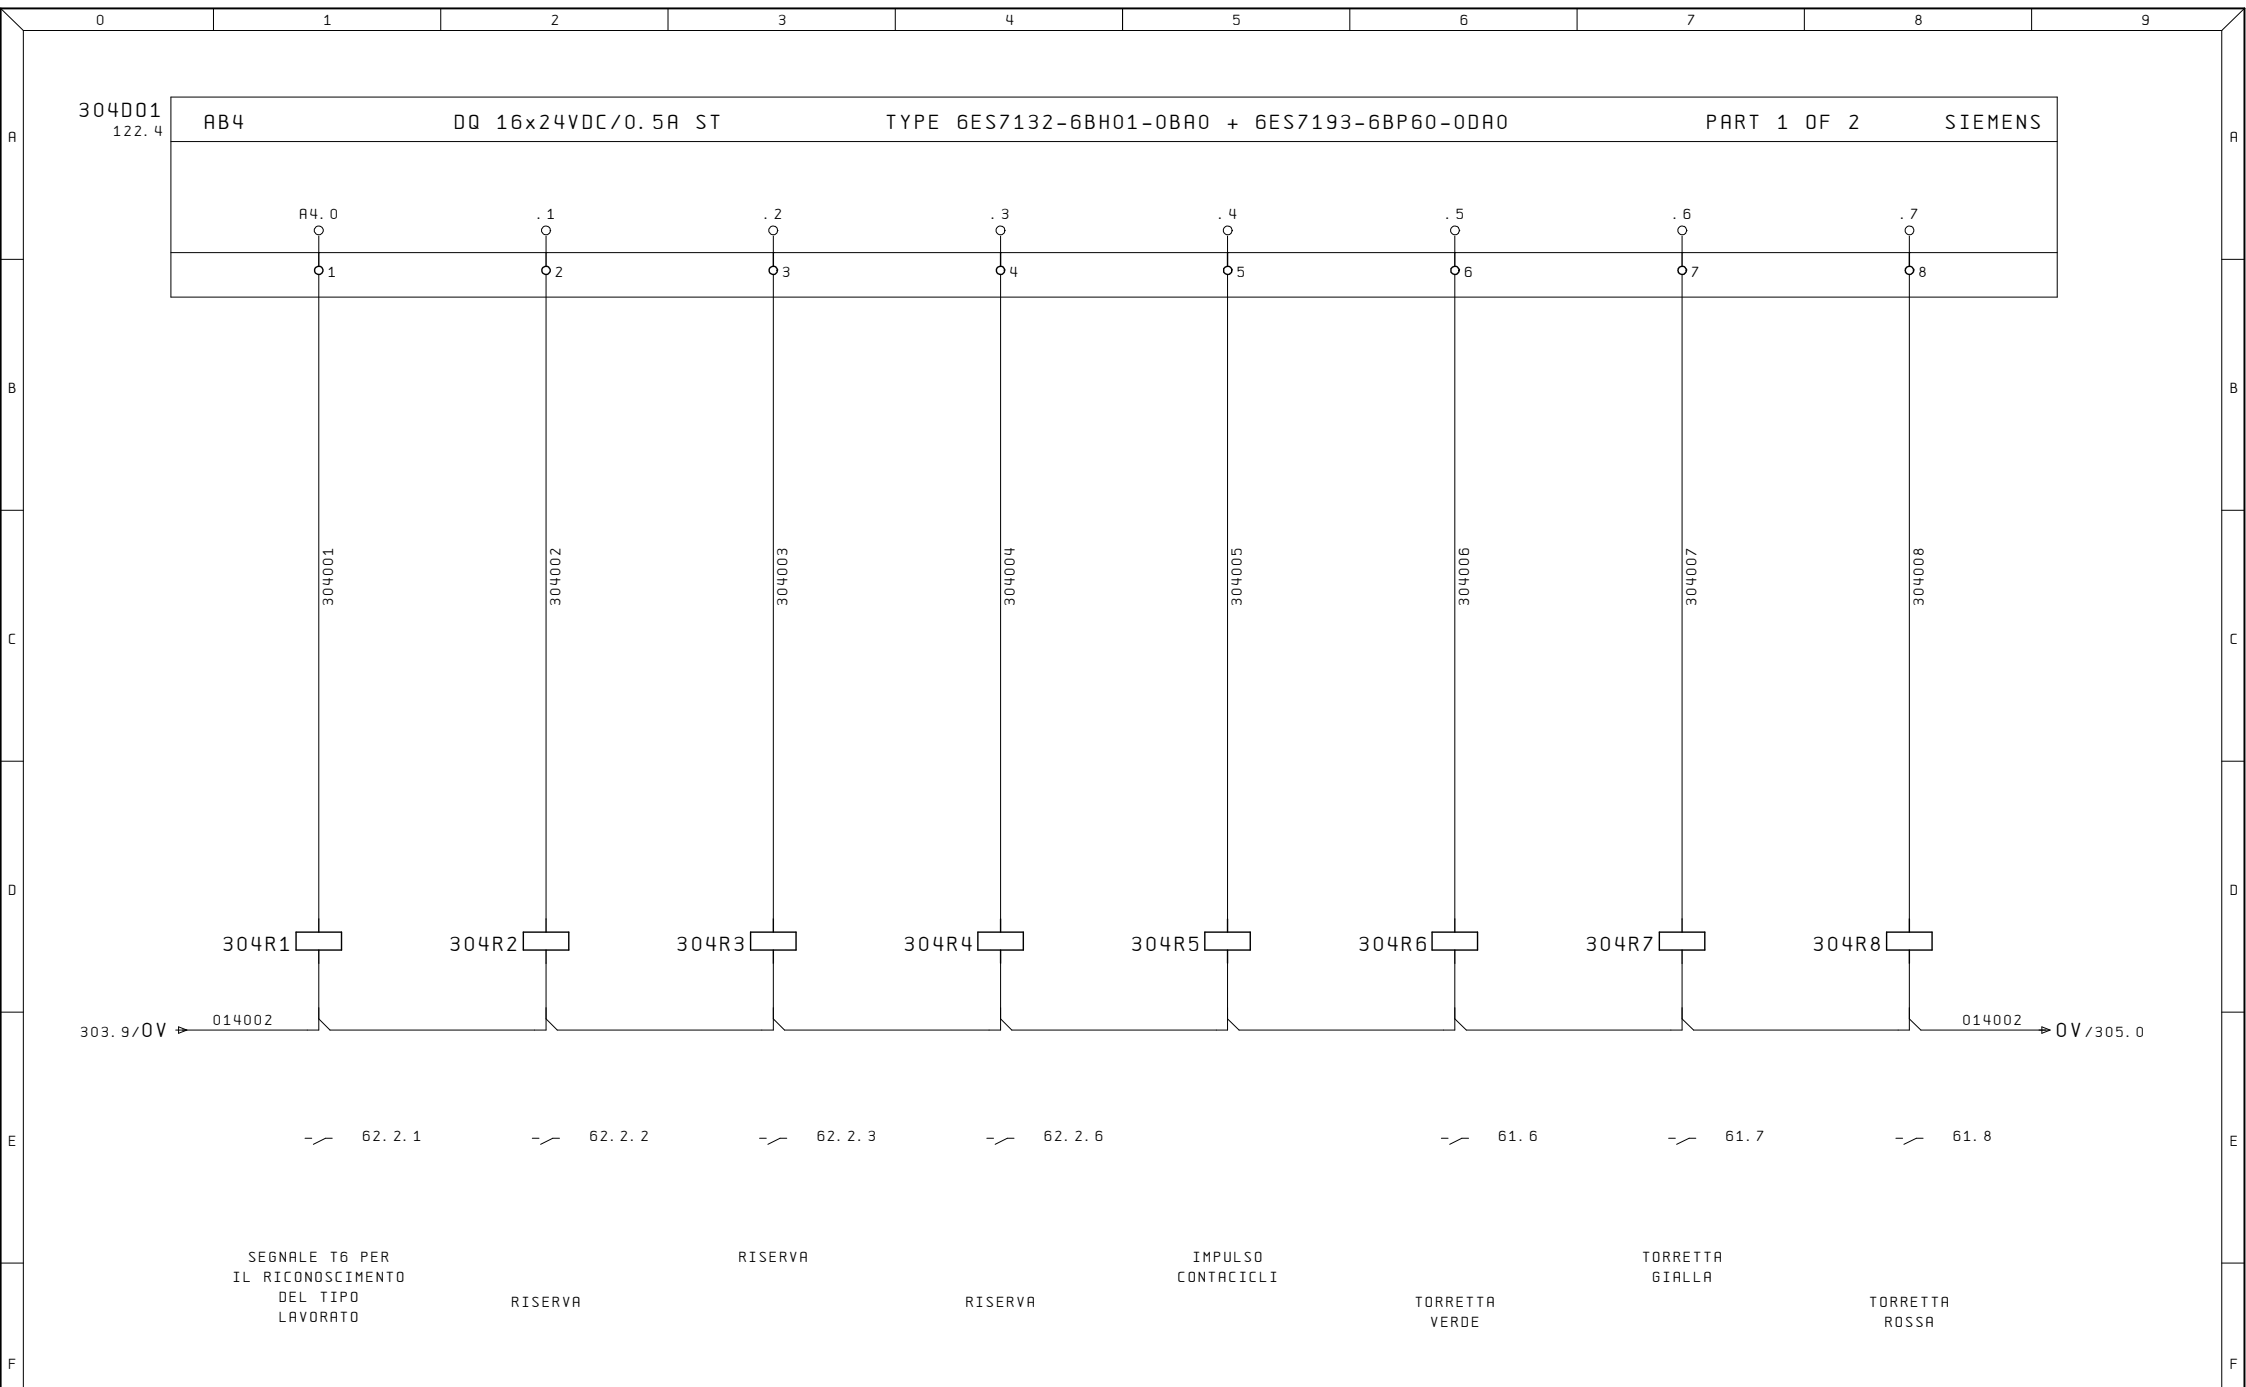


Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 10. Set. 2019 Verif. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =MASTER	Codice luogo +	Descrizione pagina OUTPUT DIGITALI AB4	Pag. 304 di
------------------	--	---------------------	--	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------	---	----------------

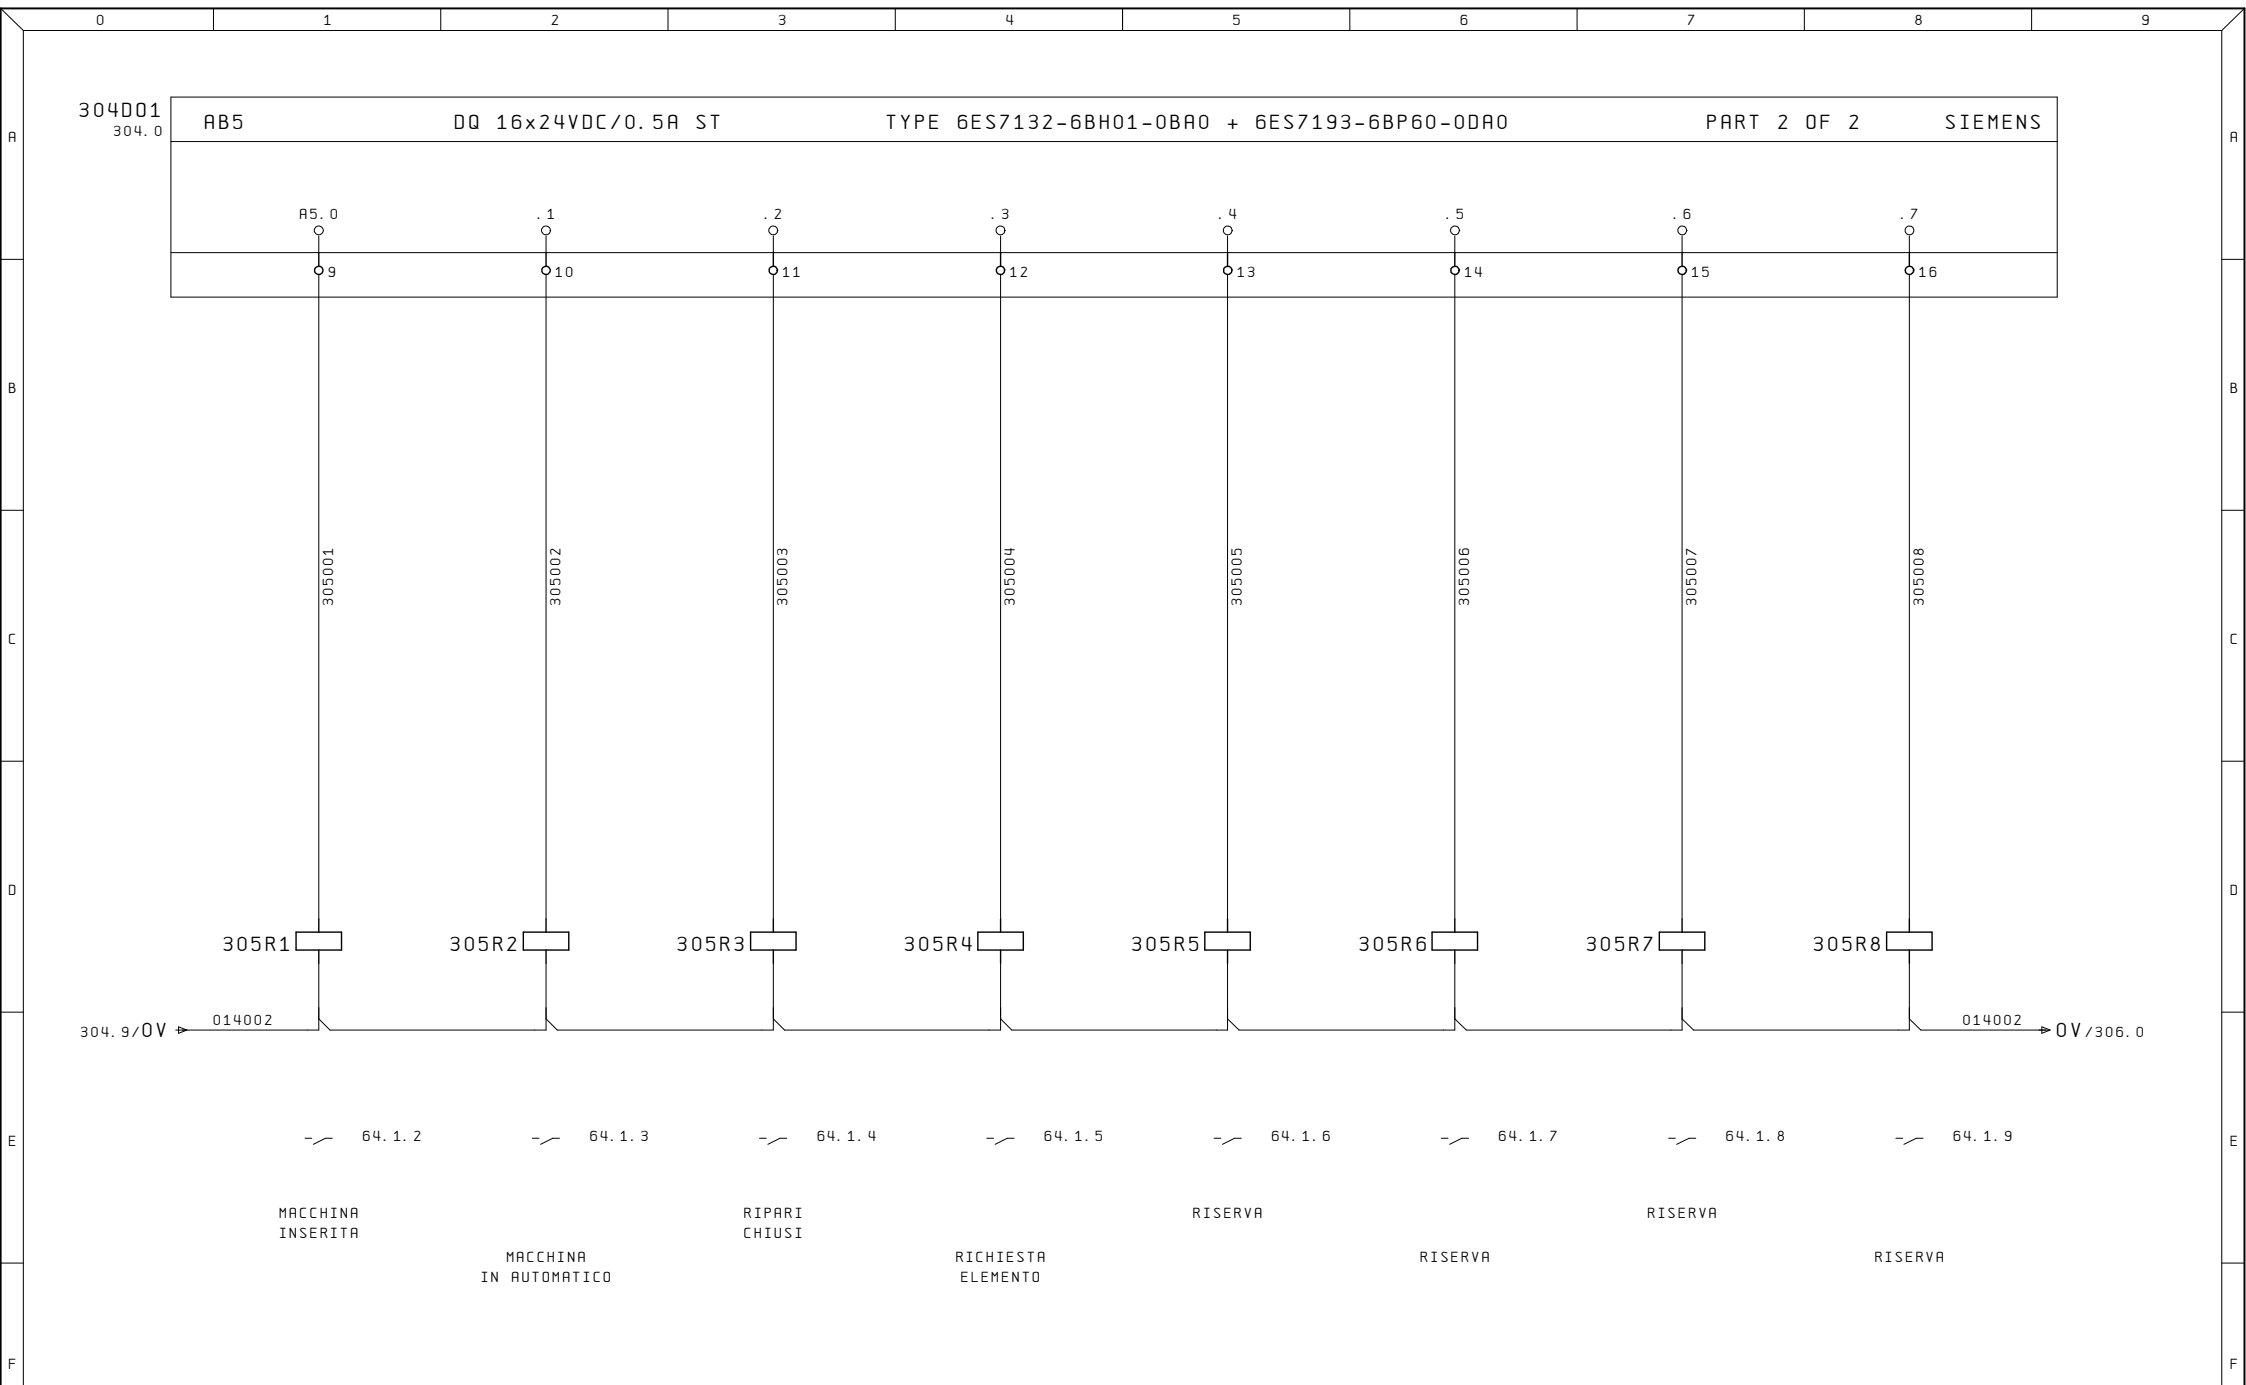


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI AB5			
	Verif. :			Cliente Finale				
					Pag. 305			
					di			

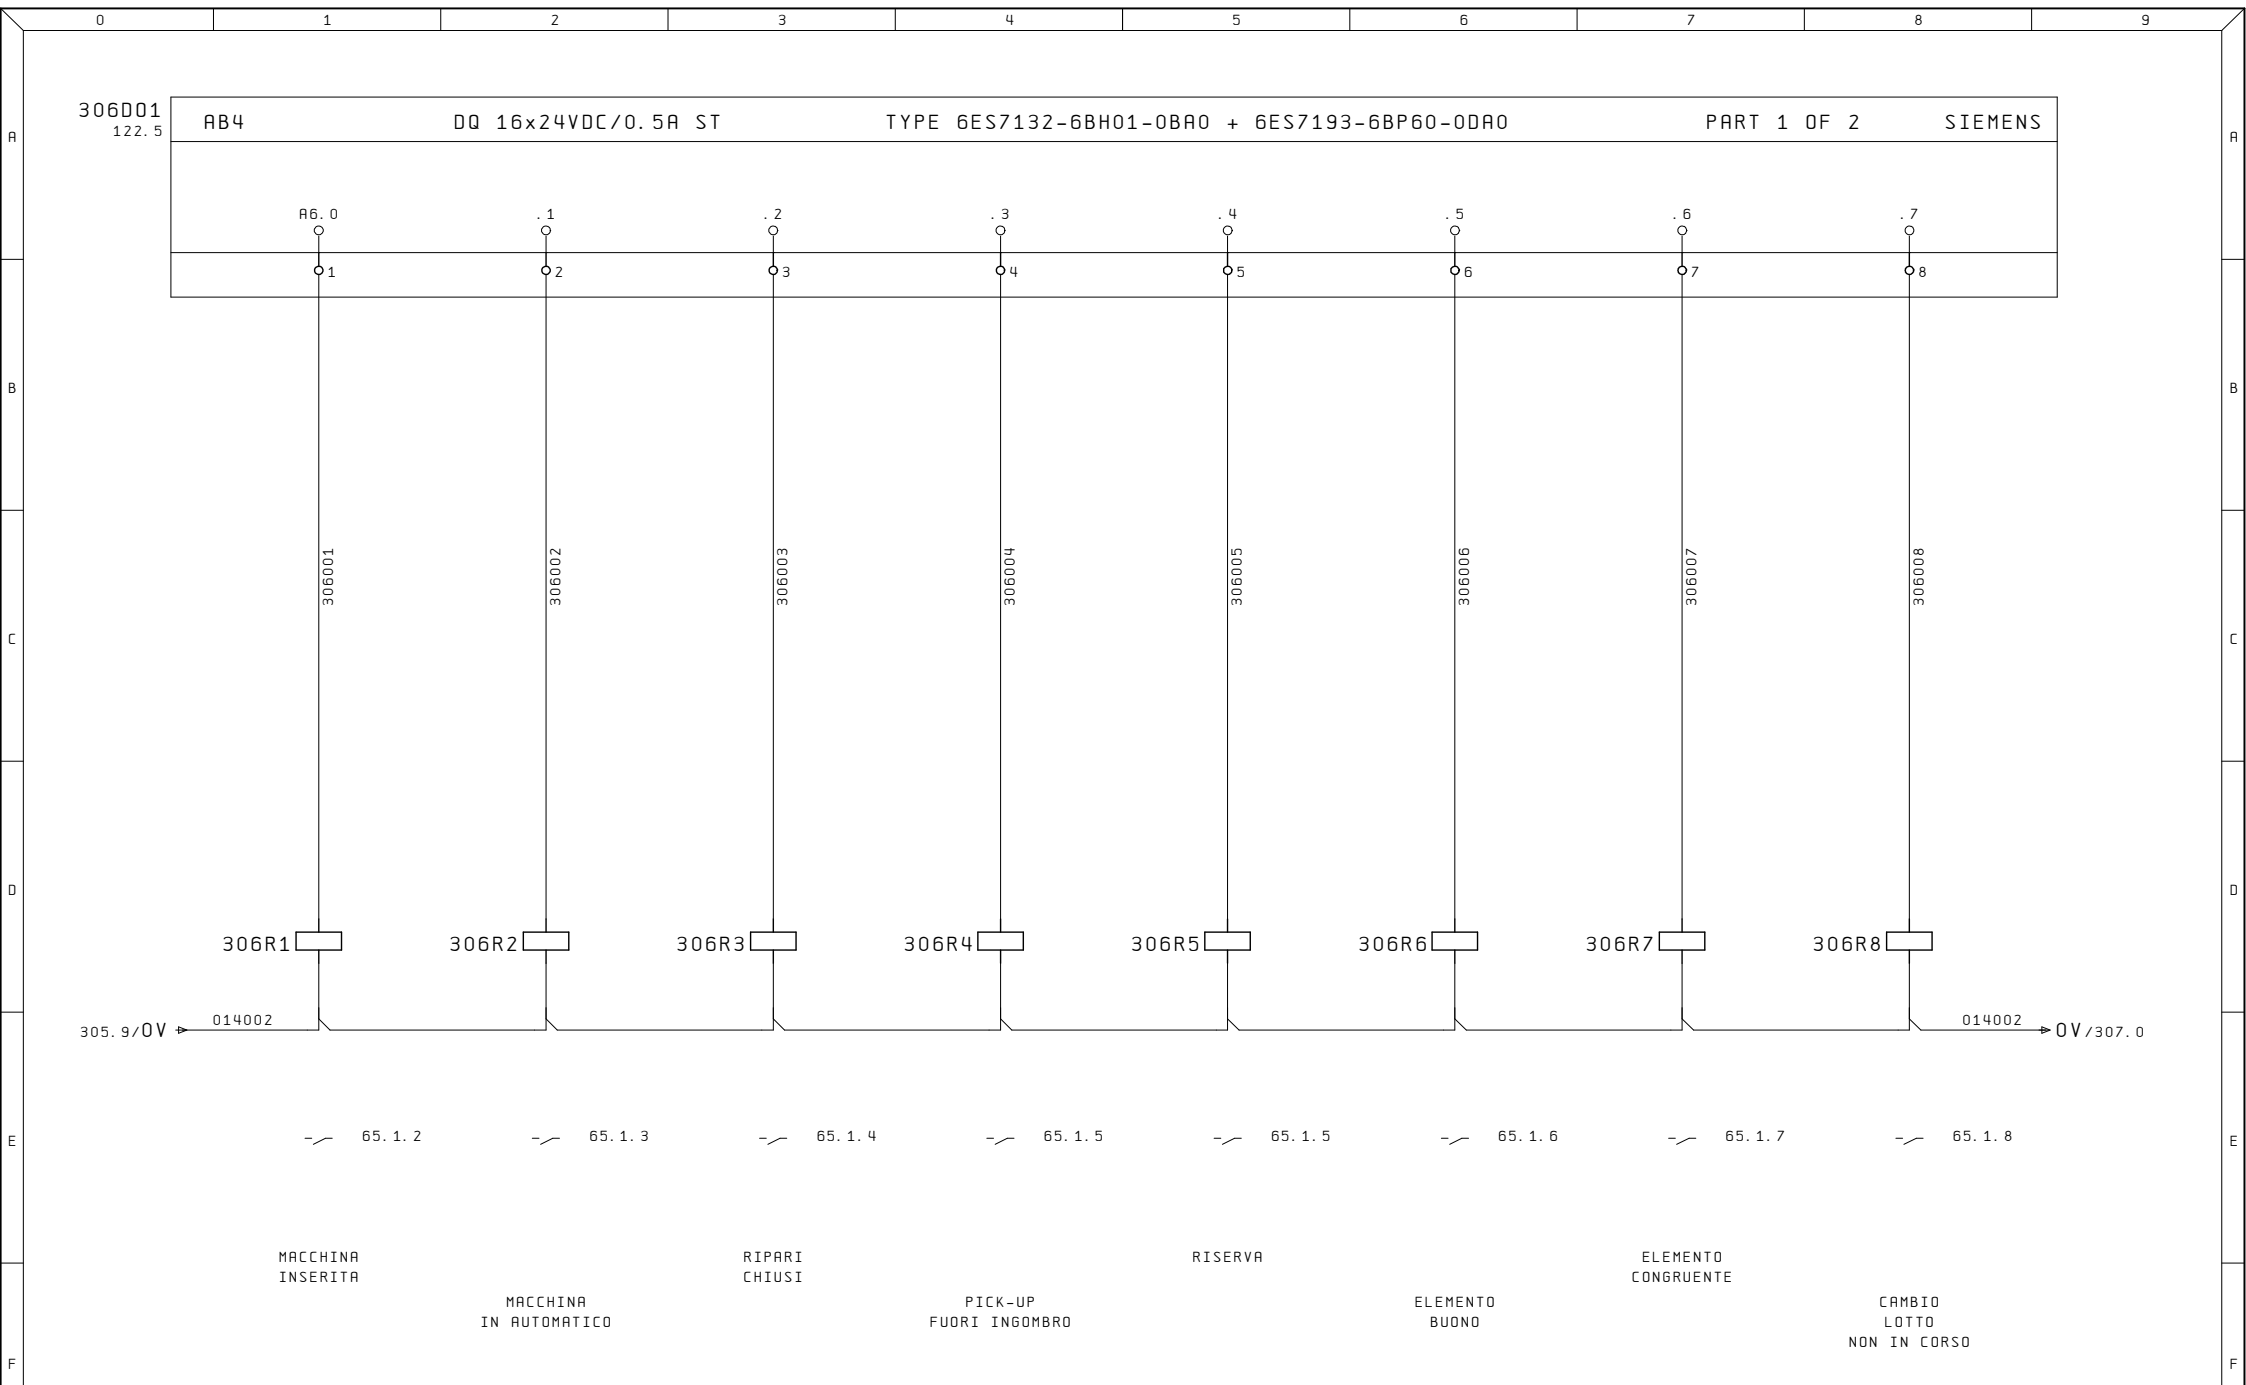


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI AB6			306
	Verif. :							di

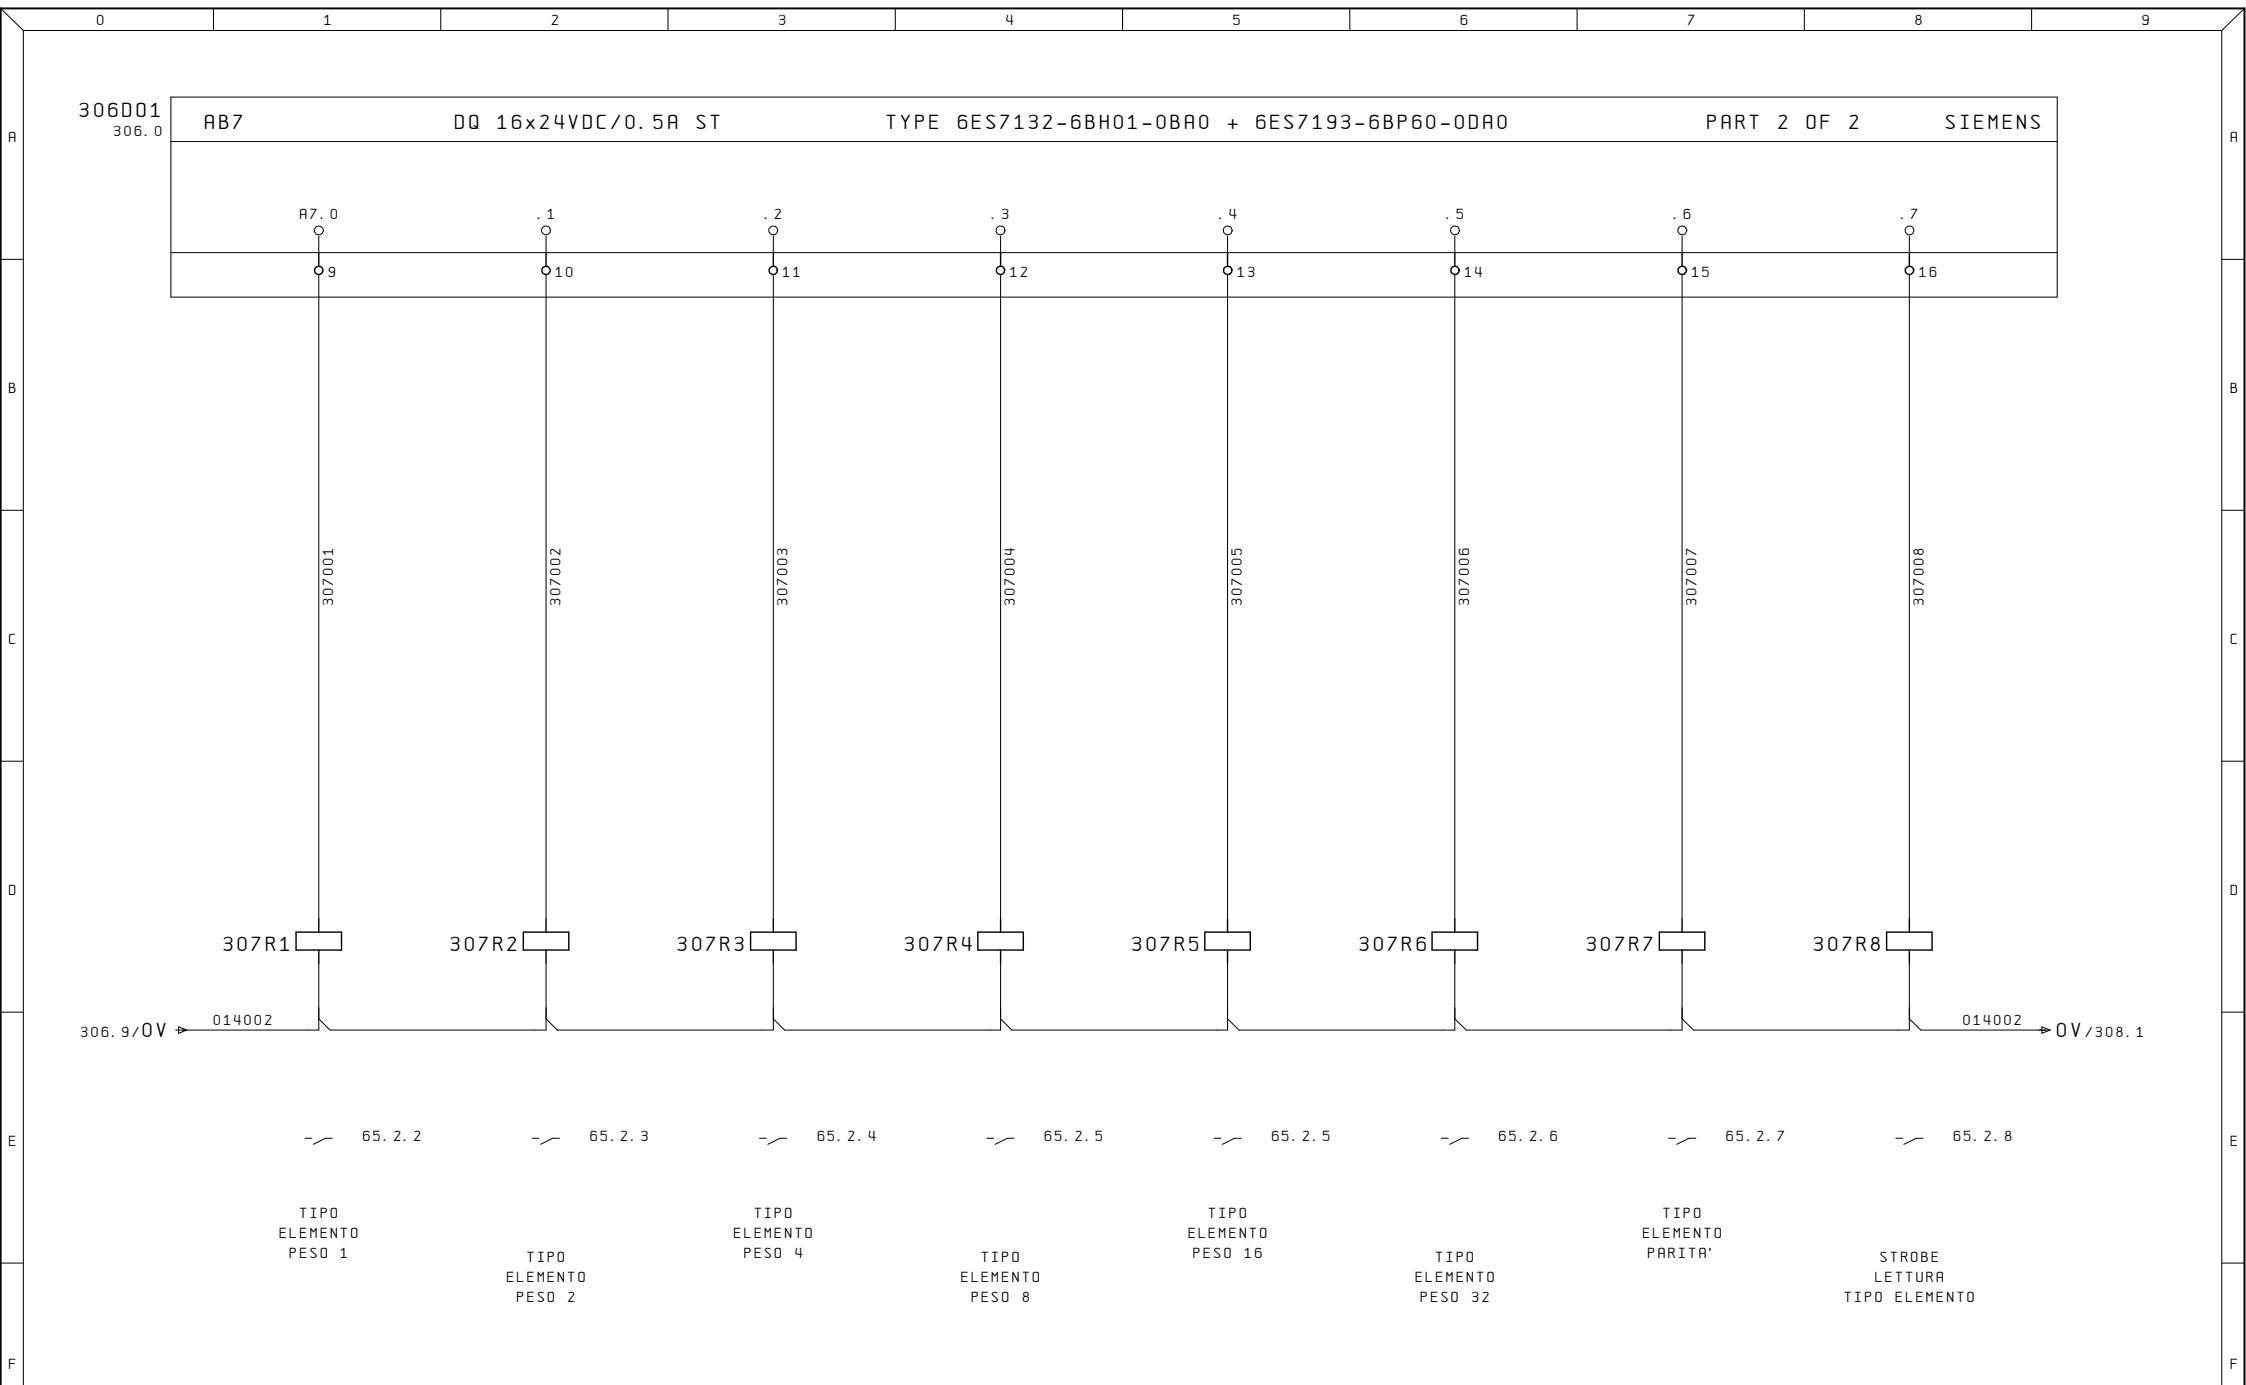


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	OUTPUT DIGITALI AB7		
	Stampa : 10. Set. 2019							Pag. 307
	Verif. :							di

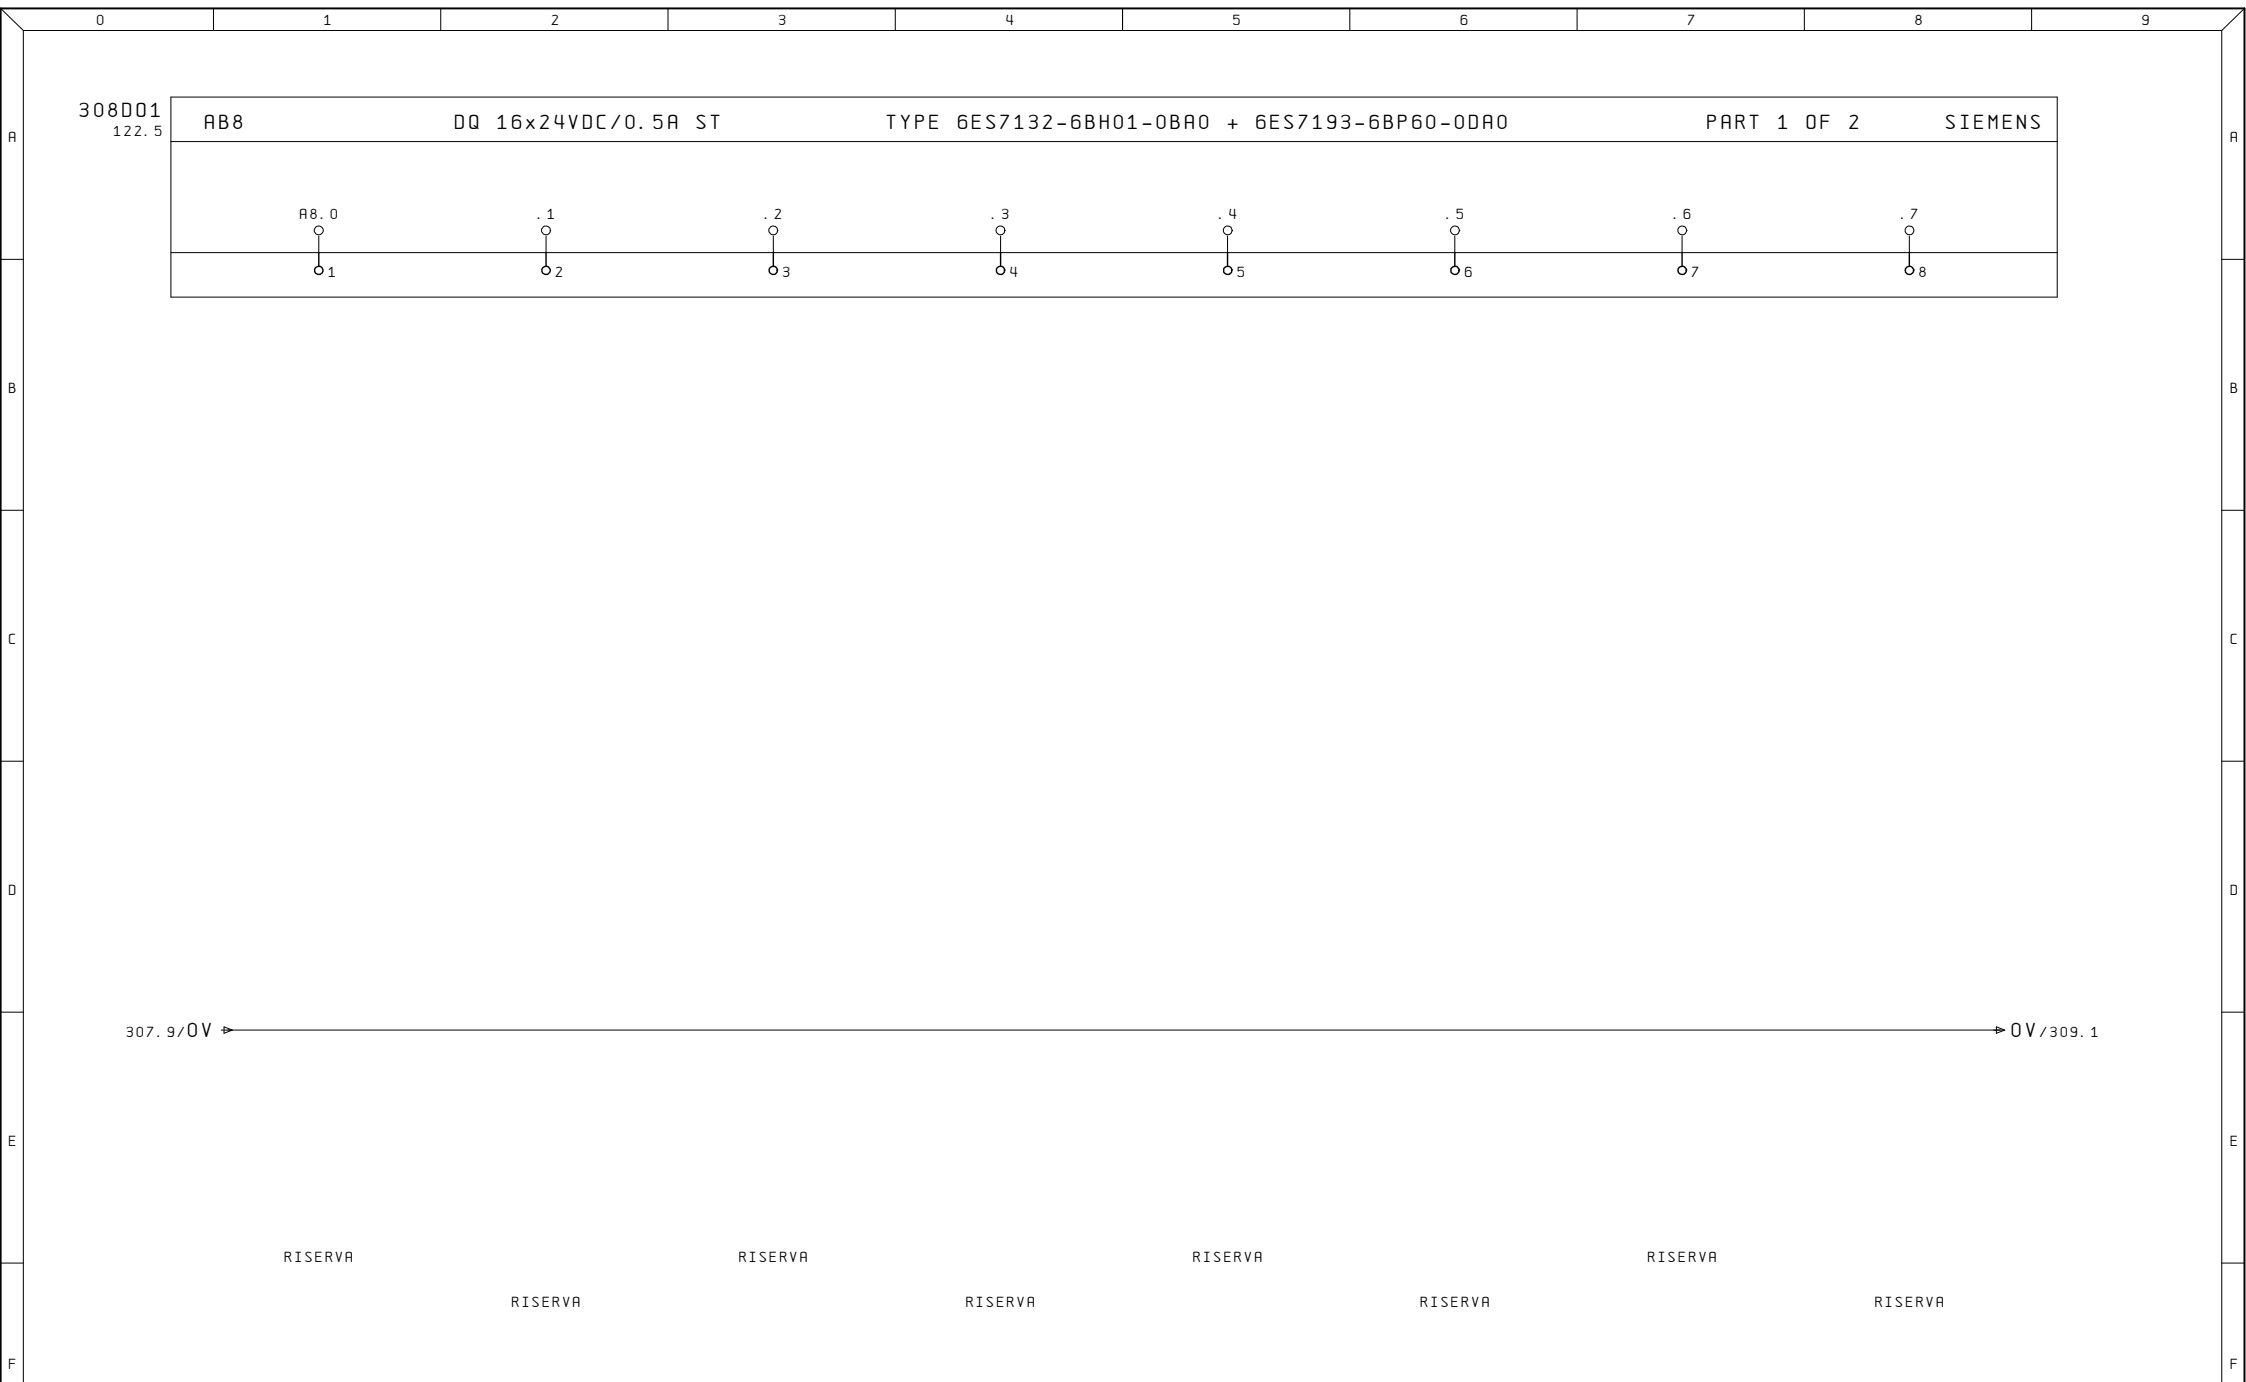


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=MASTER	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 308
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT DIGITALI AB8			di
	Verif. :							

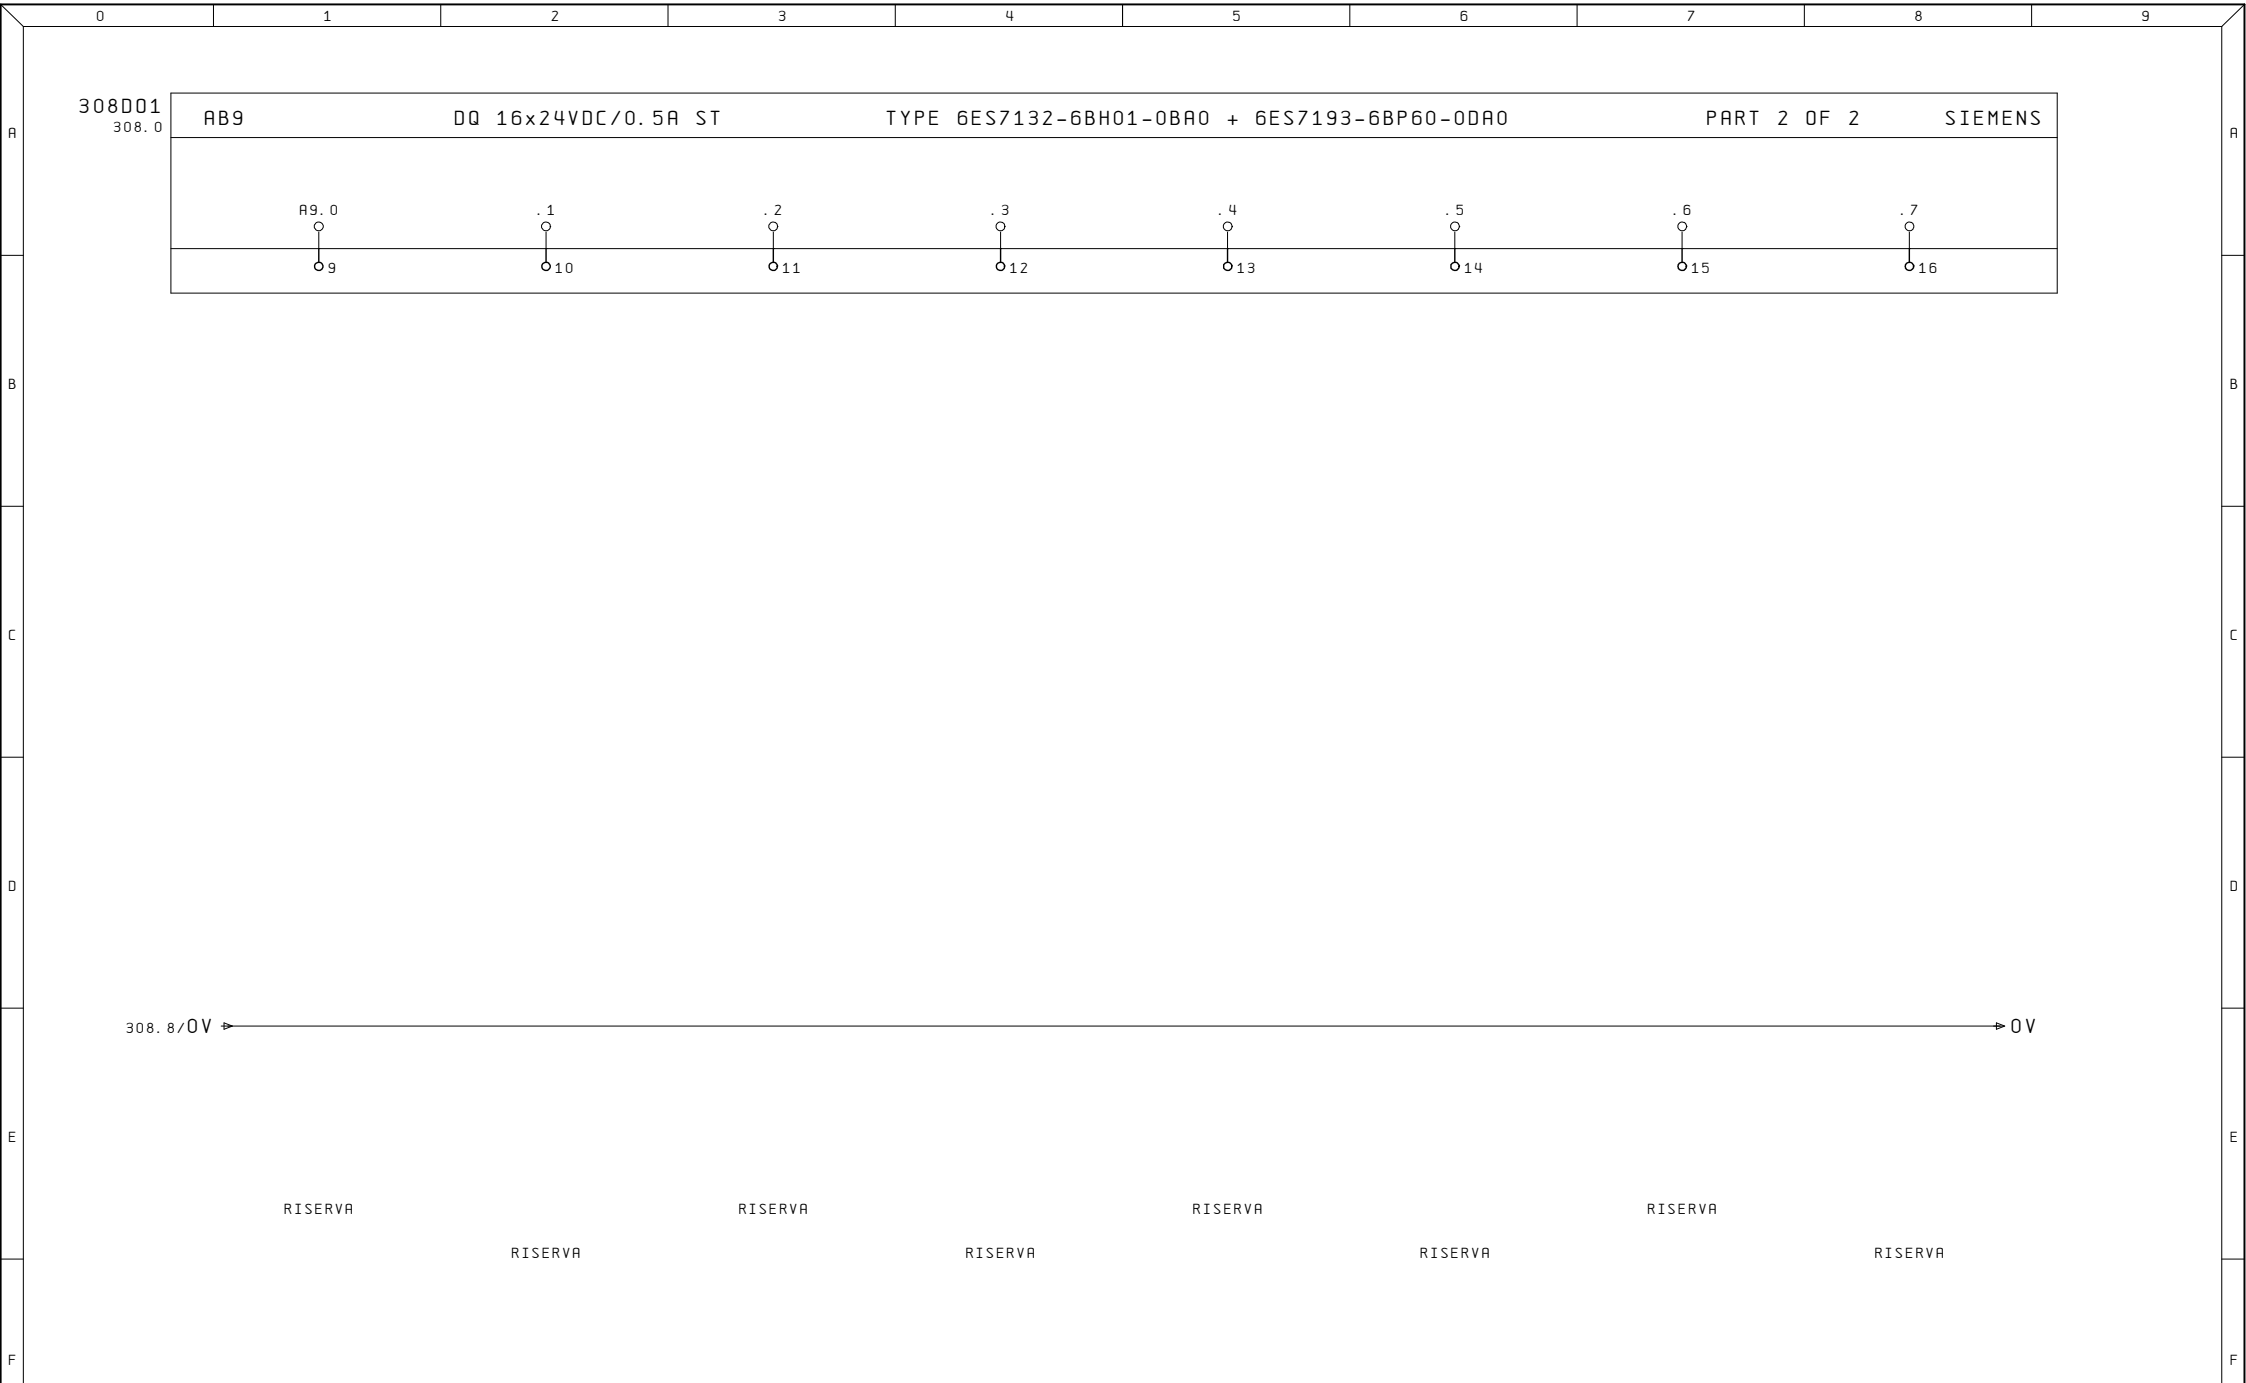


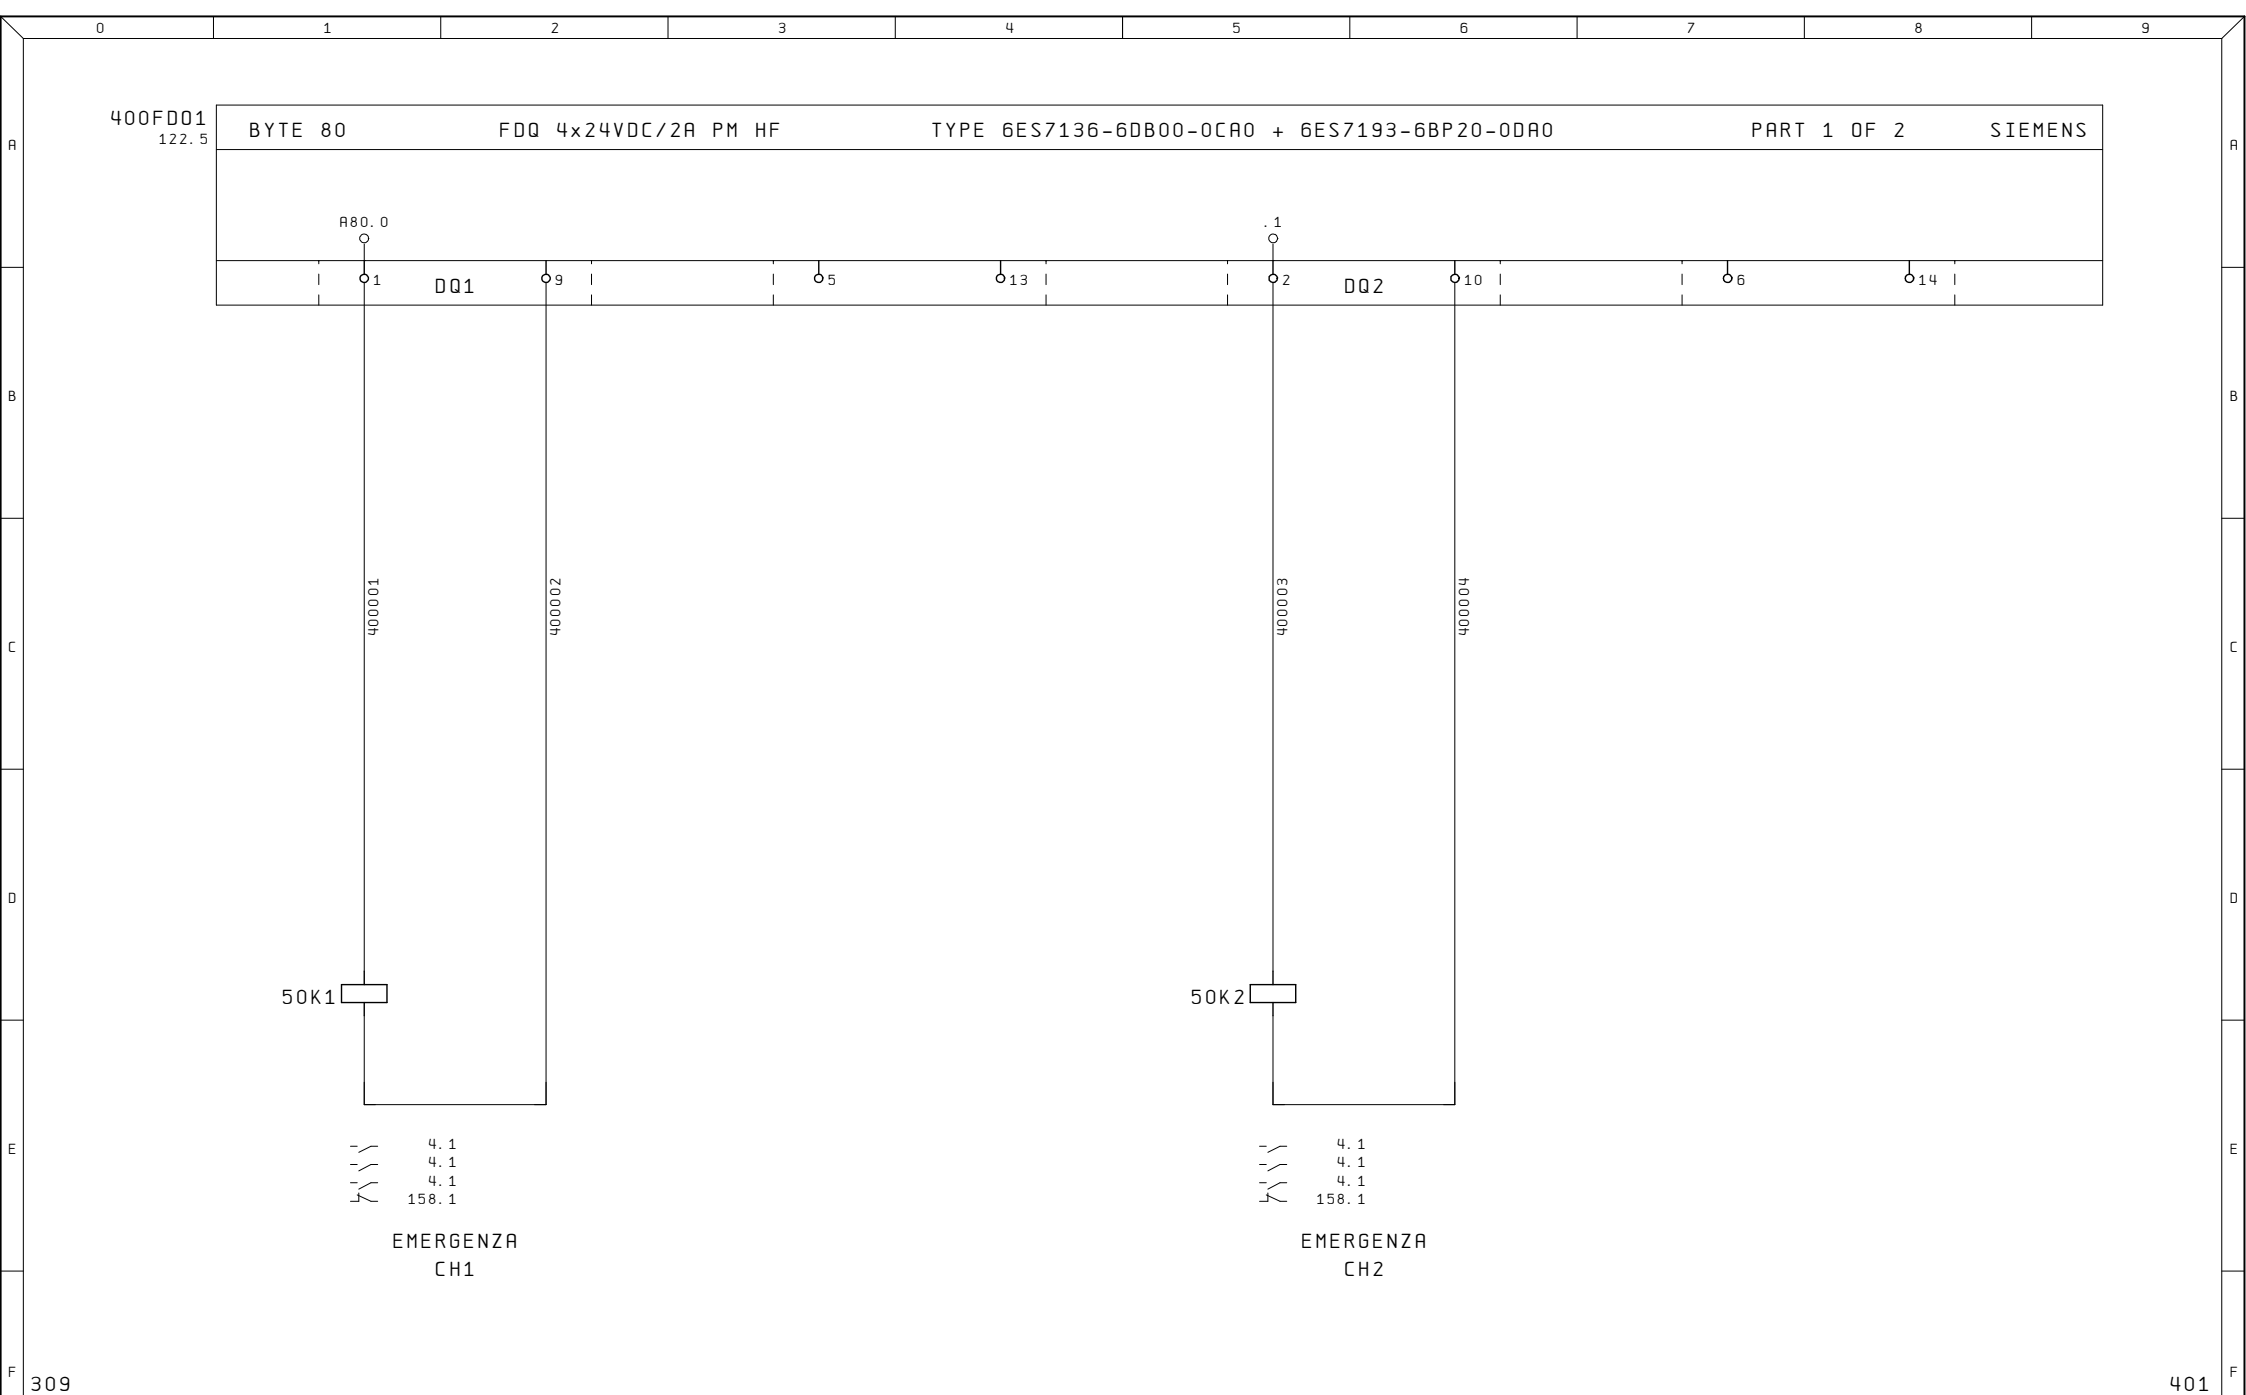


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Codice Impianto MASTER	Codice luogo
	Data :						
	Diseg. : 2019_0212						
	Stampa : 10. Set. 2019				Cliente Finale	Descrizione pagina OUTPUT DIGITALI SAFETY	Pag. 400
	Verif. :					BYTE 80	di 617

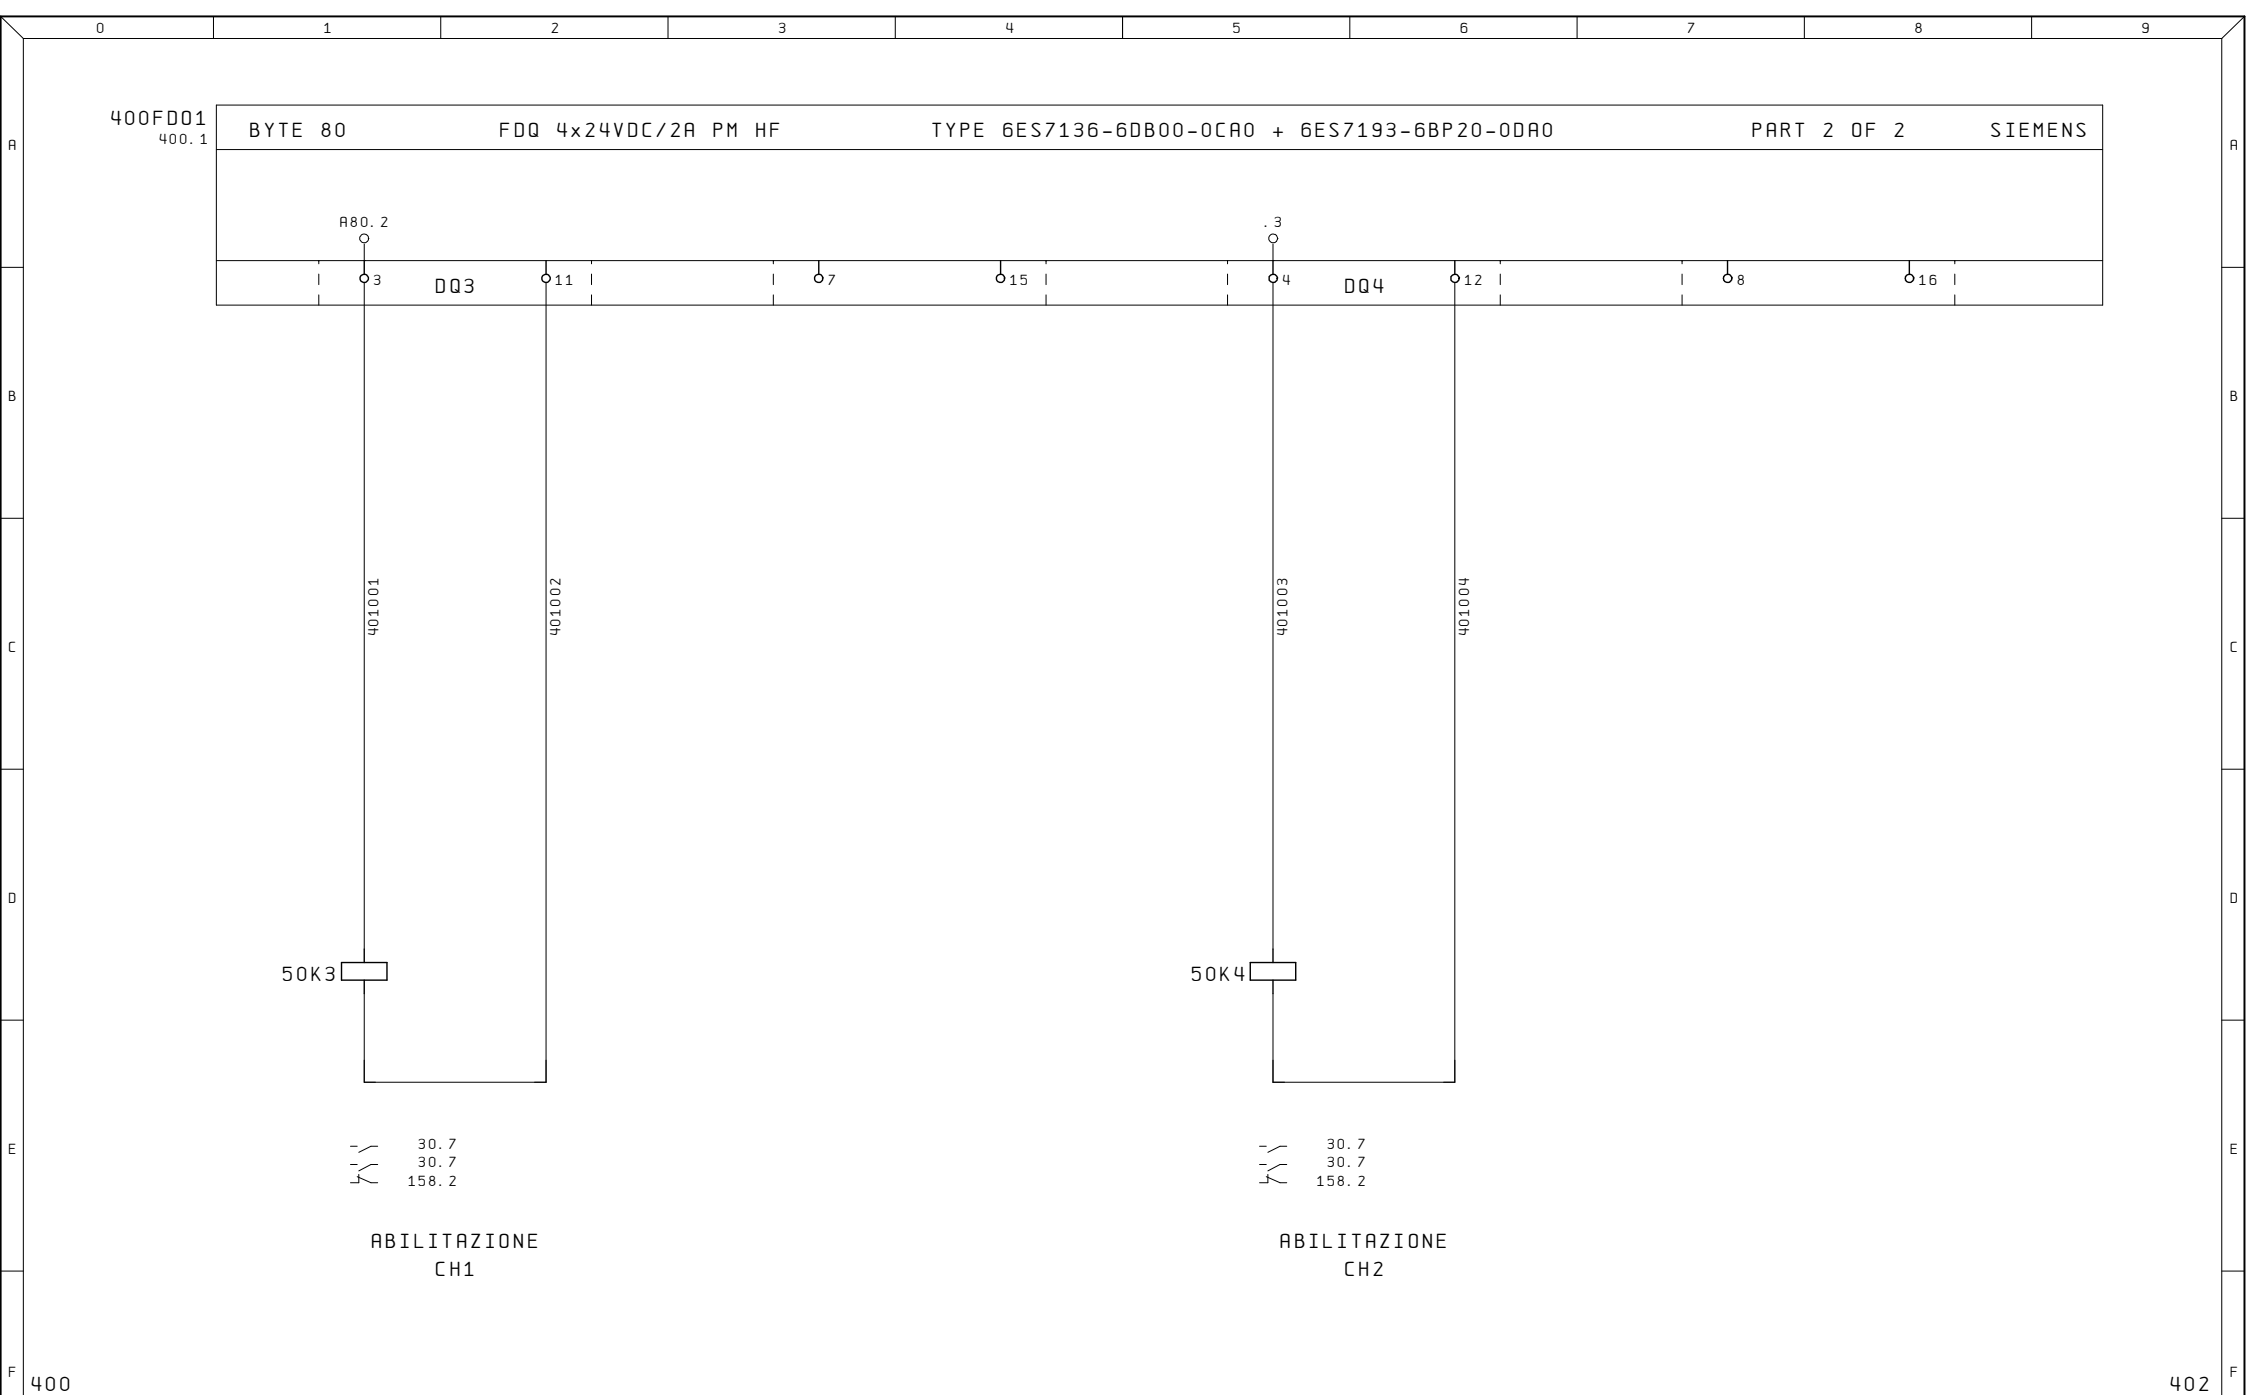


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Codice Impianto MASTER	Codice luogo	
	Data :				Descrizione pagina			Pag. 401
	Diseg. : 2019_0212				Cliente Finale	OUTPUT DIGITALI SAFETY		
	Stampa : 10. Set. 2019					BYTE 80		
	Verif. :					di 617		

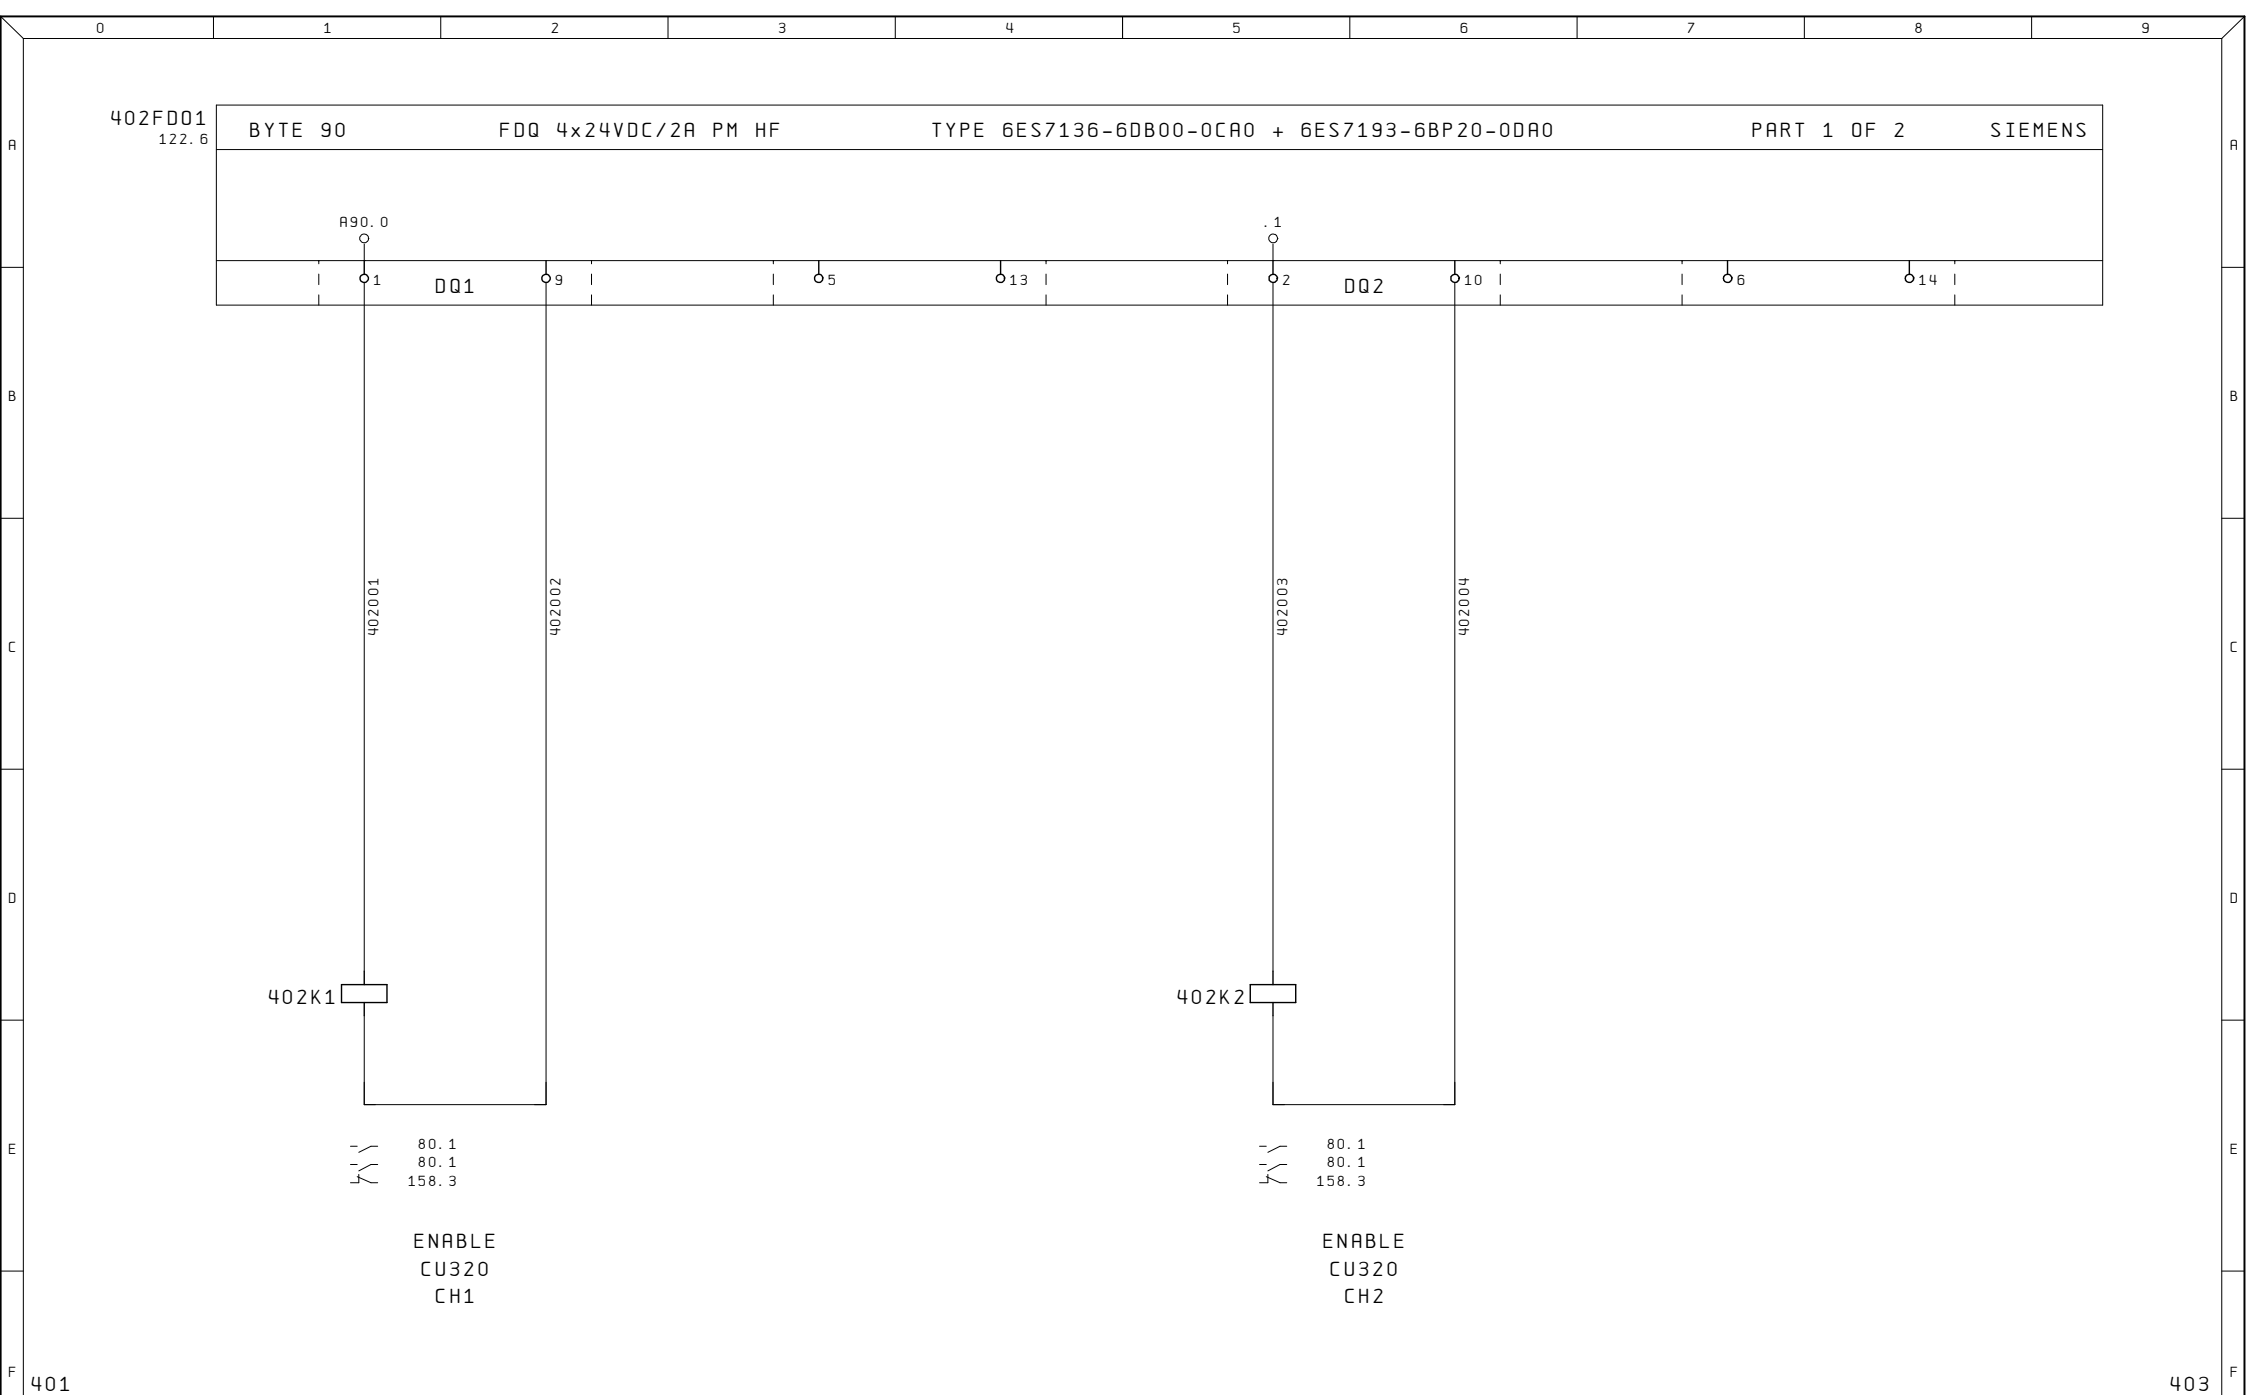


401								403	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Disegno Numero		Codice Impianto
		Data :	OP120/1		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2019_0212		MASTER
		Diseg. : 2019_0212			Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina		Pag. 402
		Stampa : 10. Set. 2019			Fax +39-0775-839345		OUTPUT DIGITALI SAFETY		di 617
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		BYTE 90		
					Cliente				
					Cliente Finale				

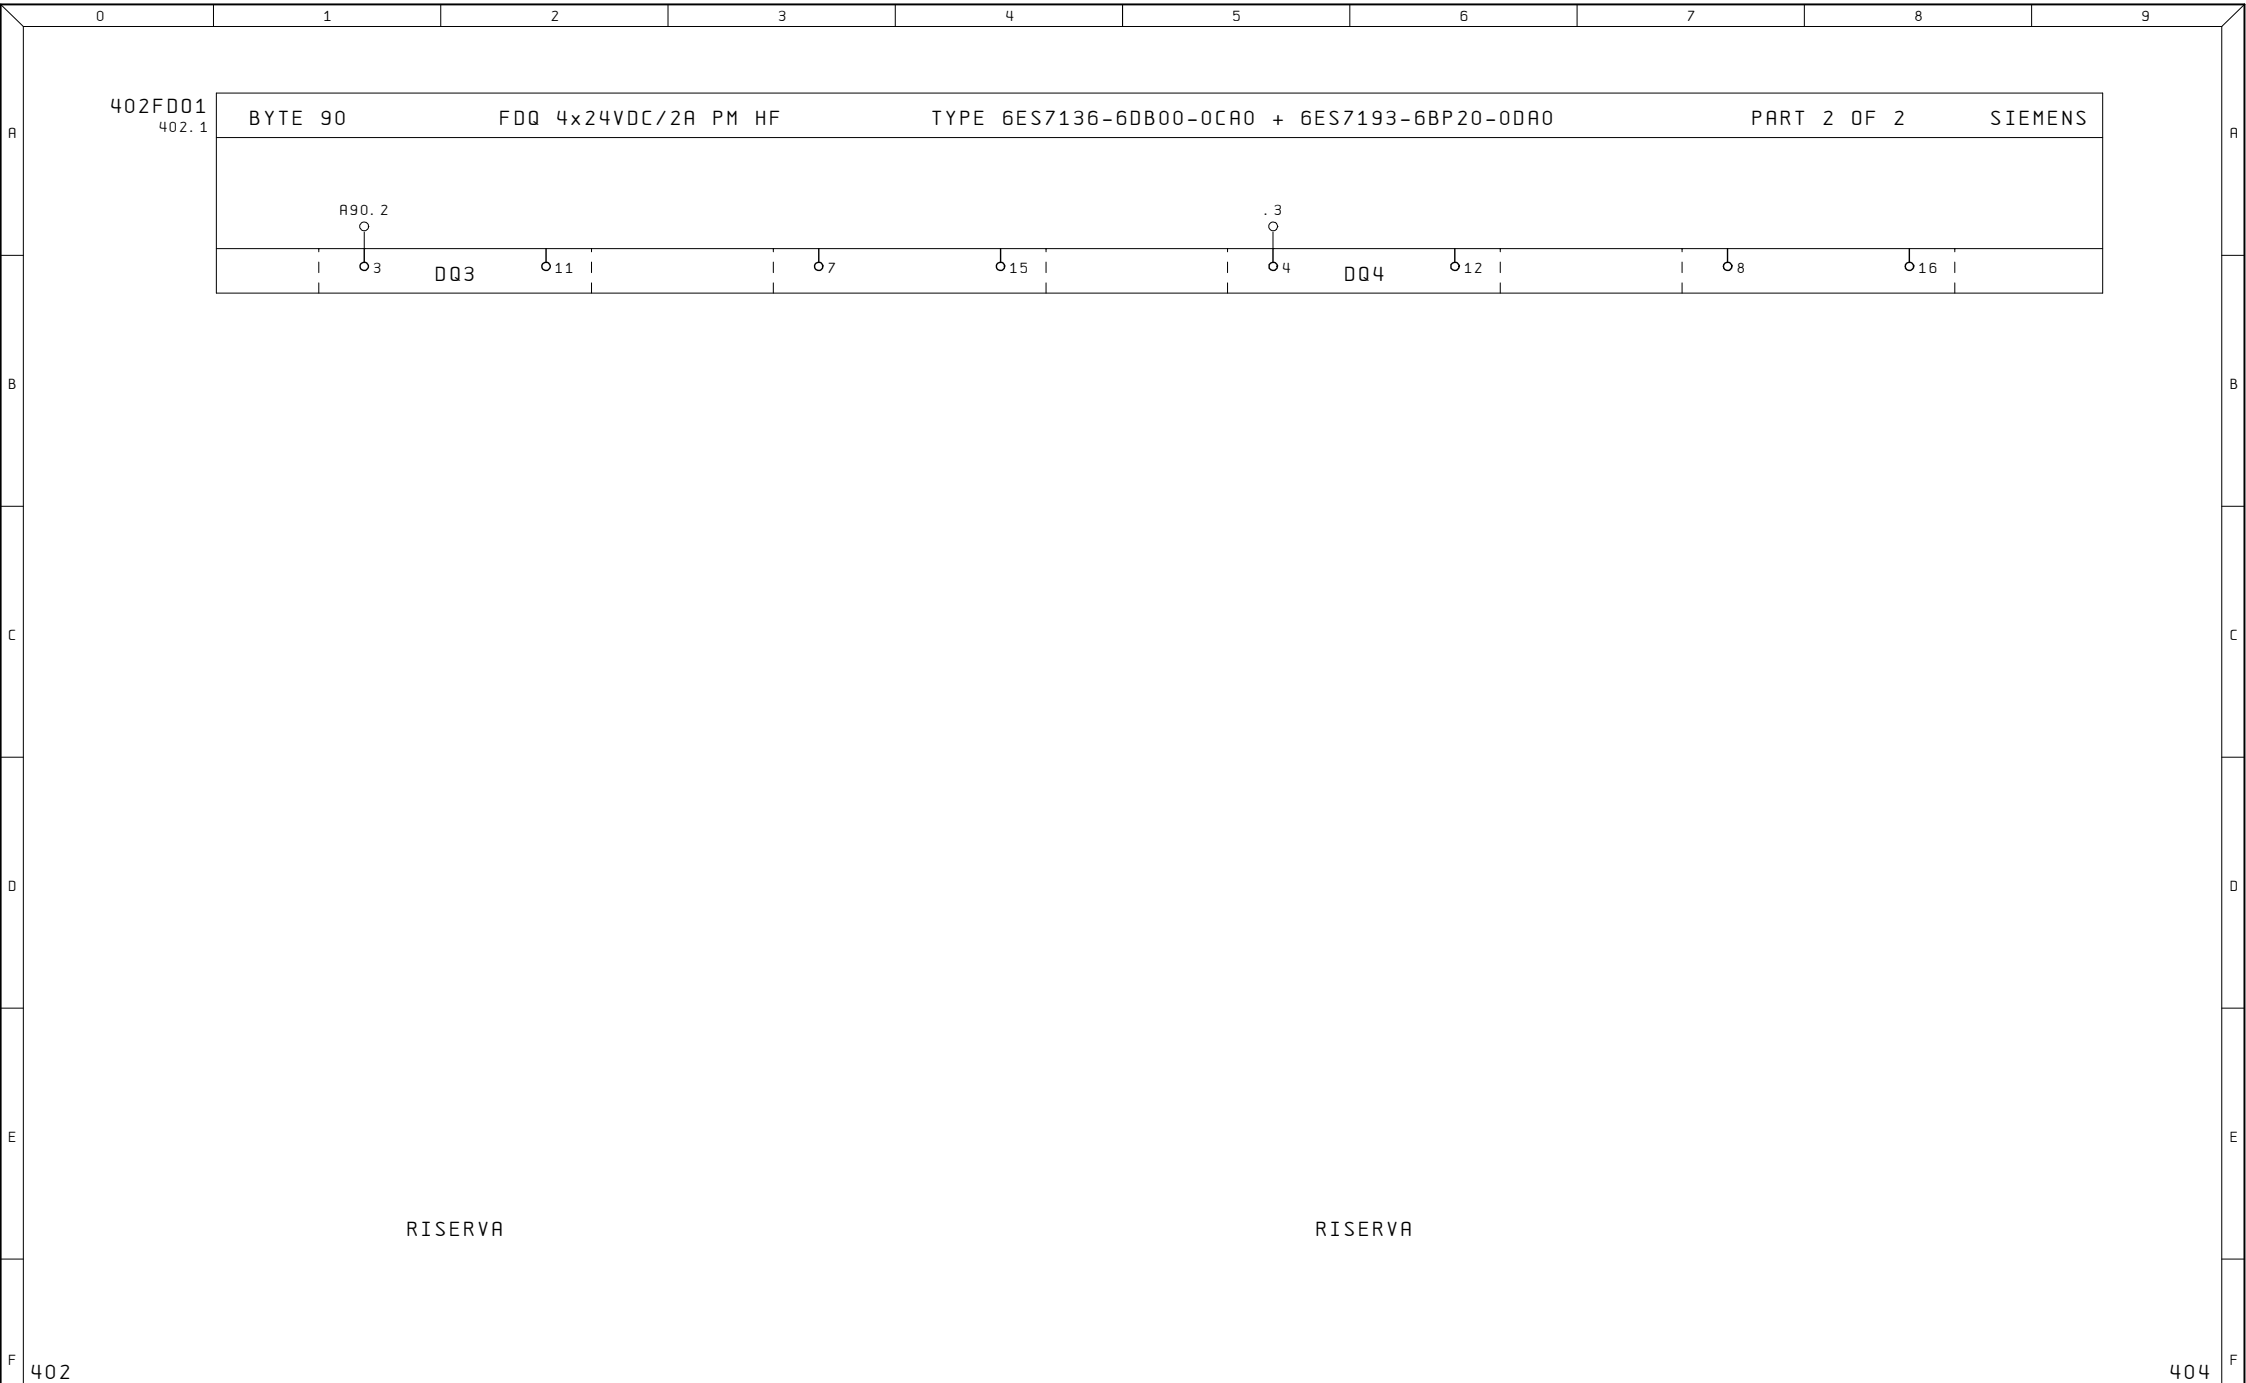


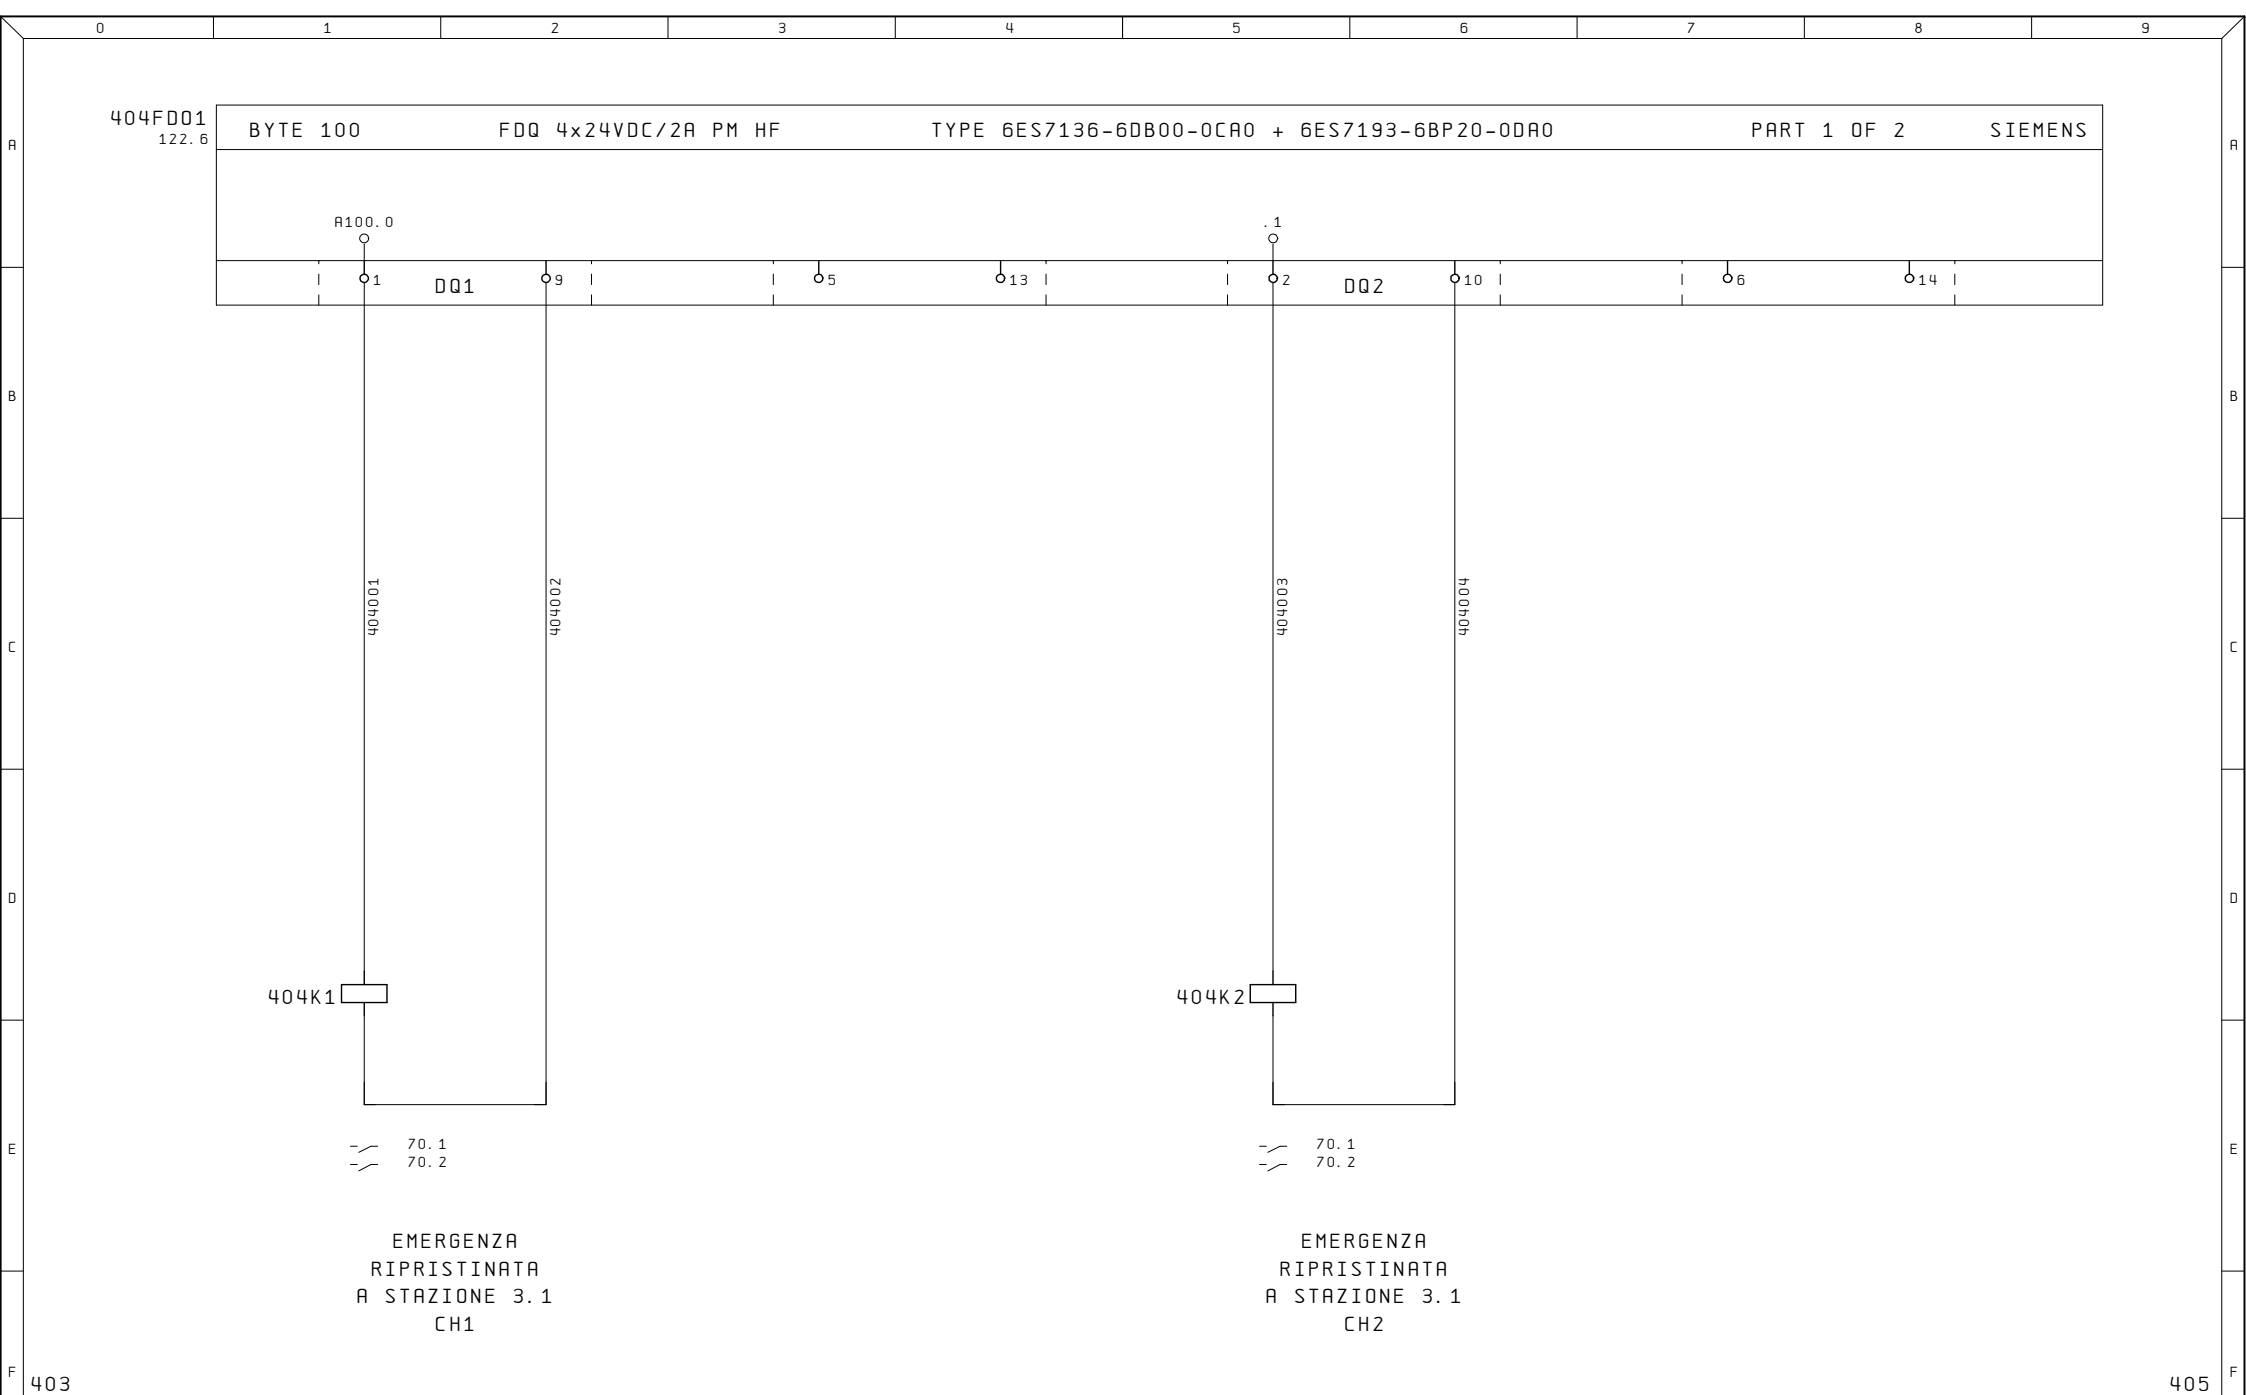


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Codice Impianto MASTER	Codice luogo
		Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 404
		Diseg. : 2019_0212				OUTPUT DIGITALI SAFETY		
		Stampa : 10. Set. 2019				BYTE 100		di 617
		Verif. :						

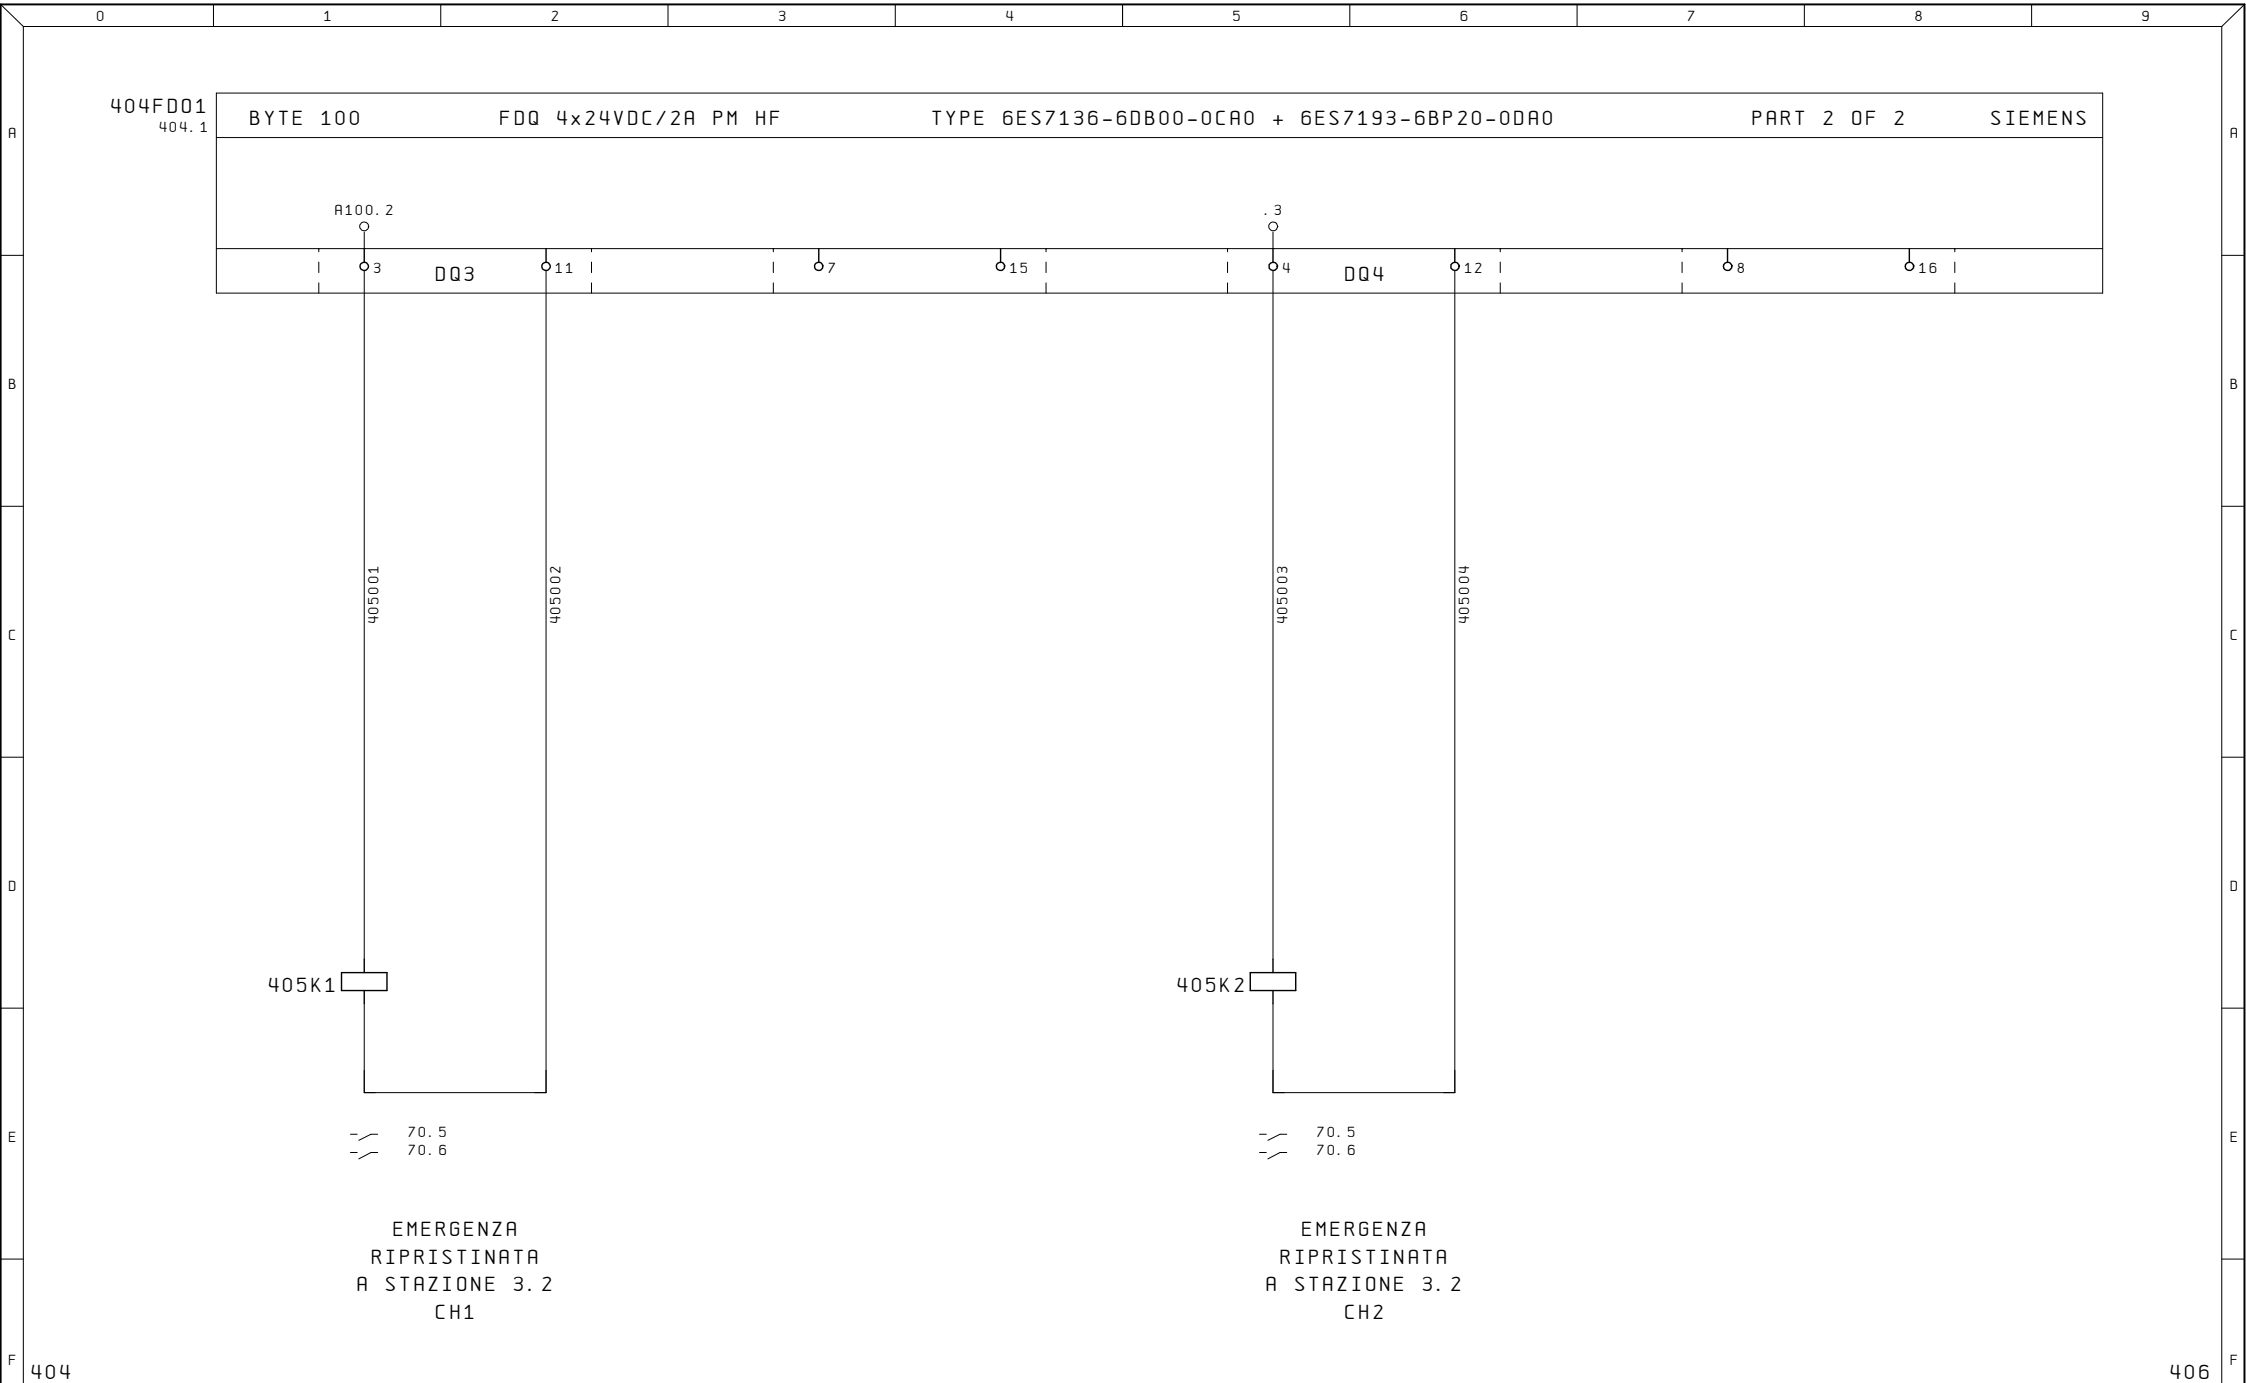


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Codice Impianto MASTER	Codice luogo	
	Data :				Descrizione pagina			Pag. 405
	Diseg. : 2019_0212				Cliente Finale	OUTPUT DIGITALI SAFETY		
	Stampa : 10. Set. 2019					BYTE 100		
	Verif. :					di 617		

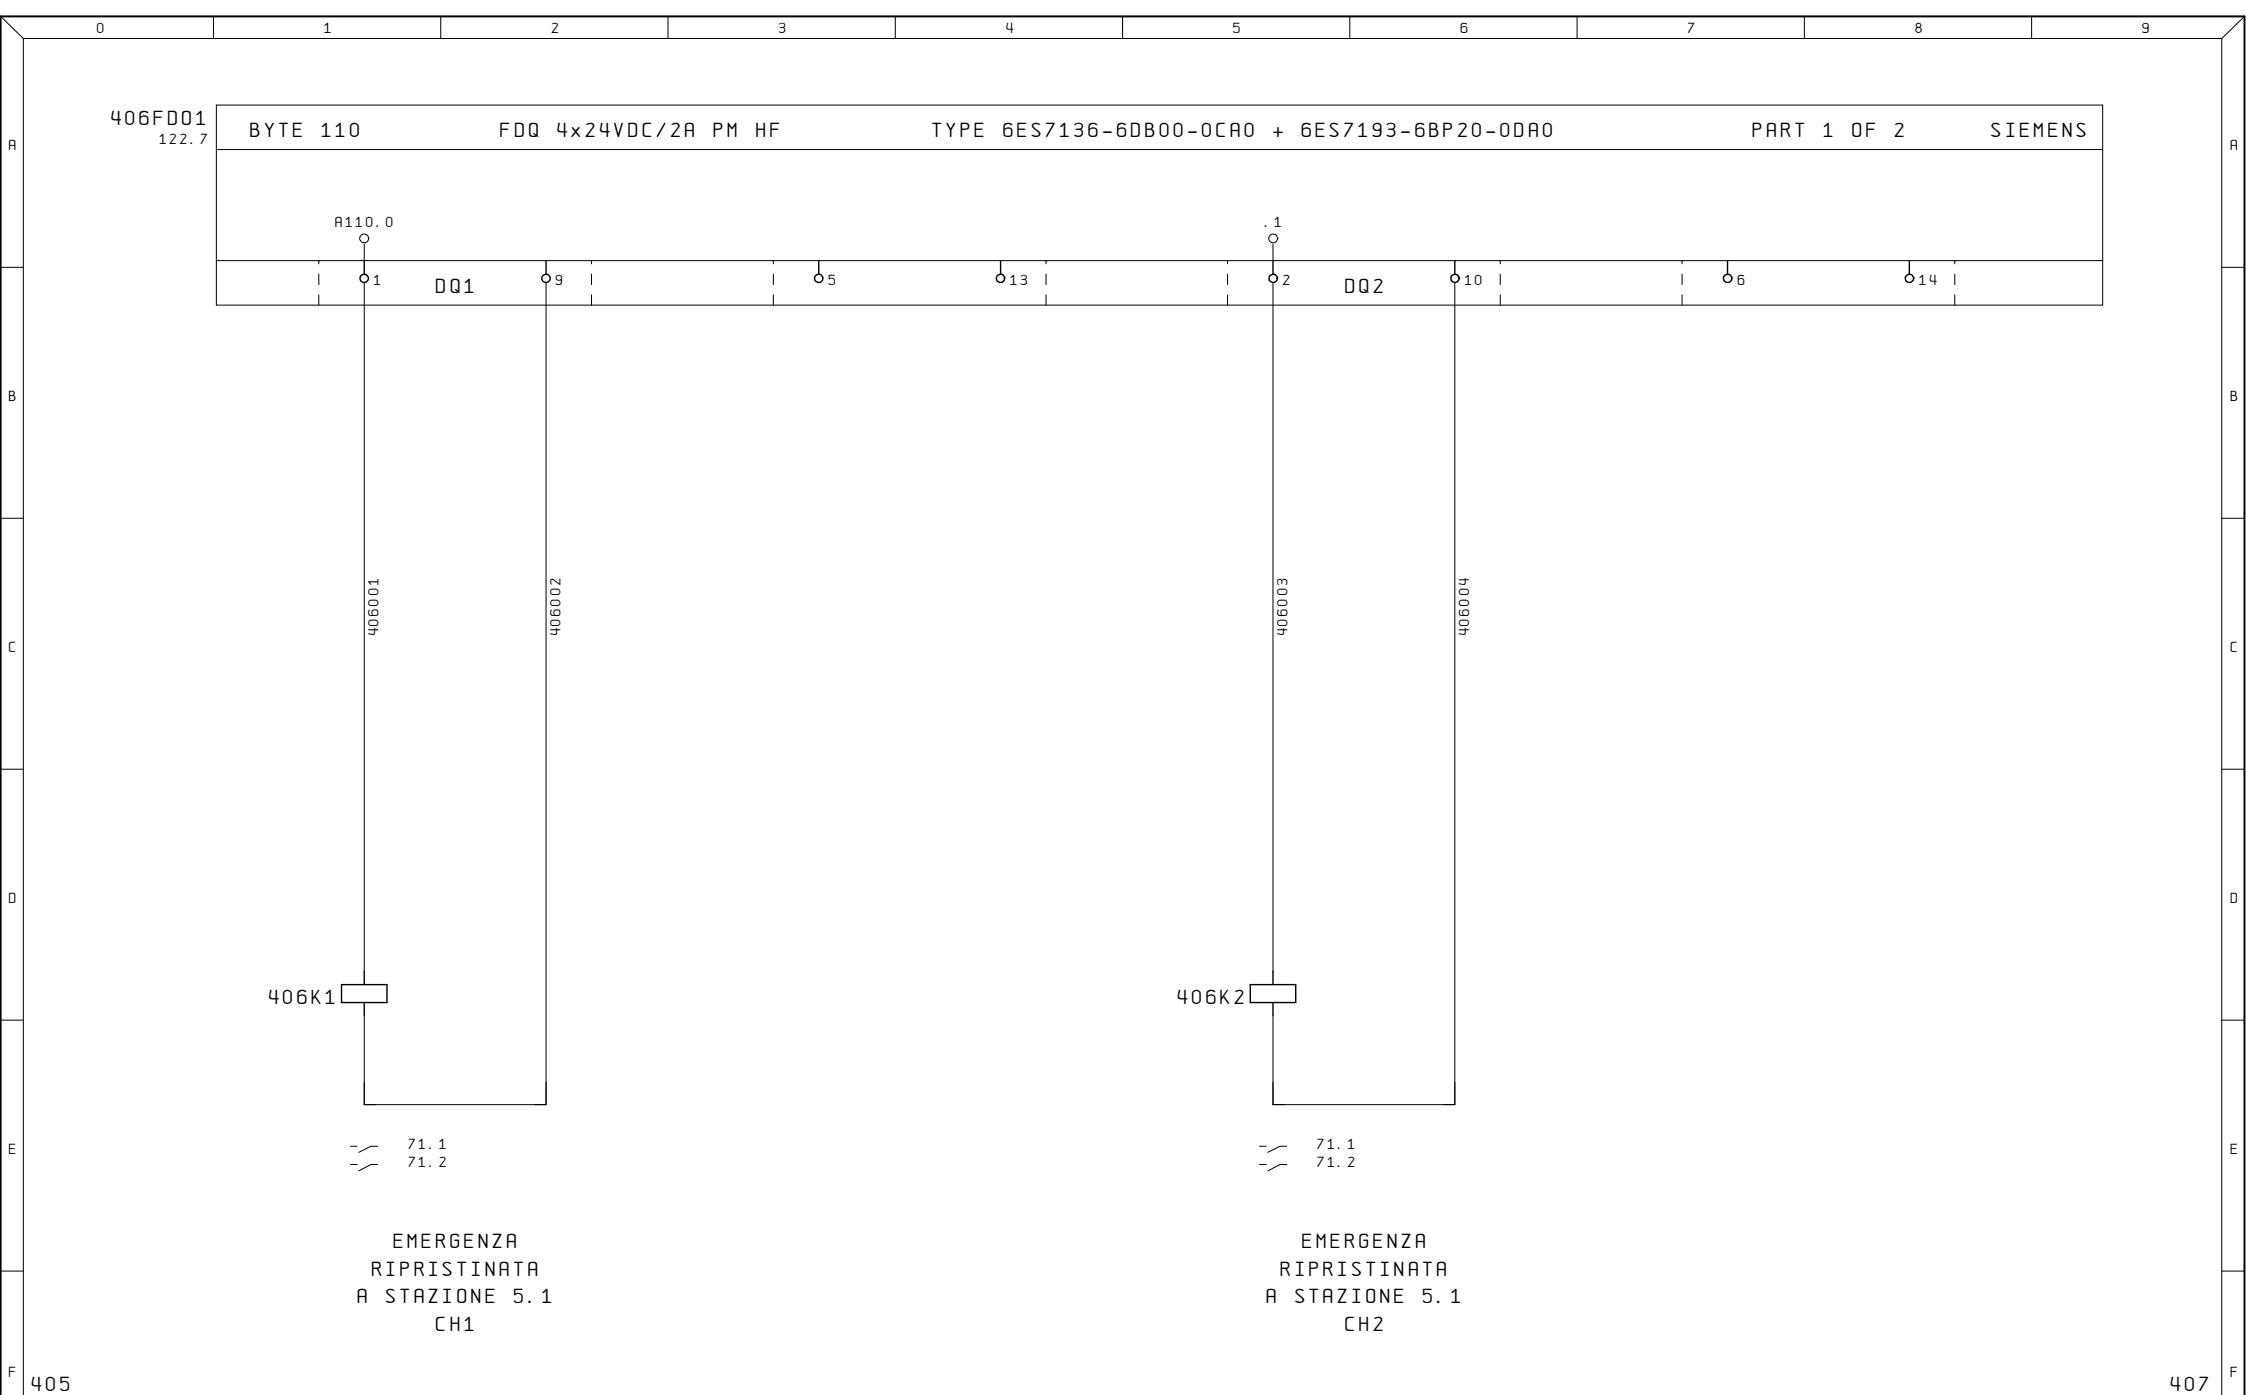

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Codice Impianto MASTER	Codice luogo		
	Data :				Descrizione pagina			Pag. 406	
	Diseg. : 2019_0212				Cliente Finale	OUTPUT DIGITALI SAFETY			
	Stampa : 10. Set. 2019					BYTE 110			di 617
	Verif. :								

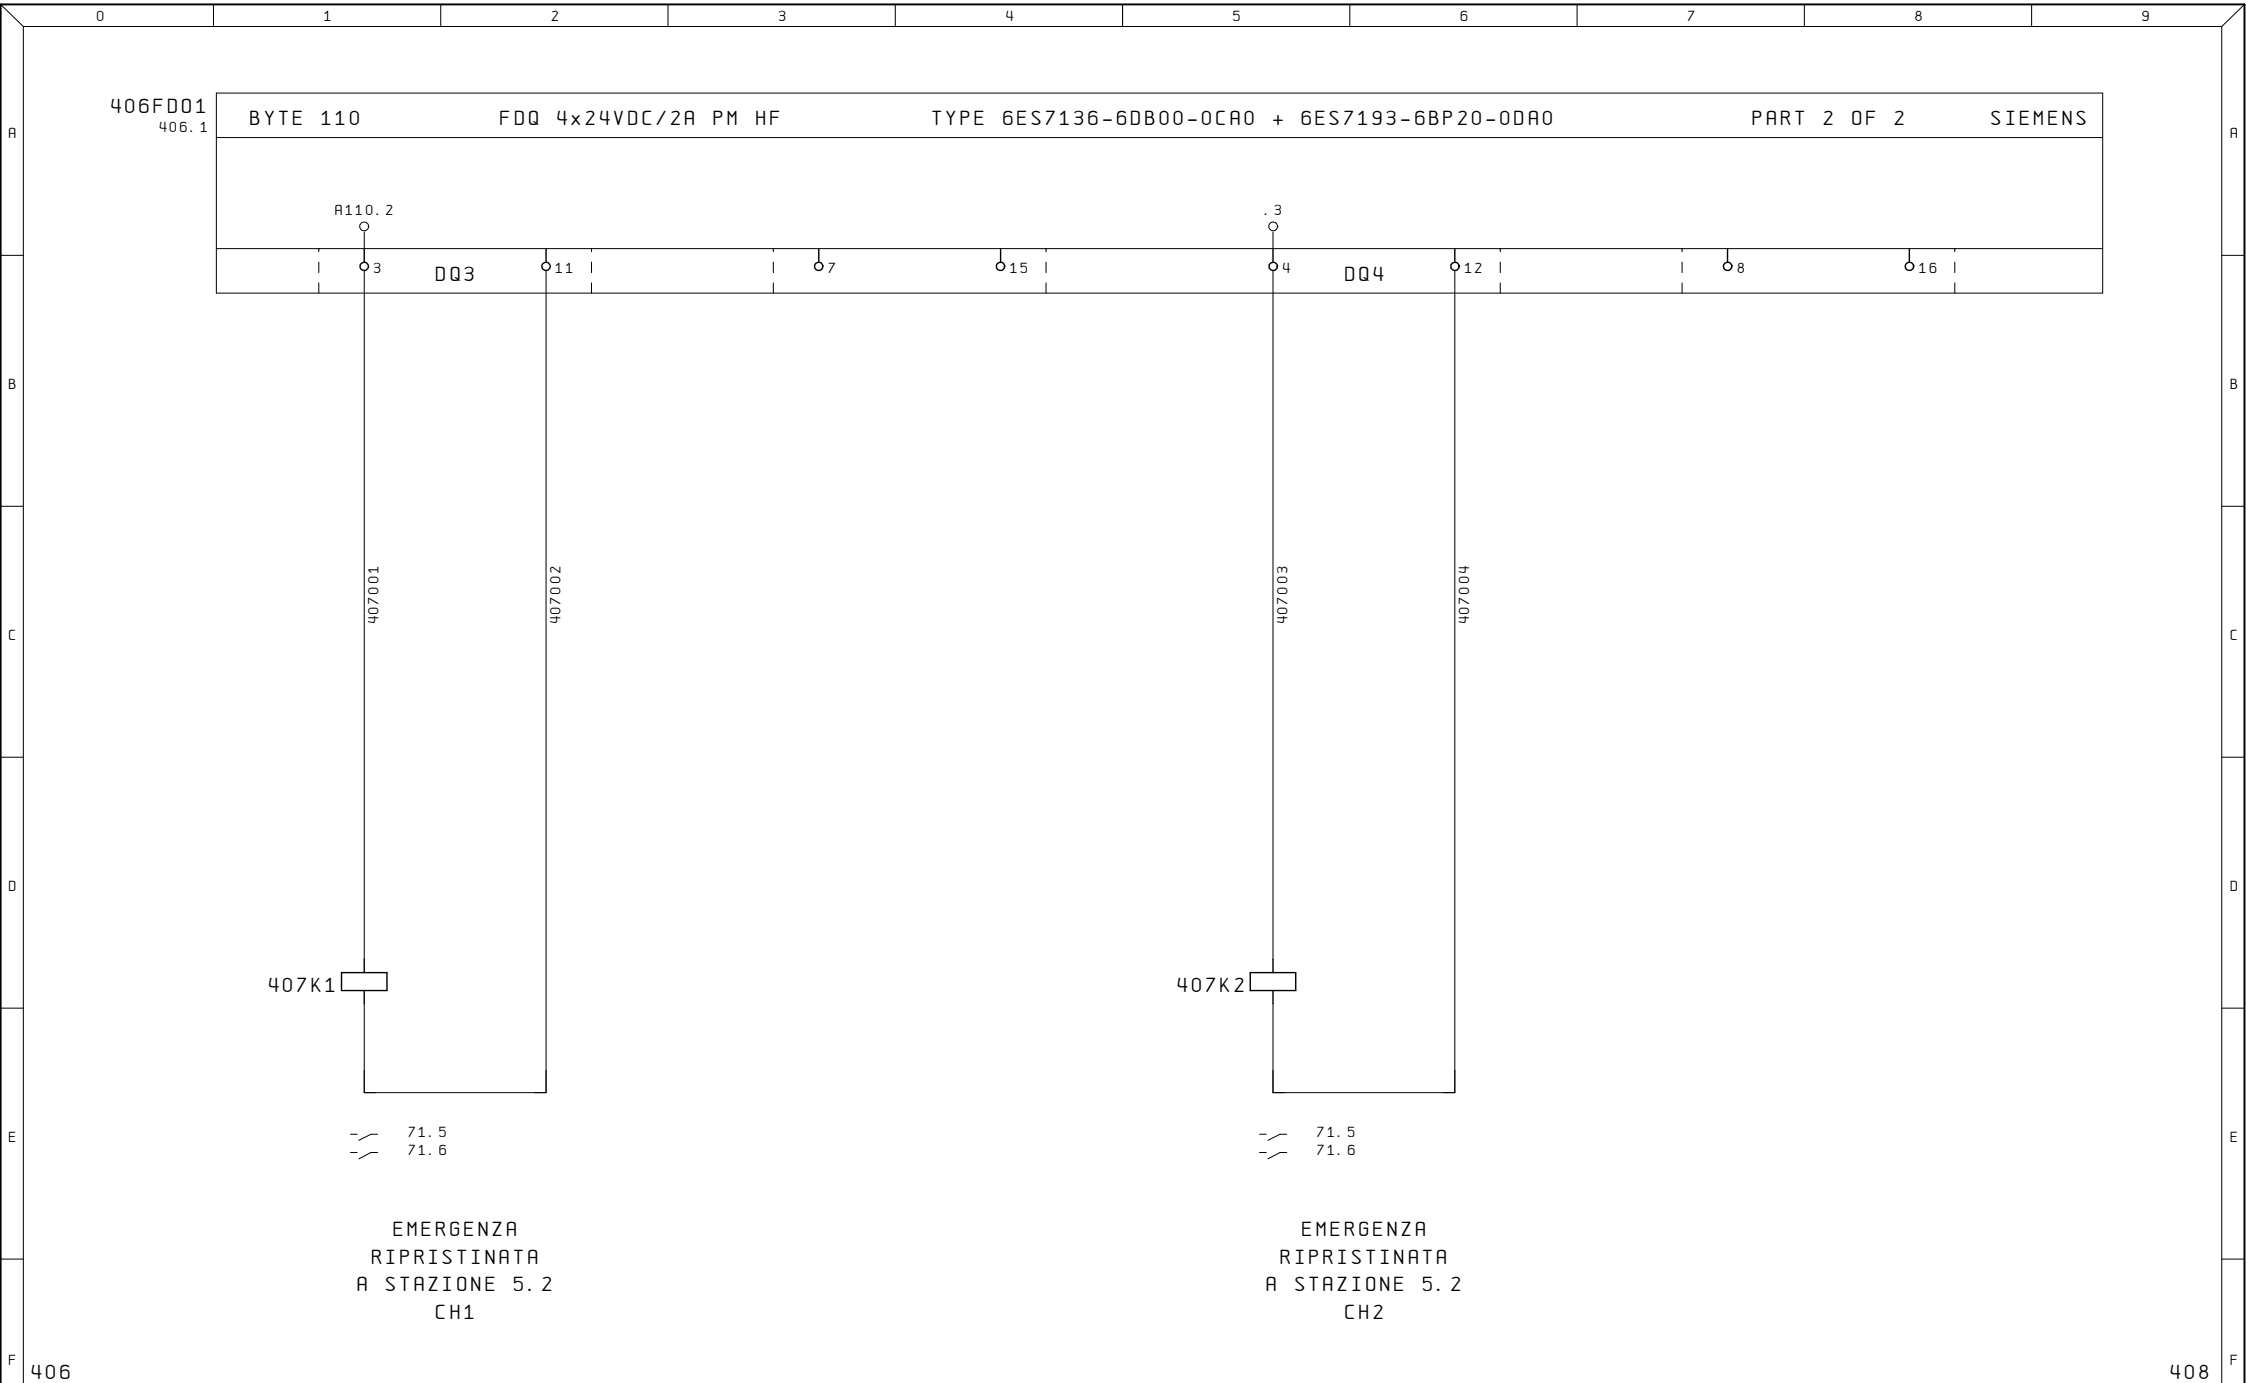

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Codice Impianto MASTER	Codice luogo	
	Data :							
	Diseg. : 2019_0212							
	Stampa : 10. Set. 2019				Cliente Finale	Descrizione pagina OUTPUT DIGITALI SAFETY		Pag. 407
	Verif. :					BYTE 110		di 617

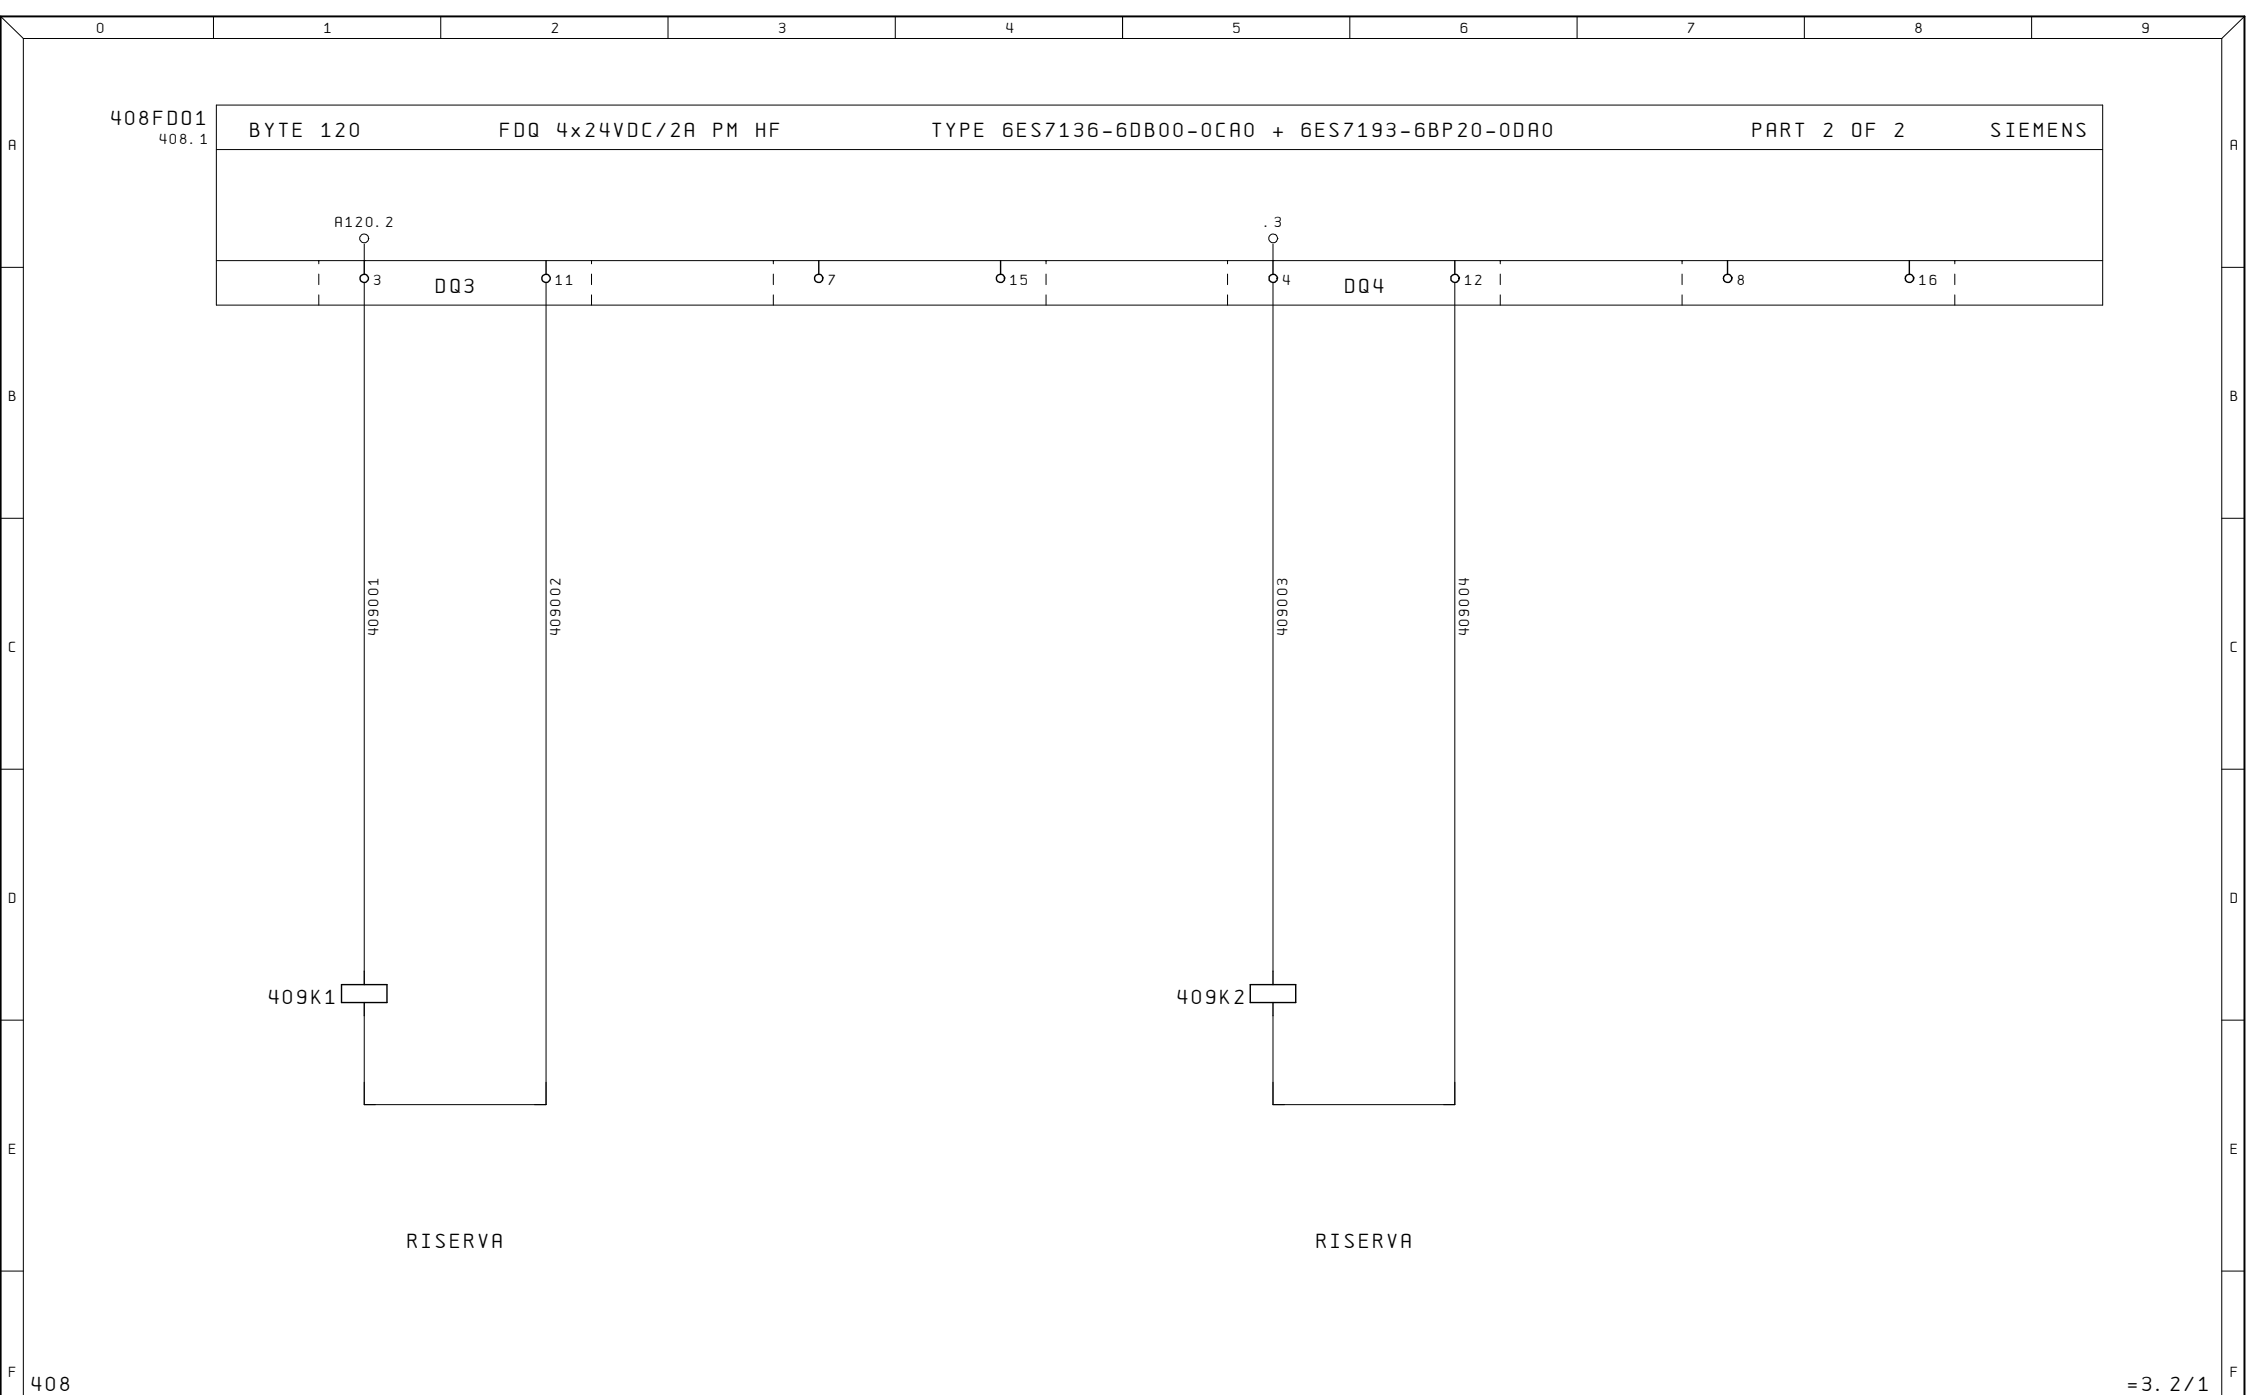

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
4Q1	INTERRUTTORE GENERALE	SIEMENS	3VA2463-5HL32-0AA0 + 3VA9988-0BL33 + 3VA9467-0FK21 + 3VT9363-6AC00 + 3VT9300-3HE20 + 3VT9300-3HG10 + 8UD1900-2WB00						
5F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 4A (10X38)	SIEMENS	3NW7013						
5F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 2A (10X38)	SIEMENS	3NW7013						
5T1	TRASFORMATORE MONOFASE 400/110V 50VA	RAOLI	TM50-110						
5FC1	FINECORSIA PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ELFIN	030FCP						
5FC2	FINECORSIA PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ELFIN	030FCP						
5FC3	FINECORSIA PER ANTE ARMADI ELETTRICI	ELFIN	030FCP						
5SL1	SELETTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 B621						
5SL2	SELETTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 B621						
5SL3	SELETTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 B621						
6Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO (50A)	SIEMENS	2VA1116-3EE36-0AA0 + 3VA9988-0AB12 + 3VA9153-0KB04 + 3VA9153-0KB04						
6Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO (50A)	SIEMENS	2VA1116-3EE36-0AA0 + 3VA9988-0AB12 + 3VA9153-0KB04 + 3VA9153-0KB04						
6Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO (50A)	SIEMENS	2VA1116-3EE36-0AA0 + 3VA9988-0AB12 + 3VA9153-0KB04 + 3VA9153-0KB04						
6Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO (50A)	SIEMENS	2VA1116-3EE36-0AA0 + 3VA9988-0AB12 + 3VA9153-0KB04 + 3VA9153-0KB04						

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =00C	Codice luogo +			
	Data :					Descrizione pagina				Pag. 2	
	Diseg. :					Cliente Finale	LISTA E CODICI COMPONENTI				
	Stampa : 10.Set.2019						QUADRO QE				di
	Verif. :										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	9FC3	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI				ELFIN	030FCP				
	9FC4	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI				ELFIN	030FCP				
B	9H1	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI				CENTURY	SPD-086040				
	9H2	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI				CENTURY	SPD-086040				
	9H3	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI				CENTURY	SPD-086040				
	9H4	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI				CENTURY	SPD-086040				
C	10Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A				SIEMENS	5SY6104-7				
	10Q2	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A				SIEMENS	5SY6104-7				
D	12Q1	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2011-1FA10 + 3RV2901-1E				
	12Q2	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2011-1GA10 + 3RV2901-1E				
	12Q3	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2011-1GA10 + 3RV2901-1E				
E	12T1	TRASFORMATORE				RAOLI	TM2K-230/4				
	12C1	CONDIZIONATORE PER QUADRI ELETTRICI				ETA	WIDC-1023CW				
	12C2	CONDIZIONATORE PER QUADRI ELETTRICI				ETA	WIDC-1023CW				

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =00C	Codice luogo +			
	Data :					Descrizione pagina				Pag. 4	
	Diseg. :					Cliente Finale	LISTA E CODICI COMPONENTI				
	Stampa : 10.Set.2019						QUADRO QE				di
	Verif. :										

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
16Q1	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2021-4EA10 + 3RV2901-1E						
16Q2	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2021-4BA10 + 3RV2901-1E						
16Q3	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-16A10 + 3RV2901-1E						
16M1	MOTORE TRIFASE 15KW 4P	SEIPEE	900041603A056000004						
16M2	MOTORE TRIFSE 7.5 KW 4P	SEIPEE							
16M3	MOTORE 2.2 KW 4P	SEIPEE	90004100LA03F000008						
18Q1	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-0JA10 + 3RV2901-1E						
18M4	MOTORE TRIFASE 0.25KW 4P	SEIPEE	05004071A005X000020						
30Q1	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-10A10 + 3RV2901-1E						
30Q2	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-10A10 + 3RV2901-1E						
30Q3	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-10A10 + 3RV2901-1E						
30AL1	ALIMENTATORE 24VDC 40A	WIELAND	WIE81.000.6190.0						
30AL2	ALIMENTATORE 24VDC 40A	WIELAND	WIE81.000.6190.0						
30AL3	ALIMENTATORE 24VDC 40A	WIELAND	WIE81.000.6190.0						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
	32Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 2A		SIEMENS		5SY6102-7 + 5ST3010					
	32Q2	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A		SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010					
	32Q3	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A		SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010					
	32Q4	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A		SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010					
	32Q5	INTERRUTTORE UNIPOLARE 6A		SIEMENS		5SY6106-7 + 5ST3010					
C	32Q6	INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A		SIEMENS		5SY6110-7 + 5ST3010					
	32Q7	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A		SIEMENS		5SY6104-7					
D	33Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A		SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010					
	33Q2	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A		SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010					
	33Q3	INTERRUTTORE UNIPOLARE 6A		SIEMENS		5SY6106-7 + 5ST3010					
	33Q4	INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A		SIEMENS		5SY6110-7 + 5ST3010					
E											
	34Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A		SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010					
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	34Q2	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A				SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010				
	34Q3	INTERRUTTORE UNIPOLARE 6A				SIEMENS	5SY6106-7 + 5ST3010				
	34Q4	INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A				SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010				
B											
	35Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A				SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010				
	35Q2	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A				SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010				
	35Q3	INTERRUTTORE UNIPOLARE 6A				SIEMENS	5SY6106-7 + 5ST3010				
C	35Q4	INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A				SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010				
	36Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A				SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010				
D	36Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A				SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010				
	36Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 6A				SIEMENS	5SY6106-7 + 5ST3010				
	36Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A				SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010				
E	37Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A				SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010				
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				LISTA E CODICI COMPONENTI			7
	Verif. :				QUADRO QE			di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	37Q2	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A			SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010				
	37Q3	INTERRUTTORE UNIPOLARE 6A			SIEMENS		5SY6106-7 + 5ST3010				
	37Q4	INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A			SIEMENS		5SY6110-7 + 5ST3010				
B											
	38Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A			SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010				
	38Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A			SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010				
	38Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 6A			SIEMENS		5SY6106-7 + 5ST3010				
C	38Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 16A			SIEMENS		5SY6116-7 + 5ST3010				
	39Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A			SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010				
D	39Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A			SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010				
	39Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 6A			SIEMENS		5SY6106-7 + 5ST3010				
	39Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 16A			SIEMENS		5SY6116-7 + 5ST3010				
E											
	40Q1	INTERRUTTORE UNIPOLARE 4A			SIEMENS		5SY6104-7 + 5ST3010				
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				LISTA E CODICI COMPONENTI			8
	Verif. :				QUADRO QE			di

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =DDC	Codice luogo +			
	Data :					Descrizione pagina				Pag.	
	Diseg. :					Cliente Finale	LISTA E CODICI COMPONENTI				9
	Stampa : 10.Set.2019						QUADRO QE				di
	Verif. :										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =DDC	Codice luogo +		
	Data :					Descrizione pagina	Pag. 10			
	Diseg. :					Cliente Finale				
	Stampa : 10.Set.2019									
	Verif. :						LISTA E CODICI COMPONENTI			
					QUADRO QE				di	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE	
	60K4		CONTATTORE			SIEMENS		3RT2028-1BB40 + 5ST3010			
	60K5		CONTATTORE			SIEMENS		3RT2028-1BB40 + 5ST3010			
B	60K6		CONTATTORE			SIEMENS		3RT2016-1BB41 + 5ST3010			
	60K7		CONTATTORE			SIEMENS		3RT2016-1BB41 + 3RH2911-1HA21 + 5ST3010			
	60K8		CONTATTORE			SIEMENS		3RT2016-1BB41 + 3RH2911-1HA21 + 5ST3010			
C	61K1		CONTATTORE			SIEMENS		3RH2122-1BB40 + 5ST3010			
	61K2		CONTATTORE			SIEMENS		3RH2122-1BB40 + 5ST3010			
	61TL1		TORRETTA DI SEGNALAZIONE			SIEMENS		XVBC21 + XVBC203 + XVBC2B4 + XVBC2B5 + XVBC2B3			
D	47SA1		SEGNALAZIONE ACUSTICA			KLAXON		18-980450			
	47LS4		SEGNALAZIONE LUMINOSA			RS		236-133			
	564EV3		ELETTROVALVOLA			FORNITURA CLIENTE					
E											
	80CU1		UNITA' DI CONTROLLO CU320-2 PN			SIEMENS		6SL3040-1MA01-0AA0			
F											

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE				
	82F1	PROTAFUSIBILE TRIPOLARE 32A (10X38)	SIEMENS	3NW7033					
	82T1	BASIC LINE FILTER	SIEMENS	6SL3000-0BE21-6DA0					
B	82A1	ACTIVE INTERFACE MODULE	SIEMENS	6SL3100-0BE21-6AB0					
	84F1	PROTAFUSIBILE TRIPOLARE 2A (10X38)	SIEMENS	3NW7033					
C	84A1	VOLTAGE SENSING MODULE VSM10	SIEMENS	6SL3053-0AA00-3AA1					
	86A1	ACTIVE LINE MODULE	SIEMENS	6SL3130-7TE21-6AA4					
D									
	88A1	AZIONAMENT AD UN SOLO ASSE	SIEMENS	6SL3120-1TE21-8AD0					
	88M1	MOTORE SINCRONO	SIEMENS	1FT7015-5ACC71-1CE5					
E	89E1	ENCODER SUPPLEMENTARE	SIEMENS	6FX2001-5FD25-0AA1					
F	100AL1	ALIMENTATORE PER PLC S7	SIEMENS	6ES7505-0KA00-0AB0					

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP120/1	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0212	Commessa 2019_0212	Codice impianto =00C	Codice luogo +		
	Data :					Descrizione pagina	Pag. 13			
	Diseg. :					Cliente Finale				
	Stampa : 10.Set.2019									
	Verif. :				LISTA E CODICI COMPONENTI					
					QUADRO QE				di	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE			
	200FDI1	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY		SIEMENS		6ES7136-6BA00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0					
	202FDI1	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY		SIEMENS		6ES7136-6BA00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0					
B	204FDI1	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY		SIEMENS		6ES7136-6BA00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0					
	208FDI1	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY		SIEMENS		6ES7136-6BA00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0					
C	300D01	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP60-0DA0					
	302D01	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP60-0DA0					
	304D01	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP60-0DA0					
	306D01	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP60-0DA0					
D	308D01	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP60-0DA0					
	400FD01	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY		SIEMENS		6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0					
E	402FD01	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY		SIEMENS		6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0					
	404FD01	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY		SIEMENS		6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0					
	406FD01	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY		SIEMENS		6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0					
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	OP120/1	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0212	2019_0212	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				LISTA E CODICI COMPONENTI			14
	Verif. :				QUADRO QE			di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	408FD01	MODULO USCITE DIGITALI SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0							
B	154T1	TERMOSTATO INTERNO QUADRO	ETA	WI284							
	154T2	TERMOSTATO INTERNO QUADRO	ETA	WI284							
C	300R1	RELE' A DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
	300R2	RELE' A DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
	300R3	RELE' A DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
	300R4	RELE' A DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
D	300R5	RELE' A DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
	300R6	RELE' A DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
	300R7	RELE' A DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
	300R8	RELE' A DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
E											
F	301R1	RELE' A DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	301R2	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	301R3	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	301R4	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
B	301R5	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	301R6	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	301R7	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
C	302R1	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	302R2	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	302R3	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	302R4	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
D	302R5	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	302R6	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	302R7	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
E	302R8	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	304R7	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	304R8	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
B											
	305R1	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	305R2	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	305R3	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	305R4	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
C											
	305R5	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	305R6	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	305R7	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	305R8	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	306R1	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	306R2	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	306R3	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	306R4	RELE' A DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	306R5	RELE' A DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	306R6	RELE' A DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
B	306R7	RELE' A DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	306R8	RELE' A DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
C	307R1	RELE' A DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	307R2	RELE' A DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	307R3	RELE' A DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
D	307R4	RELE' A DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	307R5	RELE' A DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	307R6	RELE' A DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
E	307R7	RELE' A DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
	307R8	RELE' A DOPPIO CONTATTO				PHOENIX CONTACT	2905291				
F	400K1	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RH2911-1HA22 + 5ST3010				
	400K2	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RH2911-1HA22 + 5ST3010				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	406K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2131-1BB40 + 5ST3010							
	406K2	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2131-1BB40 + 5ST3010							
B	407K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2131-1BB40 + 5ST3010							
	407K2	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2131-1BB40 + 5ST3010							
C	408K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2131-1BB40 + 5ST3010							
	408K2	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2016-1BB41 + 5ST3010							
D	409K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2131-1BB40 + 5ST3010							
	409K2	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2131-1BB40 + 5ST3010							
E											
F											