

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia,16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : FCA PRATOLA SERRA
 Indirizzo : PRATOLA SERRA (AV)
 Design. impianto : PORTALE OP20
 Numero di disegno : 2019_0235
 Commessa : 2019_0235


Produttore : R. E. M. s. r. l.
 Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : FCA PRATOLA SERRA
 Indirizzo : PRATOLA SERRA (AV)


Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: 10.Set.2019 Da Numero delle pagine 60


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10.Set.2019				TITOLO PROGETTO			1
	Verif. :							di

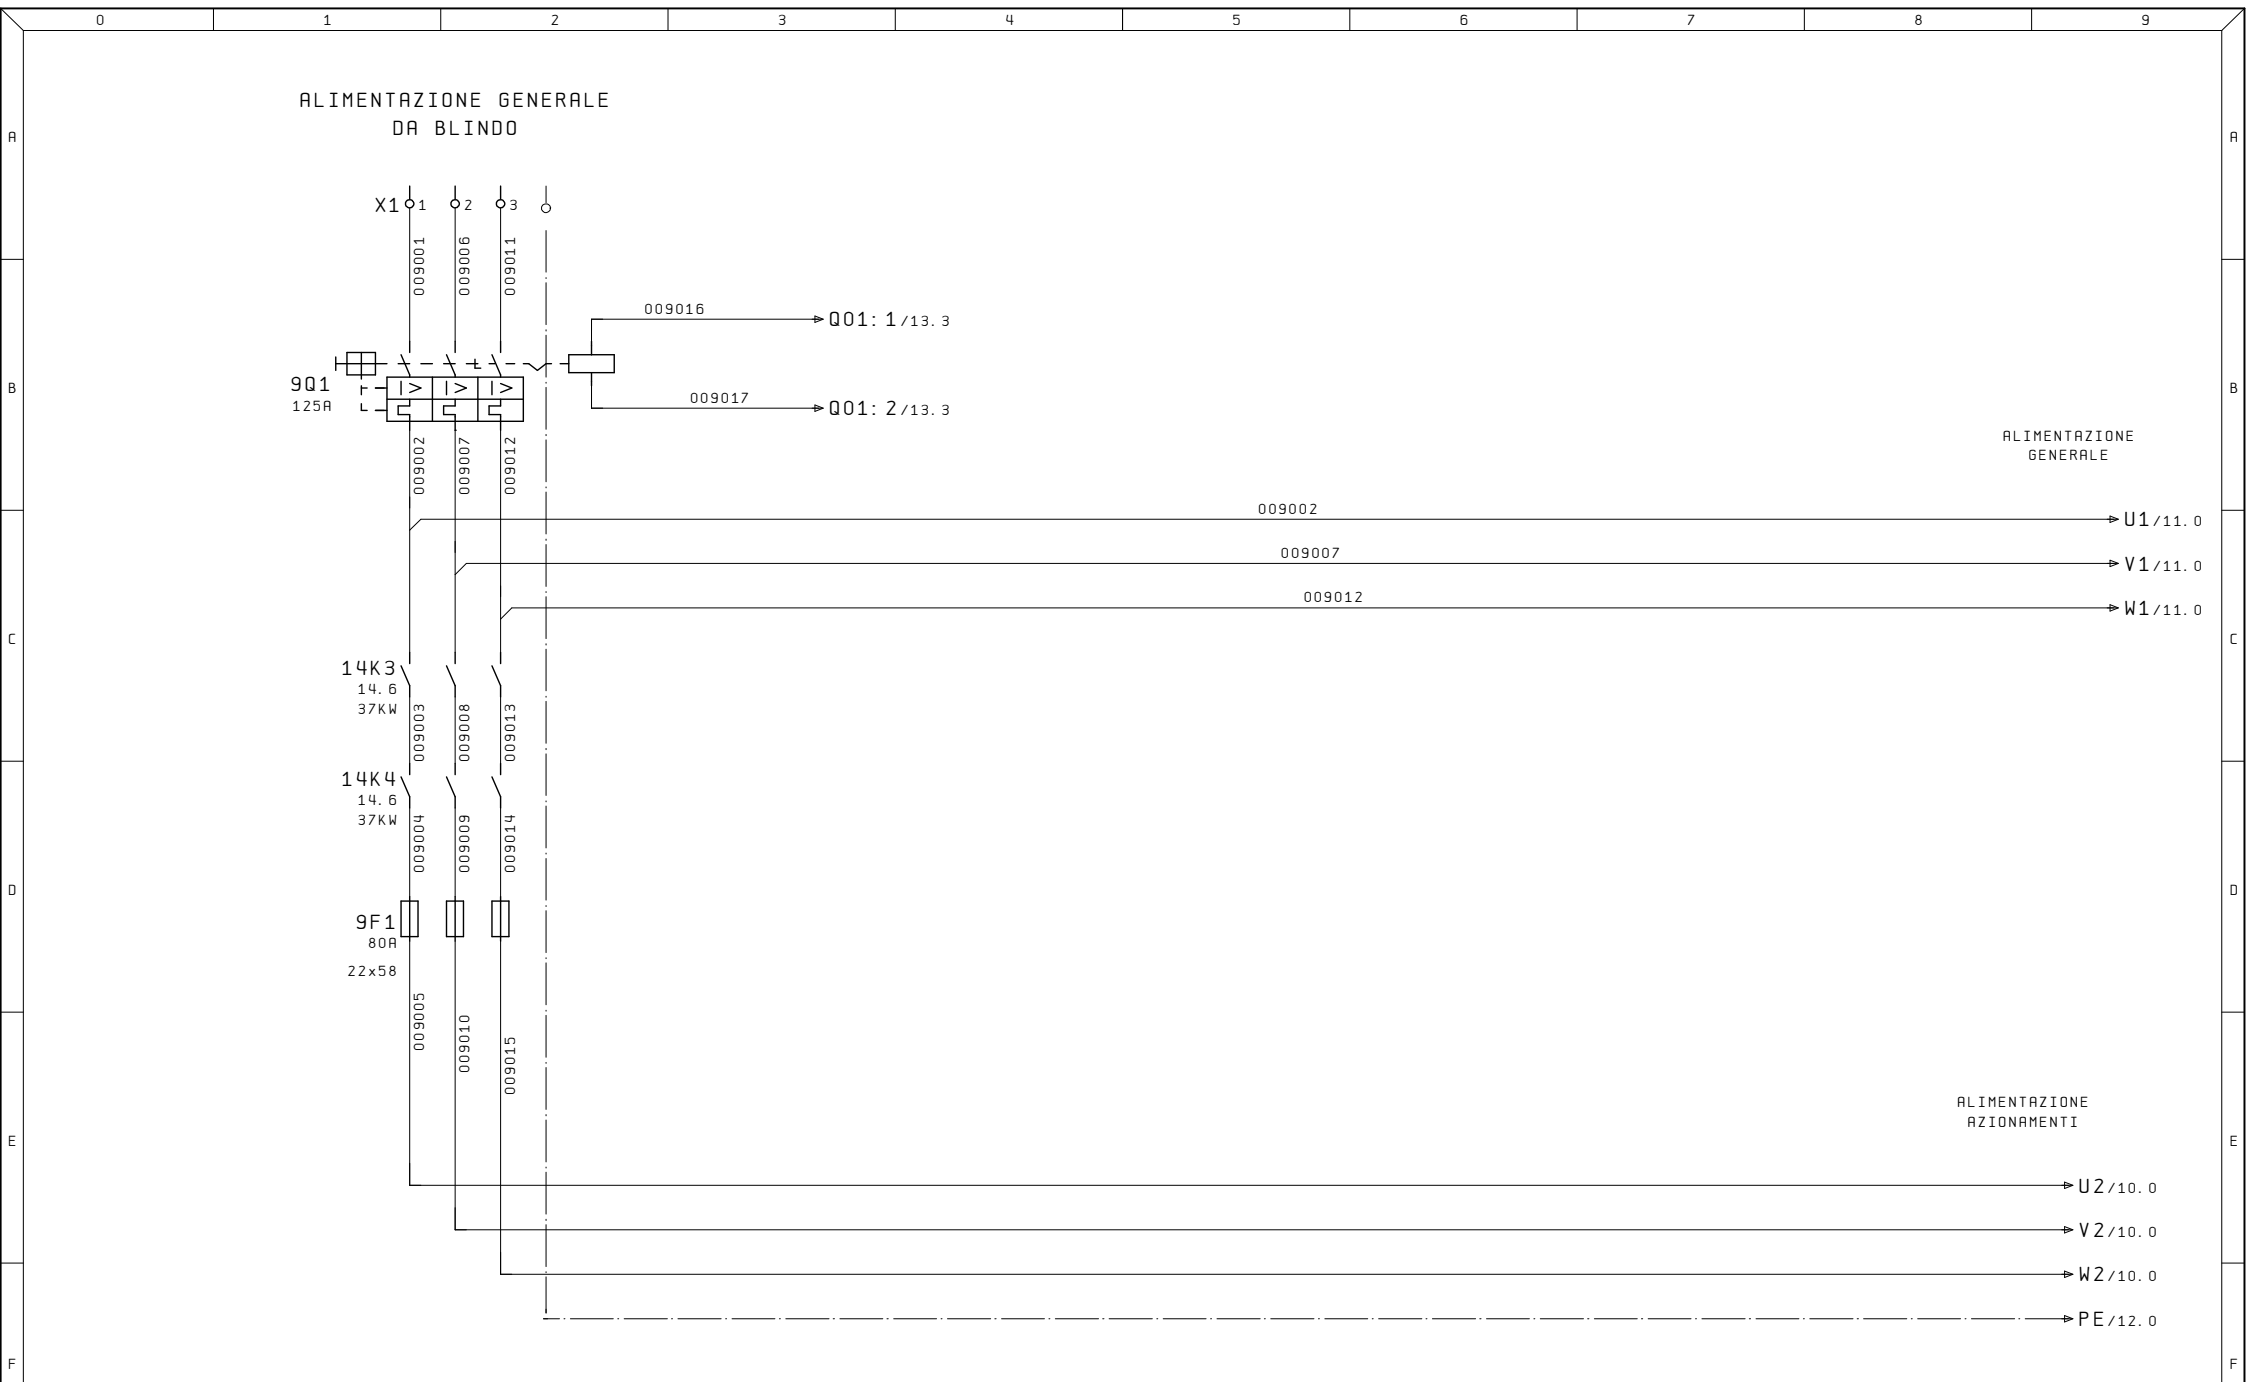


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE GENERALE			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019							9
	Verif. :							di

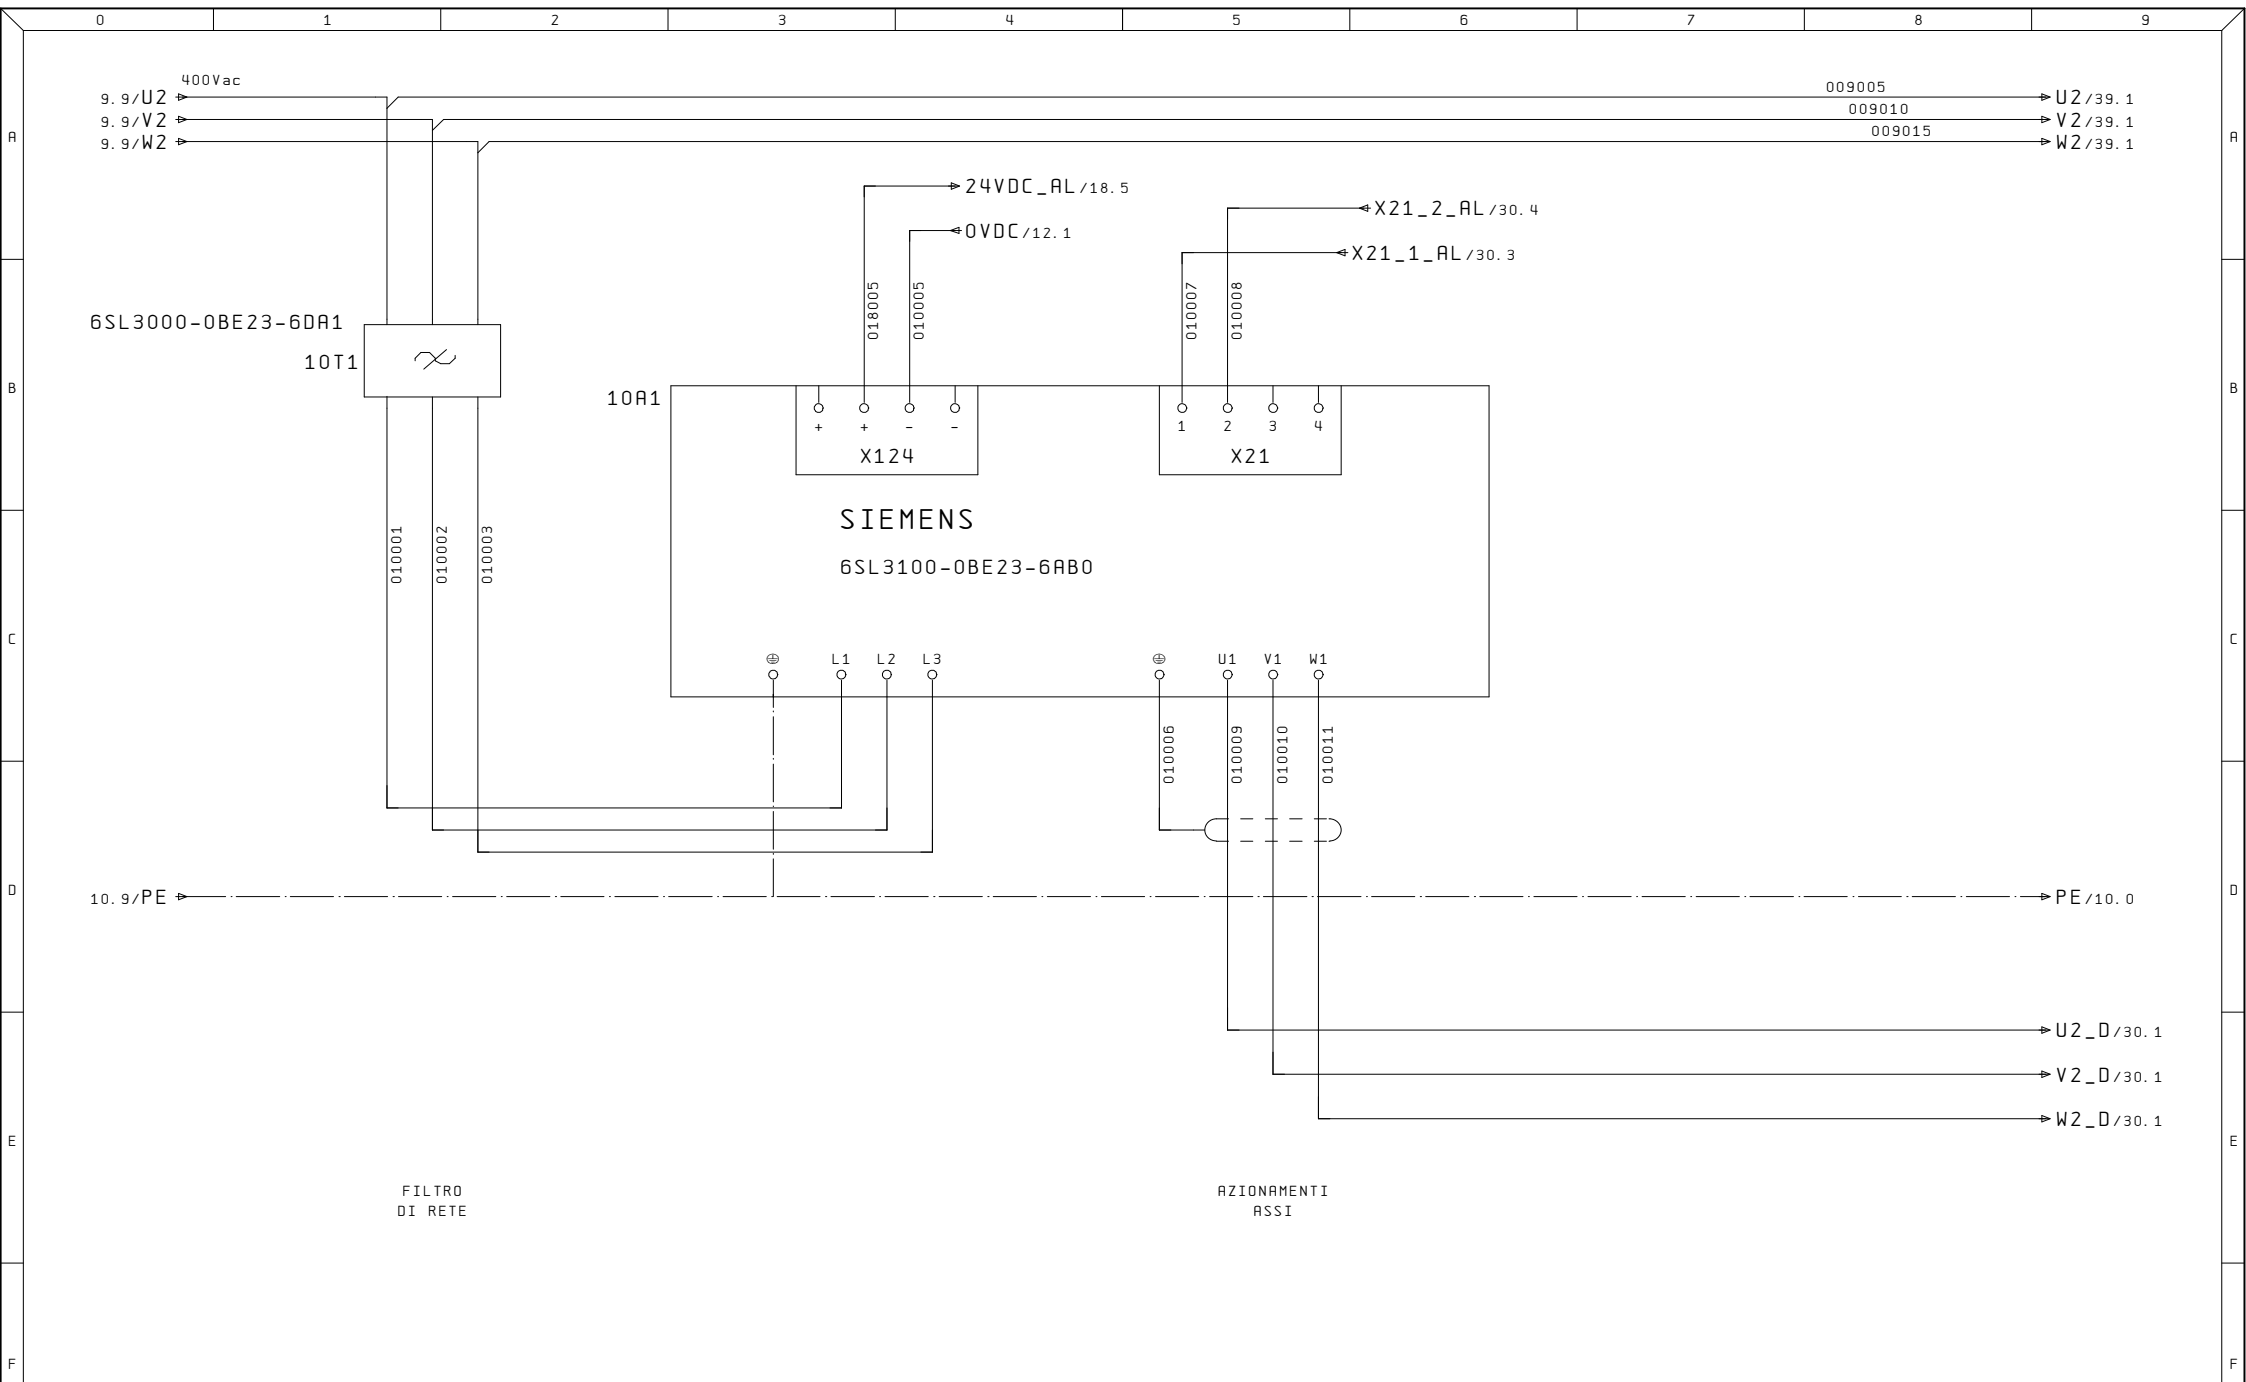


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI ASSI			Pag. 10
	Stampa : 10. Set. 2019							di
	Verif. :							

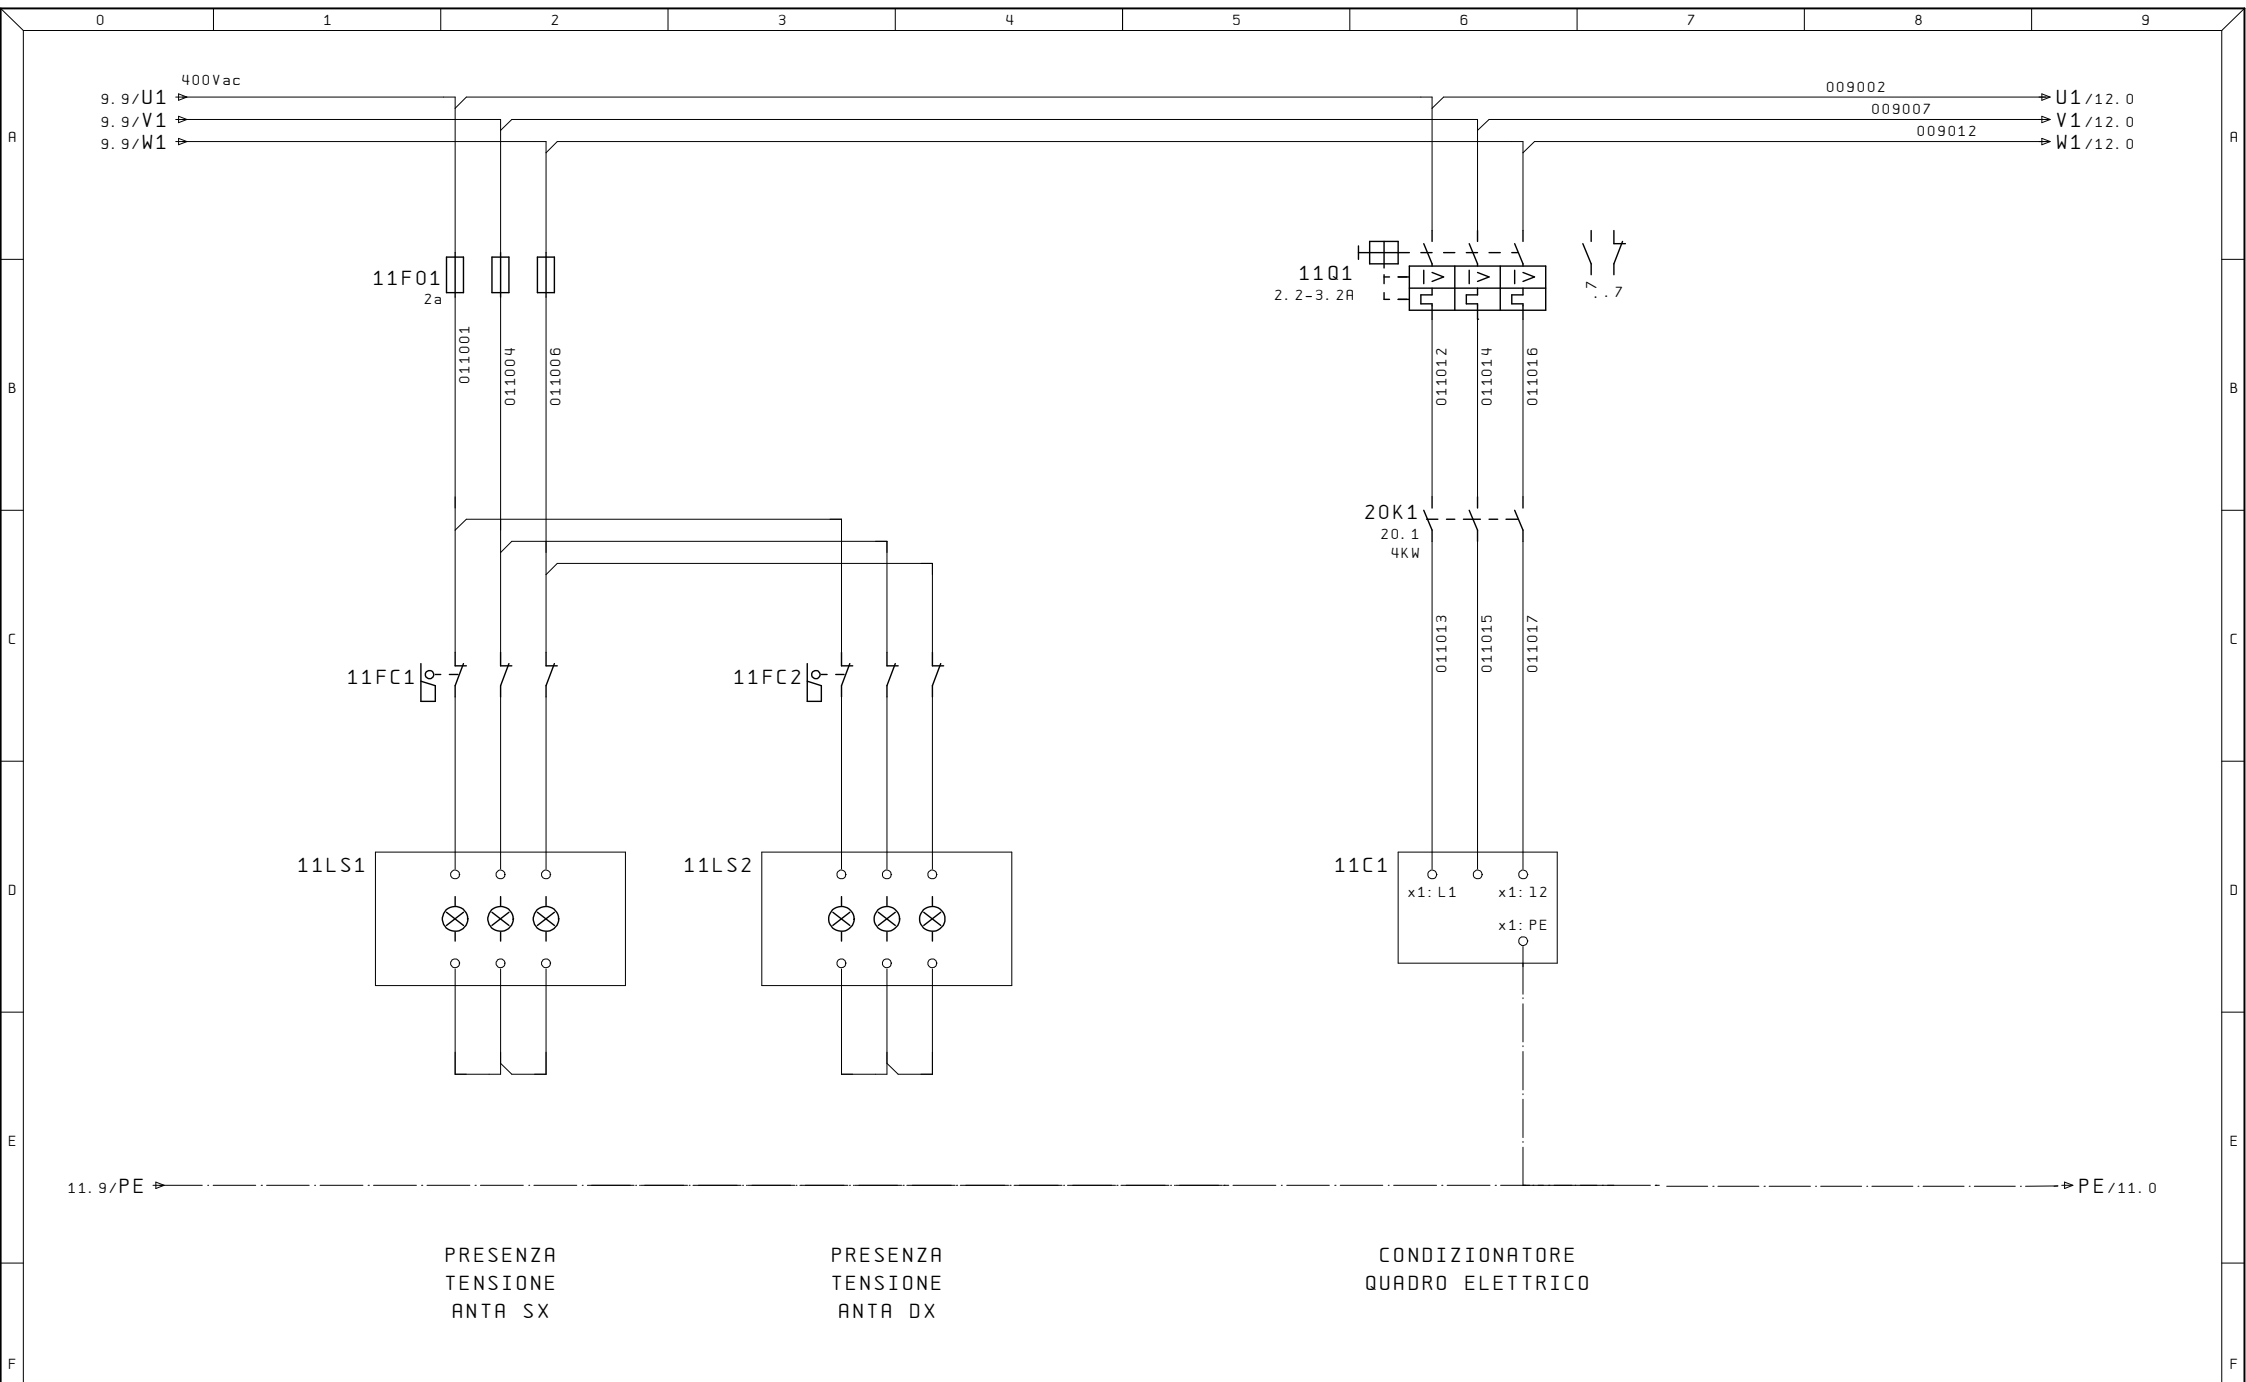


Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 10. Set. 2019 Verif. :	Impianto PORTALE OP20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0235	Commessa 2019_0235	Codice impianto =USCITA	Codice luogo +	Pag. 11 di
------------------	--	--------------------------	---	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------	---------------

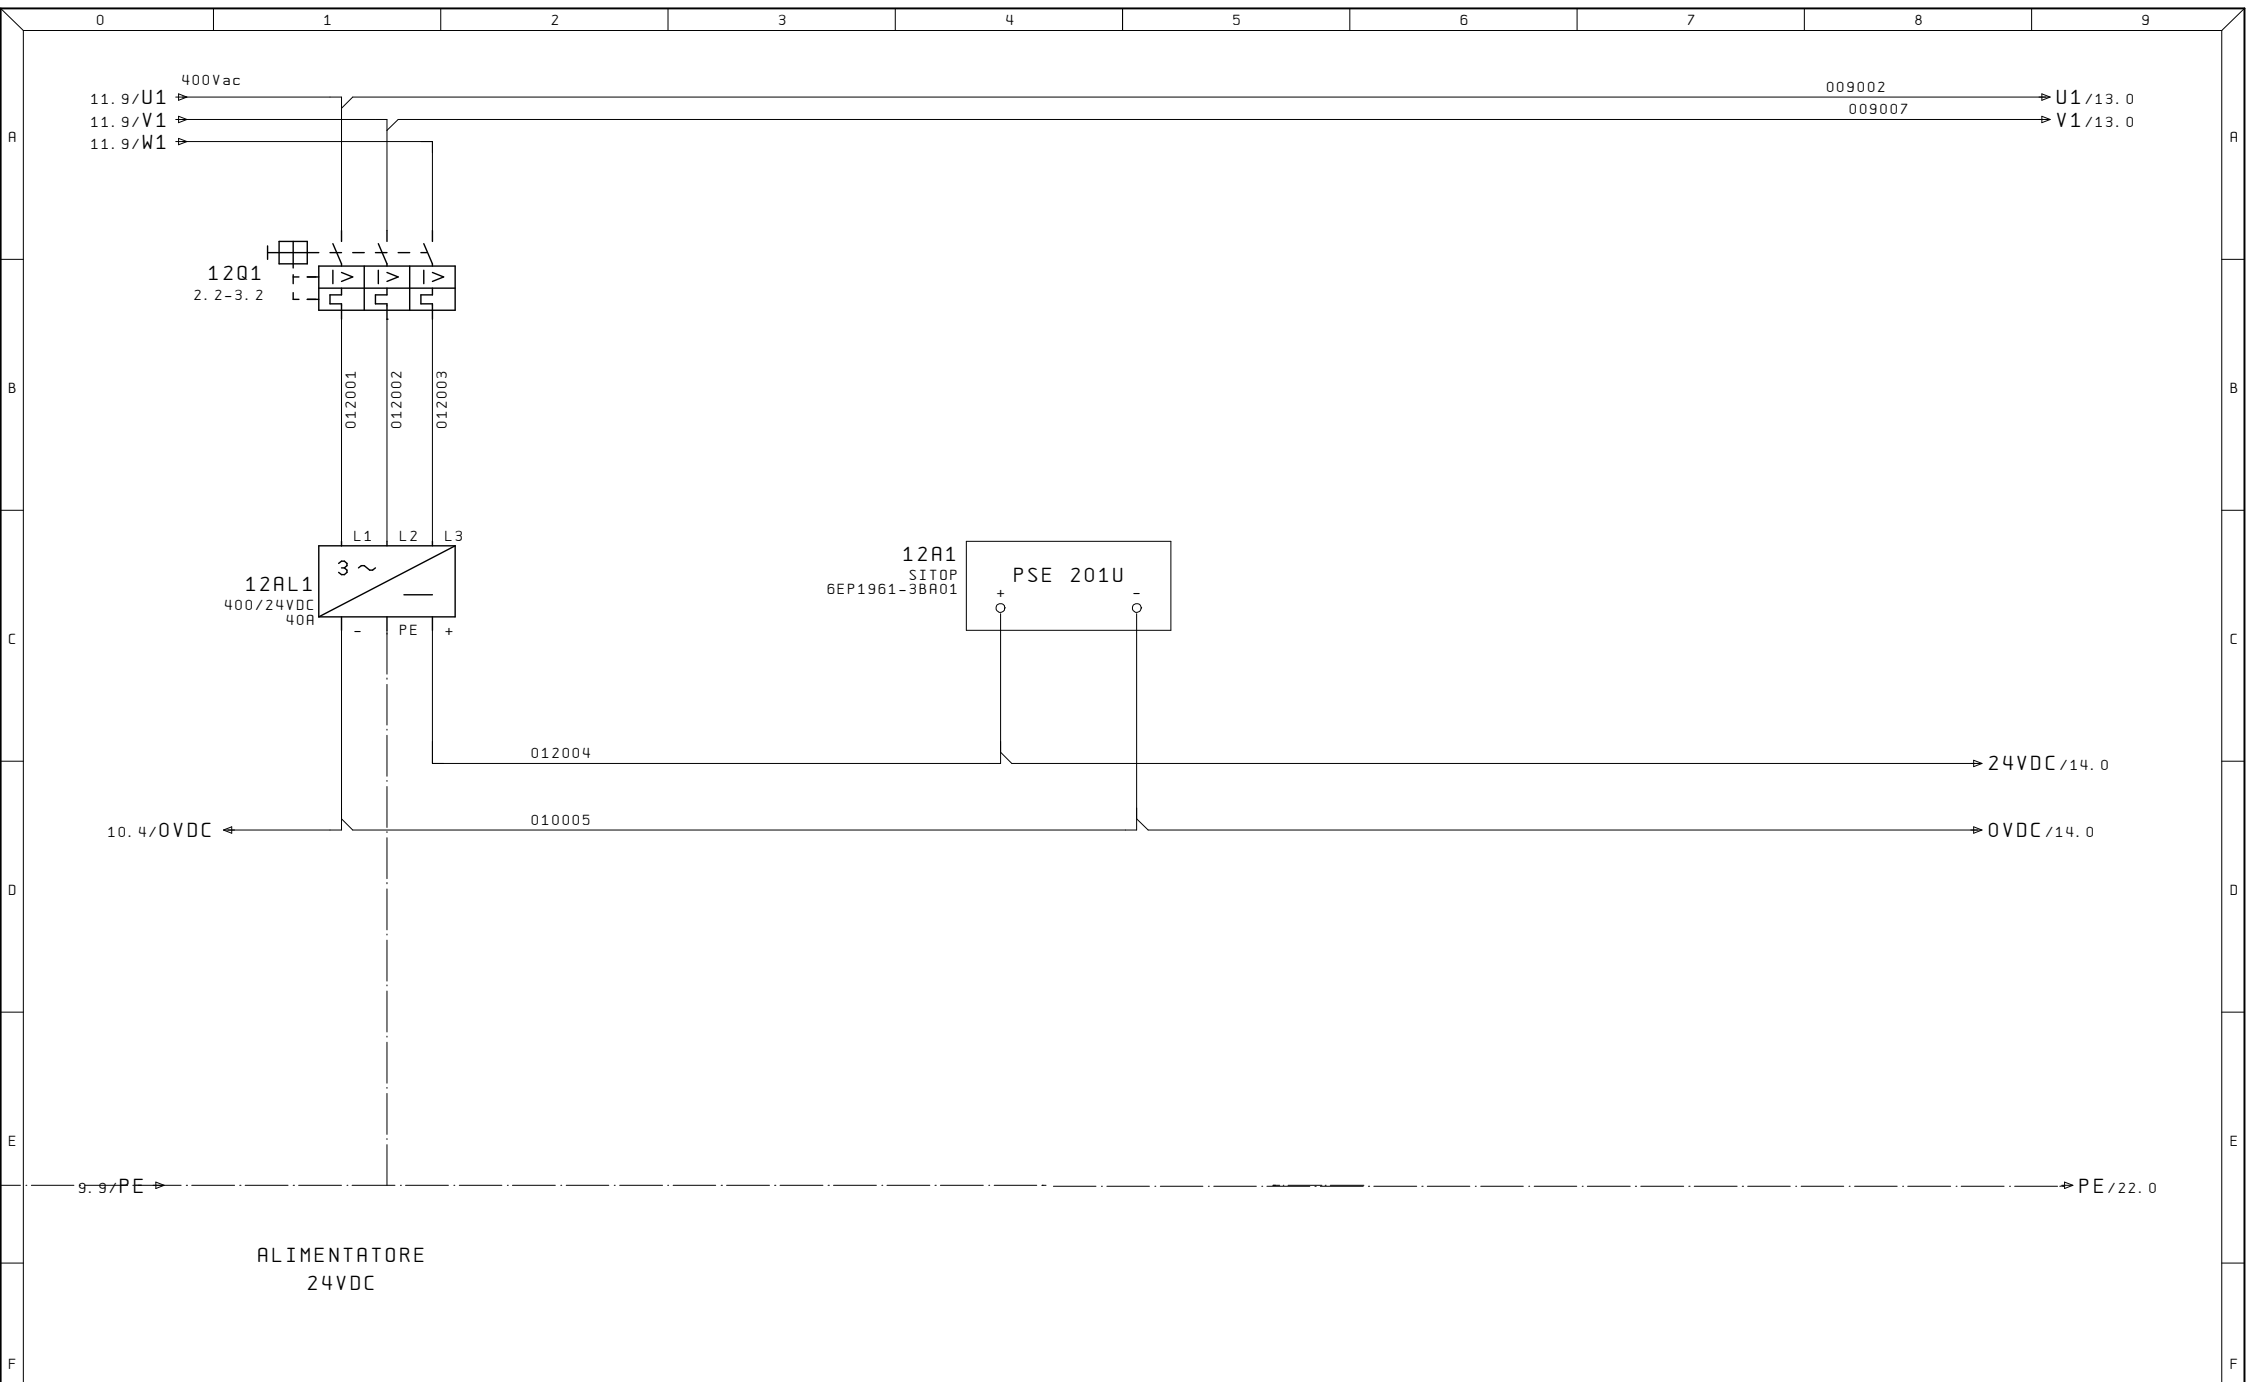


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0235	Commessa 2019_0235	Codice impianto =USCITA	Codice luogo +	
	Data :			Descrizione pagina					Pag. 12 di
	Diseg. :			AUSILIARI QUADRO					
	Stampa : 10. Set. 2019								
	Verif. :								

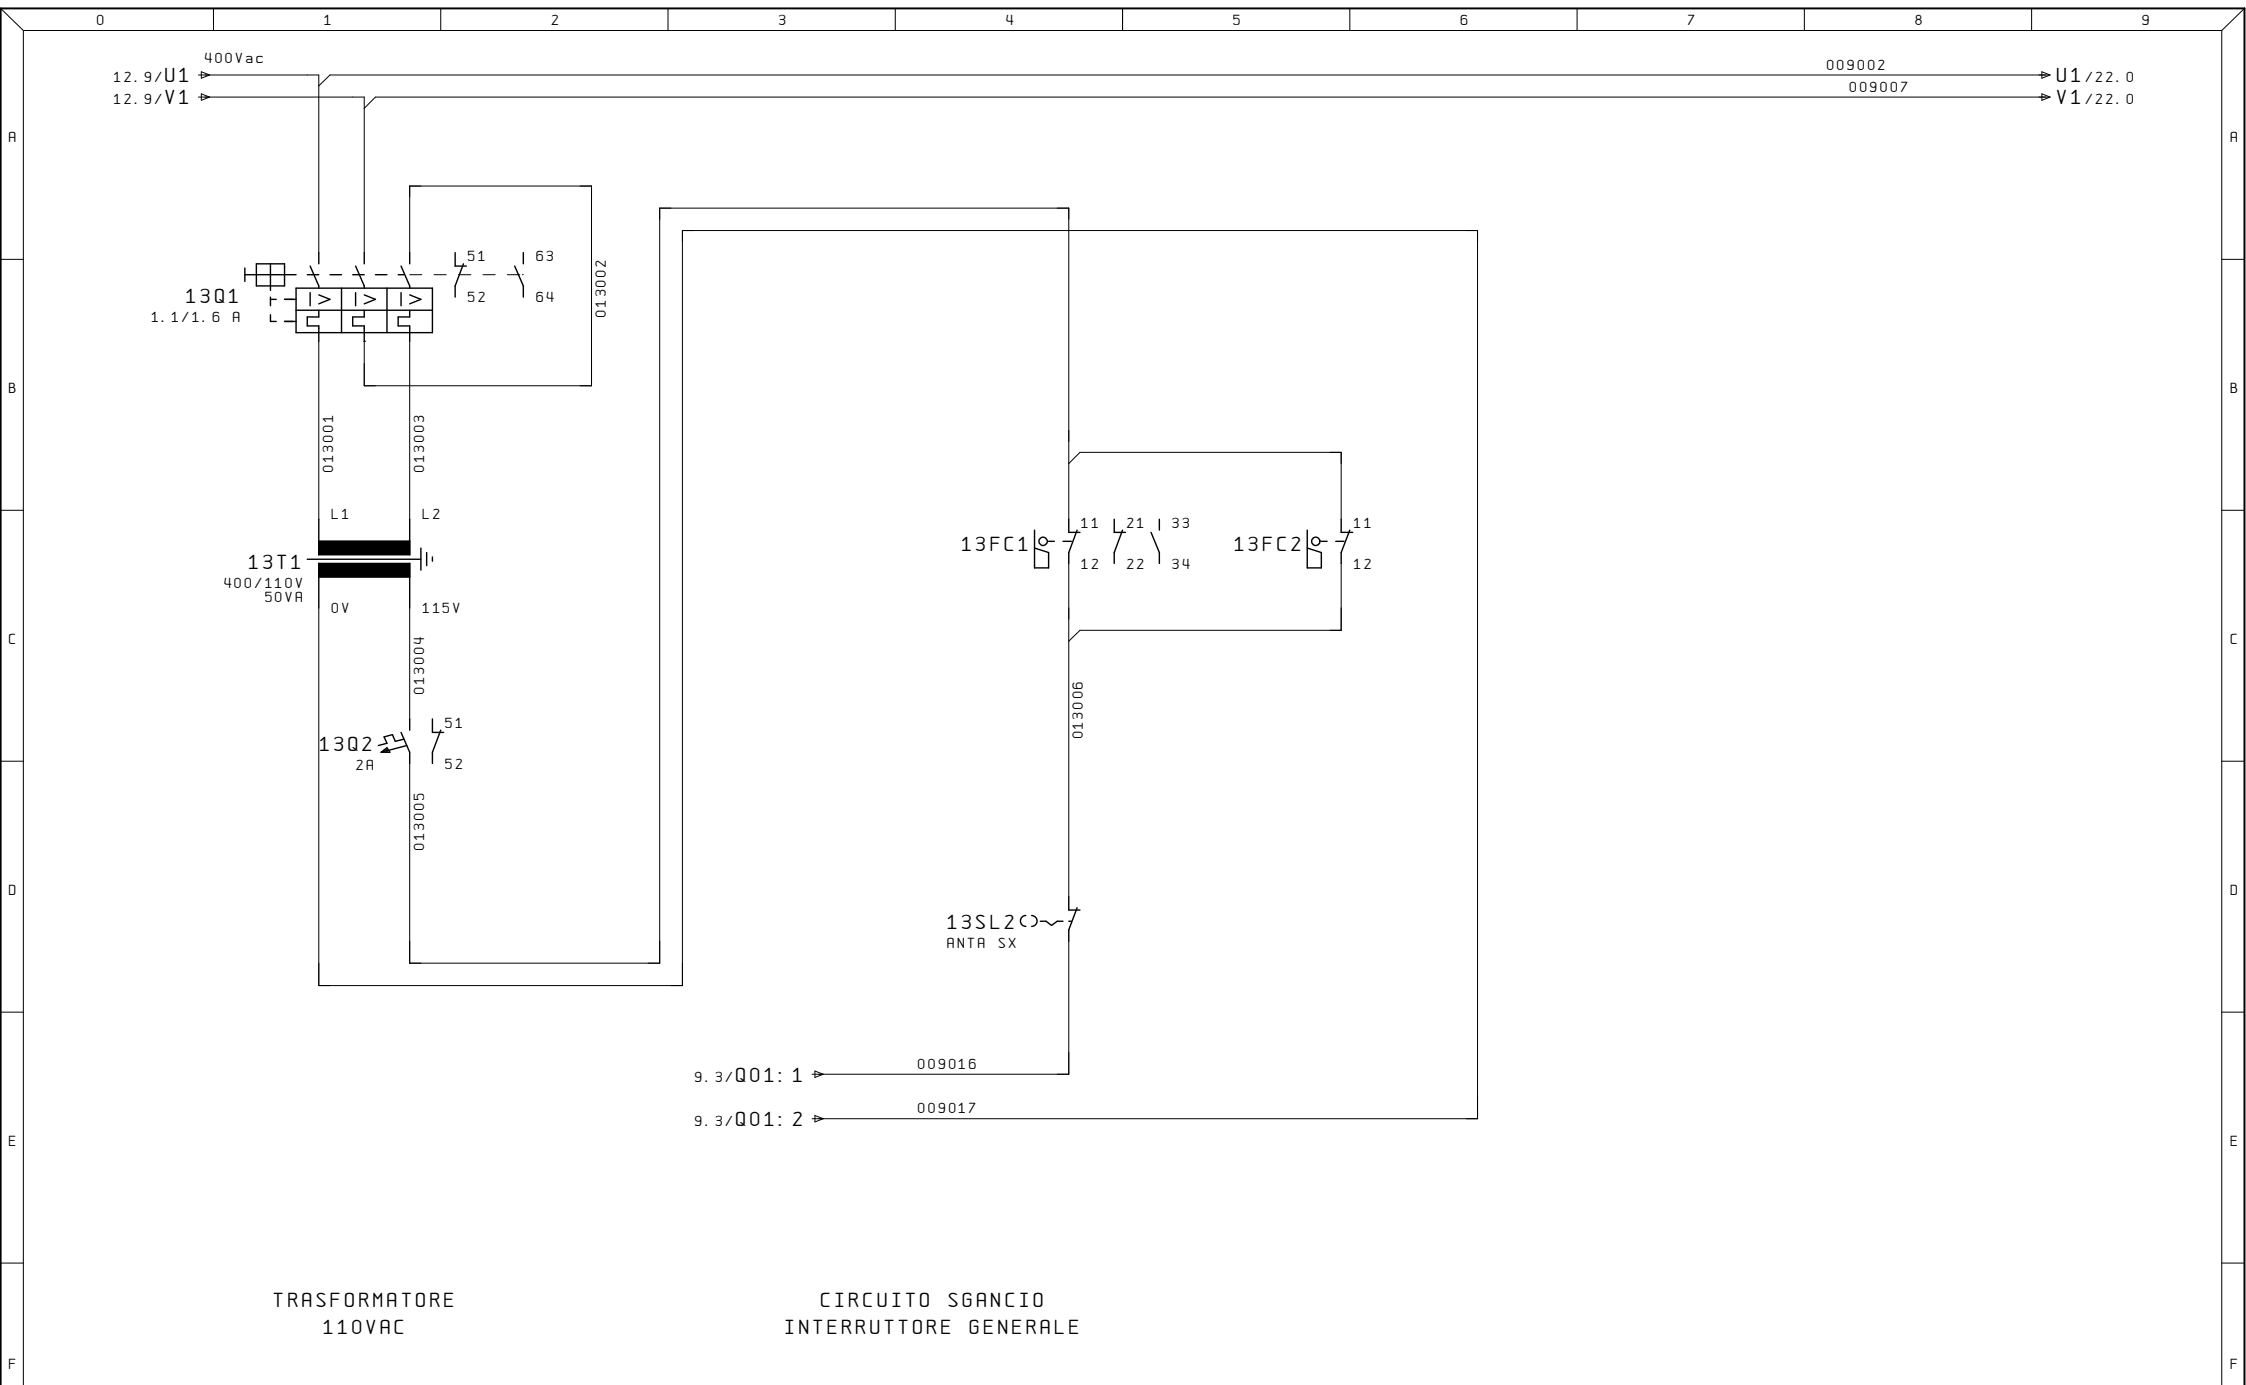


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				AUSILIARI QUADRO			13
	Verif. :							di

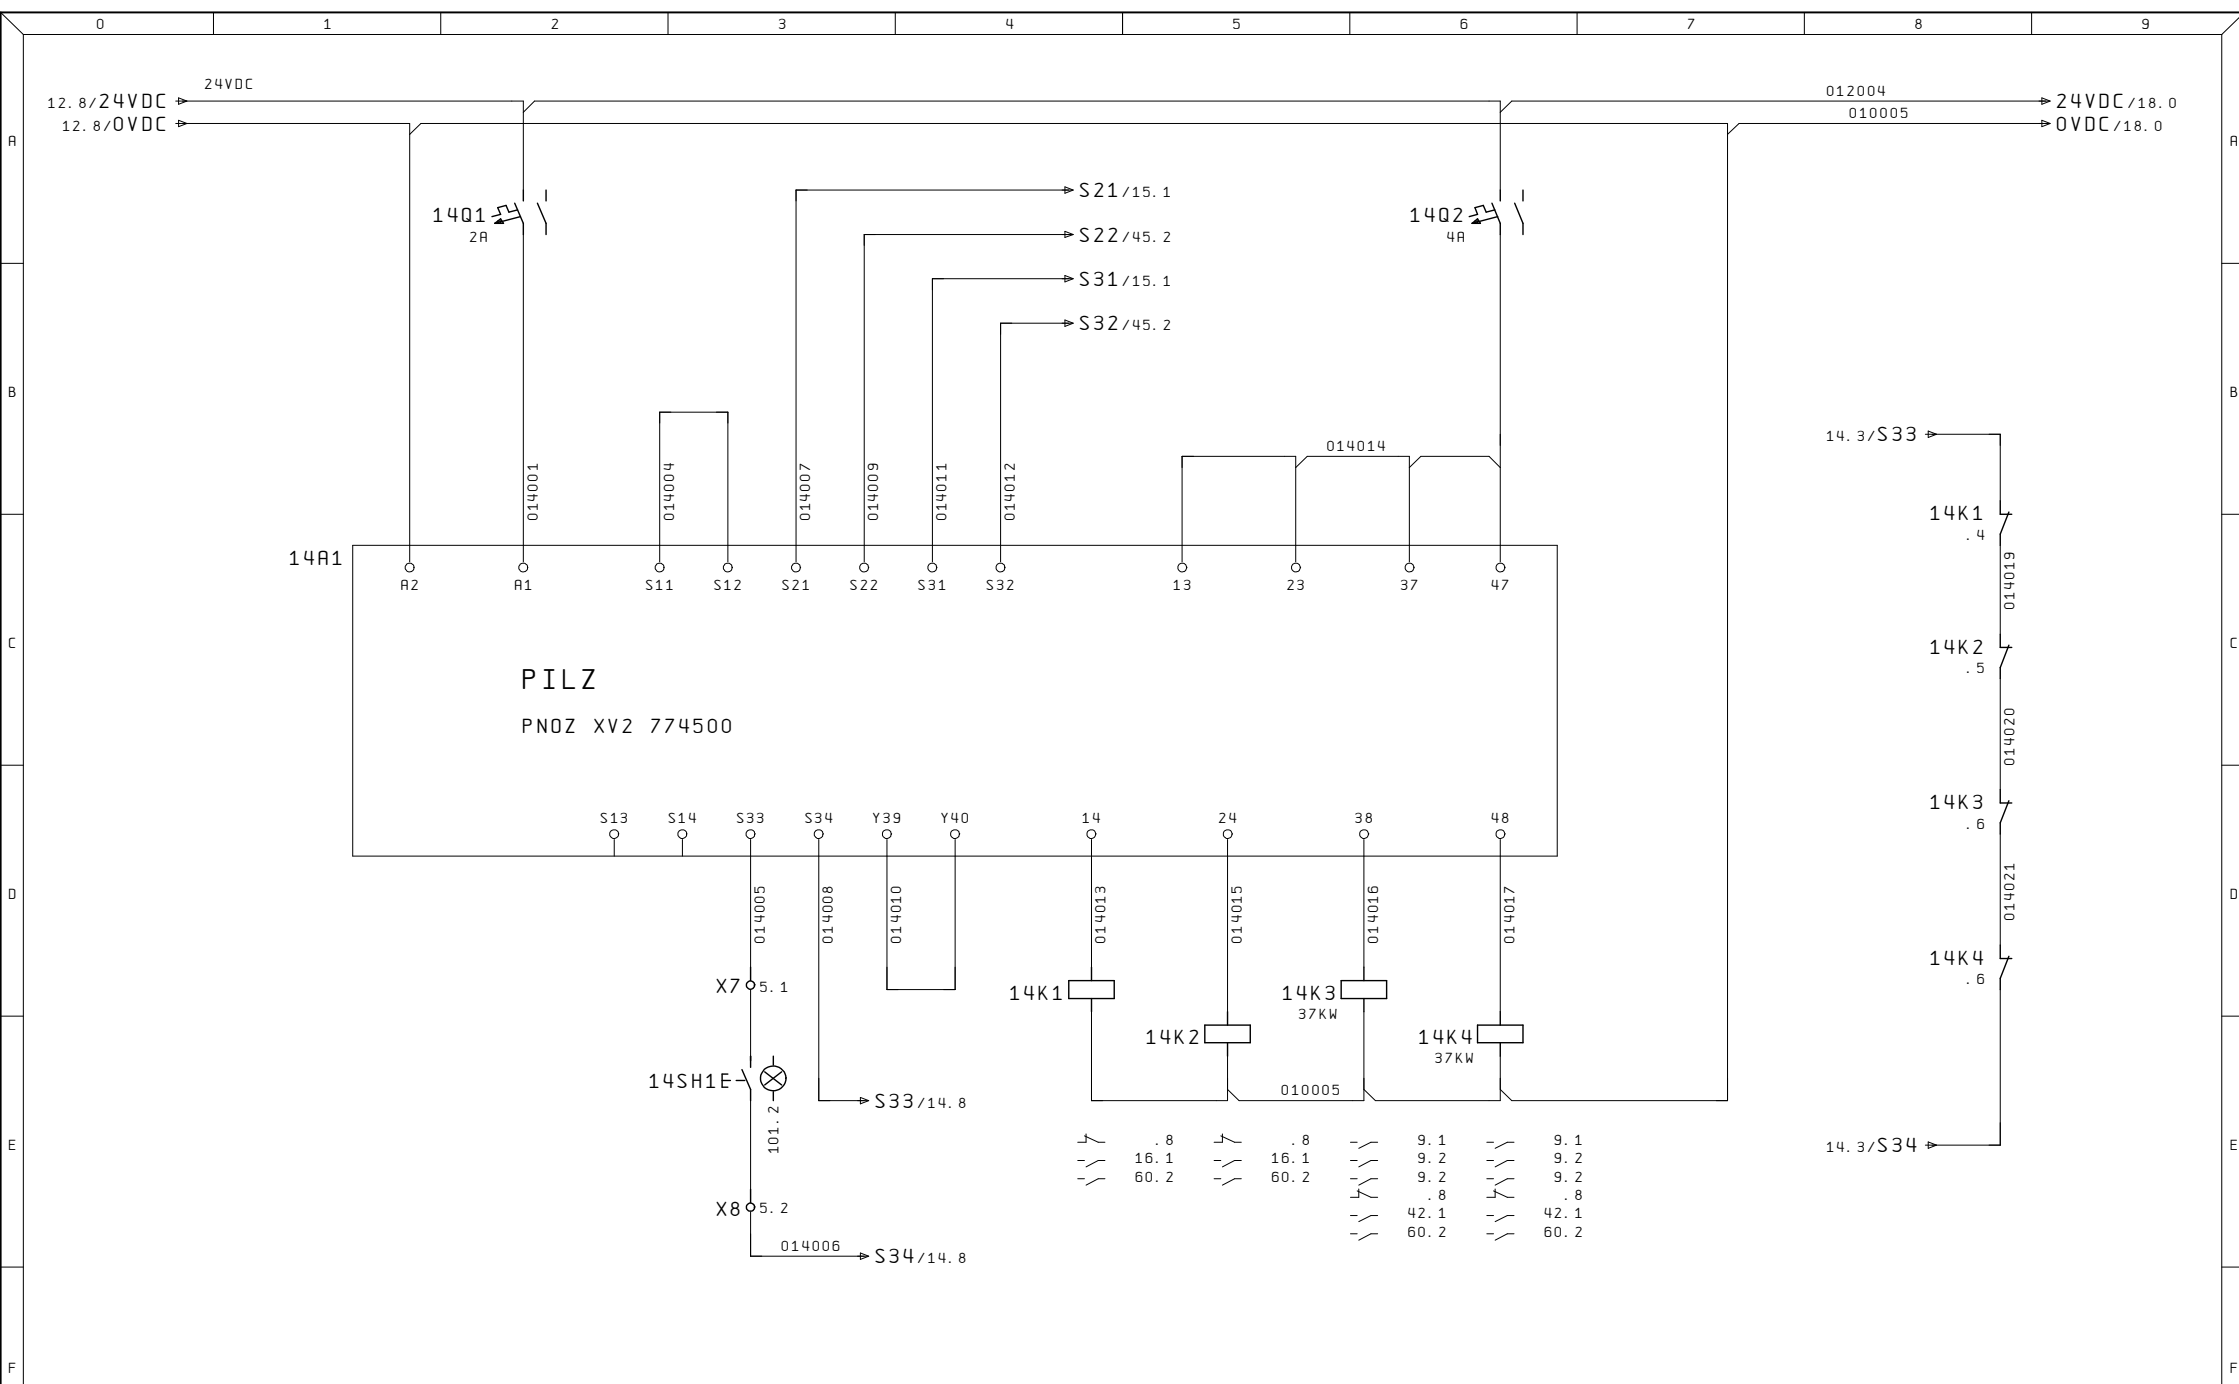


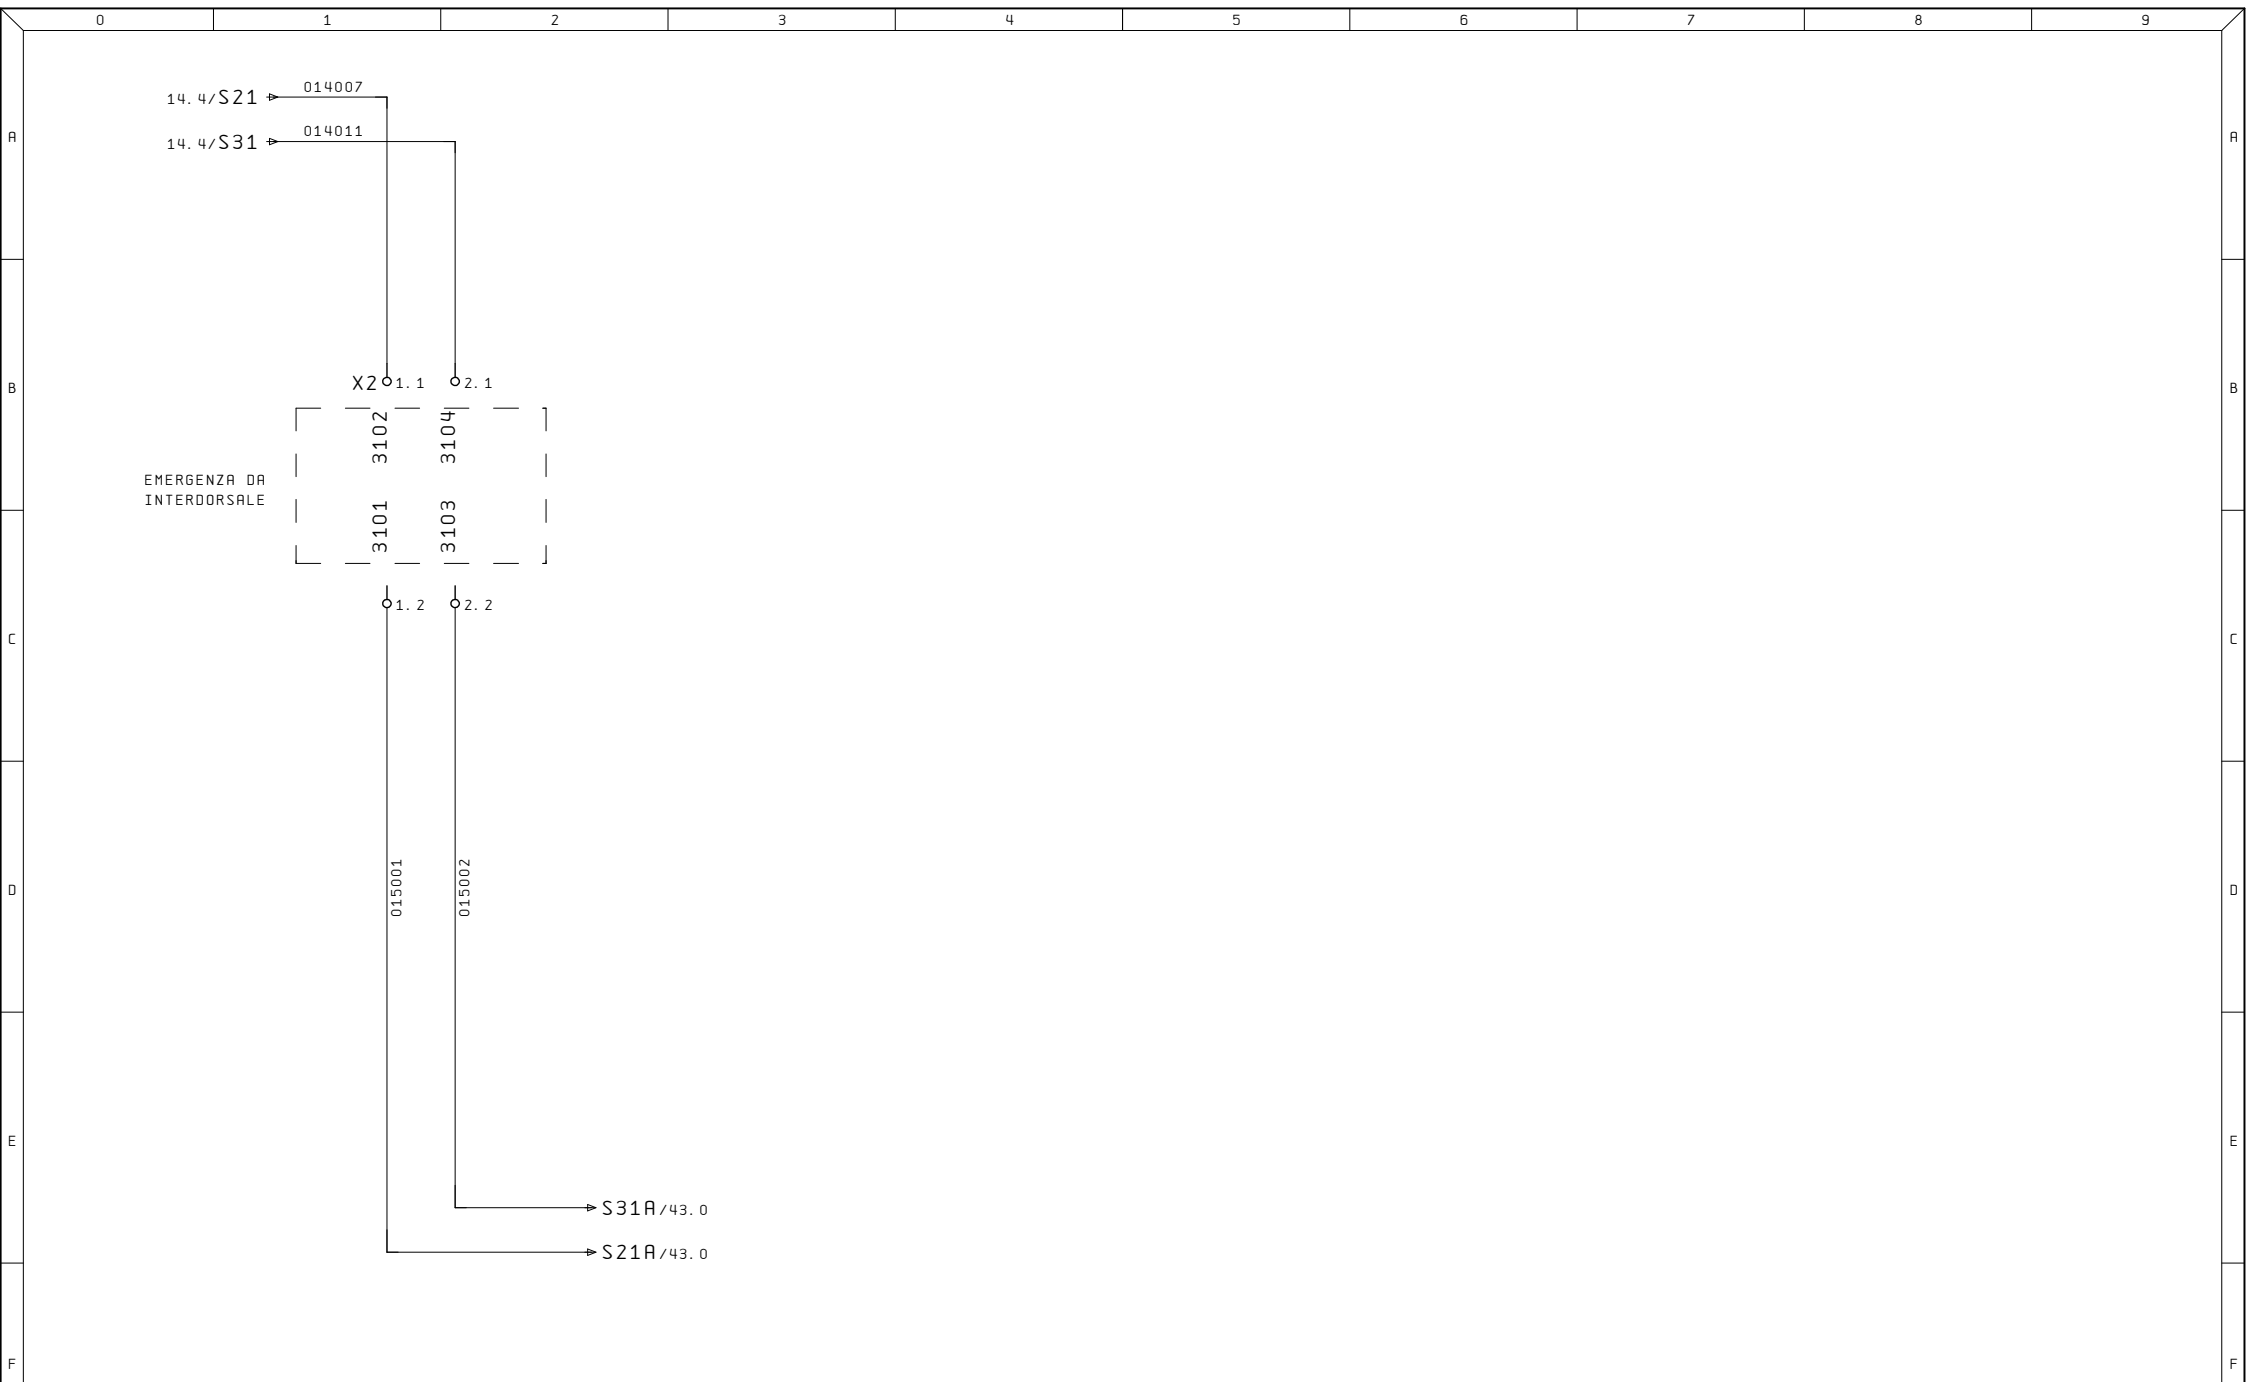

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PORTALE OP20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :				2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
		Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 10. Set. 2019				PULSANTI EMERGENZA			15
		Verif. :							di

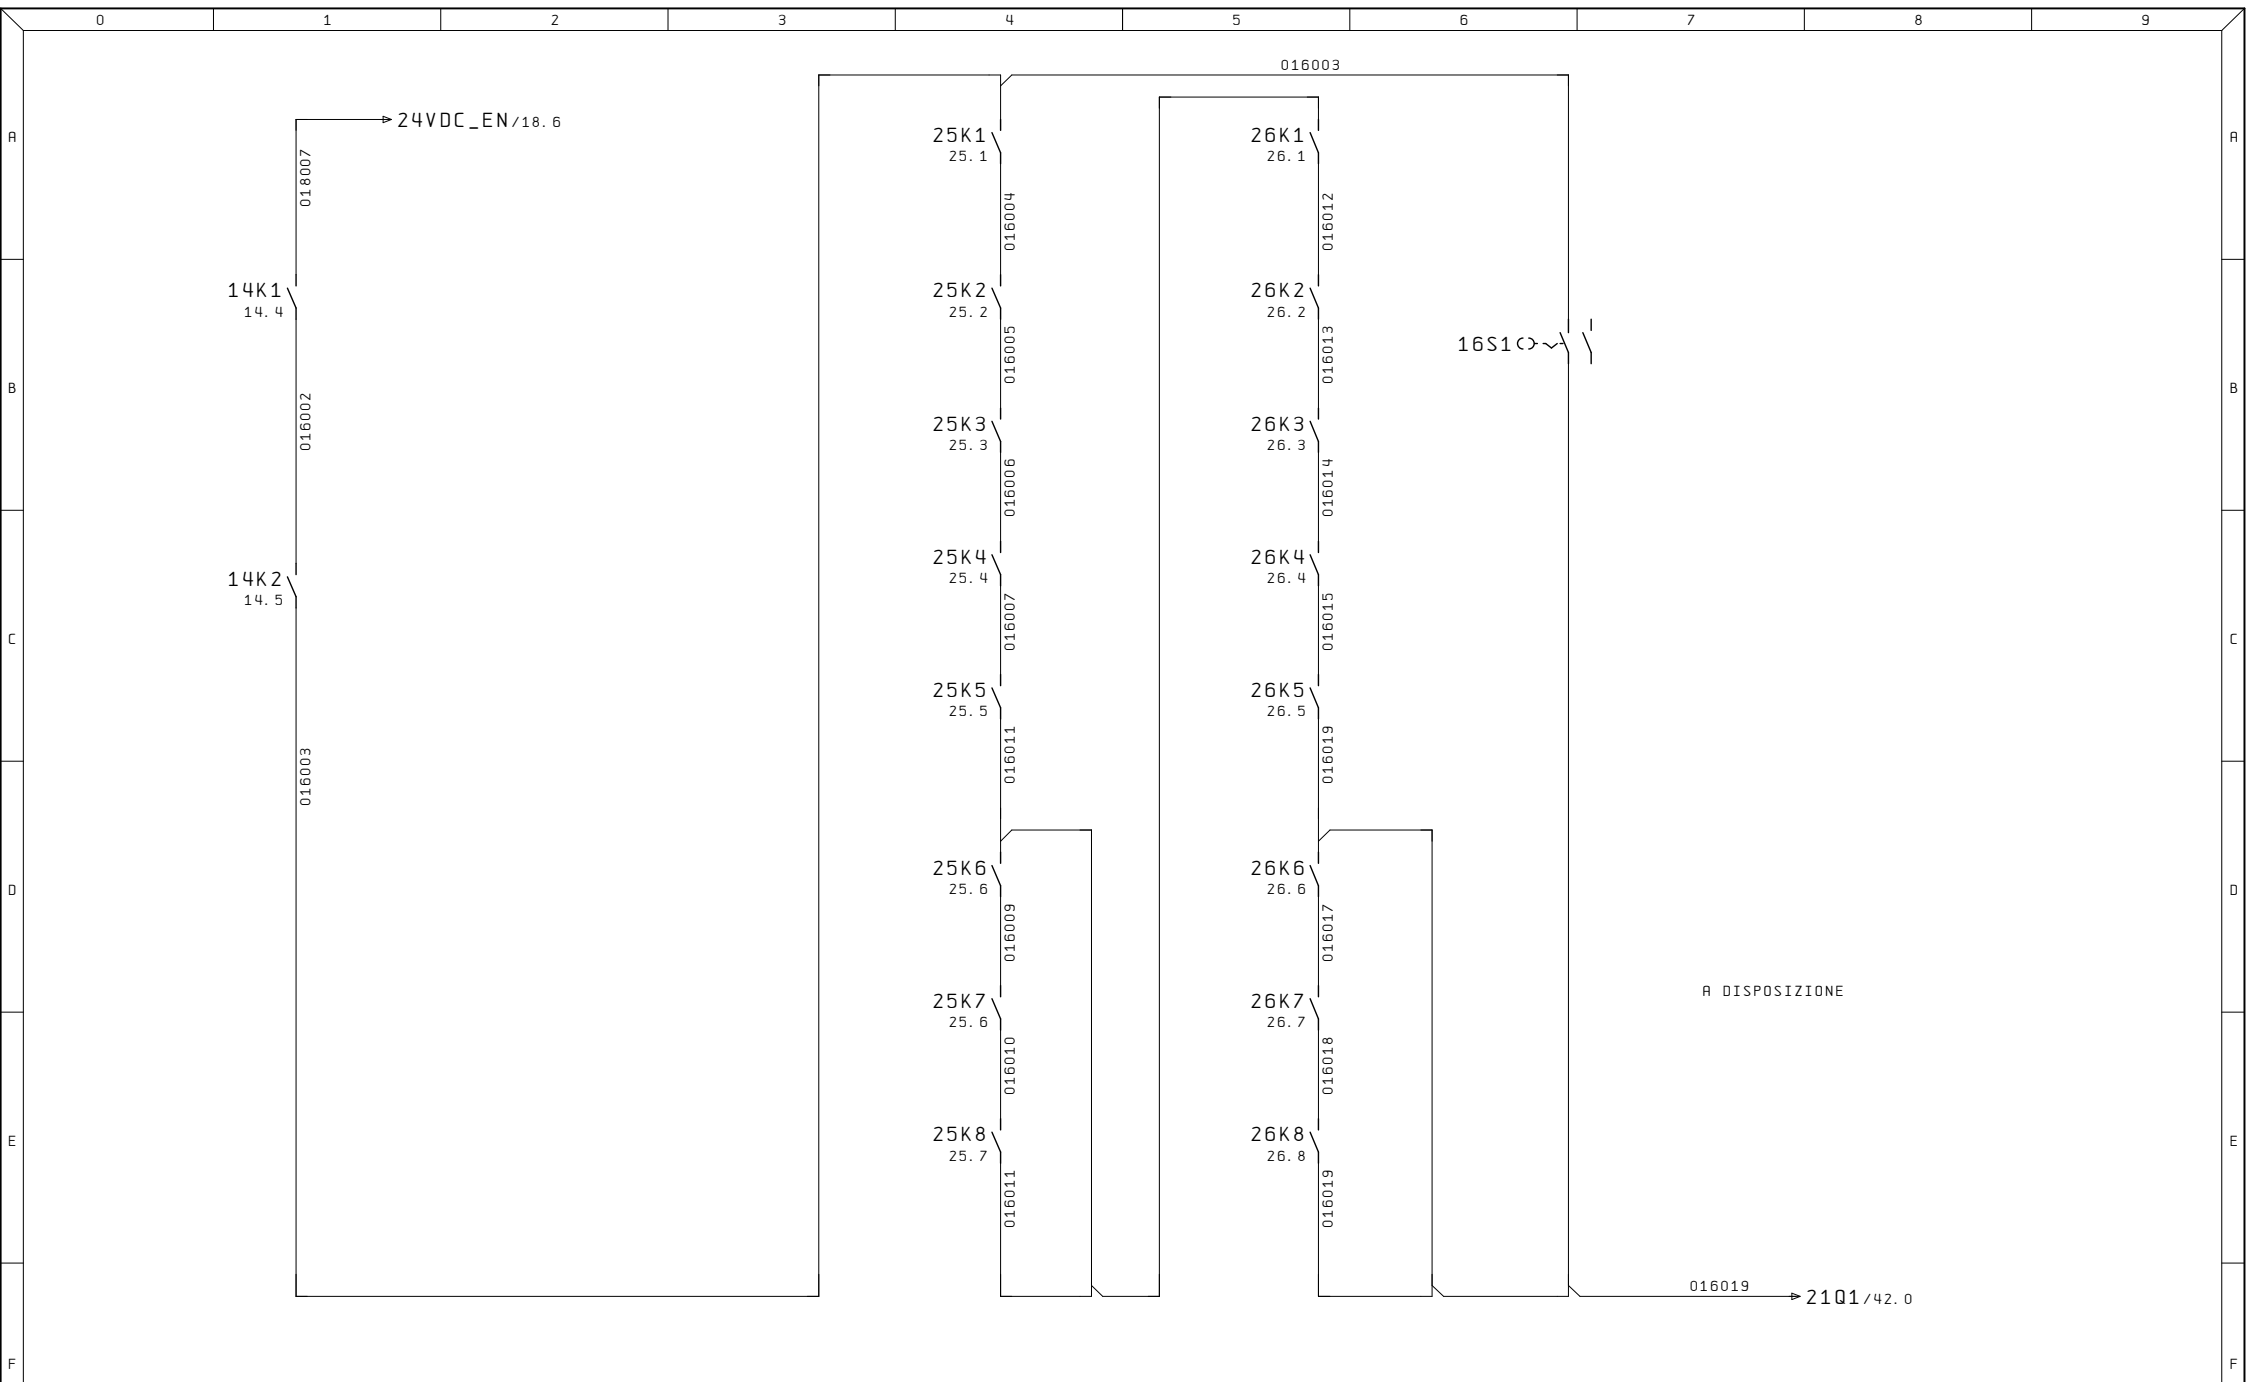


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PORTALE OP20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0235	Commessa 2019_0235	Codice impianto =USCITA	Codice luogo +
		Data :				Descrizione pagina INTERBLOCCHI EMERGENZA			
		Diseg. :				Pag. 16			
		Stampa : 10. Set. 2019				di			
		Verif. :							

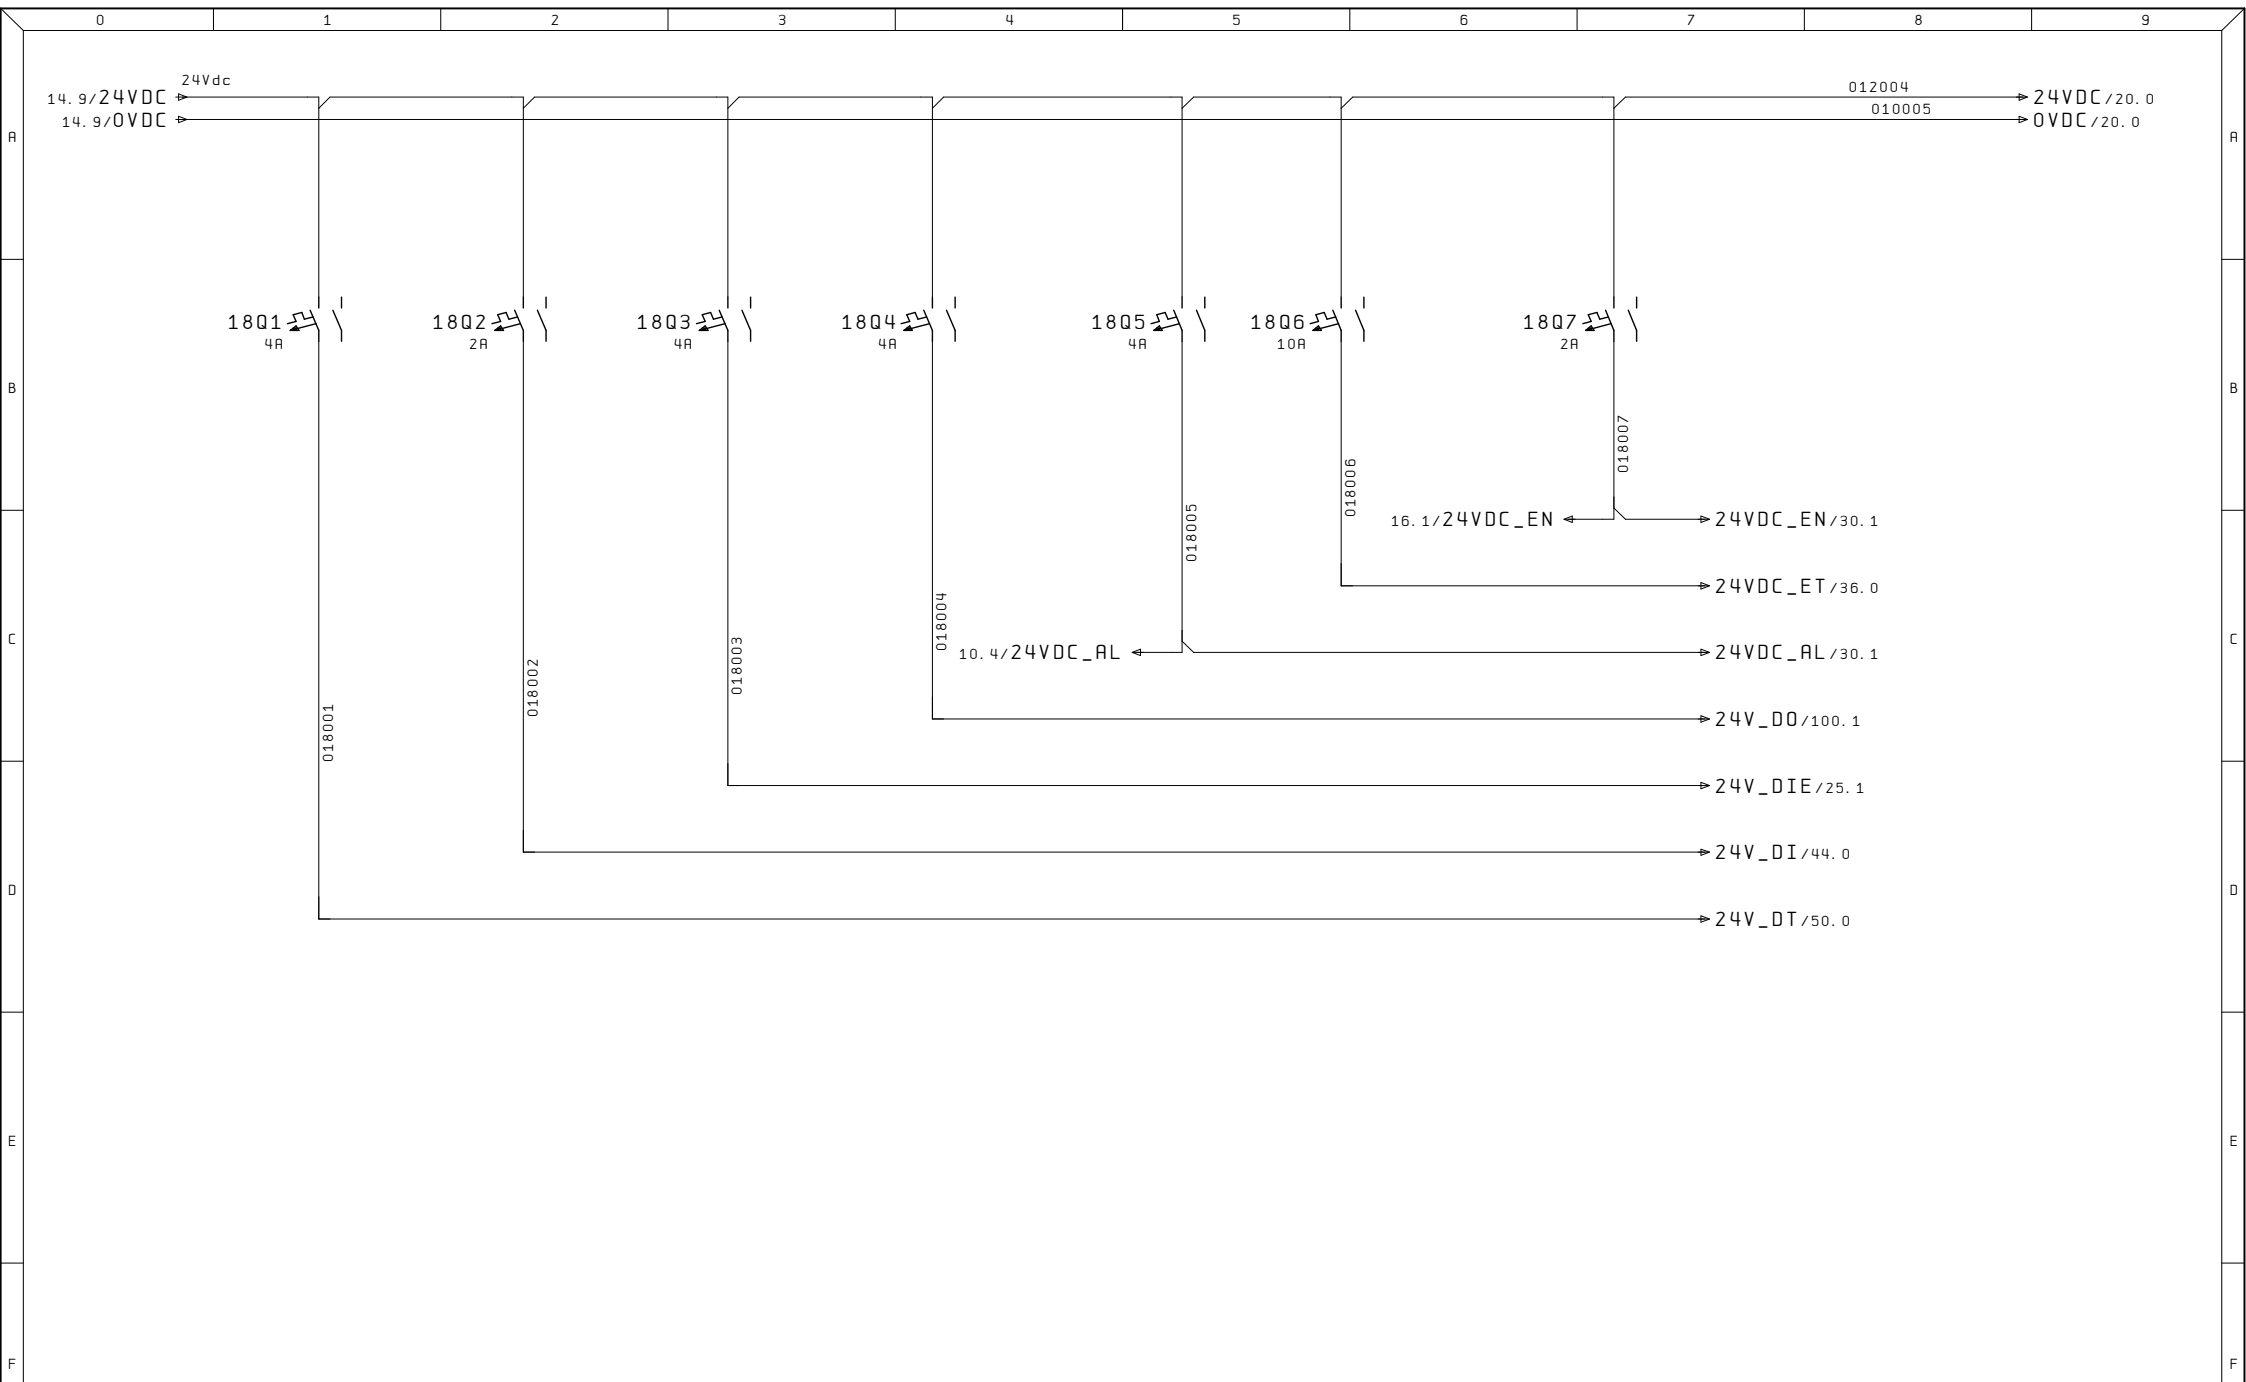


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0235	Commessa 2019_0235	Codice impianto =USCITA	Codice luogo +	
	Data :								
	Diseg. :								
	Stampa : 10. Set. 2019								
	Verif. :								
				Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI PLC				Pag. 18 di



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	CONDIZIONAMENTO			Pag. 20
	Stampa : 10. Set. 2019							di
	Verif. :							

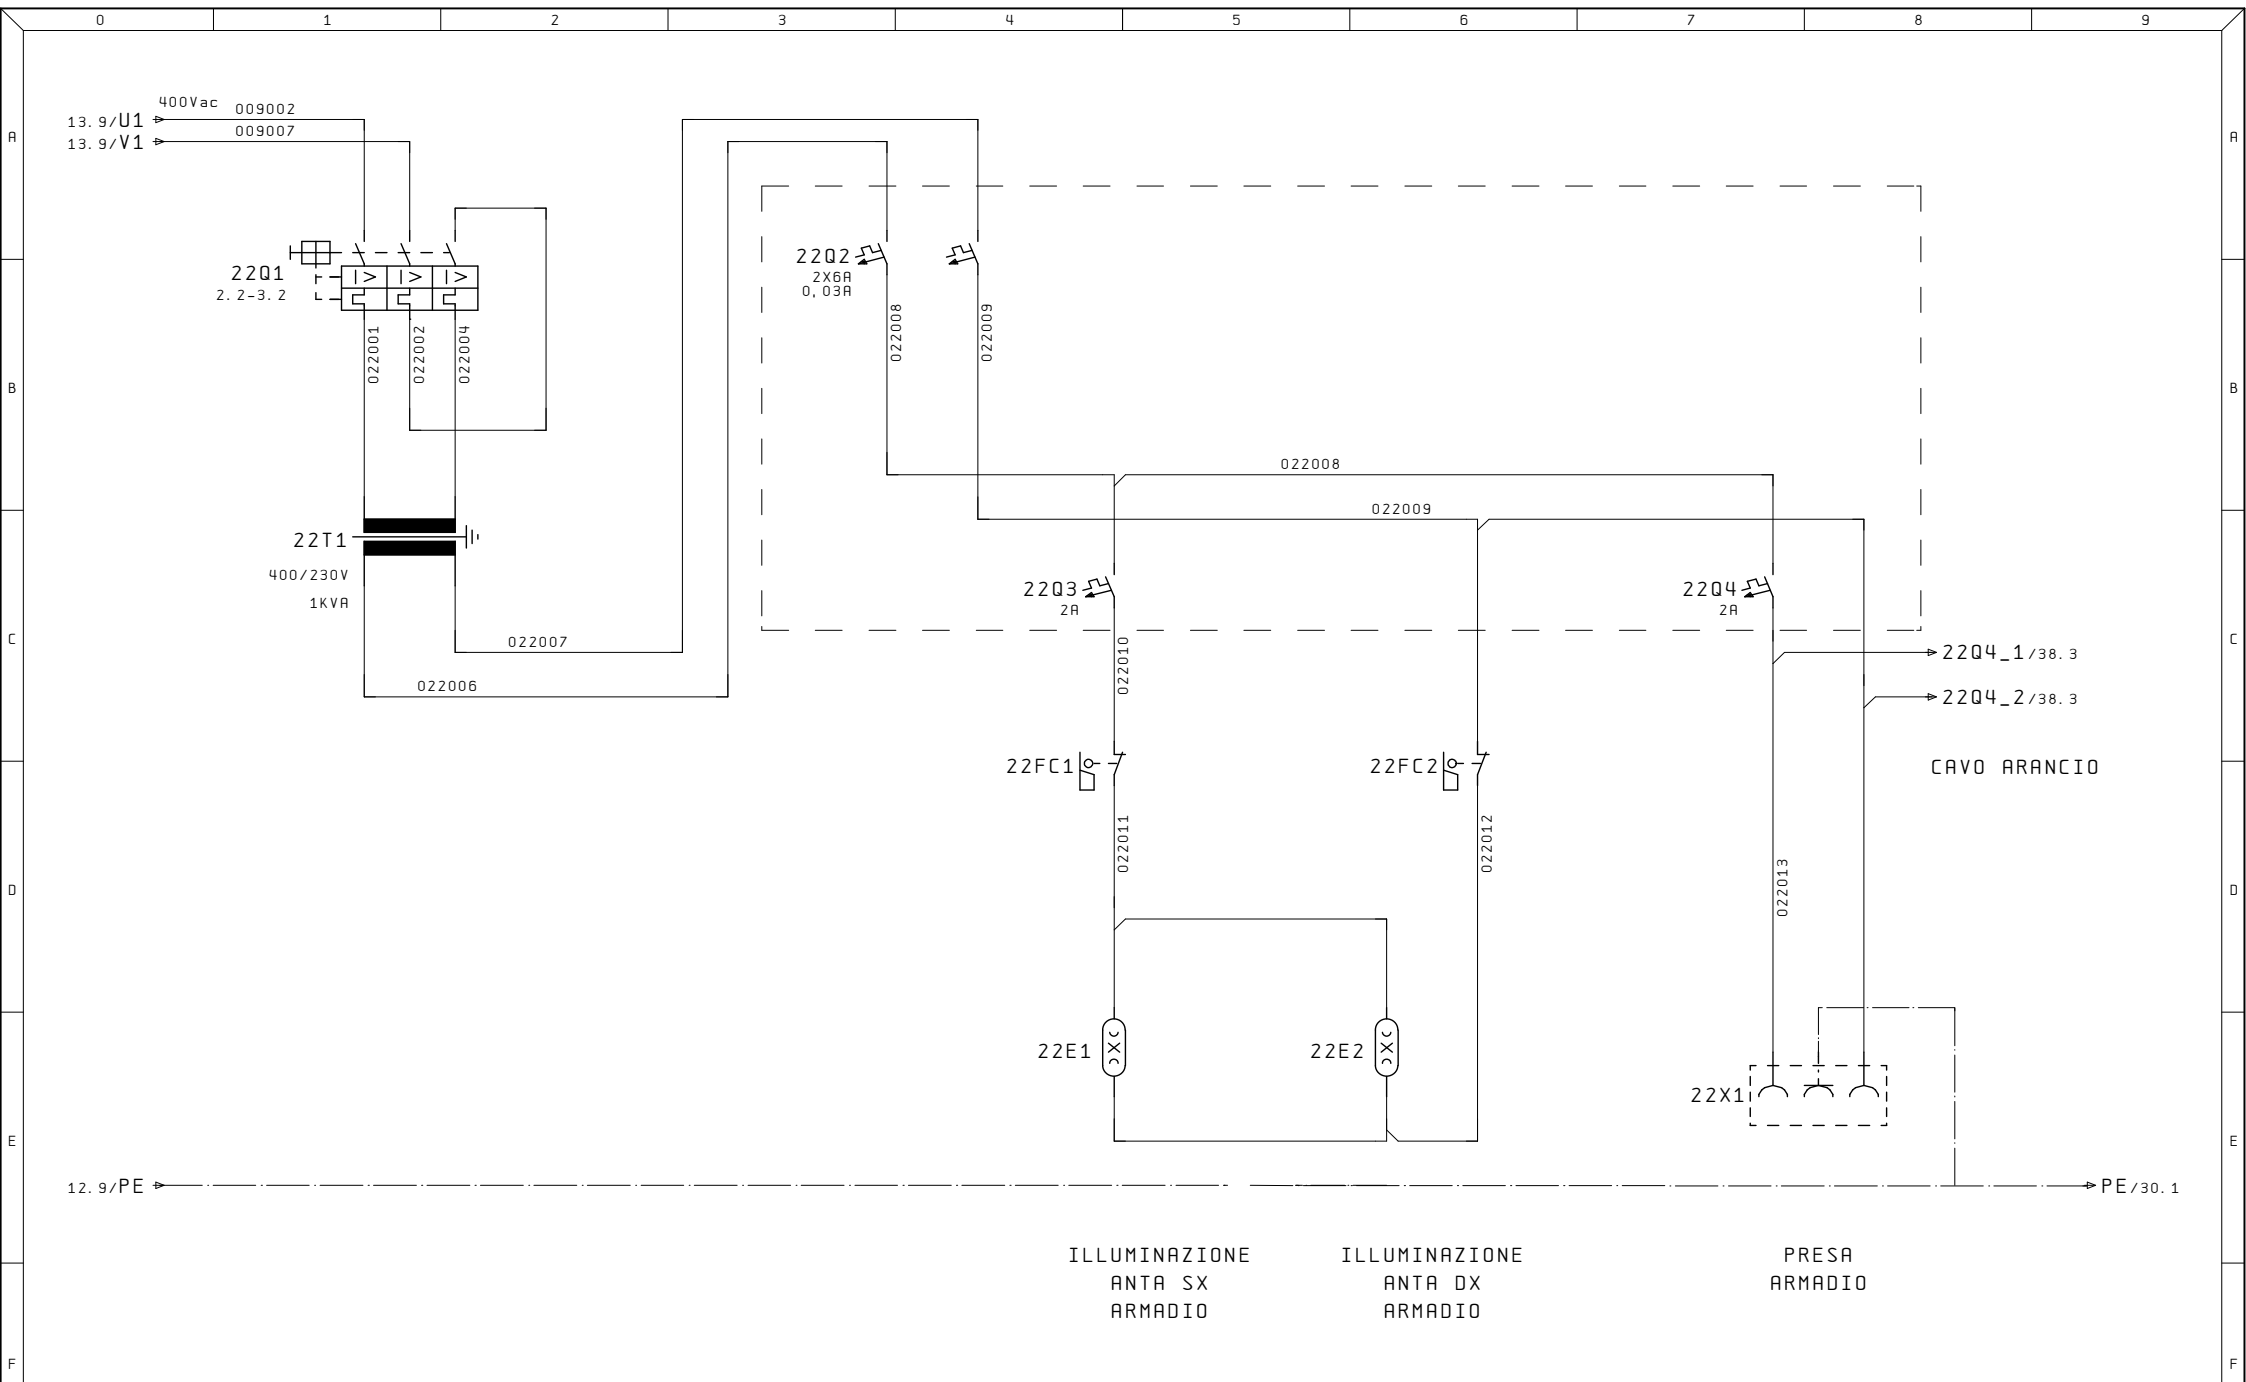


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				ALIMENTAZIONE PRESE			22
	Verif. :				ILLUMINAZIONE ARMADIO			di

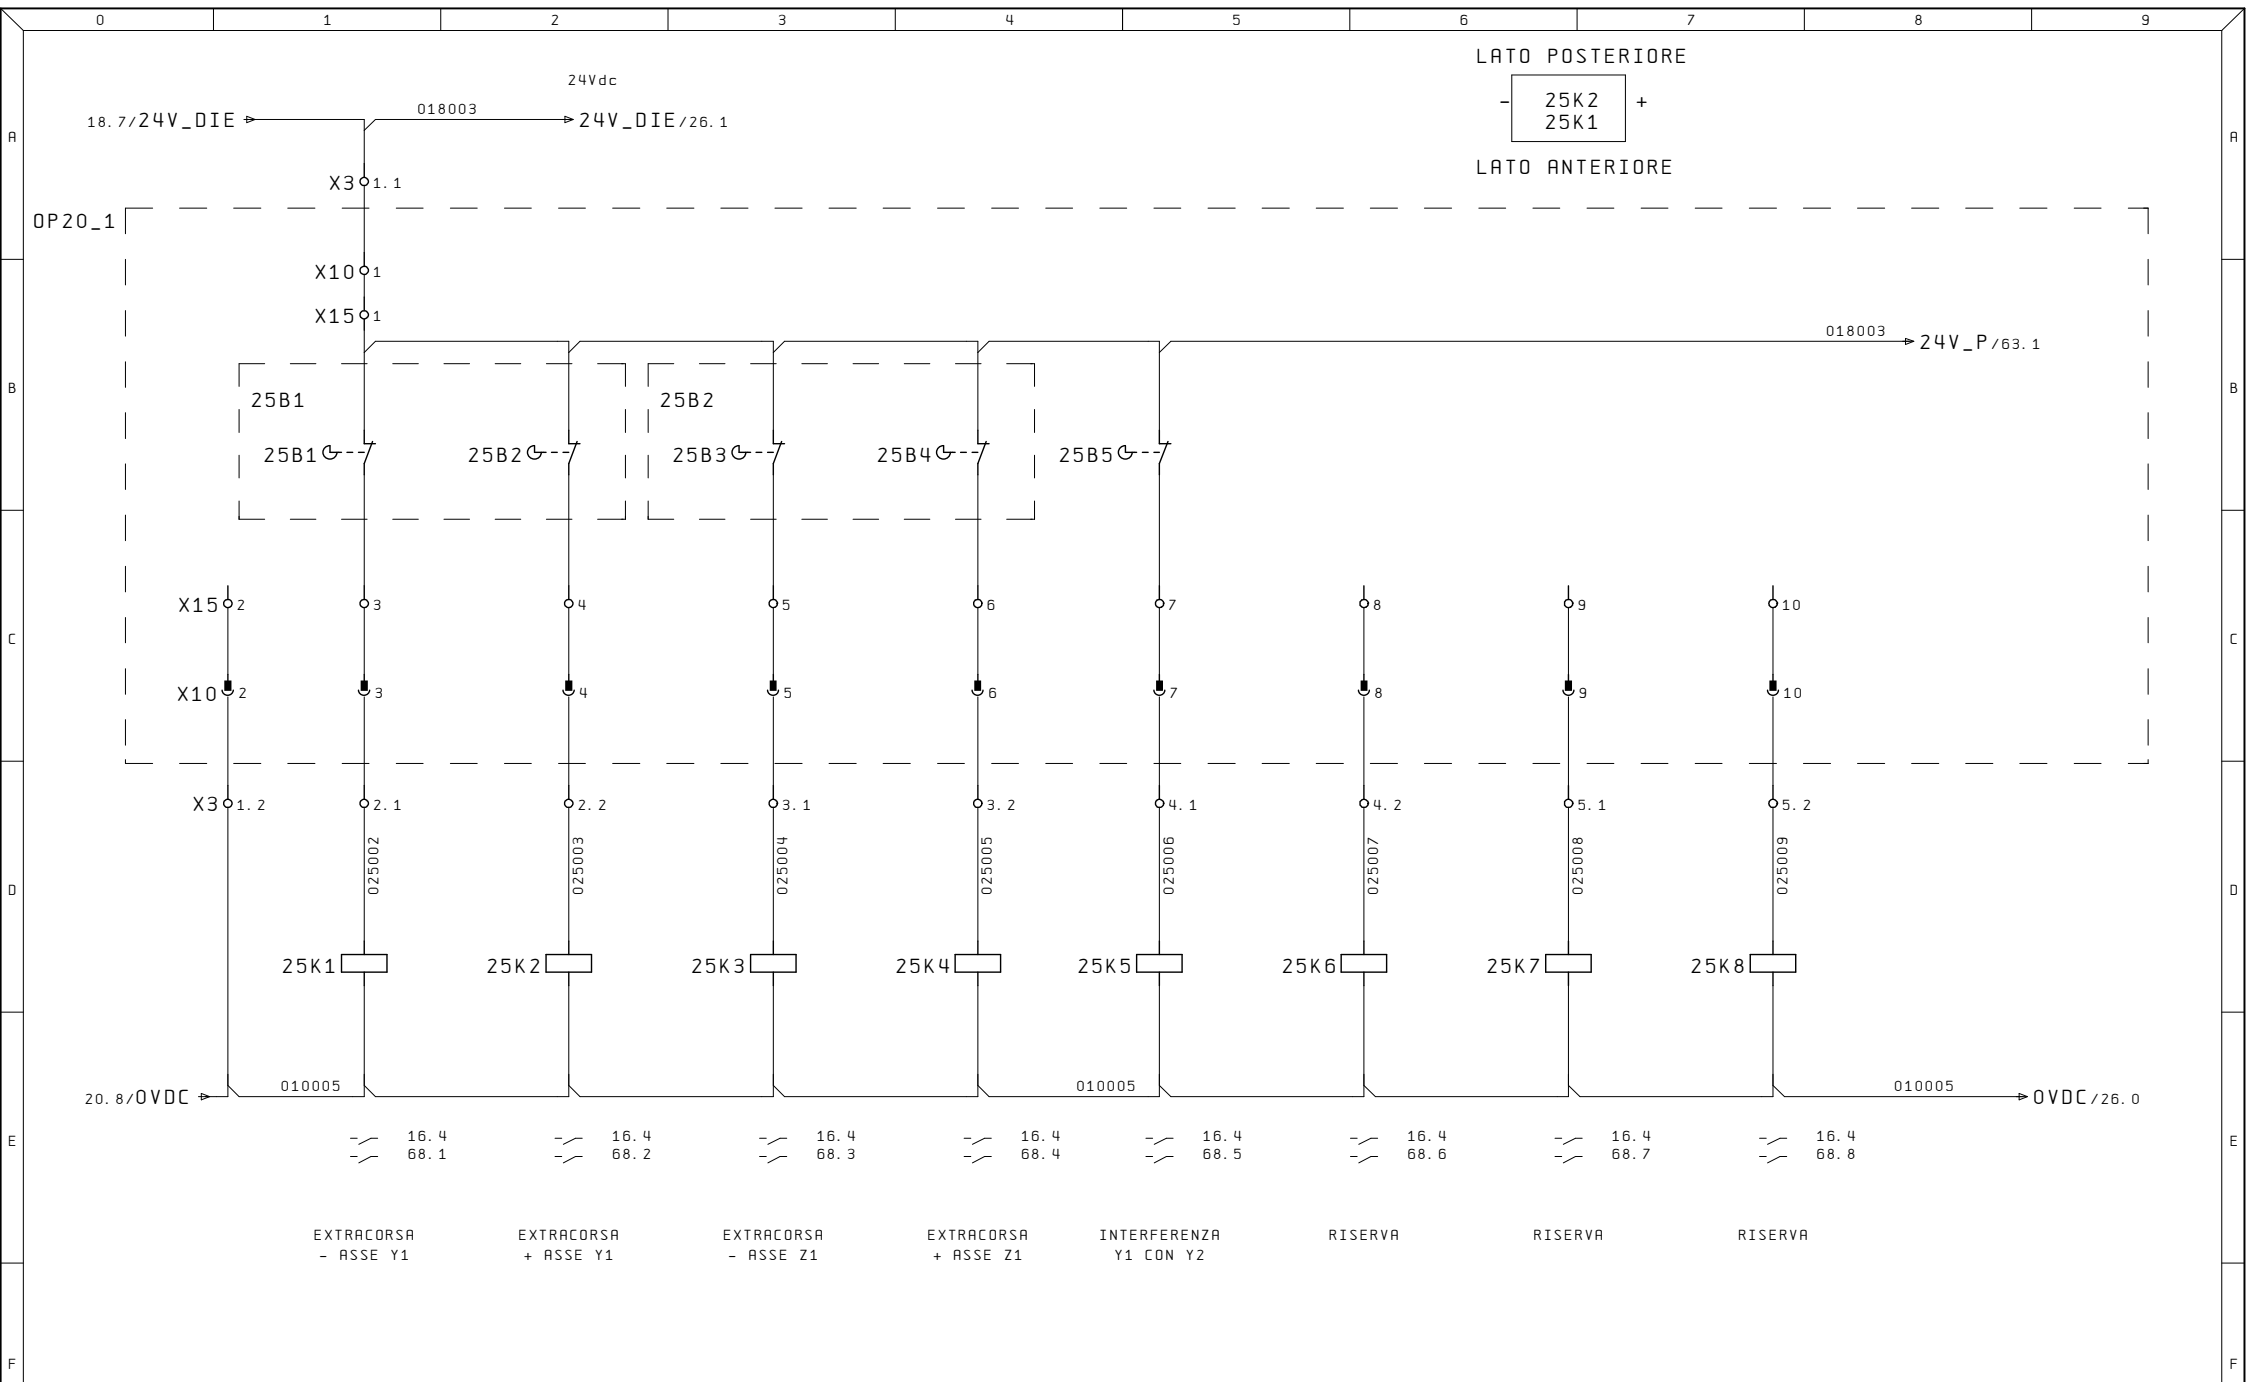


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	EXTRACORSA ASSE Y1, Z1, C1, A1		
	Stampa : 10. Set. 2019				BRACCIO 1	Pag. 25		
	Verif. :					di		




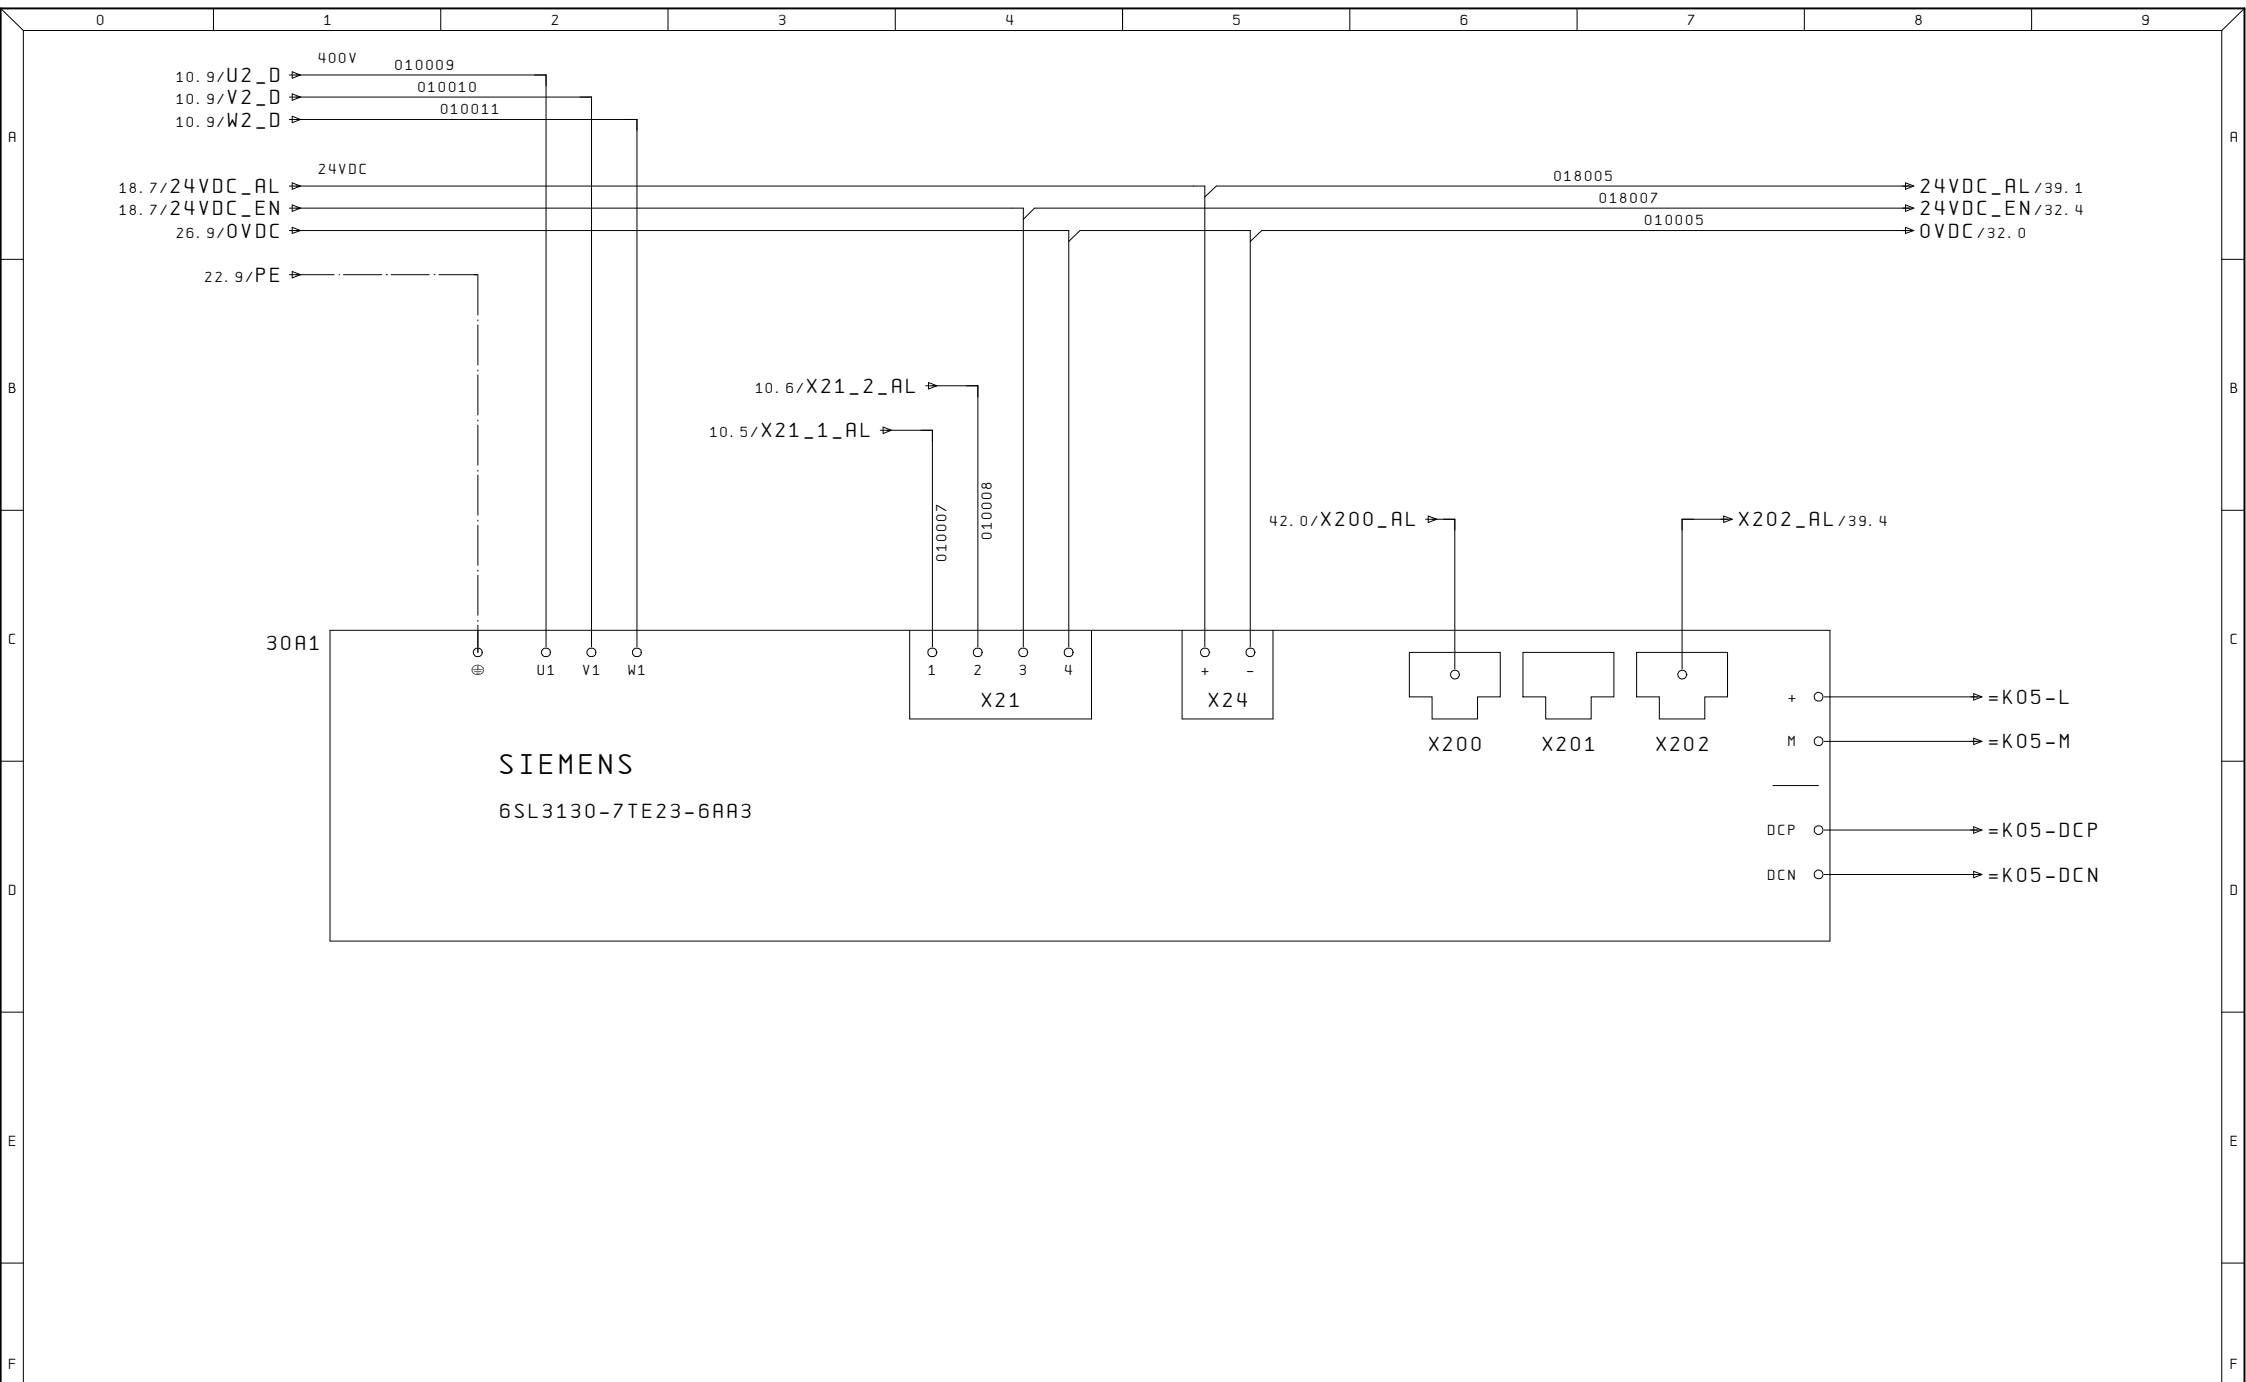


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				ALIMENTATORE AZIONAMENTI			30
	Verif. :							di

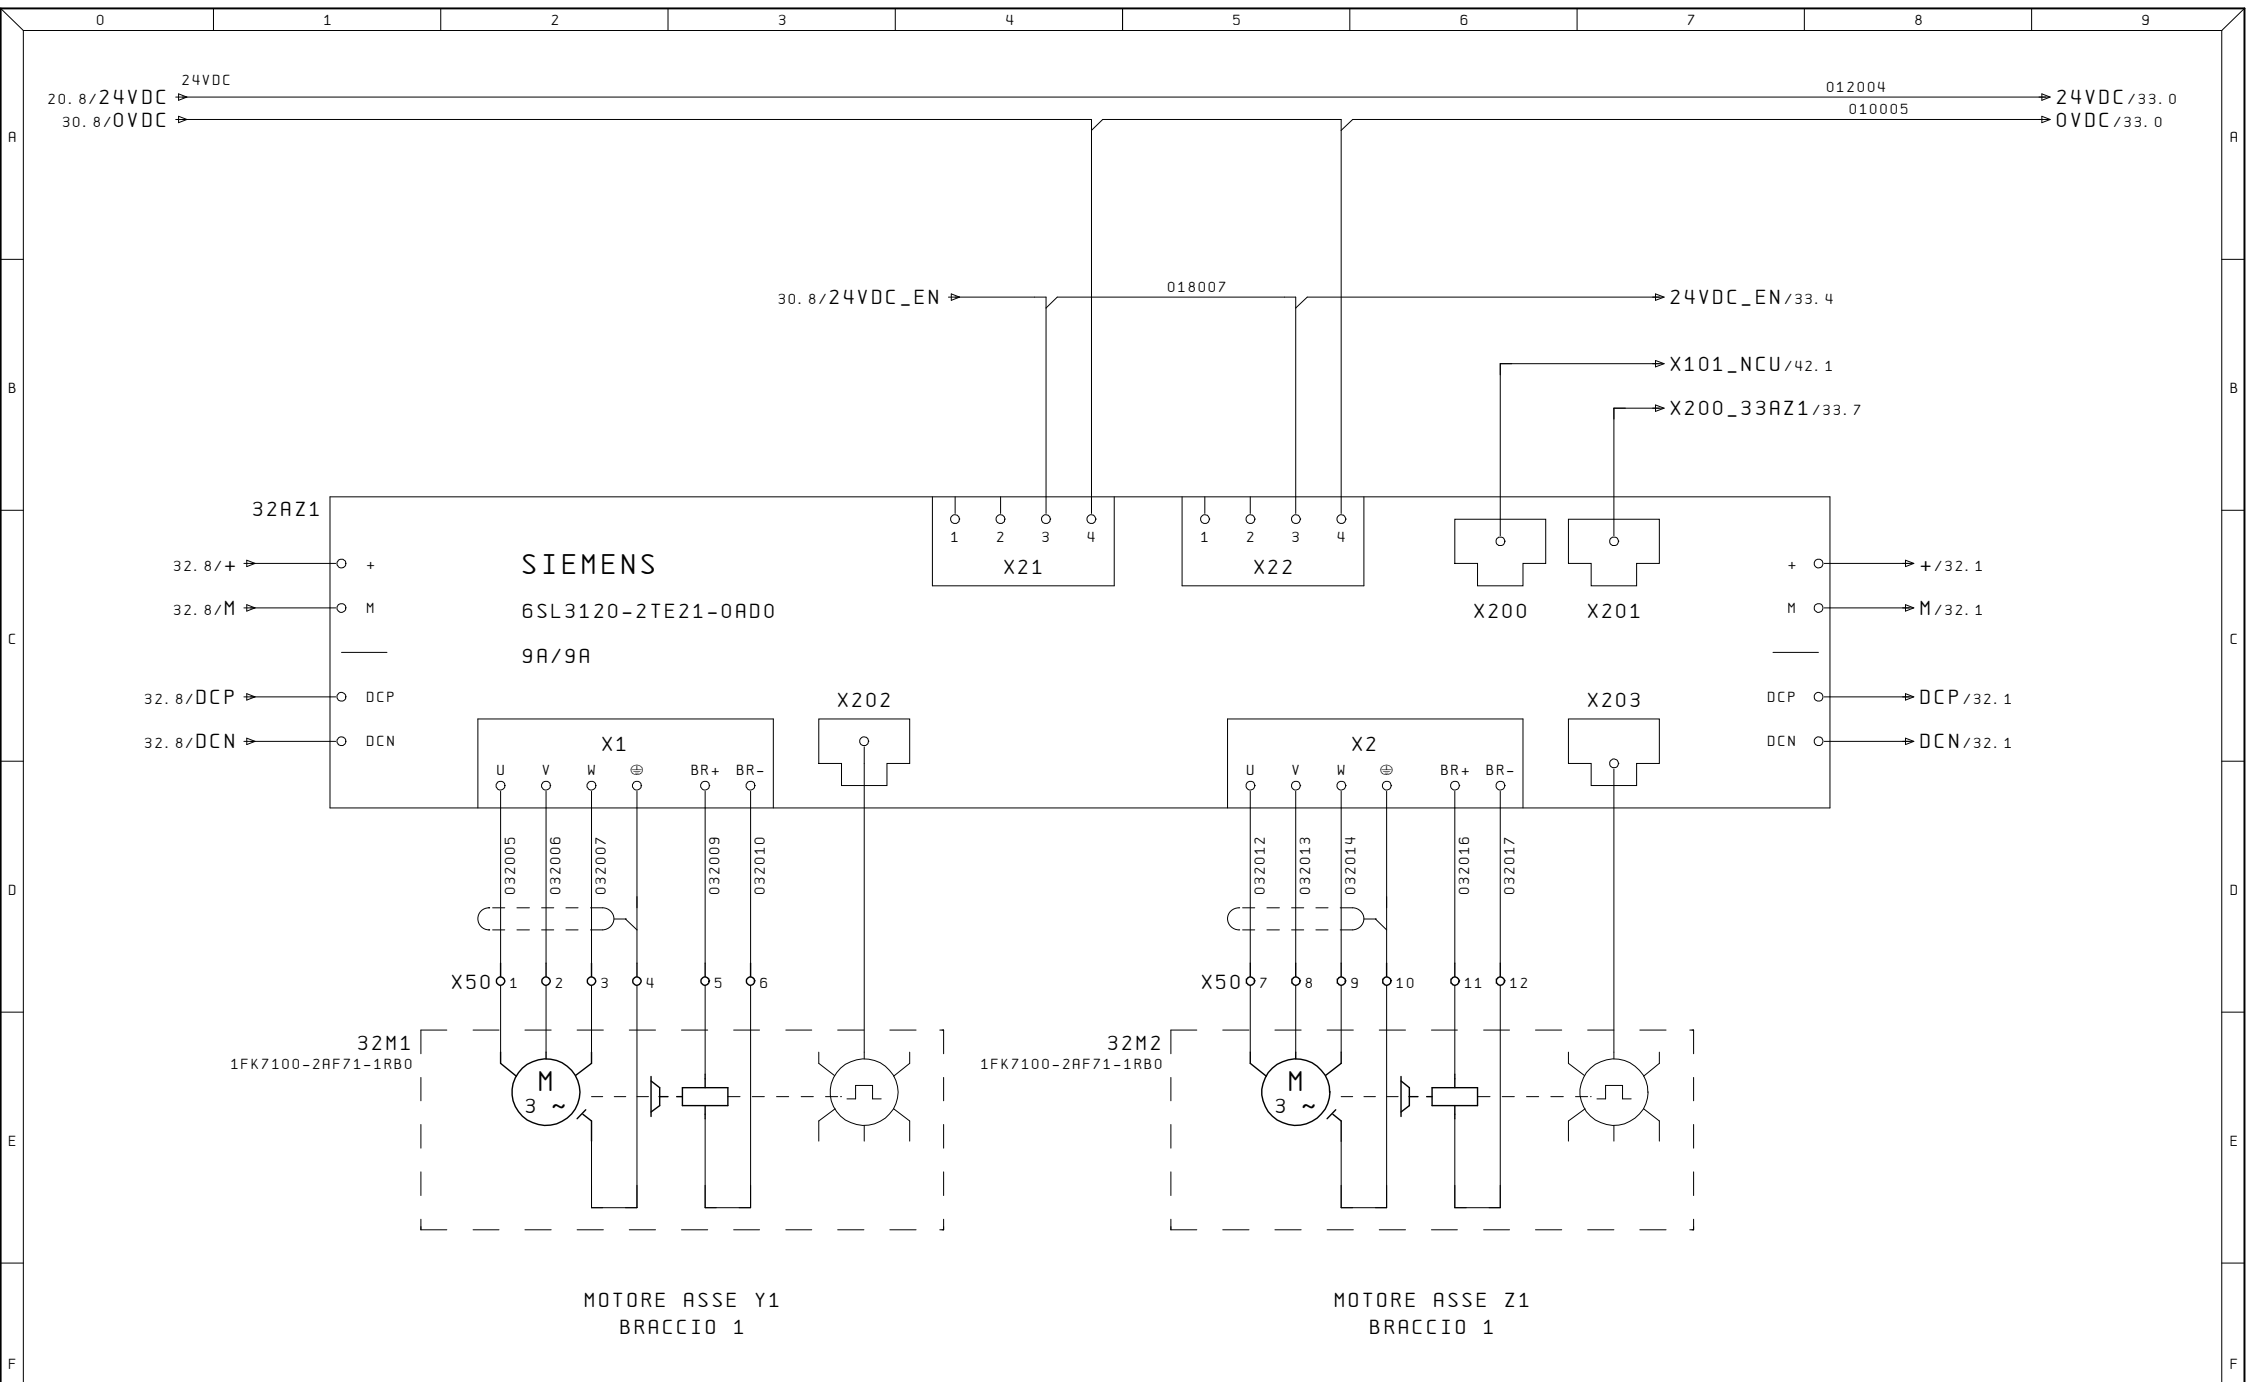


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				AZIONAMENTO MOTORI ASSI Y1 e Z1			32
	Verif. :				BRACCIO 1			di

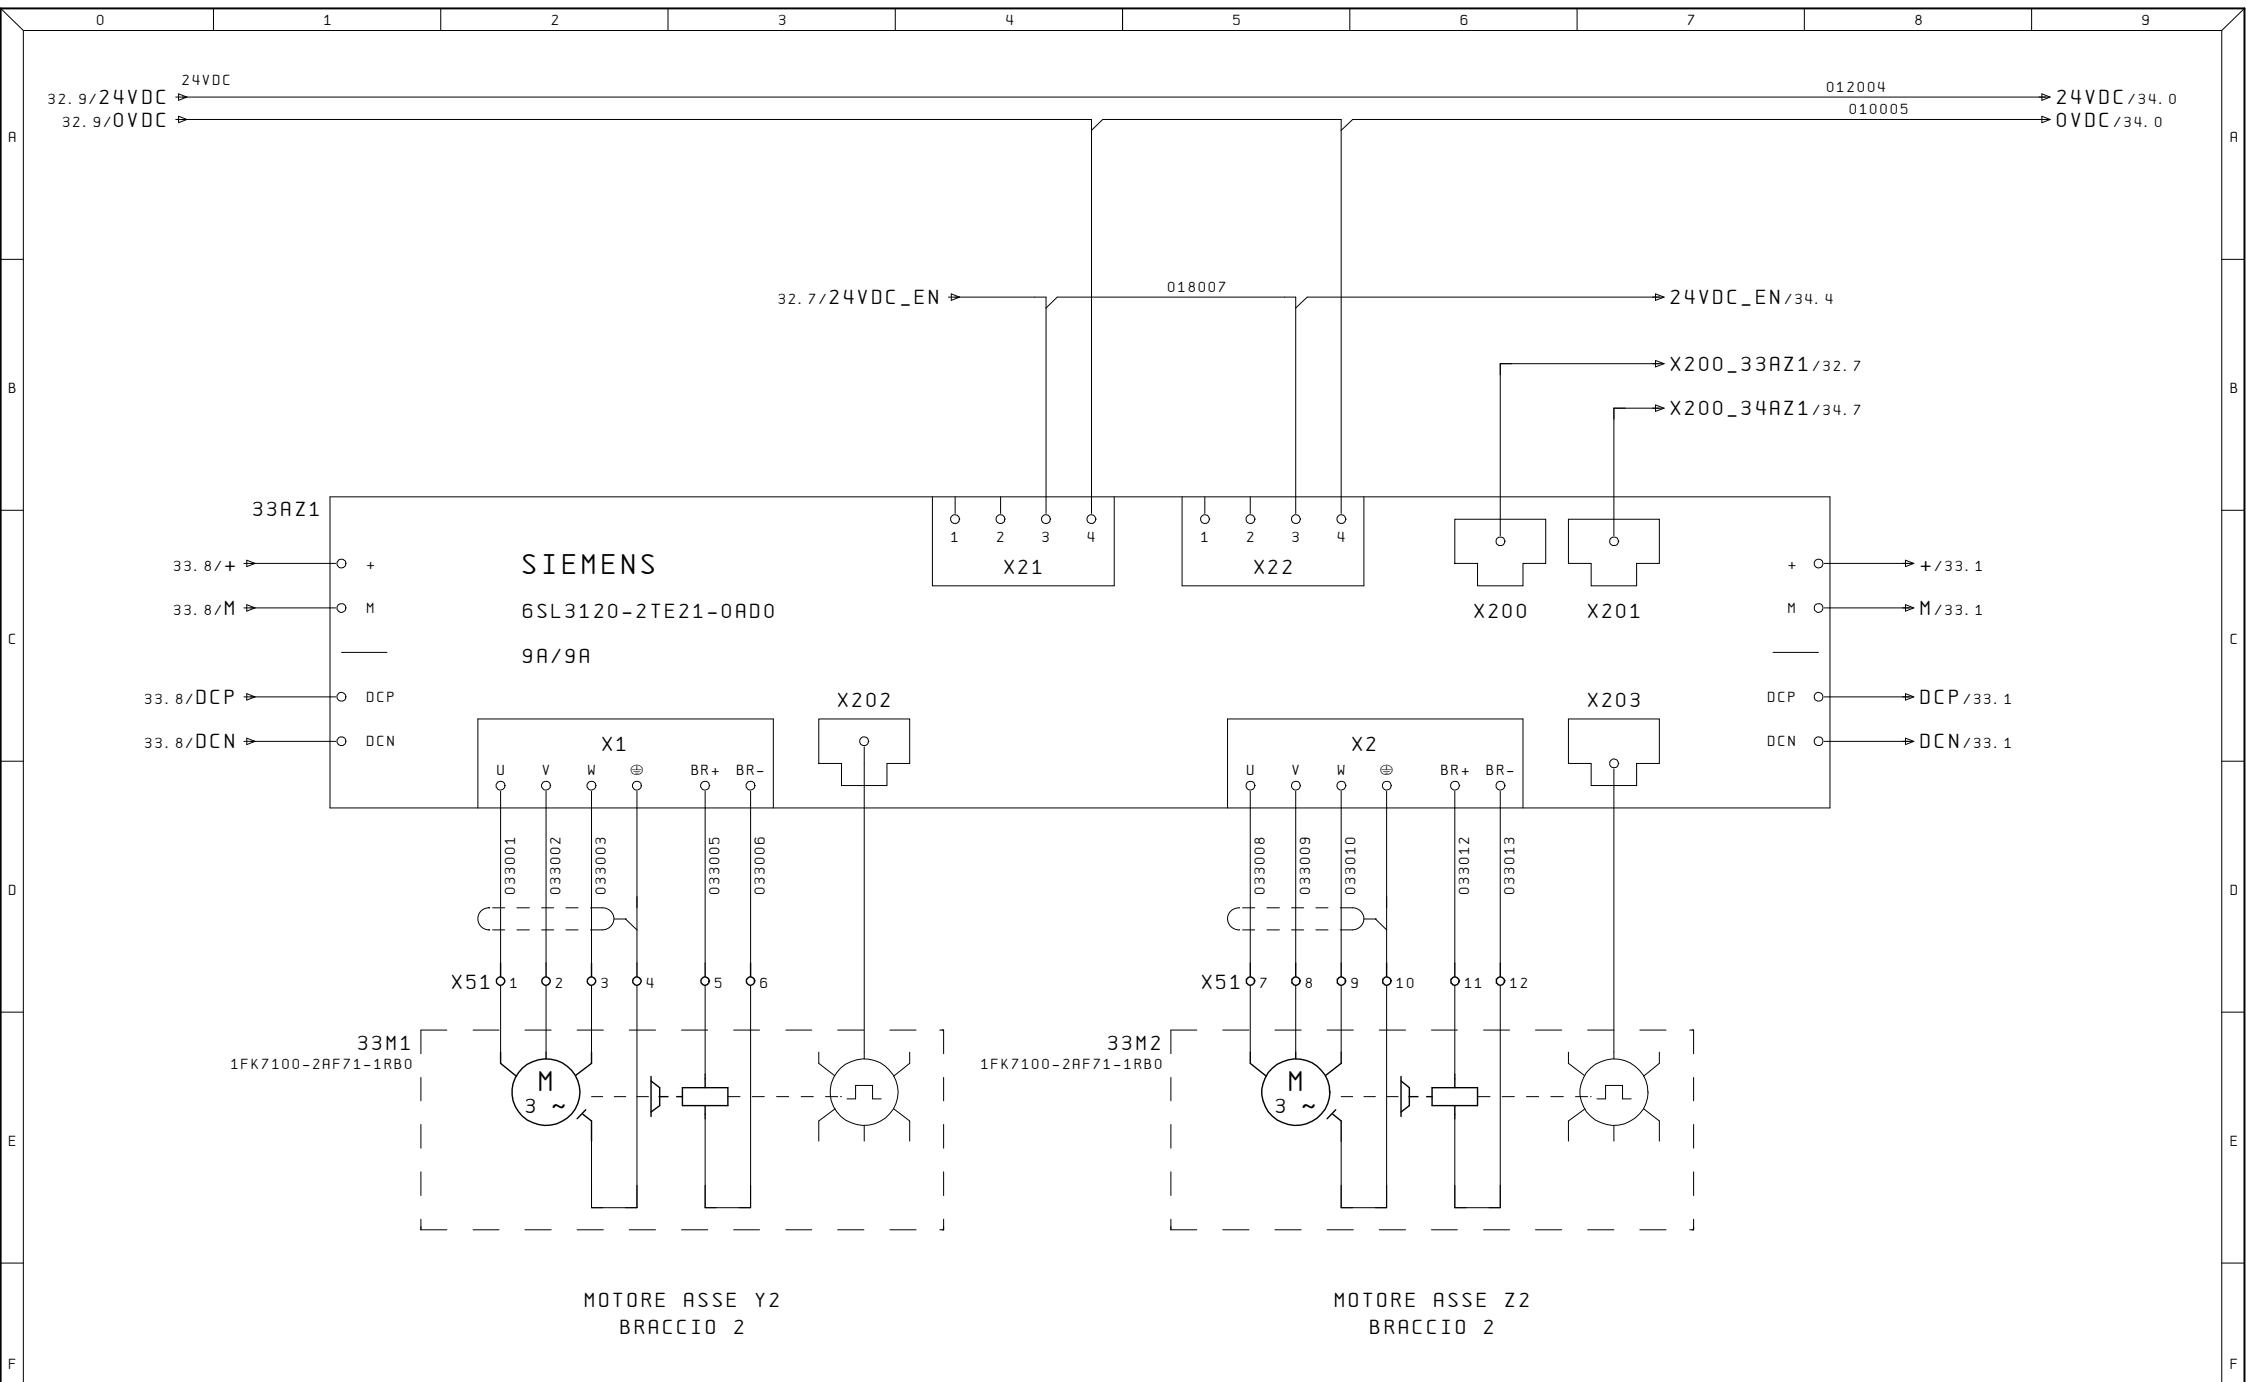


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				AZIONAMENTO MOTORI ASSI Y2 e Z2			33
	Verif. :				BRACCIO 2			di

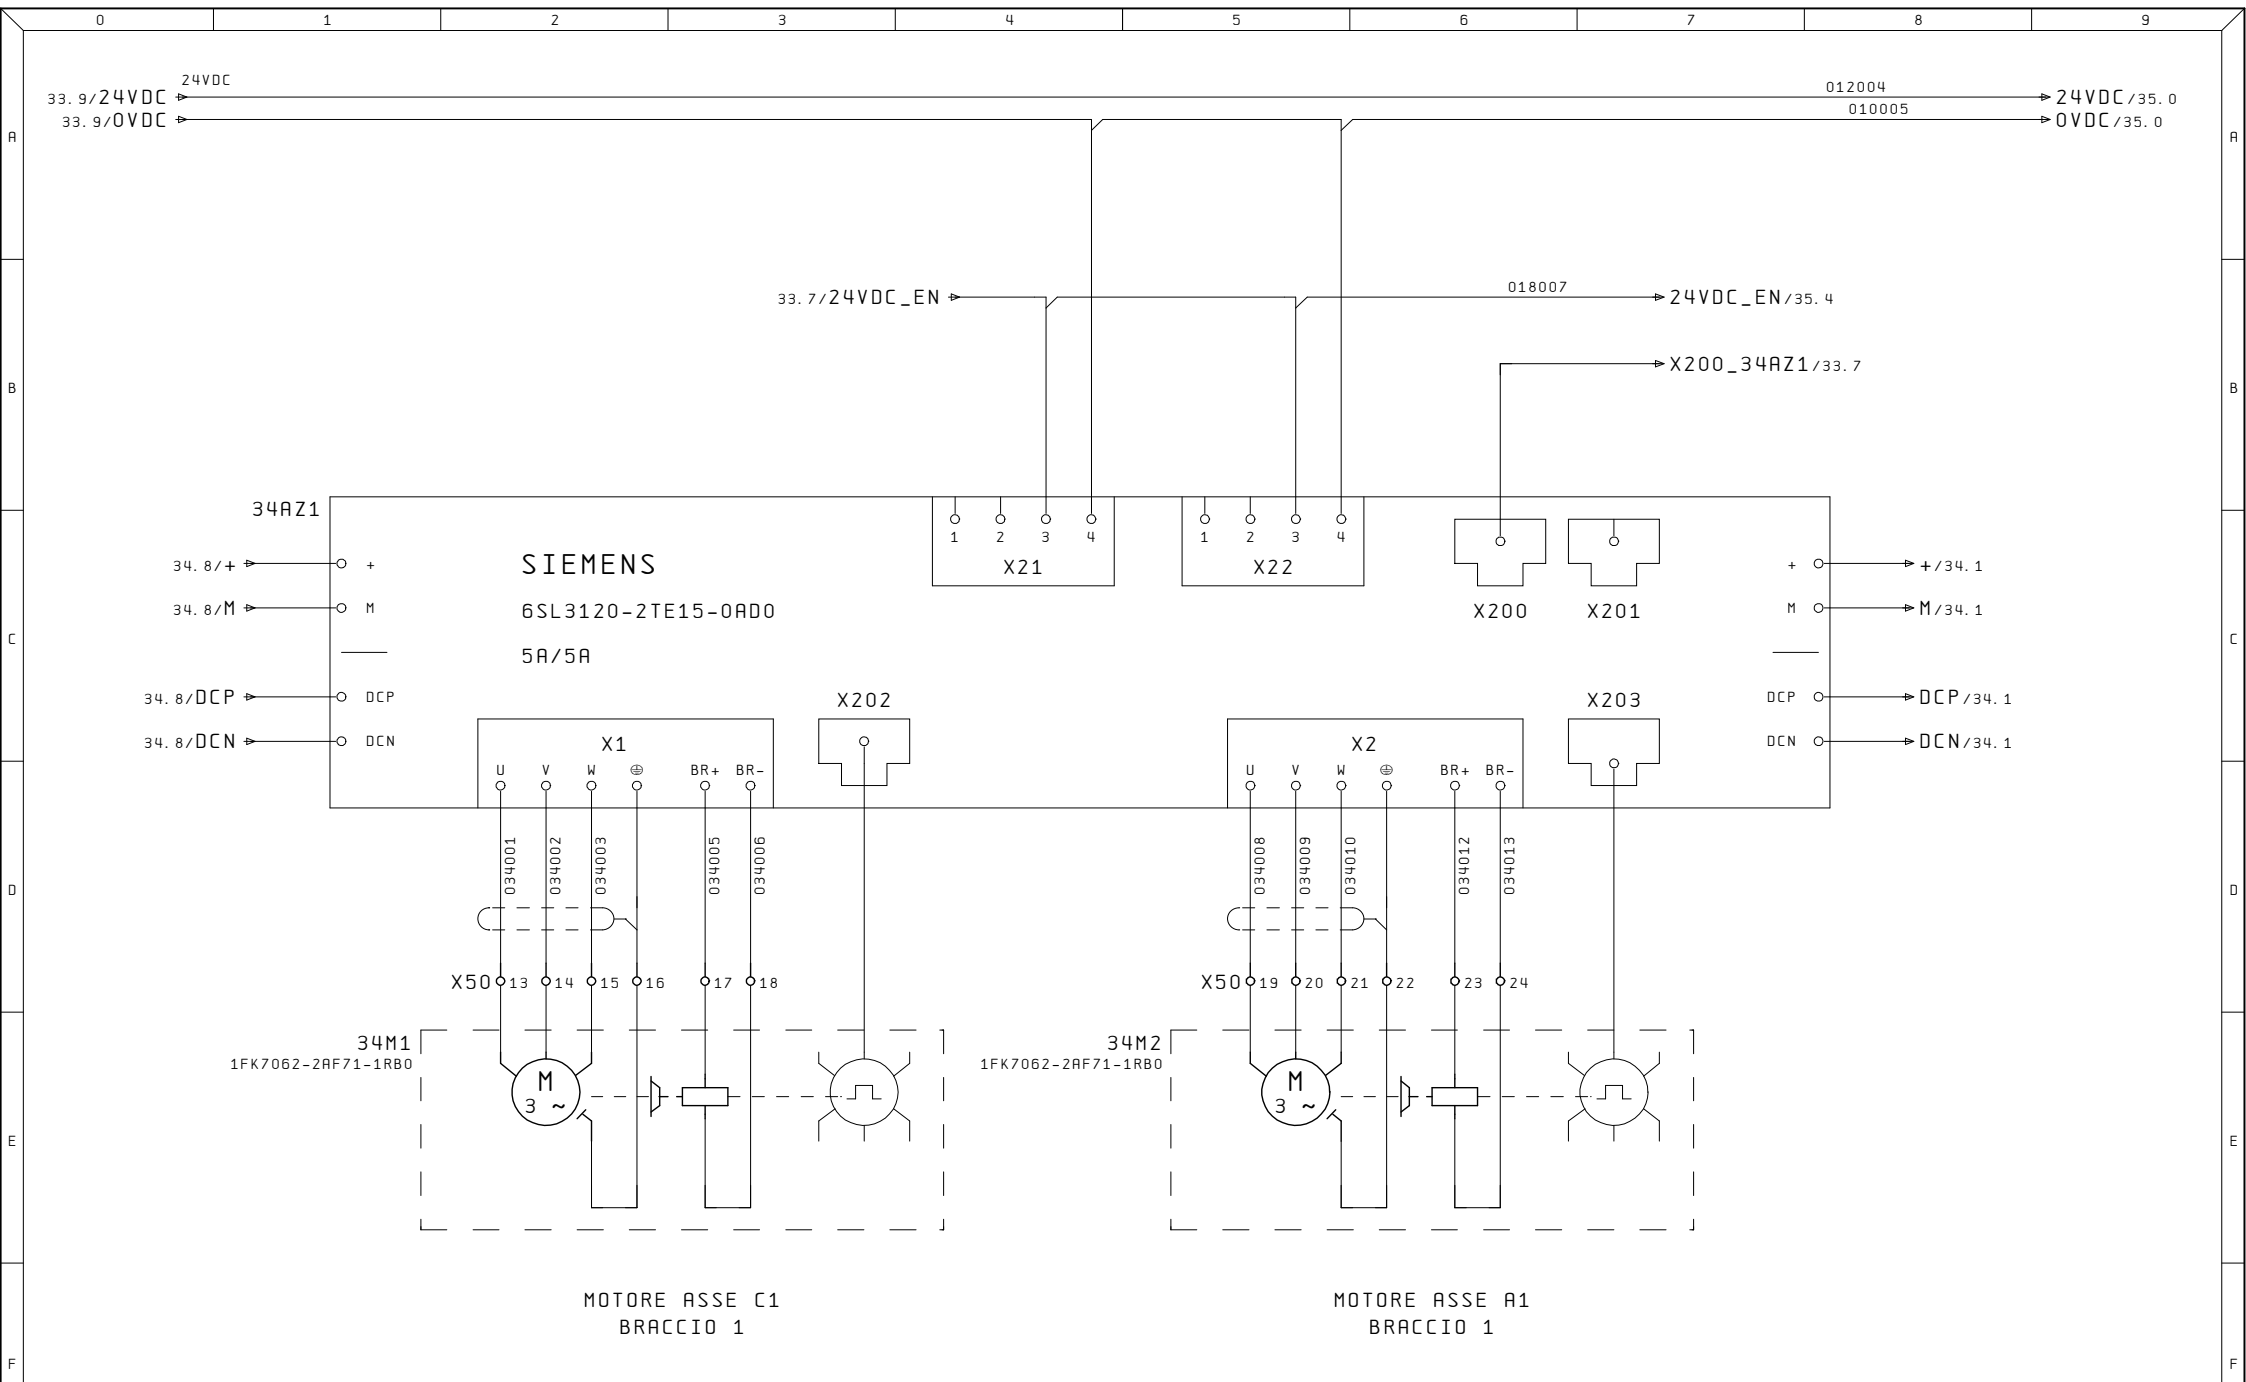


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	AZIONAMENTO MOTORI ASSI A1 e C1		
	Stampa : 10. Set. 2019				BRACCIO 1	Pag. 34		
	Verif. :					di		

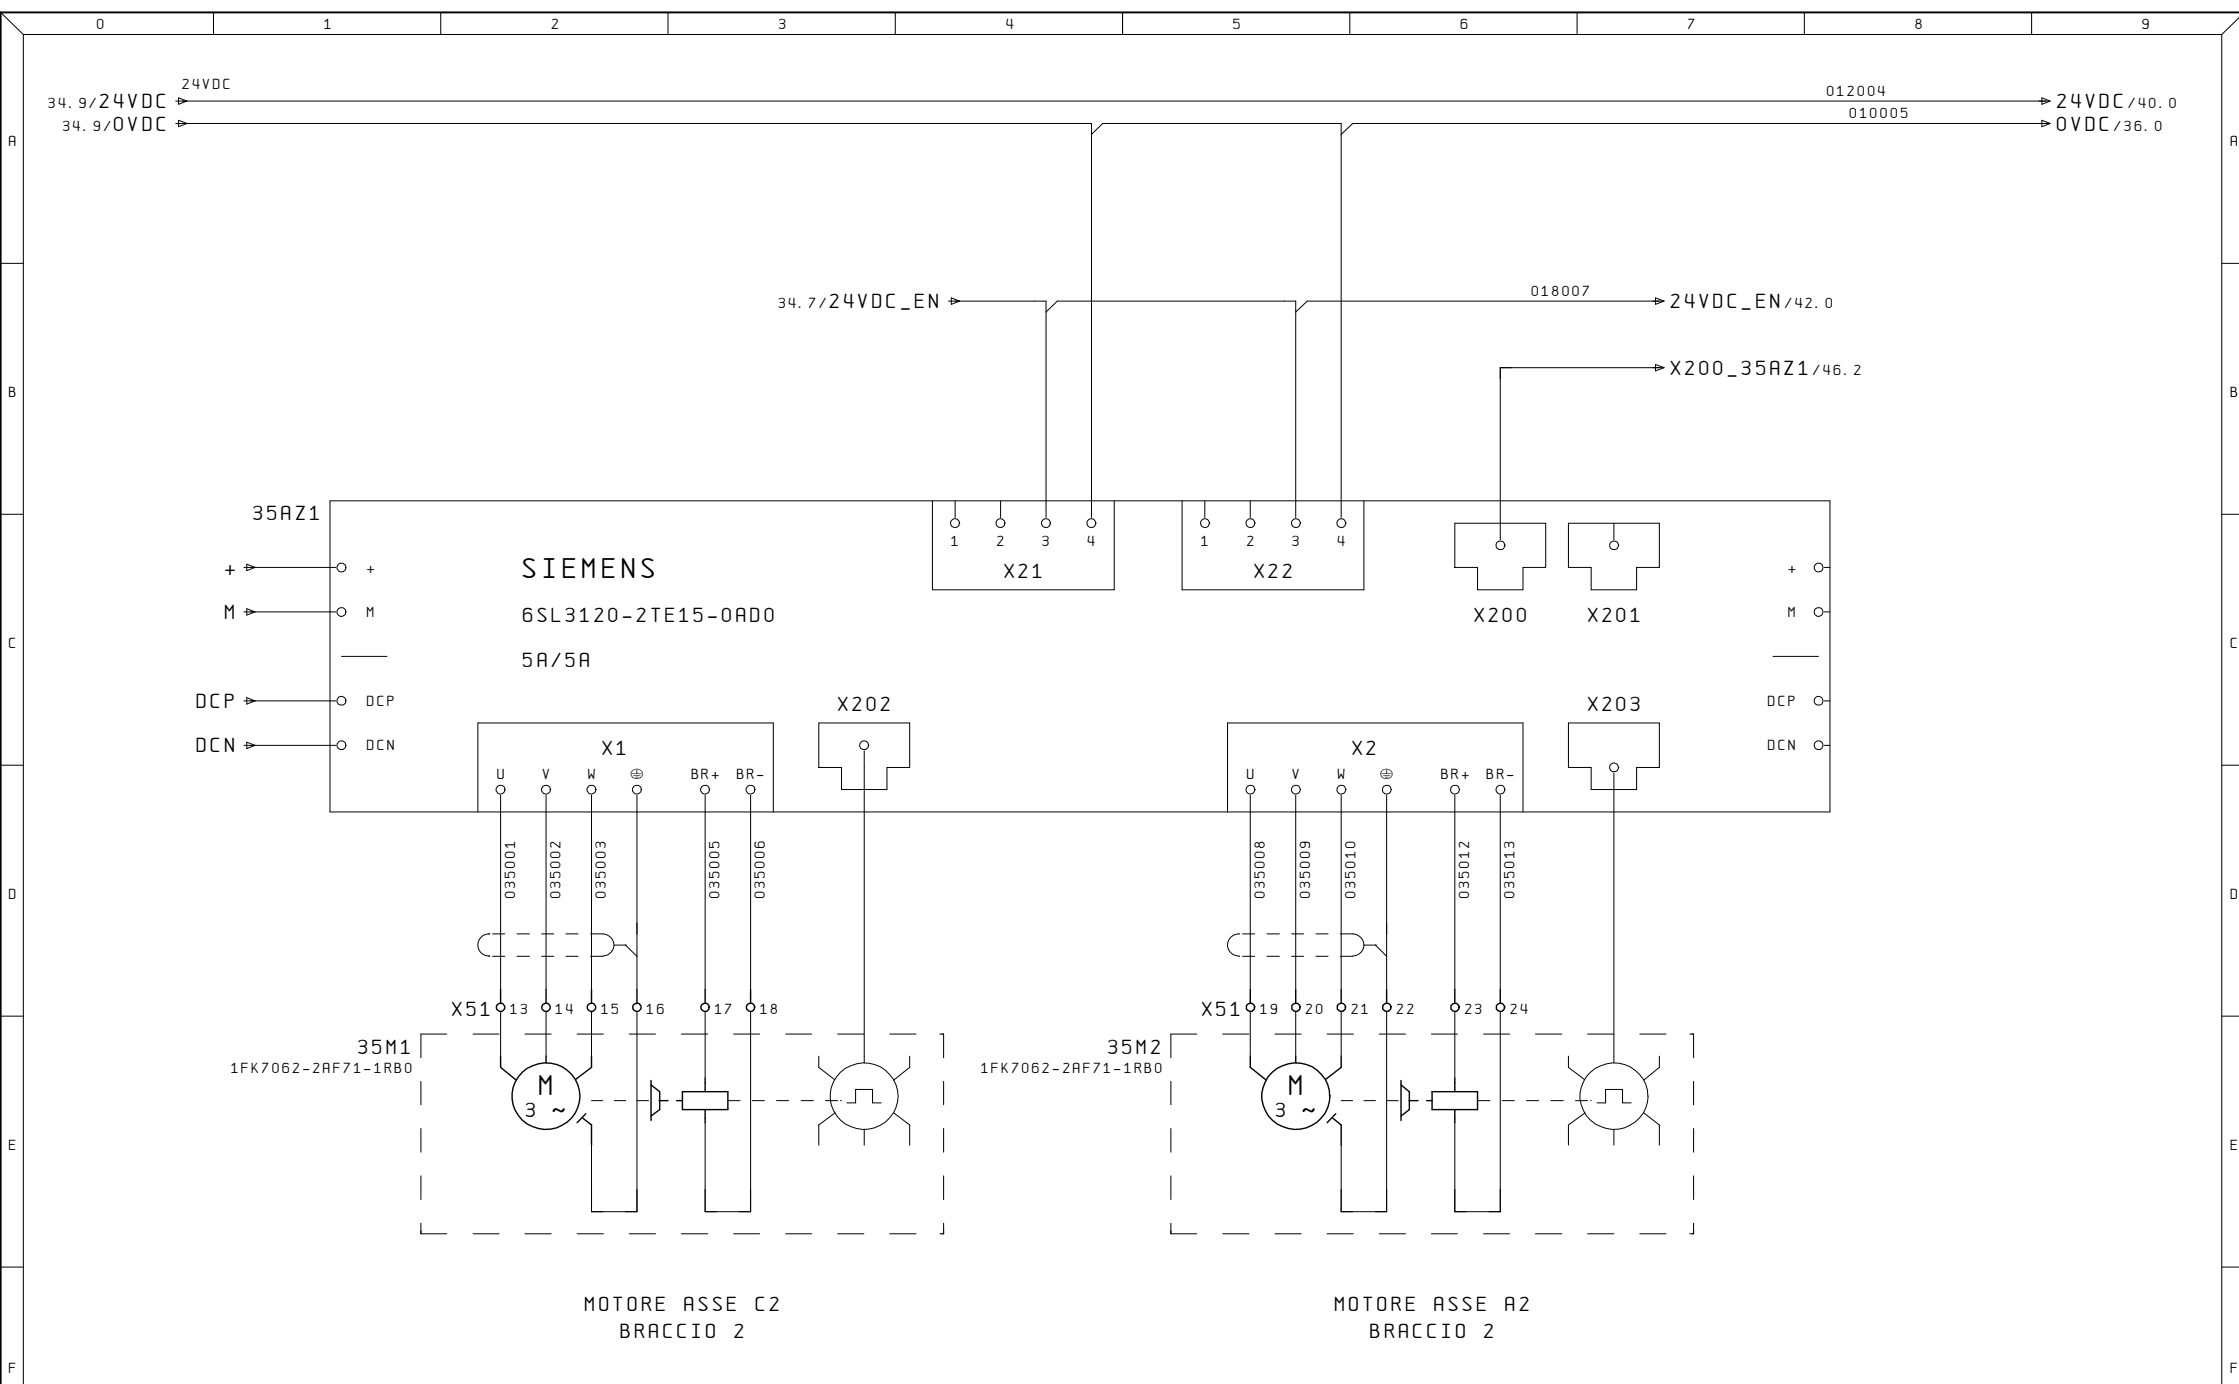


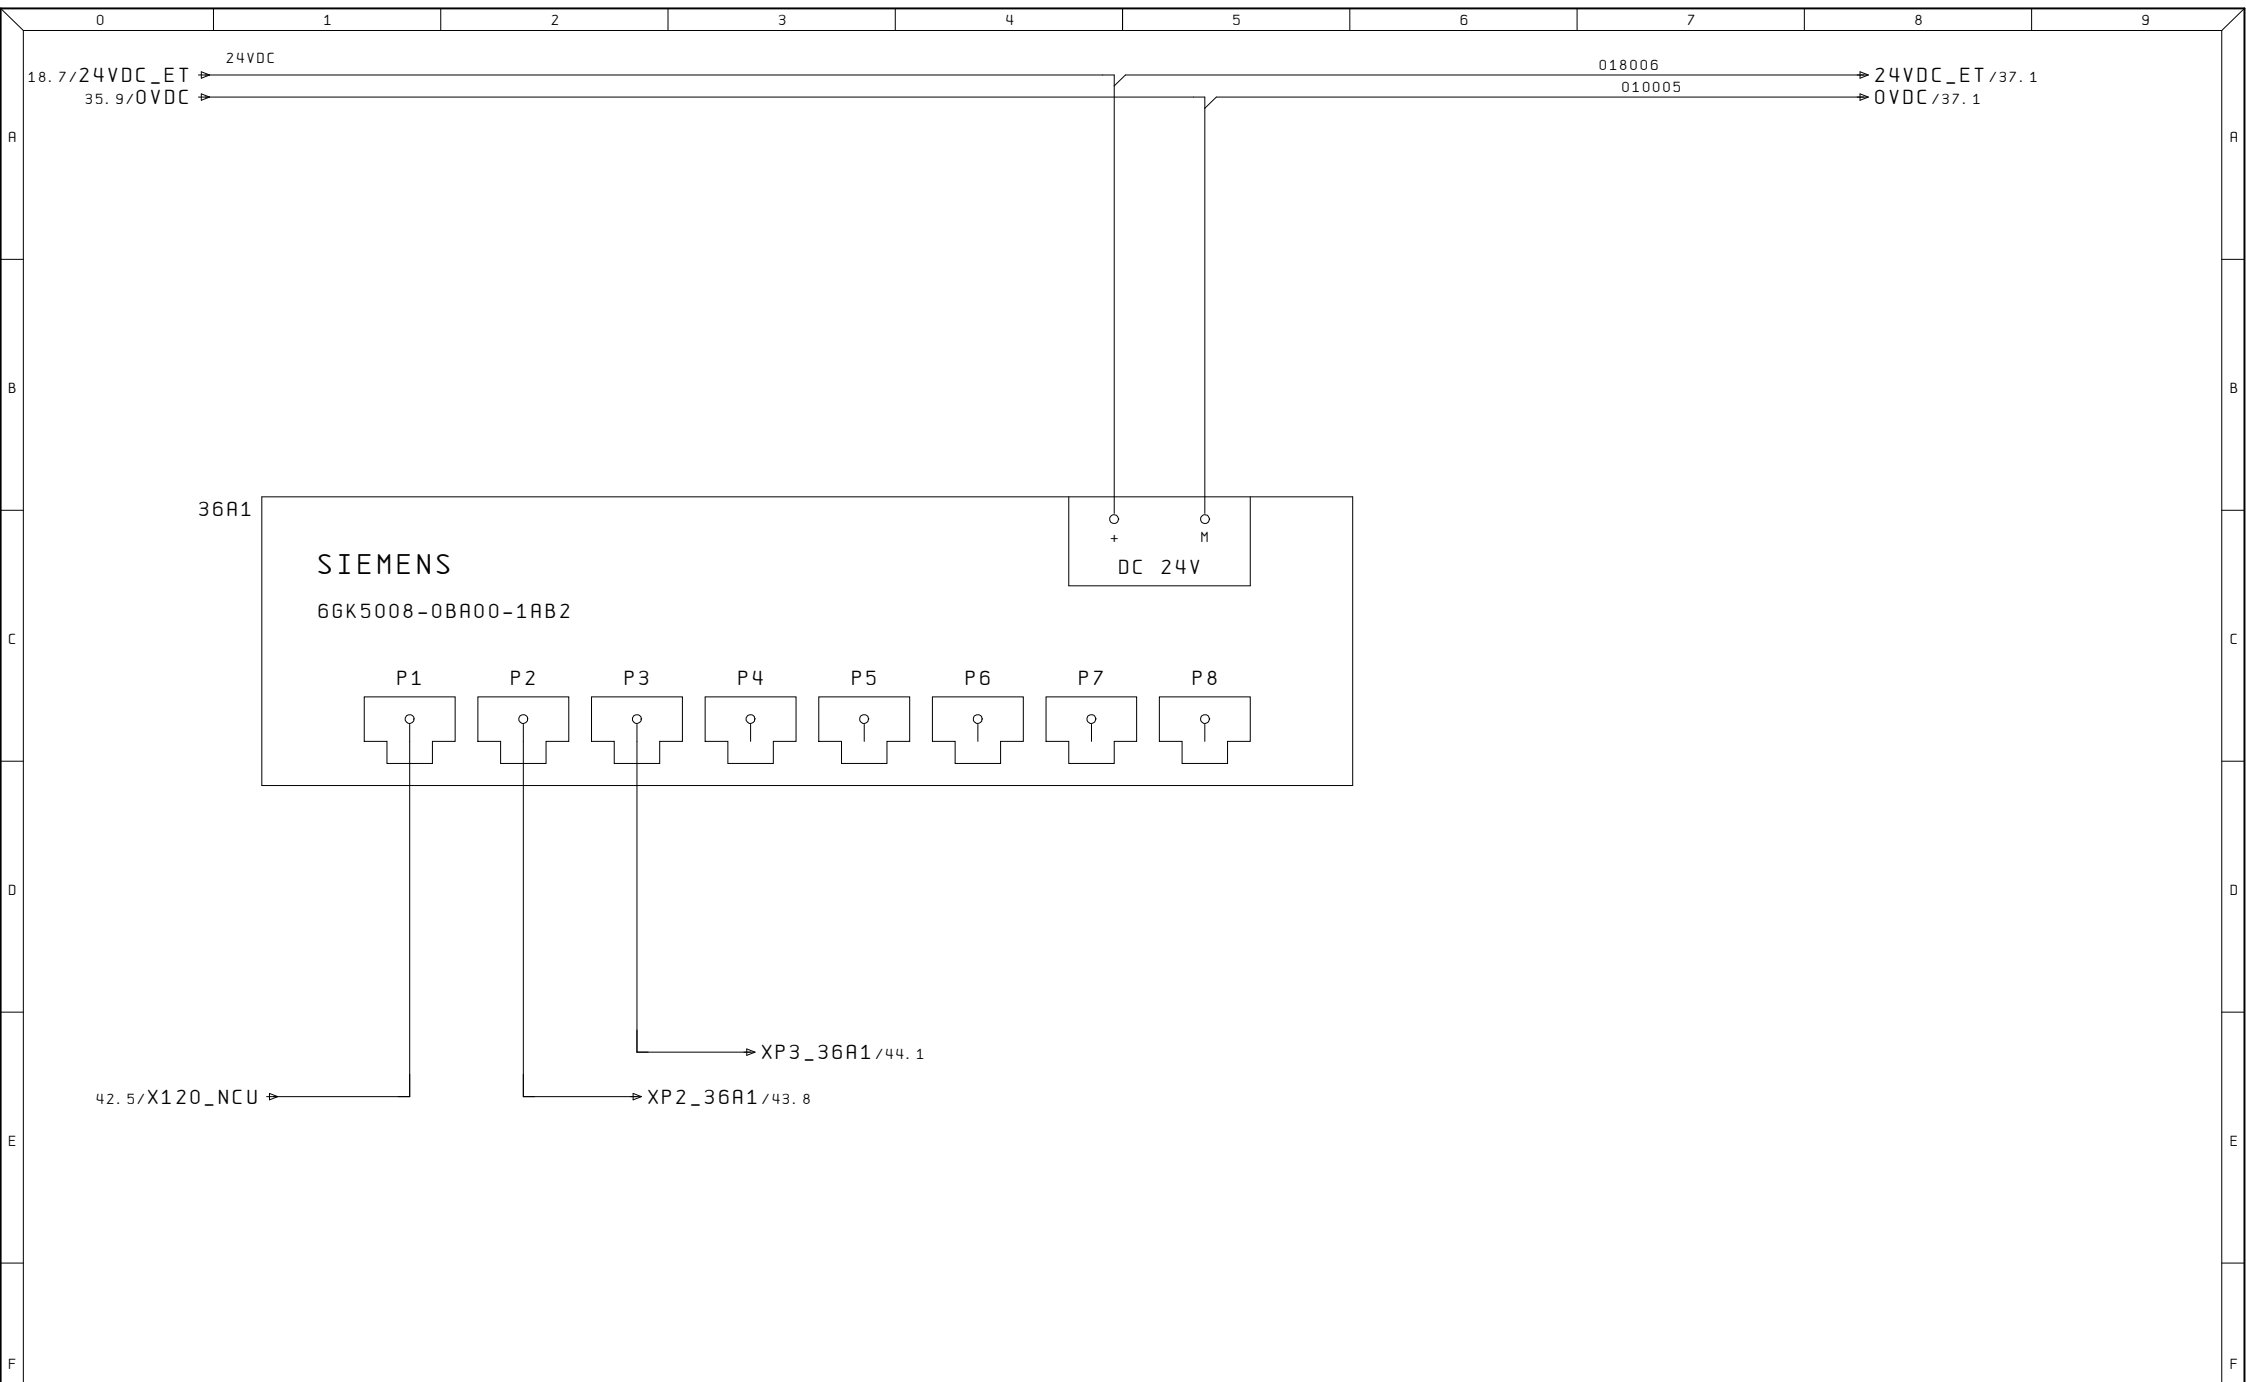


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				SCALANCE XB008			36
	Verif. :				SWITCH RETE HMI			di

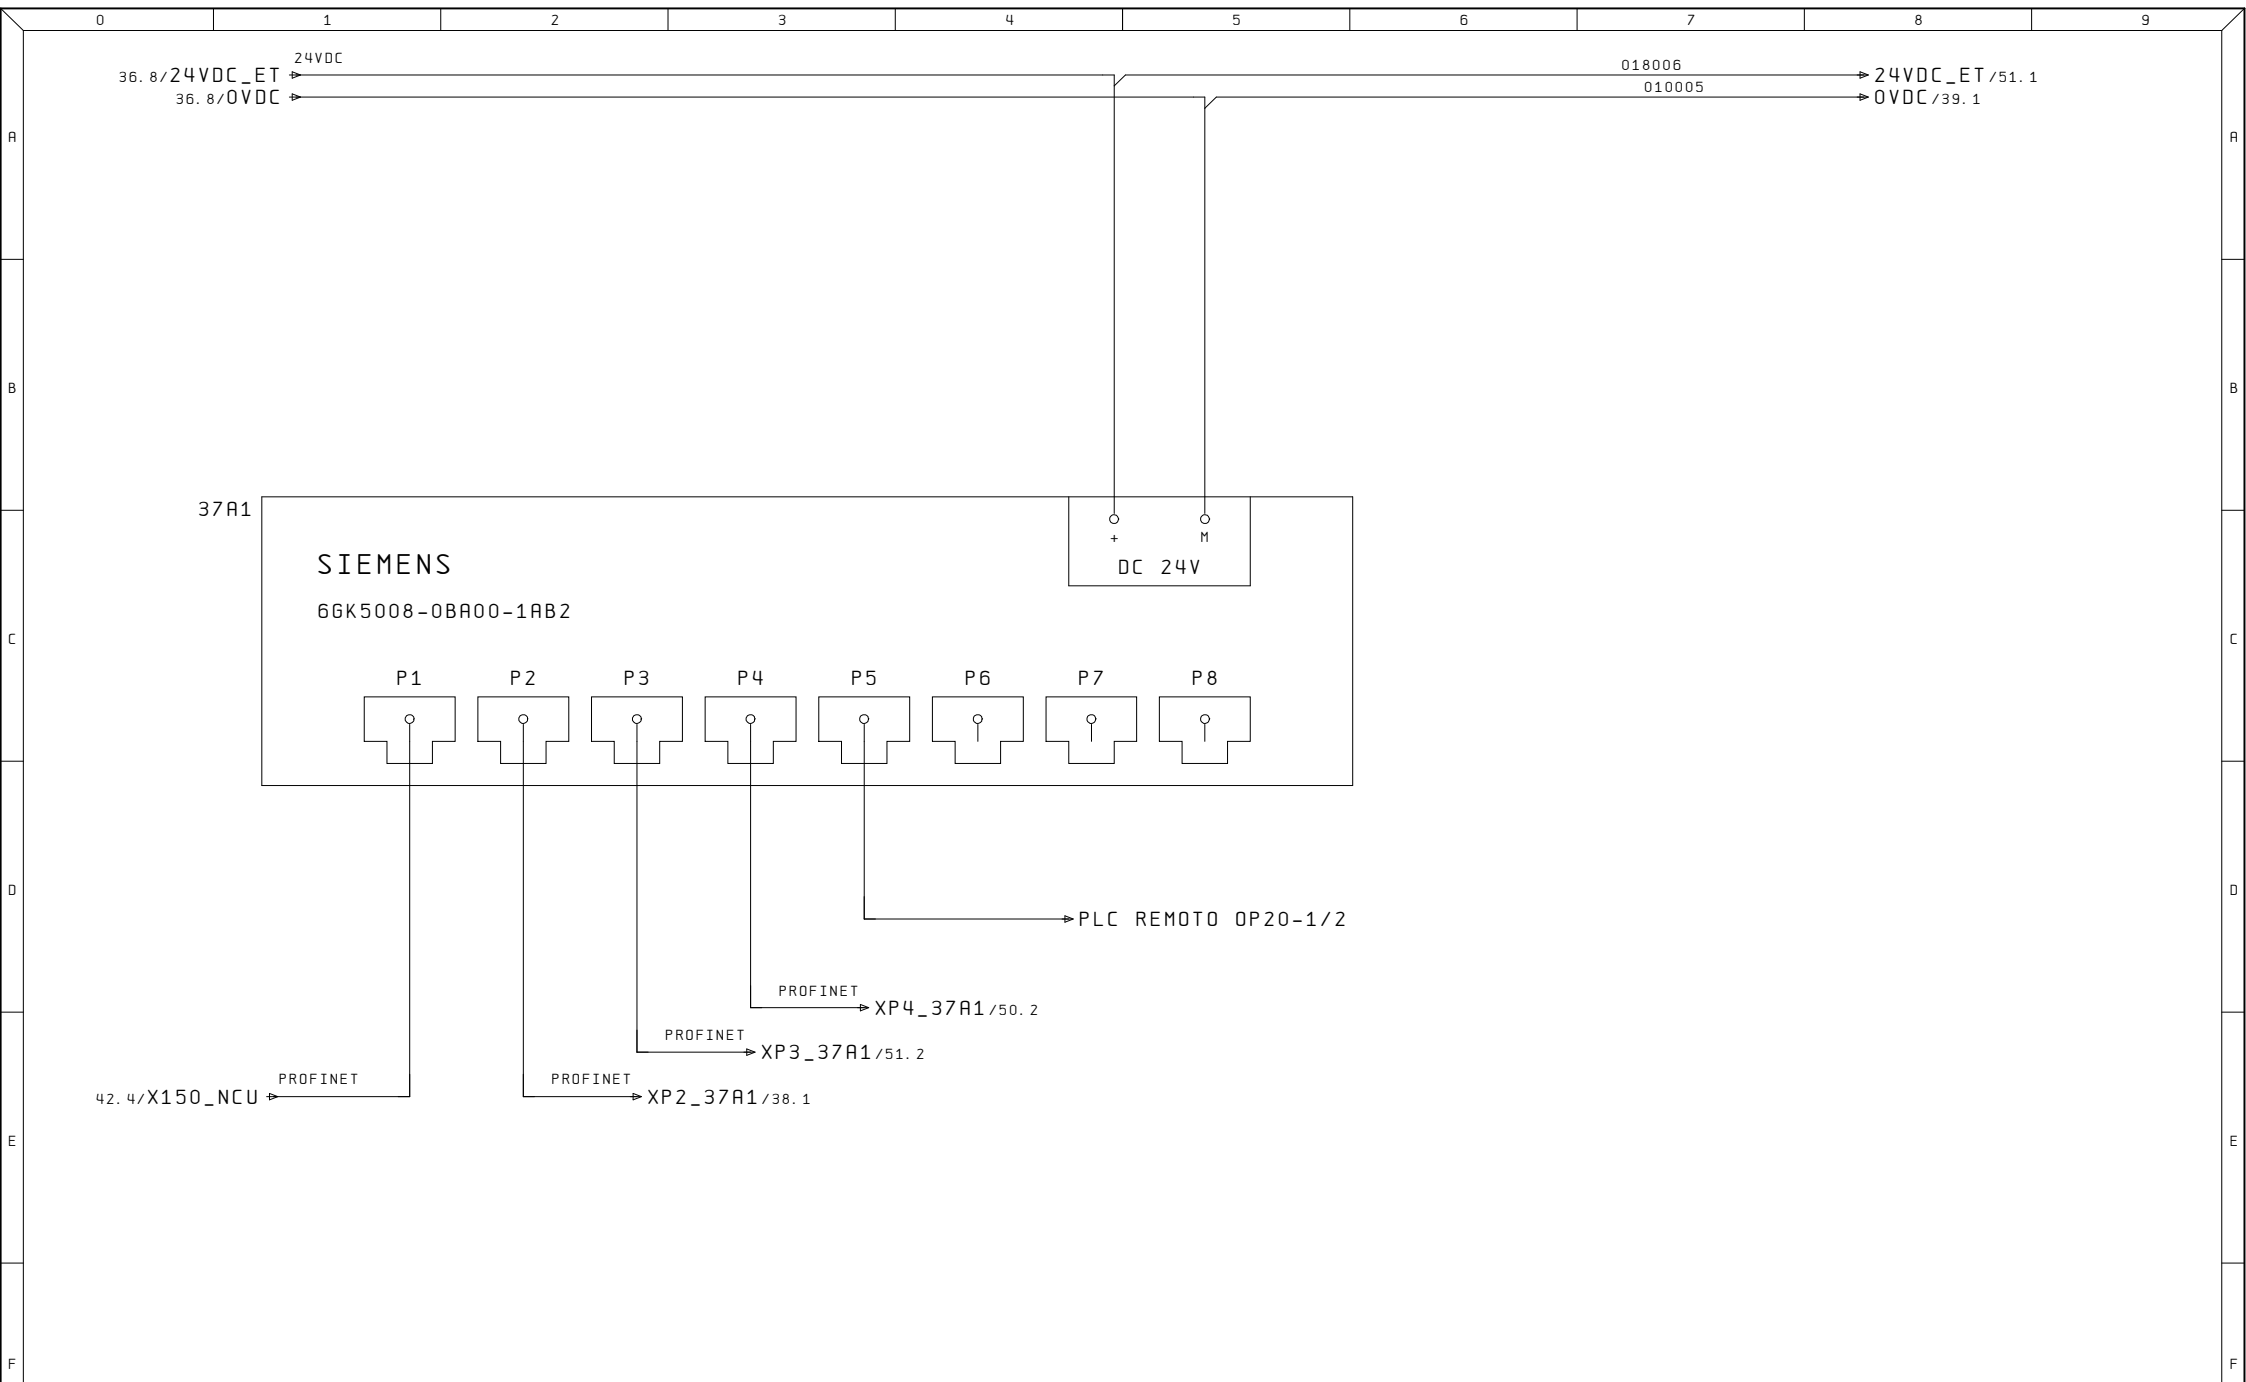


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				SCALANCE XB008			37
	Verif. :				SWITCH RETE PROFINET			di

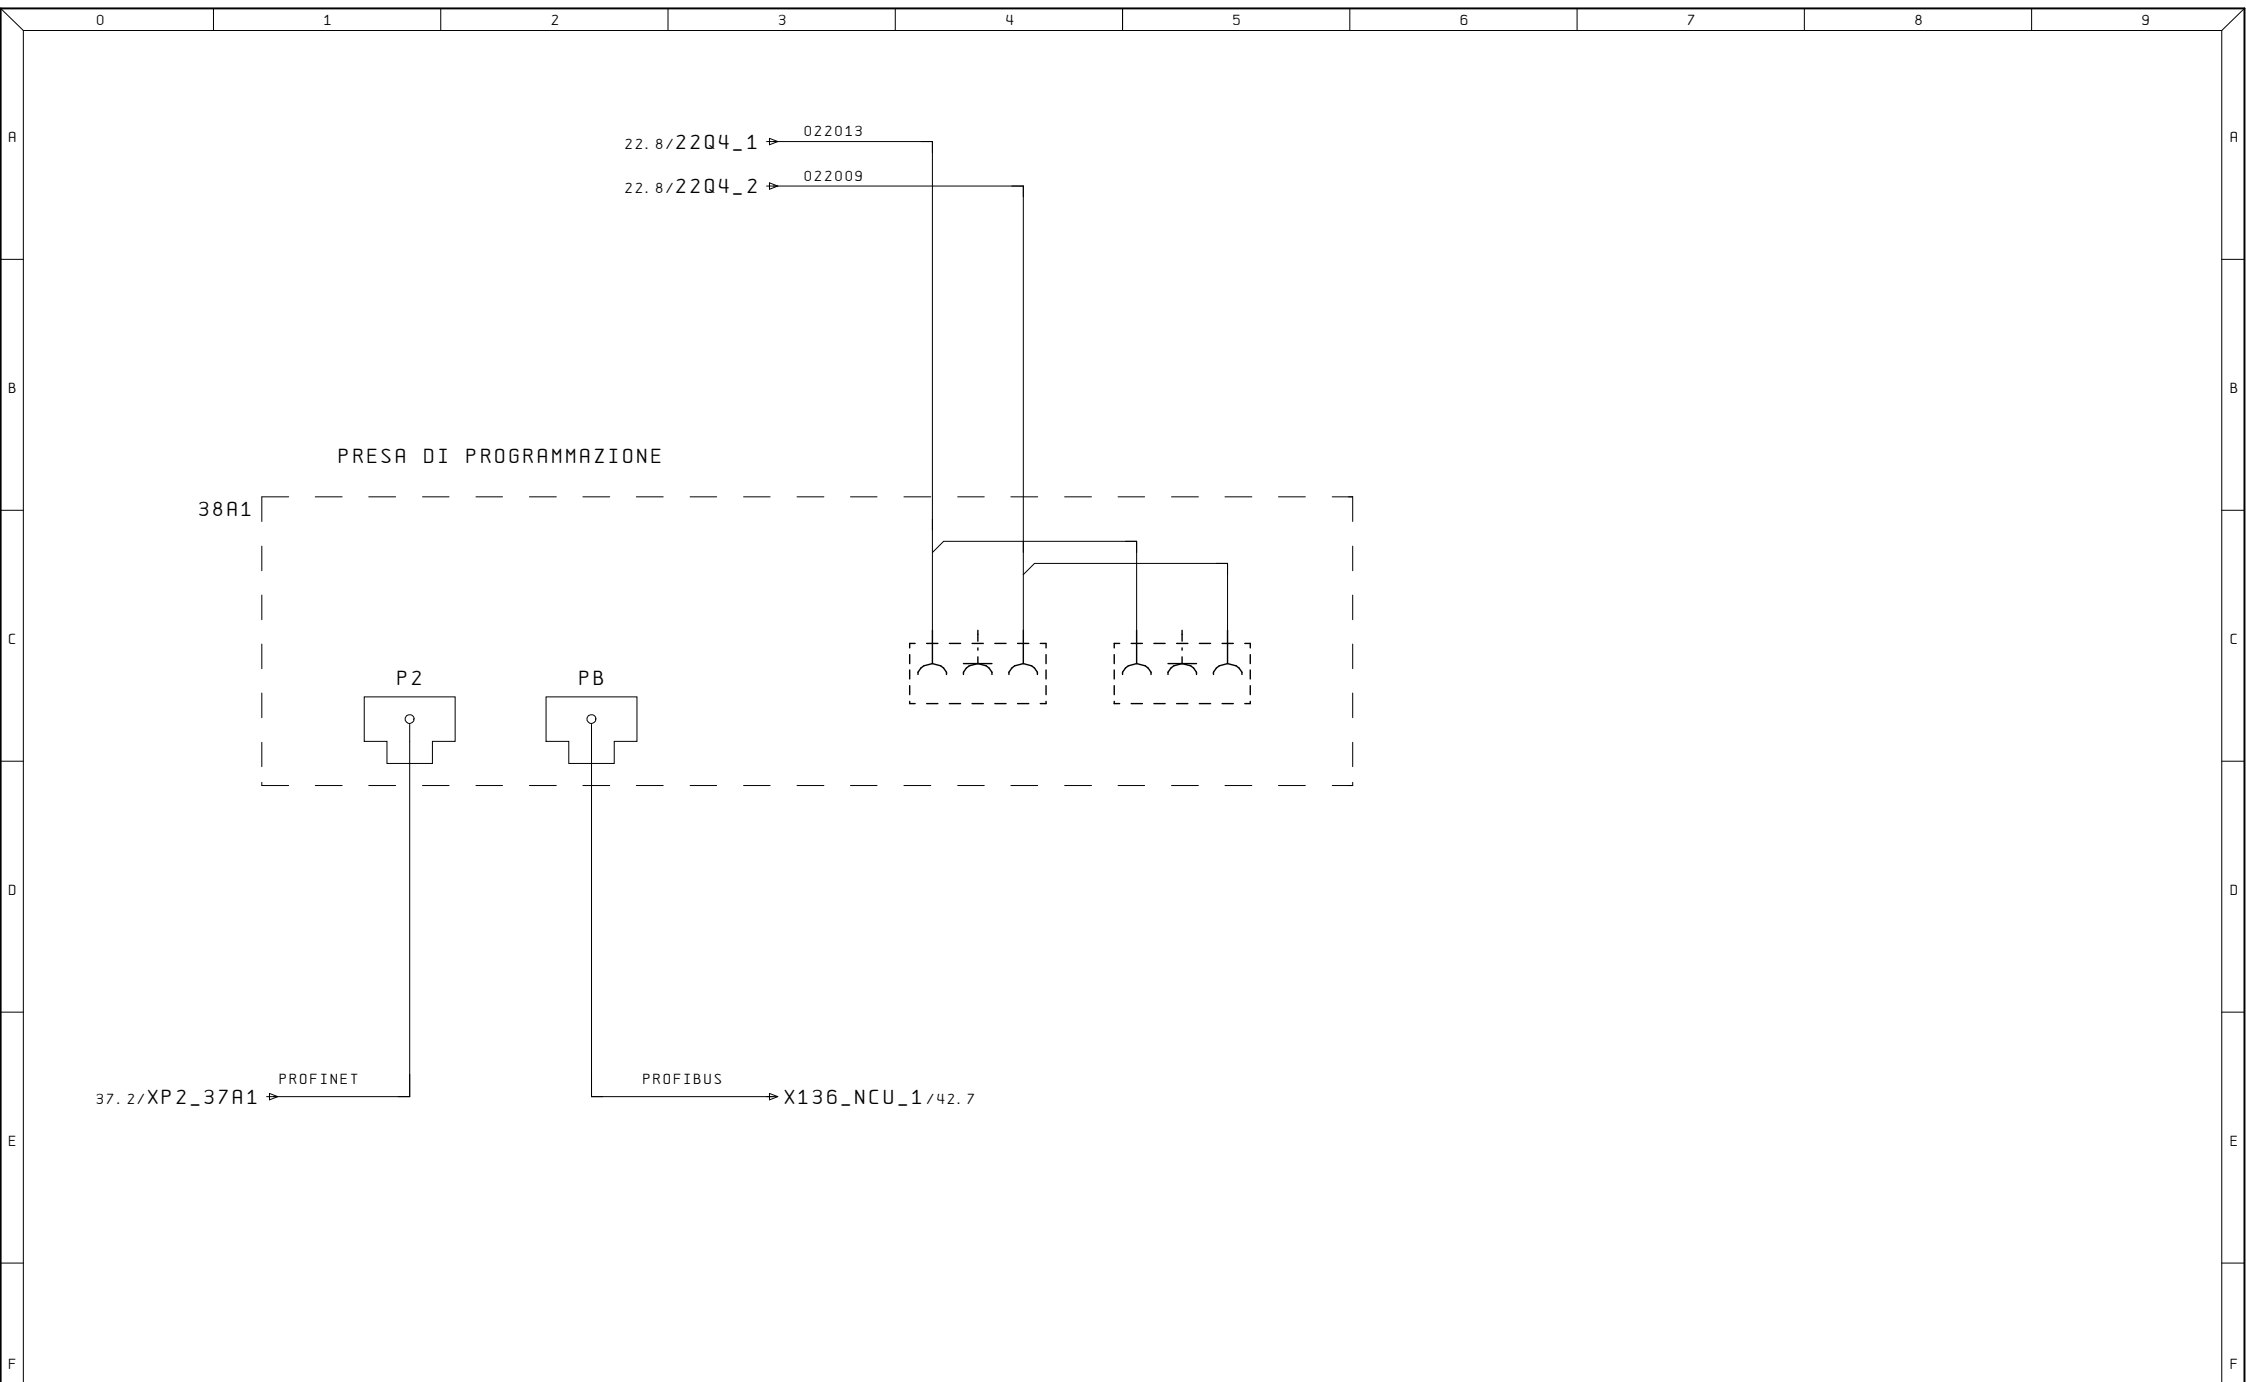


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				PRESA DI PROGRAMMAZIONE			38
	Verif. :							di

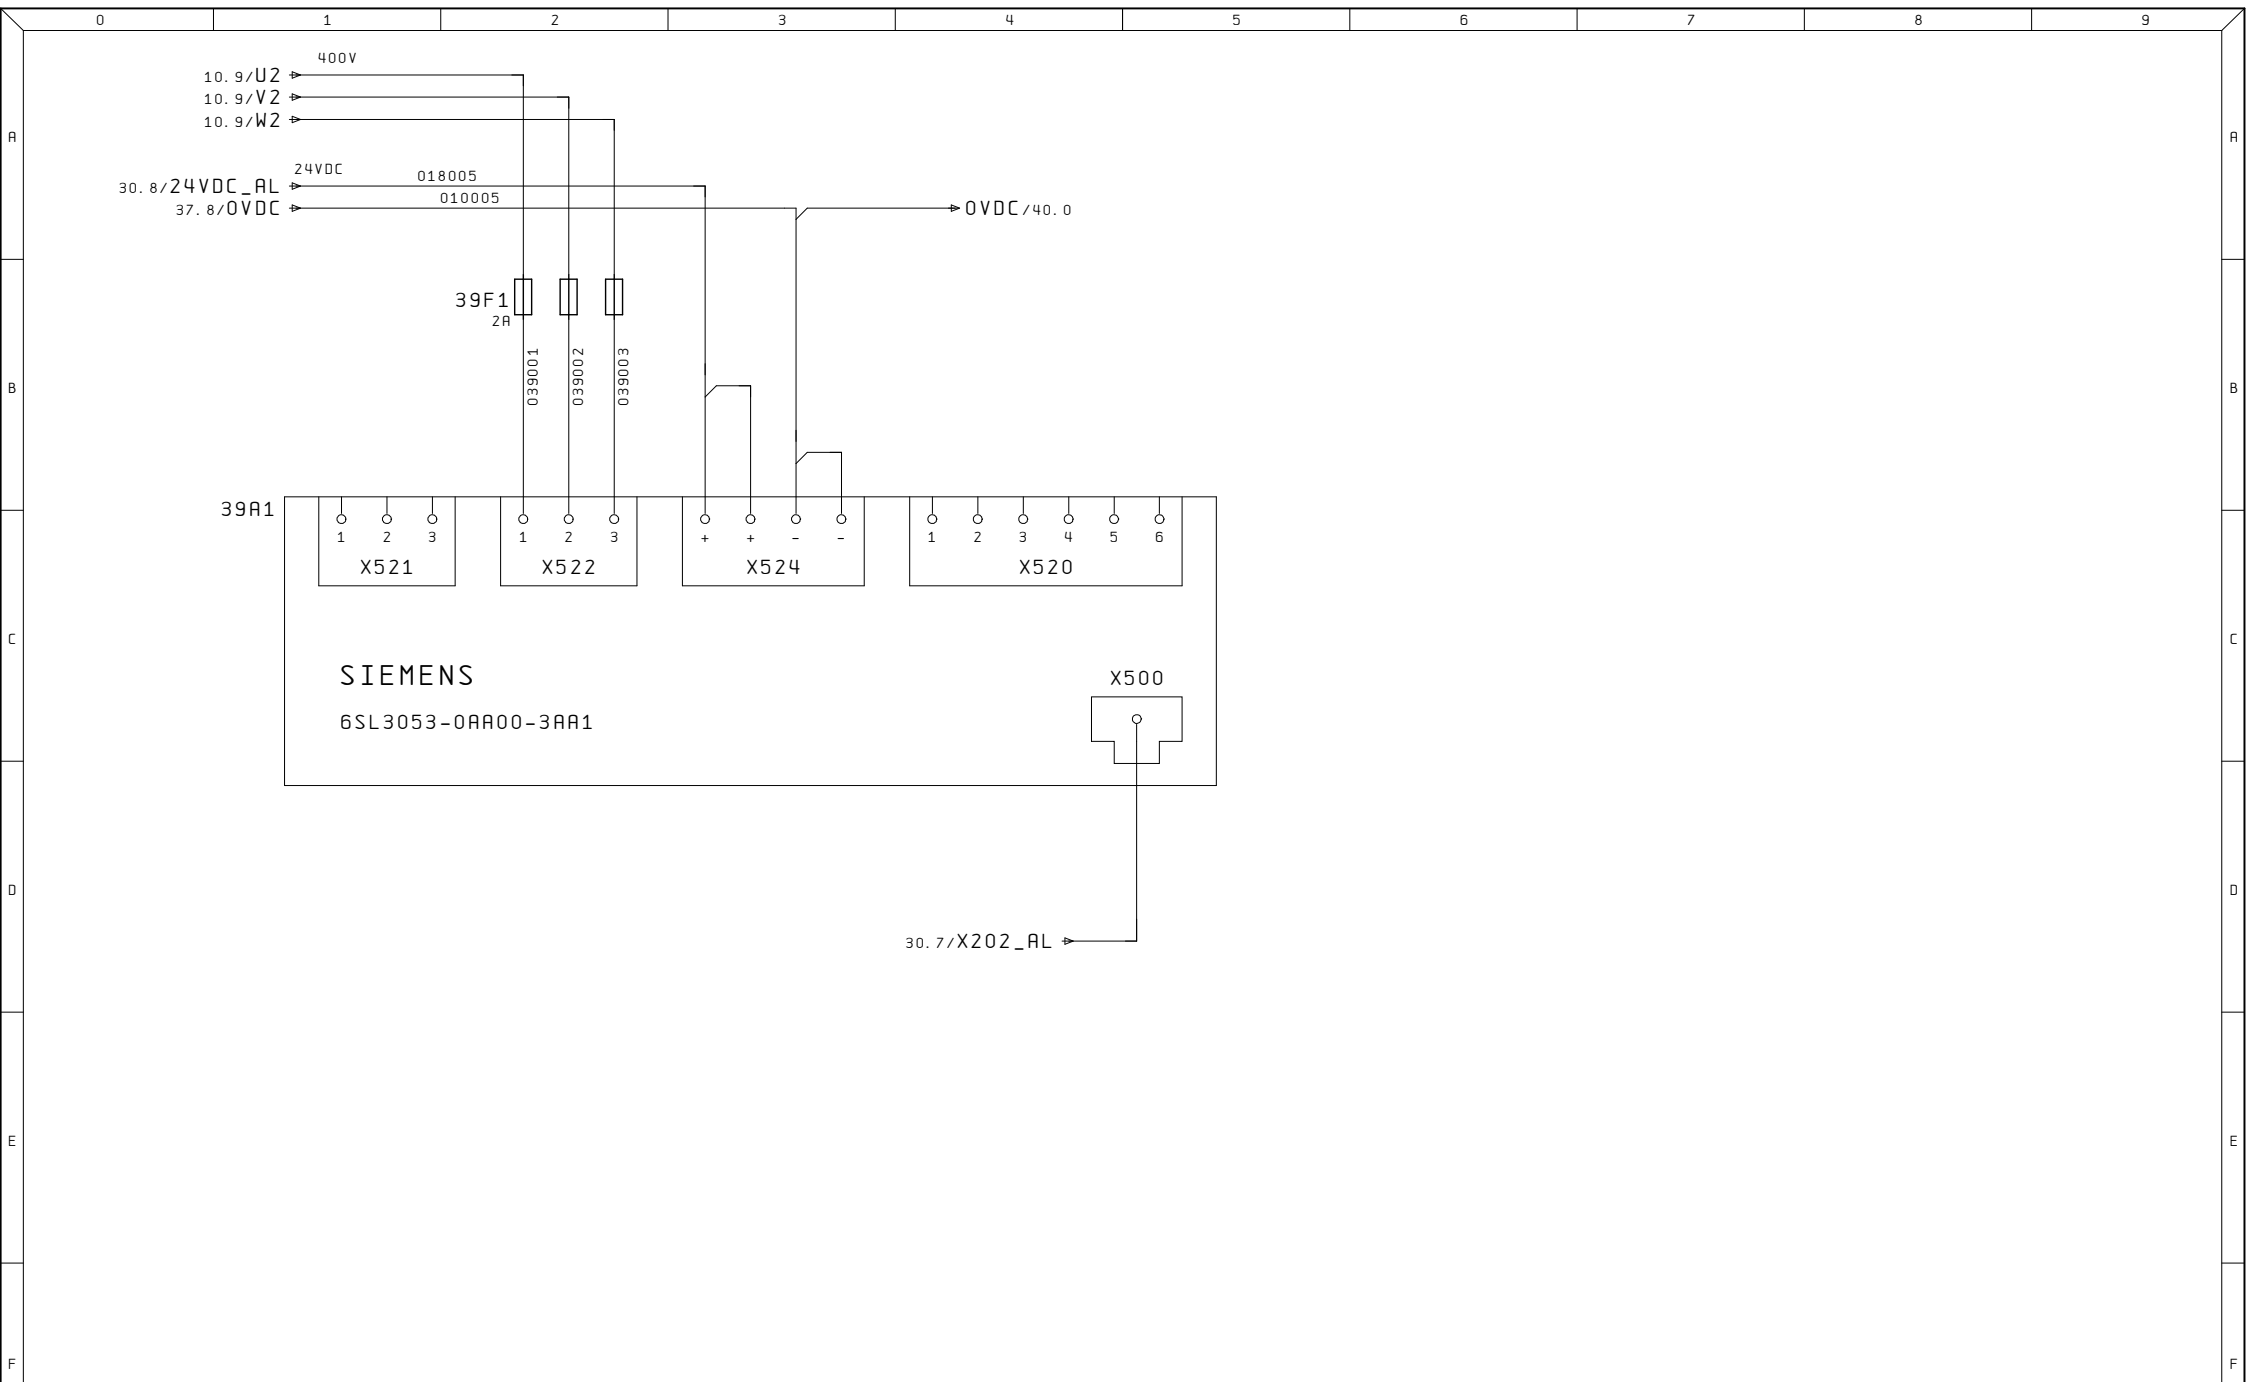


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MODULO VSM10			39
	Verif. :							di

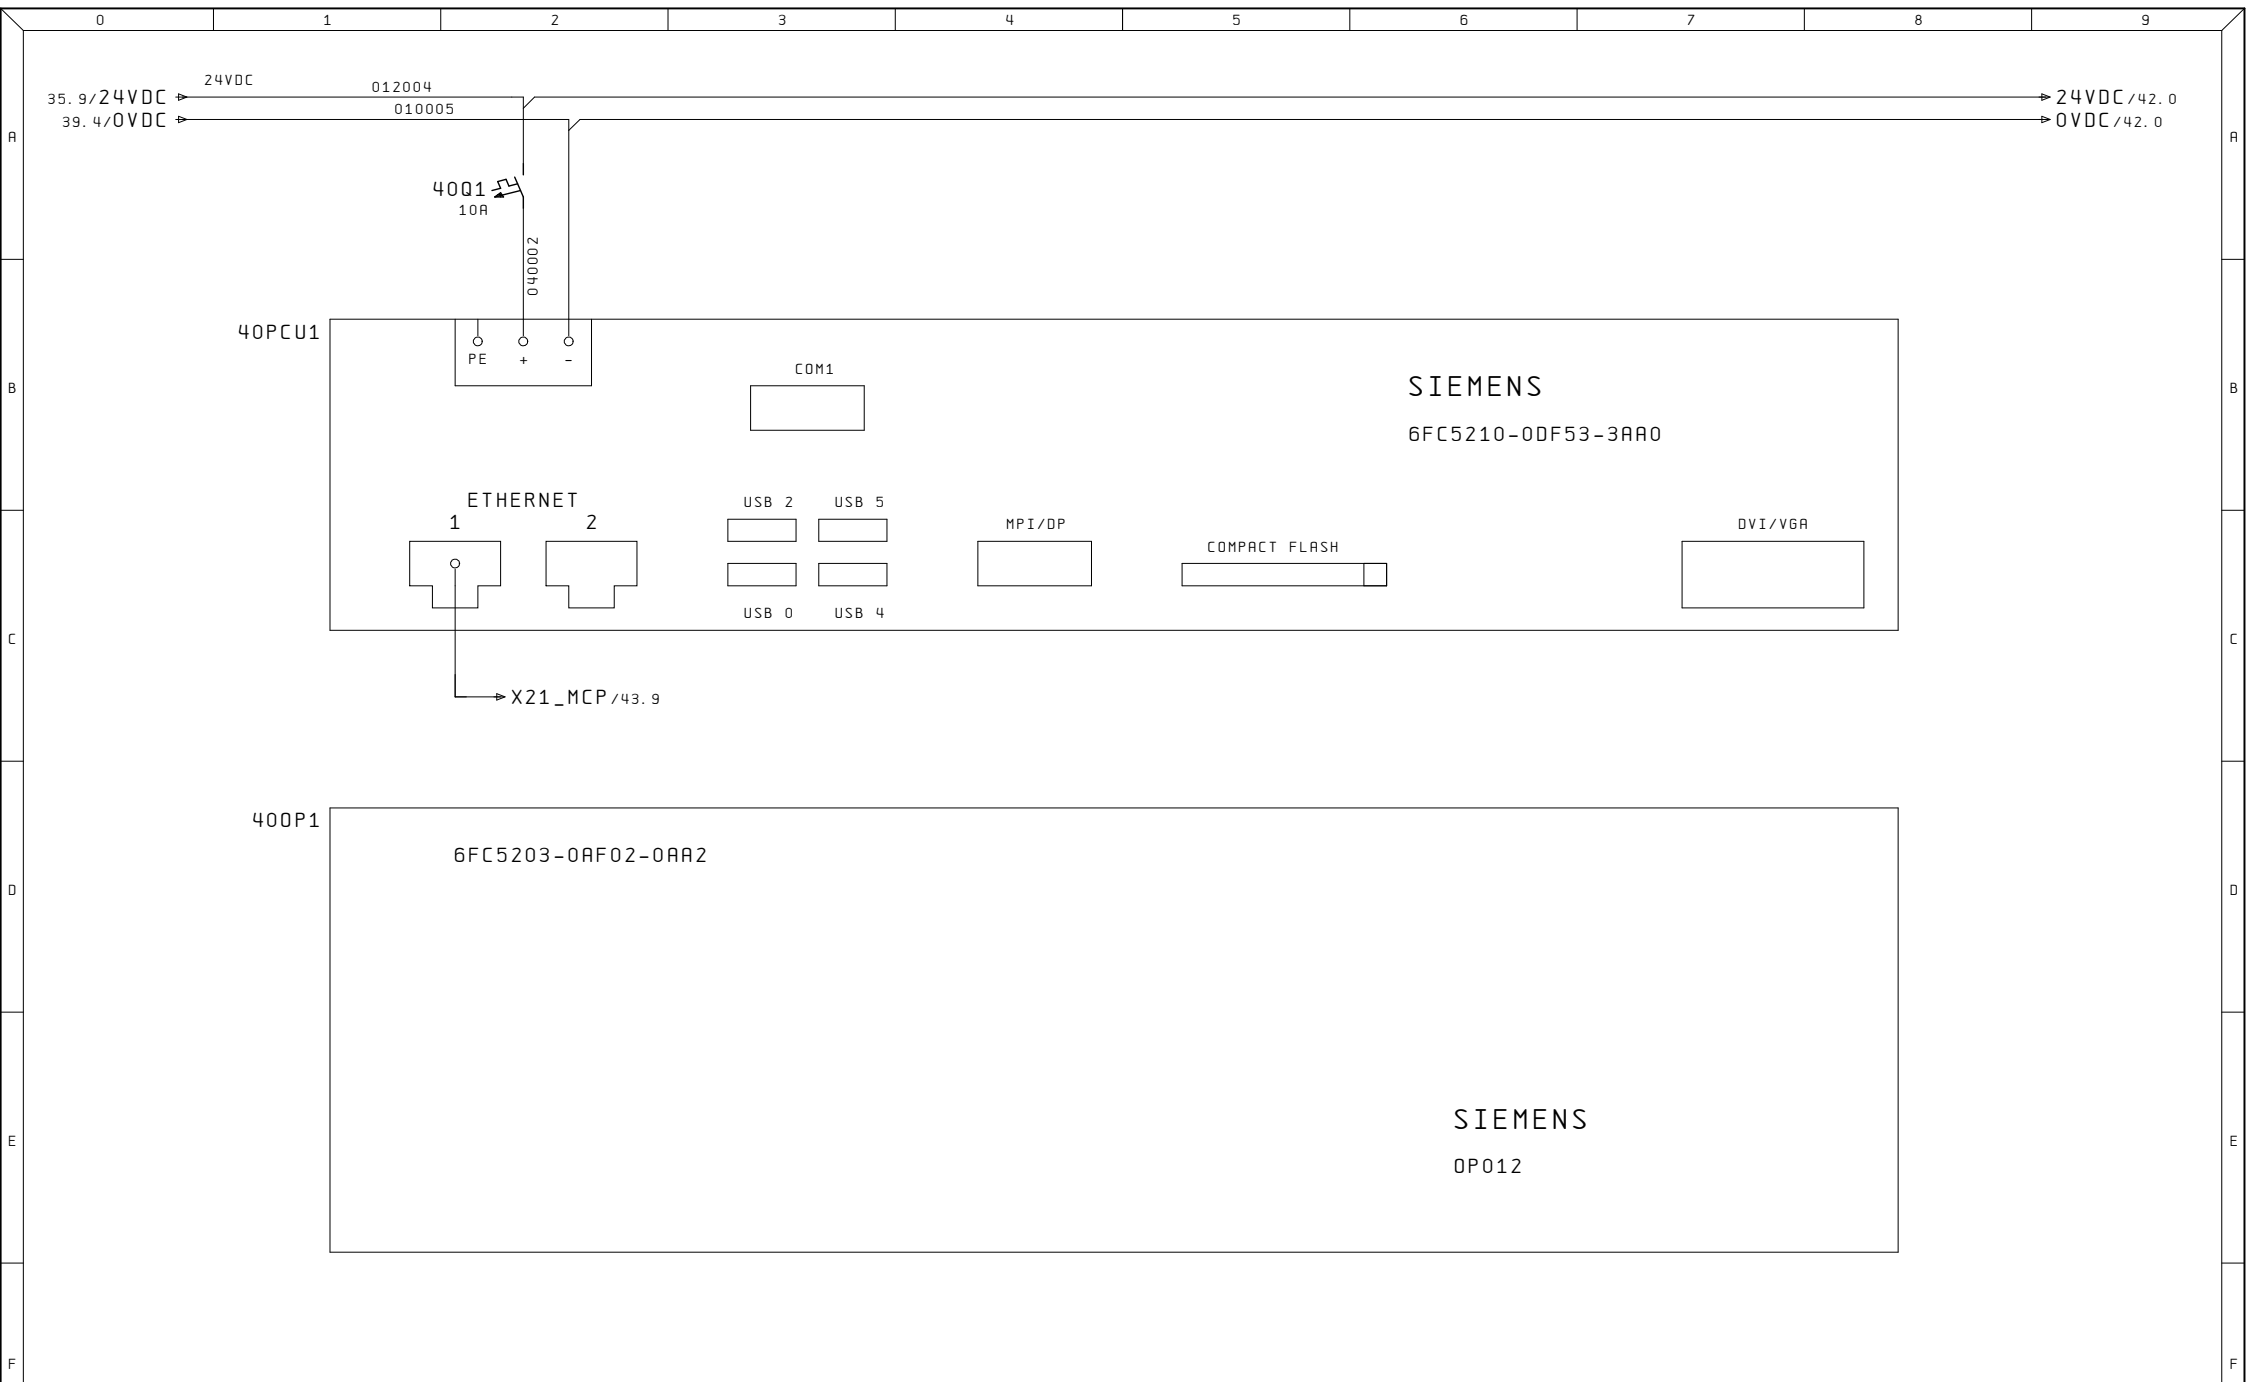


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MODULO PCU			40
	Verif. :							di

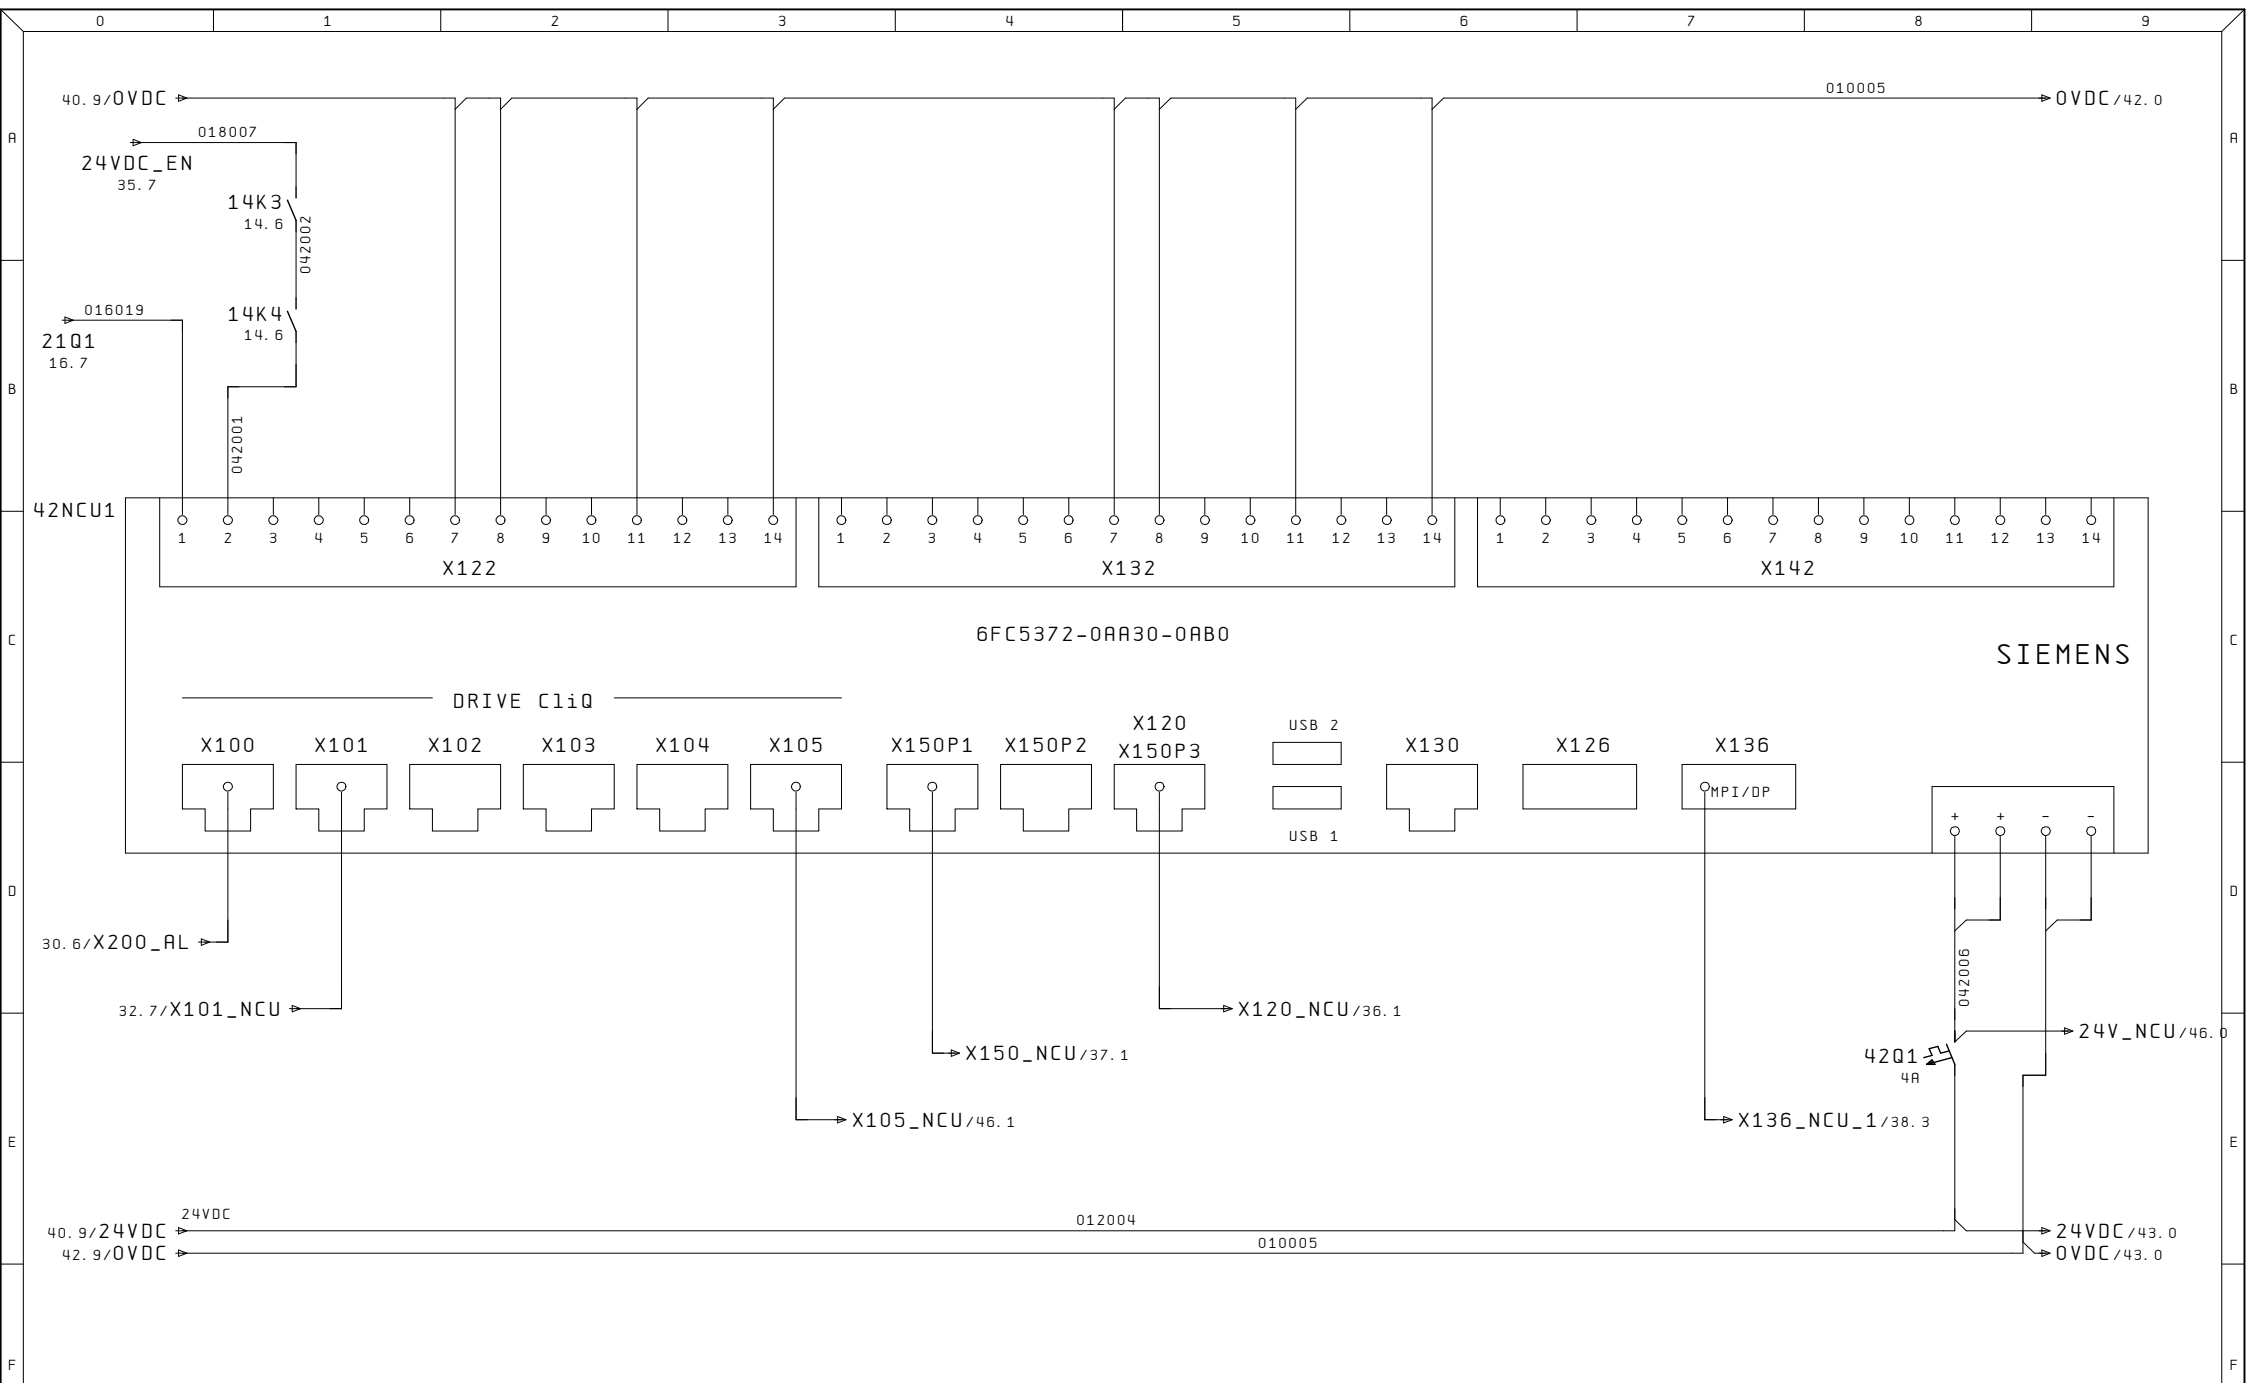


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				MODULO NCU			42
	Verif. :							di

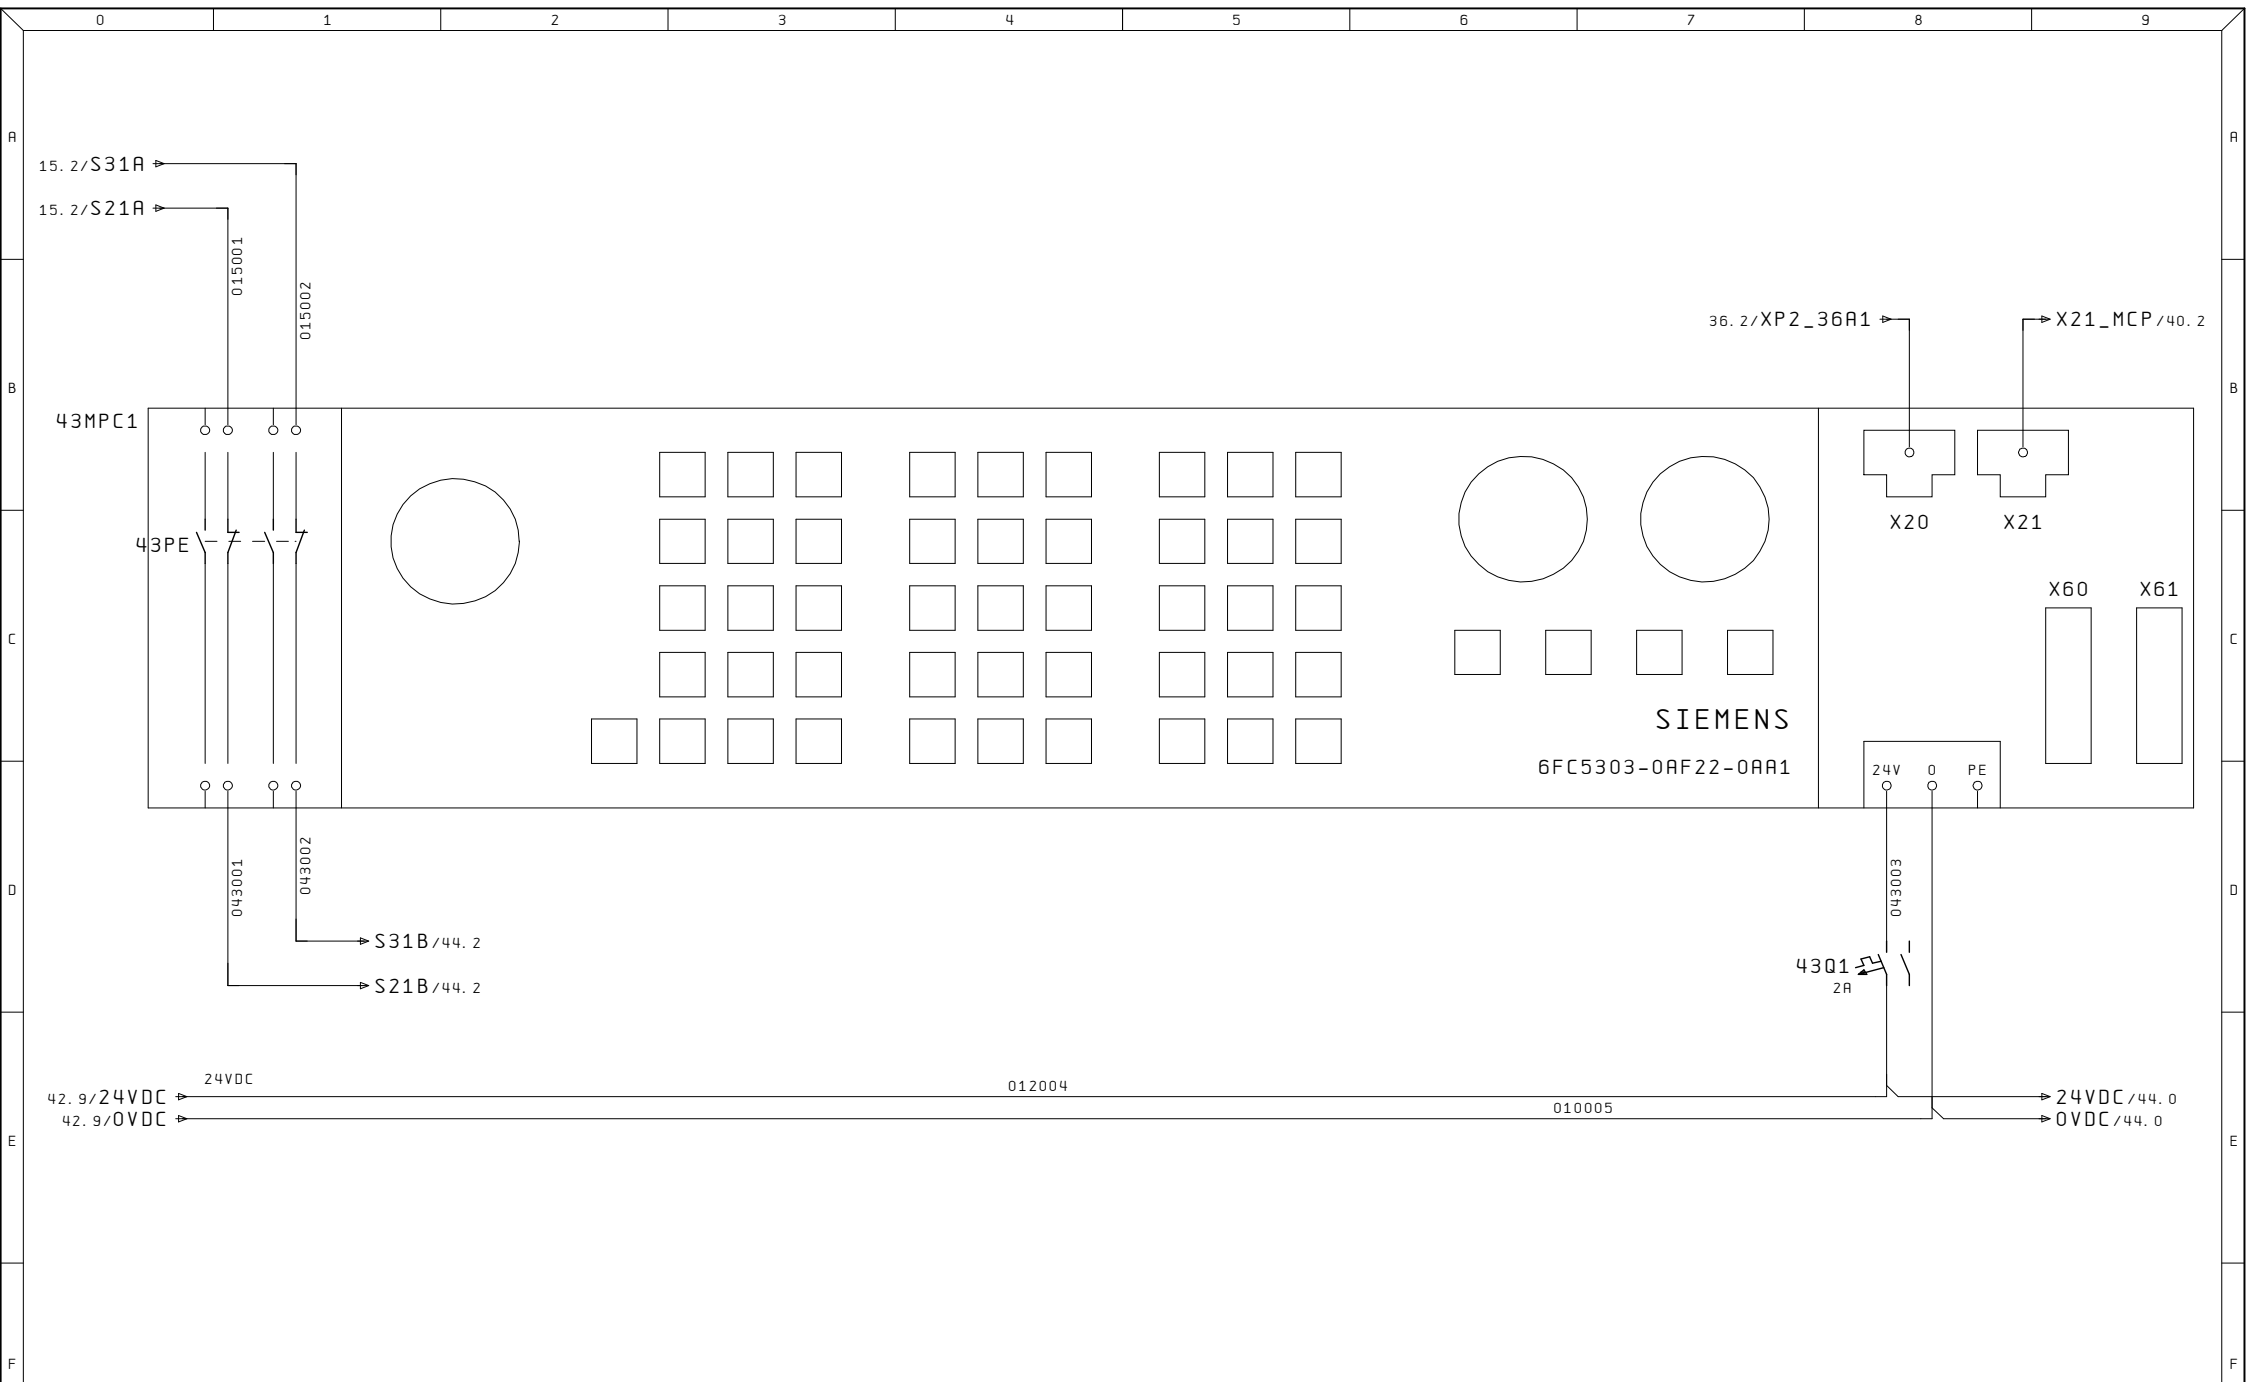


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 43		
	Stampa : 10. Set. 2019				TASTIERA MCP	di		
	Verif. :							

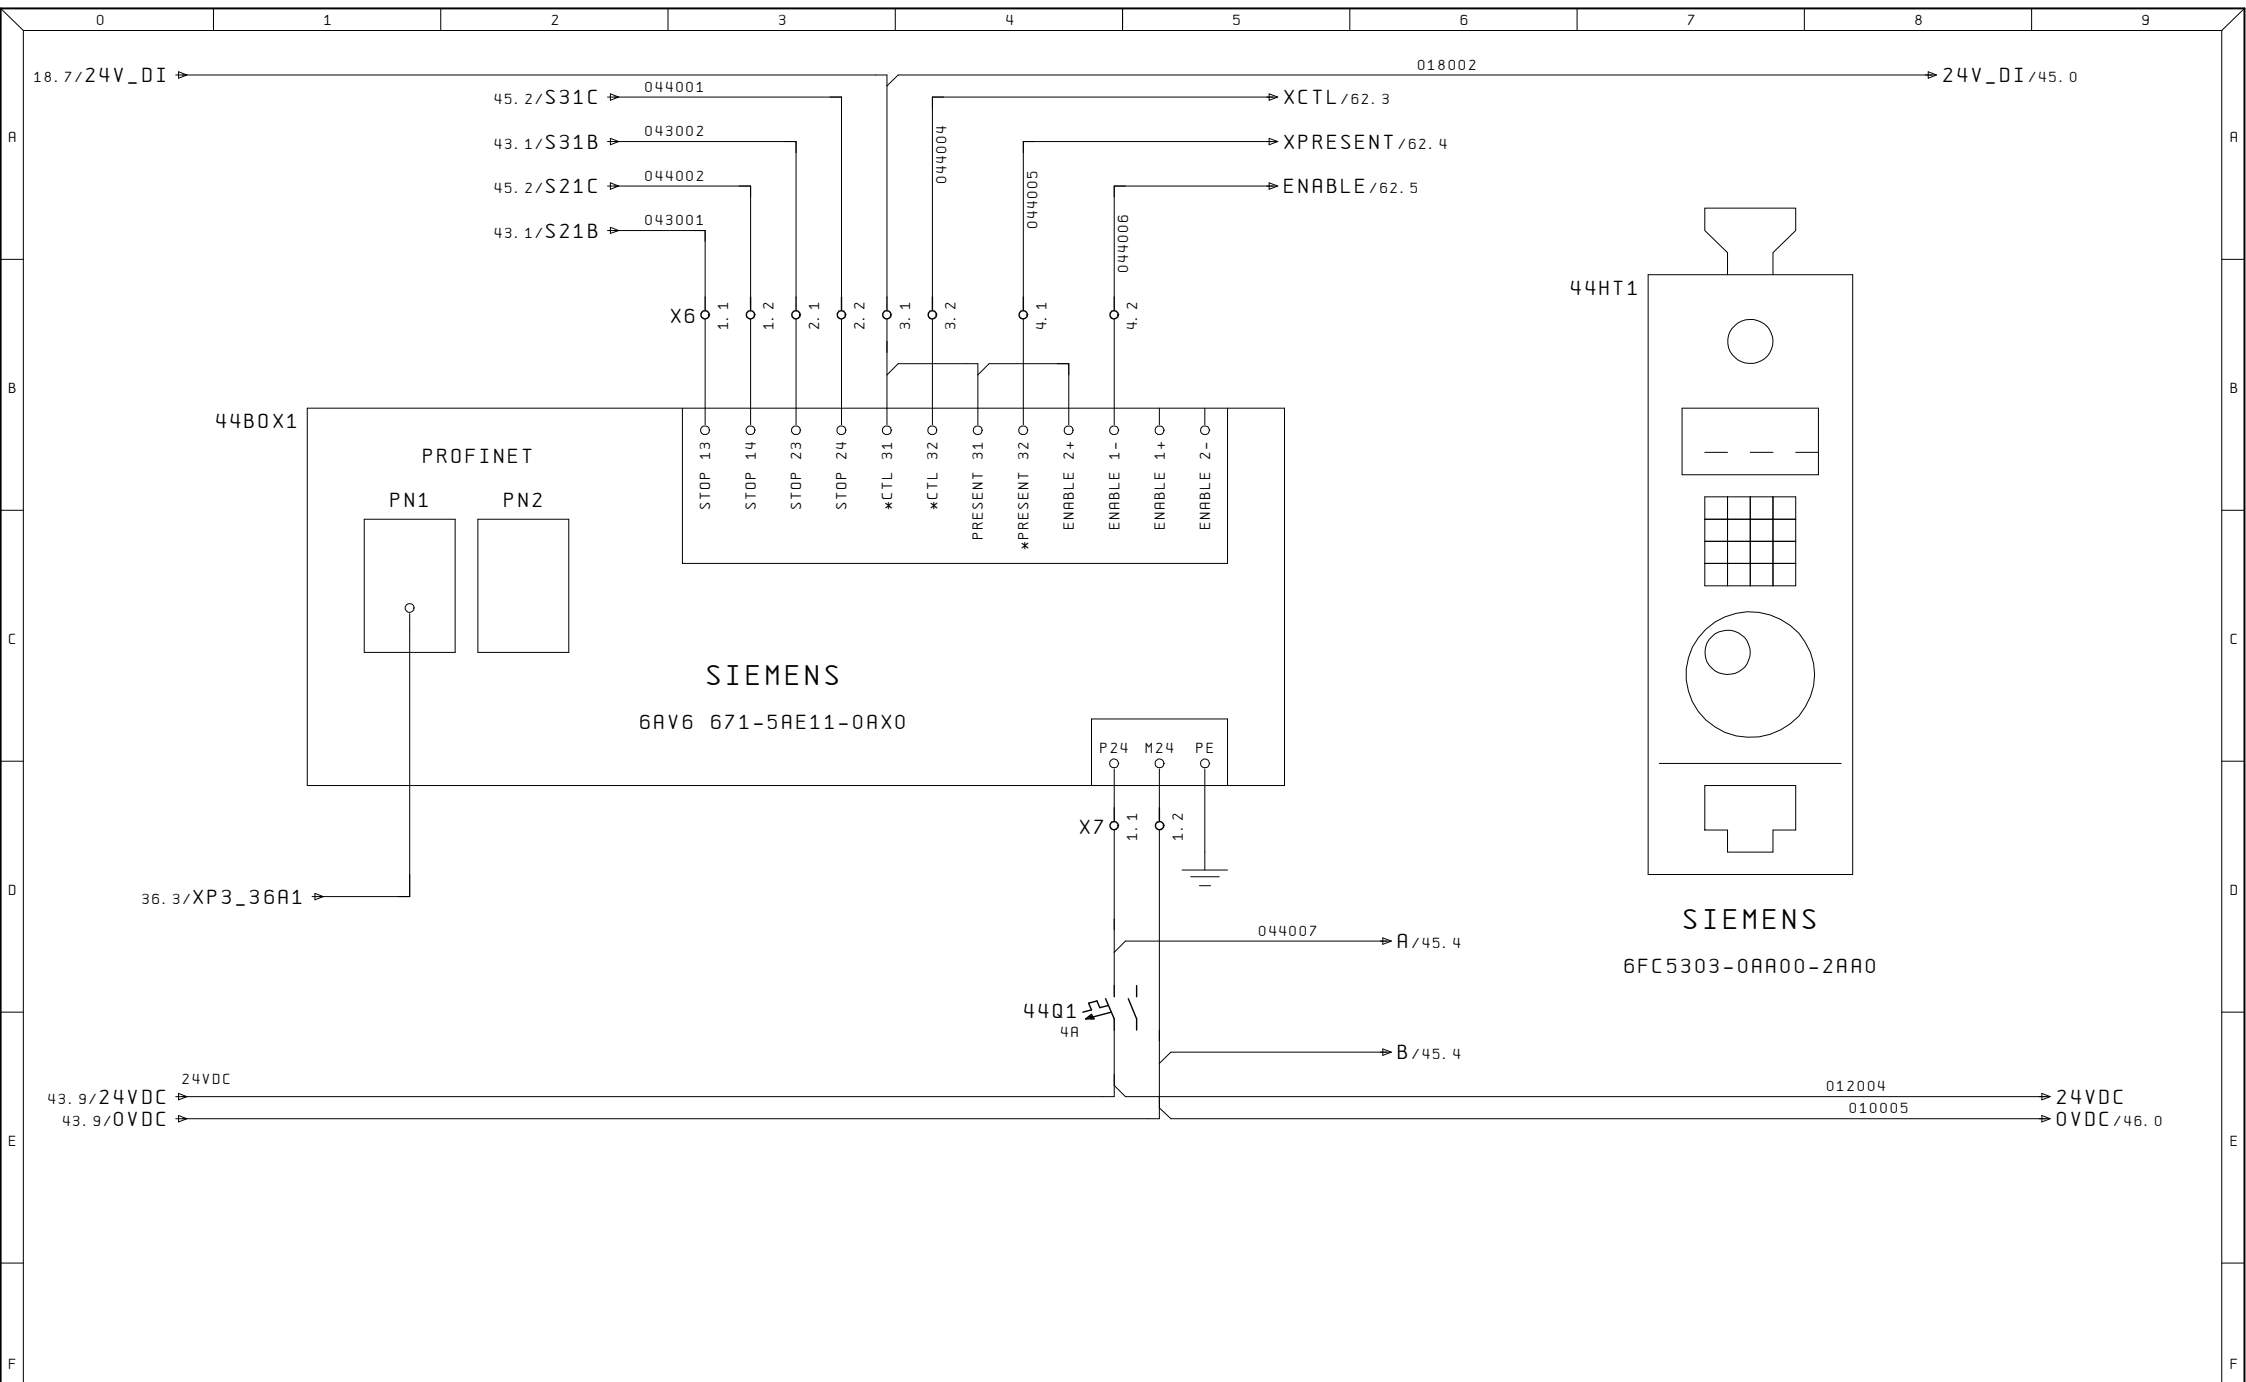


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 44		
	Stampa : 10. Set. 2019				TASTIERINO HT2	di		
	Verif. :				E BOX CONTROLLO LOCALE			

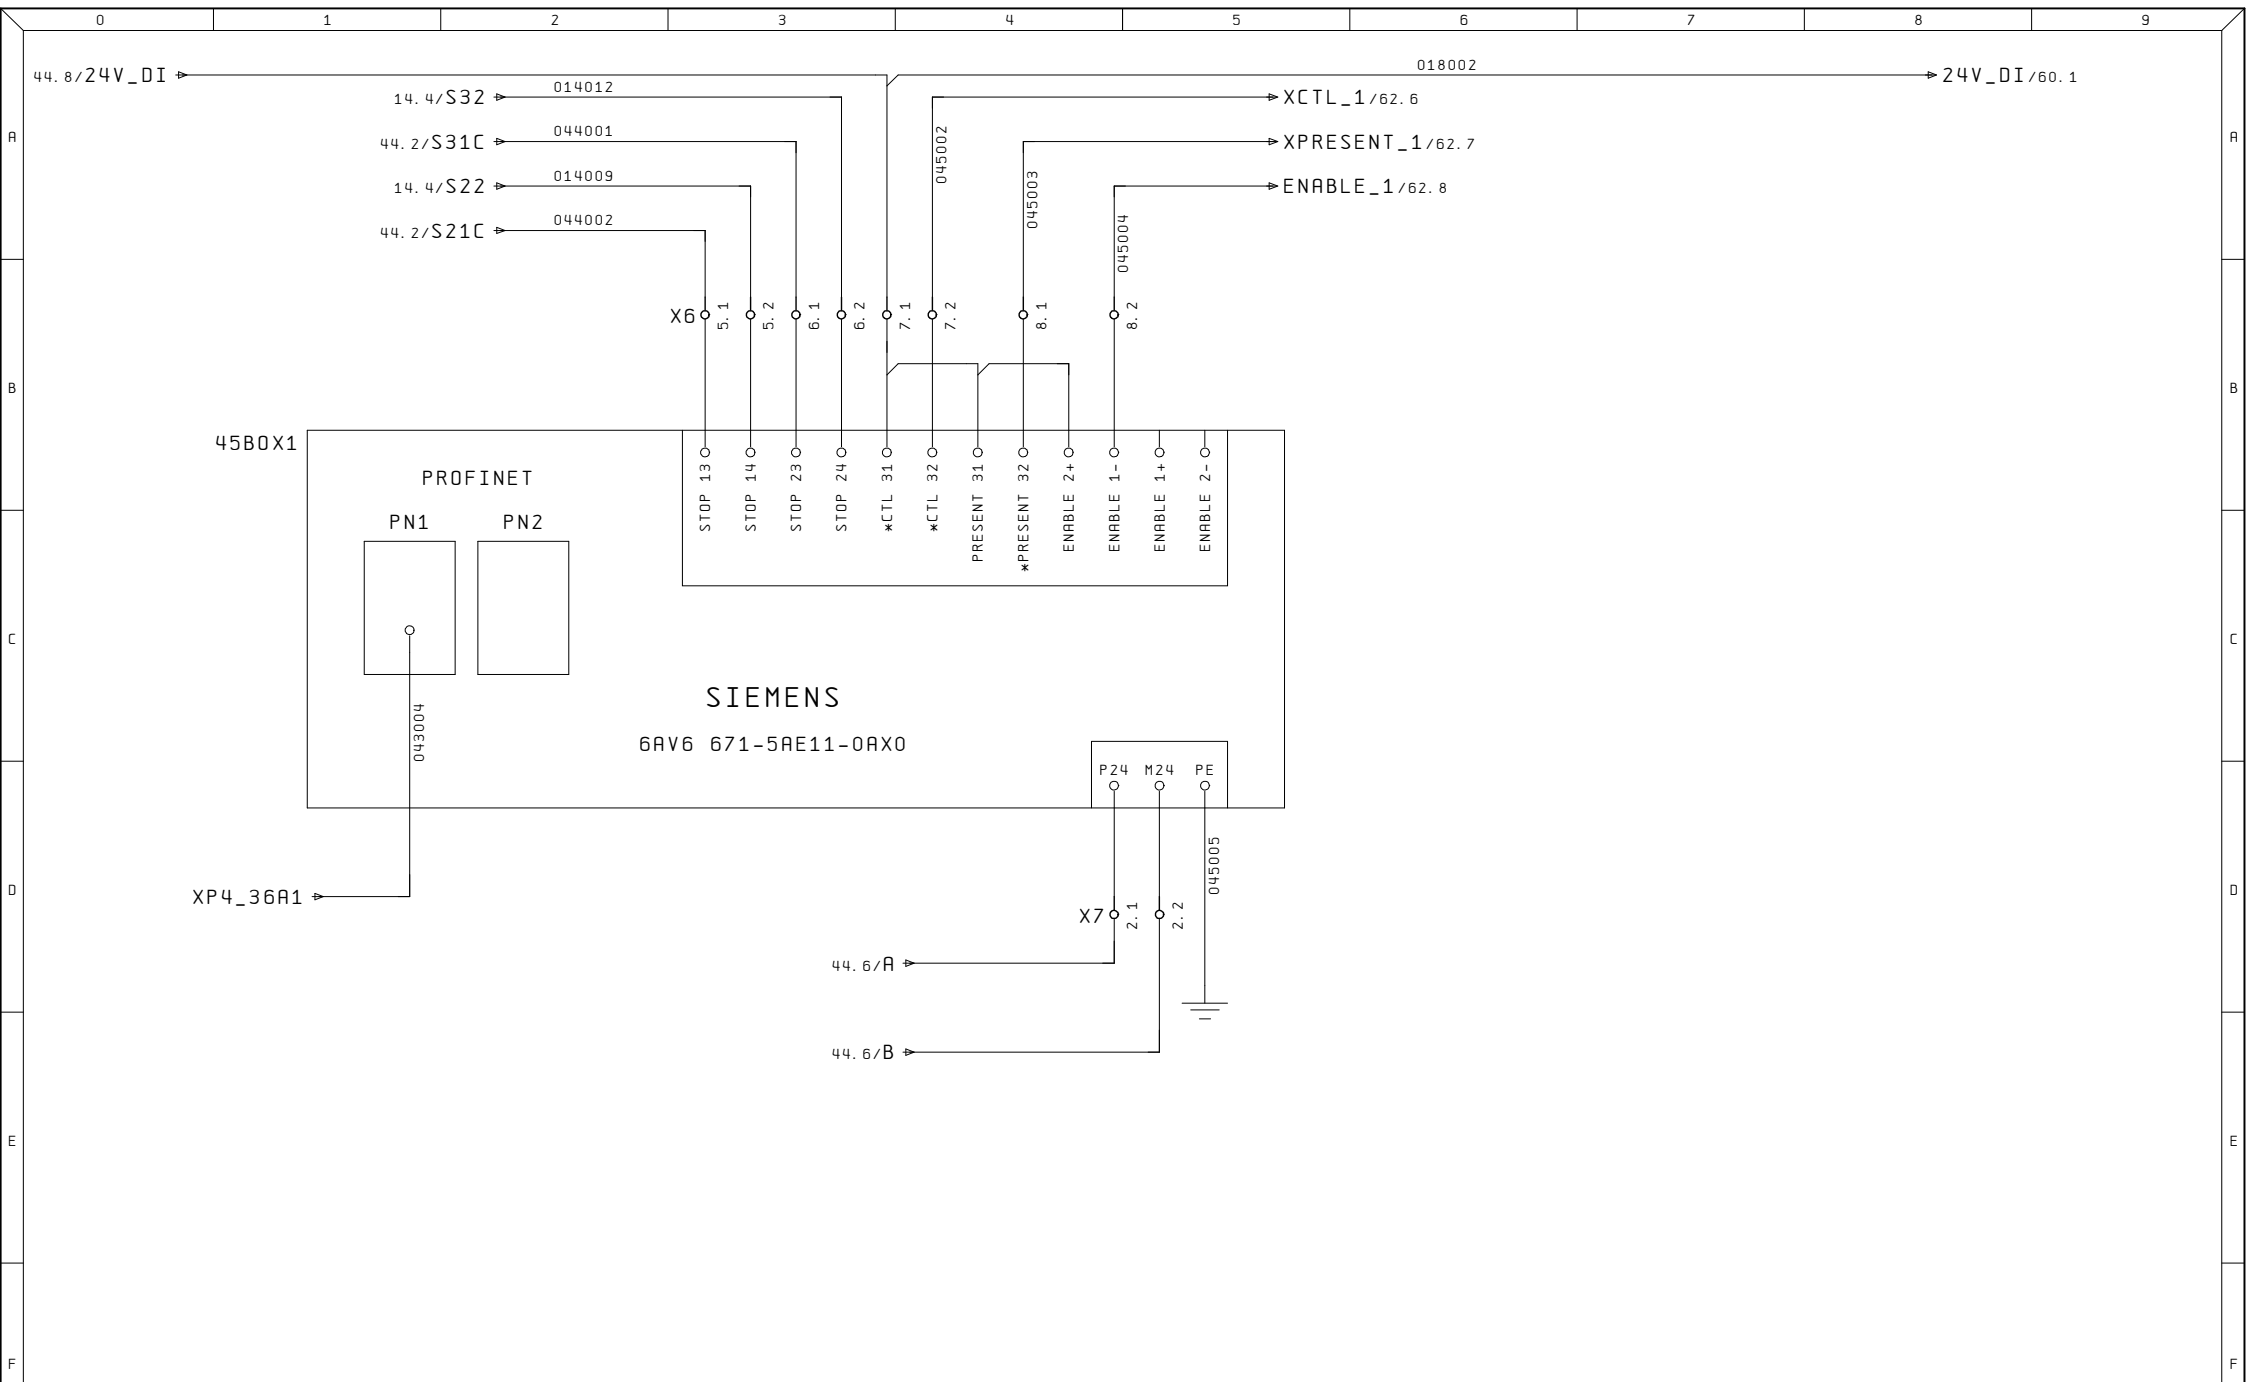



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				BOX CONTROLLO 2-OPZIONALE			45
	Verif. :							di

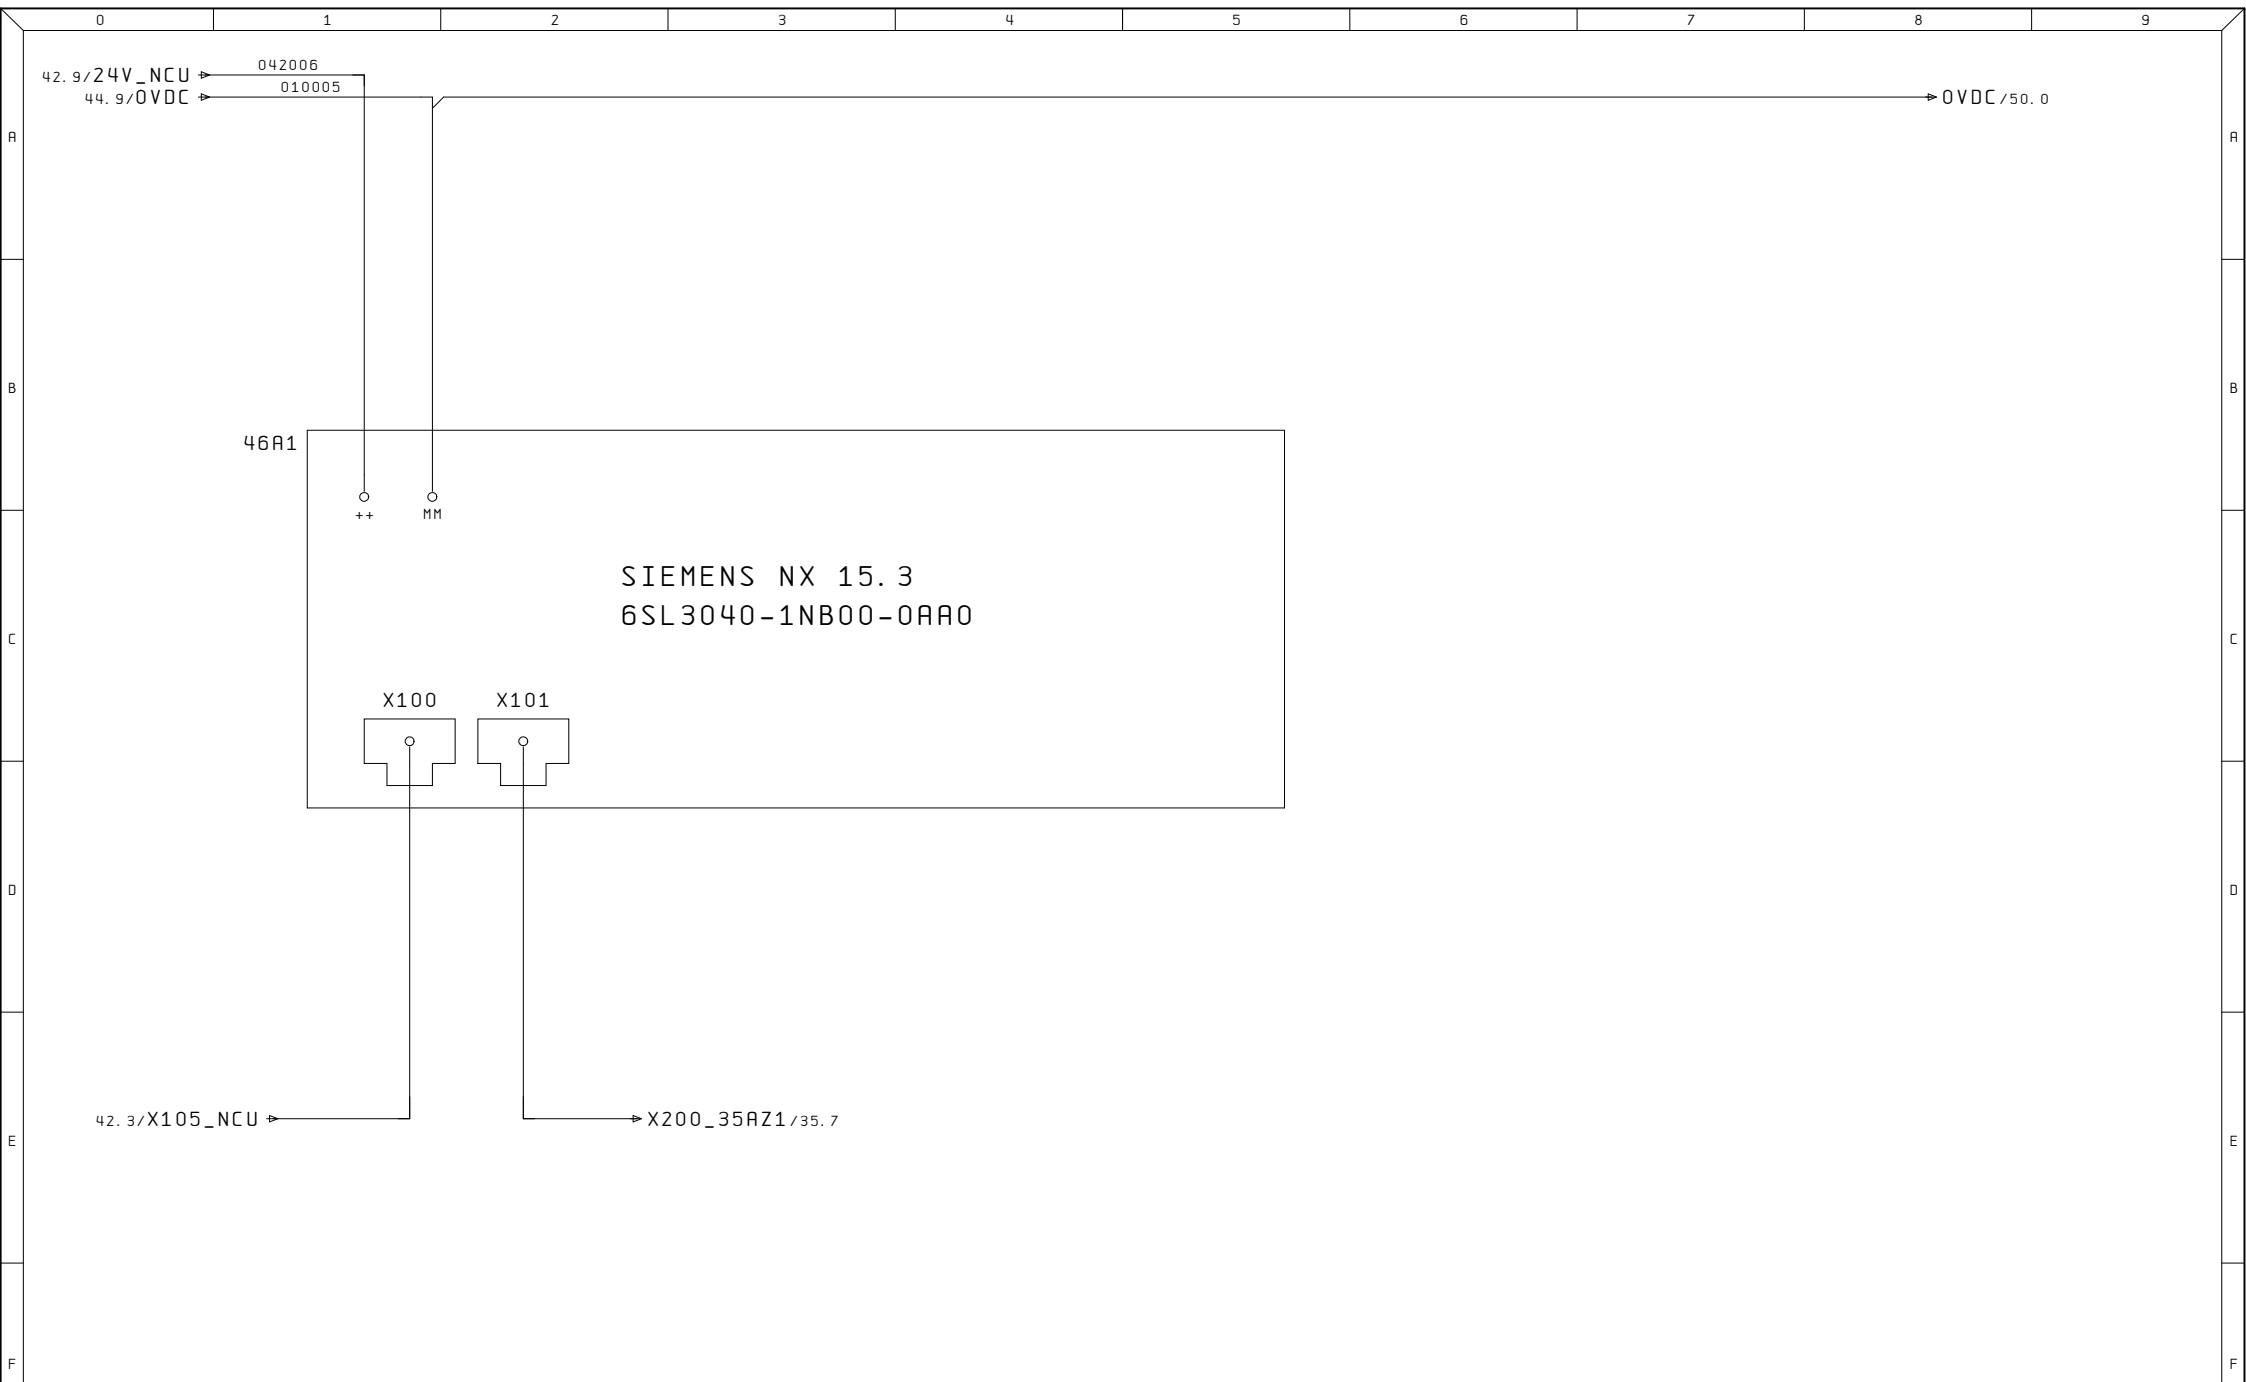



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0235	Commessa 2019_0235	Codice impianto =USCITA	Codice luogo +
	Data :			Descrizione pagina NX 153	Pag. 46			
	Diseg. :							
	Stampa : 10. Set. 2019							
	Verif. :					Cliente Finale	di	

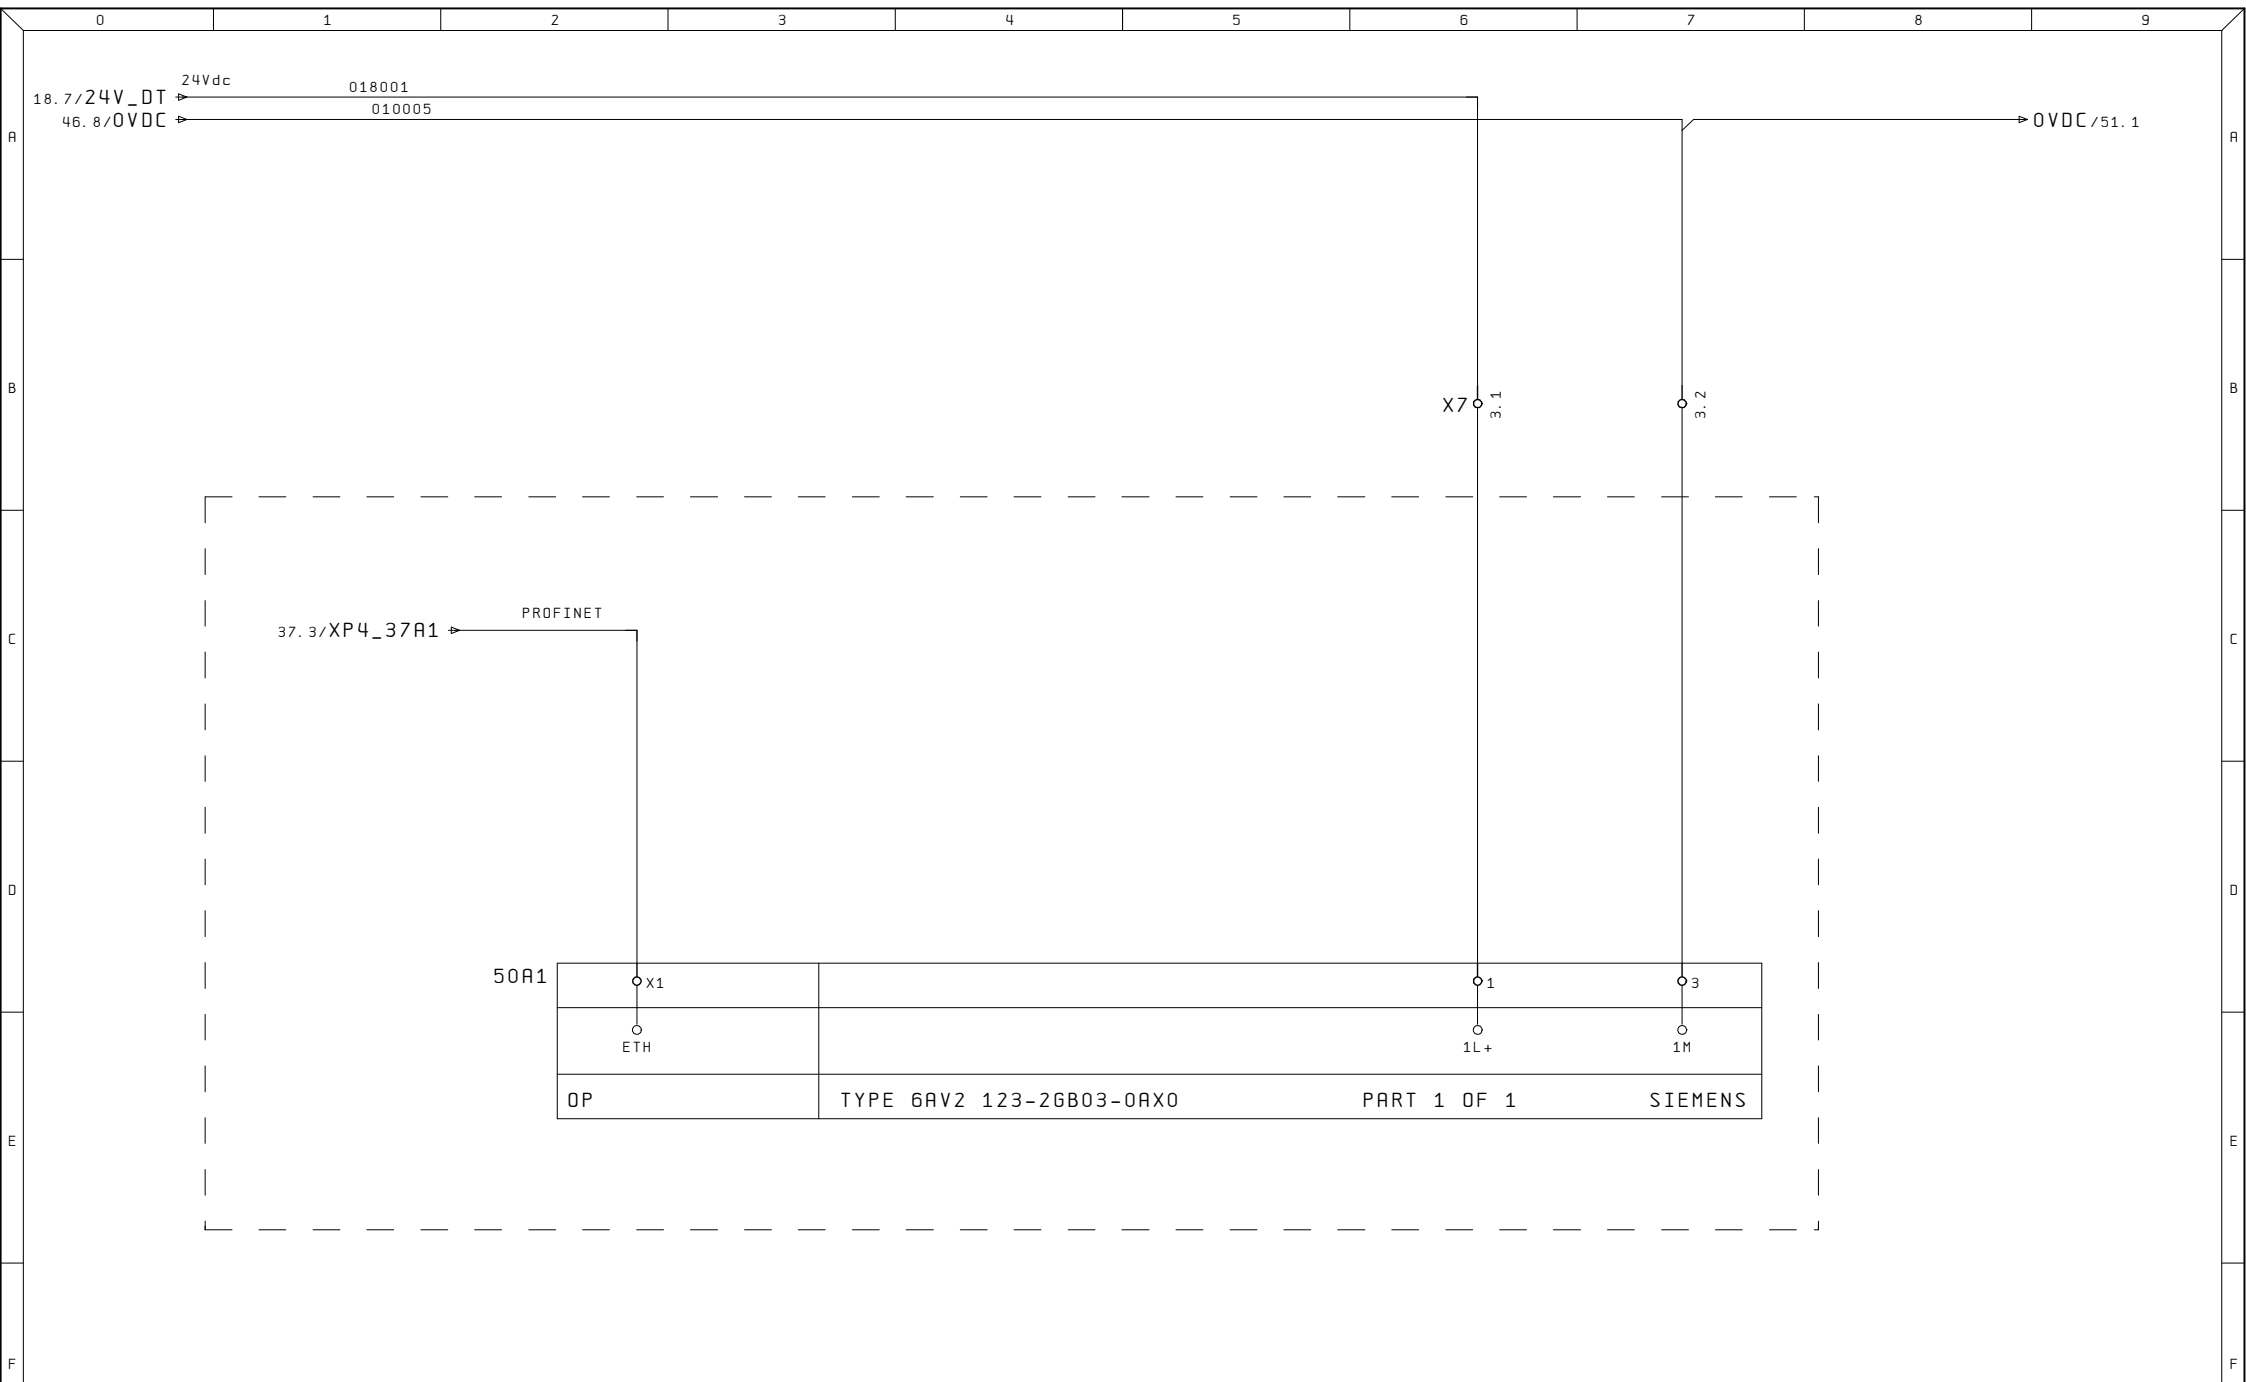


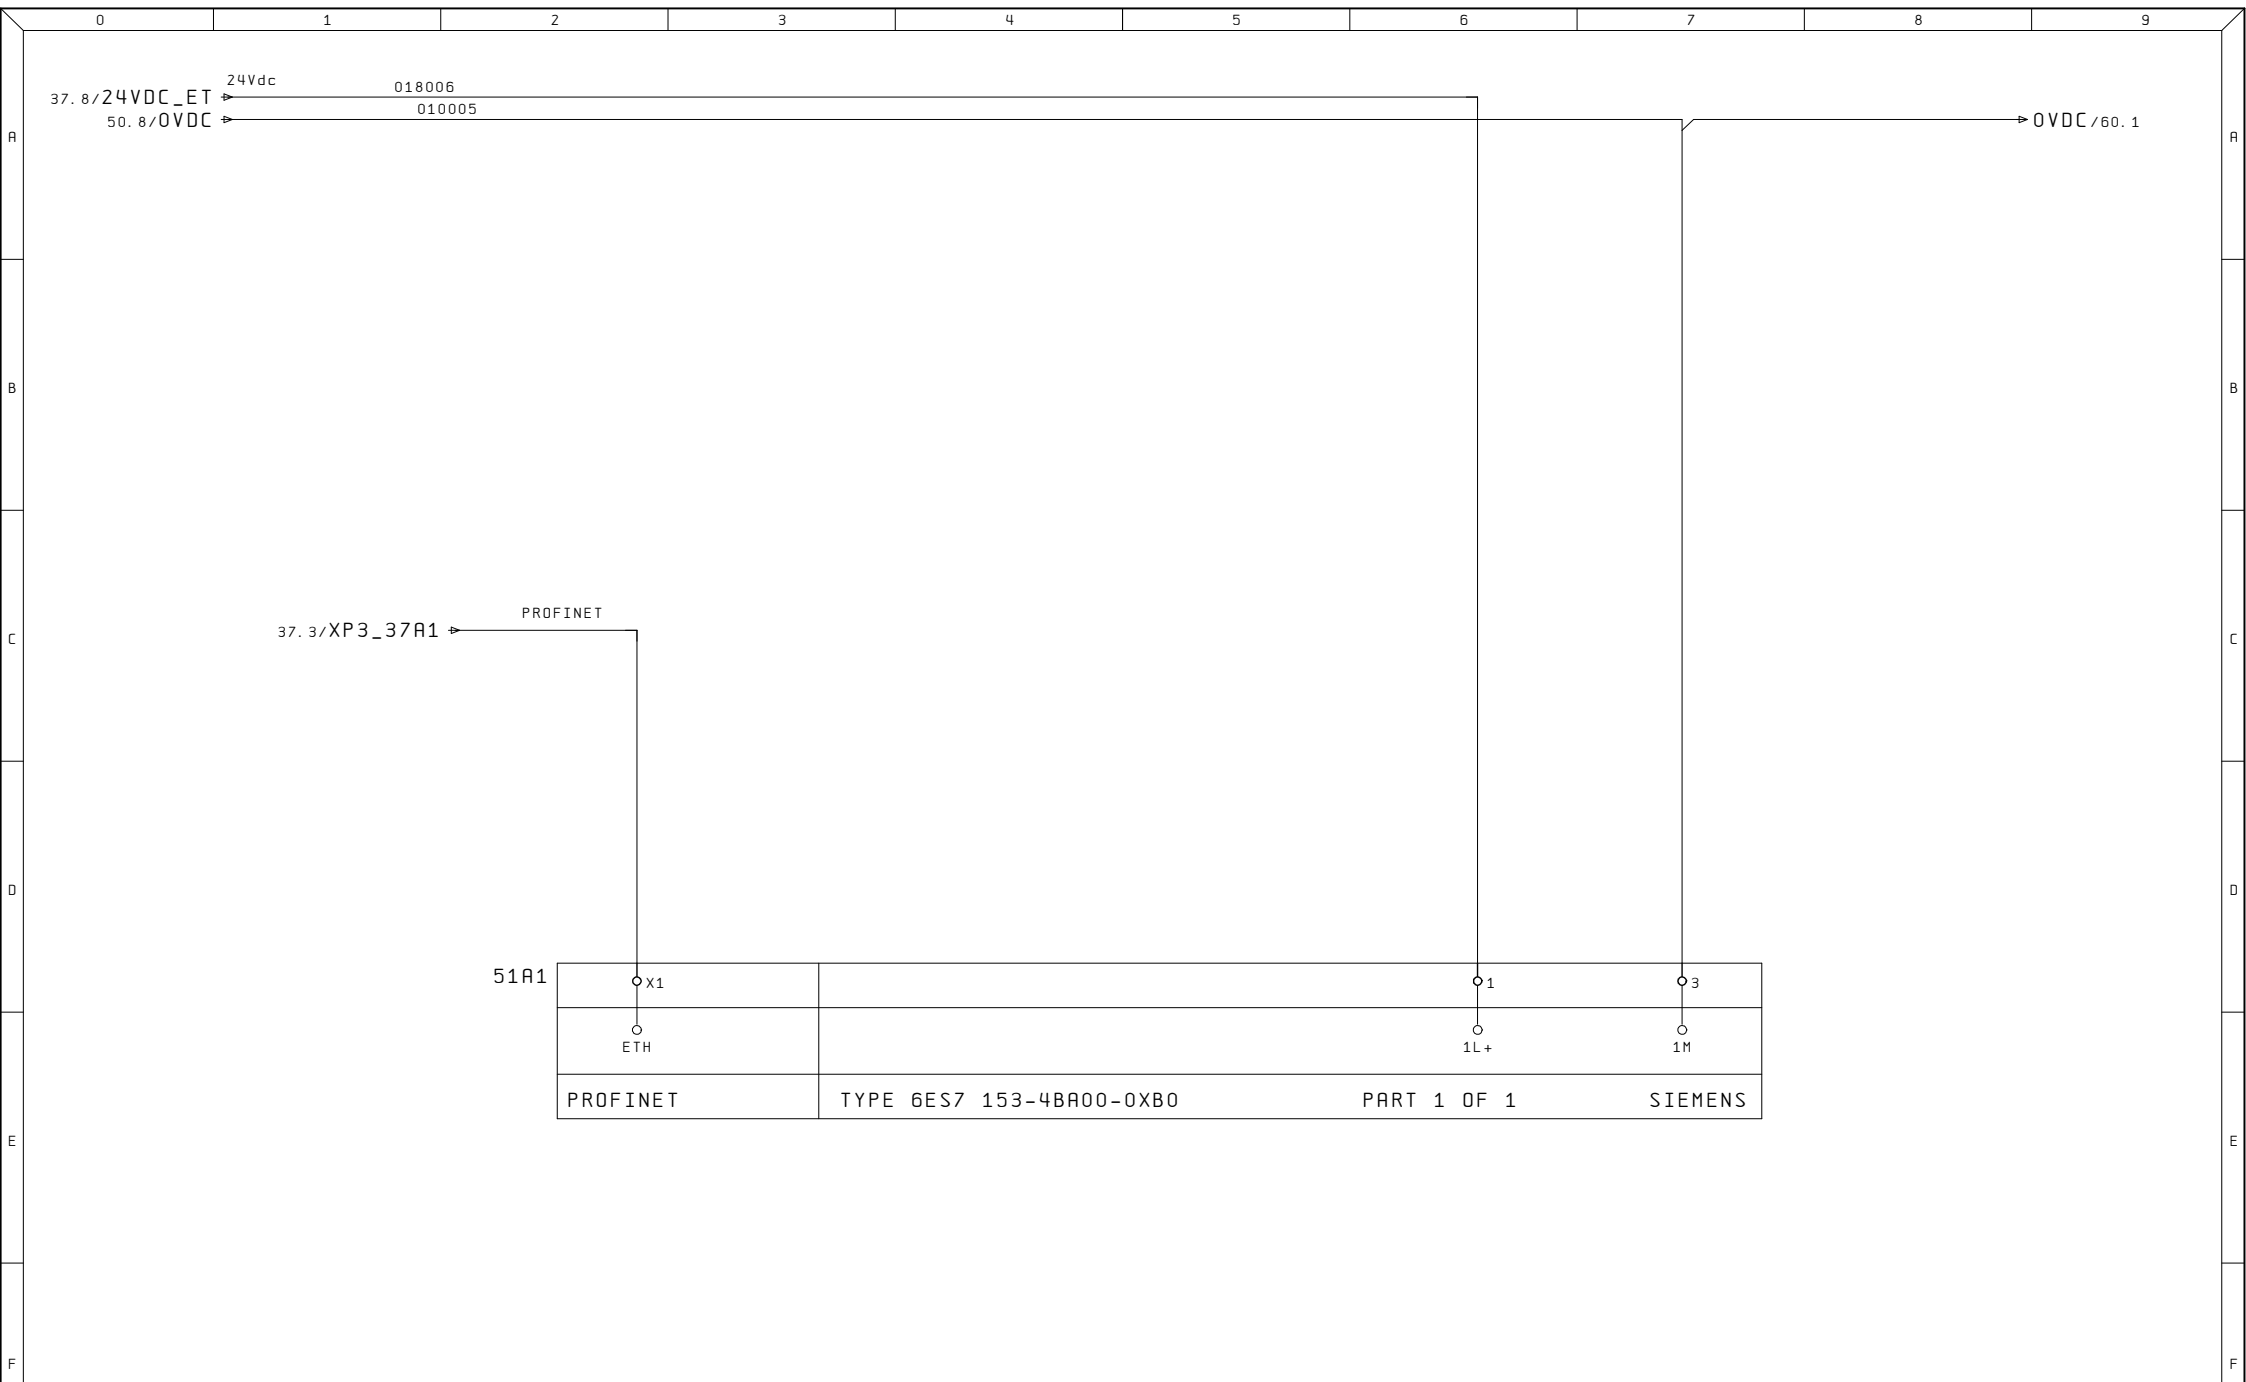


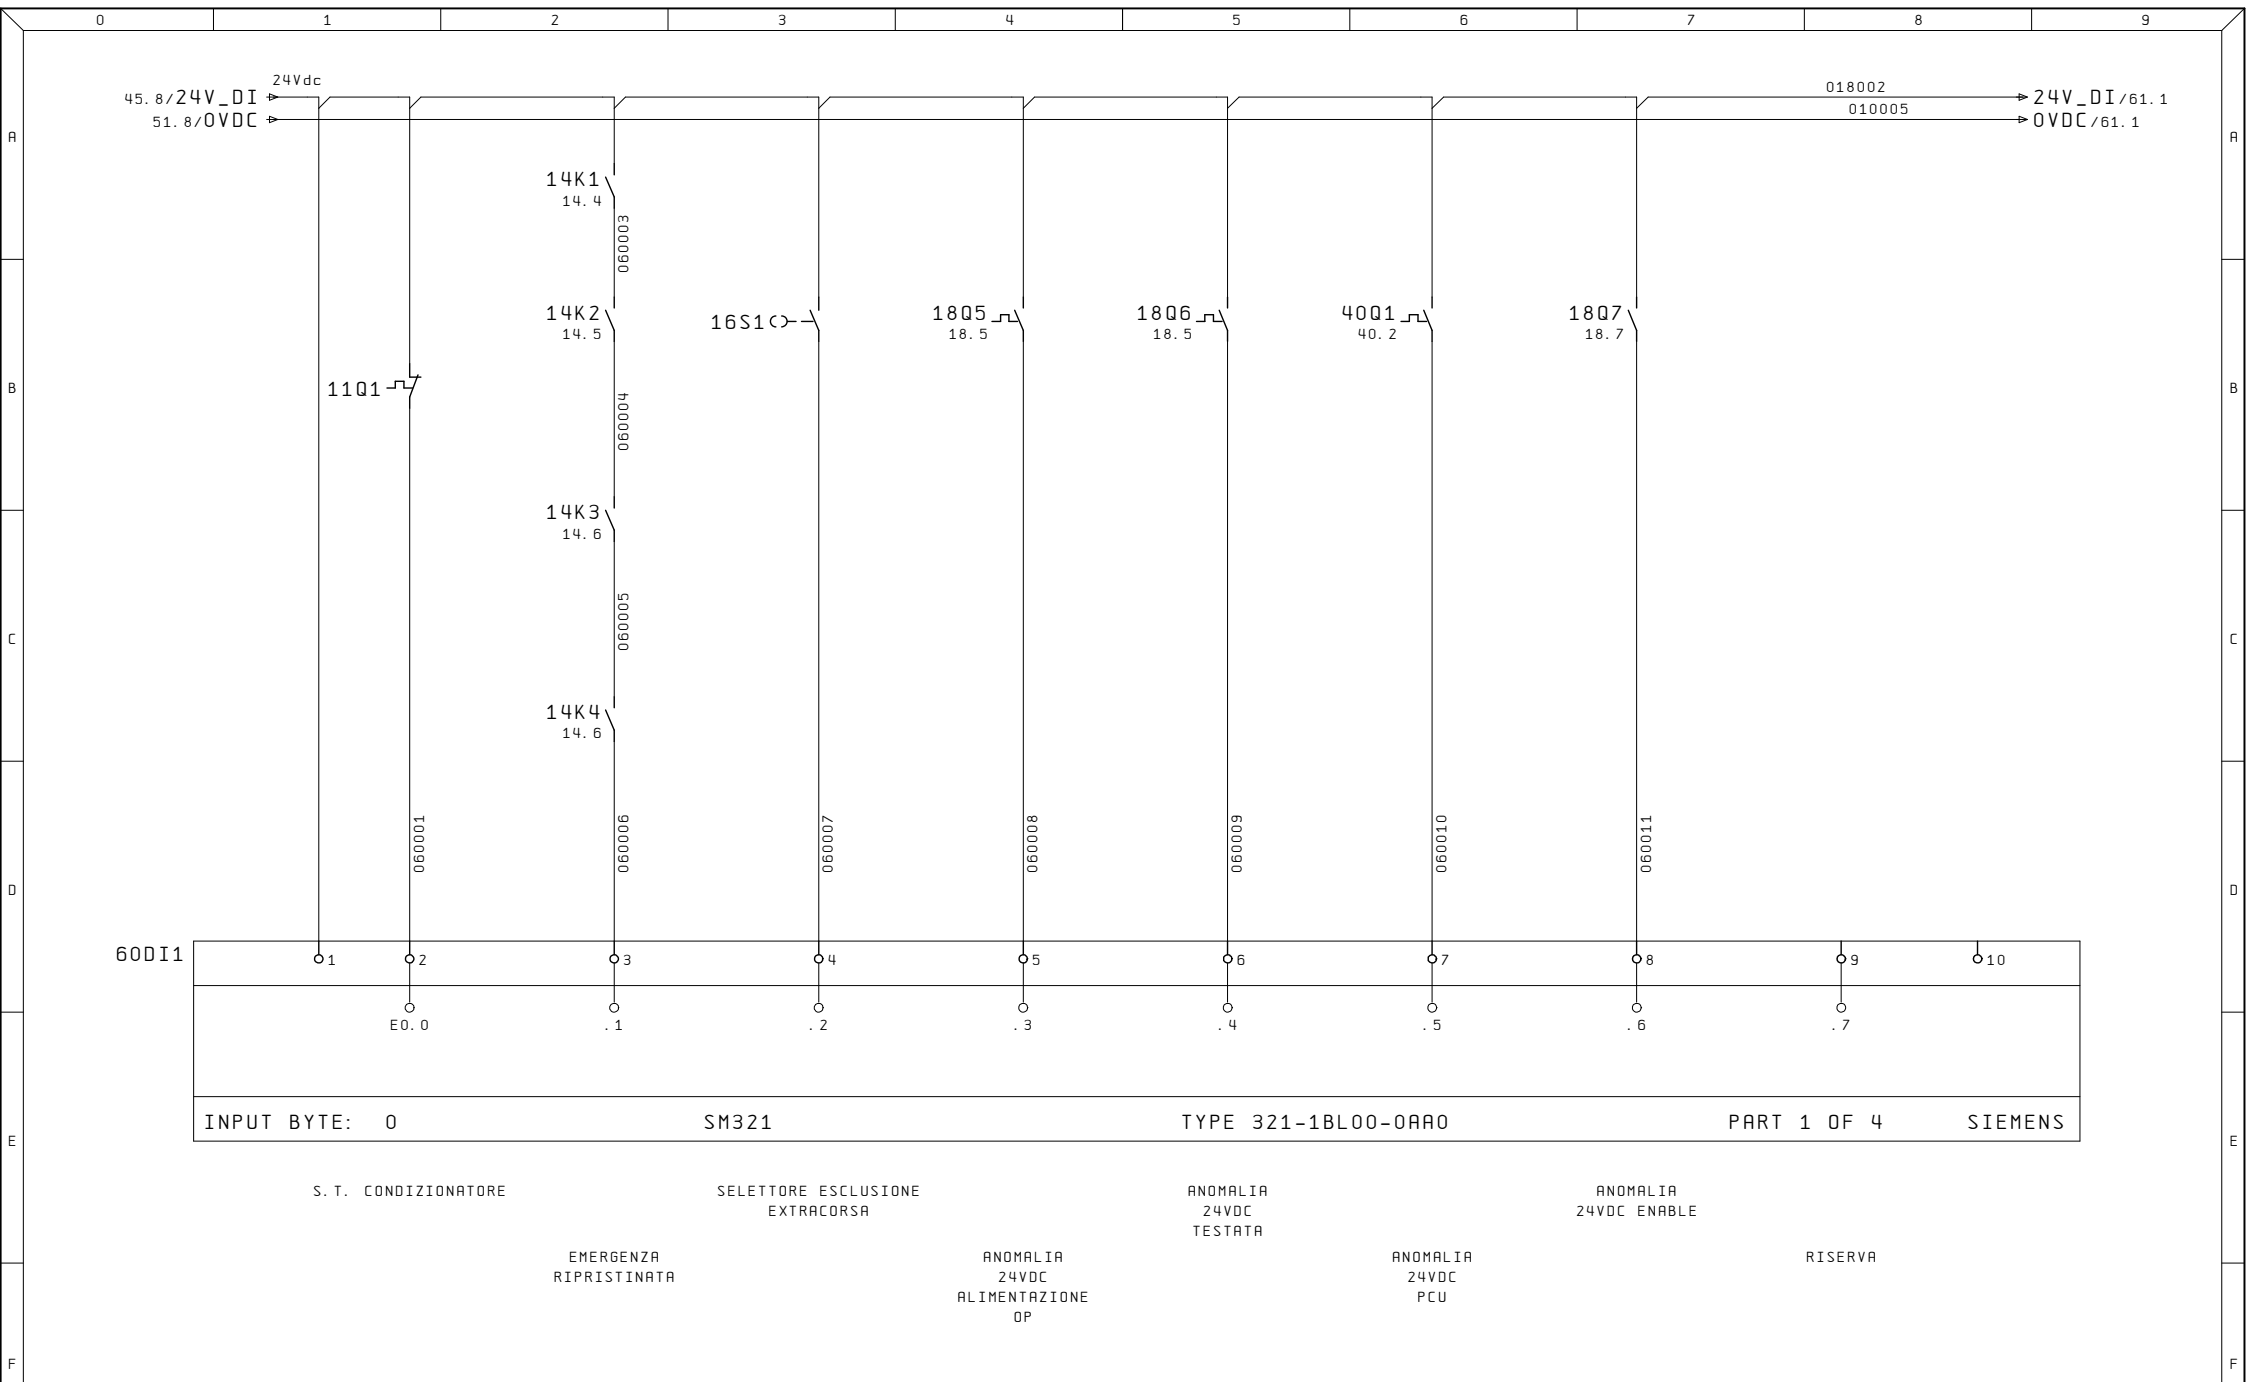

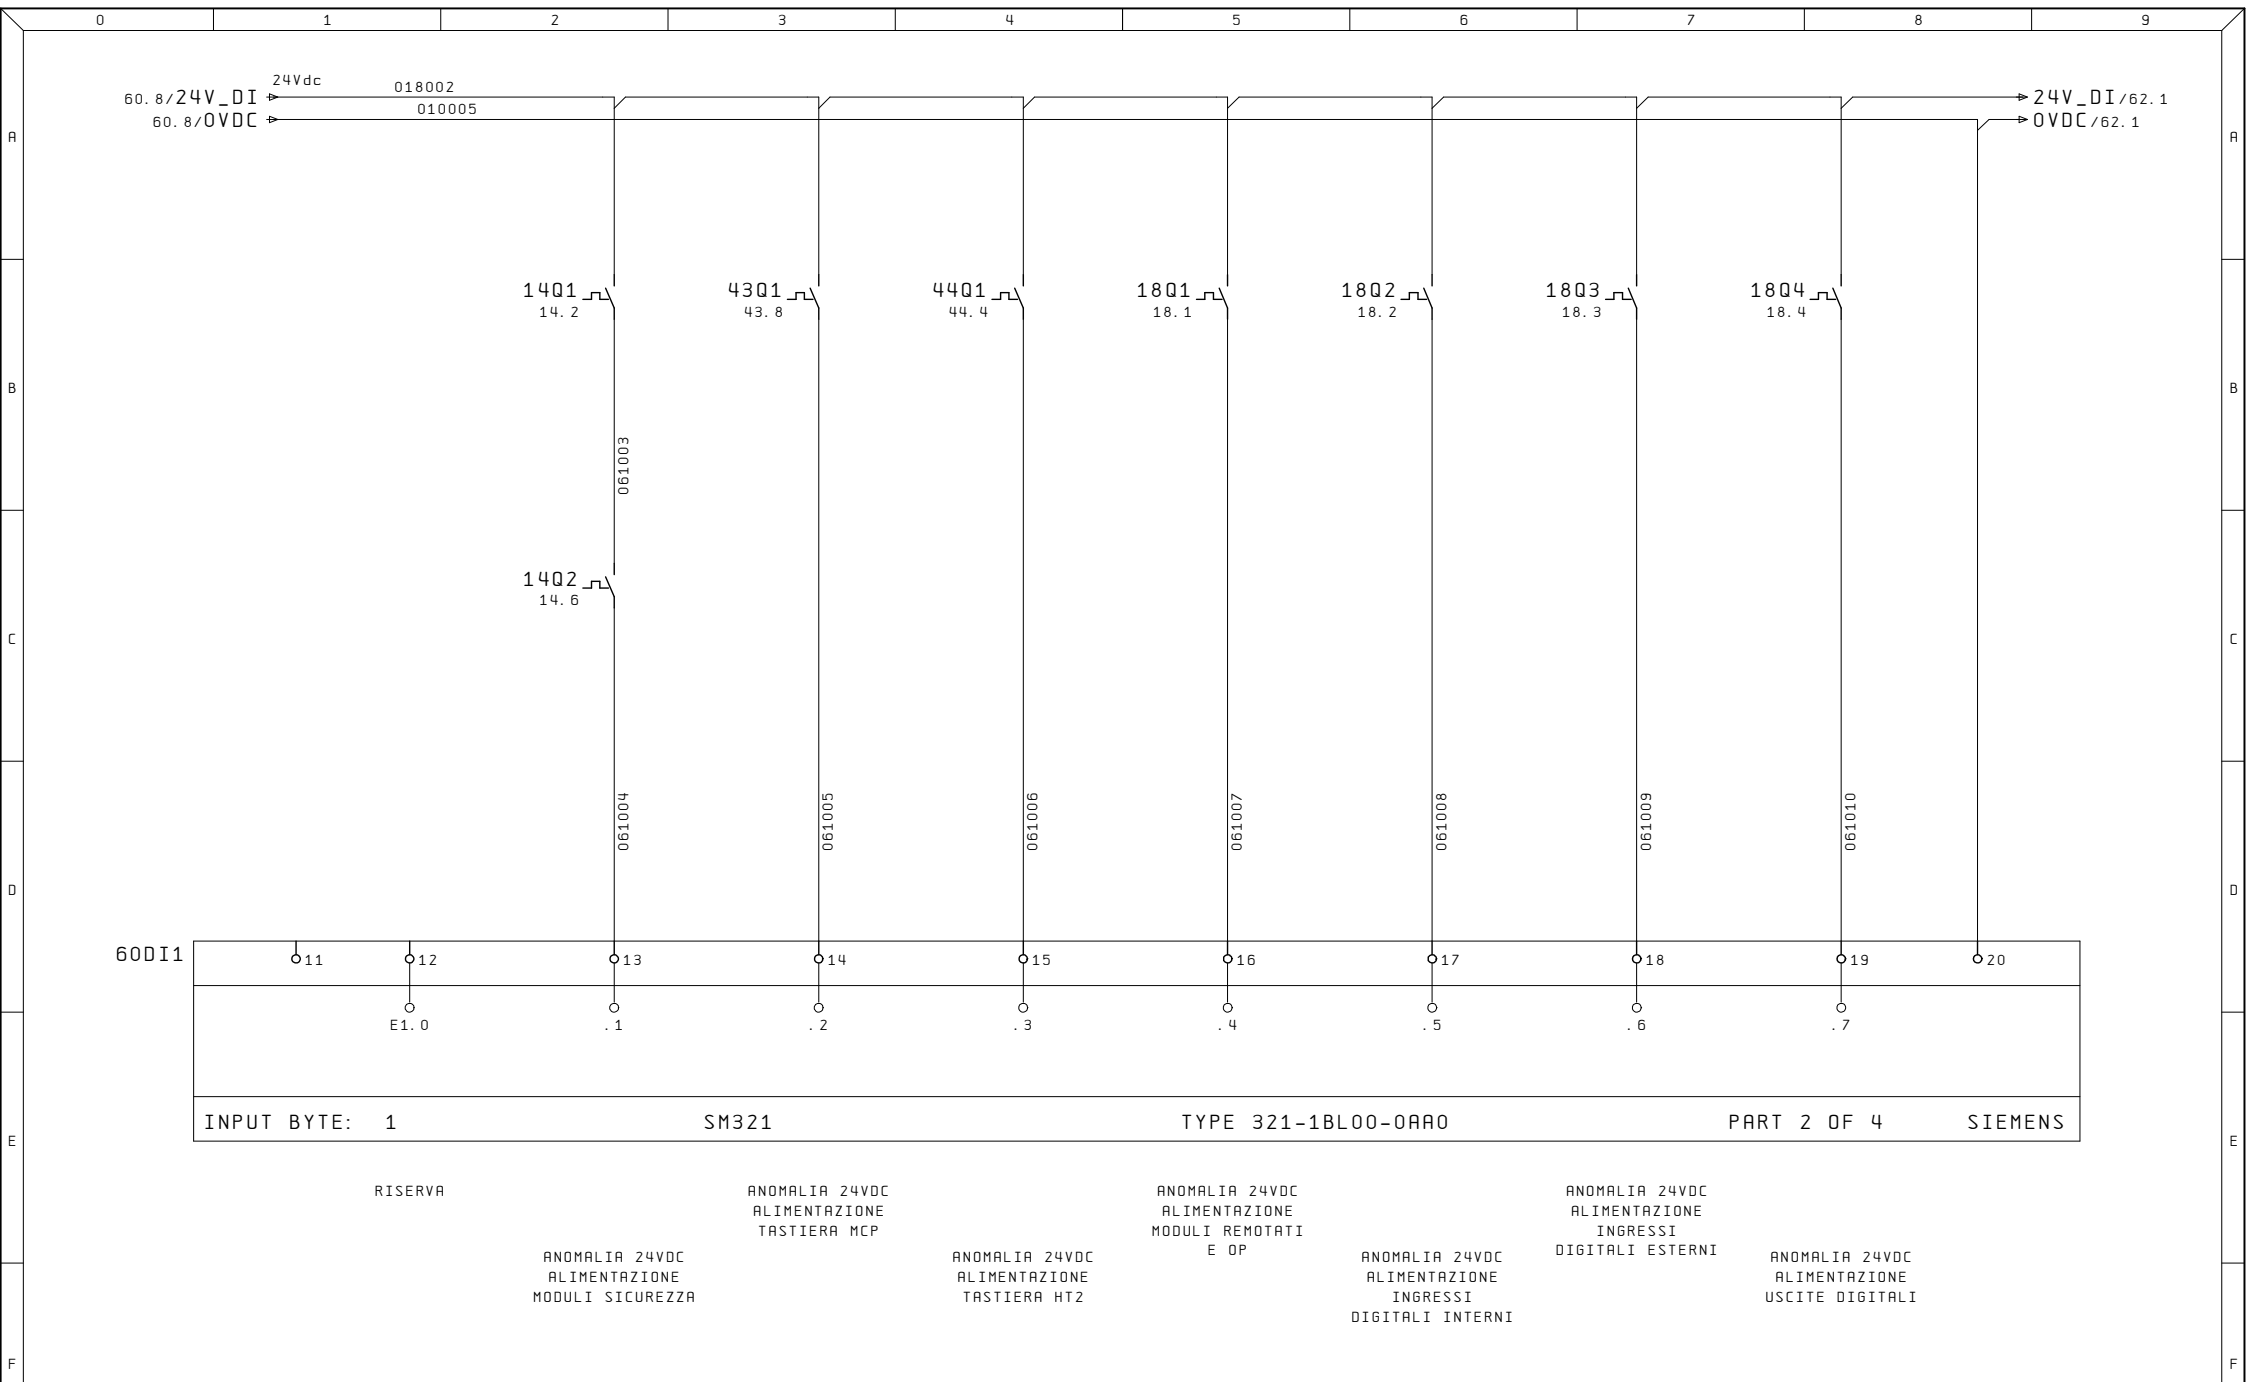


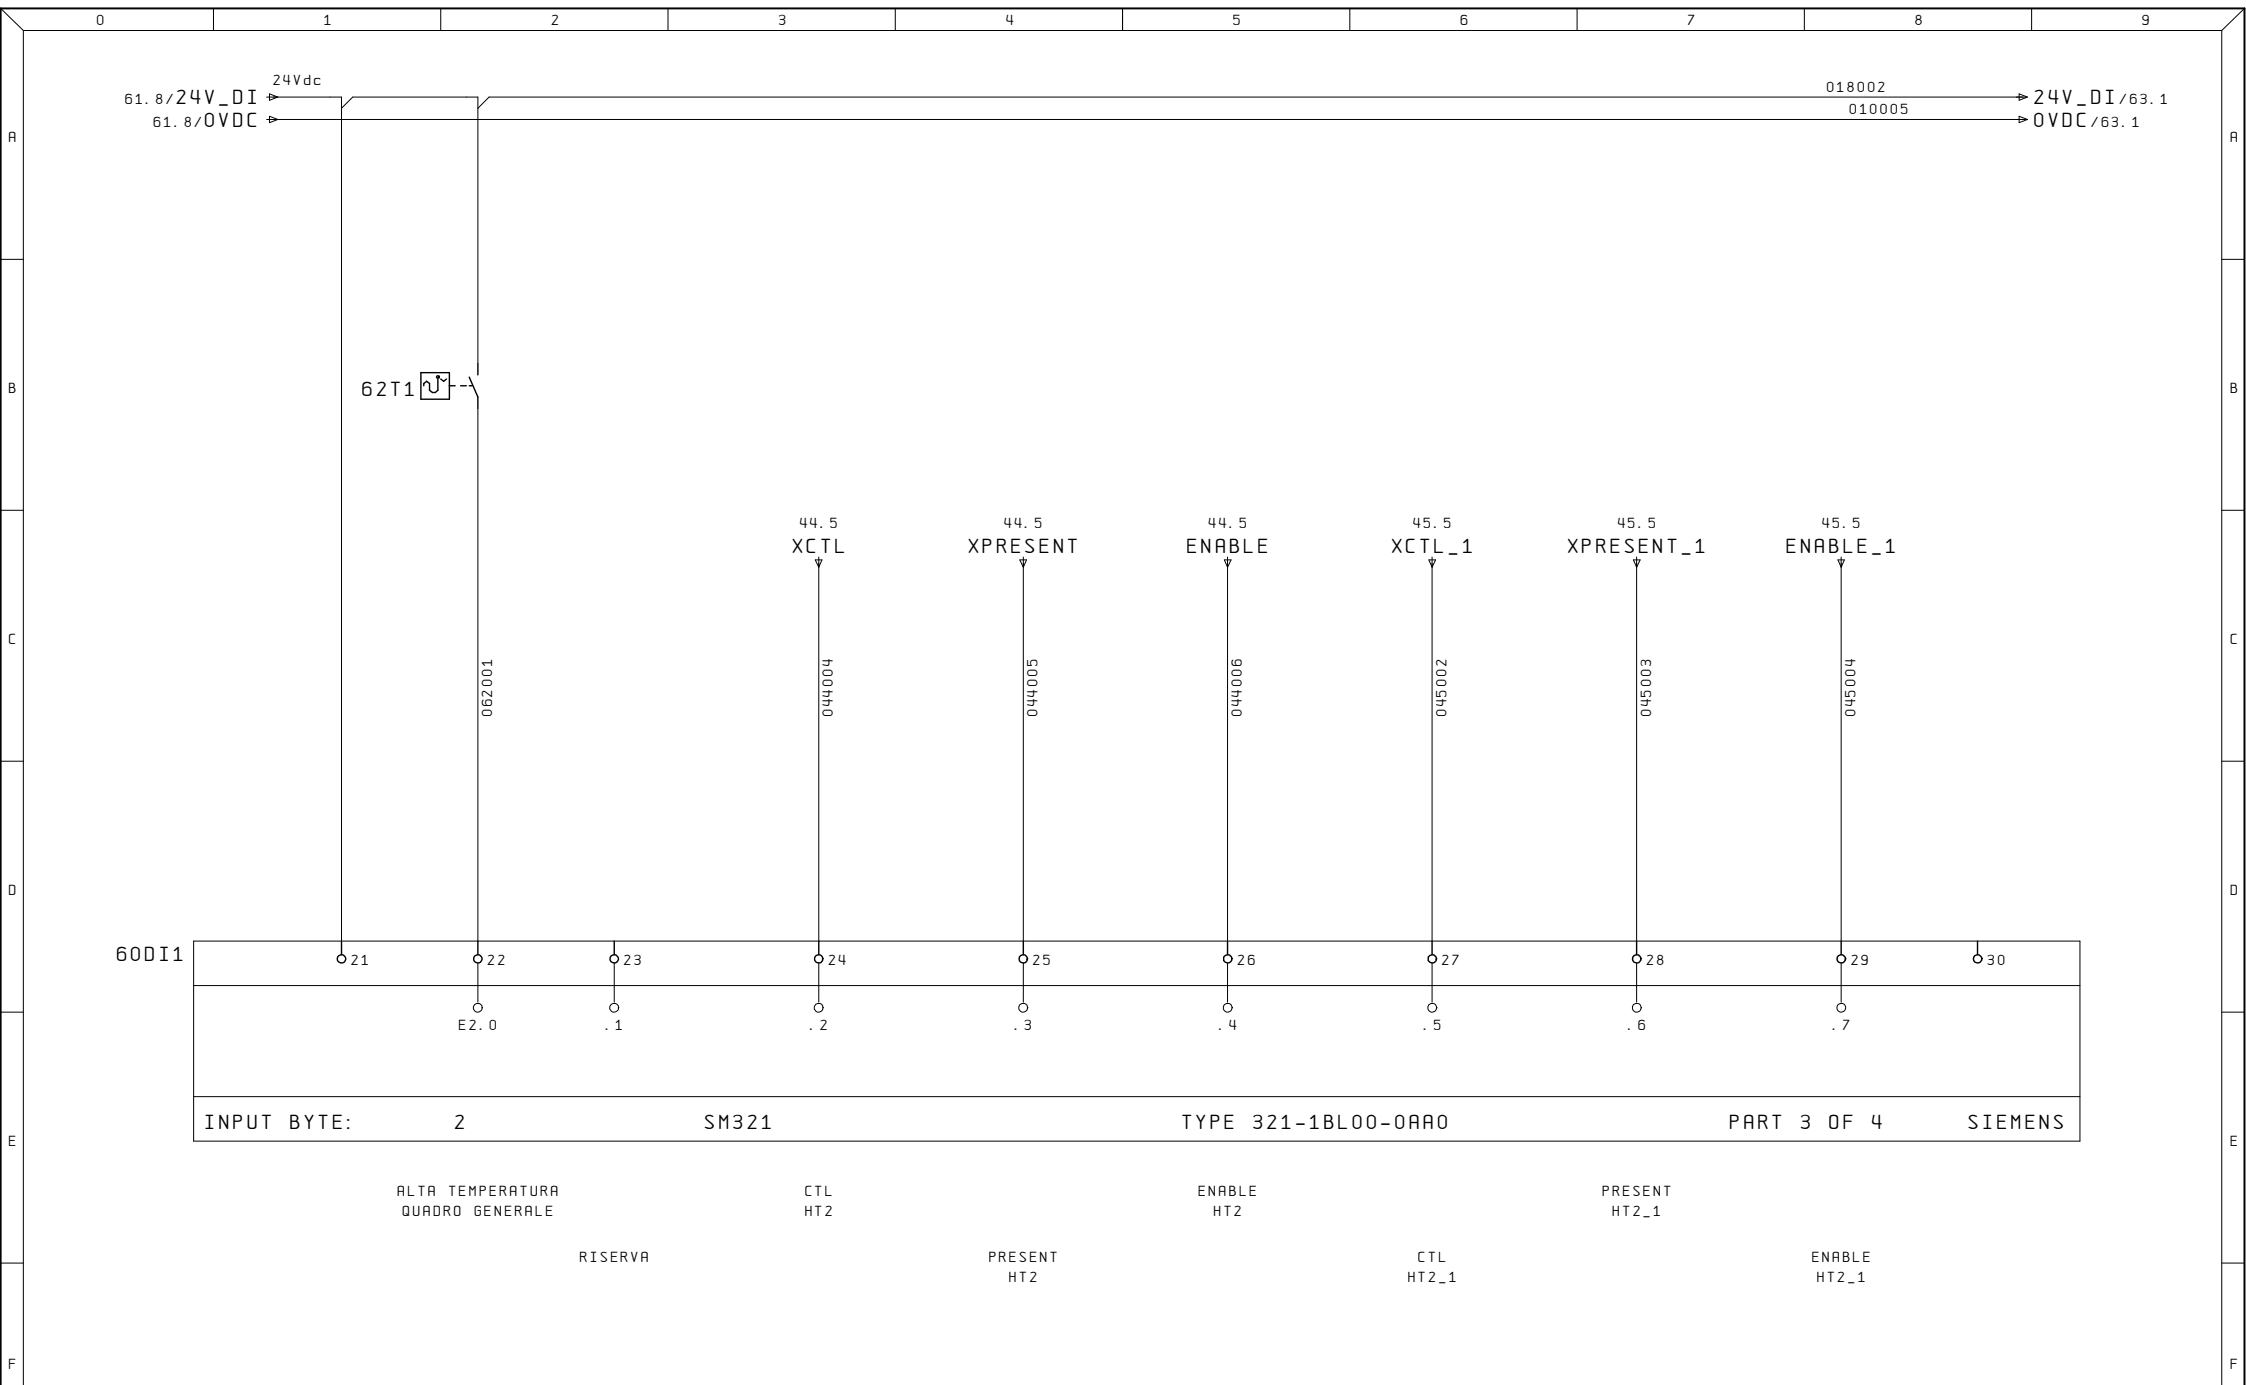


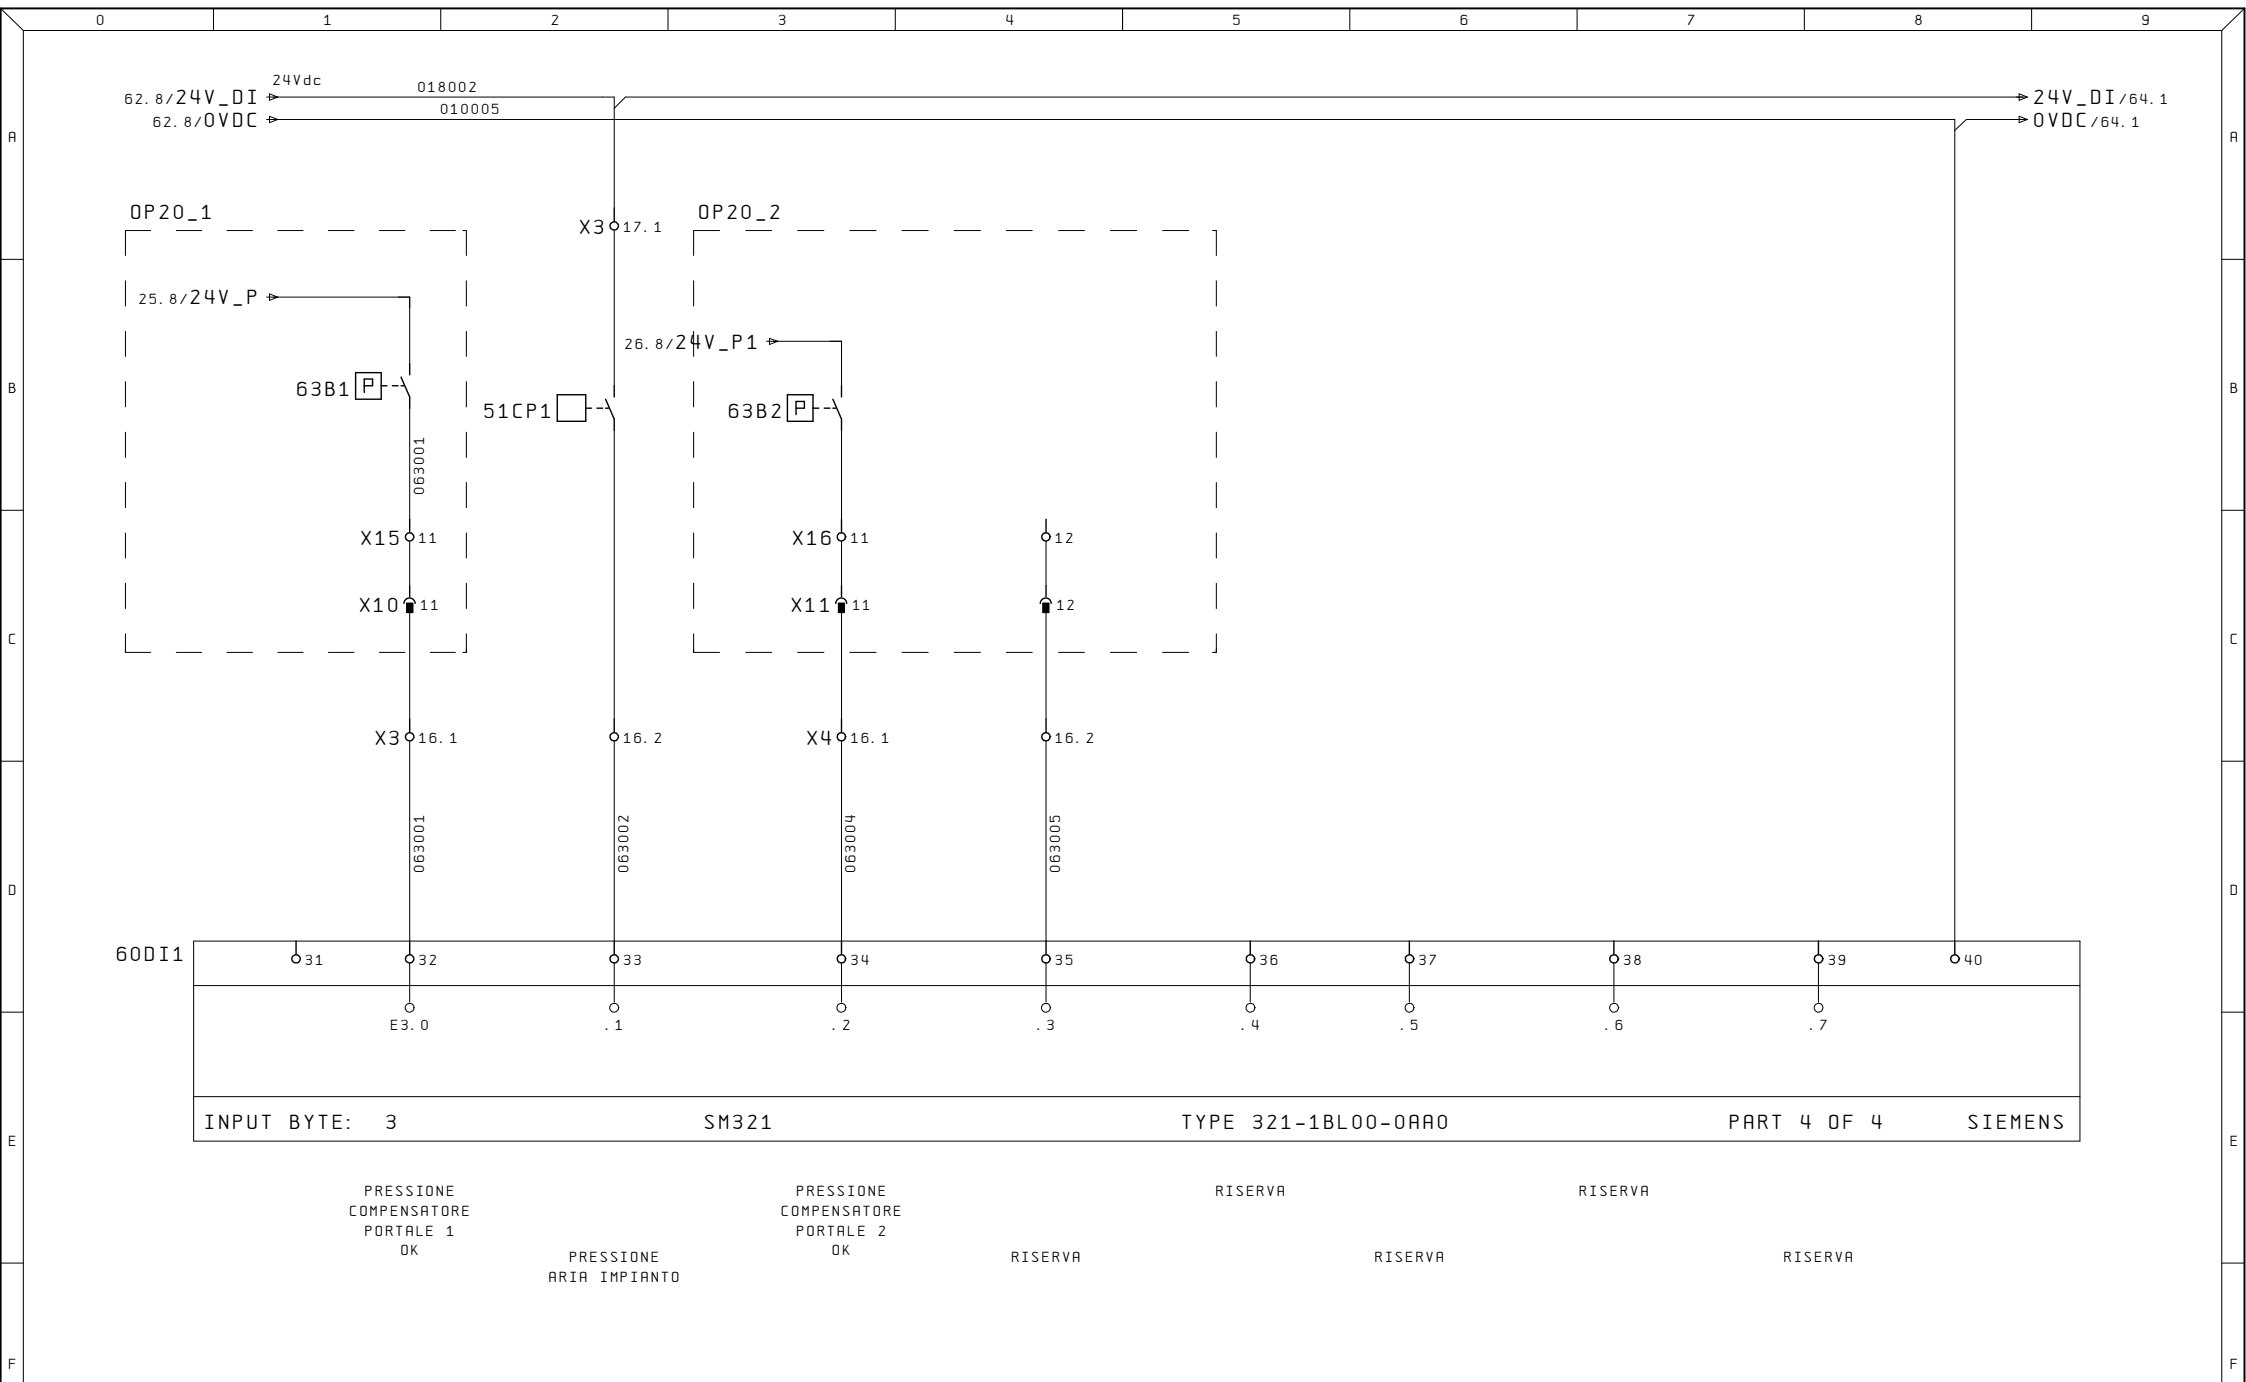

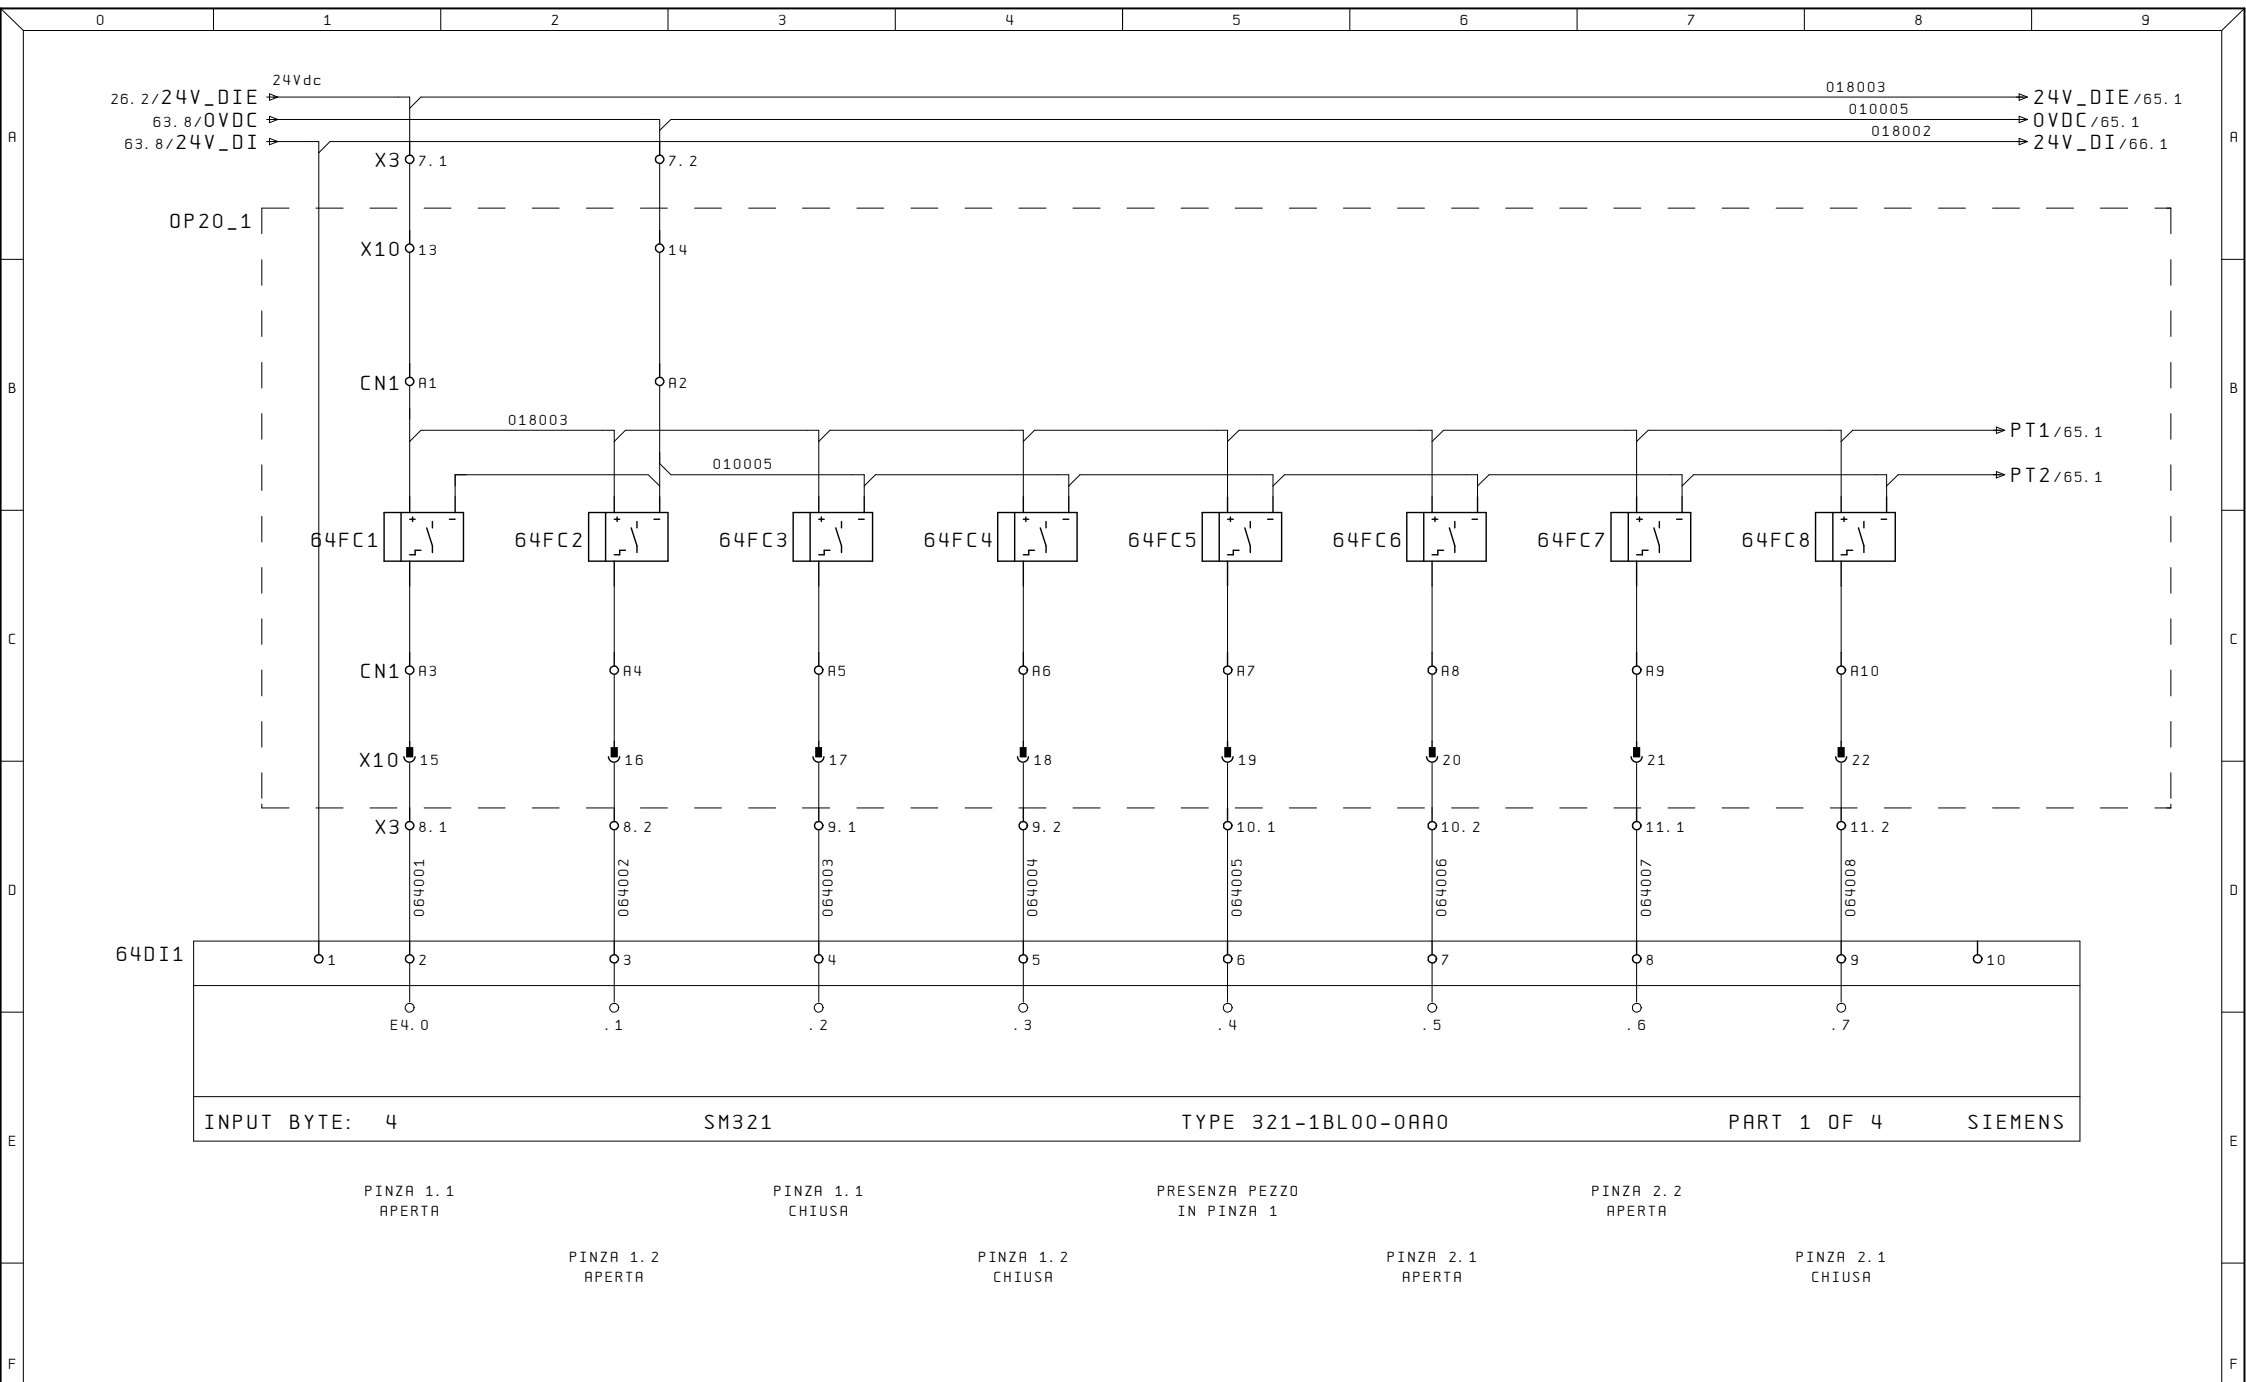


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 64		
	Stampa : 10. Set. 2019				INPUT PLC EB4	di		
	Verif. :							

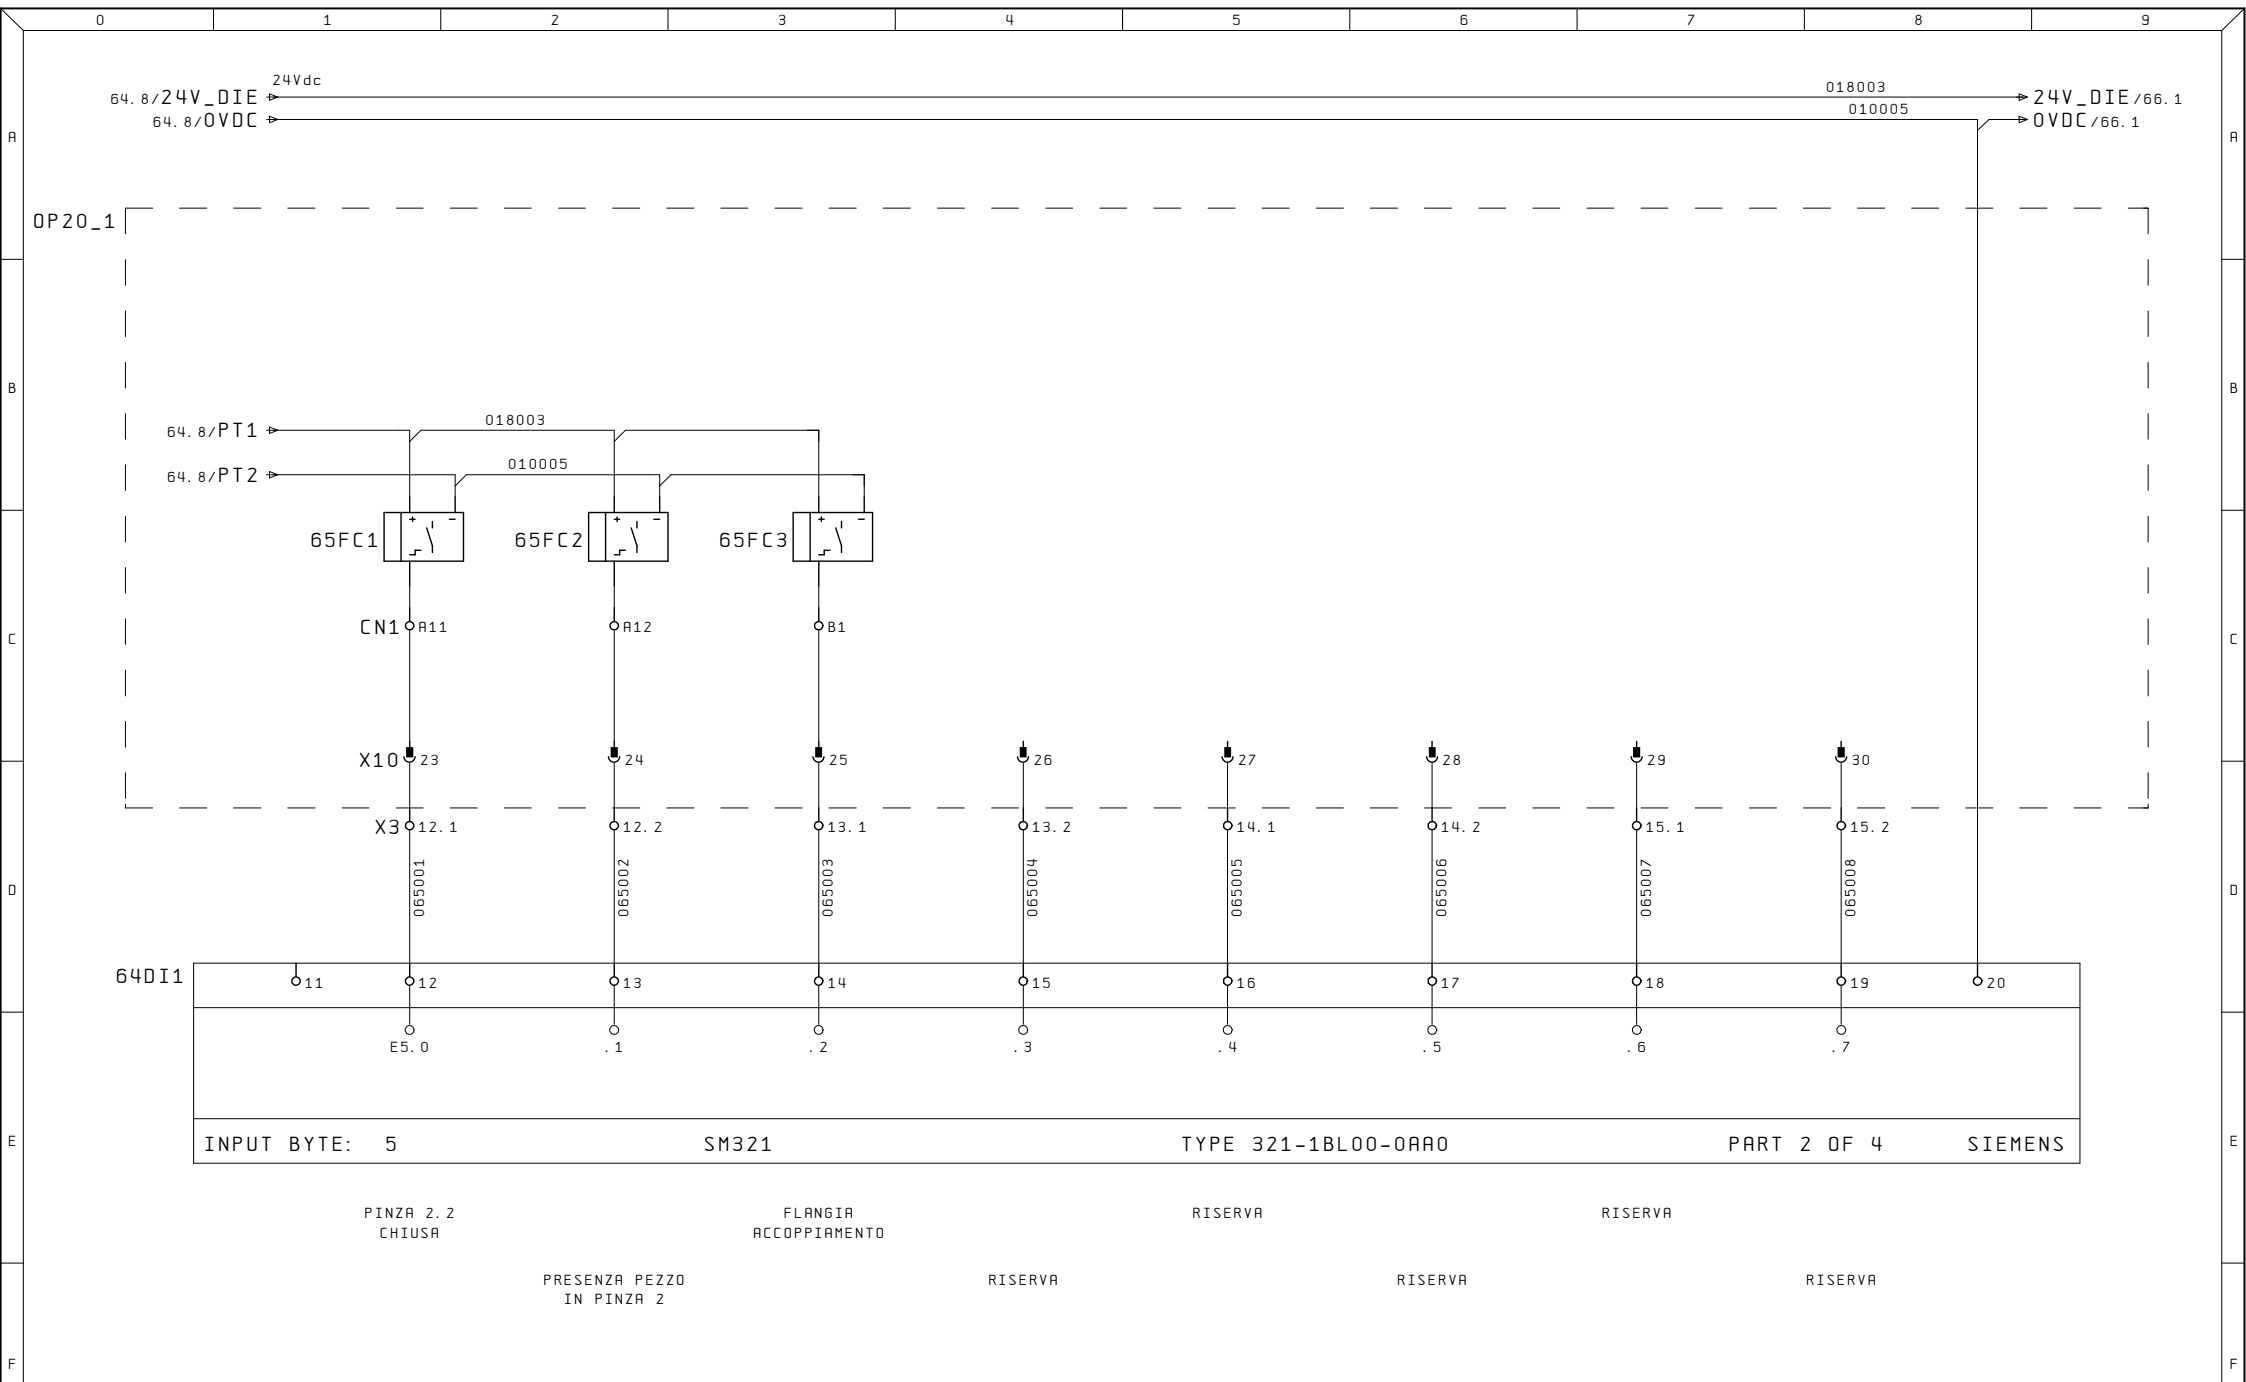


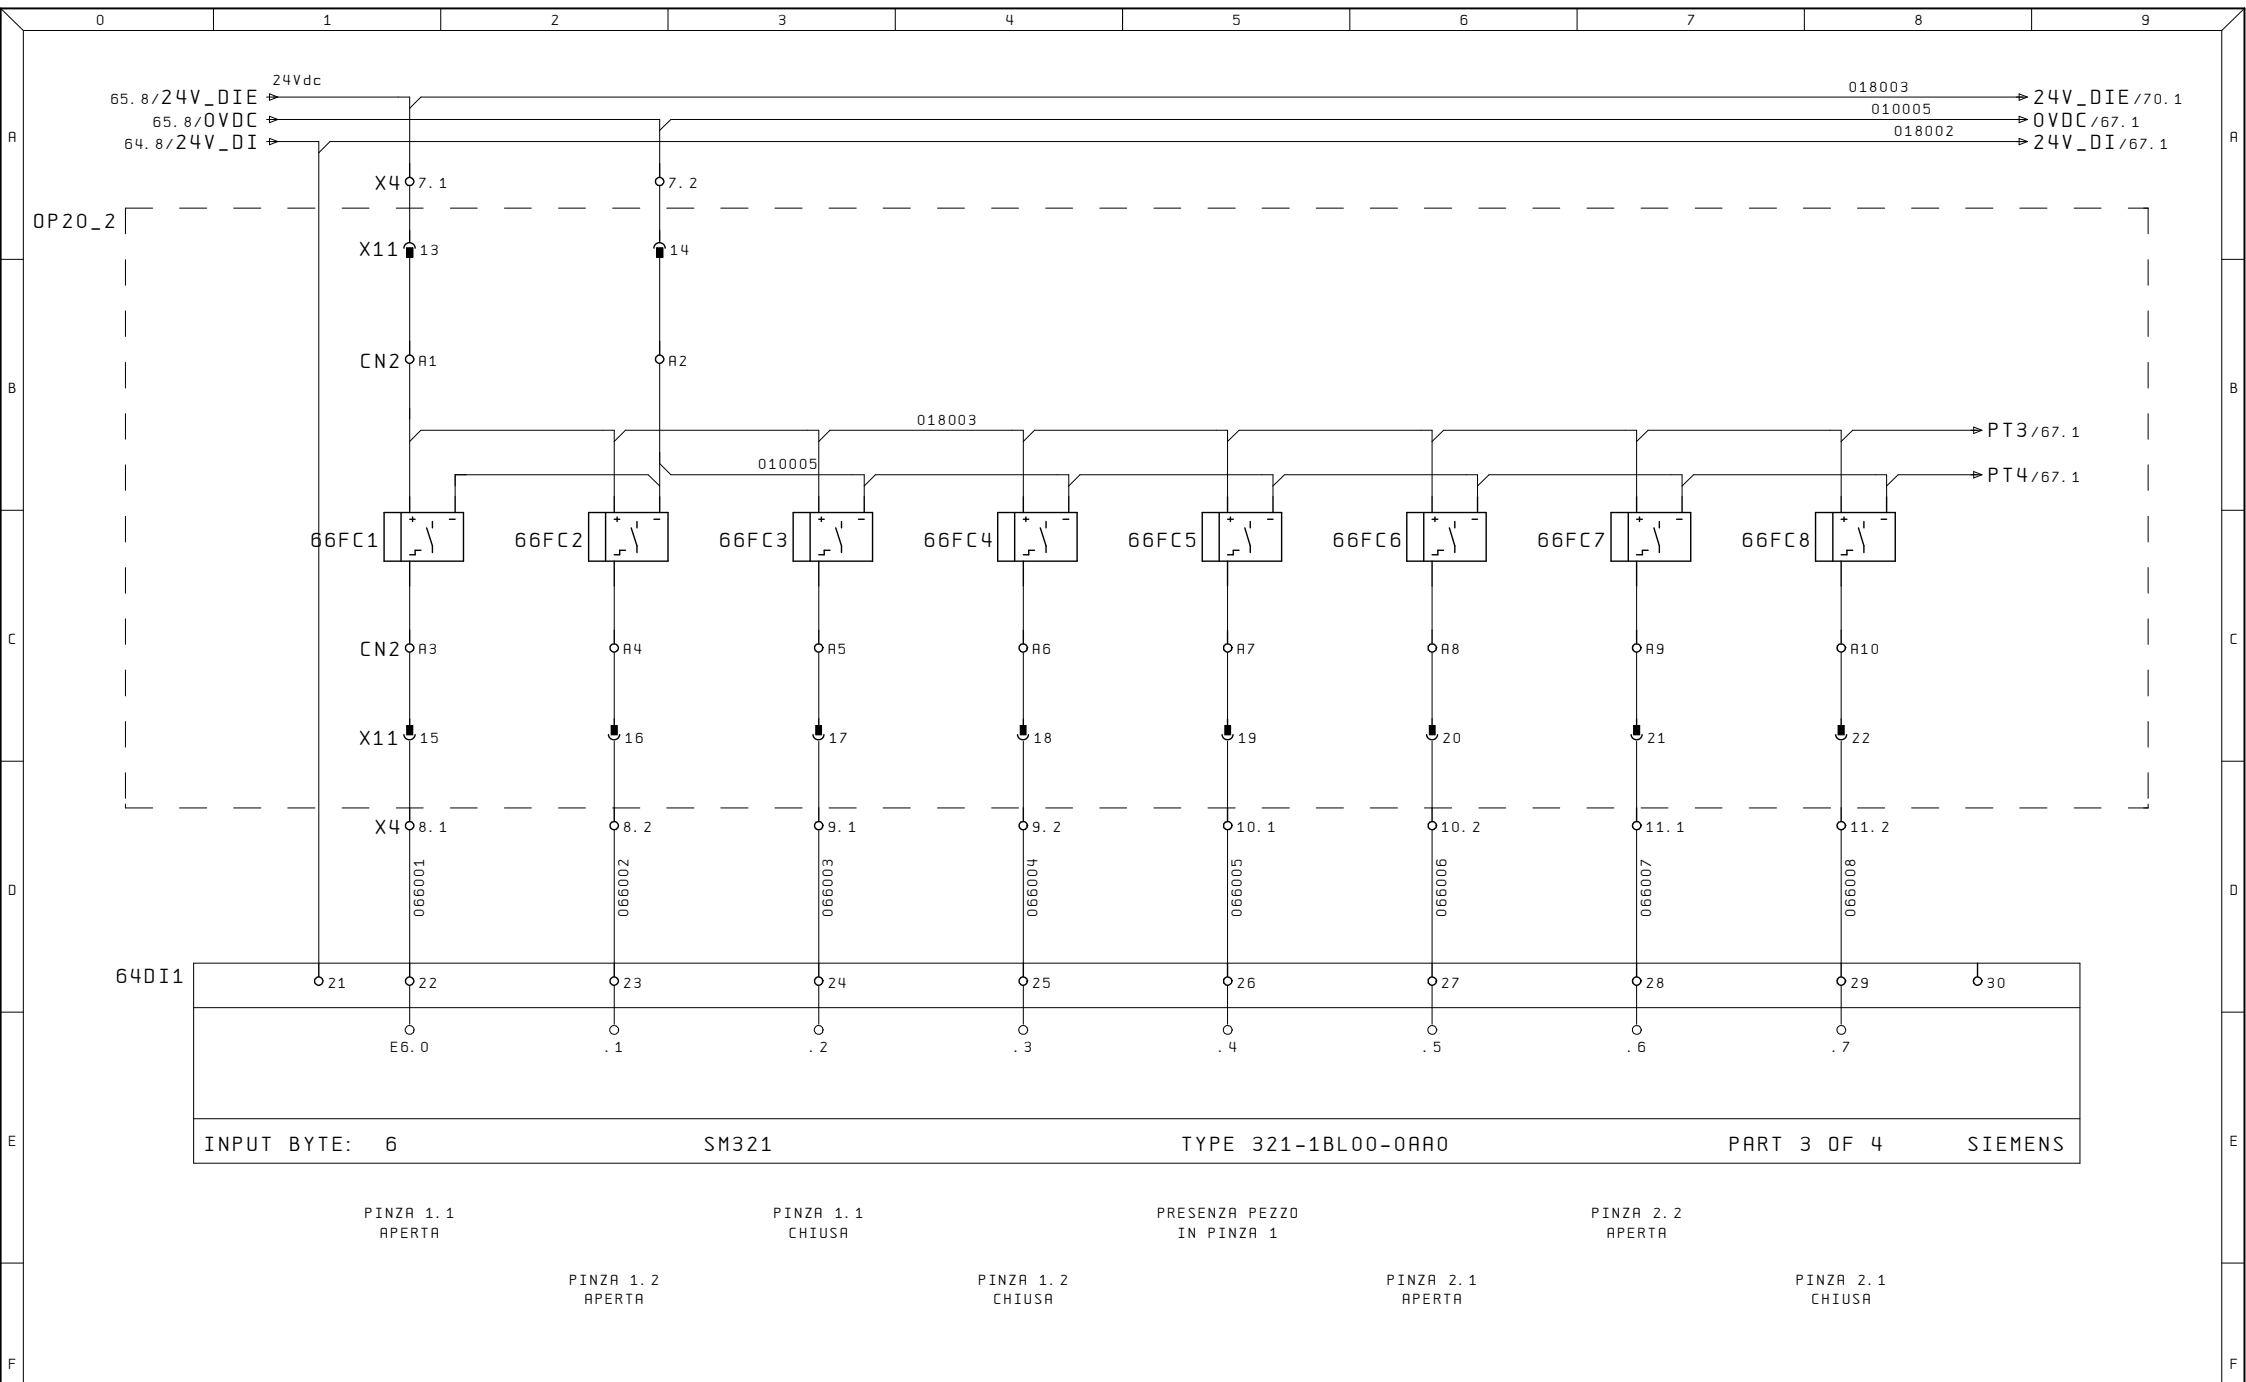

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				INPUT PLC EB6			66
	Verif. :							di

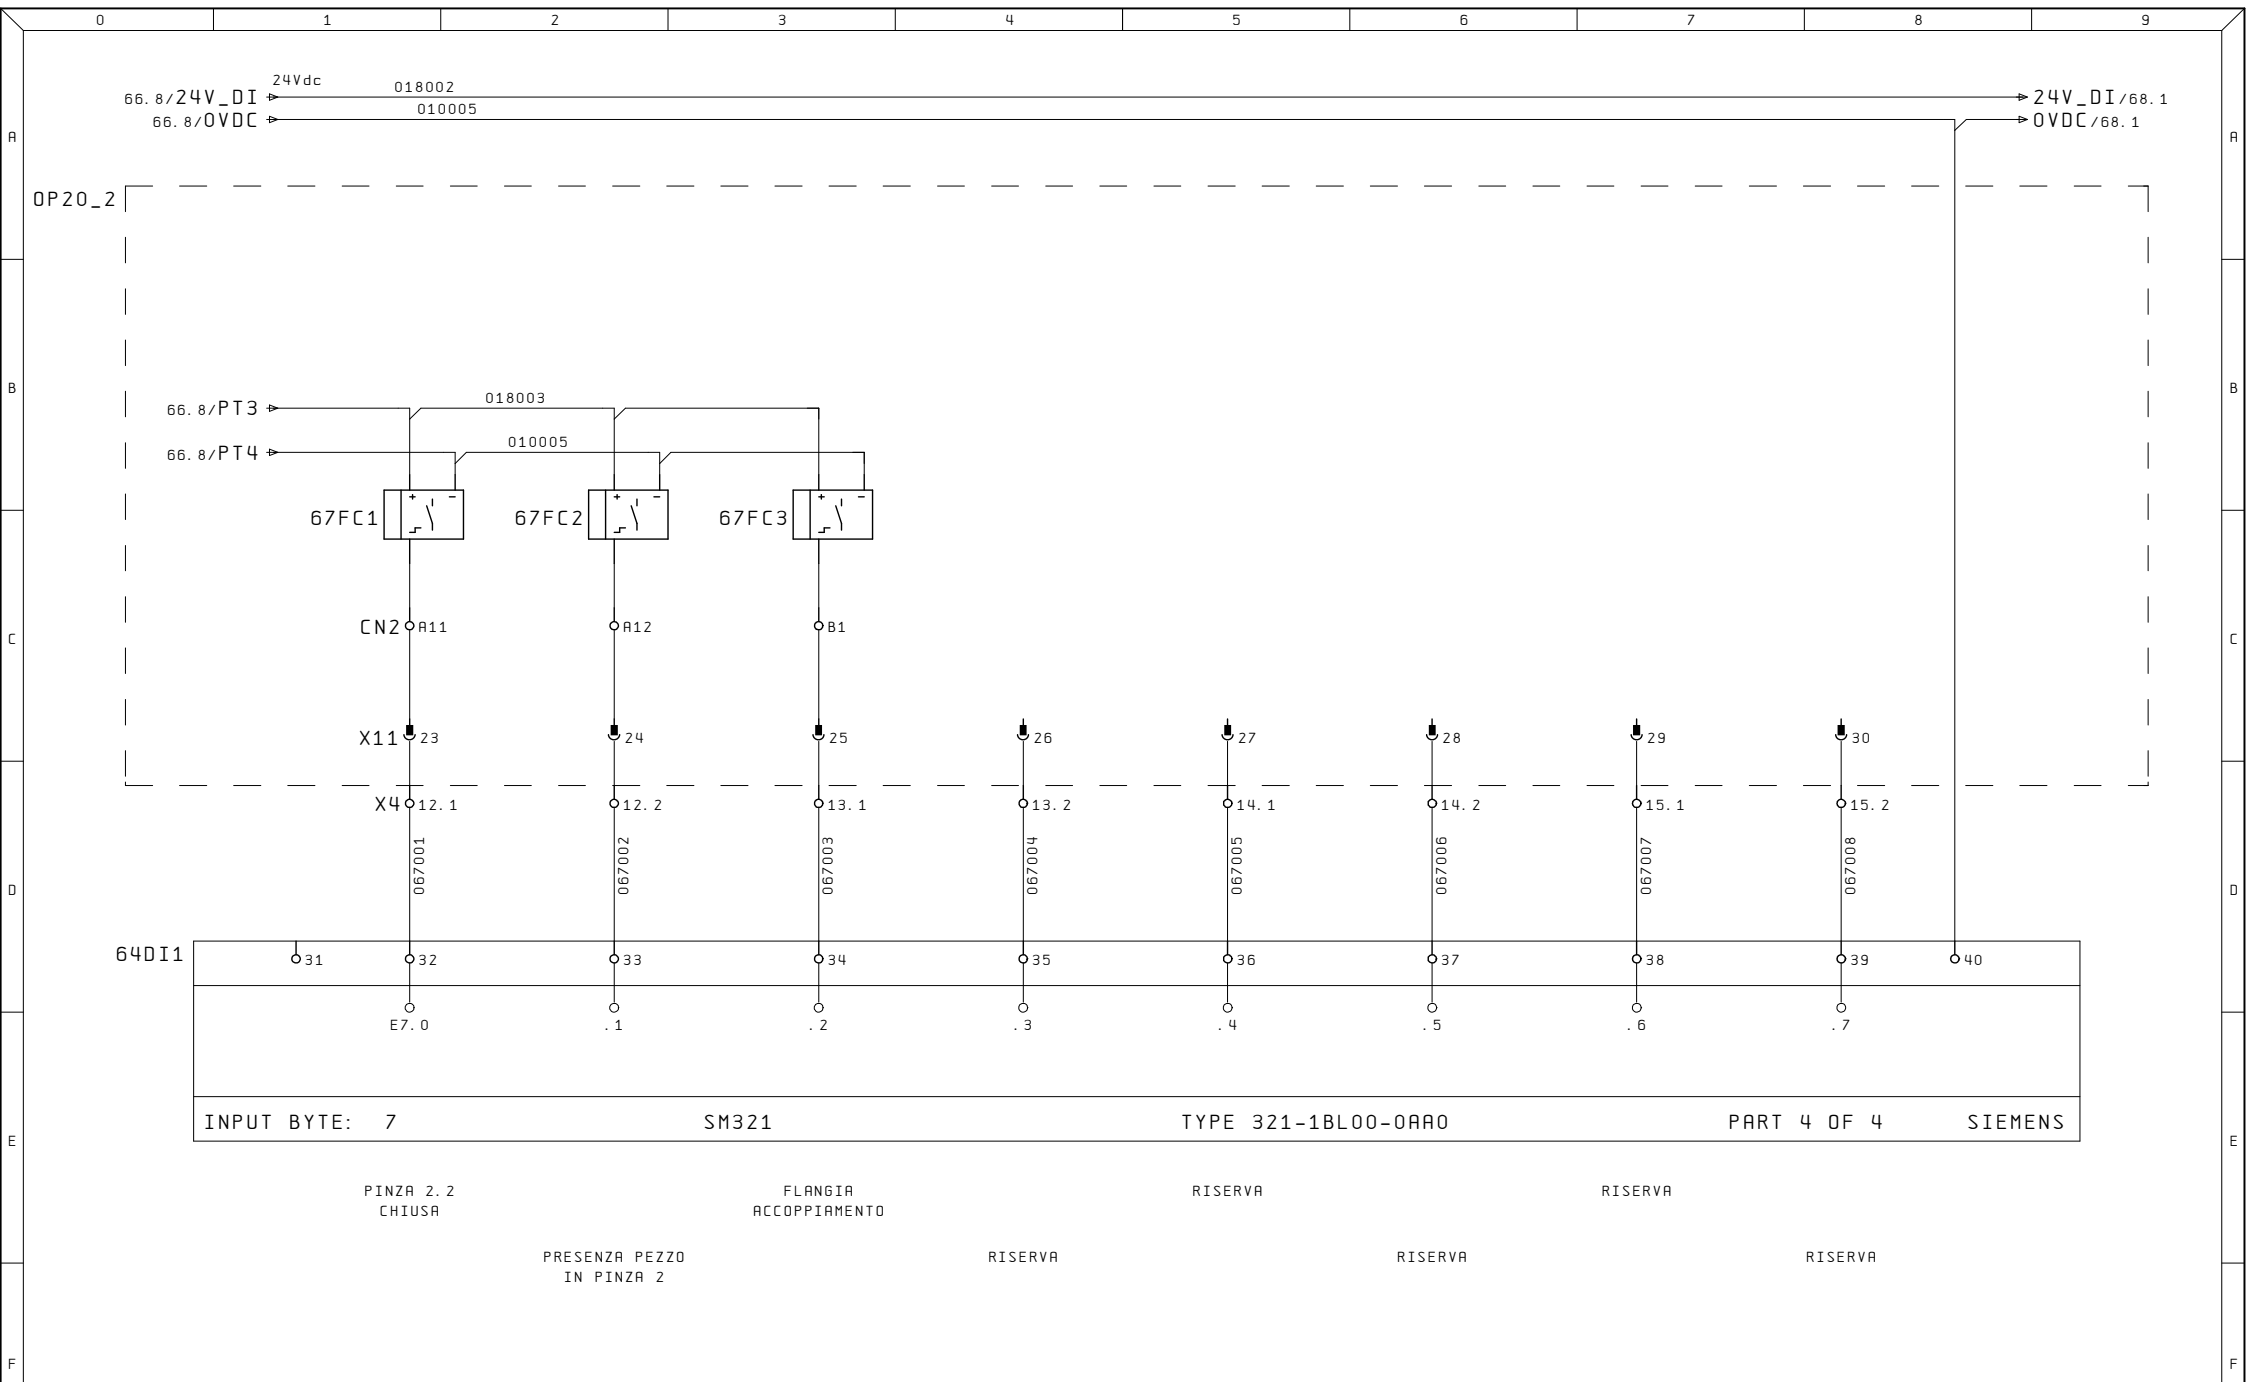



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 67		
	Stampa : 10. Set. 2019				INPUT PLC EB7	di		
	Verif. :							

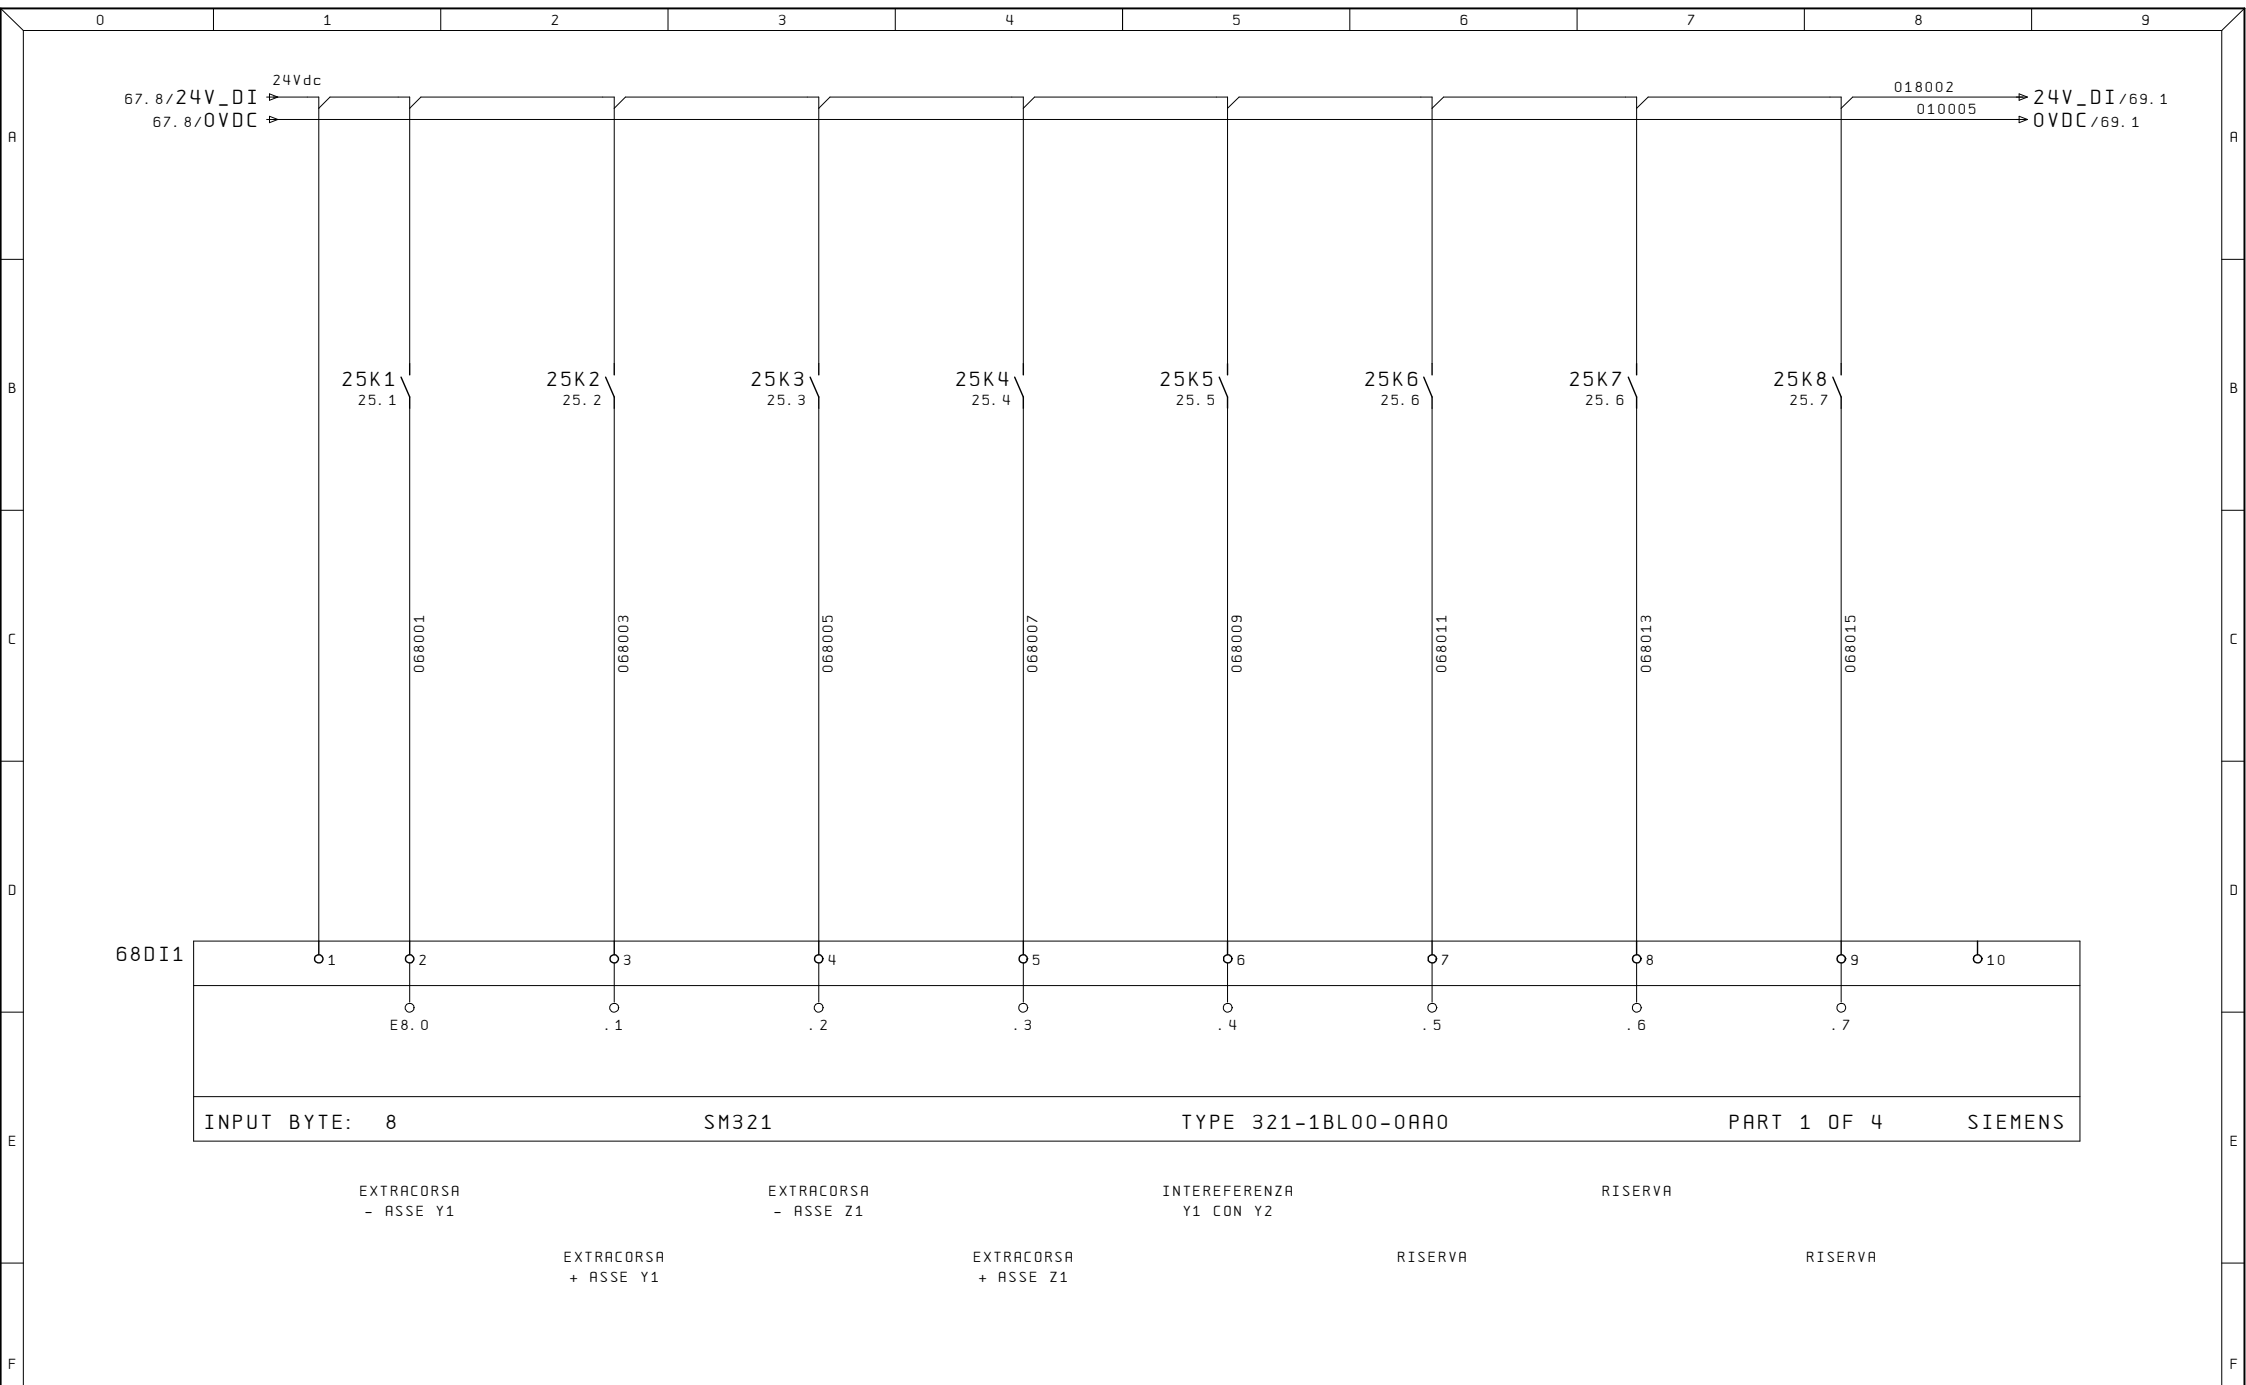


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 68		
	Stampa : 10. Set. 2019				INPUT PLC EB8	di		
	Verif. :							




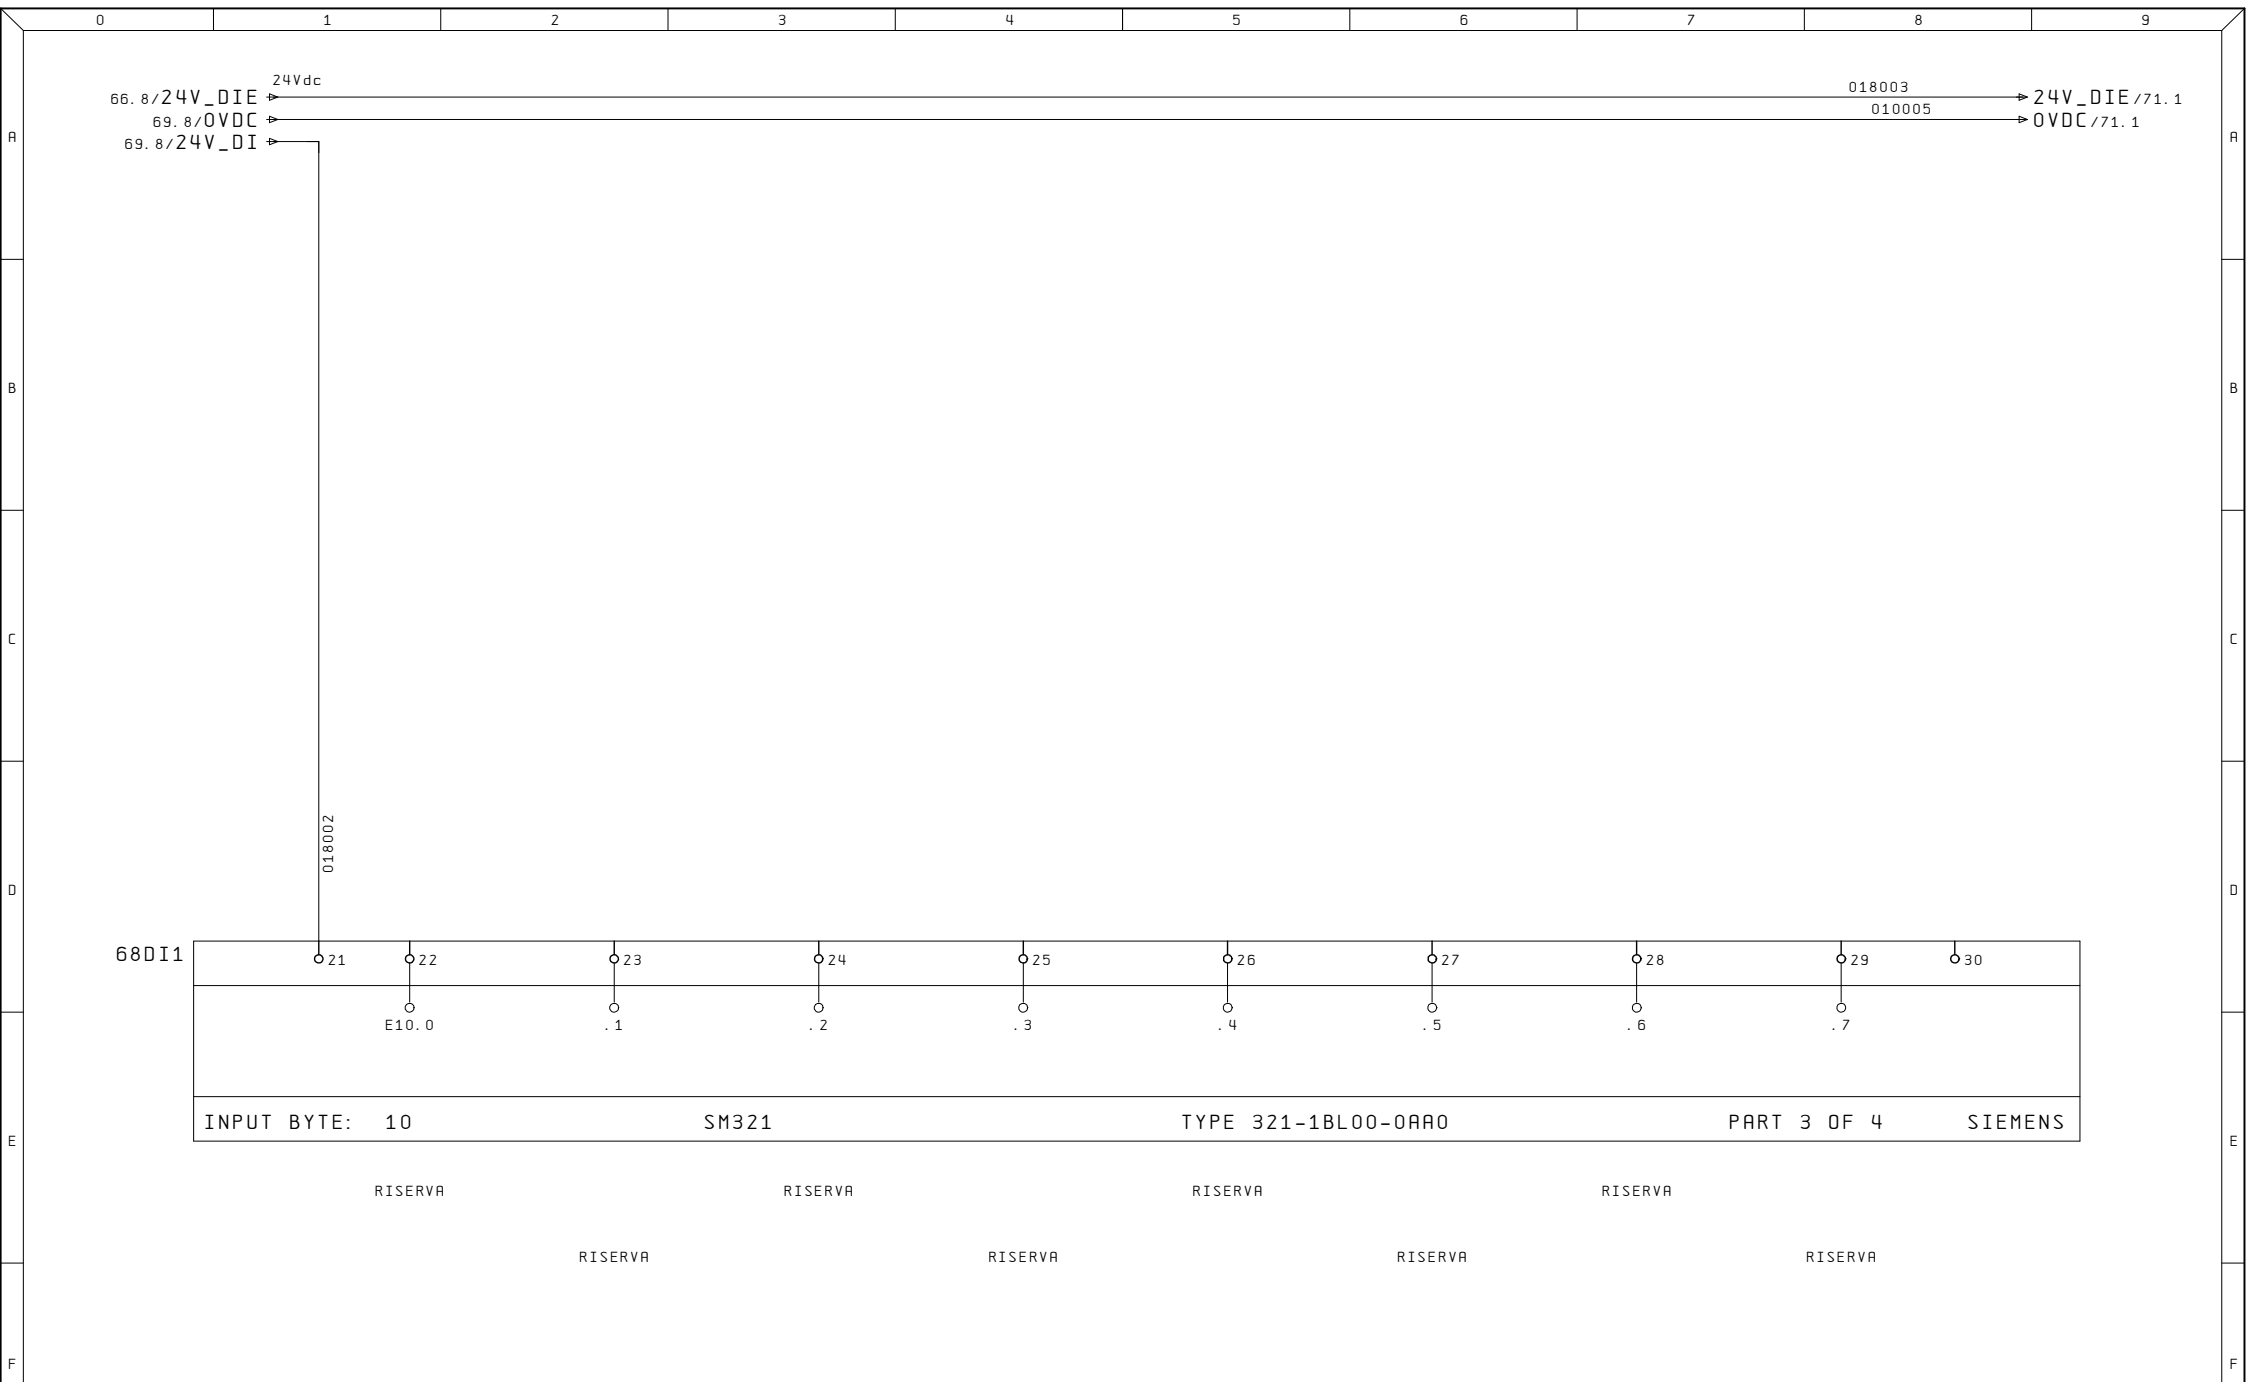

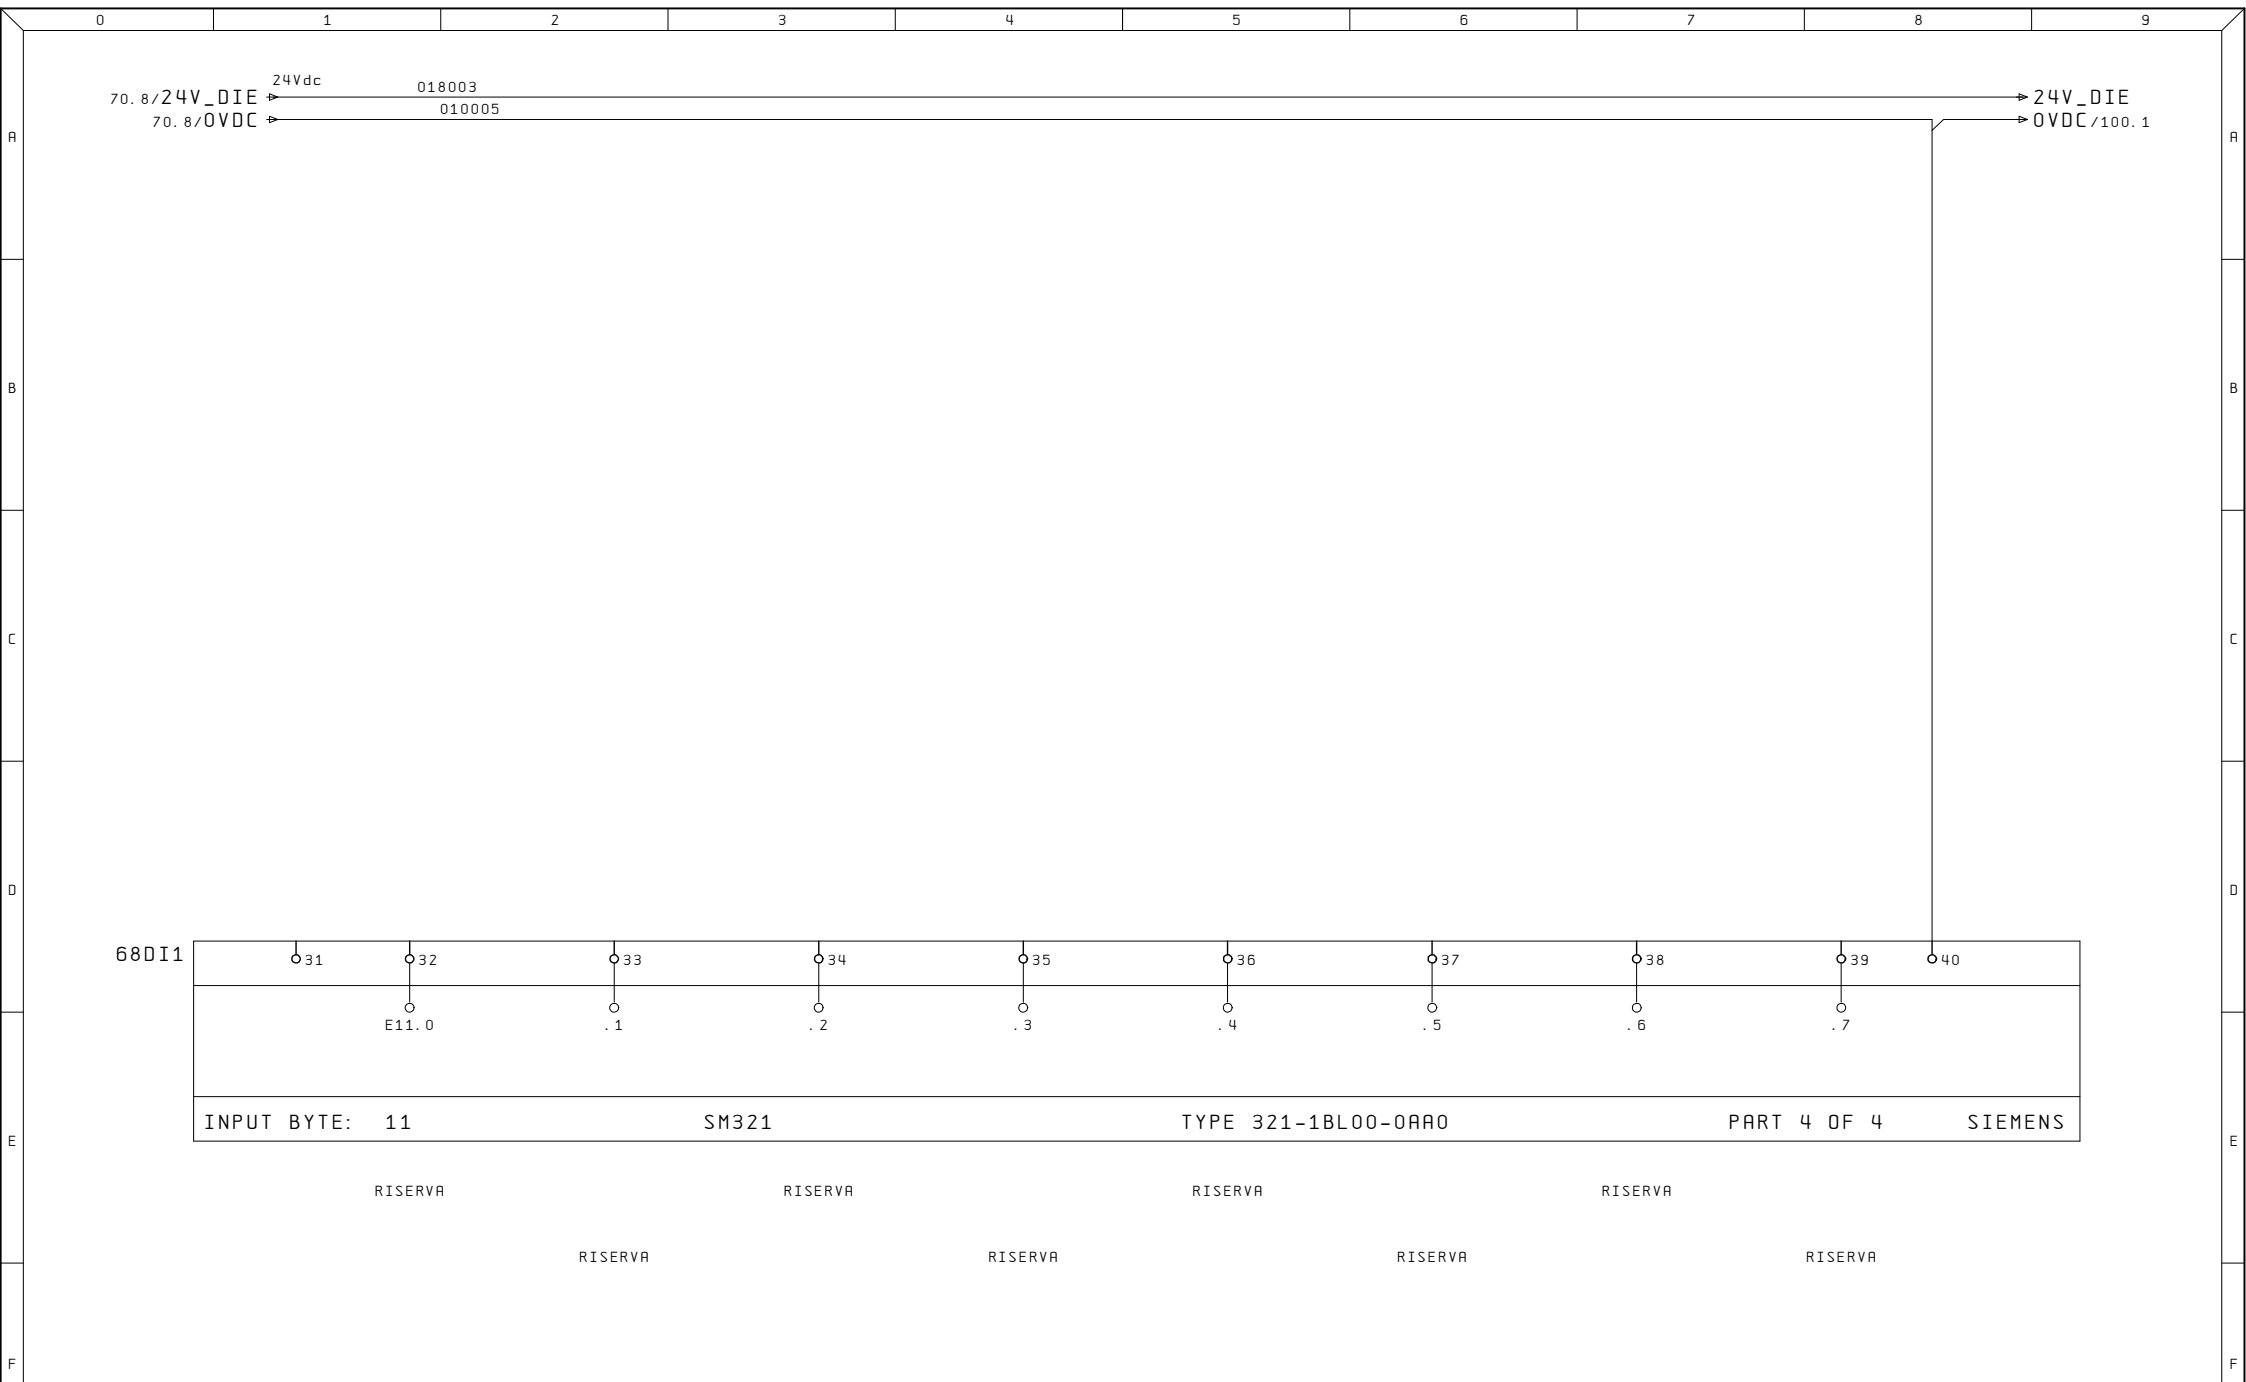


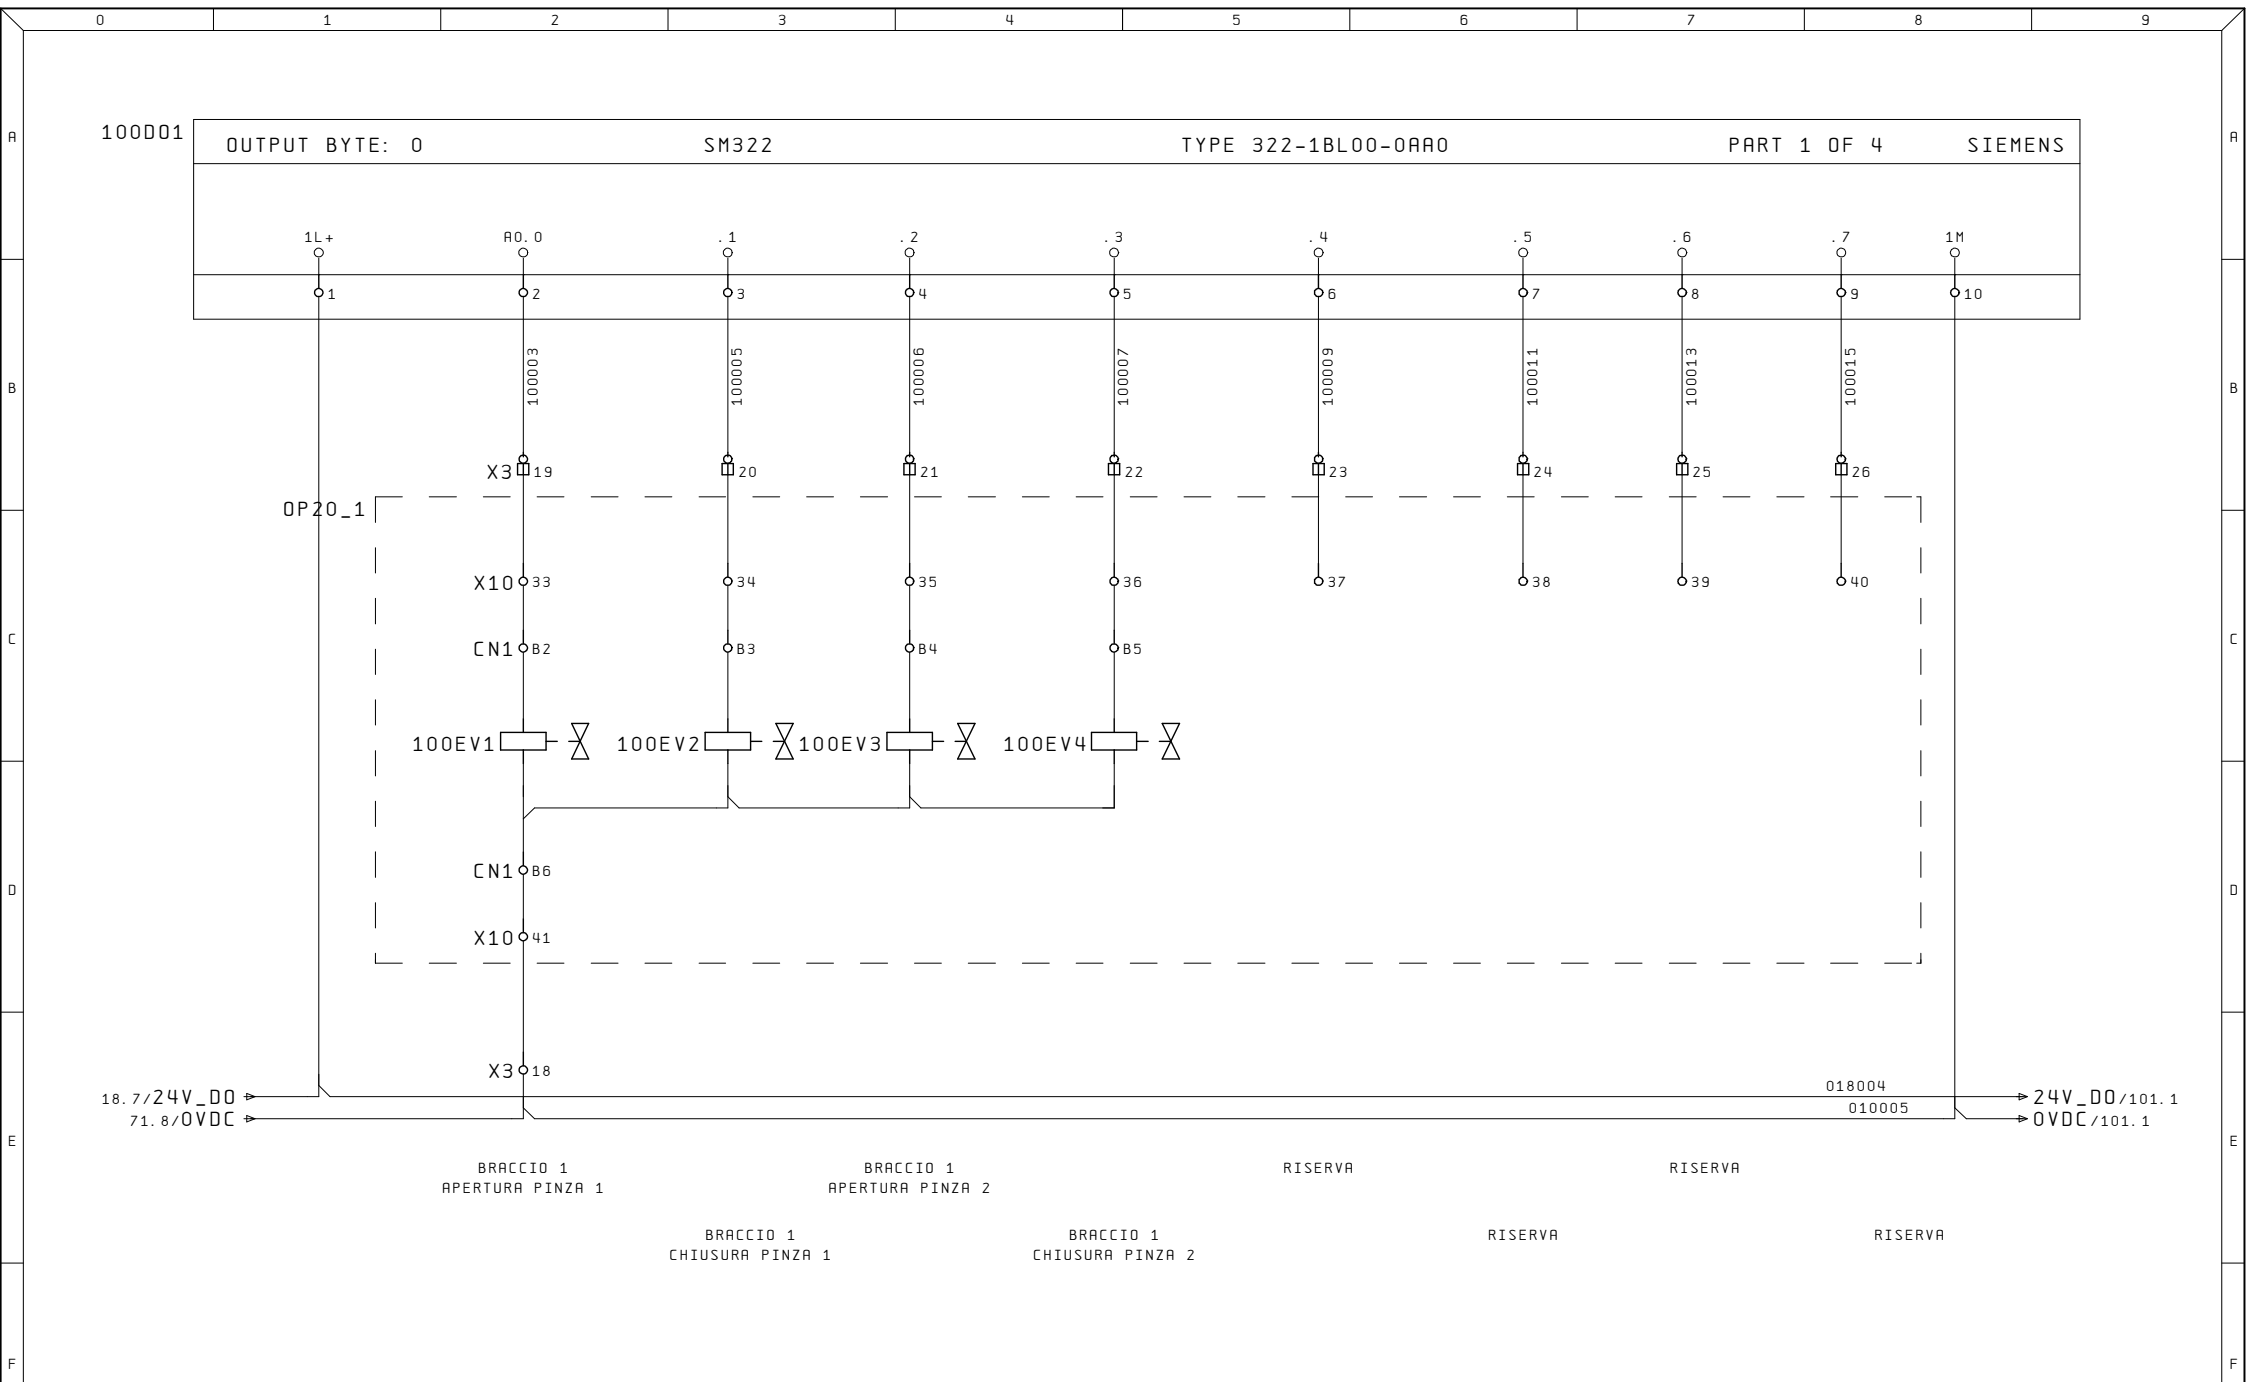


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT PLC ABO			100
	Verif. :							di

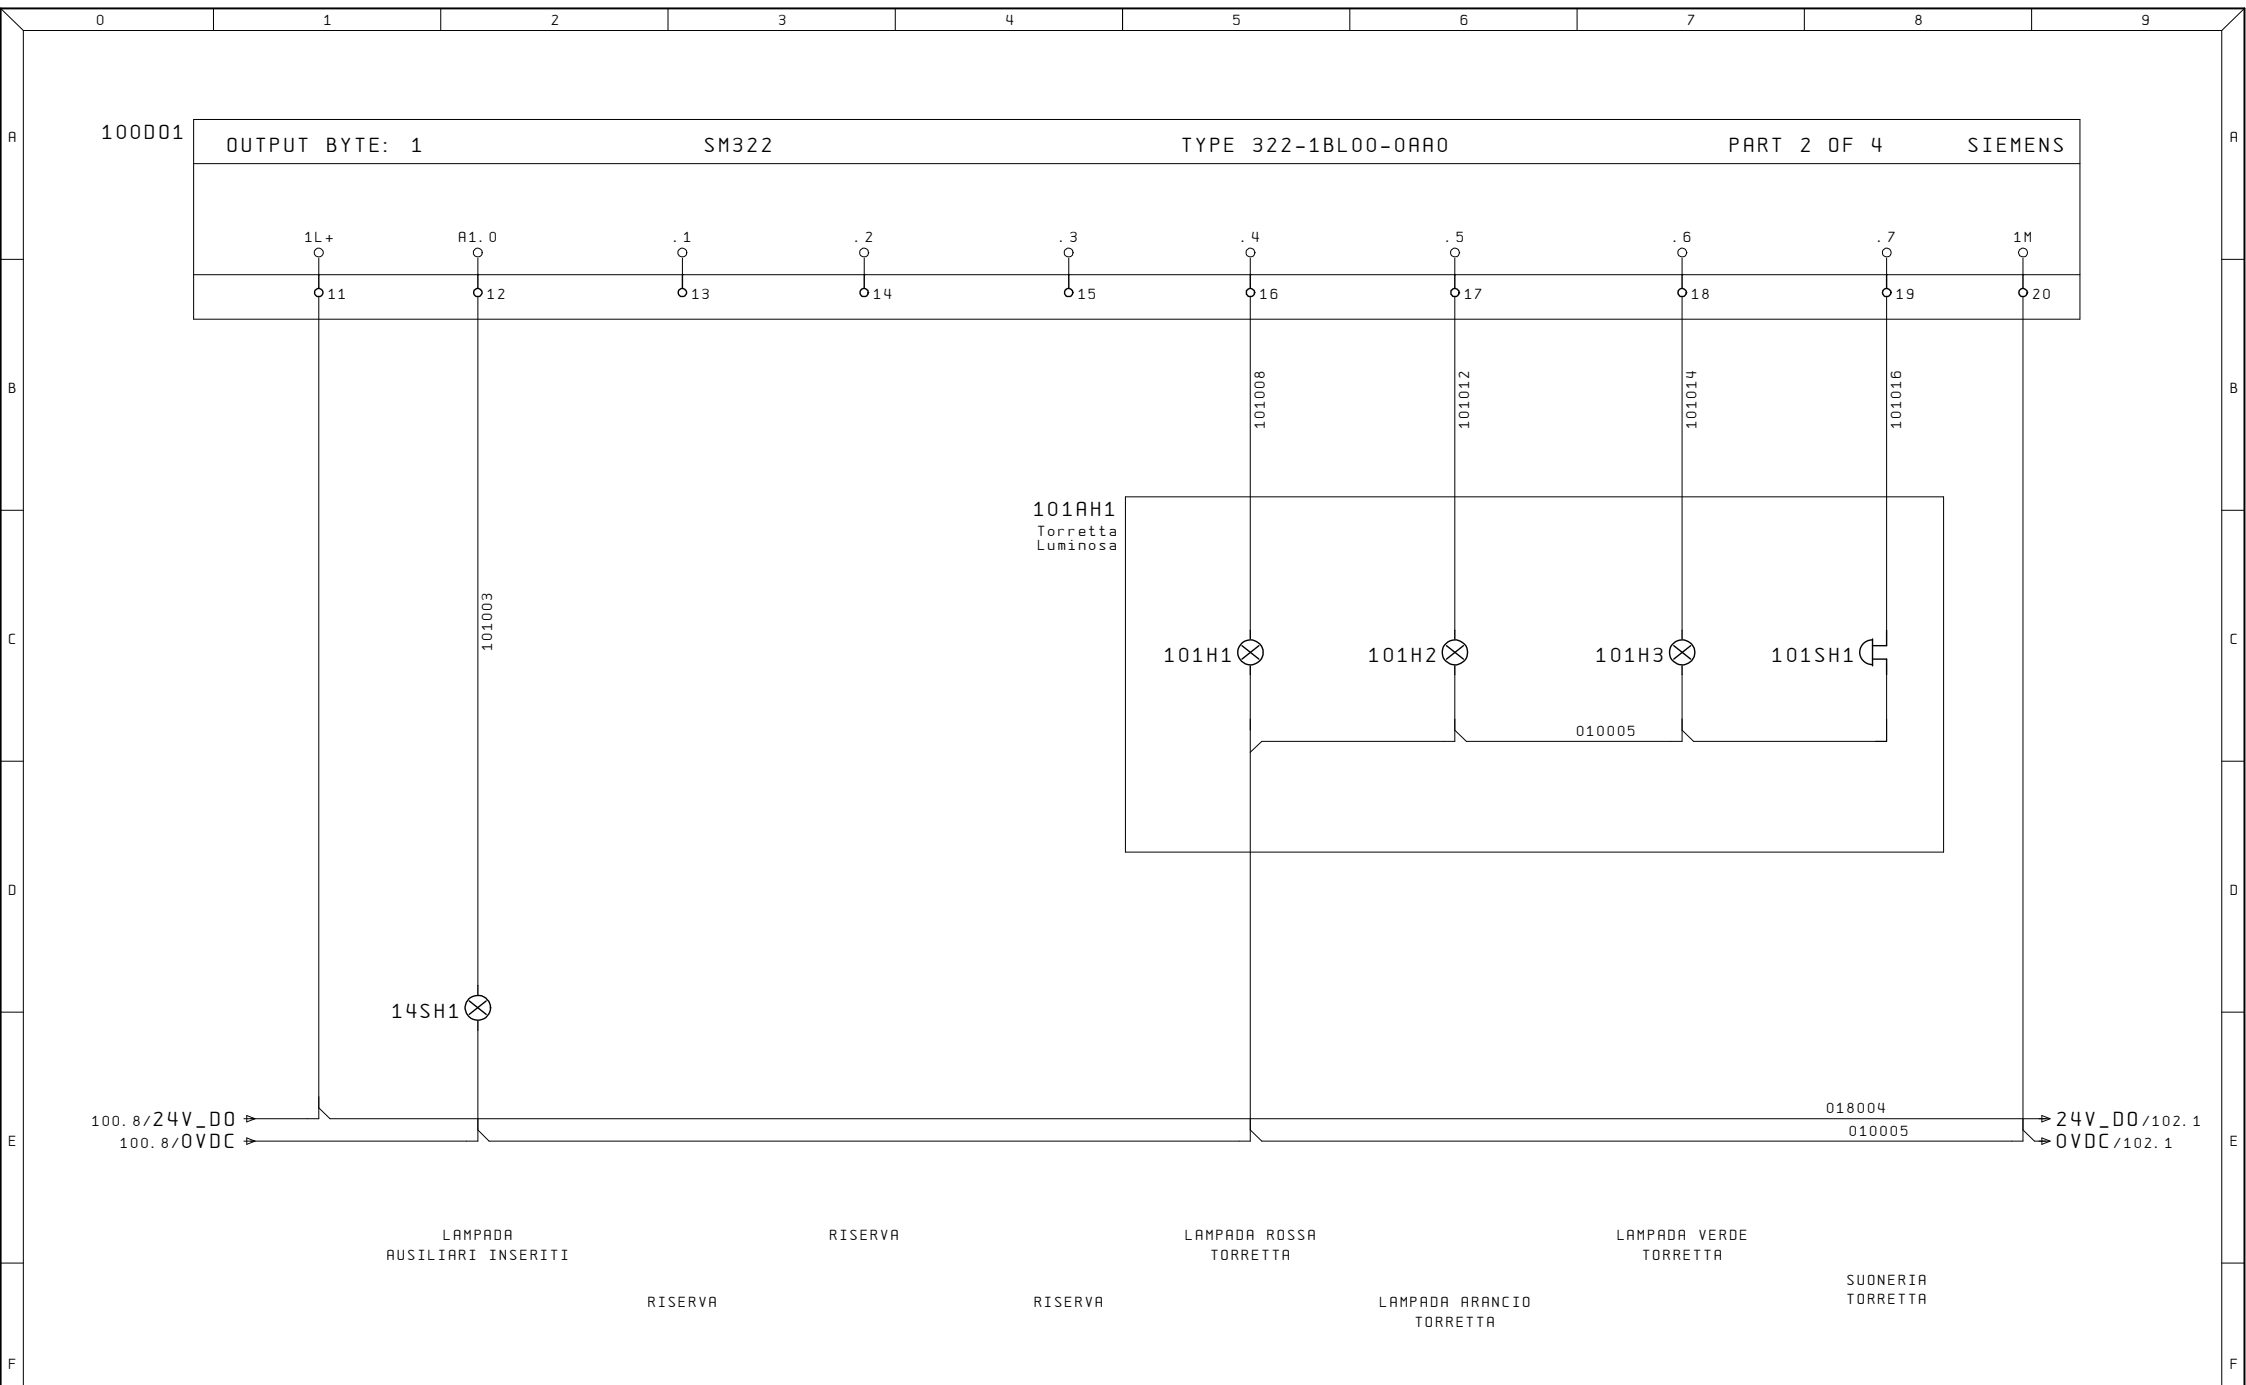

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 101		
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT PLC AB1	di		
	Verif. :							

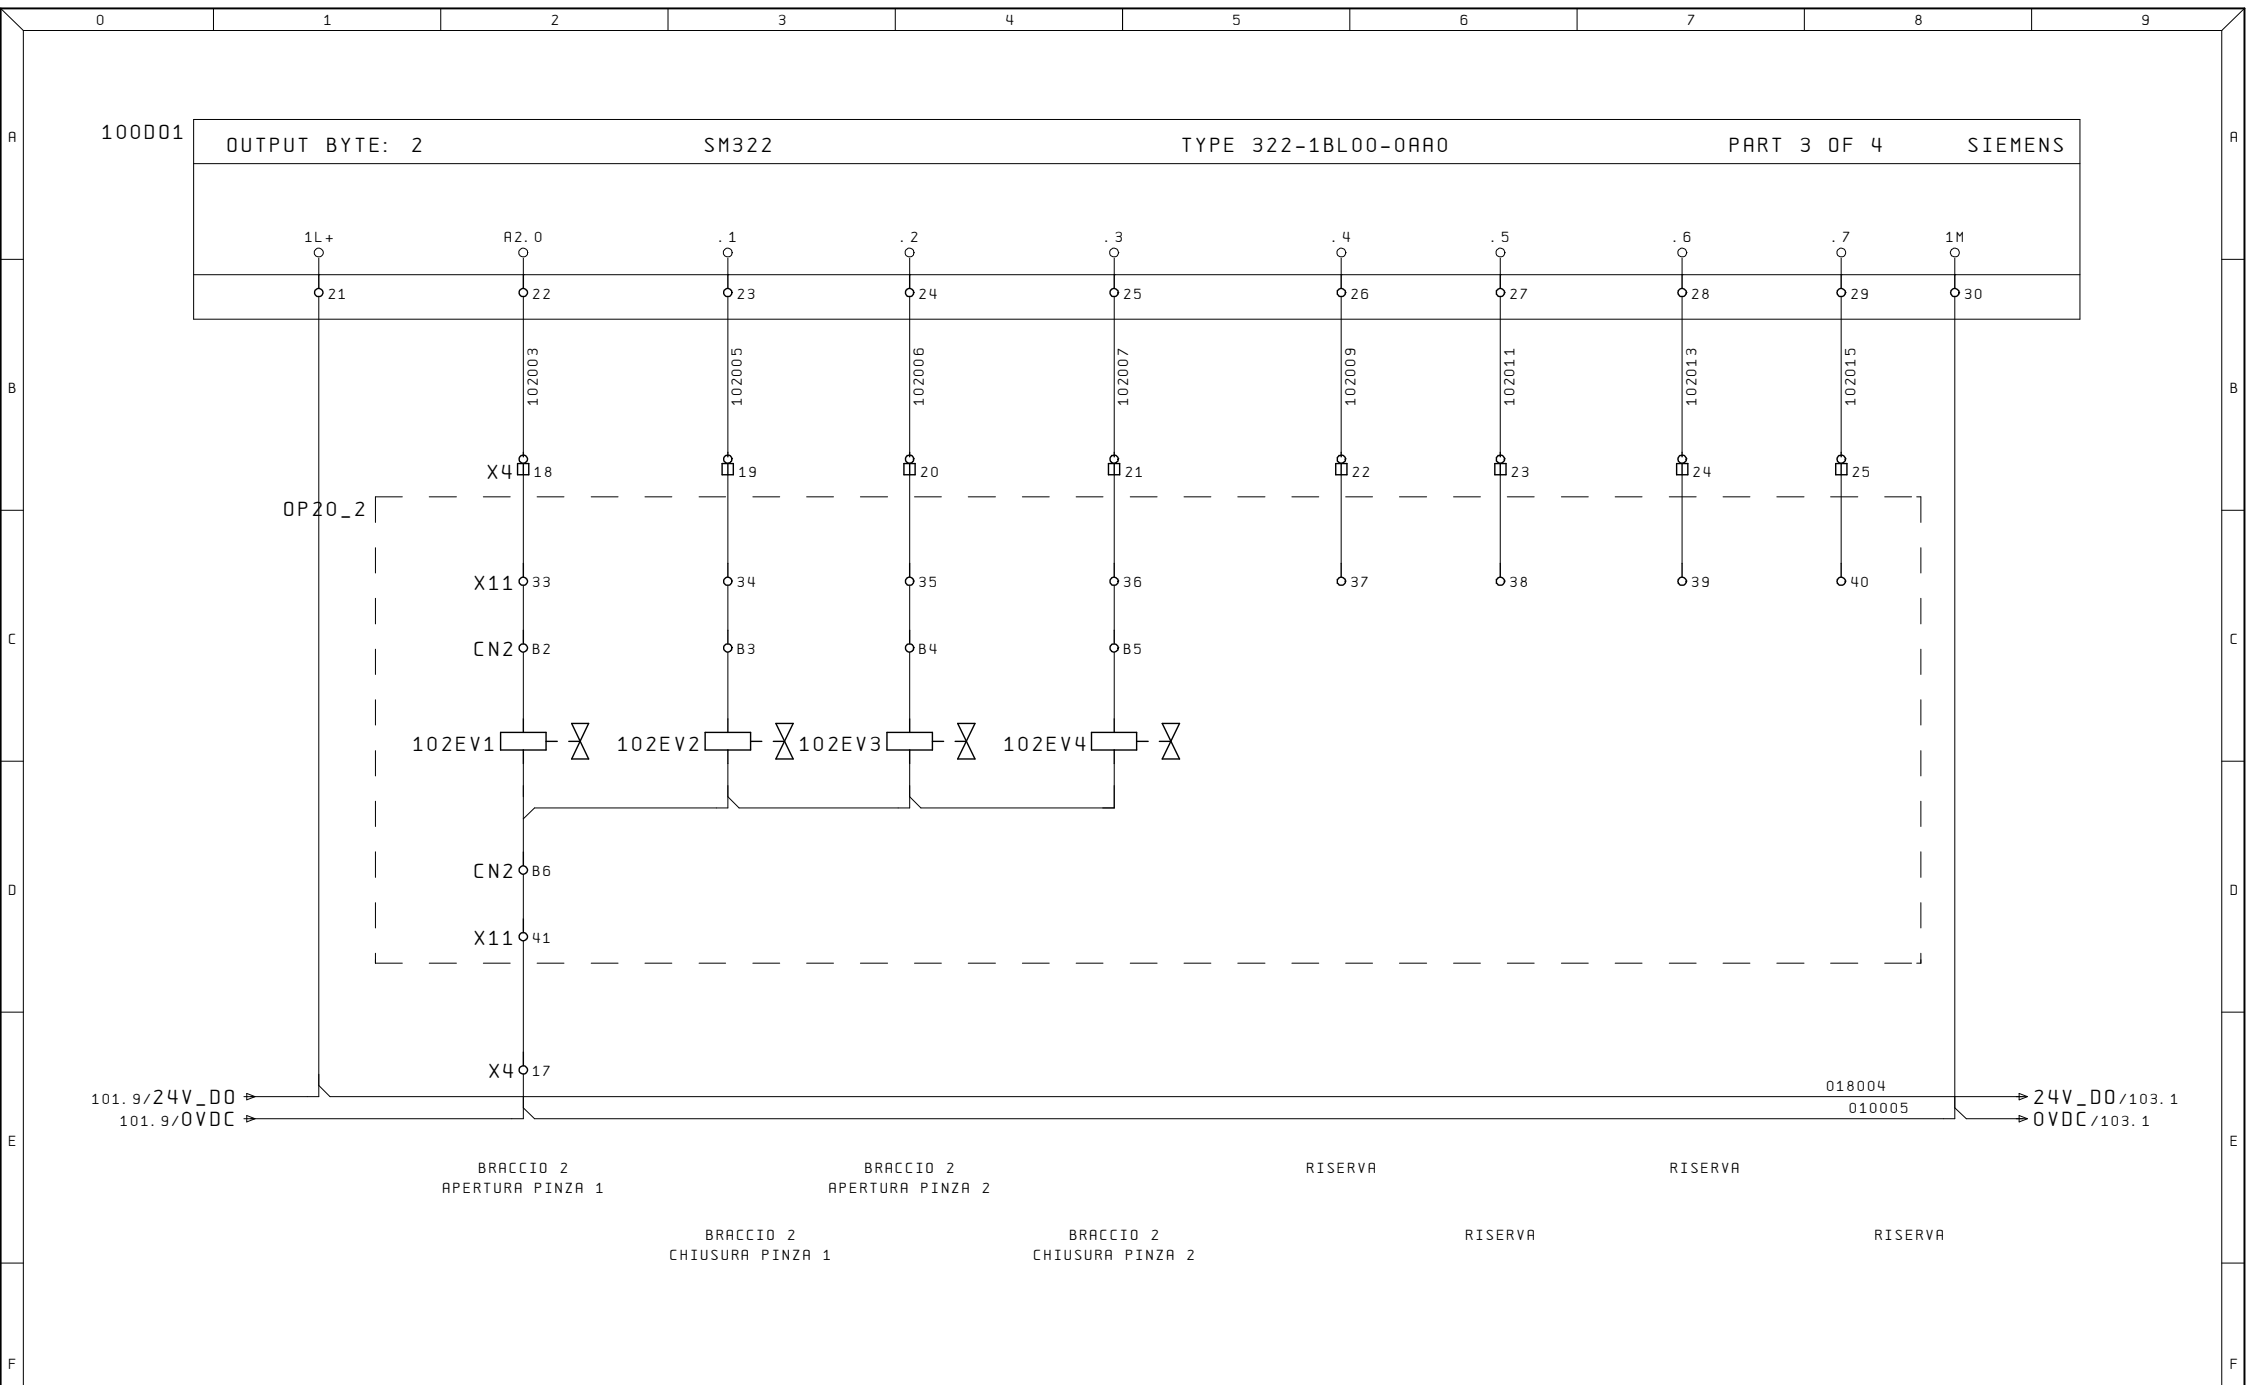

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 102
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT PLC AB2			di
	Verif. :							

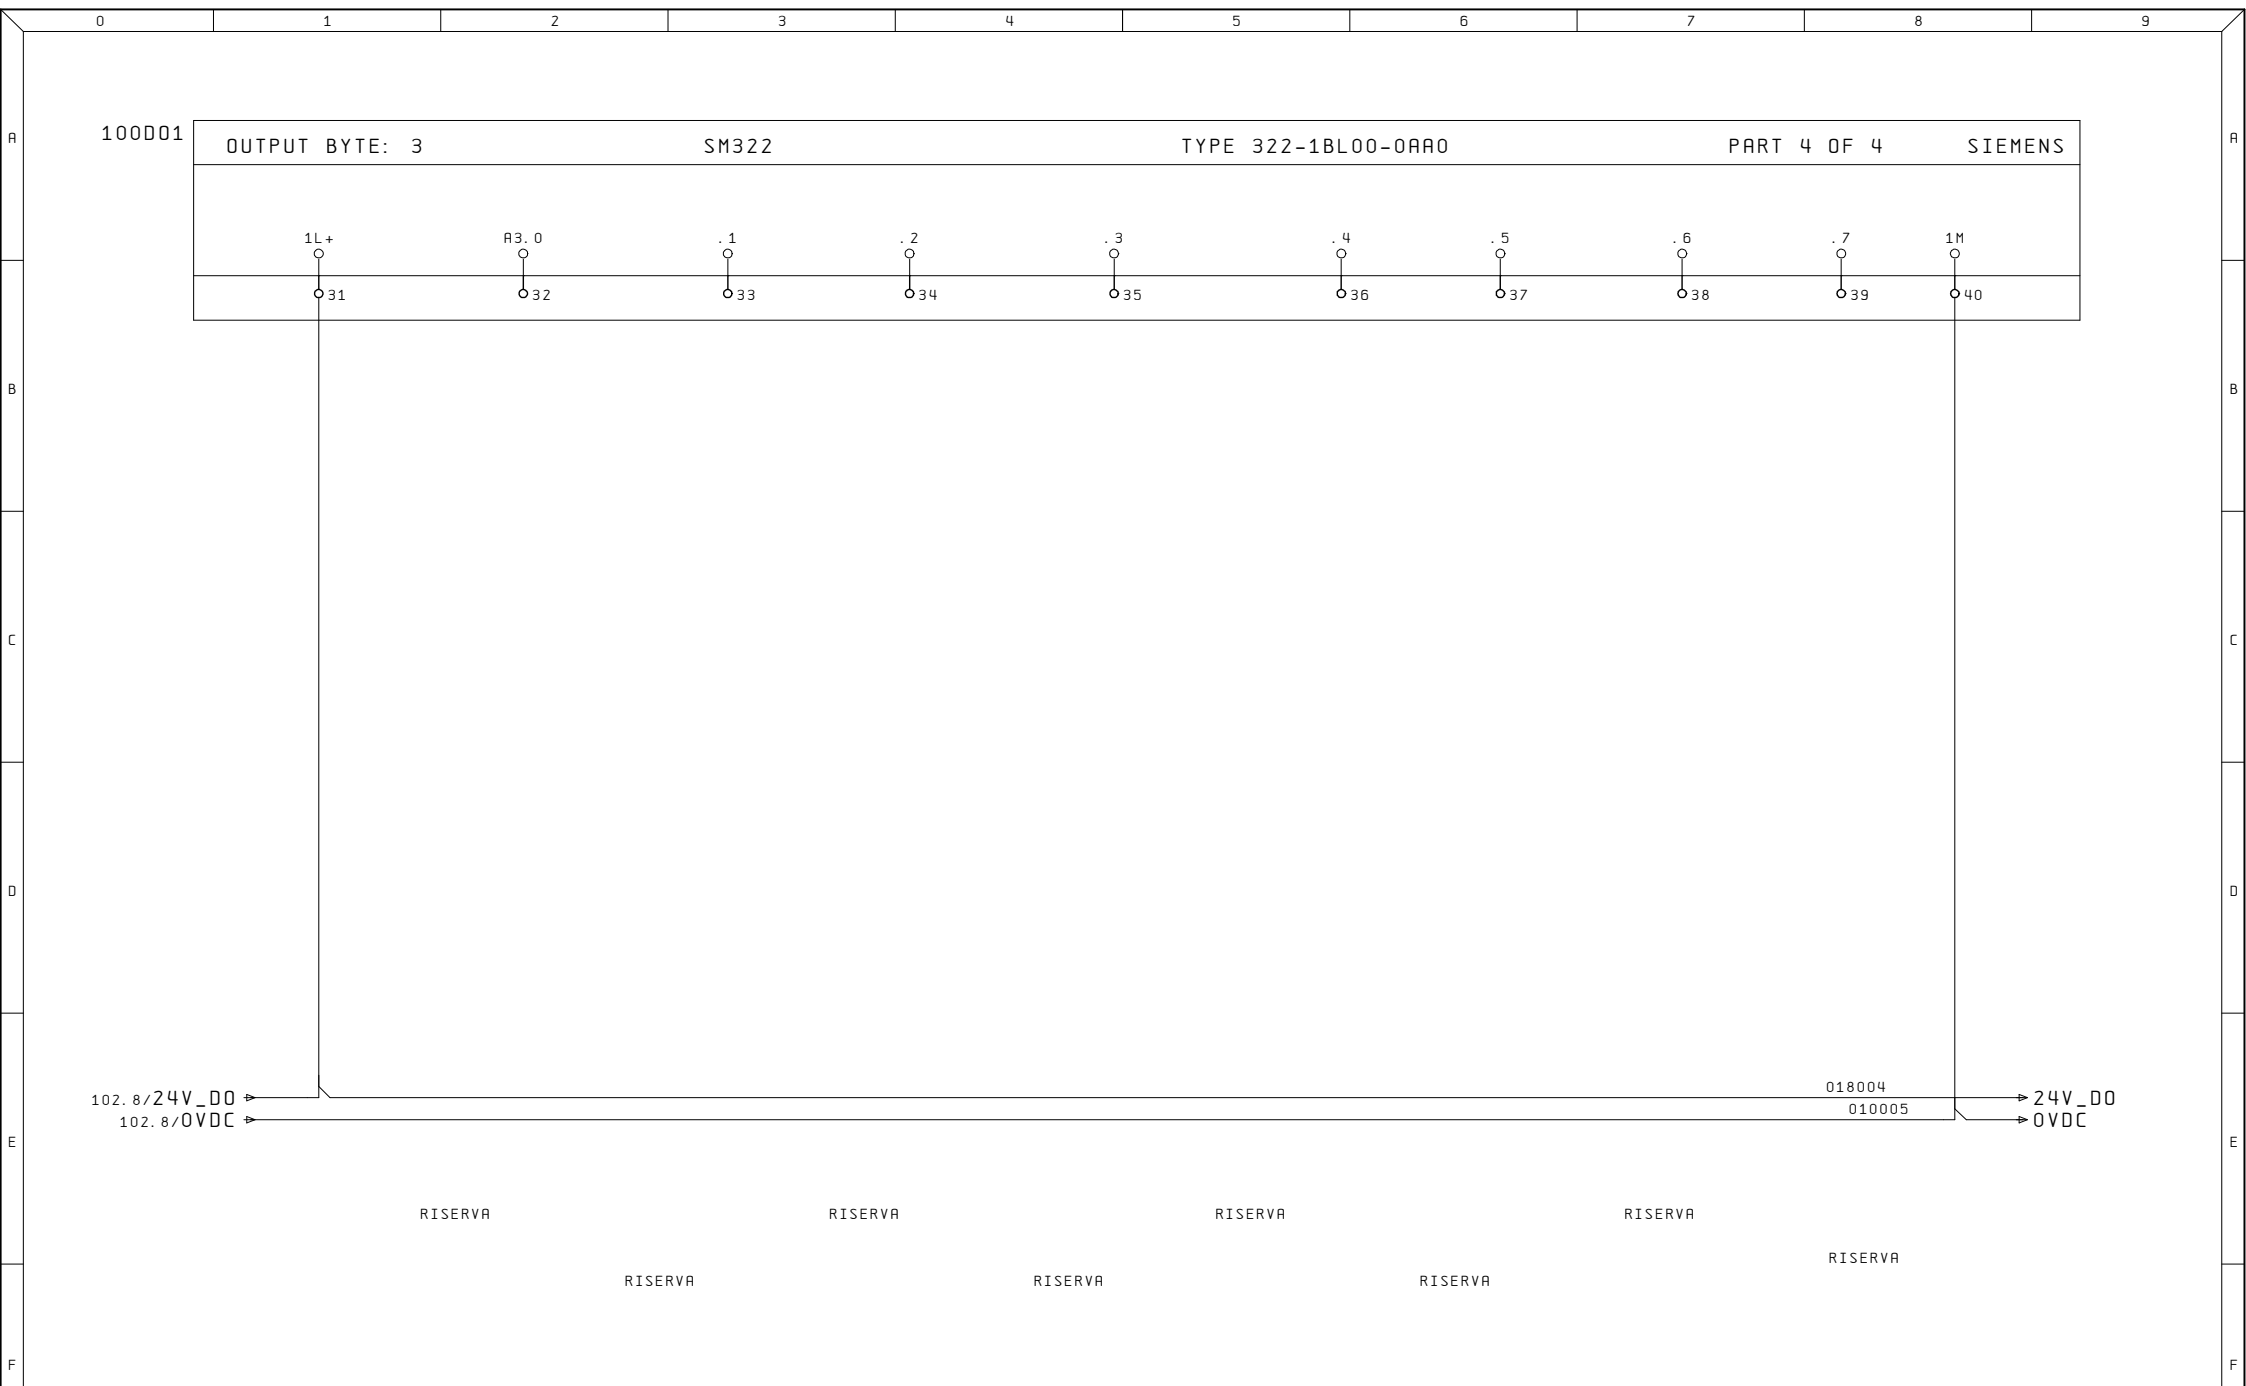

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 10. Set. 2019				OUTPUT PLC AB3			103
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	CAVO 24G1			CONNETTORE 24 POLI			COLLEGAMENTO BRACCIO 1					A
	1	=	018003	_____	A1	=	BIANCO					
	2	=	010005	_____	A2	=	MARRONE					
	3	=	064001	_____	A3	=	VERDE					
	4	=	064002	_____	A4	=	GIALLO					
	5	=	064003	_____	A5	=	GRIGIO					
	6	=	064004	_____	A6	=	ROSA					
	7	=	064005	_____	A7	=	BLU					
	8	=	064006	_____	A8	=	ROSSO					
	9	=	064007	_____	A9	=	NERO					
B	10	=	064008	_____	A10	=	VIOLA					B
	11	=	065001	_____	A11	=	G_ROSA					
	12	=	065002	_____	A12	=	R_BLU					
	13	=	065003	_____	B1	=	M_GRIGIO					
	14	=	100003	_____	B2	=	B_VERDE					
	15	=	100005	_____	B3	=	M_VERDE					
	16	=	100006	_____	B4	=	B_GRIGIO					
	17	=	100007	_____	B5	=	G_MARRONE					
	18	=	010005	_____	B6	=	B_GIALLO					
	19	=	NC	_____								
C	CAVO 24G1			CONNETTORE 24 POLI			COLLEGAMENTO BRACCIO 2					C
	1	=	018003	_____	A1	=	BIANCO					
	2	=	010005	_____	A2	=	MARRONE					
	3	=	066001	_____	A3	=	VERDE					
	4	=	066002	_____	A4	=	GIALLO					
	5	=	066003	_____	A5	=	GRIGIO					
	6	=	066004	_____	A6	=	ROSA					
	7	=	066005	_____	A7	=	BLU					
	8	=	066006	_____	A8	=	ROSSO					
	9	=	066007	_____	A9	=	NERO					
	10	=	066008	_____	A10	=	VIOLA					
	11	=	067001	_____	A11	=	G_ROSA					
	12	=	067002	_____	A12	=	R_BLU					
	13	=	067003	_____	B1	=	M_GRIGIO					
	14	=	102003	_____	B2	=	B_VERDE					
	15	=	102005	_____	B3	=	M_VERDE					
	16	=	102006	_____	B4	=	B_GRIGIO					
	17	=	102007	_____	B5	=	G_MARRONE					
	18	=	010005	_____	B6	=	B_GIALLO					
	19	=	NC	_____								
D	CAVO 24G1			CONNETTORE 24 POLI			COLLEGAMENTO BRACCIO 2					D
	1	=	018003	_____	A1	=	BIANCO					
	2	=	010005	_____	A2	=	MARRONE					
	3	=	066001	_____	A3	=	VERDE					
	4	=	066002	_____	A4	=	GIALLO					
	5	=	066003	_____	A5	=	GRIGIO					
	6	=	066004	_____	A6	=	ROSA					
	7	=	066005	_____	A7	=	BLU					
	8	=	066006	_____	A8	=	ROSSO					
	9	=	066007	_____	A9	=	NERO					
	10	=	066008	_____	A10	=	VIOLA					
	11	=	067001	_____	A11	=	G_ROSA					
	12	=	067002	_____	A12	=	R_BLU					
	13	=	067003	_____	B1	=	M_GRIGIO					
	14	=	102003	_____	B2	=	B_VERDE					
	15	=	102005	_____	B3	=	M_VERDE					
	16	=	102006	_____	B4	=	B_GRIGIO					
	17	=	102007	_____	B5	=	G_MARRONE					
	18	=	010005	_____	B6	=	B_GIALLO					
	19	=	NC	_____								
E	CAVO 24G1			CONNETTORE 24 POLI			COLLEGAMENTO BRACCIO 2					E
	1	=	018003	_____	A1	=	BIANCO					
	2	=	010005	_____	A2	=	MARRONE					
	3	=	066001	_____	A3	=	VERDE					
	4	=	066002	_____	A4	=	GIALLO					
	5	=	066003	_____	A5	=	GRIGIO					
	6	=	066004	_____	A6	=	ROSA					
	7	=	066005	_____	A7	=	BLU					
	8	=	066006	_____	A8	=	ROSSO					
	9	=	066007	_____	A9	=	NERO					
	10	=	066008	_____	A10	=	VIOLA					
	11	=	067001	_____	A11	=	G_ROSA					
	12	=	067002	_____	A12	=	R_BLU					
	13	=	067003	_____	B1	=	M_GRIGIO					
	14	=	102003	_____	B2	=	B_VERDE					
	15	=	102005	_____	B3	=	M_VERDE					
	16	=	102006	_____	B4	=	B_GRIGIO					
	17	=	102007	_____	B5	=	G_MARRONE					
	18	=	010005	_____	B6	=	B_GIALLO					
	19	=	NC	_____								
F	CAVO 24G1			CONNETTORE 24 POLI			COLLEGAMENTO BRACCIO 2					F
	1	=	018003	_____	A1	=	BIANCO					
	2	=	010005	_____	A2	=	MARRONE					
	3	=	066001	_____	A3	=	VERDE					
	4	=	066002	_____	A4	=	GIALLO					
	5	=	066003	_____	A5	=	GRIGIO					
	6	=	066004	_____	A6	=	ROSA					
	7	=	066005	_____	A7	=	BLU					
	8	=	066006	_____	A8	=	ROSSO					
	9	=	066007	_____	A9	=	NERO					
	10	=	066008	_____	A10	=	VIOLA					
	11	=	067001	_____	A11	=	G_ROSA					
	12	=	067002	_____	A12	=	R_BLU					
	13	=	067003	_____	B1	=	M_GRIGIO					
	14	=	102003	_____	B2	=	B_VERDE					
	15	=	102005	_____	B3	=	M_VERDE					
	16	=	102006	_____	B4	=	B_GRIGIO					
	17	=	102007	_____	B5	=	G_MARRONE					
	18	=	010005	_____	B6	=	B_GIALLO					
	19	=	NC	_____								

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 120
	Stampa : 10. Set. 2019				COLLEGAMENTI BRACCIO 1 E 2			di
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=USCITA/1	TITOLO PROGETTO						06. Set. 2018	MDM	
	=USCITA/9	ALIMENTAZIONE GENERALE						30. Ago. 2019	MDM	
	=USCITA/10	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI ASSI						24. Lug. 2019	MAA	
	=USCITA/11	AUSILIARI QUADRO						30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/12	AUSILIARI QUADRO						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/13	AUSILIARI QUADRO						24. Lug. 2019	MAA	
B	=USCITA/14	EMERGENZA						30. Ago. 2019	MDM	
	=USCITA/15	PULSANTI EMERGENZA						06. Set. 2018	MDM	
	=USCITA/16	INTERBLOCCHI EMERGENZA						30. Ago. 2019	MDM	
	=USCITA/18	ALIMENTAZIONI PLC						09. Set. 2019	MDM	
	=USCITA/20	CONDIZIONAMENTO						30. Ago. 2019	MDM	
	=USCITA/22	ALIMENTAZIONE PRESE ILLUMINAZIONE ARMADIO						19. Giu. 2019	MDM	
C	=USCITA/25	EXTRACORSA ASSE Y1, Z1, C1, A1 BRACCIO 1						30. Ago. 2019	MDM	
	=USCITA/26	EXTRACORSA ASSE Y2, Z2A2, C2 BRACCIO 2						30. Ago. 2019	MDM	
	=USCITA/30	ALIMENTATORE AZIONAMENTI						30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/32	AZIONAMENTO MOTORI ASSI Y1 e Z1 BRACCIO 1						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/33	AZIONAMENTO MOTORI ASSI Y2 e Z2 BRACCIO 2						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/34	AZIONAMENTO MOTORI ASSI A1 e C1 BRACCIO 1						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/35	AZIONAMENTO MOTORI ASSI A2 e C2 BRACCIO 2						24. Lug. 2019	MDM	
D	=USCITA/36	SCALANCE XB008 SWITCH RETE HMI						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/37	SCALANCE XB008 SWITCH RETE PROFINET						03. Giu. 2019	MDM	
	=USCITA/38	PRESA DI PROGRAMMAZIONE						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/39	MODULO VSM10						30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/40	MODULO PCU						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/42	MODULO NCU						30. Ago. 2019	MDM	
E	=USCITA/43	TASTIERA MCP						30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/44	TASTIERINO HT2 E BOX CONTROLLO LOCALE						22. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/45	BOX CONTROLLO 2-OPZIONALE						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/46	NX 153						19. Giu. 2019	MDM	
F	=USCITA/50	PANNELLO OPERATORE						22. Ago. 2018	MDM	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 150
	Stampa : 10. Set. 2019				SOMMARIO PAGINE			di
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=USCITA/51	IM153						22. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/60	INPUT PLC EB0						30. Ago. 2019	MDM	
	=USCITA/61	INPUT PLC EB1						09. Set. 2019	MDM	
	=USCITA/62	INPUT PLC EB2						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/63	INPUT PLC EB3						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/64	INPUT PLC EB4						24. Lug. 2019	MDM	
B	=USCITA/65	INPUT PLC EB5						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/66	INPUT PLC EB6						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/67	INPUT PLC EB7						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/68	INPUT PLC EB8						21. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/69	INPUT PLC EB9						20. Ago. 2018	MDM	
	=USCITA/70	INPUT PLC EB10						30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/71	INPUT PLC EB11						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/100	OUTPUT PLC AB0						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/101	OUTPUT PLC AB1						30. Ago. 2019	MDM	
	=USCITA/102	OUTPUT PLC AB2						24. Lug. 2019	MDM	
	=USCITA/103	OUTPUT PLC AB3						30. Lug. 2018	MDM	
	=USCITA/120	COLLEGAMENTI BRACCIO 1 E 2						24. Lug. 2019	AAA	
	=USCITA/150	SOMMARIO PAGINE						10. Set. 2019	MDM	x
D	=USCITA/150.1	SOMMARIO PAGINE						06. Set. 2018	MDM	x
	=USCITA/150.2	SOMMARIO PAGINE						06. Set. 2018	MDM	
	=USCITA/152	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						10. Set. 2019	MDM	
	=USCITA/152.1	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						10. Set. 2019	M46	
	=USCITA/152.2	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						06. Set. 2018	M46	
	=USCITA/152.3	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						06. Set. 2018	M46	
	=USCITA/152.4	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						06. Set. 2018	M46	
	=USCITA/152.5	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						06. Set. 2018	M46	
	=USCITA/152.6	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						06. Set. 2018	M46	
	=USCITA/152.7	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						24. Lug. 2019	M46	
	=USCITA/152.8	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO QE						24. Lug. 2019	M46	
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pa
	Stampa : 10. Set. 2019				SOMMARIO PAGINE			150.1
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
B									
C									
D									
E									
F									

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0235	Commessa 2019_0235	Codice impianto =USCITA	Codice luogo +
	Data :			Descrizione pagina SOMMARIO PAGINE				
	Diseg. :							
	Stampa : 10. Set. 2019							
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	9Q1	INTERRUTTORE GENERALE				SIEMENS	3VT9200-3HA10 + 3VT2725-2AA36-0AA0 3VT9200-8CB30 + 3VT9300-3HJ10 + 3VT9300-3HG30 + 3VT9300				
	9F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 22X58				ITAL WEBER	2304358				
B	10T1	FILTRO DI RETE				SIEMENS	6SL3000-0BE23-6DA1				
	10A1	ACTIVE LINE MODULE				SIEMENS	6SL3100-0BE23-6AB0				
	11F01	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 10X38				SIEMENS	3NW7033				
	11FC1	FINECORSO PER ANTE ARMADI ELETTRICI				ELFIN	050FC3C				
C	11FC2	FINECORSO PER ANTE ARMADI ELETTRICI				ELFIN	050FC3C				
	11LS1	MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE				ELFIN	050DSL				
	11LS2	MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE				ELFIN	050DSL				
	11Q1	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2011-1DA10 + 3RV2901-1E				
D	11C1	CONDIZIONATORE PER ARMADI ELETTRICI				ETA	WIC03040CW				
	12A1	UPS				SITOP	6EP1961-3BA01				
	12Q1	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2011-1DA10 + 3RV2901-1E				
	12AL1	ALIMENTATORE				WIELAND	WIE81.000.6190.0				
E	13Q1	SALVAVMOTORE				SIEMENS	3RV2011-1AA10 + 3RV2901-1E				
	13Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO				SIEMENS	5SY5102-7				
F	13T1	TRASFORMATORE				AB TRASFORMATORI	TMUL05A				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	13FC1	FINECORSO PER ANTE ARMADI ELETTRICI				ELFIN	030FC				
	13SL2	MODULO PRESENZA TENSIONE				SCHNEIDER	ZBE-102				
B	14Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO				SIEMENS	5SY5102-7 + 5ST3010				
	14Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO				SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010				
	14A1	MODULO DI SICUREZZA PNOZ XV2				PILZ	PILZ774500				
	14SH1	PULSANTE				SCHNEIDER	ZB4-BV013 + ZBV-B1 + ZBE-101				
	14K1	CONTATTORE				SIEMENS	3RH2140-1BB40				
C	14K2	CONTATTORE				SIEMENS	3RH2140-1BB40				
	14K3	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2038-1NB30 + 3RH2911-1HA22				
	14k4	CONTATTORE				SIEMENS	3RT2038-1NB30 + 3RH2911-1HA22				
D	16S1	SELETTORE				SCHNEIDER	ZBE-101 + ZBE-101				
	18Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO				SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST301				
	18Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO				SIEMENS	5SY5102-7 + 5SR301				
	18Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO				SIEMENS	5SY5104-7 + 5SR301				
	18Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO				SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST301				
E	18Q5	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO				SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST301				
	18Q6	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO				SIEMENS	5SY5110-7 + 5ST301				
F	18Q7	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO				SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST301				

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pa152.1
	Stampa : 10. Set. 2019				LISTA E CODICI COMPONENTI			di
	Verif. :				QUADRO QE			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0235	Commessa 2019_0235	Codice impianto =USCITA	Codice luogo +			
	Data :						Descrizione pagina			Pa	
	Diseg. :					Cliente Finale	LISTA E CODICI COMPONENTI				152.2
	Stampa : 10.Set.2019						QUADRO QE				di
	Verif. :										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
X15	CONNETTORE	PHOENIX CONTACT	1417398 + 1414354 + 1414354 + 1417403 1414355 + 1414355 + 1411448 + 1411440 1412822 + 25X 1663404 + 25X 1663349	
25K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25K2	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25K3	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25K4	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25K5	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25K6	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25K7	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25K8	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00	
25B1	FINECORS A CAMMA	BALLUFF	BNS-819-D02-D12-100-10-FD	
25B2	FINECORS A CAMMA	BALLUFF	BNS-819-D02-D12-100-10-FD	
25B3	FINECORS A CAMMA	BALLUFF	BNS-819-D02-D12-100-10-FD	
25B4	FINECORS A CAMMA	BALLUFF	BNS-819-D02-D12-100-10-FD	
25B5	FINECORS MECCANICO	PIZZATO	FD-531-M2	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	X16	CONNETTORE			PHOENIX CONTACT		1417398 + 1414354 + 1414354 + 1417403 1414355 + 1414355 + 1411448 + 1411440 1412822 + 25X 1663404 + 25X 1663349				
	26K1	CONTATTORE			SIEMENS		3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00				
B	26K2	CONTATTORE			SIEMENS		3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00				
	26K3	CONTATTORE			SIEMENS		3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00				
	26K4	CONTATTORE			SIEMENS		3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00				
	26K5	CONTATTORE			SIEMENS		3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00				
	26K6	CONTATTORE			SIEMENS		3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00				
C	26K7	CONTATTORE			SIEMENS		3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00				
	26K8	CONTATTORE			SIEMENS		3RH2140-1BB40 + 3RT2916-10G00				
	26B1	FINECORS A CAMMA			BALLUFF		BNS-819-D02-D12-100-10-FD				
	26B2	FINECORS A CAMMA			BALLUFF		BNS-819-D02-D12-100-10-FD				
D	26B3	FINECORS A CAMMA			BALLUFF		BNS-819-D02-D12-100-10-FD				
	26B4	FINECORS A CAMMA			BALLUFF		BNS-819-D02-D12-100-10-FD				
	26B5	FINECORS MECCANICO			PIZZATO		FD-531-M2				
E	30A1	ALIMENTATORE AZIONAMENTI			SIEMENS		6SL3130-7TE23-6AA3				
	32AZ1	MODULO DI POTENZA A 2 ASSI			SIEMENS		6SL3120-2TE21-0A00				
	32M1	MOTORE			SIEMENS		1FK7100-2AF71-1RB0				
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pa
	Stampa : 10. Set. 2019				LISTA E CODICI COMPONENTI			152.4
	Verif. :				QUADRO QE			di

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0235	Commessa 2019_0235	Codice impianto =USCITA	Codice luogo +	Pa152.5 di	
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina					
	Diseg. :				LISTA E CODICI COMPONENTI					
	Stampa : 10.Set.2019				QUADRO QE					
	Verif. :									

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0235	Commessa 2019_0235	Codice impianto =USCITA	Codice luogo +			
	Data :						Descrizione pagina			Pa	
	Diseg. :					Cliente Finale	LISTA E CODICI COMPONENTI				152.6
	Stampa : 10.Set.2019						QUADRO QE				di
	Verif. :										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	64FC1	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
B	64FC2	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
	64FC3	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
	64FC4	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
	64FC5	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
C	64FC6	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
	64FC7	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
	64FC8	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
	65FC1	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
D	65FC2	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
	65FC3	FINECORSА INDUTTIVO				FORNITO DAL CLIENTE					
	66FC1	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
	66FC2	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
E	66FC3	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
	66FC4	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
	66FC5	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
	66FC6	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
F	66FC7	FINECORSА INDUTTIVO				BALLUFF	BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :	PORTALE OP20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0235	2019_0235	=USCITA	+	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pa152.7
	Stampa : 10. Set. 2019				LISTA E CODICI COMPONENTI				
	Verif. :				QUADRO QE				di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	66FC8	FINECORSА INDUTTIVO			BALLUFF		BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
	67FC1	FINECORSА INDUTTIVO			BALLUFF		BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
	67FC2	FINECORSА INDUTTIVO			BALLUFF		BES 406EH-PSC20B-5494 + HT08 FA3A3Z 3MT				
	67FC3	FINECORSА INDUTTIVO			FORNITO DAL CLIENTE						
B	100EV1	ELETTROVALVOLA			FORNITURA CLIENTE						
	100EV2	ELETTROVALVOLA			FORNITURA CLIENTE						
	100EV3	ELETTROVALVOLA			FORNITURA CLIENTE						
	100EV4	ELETTROVALVOLA			FORNITURA CLIENTE						
C	102EV1	ELETTROVALVOLA			FORNITURA CLIENTE						
	102EV2	ELETTROVALVOLA			FORNITURA CLIENTE						
	102EV3	ELETTROVALVOLA			FORNITURA CLIENTE						
	102EV4	ELETTROVALVOLA			FORNITURA CLIENTE						
D											
	101H1	LAMPADA ROSSA			SCHNEIDER		XVBC2B4				
	101H2	LAMPADA ARANCIO			SCHNEIDER		XVBC2B5				
E	101H3	LAMPADA VERDE			SCHNEIDER		XVBC2B3				
	101H4	SUONERIA TORRETTA			SCHNEIDER		XVBC9B				
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PORTALE OP20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2019_0235	2019_0235	=USCITA	+	
	Diseg. :				Descrizione pagina				Pa152.8
	Stampa : 10. Set. 2019				LISTA E CODICI COMPONENTI				
	Verif. :				QUADRO QE				
				Cliente Finale	di				