


7 / /

	Dis. N.	000	Impianto	Ordine	+K2_15	FOGLIO	
	CAD	SPAC				N. 149	+K2_16
	Nome File	TOPOGRAFICO	Denominazione	Commessa		105	SEGUE
	Data	02-12-2015					N. 237
				Esecutore			
				S. BISCONTI			

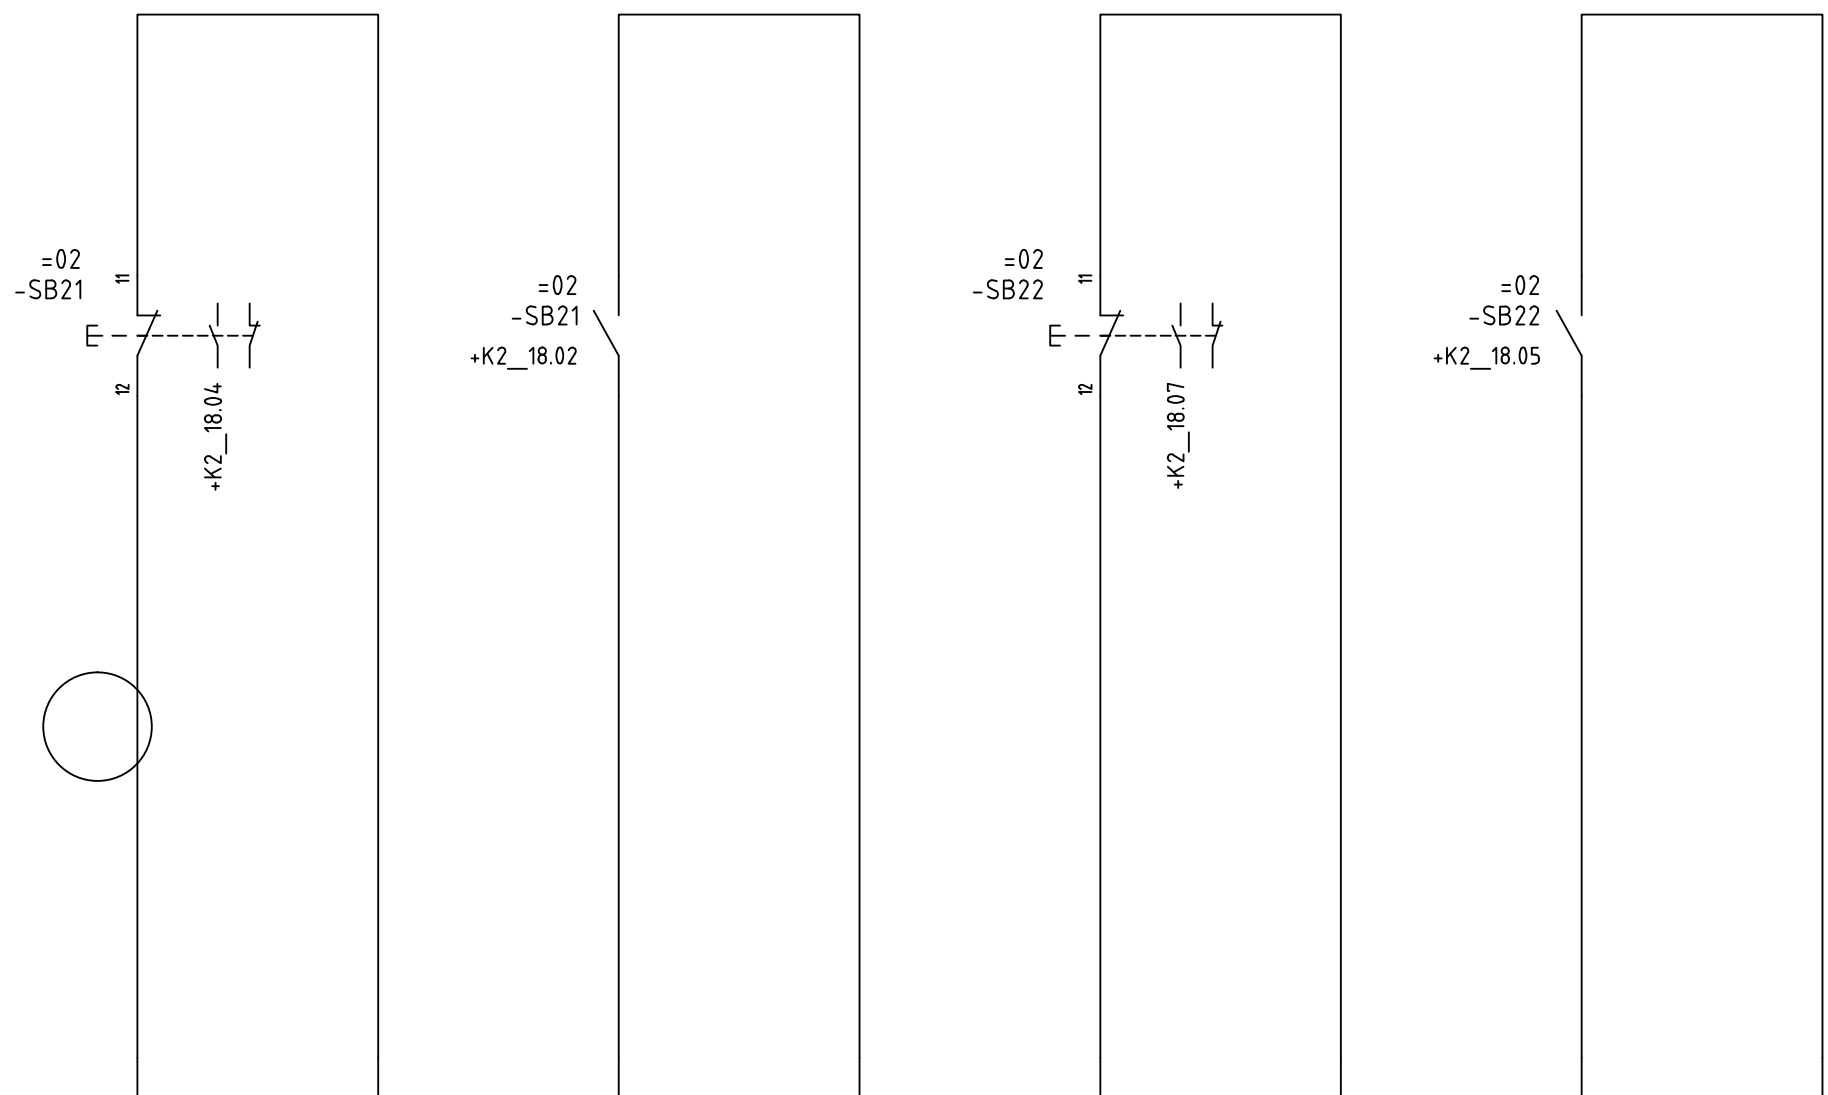

EB116	PLC INPUT	SLOT / PIN	Slot 8	1	Slot 8	9	Slot 8	5	Slot 8	13	Slot 8	2	Slot 8	10	Slot 8	6	Slot 8	14
		UBICAZIONE	Pressa##+K2#=02		Pressa##+K2#=02		Pressa##+K2#=02		Pressa##+K2#=02		Pressa##+K2#=02		Pressa##+K2#=02		Pressa##+K2#=02		Pressa##+K2#=02	
		SIGLA	E116.0		VS0		E116.4		VS4		E116.1		VS1		E116.5		VS5	
		TIPO																
		RIFERIMENTO																
		DESCRIZIONE	PULSANTE SINISTRO				PULSANTE SINISTRO				PULSANTE DESTRO				PULSANTE DESTRO			
			PULSANTIERA MOBILE				PULSANTIERA MOBILE				PULSANTIERA MOBILE				PULSANTIERA MOBILE			

	Dis. N.	000	Impianto		Ordine	+K2_17	FOGLIO
	CAD	SPAC			N. 149		+K2_18
	Nome File	TOPOGRAFICO	Denominazione		Commessa		SEGUE
	Data	02-12-2015			N. 237		
				<u>SAFETY INPUT</u>	Esecutore	105	+K2_19
					S. BISCONTI		

EB117	PLC INPUT	SLOT / PIN	Slot 9	1	Slot 9	9	Slot 9	5	Slot 9	13	Slot 9	2	Slot 9	10	Slot 9	6	Slot 9	14
		UBICAZIONE	Pressa# + K2# = 02		Pressa# + K2# = 02		Pressa# + K2# = 02		Pressa# + K2# = 02		Pressa# + K2# = 02		Pressa# + K2# = 02		Pressa# + K2# = 02		Pressa# + K2# = 02	
		SIGLA	E117.0		VS0		E117.4		VS4		E117.1		VS1		E117.5		VS5	
		TIPO																
		RIFERIMENTO																
		DESCRIZIONE	TRAMOGGIA POSTERIORE				TRAMOGGIA POSTERIORE				BARRIERA POSTERIORE OSSD 1				BARRIERA POSTERIORE OSSD 2			

	Dis. N.	000	Impianto	PRESSA FAGOR 1800T	Ordine	+K2_19	FOGLIO
	CAD	SPAC			N. 149		+K2_20
	Nome File	TOPOGRAFICO	Denominazione	SAFETY INPUT	Commissa		SEGUE
	Data	02-12-2015			N. 237		
					Esecutore	105	+K2_21
					S. BISCONTI		

