




Date/Time 16/10/2019 15:35:35

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 09/10/2019 14:28:42

REM\EQUILIBRATURE\VENTILATORE RICIRCOLO FUMI LINEA 1\SPETTRI\lv1h.srveas

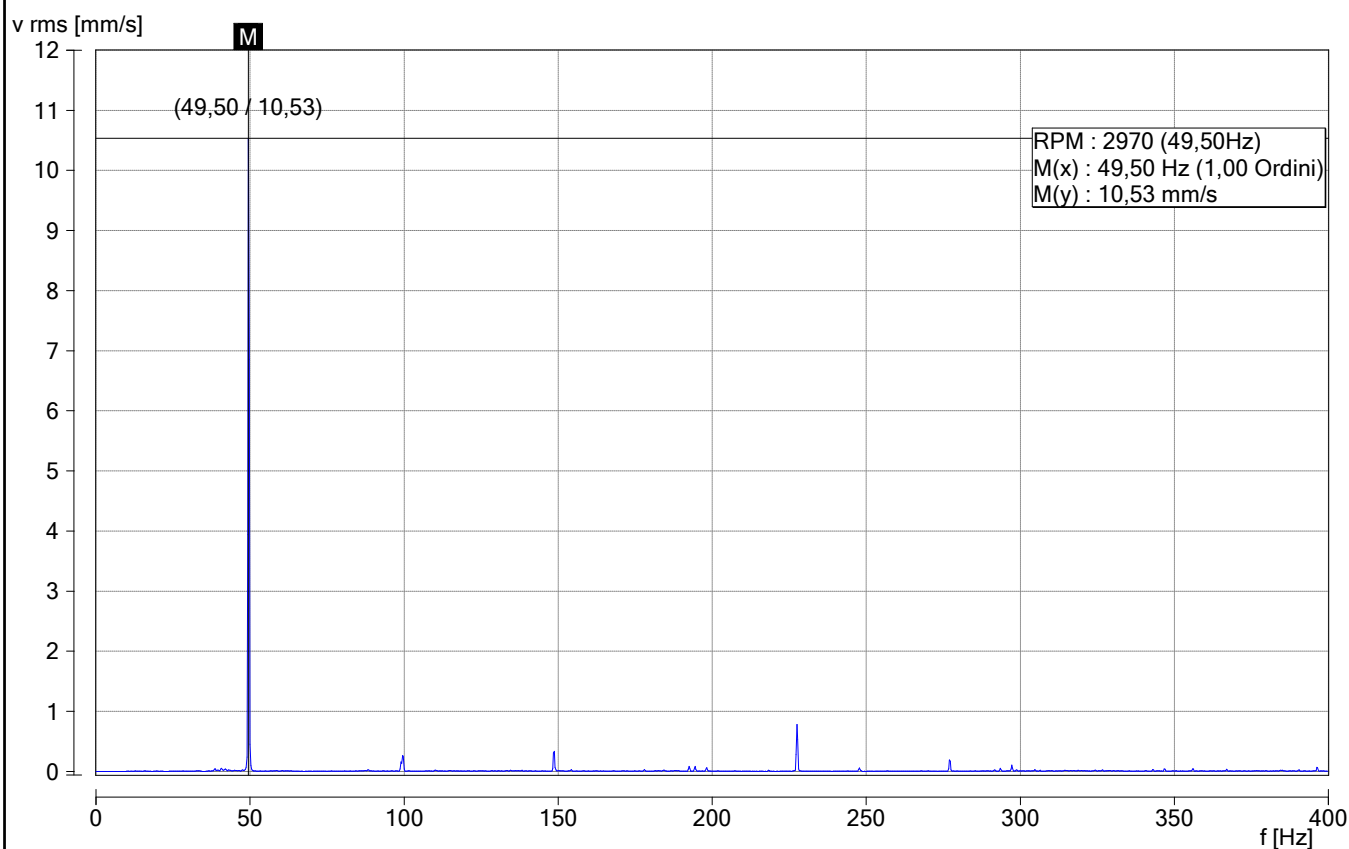

Cursore X [Hz] = 49,50

Principale

Y [mm/s] = 10,53

Cursore delta

X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 2970

RMS Y [mm/s] = 10,58

Data	Ora	Evento	Commento
16/10/2019	15:35:27	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1500, nuovo rif. 2970.



Date/Time

16/10/2019 15:35:35

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,50	10,53
2	227,50	0,78
3	148,75	0,33
4	99,50	0,27
5	277,00	0,19
6	99,00	0,16
7	297,25	0,11
8	194,50	0,08
9	192,50	0,08
10	396,25	0,07