




Date/Time 16/10/2019 15:37:13

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 09/10/2019 16:23:23

REM\EQUILIBRATURE\VENTILATORE RICIRCOLO FUMI LINEA 1\SPETTRI\lv1h b.srveas

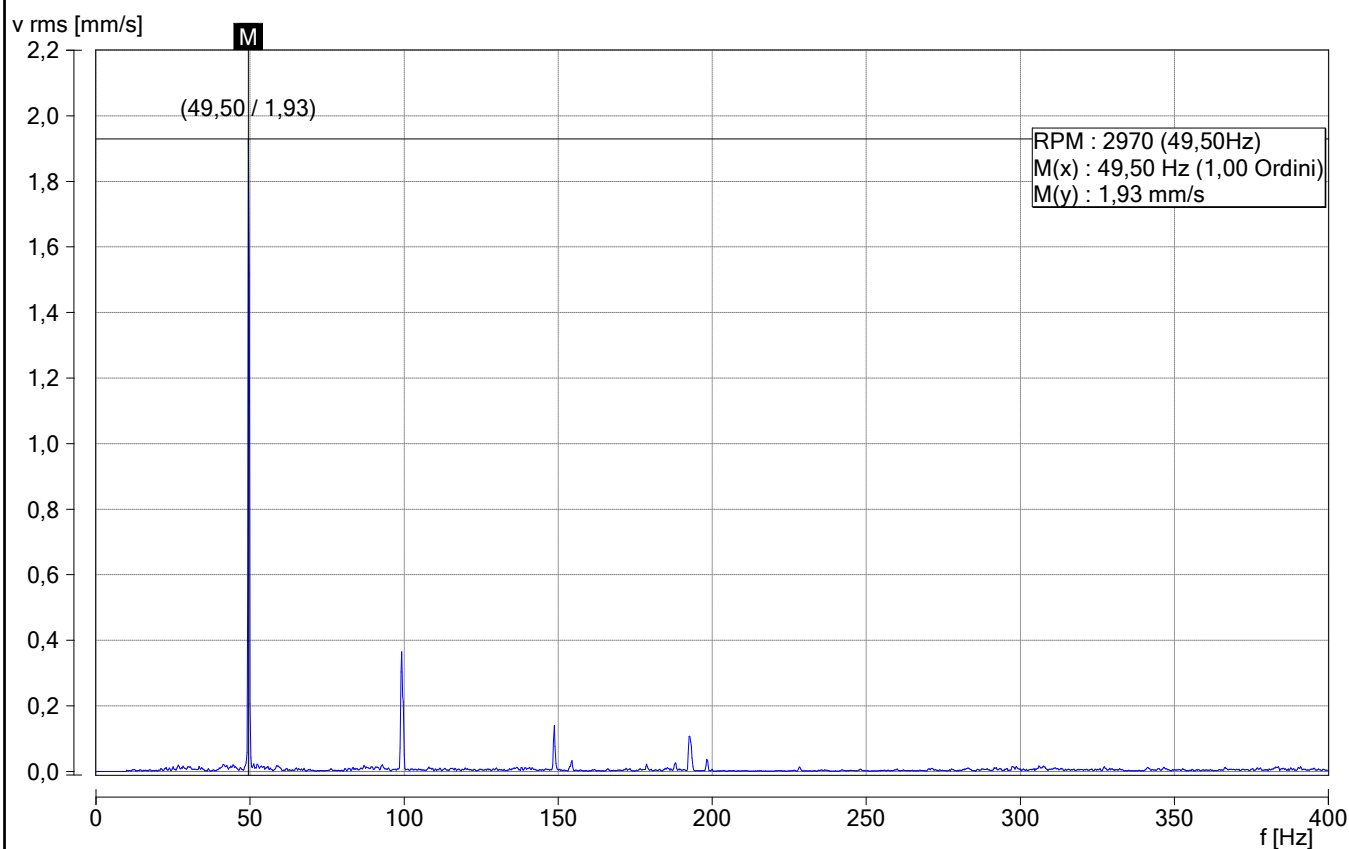

Cursore Principale X [Hz] = 49,50

Y [mm/s] = 1,93

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 2970

RMS Y [mm/s] = 1,98

Data	Ora	Evento	Commento
16/10/2019	15:36:52	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1500, nuovo rif. 2970.



Date/Time

16/10/2019 15:37:13

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,50	1,93
2	99,25	0,37
3	148,75	0,14
4	192,75	0,11
5	198,25	0,04
6	154,50	0,03
7	188,00	0,03
8	51,25	0,02
9	178,75	0,02
10	52,25	0,02