




Date/Time 29/05/2019 14:26:46

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 16/05/2019 12:24:46

REM\LINEA 1\VENTILATORE ARIA SECONDARIA S25 C0-010\MOTOREM1H1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

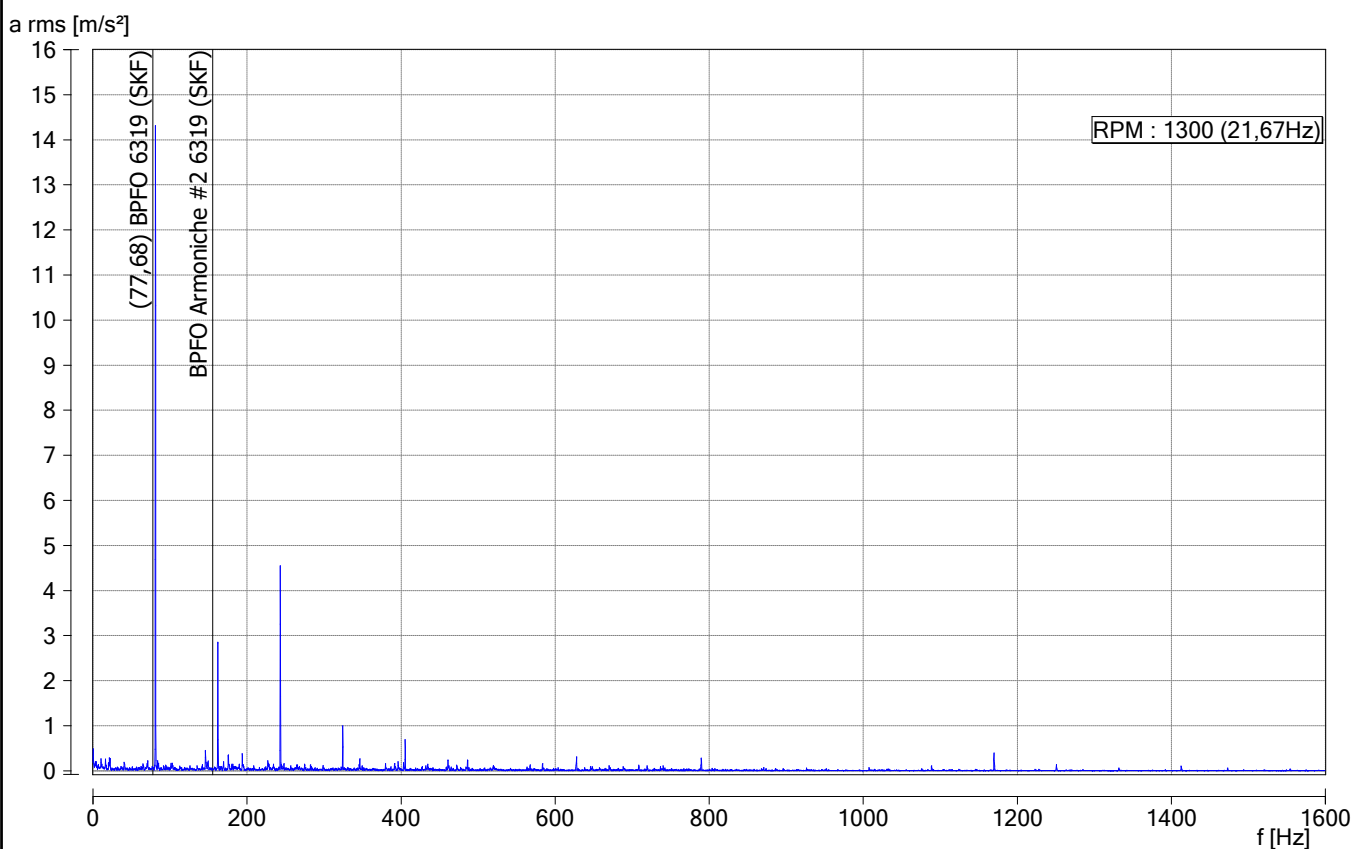

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(77,68) BPFO 6319 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1485	
RMS	Y [m/s ²]	= 15,49	

Data	Ora	Evento	Commento
29/05/2019	14:24:53	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1215, nuovo rif. 1300.
23/05/2019	15:07:32	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1200, nuovo rif. 1215.
23/05/2019	15:06:29	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1200, nuovo rif. 1215.



23/05/2019	14:05:26	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1200.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:51:45	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1250.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	81,00	14,318
2	243,25	4,548
3	162,25	2,850
4	324,25	1,001
5	405,25	0,697
6	0,25	0,485
7	146,00	0,452
8	1169,75	0,399
9	193,75	0,384
10	175,75	0,354