


Date/Time 30/05/2019 22:20:20

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 13/05/2019 14:41:38

REMLINEA 2\VENTILATORE ARIAPRIMARIA S25 C0-019X\MOTORE\M2H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

a rms [m/s²]

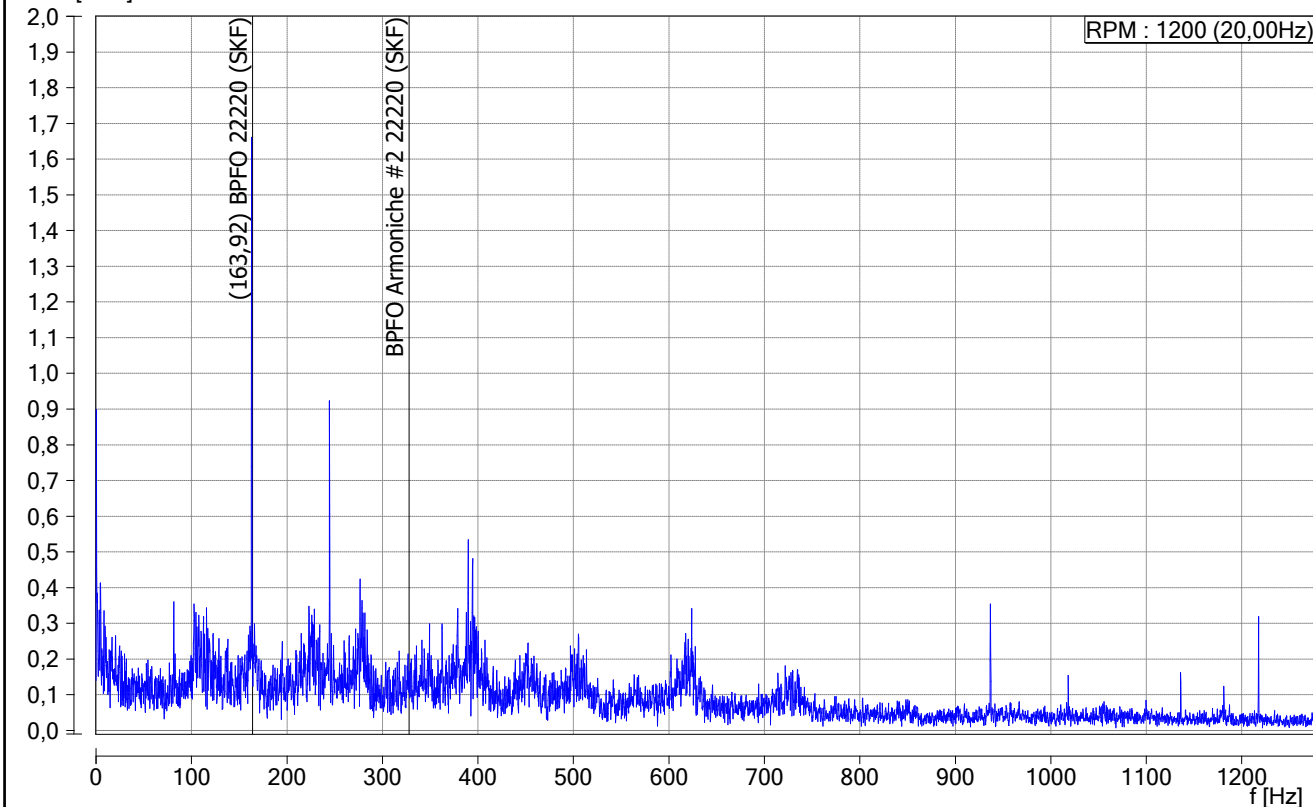

Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (163,92) BPFO 22220 (SKF)

Y [m/s²] = Non Attivo

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 1480

RMS Y [m/s²] = 5,46

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	163,00	1,662
2	244,50	0,923
3	0,50	0,899
4	389,75	0,535
5	1462,00	0,506
6	394,50	0,481
7	276,50	0,424
8	4,75	0,413
9	1,50	0,385
10	278,50	0,364