


Date/Time 30/05/2019 22:56:16

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 13/05/2019 15:14:24

REMLINEA 2\ESTRATTORE DI CODA S20-C0044X\VENTILATORE\S2A\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

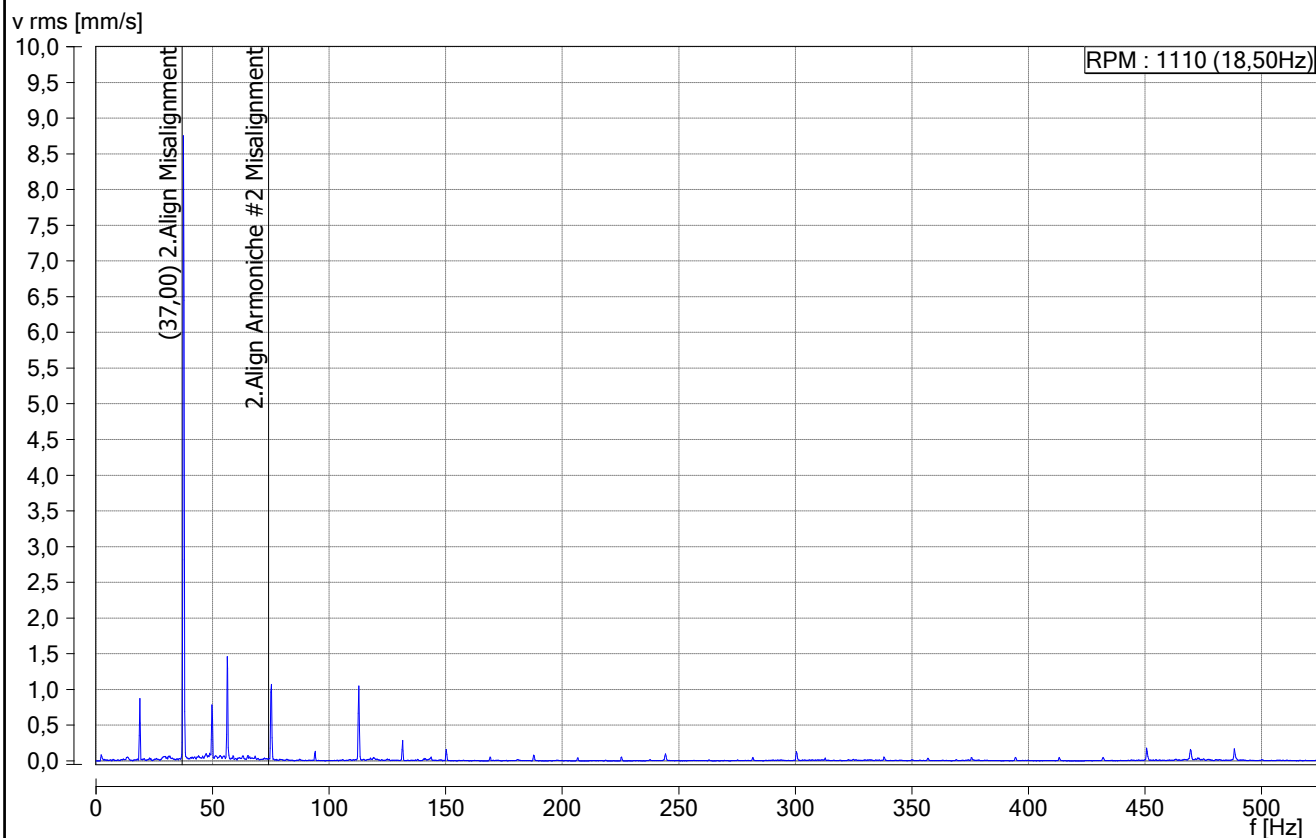

Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (37,00) 2.Align Misalignment

Y [mm/s] = Non Attivo

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 1485

RMS Y [mm/s] = 9,10

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	37,50	8,75
2	56,25	1,46
3	75,25	1,07
4	112,75	1,05
5	18,75	0,88
6	49,75	0,78
7	131,50	0,29
8	450,75	0,18
9	488,25	0,17
10	150,25	0,16