


Date/Time 30/05/2019 23:01:37

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 13/05/2019 13:44:05

REMLINEA 2\RICIRCOLO FUMI L1-S20-C0-045\MOTORE\M1V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

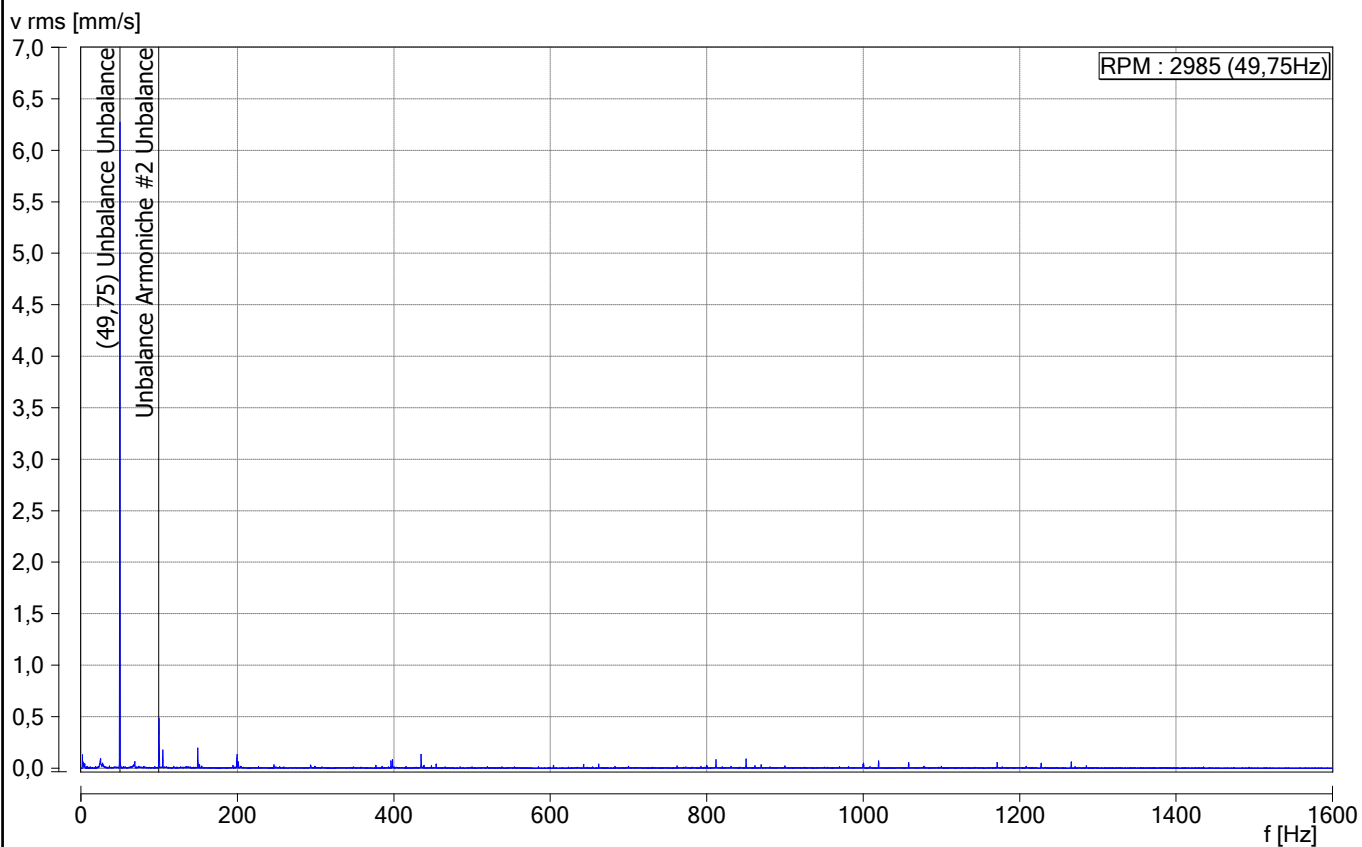

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,75) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2940	
RMS	Y [mm/s]	= 6,31	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	6,27
2	100,00	0,48
3	149,50	0,19
4	104,75	0,18
5	199,50	0,13
6	435,00	0,13
7	2,00	0,13
8	25,00	0,09
9	850,50	0,09
10	812,00	0,08