




Date/Time 31/05/2019 16:50:59

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 13/05/2019 13:56:29

REM\LINEA 2\RICIRCOLO FUMI L1-S20-C0-045\VENTILATORE\S2V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

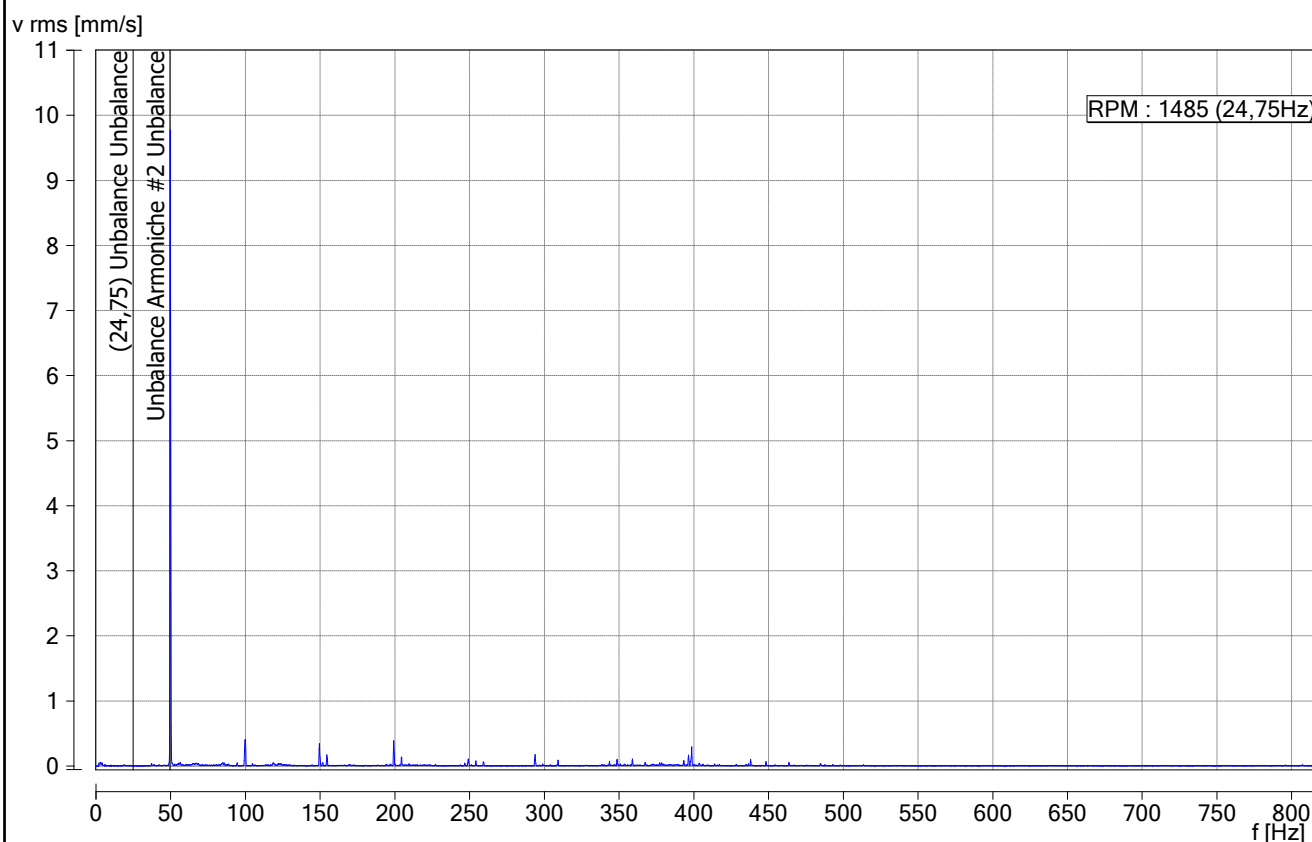

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(24,75) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1485	
RMS	Y [mm/s]	= 9,82	

Data	Ora	Evento	Commento
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.



Date/Time

31/05/2019 16:51:00

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	9,77
2	100,00	0,41
3	199,25	0,39
4	149,50	0,34
5	398,50	0,29
6	293,75	0,17
7	154,50	0,17
8	396,50	0,16
9	204,25	0,14
10	359,00	0,11