


Data e ora della misurazione15/05/2019 10:58:15

REMLINEA 2\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410B \MOTOREM1H\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ

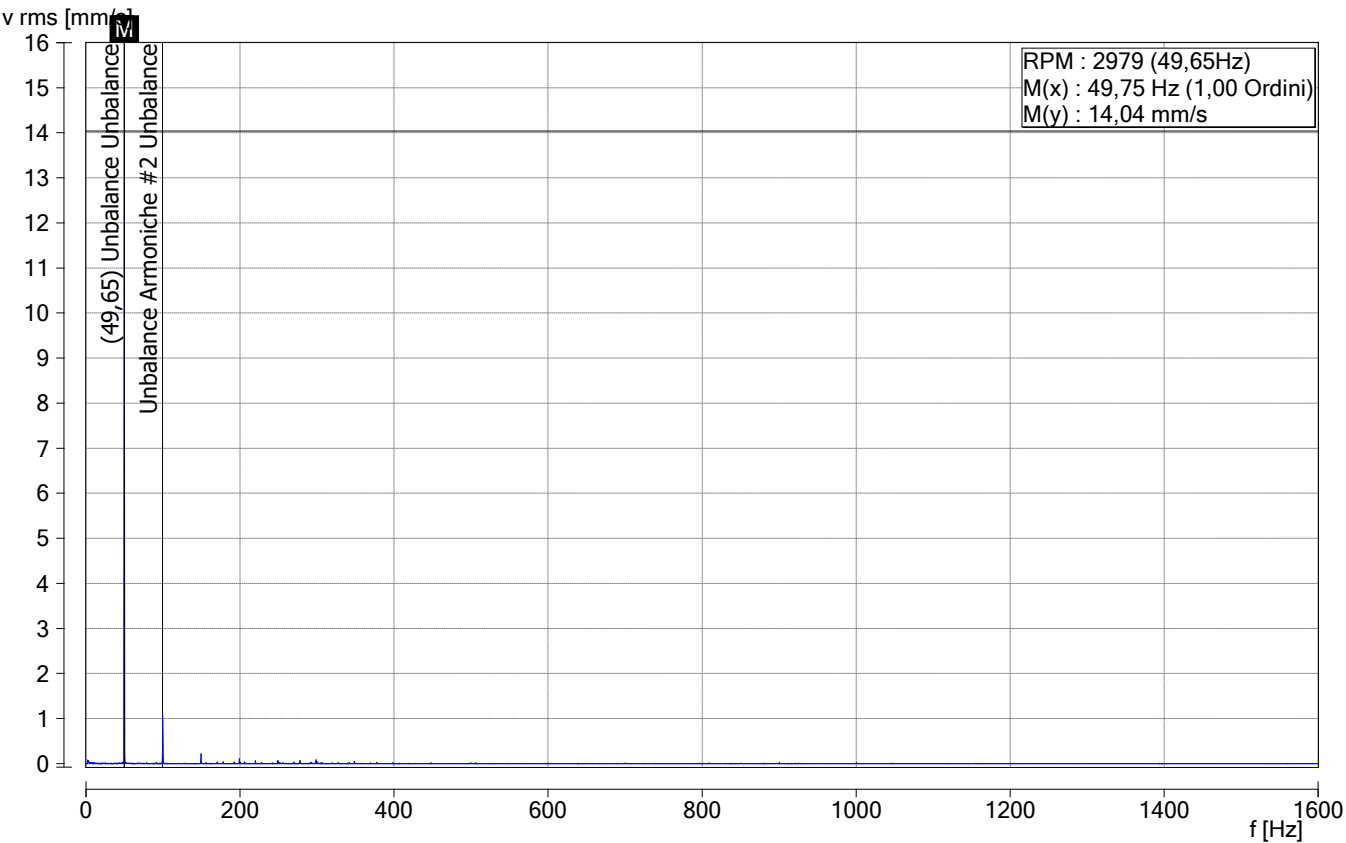

Cursore Principale	X [Hz]	= 49,75	(49,65) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 14,04	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2979	
RMS	Y [mm/s]	= 14,09	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	14,04
2	99,50	1,11
3	149,25	0,21
4	199,25	0,10
5	298,75	0,08
6	2,25	0,08
7	278,00	0,07
8	220,00	0,07
9	3,25	0,06
10	249,00	0,06