


Date/Time 30/05/2019 23:38:22

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 15/05/2019 10:13:44

REMLINEA 2\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005A\MOTORE\M1H\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ

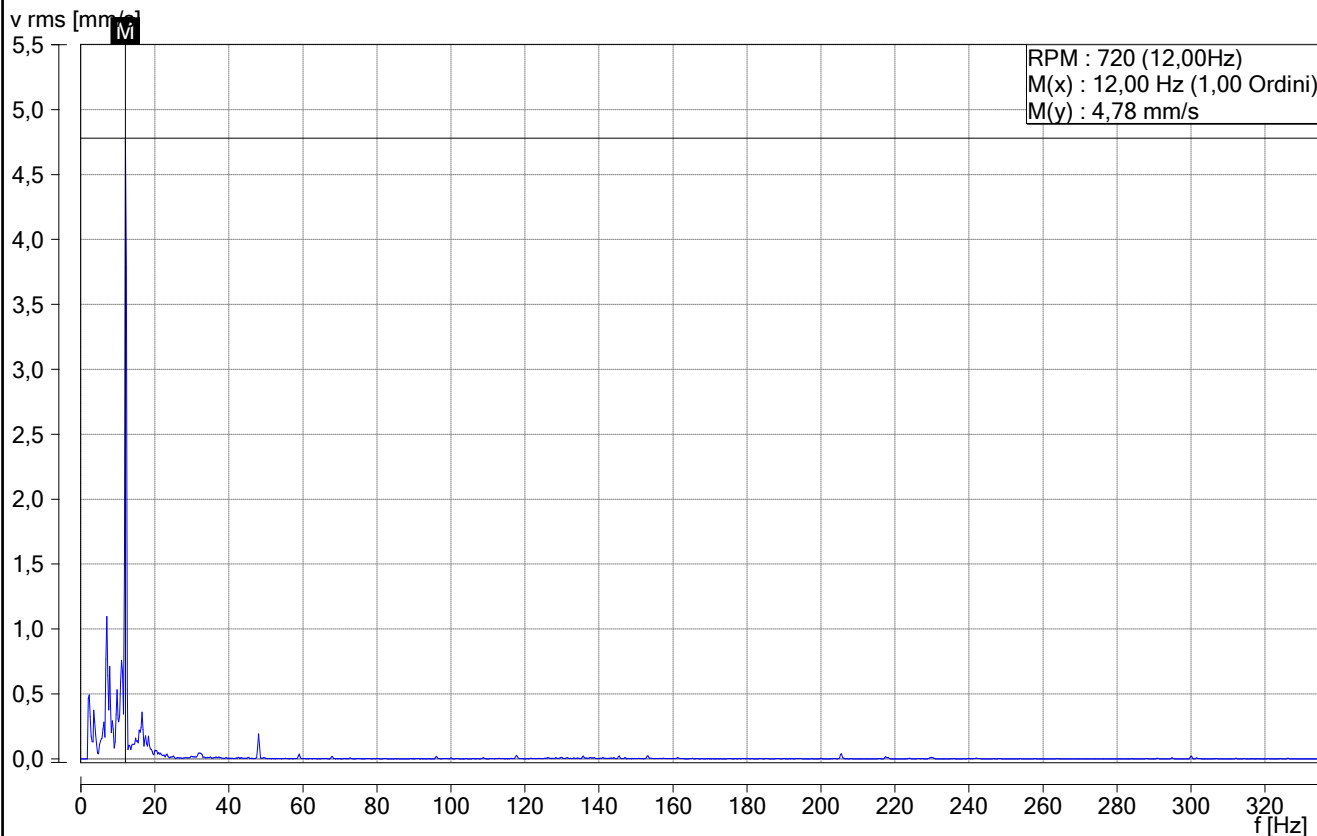

Cursore Principale X [Hz] = 12,00
Y [mm/s] = 4,78
Cursore delta X [Hz] = Non Attivo
Y [mm/s] = Non Attivo
RPM = 720
RMS Y [mm/s] = 5,14

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	12,00	4,78
2	7,00	1,10
3	11,00	0,76
4	7,75	0,71
5	9,75	0,53
6	2,25	0,49
7	3,50	0,37
8	16,50	0,36
9	8,50	0,29
10	6,25	0,28