




Date/Time 30/05/2019 12:13:08

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 16/05/2019 14:39:12

REM\LINEA 1\VENTILATORE ARIAPRIMARIA S25 C0-019\MOTORE\M1H\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

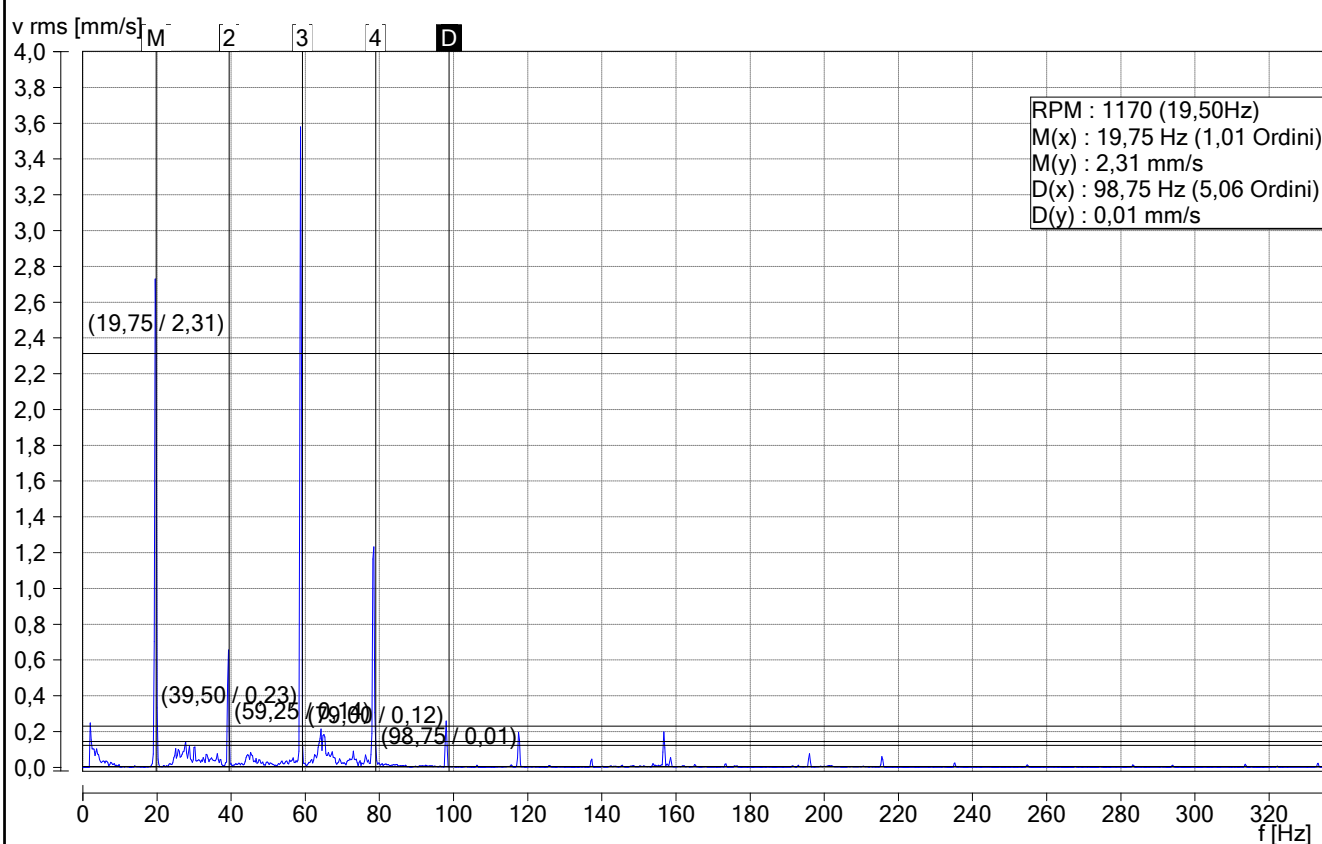

Cursore Principale	X [Hz]	= 19,75
	Y [mm/s]	= 2,31
Cursore delta	X [Hz]	= 98,75
	Y [mm/s]	= 0,01
RPM		= 1170
RMS	Y [mm/s]	= 4,77

Data	Ora	Evento	Commento
23/05/2019	16:02:36	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1185, nuovo rif. 1170.
23/05/2019	16:01:13	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1170, nuovo rif. 1185.
16/05/2019	16:46:37	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1170.



15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
26/04/2018	10:32:19	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 990.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	58,75	3,58
2	19,50	2,73
3	78,50	1,23
4	39,25	0,66
5	98,00	0,26
6	2,00	0,25
7	64,25	0,21
8	156,75	0,20
9	117,50	0,20
10	65,00	0,18