


Data e ora della misurazione16/05/2019 11:34:02

REMLINEA 1\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410A \MOTORE\M2A\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

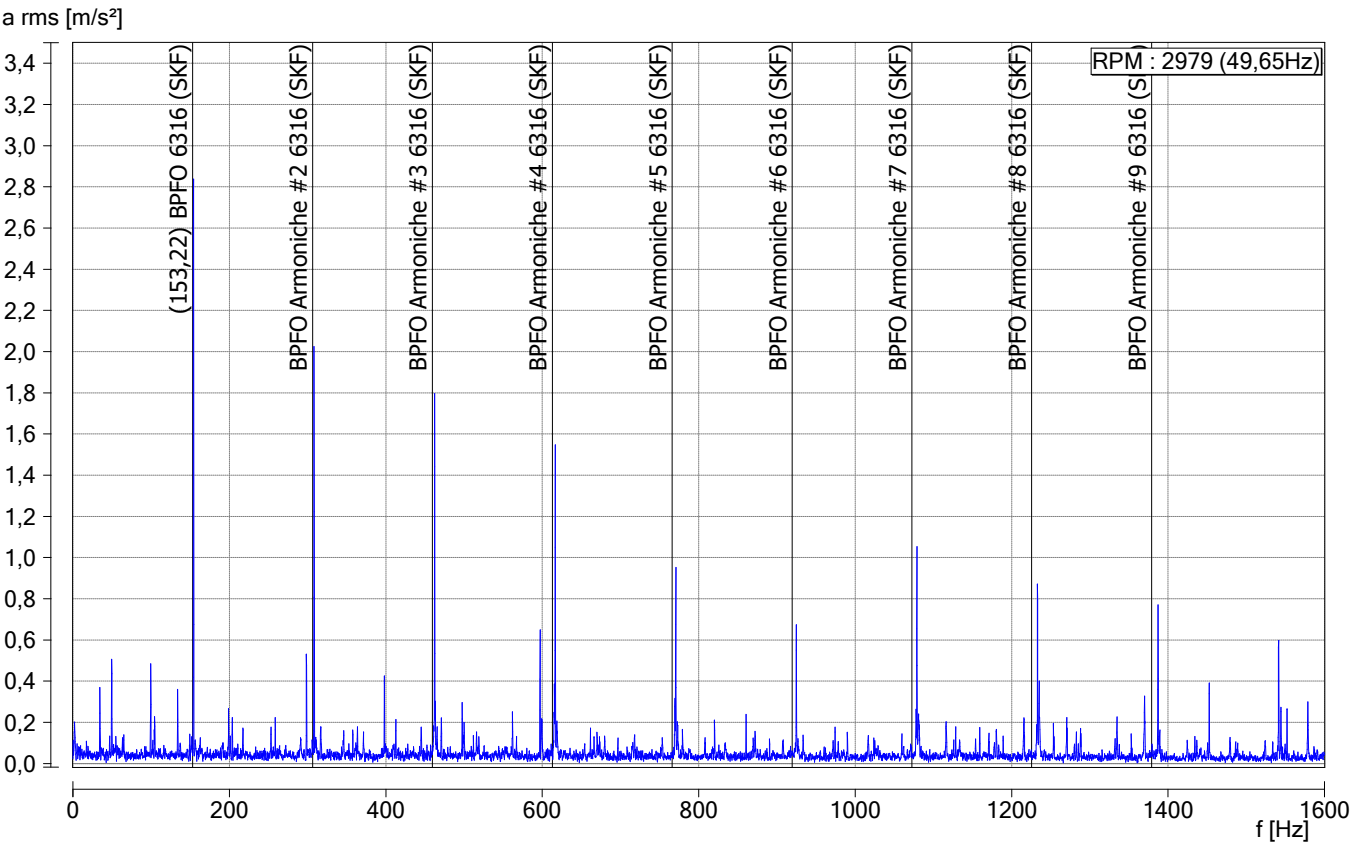

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(153,22) BPFO 6316 (SKF)
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 2979	
RMS	Y [m/s²]	= 5,64	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	154,25	2,838
2	308,25	2,025
3	462,50	1,797
4	616,50	1,548
5	1079,00	1,053
6	770,75	0,952
7	1233,00	0,872
8	1387,25	0,771
9	924,75	0,674
10	597,25	0,650