


Data e ora della misurazione16/05/2019 15:24:09

REMLINEA 1\RICIRCOLO FUMI L1-S20-C0-045\VENTILATORE\S2V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

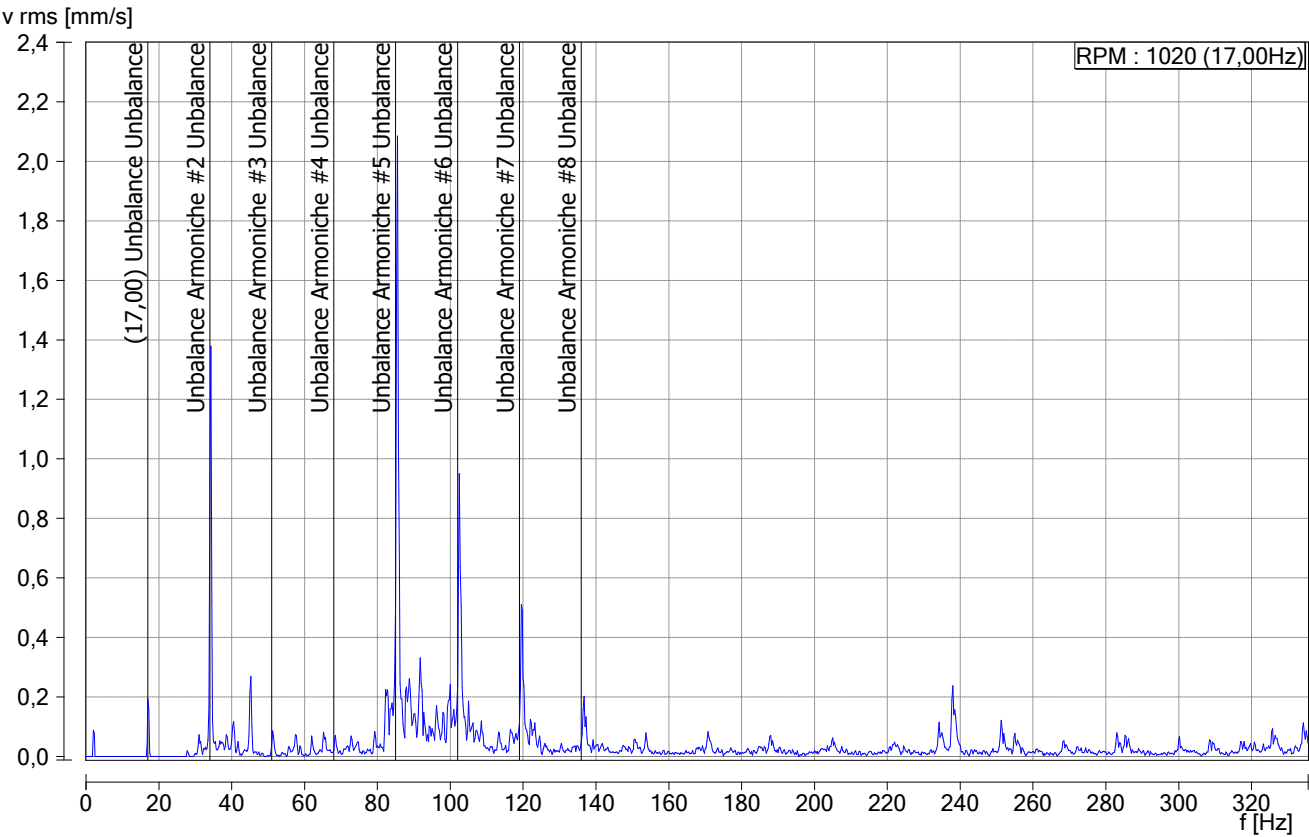

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(17,00) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1485	
RMS	Y [mm/s]	= 3,24	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	85,50	2,08
2	34,25	1,38
3	102,50	0,95
4	119,50	0,51
5	91,75	0,33
6	45,25	0,27
7	88,75	0,26
8	100,00	0,24
9	238,00	0,24
10	88,00	0,23