


Data e ora della misurazione15/05/2019 17:05:49

REMLINEA 3\ESTRATTORE DI CODA S20-C0043X\VENTILATORE\S1H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

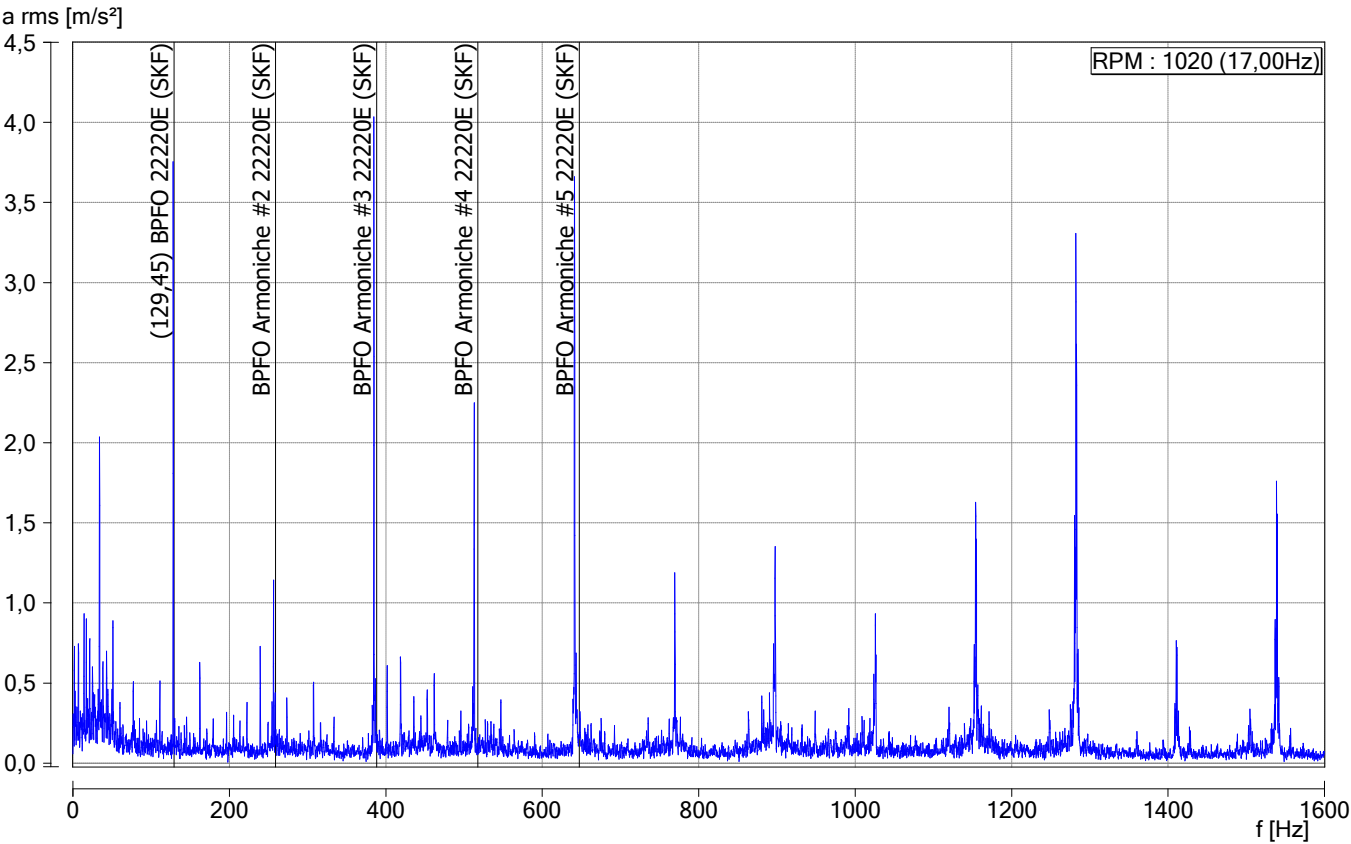

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(129,45) BPFO 22220E (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1485	
RMS	Y [m/s ²]	= 11,97	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	384,75	4,034
2	128,25	3,755
3	641,25	3,660
4	1282,25	3,306
5	1283,00	2,616
6	513,00	2,250
7	34,00	2,036
8	1538,75	1,760
9	1154,00	1,629
10	1539,75	1,554