




Date/Time 20/09/2019 14:14:15

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/09/2019 14:48:11

REM LINEA 1 VENTILATORE ARIA SECONDARIA S25 C0-010 MOTORE M1H1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

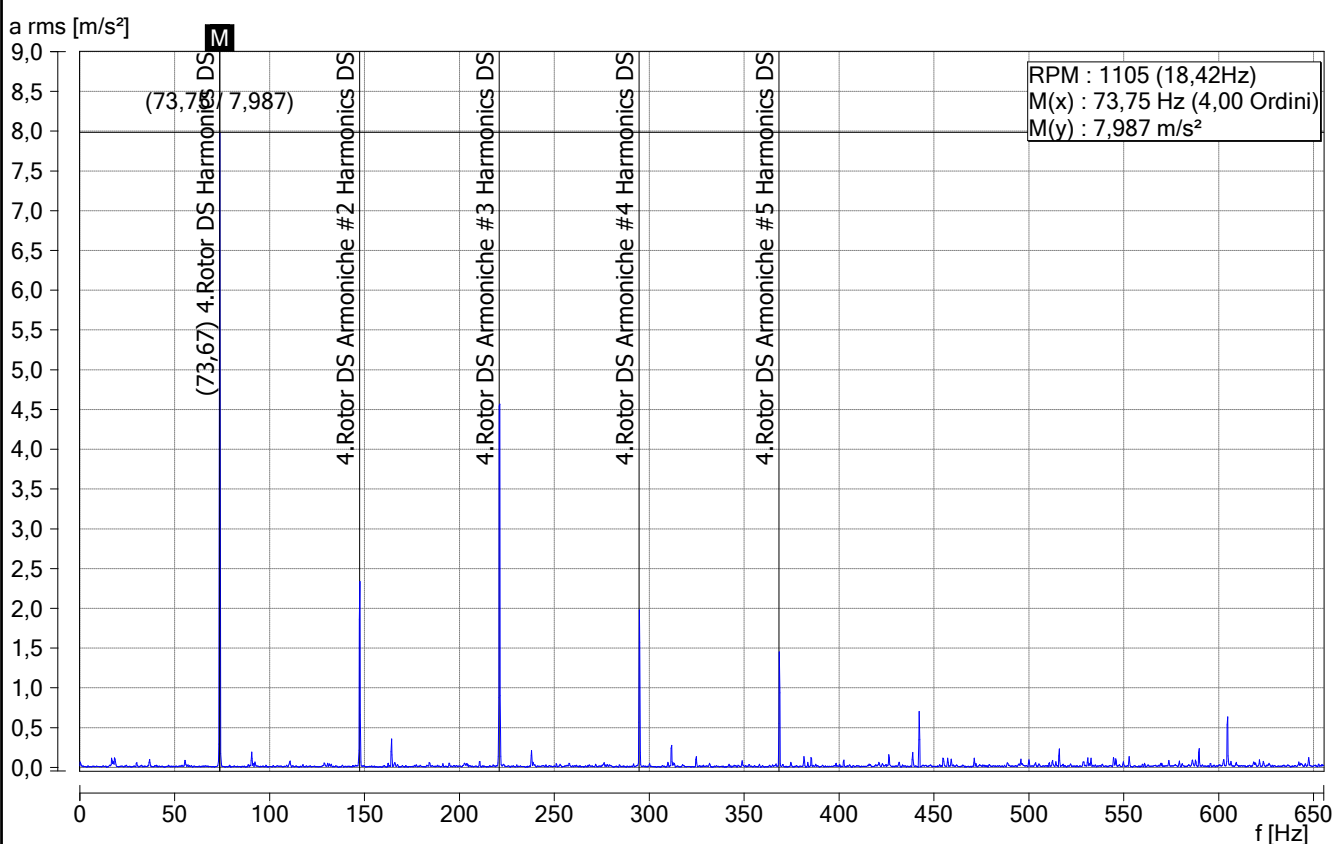

Cursore Principale	X [Hz]	= 73,75	(73,67) 4.Rotor DS Harmonics DS
	Y [m/s ²]	= 7,987	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1105	
RMS	Y [m/s ²]	= 10,21	

Data	Ora	Evento	Commento
20/09/2019	14:11:18	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1095, nuovo rif. 1105.
20/09/2019	14:09:56	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1095.
19/09/2019	16:53:31	Misura mancante	Misura mancante.



18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
29/05/2019	14:24:53	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1215, nuovo rif. 1300.
23/05/2019	15:07:32	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1200, nuovo rif. 1215.
23/05/2019	15:06:29	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1200, nuovo rif. 1215.
23/05/2019	14:05:26	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1200.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:51:45	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1250.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	73,75	7,987
2	221,25	4,567
3	147,50	2,338
4	294,75	1,980
5	368,50	1,452
6	1211,25	0,966
7	899,50	0,794
8	1137,50	0,759
9	916,25	0,730
10	442,25	0,705