




Date/Time 25/09/2019 11:16:38

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 19/09/2019 10:56:01

REM\LINEA 2\RICIRCOLO FUMI L1-S20-C0-045\VENTILATORE\S2V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

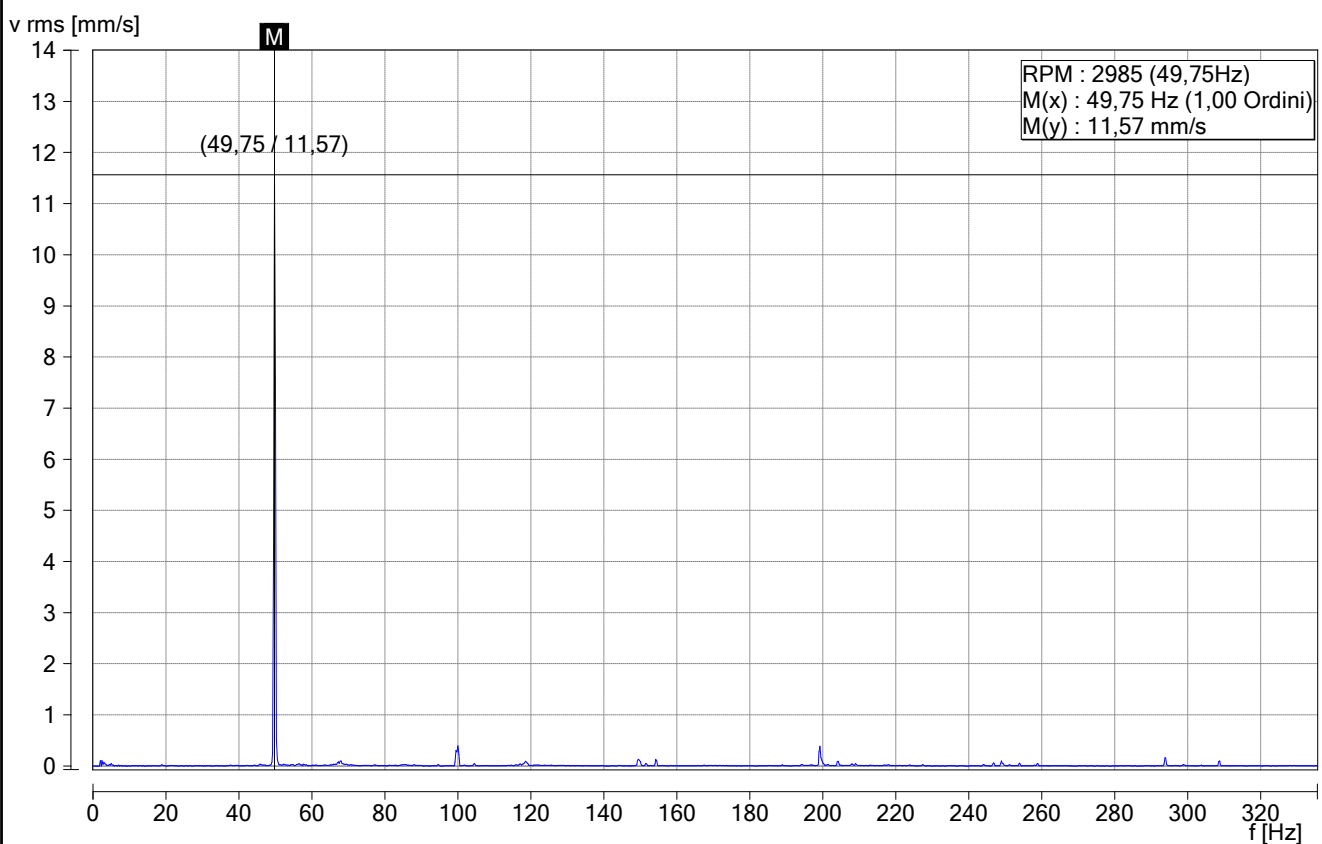

Cursore Principale	X [Hz]	= 49,75
	Y [mm/s]	= 11,57
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo
	Y [mm/s]	= Non Attivo
RPM		= 2985
RMS	Y [mm/s]	= 11,60

Data	Ora	Evento	Commento
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.



17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	11,57
2	100,00	0,40
3	199,25	0,39
4	99,50	0,31
5	293,75	0,16
6	154,25	0,13
7	149,50	0,13
8	398,25	0,11
9	2,00	0,11
10	2,50	0,10