




Date/Time 25/09/2019 11:34:49

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 19/09/2019 10:58:29

REM\LINEA 2\RICIRCOLO FUMI L1-S20-C0-045\VENTILATORE\S2A\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

a rms [m/s²]

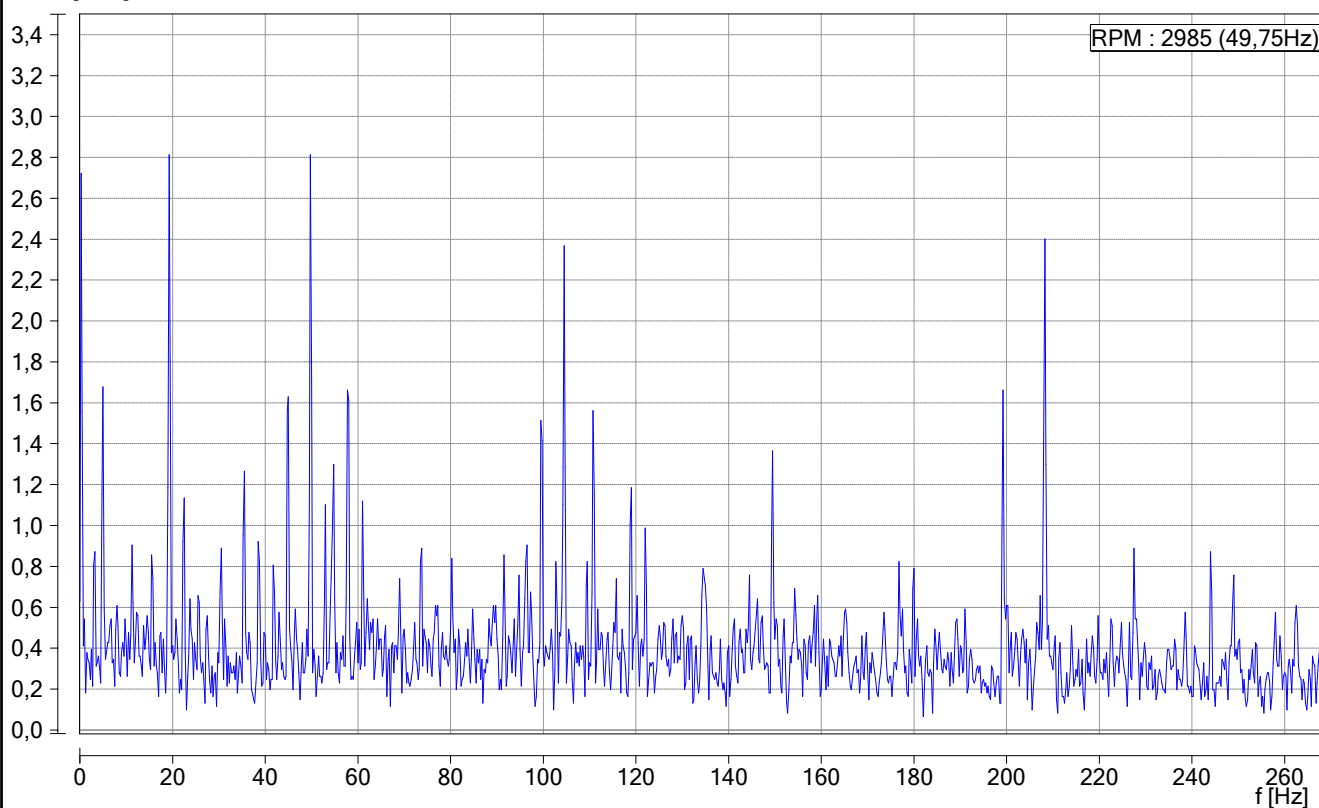

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo
	Y [m/s ²]	= Non Attivo
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo
	Y [m/s ²]	= Non Attivo
RPM		= 2985
RMS	Y [m/s ²]	= 14,15

Data	Ora	Evento	Commento
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.



17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	19,25	2,813
2	49,75	2,813
3	0,25	2,722
4	208,25	2,402
5	104,50	2,369
6	5,00	1,678
7	57,75	1,661
8	199,25	1,661
9	45,00	1,629
10	110,75	1,563