




Date/Time 25/09/2019 11:49:51 Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 19/09/2019 12:09:50

REM\LINEA 2\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410B \MOTORE\M1H\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

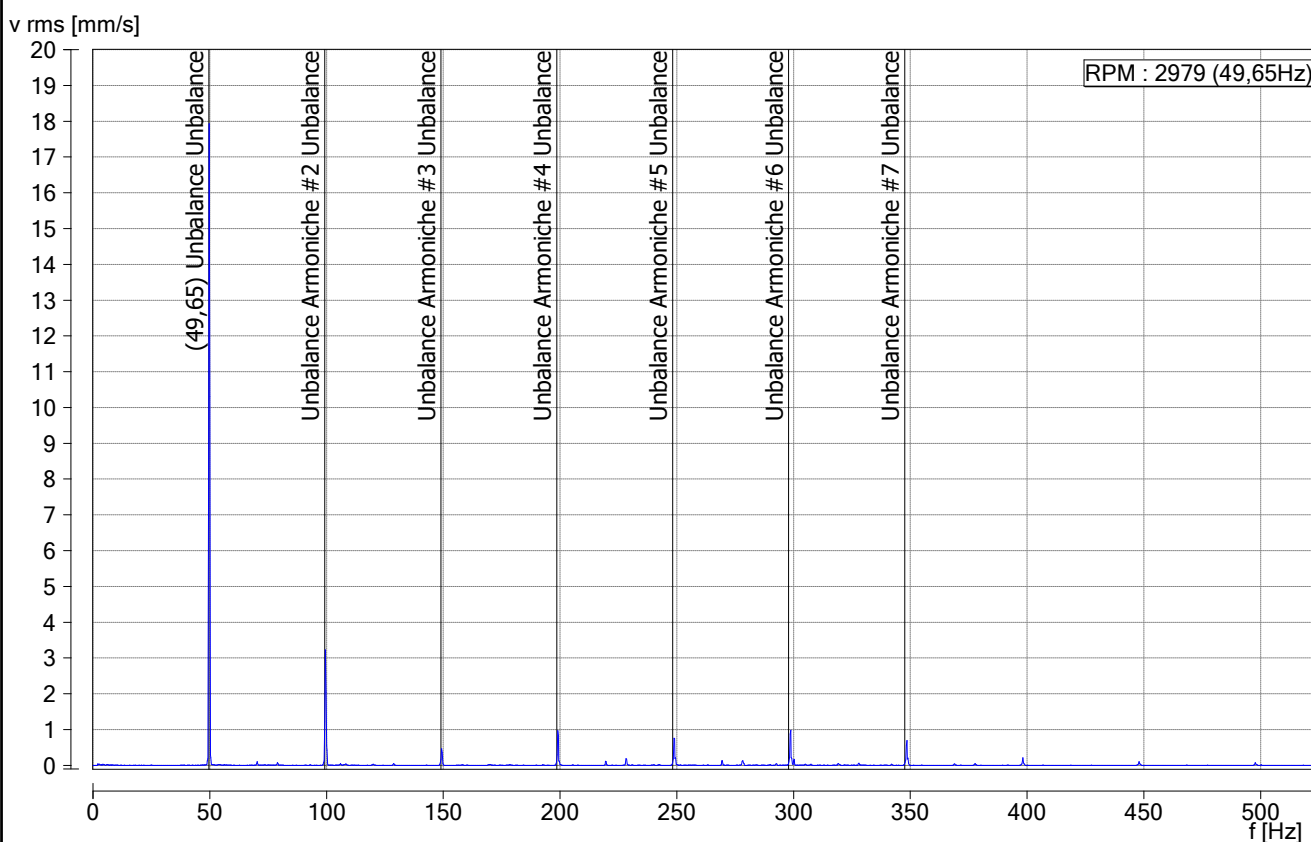

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,65) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2979	
RMS	Y [mm/s]	= 18,32	

Data	Ora	Evento	Commento
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.



17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	17,93
2	99,50	3,23
3	298,75	0,99
4	199,00	0,98
5	248,75	0,76
6	348,50	0,70
7	149,25	0,46
8	249,50	0,21
9	398,25	0,21
10	349,00	0,20