




Date/Time 25/09/2019 12:36:19

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 15/05/2019 10:05:29

REM\LINEA 2\POMPA POZZO CALDO \POMPA\P2H\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

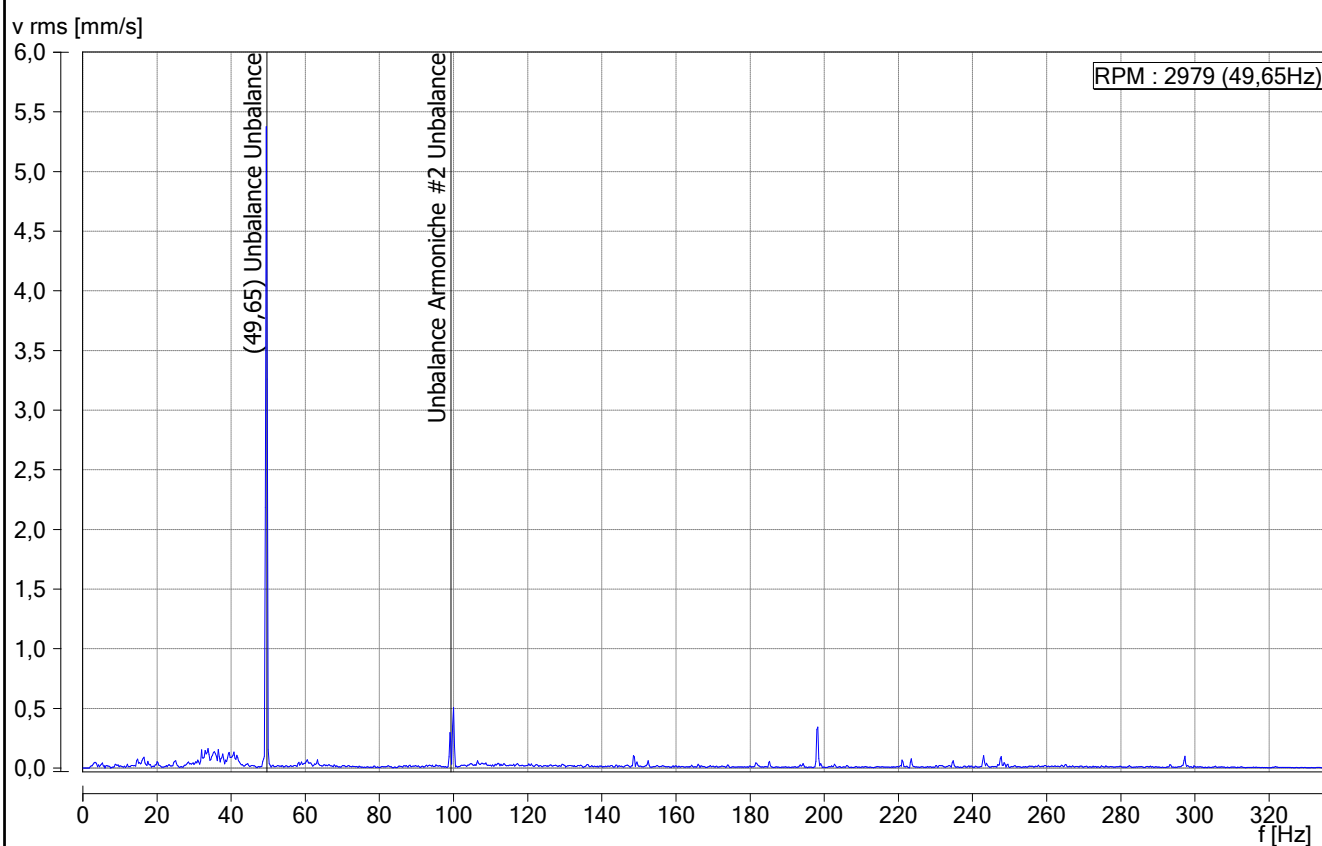

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,65) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2979	
RMS	Y [mm/s]	= 5,46	

Data	Ora	Evento	Commento
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 25/09/2019 12:36:19 Page 2 of 2

17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,50	5,38
2	100,00	0,51
3	198,25	0,34
4	99,00	0,30
5	33,75	0,16
6	36,50	0,16
7	32,00	0,15
8	33,00	0,15
9	35,50	0,14
10	40,75	0,13