




Date/Time 25/09/2019 12:47:10

Page 1 of 2

REM\LINEA 2\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005A\MOTORE\M1V\101 Valore globale vel. > 600

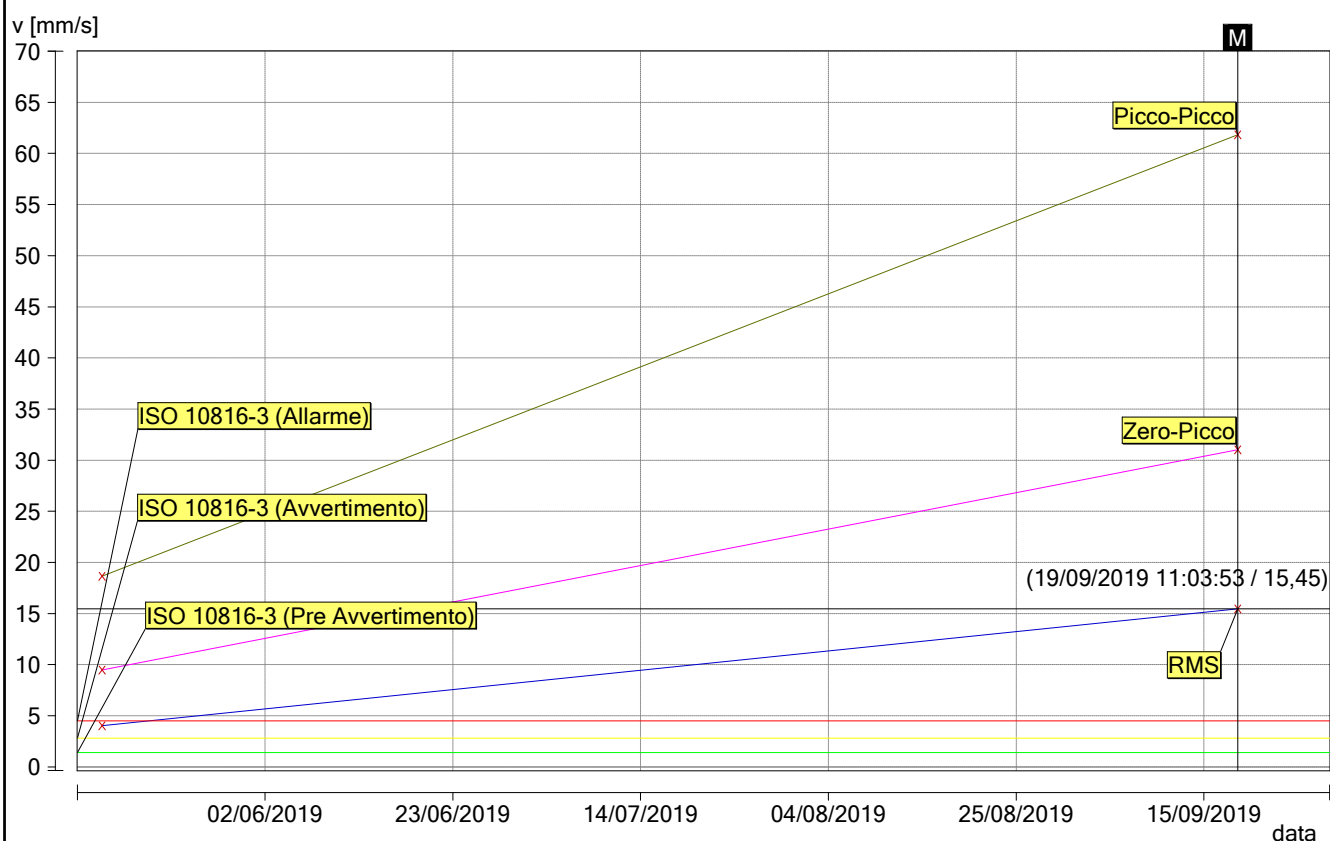

Cursore Principale	X []	= 19/09/2019 11:03:53	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 15,45	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	160 kW
			Velocità	988 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
19/09/2019	16:53:35	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 19/09/2019 11:03:53
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 25/09/2019 12:47:11 Page 2 of 2

16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:28	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/05/2019 10:12:07
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 12:03:47
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.