




Date/Time 25/09/2019 13:46:24

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 19/09/2019 11:04:08

REM\LINEA 2\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005A\MOTORE\M1V1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

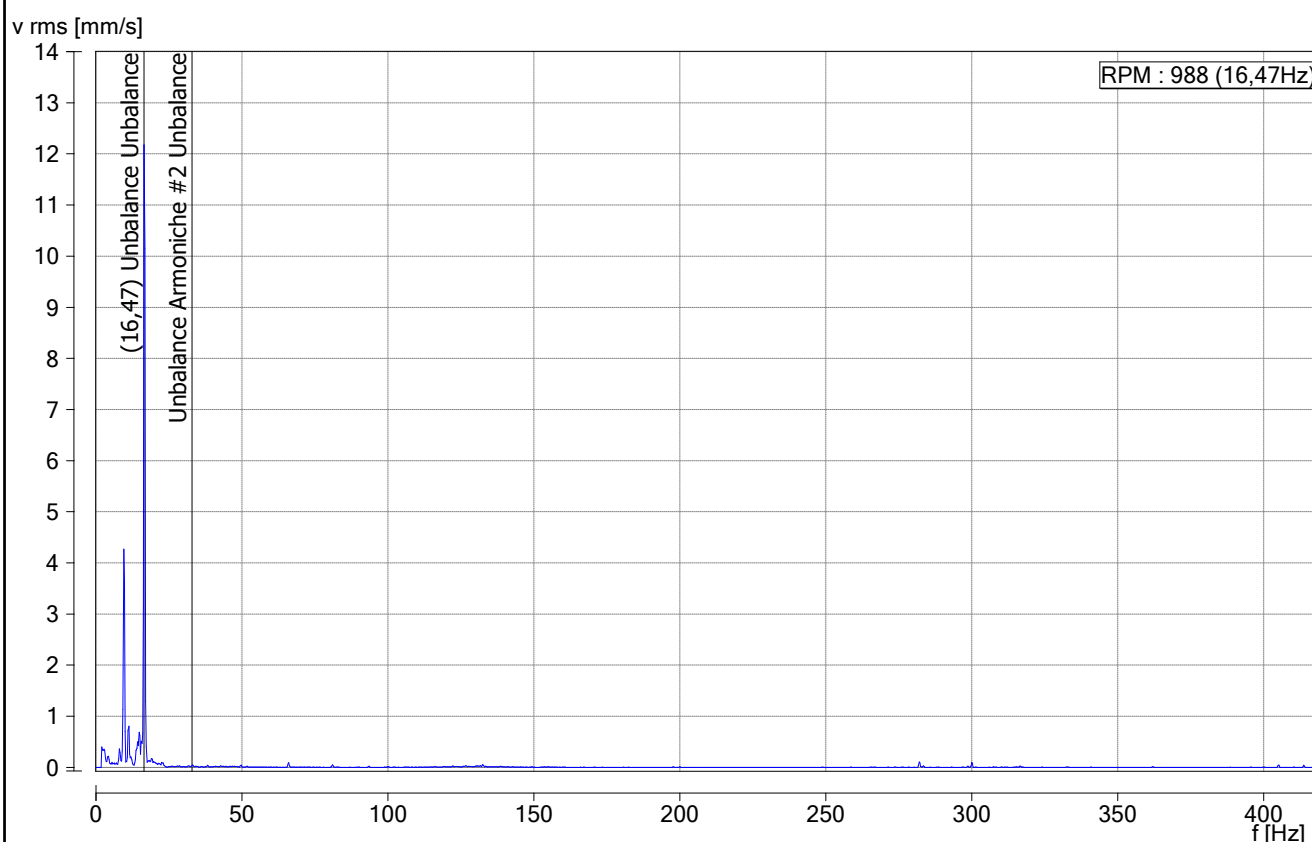

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(16,47) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 988	
RMS	Y [mm/s]	= 12,99	

Data	Ora	Evento	Commento
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 25/09/2019 13:46:24 Page 2 of 2

17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A X [Hz]	Y [mm/s]
1	16,50	12,18
2	9,50	4,27
3	11,25	0,80
4	14,75	0,69
5	15,50	0,51
6	14,25	0,50
7	2,00	0,40
8	8,00	0,36
9	2,75	0,35
10	4,25	0,22