




Date/Time 25/09/2019 14:15:10

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 19/09/2019 11:19:07

REM\LINEA 2\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005B\MOTORE\M1H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

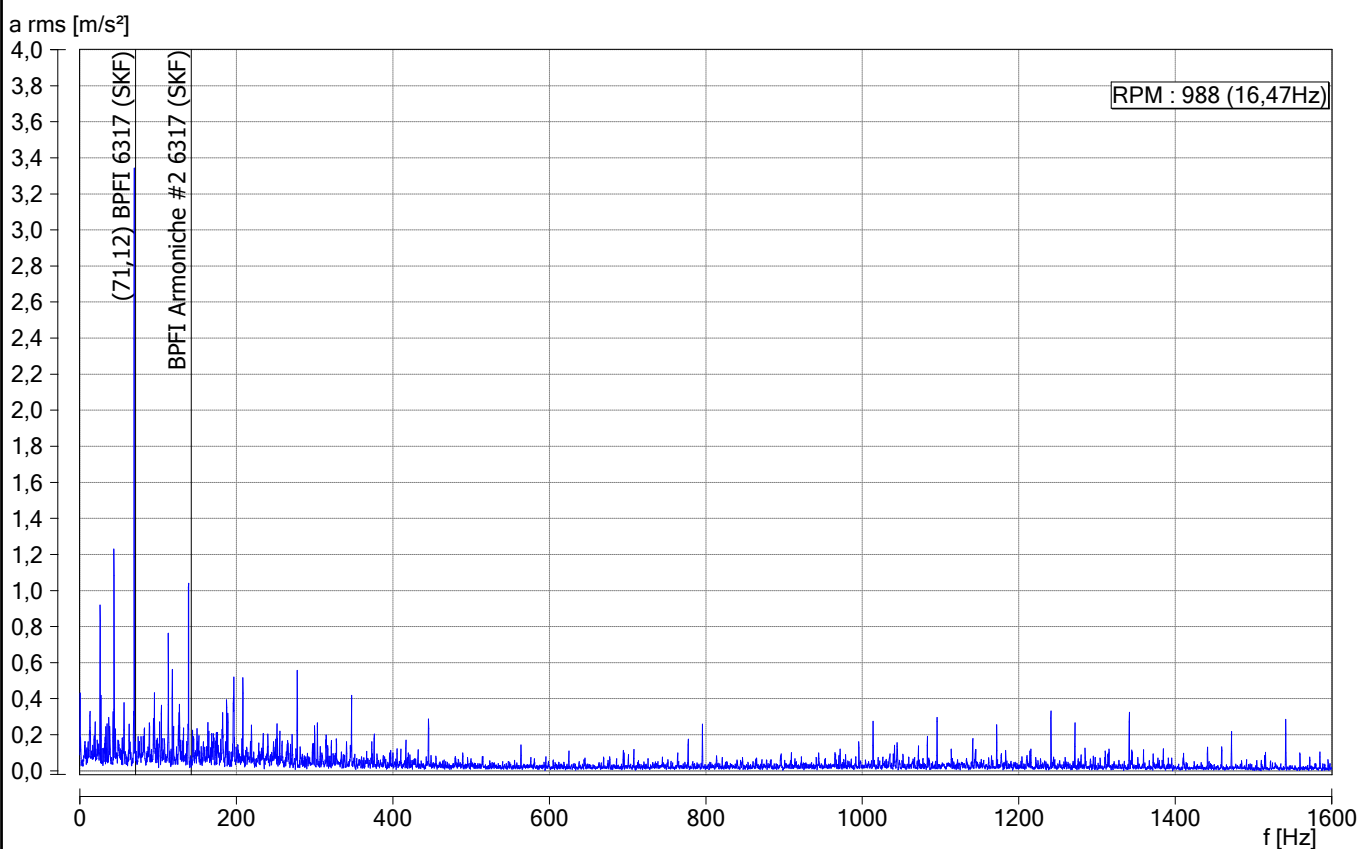

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(71,12) BPFI 6317 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 988	
RMS	Y [m/s ²]	= 5,23	

Data	Ora	Evento	Commento
25/09/2019	14:14:57	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 990, nuovo rif. 988.
25/09/2019	14:11:51	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 988, nuovo rif. 990.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.



18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	69,50	3,342
2	43,50	1,231
3	139,00	1,041
4	25,75	0,920
5	113,00	0,763
6	118,25	0,563
7	277,75	0,556
8	196,75	0,520
9	208,25	0,516
10	95,25	0,432