




Date/Time 25/09/2019 14:25:07

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 19/09/2019 11:23:17

REM\LINEA 2\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005B\MOTORE\M2H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

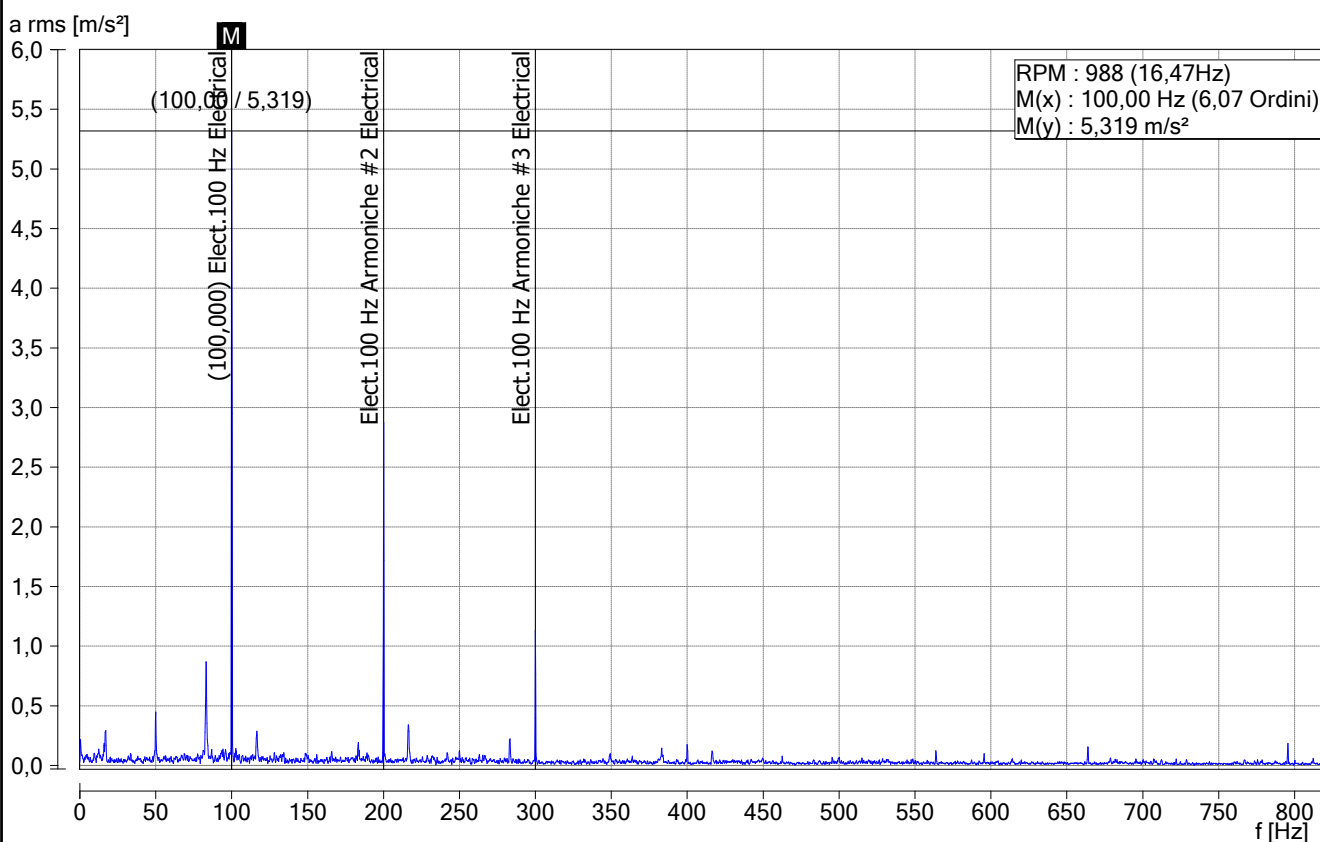

Cursore Principale	X [Hz]	= 100,00	(100,000) Elect. 100 Hz Electrical
	Y [m/s²]	= 5,319	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 988	
RMS	Y [m/s²]	= 6,62	

Data	Ora	Evento	Commento
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 25/09/2019 14:25:07 Page 2 of 2

17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	100,00	5,319
2	200,00	2,877
3	300,00	1,136
4	895,50	1,020
5	83,00	0,869
6	1195,50	0,594
7	1095,50	0,589
8	50,00	0,447
9	1227,25	0,434
10	995,50	0,414