




Date/Time 25/09/2019 14:46:58

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/09/2019 11:13:13

REM\LINEA 3\VENTILATORE ARIA SECONDARIA S25 C0-010X\MOTORE\M2V1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

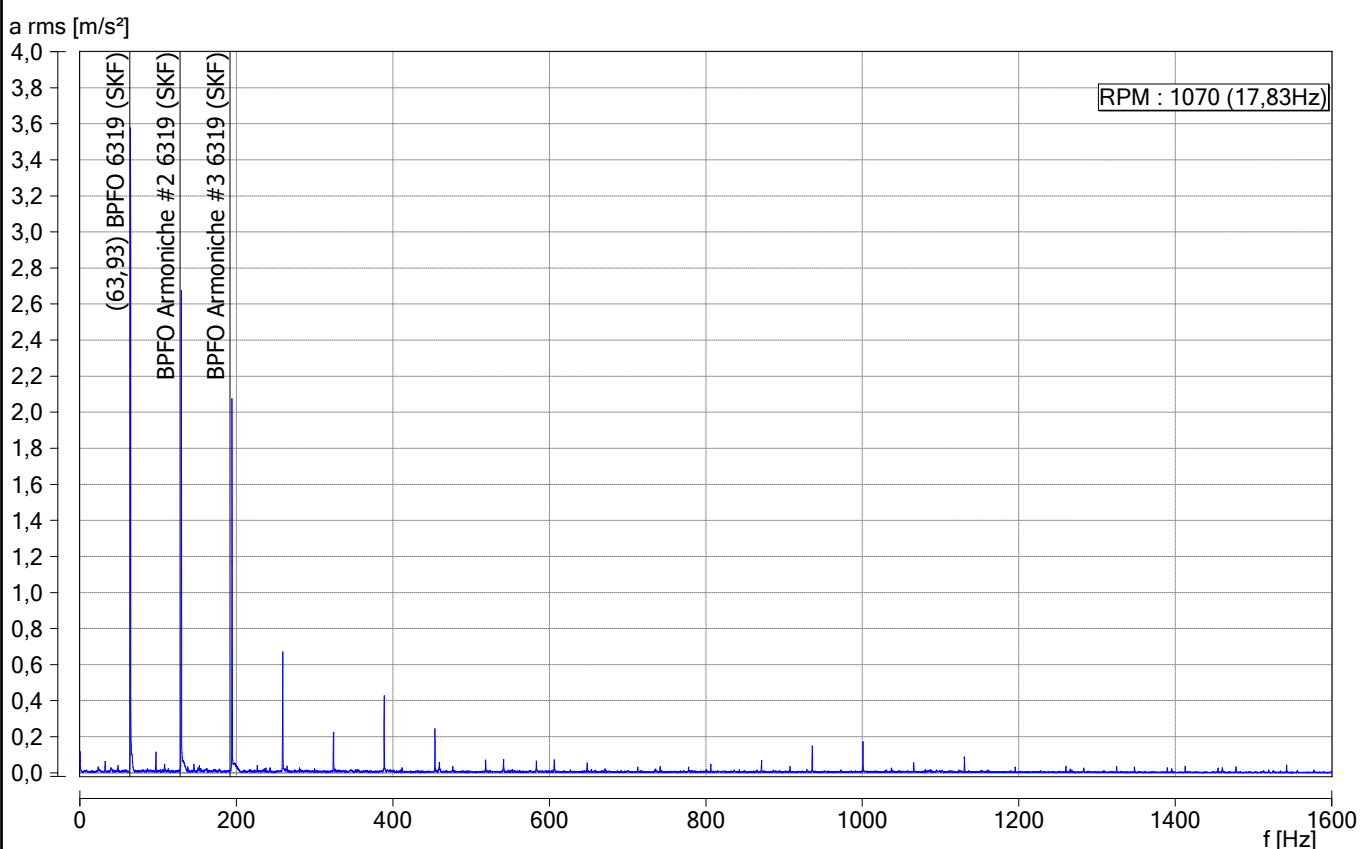

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(63,93) BPFO 6319 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1485	
RMS	Y [m/s ²]	= 5,03	

Data	Ora	Evento	Commento
25/09/2019	14:45:45	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1060, nuovo rif. 1070.
25/09/2019	14:44:22	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1050, nuovo rif. 1060.
25/09/2019	14:44:13	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1035, nuovo rif. 1050.



25/09/2019	14:43:43	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1035, nuovo rif. 1035.
25/09/2019	14:38:21	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1035.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	64,75	3,577
2	129,75	2,675
3	194,50	2,075
4	259,25	0,670
5	389,00	0,427
6	453,75	0,245
7	324,25	0,225
8	1001,00	0,173
9	936,00	0,149
10	0,25	0,117