




Date/Time 25/09/2019 15:22:58

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 19/09/2019 16:19:29

REM\LINEA 3\ESTRATTORE DI CODA S20-C0043X\VENTILATORE\S1V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

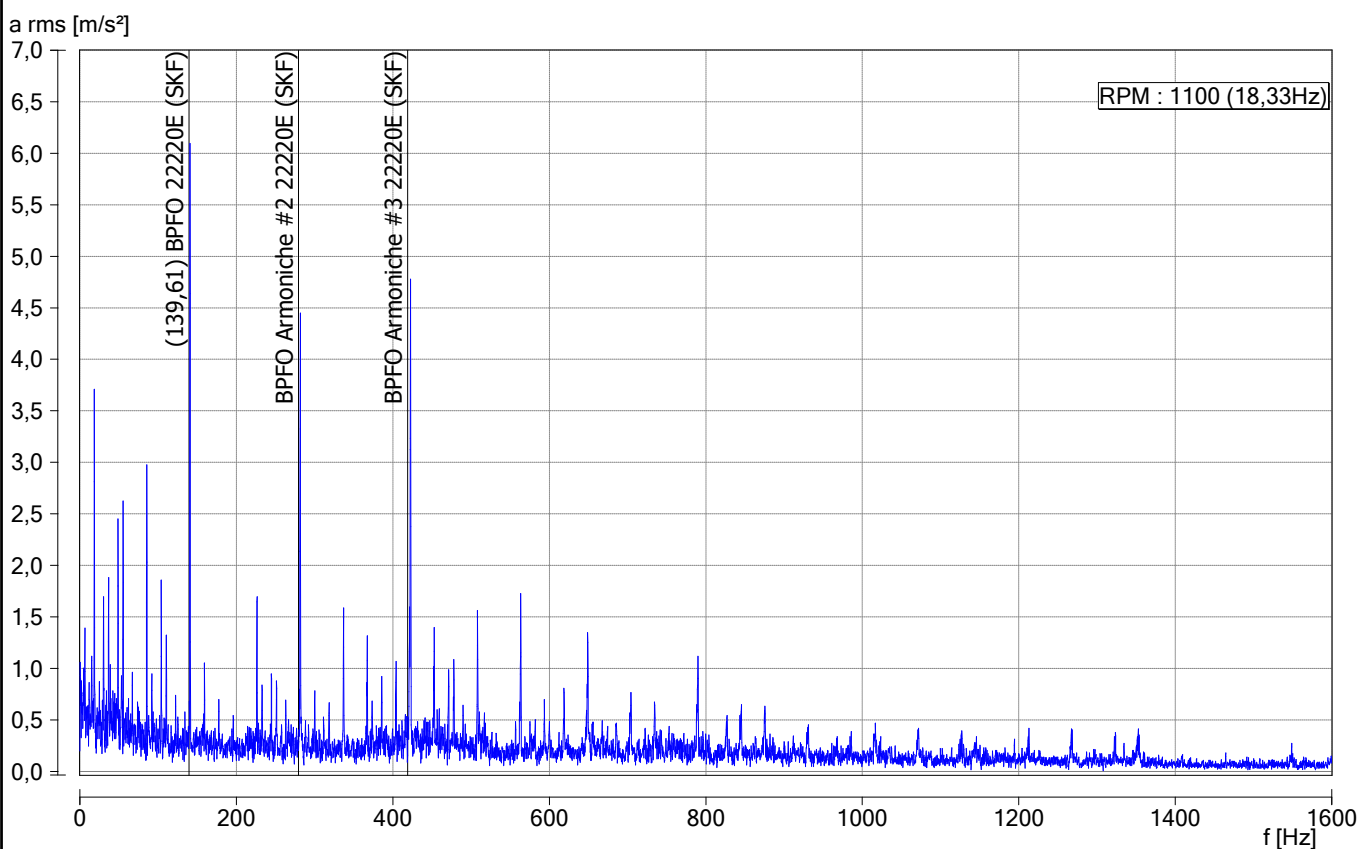

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(139,61) BPFO 22220E (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1485	
RMS	Y [m/s ²]	= 17,48	

Data	Ora	Evento	Commento
25/09/2019	15:10:35	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1090, nuovo rif. 1100.
25/09/2019	15:08:45	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1080, nuovo rif. 1090.
25/09/2019	14:59:22	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1080.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.



18/09/2019	10:53:09	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1070, nuovo rif. 1080.
18/09/2019	10:52:03	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1070.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:16:25	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1020.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:11	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	140,75	6,095
2	422,75	4,779
3	281,75	4,450
4	18,50	3,710
5	85,50	2,977
6	55,25	2,624
7	48,75	2,451
8	36,75	1,884
9	104,00	1,859
10	563,50	1,727