




Date/Time 25/09/2019 15:46:46

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/09/2019 11:53:34

REM\LINEA 3\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410A \MOTORE\M2H\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

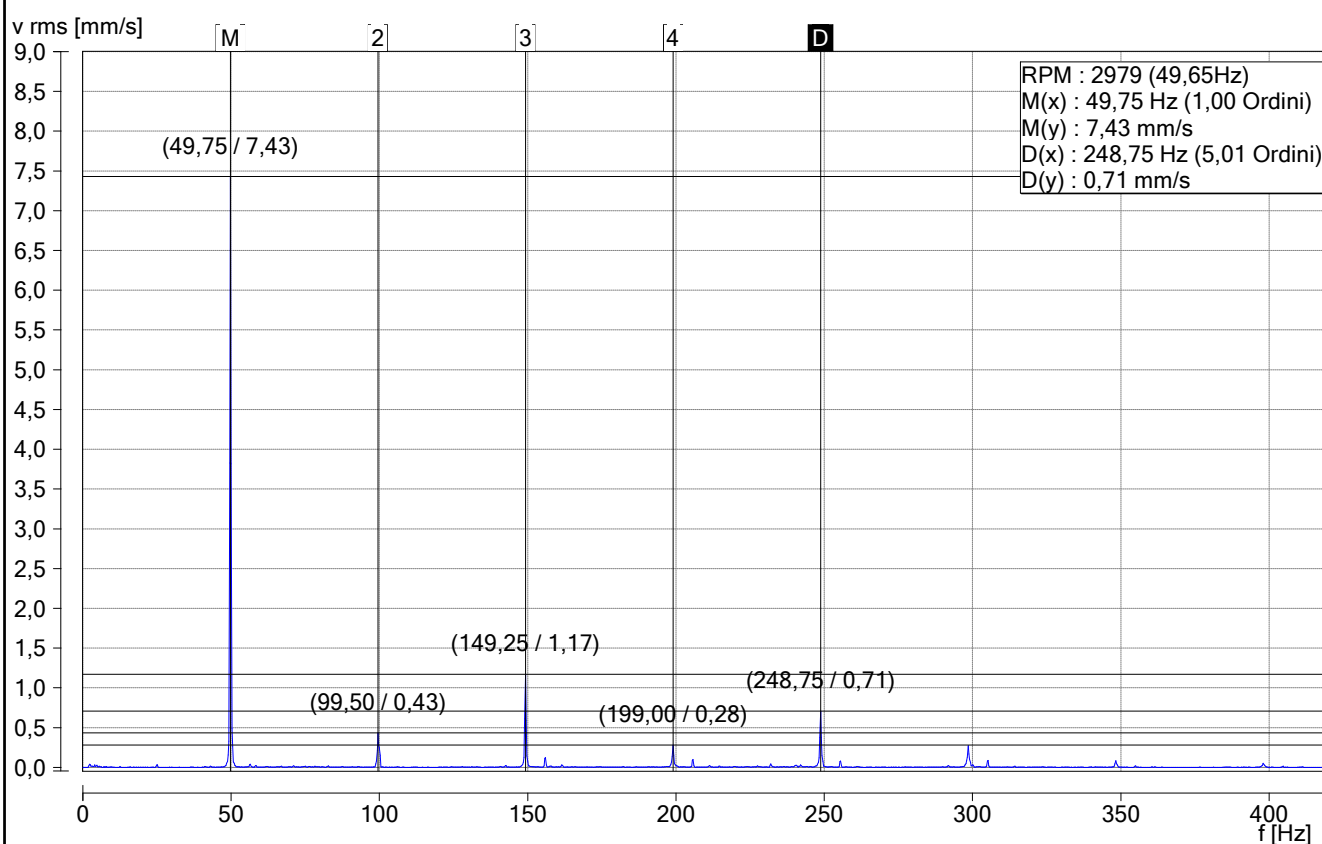

Cursore X [Hz] = 49,75
Principale

Y [mm/s] = 7,43
Cursore delta X [Hz] = 248,75
Y [mm/s] = 0,71

RPM = 2979

RMS Y [mm/s] = 7,58

Data	Ora	Evento	Commento
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.



17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	7,43
2	149,25	1,17
3	248,75	0,71
4	99,50	0,43
5	199,00	0,28
6	298,50	0,27
7	156,00	0,13
8	205,75	0,10
9	305,25	0,09
10	348,25	0,08