




Date/Time 25/09/2019 15:55:43

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/09/2019 12:12:08

REM\LINEA 3\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005A\MOTOREM1V1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

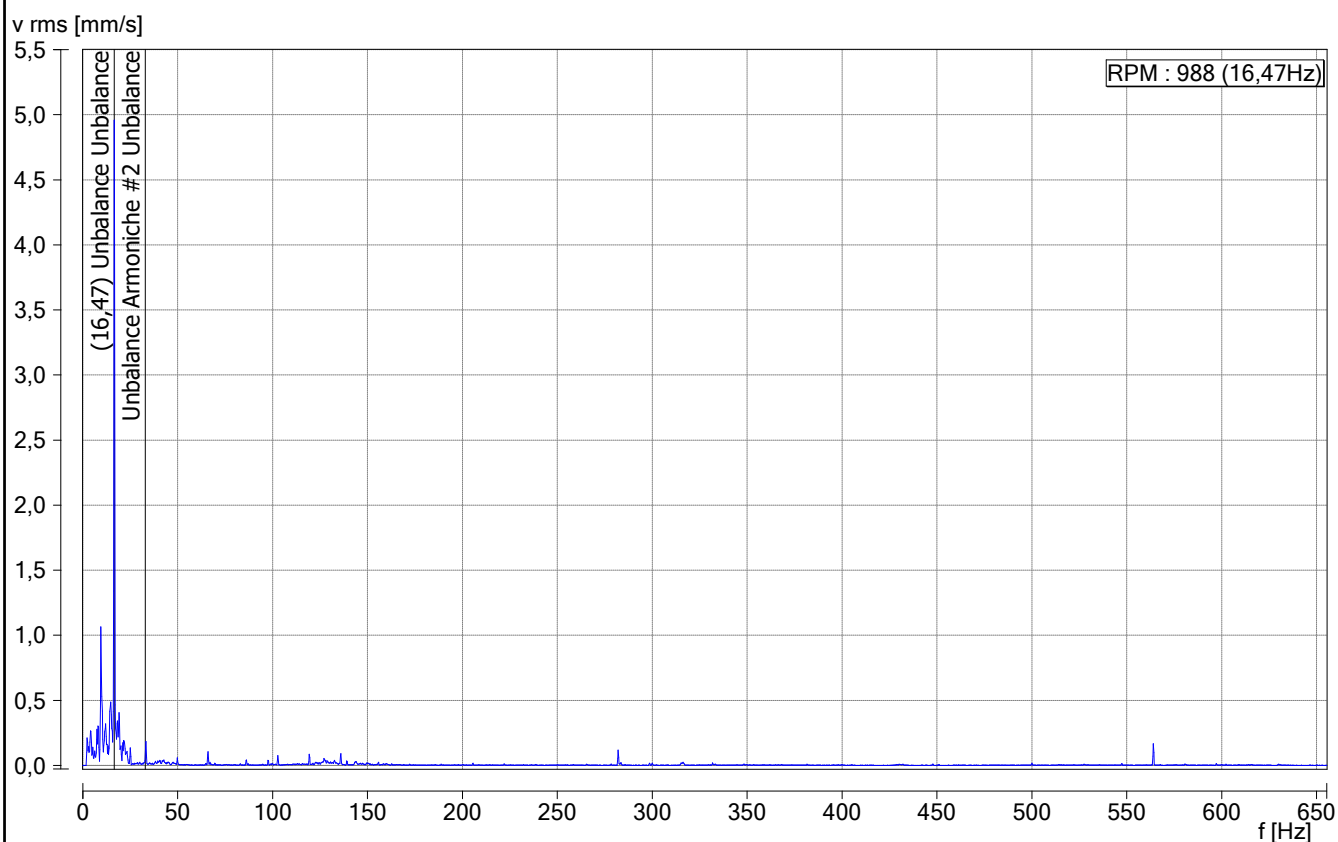

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(16,47) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 988	
RMS	Y [mm/s]	= 5,20	

Data	Ora	Evento	Commento
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.



17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	16,50	4,96
2	9,50	1,07
3	14,75	0,49
4	19,00	0,40
5	18,25	0,34
6	12,00	0,32
7	8,00	0,30
8	7,50	0,28
9	4,00	0,27
10	2,25	0,21