




Date/Time 25/09/2019 16:03:49

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/09/2019 12:25:22

REM\LINEA 3\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005B\MOTORE\M1V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

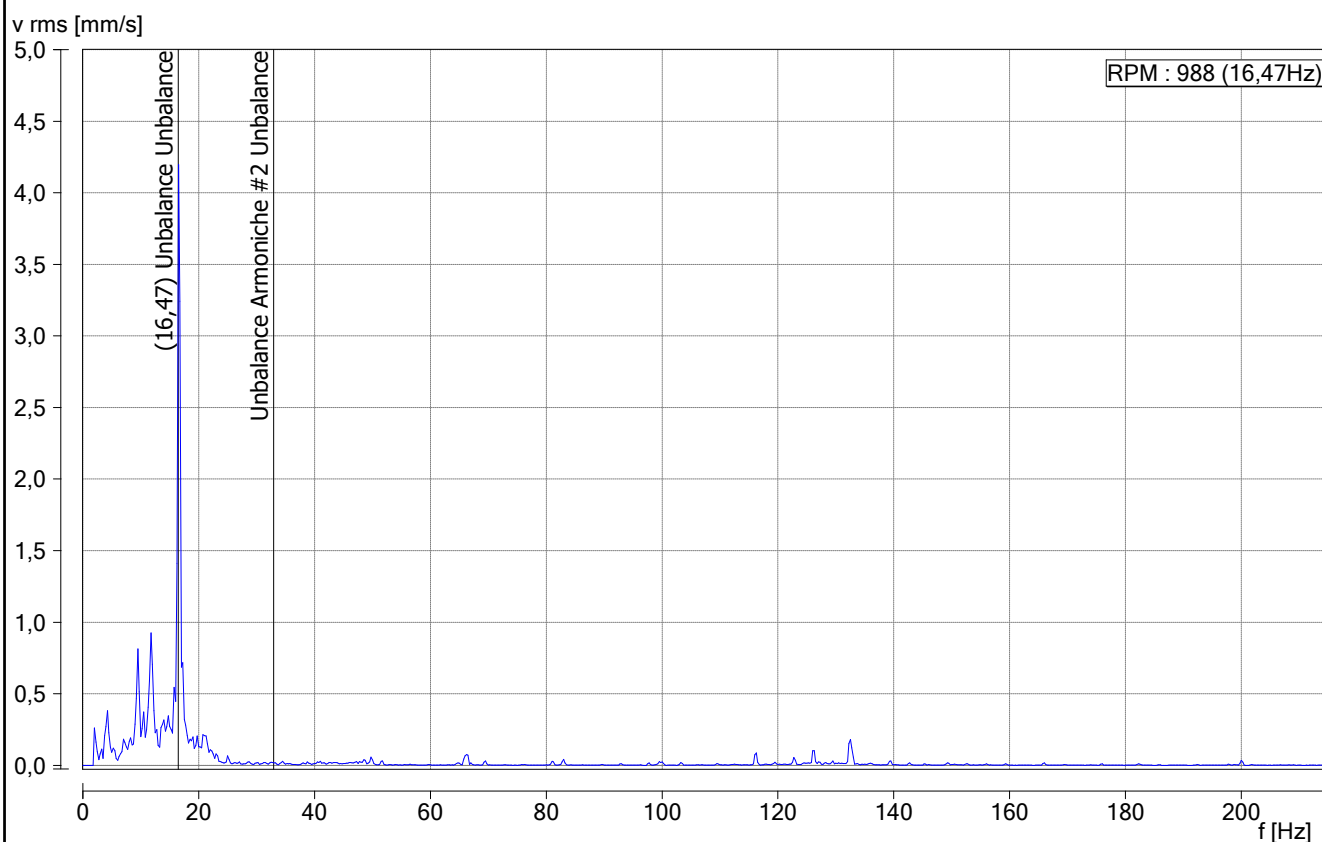

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(16,47) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 988	
RMS	Y [mm/s]	= 4,59	

Data	Ora	Evento	Commento
19/09/2019	16:53:33	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:01	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 25/09/2019 16:03:49 Page 2 of 2

17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A X [Hz]	Y [mm/s]
1	16,50	4,20
2	11,75	0,93
3	9,50	0,81
4	17,25	0,72
5	15,75	0,55
6	4,25	0,38
7	10,50	0,37
8	14,75	0,35
9	14,00	0,32
10	2,00	0,26