




Date/Time 25/09/2019 16:09:50

Page 1 of 2

REM\LINEA 3\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE A\MOTORE\M1H\101 Valore globale vel. > 600

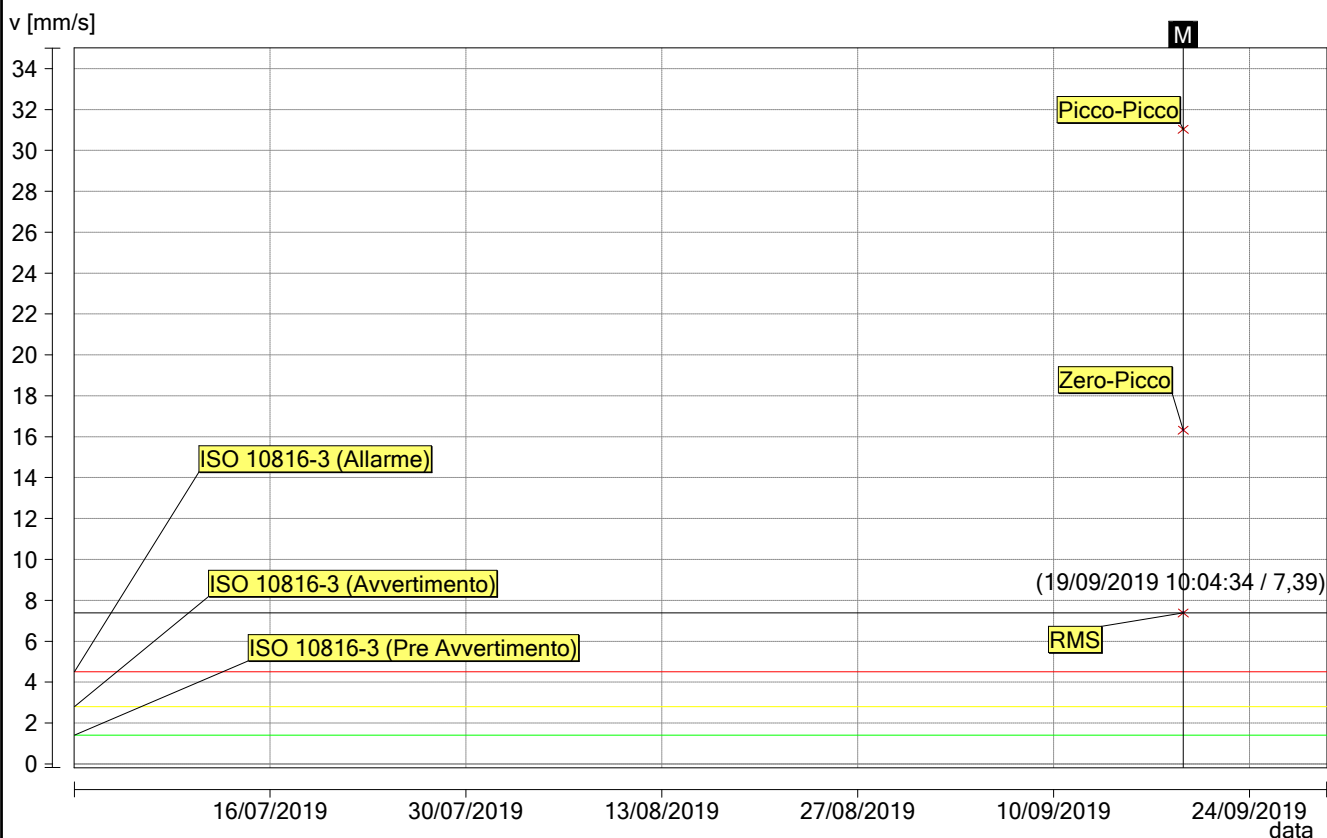

Cursore Principale	X []	= 19/09/2019 10:04:34	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 7,39	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	90 kW
			Velocità	2970 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
19/09/2019	16:53:36	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 19/09/2019 10:04:34
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 25/09/2019 16:09:50 Page 2 of 2

16/05/2019	16:39:52	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 16/05/2019 12:25:06
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.