




Data e ora della misurazione19/09/2019 10:11:46

REM\LINEA 3\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE A\POMPA\P1V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

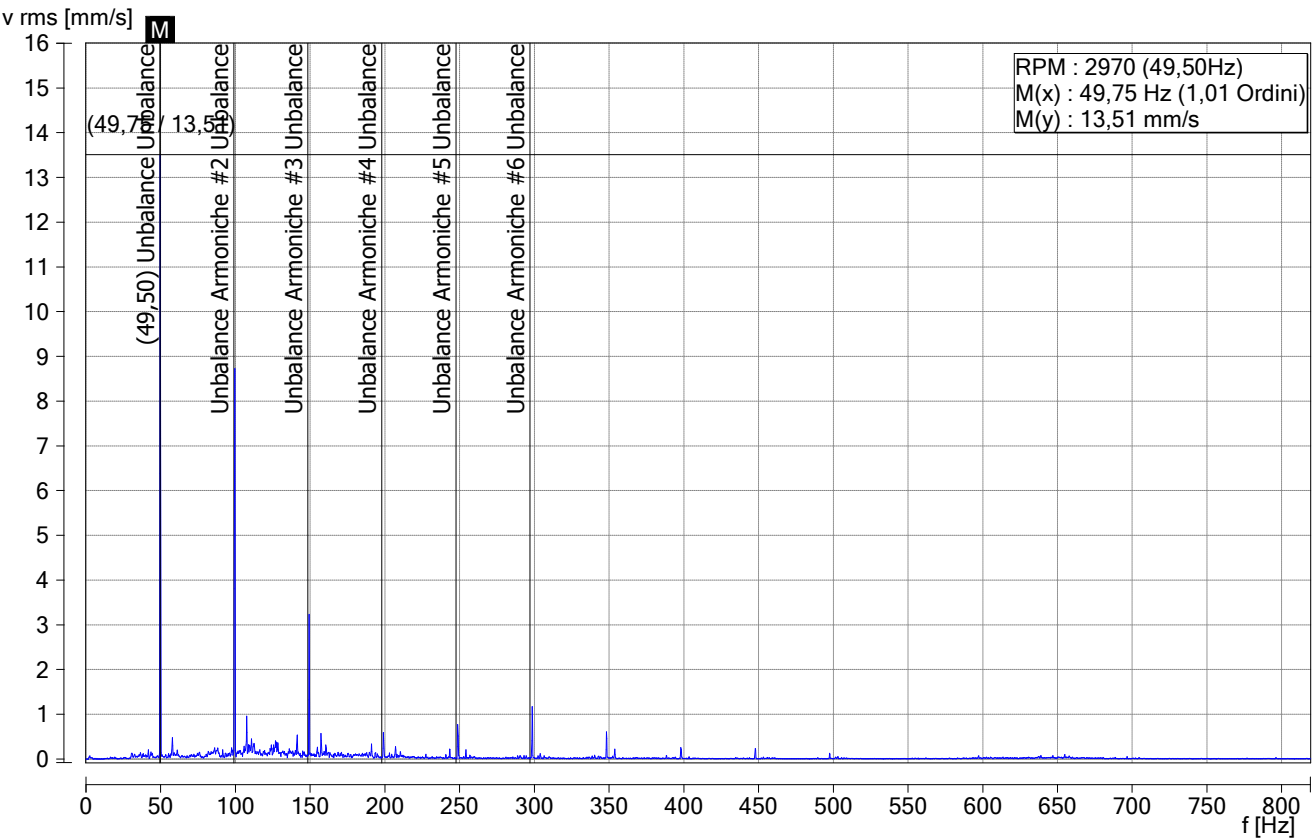

Cursore Principale	X [Hz]	= 49,75	(49,50) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 13,51	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2970	
RMS	Y [mm/s]	= 16,69	

Data	Ora	Evento	Commento
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 25/09/2019 16:20:47

Page 2 of 2

15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	13,51
2	99,50	8,73
3	149,25	3,23
4	298,50	1,17
5	107,50	0,95
6	248,75	0,77
7	348,25	0,61
8	199,00	0,59
9	157,25	0,57
10	141,25	0,53