




Date/Time 20/09/2019 15:47:47

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 19/09/2019 12:50:20

REM\LINEA 1\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE A\POMPA\P1V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

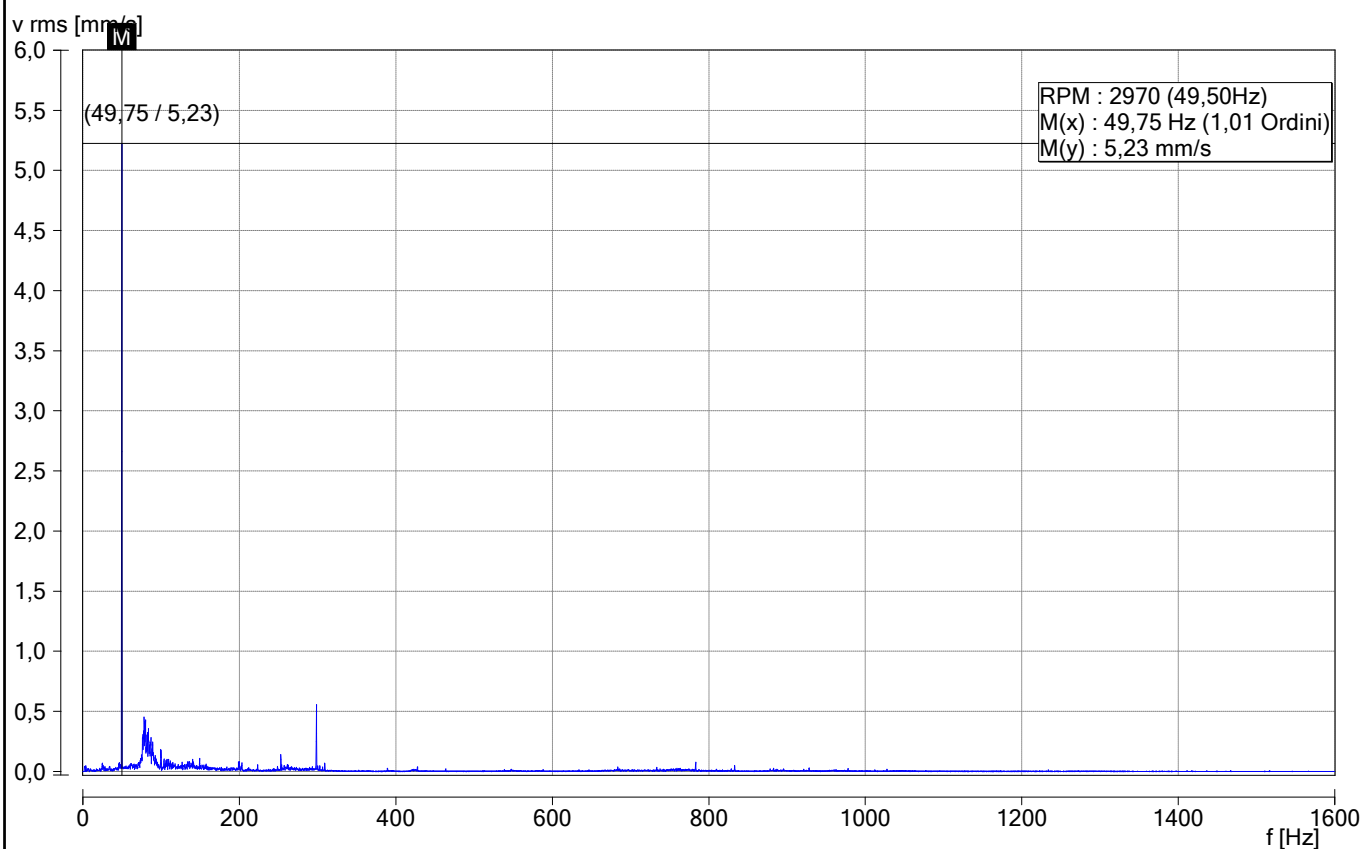

Cursore X [Hz] = 49,75

Principale

Y [mm/s] = 5,23

Cursore delta

X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 2970

RMS Y [mm/s] = 5,47

Data	Ora	Evento	Commento
19/09/2019	16:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 20/09/2019 15:47:47

Page 2 of 2

17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	5,23
2	298,50	0,56
3	78,25	0,45
4	80,00	0,43
5	79,00	0,42
6	83,75	0,36
7	77,75	0,34
8	82,75	0,32
9	76,75	0,31
10	82,00	0,30