




Date/Time 05/11/2020 09:43:49

Page 1 of 2

REM\LINEA 2\VENTILATORE ARIAPRIMARIA S25 C0-019X\MOTORE\M1H\101 Valore globale vel. > 600

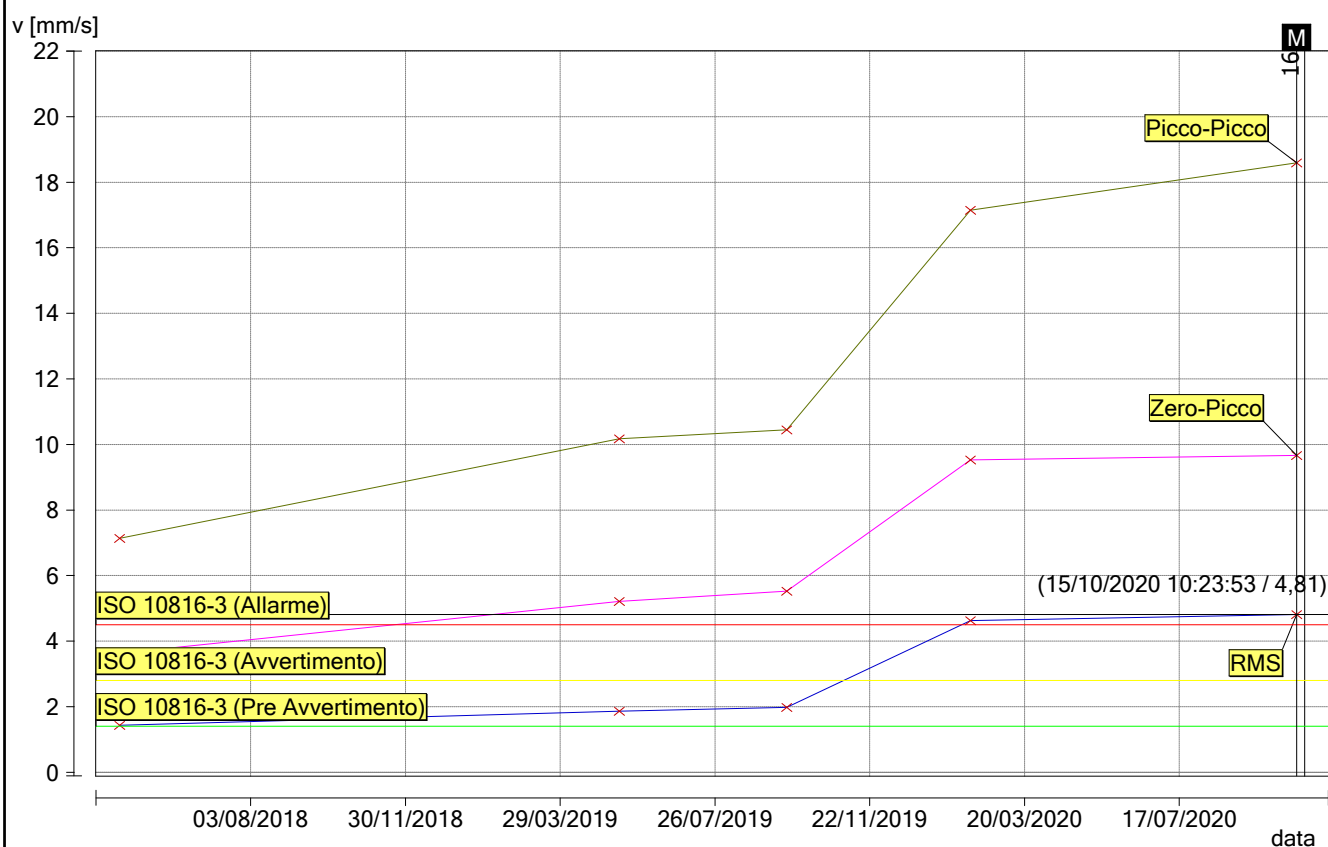

Cursore Principale	X []	= 15/10/2020 10:23:53	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 4,81	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	200 kW
			Velocità	1480 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
21/10/2020	14:28:46	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:41	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:50	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:27	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:17	Misura mancante	Misura mancante.



14/07/2020	13:44:21	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:54	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 07/02/2020 15:18:14
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:13	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 11:11:03
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.