




Date/Time 05/11/2020 10:54:34

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 15/10/2020 11:14:46

REM\LINEA 2\POMPA POZZO CALDO A\POMPA\P2H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

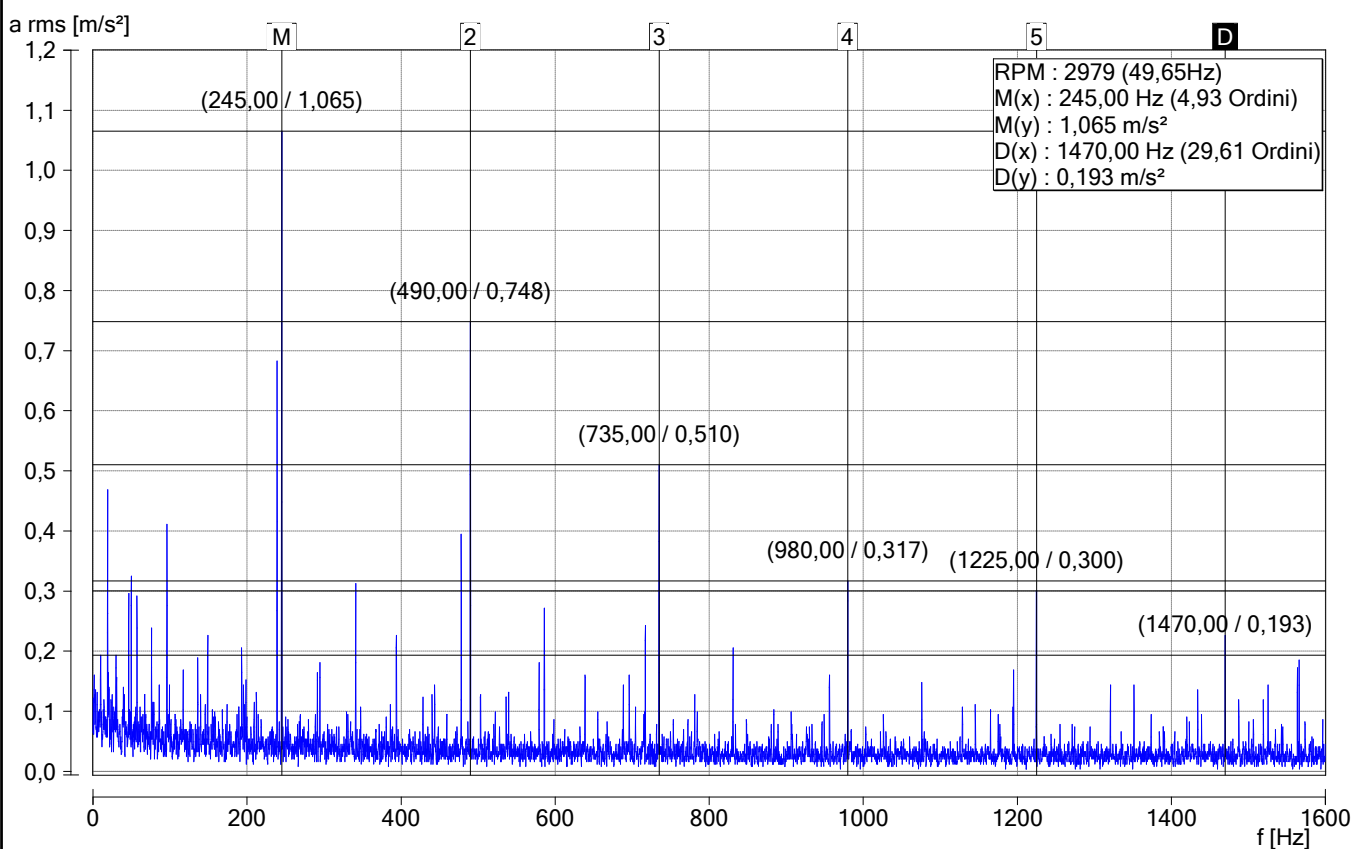

Cursore Principale X [Hz] = 245,00

Y [m/s²] = 1,065

Cursore delta X [Hz] = 1470,00

Y [m/s²] = 0,193

RPM = 2979

RMS Y [m/s²] = 3,05

Data	Ora	Evento	Commento
21/10/2020	14:28:46	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:41	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:50	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 05/11/2020 10:54:34 Page 2 of 2

08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:17	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:21	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:06	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	245,00	1,065
2	490,00	0,748
3	239,00	0,683
4	735,00	0,510
5	19,00	0,469
6	96,00	0,411
7	478,00	0,395
8	49,75	0,325
9	980,00	0,317
10	341,00	0,313