




Date/Time 05/11/2020 12:48:22

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 09/10/2020 13:04:07

REM\LINEA 3\ESTRATTORE DI CODA S20-C0044X\VENTILATORE\S1V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

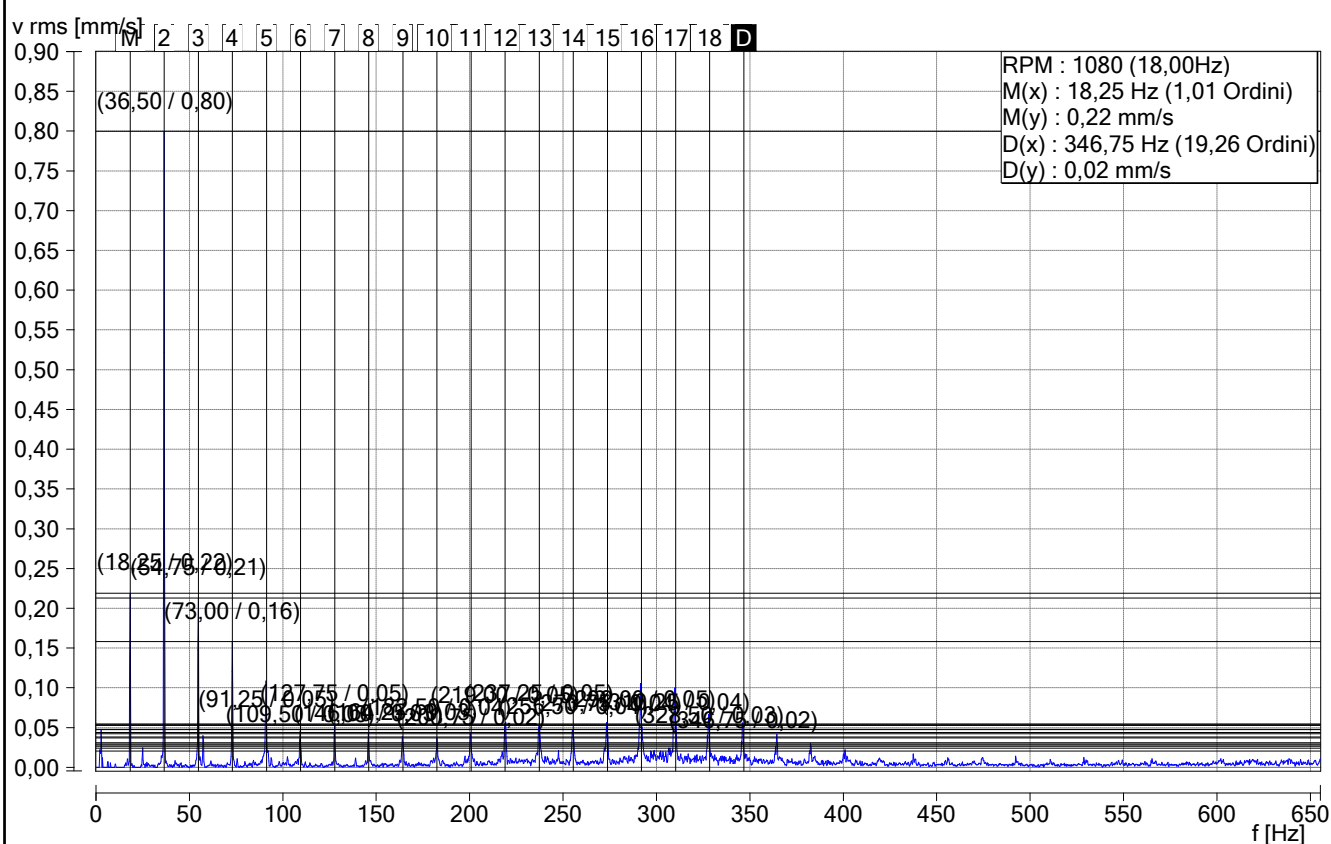

Cursore Principale	X [Hz]	= 18,25
	Y [mm/s]	= 0,22
Cursore delta	X [Hz]	= 346,75
	Y [mm/s]	= 0,02
RPM		= 1080
RMS	Y [mm/s]	= 0,96

Data	Ora	Evento	Commento
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.



09/10/2020	15:08:48	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1080.
08/10/2020	15:33:51	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:11	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	36,50	0,80
2	18,25	0,22
3	54,75	0,21
4	73,00	0,16
5	91,00	0,11
6	291,50	0,11
7	309,75	0,10
8	328,00	0,07
9	219,25	0,06
10	273,25	0,06