




Date/Time 04/11/2020 09:17:19

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 16/10/2020 14:16:21

REM\LINEA 1\POMPA POZZO CALDO B\POMPA\P1V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

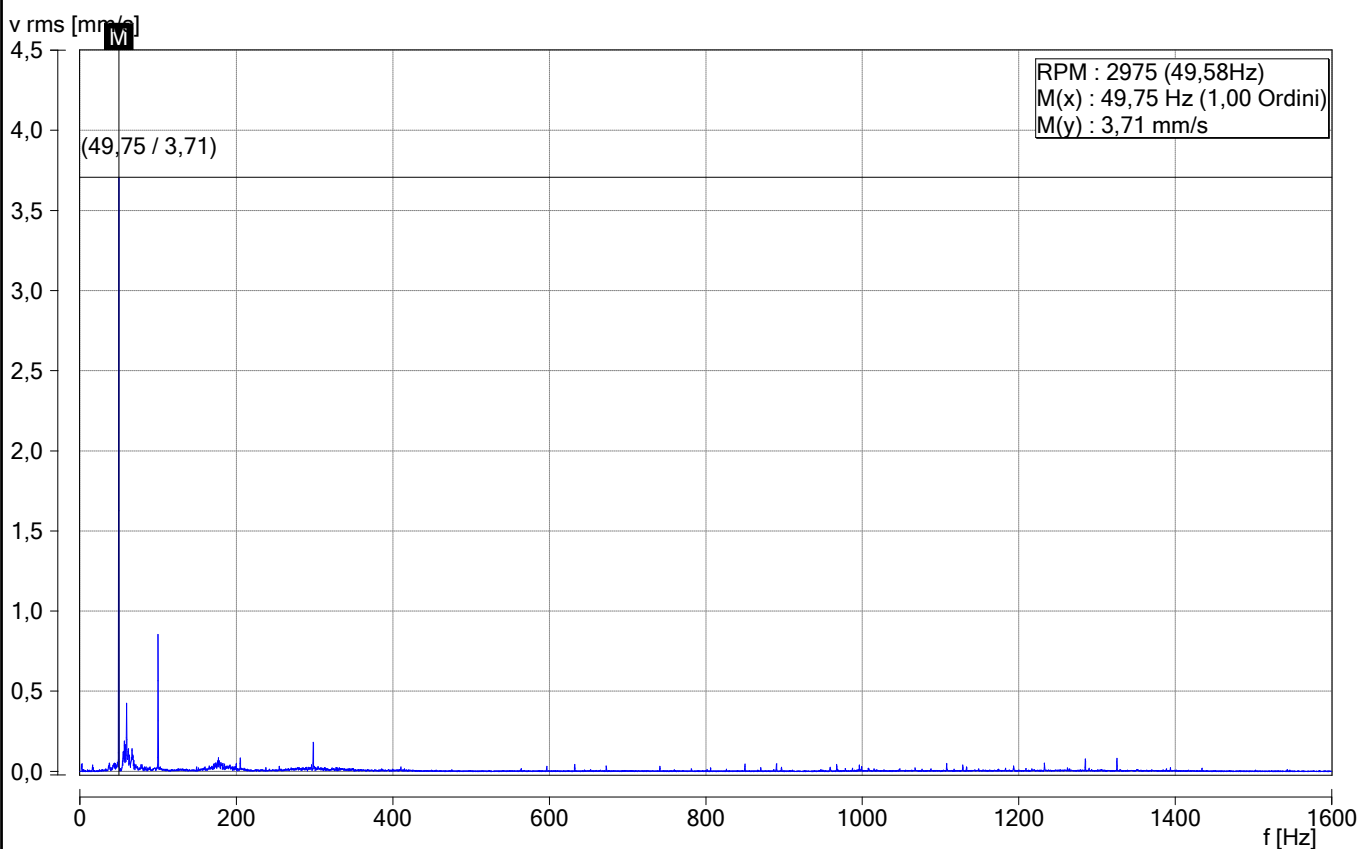

Cursore X [Hz] = 49,75

Principale

Y [mm/s] = 3,71

Cursore delta

X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM

= 2975

RMS

Y [mm/s] = 3,89

Data	Ora	Evento	Commento
21/10/2020	14:28:45	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:49	Misura mancante	Misura mancante.



08/10/2020	14:47:26	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:16	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:20	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:21	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:42	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	3,71
2	100,00	0,85
3	59,75	0,42
4	56,75	0,19
5	298,25	0,18
6	58,25	0,17
7	62,00	0,14
8	66,50	0,14
9	55,50	0,12
10	56,25	0,10