




Date/Time 05/11/2020 15:39:09

Page 1 of 2

REM\LINEA 3\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE B\POMPA\P1H\101 Valore globale vel. > 600

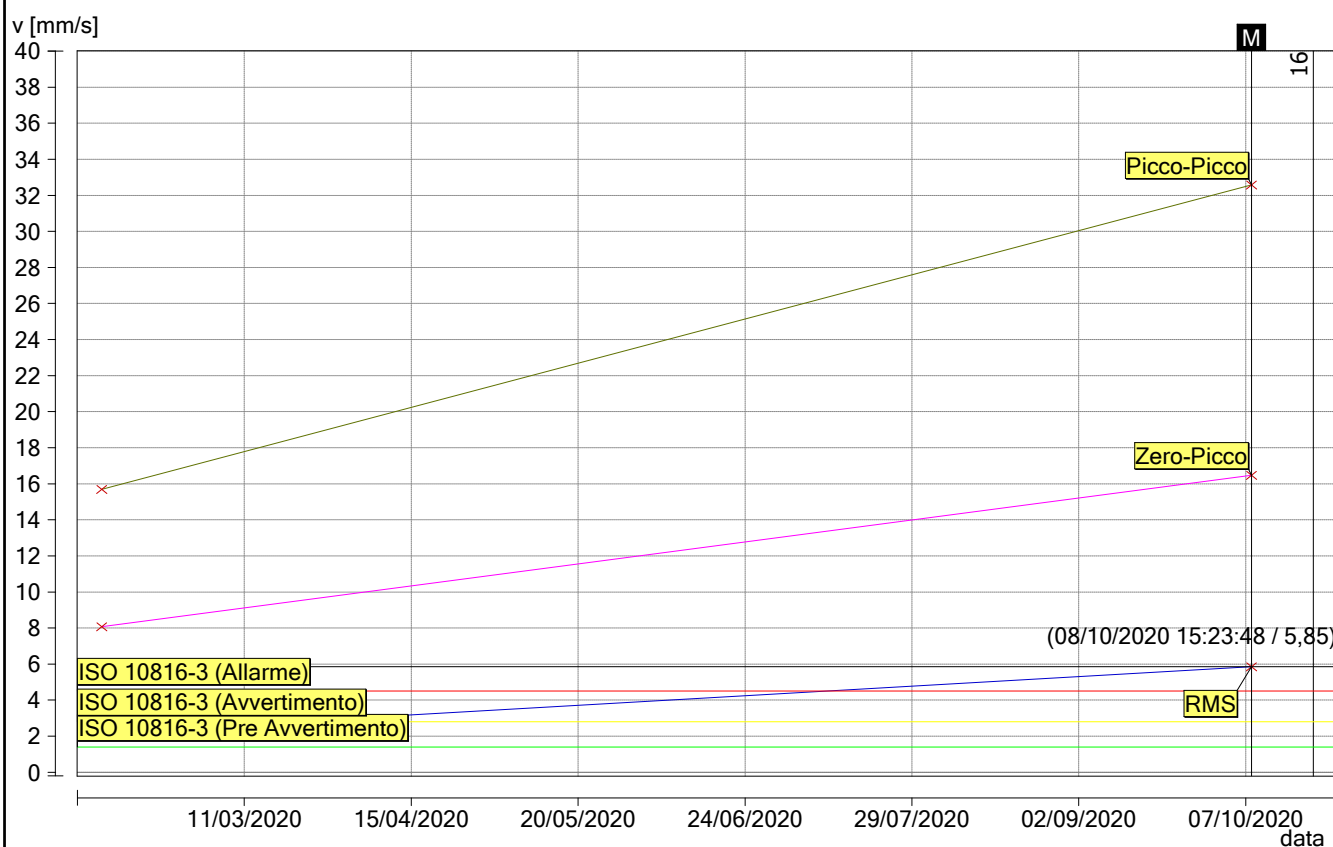

Cursore Principale X [] = 08/10/2020 15:23:48

Macchina POMPA

Y [mm/s] = 5,85

Tipo: Pompa

Cursore delta X [] = Non Attivo

Classe ISO Gruppo3 (ISO10816-3)

Y [mm/s] = Non Attivo

Potenza: 90 kW

Velocità 2970 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
21/10/2020	14:28:48	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:08	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:52	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 08/10/2020 15:23:48
08/10/2020	14:47:29	Misura mancante	Misura mancante.



08/10/2020	11:47:18	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:23	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:07	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:25	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 10/02/2020 11:14:47
07/02/2020	15:50:54	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:55	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:33	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.