




Date/Time 05/11/2020 15:43:54

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 08/10/2020 15:23:34

REM\LINEA 3\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE B\POMPA\P1H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

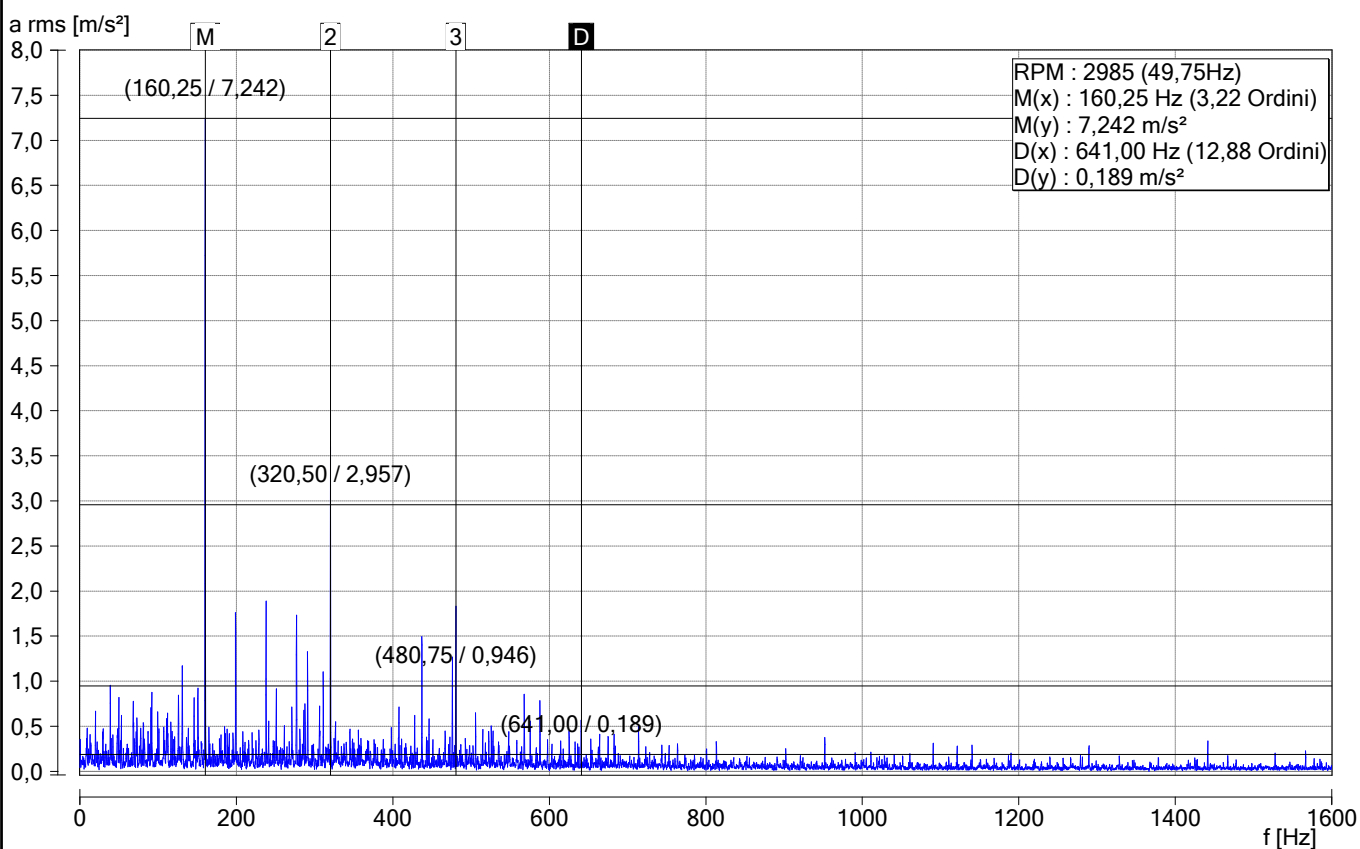

Cursore Principale	X [Hz]	= 160,25
	Y [m/s^2]	= 7,242
Cursore delta	X [Hz]	= 641,00
	Y [m/s^2]	= 0,189
RPM		= 2985
RMS	Y [m/s^2]	= 11,75

Data	Ora	Evento	Commento
21/10/2020	14:28:48	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:08	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:32	Misura mancante	Misura mancante.



08/10/2020	15:40:20	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2970, nuovo rif. 2985.
08/10/2020	14:47:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:18	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:23	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:07	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:54	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:55	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:33	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	160,25	7,242
2	320,25	3,599
3	238,00	1,888
4	480,50	1,830
5	199,00	1,760
6	277,00	1,731
7	437,00	1,493
8	291,00	1,328
9	476,00	1,266
10	130,75	1,172