




Date/Time 05/11/2020 16:11:13

Page 1 of 2

REM\LINEA 3\VENTILATORE ARIA PRIMARIA S25 C0-019X\MOTORE\M2H\101 Valore globale vel. > 600

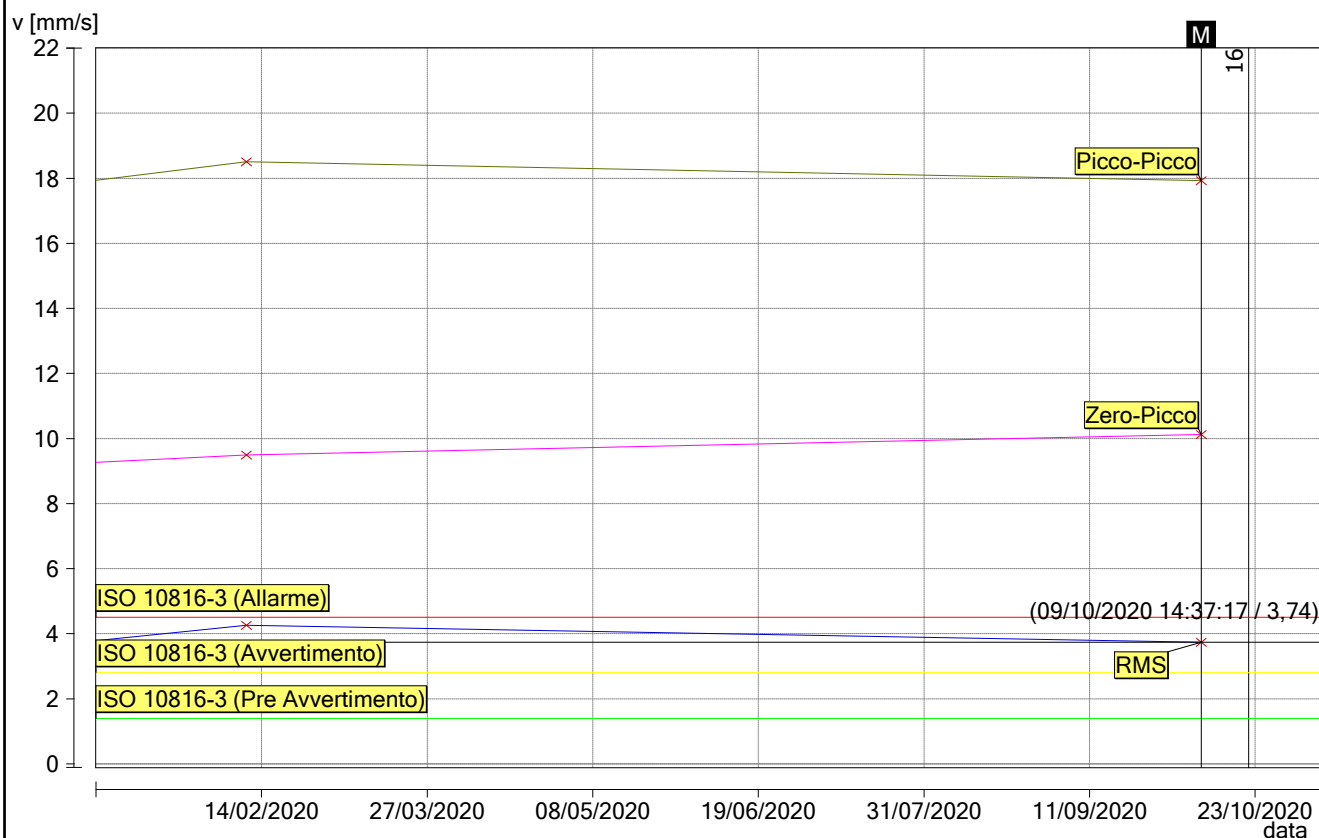

Cursore Principale	X []	= 09/10/2020 14:37:17	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 3,74	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	200 kW
			Velocità	1480 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:41	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:51	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:18	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:22	Misura mancante	Misura mancante.



21/02/2020	15:05:06	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:24	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 10/02/2020 10:10:16
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 09:50:08
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.