




Date/Time 05/11/2020 16:23:41

Page 1 of 2

REM\LINEA 3\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005B\MOTORE\M1H\101 Valore globale vel. > 600

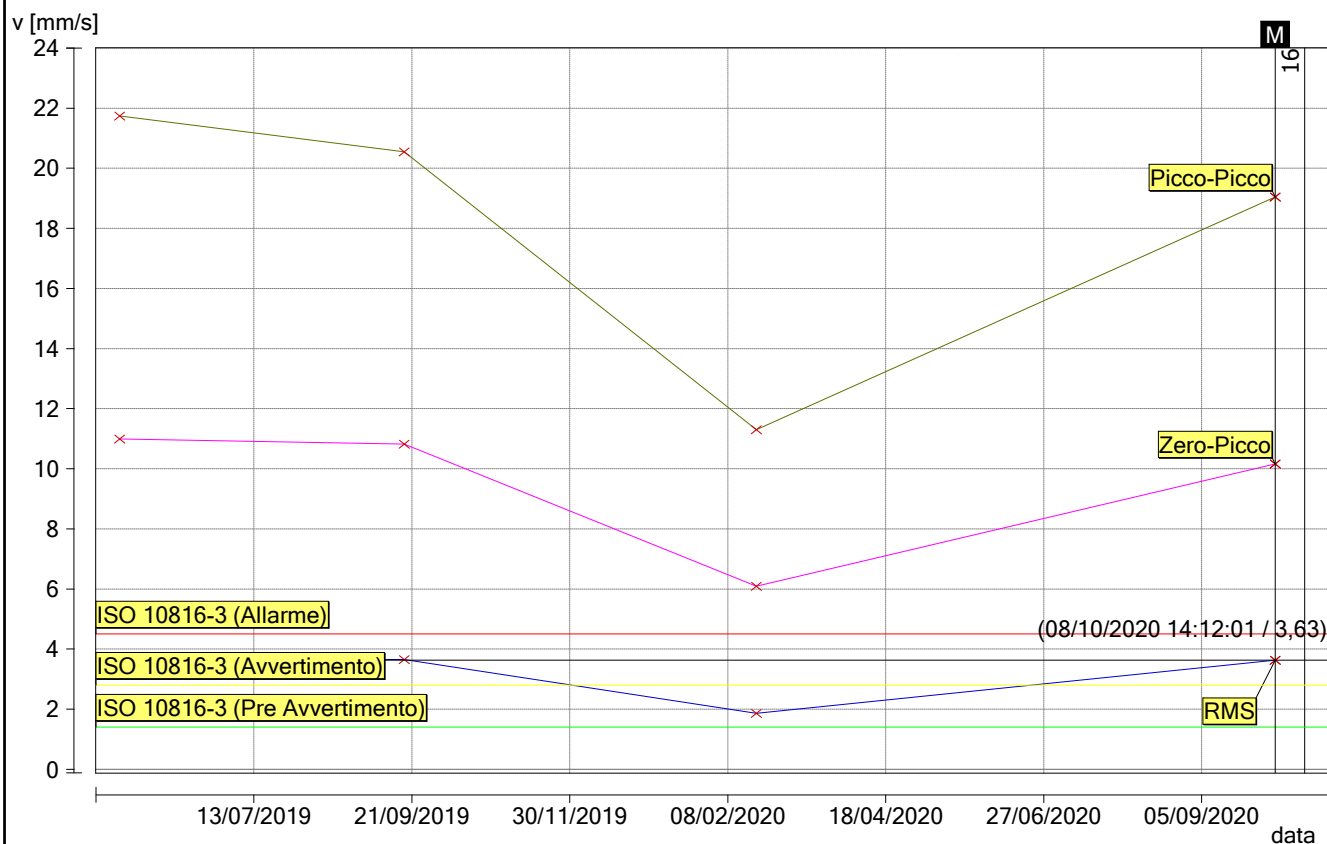

Cursore Principale X [] = 08/10/2020 14:12:01

Macchina MOTORE

Y [mm/s] = 3,63

Tipo: Motore

Cursore delta X [] = Non Attivo

Classe ISO Gruppo2 (ISO10816-3)

Y [mm/s] = Non Attivo

Potenza: 160 kW

Velocità 988 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:30	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 08/10/2020 14:12:01
08/10/2020	11:47:18	Misura mancante	Misura mancante.



14/07/2020	13:44:22	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:23	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:55	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:33	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:01	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:29	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/05/2019 11:43:28
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 12:04:53
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.